



CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA

Fundación para el Progreso de la UCC

Prueba de Esfuerzo Graduado

Datos del Paciente:

Apellido y nombre: AYROLO, JULIETA **Fecha de Nacimiento:** 23/08/1976 **Sexo:** Femenino

Edad: 49 años **Peso:** 65.00 kg **Altura:** 162 cm **IMC:** 24.77

Obra Social:

Número de Afiliado:

Tipo de Paciente:

Capacidad de Realizar Ejercicio: Buena

Antecedentes: ----

Factores de Riesgo: Menopausia

Motivo del Estudio: Control

Prueba bajo medicación: No

Medicación Habitual: No

Terapia Antisquémica/Antihipertensiva: ----

Datos del Estudio:

Fecha de Estudio: 19/01/2026

Médico Operador: DRA SALDIVAR, ANDREA **Médico Derivador:**

Protocolo: RAMPA B

FCMP: 161 LPM **85% FCMP:** 137 LPM **% de FCMP alcanzada:** 106 %

Minutos ejercitados: 06:00 min **Consumo O2:** 11830.00 ml

Test detenido por: Agotamiento muscular

Prob. Pre-Test: 10.30 % **Prob. Post-Test:** 8.20 %

	Tiempo	Esfuerzo	METS	FC	PA	ITT	VO2	ST	Angina
Etapas	min	% Grad/km/h		LPM	mmHg	LPM * mmHg	ml/min		
Basal	01:00	Basal	1.0	85	130/80	11050	227.50	No	No
Etapas 1	02:00	3.0 / 5.00	6.4	124	135/80	16740	1456.00	No	No
Etapas 2	02:00	3.0 / 6.00	7.5	145	160/80	23200	1706.25	No	No
Etapas 3	01:00	3.0 / 7.00	8.6	165	170/80	28050	1956.50	No	No
Etapas 4	01:00	3.0 / 8.00	9.6	170	185/80	31450	2184.00	No	No
Rec 1	01:00	Recuperación	1.0	144	170/80	24480	227.50	No	No
Rec 2	02:00	Recuperación	1.0	118	160/80	18880	227.50	No	No
Rec 3	02:00	Recuperación	1.0	110	130/80	14300	227.50	No	No

Conclusiones:

Prueba suficiente.- Máxima

Se considera la Prueba Ergométrica Graduada de esfuerzo NEGATIVA para isquemia miocárdica por haber alcanzado el 106% de la reserva coronaria porcentual, logrando 9.65- METs. durante etapa de máx. esfuerzo.

Comportamiento cronotrópico y tensional adecuado.

Sin cambios agudos en el ST-T.

No presentó arritmias.


Paciente asintomático durante el estudio.

Recuperación Normal.

La prueba se detuvo por fatiga muscular, logrados 8km/hs pendiente fija 3%

Firma:


Basal - 6x2

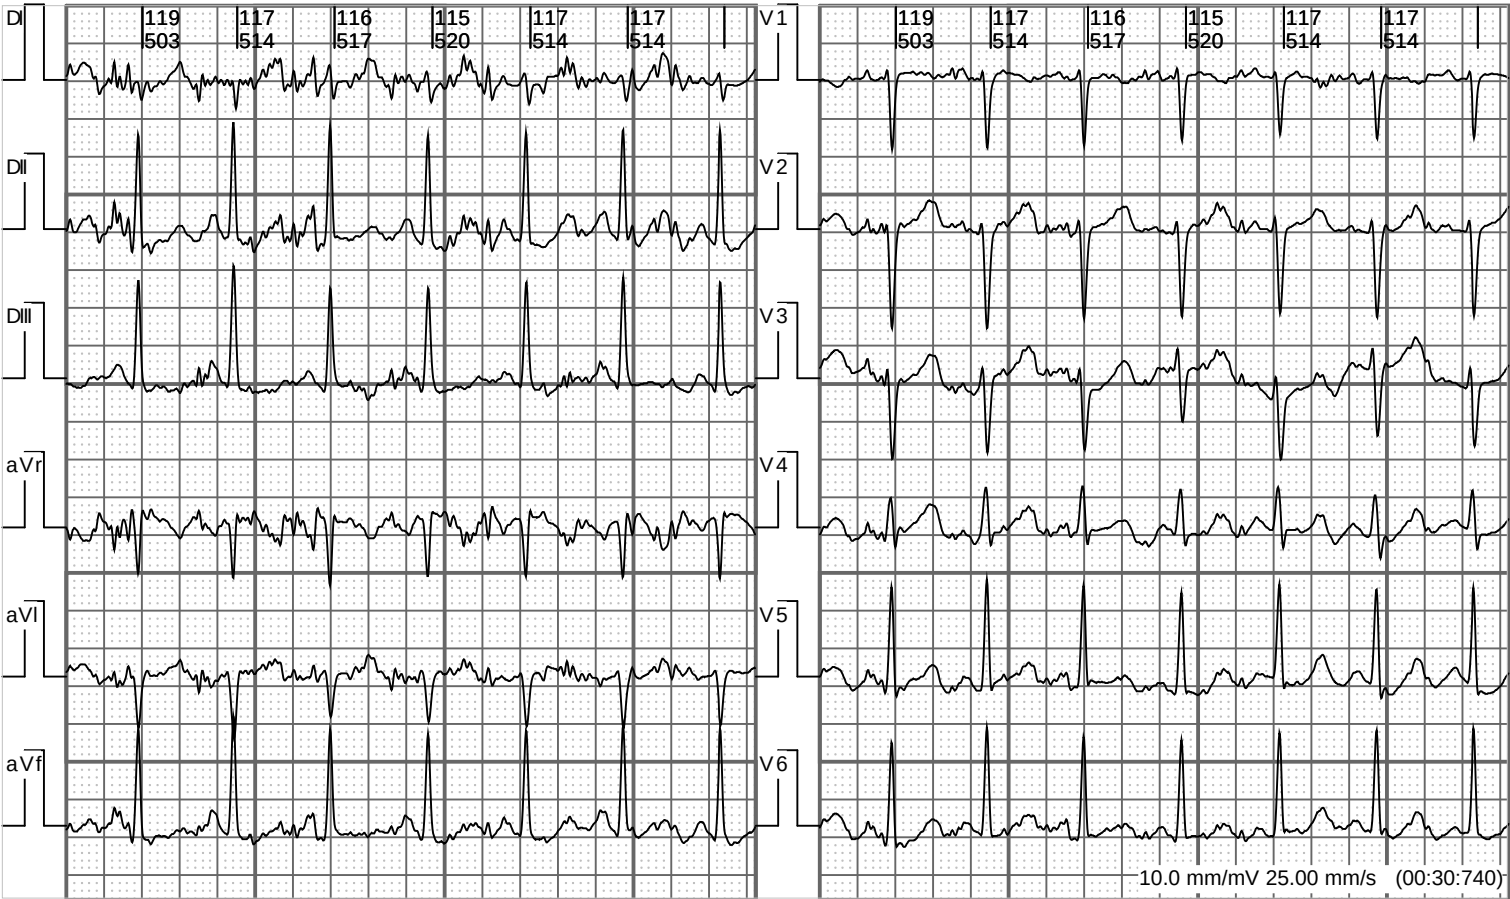

000007423_000048766.ECG - 01:00 - Filtró: 50 Hz; Músculo; Línea Base

V2


Etap4 - 6x2

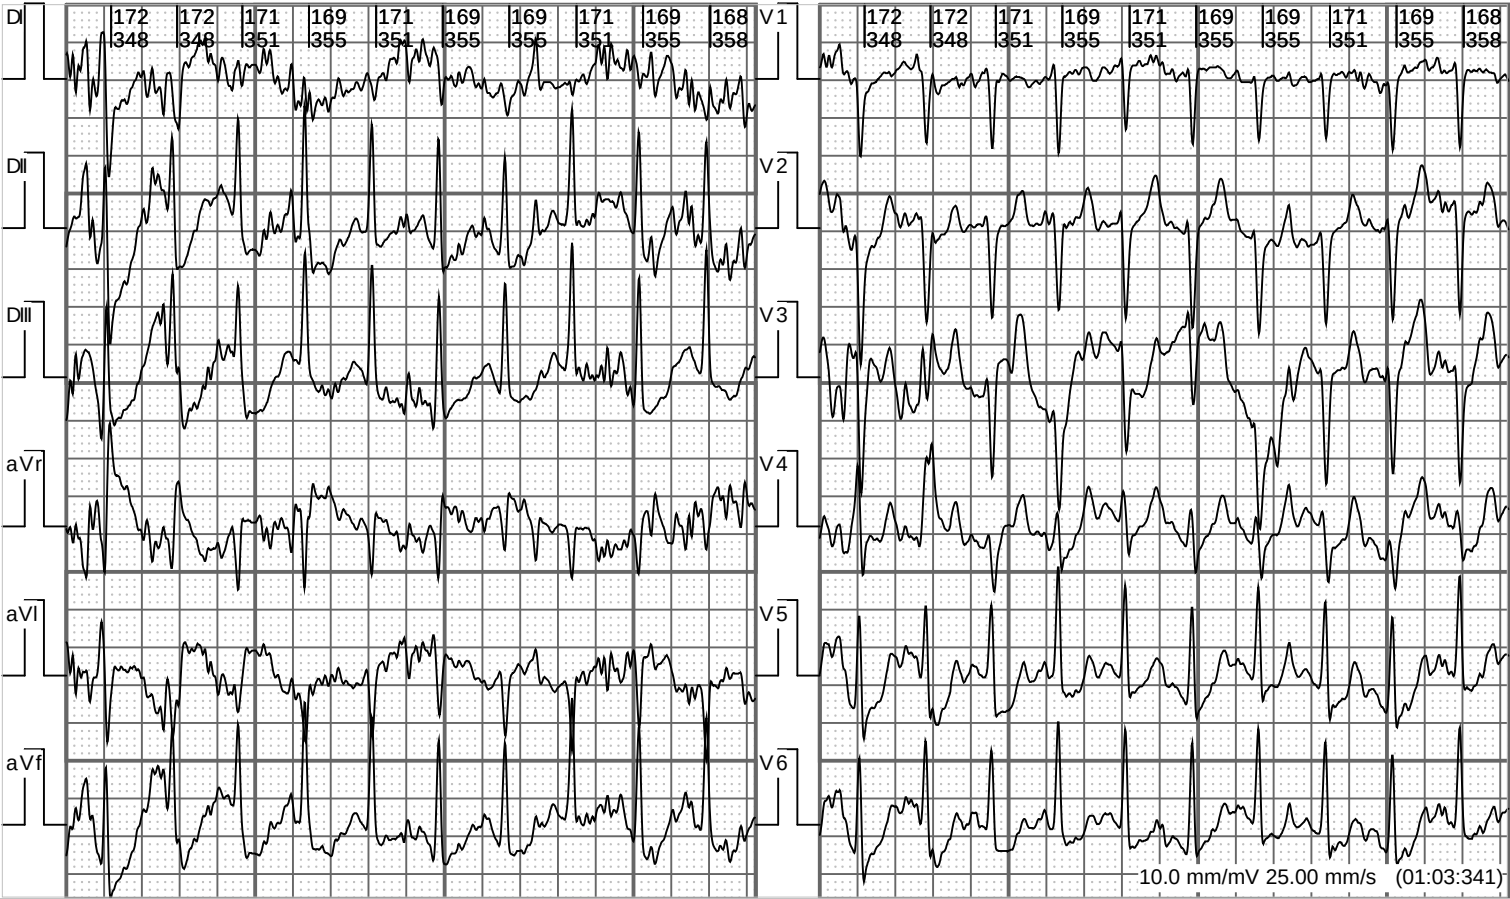

000007423_000048770.ECG - 01:00 - Filtró: 50 Hz; Músculo; Línea Base

V2

Rec 1 - 6x2

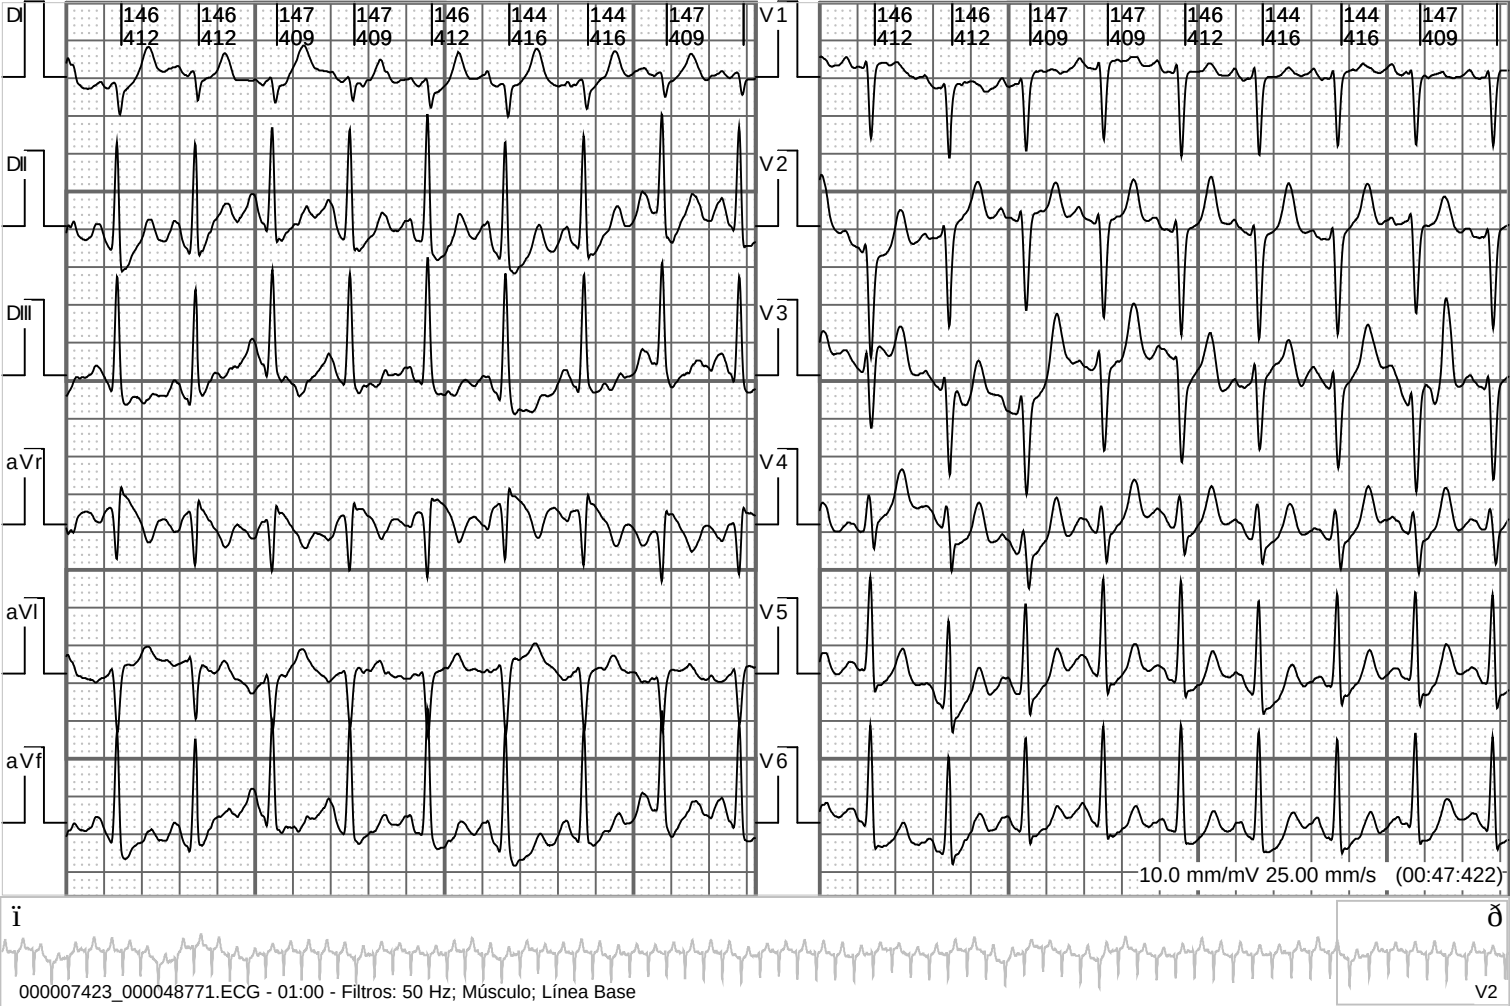

Rec 2 - 6x2



Rec 3 - 6x2

