


SV	60	
AL1	10	
ATU	0	
P	48	
OH	2	
I	0	
D	0	
Ar	80	
T	20	
SC	0	
LCK	0	
SN	K	
SLL	-50	
SLH	999	
OULD	0	Aquecimento
OUK	0	
AC1	1	
AC2	0	
AH1	2	
AH2	2	
UNIT	0	
DF	6	
COT	3	
FAC	0	

P = 40 P = 60 P = 45 P = 50 P = 47 P = 48 SV = 60



ON/OFF P = 48 SV = 60

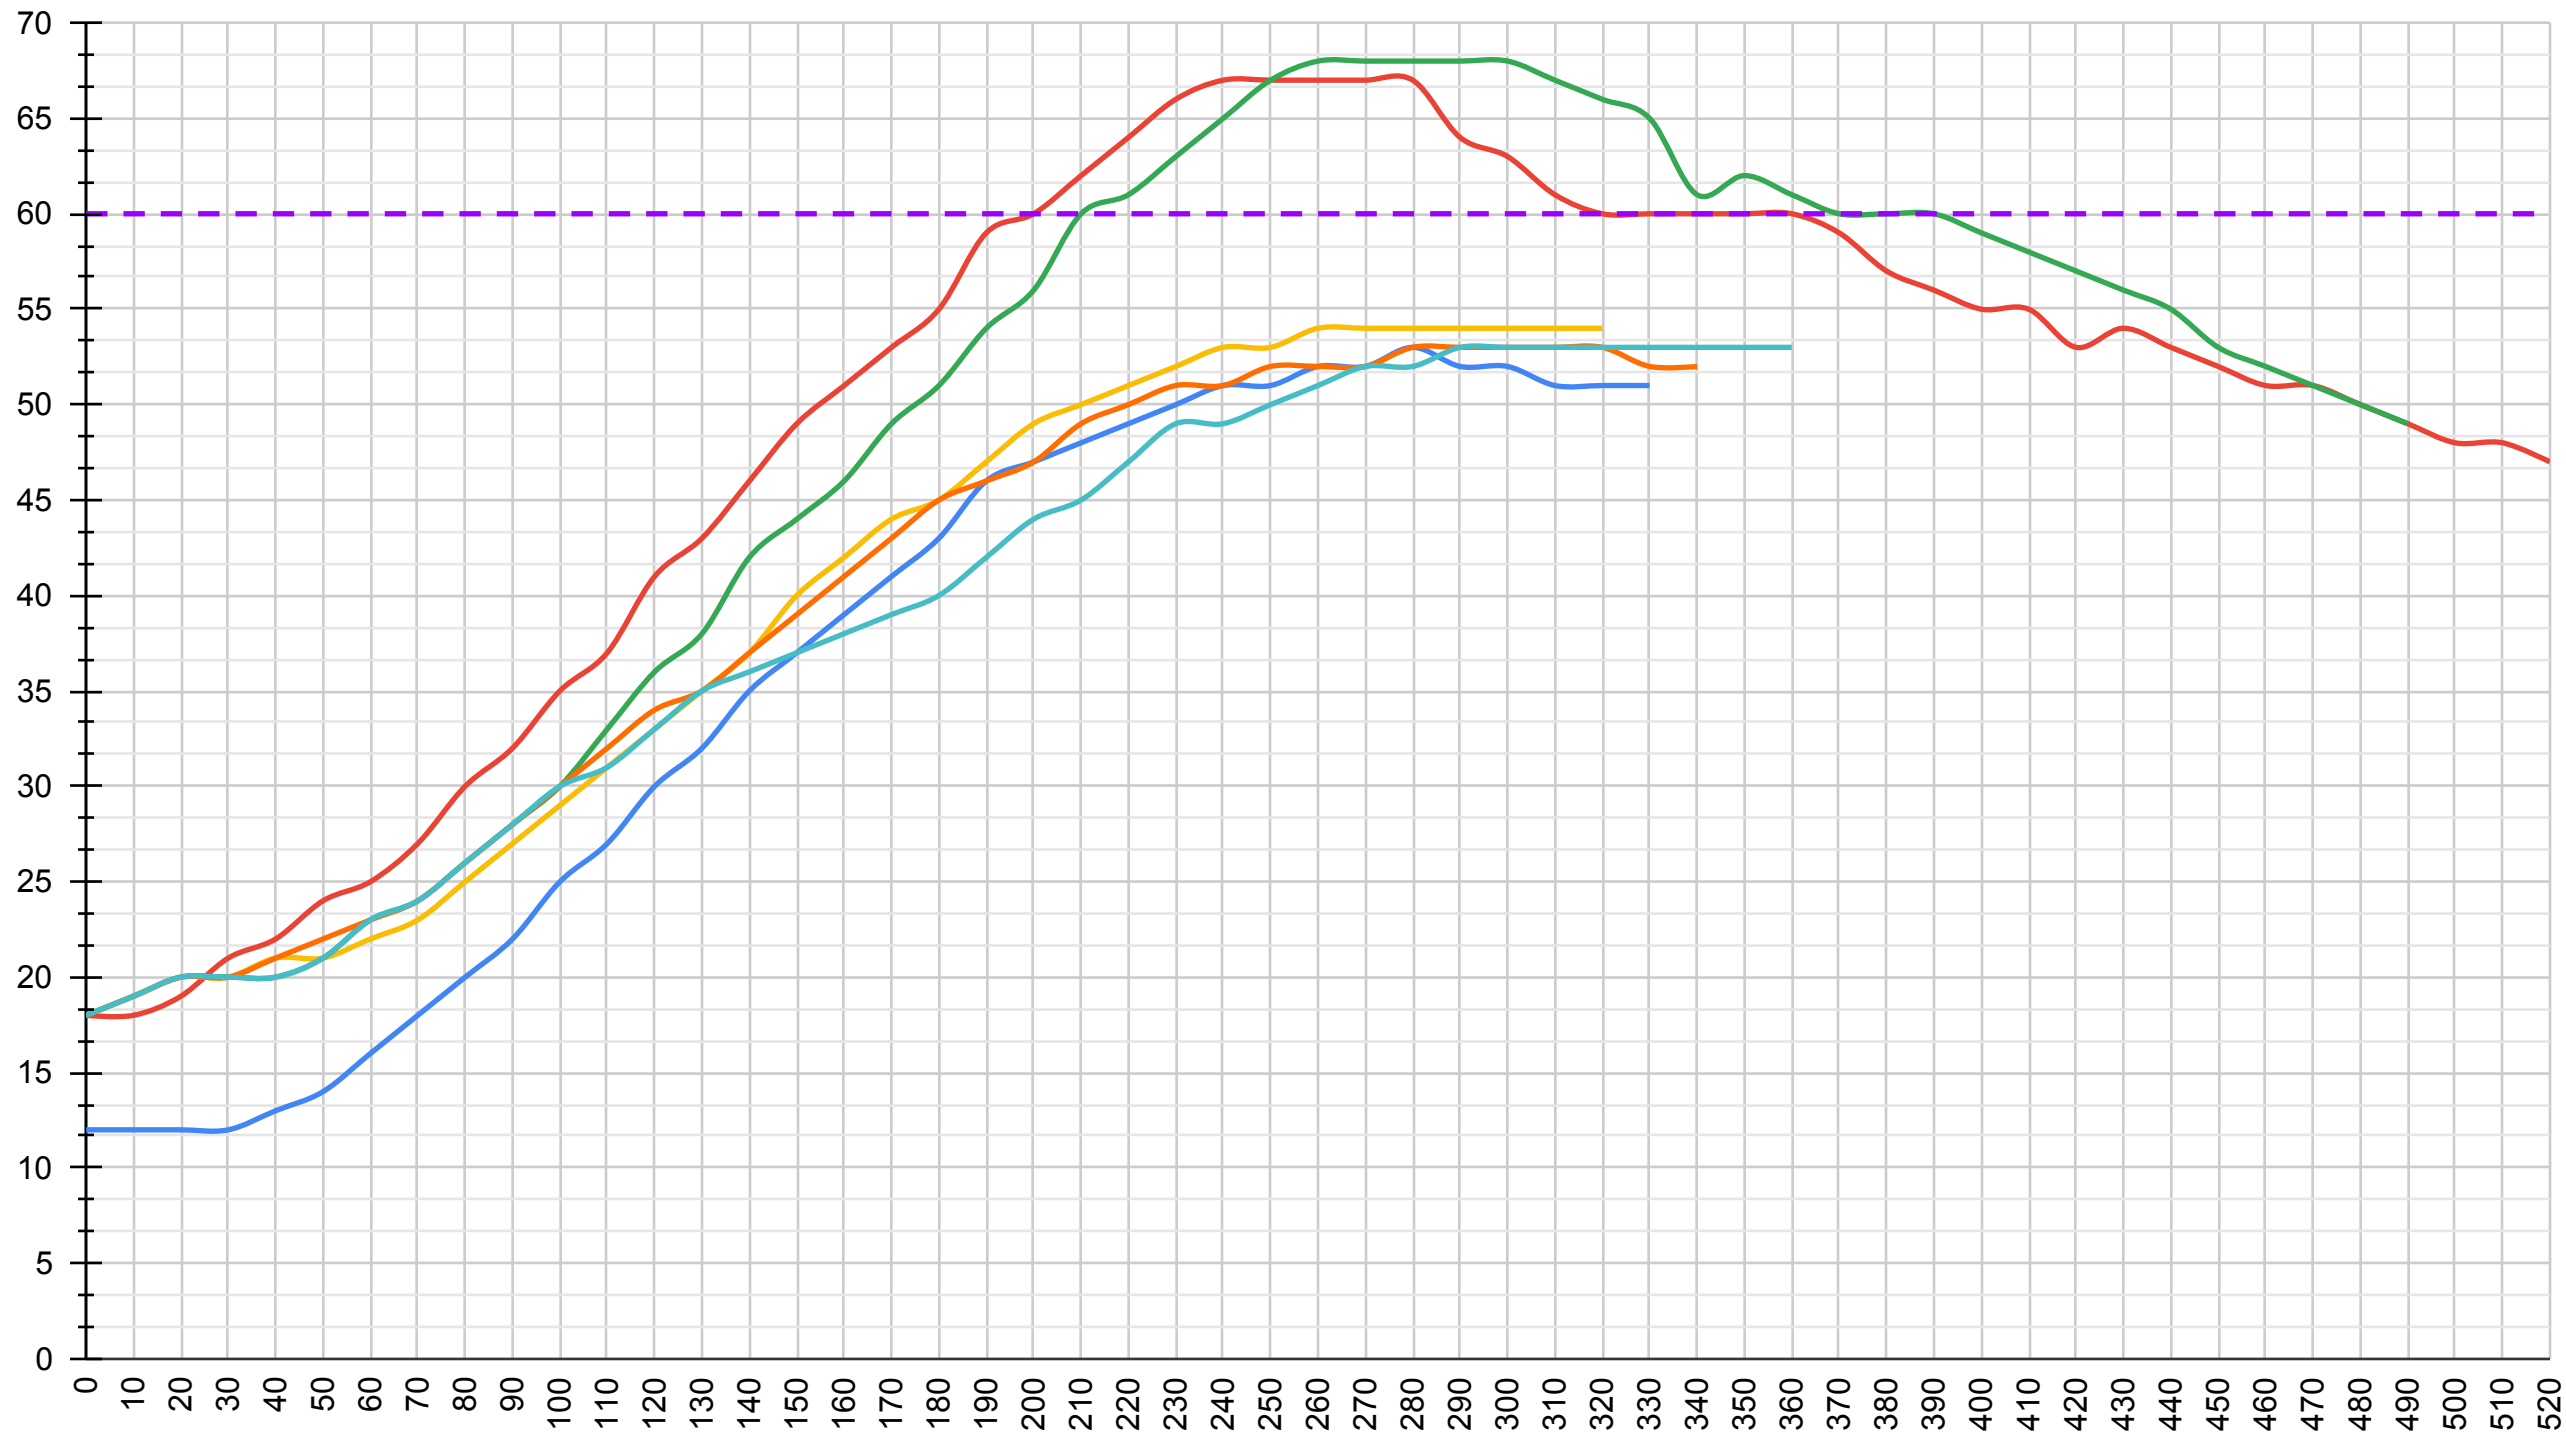