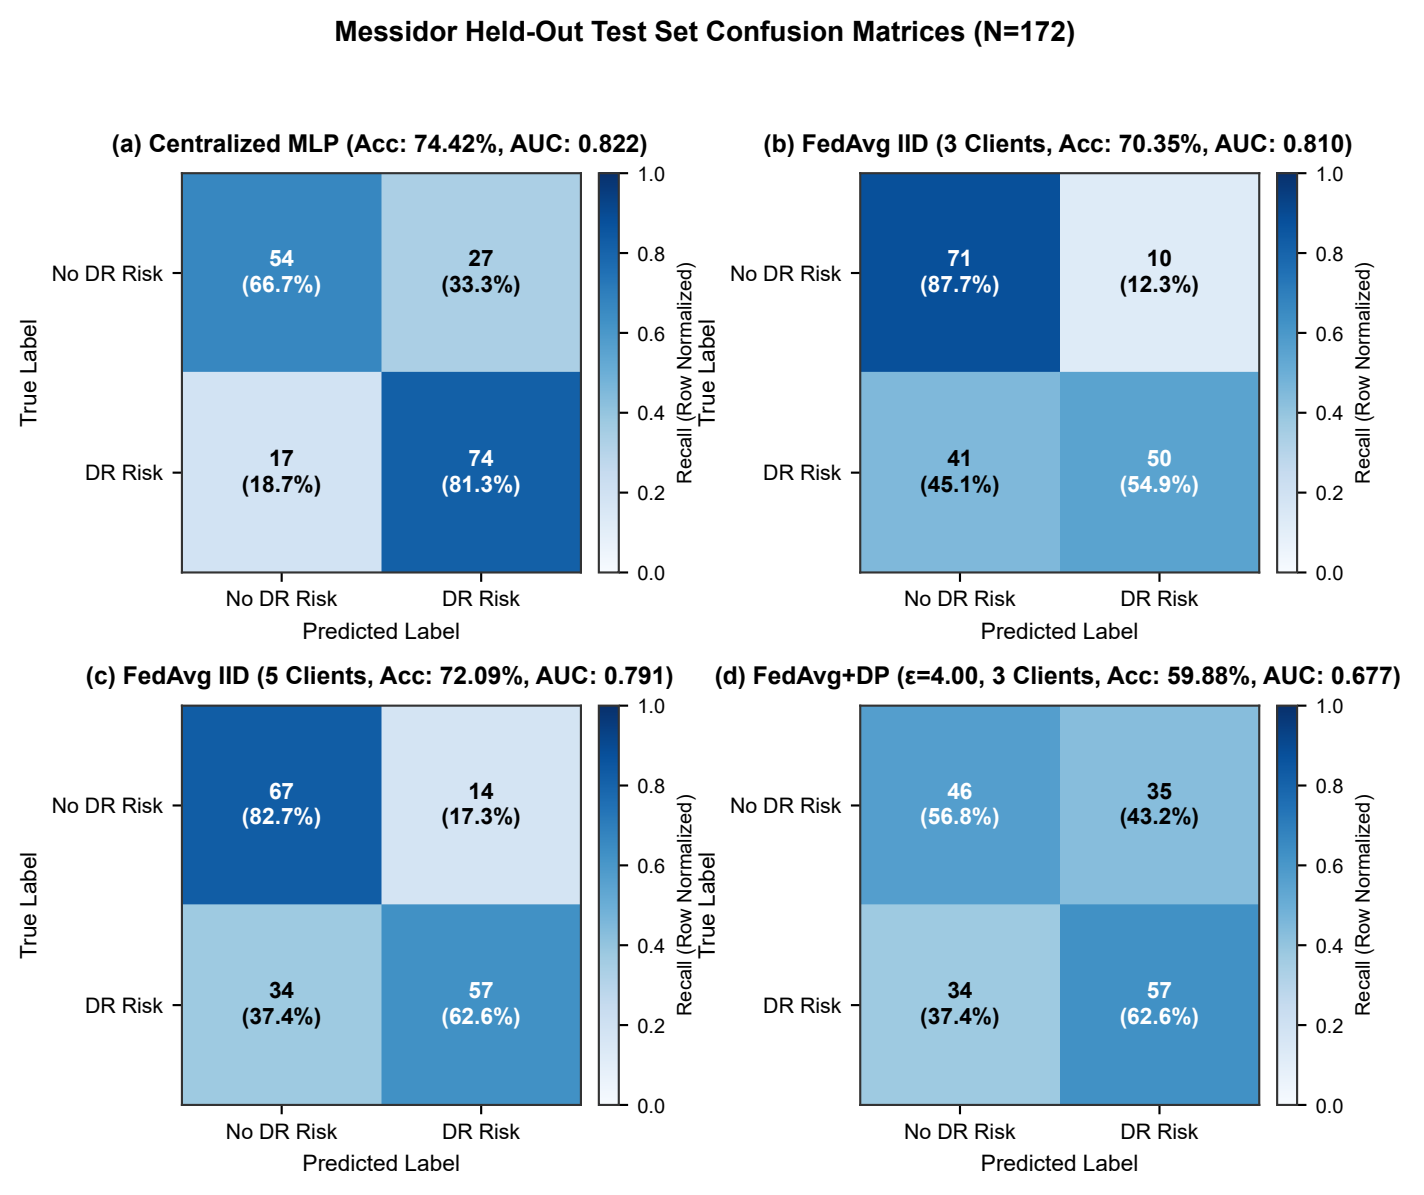

Messidor Held-Out Test Set Confusion Matrices (N=172)
(a) Centralized MLP (Acc: 74.42%, AUC: 0.822)
54 (66.7%)
27 (33.3%)
17 (18.7%)
74 (81.3%)
(b) FedAvg IID (3 Clients, Acc: 70.35%, AUC: 0.810)
71 (87.7%)
10 (12.3%)
41 (45.1%)
50 (54.9%)
(c) FedAvg IID (5 Clients, Acc: 72.09%, AUC: 0.791)
67 (82.7%)
14 (17.3%)
34 (37.4%)
57 (62.6%)
(d) FedAvg+DP (ε=4.00, 3 Clients, Acc: 59.88%, AUC: 0.677)
46 (56.8%)
35 (43.2%)
34 (37.4%)
57 (62.6%)
No DR Risk
DR Risk
True Label
Predicted Label
Recall (Row Normalized)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0