


Suivant le **guide technique "REMBLAYAGE DES TRANCHEES ET REFECTION DES CHAUSSEES"** de mai 1994
SETRA/LCPC & la norme NF P 98-331 septembre 94

CLASSIFICATION DES MATERIAUX

Type des Matériaux	Classe	Définition de la classe
* Sablons et sables	D1	Les <u>Sables alluvionnaires</u> insensibles à l'eau
* TV 0/20 jusqu'à TV 0/50	D2	Les TV ≤ 50 mm <u>Sables et Graves Naturelles</u>
		<u>Alluvionnaires propres et insensibles à l'eau</u>
* TV 0/60, 0/100 et plus	D3	Les T.V > 50 mm <u>Graves Naturelles</u>
* GNT (type B) 0/14 jusqu'à 0/63	DC2	GRH 0/31,5 ; 0/40 <u>Matériaux faiblement concassés avec fines</u>
* Grave Ciment & Grave Bitume	DC2	Matériaux pour assise de chaussée

OBJECTIFS DE COMPACTAGE A RESPECTER (q4, q3, q2)

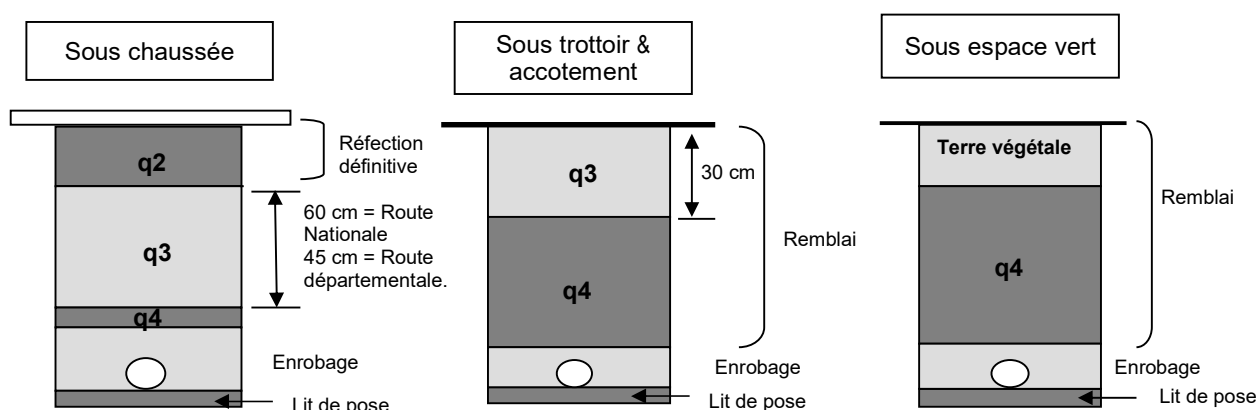

METHODE A EMPLOYER EN FONCTION DU MATERIEL

		Objectifs :	q4	q3	q2
MATERIEL (FIRALP)		Type de matériaux :	D1, D2, D3, DC1, DC2	D2, D3 DC2	DC2
Pilonneuses vibrantes de type : Waker BS 60Y & BS 62Y	PN2	ép. Compactée (cm) nbre passe	45 5	25 6	20 9
Pilonneuses vibrantes de type : Waker BS 65Y & DS 72Y Waker SRX 65R-2	PN3	ép. Compactée (cm) nbre passe	55 5	30 6	25 8
Rouleaux vivants de type : Bomag BW 65H & 75H Delmag J65, V60, V65, V70	PV2	ép. Compactée (cm) nbre passe	20 5	— —	15 16
Plaques vibrantes de type : Delmag SV(F) 2511 Waker DPU 4045 & 7060	PQ3	ép. Compactée (cm) nbre passe	40 6	20 8	20 12
Plaques vibrantes de type : Dynapac LG 140 Delmag SV(H) 3511	PQ4	ép. Compactée (cm) nbre passe	55 6	30 8	25 10

Se référer à l'étiquette signalétique du matériel de FIRALP pour vérifier la CATEGORIE du matériel (PQ, PN, PV)

CE TABLEAU EST UN GUIDE. SEULS LES RESULTATS DES ESSAIS DE COMPACTAGE VALIDENT LA METHODE EMPLOYEE.

NOTICE D'UTILISATION**1° ETAPE**

Connaître le matériau à mettre en œuvre :

Déterminer sa classification suivant le tableau ou le Bon de Livraison du fournisseur.

Exemple : Le matériau utilisé : **GRH 0/31,5** → Classification : **DC2**


2° ETAPE

Connaître les objectifs de compactage à respecter (q2, q3 ou q4) :

A déterminer en fonction de la ou des coupe(s) type(s) du guide ou fournie(s) par le gestionnaire de voirie ; puis définir les épaisseurs des différentes couches.

Exemple : à partir de la coupe type suivante :

Exemple : Compactage de la couche en **q3** (voir tableau ci-dessous)

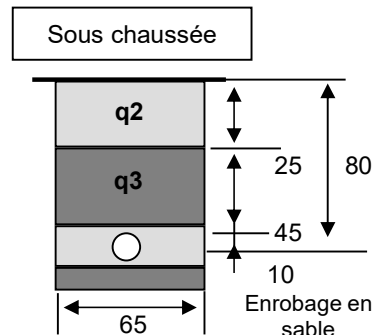**3° ETAPE**

Connaître son matériel de compactage, indiqué :

soit sur le tableau en première colonne

soit sur les étiquettes signalétiques du matériel qui définit la catégorie (**PN, PV, PQ**).

Exemple : si le matériel utilisé est une WAKER DS 72Y → Catégorie : **PN3**

4° ETAPE

Interprétation du tableau :

1

Suivant le tableau, l'épaisseur maximale une fois compactée est de **30 cm** pour obtenir un objectif **q3**.
On réalisera la partie **q3** en **2** couches successives : une de 30 cm et une de 15 cm.

(30+15=45)

Pour la couche de **30 cm**, le nombre de passe = **6**
(conformément au tableau)

Pour la couche de **15 cm**, le nombre de passe sera proportionnel à l'épaisseur à compacter. C'est-à-dire : si, pour **30 cm**, on réalise **6** passes, pour **15 cm** on réalisera : 30 divisé 15 = **2** ; soit **2** fois moins de passes que pour les 30 cm soit **6/2=3 passes**

Il faudra exécuter : **6 passes** pour les **30 cm**
3 passes pour les **15 cm**

MATERIEL (SOBECA)	Objectifs : Type de matériaux	q4 D1, D2, D3 DC1, DC2	q3 D2, D3 DC2	q2 DC2
Pilonneuses vibrantes de type Waker BS 60Y & BS 62Y	PN2 ép. Compactée (cm) nbre passe	45 5	25 6	20 9
Pilonneuses vibrantes de type Waker BS 65Y & DS 72Y	PN3 ép. Compactée (cm) nbre passe	55 5	30 6	25 8
Weber SRX 65R-2				
Rouleaux vibrantes de type : Bomag BW 65H & 75H	PV2 ép. Compactée (cm) nbre passe	20 5		15 16
Delmag J65, V60, V65, V70				
Plaques vibrantes de type : Delmag SV(F) 2511 Waker DPU 4045 & 7060	PQ3 ép. Compactée (cm) nbre passe	40 6	20 8	20 12
Plaques vibrantes de type : Dynapac LG 140 Delmag SV(H) 3511	PQ4 ép. Compactée (cm) nbre passe	55 6	30 8	25 10

2

En fonction de la largeur du patin, réaliser autant de traces de compactage qu'il faut pour couvrir la largeur totale de la tranchée.

Exemple :

Avec la **WAKER DS 72Y** le patin fait **28 cm** de large

Pour une tranchée de 65 cm, on aura :

65 divisé par **28** = **2,3** à arrondir à **3**

Il faudra donc exécuter **3 traces** pour compacter sur toute la largeur de cette tranchée.

En conclusion pour cet exemple, il faudra exécuter :

3 traces de 6 passes pour les **30** premiers cm,

3 traces de 3 passes pour les **15** derniers cm,

Soit **(3x6) + (3x3) = 27 passes**

