

L'entreprise respecte les distances réglementaires prescrites par :


La Norme NFC 11201 de Octobre 96
 L'Arrêté Technique du 2 avril 1991
 Le guide Technique de la Distribution Electricité
 Le guide Technique de la Distribution Gaz
 La Convention EGS- France Télécom FNCCR- ANROC du 1er mars 1994
 L'UTE C. 11.001 et les directives du C.E.R.T de 06/96

Point d'arrêt

1) Impossibilité de respecter les distances réglementaires

Distances entre génératrices

RESEAUX EN PARALLELES

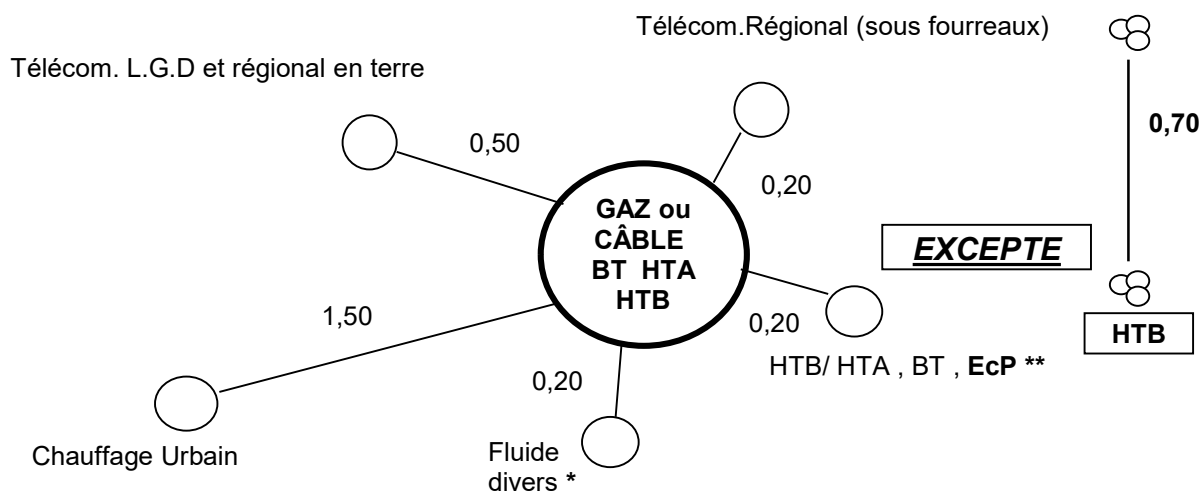


2) La distance de parallélisme entre la canalisation du réseau et une façade de bâtiment est $< 0,40m^*$
 * *Attention aux spécificités locales*

3) Impossibilité de respecter la distance entre le gaz et le chauffage urbain quelle que soit la longueur de voisinage (résolution du problème avec le logiciel GSPACK distribué par SA/G)

G. E : GAZ ET ELECTRICITE

Fluide Divers* Pour les "Pipe line" se réformer au cas par cas aux exigences de la société **exploitante**
EcP** Pour le réseau d'éclairage public il n'y a pas de distance mini à respecter avec la BT

RESEAUX CROISES

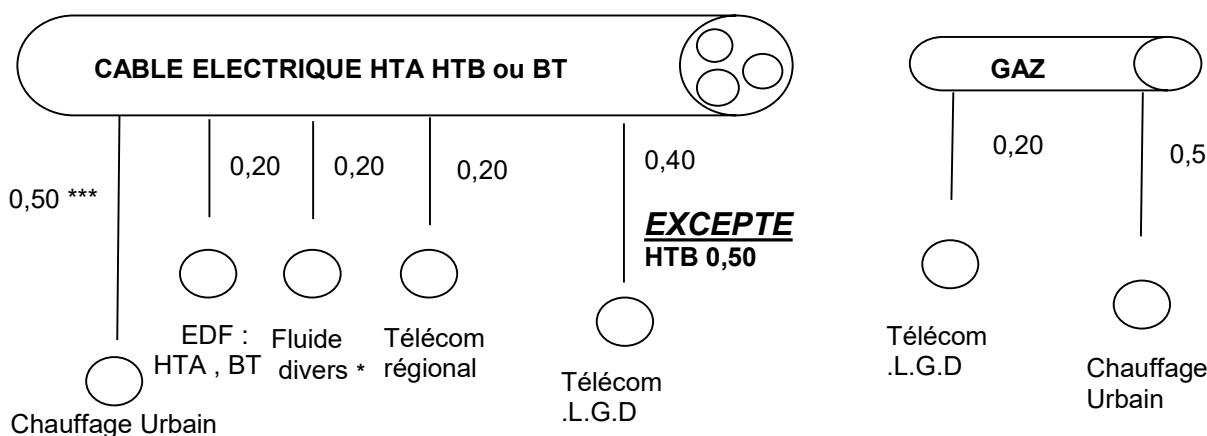

Dérogation

Si impossibilité de respecter les distances réglementaires sur une longueur $< 10m^*$
 * *Attention aux spécificités locales*
 mise en place de fourreau à l'initiative de l'entreprise (sauf chauffage urbain)

*** Guide technique de la distribution Electricité (ch. B-34-5)

Nota : il est possible d'exiger une feuille de calcul de l'exploitant du chauffage urbain