




ARRÊTER



ALERTER

les sapeurs pompiers puis l'opérateur du réseau de gaz

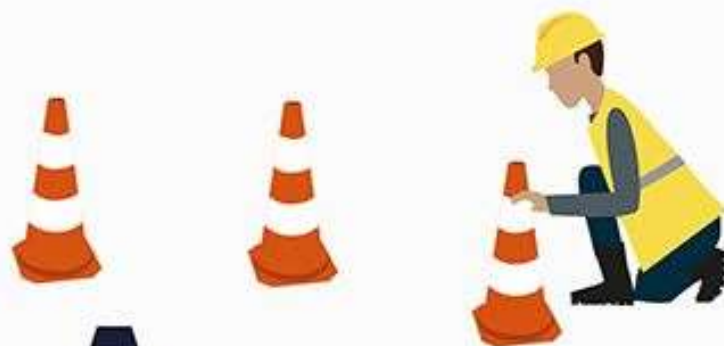

AMÉNAGER

un périmètre autour de la fuite




ACCUEILLIR

les secours et se tenir à leur disposition

Correspond à l'incertitude maximale de localisation de l'ouvrage mesurée à partir du **diamètre extérieur** de l'ouvrage.

- **Classe A** : incertitude inférieure ou égale à **40 cm** s'il est rigide, ou à **50 cm** s'il est flexible (PE).
- **Classe B** : incertitude supérieure à la classe A et **inférieure** ou égale à **1,5 mètres** (incertitude abaissée à **1,00 m** pour les branchements d'ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité – arrêté du 22.12.2015)
- **Classe C** : incertitude **supérieure** à **1,5 mètres**.

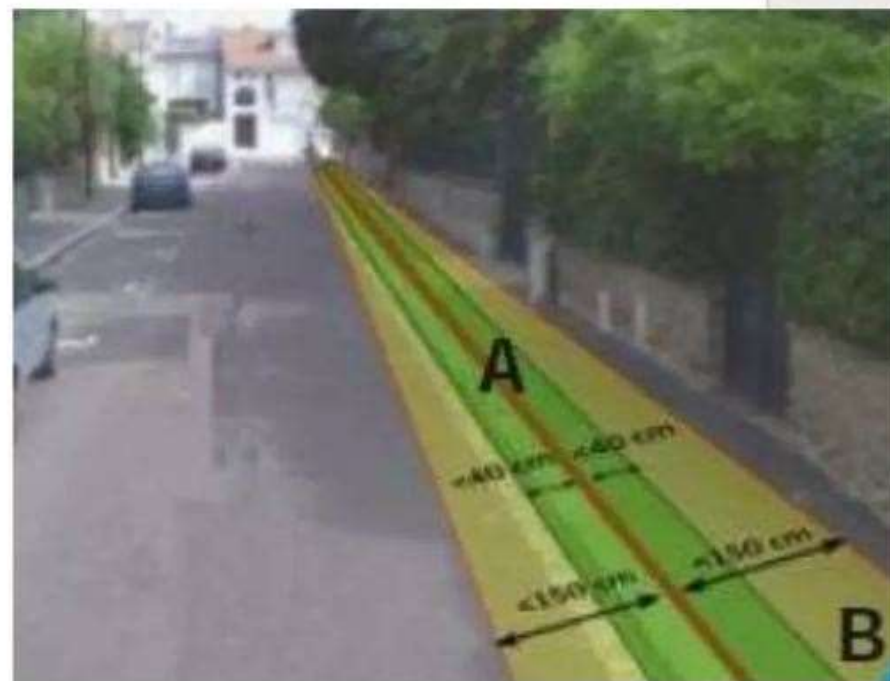

Classe de précision des plans

