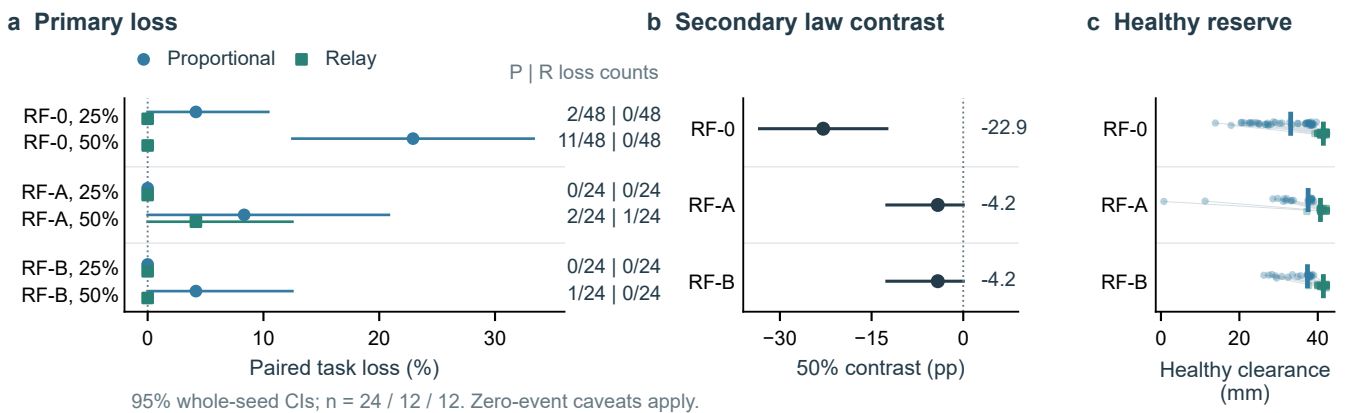
a Primary loss
Proportional
Relay
P | R loss counts
RF-0, 25%
RF-0, 50%
RF-A, 25%
RF-A, 50%
RF-B, 25%
RF-B, 50%
2/48 | 0/48
11/48 | 0/48
0/24 | 0/24
2/24 | 1/24
0/24 | 0/24
1/24 | 0/24
0
10
20
30
Paired task loss (%)
95% whole-seed CIs; n = 24 / 12 / 12. Zero-event caveats apply.
b Secondary law contrast
RF-0
RF-A
RF-B
-22.9
-4.2
-4.2
−30
−15
0
50% contrast (pp)
c Healthy reserve
RF-0
RF-A
RF-B
0
20
40
Healthy clearance (mm)