


	CGE		
FORM	ULARIO PARA REPORTA	AR SUBESTACION A	EREA
SUBESTACION N° ALIMENTADOR:	3970 NAVIDAD	FECHA CAMBIO TI	RAFO: 05-07-2019 HORA: 11:00
15 POT. KVA			
X CGE PARTICULAR	TIPO DE S/E MT MONOFASICO X BIFASICO TRIFASICO	FASES X R S X T	TABLERO S/E X TIENE NO TIENE BUENO MALO
DESCONECTADOR X SI NO	X POSITIVA NEGATIVA	X TRANSF.MOCHILA TRANSF.2 POSTES	PLACA POSTE INST. 1 5-042797 2
OTRAS REFERENCIAS Nota: De no existir placa o PLACA POST_ AGUAS ARRIBA	de postes de S/E instalada, anotar : PLACA POST_AGUAS ABAJO		
LOCALIDAD	BUCALEMU		
COMUNA UBICACIÓN	SANTO DOMINGO		
OBSERVACIONES	SECTOR CAMPO ALEGRE		
Transformador Retirac	do 5 KV 2F N° Serie 720.3462.11	Marca TUSAN. (Retirado).	
Transformador Instala	do 15 KV 2F N° Serie 720.6671.0	4 Marca TUSAN. (Instalado	o).
-		· ·	
Contratista: SERBRIP	LTDA.		
INFORMO:			
RECIBIO :		Fecha Ent	trega:

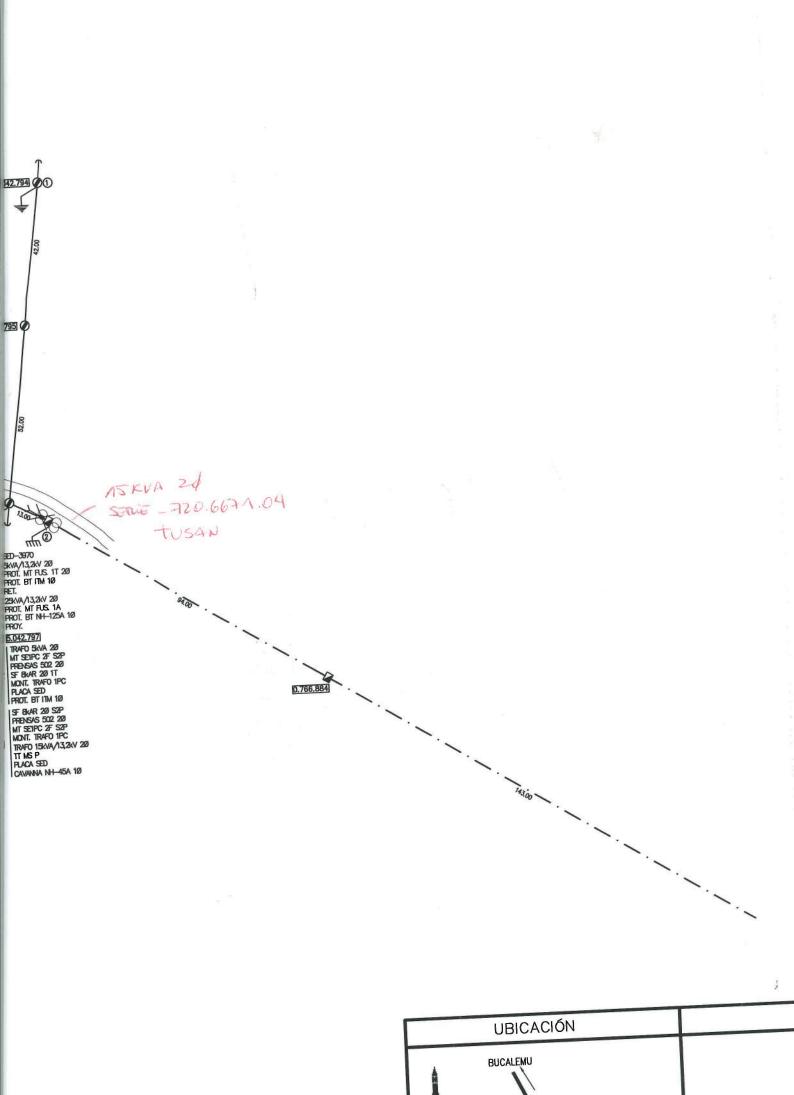

AUMENTO DE POTENCIA SECTOR CAMPO ALEGRE, SANTO DOMINGO

Flote 1 Flete 2 Flete 3 Flete 4 Flete 5

CGED	19000929
Contratista	Serbrio

DCGE	SOLICITADO	DESCRIPCION	Reserva	Entregado	Falta	N* Factura	Fecha Entrega	OBSERVACION	Consumido	Diferencia.	
129		Cable Cobre Desnudo Duro 2 AWG	2013183	2.00	0.00			EN STOCK	2	0.00]
249		Diagonal Galv 32 x 6 x 935 mm	2013183	2.00	0.00		1 - 2	EN STOCK	2	0.00	1
291		Golilla Ac Galv 40x40x5 mm dia 14 mm	2013183	2.00	0.00			EN STOCK	2	0.00	1
292		Golilla Ac Galv 40x40x5 mm dia 18 mm	2013183	4.00	0.00			EN STOCK	4	0.00	1
292	3	Golilla Ac Galv 40x40x5 mm dia 18 mm	2013183	3.00	0.00			EN STOCK	3	0.00	1
300	2	Golilla de Presión Ac Galv 14 mm dia Interior	2013183	2.00	0.00			EN STOCK	2	0.00	1
301	2	Golilla de Presión Ac Galv 18 mm dia Interior	2013183	2.00	0.00			EN STOCK	2	0.00	1
301	2	Golilla de Presión Ac Galv 18 mm dia interior	2013183	2.00	0.00			EN STOCK	2	0.00	
301	2	Golilla de Presión Ac Galv 18 mm dia Interior	2013183	2.00	0.00			EN STOCK	2	0.00	1
334	2	HILO FUSIBLE 1A CURVA T P/SEC.FUS. A.T. EXTERIOR CABEZA FIJA	2013183	2.00	0.00			EN STOCK	2	0.00	
433	2	Perno Hex Ac Galv Gr2 dia 1/2 x 5 x 3 in H c/T	2013183		2.00	100		FALTANTE	2		Sacar de S
441	1	Perno Hex Ac Galv Gr2 dia 5/8 x 8 x 3 in H c/T	2013183					FALTANTE	1		Sacar de S
442	2	Perno Hex Ac Galv Gr2 dia 5/8x9x3 In Hilo con Tuerca	2013183	2.00	0.00			EN STOCK	2	0.00	
443	2	Perno Hex Ac Galv Gr2 dia 5/8 x 10 x 3 In H c/T	2013183	2.00	0.00			EN STOCK	2	0.00	
444	-	Perno Hex Ac Galv Gr2 dia 5/8x11x3 In Hilo con Tuerca	2013183	1.00	0.00			EN STOCK	1	0.00	1
491	6	Prensa Paralela Bronce p/Cond. 6 - 1/0 AWG	2013183	6.00	0.00			EN STOCK	6	0.00	1
491	- 4	Prensa Paralela Bronce p/Cond. 6 - 1/0 AWG	2013183	4.00	0.00			EN STOCK	- 4	0.00	1
502	4	Conector Muela Bimetalico 2 - 4/0 Deriv. 6-4/0	2013183	4.00	0,00			EN STOCK	- 4	0.00	i
502	1	Conector Muela Bimetalico 2 - 4/0 Deriv, 6-4/0	2013183	1,00	0.00			EN STOCK	1	0.00	
1463	. 2	Desconect Fusible Tipo XS-25 KV. Mod. 89022R10-CD, S. C.	2013183	2.00	0.00			EN STOCK	2	0.00	1
2679	. 1	Fusible NH SEMIKRON, Reproel, Clase GL, Tamaño 1 de 125 A	2013183	1.00	0.00			ENSTOCK	1	0.00	i
10752	1	Soporte Seccionador Fusible APR630 Redes B.T.	2013183	1.00	0.00			EN STOCK	- 1	0.00	1
10756	1	Seccionador 630A, 500V, Bronal, ACR630FM para Fusibles NH	2013183	1.00	0.00			EN STOCK	1	0.00	
13563	2	Cable Cobre THHN 2 AWG Negro	2013183		200			PALTANTE	2		Sacar de Si
14378	7	Cable Cobre Desnudo Duro 25 mm2. 7 Hebras	2013183	6.90	0.00			EN STOCK	7	0.00	
37379	1	Cruceta Hormigón Pretensado 75x75x2220 mm, 31 Kg, EDM-1312/2	2013183	1.00	0.00			EN STOCK	1	0.00	
38427	- 1	Transf 15 KVA 13200/231V Taps 13200/12540/11880	2013183	1.00	0.00			ENICTOCK			0-4- ma c