ESTADO DE PAGO 210-2019

ORDEN DE TRABAJO; AREA; SUPERVISOR CGED: FECHA ASIGNACION FECHA TERMINO DESCRIPCION DEL TRABAJO DIRECCION COMUNA

OT 3019365657 Mant. & Construcción JOSE ELIAS NEGUEY 8-jul-19 8-jul-19

CAMBIO DE TD QUEMADO

LAURA ROSA CON PUERTO ALEGRE Flex 2828VI

LA	Р	N	TΑ	NΑ
				_

	Etiqueta	N°	Especificación Cantic	Cantidad	Rendimiento		Pesos		TOTAL
		CATALO		Cantidad	Unitario	Total	Unitario	Total	TOTAL
1	Planificación de Faena	to extraord and other	Planificación de Faena	1.00	11.00	11,00	THE RESERVE AND PARTY OF THE PA	39.897	39.897
1	APERTURAS		Apertura de Seccionadores Fusibles MT	2,00	5.28	10.56	3,627	38.301	38,301
	CIERRE		Cierre de Seccionadores Fusibles MT	2.00	5,28	10,56		38.301	38,301
1	APERTURAS		Apertura de Seccionadores NH BT	1.00	3,89	3,89		14.109	14.109
	CIERRE		Cierre de Seccionadores NH BT	1.00	3.29	3,29		11.933	11.933
1	INST. TIERRAS MT		Instalación de Puesta a Tierra MT	1,00	5.66	5,66		20.529	20.529
1	RET. TIERRAS MT		Retiro de Puesta a Tierra MT	1,00	4.02	4.02		14.581	14.581
1	INST. TIERRAS BT		Instalación de Puesta a Tierra BT, Seccionadores NH.	1.00	4.14	4.14		15.016	15.016
1	RET.TIERRAS BT		Retiro de Puesta a Tierra BT, Seccionadores NH.	1.00	3.09	3.09		11,207	11.207
1	TRA 15 3F 15-112		Transformador Aéreo 15 a 112.5 kVA	1,00	13.00	13,00		47.151	47,151
R	TRA 15 3F 15-113	D=0=0=10 00	Transformador Aéreo 15 a 112.5 kVA	1,00	9.00	9.00		32.643	32.643
1	BRIGADA		HH_ Brigada pesada	2,00	13.00	26.00		94.302	94.302
-			SUB TOTAL	2,00	10,00	20,00	0.021	94.502	377.970

RECARGOS			
0	APORTE DE MATERIALES	0%	
	Trabajos en Horario lunes - viernes (08:00-18:00 Hrs)	20%	75.594
	SUBTOTAL + RECARGO		453,564

Observaciones: DM # PP Instalado

PP Instalado

Fechas:

Aprobación AO: Asignación C 08-07-19 Inicio Obra: 08-07-19

Término Obri 08-07-19

Contratista: 76.710.870-2

ELS S.A.

Valor Liquidación:

Valor Neto 453.564 Anticipos \$ Saldo Neto 453.564 19% I.V.A. 86.177 Total 539.741

Preparó : Omar Carrasco M

Aprobó:

EEHOT ACENE OF ROMES Supervisor Delegación Cordillera

Zona Metropolitana Oriente

(ACD-19003748


15- 66440. OC- 41475593

HES-

4 - 453.564

Gira- 8658450.

NEJOM T/0- 20+5/10

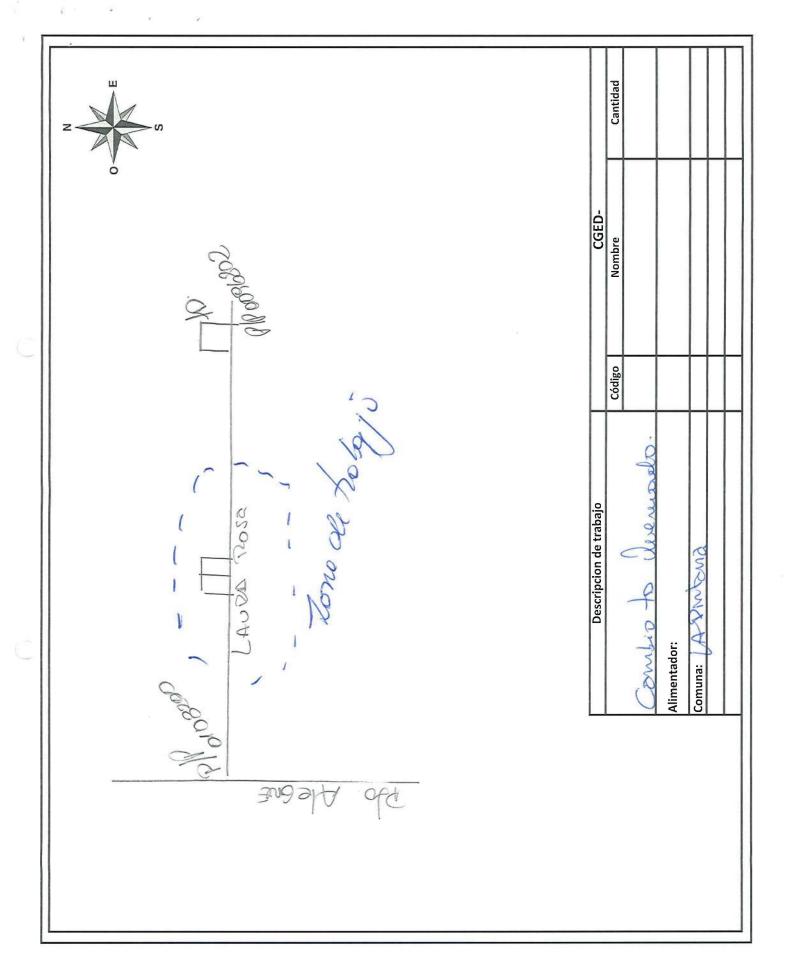

Informe de Instalación y Retiro de Subestaciones CGE Distribución						
Nº placa Subestación.			Con Placa Instalada	a 🗖		
Fecha Instalacion		j	Sin Placa Instalada			
Nombre de Alimentador.		7	Propiedad Subestacio	- ·		
Nº Placa Poste 1	6607	Ī.,	CGE Distribución	Particular		
Nº Placa Poste 2		i ' _		T di sodiai		
Nombre de la SED	oura late	a Vine	TO Alegre-	1		
ClaseDi	istribución /	Autotrafo	Regulador	Bco. Condens.		
Tipo St	ubterráneo 📗	Aéreo 🔽	Bajo Techo	Pad Mounted		
Voltaje MT 12	KV V	23KV				
Ubicación o referencia	Oure TOOQ.	* 1		1		
Nº Proyecto, OT o SS.:	019260657	,	Empresa Contratista:	FLS		
TO o Línea Energizada.		Ī .	Ejecutada por:			
Comuna	SEMEATO		Inspector Supervisor:	(0,1,00		
Transformador Inst	talado		Transformado	r Retirado		
Nº de Tarjeta:			Nº de Tarjeta:			
Potencia KVA:	O.KVA.	9.4	Potencia KVA:	10 kun.		
En Arriendo:			En Arriendo:			
Fabricante:	04 CH6€		Fabricante:	tusan.		
N° de Serie:	685474]	Nº de Serie:	220.4140.03.		
Año Fabricación:			Año Fabricación:	2008		
Peso (Kgr):	133 *		Peso (Kgr):	108 t.		
Aceite (Ltrs):	42 L.]	Aceite (Ltrs):	24L.		
Fases:	1. 1		Fases:			
Impedancia (%):	4%.		Impedancia (%):	3,87%		
Pérdidas Vacío (W):		₩	Pérdidas Vacío (W):			
Pérdidas Cobre (W):		×.	Pérdidas Cobre (W):			
	00.1200.120m		Regulación de Taps:	1600-1300-17000		
Tap Conectado:	000		Tap Conectado: (3	12.000		
Protección MT:_2 Amp_ Tipo de Curva MT:						
Tipo Prot. Cto. BT 1	100 s.		Tierra Servicio:			
Tipo Prot. Cto. BT 2 Tipo Prot. Cto. BT 3			Tierra Protección:			
VOLT3F	RB	Π.Λ	Rotación:	the:		
CC	KD	RA	BA			
S/C						
VOLT1F RN BN AN						
cc	228	226	226.			
S/C	730	726	276			