

N° CONTRATISTA:

Proye.:

REV.:

APR:

TESUR

SIEMENS

2

1

REFERENCIAS:

SIMB.	REF.	DESCRIPCION	SIMB.	REF.	DESCRIPCION
	+JA01 +JA10	CELDA DE MEDIA TENSION AISLADA EN GAS SIEMENS 8DA12 2x27,5kV; BIPOLAR; 50Hz; CORRIENTE DE CORTA DURACIÓN 3s: 25kA; CELDA DE ACOUPLE CON SECCIONADOR	21	21	PROTECCION DE DISTANCIA SIEMENS 7ST63
	+JA02 +JA04 +JA07 +JA09	CELDA DE MEDIA TENSION AISLADA EN GAS SIEMENS 8DA12 2x27,5kV; BIPOLAR; 50Hz; CORRIENTE DE CORTA DURACIÓN 3S: 25kA; CELDA SALIDA A CATENARIA CON INTERRUPTOR 2000 A	25	25	VERIFICACION DE SINCRONISMO SIEMENS 7ST63 SIEMENS 7SJ64
	+JA03 +JA08	CELDA DE MEDIA TENSION AISLADA EN GAS SF6 SIEMENS 8DA12 2x27,5kV; BIPOLAR; 50Hz; CORRIENTE DE CORTA DURACIÓN 3s: 25kA; CELDA ENTRADA DE TRANSFORMADOR CON INTERRUPTOR 2000 A	27	27	PROTECCION DE MINIMA TENSION SIEMENS 7ST63
	+JA05	CELDA DE MEDIA TENSION AISLADA EN GAS SIEMENS 8DA12 2x27,5kV; BIPOLAR; 50Hz; CORRIENTE DE CORTA DURACIÓN 3s: 25kA; CELDA DE ACOUPLE CON INTERRUPTOR 2000 A	49	49	PROTECCION DE SOBRECARGA TERMICA SIEMENS 7ST63
	+JA06	CELDA DE MEDIA TENSION AISLADA EN GAS SIEMENS 8DA12 2x27,5kV; BIPOLAR; 50Hz; CORRIENTE DE CORTA DURACIÓN 3s: 25kA; CELDA DE ACOUPLE CON SECCIONADOR 2000 A	50	50	PROT. DE SOBRECORRIENTE DE TIEMPO DEFINIDO SIEMENS 7ST63 SIEMENS 7SJ64
				50BF	50BF
	-Q0	INTERRUPTOR DE POTENCIA AL VACIO 1250A SIEMENS 31,5kA MANDO MOTORIZADO 110Vcc	51	51	PROT. DE SOBRECORRIENTE DE TIEMPO INVERSO SIEMENS 7ST63 SIEMENS 7SJ64
	-Q1	SECCIONADOR DE TRES POSICIONES 1250A SIEMENS MANDO MOTORIZADO 110Vcc	59	59	PROTECCION DE MAXIMA TENSION SIEMENS 7SJ64
	-T1 (+JA03,+JA08)	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE SIEMENS (1) 2000A/1A ext. 120% 2,5 VA Cl. 5P20/1 (dual clase) (2) 2000A/1A ext. 120% 2,5 VA Cl. 5P20 (3) 1000-2000A/1A 2,5 VA Cl. 0,5 FS5	74TC	74TC	SUPERVISION DE CIRCUITO DE DISPARO SIEMENS 7ST63 SIEMENS 7SJ64
	-T1 (+JA02,+JA04, +JA06,+JA07, +JA09)	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE SIEMENS (1) 2000A/1A ext. 120% 2,5 VA Cl. 5P20/1 (dual clase) (2) 1000-2000A/1A 2,5 VA Cl. 0,5 FS5	79	79	RECIERRE SIEMENS 7ST63
	-T5 (+JA01,+JA03, JA08,+JA10)	TRANSFORMADOR DE TENSION SIEMENS 27,5kV/0,1kV 10 VA Cl. 3P/0,5 (dual clase)			
	-T15 (+JA01,+JA10)	TRANSFORMADOR DE TENSION SIEMENS 27,5kV/0,1kV 10 VA Cl. 3P/0,5 (dual clase)			
		DETECTOR DE TENSION CAPACITIVO SIEMENS SISTEMA LRM			
	-F1	DESCARGADOR DE SOBRETENSION 45kV, 10kA, Uc=36kV, TAMAÑO S3, CONNEX PFISTERER			
	-F4	DESCARGADOR DE SOBRETENSION OZn, 42 kV, 10kA, MC LEAN			
	-S2 -S3	TERMINAL PFISTERER CONNEX			

△	RESP OS-0367-E-0275-19	10/04/19	M.S.C	J.E.P	J.H.T
△	CORRECCIÓN PROTECCIÓN ACOUPLE	21/03/18	F.NICOLAU	J.E.P	J.H.T
△	RESP OS-SC-L5-0375-SE AGREGA BARRA DE NEUTROS	15/02/18	F.NICOLAU	J.E.P	J.H.T
△	PARA APROBACION	22/12/15	D.S.B.	J.E.P.	J.H.T.
REV.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA	EJEC.	CONTR.	APROBO

PROYECTO: MODERNIZACIÓN DEL FFCC Gral. ROCA					
	FECHA	NOMBRE	FIRMA	BID2982 - SE QUILMES SISTEMA ALIMENTACION DE TRACCION 25kV ESQUEMA UNIFILAR	
DIB.	22/12/15	S.DIAZ			
REV.	22/12/15	J.PIAGGIO			
APR.	22/12/15	H.TALPONE			
Hojas: 1/2		Esc.: S/E			
Tolerancias: -			Sustituye a: -		Sustituido por: -
			INFORMACION CONFIDENCIAL PROHIBIDA SU DIVULGACION Se reserva la propiedad de este diseño y por lo tanto no puede ser reproducido o cedido a terceros sin su autorización escrita.		ARCHIVO: BID2982-100-SE-E-EU-0002_D Plano N° BID2982-100-SE-E-EU-0002
			A3 Rev. D		


N° CONTRATISTA:

SIEMENS

TESUR

REV.: APR:

Proye.: 1

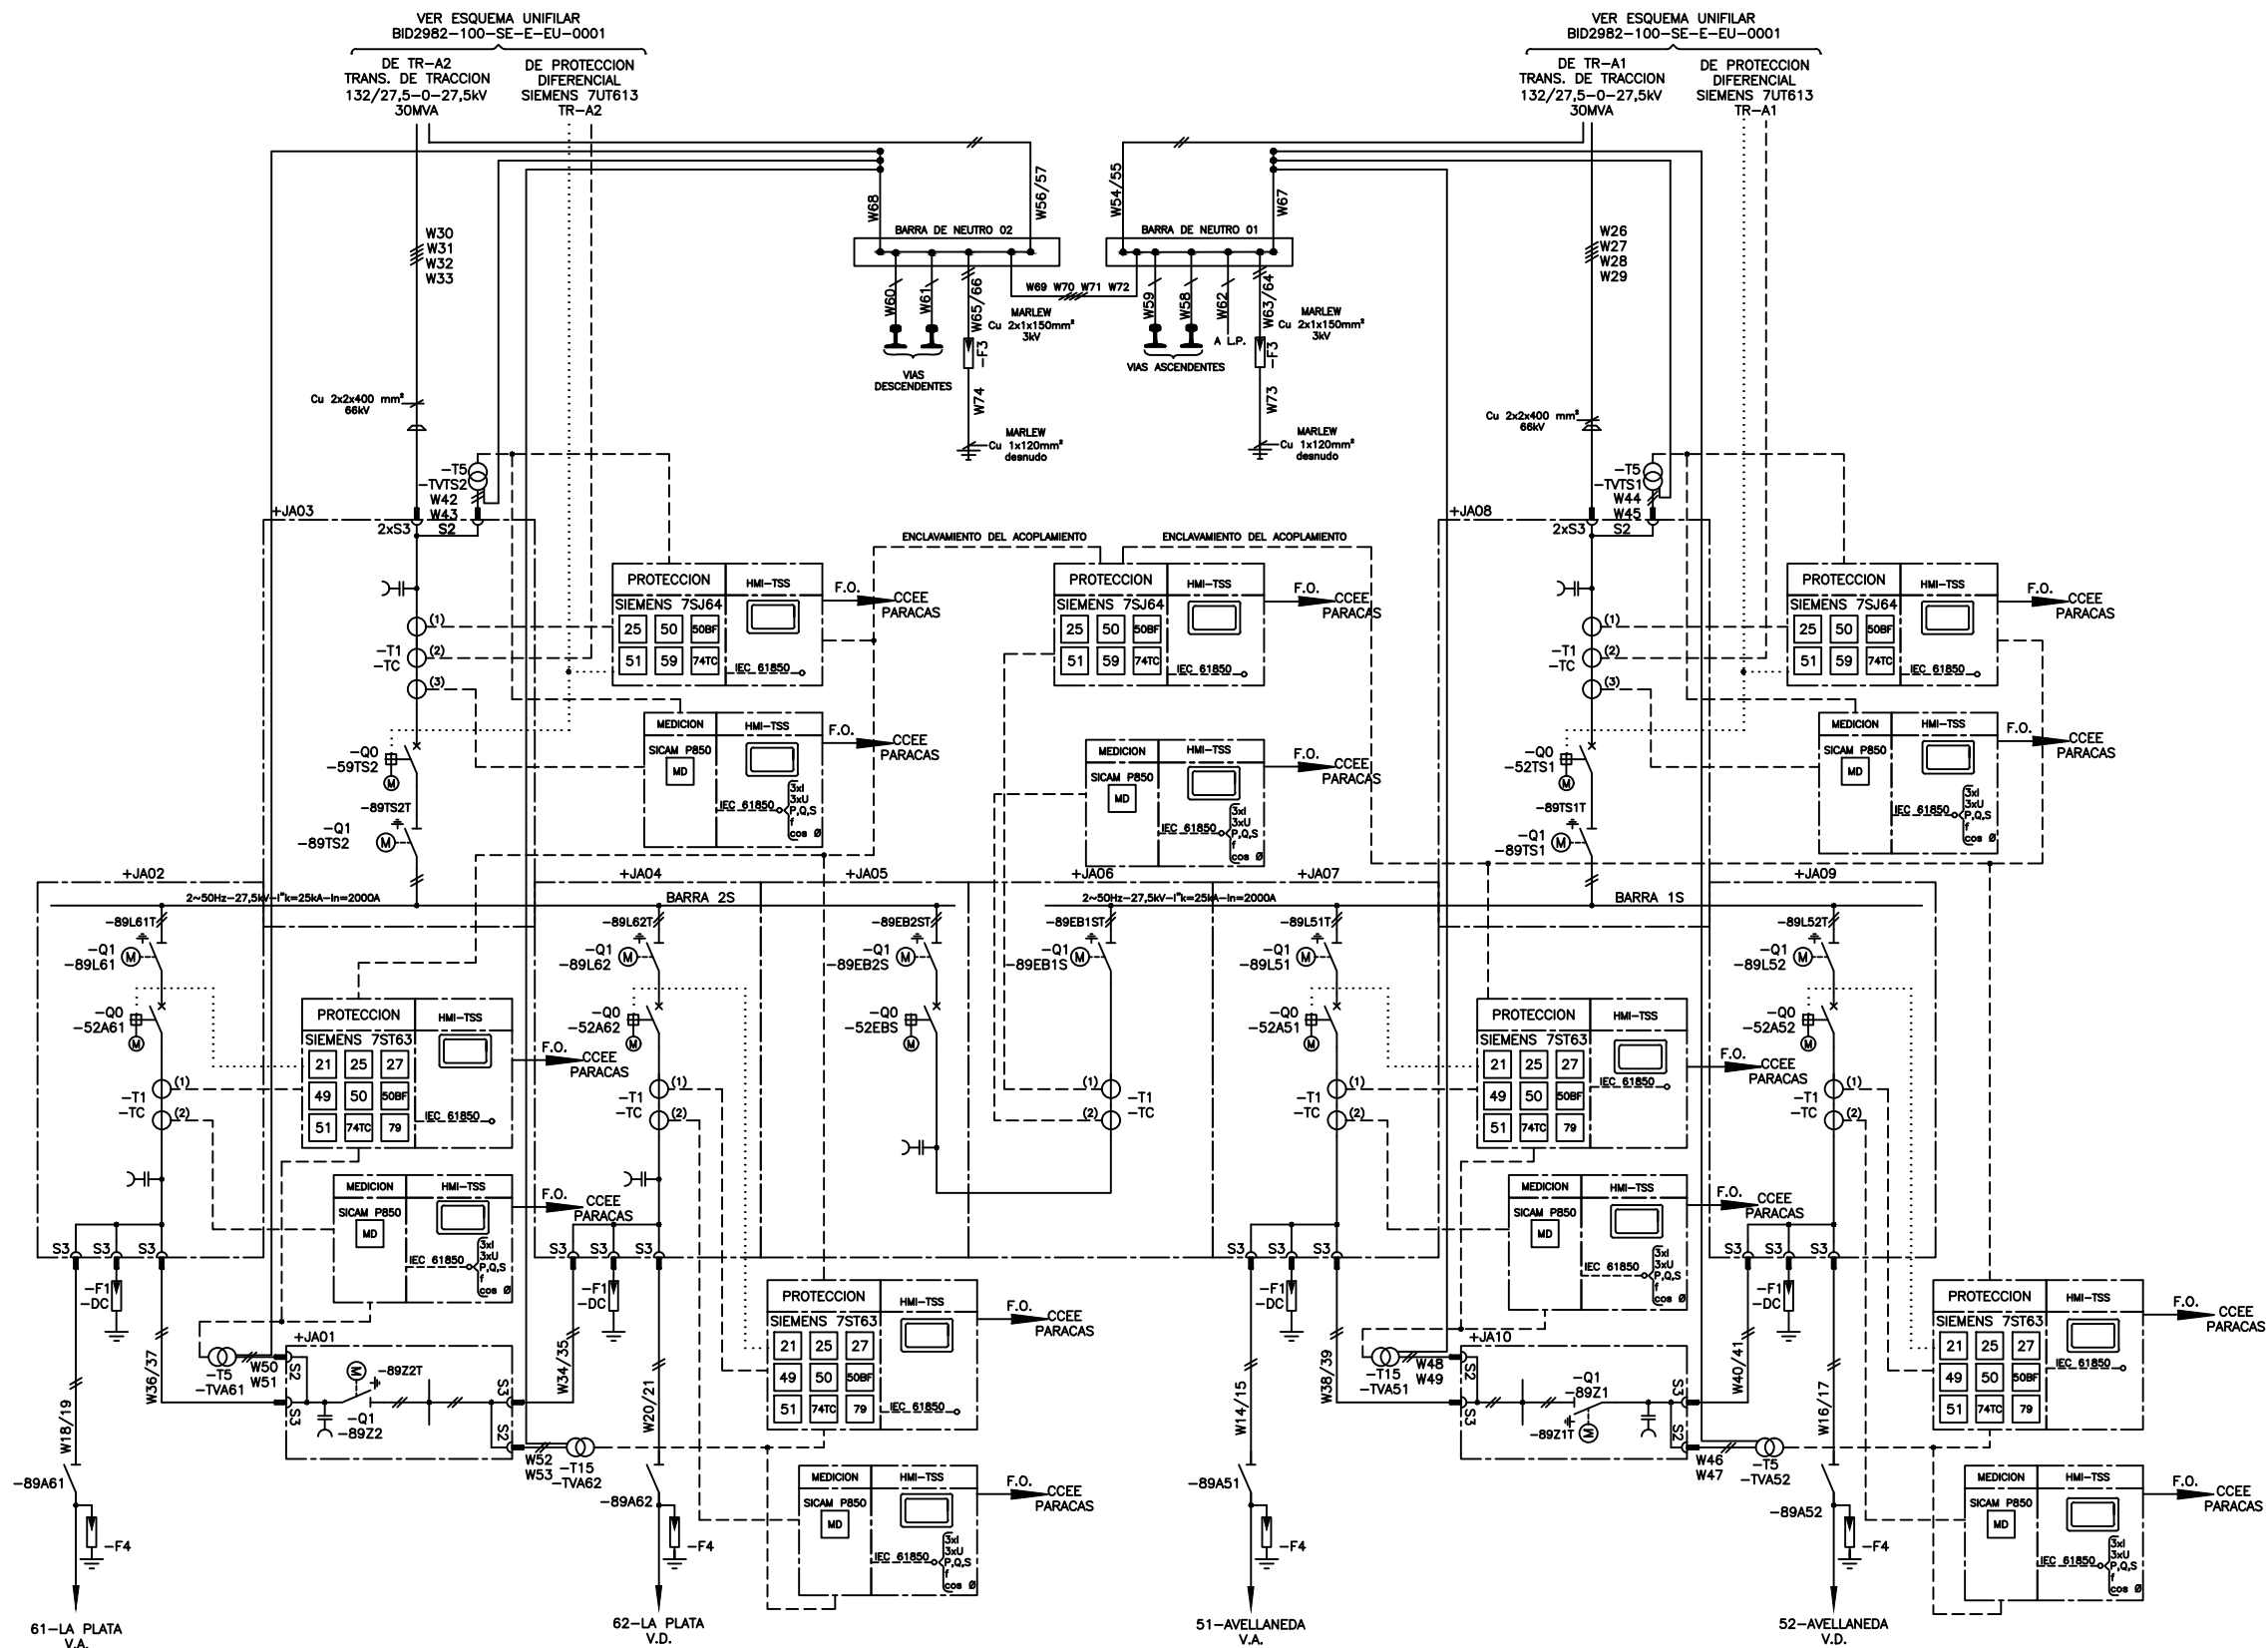

Δ	RESP OS-0367-E-0275-19	10/04/19	M.S.C	J.E.P	J.H.T	PROYECTO: MODERNIZACIÓN DEL FFCC Gral. ROCA			ARCHIVO: BID2982-100-SE-E-EU-0002_D			BID2982 – SE QUILMES SISTEMA ALIMENTACION DE TRACCION 25kV ESQUEMA UNIFILAR		
Δ	CORRECCIÓN PROTECCIÓN DE ACOPLE	21/03/18	F.N	J.E.P	J.H.T		FECHA	NOMBRE	FIRMA	Hoja: 2/2	Sigue: –			A3
Δ	RESP OS-SC-L5-0375-SE AGREGA BARRA DE NEUTROS	15/02/09	F.N	J.E.P	J.H.T	DIB.	22/15/15	S. DIAZ		Plano N°				Rev.
Δ	PRELIMINAR	22/12/15	D.S.B.	J.E.P.	J.H.T.	REV.	22/12/15	J.PIAGGIO						
REV.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA	EJEC.	CONTR.	APROBO	APR.	22/12/15	H.TALPONE		BID2982-100-SE-E-EU-0002				D