5.2 INSTRUMENTATION

(Voir CD-ROM)

5.2.1 Circulateur

Circulateur GRUNDFOS UP 20-30 N 150 (230 V – 50 Hz / 75 W / 0,31A)

5.2.2 Aéroréfrigérant

Aéroréfrigérant SESINO AP300E (230 V – 50 Hz / 120 W / 10-80 L/min)

5.2.3 Thermoplongeur

Thermoplongeur avec boitier et thermostat de sécurité RICA (3 kW)

5.2.4 Relais de niveau

Relais de contrôle de niveau de liquide SCHNEIDER RM22LG11MR

5.2.5 Sonde de température

Sonde de température PT100 PROSENSOR SL100PVC1-3M

5.2.6 Transmetteur de température pour PT100

Convertisseur PT100 / 4-20mA SCHNEIDER RMPT33BD

5.2.7 Relais statique

Relais de puissance statique CROUZET 84 137 110 (25A / SSR)

5.2.8 Convertisseur de signaux

Convertisseur 4-20mA / SSR ASCON D1-5050-0100

5.2.9 Régulateur PID

Régulateur numérique ASCON X5-3154-0100

5.2.10 Régulateur TOR

Régulateur numérique ASCON KM3-HCIORDSE

5.2.11 Analyseur de réseau

Analyseur de réseau monophasé CARLO GAVAZZI W14-96.AV5.3.D.S

5.2.12 Convertisseur RS485/Ethernet

Convertisseur RS485/Ethernet ASCON DY-5220-0100

FOLIO	DESCRIPTION	DATE
02	PUISSANCE	31/08/2016
03	COMMANDE	31/08/2016
04	REGULATION	31/08/2016
05	COMMUNICATION	31/08/2016
06	BORNIER	31/08/2016
07	IMPLANTATION	31/08/2016
08	NOMENCLATURE	31/08/2016

HYDROTHERM

BANC DE REGULATION DE TEMPERATURE

IND	MODIFICATION	DATE	IND	MODIFICATION	DATE
A	CREATION	31/08/2016			

DES. A. MOUCHAGUE	RESP.	DATE 31/08/2016	ECH. A4

DELTALAB - SMT

12000 RODEZ

N° AFFAIRE HYDROTHERM	INDICE A	N°

CE PLAN NE PEUT ETRE COMMUNIQUE SANS AUTORISATION

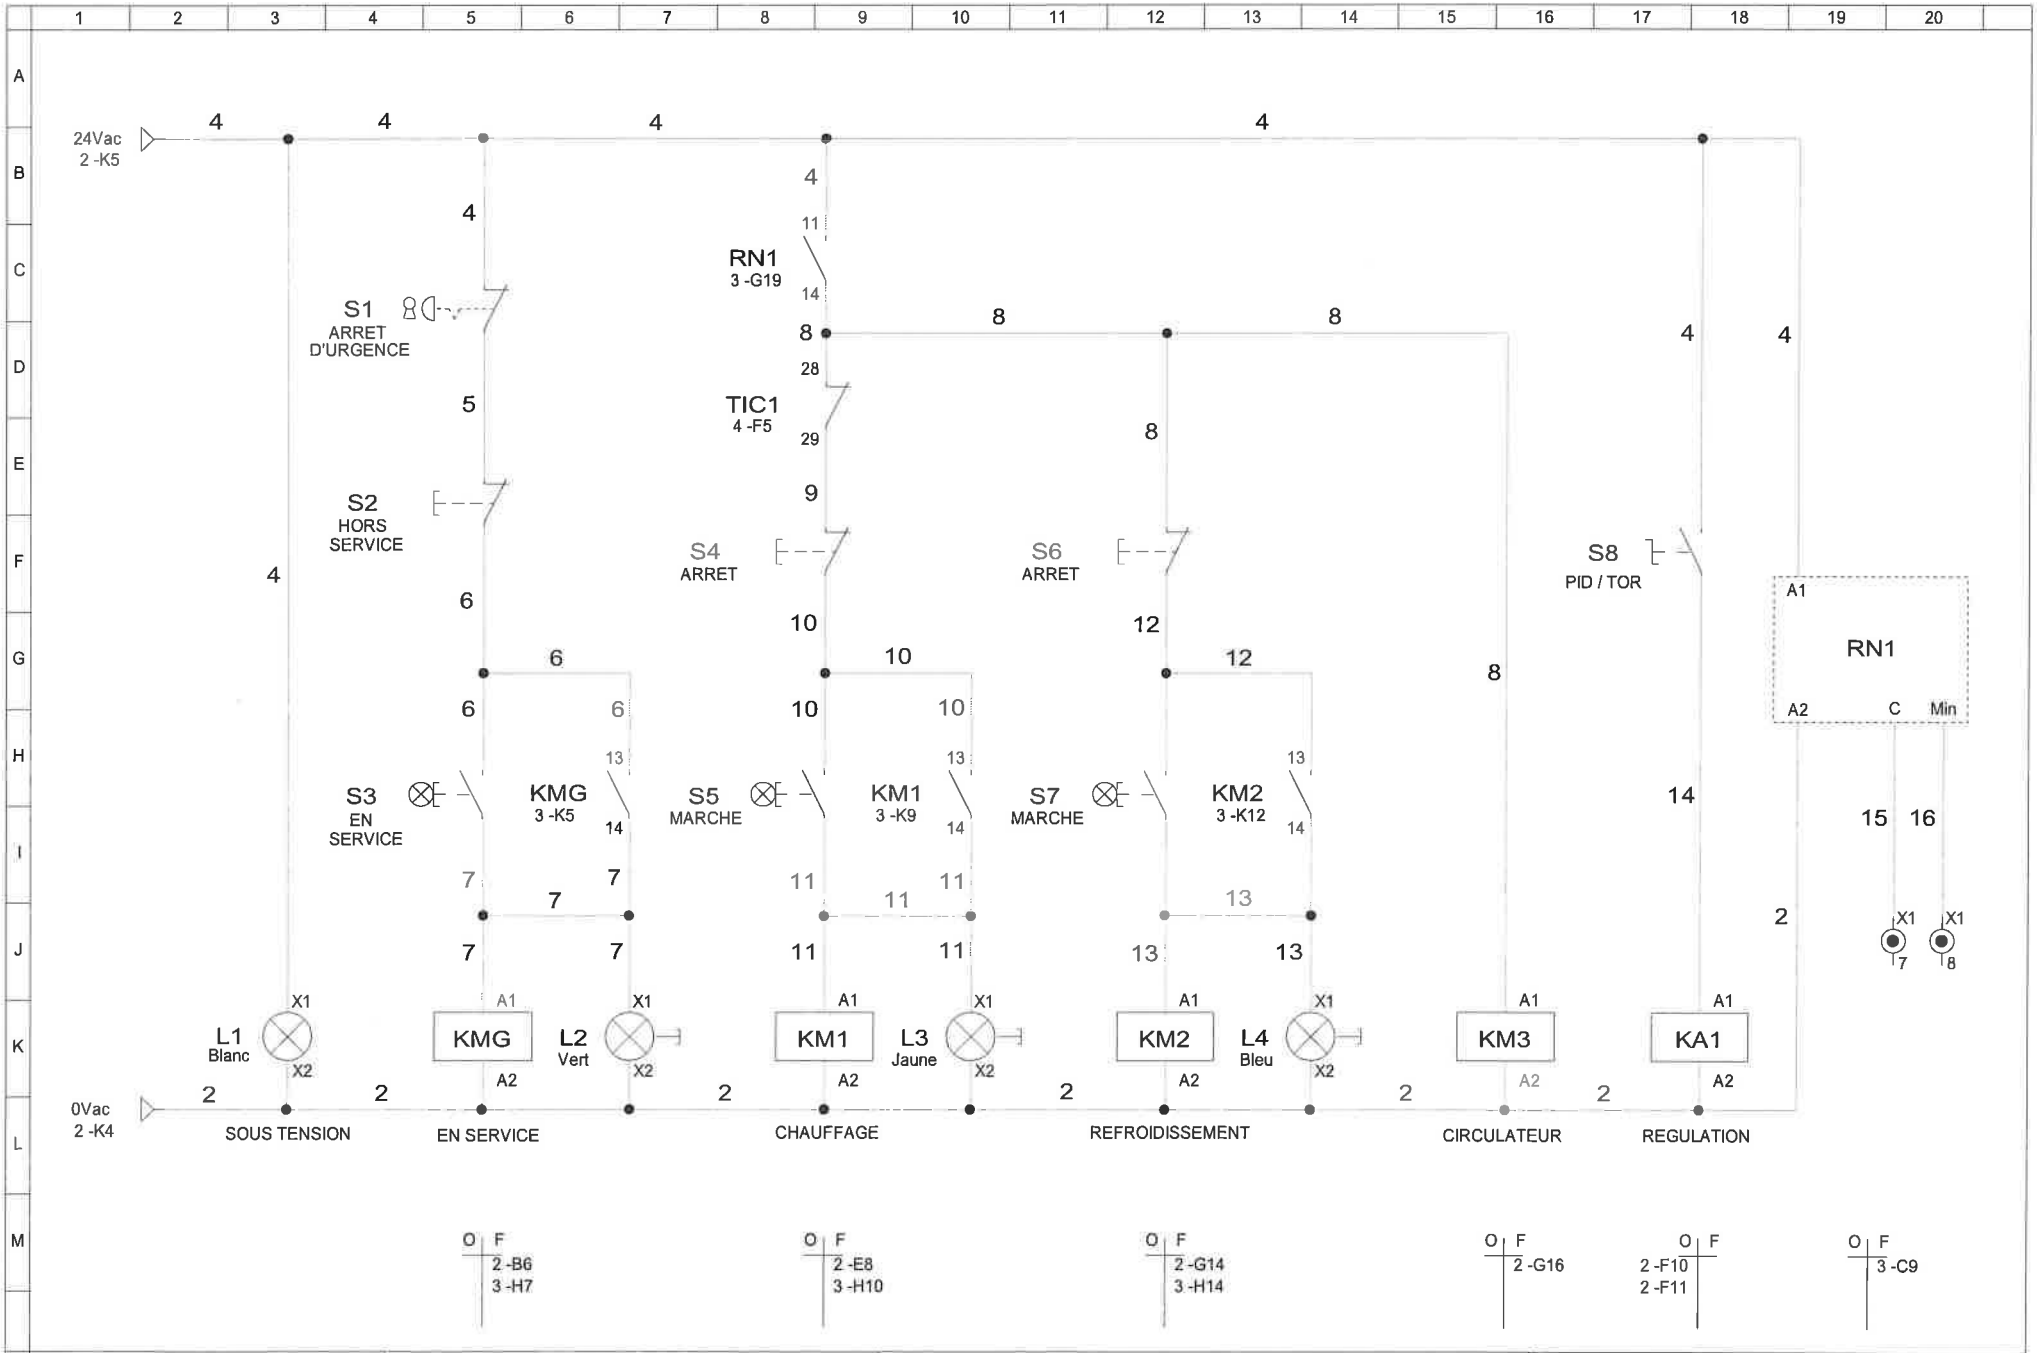

DESSINE PAR: A. MOUCHAGUE DATE: 31/08/2016	HYDROTHERM REGULATION DE TEMPERATURE	DELTALAB - SMT	COMMANDE

FOLIO 03

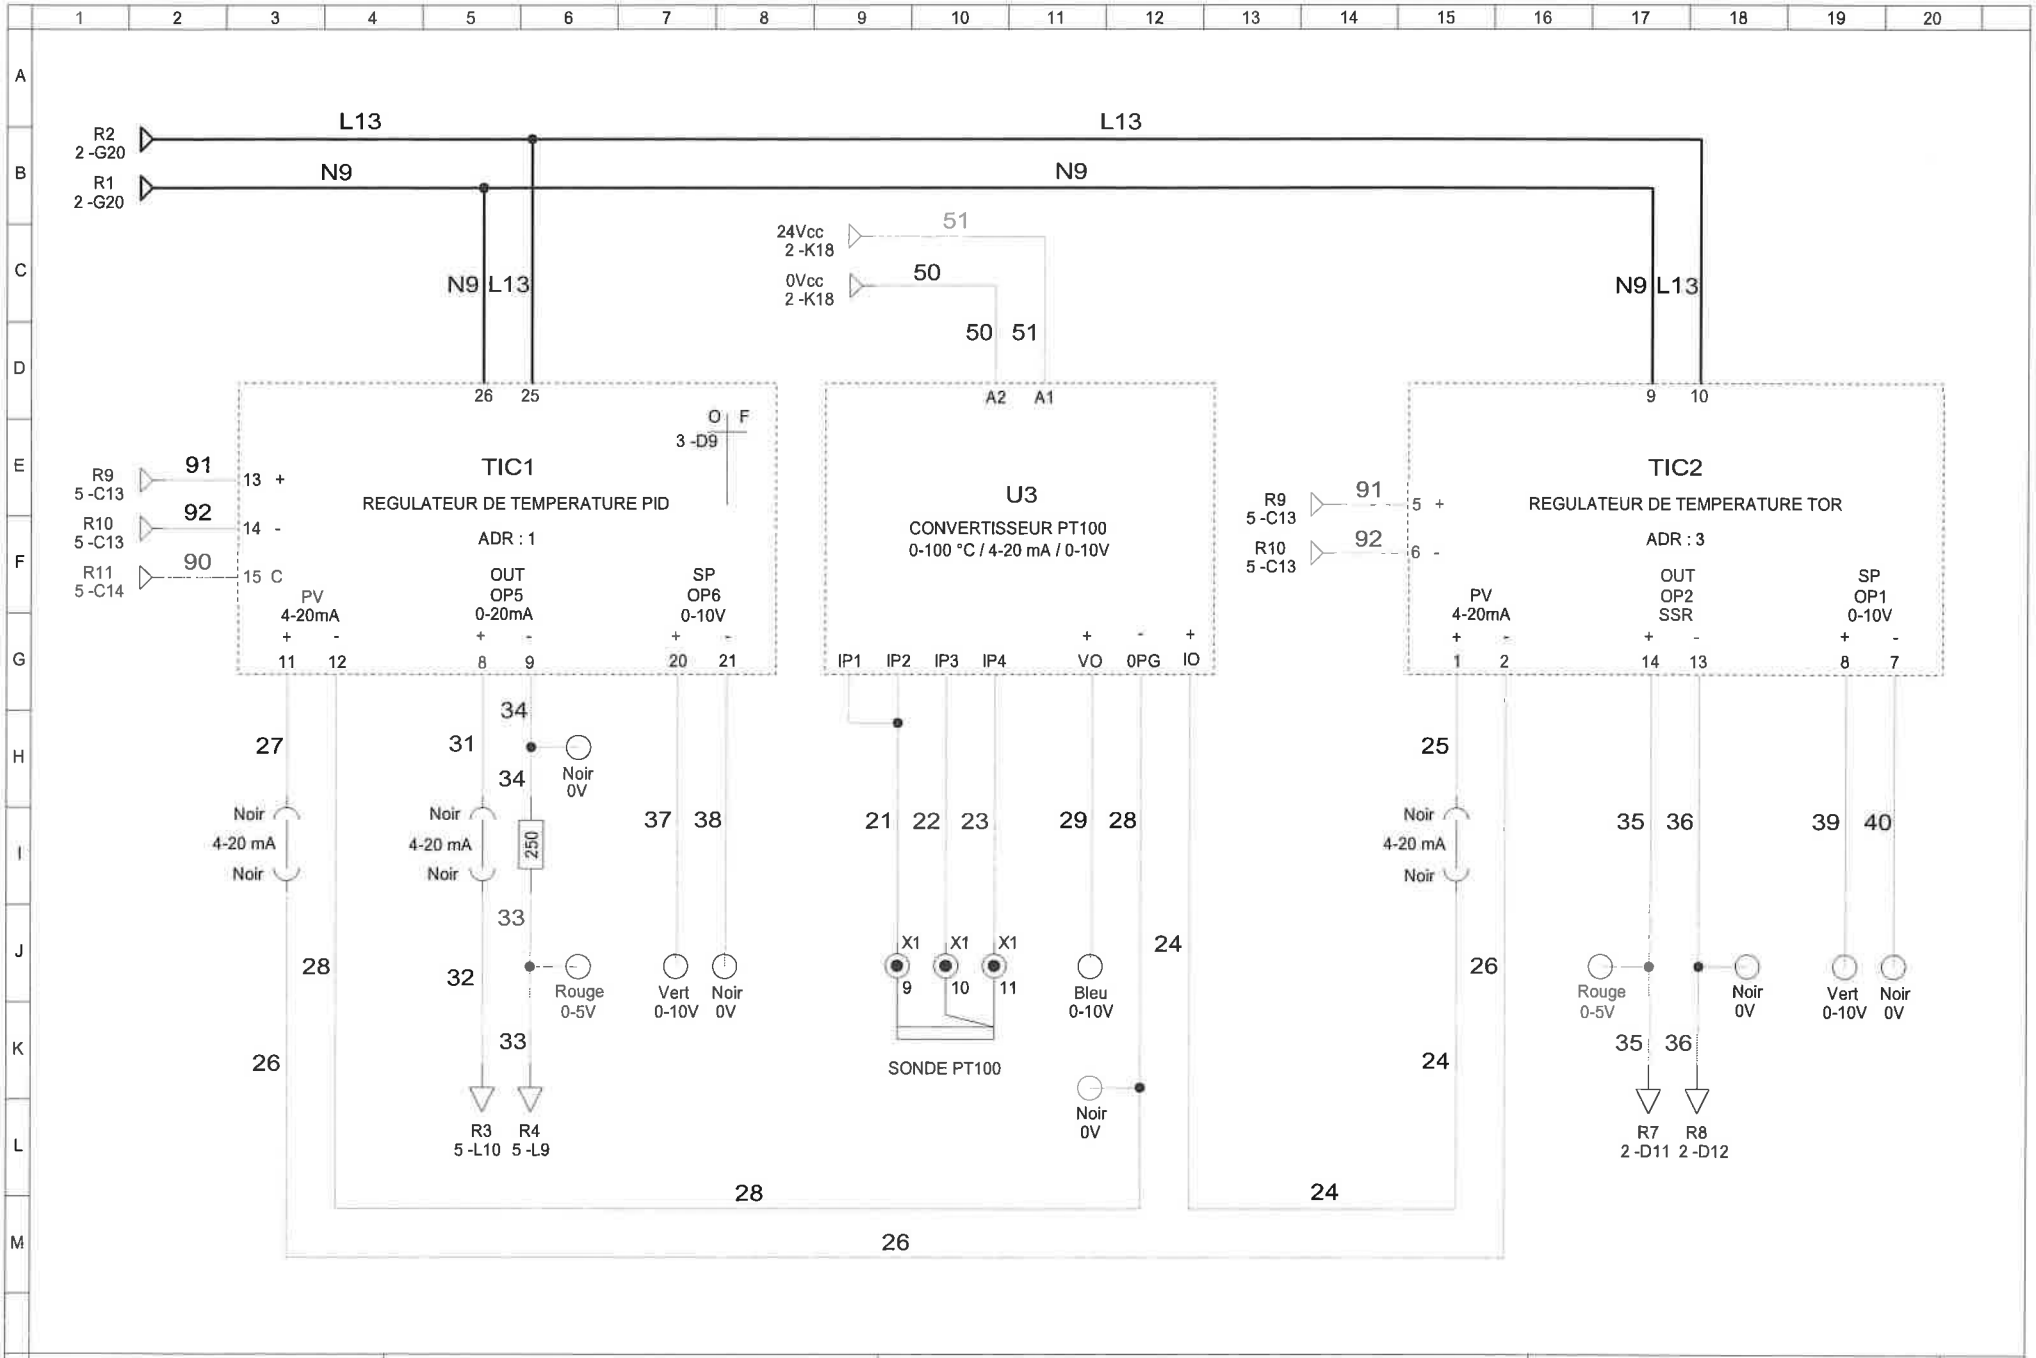

DESSINE PAR: A. MOUCHAGUE DATE: 31/08/2016	HYDROTHERM REGULATION DE TEMPERATURE	DELTALAB - SMT	REGULATION
			FOLIO 04

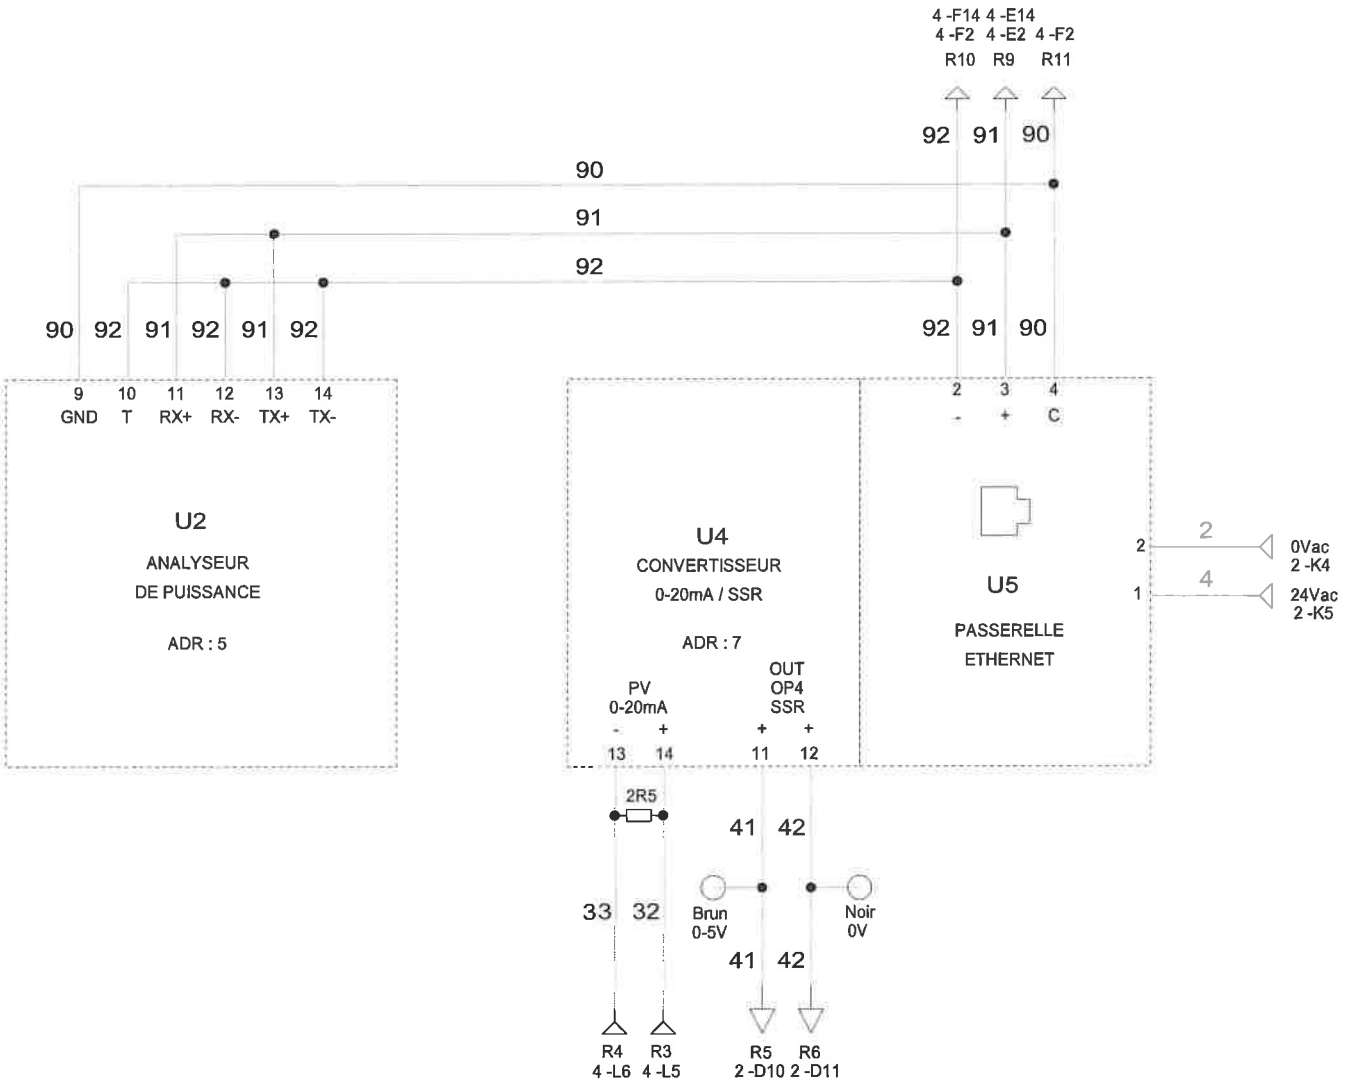

DESSINE PAR: A. MOUCHAGUE DATE: 31/08/2016	HYDROTHERM REGULATION DE TEMPERATURE	DELTALAB - SMT	COMMUNICATION	FOLIO 05

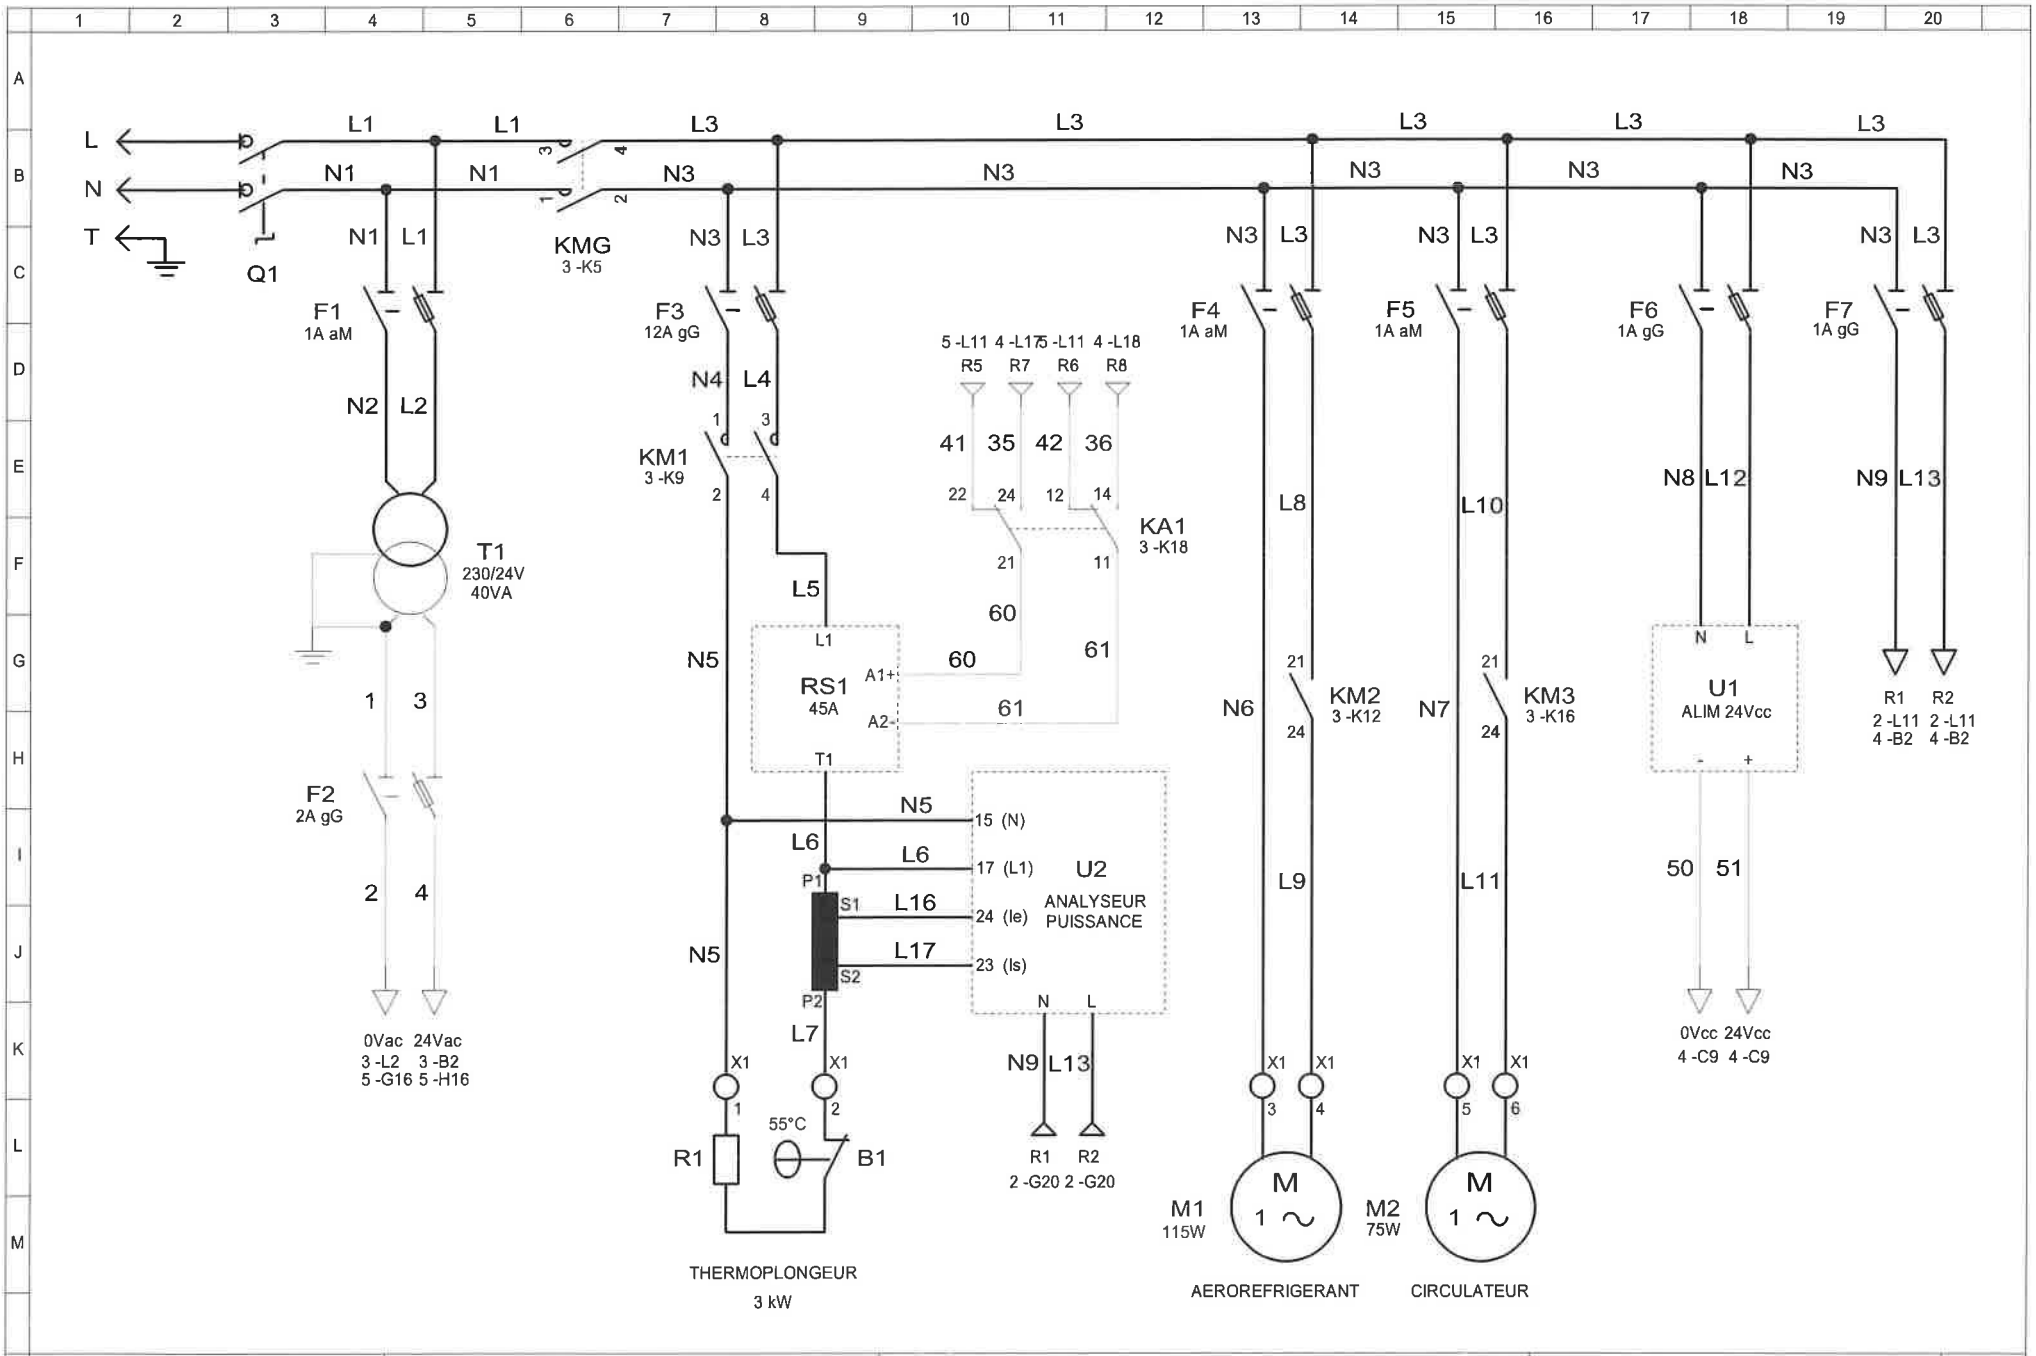

DESSINE PAR: A. MOUCHAGUE DATE: 31/08/2016	HYDROTHERM REGULATION DE TEMPERATURE	DELTALAB - SMT	PUISSANCE
			FOLIO 02