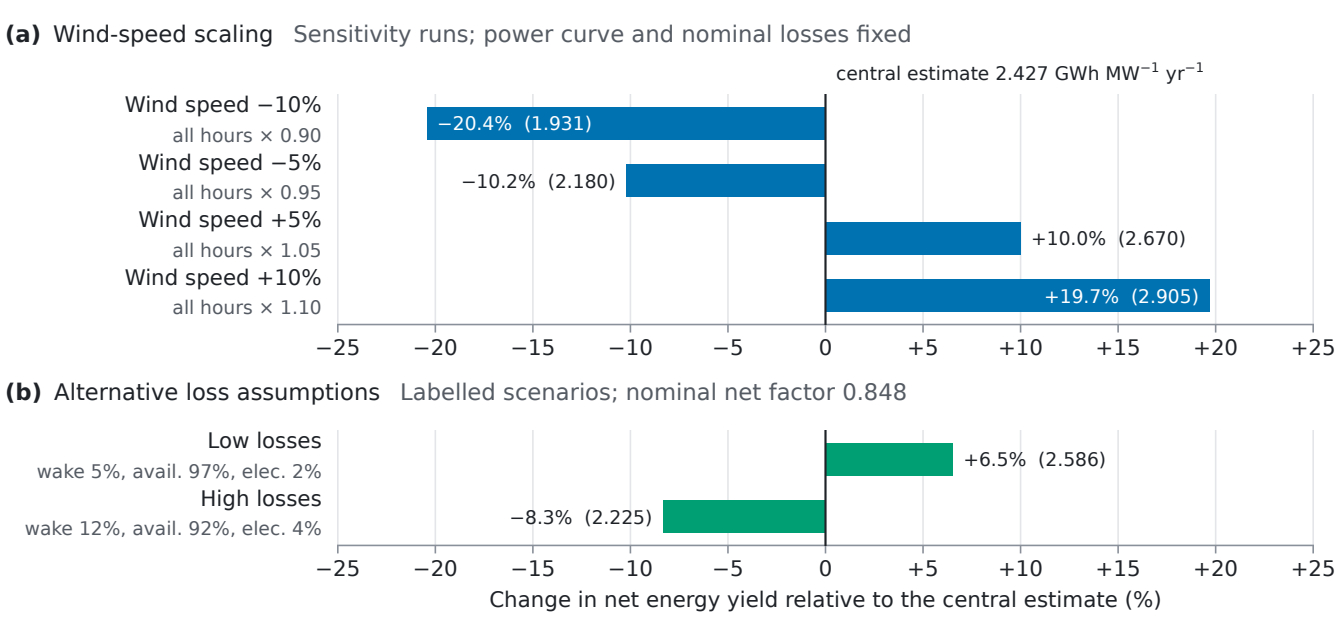
(a) Wind-speed scaling
Sensitivity runs; power curve and nominal losses fixed
central estimate 2.427 GWh MW−1 yr−1
Wind speed −10%
all hours × 0.90
−20.4% (1.931)
Wind speed −5%
all hours × 0.95
−10.2% (2.180)
Wind speed +5%
all hours × 1.05
+10.0% (2.670)
Wind speed +10%
all hours × 1.10
+19.7% (2.905)
−25 −20 −15 −10 −5 0 +5 +10 +15 +20 +25
(b) Alternative loss assumptions
Labelled scenarios; nominal net factor 0.848
Low losses
wake 5%, avail. 97%, elec. 2%
+6.5% (2.586)
High losses
wake 12%, avail. 92%, elec. 4%
−8.3% (2.225)
−25 −20 −15 −10 −5 0 +5 +10 +15 +20 +25
Change in net energy yield relative to the central estimate (%)