

Cliente: ASZENDE	Persona de contacto: M COLLADO	Dirección de entrega: LIMA 7
Referencia: 500050964	Telf.:	País destino:
Nº pedido:	Móvil:	Idioma Documentación: Castellano
Fecha pedido: 17/6/26	e-mail:	
Fecha entrega: 31/7/26		

NORMAS EN81-20: SI EN81-72: NO Anti UCM: Monitorización frenos EN81-70: NO EN81-71: NO EN81-73: NO EN81-77 (Sísmico): NO U-36: NO DATOS GENERALES Tipo de Maniobra: MR VF - Síncrono Nº Plantas: 6 Planta Acceso: 1 Secuencia: 1 0 1 2 3 4 Nº de Cabinas: 1 Tipo Recogida: Selectiva en Bajada Velocidad Cabina: 0.80 m/s Tensión de Entrada: 400V 3Ph Instalación con Neutro: NO Suministrar Autotransformador: NO (Si la tensión de entrada y la del motor son distintas) Instalación por encima de 1000m: NO Altitud sobre el nivel del mar: m DATOS MOTOR Tensión Nominal: 380 V Intensidad Nominal: 9.2 A Potencia: 3.4 kW Ventilación Motor: NO Freno Tensión excitación: 205 V Freno Tensión mantenimiento: 205 V Micros de Freno: Contacto Mecánico Tipo Encoder⁽²⁾: EnDat 2.1 OPCIONES DE MANIOBRA Modelo Variador: Fuji LM2A Consola Programación Variador: NO Consola de Maniobra: NO *Acabado de Armario: RAL-7032 (*Solo MRL / MRL-s) Iluminación en zona Rescate: SI Ubicación Maniobra: Sobre el hueco *Suministrar Protecciones Eléctricas: NO (*Solo MR. Ya incluidas en los MRL) RESCATES Tipo: Automático por descompensación (* Datos para Rescate con aporte de Energía. * Piso de Rescate: * Carga útil Cabina (Q): kg * Peso Cabina (P): kg Maniobra Eléctrica de Socorro: SI	DATOS CABINA Operador -1-: Fermator VF5 + Abre en Plantas: TODAS Operador -2-: Abre en Plantas: Doble Embarque Selectivo: NO Barreras: 24V Puertas Anticipadas: NO Renivelación con Puerta abierta: NO Leva Eléctrica: NO Tensión: Abertura Puertas en Emergencia: NO OPCIONES CAJA DE INSPECCIÓN Tipo enchufe: Schuko-F Luz cabina: 230 VAC Gong de Llegada: NO Flechas: NO Iluminación en caja de inspección: NO Ventilador: NO Stops adicionales: NO Teléfono: LTA201 (Liftcom) - en botonera de cabina Idioma Síntesis: SIN SÍNTESIS Interfono en maniobra: Bucle Inductivo: NO (Sistema de comunicación para discapacitados auditivos) PESACARGAS Tipo: Cables en amarre de cabina Tensión: 24 VDC Suministrar: SI Nº Cables: 4 Diámetro: 10 Nº Células: Nº Dumies: BOTONERA CABINA Botonera: De cliente, enviarán a cablear Nº: 1 Tipo Pulsador: De cliente, Conector de tornillo Tipo Display: TFT 5,6" Luminosos Teléfono: Sin indicadores Plafón Emergencia: Plafón de Carlos Silva VIP: NO Cerrar puertas: NO Botonera Codificada: NO No-Touch: NO EVOProx: NO BOTONERAS EXTERIORES Botoneras: De cliente, enviarán a cablear Tipo Pulsador: De cliente, Conector de tornillo Tipo Display: TFT 2,8" Display en plantas: Planta de acceso Flechas: Módulo de flechas: Luminoso: NO Aparcado/Llamada prioritaria: NO No-Touch: NO EVOProx: NO	MEDIDAS PREMONTADA Potencia a Motor: 5.00 m Potencia a Piso: 9.00 m (Distancia armario de Potencia a suelo del piso más próximo) (* información para instalaciones MRL-F i MRL-S) * Rescate a Potencia: m (Distancia armario de Rescate en Planta a Potencia en Hueco) * Rescate a Hueco: m Huida: 3.60 m Es Reducida: NO Foso: 1.20 m Es Reducido: NO (Especificar si el Foso y la Huida se consideran Reducidas) MEDIDA ENTREPLANTAS (3,5m estándar) <table border="1"> <tr> <td>P6</td> <td>P12</td> <td>P18</td> </tr> <tr> <td>P5</td> <td>P11</td> <td>P17</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>P10</td> <td>P16</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>P9</td> <td>P15</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>P8</td> <td>P14</td> </tr> <tr> <td>6.00</td> <td>P7</td> <td>P13</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>P6</td> <td>P12</td> </tr> </table> DATOS PREMONTADA Puertas Exteriores: Todas automáticas Semiautomáticas en Pisos: Limitador: En sala de máquinas Bobinas Limitador: Sin bobinas Voltaje Bobinas: Limitador del contrapeso: NO *Nº de hilos libres: Cab = Talla 2 (* Prever hilos libres en Manguera Plana) Ext = Talla 1 **Anclaje de Cabina: NO (** Solo instalaciones MRL / MRL-F / MRL-s) Barandilla plegable techo Cabina: NO Iluminación Hueco (Rosario): NO Suministrar canales: SI Stops adicionales en hueco: NO Stop emergencia en máquina: SI Sistema de posicionado: Imanes Escalera con contacto en foso: NO OPCIONES ESPECIALES Telemetría Remota M2CS: NO Pasarela de datos Track GSM: NO PARAMETROS DEL VARIADOR Encoder Fasado a 0º: (2) Interfaz Incremental Encoder: ppr Relación: 1:1 Ø Polea: 40.0 mm Número de Polos: polos Velocidad Motor: rpm Frecuencia Motor: Hz	P6	P12	P18	P5	P11	P17	3.50	P10	P16	3.50	P9	P15	3.50	P8	P14	6.00	P7	P13	3.50	P6	P12
P6	P12	P18																					
P5	P11	P17																					
3.50	P10	P16																					
3.50	P9	P15																					
3.50	P8	P14																					
6.00	P7	P13																					
3.50	P6	P12																					

OBSERVACIONES (1):

LAS BOTONERAS LAS ENVIARA ALUMIGRAF EL OPERADOR DE CABINA ACTUAL ES MONOFÁSICO A 220V SIN MÓDULO , PERO EN BREVE LO CAMBIAREMOS POR UN FERMATOR VVF 5 +. DEBERÍA VENIR PREPARADO PARA AMBOS

ALTURA: 700
(estándar 1000)

ANCHO BOTONERA
(mínimo 200)

200

— kg - PERS
RAE 1-0800—
Equipo: 100—
900 224 365



3 4

1 2

- 1 0


130 (SOLO EN CASO
DE EVOPROX)

CASO COLUMNA:
DESDE EXTREMO
AL 1º PULSADOR

900

☒ BOTONERA PLANA — ☒ 6 TORNILLOS M4X40
(avellanados) ☒ CON CAJETÍ
☐ 8 TORNILLOS M4X40
(avellanados)

☐ BOTONERA DE COLUMNA
(MEDIDAS EXTERIORES)
* Con 3 fijaciones

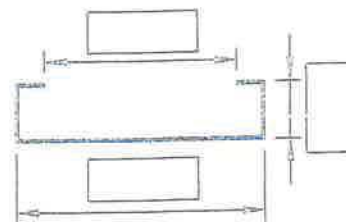

☒ LOGO ASZENDE

☒ LUZ EMERGENCIA SILVA

☐ HORIZONTAL
☐ VERTICAL (ESTÁNDAR)

☒ DISPLAY

☐ SUPERLITE 10"
☐ SUPERLITE 7" (SIN TIRA DE LEDES)
☒ SILVA 5,6"
☐ SILVA 2,8"
☐ SILVA DMR

GRABADO RAE: N° RAE: 1-080064937

N° EQUIPO: 14606

300 KG

4 PERS

900 224 365
HORAS DIA

☒ TELÉFONO LIFTCOM

TIPO PULSADOR: MD7

TENSIÓN PULSADOR 24 V

ENUMERACIÓN DE TODOS LOS PULSADORES:

- 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

NÚMERO SERIE

☐ LLAVÍN

SALIDAS

☐ 1 SALIDA CON RETOR
☐ 2 SALIDAS

LUMINOSO ☐

☒ ARO VERDE EN "0"

☐ EVOPROX

OBSERVACIONES: ☒ ENVIAR MATERIAL A CARLOS SILVA

FECHA:


17-2-26

OT: 500050964

PLANTILLA PEDIDO DE BOTONERA DE CABINA

BOTONERA PB

ANCHO BOTONERA
(estándar 85)

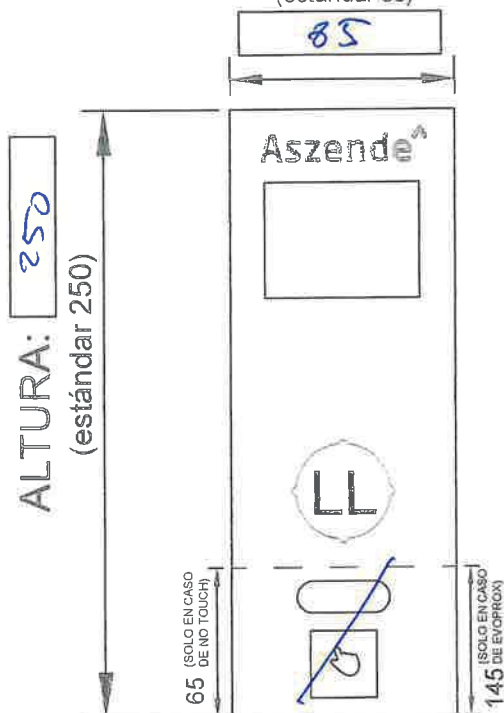

CANTIDAD: ud.

☒ BOTONERA PB ☒ PERNOS
☐ TALADROS ☐ CON CAJETÍN

☒ LOGO ASZENDE

☒ DISPLAY ☒ SILVA 2,8"
☐ DMR

☐ "ESTÁ"

☐ FLECHAS

TIPO PULSADOR:


☐ LLAVÍN ☐ NÚMERO SERIE
☐ SALIDAS ☐ 1 SALIDA CON RETORNO
☐ 2 SALIDAS
☐ LUMINOSO ☐

☐ NO TOUCH + PEGATINA

☐ EVOPROX

BOTONERA PISOS

ANCHO BOTONERA
(estándar 85)

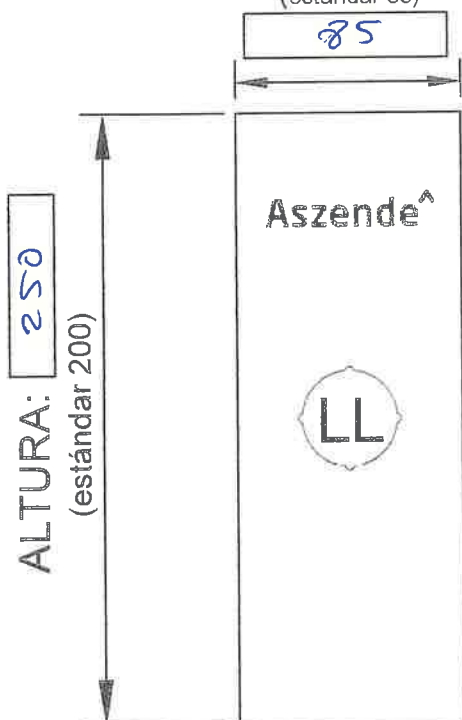

CANTIDAD: ud.

☒ BOTONERA PISOS ☒ PERNOS
☐ TALADROS ☐ CON CAJETÍN

☒ LOGO ASZENDE

☐ DISPLAY ☐ SILVA 2,8"
☐ DMR

☐ "ESTÁ"

☐ FLECHAS

TIPO PULSADOR:

☐ LLAVÍN ☐ NÚMERO SERIE
☐ SALIDAS ☐ 1 SALIDA CON RETORNO
☐ 2 SALIDAS
☐ LUMINOSO ☐

☐ NO TOUCH + PEGATINA

☐ EVOPROX

OBSERVACIONES: ☒ ENVIAR MATERIAL A CARLOS SILVA

FECHA:

17-2-2016

Aszende[^]

OT: 500050964

PLANTILLA PEDIDO DE BOTONERA DE PISO

Nº Pedido 4500168340
Fecha 18.06.2026
Dirección de entrega
C\ Lima núm. 7 - CP. 08030 - Barcelona
Fecha de entrega
31.07.2026
Persona de contacto / Teléfono
JAVIER CIERCO ROURE / 902424365 Ext. 620
Solicitado por MCOLLADO
Cond. Entrega: NPP PORTES PAGADOS

Pedido

Nº Proveedor 809

CARLOS SILVA, S.A.
SALVADOR ALBERT I RIERA 3
E-08339 VILASSAR DE DALT
Tel: 937541980 - Fax : 937541983

Enviar factura a: ASZENDE S.L.U. NIF B-08902892 C\Lima, 7, 08030 Barcelona
Rogamos indiquen en su albarán y su factura el número de pedido.

Entregar pedido en CALLE LIMA 7 - 08030 BARCELONA

Pos.	Material	Descripción	Cantidad	P. Unit.	P. Total
10	AMANIOBRA	MANIOBRA CRONO ELECTRIC 6P	1,00 UN	1,00	1,00
		Num. OT: 500050964			
		Descuento		30,00-%	0,30-
		Total			0,70
IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)					0,70

Para cualquier duda o consulta, dirigirse vía e-mail a compras@aszende.com

Aszende realiza el seguimiento de sus proveedores respecto al coste de no calidad en % a su facturación. Este seguimiento se realiza de forma trimestral y en caso de superar el valor de 100 %o recibirá un correo advirtiéndole de esta situación y la necesidad de acontecer acciones correctoras. Ante cualquier duda puede contactar con calidad@aszende.com

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, les informamos que los datos que figuran en esta comunicación son tratados por ASZENDE S.L.U. C.I.F: B08902892, que sus personales básicos de contacto son incluidos en ficheros informatizados titularidad de ASZENDE S.L.U., que será la única destinataria de dichos datos, y cuya finalidad exclusiva es la gestión de proveedores, que tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley mediante carta dirigida a ASZENDE S.L.U., Ref. Protección de datos, Lima, número 7, 08030, Barcelona o a través de rgpd@aszende.com. Puede obtener más información referente al tratamiento de sus datos, y sobre nuestra política de protección de datos personales, a través de la

Ascensores Montacargas Lima 7 T. 90 24 24 365 info@aszende.com
Accesibilidad Escaleras Barcelona (Spain) F. 90 24 24 364 aszende.com