

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.0 Fecha: 05/05/2021
	Cierre de sanitizaciones y preventivos con terminal 99EX	Página: 1 de 12

Cierre de sanitizaciones y preventivos con terminal 99EX

Índice

1.	OBJETO	2
2.	CLIENTES / ALCANCE	2
3.	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	2
4.	DIAGRAMA DE FLUJO.....	3
5.	DOCUMENTOS RELACIONADOS	4
6.	PROCEDIMIENTO	4

Control de versiones					
Versión		Versión		Versión	
Cambio:		Cambio:		Cambio:	
Fecha:		Fecha:		Fecha:	

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.0 Fecha: 05/05/2021
	Cierre de sanitizaciones y preventivos con terminal 99EX	Página: 2 de 12

1. OBJETO

Cerrar sanitizaciones y mantenimientos preventivos en cliente con el terminal

2. CLIENTES / ALCANCE

CCIP (Coca Cola Iberian Partners)

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Cuando un técnico está realizando la sanitización (FF) o el mantenimiento preventivo (FM) de un equipo, debe dejar constancia de una serie de datos. Este procedimiento indica cómo registrar esos datos con el terminal

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.0 Fecha: 05/05/2021
	Cierre de sanitizaciones y preventivos con terminal 99EX	Página: 3 de 12

4. DIAGRAMA DE FLUJO

No procede

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.0 Fecha: 05/05/2021
	Cierre de sanitizaciones y preventivos con terminal 99EX	Página: 4 de 12

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

No existen


6. PROCEDIMIENTO

Este procedimiento sólo es válido para sanitizaciones completas y mantenimientos preventivos. Por ahora, NO debe utilizarse el terminal para realizar:

- Sanitizaciones de línea de agua
- Sanitizaciones de línea de jarabe
- Sanitizaciones o preventivos de máquina parada


Justo antes de empezar a realizar la sanitización o el mantenimiento preventivo de un equipo, debemos realizar la apertura en el terminal. Para ello:

1. Para acceder al menú principal desde la pantalla principal de Vendix, pulsamos "OK":

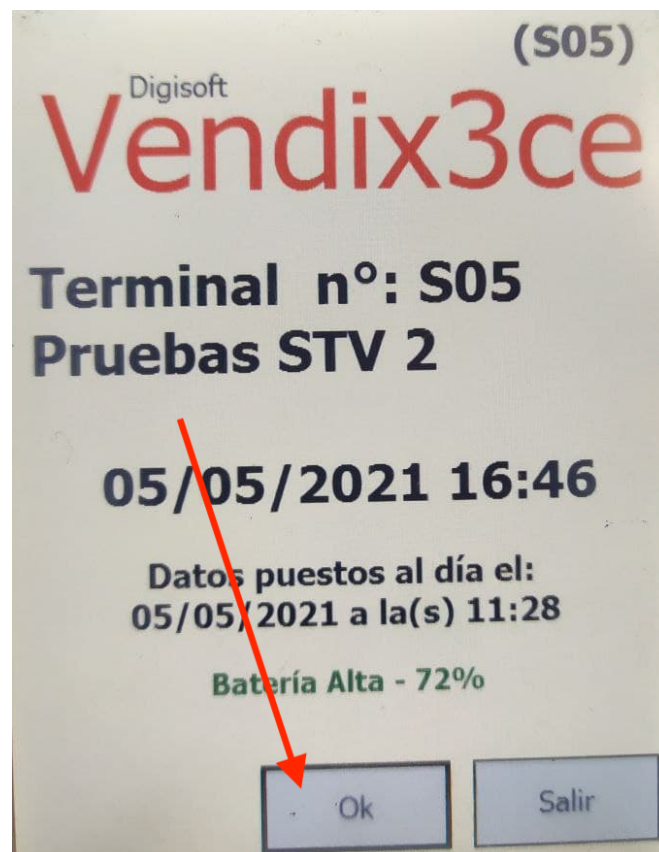


	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.0 Fecha: 05/05/2021
	Cierre de sanitizaciones y preventivos con terminal 99EX	Página: 5 de 12

2. En el menú principal, pulsamos en “Intervenciones Técnicas”

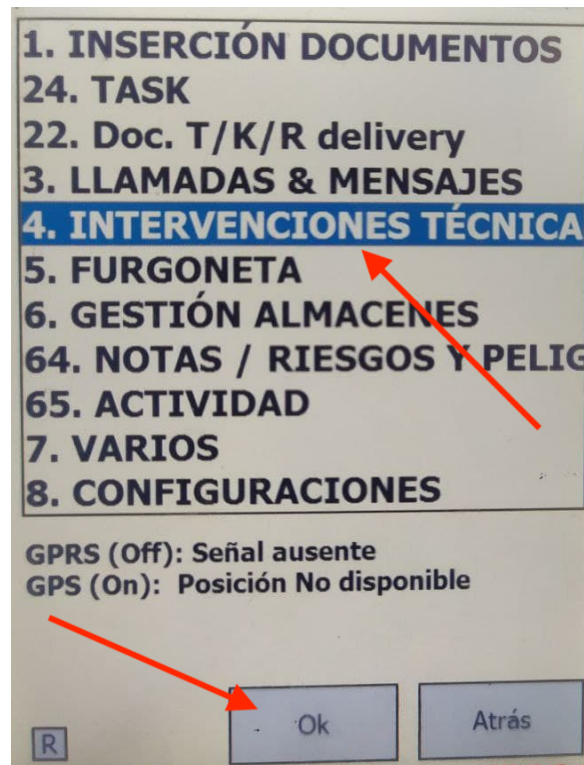


3. A continuación pulsamos en “Mantenimiento”:

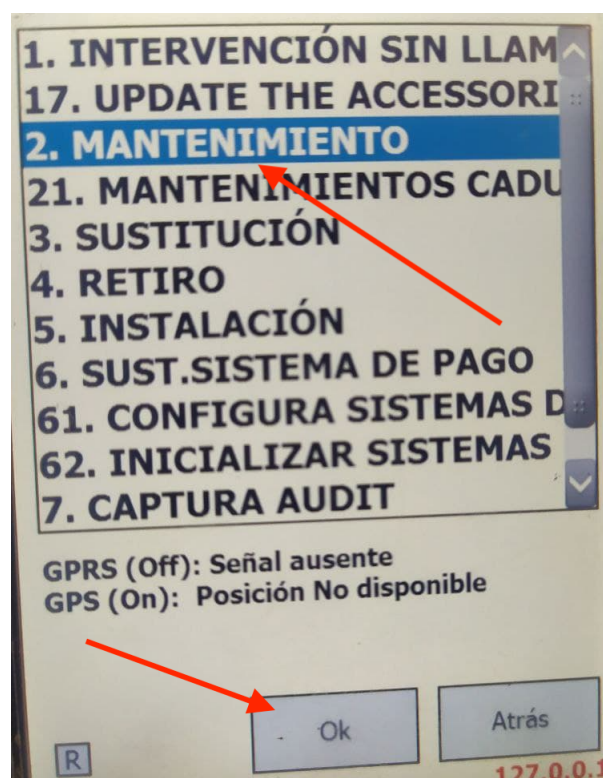

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.0 Fecha: 05/05/2021
	Cierre de sanitizaciones y preventivos con terminal 99EX	Página: 6 de 12

4. Buscamos el cliente por “Razón Social” y pulsamos la tecla “Enter”:

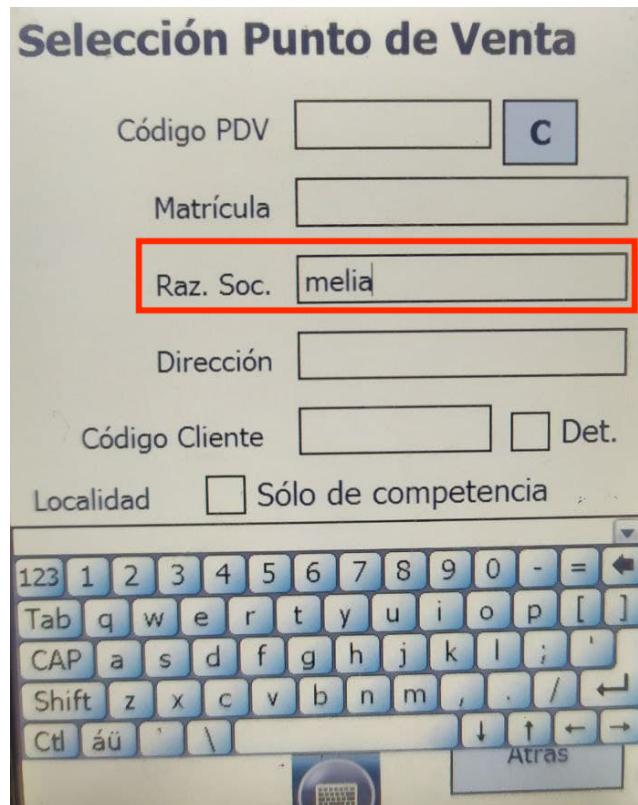

Selección Punto de Venta

Código PDV **C**

Matrícula

Raz. Soc.

Dirección


Código Cliente ☐ Det.

Localidad ☐ Sólo de competencia




	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.0 Fecha: 05/05/2021
	Cierre de sanitizaciones y preventivos con terminal 99EX	Página: 7 de 12

5. Seleccionamos el cliente del listado propuesto y pulsamos "Confirmar":

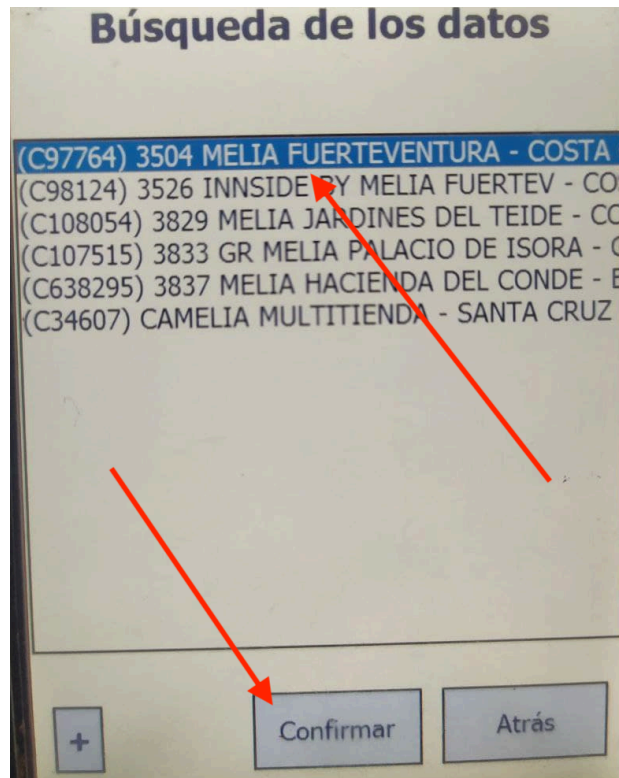


6. Seleccionamos el equipo del listado propuesto y pulsamos "Confirmar":

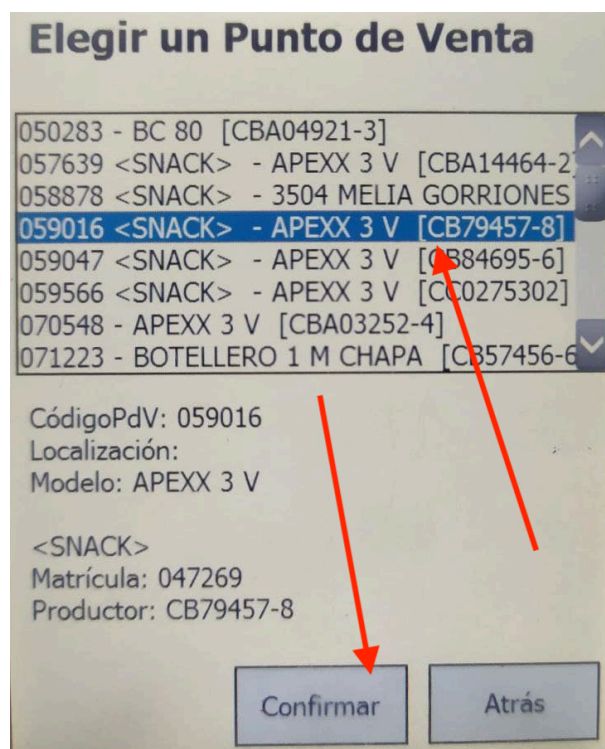

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.0 Fecha: 05/05/2021
	Cierre de sanitizaciones y preventivos con terminal 99EX	Página: 8 de 12

7. En la pantalla de confirmación, revisamos los datos y pulsamos “Si”:

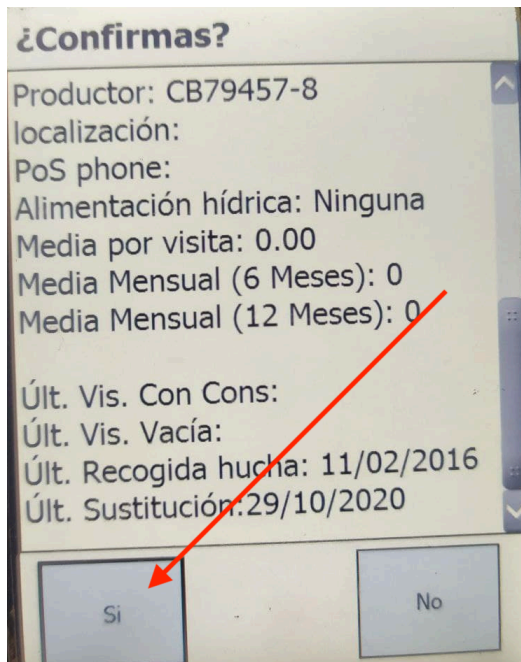


¿Confirmas?

Productor: CB79457-8
localización:
PoS phone:
Alimentación hídrica: Ninguna
Media por visita: 0.00
Media Mensual (6 Meses): 0
Media Mensual (12 Meses): 0
Últ. Vis. Con Cons:
Últ. Vis. Vacía:
Últ. Recogida hucha: 11/02/2016
Últ. Sustitución: 29/10/2020

Si No

8. Verificamos que el tipo de operación que vamos a realizar es la que indica el terminal y pulsamos “Ejecutar”:

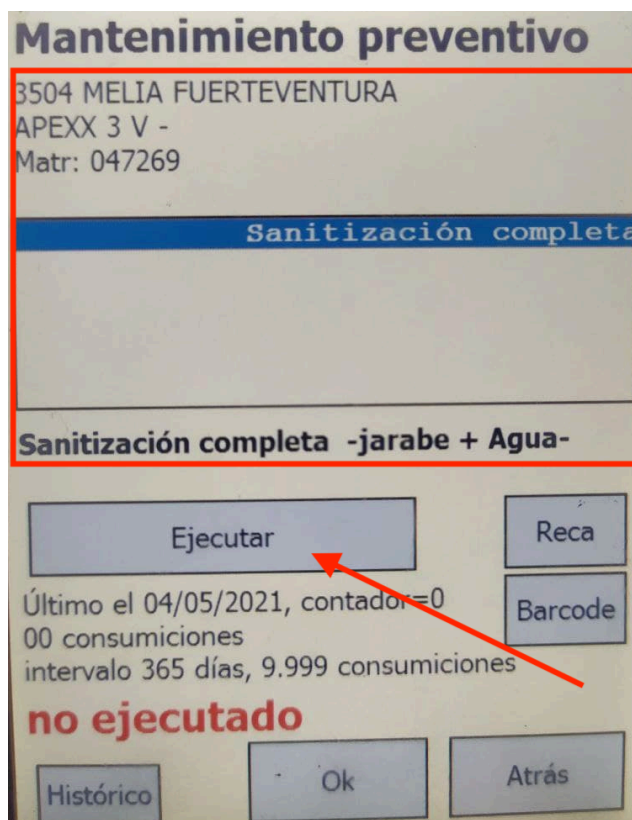

Mantenimiento preventivo

3504 MELIA FUERTEVENTURA
APEXX 3 V -
Matr: 047269

Sanitización completa

Sanitización completa -jarabe + Agua-

Ejecutar Reca
Barcode


Último el 04/05/2021, contador=0
00 consumiciones
intervalo 365 días, 9.999 consumiciones

no ejecutado


Histórico Ok Atrás

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.0 Fecha: 05/05/2021
	Cierre de sanitizaciones y preventivos con terminal 99EX	Página: 9 de 12

9. En la pantalla de ejecución, pulsamos “Si”:

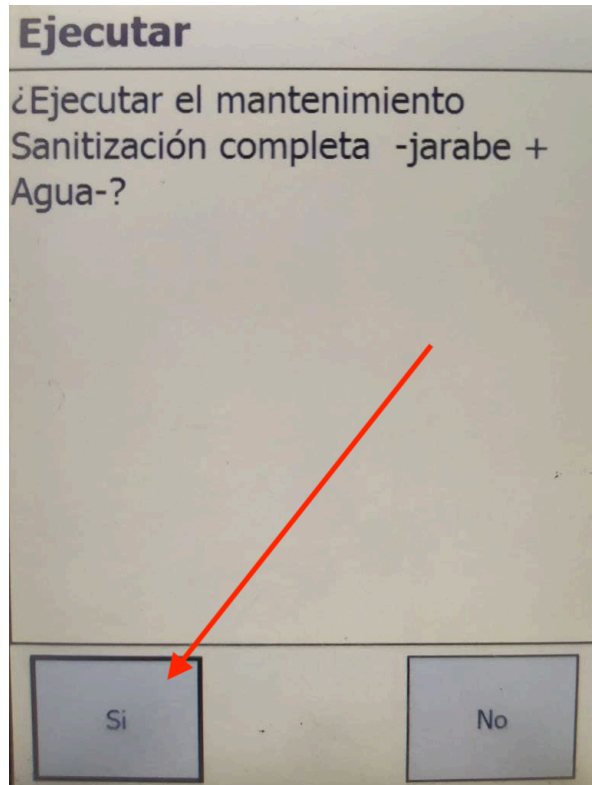

10. En la pantalla de confirmación, pulsamos “Si”:

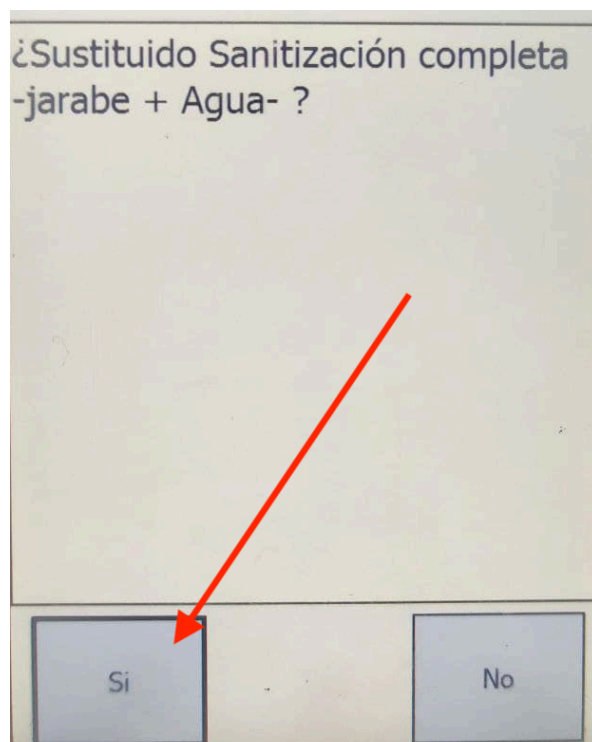


	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.0 Fecha: 05/05/2021
	Cierre de sanitizaciones y preventivos con terminal 99EX	Página: 10 de 12

A continuación aparece la pantalla del checklist y podemos empezar a trabajar en la máquina, realizando las operaciones necesarias que requiera la sanitización o el mantenimiento.

A medida que realicemos las diferentes actividades en el equipo, debemos ir rellenando el checklist. Podemos hacerlo simultáneamente en el papel y en el terminal, o podemos hacerlo sólo en el papel y rellenar el del terminal al finalizar el trabajo.


Una vez cumplimentado el checklist en el terminal, nos devuelve a la pantalla del preventivo / sanitización:

1. Si hemos imputado repuestos, desde la pantalla del preventivo debemos escanearlos y registrarlos:
2. Indicamos cantidad (o escaneamos varias veces) y pulsamos "OK":

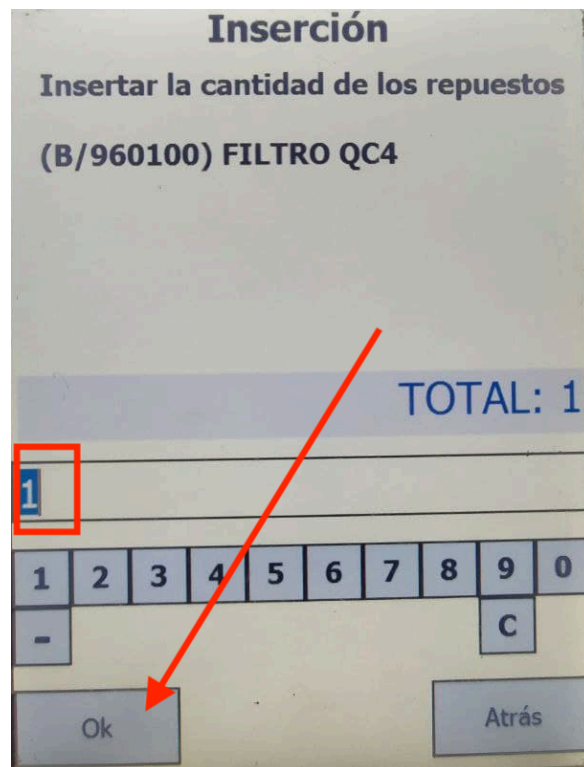

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.0 Fecha: 05/05/2021
	Cierre de sanitizaciones y preventivos con terminal 99EX	Página: 11 de 12

3. Verificamos que hemos imputado los repuestos correctamente y que la intervención queda marcada como “Ejecutada”. Pulsamos “OK”:

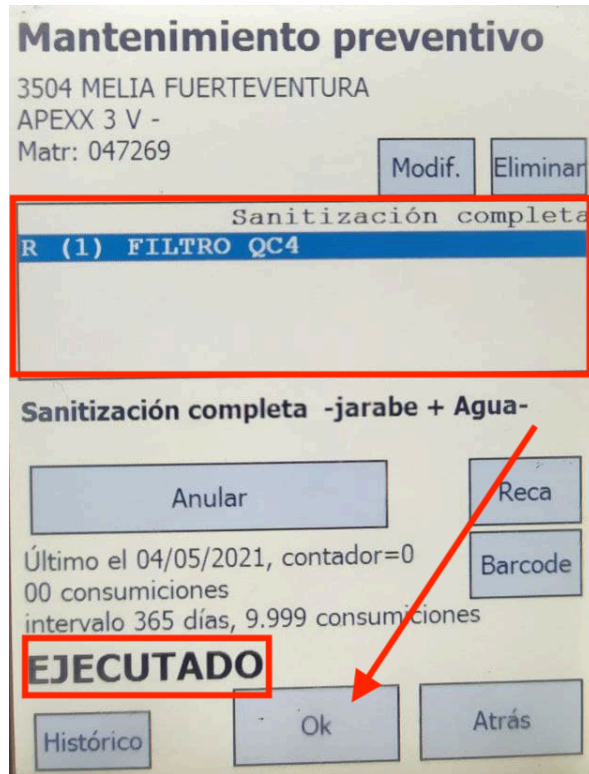

Mantenimiento preventivo

3504 MELIA FUERTEVENTURA
APEXX 3 V -
Matr: 047269

Modif. Eliminar

Sanitización completa

R (1) FILTRO QC4

Sanitización completa -jarabe + Agua-


Anular Reca

Último el 04/05/2021, contador=0
00 consumiciones
intervalo 365 días, 9.999 consumiciones

EJECUTADO Barcode

Histórico Ok Atrás

4. En la pantalla de confirmación, pulsamos “Si”:

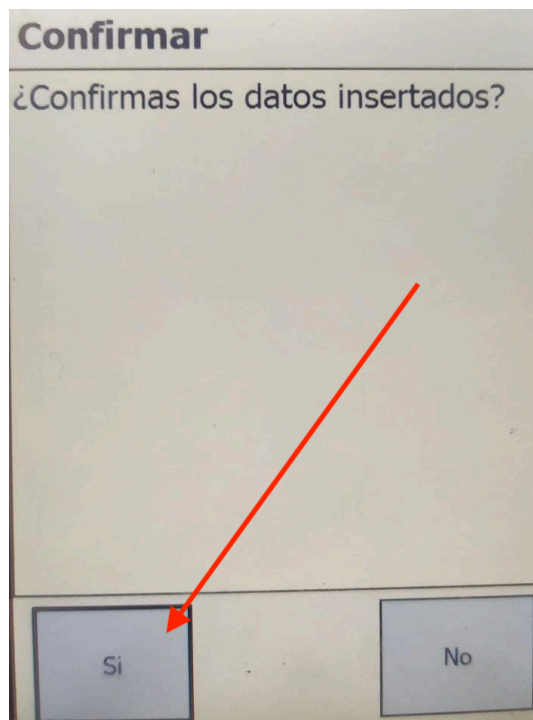


Confirmar

¿Confirmas los datos insertados?

Si No

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.0 Fecha: 05/05/2021
	Cierre de sanitizaciones y preventivos con terminal 99EX	Página: 12 de 12

5. En la siguiente pantalla, pulsamos “OK”:

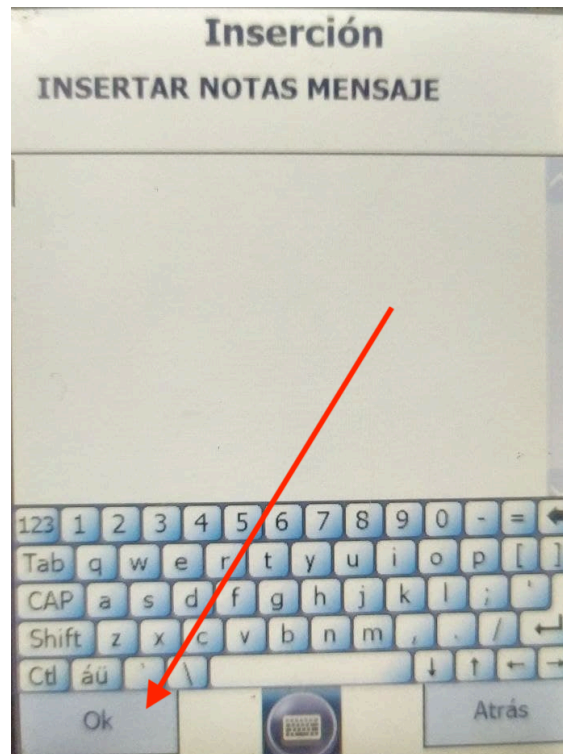

A continuación, se realiza automáticamente una descarga de datos. Al finalizar, la sanitización o mantenimiento queda registrada en el sistema.