
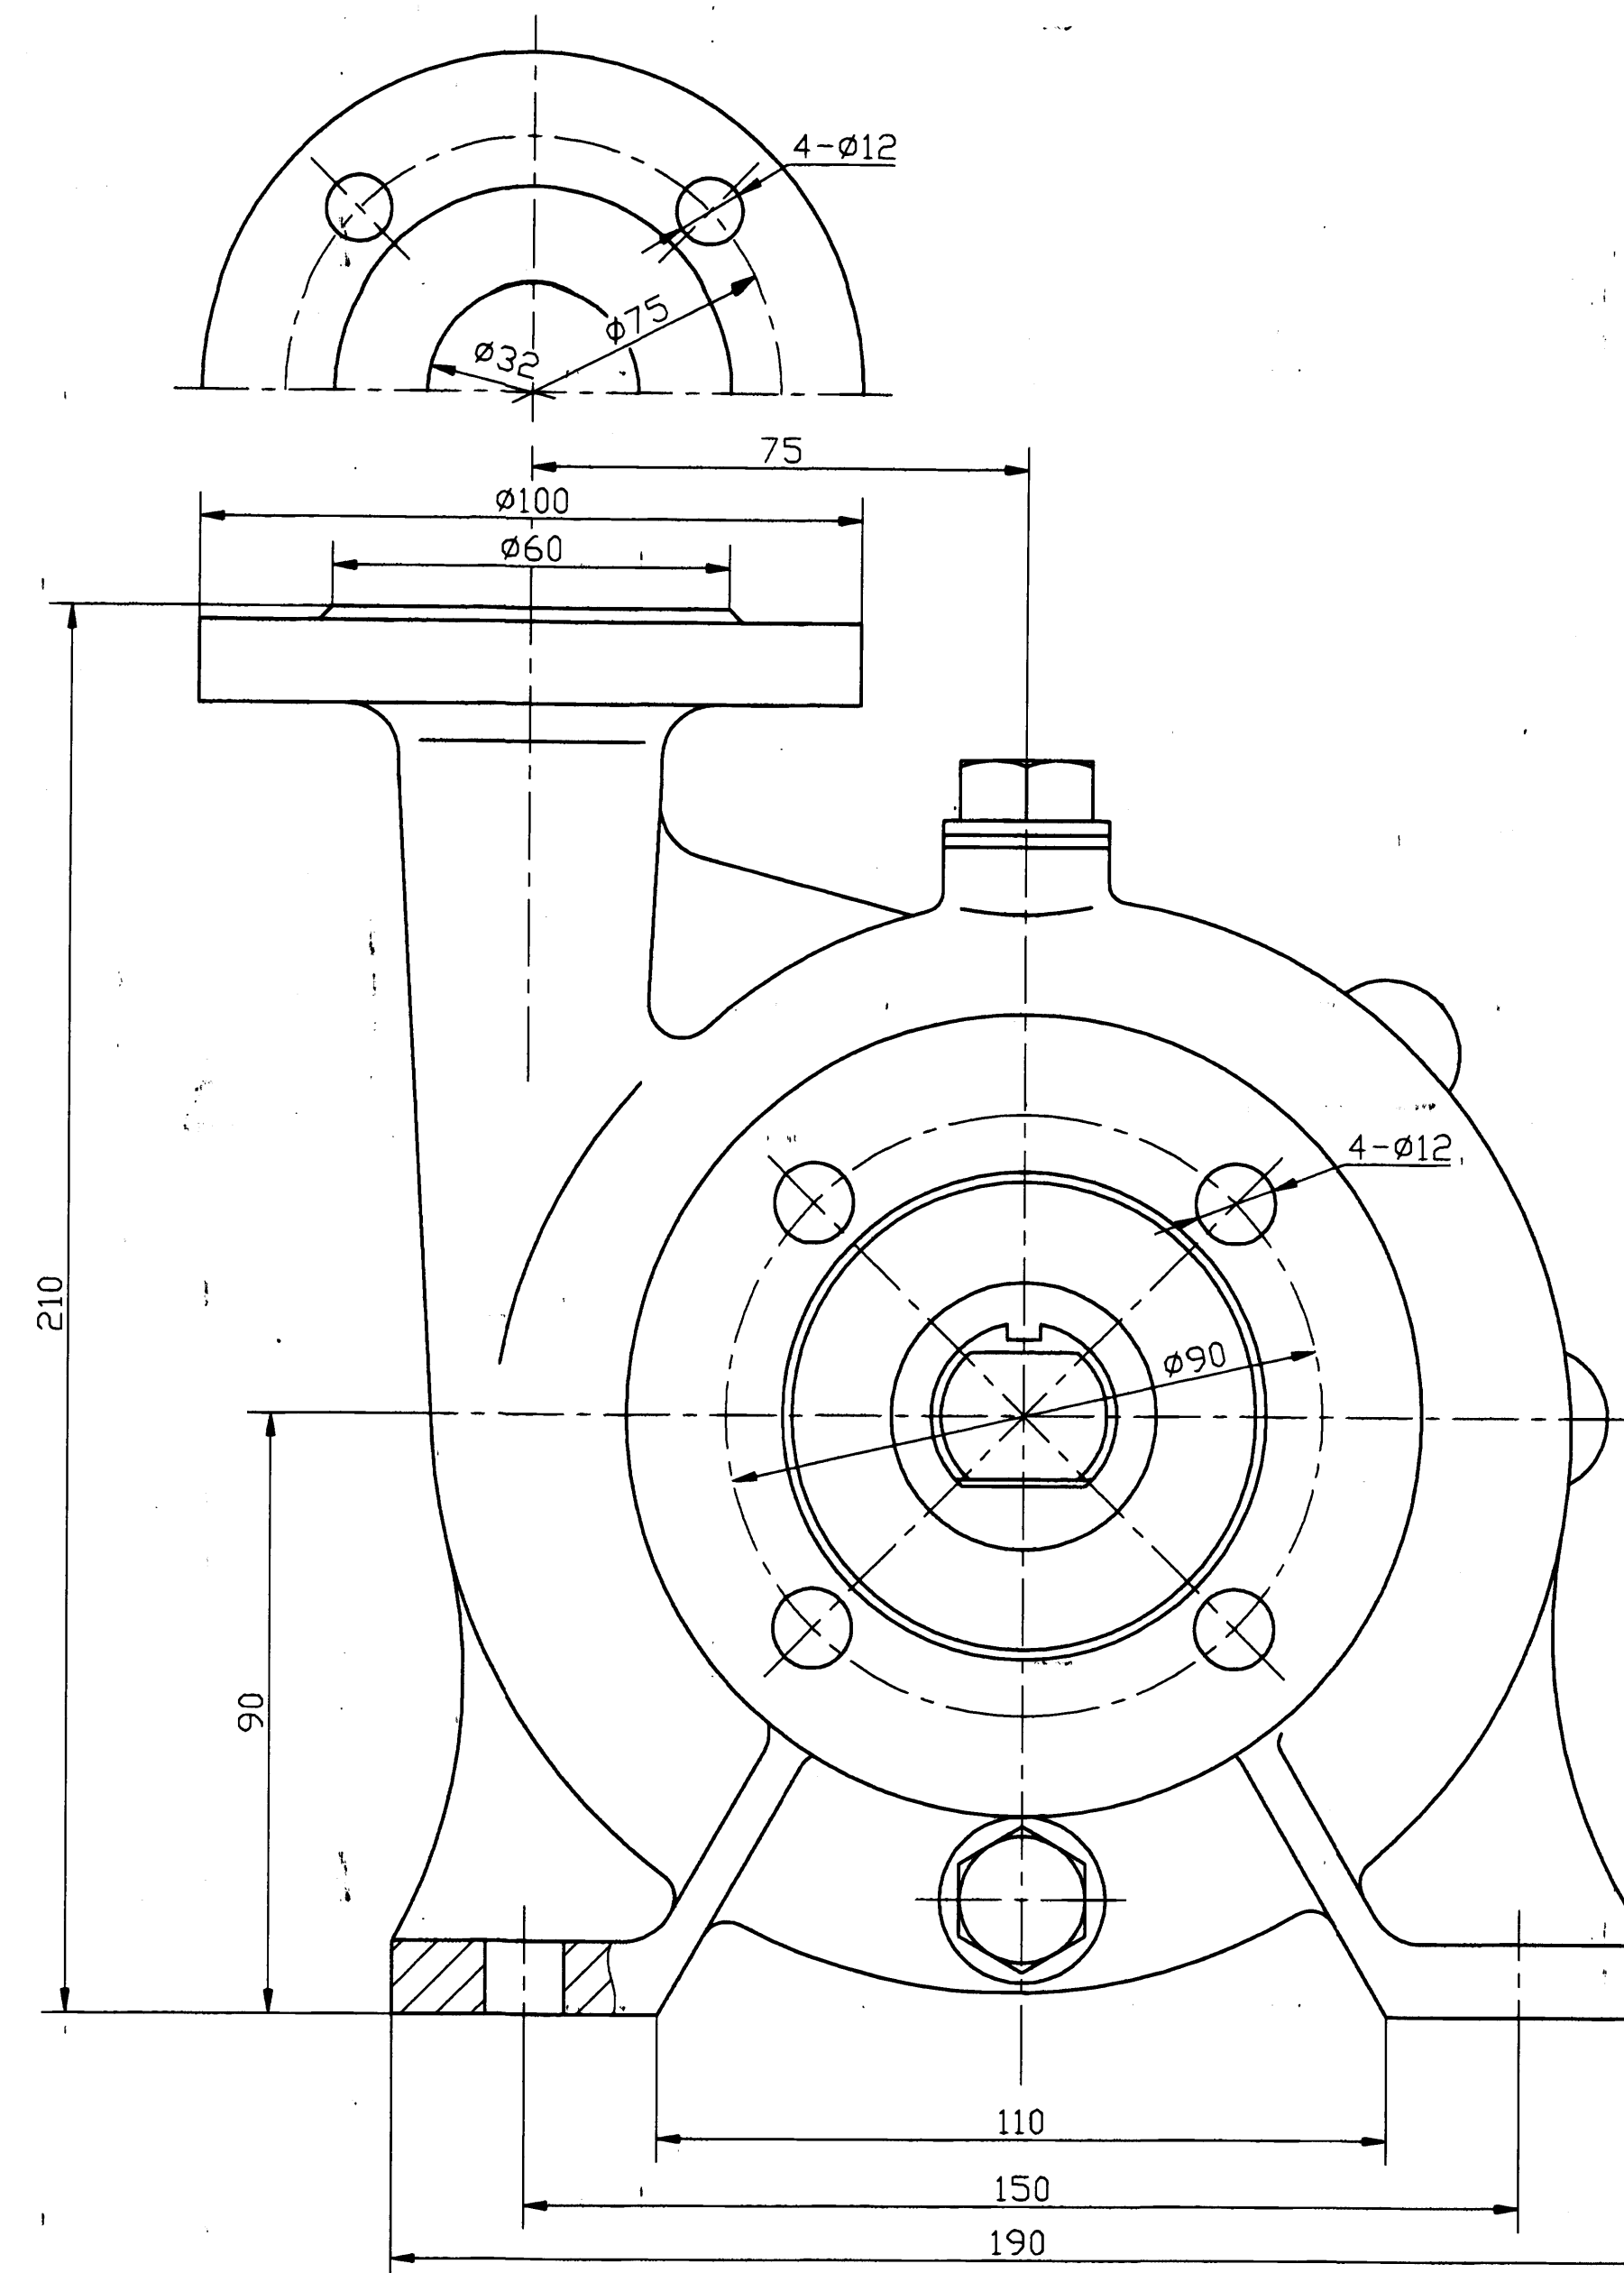


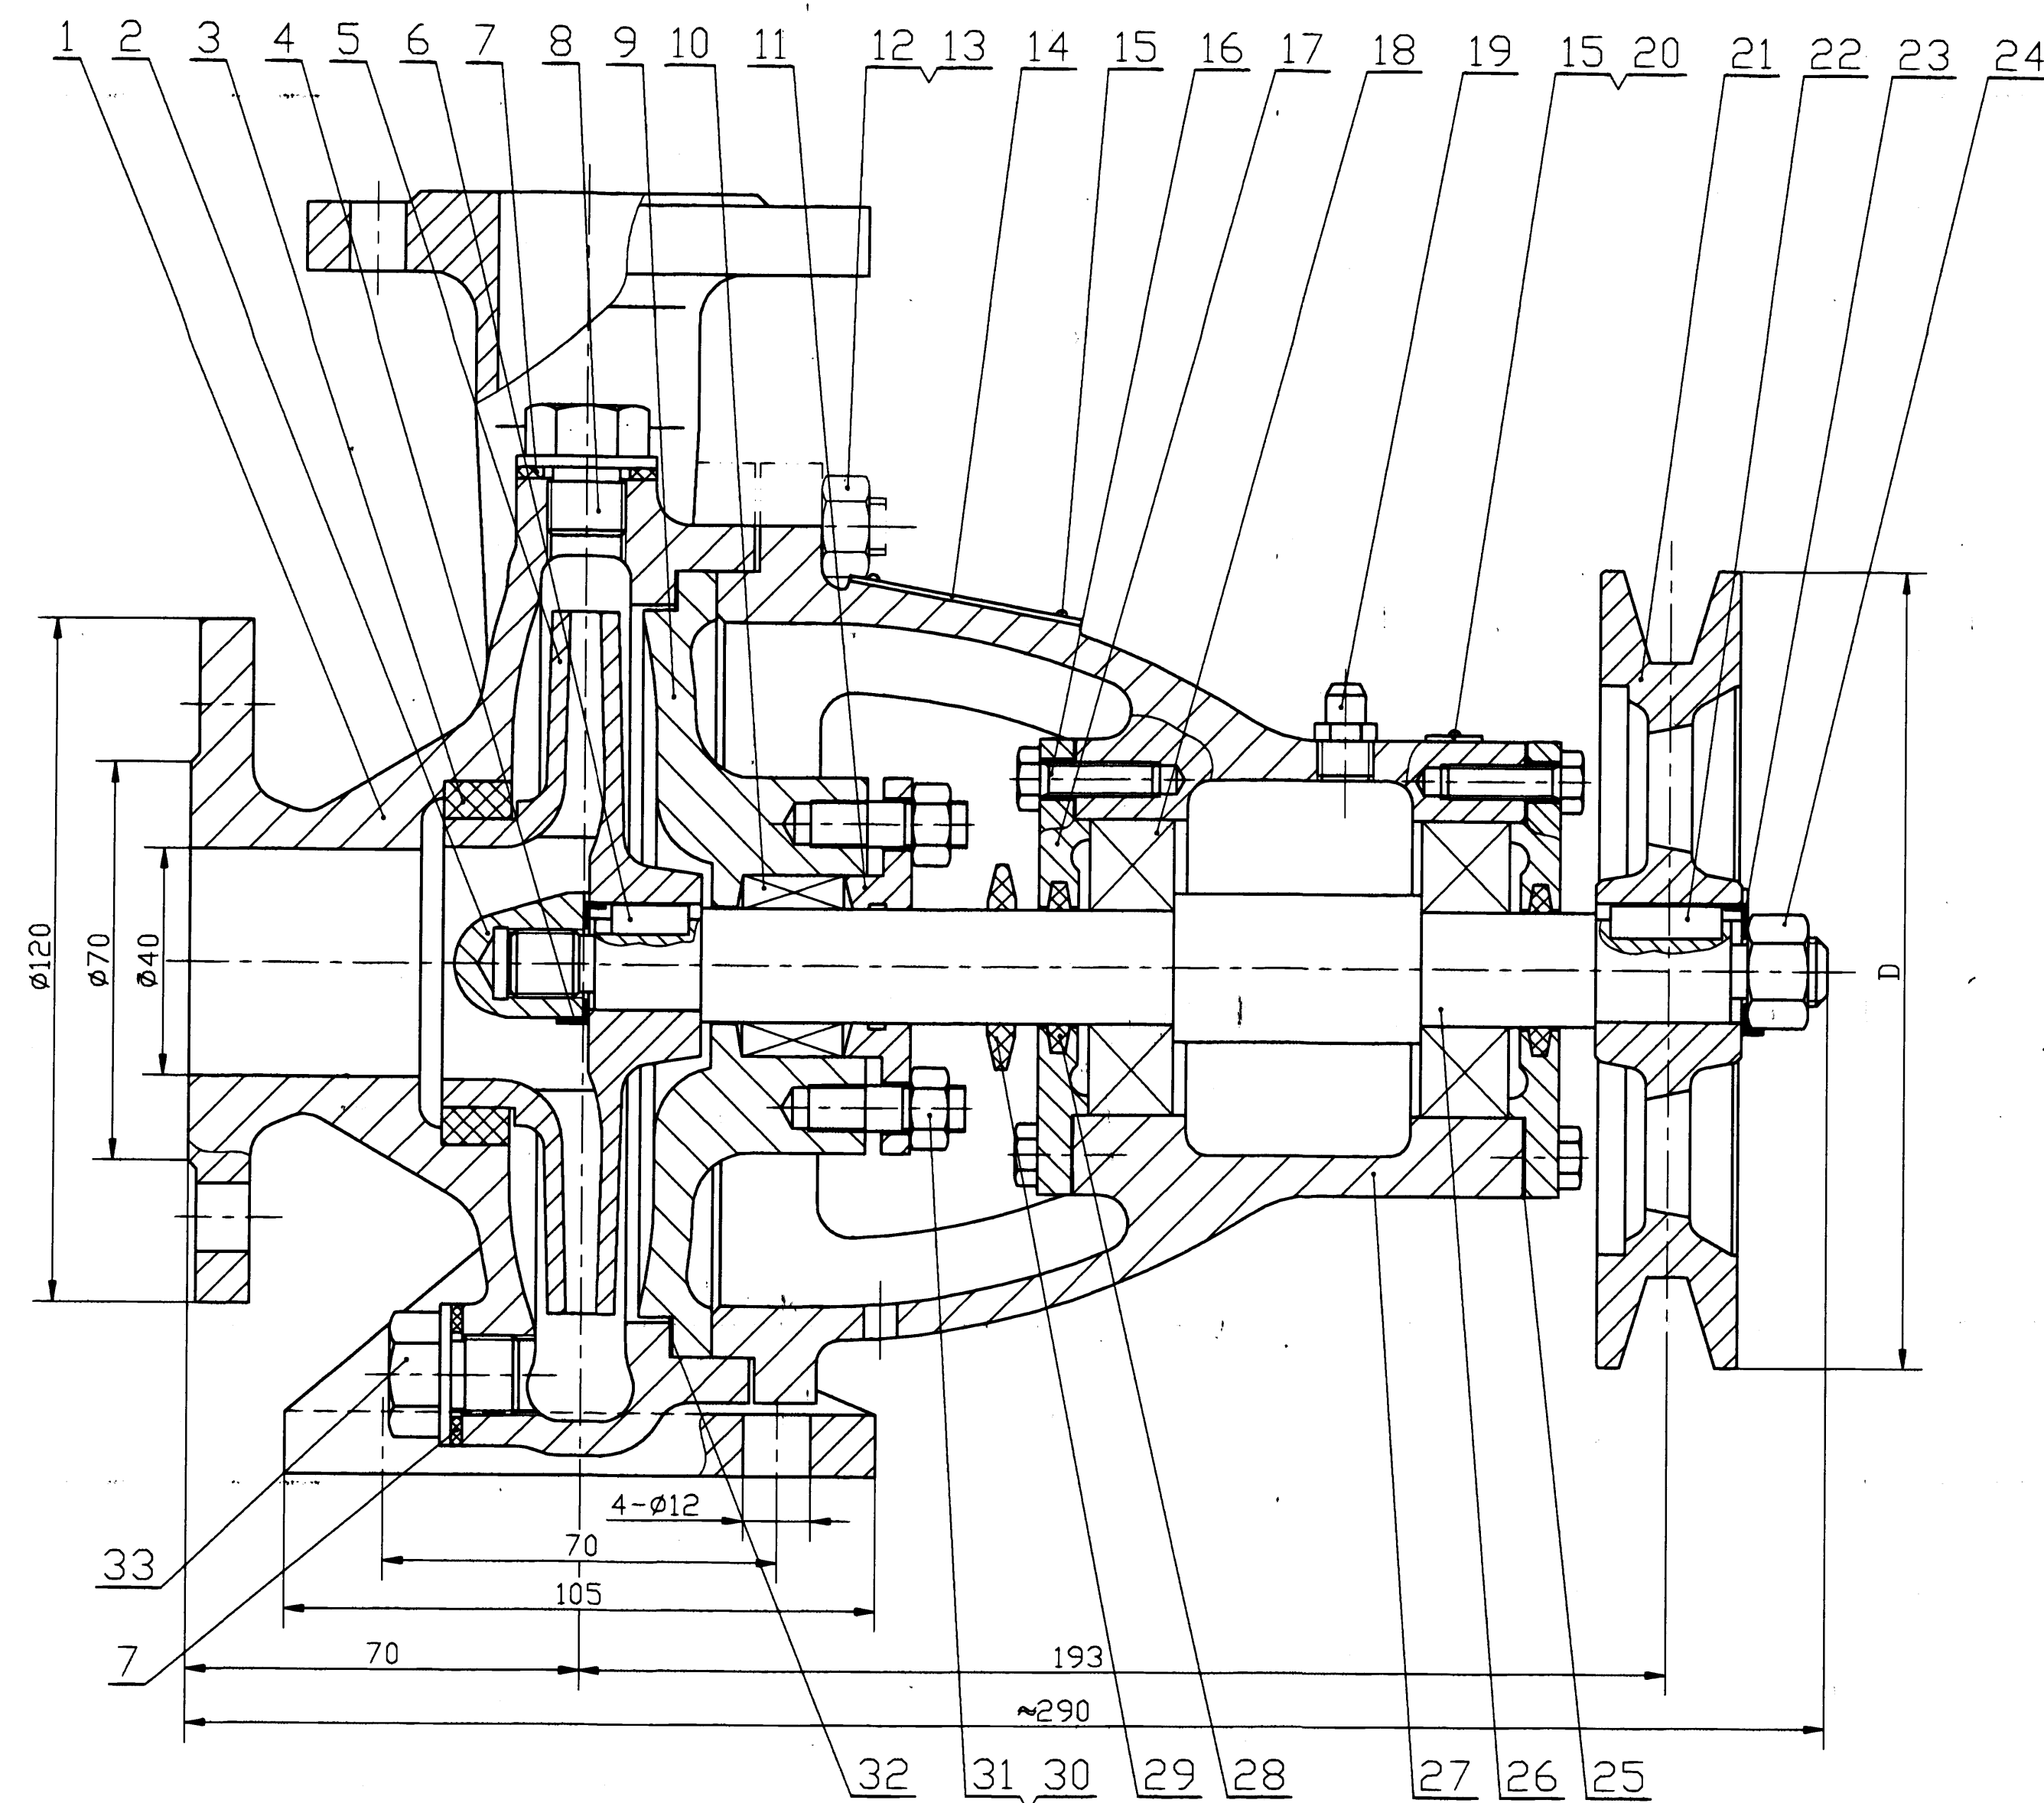

水泵性能表

流量 (m^3/h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	配套功率 (Kw)
11	17.4	2900	1.5

皮带轮规格表

图 号	直径(D)	轮辐结构	带型
612600170021	$\phi 100$	辐板式	B型
612600170021-1	$\phi 110$	辐板式	
612600170021-2	$\phi 120$	辐板式	
612600170021-3	$\phi 130$	孔板式	
612600170021-4	$\phi 140$	孔板式	

技术要求

- 安装前, 应将各零、部件清理干净;
- 轴承函内应填充 $1/3 \sim 1/2$ 的钙基润滑脂;
- 安装后, 转动泵轴应灵活, 无摩擦或卡滞现象;
- 水泵经试验后, 应除尽泵内积水, 并作防锈处理;
- 入库前, 泵进、出水口应封好, 防止杂物掉入泵内;
- 铭牌材料按GB 019-2005 <<WD015.WD018系列标准>>执行。

05.10.6

20	40-18-12	转向牌	1	铝板						
19	GB1152	直通式压注油杯 M10×1	1							
18	GB276	深沟球轴承 6304	2							
17	40-18-11	轴承压盖	2	HT150						
16	GB5781	螺栓 M6×16	6	钢质						
15	GB827	标牌铆钉 2×5	6	铜质						
14	40-18-10	标牌	1	铝板						
13	GB898	螺栓 M10×25	4	钢质						
12	GB6170	螺母 M10	4	钢质						
11	40-18-09	填料压盖	1	HT150						
10	JC68	填料 6×6×82	3	油浸石棉盘根						
9	40-18-08	后盖	1	HT150						
8	40-18-19	螺栓B	1	Q235						
7		垫圈	2	橡胶板 δ=2						
6	GB1096	键 C6×14	1	2Cr13						
5	40-18-06	叶轮	1	ZHS180-3 或不锈钢						
4	40-18-03	外舌止动垫圈	1	T3						
3	40-18-04	密封环	1	尼龙						
2	40-18-02	叶轮螺母	1	H62						
1	40-18-01	泵体	1	HT150						
序号		代 号	名 称		数 量	材 料		单件重量	总计重量	备注
设计数量		更改文件号	签 字 日期						荣成市壮发水泵有限公司	
设计		工艺	齐德政		图样标记		数 量 比 例		水 泵 装 配 图	
制图		标准	高凤敏		1:1					
校对		张平波	徐士松							
审核		张平波	日期 99.6		共 张		第 张		40-18-00	

33	40-18-07	螺栓A	1	Q235					
32		垫圈	1	青壳纸 $\delta=0.2$					
31	GB6170	螺母 M8	2	钢质					
30	GB898	螺栓 M8×22	2	钢质					
29	40-18-17	挡水圈	1	耐油橡胶					
28		毡圈	2	毛毡					
27	40-18-16	轴承体	1	HT150					
26	40-18-15	泵轴	1	2Cr13					
25		垫圈	2	青壳纸 $\delta=0.2$					
24	GB6170	螺母 M12	1	钢质					
23	40-18-03	外舌止动垫圈	1	Q235					
22	GB1096	键 6×19	1	45					
21	40-18-13	皮带轮	1	HT150					