




Apoyo hormigón

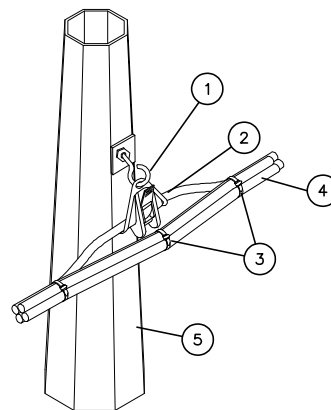

Apoyo chapa

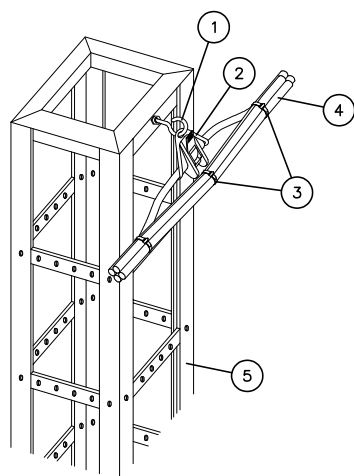

Apoyo celosía

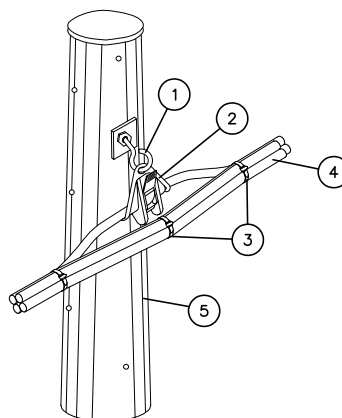

Apoyo PRFV

POSICIÓN	MATERIALES
1	Gancho espiral acero (16x230 16x315 16x400)
2	Pinza de suspensión para cable almelec hasta 80 mm ²
3	Brida acero plastificado ≥ 50 mm \varnothing
4	Cable RZ 0,6/1kV (cualquier tipo)
5	Apoyo (cualquier tipo)

e-distribución

PROYECTO:
ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE
DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN

PLANO:
LÍNEAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN
Suspensión neutro portante sobre apoyo

FECHA: OCTUBRE 2020

ESCALA: -

PLANO N°. NRZ002134

HOJA: 1 de 1