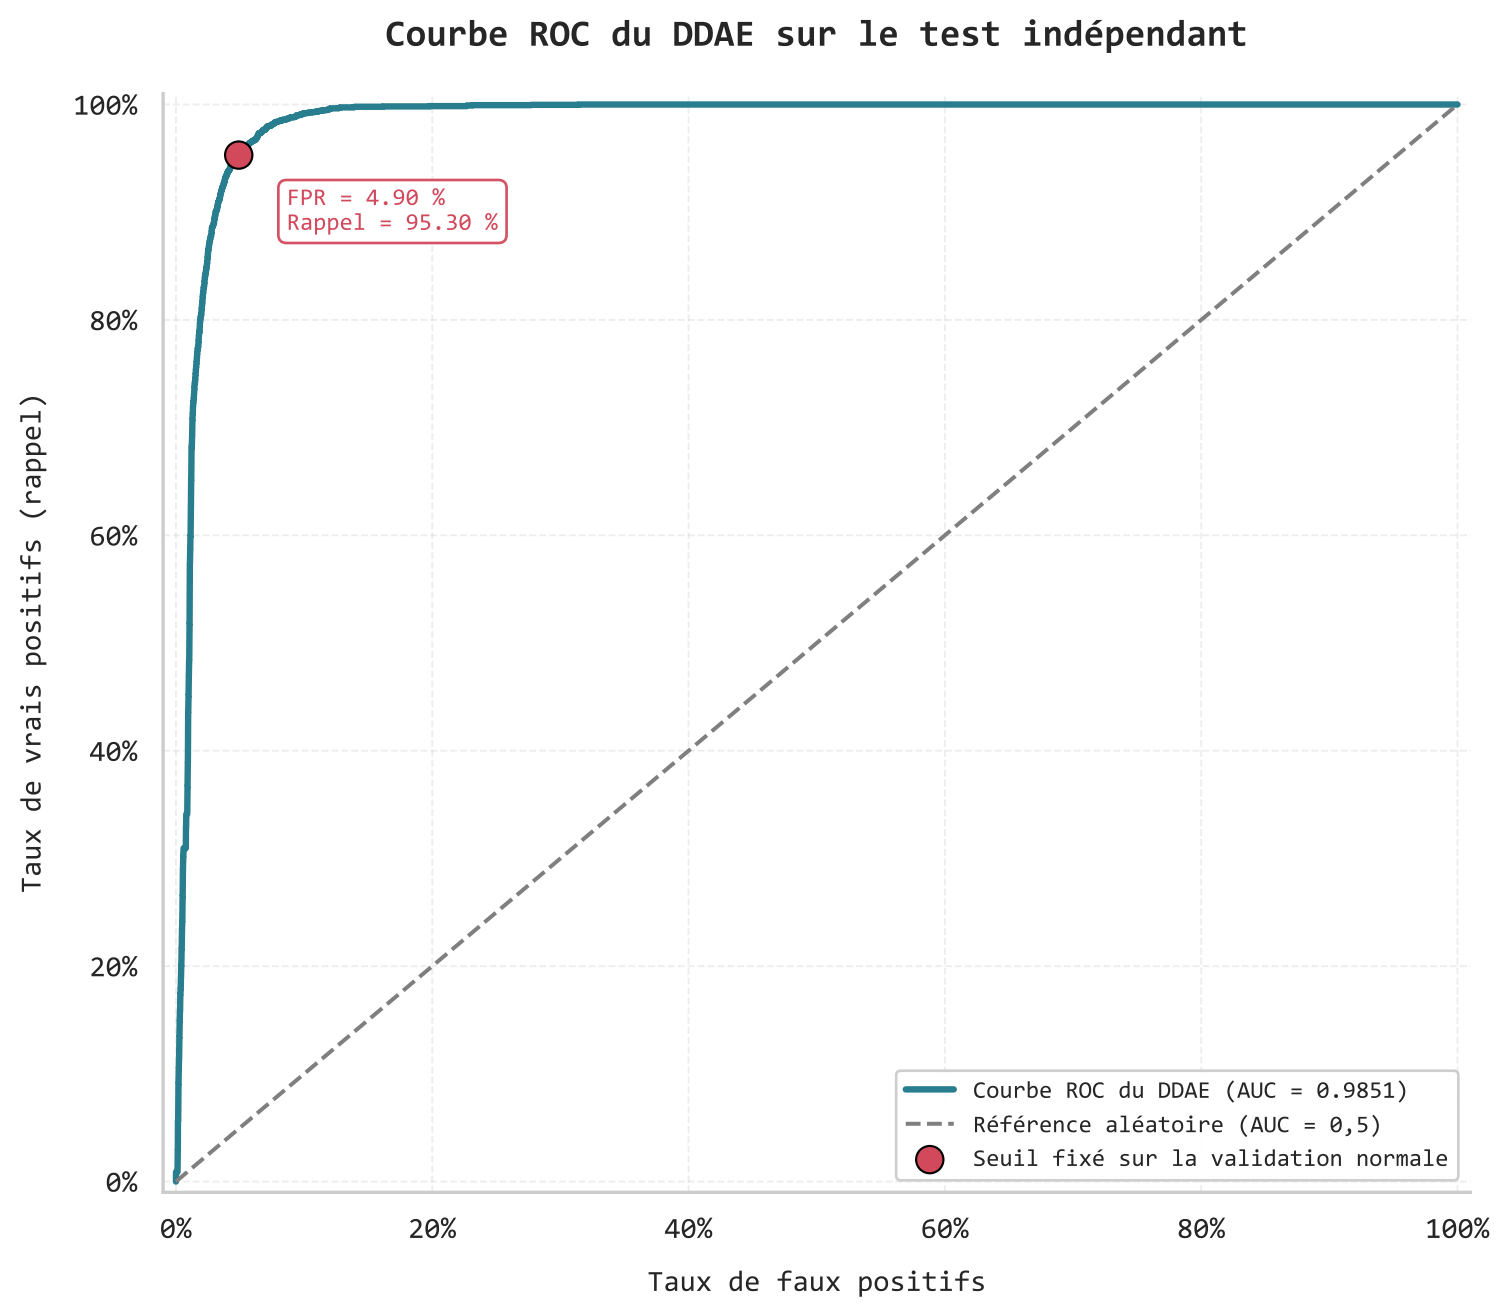
Courbe ROC du DDAE sur le test indépendant
FPR = 4.90 %
Rappel = 95.30 %
Courbe ROC du DDAE (AUC = 0.9851)
Référence aléatoire (AUC = 0,5)
Seuil fixé sur la validation normale
Taux de vrais positifs (rappel)
Taux de faux positifs
0%
20%
40%
60%
80%
100%