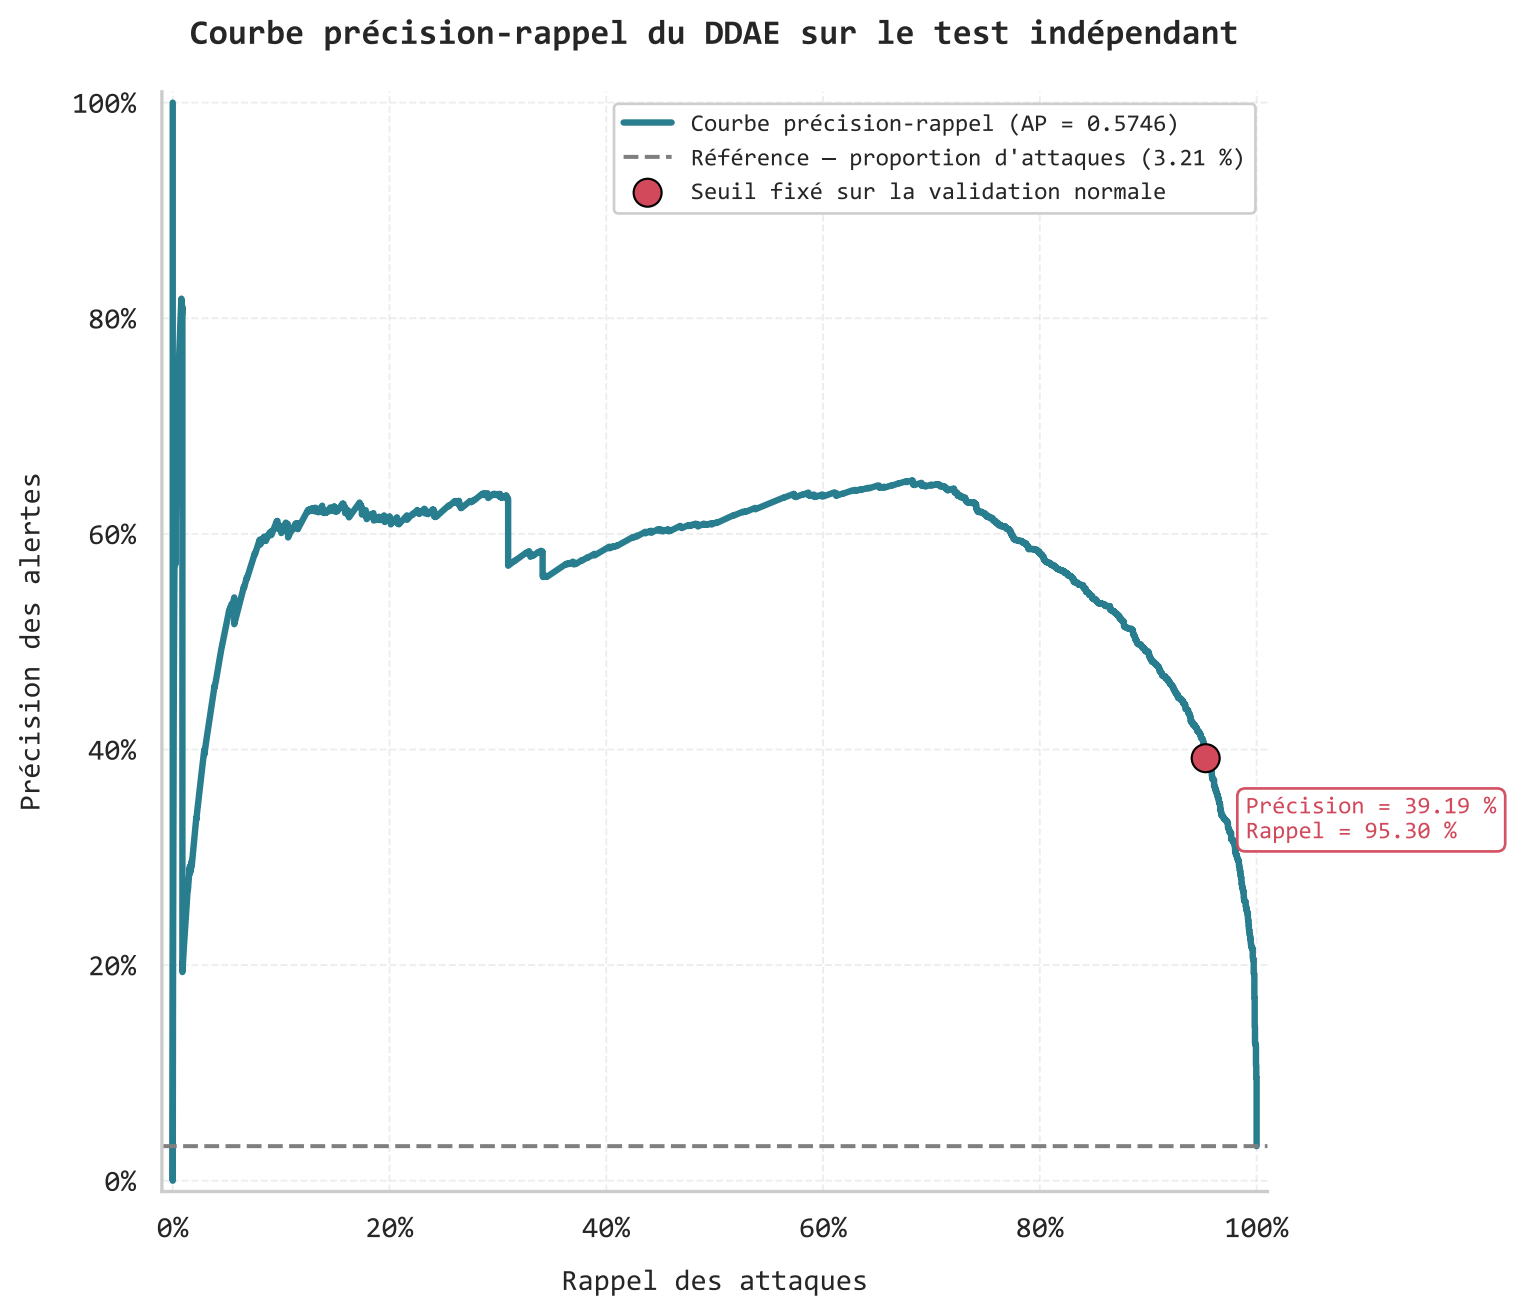
Courbe précision-rappel du DDAE sur le test indépendant
Courbe précision-rappel (AP = 0.5746)
Référence — proportion d'attaques (3.21 %)
Seuil fixé sur la validation normale
Précision = 39.19 %
Rappel = 95.30 %
Précision des alertes
Rappel des attaques
100%
80%
60%
40%
20%
0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%