
万年县腾飞加油站风险管控及应急疏散示意图



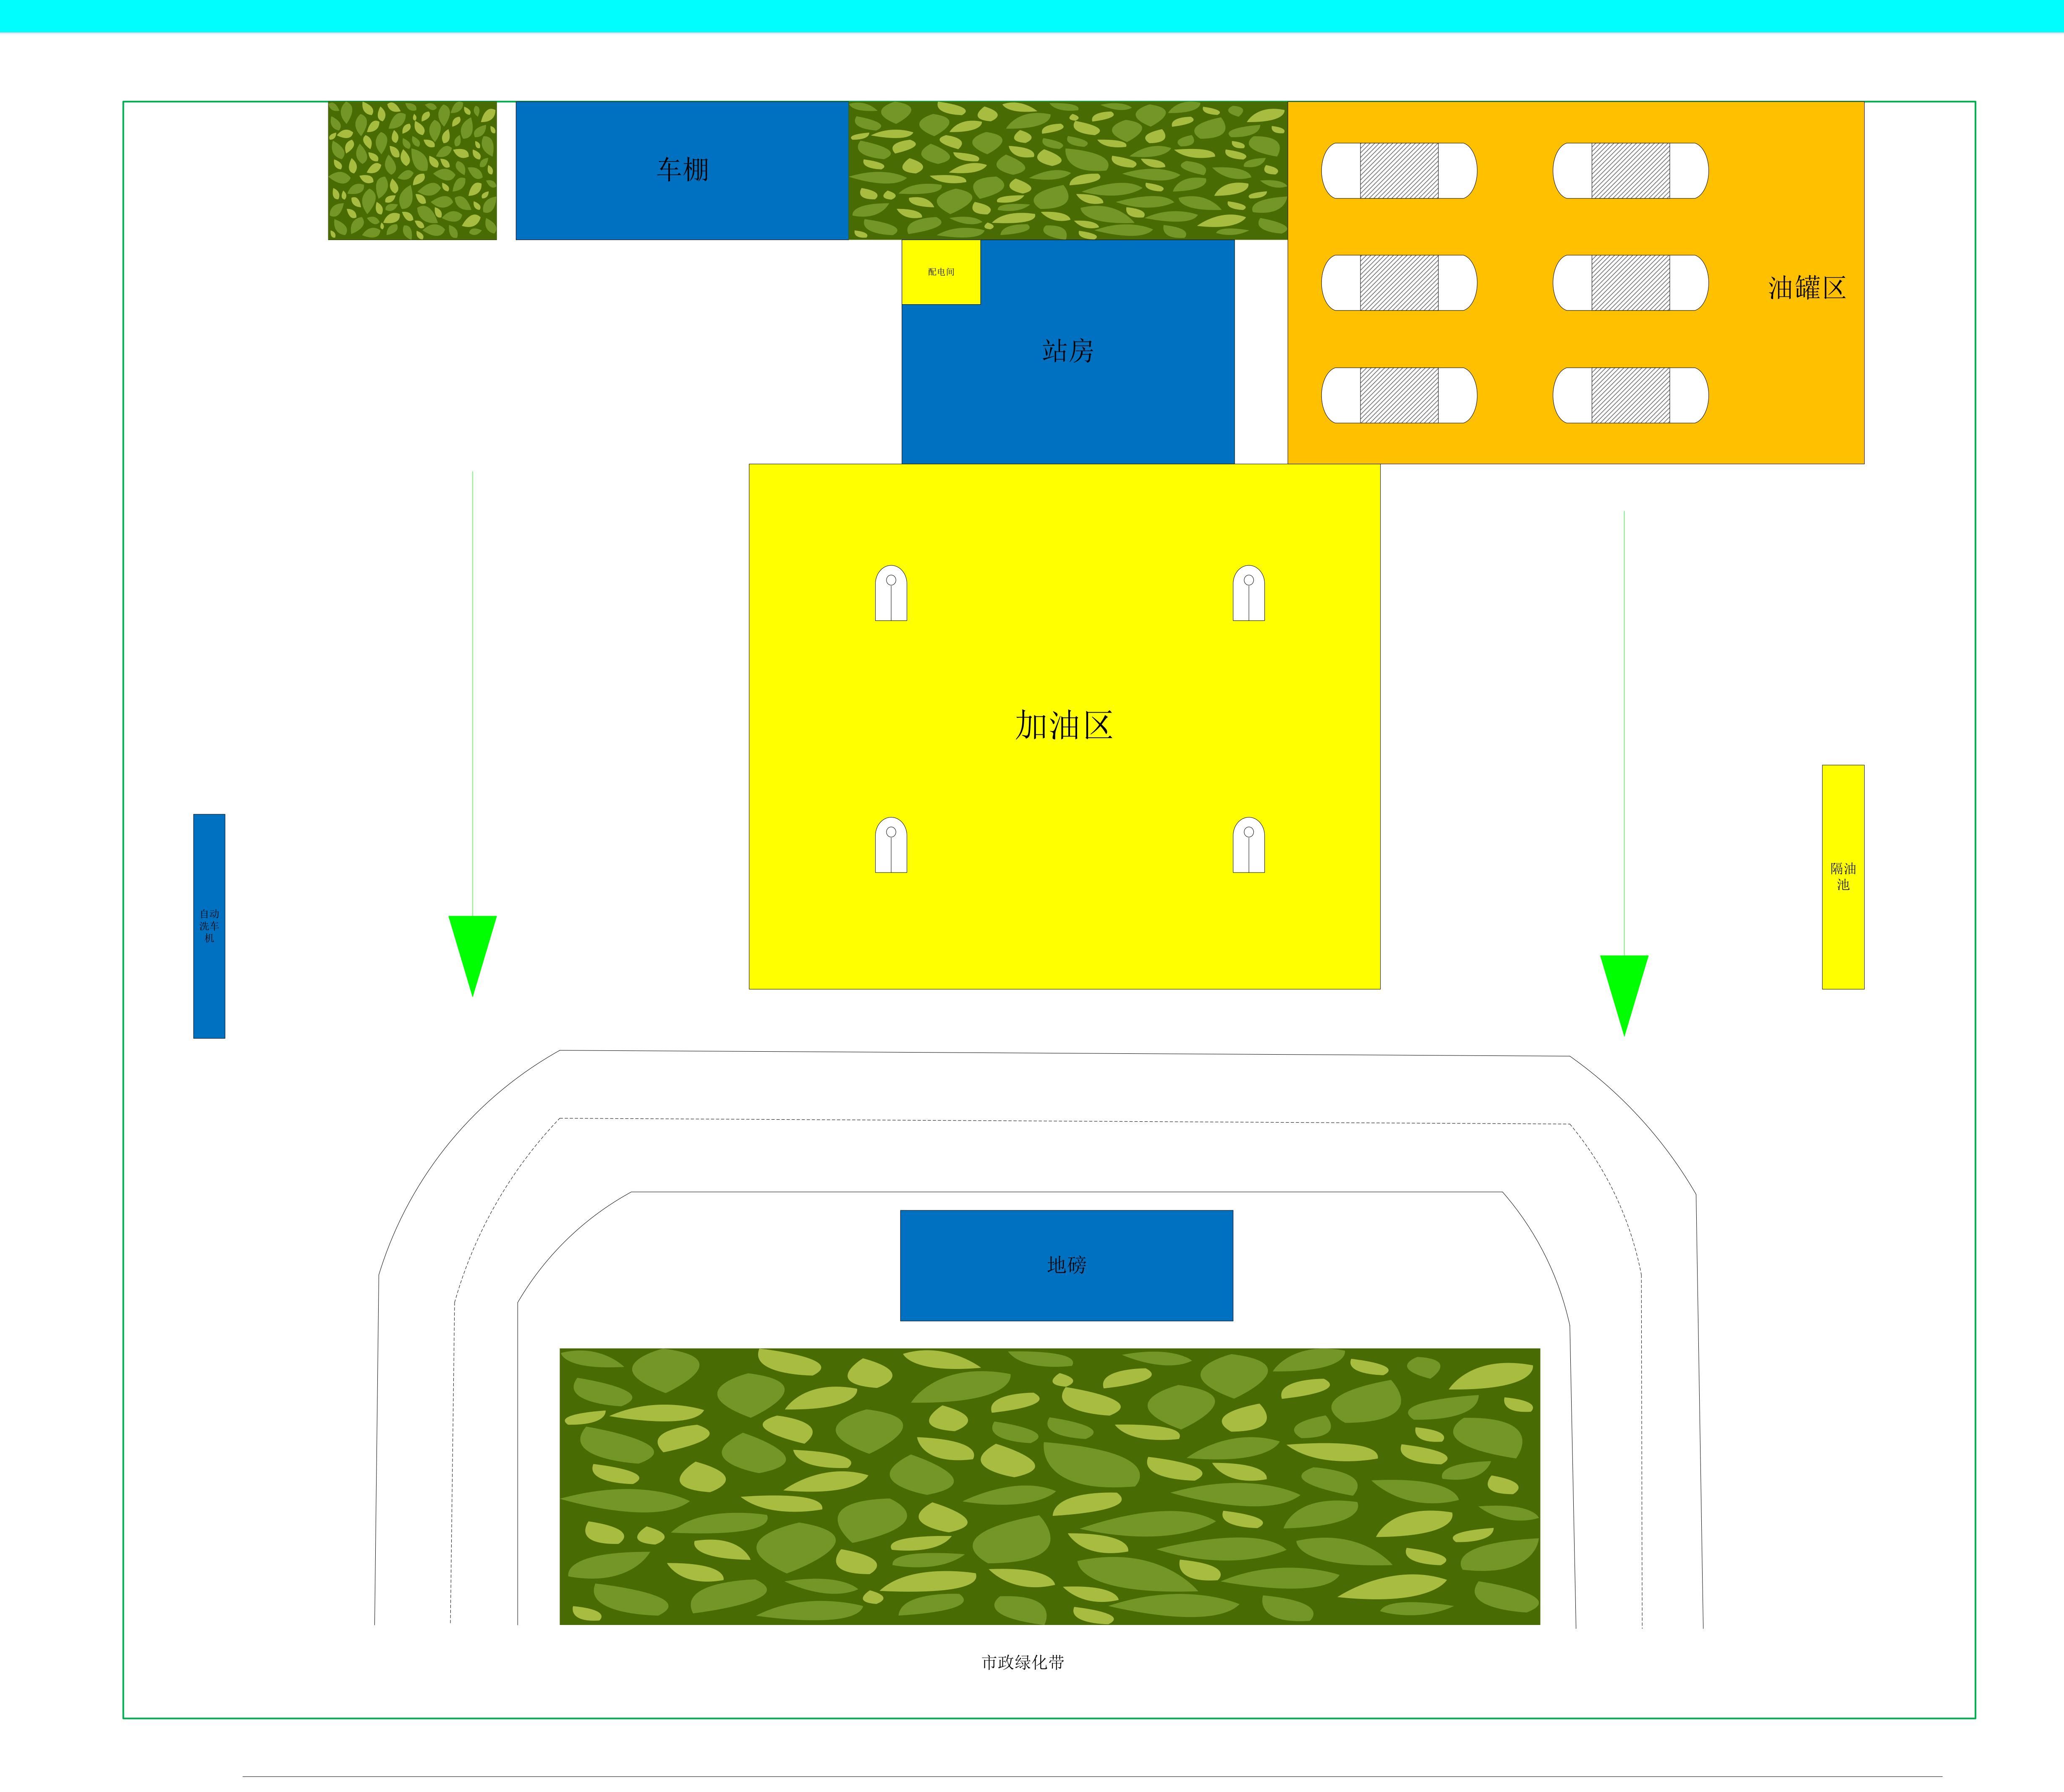

安全风险现场应急处置措施一览表


物体打击、车辆伤害

发生物体打击事故,应马上组织人员抢救伤者,首先观察受伤者的受伤情况、受伤部拉,伤害性质等。如伤员发生休克,应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者,应立即进行人工呼吸,胸外心脏挤压。处于休克状态的伤者要让其安静、保暖、平卧、少动,并将下肢抬高约 20 度左右,尽快将伤者送往医院进行抢救治疗。

发现有人触电,首先要尽快使触电者脱离电源,然后根据触电者的具体症状进行对症施救。触电急救的要点是动作迅速,救护得法,切不可惊慌失措,束手无策,要贯彻"迅速、就地、正确、坚持"的触电急救八字方针。进行抢救。脱离电源越快、抢救越及时,触电者救活的可能性就越大

机械伤害事故主要是由于受传动设备或其他设备的挤压、碰撞、剪切、缠绕、砸伤、割伤或擦伤等造成的。发生机械伤害事故时,如果伤势不严重(小面积皮外伤),现场人员或急救人员应使用应急药箱内的药品对进行伤口清洗、消毒、包扎治疗:伤势较重时应立即停止现场活动,将伤员放置于

应急逃生路线

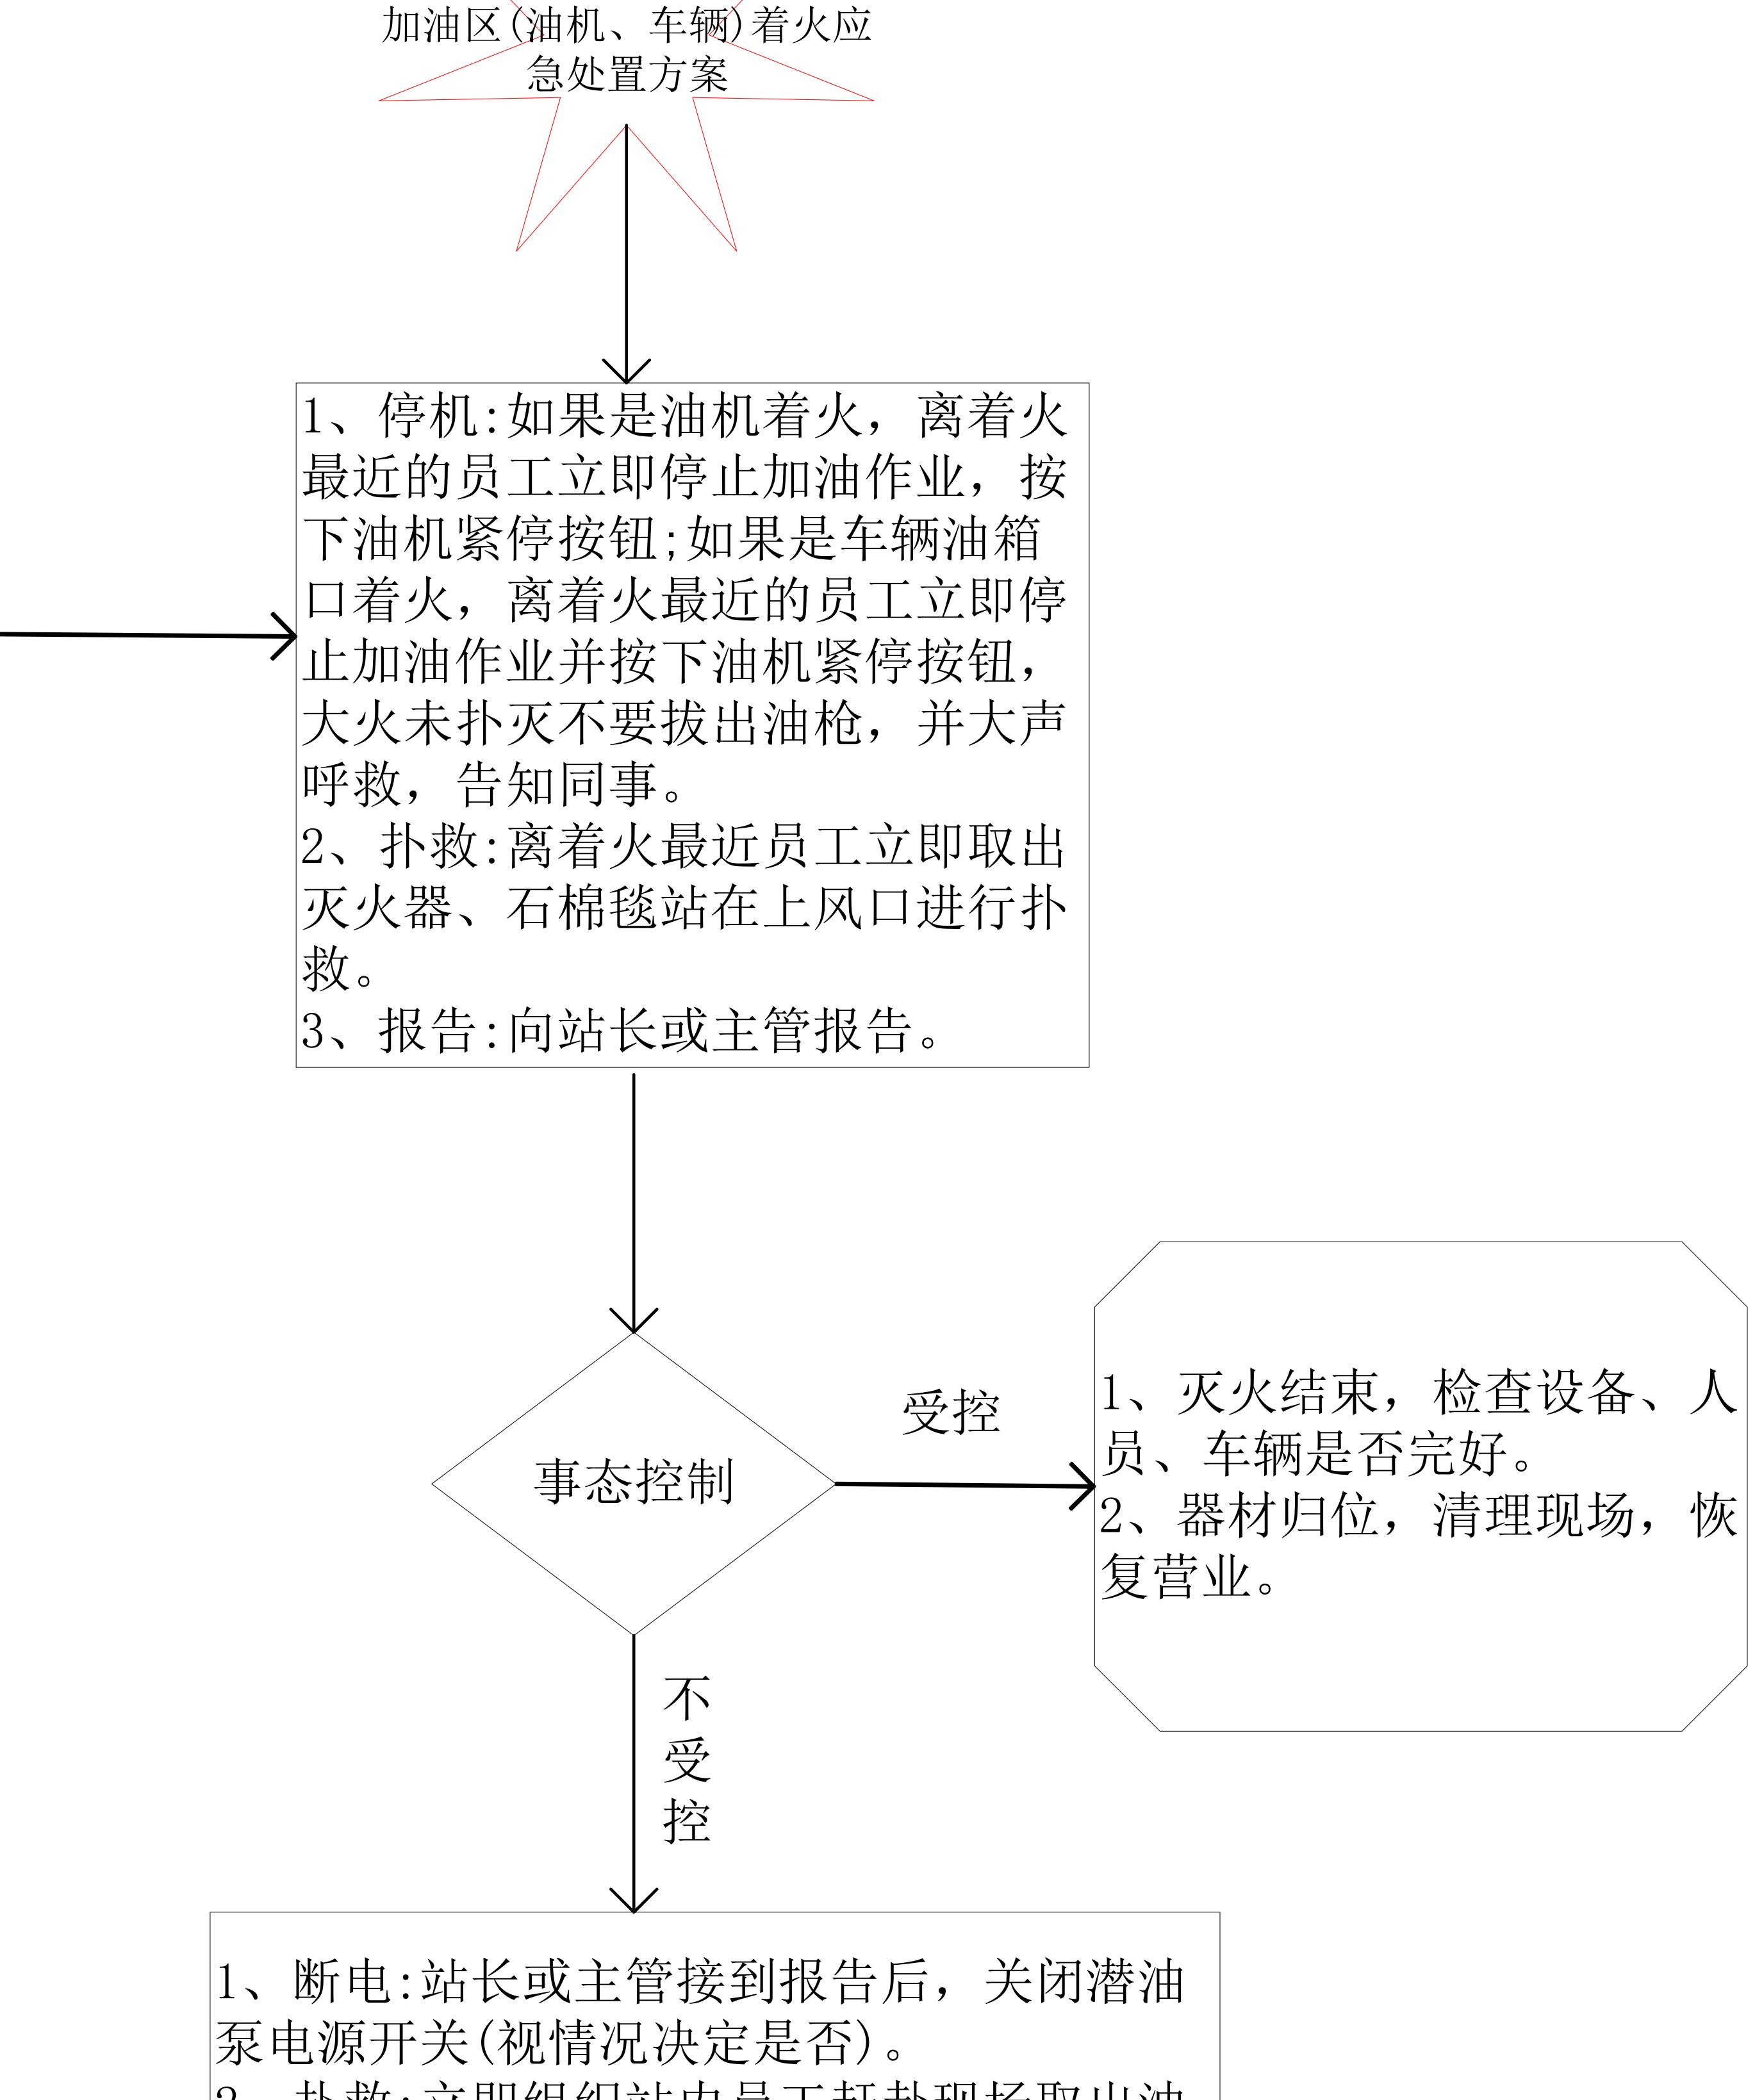



2、扑救:立即组织站内员工赶赴现场取出油站应急物资(包括:灭火器、石棉毯、消防沙等),集中力量,站在上风口,扑灭初期火

3、疏散与警戒:如火情不能受控,出现人员 受伤,站长或主管及时组织人员警戒,疏散 站内无关人员、车辆,并向"110、119"报 警,安排人员在路口接应消防车、急救车等 增援人员,并配合救援人员。

1、灭火结束,检查设备、人员、车辆是否完好。


2、器材归位,清理现场,消除警戒,恢复营业。

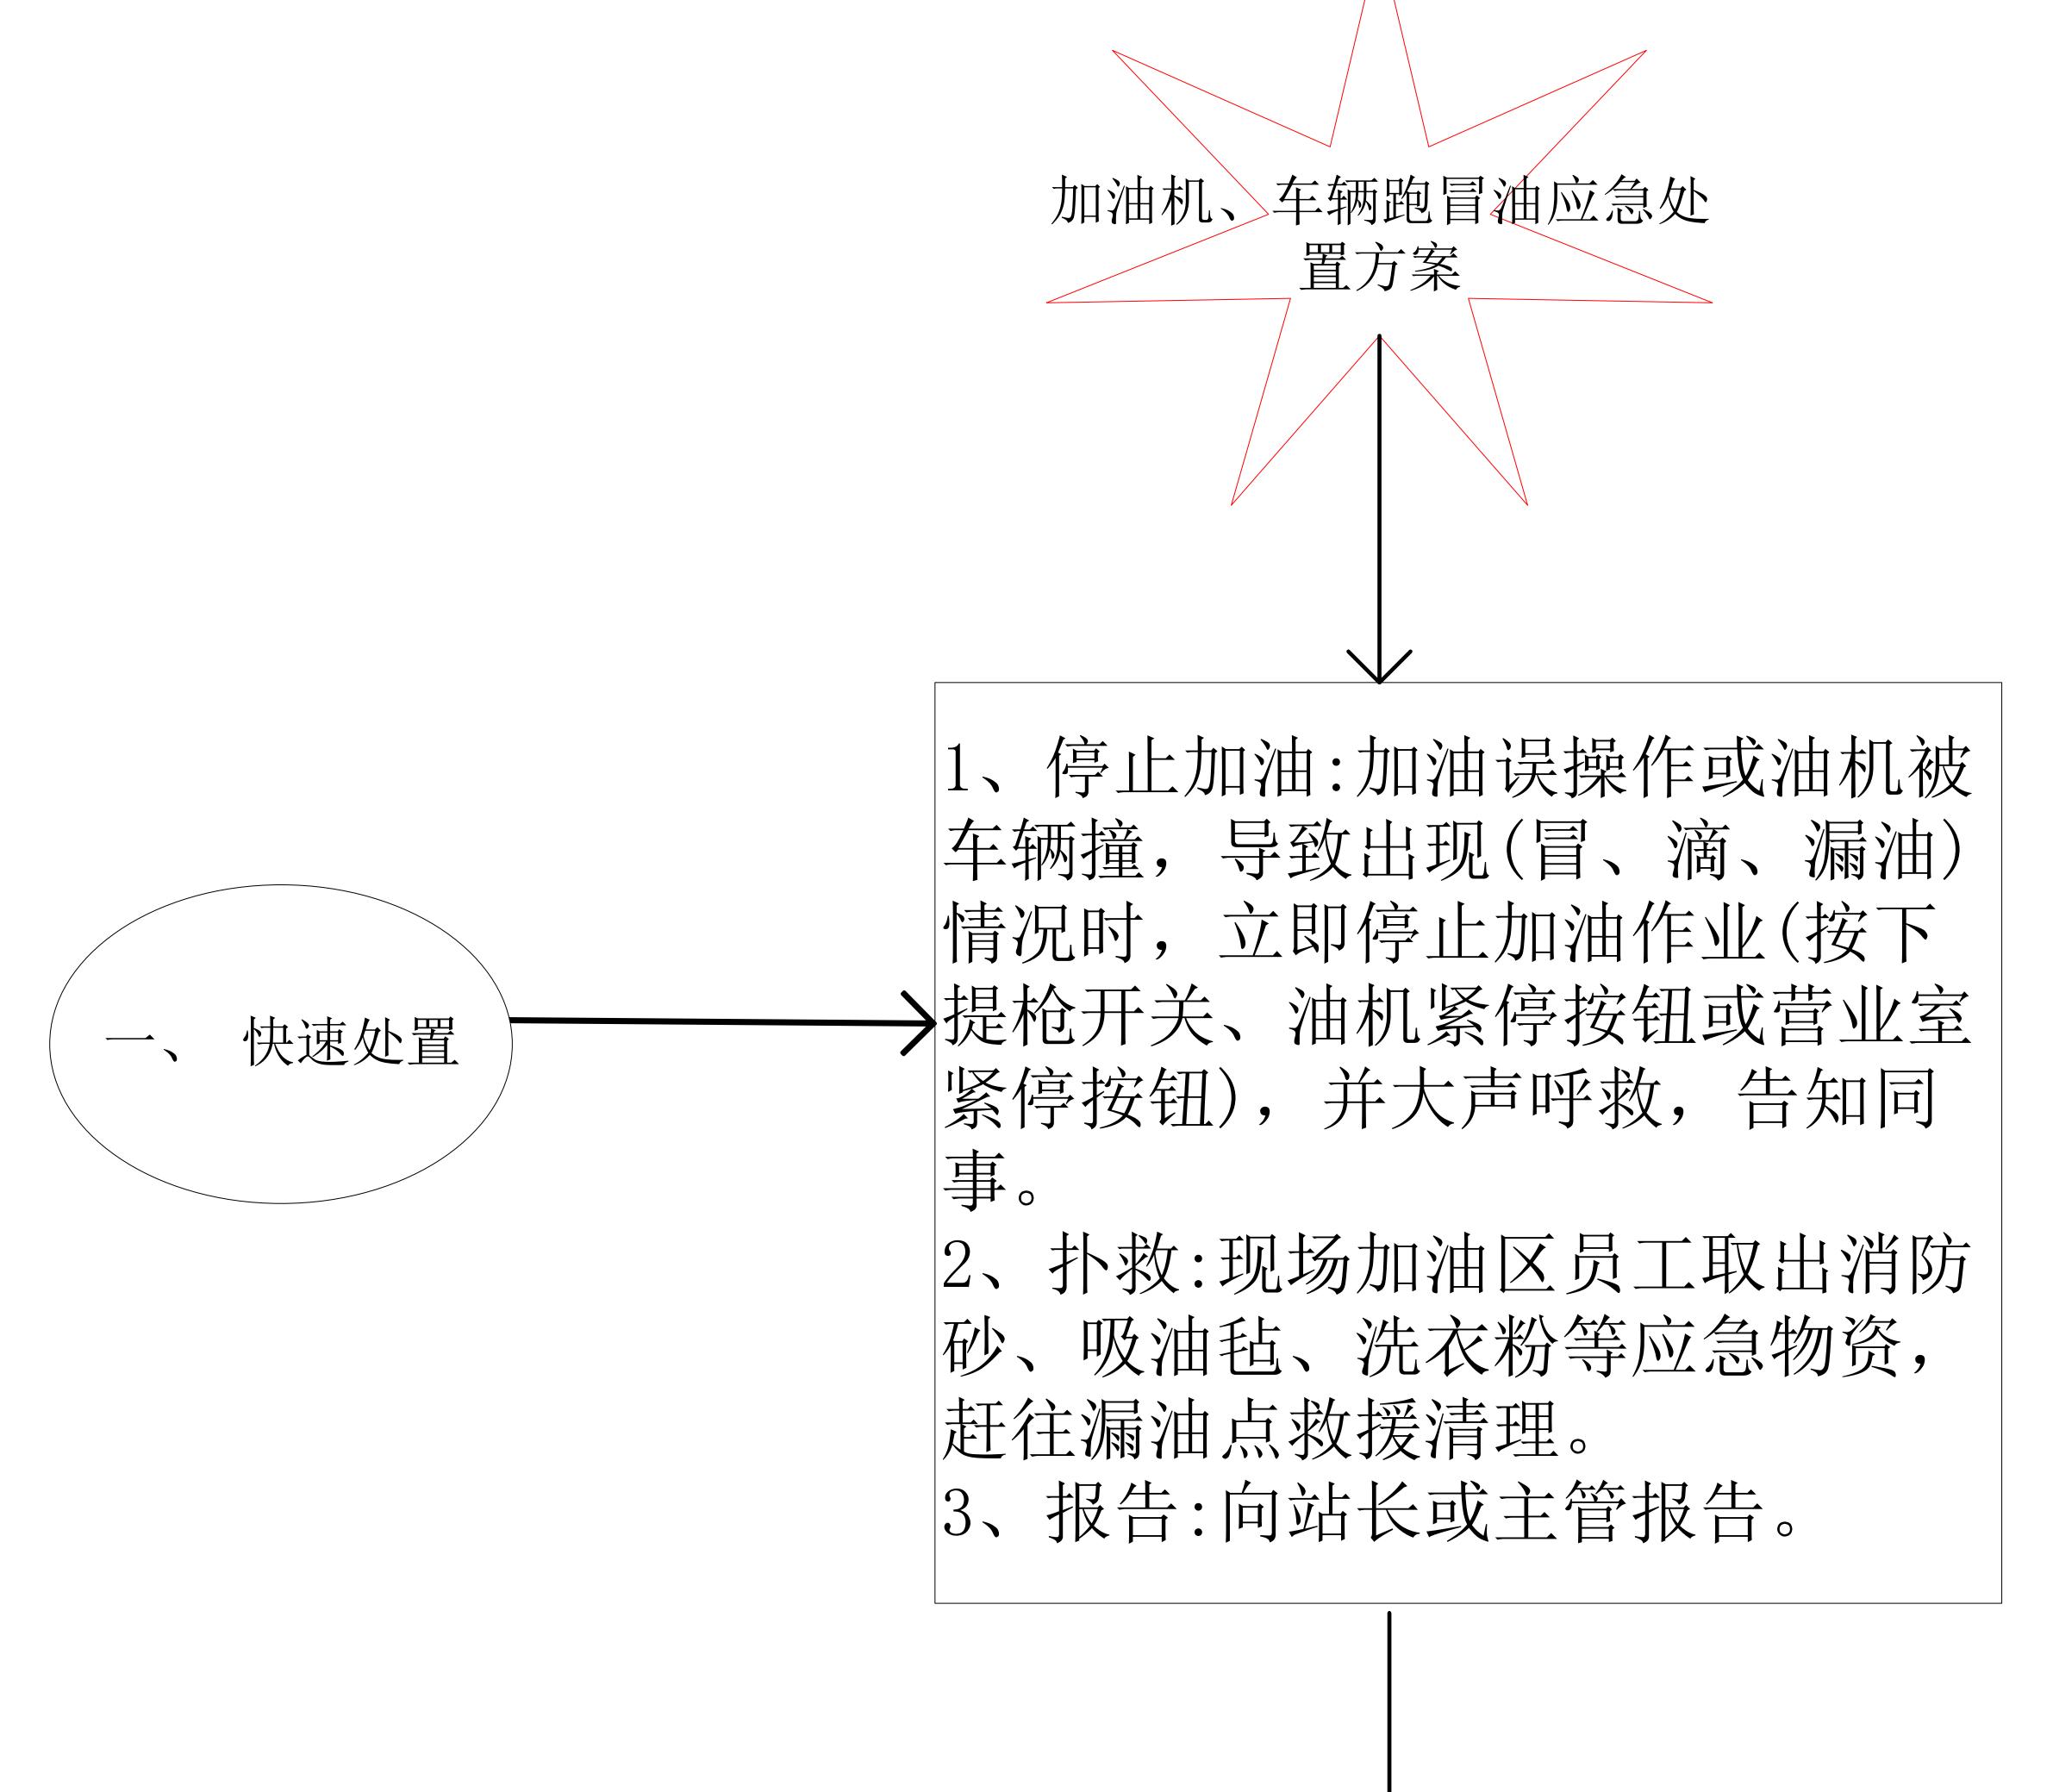

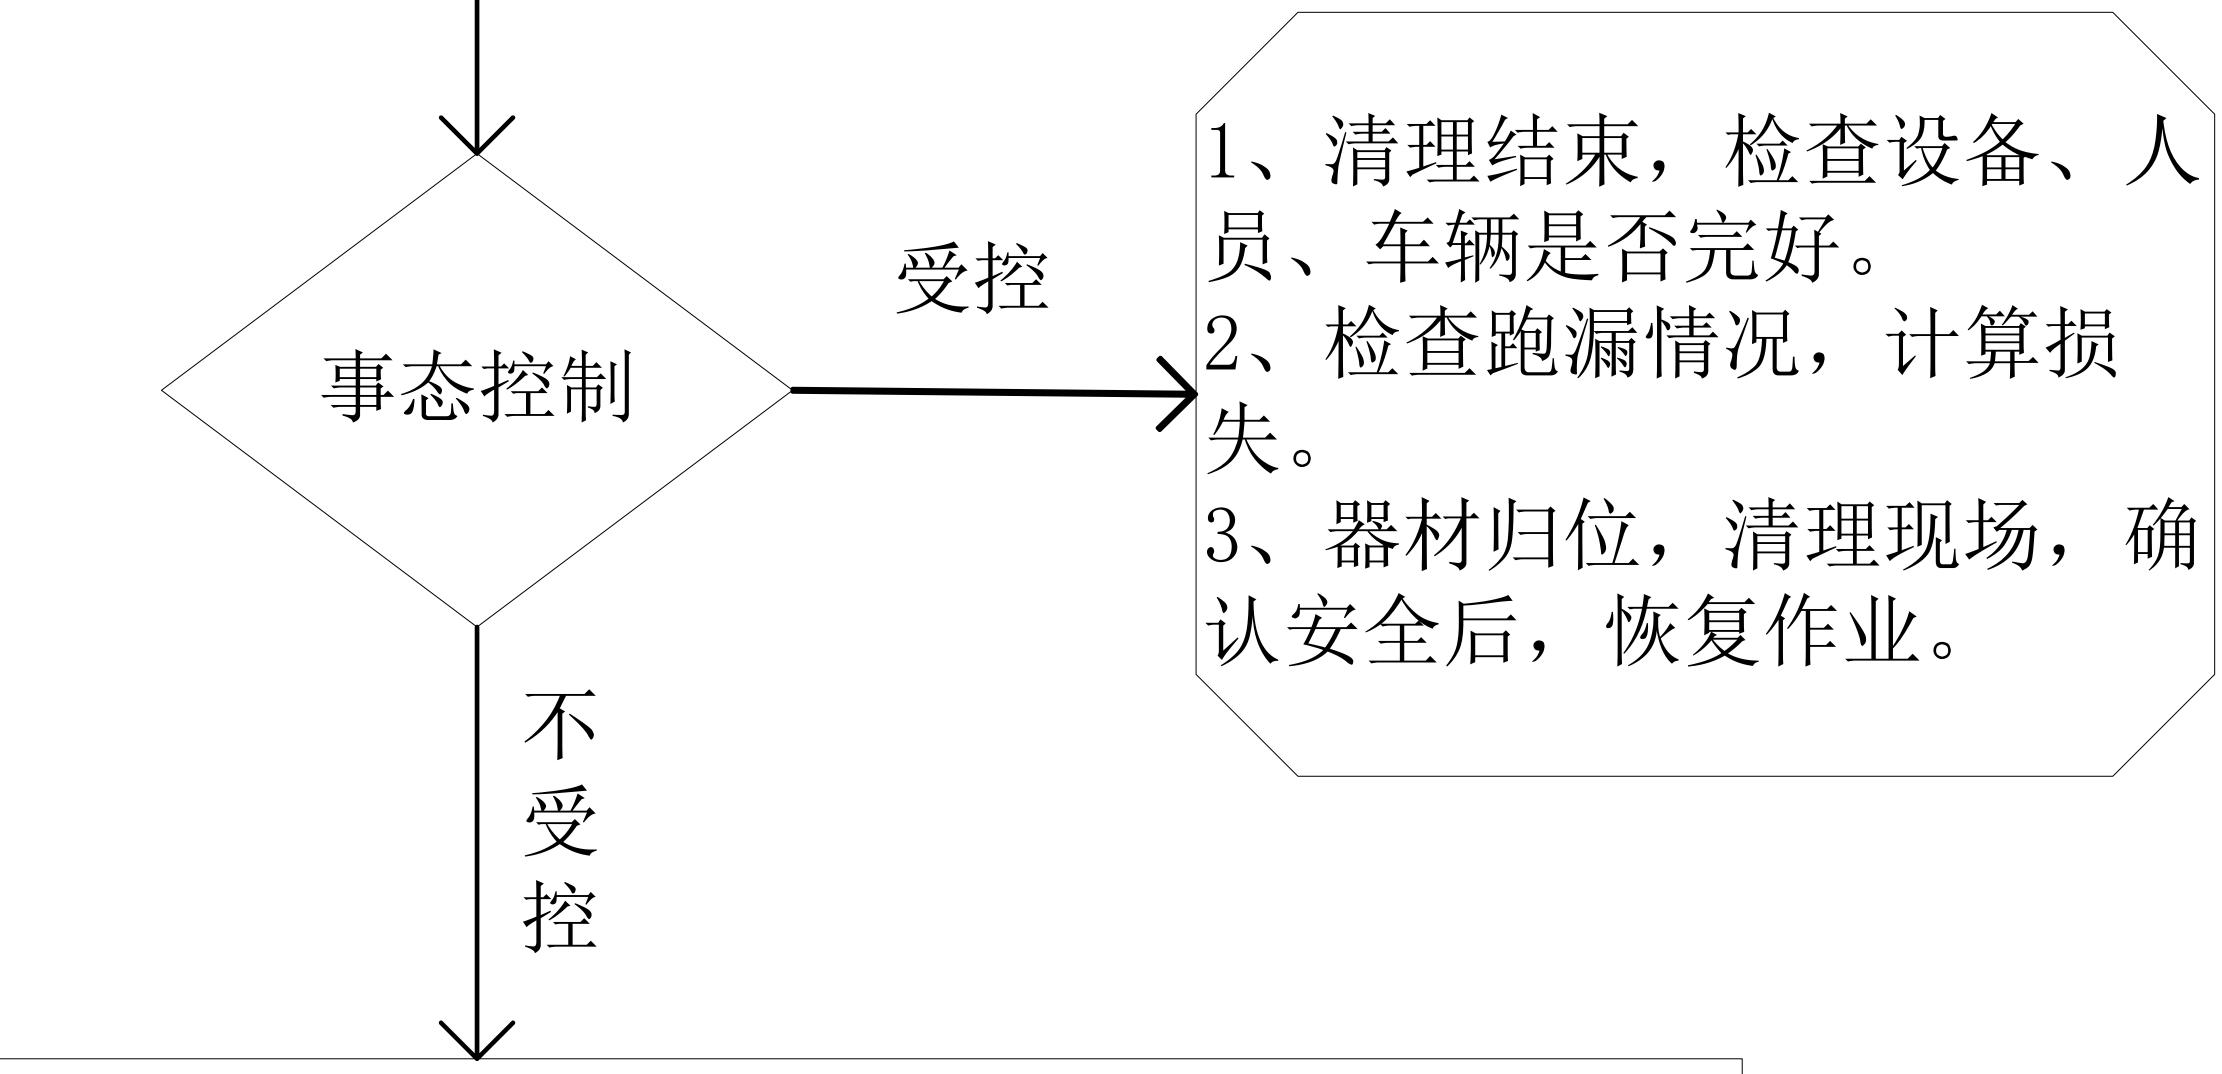

1、停电:组织站内员工赶赴现场,站长或主管关闭油站潜油泵电源开关(如明确电闸处已存在较浓油蒸汽,则严禁拉闸,由站长决定)。

- 4、检查:检查人孔井、下水管道等区域,是否有跑漏油品,如果油品大量流出站外,处置立即升级,直接报告公司并打110报警。
- 报告·向经营部和安全部报告

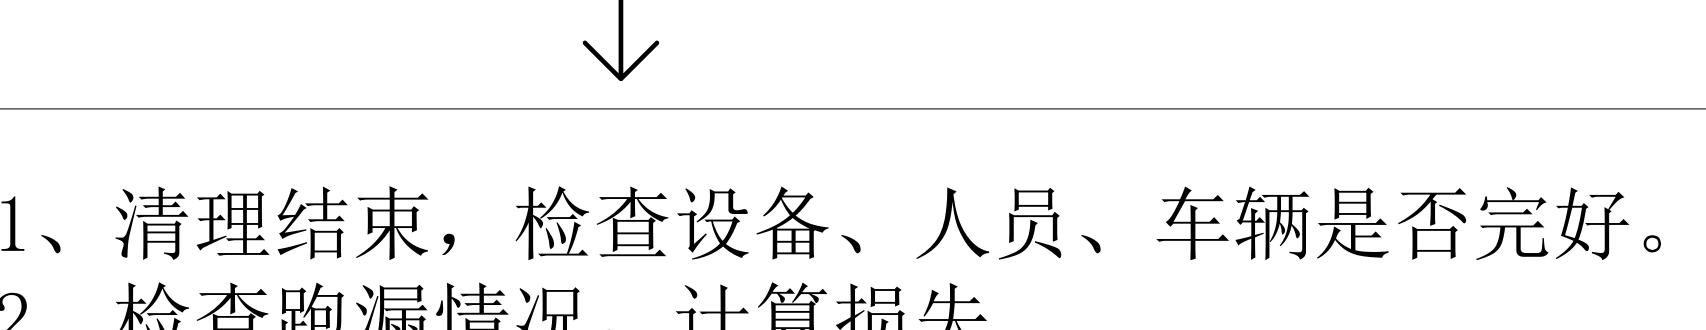

1、清埋结束,检查设备、人员、牛辆是否完好。 2、检查跑漏情况,计算损失。 3、器材归位,清理现场,确认安