静岡市型マンホール鉄蓋標準図（表面模様）

	600・900-600（子蓋）	300（防護蓋）	300（直接蓋）	耐ｽﾘｯﾌﾟ　ﾏﾝﾎｰﾙ蓋600・300
葵・駿河区型	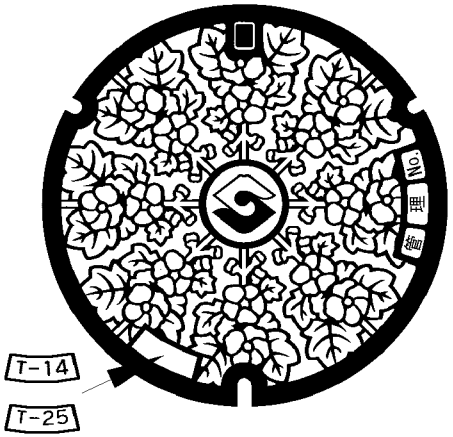	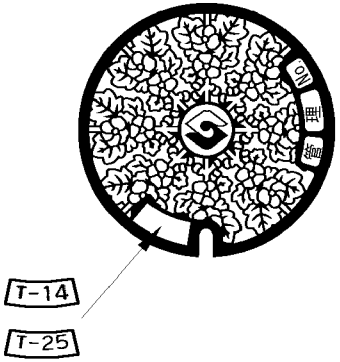	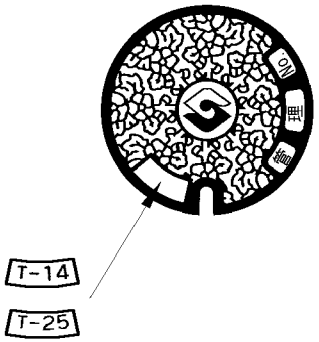	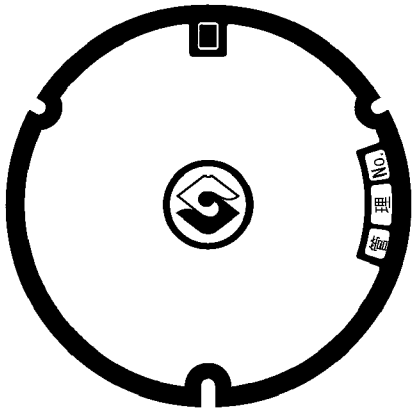 T-25のみ
清水区型	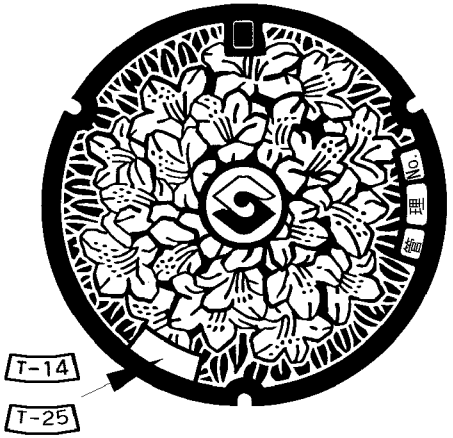	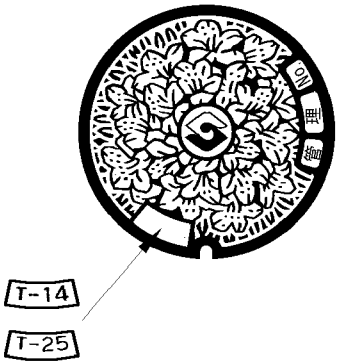	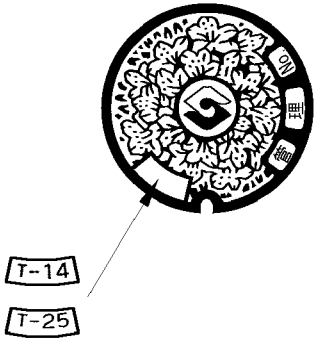	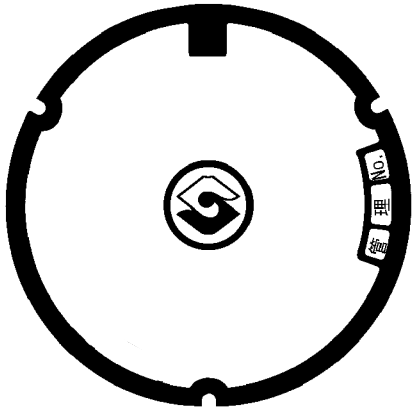 T-25のみ

構造の詳細は静岡市型マンホール鉄蓋性能仕様書による

静岡市型マンホール鉄蓋標準図（寸法）

１．直接蓋

ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋呼び 600・呼び 300

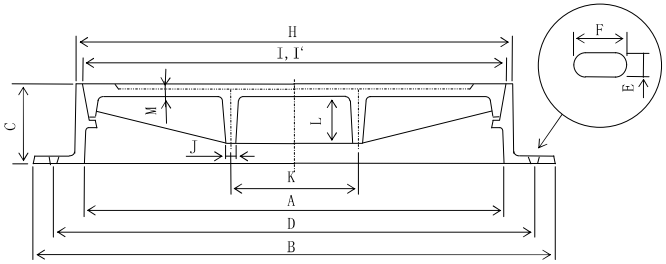

ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋呼び 900-600

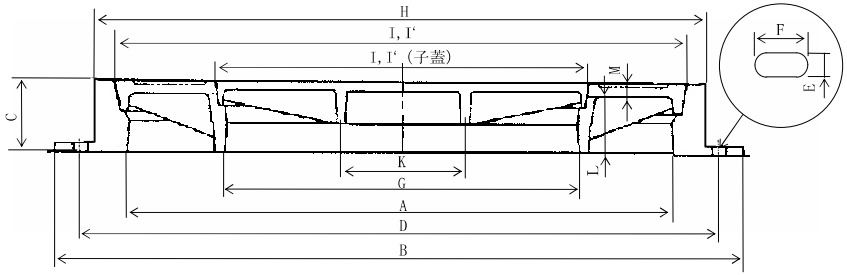

主要寸法及びその許容差

・ふた　【単位：mm】

	測定箇所	I	I, I’（子蓋）	J	K	L		M
						T-25	T-14	
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋呼び 600	図面寸法	－	－	－	－	－	－	－
	許 容 差	±0.3	±0.3	±2.2	±2.8	±2.0	±2.0	±2.1
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋呼び 300	図面寸法	－	－	－	－	－	－	－
	許 容 差	±0.3	－	±2.1	±2.2	±1.6	±1.6	±2.1
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋呼び 900-600	図面寸法	－	－	－	－	－	－	－
	許 容 差	±0.3	±0.3	±2.2	±2.8	±2.2	±2.0	±2.2

・受枠　【単位：mm】

	測定箇所	A	B	C	D	E	F	G	H	I‘
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋呼び 600	図面寸法	600	820	110	760	22※	40※	－	－	－
	許 容 差	±3.5	±4.0	±2.5	±4.0	±1.6	±1.8	－	±4.0	±0.3
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋呼び 300	図面寸法	300	460	110	410	16※	40※	－	－	－
	許 容 差	±3.1	±3.5	±2.5	±3.5	±1.5	±1.8	－	±3.1	±0.3
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋 呼び 900-600	図面寸法	900	1140※	120※	1060	22※	40※	600	－	－
	許 容 差	±4.0	±4.5	±2.5	±4.5	±1.6	±1.8	±3.5	±4.5	±0.3

※標準寸法を示す。

２．防護蓋

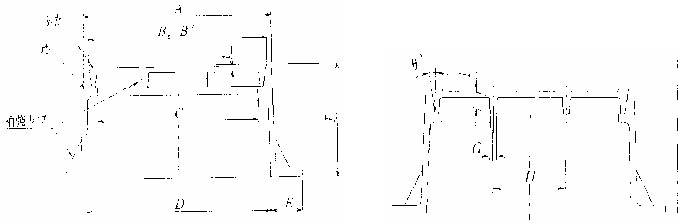

最小寸法

・ふた　【単位：mm】

測定箇所	B	G	H	I	t
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋呼び 300 (防護蓋)	－	－	－	－	6

・受枠　【単位：mm】

測定箇所	A	B’	C	D	E	F（規定値）
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋呼び 300 (防護蓋)	403	－	360	400	40	150

許容差

B、B’（こう配受け）		B、B’（平受け） 及びA、C、D、E、H、I		G、t	
寸法区分	許容差	寸法区分	許容差	寸法区分	許容差
寸法にかかわらず	±0.3	10 以下	±1.4	10 以下	±2.1
		10 を超え 16 以下	±1.5	10 を超え 16 以下	±2.2
		16 を超え 25 以下	±1.6	16 を超え 25 以下	±2.3
		25 を超え 40 以下	±1.8	25 を超え 40 以下	±2.5
F		40 を超え 63 以下	±2.0		
		63 を超え 100 以下	±2.2		
寸法区分	許容差	100 を超え 160 以下	±2.5		
寸法にかかわらず	±2.5	160 を超え 250 以下	±2.8		
		250 を超え 400 以下	±3.1		
		400 を超え 630 以下	±3.5		

構造の詳細は静岡市型マンホール鉄蓋性能仕様書による

鉄 蓋 据 付 け 用 詳 細 図

高さ調整及び無収縮調整モルタル充てん

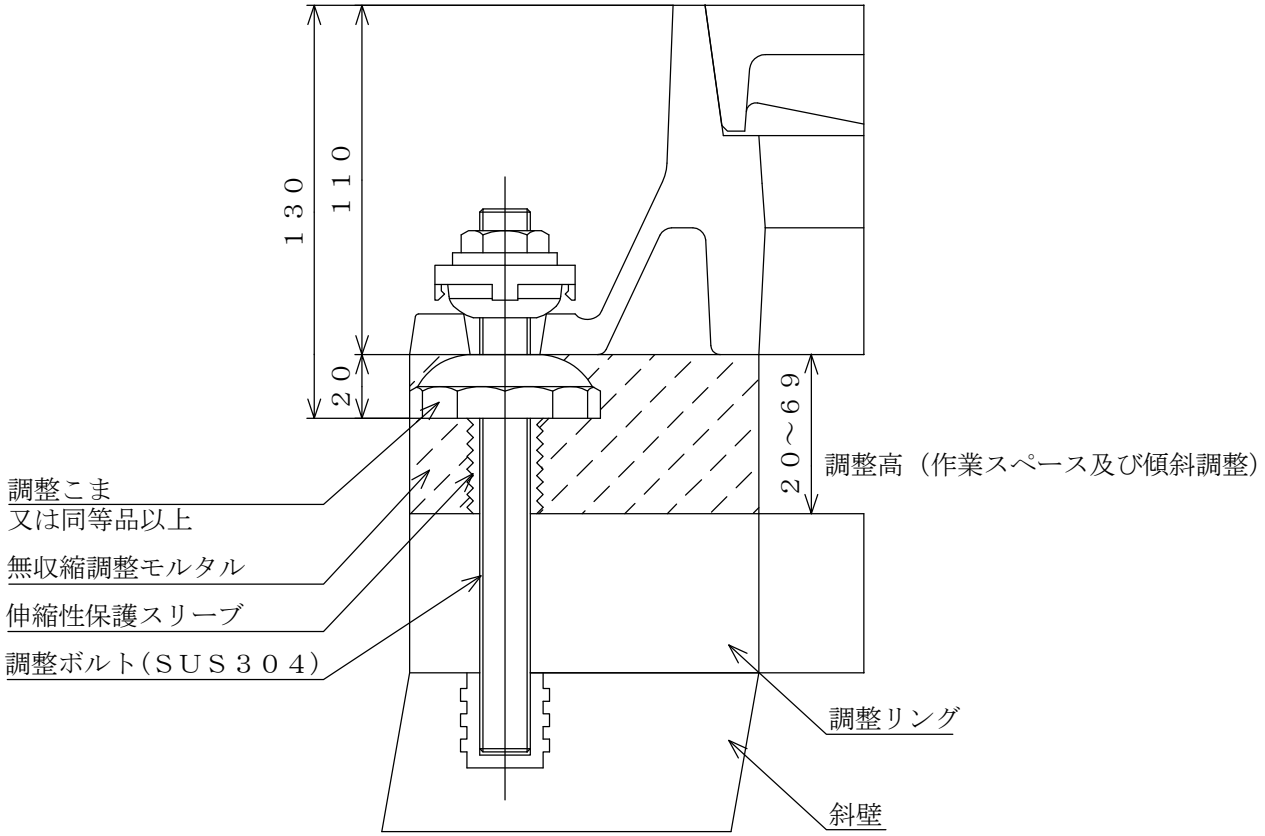

※従来の高さ調整に備え、必ず伸縮性保護スリーブはセットすること。
※調整こまの設置後、ナットゆるみ防止をセットすること。

静岡市上下水道局下水道部