# Стяжка под покрытие

Допуск на ровность зависит от того, какое покрытие будет сверху.


Источник: СП 1.03.01-2019, п. 10.5, 10.9.2, 10.1.6, 10.1.7

| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ, ММ |
|---|---|
| Под линолеум, рулонные синтетические, паркет, ламинат, ПВХ-плитку, ПВА-покрытия | 2 |
| Под керамическую плитку, бесшовные покрытия, «тёплые полы», плиты других видов | 4 |
| Под прочие покрытия | 6 |
| Толщина по бетонному основанию и плитам перекрытия, не менее | 20 |
| Толщина по тепло- или звукоизоляции, не менее | 40 |
| Зазор у стен, заполняется звукоизоляцией | 10–25 |

Под линолеум, паркет, ламинат [redacted] 2 мм

Под плитку, наливные, «тёплые пол [redacted] 4 мм

Под прочие покрытия [redacted] 6 мм

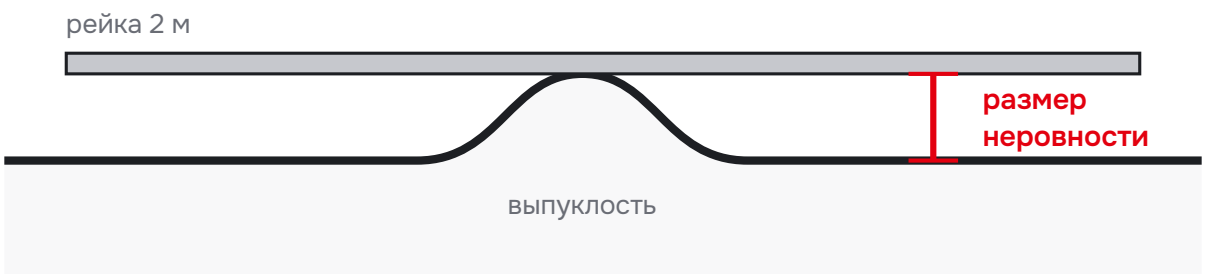


Допуск просвета под рейкой зависит от покрытия: 2, 4 или 6 мм

### Условия приёмки и требования

- Бетон стяжки не ниже В7,5, раствор не ниже М100 (п. 10.5.1).
- Цементные слои выдерживают под постоянно влажным материалом не менее 7 суток (п. 10.1.6).
- Ходить по раствору под штучные материалы можно после набора прочности 2,5 МПа, по монолитному покрытию после 5,0 МПа (п. 10.1.7).
- Влажность основания под покрытия из древесины: не более 4 % для панелей перекрытий, 5 % для цементных и полимерцементных стяжек (п. 10.9.2).



Справочные данные. Перед применением в договоре проверяются по официальному тексту нормы.