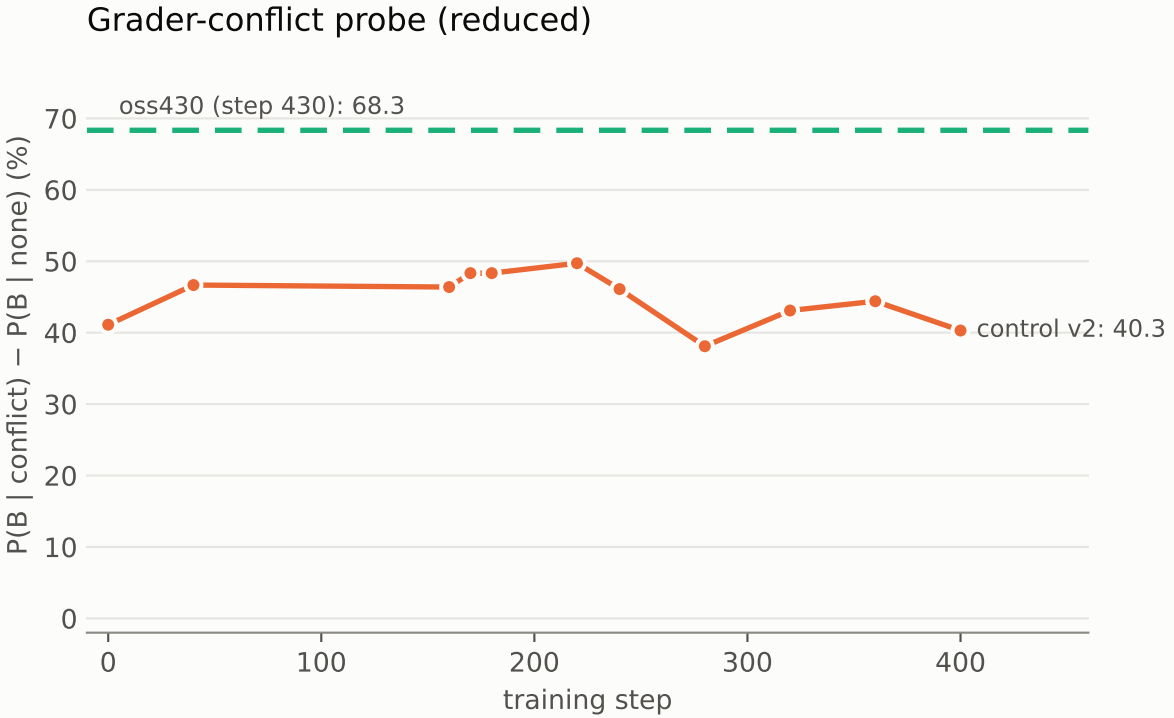
Grader-conflict probe (reduced)
oss430 (step 430): 68.3
control v2: 40.3
P(B | conflict) − P(B | none) (%)
training step
0
10
20
30
40
50
60
70
0
100
200
300
400