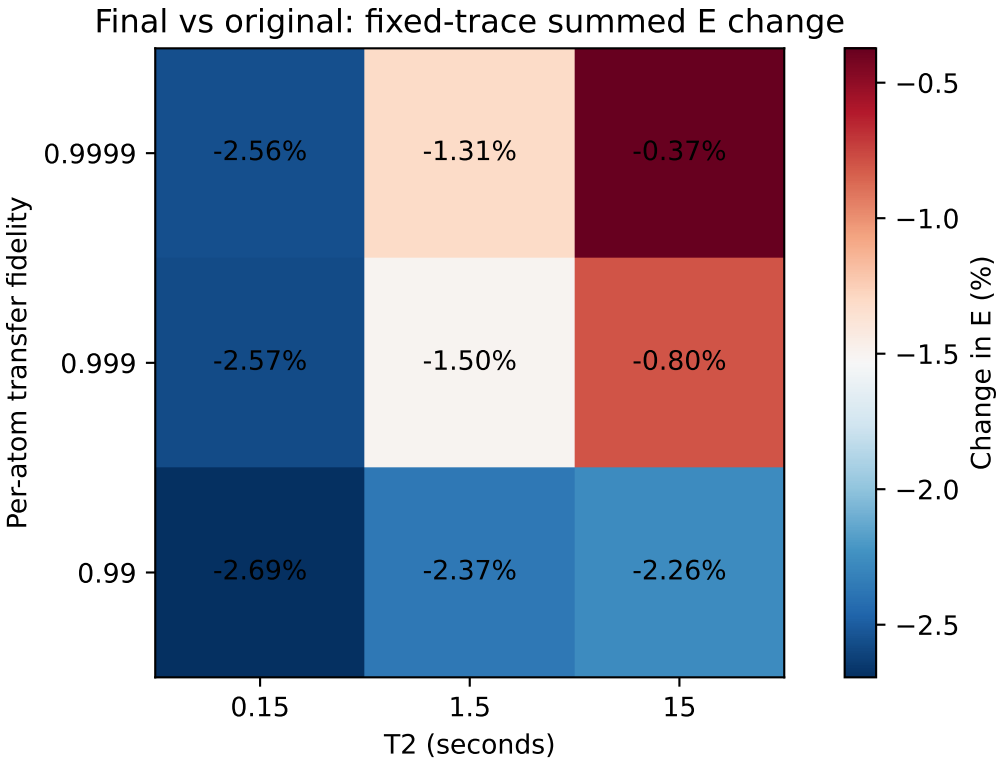
Final vs original: fixed-trace summed E change
Per-atom transfer fidelity
0.9999
0.999
0.99
-2.56%
-1.31%
-0.37%
-2.57%
-1.50%
-0.80%
-2.69%
-2.37%
-2.26%
0.15
1.5
15
T2 (seconds)
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
Change in E (%)