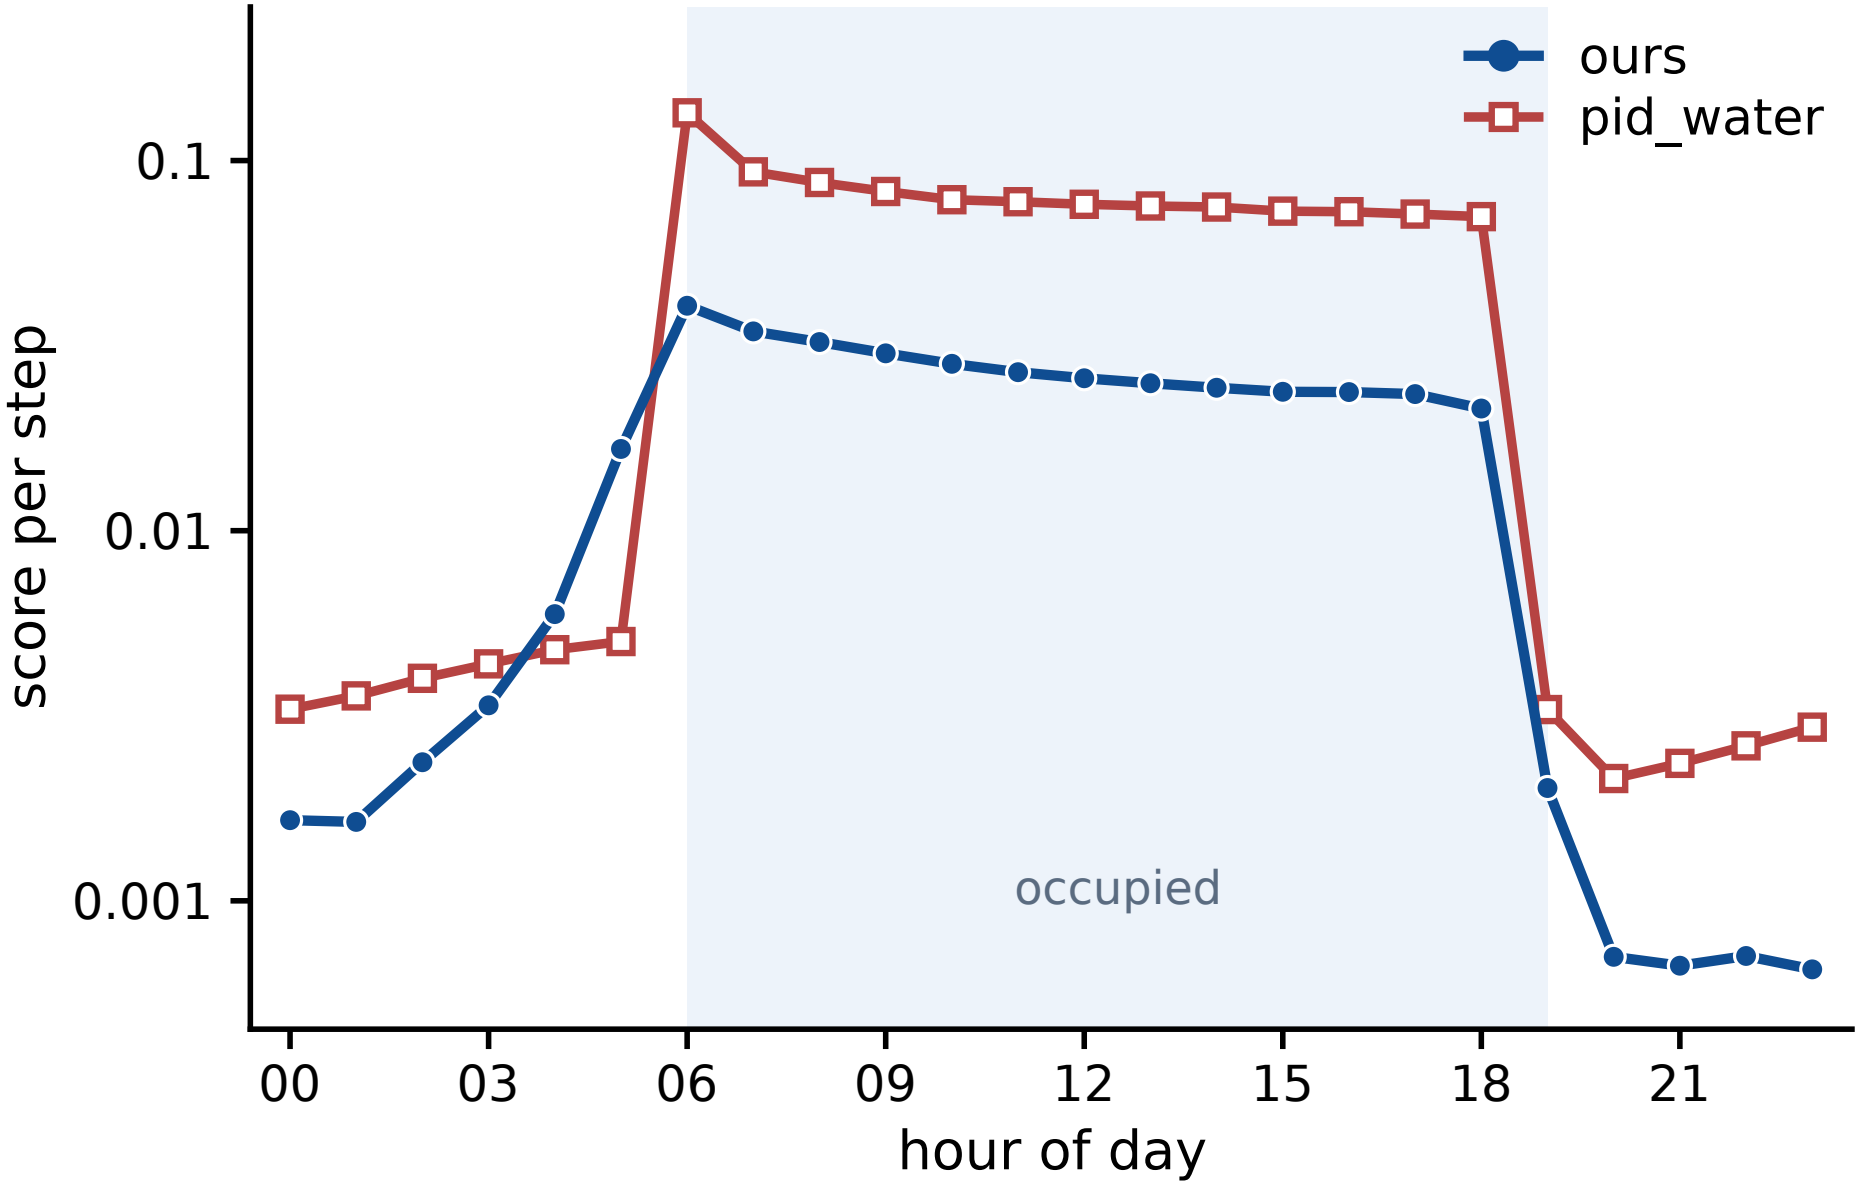
ours
pid_water
occupied
score per step
0.1
0.01
0.001
00
03
06
09
12
15
18
21
hour of day