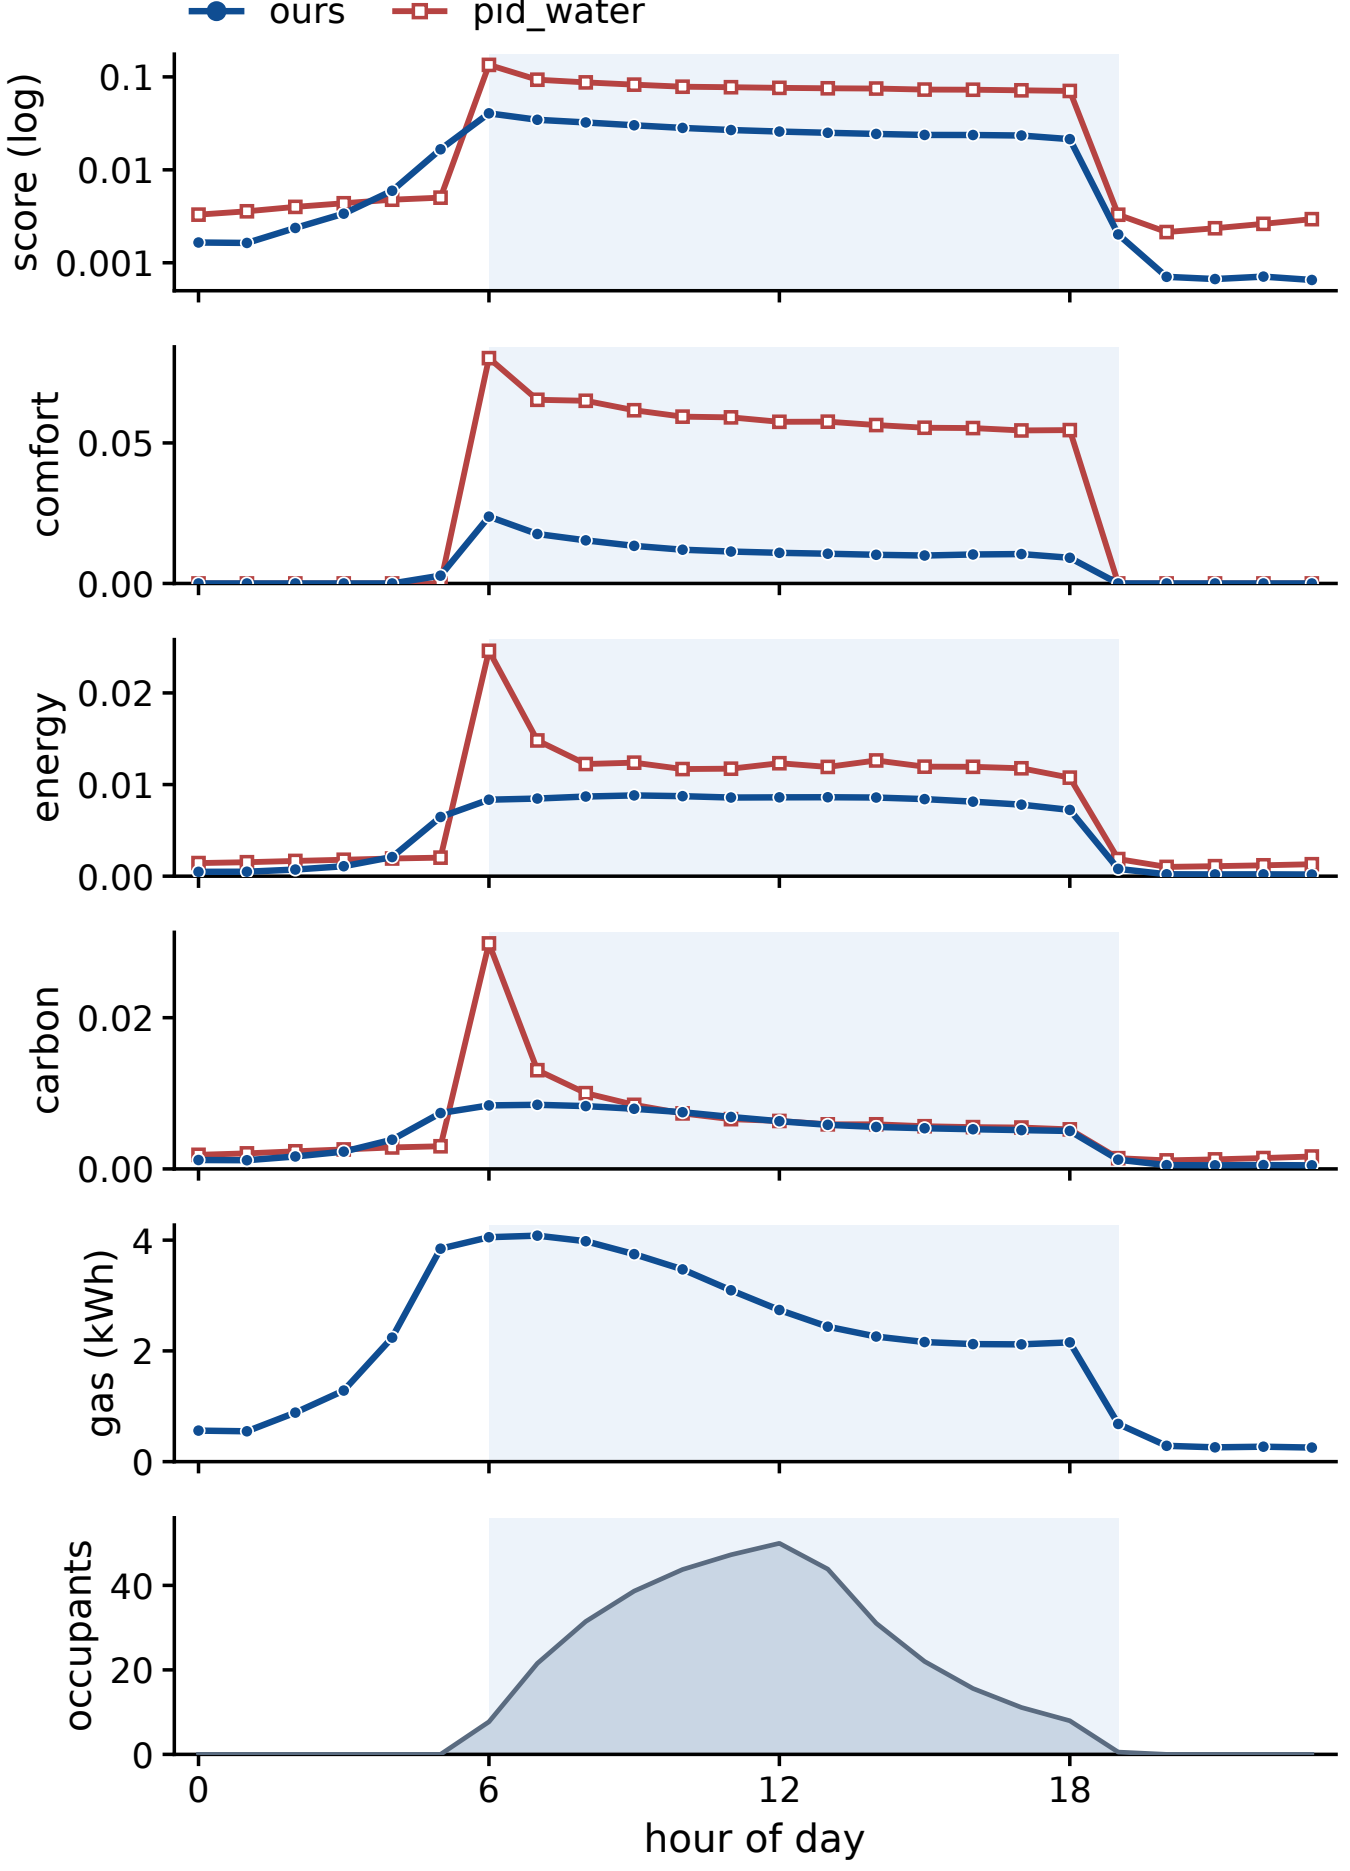
ours
pid_water
score (log)
0.1
0.01
0.001
comfort
0.05
0.00
energy
0.02
0.01
0.00
carbon
0.02
0.00
gas (kWh)
4
2
0
occupants
40
20
0
0
6
12
18
hour of day