


NOTA:

- 1.Organele de asamblare se acopera AE/OL/Zn40-SL-Pas-STAS 7222-90.
- 2.Placa poz.1 se acopera cu grund si vopsea alba.

Pentru vagonul V3A-93-2S se executa 2 buc.Panou usa 1

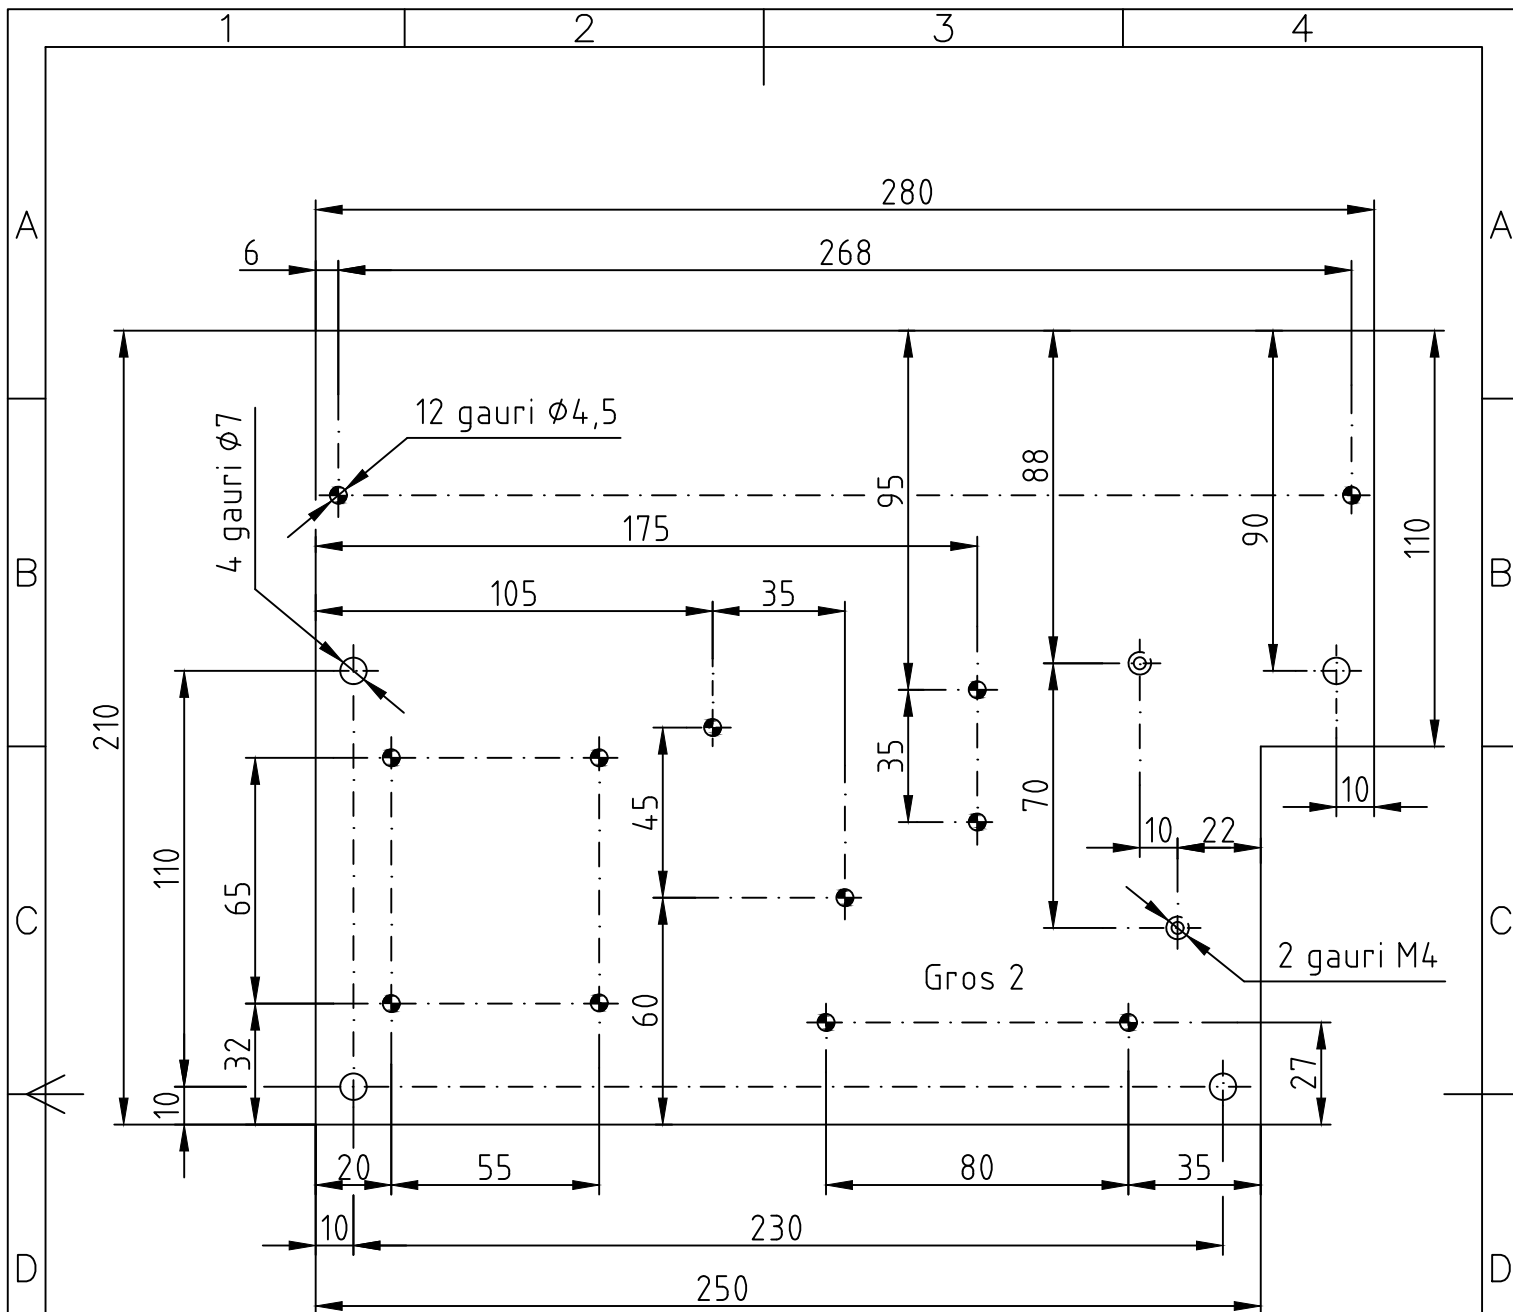

NOTA

- Tolerante SR EN 22768 - 1 : 1995 - mK .
- Pentru vagonul V3A-93-2S se executa 2 bucati "Panou usa 1".

ACEST DESEN SE POATE FOLOSI IN INTREGIME SAU PE PARTI, ASIGURAND CA NUMELE SI SIGLA R.A.T.B. SA FIE VIZIBILE PE ORICE REPRODUCERE.



REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI
Atelierul Proiectare UPS

MATERIAL
TG 2 / OL 37
STAS 9624-89

DENUMIRE:
PLACA PU 1
Panou aparate usa 1.1;2 - Instalatie electrica
VAGON V3A-93-2S

VERIFICAT
Ing.Duicu v.

DATA
03.2007

MASA NETA:
FORMAT NR. INV.

DESEN NR:
V3A-93-2S-E-PU-1-01

REV.

DESENAT
Pr.Mitroi F.

03.2007

A4

Nume DWG

PROIECTAT
Ing.Danciulescu V.

03.2007

SCARA 1: 2

INLOCUIESTE DESEN NR.

PLANSĂ NR.