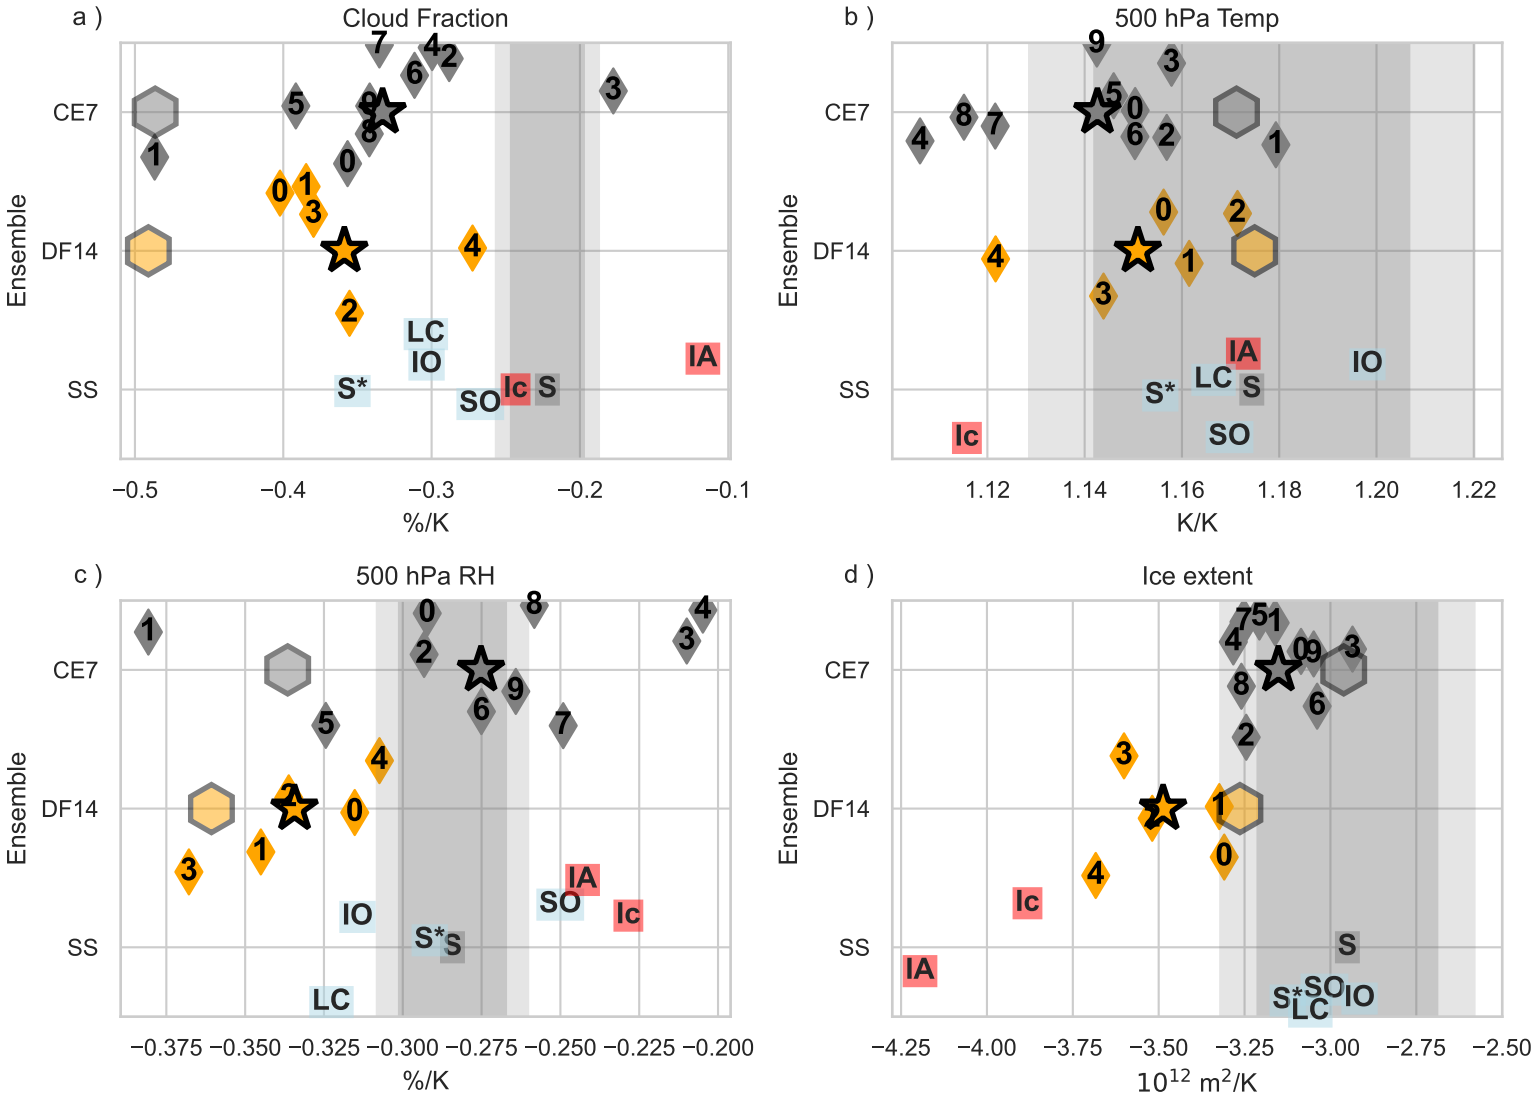
a)
Cloud Fraction
Ensemble
CE7
DF14
SS
LC
IO
S*
SO
Ic
S
IA
−0.5
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
%/K
b)
500 hPa Temp
Ensemble
CE7
DF14
SS
IA
IO
LC
S*
S
SO
Ic
1.12
1.14
1.16
1.18
1.20
1.22
K/K
c)
500 hPa RH
Ensemble
CE7
DF14
SS
IA
SO
Ic
IO
S*
S
LC
−0.375
−0.350
−0.325
−0.300
−0.275
−0.250
−0.225
−0.200
%/K
d)
Ice extent
Ensemble
CE7
DF14
SS
Ic
IA
S
S*
SO
LC
IO
−4.25
−4.00
−3.75
−3.50
−3.25
−3.00
−2.75
−2.50
10^{12} m^2/K