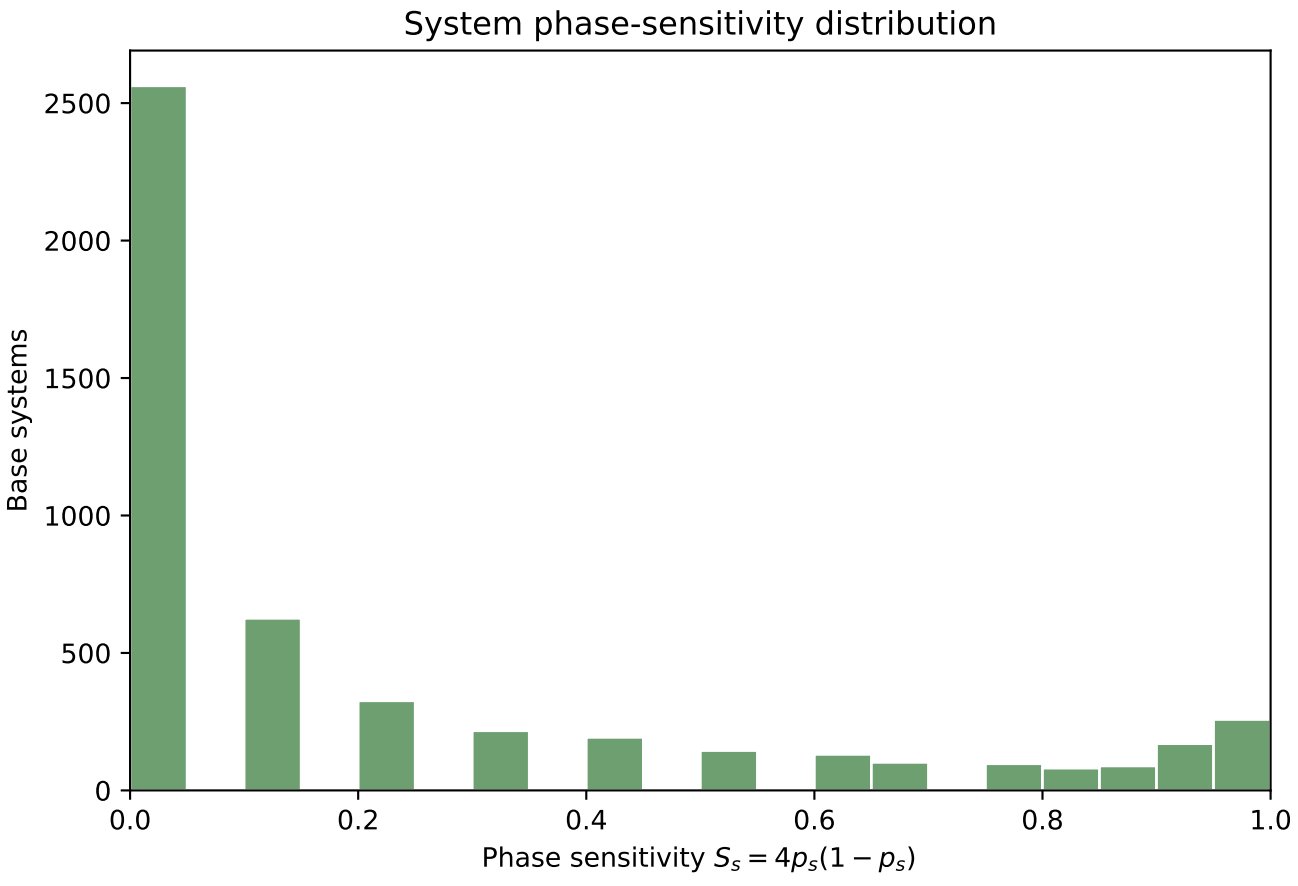
System phase-sensitivity distribution
Base systems
2500
2000
1500
1000
500
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Phase sensitivity $S_s = 4p_s(1 - p_s)$