



**Verdrahtung Bausatzanschlüsse**

Vom Anwender auszuführende Verdrahtungsarbeiten (siehe hierzu "Verdrahtung Bausatz, Stromlaufplan"):

*Einspeisung 24 V=*

Anschluß	Draht und Anschluß	Sicherung	Verwendungszweck
XG.24:2 (L+)	RD 2,5 mm <sup>2</sup> , Faston 6,3 x 0,8	max. 16 A gL	NG1
XG.24:1 (L-)	BK 2,5 mm <sup>2</sup> , Faston 6,3 x 0,8		Bezugspotential L-
XG.6 (L+)	RD 2,5 mm <sup>2</sup> , Faston 6,3 x 0,8	max. 16 A gL	F 7133, Steckplatz 3
XG.7 (L+)	RD 2,5 mm <sup>2</sup> , Faston 6,3 x 0,8	max. 16 A gL	F 7133, Steckplatz 2
XG.8 (L+)	RD 2,5 mm <sup>2</sup> , Faston 6,3 x 0,8	max. 16 A gL	F 7133, Steckplatz 1
XG.14 (L-)	BK 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> , Faston 6,3 x 0,8 (siehe Hinweis)		Bezugspotential L-

Hinweis: Anschluß an zentrale L-Schiene mit mindestens 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> BK. Beim Einsatz von 2polig an die Ausgabebaugruppen angeschlossenen Aktoren sind je nach Strombelastung bis zu 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> BK Anschlüsse notwendig

*Anschluß Überwachungsschleife (für Sicherungen und Lüfter)*

Anschluß	Draht und Anschluß	Sicherung	Verwendungszweck
XG.21:4/5/6	GY 0,5 mm <sup>2</sup> , Faston 2,8 x 0,8	max. 4 A T	Potentialfreier Schließer/Öffner zur Signalisierung

**Interne Sicherungen**


Einbauort	Größe	Abmessung	HIMA Teile-Nr.
Z 6011	4 A T	5 x 20 mm	57 0174169
Z 6013	1,6 A T	5 x 20 mm	57 0174409

**Hinweis zur Erdung**

Beim Einbau des Bausatzes ist auf leitende Verbindung zum Rahmen zu achten oder ein getrennter Erdanschluß EMV-gerecht zu verlegen.

Anschluß: Faston 6,3 x 0,8 mm


**Achtung:** Die Herstellerangaben für das Ziehen und Stecken der Fastonstecker sind zu beachten!

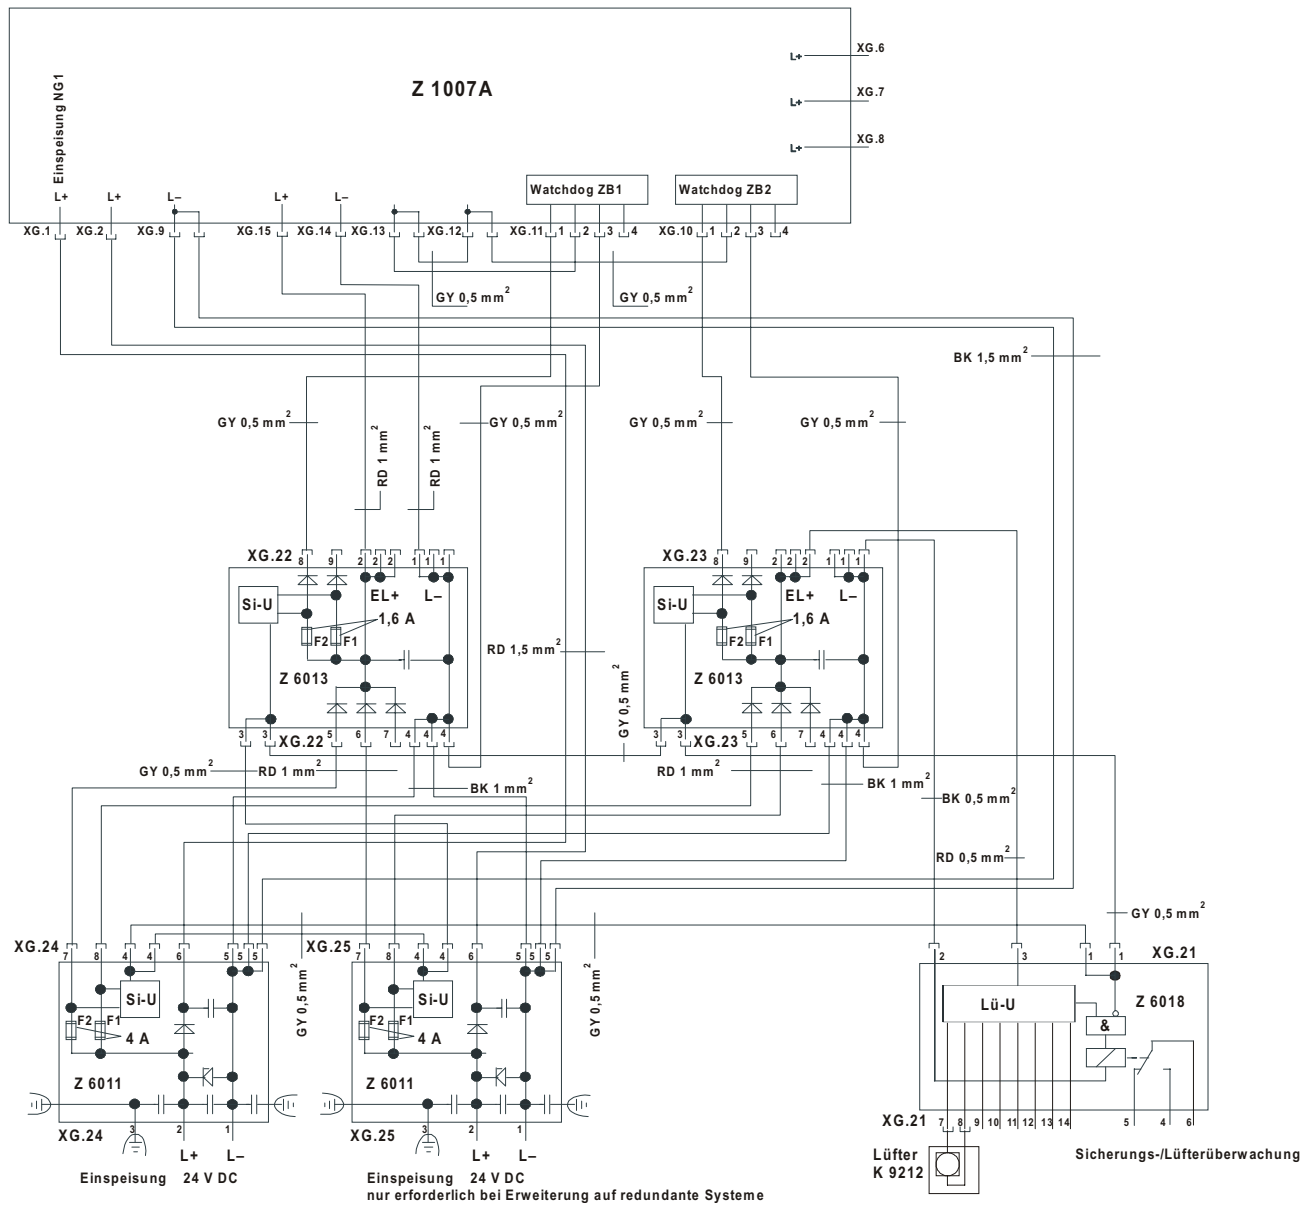

Lü-Ü = Lüfterüberwachung  
Si-Ü = Sicherungsüberwachung

Verdrahtung Bausatz, Stromlaufplan

**Hinweis:** Der Bausatz ist vollständig für eine evtl. Erweiterung auf redundante Systeme verdrahtet.

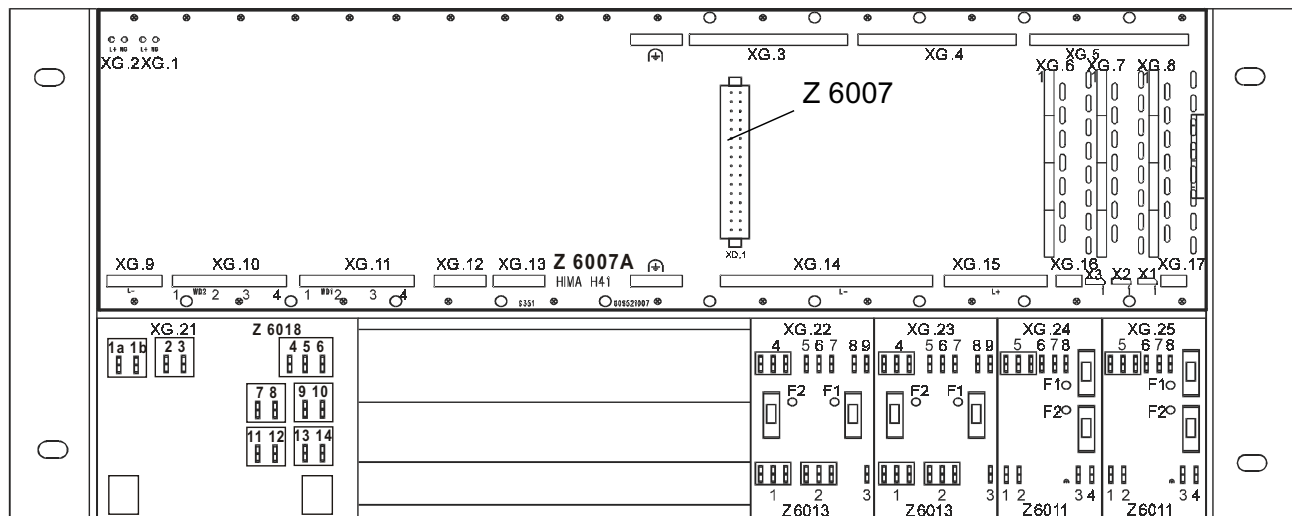

### Rückseite

Anschlüsse auf der Rückseite des System-Baugruppenträgers K 1407:


XG. 1, XG. 2	Einspeisung L+ für Netzgerät Bezugspotential: XG. 9 (L-)
XG. 3, XG. 4 XG. 5	Potentialverteiler, zur freien Ver- fügung
XG. 6	L+ zu F 7133, Steckplatz 3
XG. 7	L+ zu F 7133, Steckplatz 2
XG. 8	L+ zu F 7133, Steckplatz 1
XG. 9	L- für Netzgerät
XG. 10	Watchdog-Signal (nicht aktiv)
XG. 11	Watchdog-Signal von ZB
XG. 12	Watchdog-Signal für E/A-Baugruppen (nicht aktiv)
XG. 13	Watchdog-Signal für E/A-Baugruppen
XG. 14	Potentialverteiler L-
XG. 15	L+ für Sicherungsüberwachung F 7133
XG. 16, XG. 17	Sicherungsüberwachung (potentialfreie Kontakte auf der Stromverteilerbaugr. F 7133, nicht vorhandene F 7133 über- brückbar mit Jumper X1 ... X3 ■ = gesteckte Baugruppe



PE (Erde)


Anschlüsse der Zusatzmodule Z 6011, Z 6018, Z 6013:

XG. 21	siehe
XG. 22, XG. 23	Verdrahtung Bausatz,
XG. 24, XG. 25	Stromlaufplan

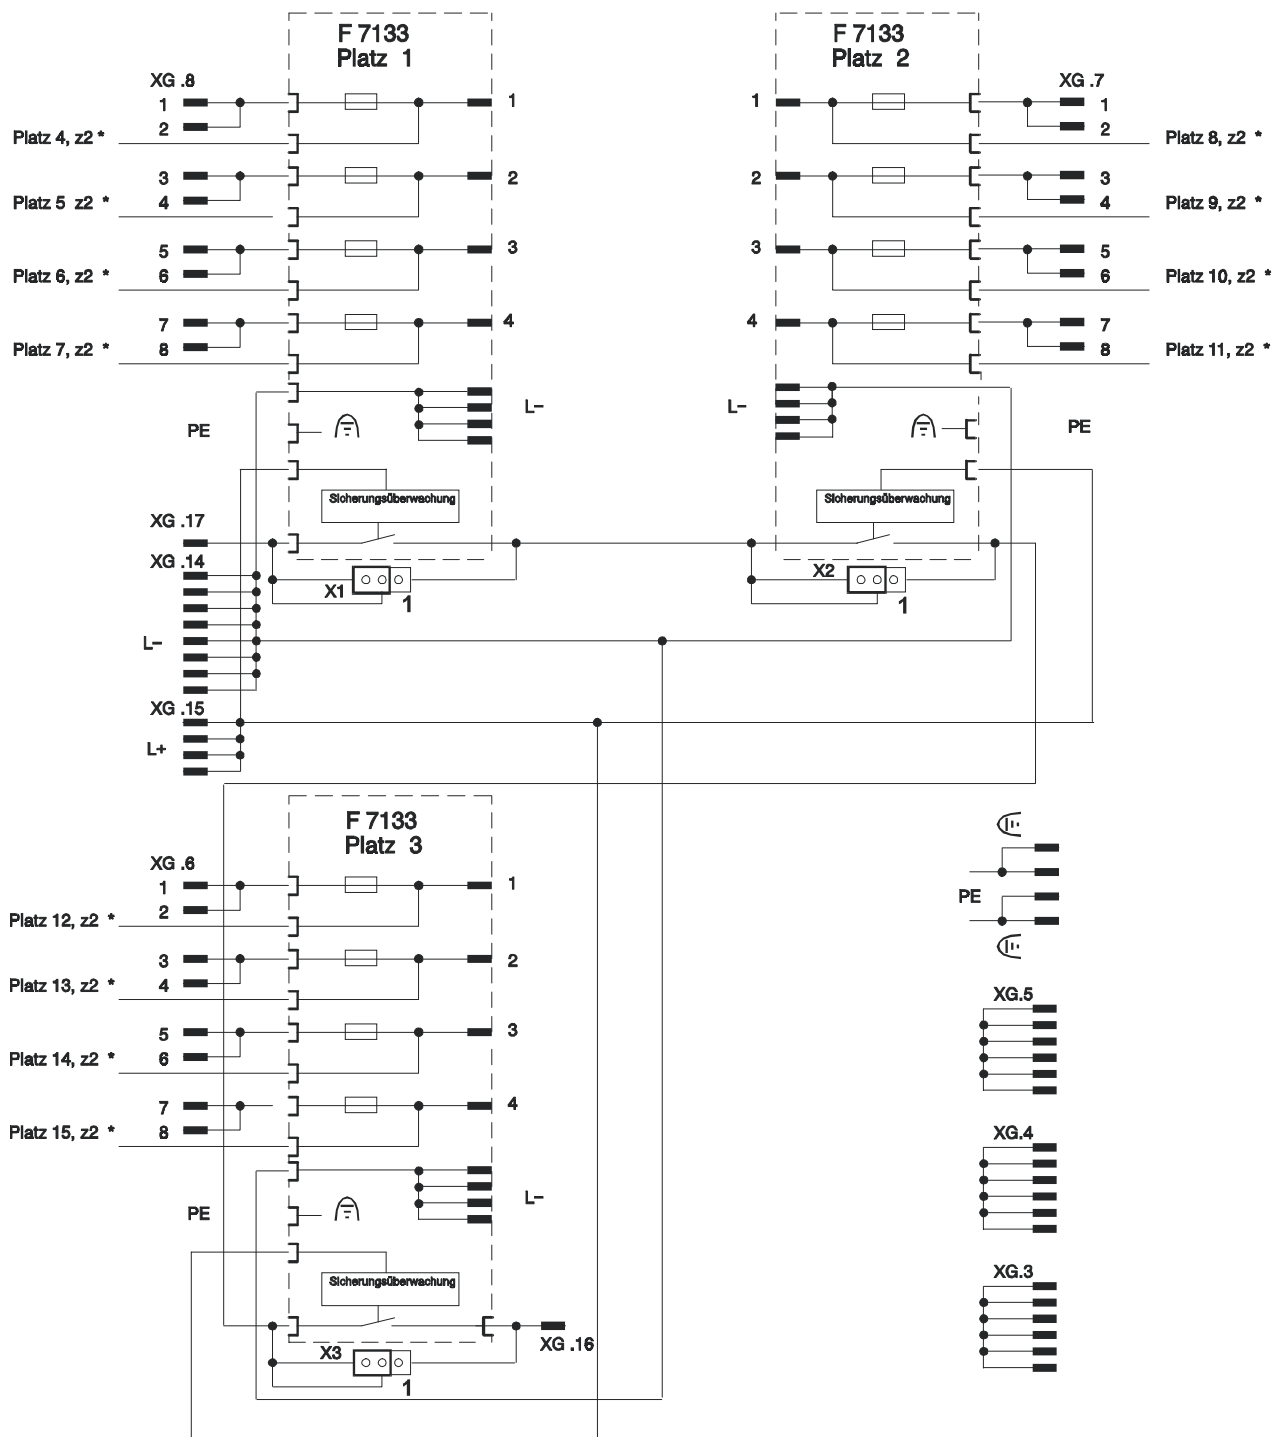

\* Hinweis: Feste Platzzuordnung durch Verbindung über Busplatine

Einspeisung, Überwachung und Verteilung der Systemspannung 24 V im E/A-Bereich sowie Potentialverteilung

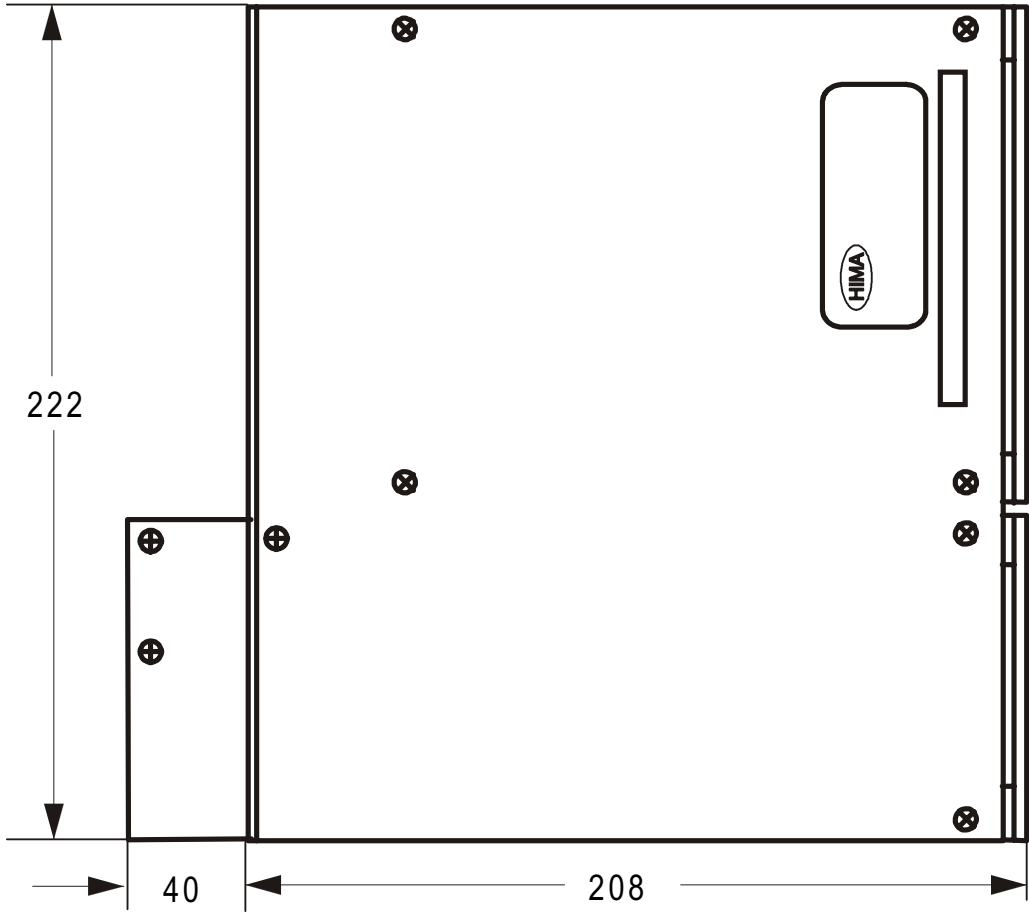

Seitenansicht