
РЕШЕНИЕ / ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ

YELLOW PBMS2000

Контроль батарей телекоммуникационных систем с автоматической балансировкой.

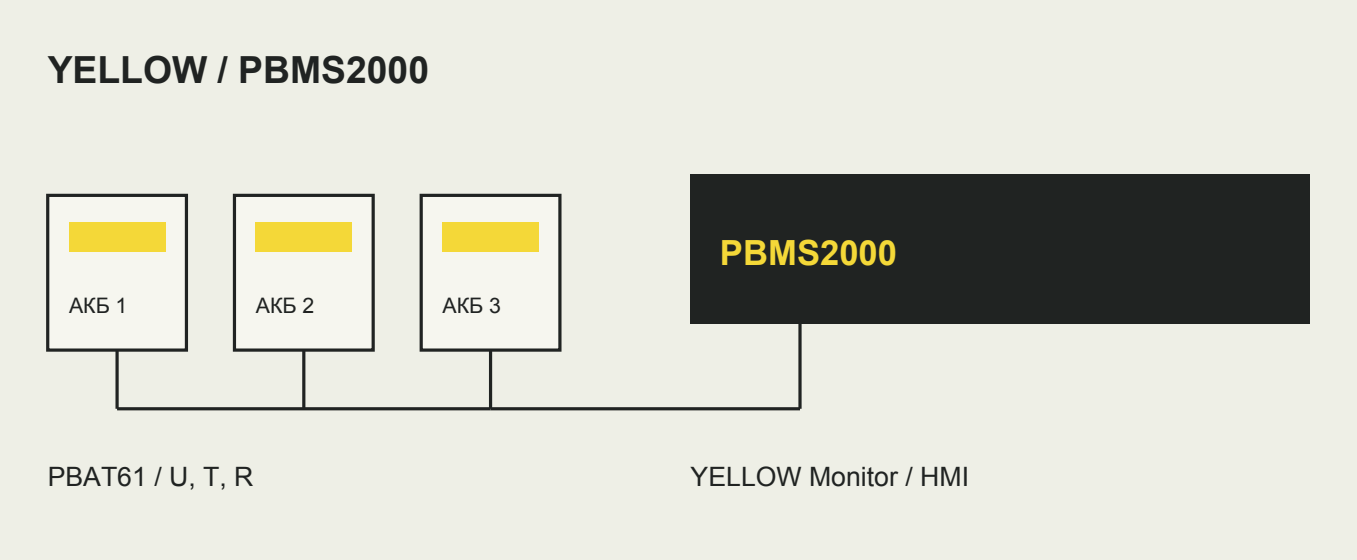

Функциональная схема обмена данными; не монтажный чертёж.

Батареи	VRLA · системы 24 / 48 В
Масштаб	До 120 АКБ
Цепи	1 × 120 или 2 × 60 АКБ
Интеграция	Modbus RTU / TCP, SNMP

Максимальное число АКБ приведено для указанного исполнения. Состав датчиков, питание и интерфейсы определяются проектом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

YELLOW PBMS2000

Датчики АКБ	YELLOW PBAT61
Контроль цепи	Датчик Холла для измерения тока цепи
Отображение	HMI / YELLOW Monitor

Технические параметры

Питание	24 / 48 V DC; 20-60 V DC
Связь	Ethernet / RS485
Потребление контроллера	< 2 W

При подборе необходимо

Уточнить тип и напряжение АКБ, число батарей в каждой цепи, число параллельных цепей, питание, расположение оборудования и протоколы диспетчеризации.

Датчики напряжения, тока и среды, кабели, HMI и каналы оповещения подбираются отдельно. Оценки SOC/SOH не заменяют испытание ёмкости.