

NORMALIT

Linnea empotrado



ATENCIÓN: Desconectar el aparato antes de realizar cualquier tipo de operación de mantenimiento.
La luminaria debe ser instalada por personal cualificado y conectada según las normas vigentes.
Lámpara no reemplazable por el usuario.
Máxima corriente de luminarias interconectadas = 5.6 A

WARNING: Switch-off the power supply before carrying out any maintenance operation.
The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the current electrical regulations.
Lamp not replaceable by user.
Maximum current of interconnected luminaires: 5.6A


! No cubrir
Do not cover



! NO TOCAR EL LED
DO NOT TOUCH THE LEDS

IP 20

IP 44*

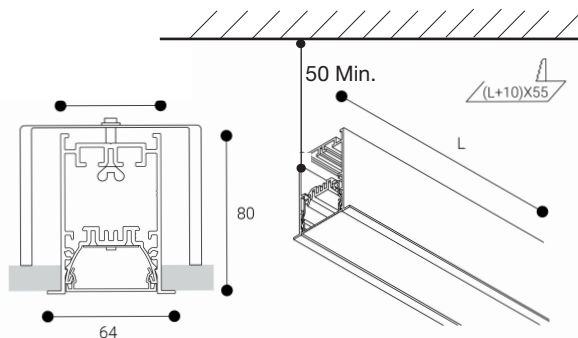






ATENCIÓN
WARNING
ATTENTION

55 x L-10


- (*) IP44 Parte visible una vez montado y con las tapas finales puestas.
- (*) IP44 Visible part once assembled and with the end caps on.
- (*) IP44 Partie visible une fois montée et avec les embouts sur.

Dimensiones escotadura / Hole dimensions /
dimensions trou plafond

Módulo Único	Lt - 10 mm
Only Module	
Module Unique	
Líneas Continuas	Lt - 10 mm Lt = 24 + L1 + L2 + L3...
Light Band Systems	
Lignes Continues	

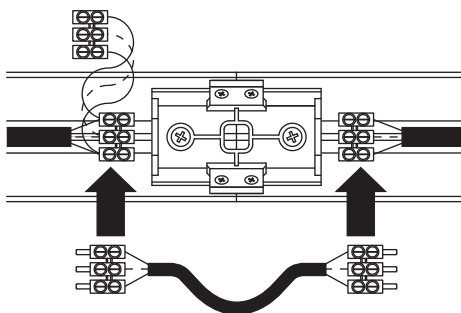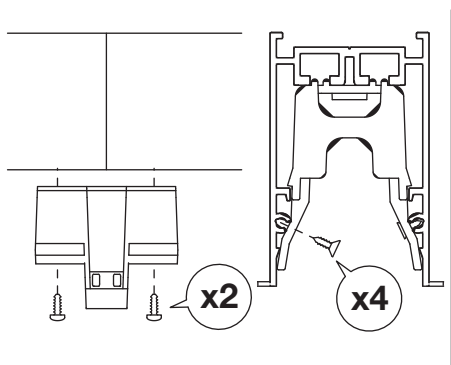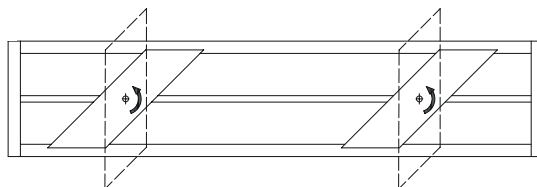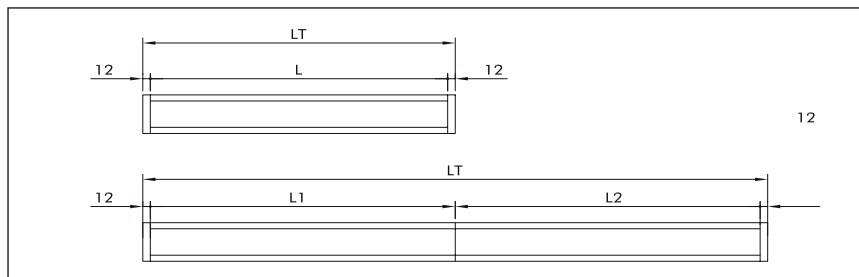

Accesorio de unión
Joining accessory
Accessoire de jonction

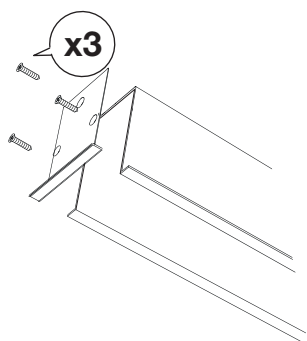

Tapa final
End cover
Embout de fermeture

ETIMONLE



Normagrup

NormaGrup Technology S.A.
Parque Tecnológico de Asturias, Parcela 12
33428 Llanera - Asturias (España)
normalit@normalit.com / www.normalit.com