


Uro

Alumbrado de emergencia

Sede central / Headquarters
Normagrup Technology S.A.
 Parque Tecnológico de Asturias. C/Ablanal nº 1,
 33428 Llanera (Asturias). España / Spain
 normagrup@normagrup.com
 normagrup.com

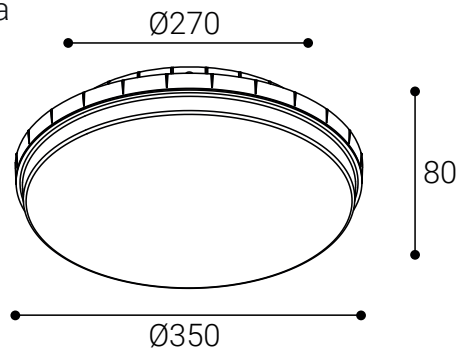

- Las luminarias deberán ser colocadas y conectadas por un profesional electricista en ausencia de red.
- No instalar sobre superficie conductora.
- Lámpara (LEDs) no reemplazables.
- Sustituir la luminaria cuando la fuente de luz alcance el final de su vida.
- Sustituir la batería cuando no satisfaga la autonomía.


Este aparato cumple con los requisitos adicionales para los locales de pública concurrencia en España

- The luminaries can only be fixed and connected by an electrician and only after making sure that the power supply is disconnected.
- Do not mount on a conductive surface.
- Non replaceable light source (LEDs).
- Replace the luminaire when the light source reaches its end of life.
- Replace battery when not satisfying the autonomy.

This device complies with all the additional requirements to be installed in public buildings.



Instrucciones de montaje Assembly instructions

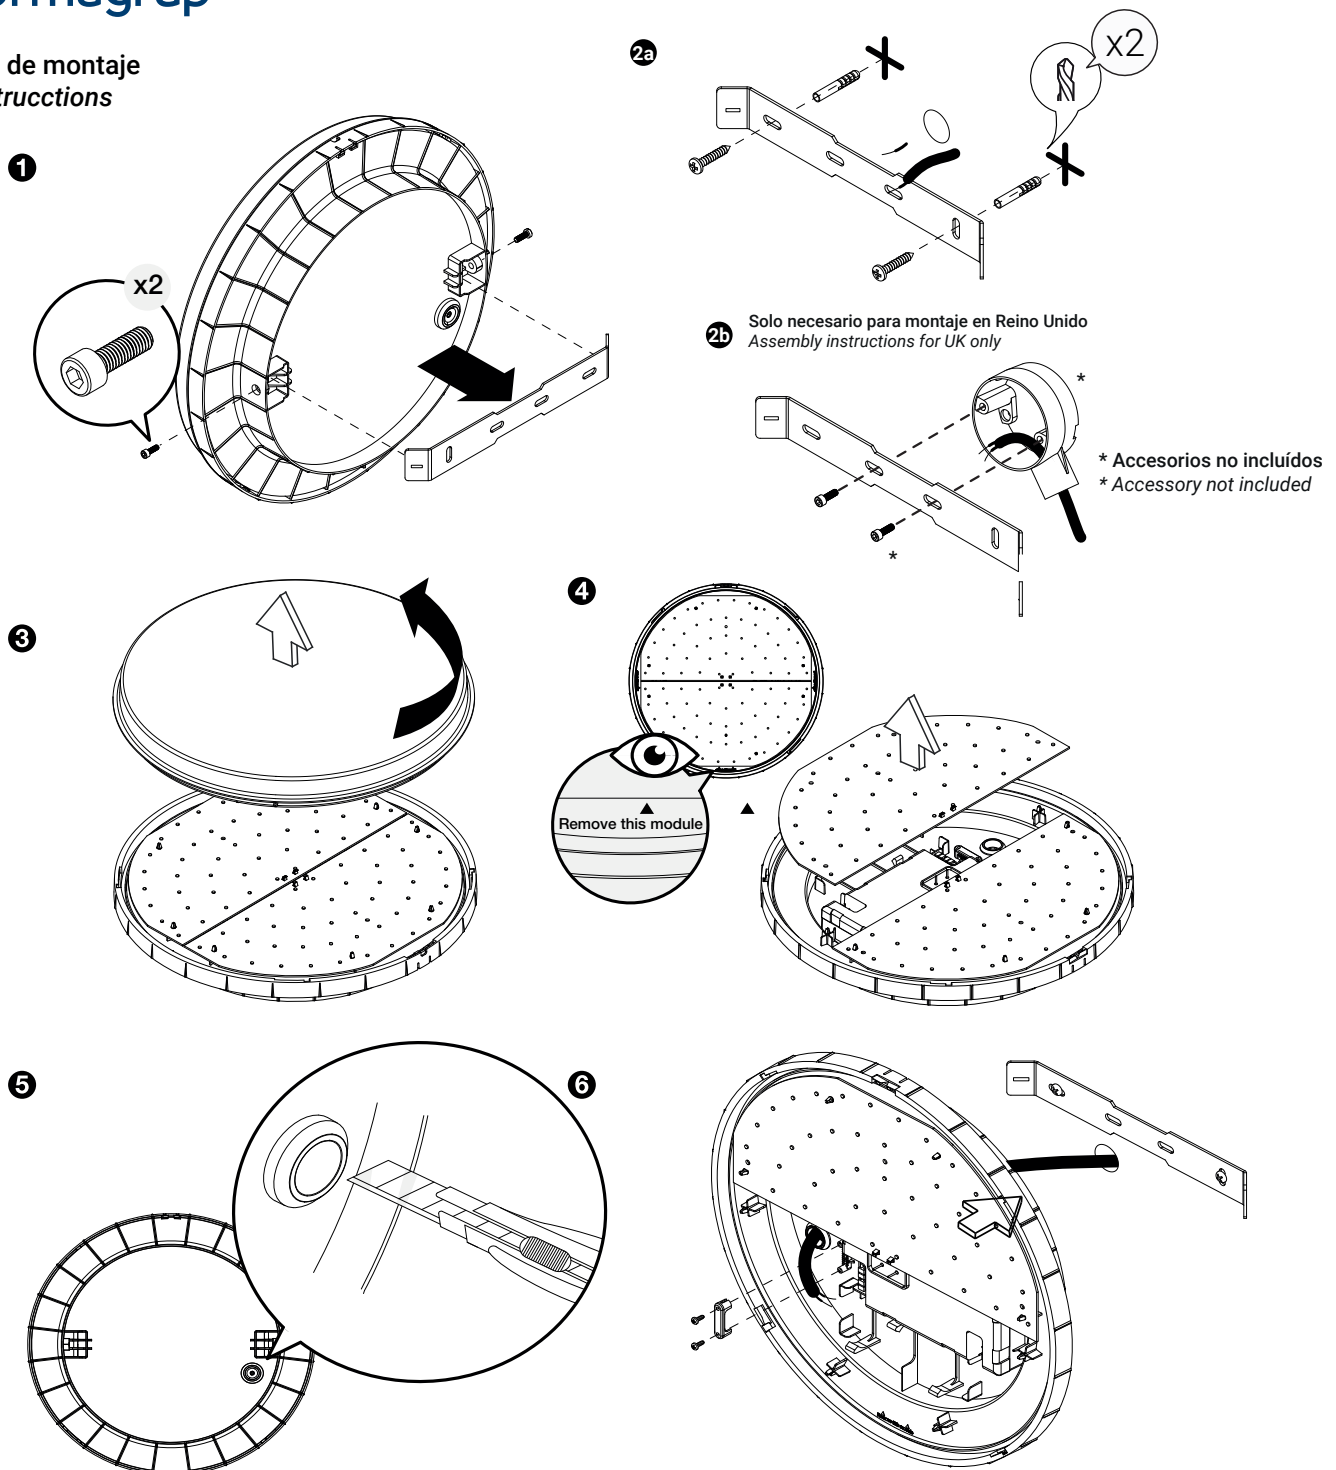


Uro


Alumbrado de emergencia

Configuración del sensor Sensor configuration


1

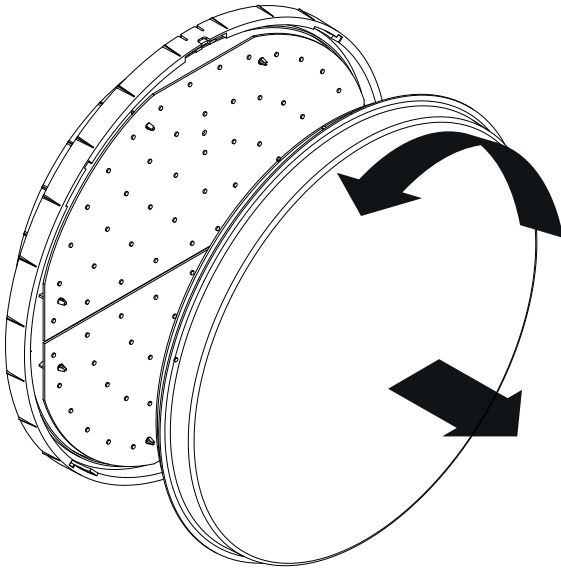


2

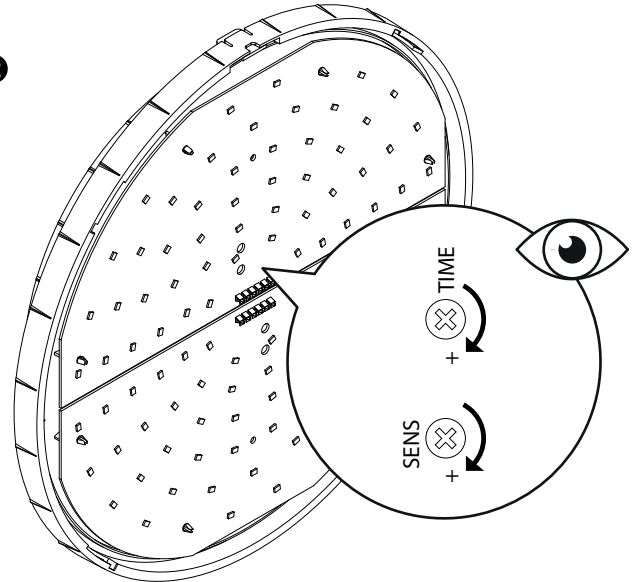

3

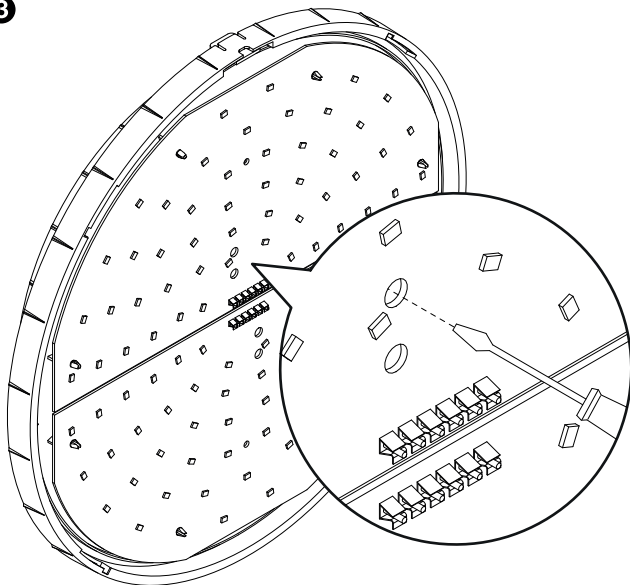

4

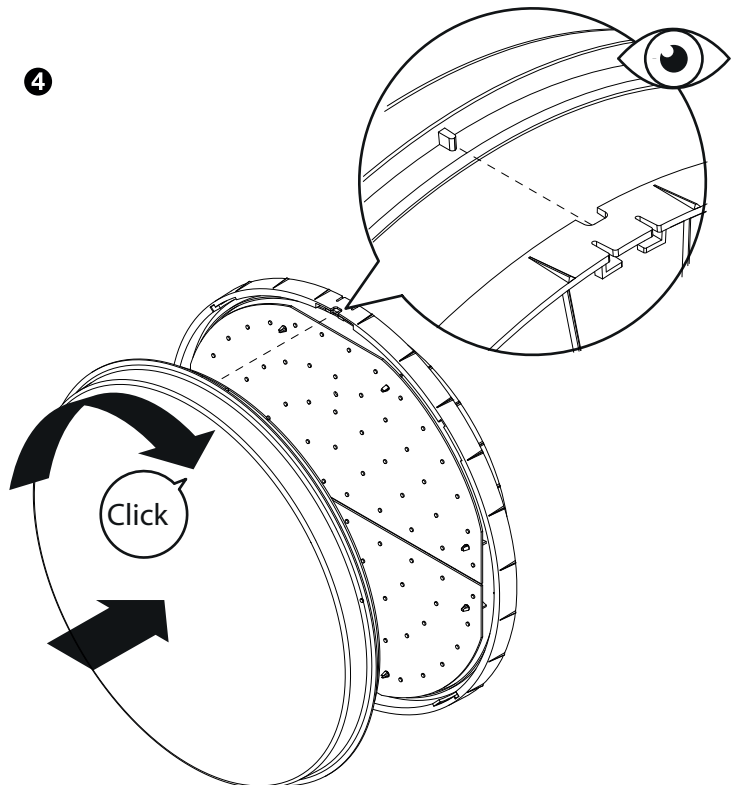

- Se recomienda utilizar un destornillador plano con tamaño de punta de 2.5mm.
- **SENS:** Regula la distancia de detección de presencia entre 2m y 12m.
- **TIME:** Regula el tiempo activo de la luminaria entre 2 segundos y 120 segundos.
- Ajustar equipo con ausencia de red.


- 2.5mm flat screwdriver is recommended.
- **SENS:** regulates the presence detection distance between 2 and 12 meters.
- **TIME:** regulates the time the luminaire is on between 2 and 120 seconds.
- Adjust the fitting with mains disconnected.

Uro


Alumbrado de emergencia

Cambio de batería
Battery replacement


1

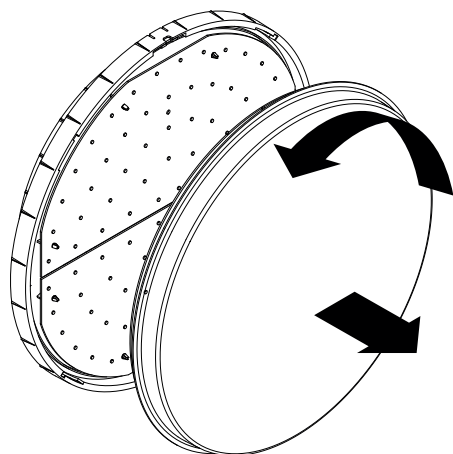


2

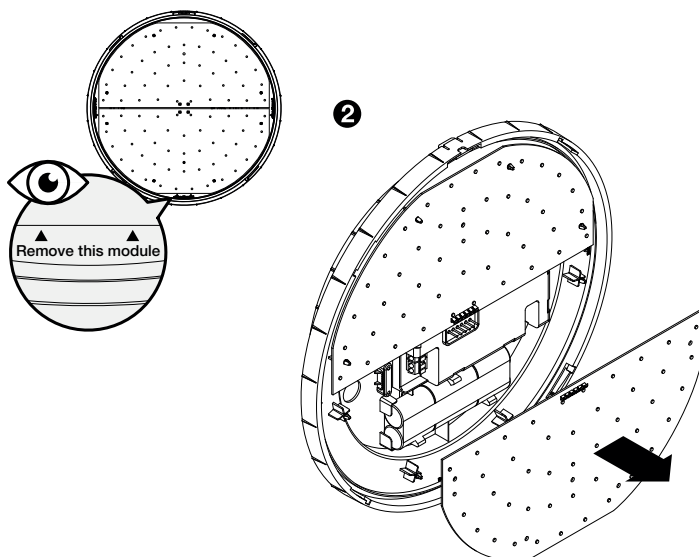


3

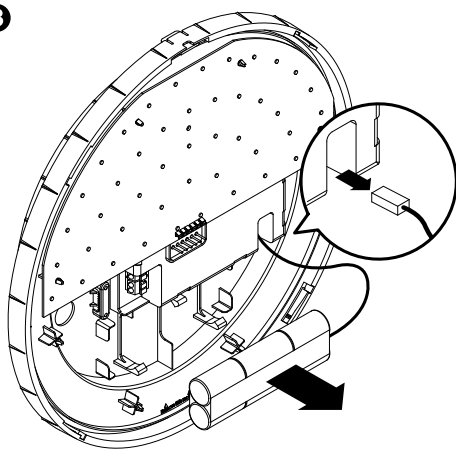

4

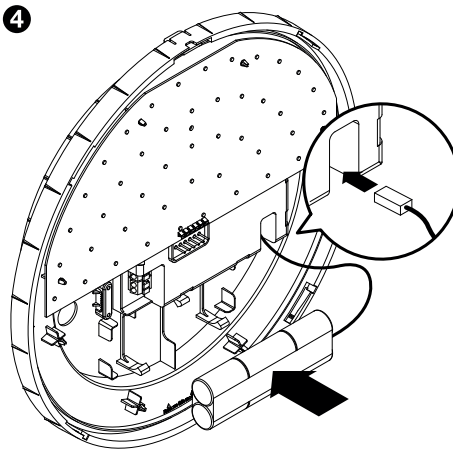

5

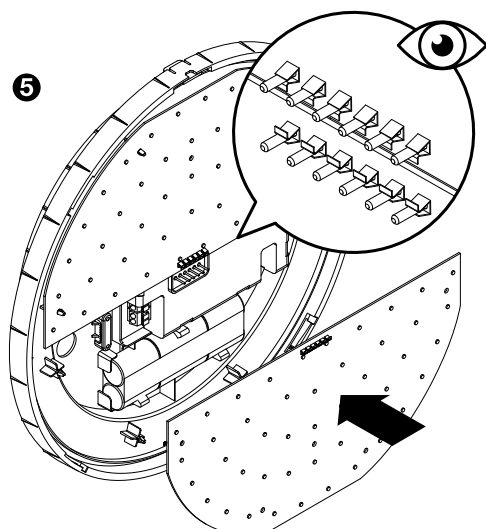

6

