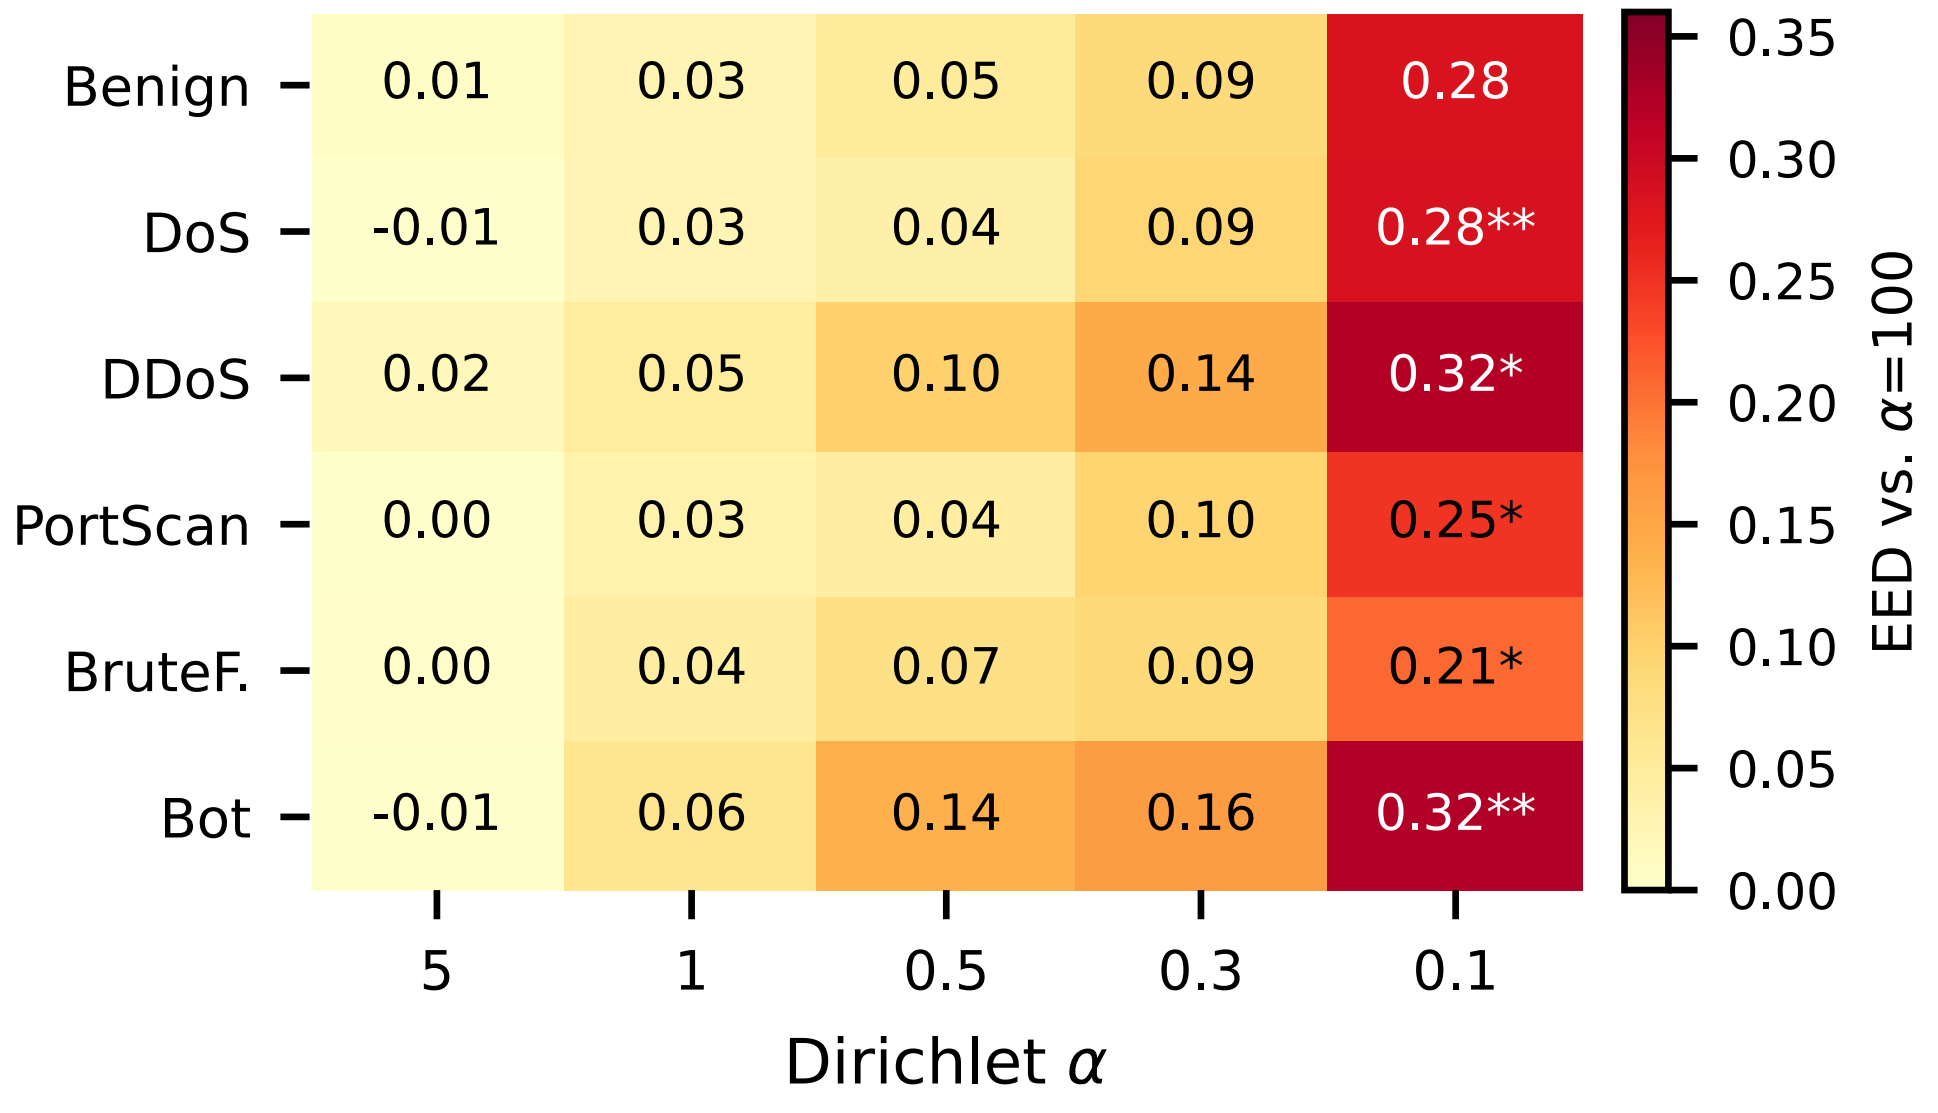
Benign
DoS
DDoS
PortScan
BruteF.
Bot
0.01
0.03
0.05
0.09
0.28
-0.01
0.03
0.04
0.09
0.28**
0.02
0.05
0.10
0.14
0.32*
0.00
0.03
0.04
0.10
0.25*
0.00
0.04
0.07
0.09
0.21*
-0.01
0.06
0.14
0.16
0.32**
5
1
0.5
0.3
0.1
Dirichlet α
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
EED vs. α=100