


Promień
zaokrągleń:
* - 0,2mm
Z - 0,5mm

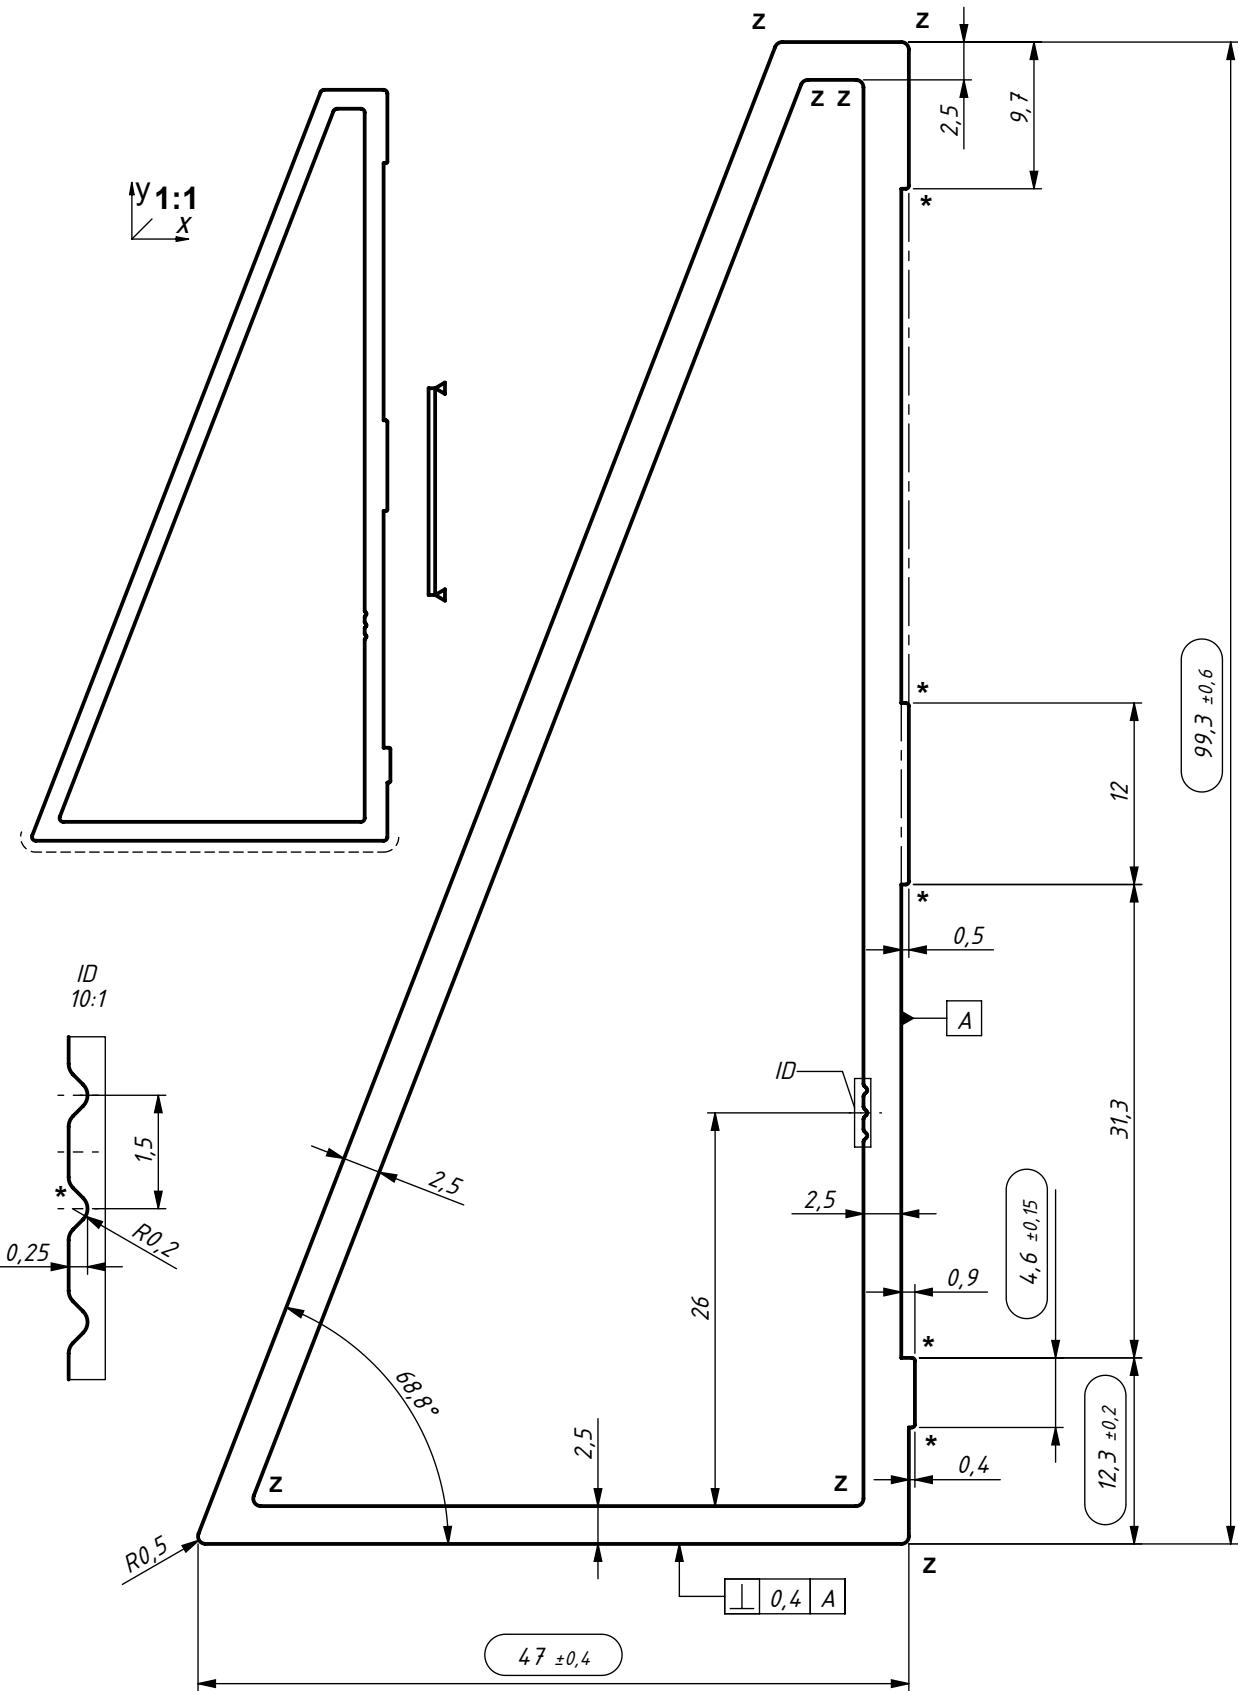

() - wymiar wynikowy **WWWW** - możliwe pasy term.

— - wymiar istotny **-----** pow.dekoracyjna **—** prowadzenie po wybiegu

ZATWIERDZAM	pieczęć: data: podpis:	c	
		b	
		a	

Klient: **REYNAERS - Ukraina**

nr.detal/rys.: / 10S.2761.XX

data rys.: 2021-03-18

lp. opis zmiany rysunkowej: data zm.

Uwagi: Prasa: 1802x185; Matryca: KZ260x130/1;