

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-021 Date de Création : 20/12/2004 Date : 2022 Révision n°12	Page 1/4 Annexe (0)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Emploi formation	Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
<u>Version informatique</u> : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE</u> : DEFINITION DE FONCTION OPERATEUR EXTERIEUR 3*8 CENTRALE		
<u>Version papier (à préciser)</u> : SdC			

Objet / Champ d'application :

Définition de fonction de l'Opérateur Extérieur Centrale

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
23/02/10	8	Nouvelle consigne d'entretien des brûleurs méthane
12/11/10	9	Injection d'urée
02/04/15	10	Mise à jour
07/08/17	11	Intégration ISO 50 001
2022	12	Mise à jour suite changement exploitation des chargés d'exploitation

Rédigée et vérifiée par (fonction, nom) :	Signature :
Responsable Exploitation Centrale Sud	Visa Informatique

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
Directeur LPU	Visa Informatique
Directeur Ressources Humaines	Visa Informatique

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-021 Révision n° 12	Date : 2022	Page 2/4
-------------------------------	-------------------------	--	--------------------	-------------

Sommaire¹

1. INTITULE DE LA FONCTION	3
2. FINALITES PRINCIPALES	3
3. POSITION DANS L'ORGANISATION	3
4. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES.....	3
5. ACTIVITES PRINCIPALES.....	3
5.1 Missions du poste	3
6. RESPONSABILITES/ AUTONOMIE.....	4
7. COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE.....	4
8. ORGANISATION.....	4
9. RESPONSABILITES D'APPLICATION.....	4

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. INTITULE DE LA FONCTION

L'opérateur extérieur 3*8 de la Centrale

2. FINALITES PRINCIPALES


Il surveille à l'extérieur les équipements de chauffe de la Centrale et rapporte tout dysfonctionnement au chef de poste thermique et son chef de quart.

Il effectue les manœuvres extérieures de démarrage, d'arrêt et mises à dispositions ou de toutes opérations particulières d'exploitation ou de mise en sécurité immédiate.

Il connaît, respecte et applique les consignes en usage permettant de préserver l'hygiène, la sécurité et l'environnement sur son secteur.

3. POSITION DANS L'ORGANISATION

L'opérateur extérieur 3*8 de la Centrale est placé sous l'autorité du chef de quart de la centrale.

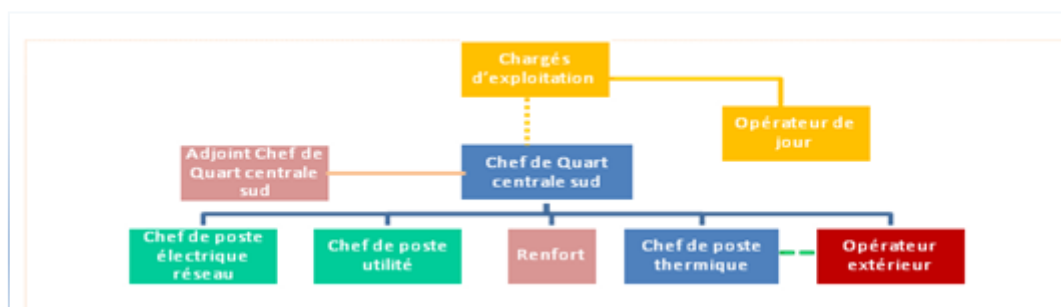

4. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES

Internes : Le responsable d'exploitation, les chargés d'exploitation, le secrétariat, l'équipe procédés/projet, les équipes maintenance, l'agent de prévention, le technicien travaux et les opérateurs 2*8.

Externes : Entreprises extérieures (via les travaux)

> 5. ACTIVITES PRINCIPALES

5.1 Missions du poste

➤ En matière d'Hygiène, Sécurité et environnement

- Il avertit le chef de quart en cas de constat d'anomalies en matière de sécurité, environnement, qualité (HSEEQ).
- Il s'engage à mettre en œuvre et à faire respecter, dans son domaine d'activité et de responsabilité, les Règles d'Or HSE et les 20 principes de sécurité.
- Il participe à l'arbre des causes en apportant son analyse sur l'origine des anomalies et fait des propositions d'actions correctives.
- Il analyse les dysfonctionnements sur les équipements extérieurs, les signale et émet les avis nécessaires selon le processus travaux en vigueur.
- Effectue à mi-poste une ronde de sécurité sur les zones sensibles de la Centrale telles que :
 - le F213 ballon de gaz et son environnement
 - le F113 ballon gaz acétyléniques du Butadiène
 - les surchauffeurs et leurs circuits de gaz
 - les chaudières, les parquets de chauffe, les circuits de combustibles liquides et leurs collecteurs de purges vers égout huileux rez - de - chaussée : lignes identifiées par étiquettes jaunes
 - les parcs de stockages et pomperies de combustibles liquides.
 - les niveaux d'huile de ces machines.
- Réalise les isolements nécessaires à la mise en sécurité de l'installation.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-021 Révision n° 12	Date : 2022	Page 4/4
-------------------------------	-------------------------	--	--------------------	-------------

➤ Organisation, technique

- Réalise une ronde de relevés de paramètres opératoires qu'il consigne sur sa feuille de relève (EXP-U-00-006)
- Rend compte au chef de quart de toute anomalie constatée : bruit anormal, valeurs en dehors de paramètres opératoires et odeur qu'il notera dans le cahier de relevés des opérateurs.
- Vérifie le fonctionnement et réalise l'entretien des brûleurs dans le cadre de la gestion des chaudières. Cette opération se fait systématiquement lorsque l'opérateur 2*8 est présent pour profiter de la présence d'un 2^{ème} opérateur)
- Arrête et remet en service les appareils aidés de l'opérateur 2*8
- Nettoie et remplace des divers filtres de l'installation
- Surveille l'isolement des cuvettes de rétention et réalise leur vidange
- Surveille les fuites (vapeur, huiles...), des vibrations ou échauffement anormaux
- Surveille divers niveaux d'huile
- Surveille les lignes d'arbres des turbines à vapeur et des niveaux de chaudières, notamment lors de leurs rondes.
- Effectue la topo-maintenance selon l'annexe 1

6. RESPONSABILITES/ AUTONOMIE.

L'opérateur extérieur prend ses consignes du chef de quart.

Il est force de proposition dans le cadre des consignes à sa disposition et des consignes orales de sa hiérarchie.

Il évalue les risques « terrain » d'une manœuvre et détermine les mesures adéquates qu'il exécute après accord du chef de poste thermique.

7. COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE

Formation initiale : bac pro industrie chimique ou procédés ; brevet opérateur ou expérience équivalente d'un an minimum.

Il connaît les équipements et le procédé en aval de la production d'eau déminéralisée jusqu'à la production des différents niveaux de vapeur sur les réseaux.

Il est capable de diagnostiquer et rendre compte de manière synthétique.

Habilitations H0-B0 et B1 illimitée obligatoire & validation à la topo-maintenance pour les tâches 2x8.

Utilisation et connaissance détecteur CO et explosimètre

Travail en équipe

Sensibilité à la sécurité.

Rigueur. Sens de l'observation.

8. ORGANISATION

L'opérateur en 3*8 est remplacé dans l'équipe par le renfort de l'équipe.

L'opérateur extérieur ayant acquis et validé la connaissance technique du secteur utilités, peut remplacer le chef de poste utilités sous la supervision directe du chef de quart.

9. RESPONSABILITES D'APPLICATION

Le responsable d'exploitation centrale est responsable de l'application de cette consigne.

Il en est le gestionnaire et assure la révision en cas de changement.

Cette définition de fonction a été créée, rédigée et mise à jour régulièrement dans le respect des normes, lois et obligations s'appliquant au sein de Naphta Chimie.

Notamment : code du travail, règlement intérieur, politique HSEQ, document unique, code de la sécurité sociale, code de l'environnement, arrêtés préfectoraux du Site, procédure, manuels, consignes et modes opératoires des systèmes de management du Site.

Toutes évolutions substantielles de ces textes de références pouvant avoir une influence sur les compétences requises ou sur les activités spécifiques de la fonction sera prise en compte dans cette définition de fonction et enregistrée par le service des Ressources Humaines.