

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: HSEQ	SYS-S1-05 Date de Création : 03/12/79 Date: 30/10/08 Révision n°0	Page 1/16 Annexe (7)
Destinataires communs gérés :	Type de document : CONSIGNE SECURITE Section : Sécurité Générale du Site		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie, ARKEMA ;, OXOCHIMIE: OC/L, APPRYL	TITRE : DIFFUSION DES SIGNAUX D'ALERTES GENERALES COMPOTEMENT DU PERSONNEL EN FONCTION DE LA NATURE DE L'ALERTE		
Version papier (classeurs): NC : LPO (sdc) x 2 -LPU (sdc) - Station biologique - Ecocentre Expéditions			

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit les différents signaux d'alertes utilisées sur la plate-forme de Lavéra et précise les comportements que le personnel, et certaines fonctions en particulier, doit adopter quand ces signaux d'alerte sont émis.

Cette procédure annule et remplace les SIP 01.30, SIP 01.31, CGI 02.01, CGI 02.02 et CGI 02.05, appliquées sur le site de la Chimie et/ou la Raffinerie.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
30/10/08	0	Remplace les SIP-01-30 et SIP-01-31 / recopie PS 1505 géré PAR

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :	Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Coordinateur sécurité Patrick GRONDIN	<i>Visa sur consigne INEOS</i>	Responsable HSEQIM NAPHTACHIMIE Didier MENE	<i>Visa sur consigne INEOS</i>
Responsable Service Intervention / Sûreté Gérard GUEDRA	<i>Visa sur consigne INEOS</i>	Directeur APPRYL Hans VAN ASTEN	<i>Visa sur consigne INEOS</i>
		Directeur OXOCHIMIE Bertrand RASTOIN	<i>Visa sur consigne INEOS</i>
		Responsable Service HSE ARKEMA Jean-Christophe CROUZET	<i>Visa sur consigne INEOS</i>
		Directeur HSE Jacques WILLOCQUET	<i>Visa sur consigne INEOS</i>

A noter : le nom ARKEMA est remplacé par KEMONE sur le site de LAVERA.

PROCEDURE HSE INEOS Section : ORGANISATION ET COMPORTEMENT Sous section :		
DIFFUSION DES SIGNAUX D'ALERTEES GENERALES COMPORTEMENT DU PERSONNEL EN FONCTION DE LA NATURE DE L'ALERTE		PS n° 1505
Domaines concernés : ☒ Hygiène / santé ☒ Sécurité / sûreté ☐ Environnement ☐ Qualité	Personnel concerné : ☒ Plateforme (Chimie / Raffinerie) ☐ Secteurs spécifiques (à préciser) ☒ Sociétés partenaires	Date de création : 25.07.2008 Date de révision : N° de révision : 0 Nombre de pages : 14 dont 7 annexes

Objet / champ d'application :

Cette consigne décrit les différents signaux d'alertes utilisées sur la plate-forme de Lavéra et précise les comportements que le personnel, et certaines fonctions en particulier, doit adopter quand ces signaux d'alerte sont émis.

Cette procédure annule et remplace les SIP 01.30, SIP 01.31, CGI 02.01, CGI 02.02 et CGI 02.05, appliquées sur le site de la Chimie et/ou la Raffinerie.

Motif de la dernière révision : Mise à jour Regroupement des SIP 01.30, SIP 01.31, CGI 02.01 CGI 02.02 et CGI 02.05	Modification : mineure (barrer la mention inutile) Les modifications sont signalées dans le texte
--	--

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-05 Révision n° 0	Page 3/16 Date : 30/10/08
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS / ABRÉVIATIONS	3
1. Définitions :	3
2. Abréviations :	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE / ACCESSIBILITÉ / LIENS	3
3. ORGANISATION ET RESPONSABILITÉS.....	3
4. DESCRIPTION DU PROCESSUS / LOGIGRAMME.....	4
4.1 Dispositions générales aux 3 types d'alerte	4
4.2 Alerte Incendie (sifflet vapeur)	4
4.3 Alerte gaz (sirène électrique)	5
4.4 Alerte PPI	6
4.5 Les essais	7
ANNEXE 1	9
ANNEXE 2	10
ANNEXE 3	11
ANNEXE 4	12
ANNEXE 5	13
ANNEXE 6	14
ANNEXE 7	15

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, cliquer avec le bouton droit de la souris sur « update date field (mettre à jour les champs) »

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-05 Révision n° 0	Page 4/16 Date : 30/10/08
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

1. Définitions /abréviations

1. Définitions :

Il existe trois types d'alertes générales sur la plateforme de Lavéra, chacun d'entre eux correspond à une situation spécifique :

- **Alerte incendie** (sifflet vapeur)
- **Alerte gaz** (sirène électrique à sons modulés)
- **Alerte P.P.I. : Plan Particulier d'Intervention** (sirène électromécanique).

2. Abréviations :

APC/I ou agents de prévention, coordination et d'intervention

AC/E – AC/V : ARKEMA Electrolyses – ARKEMA Chloe

DOI ou Directeur des Opérations Internes

DRIRE ou Direction Régionale sur l'Industrie, la Recherche et l'Environnement

PA ou pompiers auxiliaires

PAD ou permanents à domicile

PCI ou Poste Central Incendie

PC EX ou Poste Central exploitation

POI ou Plan d'Opération Interne

PPI ou plan particulier d'intervention

RTU ou réseau téléphonique d'urgence

SST ou Service de Santé au Travail

TIP ou téléphone d'information de la population

VIE ou véhicule d'intervention extérieure

VOCTEL ou système d'information des permanents

2. Documents cités en référence / accessibilité / liens

Décret n° 2005-1269 du 12 Octobre 2005 (relatif au code d'alerte national PPI)

Arrêté du 23 mars 2007

Décret n° 90-394 du 10 mai 1990 (partiellement) concernant les essais mensuels des sirènes PPI

PS 1514 (Organisation de la lutte contre les sinistres en Raffinerie)

PS 1508 (Organisation de la lutte contre les sinistres sur la Chimie)

PS 300 précisant les règles de « Reporting » pour INEOS

CE 604 dispositions prises par le service incendie et les exploitants en cas d'alerte gaz locale ARKEMA

3. Organisation et responsabilités

Le service Intervention INEOS est responsable de la définition, de la mise à jour et de la diffusion de cette consigne après validation par la Direction HSE de chaque société de la plateforme. Chacune des sociétés de la plateforme a la responsabilité de reprendre intégralement les dispositions de cette consigne dans son propre système documentaire, et de la faire appliquer dans son établissement

Le Service Intervention INEOS est responsable de l'activation des signaux d'alertes adaptés à la situation à gérer. Ces signaux sont activés directement par le chef d'intervention ou la

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-05 Révision n° 0	Page 5/16
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------

hiérarchie du Service Incendie en fonction de l'événement ou à la demande des salles de contrôle, des Directions des Sociétés du Site ou du DOI.

Il existe également des alarmes locales qui peuvent être activées directement par le service concerné en cas d'urgence (cas de l'alerte niveau 2 gaz sur ARKEMA) et l'alerte gaz Site peut être activée directement par la salle de contrôle AC/E (Electrolyses)

L'annexe 2 précise les alarmes locales activées sur le périmètre d'ARKEMA.

L'annexe 3 précise le cas des alertes locales et les critères d'activation de l'alerte gaz générale

Les annexes 5,6 et 7 précisent respectivement la gestion des locaux extérieurs au site en cas d'alerte gaz, la position des manches à air et celle des sifflets vapeur et sirènes gaz.

4. Description du processus / logigramme

4.1 *Dispositions générales aux 3 types d'alerte*

- Le service Intervention INEOS active les signaux d'alertes générales adaptés, les panneaux ou les signaux lumineux en fonction des demandes de secours reçues au PC Incendie par appel au 18 et en fonction de la nature et du lieu de l'incident
- Dès l'audition des signaux d'alerte, quelle qu'en soit la nature, il faut toujours :

Favoriser l'intervention des secours en libérant les voies de circulation, y compris les passages à niveau.

Eviter le sur-accident en :

- stoppant tous les travaux de feu, en particulier en cas d'alerte gaz
- Appliquant les consignes particulières en situation de sinistre, pour le personnel concerné.
- Les signaux d'alertes générales sont complétés par des messages d'information sur le RTU afin d'informer dans les meilleurs délais, le personnel de la plate-forme de la nature de l'incident et de l'évolution des événements.

NB : Le tableau des signaux d'alerte qui peuvent être diffusés sur le Site est joint en annexe 1

4.2 *Alerte Incendie (sifflet vapeur)*

- Sur la **Chimie**, le signal d'alerte incendie est donné par **2 coups de sifflet vapeur** :
- Sur la **Raffinerie**, Le signal d'alerte incendie est donné par **2 fois 3 coups de sifflet vapeur** :
- A l'audition de ce signal d'alerte :
 - Les pompiers auxiliaires (à l'exception de ceux de l'installation sinistrée qui restent dans leur unité) rejoignent :
 - sur la Chimie, directement le service incendie
 - sur la Raffinerie, la zone sinistrée

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-05 Révision n° 0	Page 6/16
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------

pour se mettre à la disposition des pompiers professionnels du Service Incendie.

- Les APC/I du site de la chimie et les agents techniques pompiers rejoignent le PCI.
- Le poste de garde bloque les entrées sur le site (sauf pour les permanents, les APC/I les pompiers de renfort et les secours extérieurs) et il favorise les sorties.
- En heures ouvrées ou non ouvrées, les personnes de PAD rejoignent le PC Exploitant, à l'exception du responsable de l'unité sinistrée (voir PS 1508 et PS 1514)
- Le reste du personnel du site reste sur son lieu de travail, sauf le personnel d'entreprise extérieure présent sur l'unité sinistrée qui rejoint le point de rassemblement le plus proche en attente d'instructions

NB : dans la plupart des salles de contrôles, des signaux lumineux sont déclenchés dès l'envoi du sifflet vapeur, pour avertir les unités.

4.3 Alerte gaz (sirène électrique)

- L'alerte gaz est émise simultanément sur l'ensemble de la Plate-forme. Le signal d'alerte est donné par une sirène électrique **à sons modulés six coups**, suivis deux minutes après de six nouveaux coups modulés. Le cycle est le suivant : 1 coup pendant 6 secondes, 5 secondes d'arrêt, 1 coup pendant 6 secondes etc... La **fin d'alerte** est donnée par un signal long continu sur l'ensemble de la plate-forme et un message RTU. Un message préenregistré informe la population du retour à une situation normale (TIP)
- A l'audition de ce signal d'alerte :
 - Le PCI diffuse le message préenregistré sur le réseau téléphonique d'urgence RTU vers les salles de contrôle, lieux de rassemblement et téléphones reliés, pour informer le personnel de la plate-forme pétrochimique du lieu et de la nature de l'incident. Il informe le poste de garde et l'infirmerie (SST) et diffuse sur le répondeur d'information de la population (TIP) le message préenregistré sur l'activation de l'alerte gaz.
 - Selon l'analyse de la situation, les panneaux lumineux « alerte gaz » seront activés ponctuellement ou globalement. Les voies routières et ferroviaires pourront être interdites à la circulation (concours demandé à la Police et à la SNCF).
 - L'ensemble du personnel présent sur la plateforme ou dans les locaux extérieurs au Site arrête son travail et stoppe toute circulation de véhicules pour rallier au plus vite le lieu de rassemblement le plus proche, en se déplaçant perpendiculairement au vent (après avoir vérifié la direction du vent indiqué par l'orientation des manches à air). Il utilise, s'il ya lieu le masque de protection respiratoire mis à sa disposition. Il se met sous la responsabilité des chefs d'îlots et se confie. L'annexe 4 précise le rôle des chefs de bâtiments et des chefs d'îlots
 - En complément des règles appliqués à l'ensemble du personnel, l'exploitant peut avoir à mener, sous protection respiratoire, des recherches pour déterminer l'origine de la fuite de gaz, la diminuer et empêcher son inflammation. L'exploitant prend les mesures conservatoires adaptées à la situation (gestion du personnel dans les lieux de confinement, information des unités voisines, mise en œuvre des

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-05 Révision n° 0	Page 7/16
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------

moyens de dispersion ex : rideaux d'eau) conformément aux consignes particulières du secteur concerné en concertation avec le Service Incendie.

- Les pompiers auxiliaires et les APC/I restent dans leur unité respective. Si le Service Incendie a besoin de leur concours, des instructions précisant l'itinéraire, les équipements de protection à utiliser ... leur seront donnés par le RTU ou tout autre moyen.
- Les pompiers du Service Incendie, sous protection respiratoire, avec le VIE, après évaluation de la situation (produit identifié ?, direction et force du vent), apportent leur concours à l'exploitant et mettent en œuvre les moyens de dispersion du type rideaux d'eau adaptés à la situation. Ils informent dès que possible la cellule POI si celle-ci a pu être activée
- Pendant les heures ouvrées, les personnes de P.A.D. présentes sur le site rallient le lieu de rassemblement le plus proche et contactent le PC EX ou le PCI pour savoir s'ils peuvent rallier le PC EX. En absence de contact téléphonique, ils attendent les instructions passées soit par RTU, soit par alphanumérique.
- Si les panneaux lumineux d'alerte gaz disposés sur les voies d'accès au site sont activés pour éviter la circulation routière vers les entrées du Site, les personnes de PAD appelées alors qu'elles se trouvent à l'extérieur du site rejoignent le PC EX par l'entrée du village, après s'être garées sur le parking extérieur au village. Elles s'informent auprès du PCI de la situation avant de prendre leur fonction POI.
- Il appartient ensuite à la cellule POI, quand elle est activée, de sectoriser les zones à maintenir confinées.

NB : le plan des lieux de rassemblement et la liste des numéros de téléphone RTU de ces locaux est affichée au PC-EX et dans les lieux de rassemblement. La mise à jour de ces documents est gérée par le service Intervention, en fonction des informations reçues de la part des Unités / Bâtiments.

4.4 Alerte PPI

- Cette sirène est destinée à l'alerte des populations lorsque le risque s'étend hors des limites de l'usine. Elle est située sur un point haut du site Pétrochimique en zone Nord (à proximité du réservoir F 101 eau de mer)

Le signal sonore est constitué de **trois émissions successives** d'une durée de 61 secondes chacune et séparées par une pause de 40 secondes. La fin d'alerte est donnée par un signal continu d'une durée de 30 secondes.

- A l'audition de ce signal d'alerte :

- Les dispositions à prendre par l'ensemble du personnel présent sur la plateforme et les permanents sont les mêmes que pour l'alerte gaz interne
- En complément de ce signal, un message préenregistré sur répondeur (TIP) permet à la population d'être informée sur l'accident observé. La population a également accès à un n° vert mis à disposition par le CYPRES.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-05 Révision n° 0	Page 8/16 Date : 30/10/08
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

- Dès que possible, un message de situation sera envoyé sur le RTU pour informer le personnel de la plate-forme de Lavéra, un message est envoyé sur le VOCTEL ou par minitel et sur alphaspace pour informer le personnel d'astreinte (PAD).

La Diffusion de l'alerte PPI est obligatoirement suivie d'une information téléphonique vers les autorités (Préfet, Mairie, DRIRE) dans les meilleurs délais.

4.5 Les essais

Essais des signaux d'alerte incendie :

L'essai des sifflets vapeur est effectué **tous les jeudis à 15H sur la Raffinerie (essai une fois trois coups) et à 10 h sur la Chimie (essai une fois deux coups)** à l'occasion de la manœuvre incendie et de l'exercice d'entraînement hebdomadaire des pompiers auxiliaires.

L'ensemble du personnel du site reste sur son lieu de travail.

Essais des signaux d'alerte gaz :

L'essai des sirènes est effectué tous les premiers mercredis de chaque bimestre à 10 h 45, lors de l'exercice d'alerte gaz sur l'ensemble de la plate-forme.

- Le personnel rejoint les salles de rassemblement du site.
- Un rapport d'exercice est émis par les chefs d'îlots désignés et adressé au service incendie. Les chefs d'îlots profitent des exercices pour rappeler les principes de base du comportement à adopter en cas d'alerte gaz.
- **La fin de l'exercice alerte gaz est signalée par un signal continu.**

Essai des sirènes locales ARKEMA

Les sirènes locales ARKEMA (pour l'alerte « Niveau 2 », uniquement sur zone) sont testées chaque samedi matin à 11h. Elles sont déclenchées alternativement par AC/E (Electrolyses) les semaines paires et par AC/V (CHLOE) les semaines impaires.

Sauf demande de dérogation (travaux, arrêts) formulée suffisamment tôt par ARKEMA au service Incendie (une note interne ARKEMA gère alors ces situations)

Essais des signaux d'alerte PPI :

L'essai en vraie grandeur de cette sirène ne peut se faire qu'après avoir informé les autorités concernées (DRIRE, Mairie, Préfecture...). Un essai est réalisé par le PC/I de la plate-forme le 1er mercredi de chaque mois de 12 h. à 12 h 05, conformément au décret initial 90-394 du 10/05/90.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-05 Révision n° 0	Page 9/16 Date : 30/10/08
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------


NB : Le déclenchement de la sirène PPI est aussi régi par des conventions inter-sociétés ou avec les Administrations, afin que les contre-mesures prévues soient prises pour la population ou les industries voisines, en fonction de la gravité du sinistre concernant un site.

Ces conventions font l'objet de documents officiels signés entre INEOS et une ou plusieurs autre(s) partie(s) et sont décrites dans les consignes internes au service Intervention.

On peut citer notamment :

- Déclenchement de la sirène PPI entre le site de LAVERA, ALBEMARLE Port de Bouc, GAZECHIM, EDF PONTEAU et les municipalités de Martigues et de Port de Bouc
Convention entre INEOS et GEOGAZ
Convention entre TOTAL La MEDE, le site de LAVERA et les mairies de Martigues et Châteauneuf-les-Martigues

Annexe 1 :Tableau des Signaux d'Alerte

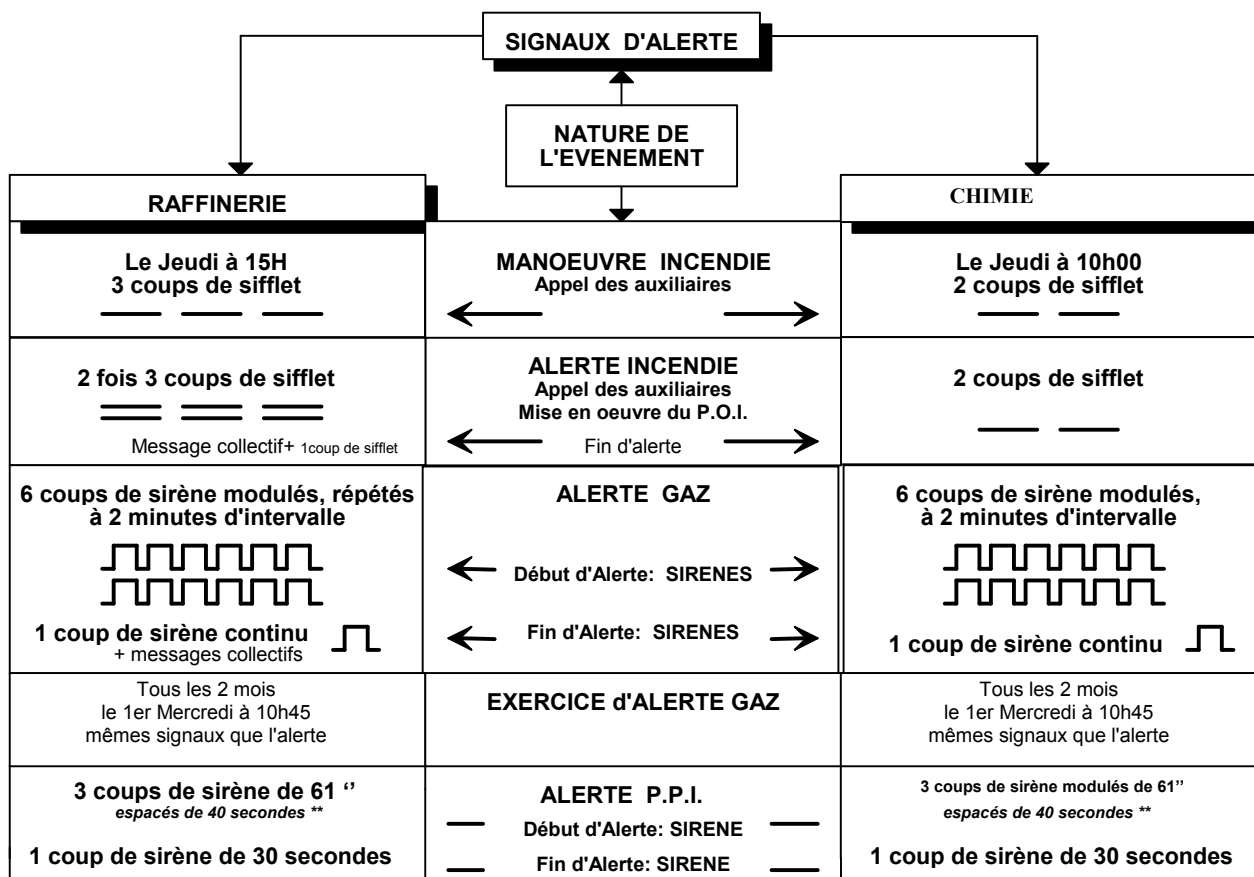

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-05 Révision n° 0	Page 11/16 Date : 30/10/08
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Annexe 2 Cas particulier de la fuite de gaz sur ARKEMA (chlore)

Il existe un niveau d'alerte spécifique aux secteurs de l'établissement ARKEMA. Les dispositions à prendre dans ce cas par le service incendie et les exploitants ARKEMA sont précisées dans la **CE 604**

« Procédure d'information en cas d'alerte locale de niveau 2 ARKEMA »

Les dispositions prises concernent une fuite de faible ou de moyenne importance n'affectant que les ateliers ARKEMA, dans ce cas le chef de quart ARKEMA en poste active une alerte locale dite de niveau 2 (klaxons à son continu ou discontinu selon l'atelier) pour demander au personnel travaillant sur ce secteur de se confiner.

En cas de déclenchement de *l'alerte de niveau 2* par le Chef de Quart AC/E ou AC/V, le **PCI** est automatiquement informé par un voyant lumineux et sonore. De plus cette action provoque la mise en service de panneaux d'alerte et d'information avec feu à éclat et klaxon interdisant l'accès aux routes du Chlore (L13E et L3A). - Le personnel sur le secteur ARKEMA évacue la zone concernée, rallie les lieux de rassemblement avec son masque d'évacuation et se met à la disposition du chef d'îlot. Le chef de quart ARKEMA concerné par la diffusion de l'alerte informe dès que possible le PCI de la situation et des actions à mener et précise si une assistance est nécessaire.

1. A la perception de ce signal le Pompier de service au **PCI** diffuse systématiquement par l'intermédiaire du **R.T.U.** un message préenregistré uniquement vers les postes téléphoniques prédéfinis de la zone ARKEMA.
2. Le PCI applique la CE du service incendie n° 604 qui précise les personnes à contacter et les actions à mener par les pompiers en HO et en HNO. Sur demande du chef opérateur des électrolyses ou de ACV, le PC Incendie signale par téléphone le danger aux autres ateliers de la plateforme sous le, vent et informe le poste de garde que l'accès des véhicules en zone ARKEMA est interdit.
3. Le chef du poste de garde central informe son personnel et envoie un agent équipé d'un masque d'évacuation à la ceinture au rond point de la route L3A pour empêcher l'accès au secteur ARKEMA et canaliser le flux de circulation. Si le portail Est est ouvert, l'agent de sécurité en poste favorise les sorties de véhicules et de personnes puis ferme cet accès et rallie la villa RE (avec masque d'évacuation et radio)

Nota : Sur la Chimie, le poste de garde central et le poste de garde sud conservent une activité normale

4. Les personnes confinées dans les lieux de rassemblement de la zone ARKEMA attendent la fin de l'alerte de niveau 2 (signaux sonores locaux)

En cas de fuite grave de chlore, pouvant atteindre les limites de propriété, l'alerte gaz plateforme peut être actionnée par le chef de quart AC/E, depuis la salle de contrôle, si la fuite émane de AC/E, la sirène site (2*6coups) est diffusée sur l'ensemble de la plate-forme, et les dispositions de l'alerte gaz plateforme sont alors appliquées par le Service Intervention INEOS.

Annexe 3 Cas des alertes locales et Critères de diffusion du type d'alarme

Certaines zones ou unités peuvent disposer d'alertes locales définies dans des consignes spécifiques et constituées :

- d'alarme sonore locale : sirène à son spécifique (zone ARKEMA) ou klaxons (secteur oxydes) ou sirènes d'APPRYL, du CK4 et du PS voire haut-parleurs (CK4/PS) diffusant un message (ex : arrêt des véhicules et évacuation de la zone vers les lieux de rassemblement les plus proches).
- et/ou de barrières déclenchées à partir de la salle de contrôle.

Ces alertes locales sont activées par les salles de contrôle concernées. Outre les fuites de gaz toxiques ou inflammables, la décision de déclencher une alerte locale peut être prise comme mesure conservatoire suite à un incident générant des fumées ou des odeurs fortement incommodantes. Les exploitants, en relation avec les pompiers, prennent les mesures conservatoires adaptées (rassemblement localisé, information unités voisines,... fin d'alerte). Si la situation venait à s'aggraver, l'alerte gaz (sirène à sons modulés) serait déclenchée.

Nature de l'appel	Exploitants, EE et autres	Unités voisines	PCI et pompiers	Type d'alarme
Odeur sans détection gaz	Informe le PCI et investigue	Sont prévenues par l'exploitant et le PCI puis investiguent	Note l'appel, informe l'exploitant et investigue	=> pas d'alarme mais confinement sur décision CDQ
Détection et fuite de gaz	Si 2 détections informe le PCI => alerte gaz locale => arrêt travaux, circulation + balisage. Si fuite localisée, isole (et protège par rideaux d'eau le cas échéant)	Sont prévenues par l'exploitant et le PCI	Informe les unités et les PAD concernées, investiguent	Alerte gaz locale Déclenchée par l'exploitant et confinement du personnel (§ VI) Ou Alerte locale ARKEMA niveau 2 activée par l'exploitant
	Si 3 détections ou 1 détection sur unité voisine =>	Sont prévenues par l'exploitant et le PCI puis investiguent.	Balisage voies d'accès	Alerte gaz générale Ou Alerte Locale ARKEMA niveau 2 Activée par l'exploitant
Fuite de gaz importante	Informe le PCI, arrêt des travaux, circulation et protection par rideaux d'eau	Sont prévenues par l'exploitant et le PCI	Note l'appel, diffuse l'alerte intervient en fonction météo	Alerte gaz générale

La procédure interne de l'exploitant précisant les conditions d'activation de l'alerte locale, est cosignée par le service Intervention. **Le PCI doit toujours être informé du déclenchement d'une alerte locale**

En cas de doute sur l'importance de la fuite de gaz et si des difficultés de gestion des accès sont observées, le PCI ou le personnel de jour du service incendie peut activer de sa propre initiative, l'alerte gaz générale sur le site.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-05 Révision n° 0	Page 13/16 Date : 30/10/08
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Annexe 4 Rôle des chefs de bâtiments et des chefs d'îlots

Les chefs de bâtiment peuvent avoir un ou plusieurs îlots sous leur responsabilité. Ils en assurent la coordination avec les chefs d'îlots désignés.

Les chefs de bâtiments et les chefs d'îlots doivent connaître la limite de leur zone. Pour les unités, cette zone est fixée par les limites de batterie de chaque unité. Pour les bâtiments administratifs ou laboratoires, cette zone est limitée par les voies d'accès ou de circulation situées en périphérie.

Missions du chef de bâtiment : s'assurer de la sauvegarde du personnel des îlots dès l'audition des signaux d'alerte. Pour ce faire :

- Il fait procéder au recensement du personnel réuni dans les lieux de rassemblement et s'assure auprès des chefs d'îlots que le nombre de masques d'évacuation est suffisant.
- Il vérifie qu'une personne désignée par le chef d'îlot, munie d'un appareil respiratoire isolant, effectue un ratissage de zone.
- Il échange des informations avec les chefs d'îlots. Il attend les instructions qui lui seront données par RTU ou par tout autre moyen disponible (radio, téléphone...).

Missions des chefs d'îlots

- Rassemble et assure la sauvegarde des personnes placées sous sa responsabilité dès l'audition des signaux d'alerte.
- Actionne l'arrêt d'urgence des climatisations et ventilations
- Procède au recensement du personnel réuni dans le lieu de rassemblement.
- Vérifie que tout le personnel présent soit doté d'un masque d'évacuation.
- Fait calfeutrer les portes et fenêtres avec du ruban adhésif
- Désigne une personne, qui munie d'un appareil respiratoire isolant effectue un ratissage de zone.
- Echange des informations avec son chef de bâtiment.
- Applique les directives données par RTU ou par tout autre moyen disponible.
- Sur information du PC/Incendie par RTU ou par tout autre moyen disponible fait protéger le personnel avec les masques de fuite pour procéder à une évacuation des lieux.
- S'assurer en fin d'alerte que tout le matériel soit en ordre.

Gestion et formation des chefs d'îlots et des chefs de bâtiments

- Les chefs de bâtiment, les chefs d'îlots et leurs remplaçants doivent être désignés par la hiérarchie de chaque service. Ces informations doivent être transmises au service Intervention
- Les personnes désignées pour exercer ces responsabilités doivent suivre les séances d'instruction organisées par le service Incendie.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-05 Révision n° 0	Page 14/16 Date : 30/10/08
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Annexe 5 Alerte Gaz : Gestion des locaux extérieurs au Site

Cette annexe a pour objet de définir la conduite à tenir pour les bâtiments extérieurs au Site, en cas d'alerte gaz.

Définition des lieux et conduite à tenir

A - Restaurants d'Entreprises

- En dehors des heures de repas, le personnel des deux sociétés de restauration se trouvant aux restaurants d'entreprise se rassemble et se place sous la responsabilité du chef d'îlot. Pendant les heures de repas, le personnel du site se trouvant au restaurant d'entreprise reste sur place, se place sous la responsabilité du personnel d'encadrement des sociétés, et se confie en assurant au mieux l'étanchéité des locaux. Si le restaurant est placé directement sous la menace d'un nuage de gaz, le PCI prendra contact avec le restaurant d'entreprise concerné et les actions suivantes seront menées :
 - Le service Incendie fournit si nécessaire les masques de fuite en nombre suffisant, 600 masques sont disponibles au PCI.
 - La personne dépêchée par le service incendie devient chef d'îlot et reste en liaison radio avec le PC Incendie.

- **B - Service Formation, Villa Formation Ineos, Villa Formation NC n° 6, Villa Relations Extérieures, villa Ineos, Bureaux d'Etudes Extérieurs, Bâtiment technique , CE, pavillon de l'information, village Ineos, Villa De Vinci NC, Villa Coriolis TPF de NC.**

Ces bâtiments sont répertoriés comme étant des lieux de rassemblement. Le personnel s'y trouvant pendant une alerte se rassemble et se place sous la responsabilité du ou des chefs d'îlot.

C - Locaux annexes usine (Bureaux, Coperna, locaux syndicaux, bibliothèque...)

Ces bâtiments n'étant pas des lieux de rassemblement, à l'audition des signaux d'alerte, le personnel s'y trouvant devra rejoindre le point de rassemblement le plus proche en tenant compte de la direction du vent, en utilisant, s'il y a lieu, le matériel de protection respiratoire mis à leur disposition.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-05 Révision n° 0	Date : 30/10/08	Page 15/16
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------	---------------

Annexe 6 Répartition des manches à air directionnelles sur le site

▪ **NAPHTACHIMIE**

- CK IV : 1 sur le bac de naphta
- Restaurant d'entreprise : 1 sur le toit du bâtiment.

▪ **ARKEMA**

- Chloé : 1 à l'Oxychloration
- Chlore : 1 au chargement wagons citernes
1 à la concentration soude
1 au niveau du bac R 113.

▪ **INEOS (site de la chimie)**

- Oxyde III : 1 sur le bac F 208
1 derrière la salle de contrôle
- Village : 1 sur le bâtiment du Village face au PC Incendie

▪ **INEOS (Raffinerie)**

- Bacs EA, bâtiment POI, sphères BA, BB, passage bacs BO, BW, CDC2, TRR, Dépôt Port, CEC
- **APPRYL** : 1 en haut du bâtiment de l'extrudeuse.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-05 Révision n° 0	Date : 30/10/08	Page 16/16
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------	---------------

Annexe 7 Position des sifflets vapeur et sirènes gaz sur la plateforme

➤ Position des sifflets vapeur sur la **Chimie**:

- un sifflet situé dans la zone Air et Froid.
- un sifflet situé au Nord de la salle de contrôle de l'Oxyde III, le long de la route L5E, au niveau du poteau n° 600
- un sifflet situé à la Centrale Sud.

➤ Position des sifflets vapeur sur la **Raffinerie**

- un sifflet sur l'ex PCI de la Raffinerie.
- un sifflet sur les ateliers mécanique, près de la station d'essence.
- un sifflet sur le CEC

Position des sirènes d'alerte gaz :

Chimie :

- pipe-rack de la route T2 à l'aplomb du bâtiment contrôle
- toit de l'ex Centrale Nord
- toit de la Centrale Sud
- toit de la salle électrolyse mercure
- poste électrique NC3
- poste électrique NC5
- poste électrique APPRYL

Raffinerie :

- Ex poste incendie de la Raffinerie
- CDC 2
- Atelier mécanique en face des postes à essence