

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-02-006 Date de Création : 22/06/1998 Date: 12/12/2017 Révision n°3	Page 1/4 Annexe (0)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale <u>Version informatique:</u> Diffusion sur Intranet Naphtachimie <u>Version papier (à préciser) :</u> CdQ (5)	Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
	<u>TITRE :</u> MANŒUVRE DES PLATINES ONIS DE L'UNITE		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne indique la marche à suivre lors des manœuvres des platines ONIS

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
22/06/98	0	Création
31/12/03	1	Mise à jour
05/05/09	2	Mise à jour
12/12/2017	3	Mise à jour

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE EXPLOITATION LPU Olivier FIGIERE	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE HSE LPU Myriam GROS	<i>Visa Informatique</i>
RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-006 Révision n° 3	Page 2/4 Date : 12/12/17
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITES.....	3
4. SECURITE.....	3
5. MANŒUVRE SUR PURGE F213	4
6. LIGNE GAZ D'ALLUMAGE DES CHAUDIERES 1/3/4/5.....	4
6.1. Manœuvre de la platine	4

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. RESPONSABILITES

CE	CdQ	CdP Thermique	CdP Electrique	CdP Utilités	Op. Ext.
	X				X

Les manœuvres décrites dans cette consigne sont de la responsabilité de l'opérateur extérieur. La décision de manœuvre sera donnée par le chef de quart.

4. SECURITE

- Risque produit (en cas de dysfonctionnement) : Fuel gaz ou coupe hydrogène (H2 CKIV, C4 vaporisé CKIV, GDF, gaz résiduel du CKIV, OE3 et Appryl)



Mentions de danger :

H220 - Gaz extrêmement inflammable

H340 - Peut induire des anomalies génétiques


H350 - Peut provoquer le cancer

EPI spécifique : Port du détecteur LIE (limite inférieure d'explosivité)

- Points de vigilance :
 - Respecter l'ordre chronologique des étapes pour la manœuvre des platines ONIS, citées ci-dessous
 - Ne pas se précipiter
 - Ne pas manœuvrer la platine alors que le circuit est encore sous pression (fuite de vanne d'isolement par exemple).
 - Une mauvaise position des platines peut entraîner une fuite vers l'extérieur lors de la remise en pression des circuits

5. MANŒUVRE SUR PURGE F213

- La purge du fond du F213 vers le blow-down est équipée d'une platine ONIS. Elle sera manœuvrée en cas de remplissage du F213 (ouverture puis fermeture après vidange).
- Schéma :

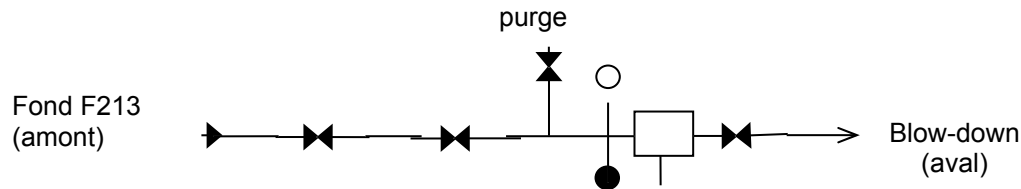

- Manœuvres :
 - Fermeture des 2 vannes d'isolement en amont et de celles en aval.
 - Fermeture de la vanne de la platine.
 - Ouverture de la purge.
 - Manœuvre de la platine (ouverture ou fermeture).
 - Redisposition des circuits selon objectif (vidange ou isolement).
- Le double vannage et le très faible volume de la tuyauterie rendent inutiles le contrôle de la pression par manomètre.
- L'opérateur extérieur restera à proximité durant toute l'opération de vidange. Il sera équipé d'un explosimètre portatif.

6. LIGNE GAZ D'ALLUMAGE DES CHAUDIERES 1/3/4/5

Le circuit de gaz d'allumage des chaudières est équipé d'une platine ONIS, manœuvrée par les opérateurs lors des arrêts au démarrage de la chaudière.

6.1. Manœuvre de la platine

- Fermeture de la vanne manuelle d'isolement en amont de la platine,
- Manœuvre de la platine (fermeture ou ouverture),
- Vérification avec la bombe de détection d'absence de fuite.