

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-03-008 Date de Création : 09/06/97 Date : 05/01/2021 Révision n°5	Page 1/6 Annexe (1)
Destinataires communs gérés : Centrale Sud	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : ENVIRONNEMENT QUALITE		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	TITRE : SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit les équipements de contrôle permettant une bonne surveillance des rejets aqueux à la sortie de l'atelier.

Elle s'appuie sur la consigne SYS-E-02-002

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
24/06/2002	1	Mise à jour
25/07/2007	2	Mise à jour
11/09/2014	3	Mise à jour
14/01/2020	4	Mise à jour
05/01/2021	5	Surveillance anse auguette

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Olivier FIGIERE Chargé d'Exploitation Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>
Sébastien GENOVESE Chargé d'Exploitation Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>
Josué PETIT Chargé d'Exploitation Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Virginie RIVIERE Responsable Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

TOTAL Classification: Restricted Distribution

TOTAL - All rights reserved

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-03-008 Révision n° 5	Date : 05/01/2021	Page 2/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------

Sommaire

1. RESPONSABILITES	3
2. MOYENS DE CONTRÔLE	3
2.1 Egout eaux propres.....	3
2.2 Egout eaux huileuses.....	3
2.3 Egout des eaux de régénération de la chaine CIE	3
2.4 Surveillance de l'anse auguette	3
3. POLLUTION ACCIDENTELLE.....	4
4. ANNEXE 1 : RAPPEL DES REJETS A L'ANSE D'AUGUETTE.....	4

1. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur	Op. jour
X	X	X	X	X

Le Responsable de l'Organisation a la responsabilité d'assurer le suivi des contrôles des rejets aqueux et de transmettre les résultats au responsable Environnement.

Le chef de quart et les chefs de poste ont la responsabilité de prévenir l'encadrement en cas de rejet.

2. MOYENS DE CONTRÔLE

2.1 Egout eaux propres

- La surveillance se fait :
 - Par contrôle visuel du niveau d'huile des caisses à huile des TVC et TPA, une fois par poste.
 - Par échantillonnage de l'égout selon la consigne EXP-U-03-001.

2.2 Egout eaux huileuses

- Ce réseau collecte les purges d'eau pouvant être chargée en hydrocarbures.
- Cet égout est muni, en sortie atelier, d'une mesure de débit retransmise sur HW.
 - Un échantillon sera prélevé tous les jeudi matin par l'opérateur extérieur muni d'une perche dédiée à cet effet et portera les EPI adaptés :
 - Détecteur COV et si présence de 1 ppm de COV : port du masque à cartouche ABEK.

L'échantillon prélevé sera porté à la station biologique par le chef de poste utilités pour être analysé.

NB : la perche pour le prélèvement se trouve dans la voiture des réseaux.

- En cas d'alarme de débit haut au F01, le chef de quart vérifie l'absence d'hydrocarbures dans les rejets au niveau de la sortie atelier.
- En cas de présence d'hydrocarbures, il devra :
 - Prendre un échantillon des rejets
 - Rechercher activement la cause de ce rejet et y mettre fin

Si l'incident dure plus de quelques minutes, il prendra les actions décrites au paragraphe 3.

2.3 Egout des eaux de régénération de la chaîne CIE

- C'est un égout recueillant les rejets de la chaîne de déminéralisation CIE et allant directement à l'anse d'Auguette, lors des régénérations.
- La surveillance se fait au niveau des rondes de l'opérateur jour Epuration pour l'épuration et du Chef de poste Utilités pour l'anse d'Auguette.

> 2.4 Surveillance de l'anse auguette

La surveillance de l'anse d'auguette prévoit le contrôle des rejets des eaux de l'égouts CIE et la surveillance hors cloches de l'anse d'auguette.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-03-008 Révision n° 5	Page 4/6 Date : 05/01/2021
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Dans le cadre de la surveillance des rejets d'hydrocarbures dans l'Anse d'Auguette, la Station Biologique a mis en place des capteurs permettant leur détection.

Ces capteurs sont au nombre de 7 et disposés à différents endroits de l'anse (voir schéma PCF 1000 905 101). L'activation de l'alarme AAH0940 retransmis en SDC de la LPU est le résultat d'un vote 2/3 pour AAH0920, AAH0921, AAH0922 ou vote 1/1 pour AAH0923.

Sur les périodes hors cloches (nuit et week-end), en cas d'activation de l'alarme AAH0940, les actions à mettre en place pour la Centrale Sud sont les suivantes :

- Demander au chef de poste Utilités de faire une ronde à l'anse d'Auguette pour confirmation présence d'hydrocarbures.
- Si présence d'hydrocarbures, contacter la PAD Centrale Sud, la PAD Station Biologique et les pompiers. Si aucune anomalie est constatée, le chef de quart contactera le permanent Bio pour lui faire le retour de la visite à l'anse.
- Vérifier les sorties d'égouts de la Centrale Sud (eaux propres) ainsi que le Parc Combustible, le Parc Nord et les circuits combustibles liquides des chaudières.

3. POLLUTION ACCIDENTELLE

En cas de détection d'un incident de pollution, le chef de quart réalisera sans délai, les actions suivantes :

- Prendre les dispositions appropriées pour limiter l'incident.
- Avertir l'encadrement du secteur et le service Environnement durant les heures ouvrées, en dehors des ouvrés l'astreinte Station Biologique et la P.A.D de la Centrale ;
- Rédiger un C.R.I. en notant les actions prises et le transmettre à l'encadrement.

> 4. ANNEXE 1 : RAPPEL DES REJETS A L'ANSE D'AUGUETTE

Les points de ronde à vérifier sont les suivants :


- Les rejets TUNNEL
- BONNA
- Le barrage flottant,
- La cloison siphonide
- Côté IOL et INEOS.

Des constats visuels précis et détaillés sont demandés : l'anse d'Auguette constitue le dernier rempart avant le rejet dans le milieu naturel.

Au niveau du barrage de la cloison siphonide et des exutoires, il est demandé une observation des arrivées de mousses, colorations, déchets en amont et en aval de la cloison béton.

Il est important d'effectuer une ronde extérieure coté IOL puis coté INEOS pour apprécier une éventuelle pollution avec une luminosité différente.

Pour accéder à l'anse d'auguette, il y a un cadenas avec code : 1818

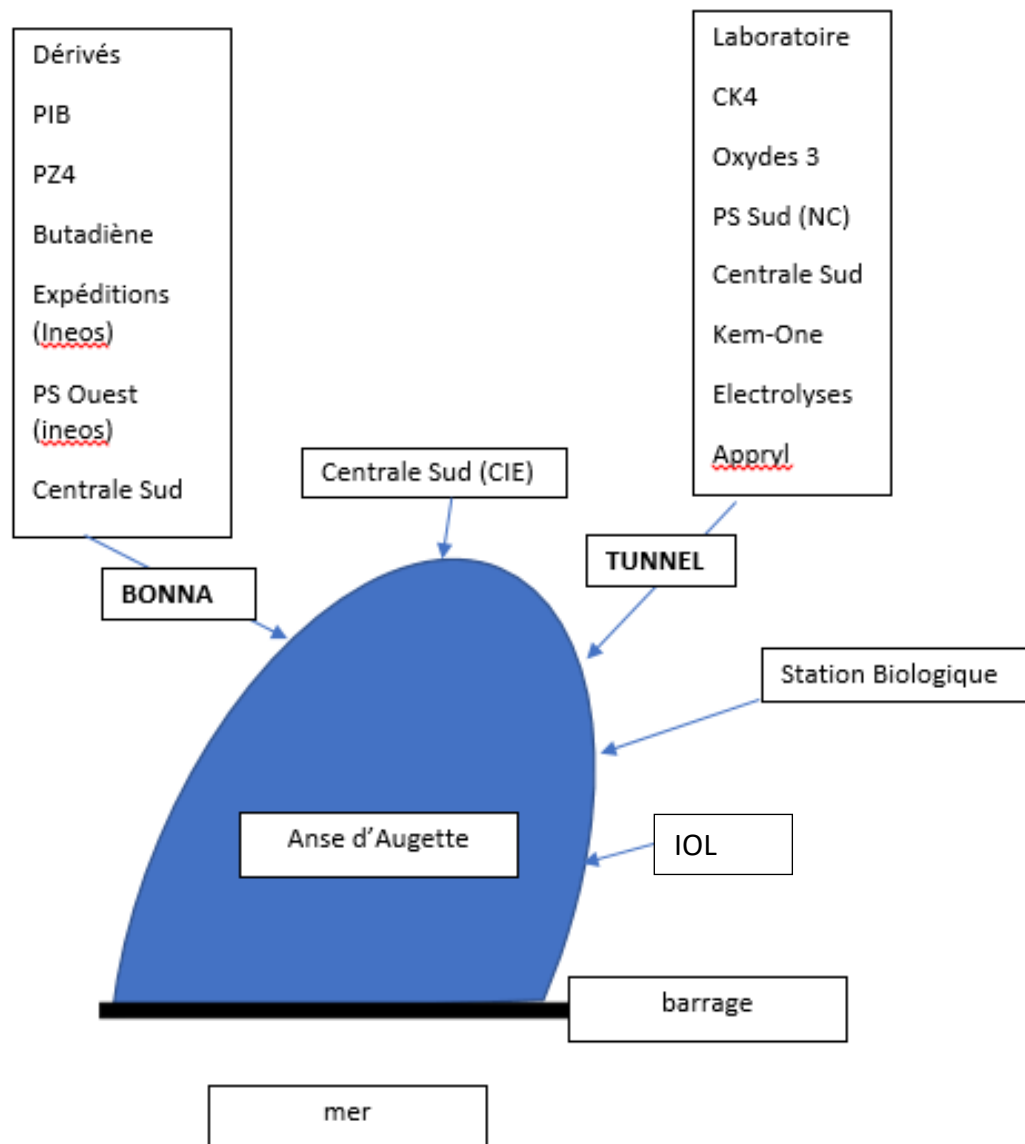

TRAITEMENT TERTIAIRE - Anse D'Auguette

