

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-002 Date de Création : 24/01/1977 Date : 07/04/2022 Révision n°8	Page 1/6 Annexe (2)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale – LVE - M Version informatique : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>Type de document :</u> CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
	<u>TITRE :</u> LIAISON EAU EPUREE FROIDE ENTRE NAPHTACHIMIE ET LAVERA ENERGIE		

Objet / Champ d'application :

La consigne suivante donne les modalités d'application des besoins en secours d'eau épurée froide de Naphtachimie vers Lavéra Energie (LVE). Un secours LVE → NC est également possible

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
31/01/95	4	Mise à jour
28/05/99	5	Changement section
29/07/04	6	Mise à jour + 5 ans
02/09/10	7	Mise à jour
07/04/22	8	Mise à jour

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
Sebastien GENOVESE Charge Exploitation Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
Virginie RIVIERE Responsable Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-002 Révision n° 8	Page 2/6 Date : 07/04/2022
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITES.....	3
4. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION.....	3
4.1. COLLECTEUR.....	3
4.2. DEPART/ARRIVEE NC.....	3
4.3. DEPART/ARRIVEE LVE	3
4.4. COMPTAGE.....	4
5. PROCEDURE ET MISE EN OEUVRE	4
6. ANNEXE 1.....	5
7. ANNEXE 2.....	6

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Utilités	CdP Thermique	CdP Electrique	Op. Extérieur
X	X			

4. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

4.1. COLLECTEUR

Un collecteur de 6" de 1 100 mètres environ relie l'Epuration Sud de Naphtachimie à la Centrale de LVE.

- Côté Naphtachimie, le collecteur a 5 purges point bas et 2 purges points hauts (voir croquis ci-joint en annexe).
- Côté LVE, le collecteur a 1 purge point bas au départ.

4.2. DEPART/ARRIVEE NC

a) Eau épurée froide de LVE vers NC

Par le collecteur de 6", possibilité de recevoir de l'eau épurée froide de LVE.

Position des vannes : vanne (1) ouverte
 vanne (2) fermée
 vanne (3) fermée

b) Eau épurée froide de NC vers LVE

Avec le même collecteur 6", possibilité d'envoyer de l'eau épurée froide de NC à LVE.

Position des vannes : vanne (1) fermée
 vanne (2) ouverte
 vanne (3) ouverte

4.3. DEPART/ARRIVEE LVE

Le collecteur 6" muni d'un clapet de non-retour est piqué en dérivation sur le refoulement des 3 pompes qui alimentent la Centrale LVE.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-002 Révision n° 8	Page 4/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------

4.4. COMPTAGE

- a) à LVE : Après le clapet de non-retour, est installé le poste de comptage, constitué d'une plaque à orifice et par un indicateur local (c'est cependant le comptage NC qui fait foi)
- b) à NC : Après la vanne à chaîne, un compteur volumétrique nommé KC281 (Q max 75 m3/h) n'est plus utilisé

Un nouveau comptage à double sens (6Q0010 et 6Q0011) sur le synoptique EE pompes de reprises est disponible (110T/h maxi) ; le 6Q0010 affiche le débit d'eau de la LPU vers LVE, le 6Q0011 le débit depuis LVE vers LPU.

5. PROCEDURE ET MISE EN OEUVRE

Ce collecteur 6" est non calorifugé. Pour prévenir les risques de gel en période de non-utilisation, les diverses purges, toutes situées en terrain NC, sont ouvertes. Le chef de quart de la Centrale demande au chef de poste Utilités d'exécuter cette manœuvre.

En cas de manque d'eau épurée en Centrale NC, le chef de quart de NC demande le secours de LVE (☎ 6399). Il demande au chef de Poste Utilités d'assurer la fermeture des purges de la ligne et lui fait disposer les vannes 1-2-3.

En cas de manque d'eau épurée en Centrale LVE, le chef de quart de la Centrale LVE demande le secours de NC (☎ 7240 ou 9005). Le chef de quart NC demande au chef de poste Utilités d'assurer la fermeture des purges de la ligne, de disposer les vannes 1-2-3.


Le débit d'eau épurée envoyée de NC vers LVE est fixé par le chef de quart de la Centrale NC en fonction de nos stockages d'eaux et de la marche de nos chaînes de déminéralisation.

* Remarques :

L'eau déminéralisée de LVE n'est pas traitée (phosphates, amines) et a un PH de l'ordre de 7 à 8, un TA de 0, un TAC de 0,2 à 0,4.

En cas d'appoint d'eau LVE vers NC, il faudra veiller à réajuster la quantité d'amines injectées à la sortie des chaînes de déminéralisation vers F225, pour maintenir un PH de ~ 8 dans la bache.

6. ANNEXE 1

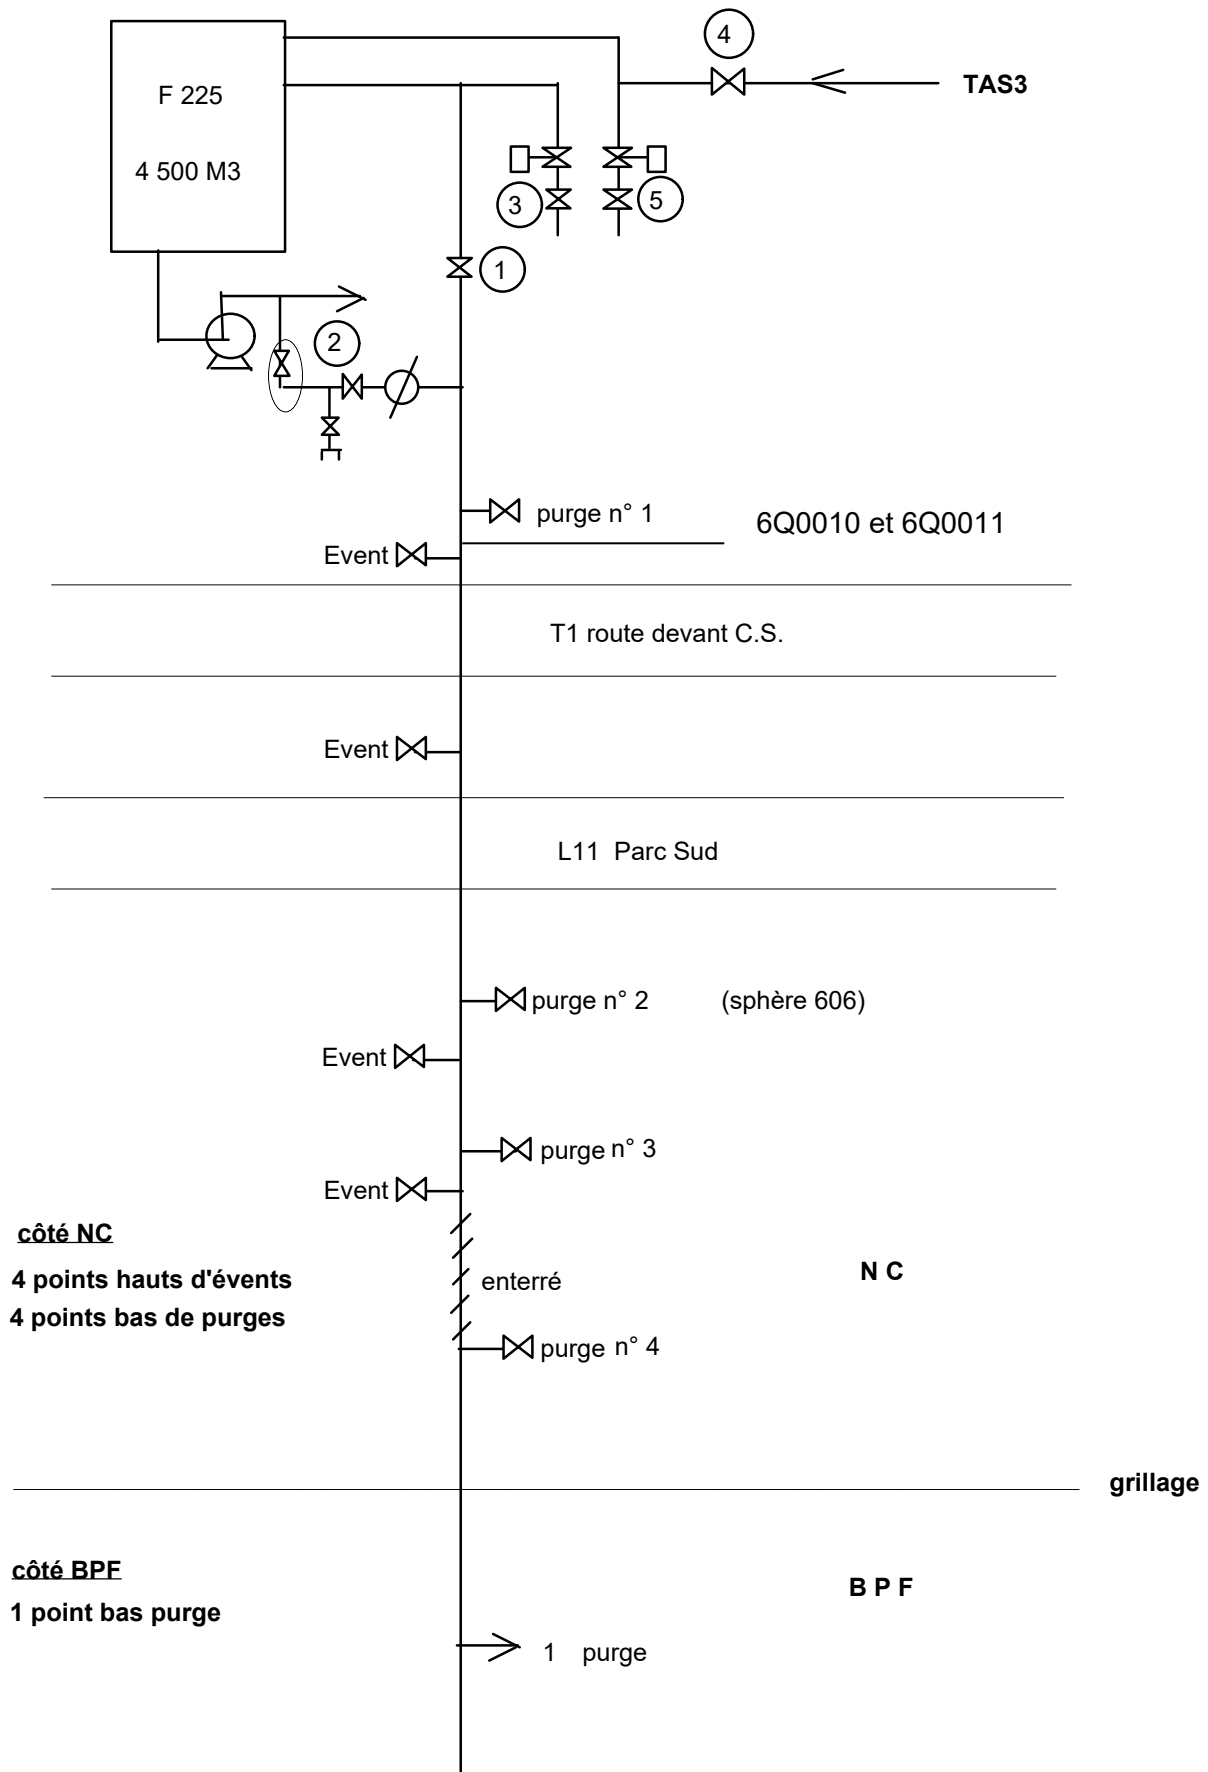

> 7. ANNEXE 2

