

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-15-002 Date de Création : 02/12/1996 Date : 20/03/2020 Révision n°8	Page 1/8 Annexe (2)
<u>Destinataires communs gérés :</u> Centrale CK4 Programme <u>Version informatique:</u> Diffusion sur Intranet Naphtachimie <u>Version papier (à préciser) :</u> Valise PAD	Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
	<u>TITRE :</u> SURVEILLANCE DE LA CONSOMMATION DE G.N (GAZ NATUREL)		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit la surveillance de la consommation du G.N Naphtachimie (CK4 + Centrale).

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
12/04/05	4	Mise à jour
02/02/06	5	Mise à jour, suite évolution contrat GDF
22/09/09	6	Mise à jour
29/01/20	7	Mise à jour
20/03/20	8	Mise à jour, suite évolution contrat G.N

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE D'EXPLOITATION CENTRALE SUD Olivier FIGIERE	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE CENTRALE SUD Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-15-002 Révision n° 8	Page 2/8
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITES.....	3
4. ACTIONS.....	3
5. ANNEXE 1.....	4
6. ANNEXE 2 : CONTRAT GAZ NATUREL & DEPASSEMENTS.....	5

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

> 1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

Le contrat G.N est établi au nom de Naphtachimie et couvre les consommations du Cracking et de la Centrale Sud.

Le contrat est constitué d'une tranche garantie (ou Ferme) de 504 T/J soit 21 T/H en moyenne sur une journée avec un débit maxi sur 4H de 32 T/H (Tolérance temporaire TOL-TE).

Au-delà de 504 T/J, la consommation est hors contrat, le prix est plus élevé et la disponibilité non « garantie ». Une sur consommation peut cependant être planifiée un jour à l'avance par le S/Programme.

NB : 7600 MWH/J = 504T/J (21T/H).
1T G.N = 15,079 MWH.

Le Chef de Poste Thermique dispose sur HW de plusieurs indications du débit de gaz GDF consommé sur le site (voir annexe 1) :

- La consommation instantanée de GDF par NC (TAG 6QE440B sur P.I) alarmée au contrat (EX : 21T/H).
6QE440B = 6Q440 + 6Q635.
- La quantité moyenne en T/H de G.N consommée par NC depuis 6H00 du matin, se trouve sous le libellé "CUMULÉ" alarmé à 21T/H.
- La quantité de G.N qui sera consommée en 24 h en tenant compte des débits cumulés et instantanés, se trouve sous le libellé "ESTIMÉ" alarmé à 504 T/J.

La moyenne de la consommation depuis les 3 dernières heures, se trouve sous le libellé "TOL-TE" et alarmée à 32 T/H (afin de laisser 1h pour réagir) pour respecter le contrat du jour.

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. RESPONSABILITES


CdQ	CdP Electrique	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur
X		X		

4. ACTIONS

En cas de dépassement du contrat G.N ou de tangenter ce dernier, le Chef de Poste Thermique doit pour éviter les pénalités financières liées à un éventuel dépassement du contrat gaz, exploiter Lavera Mer en fixe au mini et avoir Lavera Sud en régulation.

L'idéal est d'avoir « le gros » de la consommation sur Lavera Sud.

> 5. ANNEXE 1

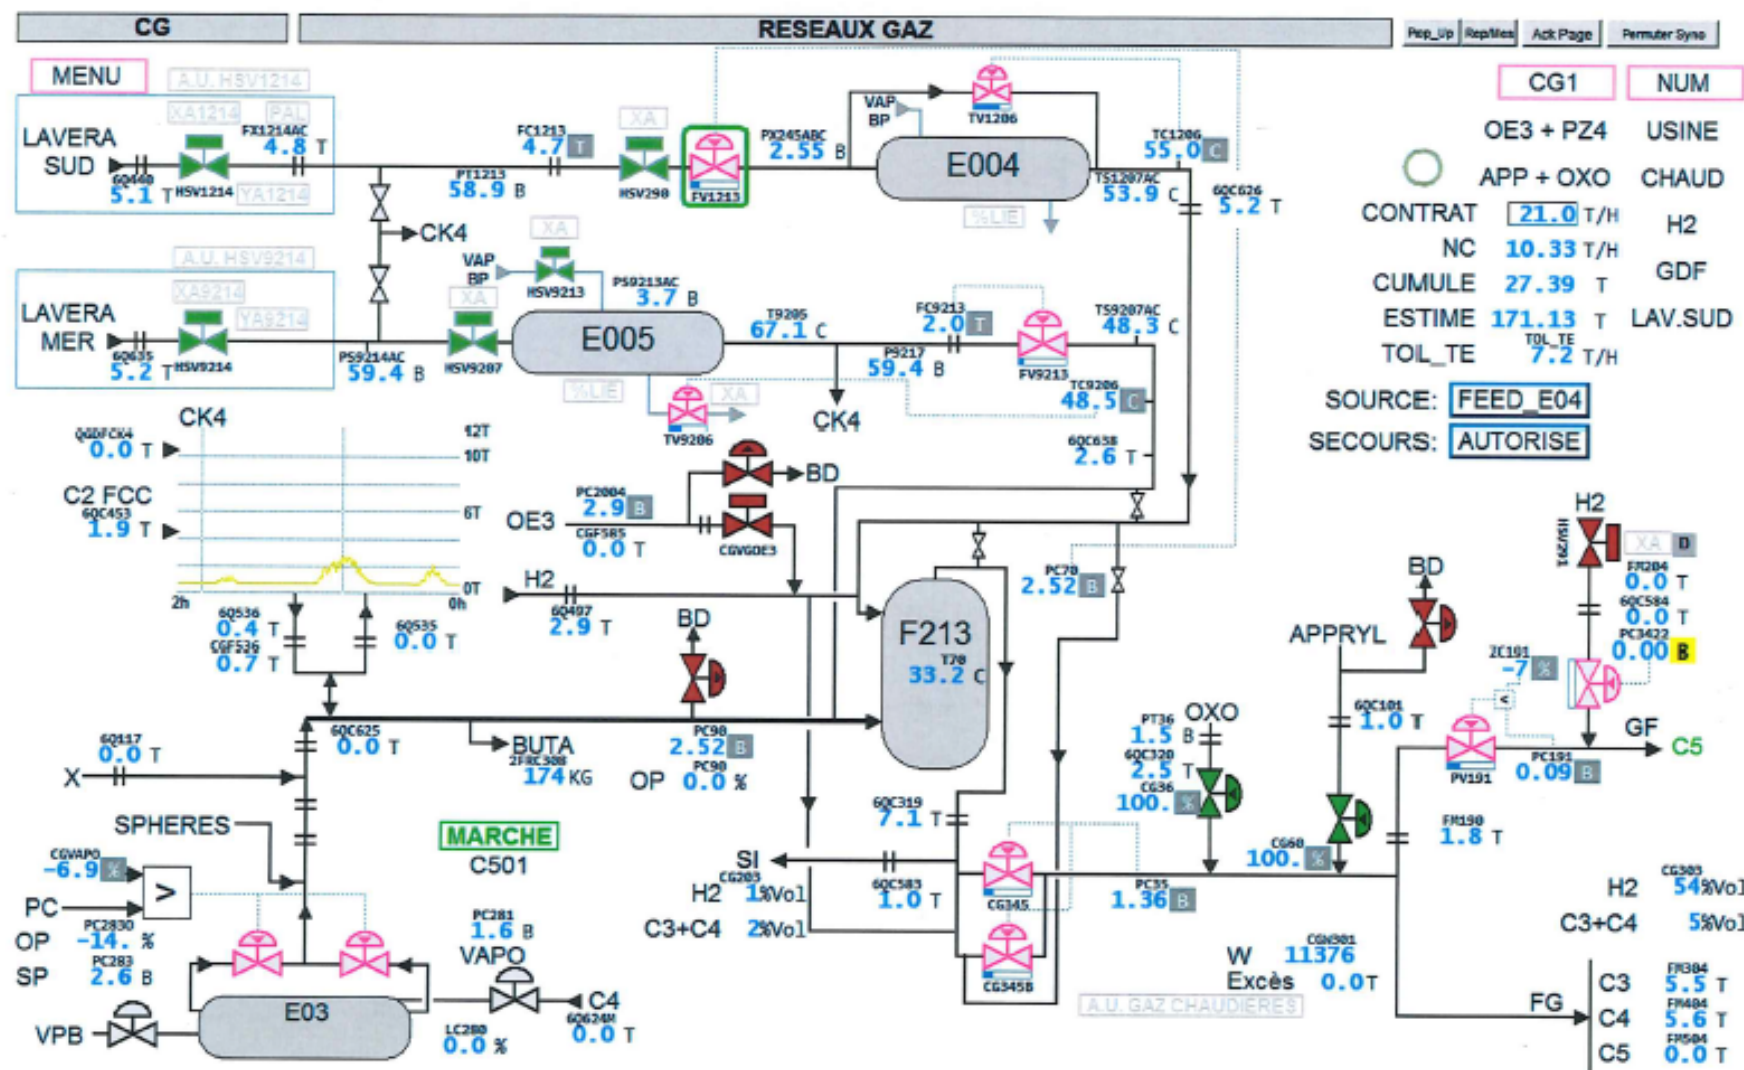

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-15-002 Révision n° 8	Date : 20/03/2020	Page 5/8
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

> 6. ANNEXE 2 : CONTRAT GAZ NATUREL & DEPASSEMENTS

Contrat gaz : du 01/01/2020 au 31/12/2020

Fournisseur : NATURGY (GAS NATURAL EUROPE)

Capacités contractuelles (depuis le 1^{er} mars 2020) :

- ▶ 7 600 MWh/j 504T/j soit 21T/h en moyenne sur 24h
- ▶ 480 MWh/h ≠ 32 T/h sur 4h consécutives ; après 4h → Pénalités de

dépassement

Contrat à préavis court qui permet de demander des augmentations de capacités :

- ▶ 15 200 MWh/j (≠ 42 T/h)
- ▶ 00 760 MWh/h (≠ 50 T/h)

Les demandes d'augmentation doivent avoir lieu à minima à J-1 avant 15h pour le jour J.


NB : Pour info 1T de gaz naturel ⇔ 15,079MWh

Naphtachimie possède 2 postes de livraison de gaz naturel :


- 1/ LAVERA MER : Déclaré « Poste principal » auprès de GRTGaz (transporteur) Tag PI : 6Q440
- 2/ LAVERA SUD : Déclaré « Poste secondaire » auprès de GRTGaz (transporteur) Tag PI : 6Q0635

Le tag PI « QE440B » permet d'avoir la consommation totale Naphtachimie (= 6Q440 + 6Q0635)

Les 2 postes de livraison sont dits « foisonnés ».

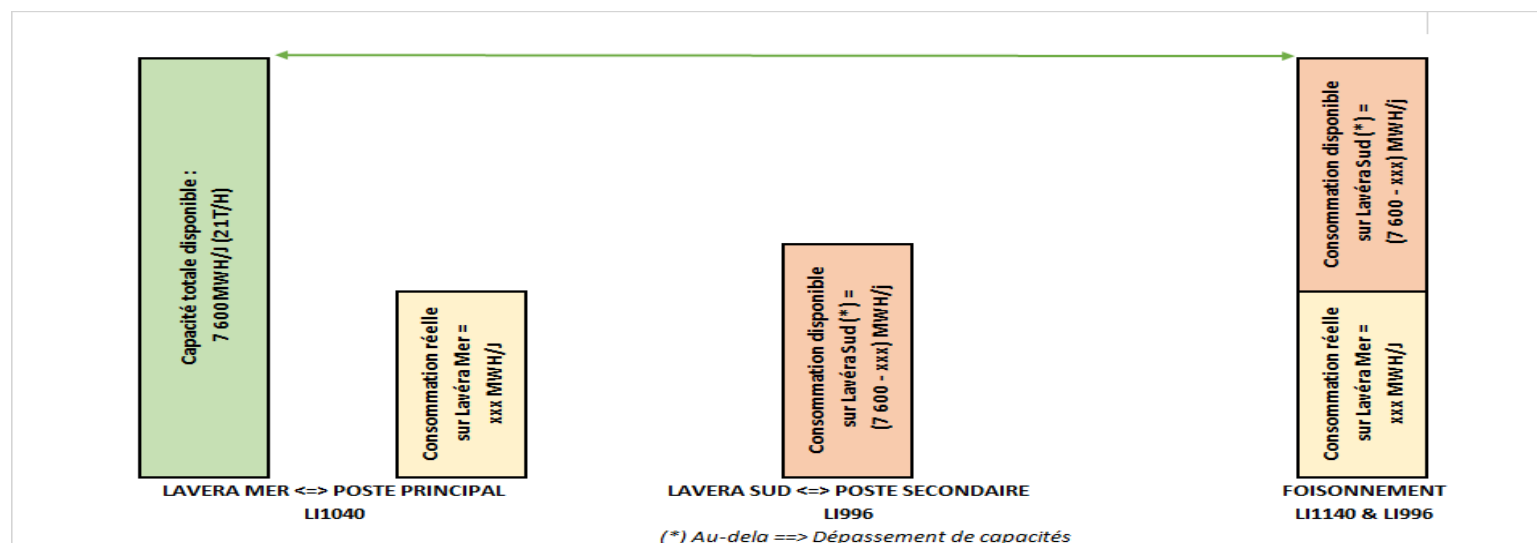


Cas d'un dépassement du contrat ⇔ Pénalités financières (Cf. p.8)

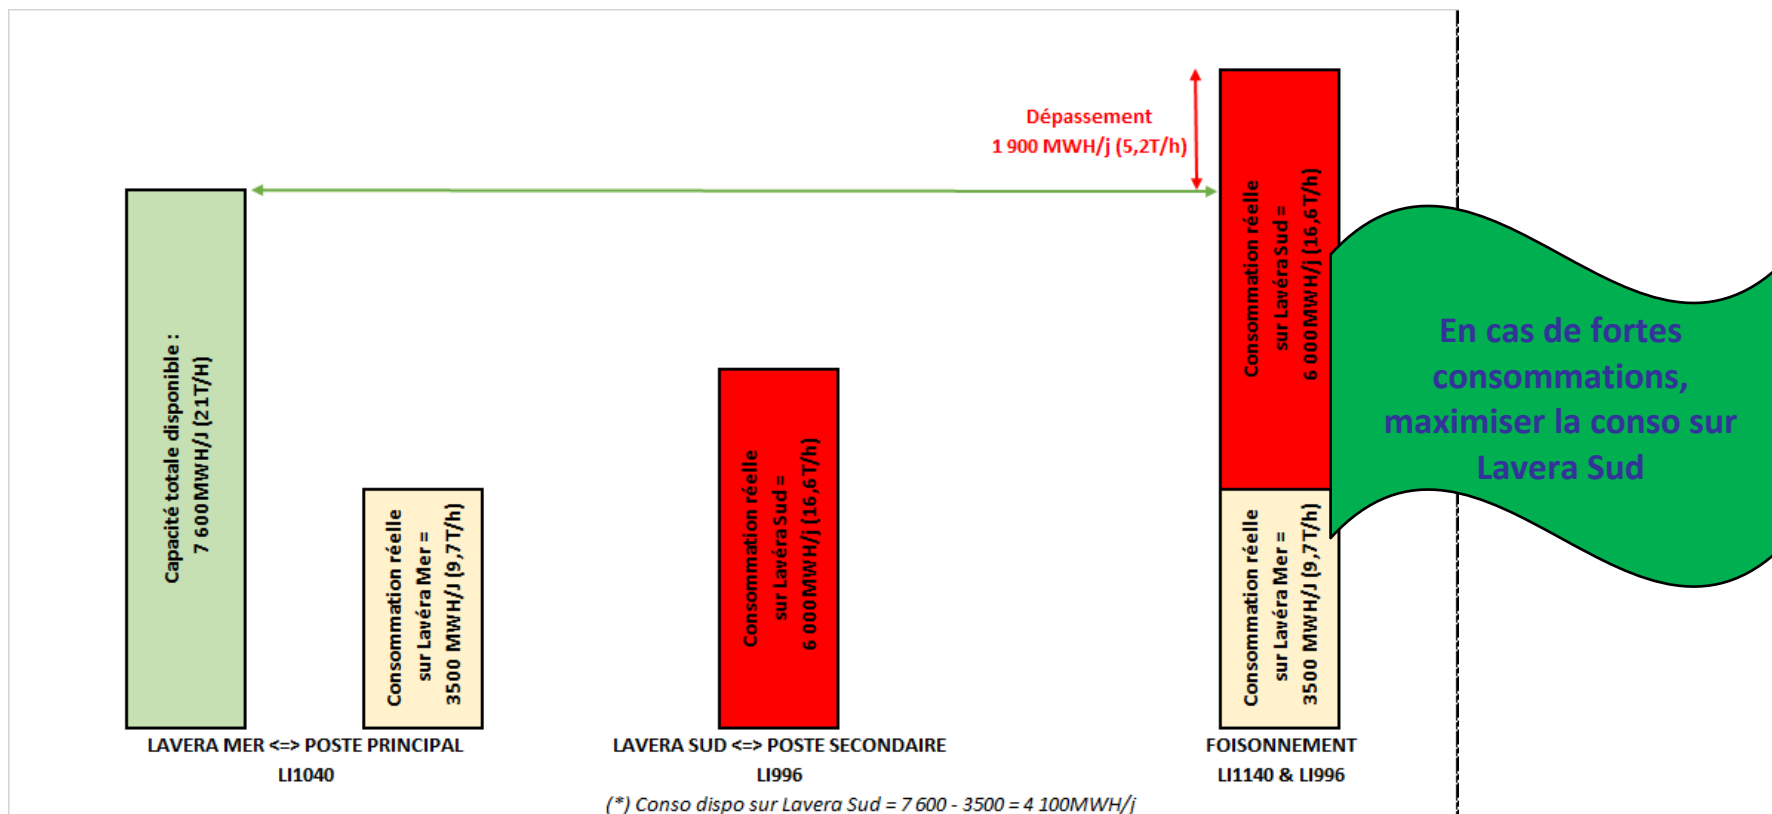

Le montant de la pénalité est fonction du mois pendant lequel survient le dépassement (hiver >>>> été) → Voir p.8

Demande de capacités supplémentaires (à faire à J-1 avant 15h pour le jour J) :

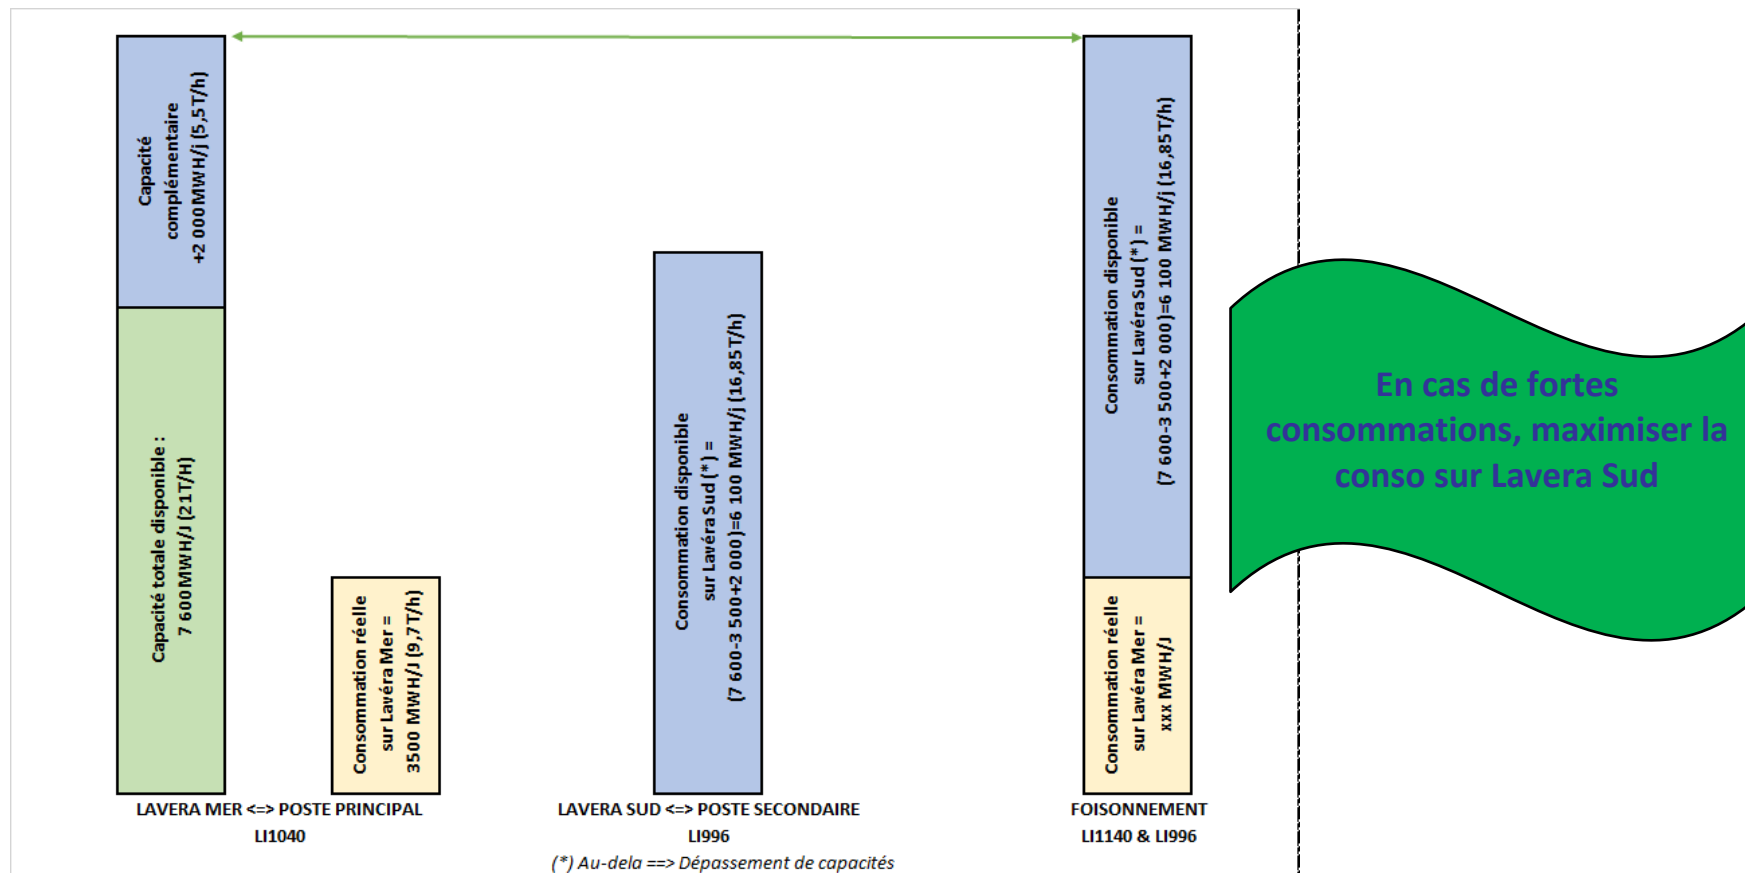

La demande de capacités suppl. est réalisée pour le poste Lavera Sud (6Q440).

Le fait de maximiser la conso sur Lavera Sud, permet de limiter l'impact financier en cas de dépassement → Voir p.8.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-15-002 Révision n° 8	Date : 20/03/2020	Page 8/8
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

Cas de consommation gaz au-delà du contrat (> 7 600 MWh/j = 21T/h) ➔ Pénalités liées au transport (en plus du prix des molécules)

MOIS	CONTRAT (T/H)	CONSO RELLE (T/H)	LAVERA MER (T/H)	LAVERA SUD (T/H)	DEPASSEMENT (€/jour)
Déc / Janv / Fev	21	28	20	8	58 500
			14	14	57 000
			8	20	55 000
Mars / Nov	21	28	20	8	14 500
			14	14	14 200
			8	20	13 800
Avril / Mai / Juin / Sept / Oct	21	28	20	8	3 650
			14	14	3 600
			8	20	3 500
Juil / Août	21	28	20	8	910
			14	14	900
			8	20	870