

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-012 <i>Date de Création : 06/05/98</i> Date : 12/09/22 Révision n°4	Page 1/7 Annexe (3)
<u>Destinataires communs gérés</u> : Centrale - RDE	<u>Type de document</u> : CONSIGNE EXPLOITATION		
<u>Version informatique</u> : Diffusion sur Intranet Naphtachimie <u>Version papier</u> : INEOS OXYDE LAVERA (IOL)	<u>TITRE</u> : ALIMENTATION – IOL (EX. WILMAR)		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne définit le mode d'exploitation de l'alimentation électrique de l'unité INEOS OXYDE LAVERA (IOL) (Ex. WILMAR)

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
06/05/98	0	Annule et remplace la consigne EXP-R-n°150
09/08/01	1	Annule et remplace la consigne EXP-ELE-03-02
05/09/05	2	Mise à jour
23/11/11	3	Mise à jour
12/09/22	4	Mise à jour suite création IOL et Service Electrique NC

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :	Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Resp. Entité Expl./Maint	<i>Visa Informatique</i>	Resp. Service Elec.	<i>Visa Informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-012 Révision n° 4	Date : 12/09/2022	Page 2/7
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

Sommaire

1. DESCRIPTION SUCCINCTE DE L'INSTALLATION.....	3
2. EXPLOITATION	3
2.1. MISE SOUS TENSION	3
2.2. MISE HORS TENSION POUR TRAVAUX	3
2.3. DÉCLENCHEMENT SUR DÉFAUT	3
2.4. CAS DE MANQUE GÉNÉRAL DE TENSION.....	4
ANNEXE 1 : ALIMENTATION UNITE IOL (EX. WILMAR) - UNIFILAIRE	5
ANNEXE 2 : INTERFACES NC – IOL (EX. WILMAR)	5
ANNEXE 3 : CONTACTS TELEPHONIQUES.....	7

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-012 Révision n° 4	Date : 12/09/2022	Page 3/7
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

> **1. DESCRIPTION SUCCINCTE DE L'INSTALLATION**

(voir unifilaire en annexe)

L'installation électrique de l'unité IOL (Ex. WILMAR) est alimentée par un transformateur 15 kV/400 V de 1250 kVA lui-même alimenté par la cellule 15 KV SCB située au Poste S de NC.

Les équipements et câbles 15 kV alimentant le poste de distribution Y4 sont exploités et entretenus par le Service Electrique de NC rattaché à la ligne de produit LPU

Les limites de propriété sont précisées sur l'annexe 2 de ce document.

L'équipe « Exploitation – Maintenance HT/BT » du Service Electrique de NC est la seule habilitée à effectuer des manœuvres et à intervenir sur les équipements en 15 kV.

> **2. EXPLOITATION**

Le Chef de Poste Electrique situé à la Centrale Sud de NC (Tel. 7176) est l'interlocuteur permanent de l'unité IOL.

L'unité IOL dispose de circuits avec la Centrale Sud lui permettant de transmettre les ordres suivants :

- "Déclenchement d'urgence", qui commande directement l'ouverture du disjoncteur de ligne SCB 15kV.

> **2.1. Mise sous tension**

IOL demande par appel téléphonique auprès du CDP Electrique la mise sous tension de son installation. Cette opération est réalisée par télécommande depuis la Salle de Contrôle de la Centrale Sud.

NB : Le renvoi n'est possible qu'en l'absence de protections côté IOL (déclenchement d'urgence demandé par IOL ou protection transfo).

> **2.2. Mise hors tension pour travaux**

A l'occasion de visites ou de travaux effectués par IOL sur le transformateur ou sur son propre réseau, s'il est nécessaire de procéder à la mise hors tension de la ligne 15 kV, le responsable électricien d'IOL se rendra à la Centrale Sud pour assister à la mise hors tension et à la "consignation de la ligne".

Un Permis de Travail Electrique (PTE), selon la procédure NC (SYS-S-03-009) sera rempli à cette occasion par l'exploitant du Réseau de Distribution Electrique NC, et sera remis à IOL.

En fin de visite ou de travaux, le responsable électricien IOL ira à la Centrale Sud pour rendre son exemplaire signé du Permis de Travail Electrique.

L'exploitant du Réseau de Distribution Electrique déconsignera alors le départ SCB alimentant IOL

La restitution préalable du Permis de Travail Electrique est impérative.

> **2.3. Déclenchement sur défaut**

En cas de défaut du transformateur d'IOL (ou d'action sur l'arrêt d'urgence) la commande "déclenchement d'urgence" provoque le déclenchement de la ligne (ouverture du disjoncteur de ligne SCB 15kV).

Il en est de même en cas de court-circuit sur le câble détecté par les protections ampèremétriques de la cellule de départ 15 kV.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-012 Révision n° 4	Date : 12/09/2022 Page 4/7
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---

Pour pouvoir intervenir sur l'installation, il faut procéder à la consignation (voir chapitre mise hors tension pour travaux).

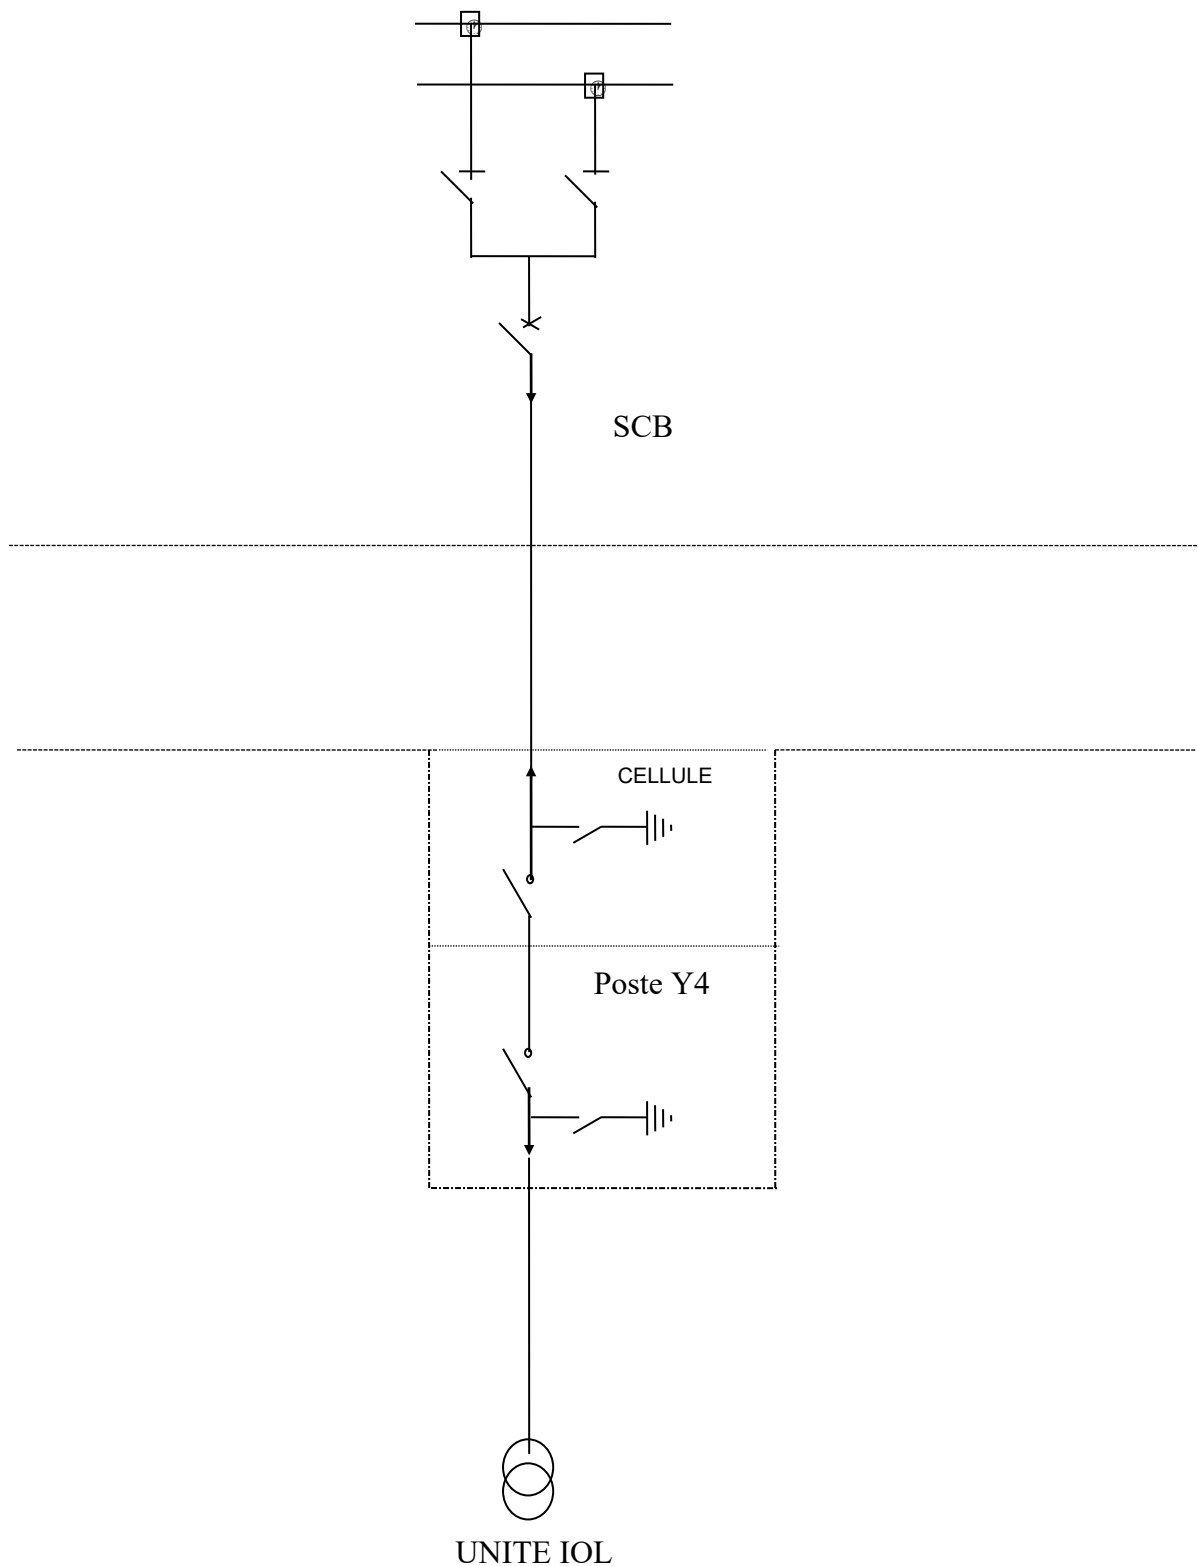
La remise sous tension ne pourra être effectuée qu'après élimination du défaut, déconsignation et demande de renvoi.

> **2.4. Cas de manque général de tension**

Le disjoncteur de ligne est conservé dans la position où il se trouve.

Le Chef de Quart d'IOL appelle le Chef de Poste Electrique de NC (poste 7176) qui l'informe de la situation et éventuellement sur la durée à prévoir du manque de tension.

ANNEXE 1 : ALIMENTATION UNITE IOL (EX. WILMAR) - UNIFILAIRE









ANNEXE 2 : INTERFACES NC – IOL (EX. WILMAR)

FOURNITURE IOL



FOURNITURE NC

FONCTION	NATURE
Raccordement Puissance	 Câble de
Liaison de terre	 Conducteur de 95° cuivre
Alimentation secours des auxiliaires	 Source 380 V 10 kVA
Arrêt client	 1 contact Sec
Position du DJ de Ligne	Contact Ouvert si DJ Ferme 
Impulsions de Comptage	1 Pulse/Kwh  Compteur d'énergie active à sortie impulsionnelle

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-012 Révision n° 4	Date : 12/09/2022	Page 7/7
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

ANNEXE 3 : CONTACTS TELEPHONIQUES

NAPHTACHIMIE

- Tableau électrique 7176
- Responsable Exploitation-Maintenance HT/BT 7665
- Responsable Service Electrique NC 7641