


		1		2		3		4		5		6		7		8							
A	8 备注 指导ABB 内部生产特殊说明 1.保护标签请打印替换																						
B																							
C																							
D																							
E																							
F																							
						DRAWN		Yufeng Liang		TITLE				FUNCTION		=		SHEET NO		0			
						CHECKED		Cherry Chen		技术参数表（内部使用）		ABB				SCALE		1:1		TOTAL PAGES		1	
						APPROVED		Joe Zheng		CONTRACT NO.:				PROJECT				DRAWING NO					
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE		3/13/2025		504441794				宁波杭州湾新区通用机场建设项目				XZS1-47632-					
1				2				3		4		5		6		7		8					



合同号: 504441794

项目版本	项目序列号	47632
☐ 参考 ☐ 批准 ☐ 生产 ☐ 竣工	绘制	Yufeng Liang
	审核	Cherry Chen
	批准	Joe Zheng

			DRAWN	Yufeng Liang	TITLE	ABB	FUNCTION	=	SHEET NO	1
			CHECKED	Cherry Chen	封面		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	7
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe Zheng	CONTRACT NO.:		PROJECT	DRAWING NO		
			FIRST DATE	3/13/2025	504441794		宁波杭州湾新区通用机场建设项目	XZS1-47632-A00		

		1	2	3	4	5	6	7	8
A	图例符号					图例符号			
	符号	描述	符号	描述	ANSI 代码	描述	ANSI 代码	描述	
		断路器		微型空气开关	21	距离保护继电器	74	报警继电器	
		接触器		常闭触点	25	同期检测装置	78	失步保护继电器	
		隔离手车		常开触点	27	低电压继电器	79	自动重合闸继电器	
		负荷开关		选择开关	30	信号继电器	81	频率继电器	
		隔离开关		按钮	32	功率方向继电器	86	自保持继电器	
		接地开关		位置指示器	37	低电流或低功率继电器	87	差动保护继电器	
		避雷器		柜间小母线	46	相不平衡电流继电器			
		熔断器		柜间控制导线	47	相不平衡电压继电器			
B		电容分压装置		中间继电器	49	热继电器			
		电流互感器		闭锁电磁铁	50	电流速断继电器			
		电压互感器		带电显示器	51	过电流继电器			
		电流传感器		未上锁	51N	接地过电流继电器			
		电压传感器		已上锁	55	功率因数继电器			
		三工位开关		加热器	59	过电压继电器			
		2#电缆头		灯	64	接地检测继电器			
		3#电缆头			67	方向过电流继电器			
		电缆堵头							
C									
D									
E									
F									


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

			DRAWN	Yufeng Liang	读图说明	ABB	FUNCTION		=	SHEET NO	4
			CHECKED	Cherry Chen				SCALE	1:1	TOTAL PAGES	7
			APPROVED	Joe Zheng			CONTRACT NO.:	PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目	DRAWING NO	XZS1-47632-A00
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	3/13/2025	504441794						

		1		2		3		4		5		6		7		8	
		图例符号															
		图标		描述													
				表示元器件之间的连接线及元器件的内部接线													
				表示同一元器件内													
				表示柜外设备连线													
				表示柜间设备连线													
				图纸上方标注栏的文字说明其垂直区域内回路的功能													
				图纸中不同页间的连接线以符号表示, 横线下方的字符表示连接的页数和 区域, 横线上方的表示回路号													
		TNNXX		例		回路代号		页号		区域							
				FCM10+ 2.2E		FCM10+		2		2E							
				线号		T 页号		NN 区域		XX系列号							
				34A11		3		4A		11							

REV.	DESCRIPTION	REV DATE

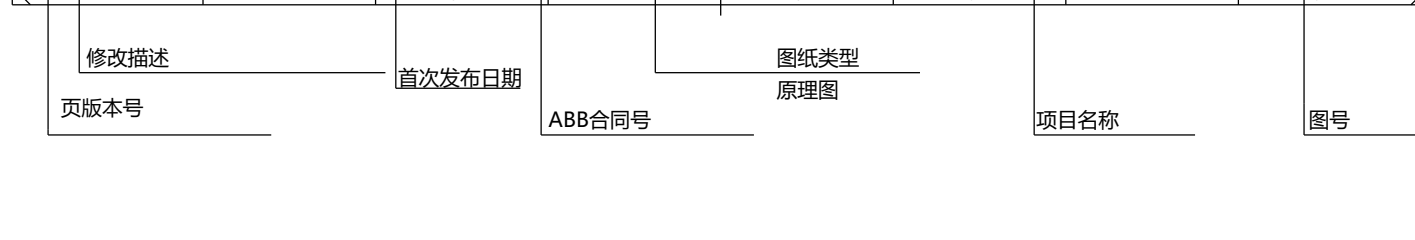

			DRAWN	Yufeng Liang	ABB	FUNCTION		=	SHEET NO	7	
			CHECKED	Cherry Chen		读图说明		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	7
			APPROVED	Joe Zheng			PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目			
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	3/13/2025	CONTRACT NO.:	504441794				DRAWING NO XZS1-47632-A00	

出厂资料内容:

1. 出厂图纸

序号	文件名称
1	图例和读图说明
2	单线图及屏面布置图
3	原理接线图及端子图
4	联系我们

2. 出厂试验报告(按项目实际配置提供)

序号	目录
1	开关柜检验与试验报告
2	主开关出厂试验报告
3	主保护继电器出厂试验报告
4	电流互感器出厂试验报告
5	电压互感器出厂试验报告
6	避雷器出厂试验报告

3. 出厂样本: UniGear ZS1 开关柜安装使用说明书

装订样式

- 1) 文件夹: 白色(尺寸见右图)

- 2) 纸张: A4

- 3) 图纸语言: 中文


- 4) 样本及报告语言: 中文

出厂图纸份数	3
出厂试验报告份数	1
样本份数	1
若有特殊要求见备注	

备注:

			DRAWN	Yufeng Liang	TITLE		FUNCTION	=	SHEET NO	1
			CHECKED	Cherry Chen	出厂资料		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	1
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe Zheng	CONTRACT NO.: 504441794		PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目		
			FIRST DATE	3/13/2025			DRAWING NO XZS1-47632-A00-GD			

[illegible]

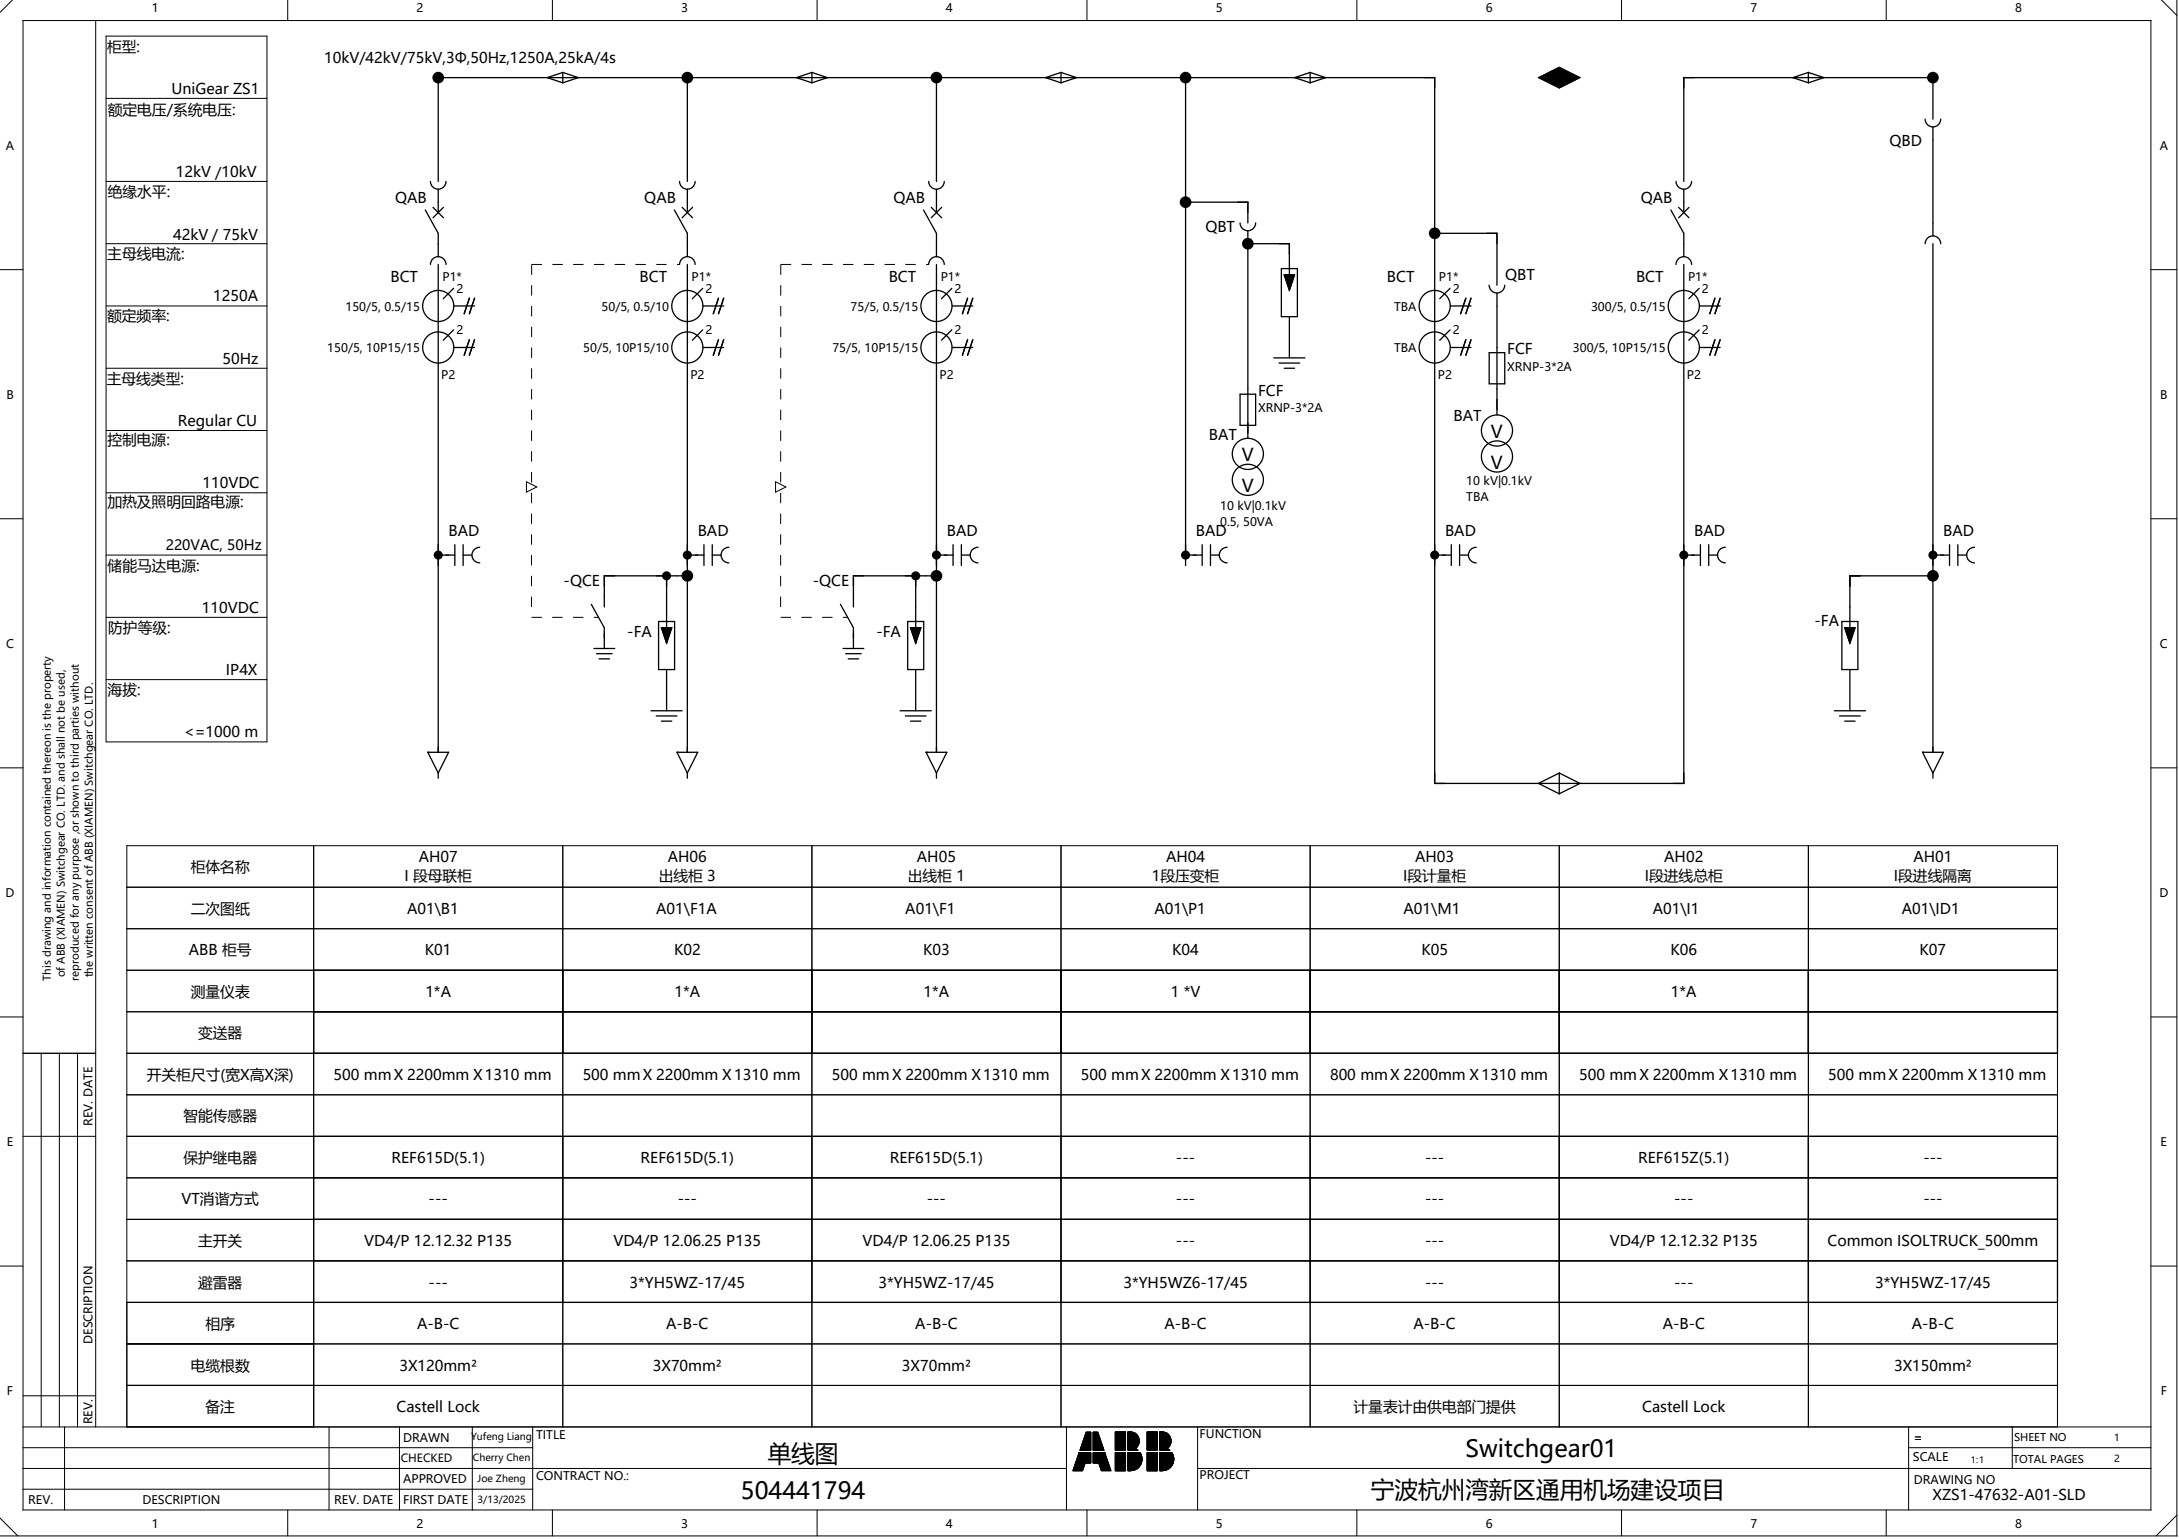

二次图纸

ABB 柜号

测量仪表

变送器

开关柜尺寸(宽X高X深)

智能传感器

保护继电器

VT消谐方式

主开关

避雷器

相序

电缆根数

备注

AH07
I 段母联柜

AH06
出线柜 3

AH05
出线柜 1

AH04
1段压变柜

AH03
I段计量柜

AH02
I段进线总柜

AH01
I段进线隔离

A01\B1

K01

1*A

500 mm X 2200mm X 1310 mm

REF615D(5.1)

VD4/P 12.12.32 P135

3X120mm²

Castell Lock

A01\F1A

K02

1*A

500 mm X 2200mm X 1310 mm

REF615D(5.1)

VD4/P 12.06.25 P135

3*YH5WZ-17/45

A-B-C

3X70mm²

A01\F1

K03

1*A

500 mm X 2200mm X 1310 mm

REF615D(5.1)

VD4/P 12.06.25 P135

3*YH5WZ-17/45

A-B-C

3X70mm²

A01\P1

K04

1 *V

500 mm X 2200mm X 1310 mm

A-B-C

A01\M1

K05

800 mm X 2200mm X 1310 mm

A-B-C

计量表计由供电部门提供

A01\I1

K06

1*A

500 mm X 2200mm X 1310 mm

REF615Z(5.1)

VD4/P 12.12.32 P135

A-B-C

Castell Lock

A01\ID1

K07

500 mm X 2200mm X 1310 mm

Common ISOLTRUCK_500mm

3*YH5WZ-17/45

A-B-C

3X150mm²

REV.

DESCRIPTION

REV. DATE

FIRST DATE

DRAWN

CHECKED

APPROVED

3/13/2025

TITLE

单线图

504441794

ABB

FUNCTION

Switchgear01

PROJECT

宁波杭州湾新区通用机场建设项目

=

SCALE

1:1

SHEET NO

1


TOTAL PAGES

2


DRAWING NO

XZS1-47632-A01-SLD

需要强调的是此处提供的尺寸和重量信息仅仅只是初步信息。基于最后开关柜的供货范围和安装方式细节，在最终设计完成后这些信息有可能会变化。因此这些初步的尺寸和重量信息不能作为最终确认信息只能作为参考。据此，您已清楚的被告知并知晓此处开关柜的尺寸和重量信息不是最终确认信息无必须履行的约束力。使用此处信息得出的结论是不精确可能存在误差不能据此实行。

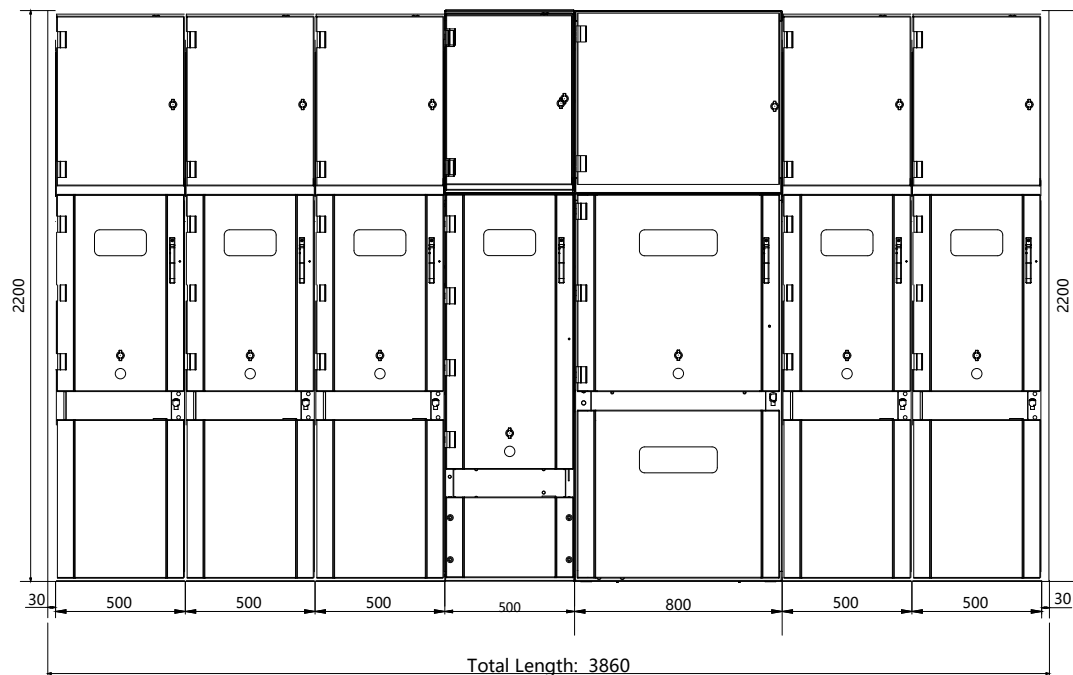


柜号	K01	K02	K03	K04	K05	K06	K07
设备编号	AH07	AH06	AH05	AH04	AH03	AH02	AH01
应用	I 段母联柜	出线柜 3	出线柜 1	1段压变柜	I段计量柜	I段进线总柜	I段进线隔离

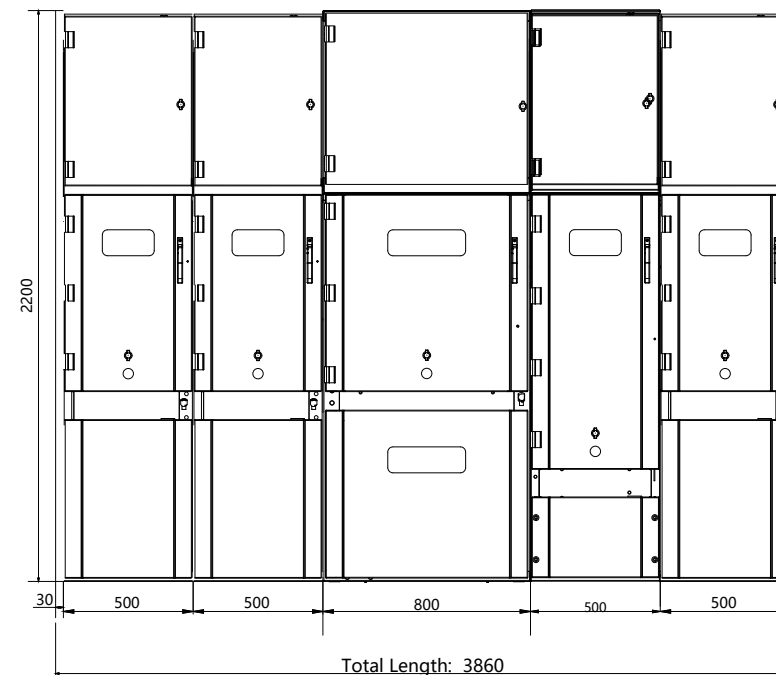

K08	K09	K10	K11	K12
BH01	BH02	BH03	BH04	BH05
II段进线隔离	I段进线总柜	II段计量柜	I段压变柜	出线柜 2

			DRAWN	Yufeng Liang	TITLE		FUNCTION	Switchgear01		=	SHEET NO	1	
			CHECKED	Cherry Chen	开关柜排列图		PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目		SCALE	1:20	TOTAL PAGES	2
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe Zheng	CONTRACT NO.:				DRAWING NO	XZS1-47632-A01-FVD			
			FIRST DATE	3/13/2025	504441794								

需要强调的是此处提供的尺寸和重量信息仅仅只是初步信息。基于最后开关柜的供货范围和安装方式细节，在最终设计完成后这些信息有可能会变化。因此这些初步的尺寸和重量信息不能作为最终确认信息只能作为参考。据此，您已清楚的被告知并知晓此处开关柜的尺寸和重量信息不是最终确认信息无必须履行的约束力。使用此处信息得出的结论是不精确可能存在误差不能据此实行。

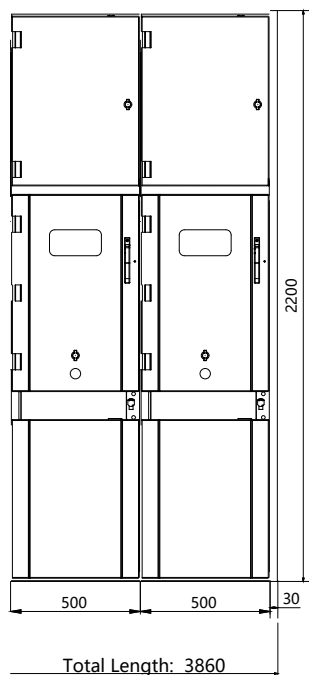


柜号	K13	K14
设备编号	BH06	BH07
应用	出线柜 4	II段母联隔离

REV	DESCRIPTION	REV	DATE

			DRAWN	Yufeng Liang	TITLE		FUNCTION	Switchgear01		=	SHEET NO	2	
			CHECKED	Cherry Chen	开关柜排列图		PROJECT			SCALE	1:20	TOTAL PAGES	2
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe Zheng	CONTRACT NO.: 504441794		宁波杭州湾新区通用机场建设项目		DRAWING NO XZS1-47632-A01-FVD				

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

1.为了开关柜能顺利安装,土地地基的平面度和直线度应遵守如下要求:平面度允许公差: $\pm 1\text{MM/M}$;直线度允许公差: $\pm 1\text{MM/M}$, 框架总长范围内不超过3MM。
2.基础框架顶面应高出最终地面5-12MM;
3.开关柜的动荷载按静荷载的1.15倍计算。

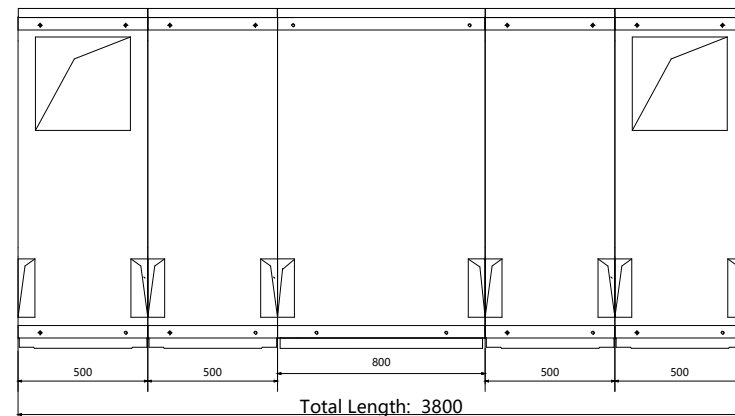


K08	K09	K10	K11	K12
BH01	BH02	BH03	BH04	BH05
II段进线隔离	I段进线总柜	II段计量柜	1I段压变柜	出线柜 2

			DRAWN	Yufeng Liang	TITLE		FUNCTION	Switchgear01		=	SHEET NO	1	
			CHECKED	Cherry Chen	地基排列图		PROJECT			SCALE	1:20	TOTAL PAGES	2
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe Zheng	CONTRACT NO.: 504441794		宁波杭州湾新区通用机场建设项目		DRAWING NO XZS1-47632-A01-FFD				
			FIRST DATE	3/13/2025									

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

备注:

- 1.为了开关柜能顺利安装,土建地基的平面度和直线度应遵守如下要求:平面度允许公差: $\pm 1\text{MM/M}$;直线度允许公差: $\pm 1\text{MM/M}$, 框架总长范围内不超过 3MM 。
- 2.基础框架顶面应高出最终地面 $5\sim 12\text{MM}$;
- 3.开关柜的动荷载按静荷载的 1.15 倍计算。

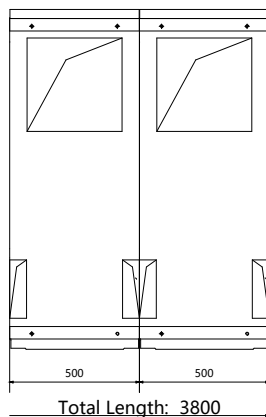


柜号	K13	K14
设备编号	BH06	BH07
应用	出线柜 4	II段母联隔离


			DRAWN	Yufeng Liang	TITLE	地基排列图	ABB	FUNCTION	Switchgear01	=	SHEET NO	2		
			CHECKED	Cherry Chen				CONTRACT NO.:	PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目	SCALE	1:20	TOTAL PAGES	2
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe Zheng				FIRST DATE	3/13/2025	DRAWING NO	XZS1-47632-A01-FFD			

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.		DESCRIPTION	REV.	DATE

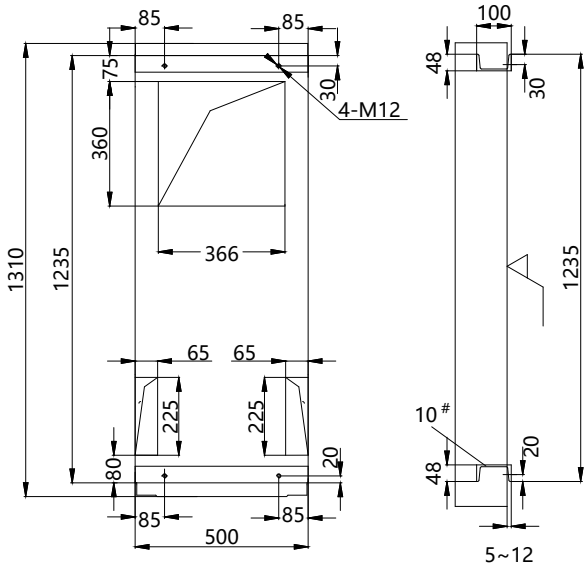


柜号： K01, K02, K03, K07, K08, K12, K13, K14

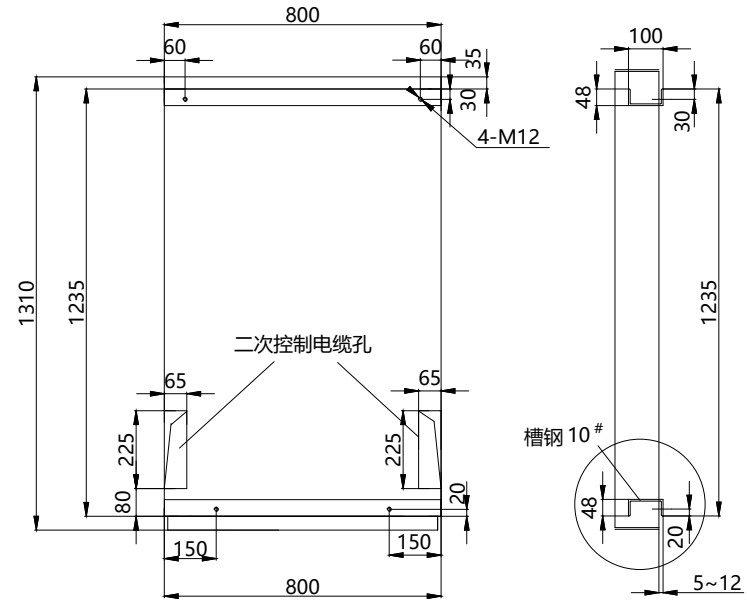

柜号： K05, K10

DRAWN		Yufeng Liang		TITLE		FUNCTION		=		SHEET NO	
CHECKED		Cherry Chen		CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE		TOTAL PAGES	
APPROVED		Joe Zheng		504441794		宁波杭州湾新区通用机场建设项目		DRAWING NO		XZS1-47632-A01-FFDD	
REV.		REV. DATE		FIRST DATE		3/13/2025		1:15		2	

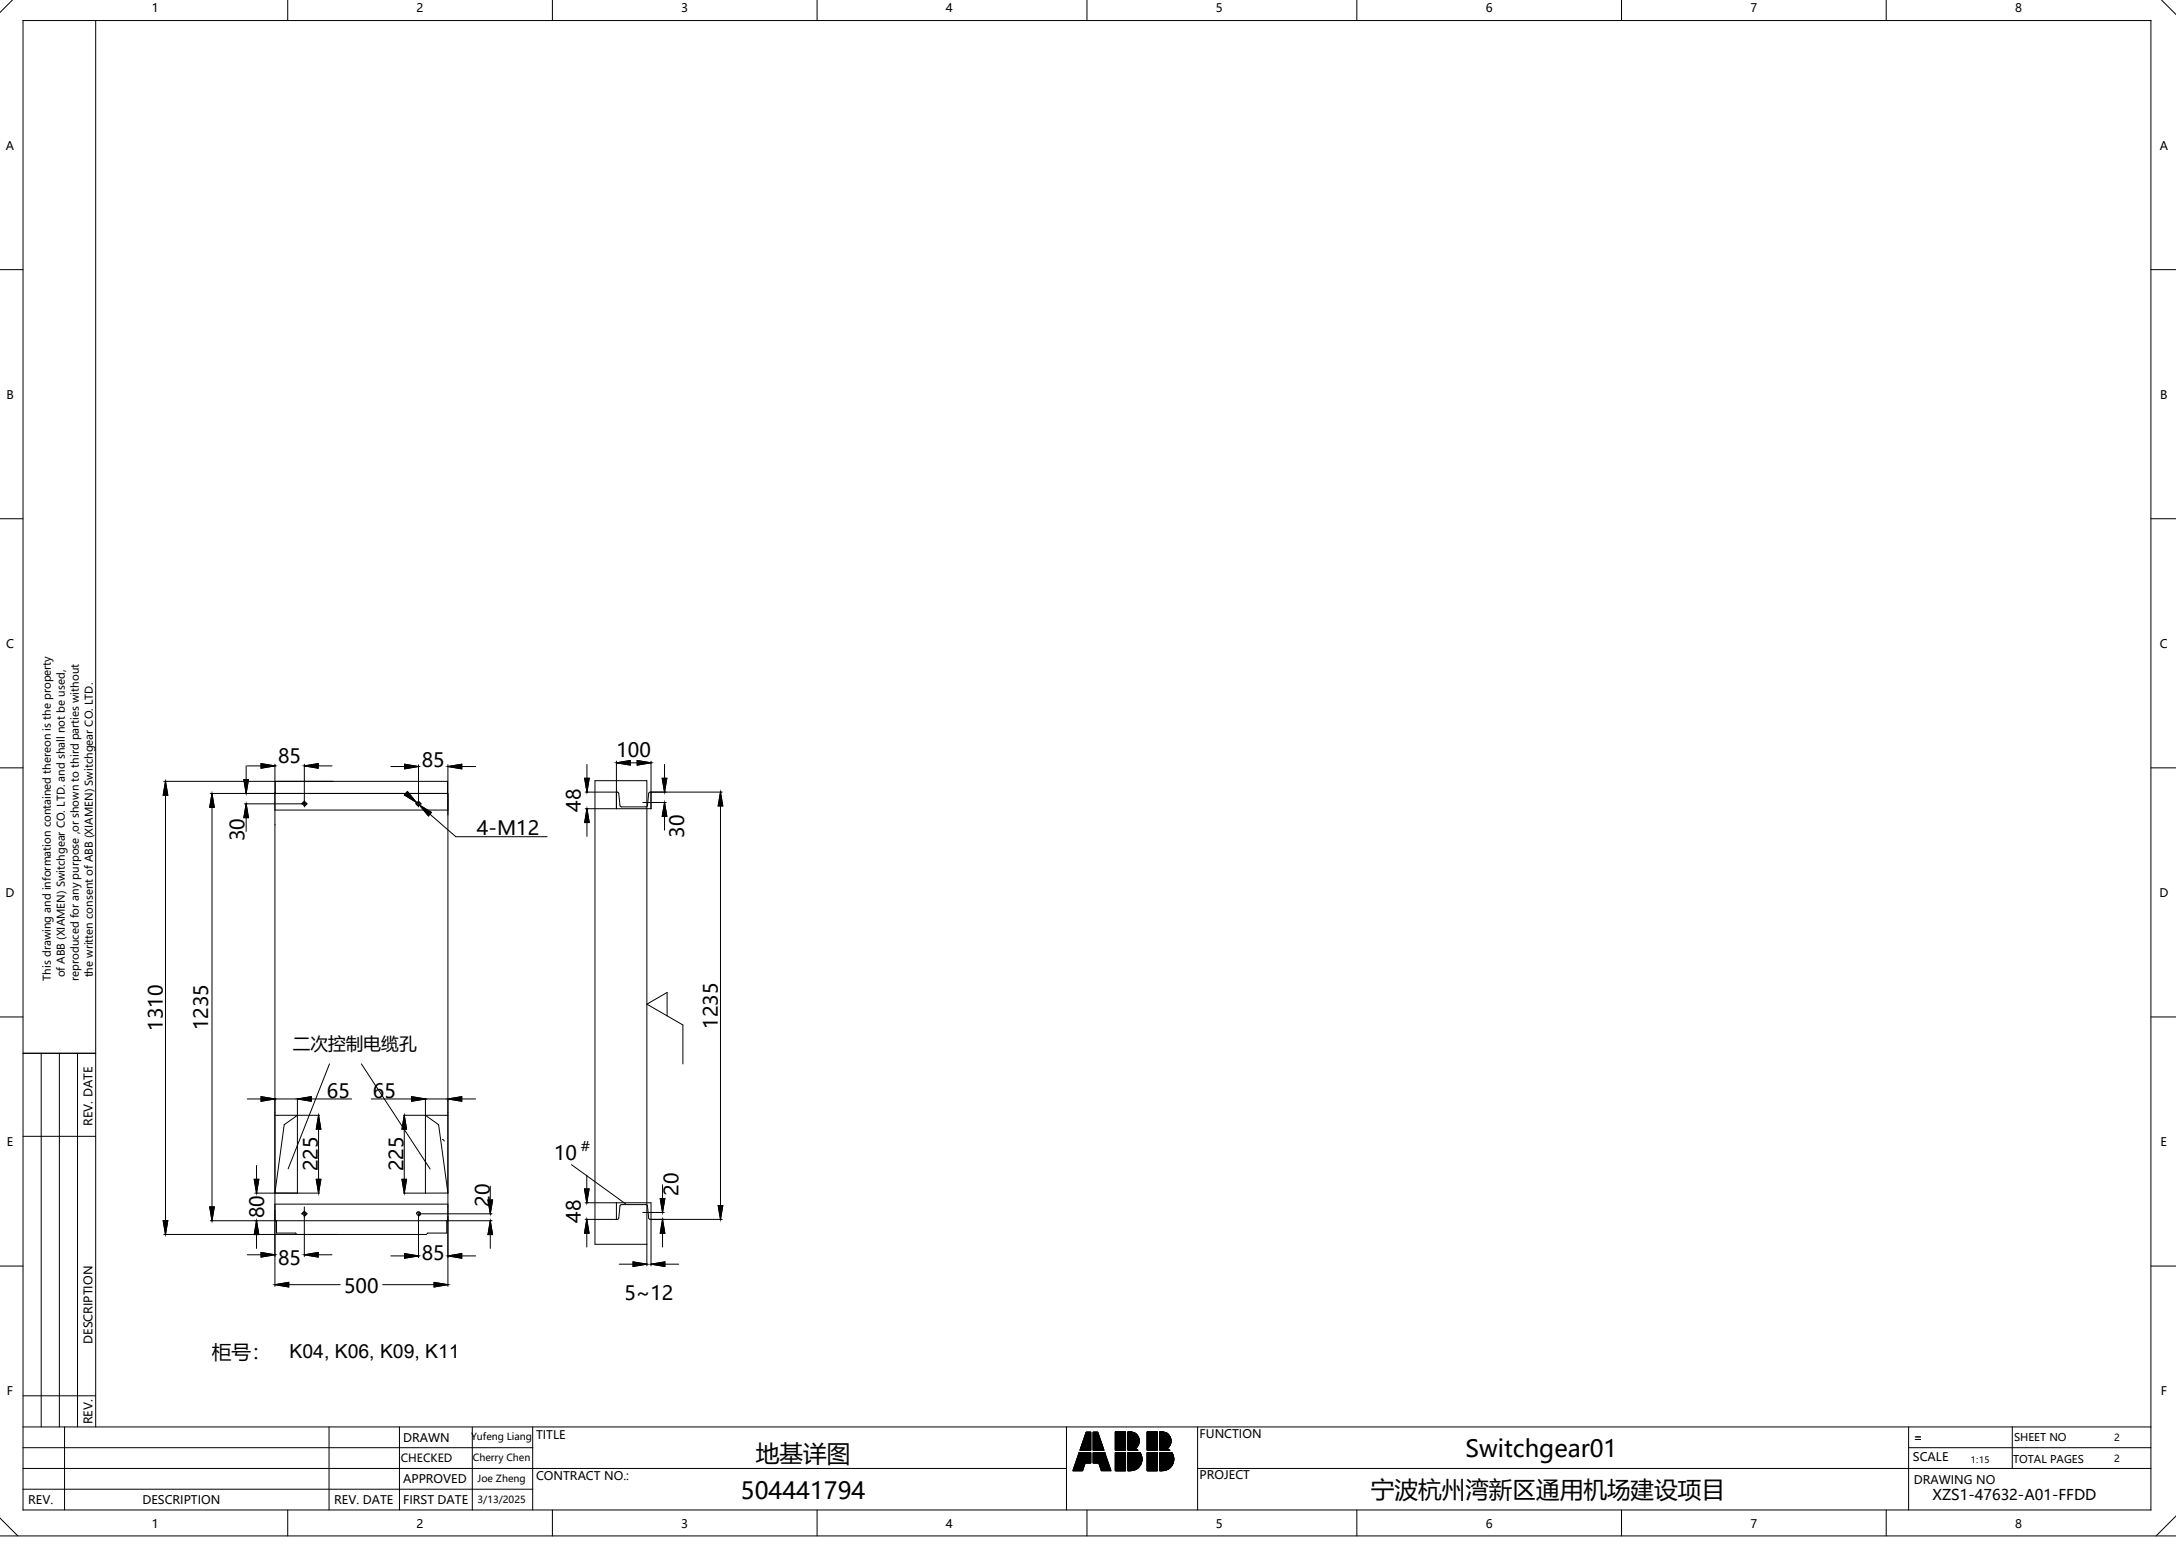

			DRAWN	Yufeng Liang	TITLE	地基建图	ABB	FUNCTION	Switchgear01	=	SHEET NO	2	
			CHECKED	Cherry Chen						SCALE	1:15	TOTAL PAGES	2
			APPROVED	Joe Zheng						DRAWING NO			
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	3/13/2025	CONTRACT NO.:	504441794		PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目	XZS1-47632-A01-FFDD			


地基详图




Switchgear01

504441794

宁波杭州湾新区通用机场建设项目

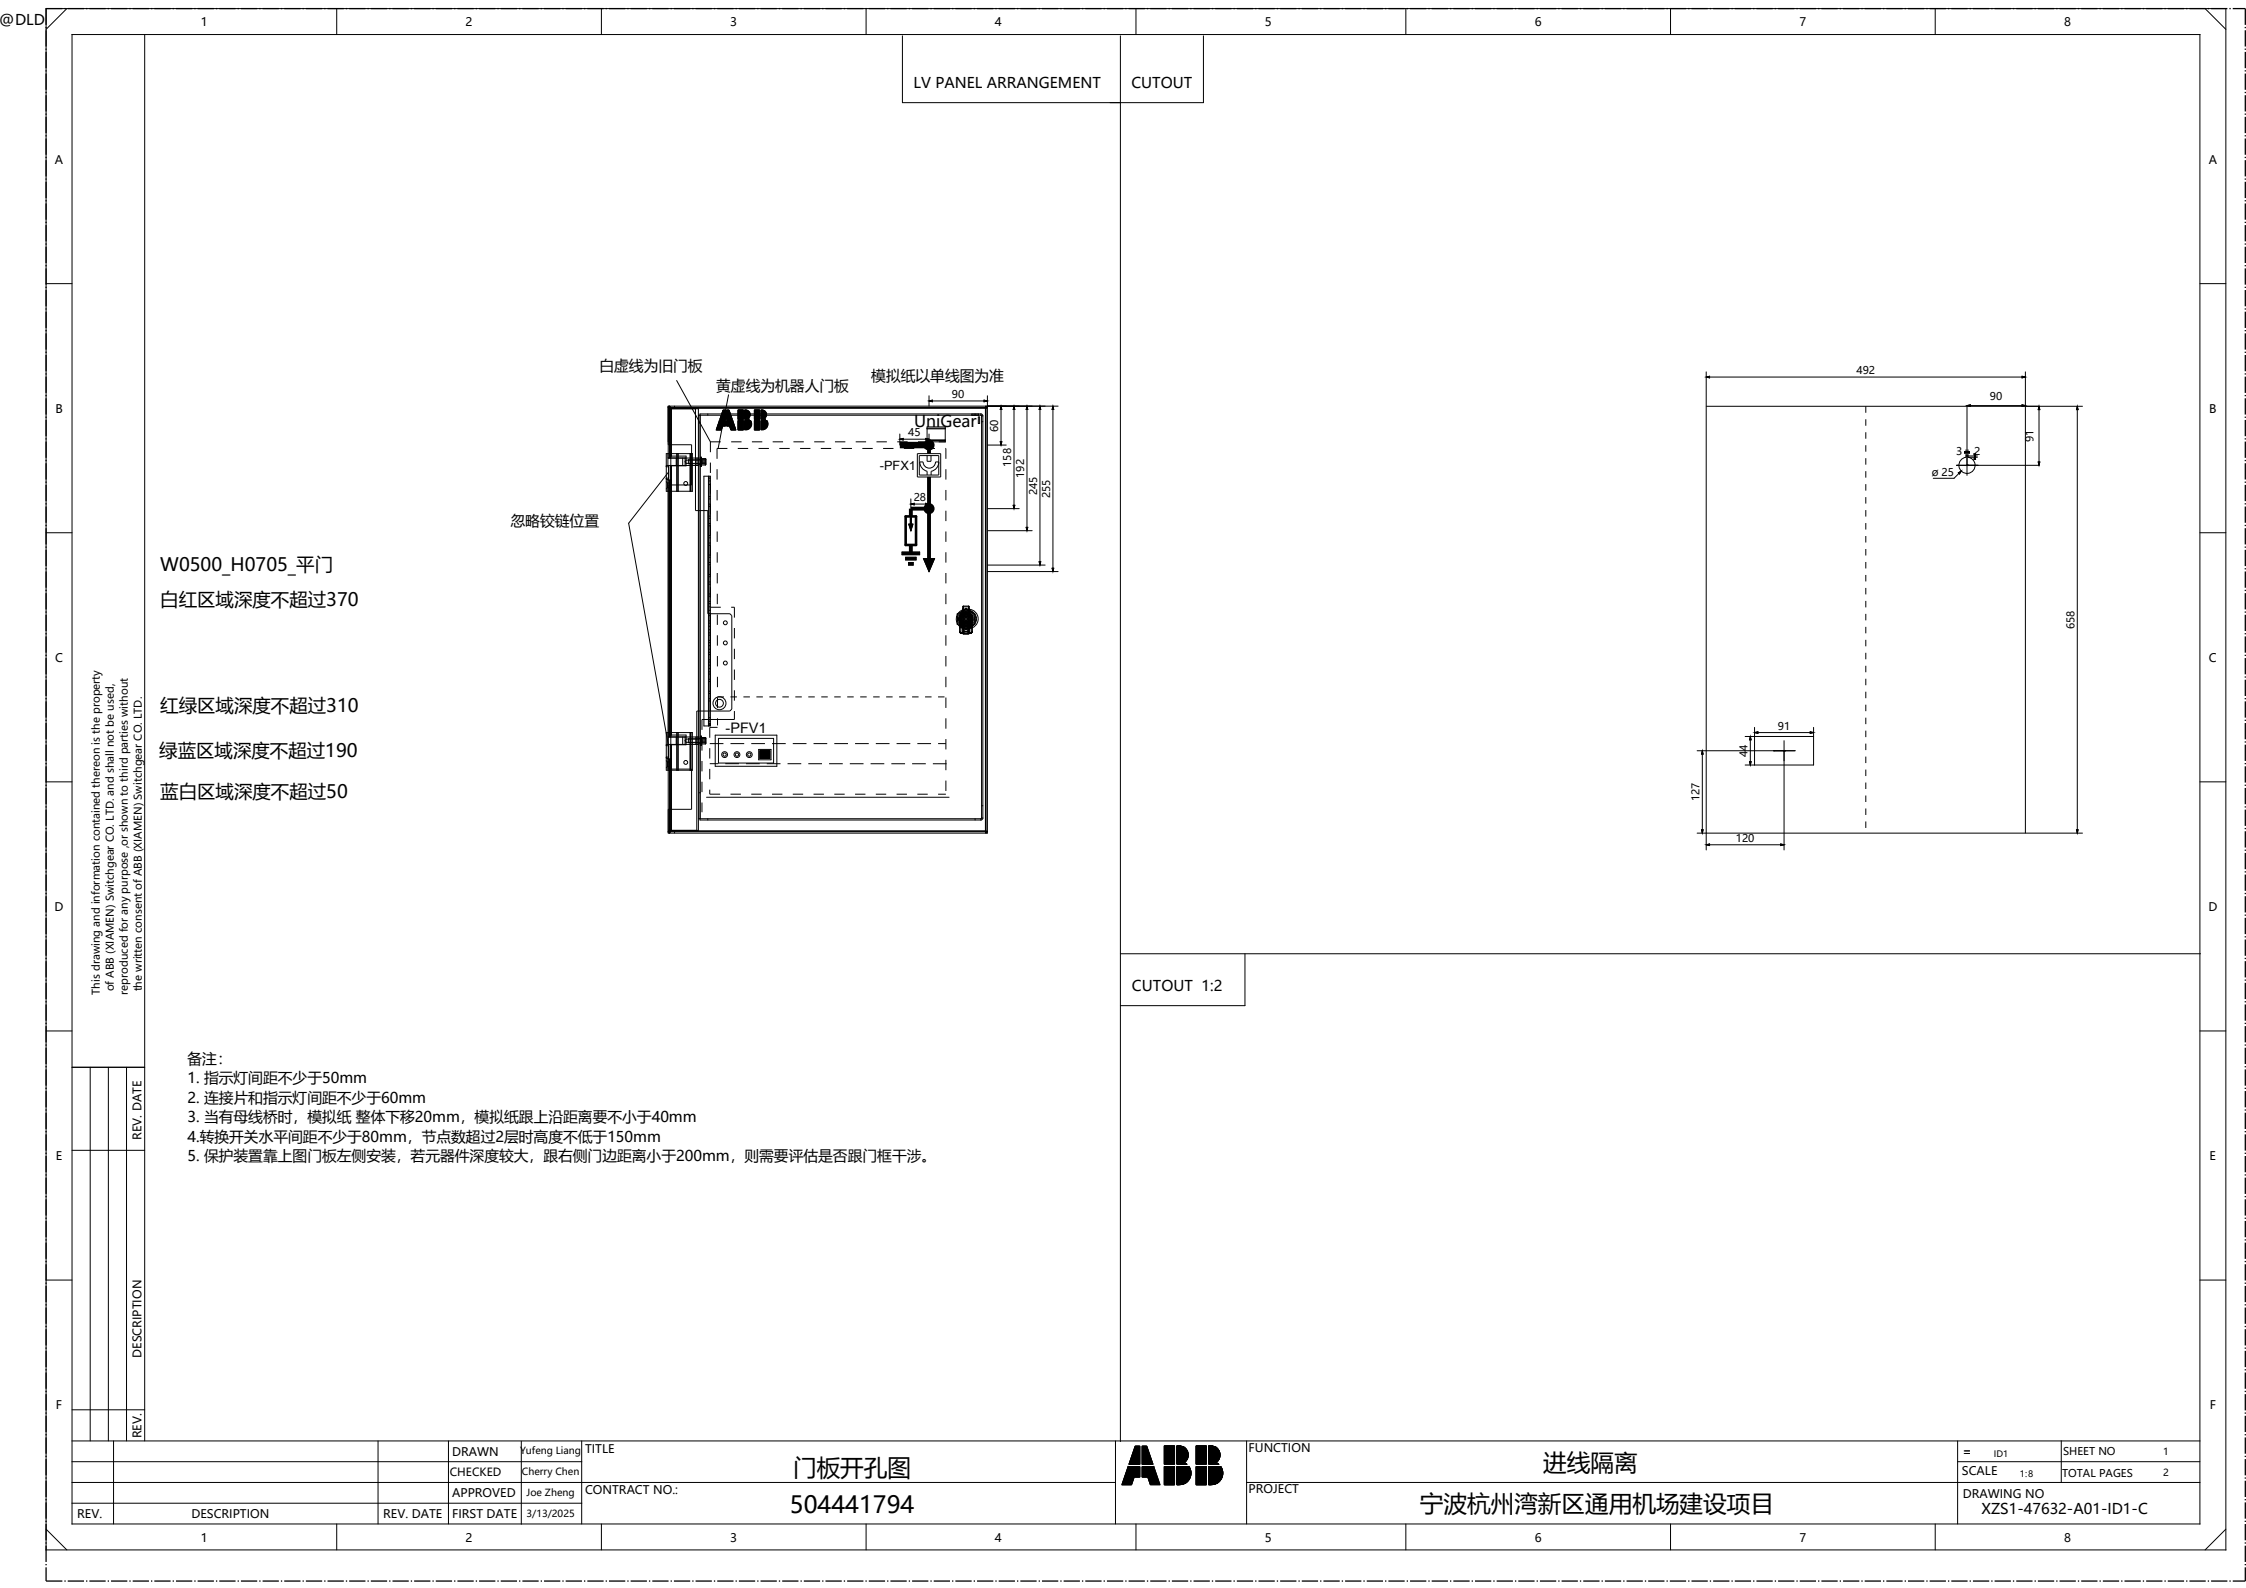

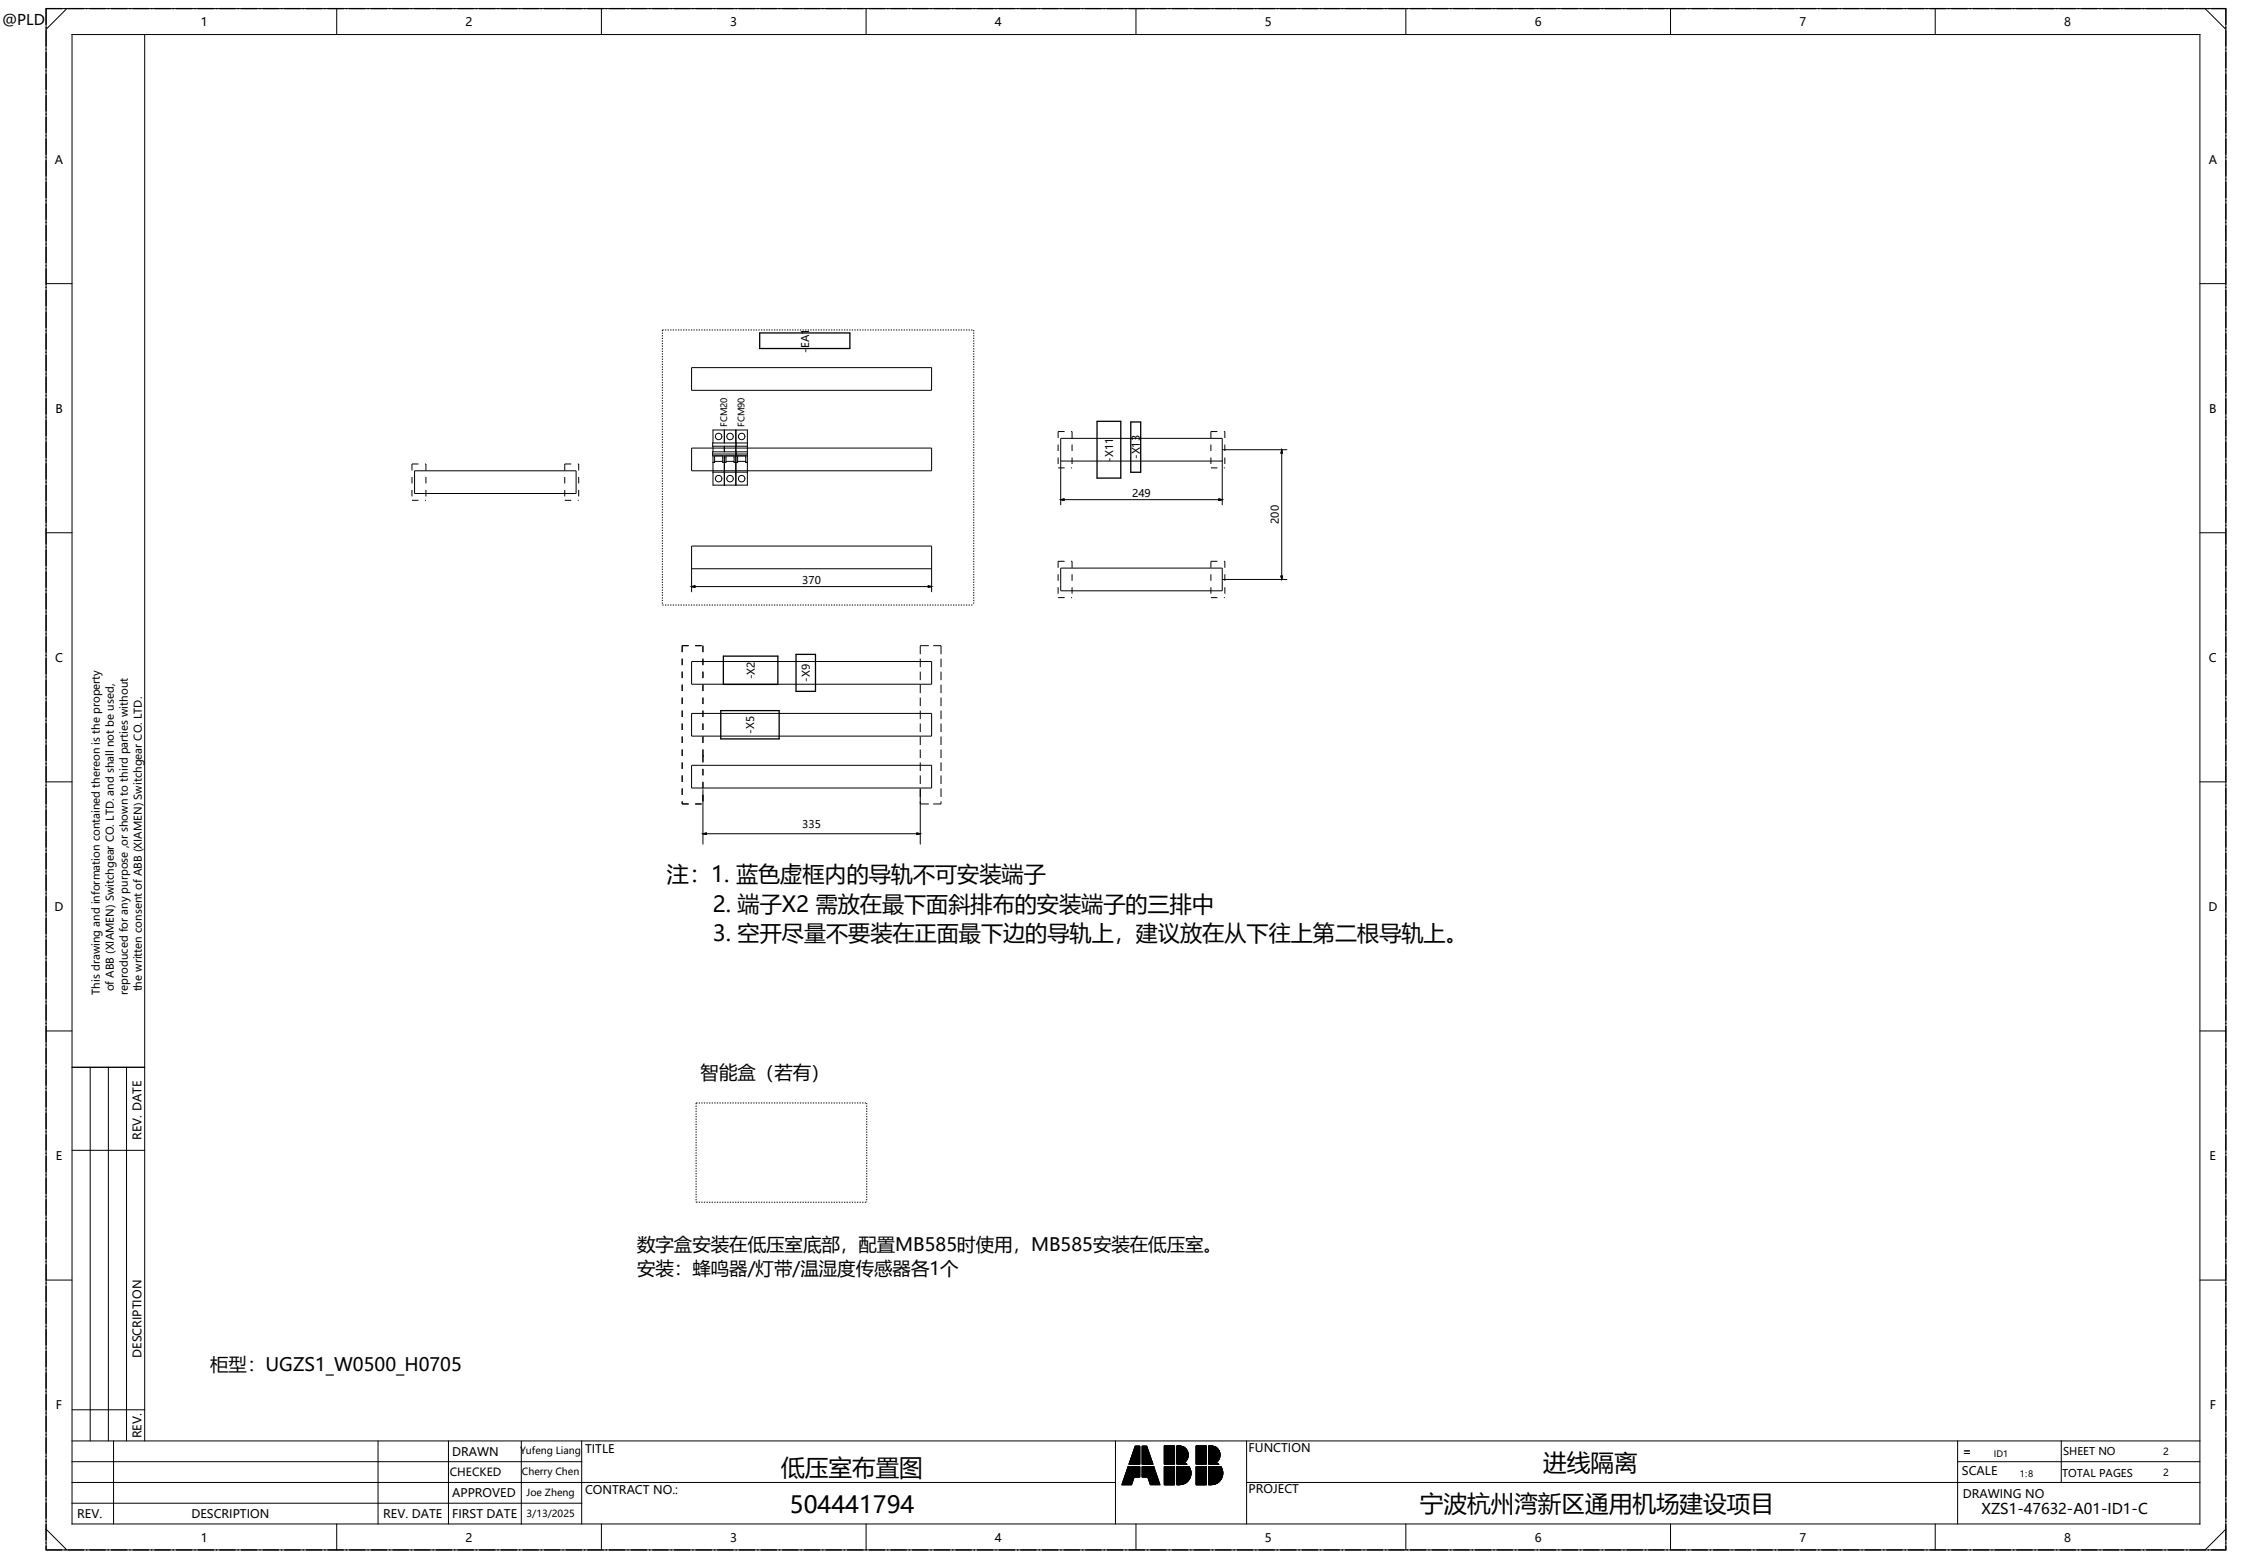

1

2

3

4

5

6

7

8

单线图

1

2

3

4

5

6

7

8

一次设备索引

设备号	设备名称	数量	物料号
-QBD	隔离手车	1	QS-Y0
-BAD	电容分压装置	3	DIK-10-B10N1000C-1
-FA	避雷器	3	SAS-YH5WZ-17/45-1

母联方向以单线图为准
10kV/42kV/75kV,3Φ,50Hz,1250A,25kA/4s

QBD

BAD

-FA

-PFV1

REV.

DESCRIPTION

REV. DATE

FIRST DATE

TITLE

CONTRACT NO.:

504441794

ABB

FUNCTION

进线隔离

PROJECT

宁波杭州湾新区通用机场建设项目

= ID1

SHEET NO

1

SCALE

1:1

TOTAL PAGES

6

DRAWING NO

XZS1-47632-A01-ID1-S

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

此套图适用柜号: AH01;BH01

1

2

3

4

5

6

7

8

DRAWN

Yufeng Liang

CHECKED

Cherry Chen

APPROVED

Joe Zheng

FIRST DATE

3/13/2025

单线图

进线隔离

宁波杭州湾新区通用机场建设项目

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.

DESCRIPTION

REV. DATE

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

单线图

母联方向以单线图为准
10kV/42kV/75kV,3Φ,50Hz,1250A,25kA/4s

QBD

BAD

-FA

-PFV1

REV.

DESCRIPTION

REV. DATE

FIRST DATE

TITLE

CONTRACT NO.:

504441794

ABB

FUNCTION

进线隔离

PROJECT

宁波杭州湾新区通用机场建设项目

= ID1

SHEET NO

1

SCALE

1:1

TOTAL PAGES

6

DRAWING NO

XZS1-47632-A01-ID1-S

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

此套图适用柜号: AH01;BH01

1

2

3

4

5

6

7

8

DRAWN

Yufeng Liang

CHECKED

Cherry Chen

APPROVED

Joe Zheng

FIRST DATE

3/13/2025

单线图

进线隔离

宁波杭州湾新区通用机场建设项目

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.

DESCRIPTION

REV. DATE

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

单线图

母联方向以单线图为准
10kV/42kV/75kV,3Φ,50Hz,1250A,25kA/4s

QBD

BAD

-FA

-PFV1

REV.

DESCRIPTION

REV. DATE

FIRST DATE

TITLE

CONTRACT NO.:

504441794

ABB

FUNCTION

进线隔离

PROJECT

宁波杭州湾新区通用机场建设项目

= ID1

SHEET NO

1

SCALE

1:1

TOTAL PAGES

6

DRAWING NO

XZS1-47632-A01-ID1-S

1

2

3


4

5

6

7


8

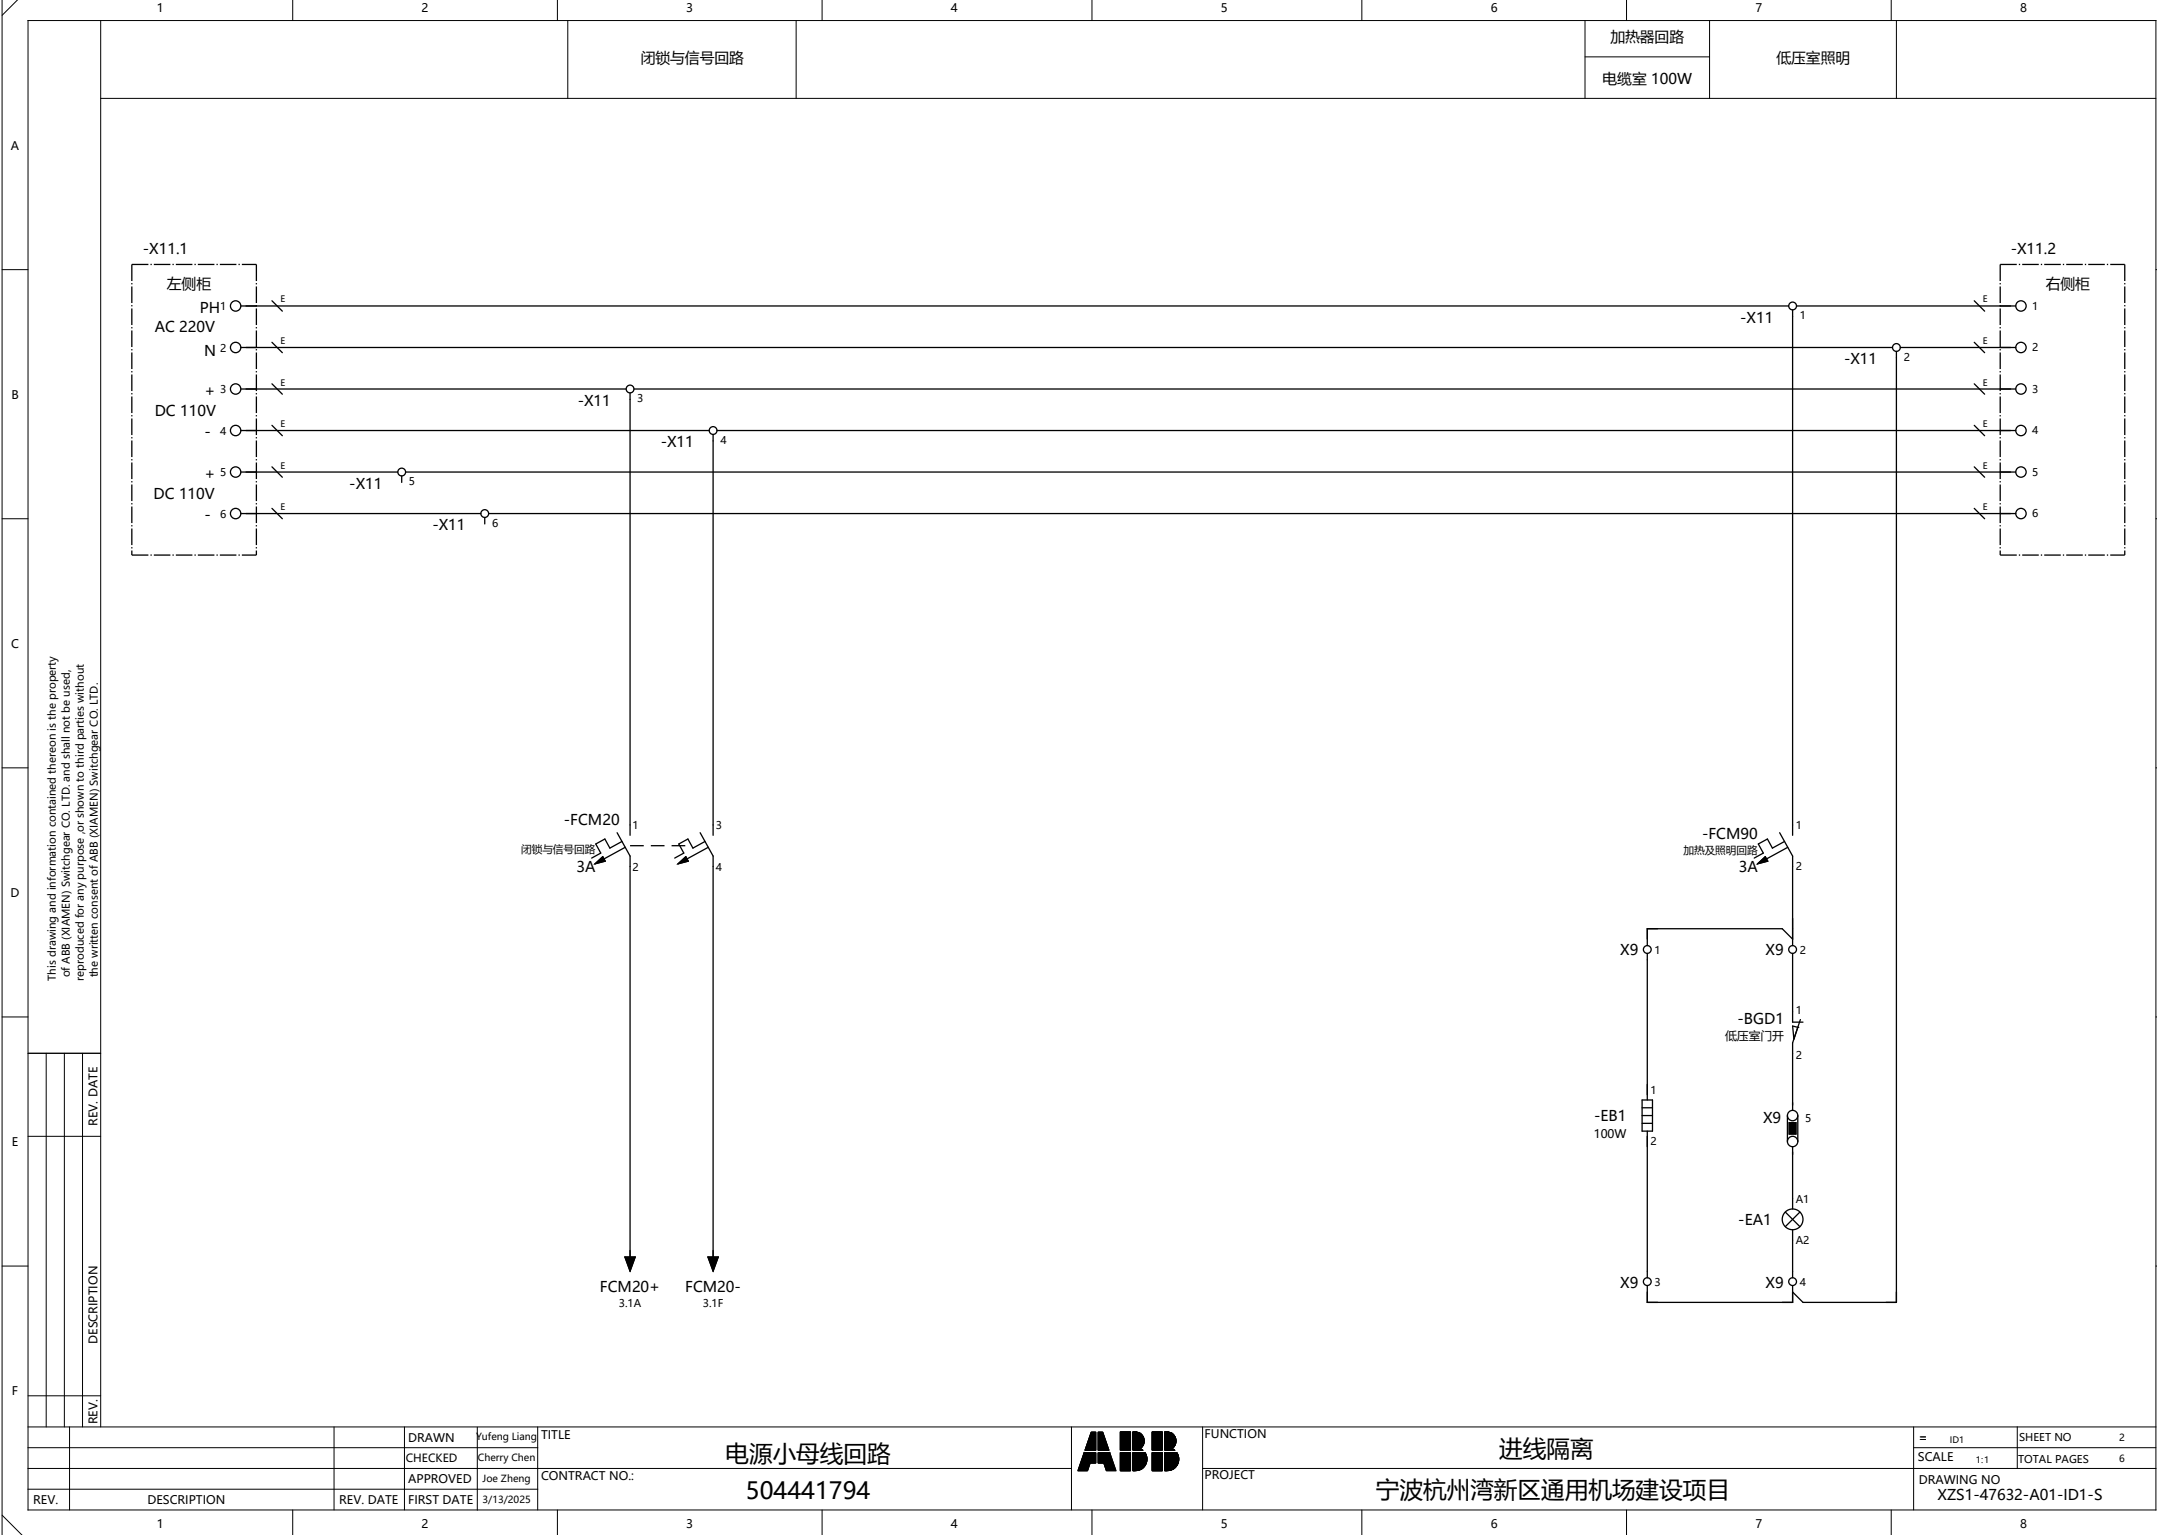


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV. DATE		DESCRIPTION
REV.	DATE	


DRAWN		Yufeng Liang		TITLE		FUNCTION		= ID1		SHEET NO	
CHECKED		Cherry Chen		CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE		TOTAL PAGES	
APPROVED		Joe Zheng		504441794		宁波杭州湾新区通用机场建设项目		DRAWING NO		XZS1-47632-A01-ID1-S	
FIRST DATE		3/13/2025									

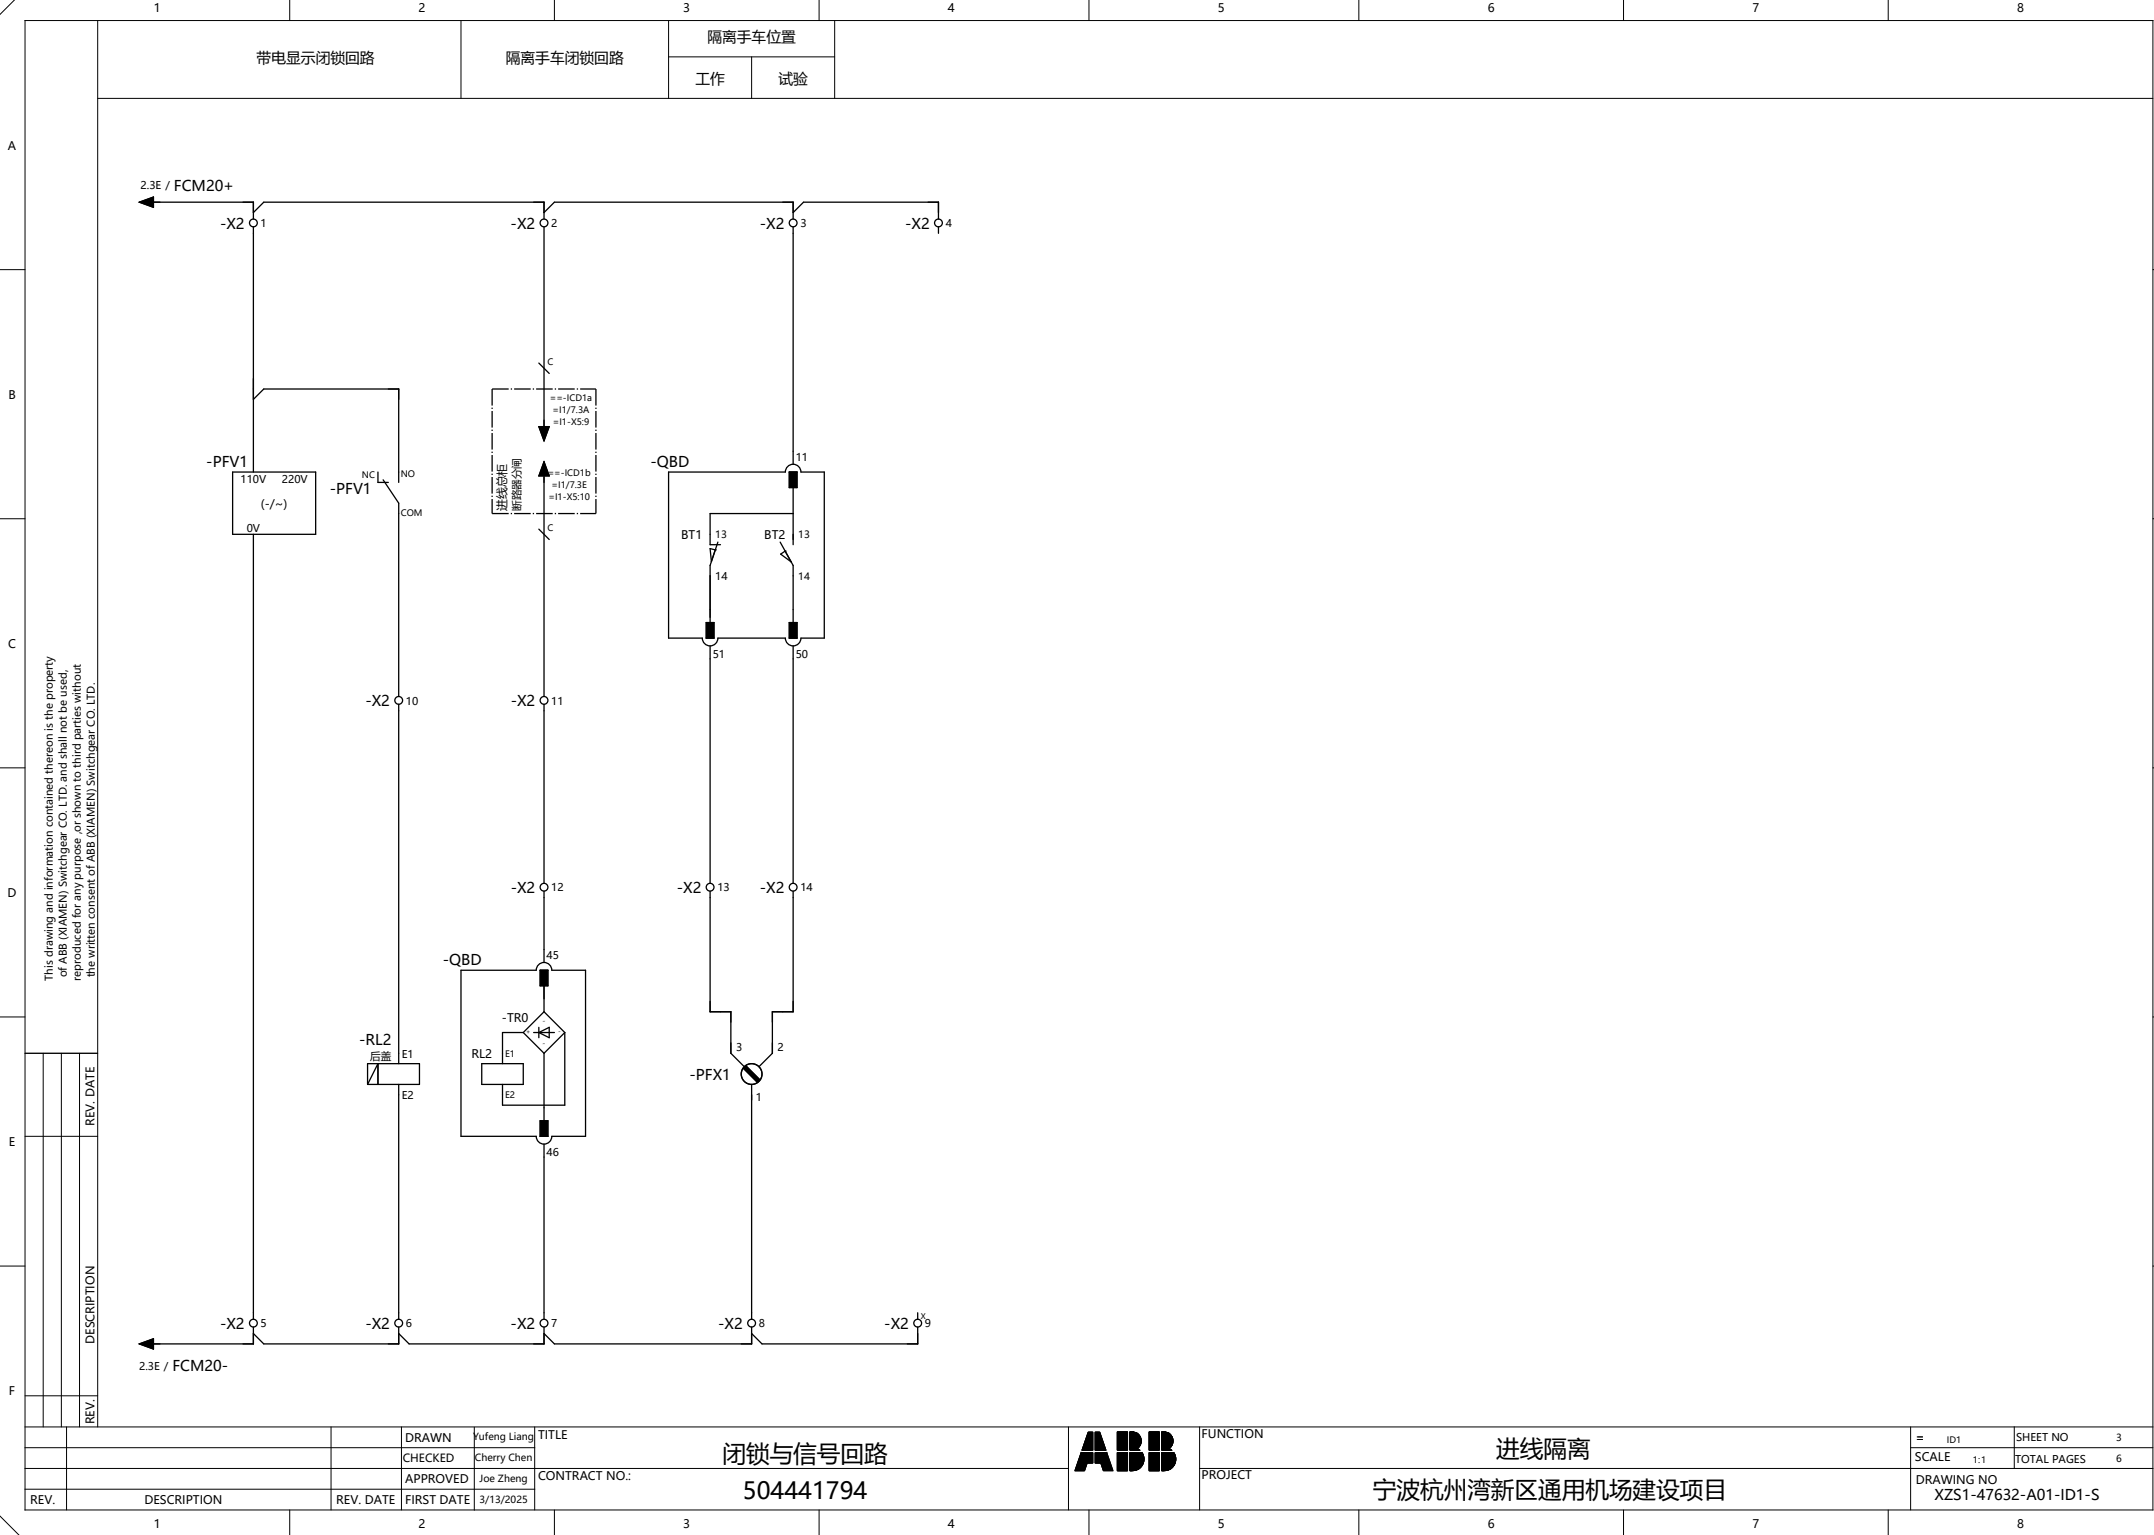

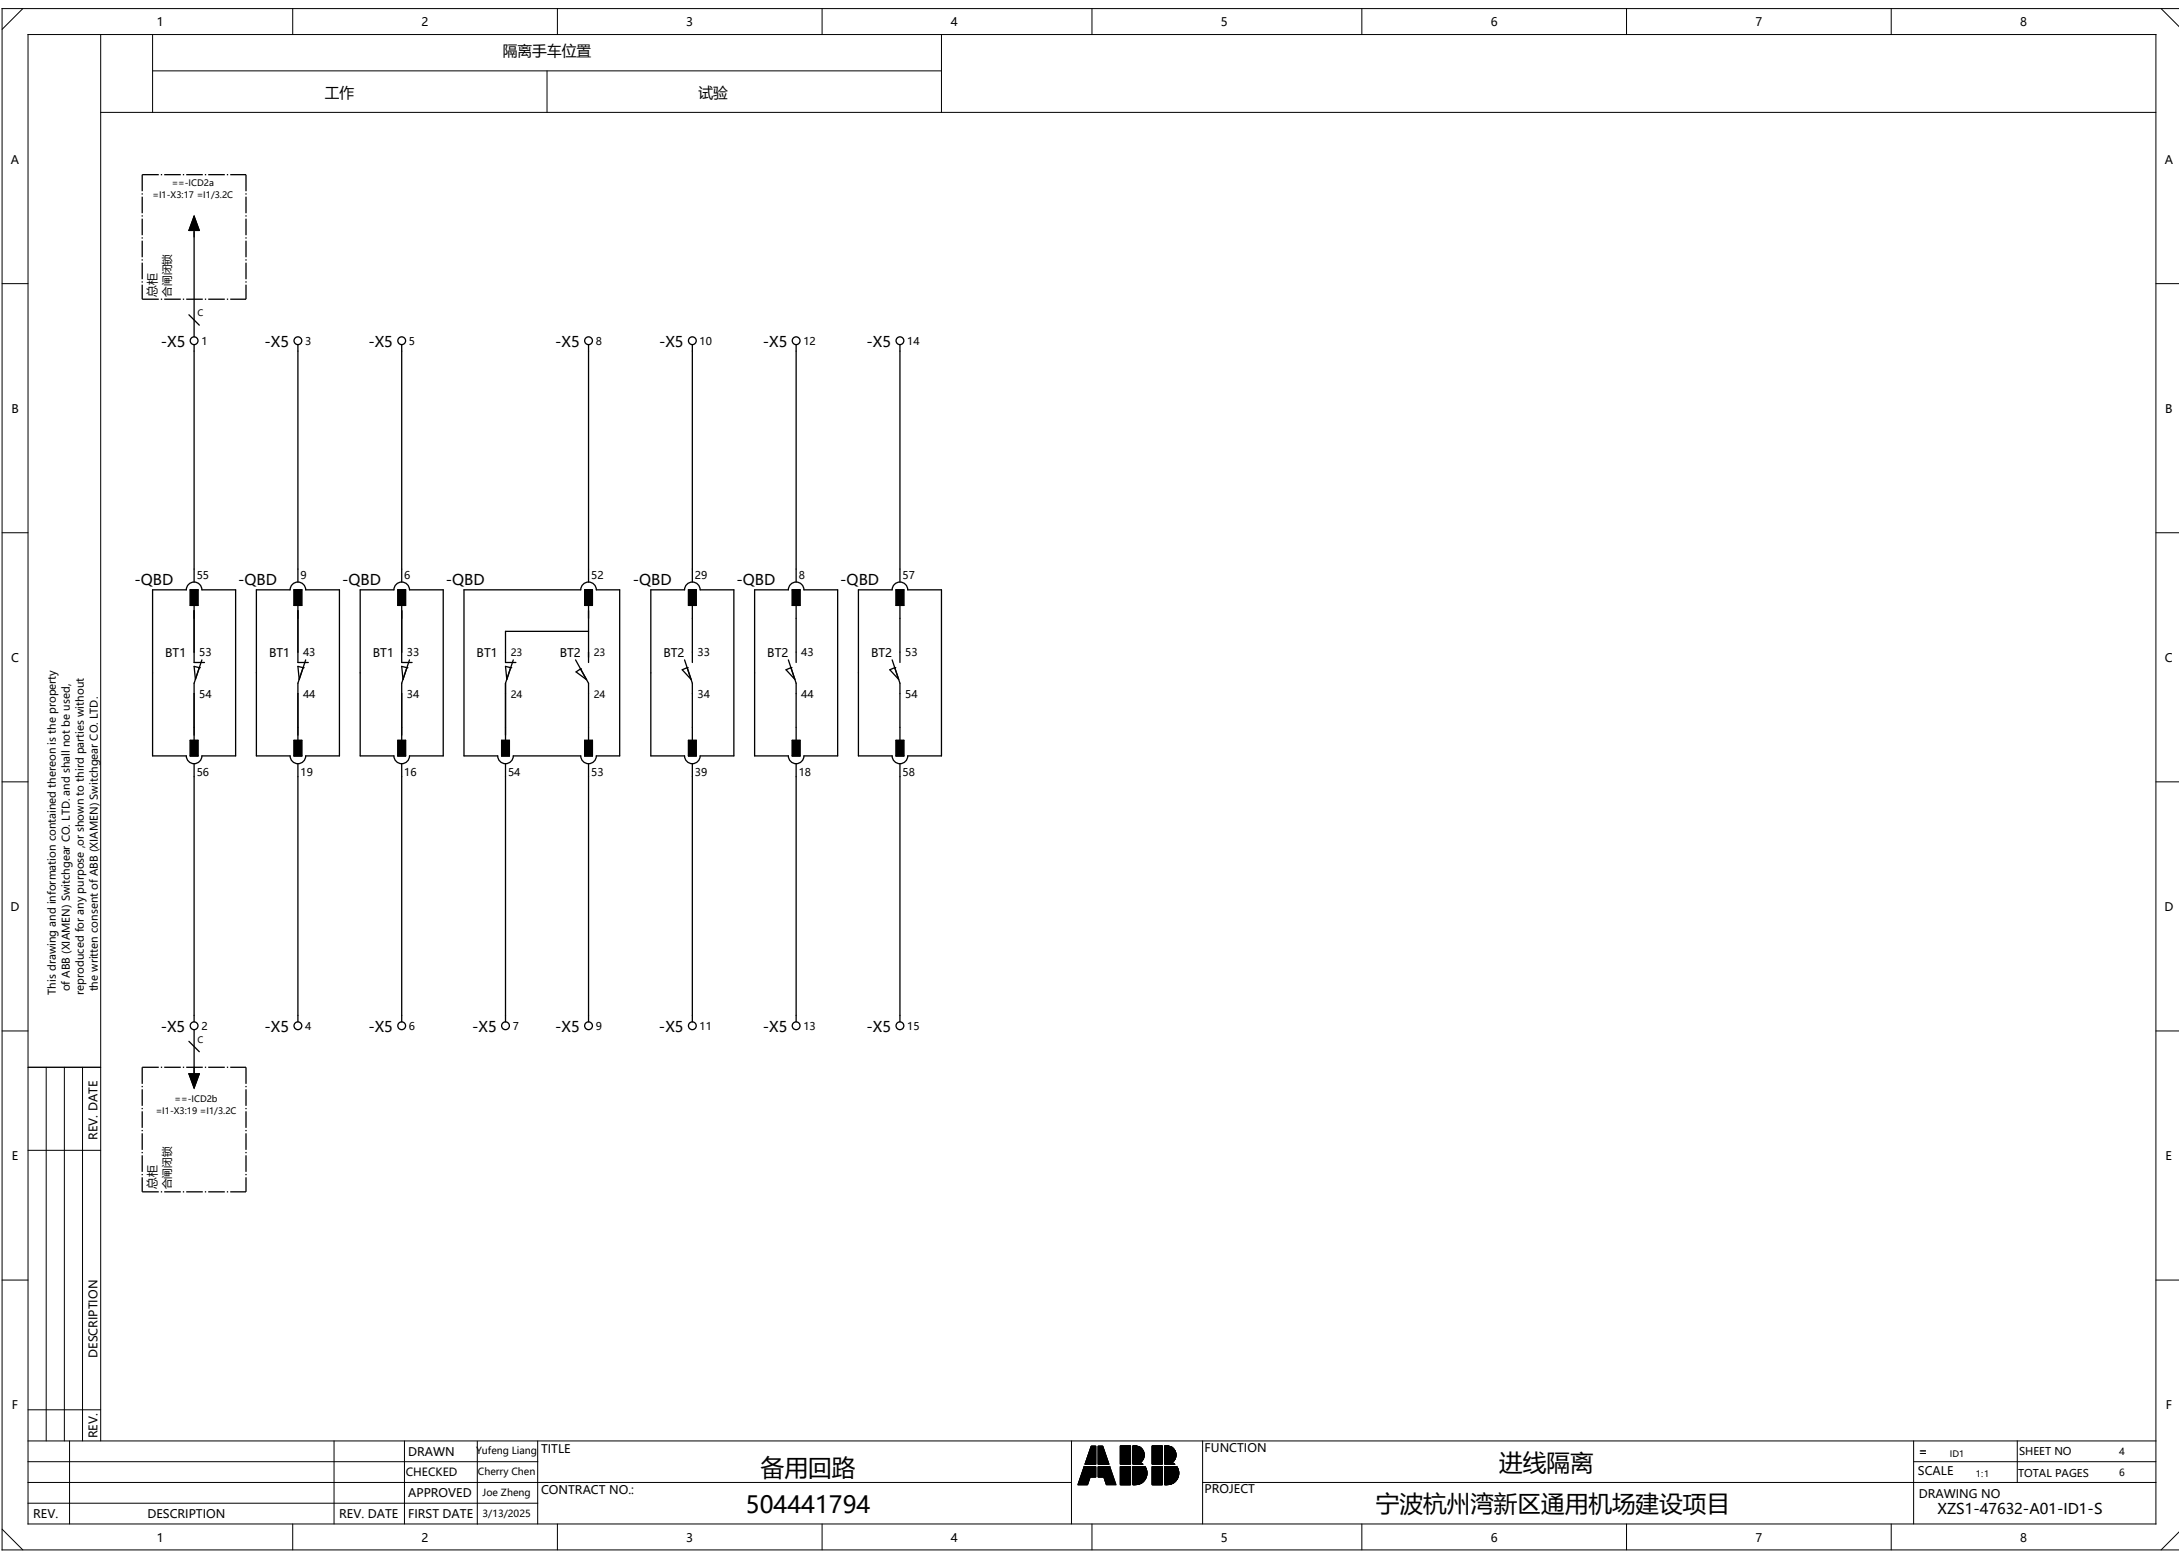

Disconnecter

-QBD
QS-Y0

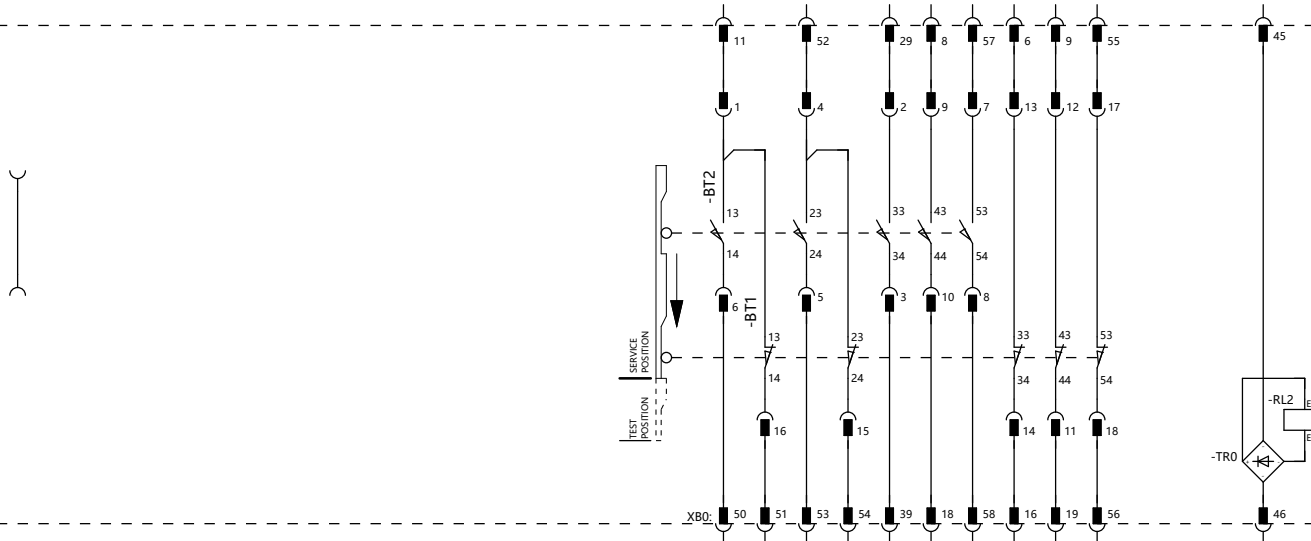[illegible][illegible][illegible]

此图所示状态为:隔离手车位于工作位置

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	


			DRAWN	Yufeng Liang	TITLE	ABB	FUNCTION	进线隔离	= ID1	SHEET NO	6		
			CHECKED	Cherry Chen	隔离手车接线图					SCALE	1:1	TOTAL PAGES	6
			APPROVED	Joe Zheng	CONTRACT NO.:			PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目	DRAWING NO	XZS1-47632-A01-ID1-S		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	3/13/2025	504441794								

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

设备号	-PFV1	物料号	VIO-DXN-Q-A10-1	数量	1	制造商	LEELEN
设备名称	强制型带电显示器					型号	DXN-Q
设备参数 DXN-Q 强制型带电显示器UGZS1 3KV/6KV/10kV, 辅助电源: AC/DC 220/110V							
符号							
节点位置	S/1.6C S/3.1B S/3.2B						
设备号	-PFX1	物料号	PIP-B01D0-TR	数量	1	制造商	PEAKS
设备名称	手车位置指示					型号	SI10-T
设备参数 AUX. SUPPLY:AC/DC90~230V							
符号							
节点位置	S/3.3E						

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	

			DRAWN	Yufeng Liang	TITLE		FUNCTION	进线隔离		= ID1	SHEET NO	2
			CHECKED	Cherry Chen	设备清单(低压室面板)		PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目		SCALE 1:1	TOTAL PAGES	3
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe Zheng	CONTRACT NO.: 504441794				DRAWING NO XZS1-47632-A01-ID1-E			



		1	2	3	4	5	6	7	8			
A		设备清单(低压室)										
		设备号	-BGD1	物料号	EP-LVMS	数量	1	制造商	PEAKS			
		设备名称	微动开关			型号	TS11-001-01					
		设备参数	MECHANICAL LIFE TIME>1000000TIMES									
B		符号										
		节点位置	S/2.7E									
		设备号	-EA1	物料号	L-CL10-1C-W-AA	数量	1	制造商	PEAKS			
		设备名称	LED低压室照明灯			型号	CL10-1C-W-AA					
C		设备参数	SUPPLY: AC198~242V; POWER: <4W									
		符号										
		节点位置	S/2.7E									
		设备号	-FCM20	物料号	MCBR-GM32/23MC3A	数量	1	制造商	PEOPLE ELECTRIC			
D		设备名称	微型空气开关			型号	GM32/23MC3A					
		设备参数	Un=250V DC,In=3A,2-POLE									
		符号										
		节点位置	S/2.3D									
E		设备号	-FCM90	物料号	MCBR-G6563/1C3	数量	1	制造商	PEOPLE ELECTRIC			
		设备名称	微型空气开关			型号	G6563/1C3					
		设备参数	Un=230V AC,In=3A,1-POLE									
		符号										
F		节点位置	S/2.7D									
		REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE				
				DRAWN	Xufeng Liang	TITLE						
				CHECKED	Cherry Chen	设备清单(低压室)						
				APPROVED	Joe Zheng	CONTRACT NO.:						
REV.			DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	3/13/2025	504441794					
			1			2	3	4	5			
									6			
									7			
									8			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]




REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

		DRAWN	Yufeng Liang	TITLE		ABB	FUNCTION		进线隔离		= ID1	SHEET NO	2		
		CHECKED	Cherry Chen	低压室门板接线图			PROJECT		宁波杭州湾新区通用机场建设项目		SCALE 1:1	TOTAL PAGES	3		
		APPROVED	Joe Zheng	CONTRACT NO:			504441794		DRAWING NO		XZS1-47632-A01-ID1-W				
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE												
1		2		3		4		5		6		7		8	

•


FUNCTION	进线总柜	= I1	SHEET NO	1
PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目	SCALE 1:8	TOTAL PAGES	2
		DRAWING NO XZS1-47632-A01-I1-C		

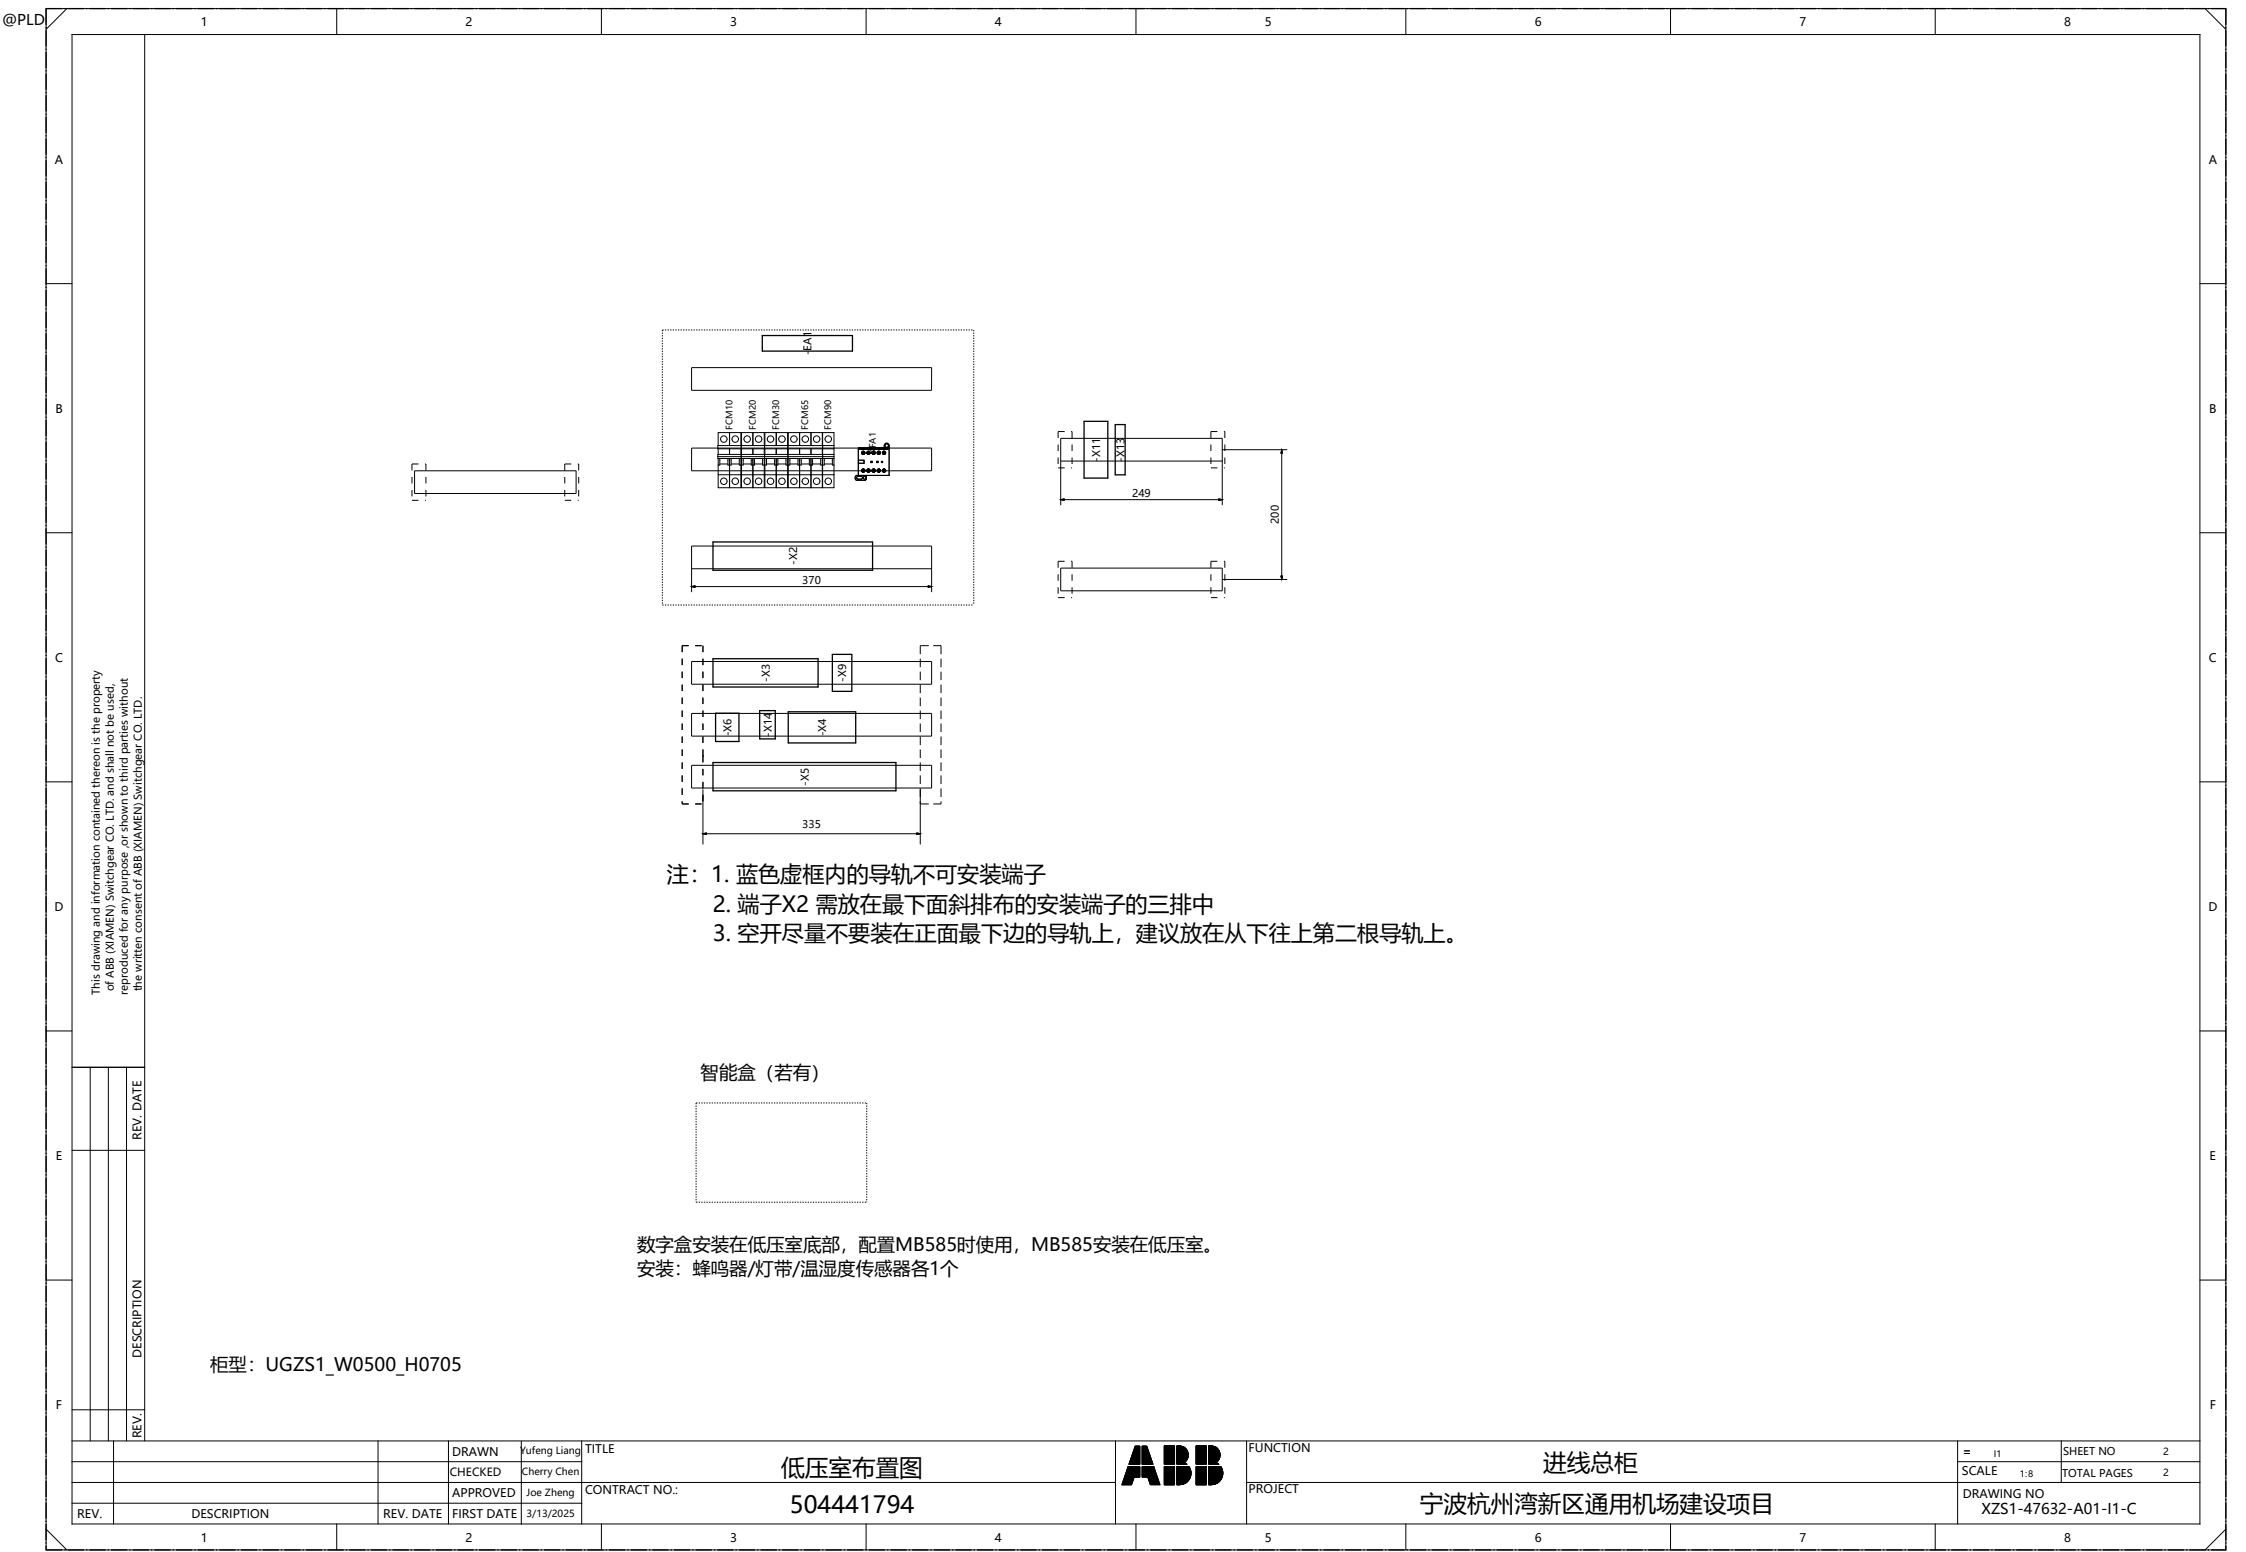

单线图

[illegible]

母联方向以单线图为准

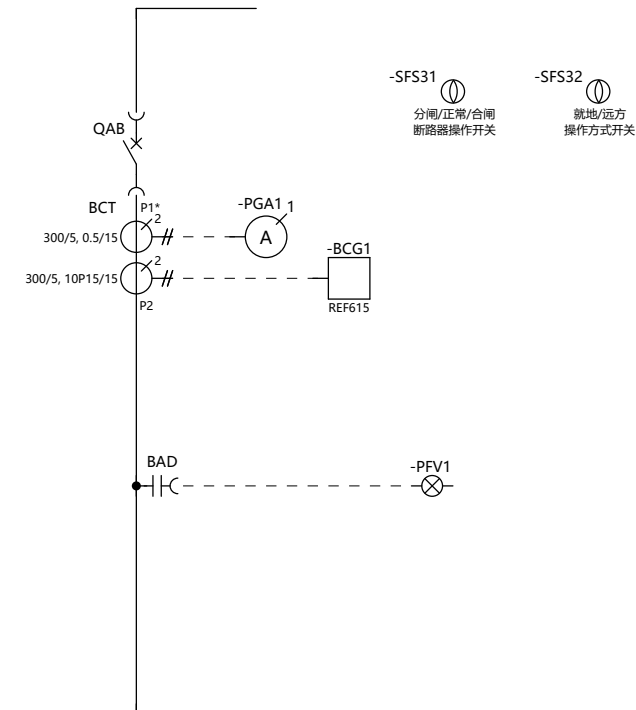


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

F		E	
REV.	DESCRIPTION		REV. DATE


此套图适用柜号: AH02;BH02


			DRAWN	Yufeng Liang	TITLE		FUNCTION	进线总柜		= I1	SHEET NO	1	
			CHECKED	Cherry Chen	单线图		PROJECT			SCALE	1:1	TOTAL PAGES	12
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe Zheng	CONTRACT NO.: 504441794		宁波杭州湾新区通用机场建设项目		DRAWING NO XZS1-47632-A01-I1-S				
			FIRST DATE	3/13/2025									

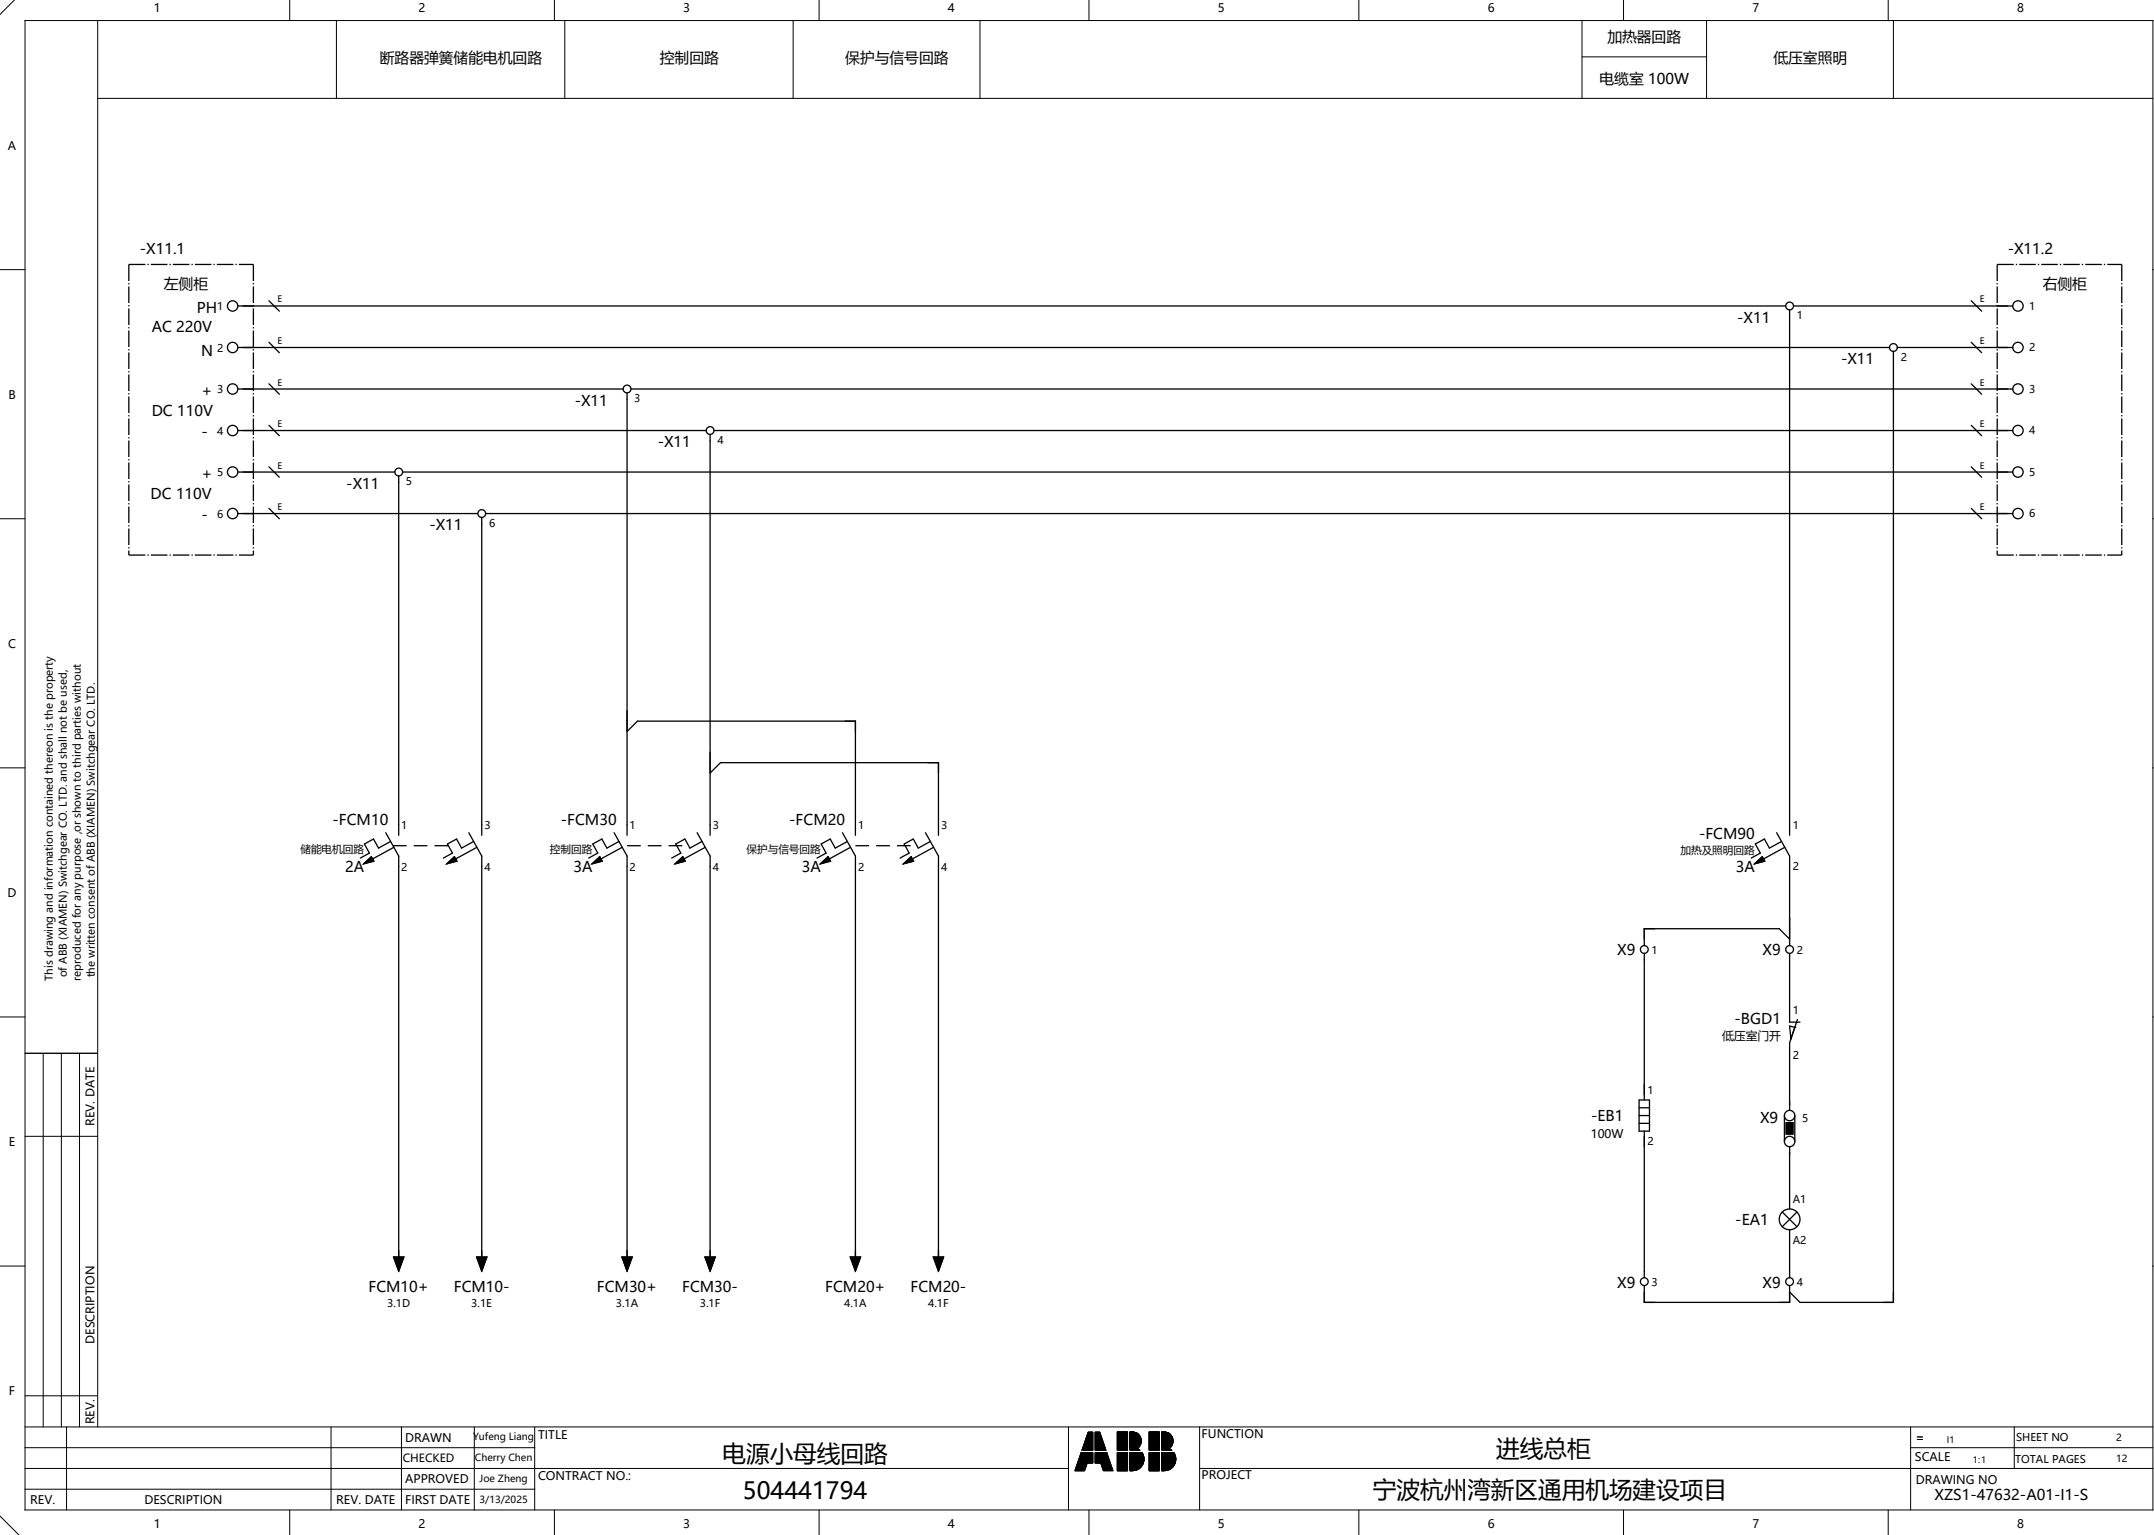


DRAWN		Yufeng Liang		TITLE		FUNCTION		= 11		SHEET NO	
CHECKED		Cherry Chen		CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE 1:1		TOTAL PAGES	
APPROVED		Joe Zheng		504441794		宁波杭州湾新区通用机场建设项目		DRAWING NO		XZS1-47632-A01-I1-S	
FIRST DATE		3/13/2025									

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	3	4	5	6	7	8
------	-------------	-----------	---	---	---	---	---	---

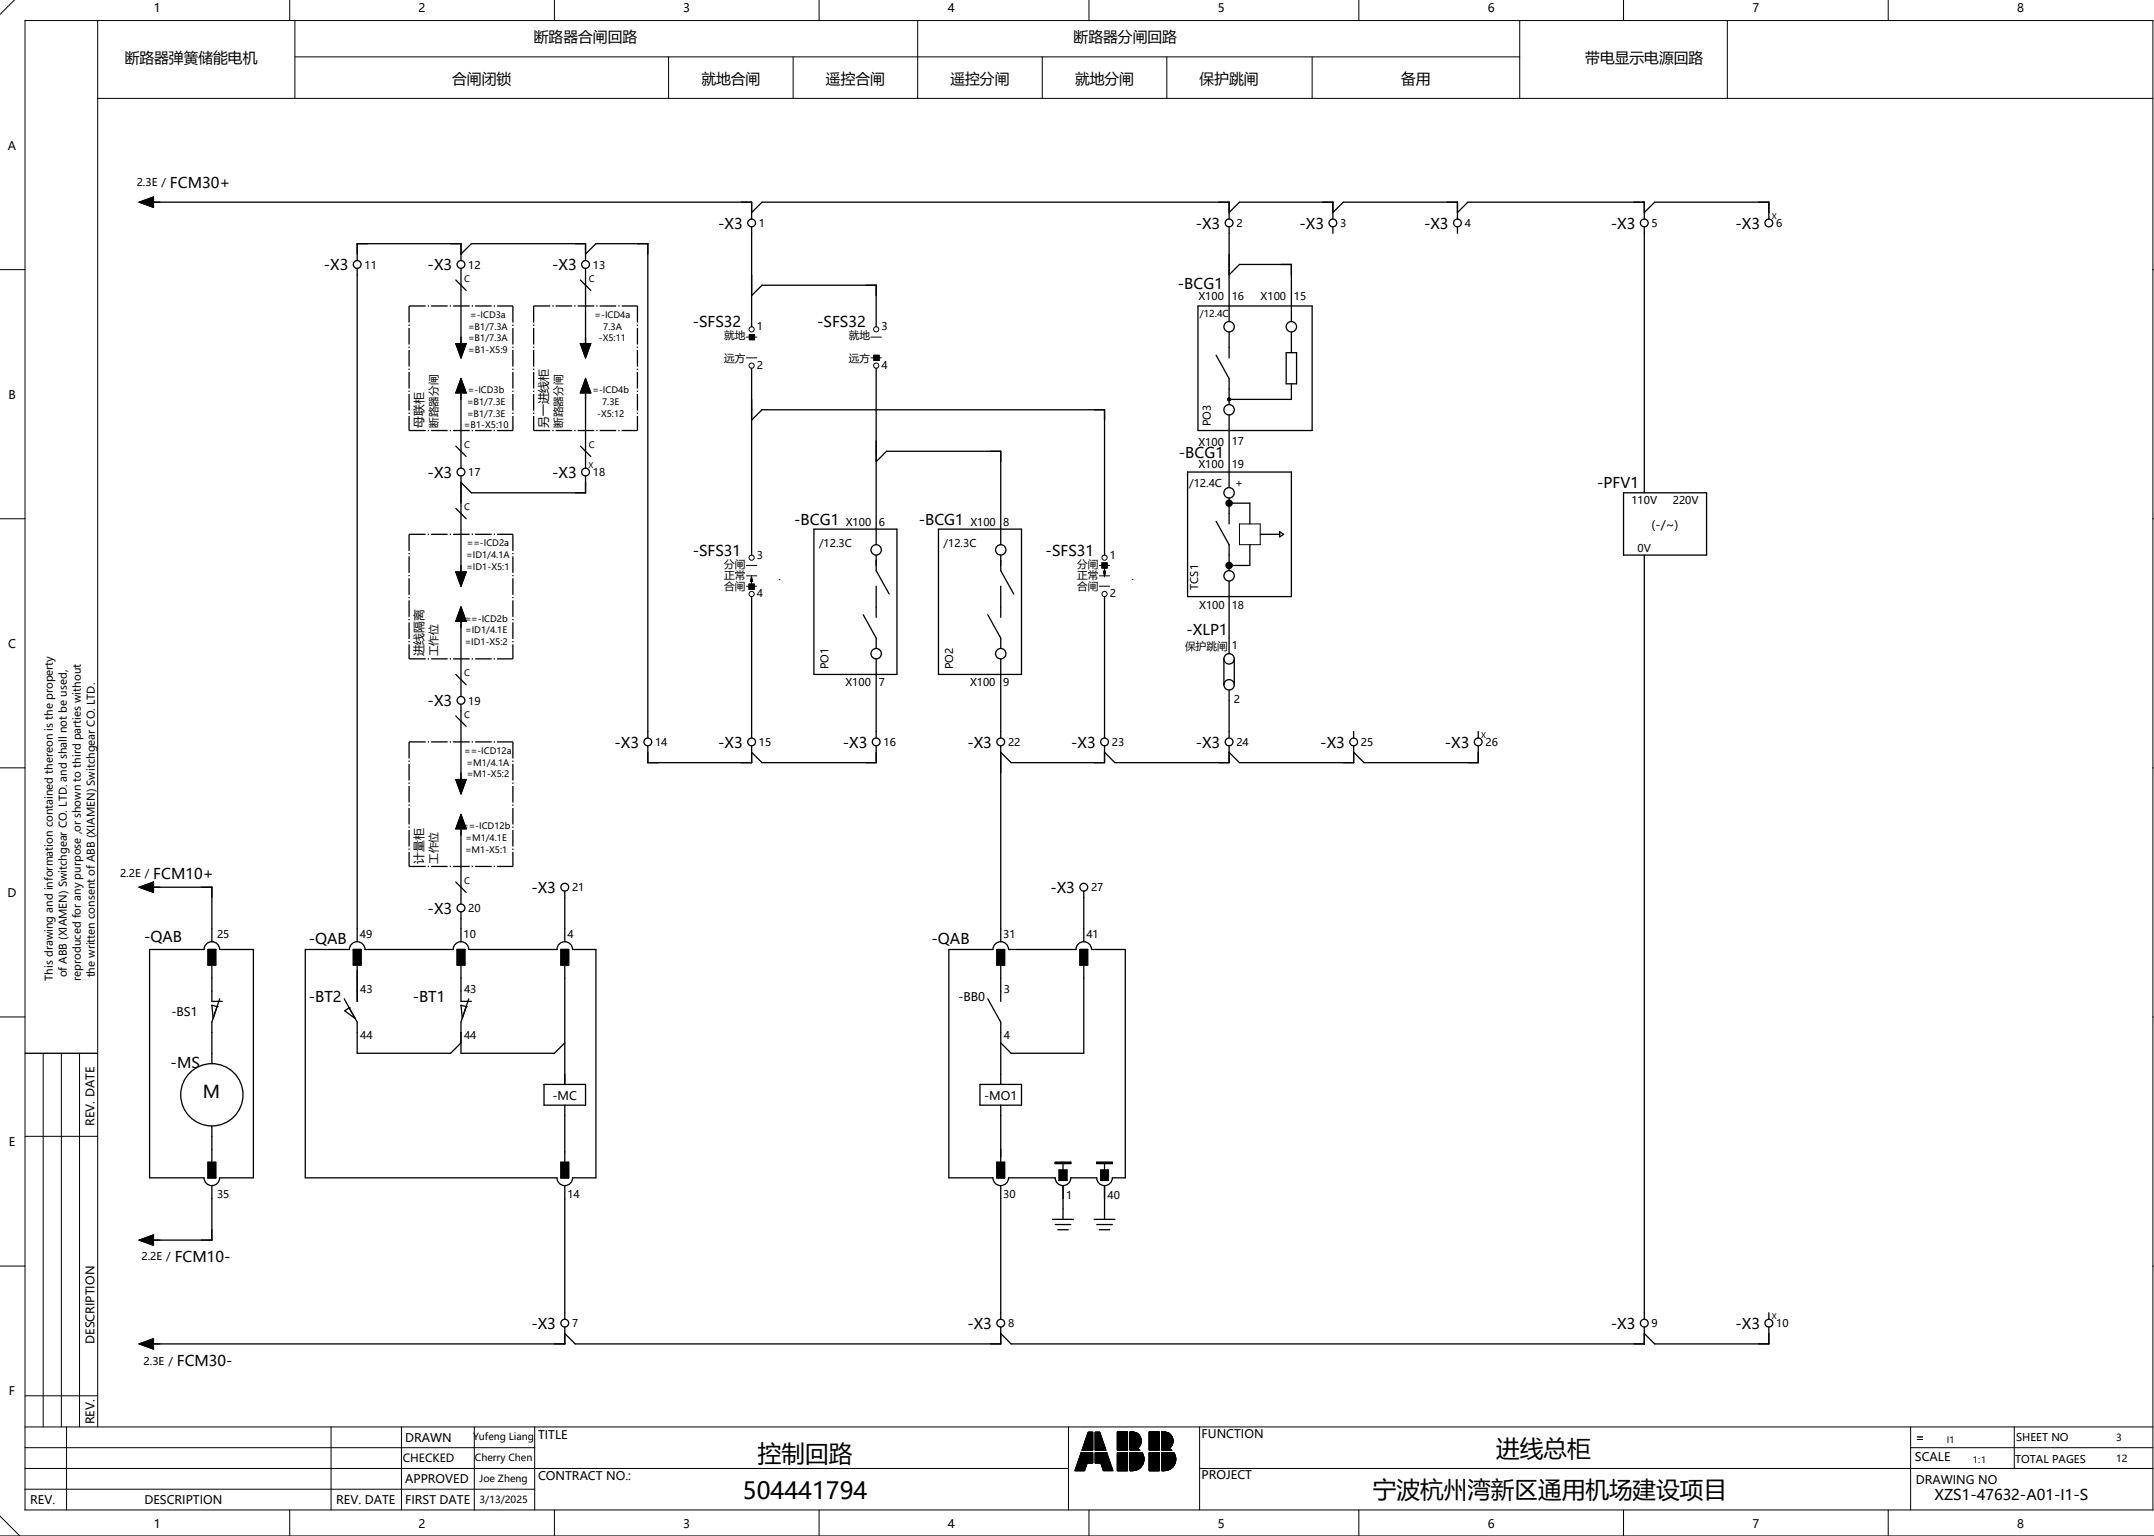

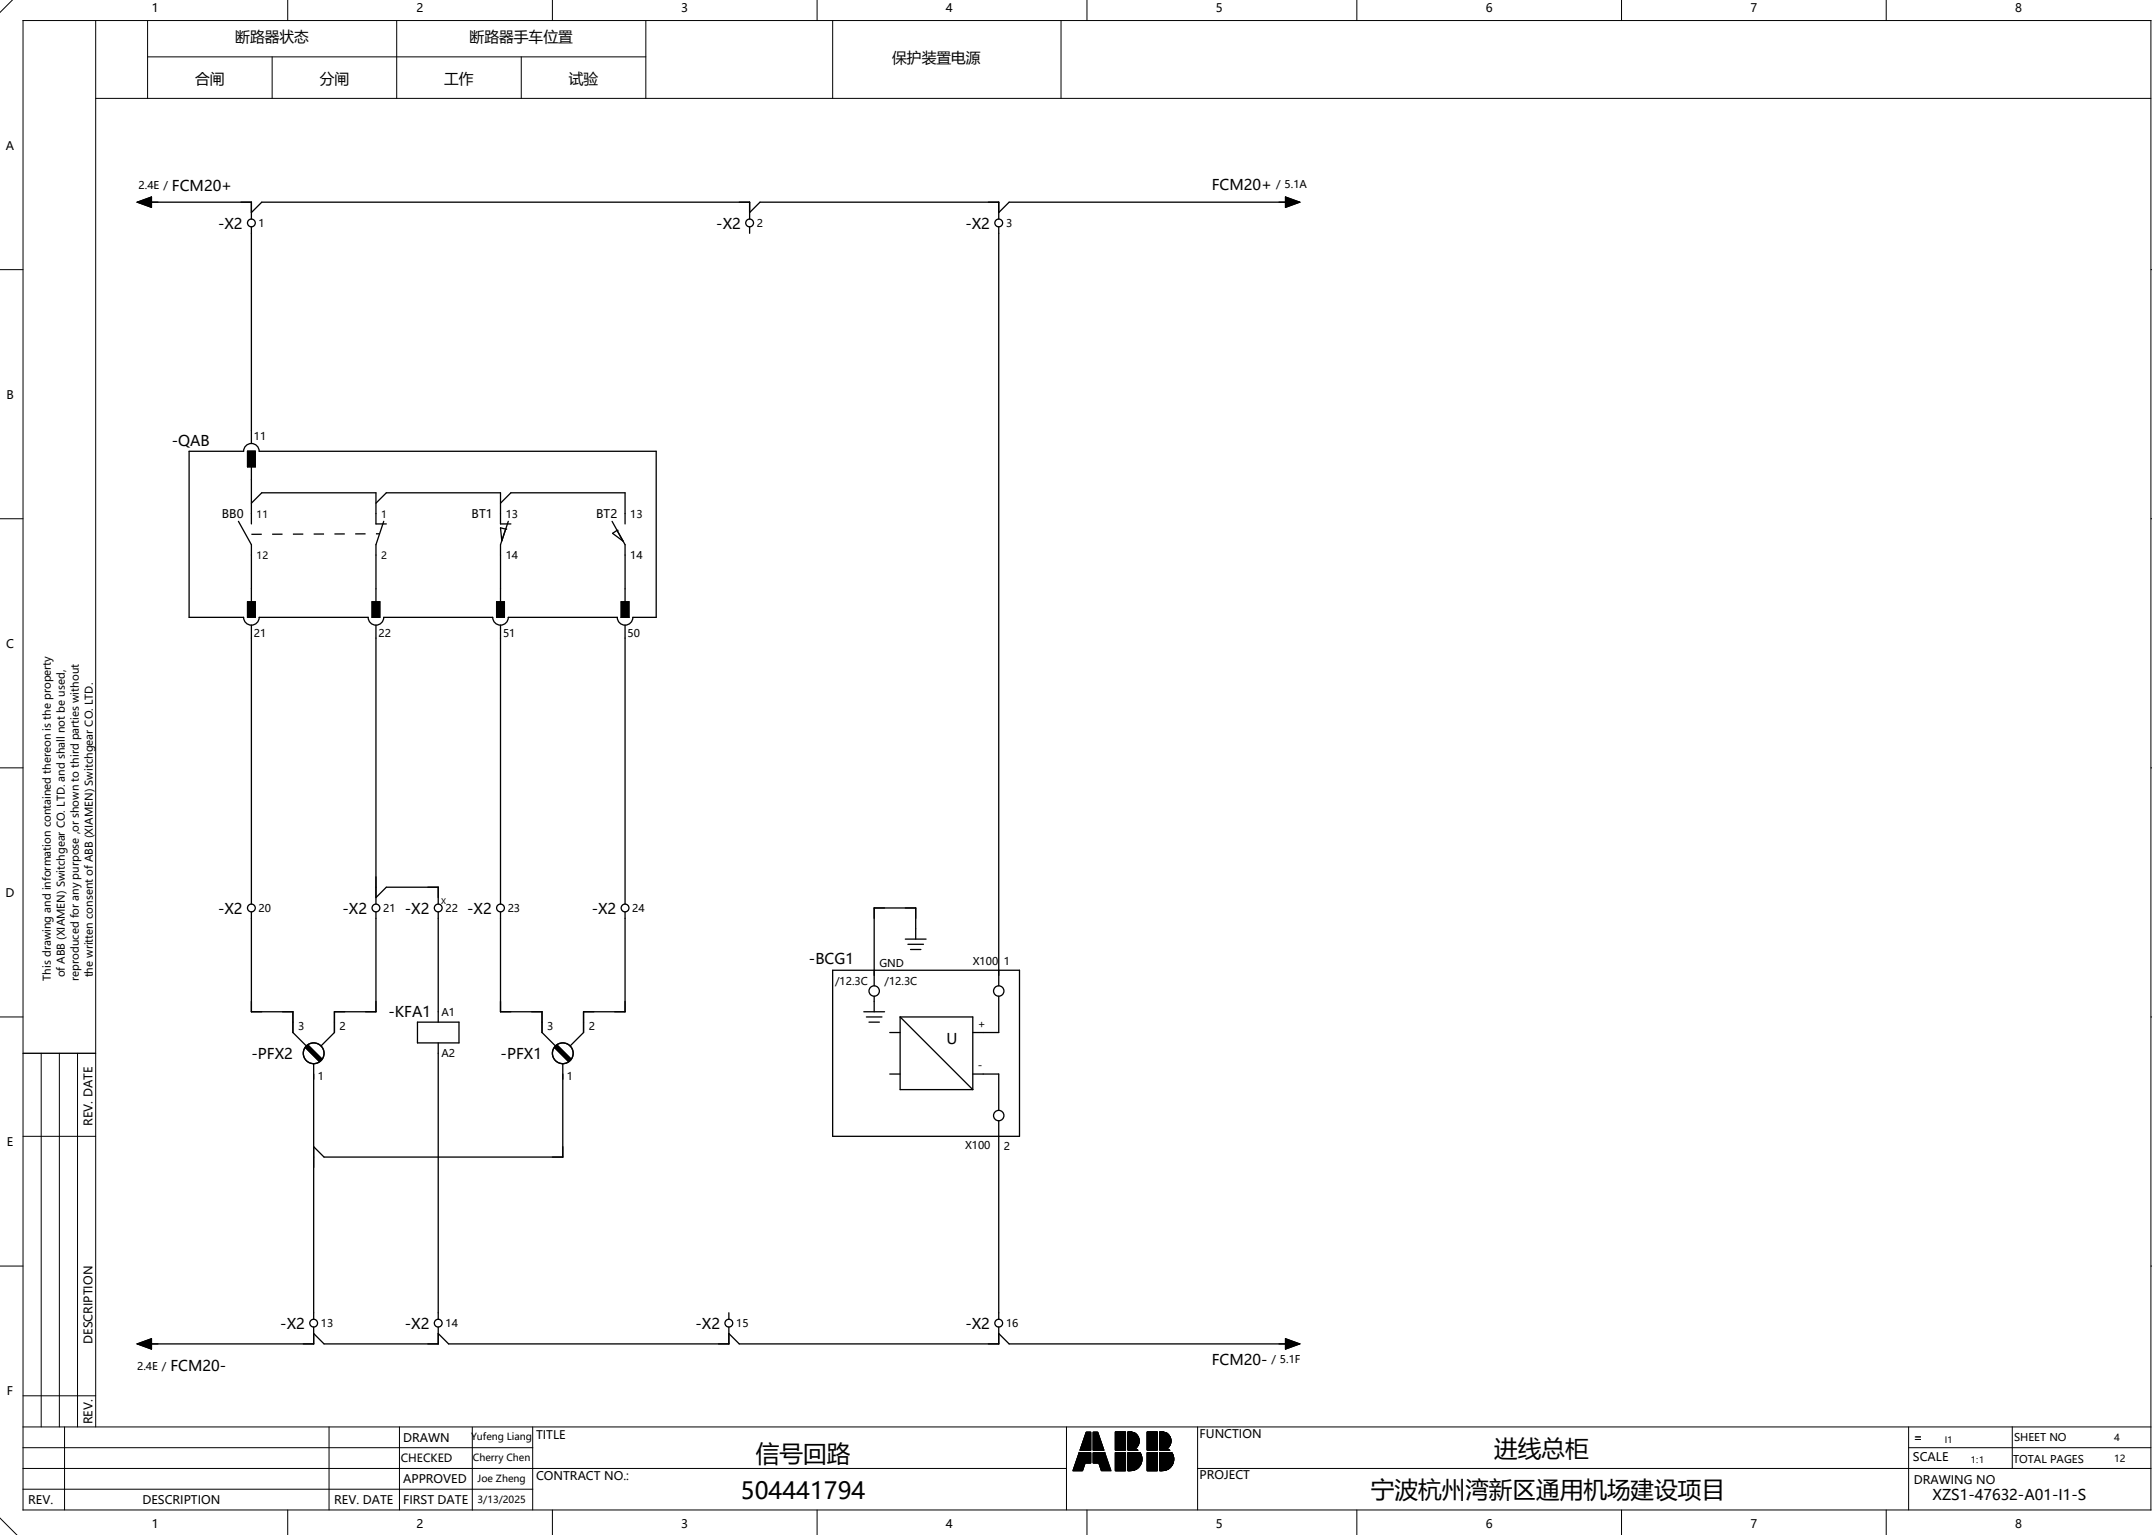


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

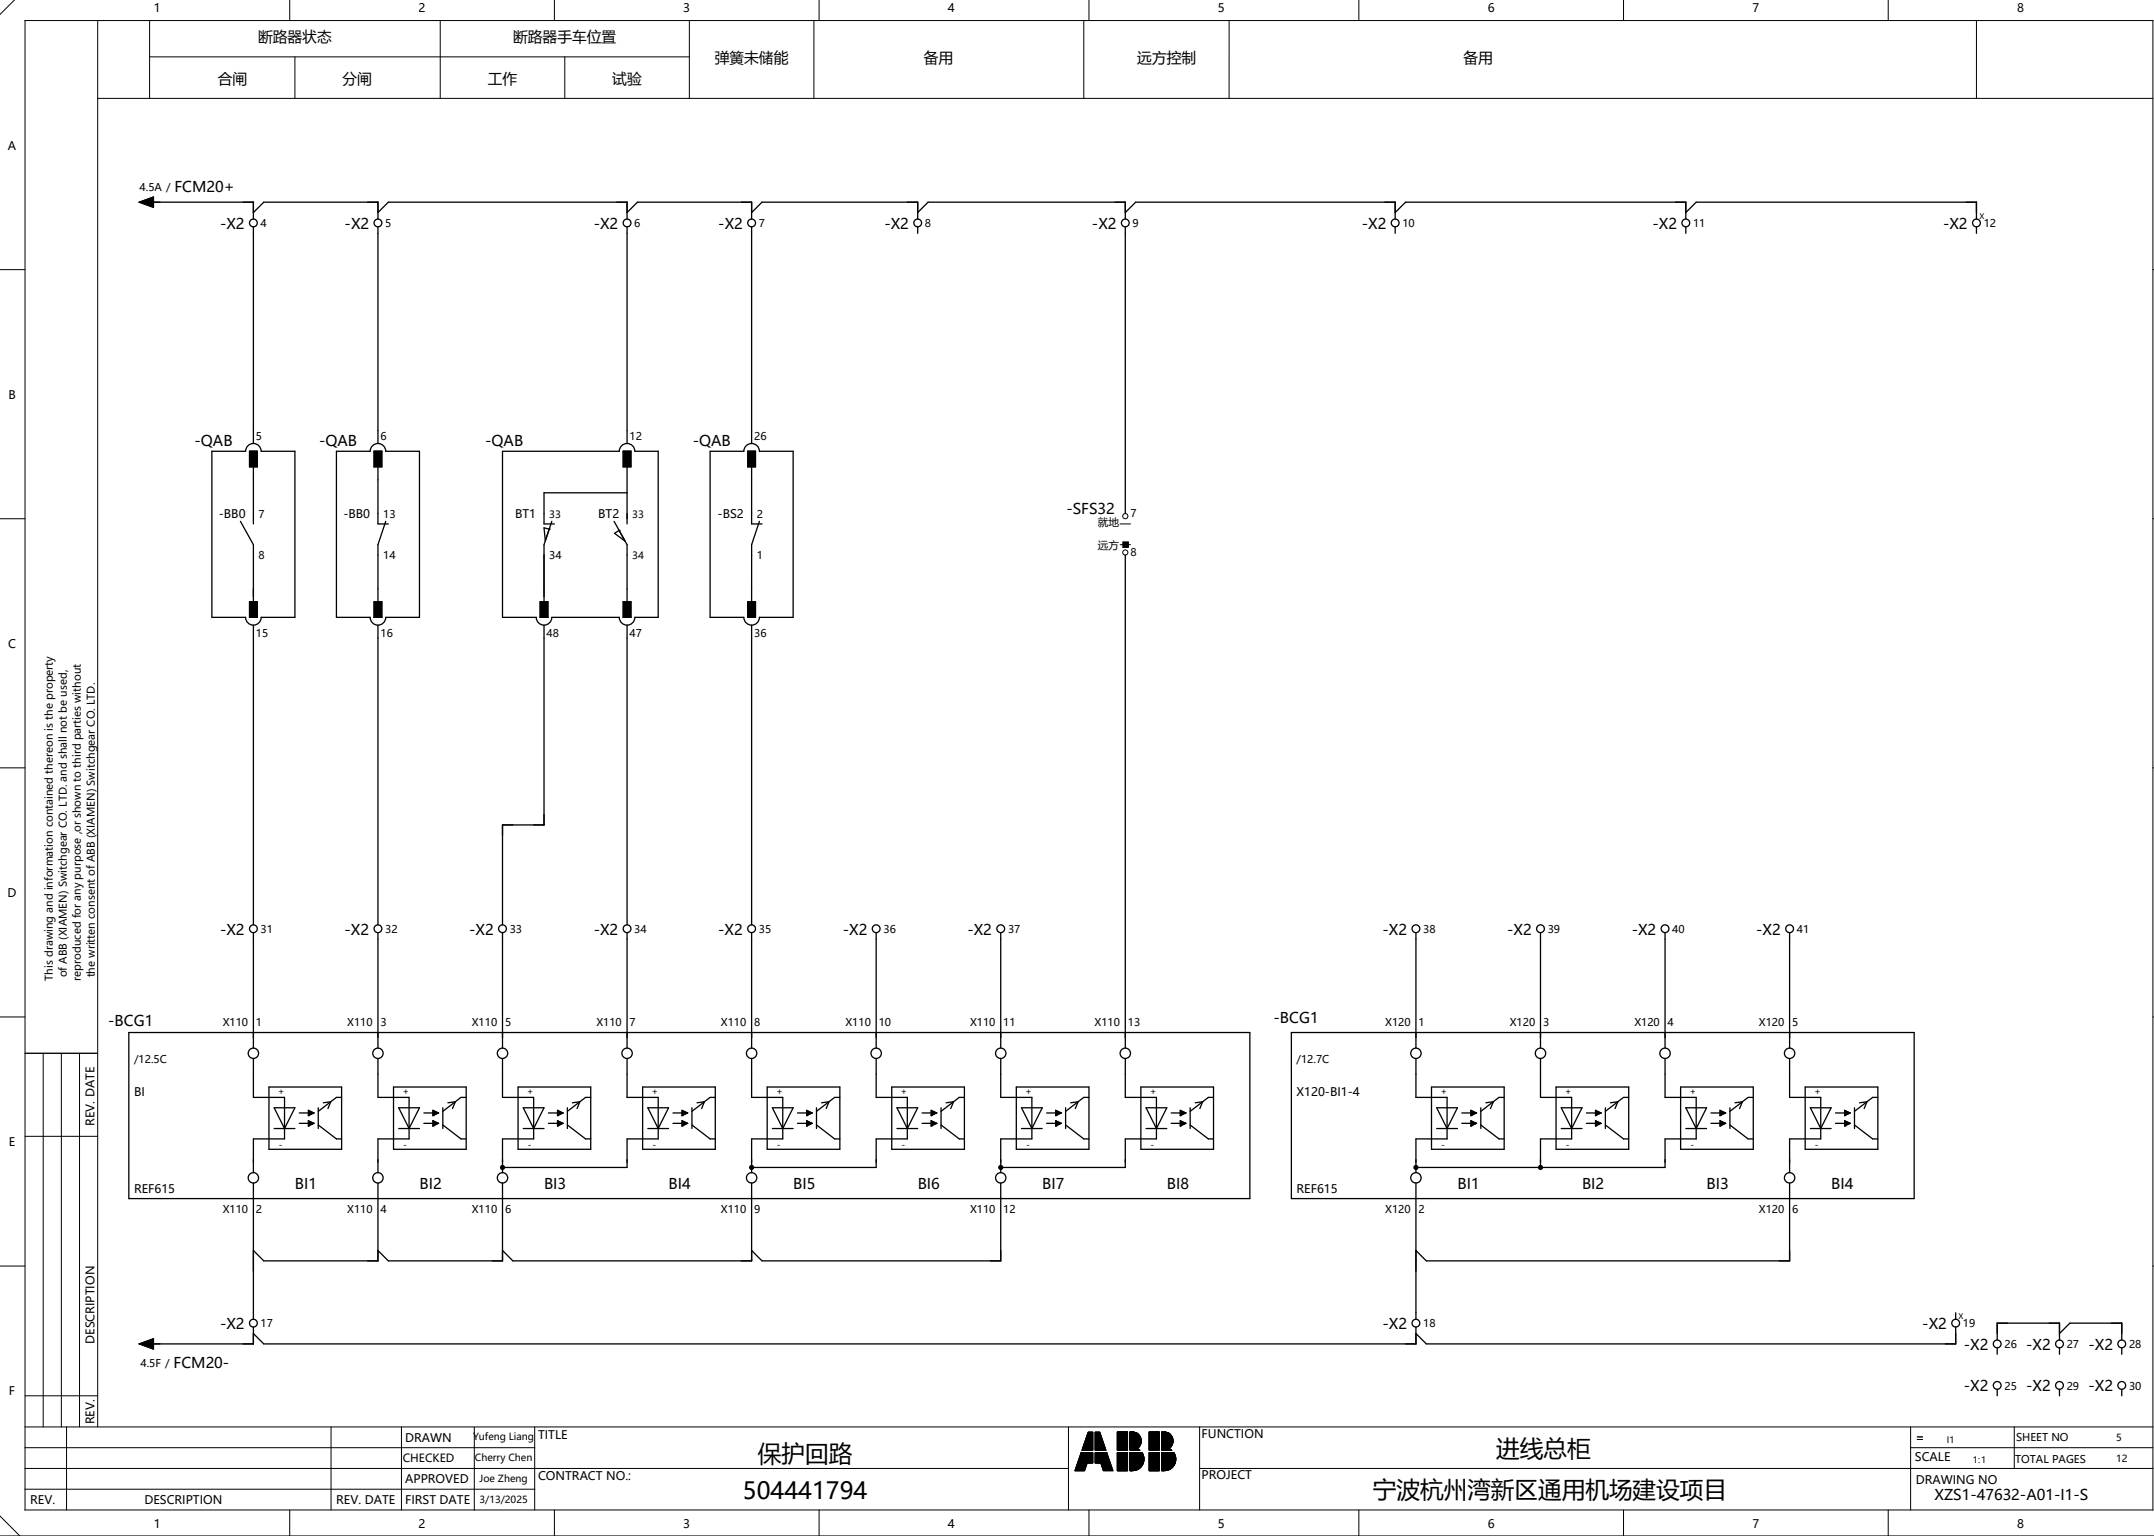


[illegible]

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

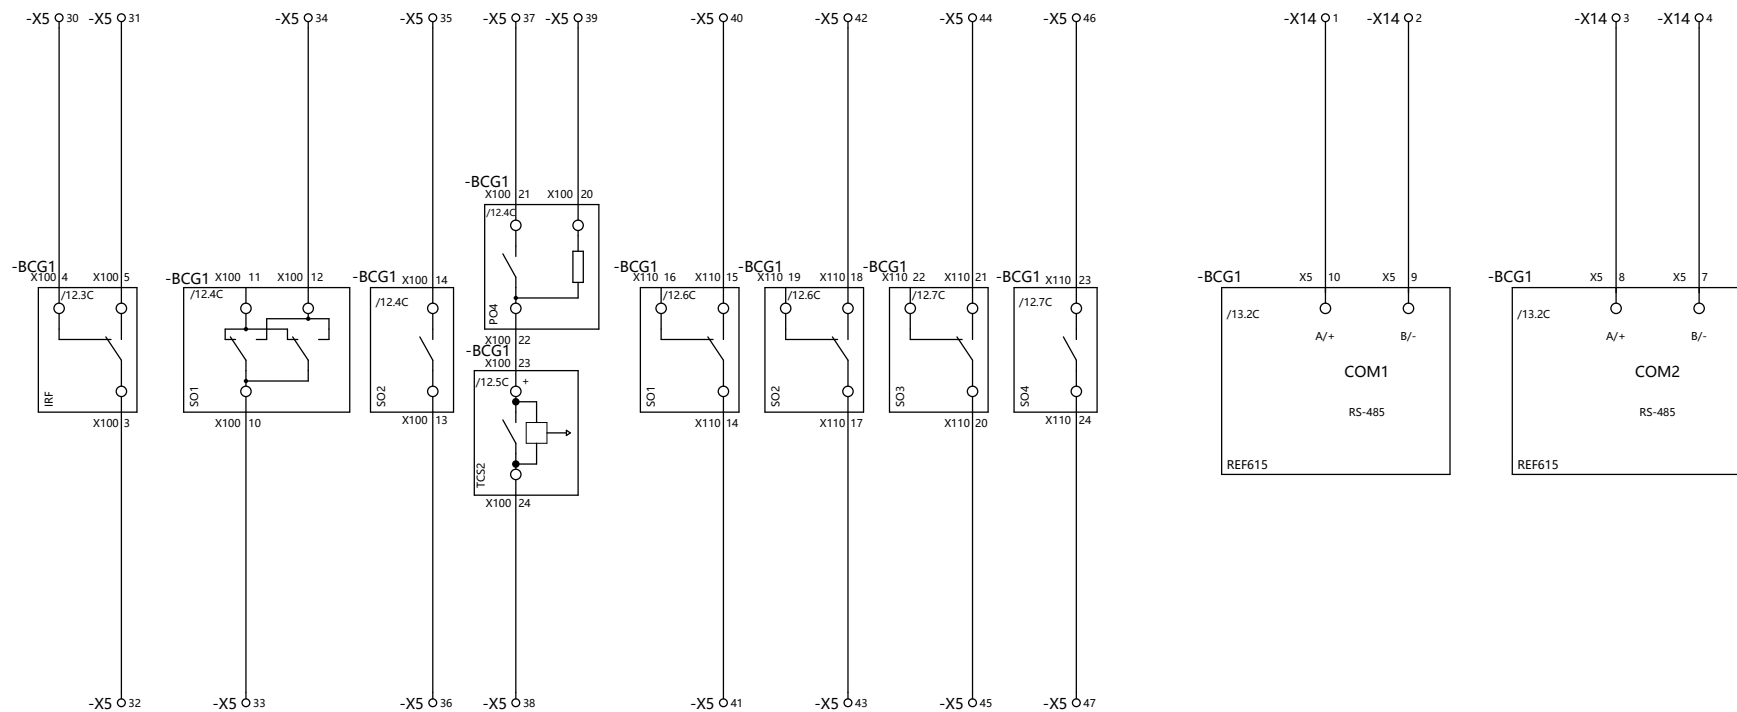


REV.	DESCRIPTION	REV DATE

			DRAWN	Yufeng Liang	TITLE		FUNCTION	进线总柜		=	I1	SHEET NO	8
			CHECKED	Cherry Chen	备用回路		PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	12
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe Zheng	CONTRACT NO.: 504441794				DRAWING NO	XZS1-47632-A01-I1-S			

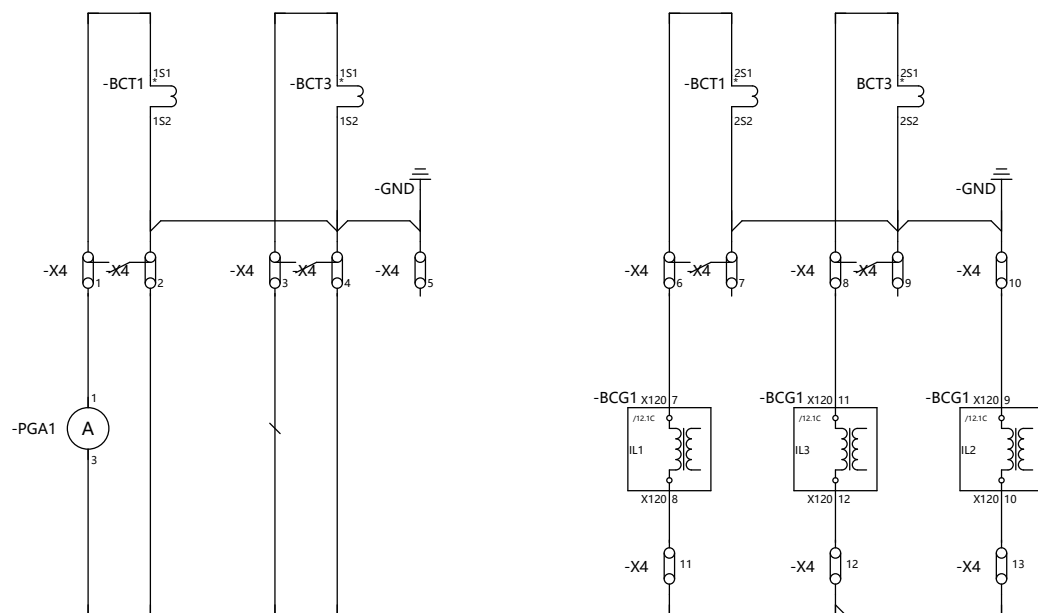


REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

			DRAWN	Yufeng Liang	ABB	FUNCTION	进线总柜	= I1	SHEET NO	9	
			CHECKED	Cherry Chen		CONTRACT NO.:	504441794	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	12
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe Zheng			PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目	DRAWING NO	XZS1-47632-A01-I1-S	
			FIRST DATE	3/13/2025							

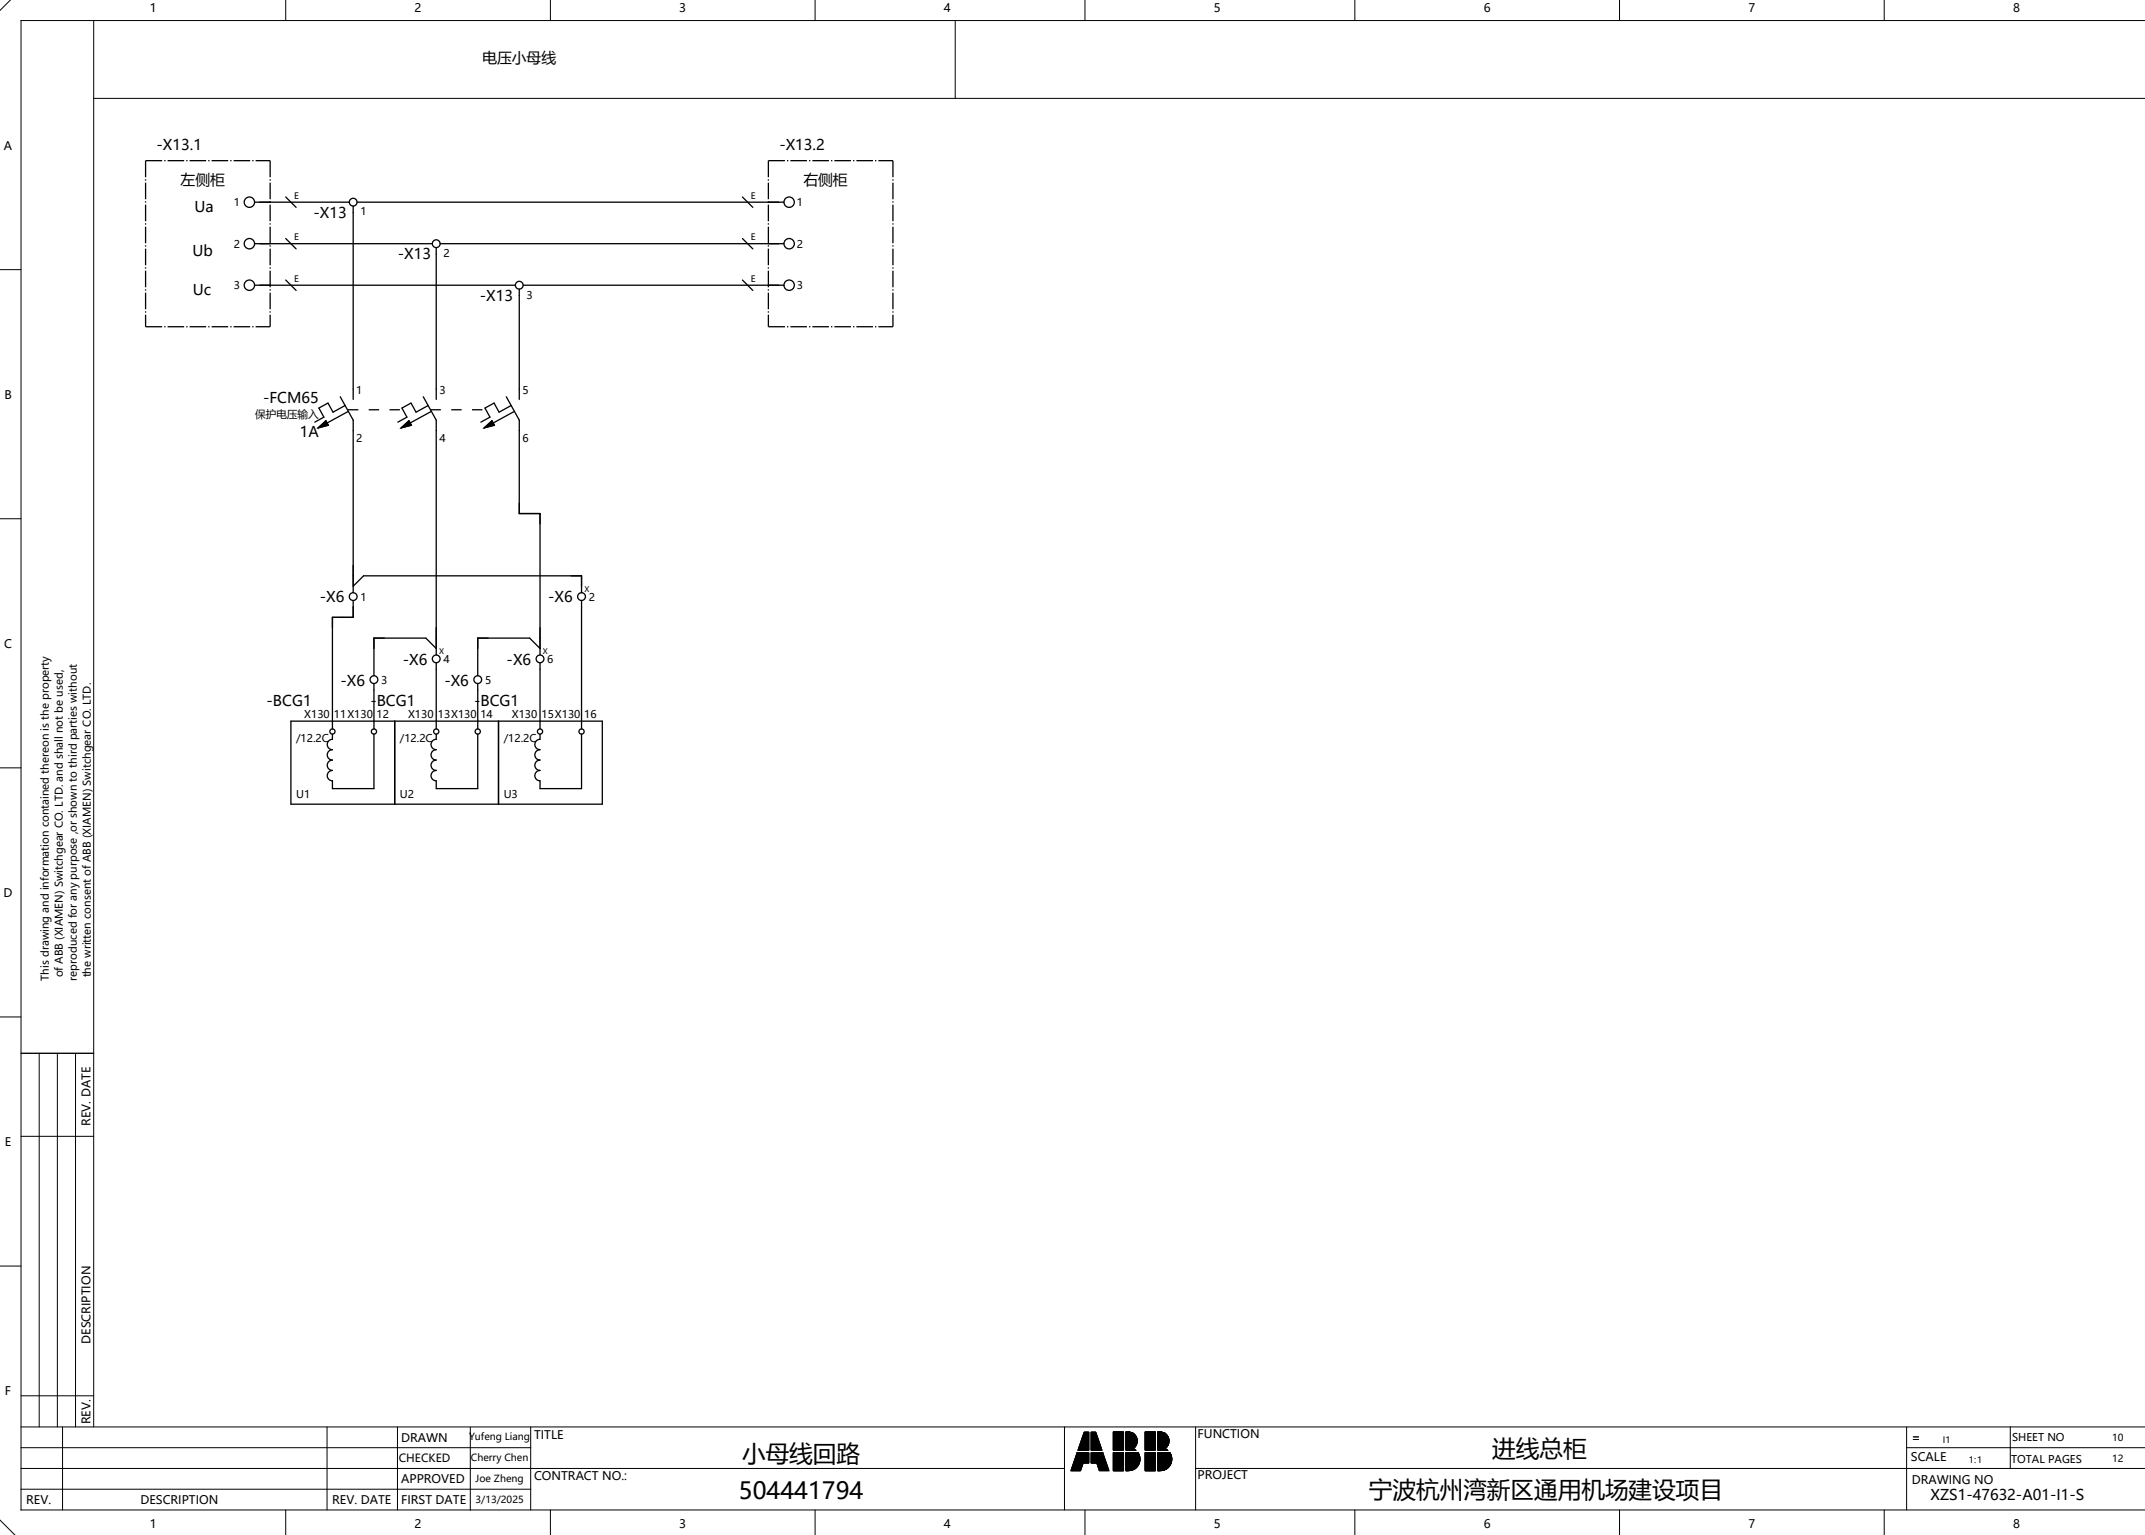

VD4

-QAB
VD4/P-55

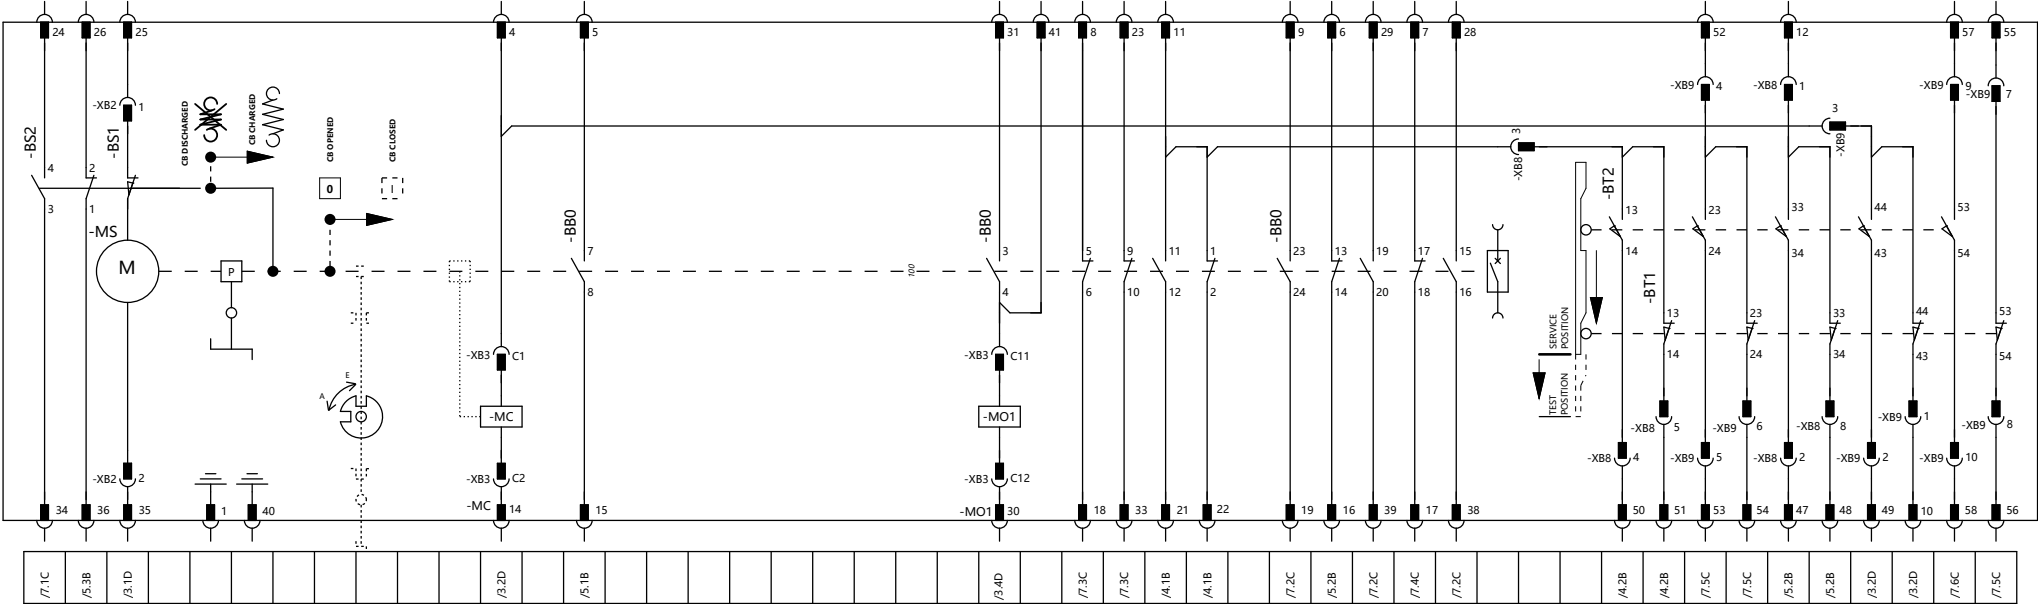

This drawing and information contained therein is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

接地开关与断路器手车具有可靠的机械闭锁：A)
只有当断路器手车位于试验位置时，才允许操作接地开关 B)
只有当接地开关处于分状态时，断路器手车才允许由试验位置推入运行位置。

电气控制接线图/接点位置参考：
此图所示状态为：断路器手车工作位置 断路器处于分闸状态 操作机构弹簧未储能

名称	描述	备注
-MS	弹簧操作机构储能电机	
-BS1	储能电机限位开关	
-MC	合闸脱扣器	
-MO1	第一分闸脱扣器	

名称	描述	备注
-BS2	合闸弹簧储能/未储能信号触点	
-BB0	与断路器主轴联动的辅助开关	
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

			DRAWN	Yufeng Liang	TITLE
			CHECKED	Cherry Chen	
			APPROVED	Joe Zheng	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	3/13/2025	CONTRACT NO.:

保护总览图
504441794




FUNCTION	进线总柜
PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目

= 11	SHEET NO 12
SCALE 1:1	TOTAL PAGES 12
DRAWING NO XZS1-47632-A01-I1-S	

REF615

-BCG1

The IED feature an automatic short-circuit mechanism in the CT connector when plug-in unit is detached

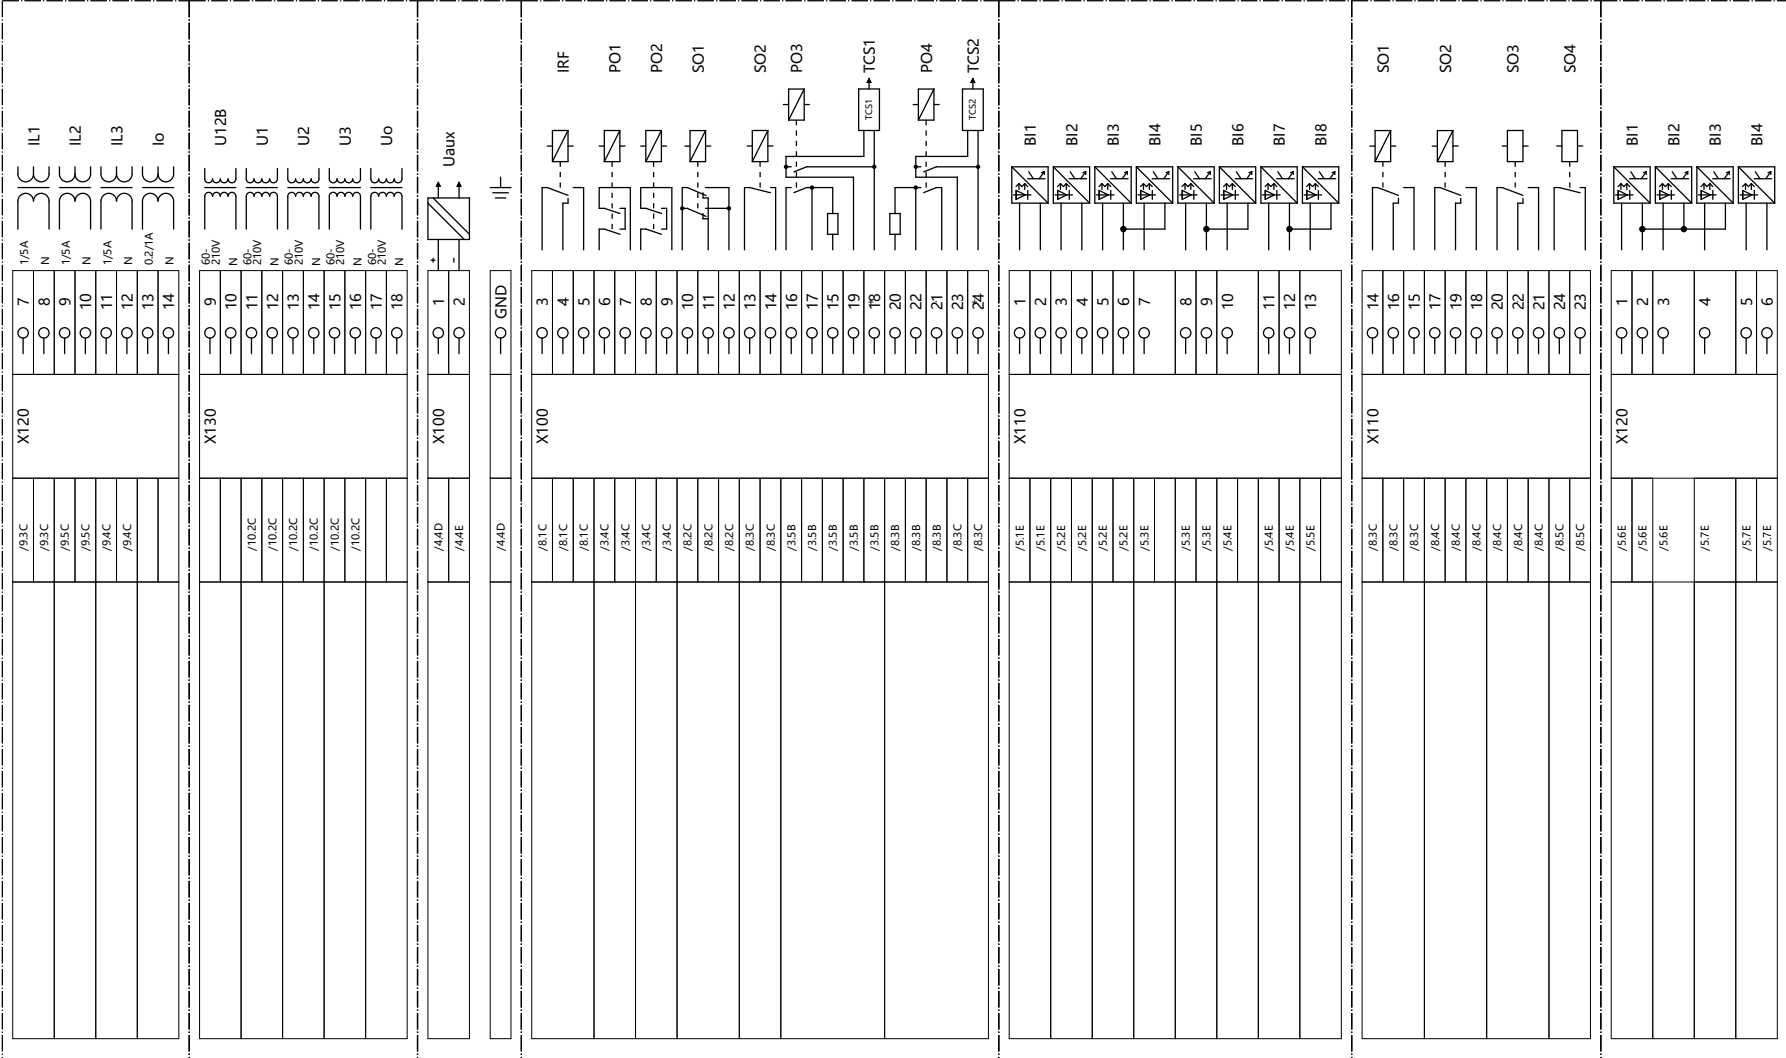

REF615

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35		36	
37		38		39		40		41		42	
43		44		45		46		47		48	
49		50		51		52		53		54	
55		56		57		58		59		60	
61		62		63		64		65		66	
67		68		69		70		71		72	
73		74		75		76		77		78	
79		80		81		82		83		84	
85		86		87		88		89		90	
91		92		93		94		95		96	
97		98		99		100		101		102	
103		104		105		106		107		108	
109		110		111		112		113		114	
115		116		117		118		119		120	
121		122		123		124		125		126	
127		128		129		130		131		132	
133		134		135		136		137		138	
139		140		141		142		143		144	
145		146		147		148		149		150	
151		152		153		154		155		156	
157		158		159		160		161		162	
163		164		165		166		167		168	
169		170		171		172		173		174	
175		176		177		178		179		180	
181		182		183		184		185		186	
187		188		189		190		191		192	
193		194		195		196		197		198	
199		200		201		202		203		204	
205		206		207		208		209		210	
211		212		213		214		215		216	
217		218		219		220		221		222	
223		224		225		226		227		228	
229		230		231		232		233		234	
235		236		237		238		239		240	
241		242		243		244		245		246	
247		248		249		250		251		252	
253		254		255		256		257		258	
259		260		261		262		263		264	
265		266		267		268		269		270	
271		272		273		274		275		276	
277		278		279		280		281		282	
283		284		285		286		287		288	
289		290		291		292		293		294	
295		296		297		298		299		300	
301		302		303		304		305		306	
307		308		309		310		311		312	
313		314		315		316		317		318	
319		320		321		322		323		324	
325		326		327		328		329		330	
331		332		333		334		335		336	
337		338		339		340		341		342	
343		344		345		346		347		348	
349		350		351		352		353		354	
355											


[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


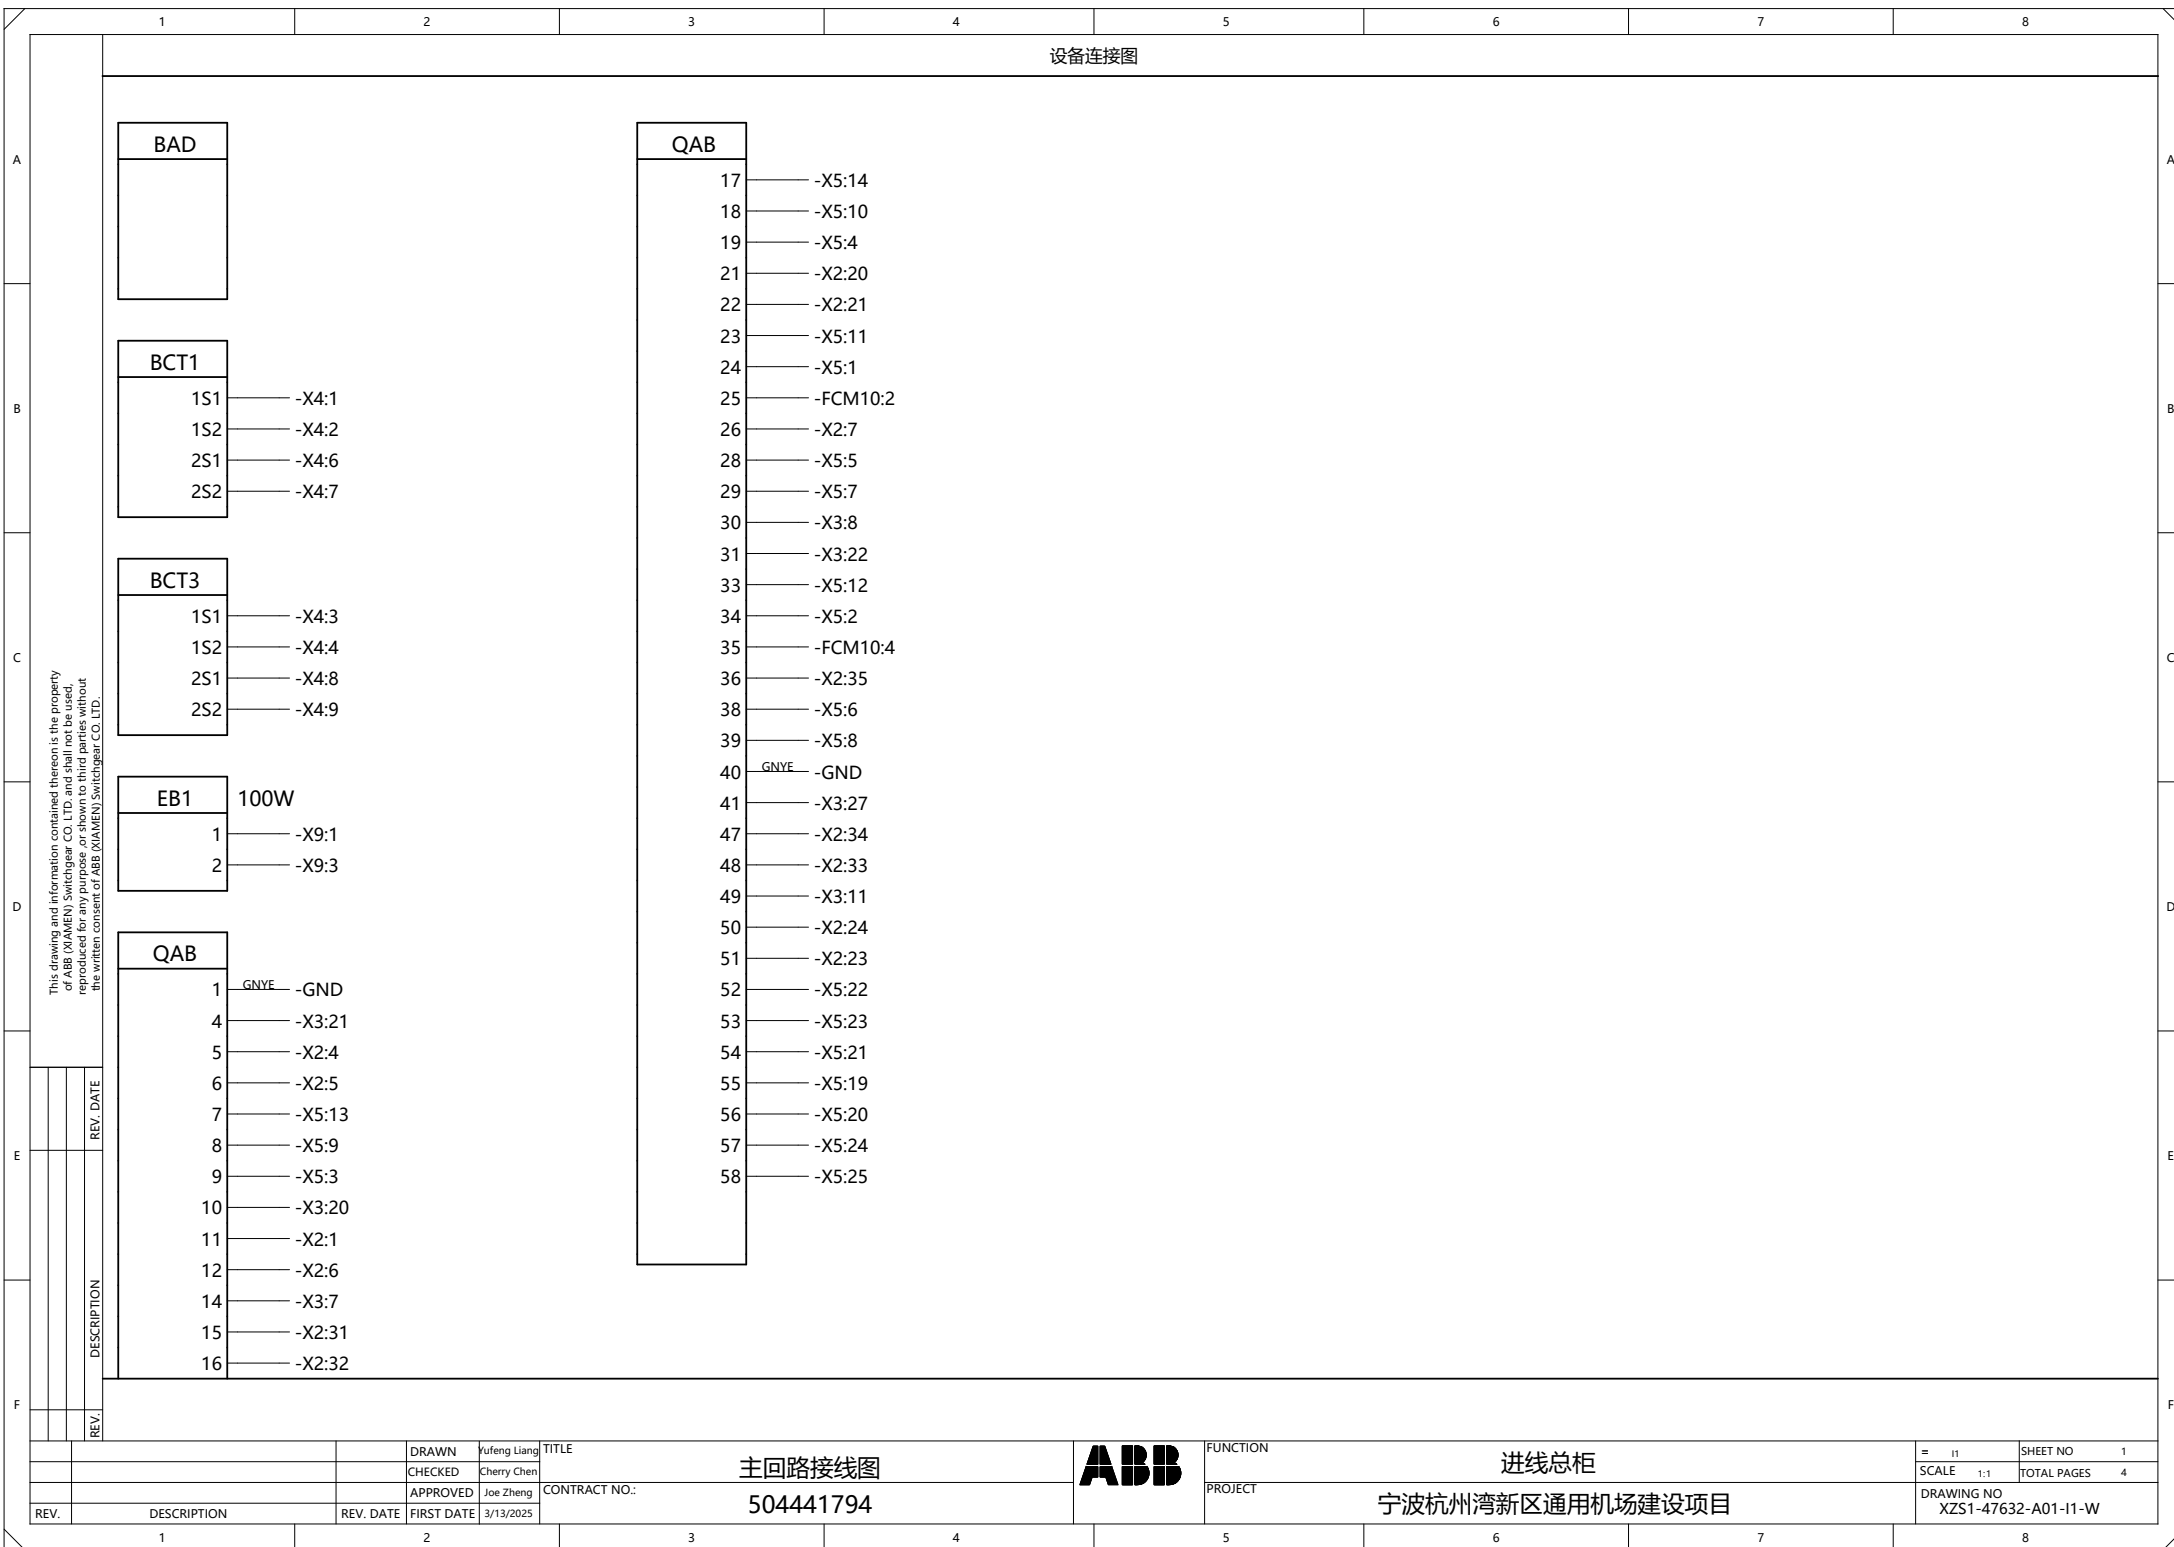




			DRAWN	Yufeng Liang	TITLE		FUNCTION	进线总柜		=	11	SHEET NO	2
			CHECKED	Cherry Chen	低压室门板接线图		PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	4
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe Zheng	CONTRACT NO.: 504441794				DRAWING NO XZS1-47632-A01-I1-W				



FUNCTION	进线总柜	= I1	SHEET NO	2
PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目	SCALE 1:1	TOTAL PAGES	4
		DRAWING NO XZS1-47632-A01-I1-W		

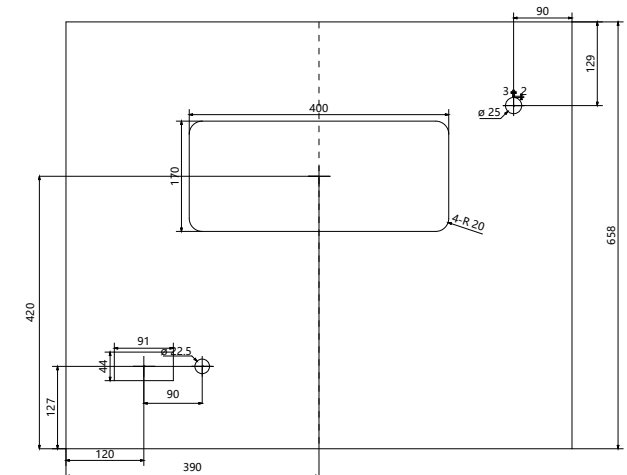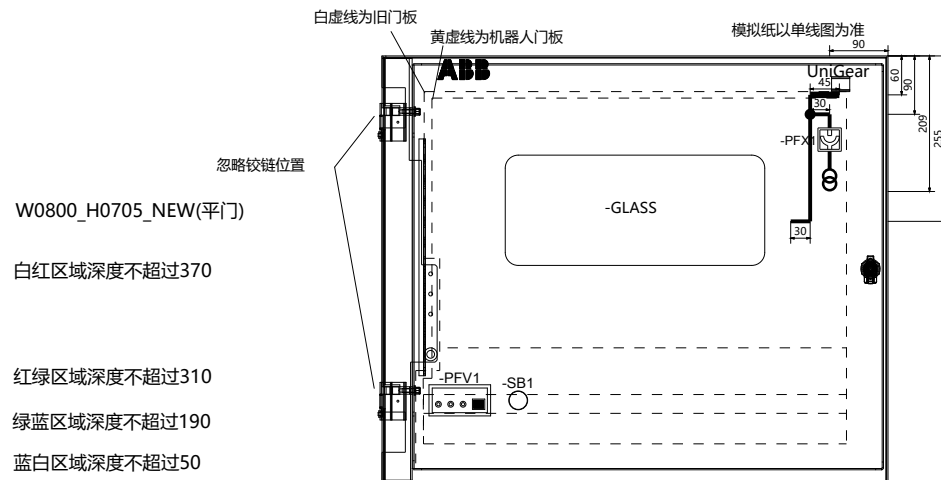

ARID

PROJECT

宁波杭州湾新区通用机场建设项目

= M1	SHEET NO 1
SCALE 1:8	TOTAL PAGES 2
DRAWING NO XZS1-47632-A01-M1-C	


门板开孔图

504441794

DRAWN	Yufeng Liang
CHECKED	Cherry Chen
APPROVED	Joe Zheng
FIRST DATE	3/13/2025

eg	TITLE
n	
	CONTRACT NO.:


CONTRACT NO.:	
---------------	--

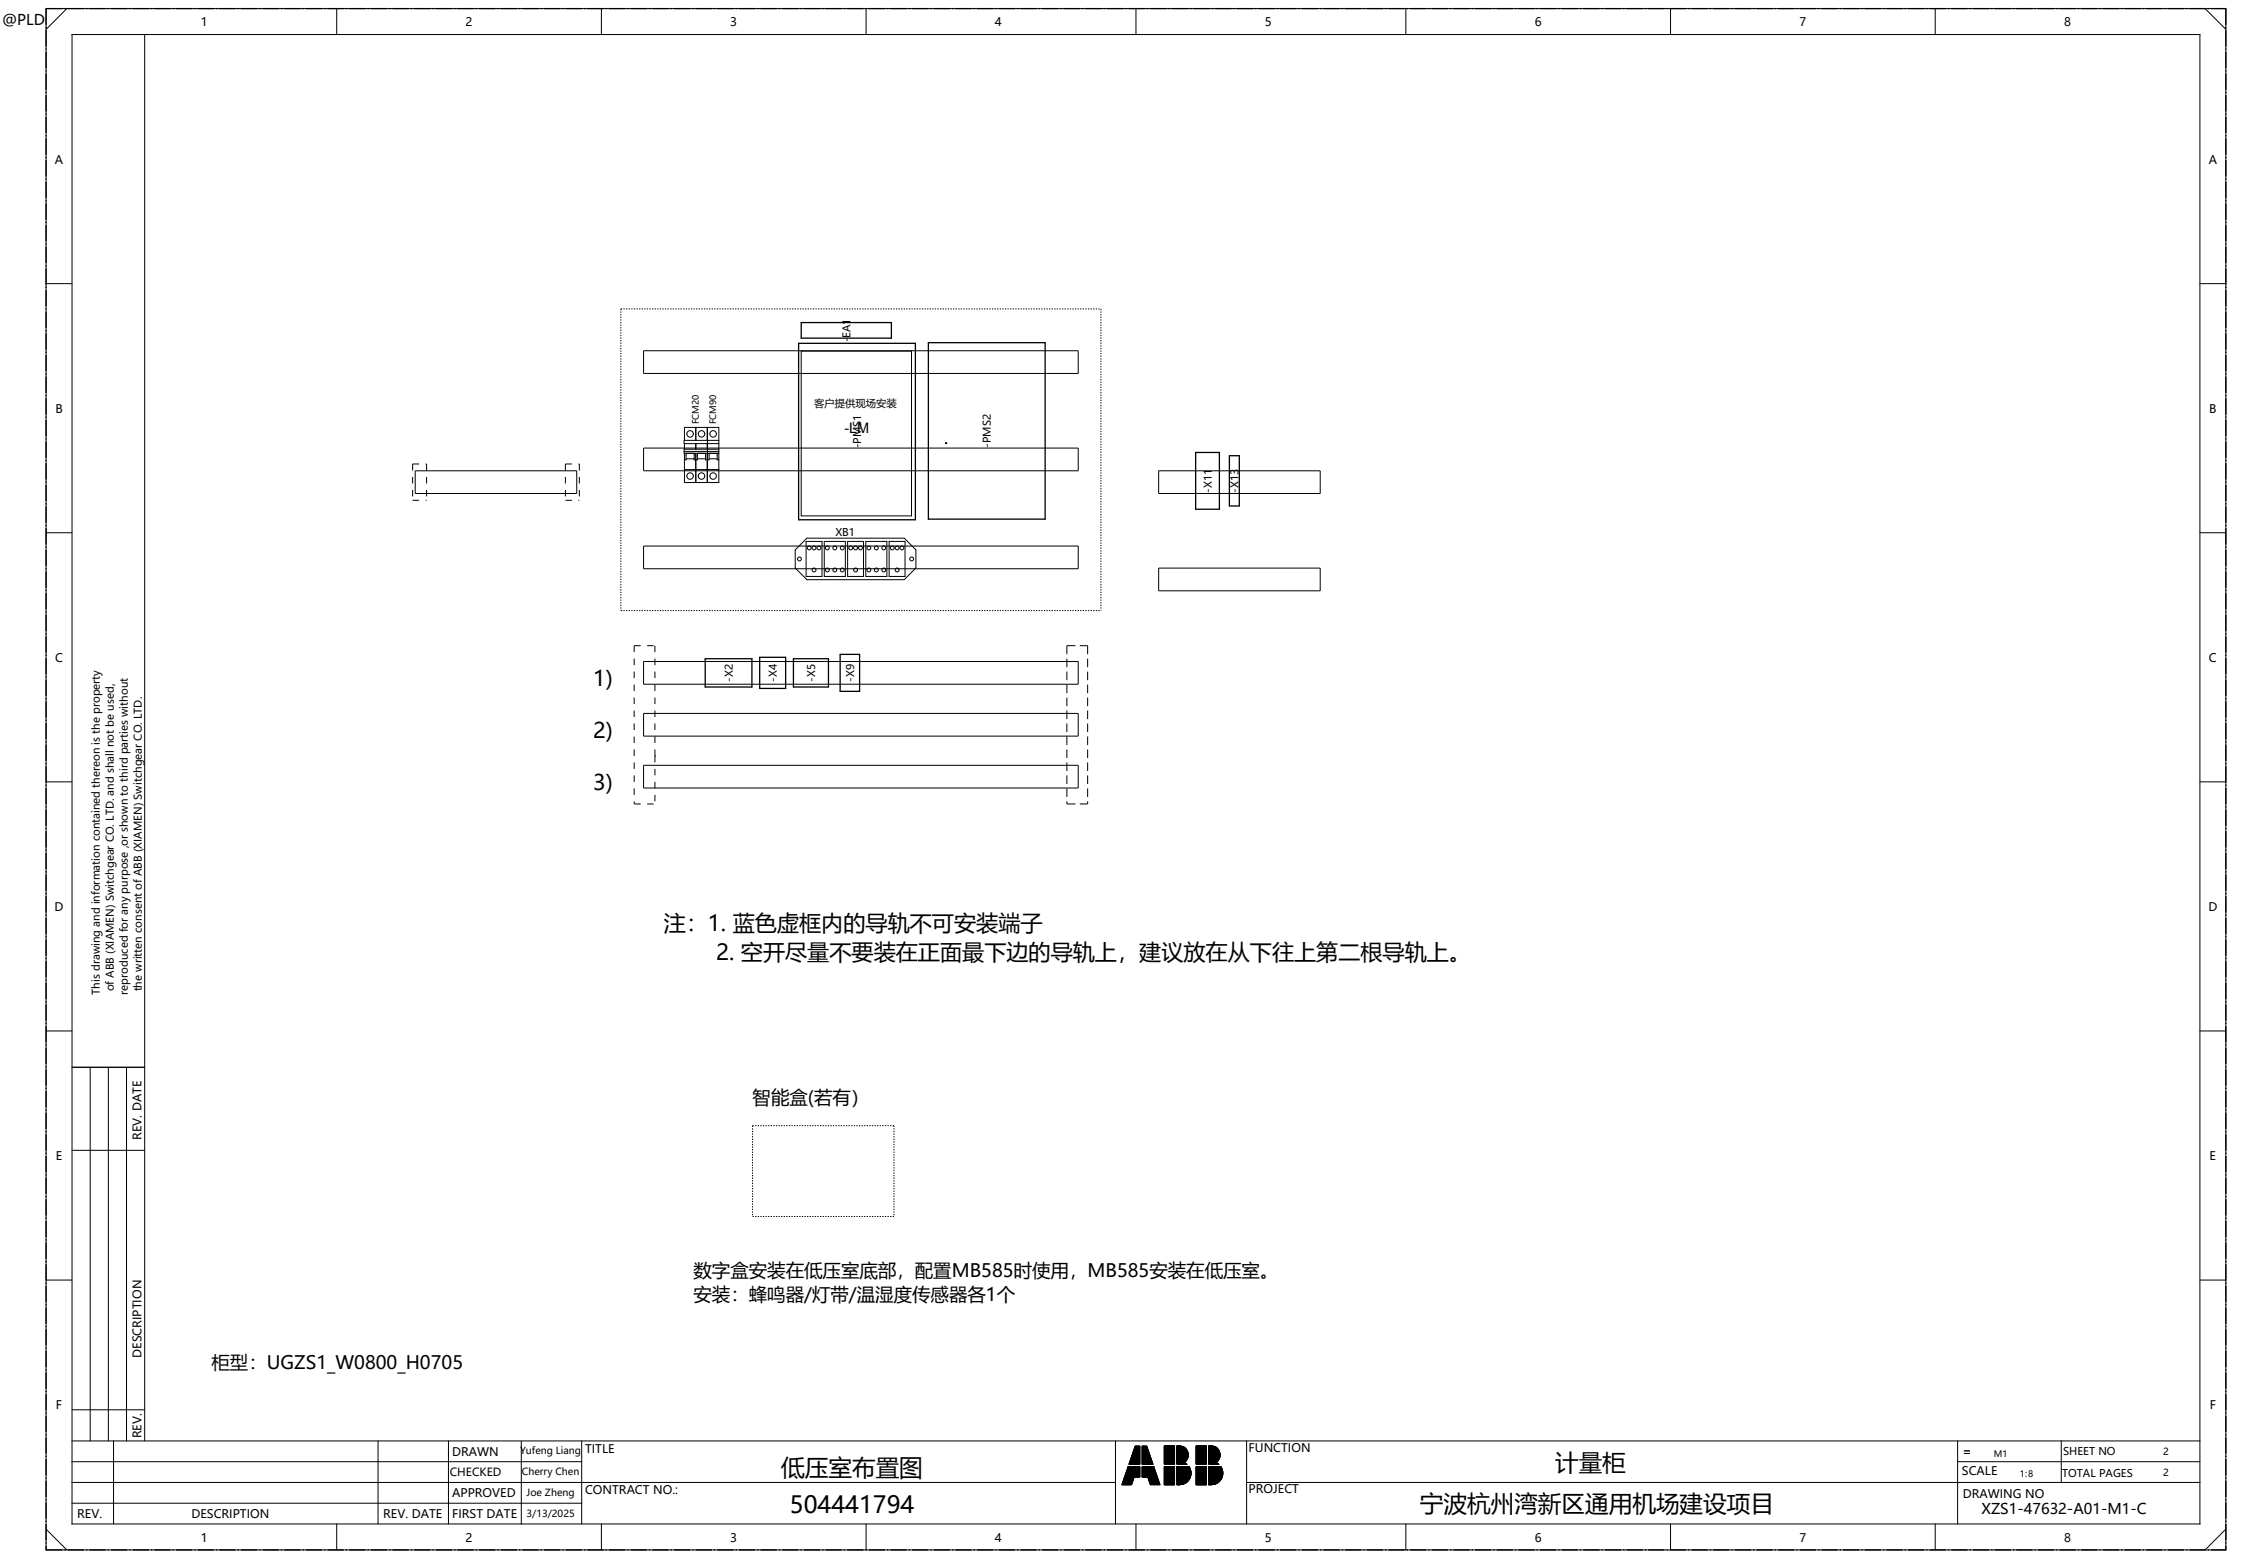


F		E	
REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE

			DRAWN	Yufeng Liang	TITLE	ABB	FUNCTION	计量柜	= M1	SHEET NO	2
			CHECKED	Cherry Chen							
			APPROVED	Joe Zheng							
			FIRST DATE	3/13/2025							
			CONTRACT NO:		504441794		PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目	DRAWING NO XZS1-47632-A01-M1-C		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE									

TITLE		CONTRACT NO.:		FUNCTION		PROJECT	
低压室布置图		504441794		计量柜		宁波杭州湾新区通用机场建设项目	

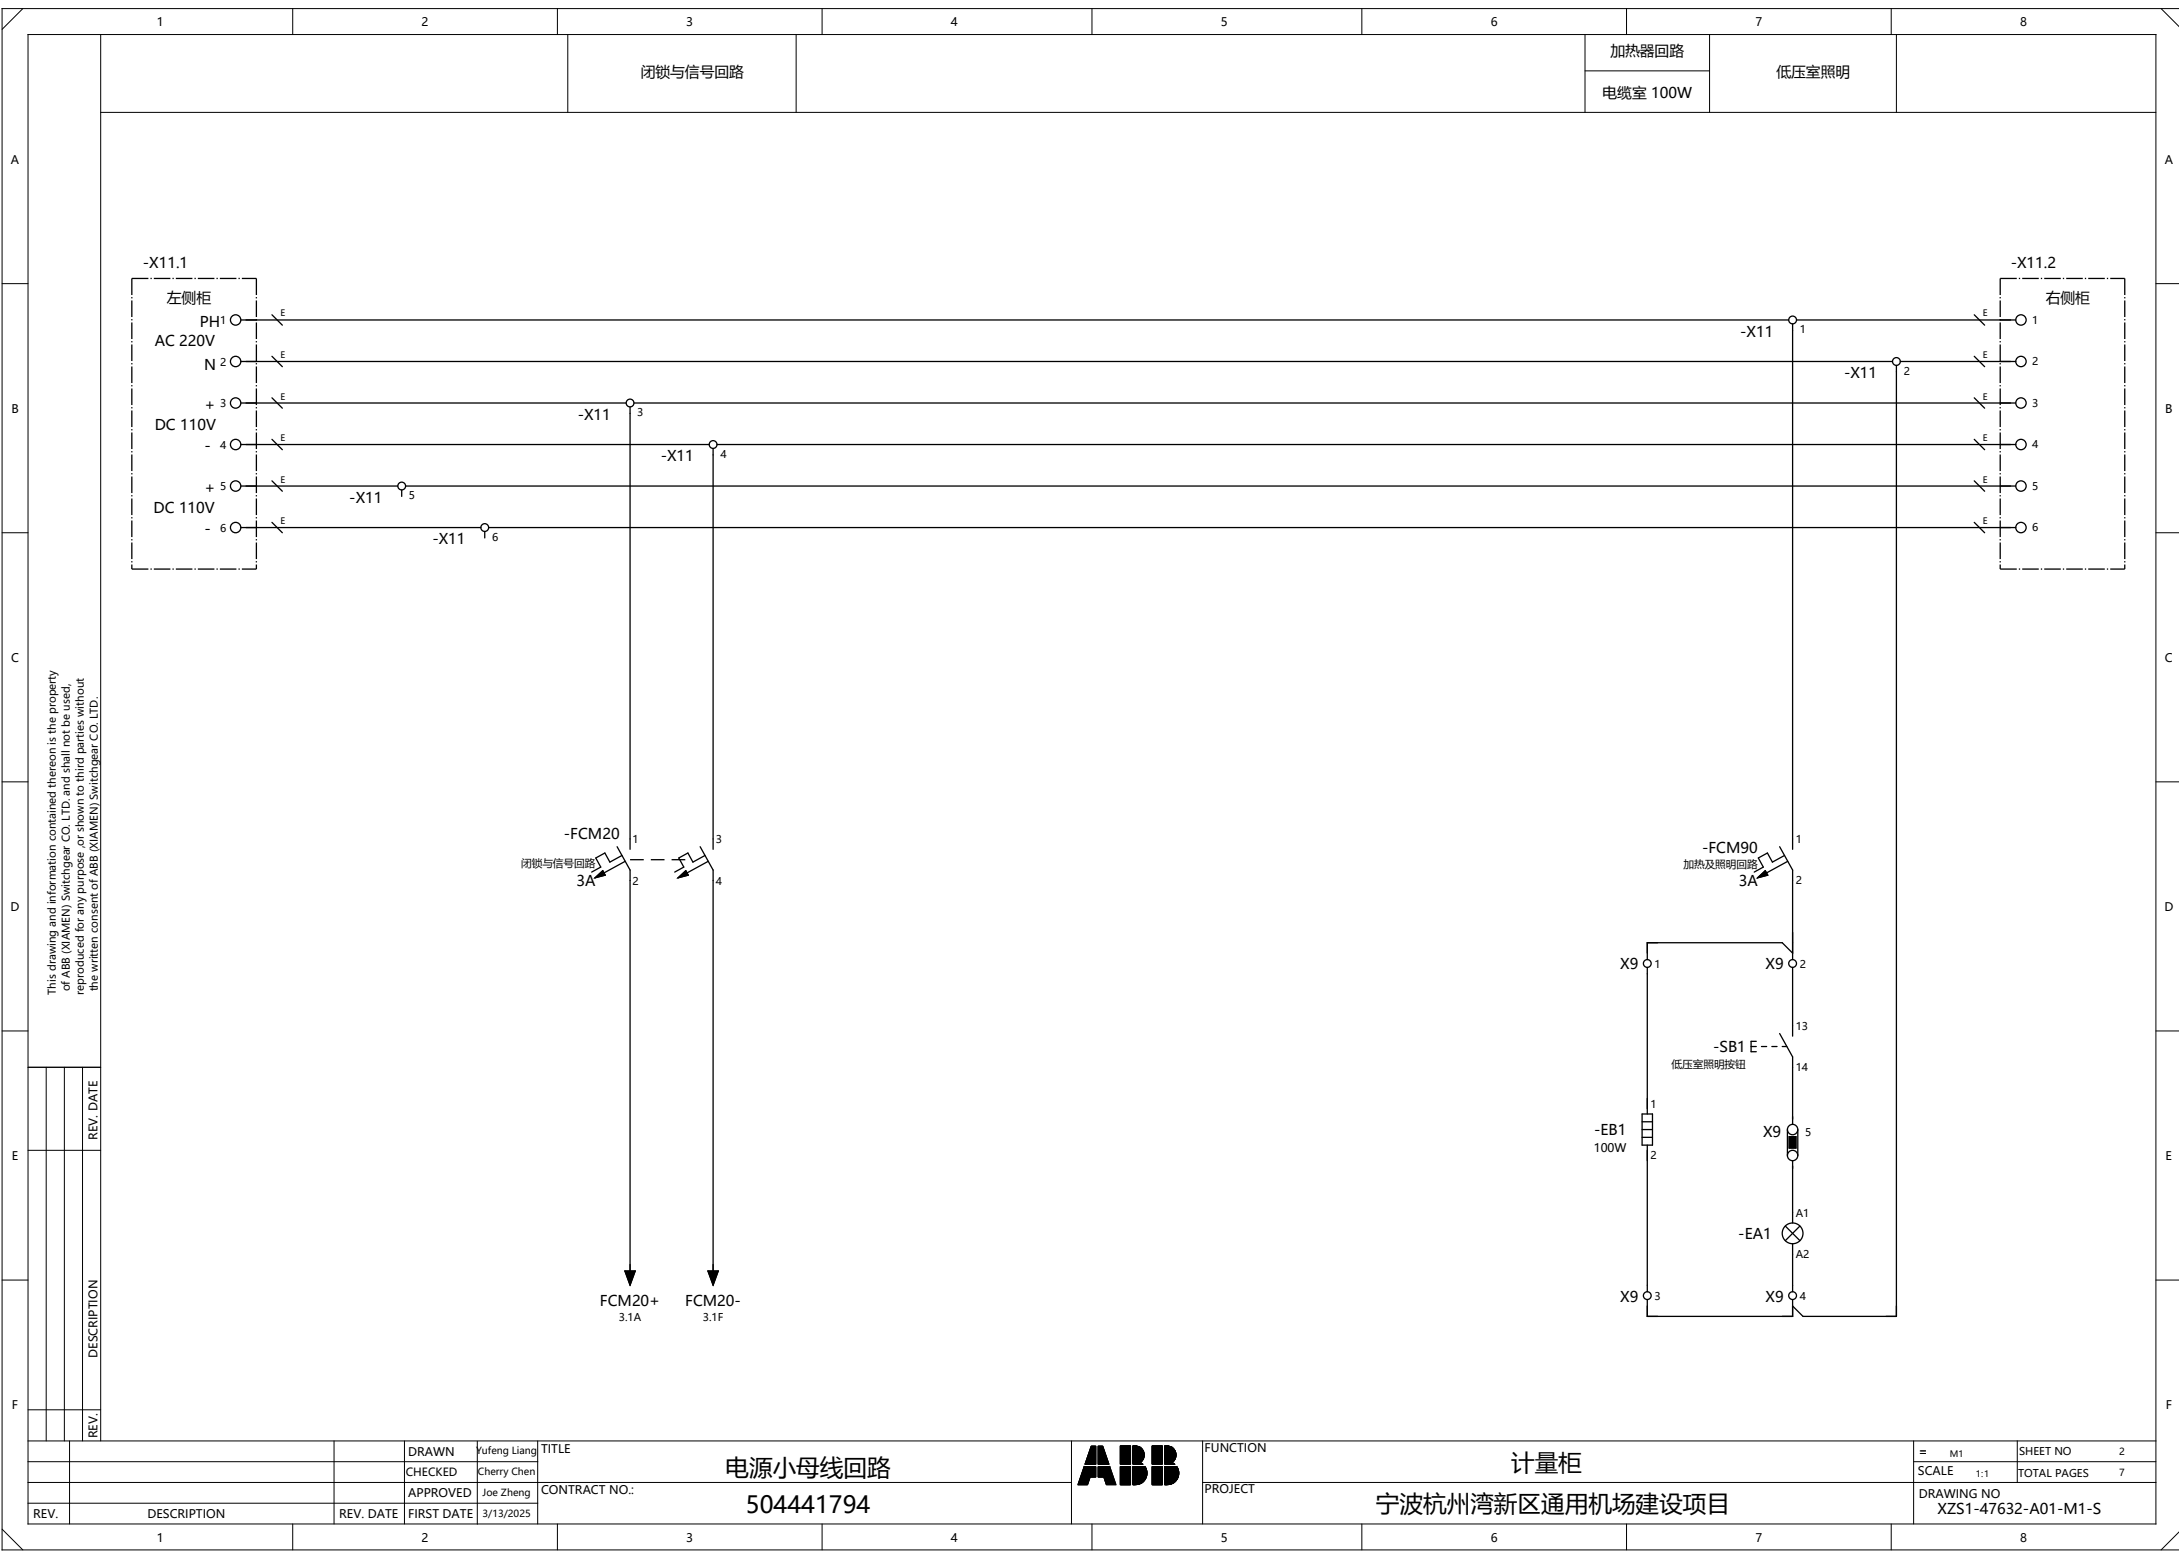



REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	DRAWN Yufeng Liang	TITLE 电源小母线回路	ABB	FUNCTION 计量柜	= M1	SHEET NO 2
				CHECKED Cherry Chen	CONTRACT NO.: 504441794		PROJECT 宁波杭州湾新区通用机场建设项目	SCALE 1:1	TOTAL PAGES 7
				APPROVED Joe Zheng				DRAWING NO XZS1-47632-A01-M1-S	

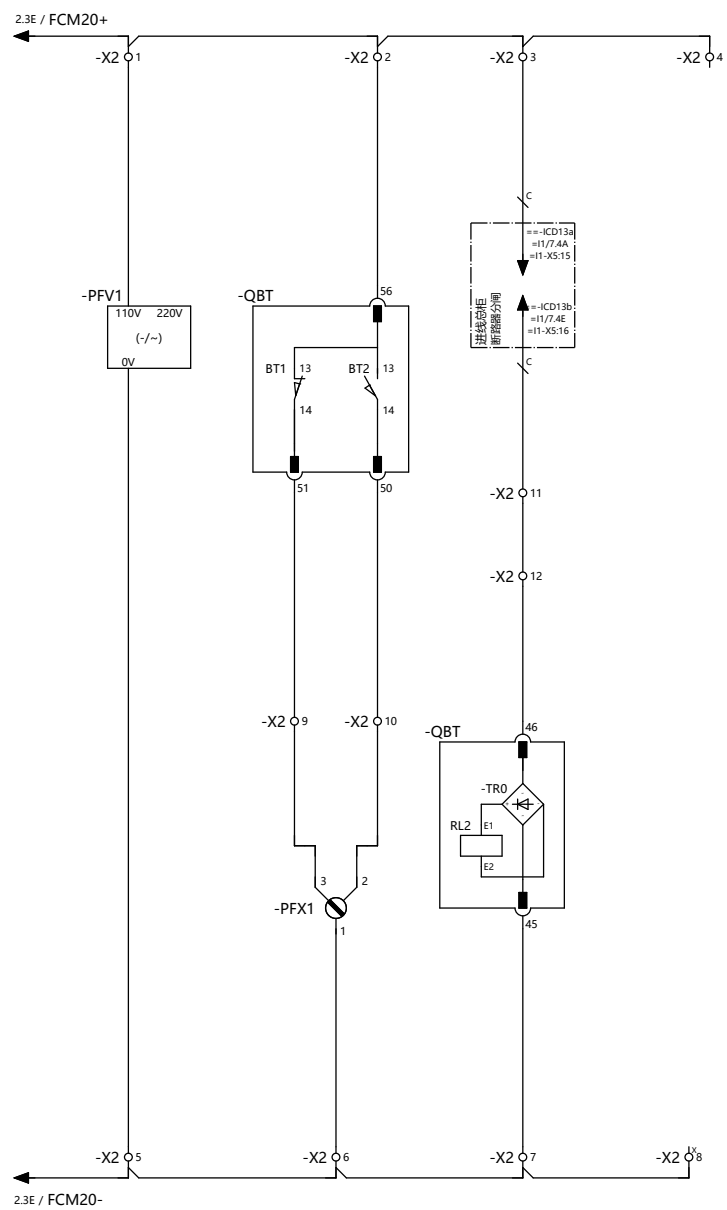

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

			DRAWN	Yufeng Liang	ABB	FUNCTION	计量柜	=	M1	SHEET NO	3	
			CHECKED	Cherry Chen		信号回路	PROJECT		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	7
			APPROVED	Joe Zheng		CONTRACT NO.:						
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	3/13/2025	504441794		宁波杭州湾新区通用机场建设项目	DRAWING NO	XZS1-47632-A01-M1-S			

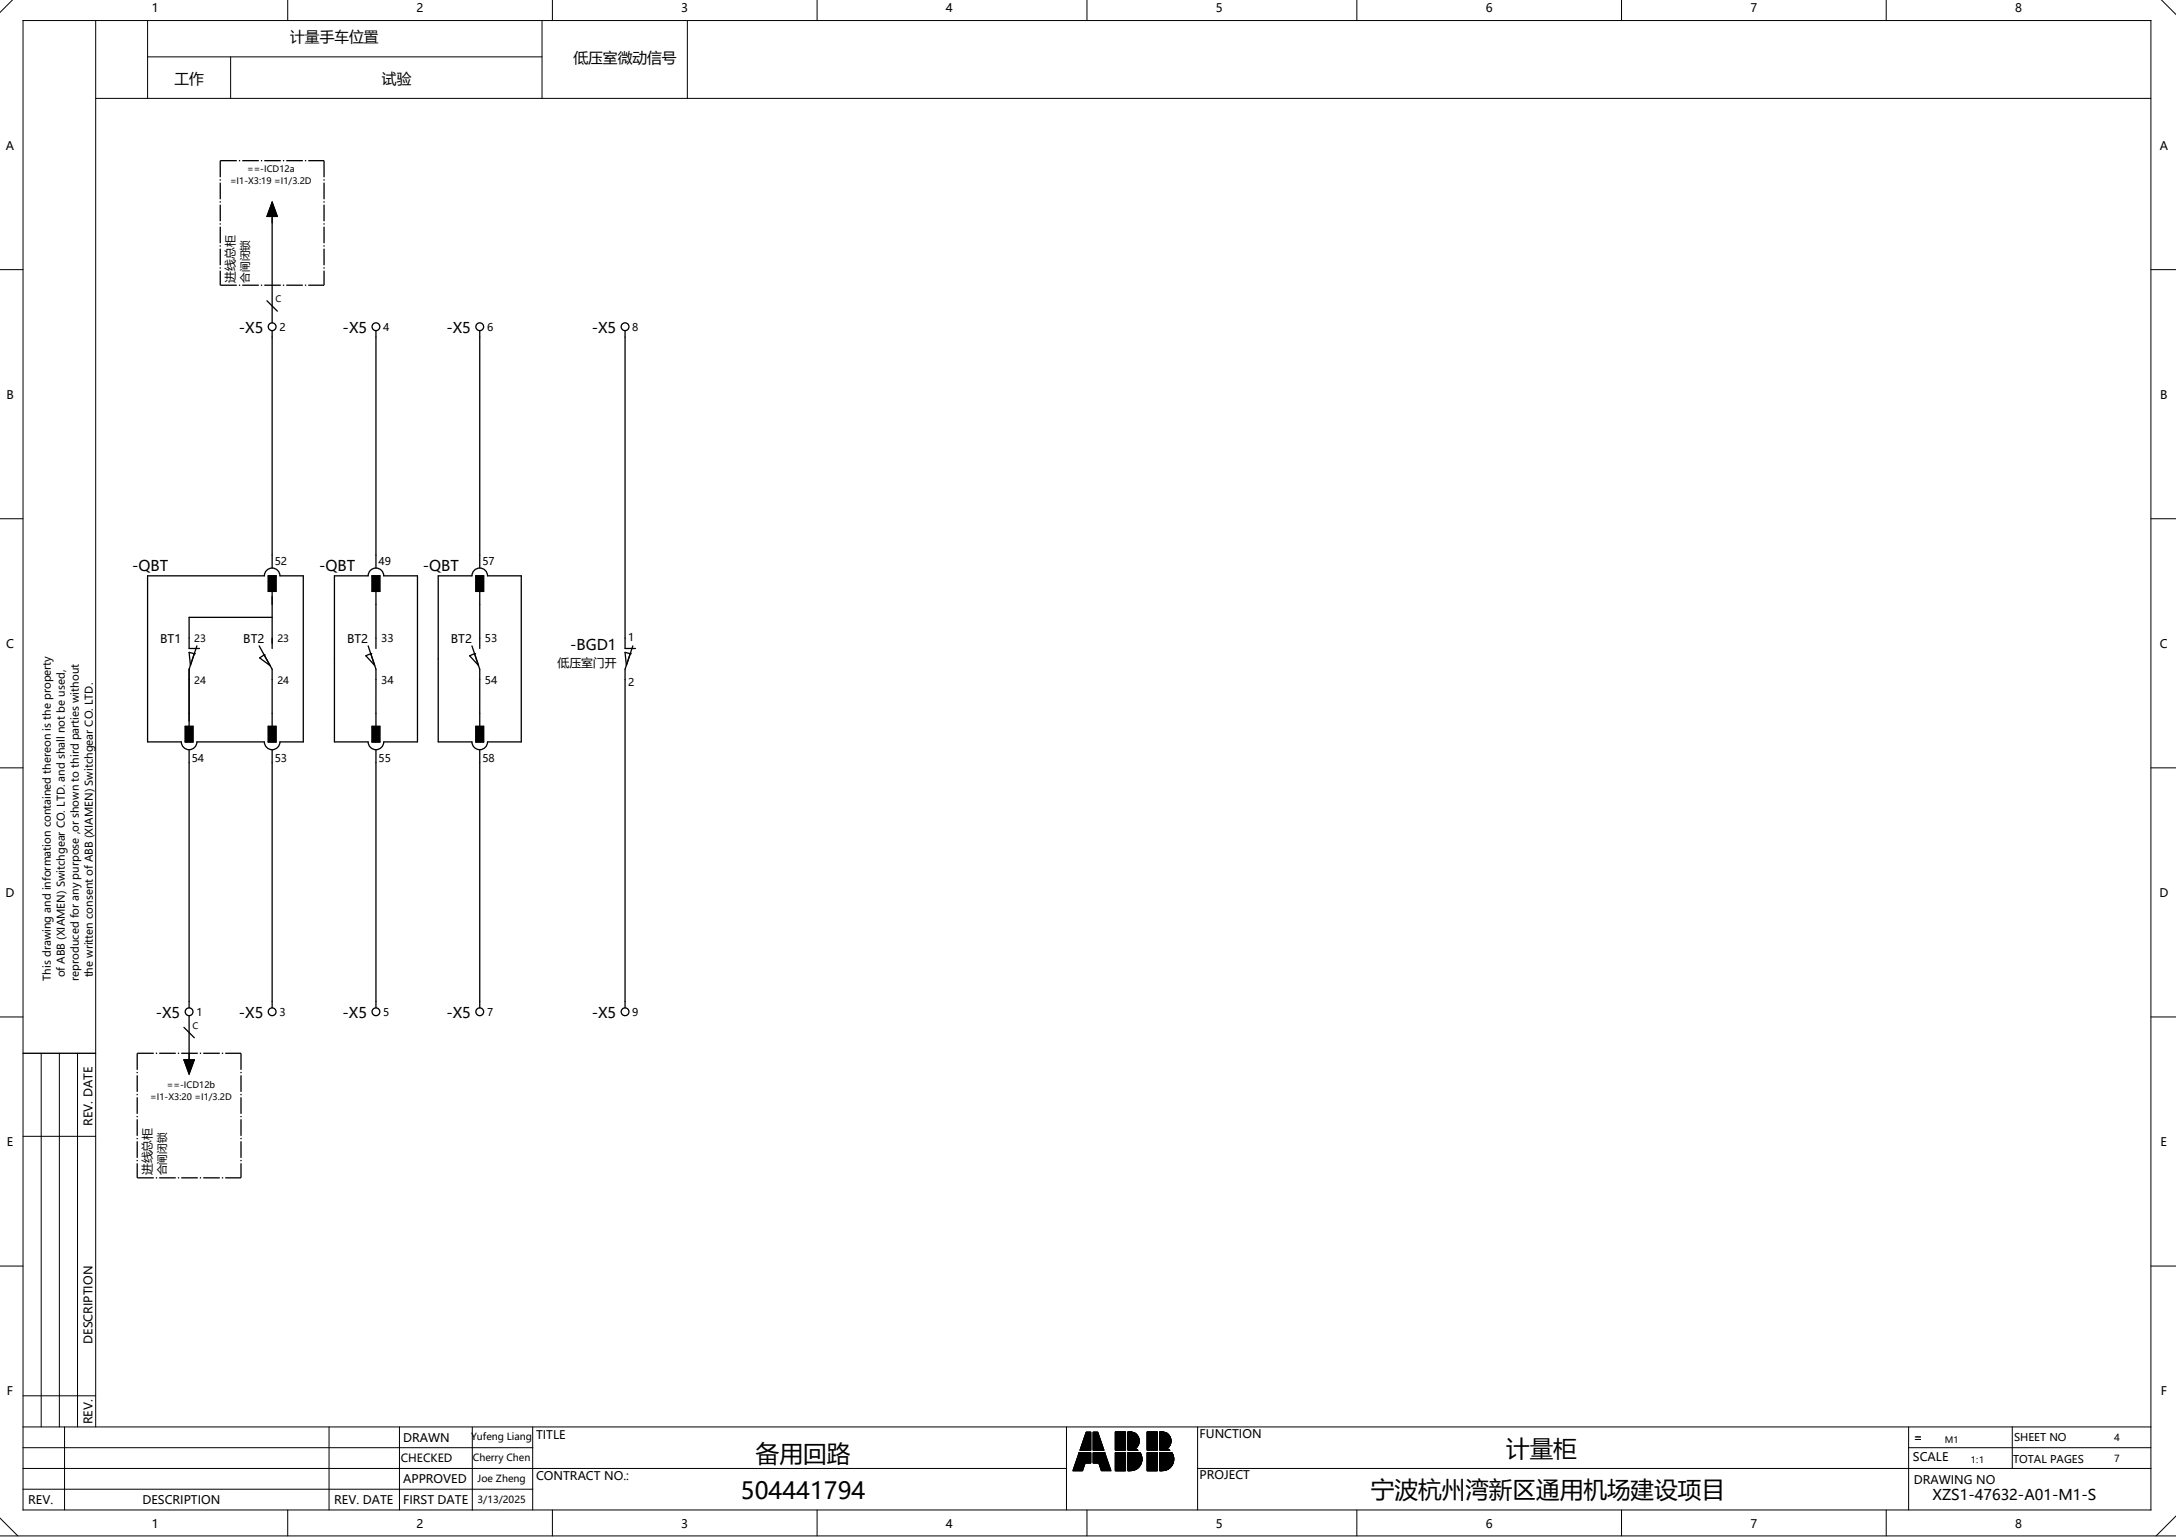


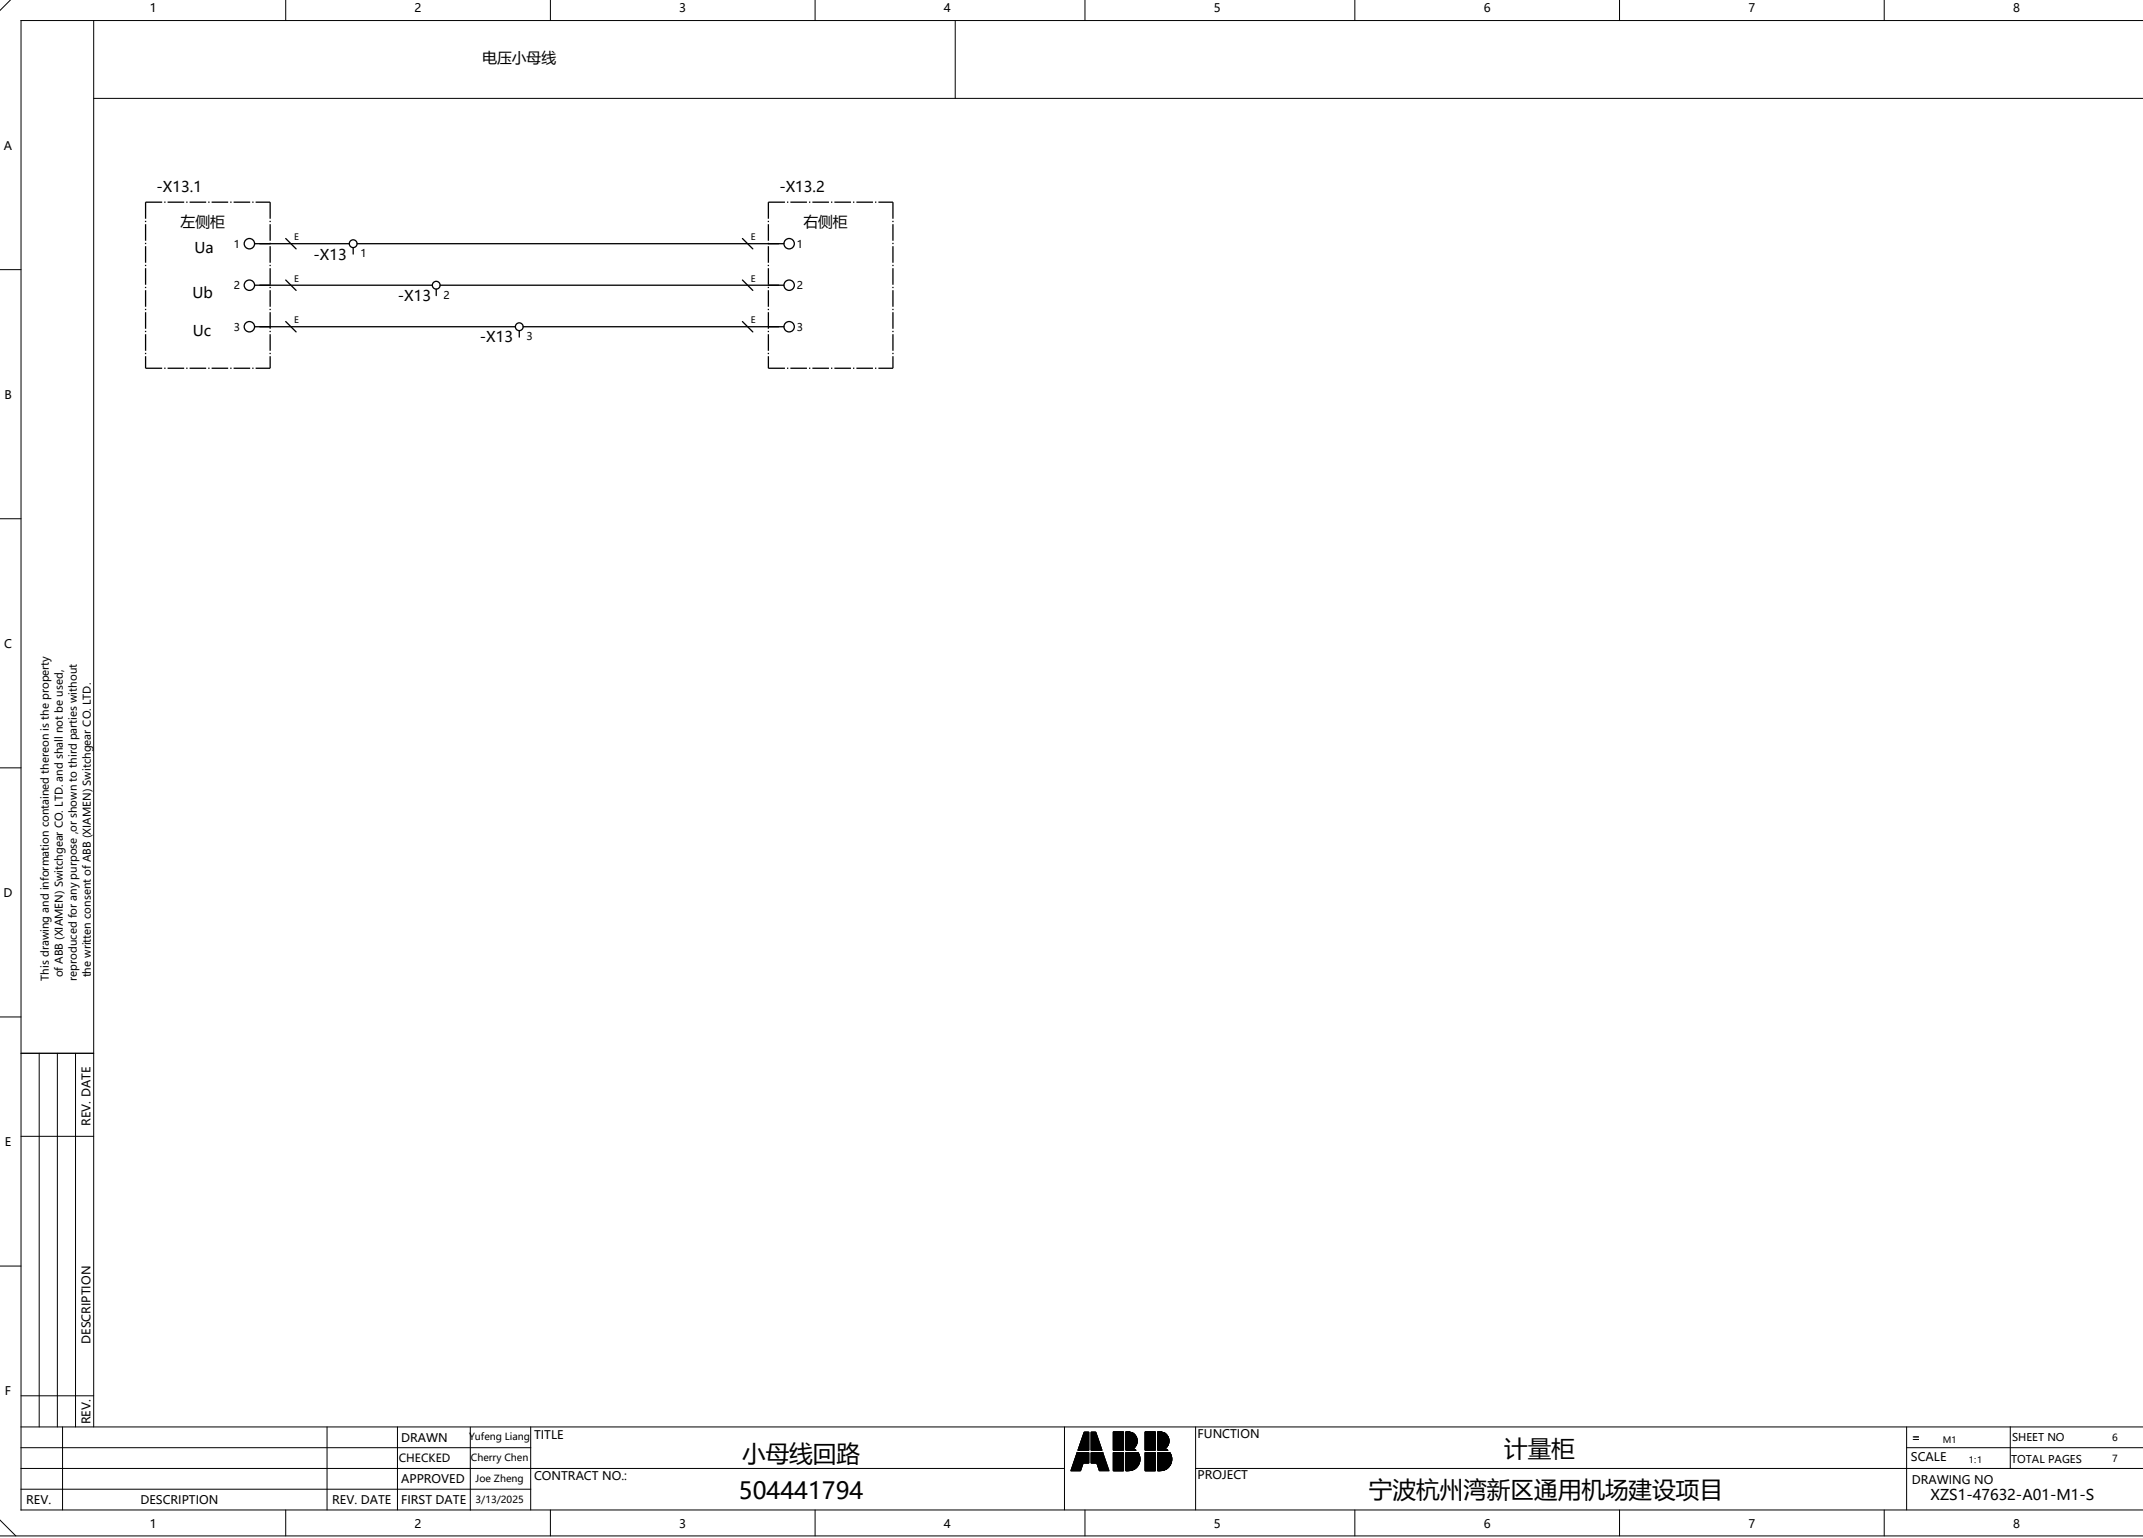

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

VT Truck

-QBT
QTV-BV1-Y0

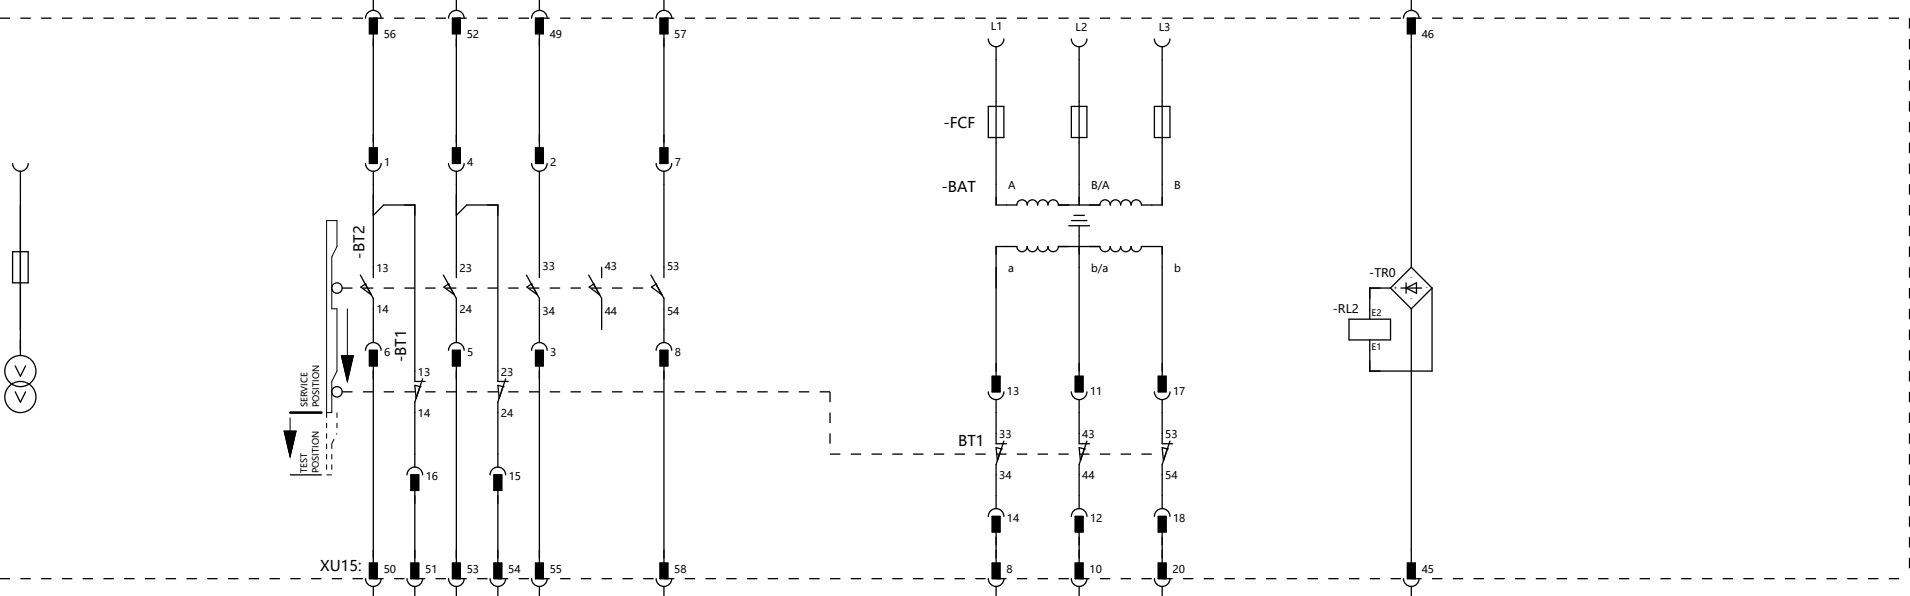

名称	描述	备注
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	
-XU15	58针的多功能插座	
-FCF	高压熔断器	

名称	描述	备注
-BAT	电压互感器	
-RL2	手车闭锁电磁铁	

此图所示状态为: 手车位于工作位置

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE


REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	DRAWN Yufeng Liang	CHECKED Cherry Chen	APPROVED Joe Zheng	TITLE 手车接线图	CONTRACT NO.: 504441794	ABB	FUNCTION 计量柜	PROJECT 宁波杭州湾新区通用机场建设项目	= M1 SCALE 1:1	SHEET NO 7 TOTAL PAGES 7	DRAWING NO XZS1-47632-A01-M1-S
------	-------------	-----------	------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	----------------	----------------------------	-----	-----------------	----------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------------

[illegible]

[illegible]

[illegible]


设备连接图

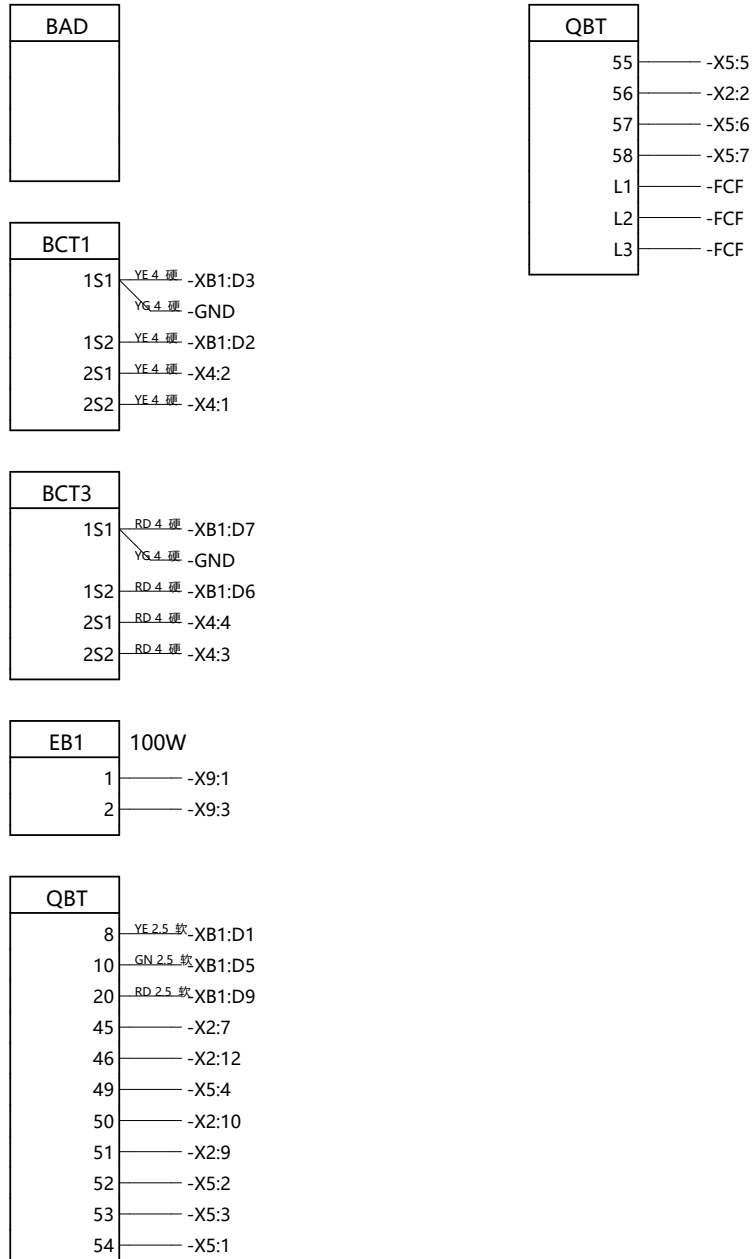


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

F		E	
REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE

			DRAWN	Xufeng Liang	TITLE	FUNCTION		=	M1	SHEET NO	1
			CHECKED	Cherry Chen	主回路接线图	ABB		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	3
			APPROVED	Joe Zheng	CONTRACT NO.:	PROJECT		DRAWING NO		XZS1-47632-A01-M1-W	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	3/13/2025	504441794	宁波杭州湾新区通用机场建设项目					
1		2			3	4	5	6	7	8	

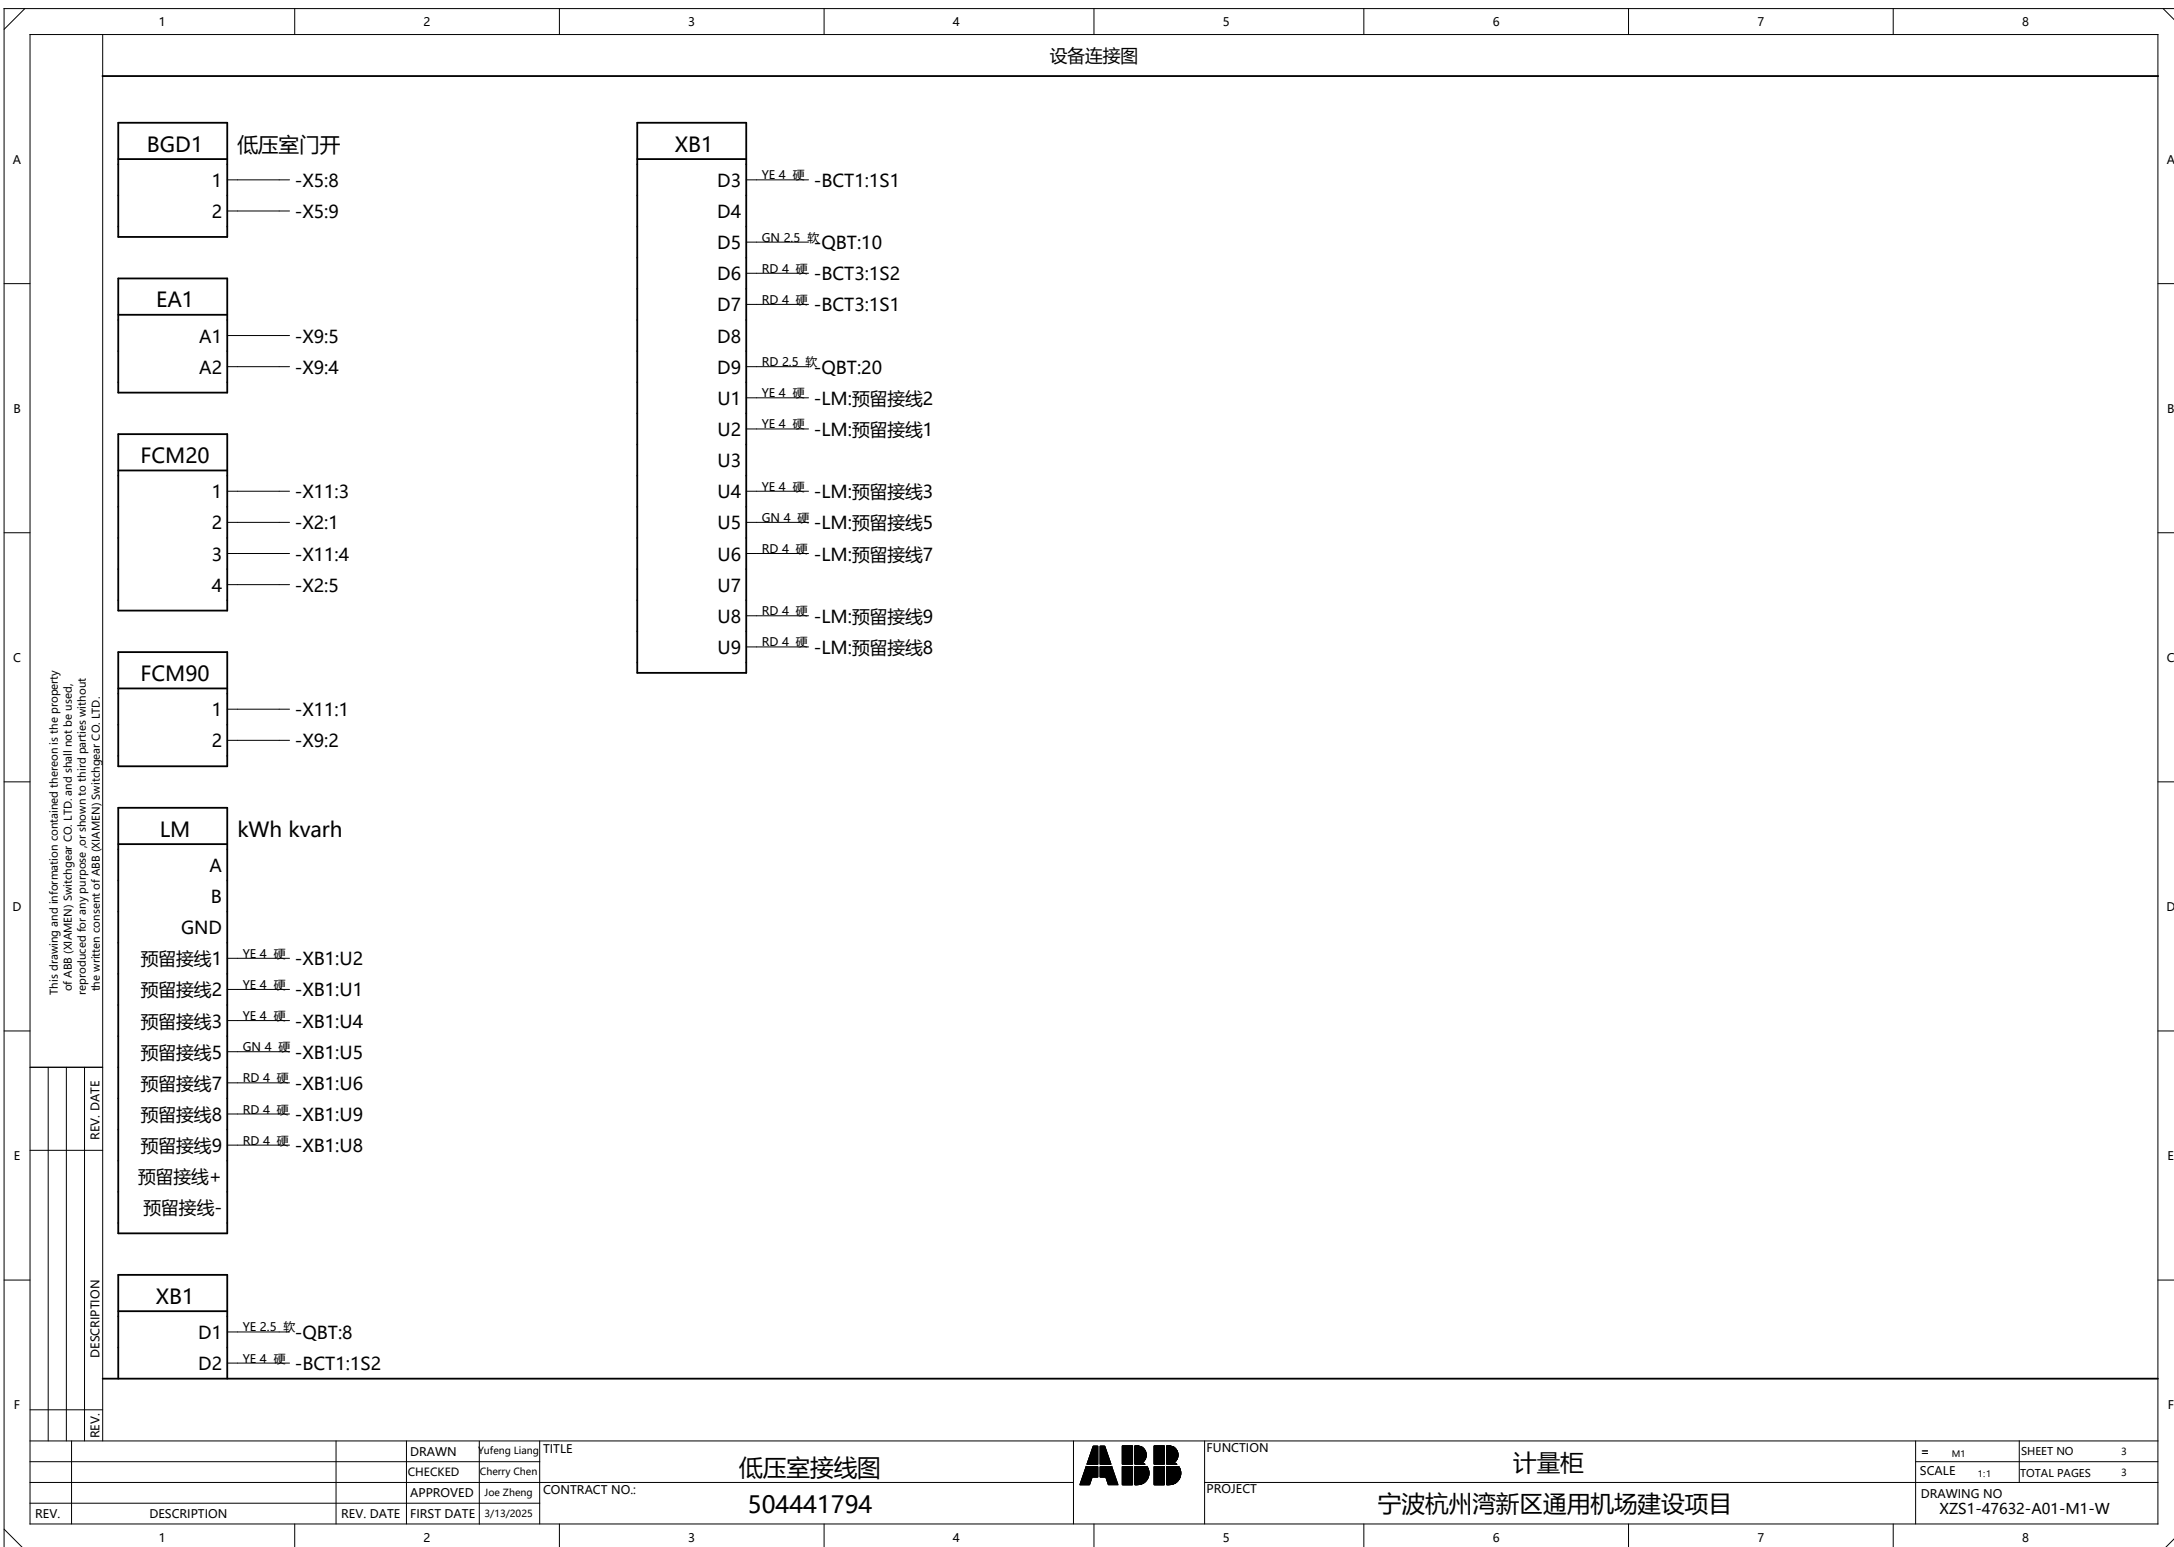

FUNCTION	压变柜	= P1	SHEET NO 1
PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目	SCALE 1:8	TOTAL PAGES 2
		DRAWING NO XZS1-47632-A01-P1-C	

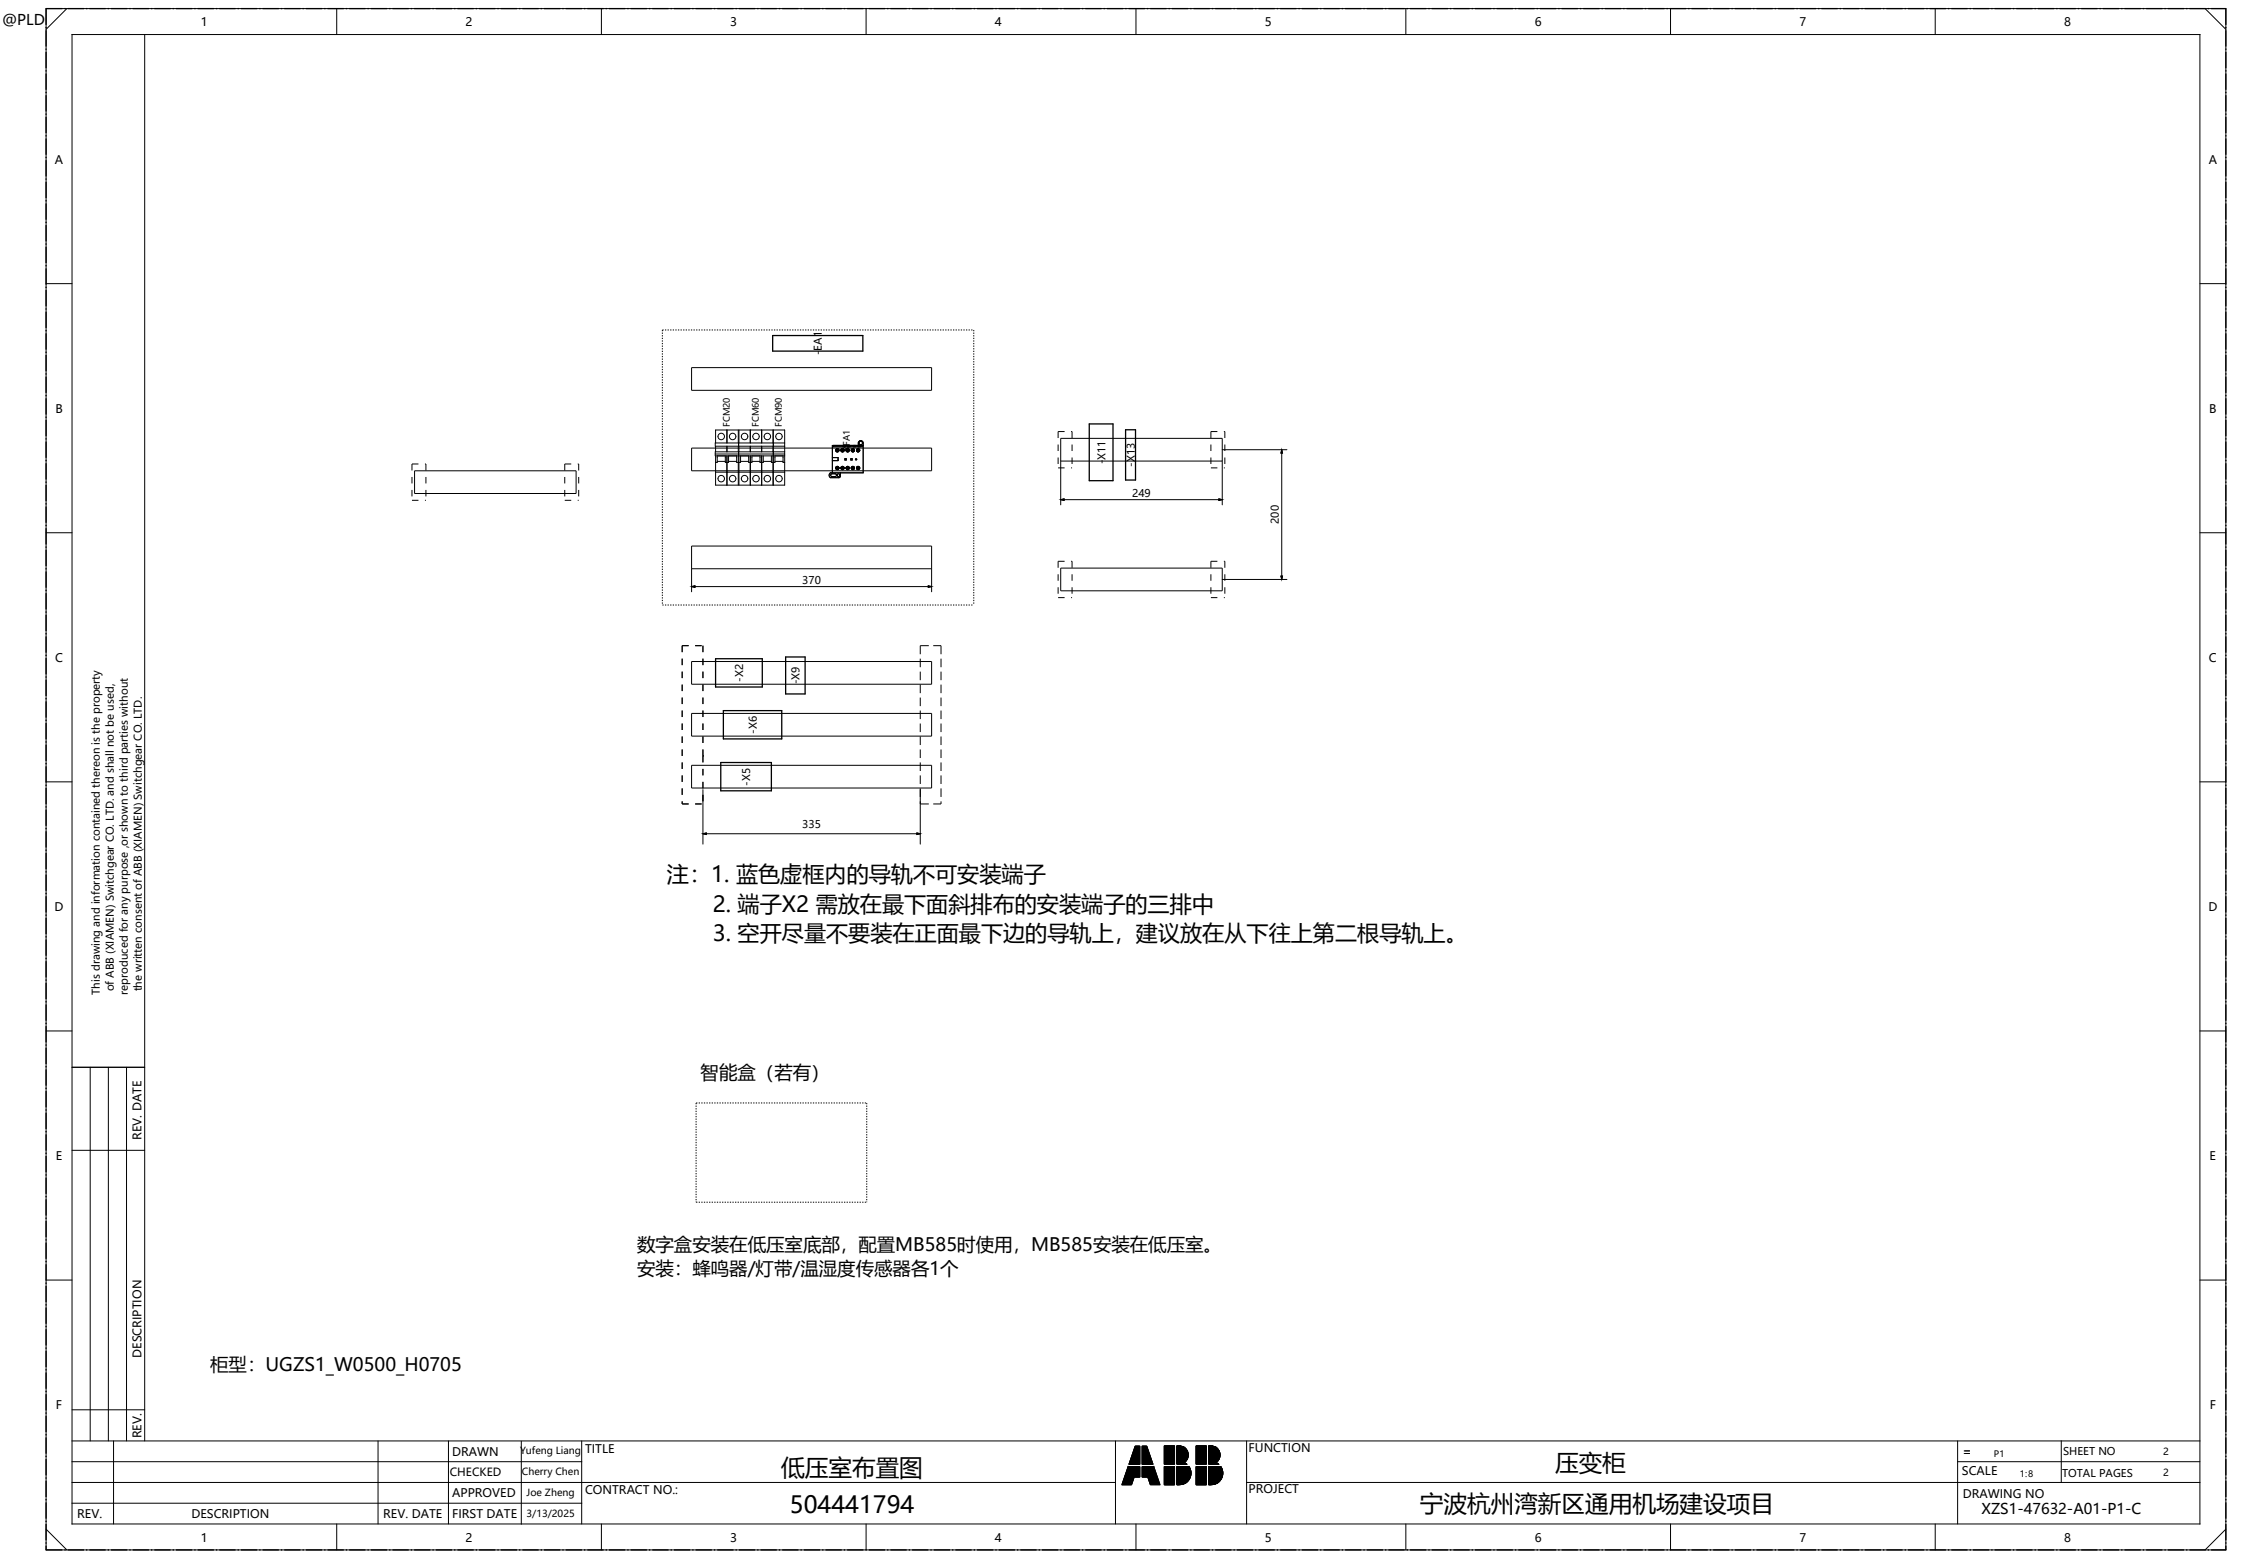

			DRAWN	Yufeng Liang	TITLE	ABB	FUNCTION	压变柜	= P1	SHEET NO	2		
			CHECKED	Cherry Chen			CONTRACT NO.:	PROJECT		SCALE 1:8	TOTAL PAGES	2	
			APPROVED	Joe Zheng									
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	3/13/2025					504441794		宁波杭州湾新区通用机场建设项目	DRAWING NO	XZS1-47632-A01-P1-C

低压室布置图




压变柜


宁波杭州湾新区通用机场建设项目

The diagram illustrates the internal electrical layout of a 10 kV switchgear (BAT). A vertical busbar on the left is connected to a circuit breaker (QBT) at the top. Below the QBT is a fuse (FCF, XRNP-3*2A) and a voltage transformer (BAT) with a ratio of 10 kV/0.1 kV and a power rating of 0.5, 50 VA. The bottom of the switchgear is connected to a ground bus (BAD) via a grounding switch (BAT). The ground bus is connected to the ground through a grounding switch (BAT). The diagram also shows connections to external systems: a -SFS61 / 5.5E connection to a -PGV1 (10 kV) bus and a -PFV1 (10 kV) bus.



此套图适用柜号: AH04;BH04

ABB

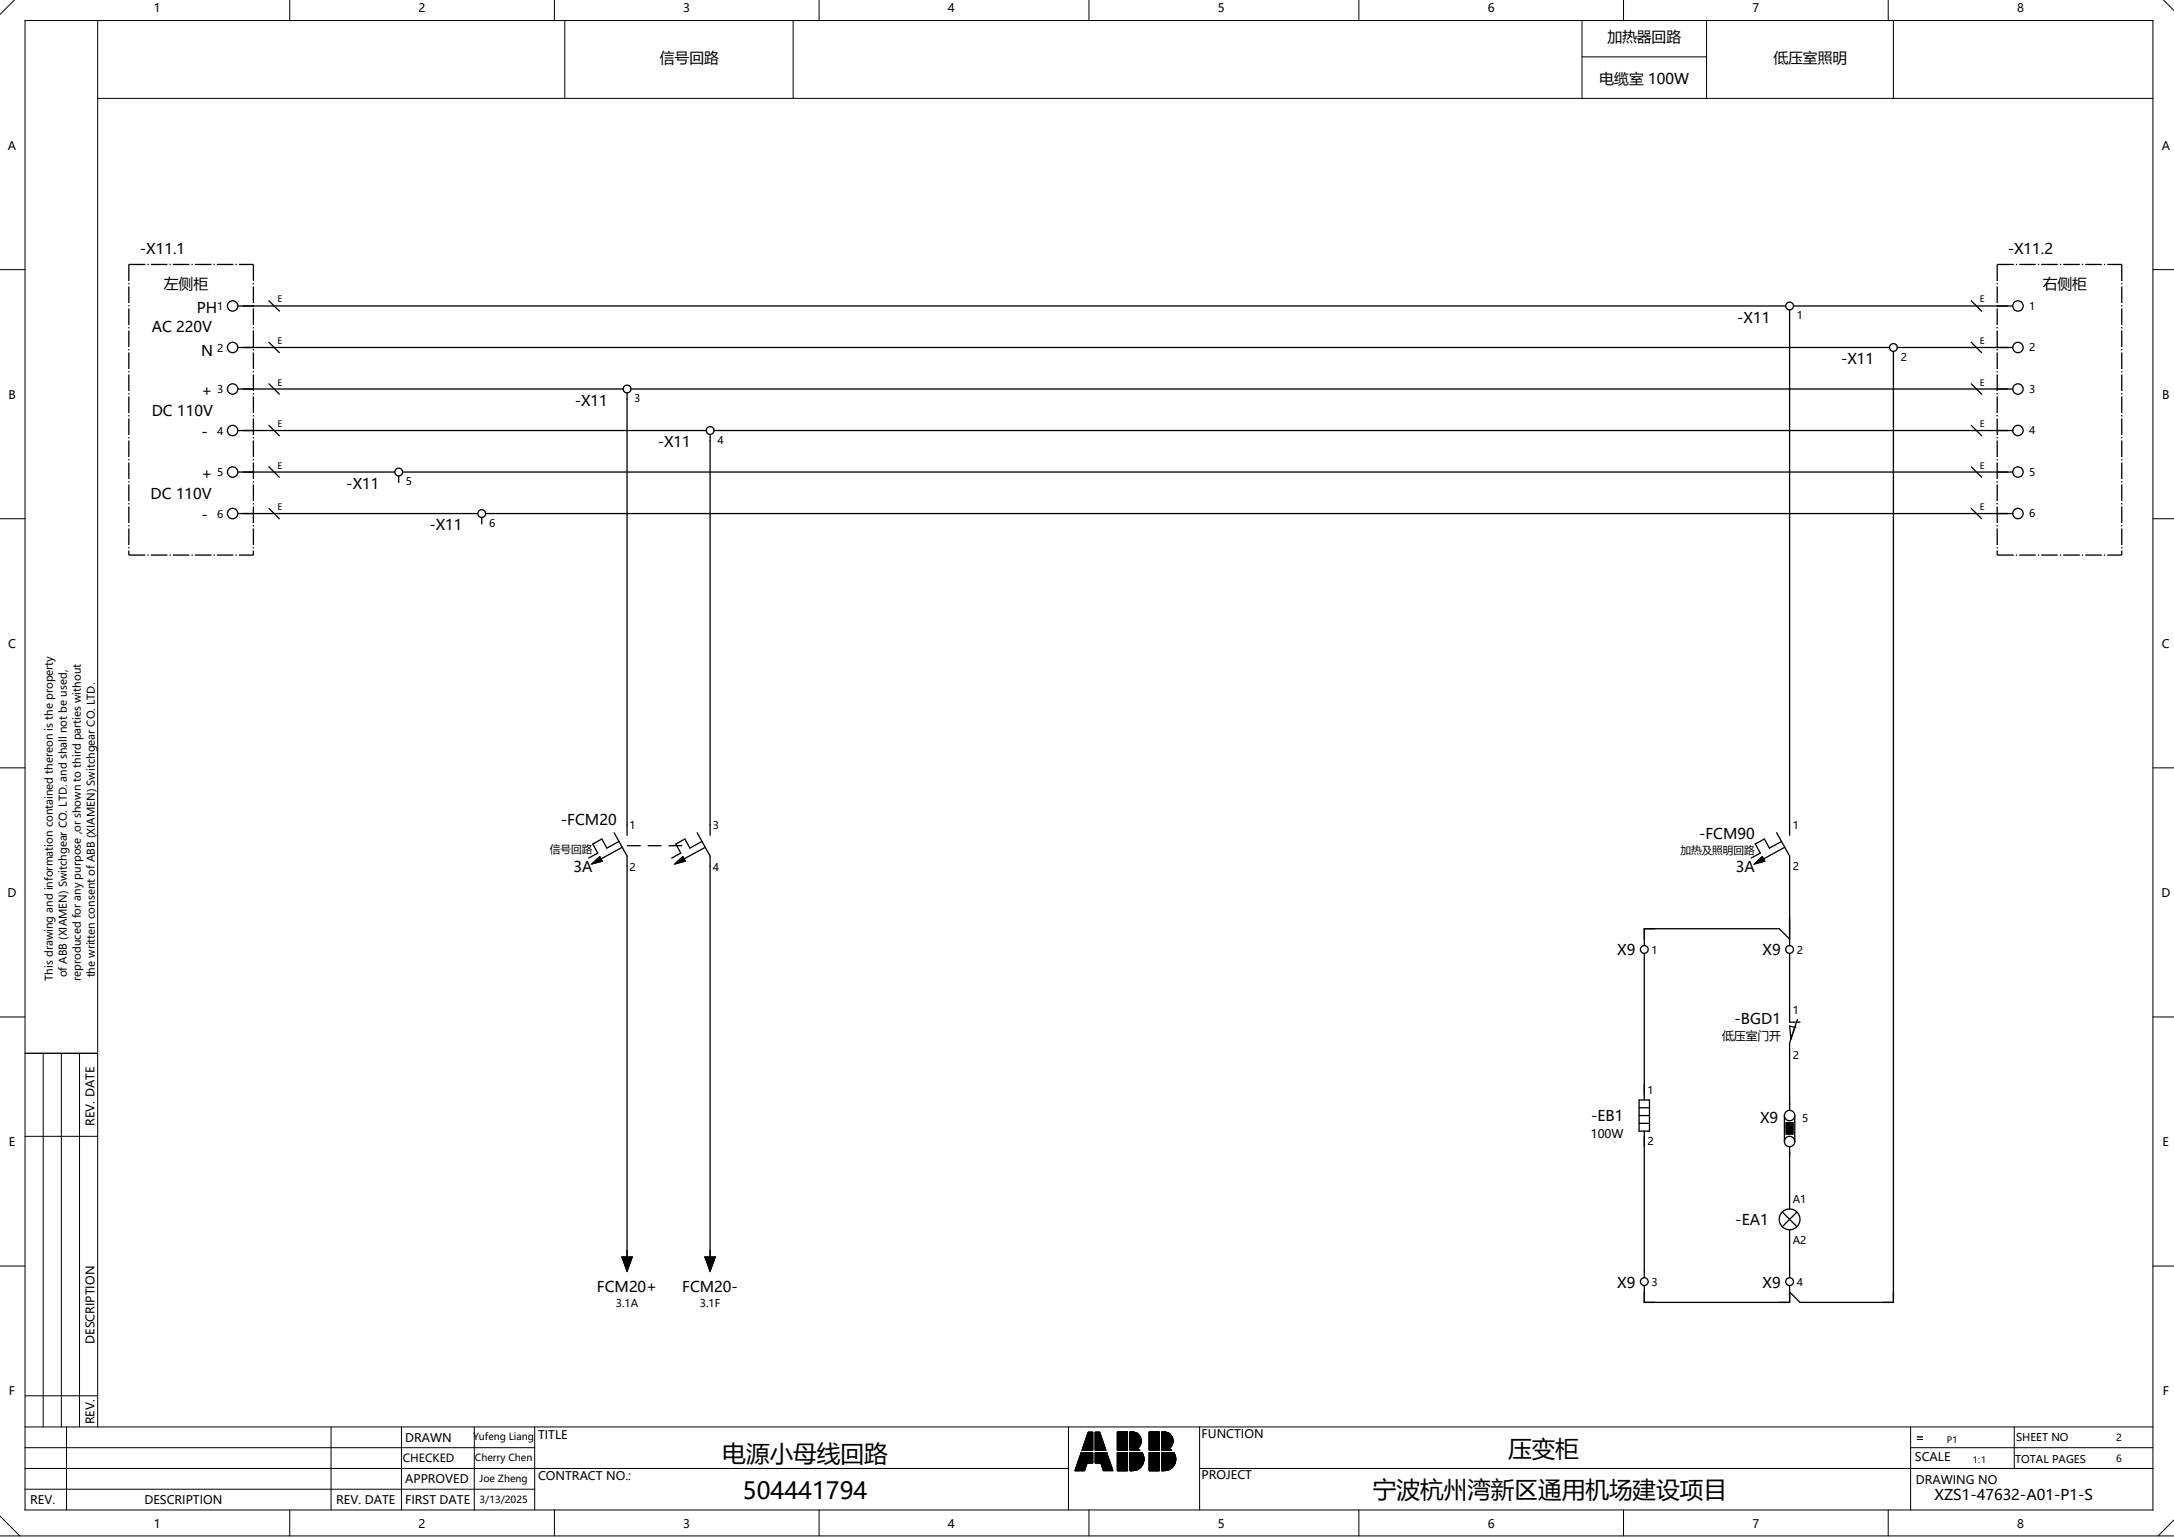

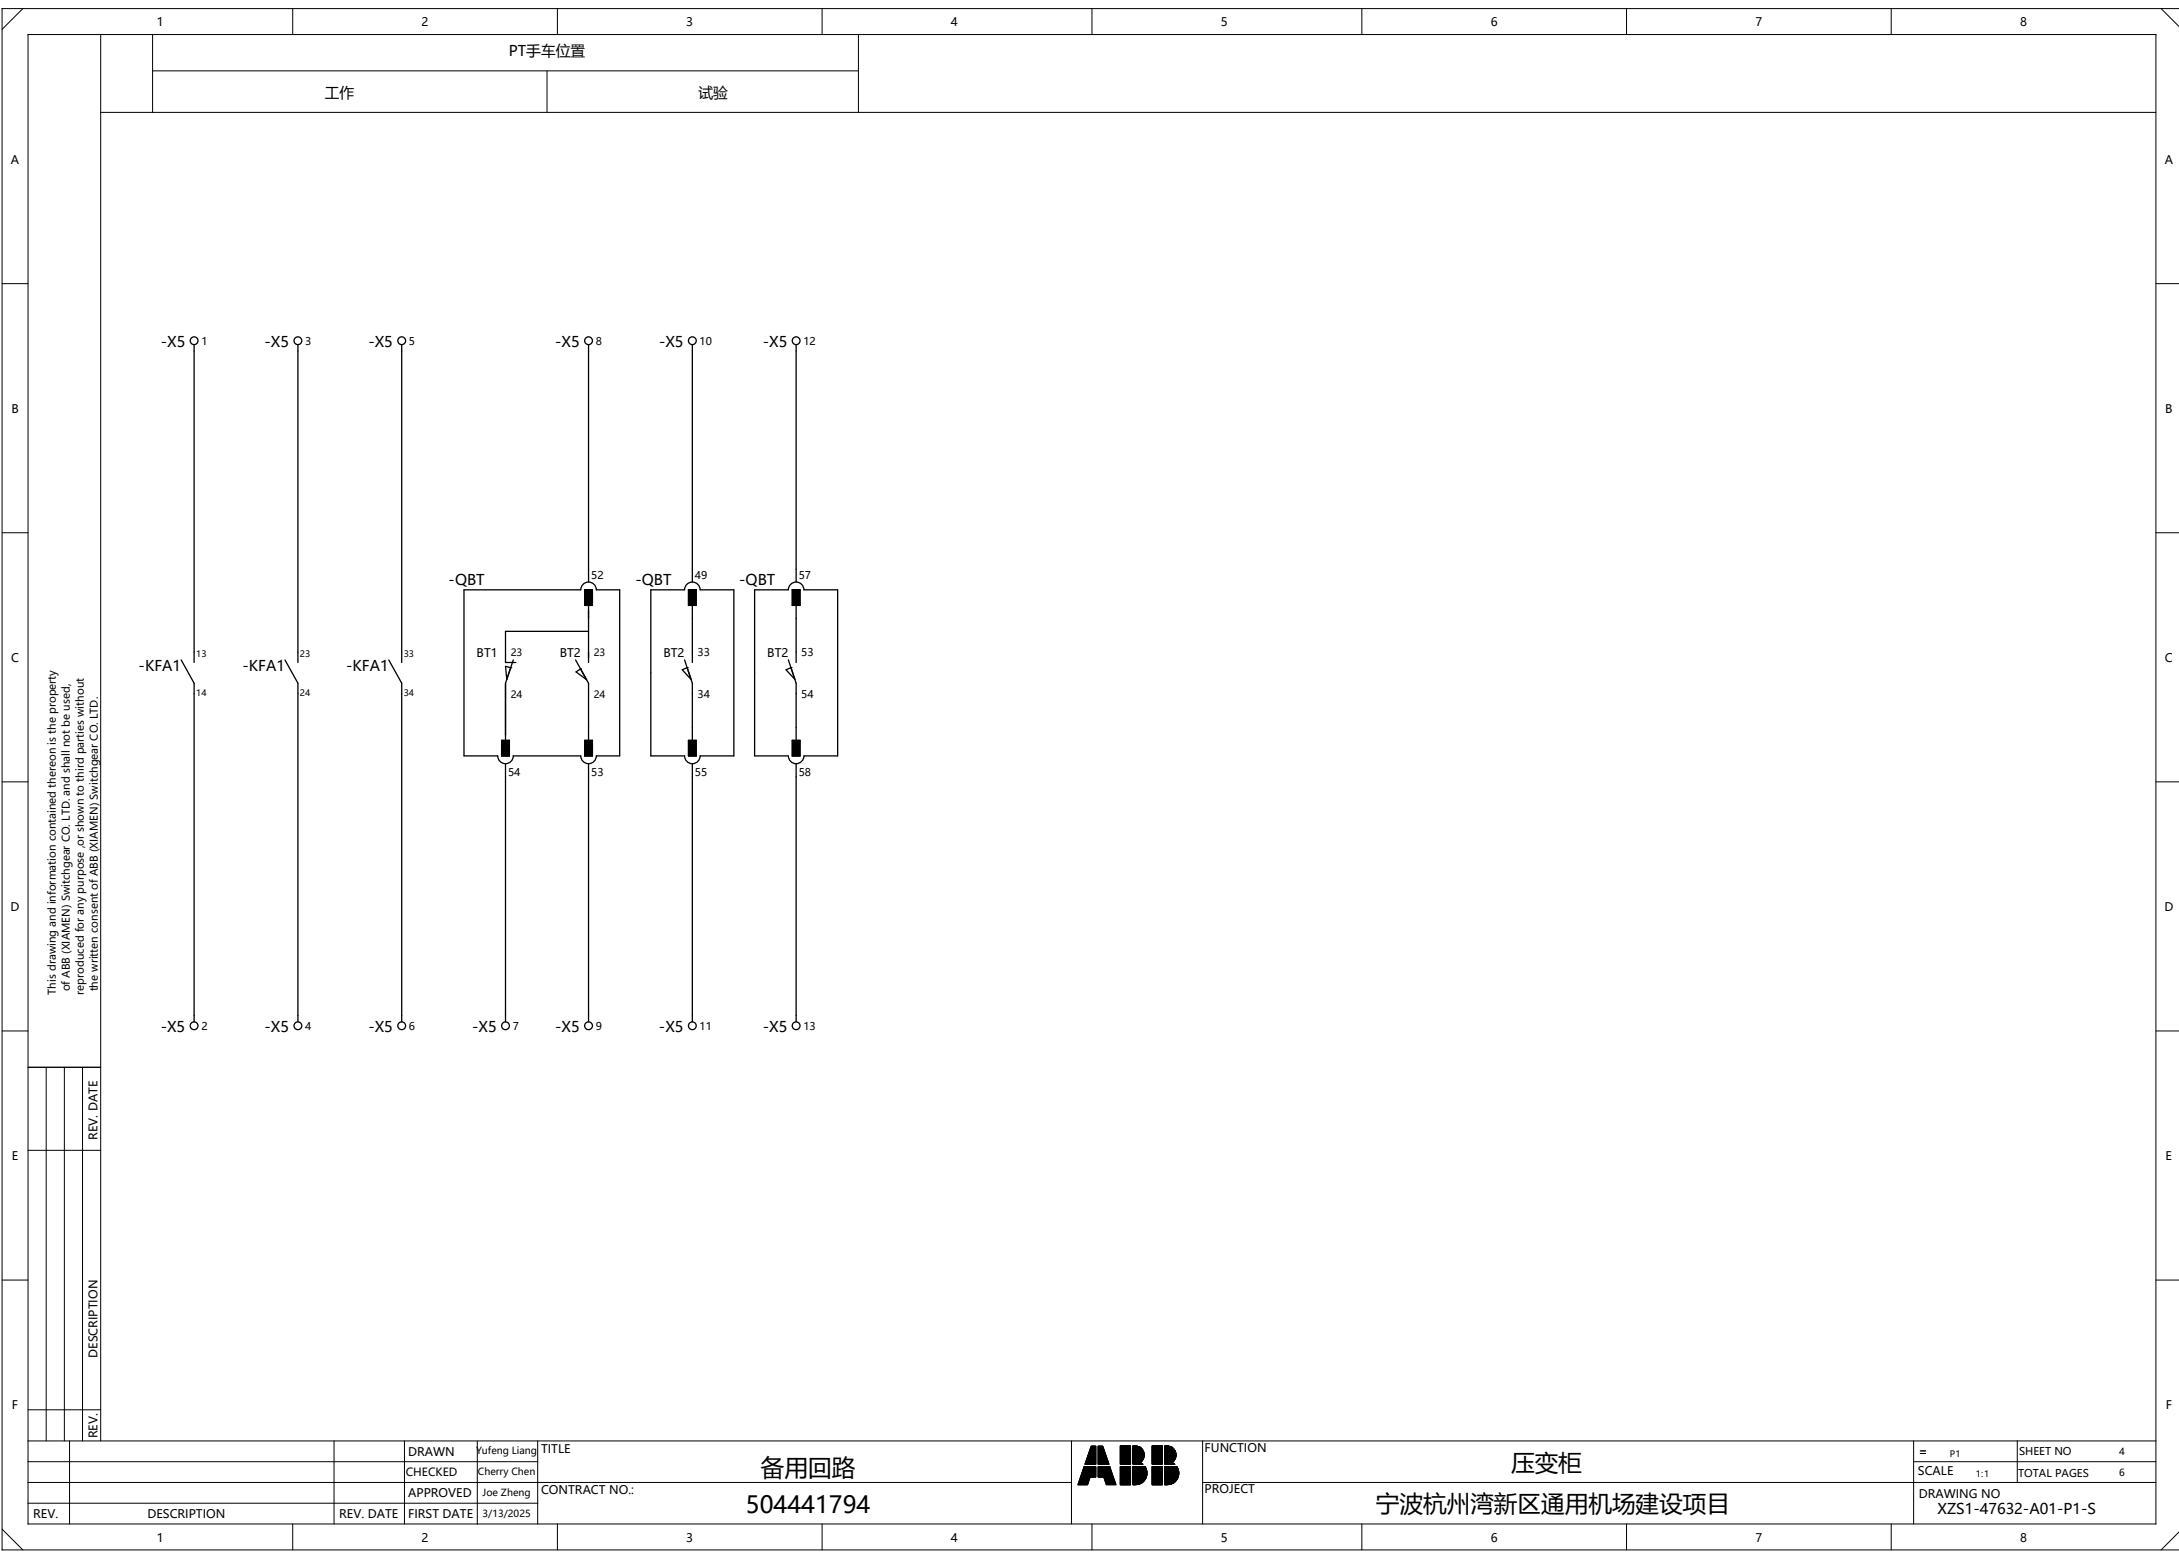

-QBT
QTV-BV1-F

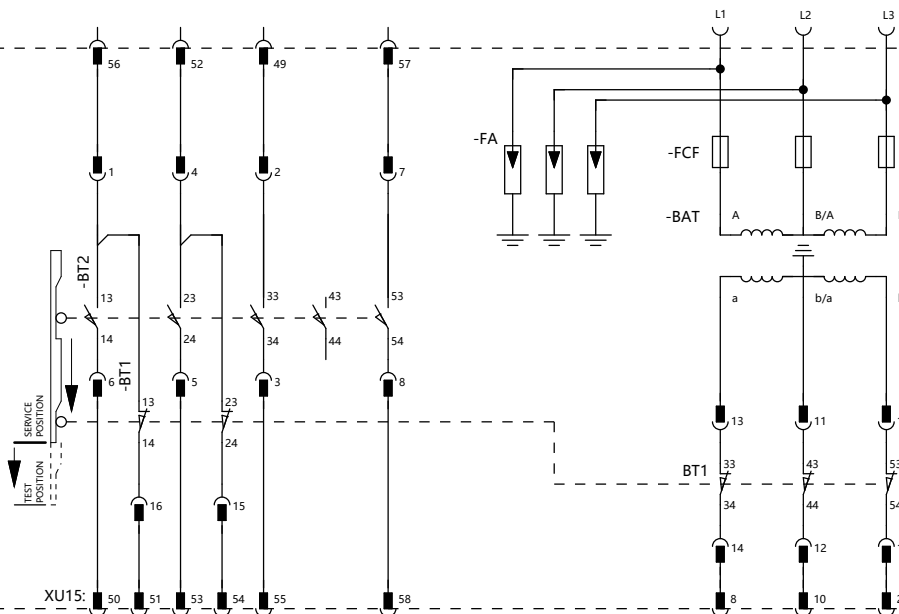[illegible]




名称	描述	备注
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	
-XU15	58针的多功能插座	
-FCF	高压熔断器	

[illegible]

				DRAWN	Yufeng Liang	TITLE		FUNCTION	压变柜		= P1	SHEET NO	6
				CHECKED	Cherry Chen			QBT手车接线图			SCALE 1:1	TOTAL PAGES	6
				APPROVED	Joe Zheng	CONTRACT NO.:		504441794	PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目		DRAWING NO XZS1-47632-A01-P1-S	
REV.	DESCRIPTION		REV. DATE	FIRST DATE	3/13/2025								


A	设备清单(柜体)															
	设备号 -BAD 物料号 DIK-10-B10N1000C-1 数量 3 制造商 ABB															
	设备名称 电容分压装置				型号 B10N-1000C-1											
	设备参数 Un=12kV															
	符号															
	节点位置	S/1.1B														
	设备号 -EB1 物料号 EP-HEATER-100W 数量 1 制造商 SANYANG															
	设备名称 加热器				型号 1FZEK833B											
	设备参数 100W															
	符号															
B	节点位置	S/2.7E														
	设备号 -QBT 物料号 QTV-BV1-F 数量 1 制造商 ABB															
	设备名称 电压互感器手车				型号 QTV											
	设备参数 2PT TR. IN CB V-V With SA															
	符号	参见总览图														
	节点位置	==A01=P1&S/5														
	C															
D																
E																
F																


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


		1	2		3	4	5	6	7	8																																																			
A	设备清单(低压室)																																																												
	<table><tr><td>设备号</td><td>-BGD1</td><td>物料号</td><td>EP-LVMS</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td>PEAKS</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="4">微动开关</td><td>型号</td><td colspan="4" rowspan="5">TS11-001-01</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="10">MECHANICAL LIFE TIME>1000000TIMES</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>节点位置</td><td colspan="10">S/2.7E</td></tr></table>										设备号	-BGD1	物料号	EP-LVMS	数量	1	制造商	PEAKS	设备名称	微动开关				型号	TS11-001-01				设备参数	MECHANICAL LIFE TIME>1000000TIMES										符号											节点位置	S/2.7E									
设备号	-BGD1	物料号	EP-LVMS	数量	1	制造商	PEAKS																																																						
设备名称	微动开关				型号	TS11-001-01																																																							
设备参数	MECHANICAL LIFE TIME>1000000TIMES																																																												
符号																																																													
节点位置	S/2.7E																																																												
<table><tr><td>设备号</td><td>-EA1</td><td>物料号</td><td>L-CL10-1C-W-AA</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td>PEAKS</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="4">LED低压室照明灯</td><td>型号</td><td colspan="4" rowspan="5">CL10-1C-W-AA</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="10">SUPPLY: AC198~242V; POWER: <4W</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>节点位置</td><td colspan="10">S/2.7E</td></tr></table>										设备号	-EA1	物料号	L-CL10-1C-W-AA	数量	1	制造商	PEAKS	设备名称	LED低压室照明灯				型号	CL10-1C-W-AA				设备参数	SUPPLY: AC198~242V; POWER: <4W										符号											节点位置	S/2.7E										
设备号	-EA1	物料号	L-CL10-1C-W-AA	数量	1	制造商	PEAKS																																																						
设备名称	LED低压室照明灯				型号	CL10-1C-W-AA																																																							
设备参数	SUPPLY: AC198~242V; POWER: <4W																																																												
符号																																																													
节点位置	S/2.7E																																																												
<table><tr><td>设备号</td><td>-FCM20</td><td>物料号</td><td>MCBR-GM32/23MC3A</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td>PEOPLE ELECTRIC</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="4">微型空气开关</td><td>型号</td><td colspan="4" rowspan="5">GM32/23MC3A</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="10">Un=250V DC,In=3A,2-POLE</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>节点位置</td><td colspan="10">S/2.3D</td></tr></table>										设备号	-FCM20	物料号	MCBR-GM32/23MC3A	数量	1	制造商	PEOPLE ELECTRIC	设备名称	微型空气开关				型号	GM32/23MC3A				设备参数	Un=250V DC,In=3A,2-POLE										符号											节点位置	S/2.3D										
设备号	-FCM20	物料号	MCBR-GM32/23MC3A	数量	1	制造商	PEOPLE ELECTRIC																																																						
设备名称	微型空气开关				型号	GM32/23MC3A																																																							
设备参数	Un=250V DC,In=3A,2-POLE																																																												
符号																																																													
节点位置	S/2.3D																																																												
<table><tr><td>设备号</td><td>-FCM60</td><td>物料号</td><td>MCBR-G6563/3C3</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td>PEOPLE ELECTRIC</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="4">微型空气开关</td><td>型号</td><td colspan="4" rowspan="5">G6563/3C3</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="10">Un=400V AC,In=3A,3-POLE</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>节点位置</td><td colspan="10">S/5.5D</td></tr></table>										设备号	-FCM60	物料号	MCBR-G6563/3C3	数量	1	制造商	PEOPLE ELECTRIC	设备名称	微型空气开关				型号	G6563/3C3				设备参数	Un=400V AC,In=3A,3-POLE										符号											节点位置	S/5.5D										
设备号	-FCM60	物料号	MCBR-G6563/3C3	数量	1	制造商	PEOPLE ELECTRIC																																																						
设备名称	微型空气开关				型号	G6563/3C3																																																							
设备参数	Un=400V AC,In=3A,3-POLE																																																												
符号																																																													
节点位置	S/5.5D																																																												
B	<table><tr><td>设备号</td><td>-FCM90</td><td>物料号</td><td>MCBR-G6563/1C3</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td>PEOPLE ELECTRIC</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="4">微型空气开关</td><td>型号</td><td colspan="4" rowspan="5">G6563/1C3</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="10">Un=230V AC,In=3A,1-POLE</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>节点位置</td><td colspan="10">S/2.7D</td></tr></table>										设备号	-FCM90	物料号	MCBR-G6563/1C3	数量	1	制造商	PEOPLE ELECTRIC	设备名称	微型空气开关				型号	G6563/1C3				设备参数	Un=230V AC,In=3A,1-POLE										符号											节点位置	S/2.7D									
设备号	-FCM90	物料号	MCBR-G6563/1C3	数量	1	制造商	PEOPLE ELECTRIC																																																						
设备名称	微型空气开关				型号	G6563/1C3																																																							
设备参数	Un=230V AC,In=3A,1-POLE																																																												
符号																																																													
节点位置	S/2.7D																																																												
C	<table><tr><td>设备号</td><td>-KFA1</td><td>物料号</td><td>RLY-KC640ER0404</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td>ABB</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="4">中间继电器</td><td>型号</td><td colspan="4" rowspan="8">KC6-40E</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="10">Uaux=110-125V DC,4NO CONTACTS</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>节点位置</td><td>S/3.2D</td><td>S/4.1C</td><td>S/4.2C</td><td>S/4.2C</td><td colspan="6" rowspan="5"></td></tr></table>										设备号	-KFA1	物料号	RLY-KC640ER0404	数量	1	制造商	ABB	设备名称	中间继电器				型号	KC6-40E				设备参数	Uaux=110-125V DC,4NO CONTACTS										符号	    										节点位置	S/3.2D	S/4.1C	S/4.2C	S/4.2C						
设备号	-KFA1	物料号	RLY-KC640ER0404	数量	1	制造商	ABB																																																						
设备名称	中间继电器				型号	KC6-40E																																																							
设备参数	Uaux=110-125V DC,4NO CONTACTS																																																												
符号	    																																																												
节点位置	S/3.2D	S/4.1C	S/4.2C	S/4.2C																																																									
D																																																													
E																																																													
F																																																													
				DRAWN	Yufeng Liang	TITLE		设备清单(低压室)			FUNCTION	压变柜		= P1	SHEET NO	3																																													
				CHECKED	Cherry Chen	CONTRACT NO.:		504441794			PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目		SCALE 1:1	TOTAL PAGES	4																																													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE	FIRST DATE	Joe Zheng		3/13/2025					DRAWING NO		XZS1-47632-A01-P1-E																																														
		1	2		3	4	5	6	7	8																																																			


[illegible]

[illegible]

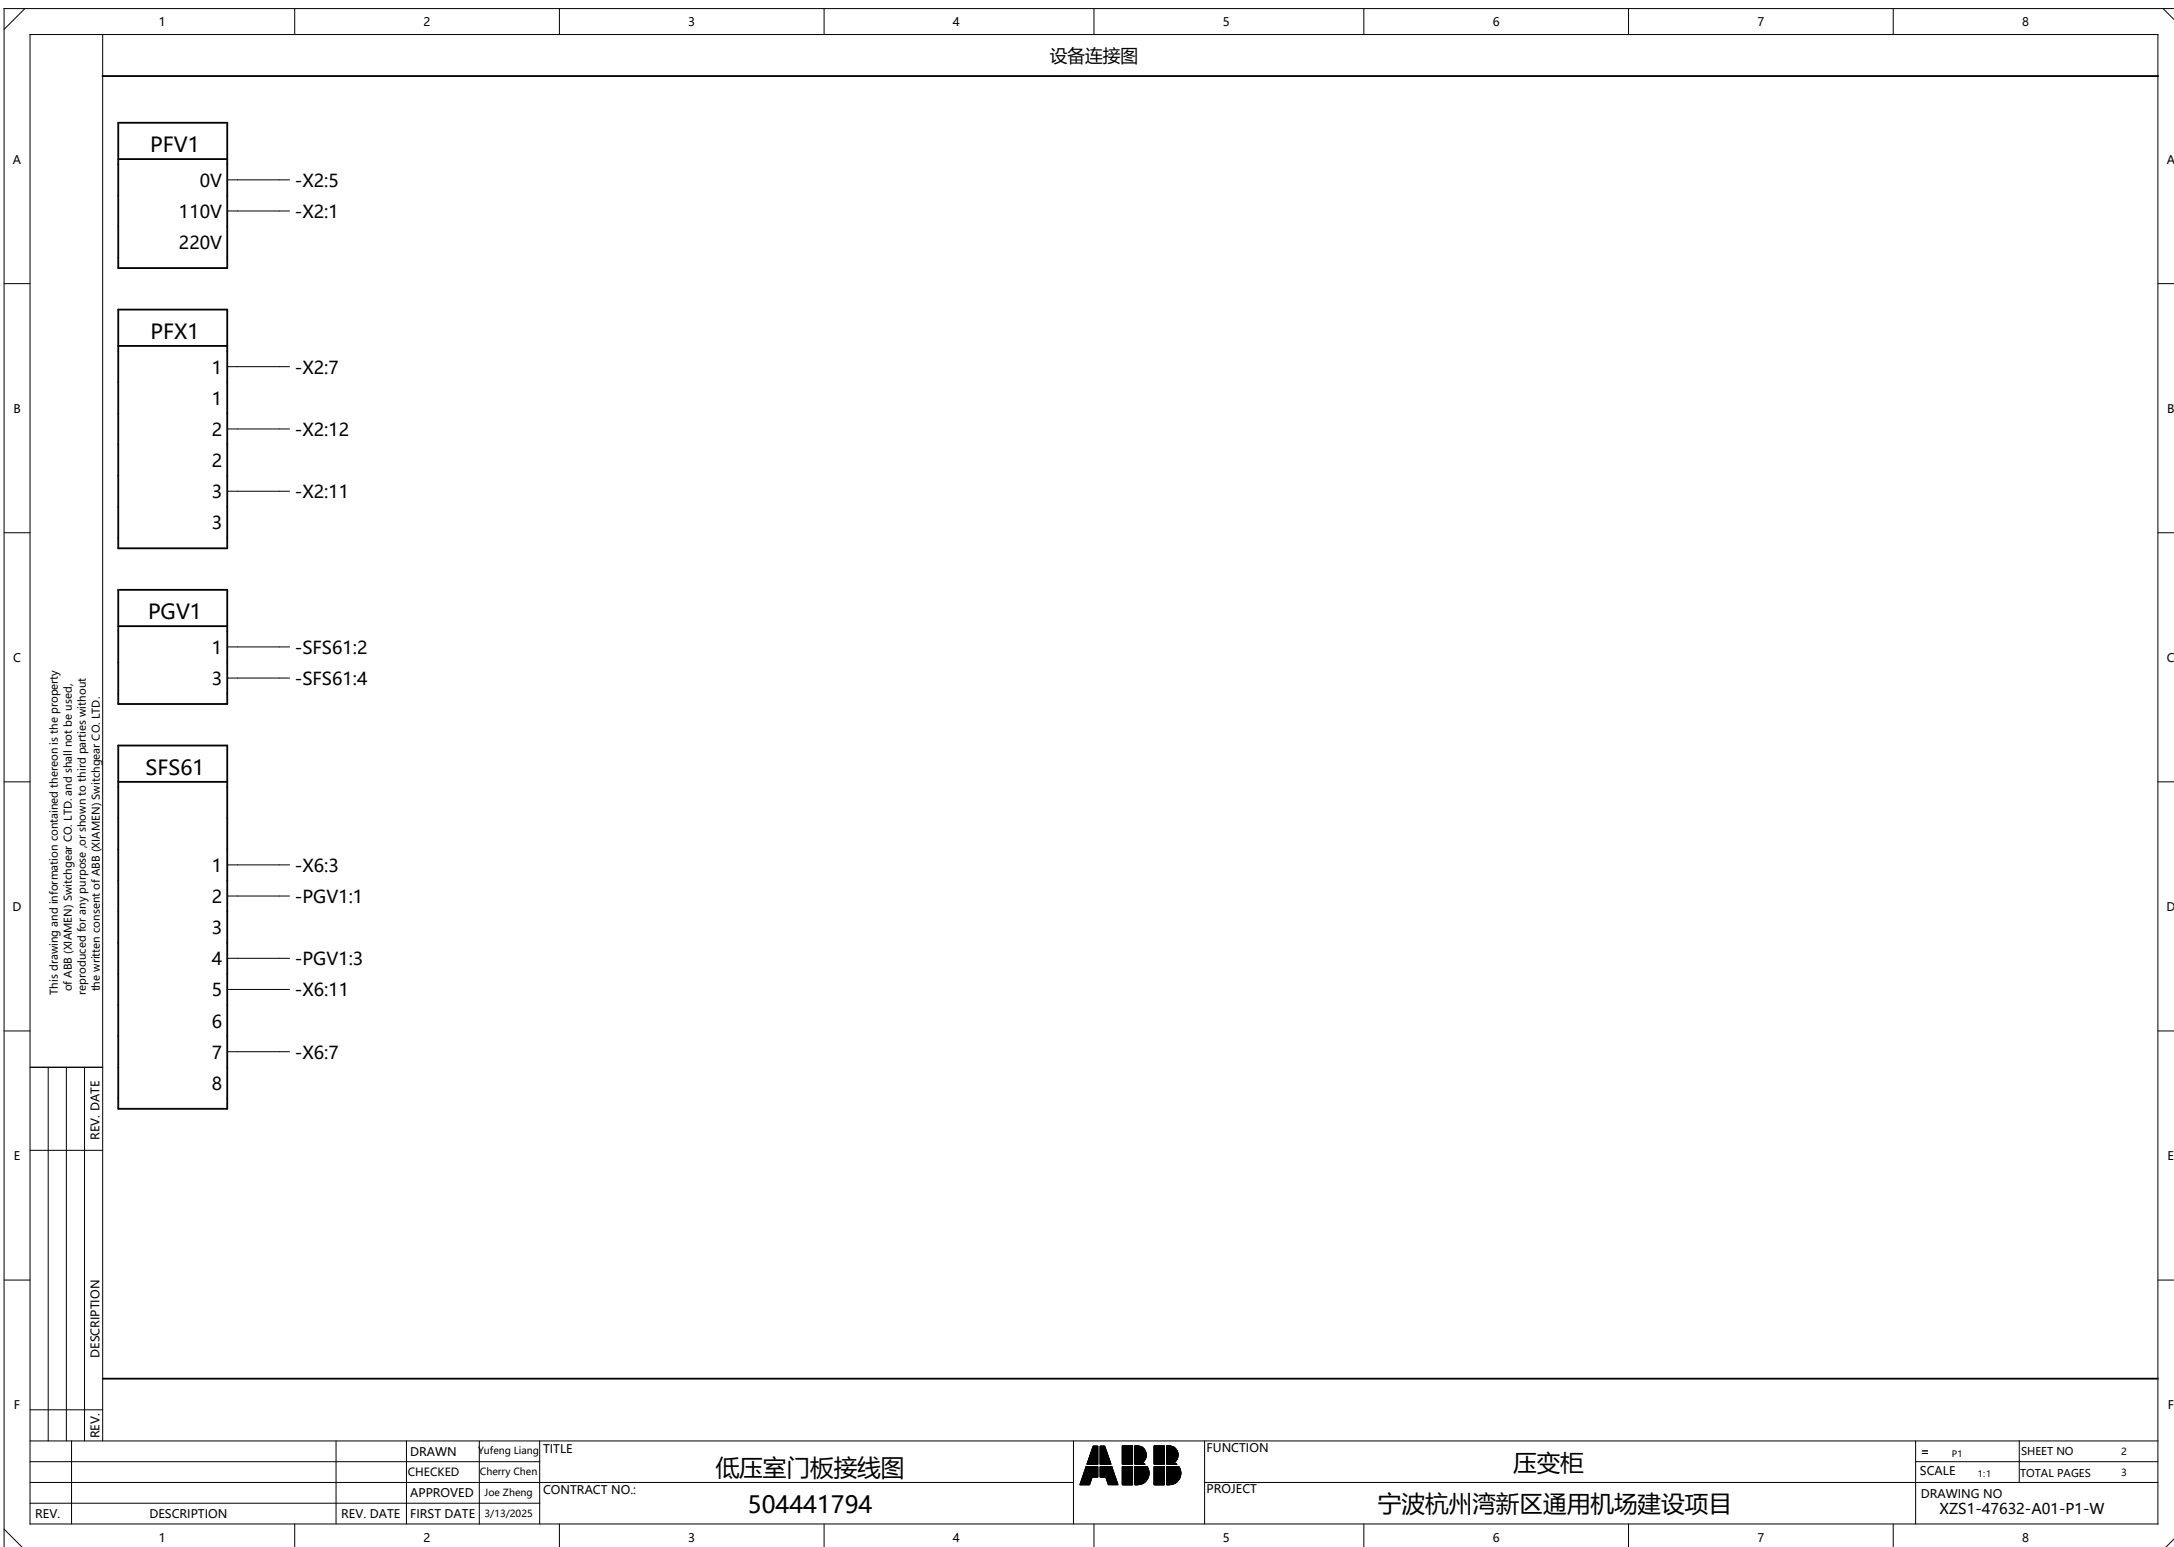

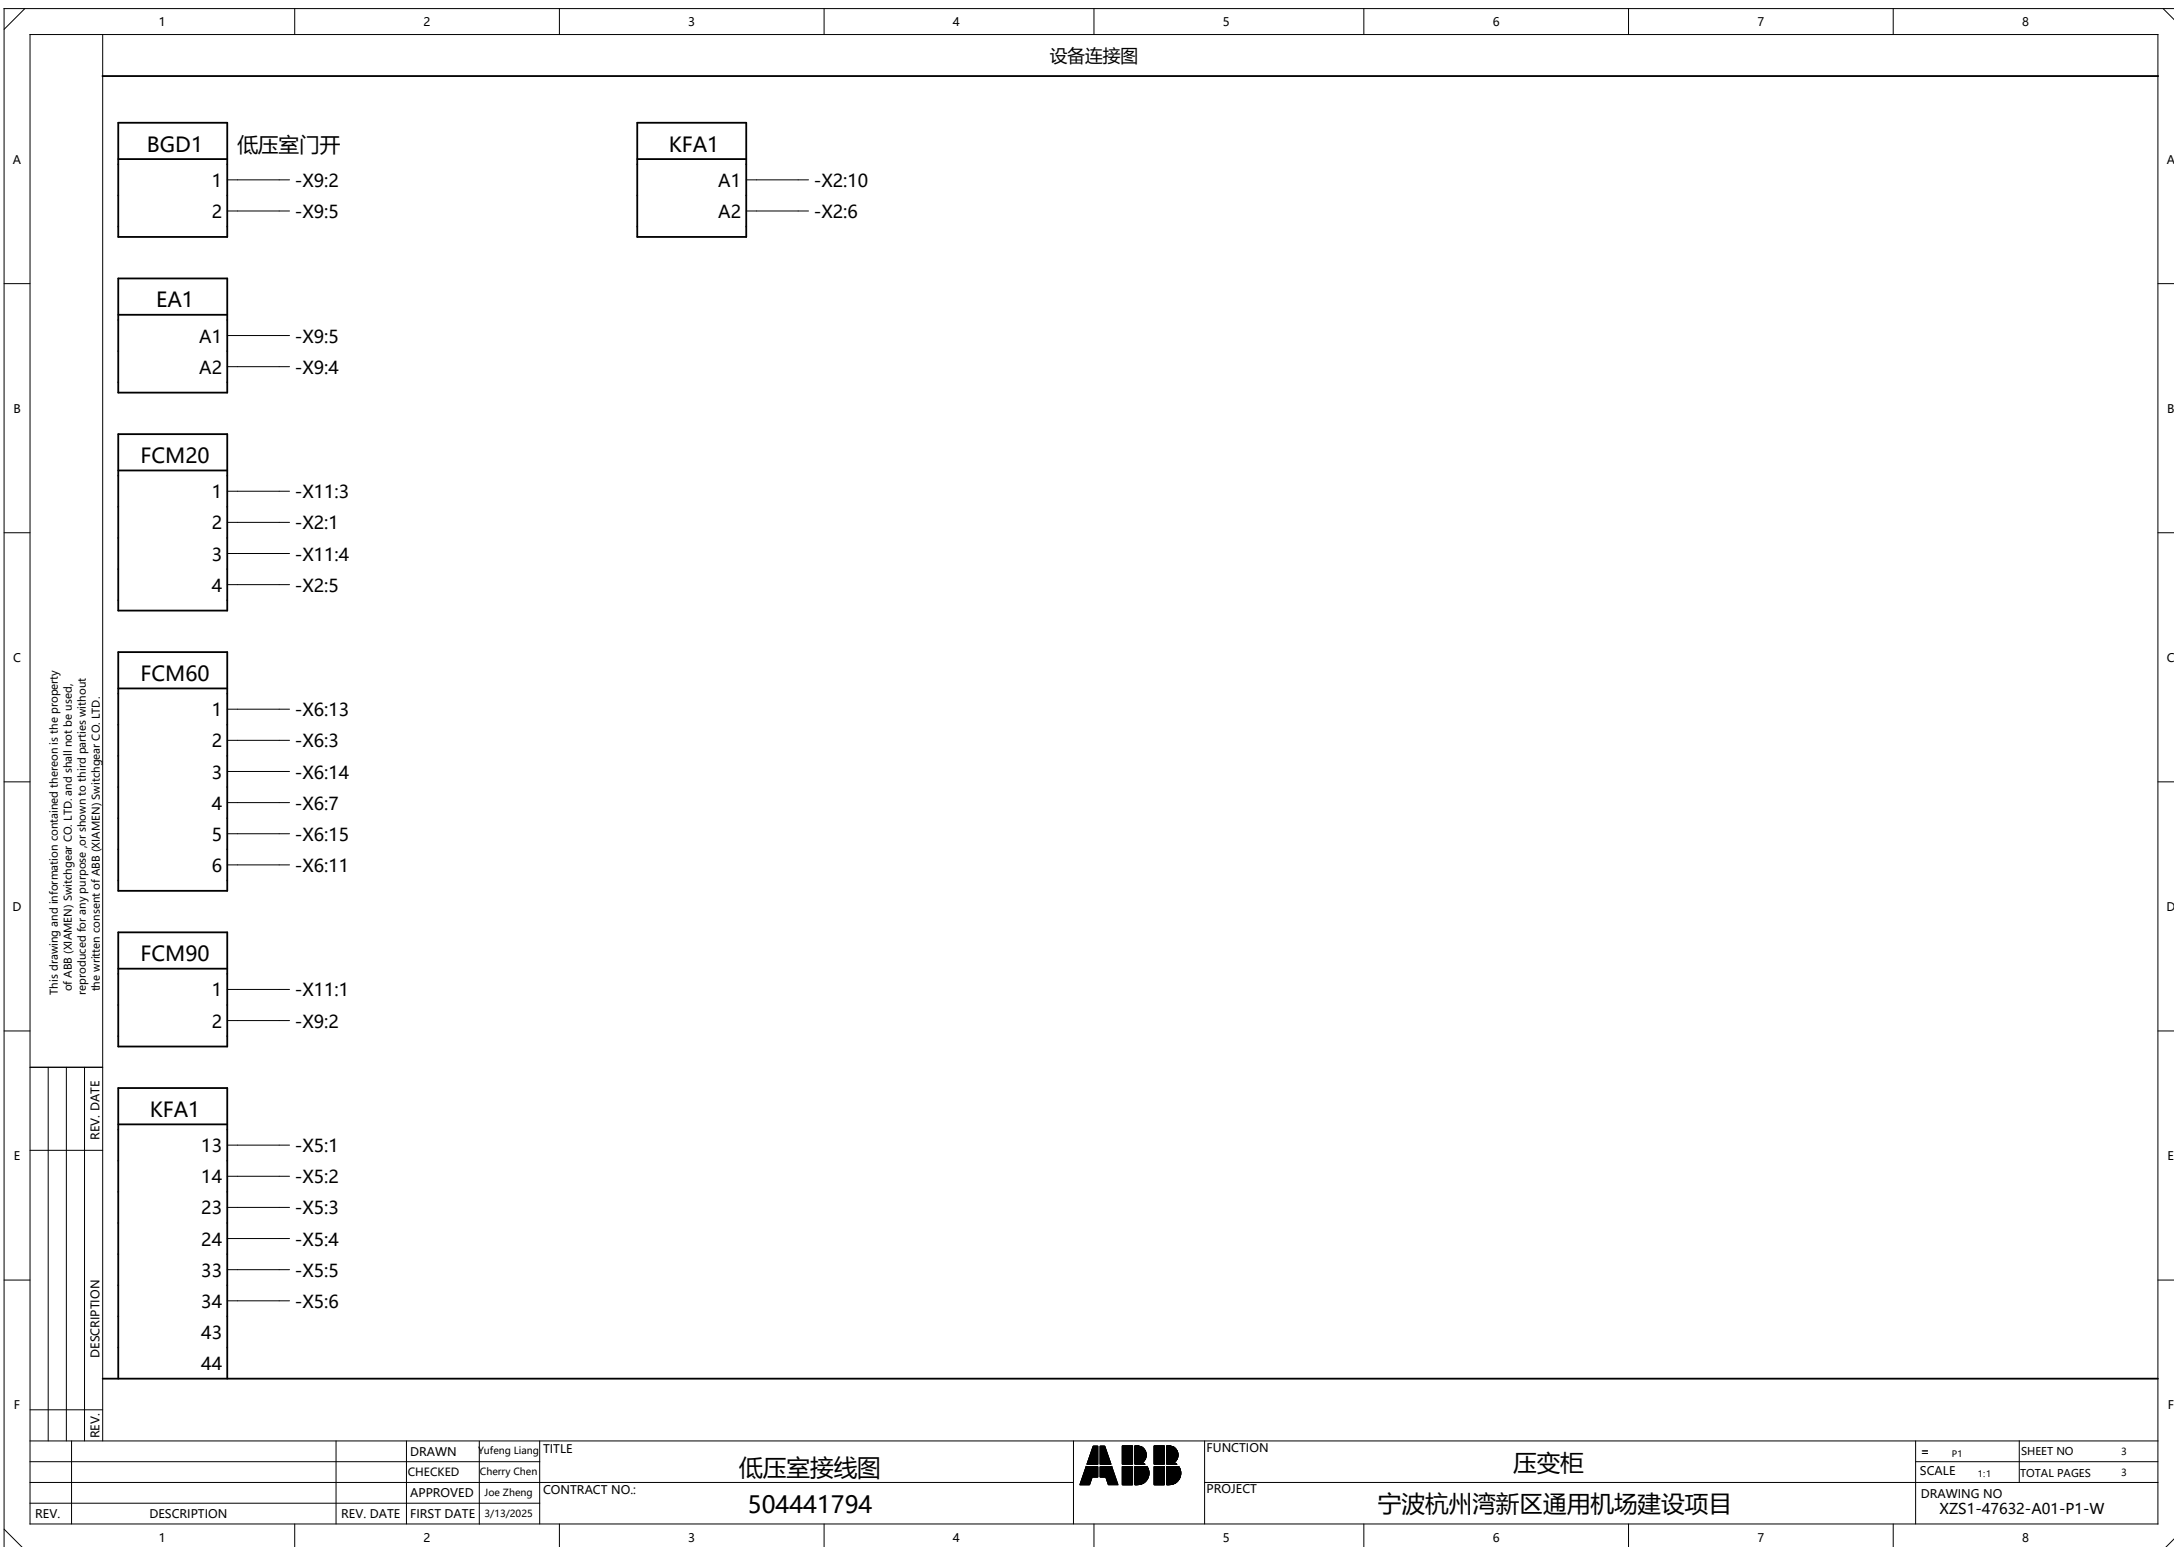


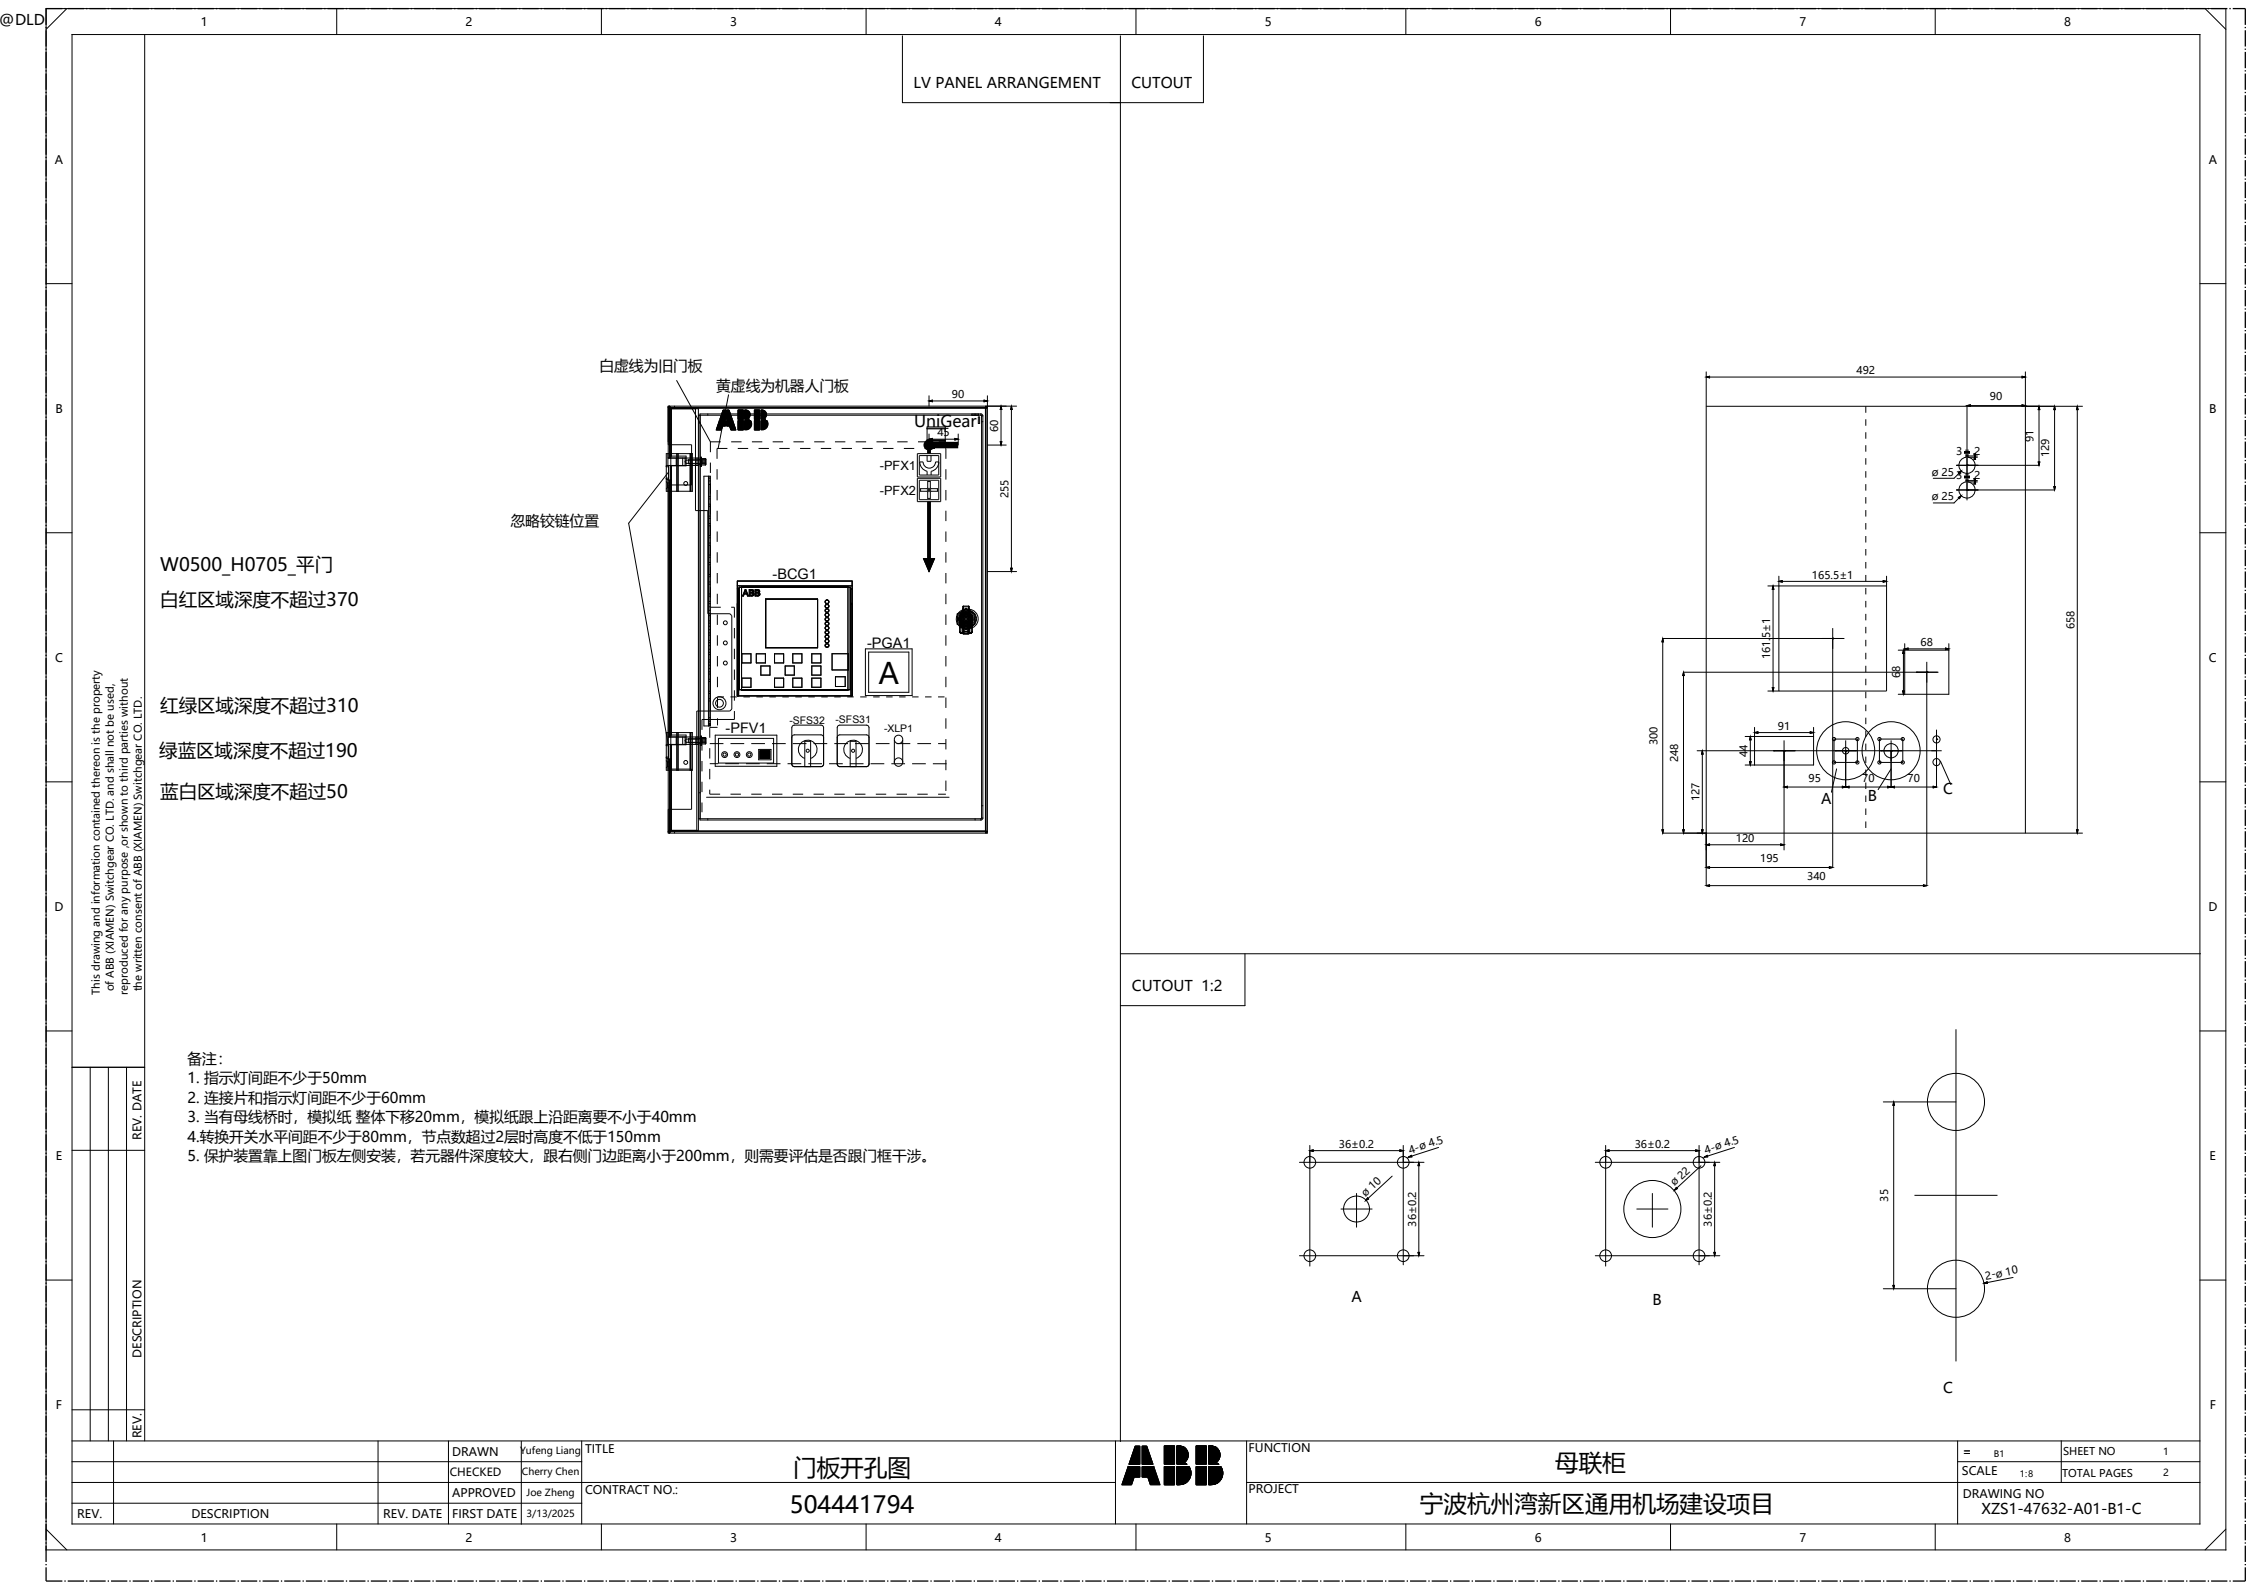

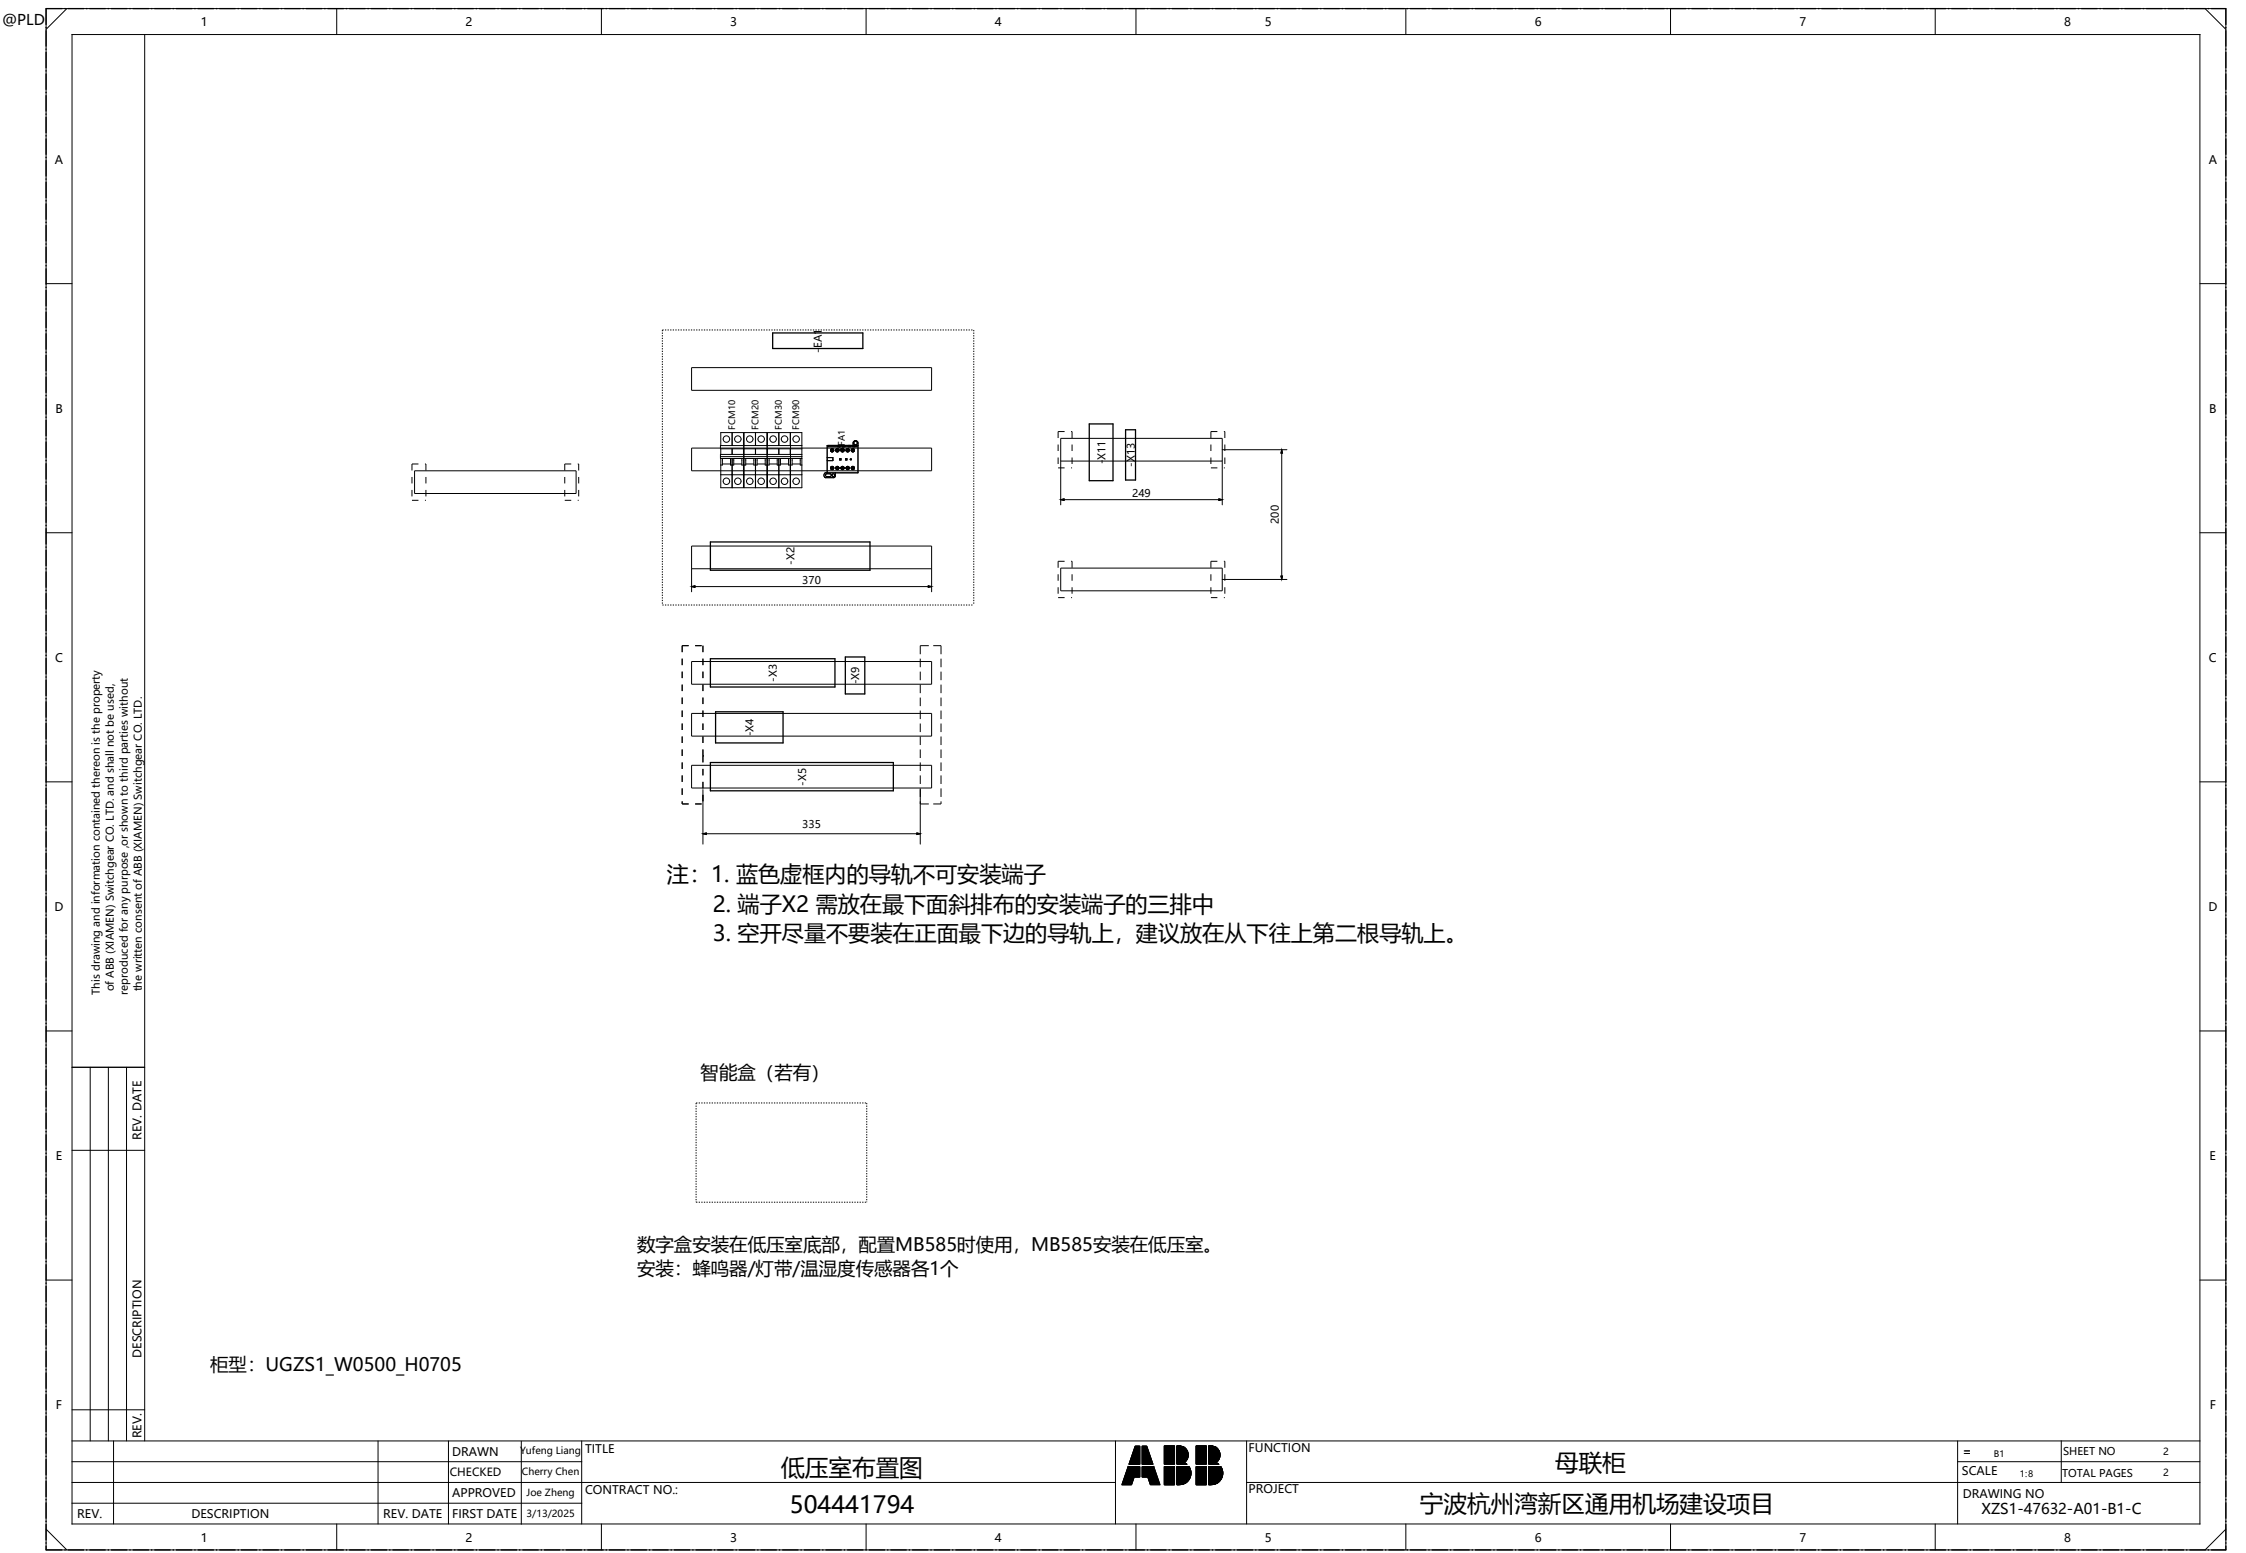

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE


DRAWN Yufeng Liang		TITLE 低压室布置图		FUNCTION 母联柜		= B1	SHEET NO 2
CHECKED Cherry Chen		CONTRACT NO.: 504441794		PROJECT 宁波杭州湾新区通用机场建设项目		SCALE 1:8	TOTAL PAGES 2
APPROVED Joe Zheng		DRAWING NO XZS1-47632-A01-B1-C					
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE				

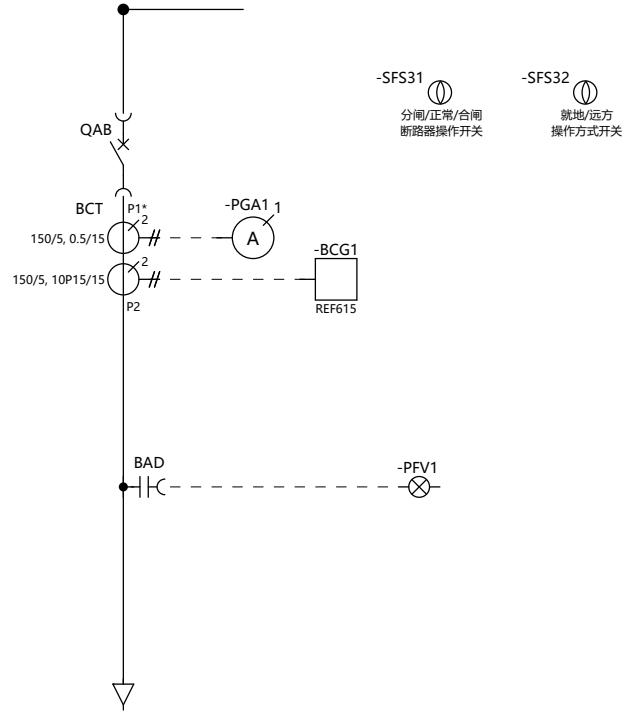[illegible]


REV.	DESCRIPTION	REV. DATE


此套图适用柜号: AH07

			DRAWN	Yufeng Liang	TITLE	FUNCTION	母联柜	=	B1	SHEET NO	1			
			CHECKED	Cherry Chen				CONTRACT NO.:	PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	12
			APPROVED	Joe Zheng										
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	3/13/2025	504441794			DRAWING NO	XZS1-47632-A01-B1-S					

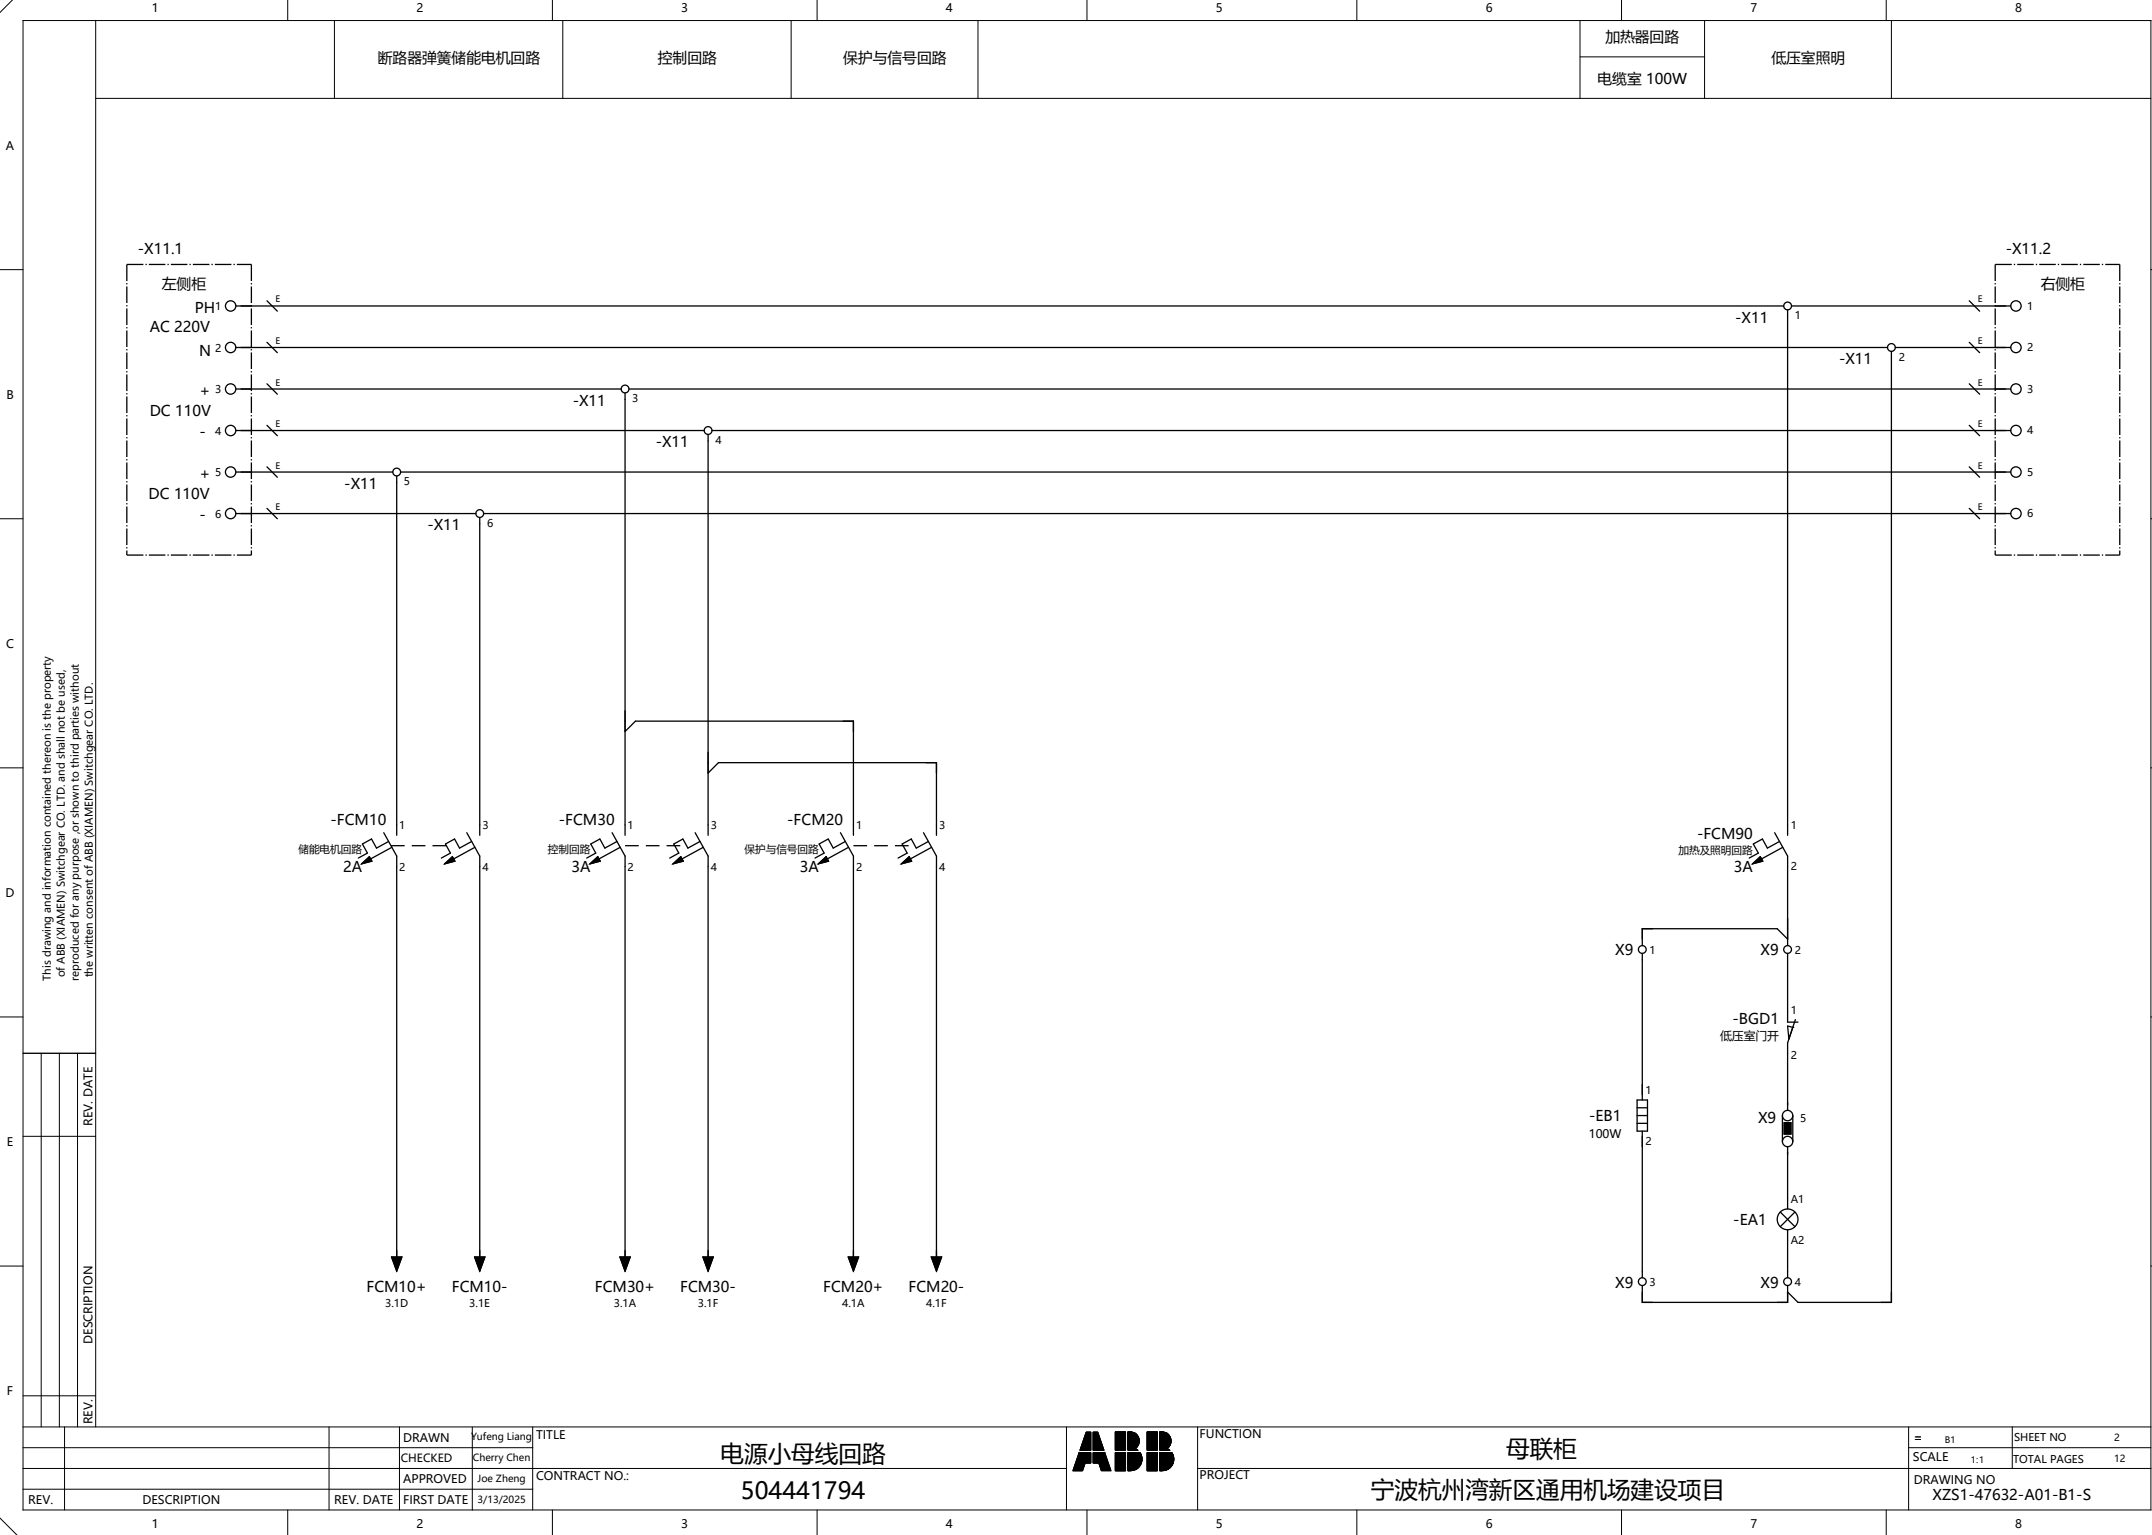


DRAWN		Yufeng Liang		TITLE		FUNCTION		= B1		SHEET NO	
CHECKED		Cherry Chen		CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE		TOTAL PAGES	
APPROVED		Joe Zheng		504441794		宁波杭州湾新区通用机场建设项目		DRAWING NO		XZS1-47632-A01-B1-S	
FIRST DATE		3/13/2025									

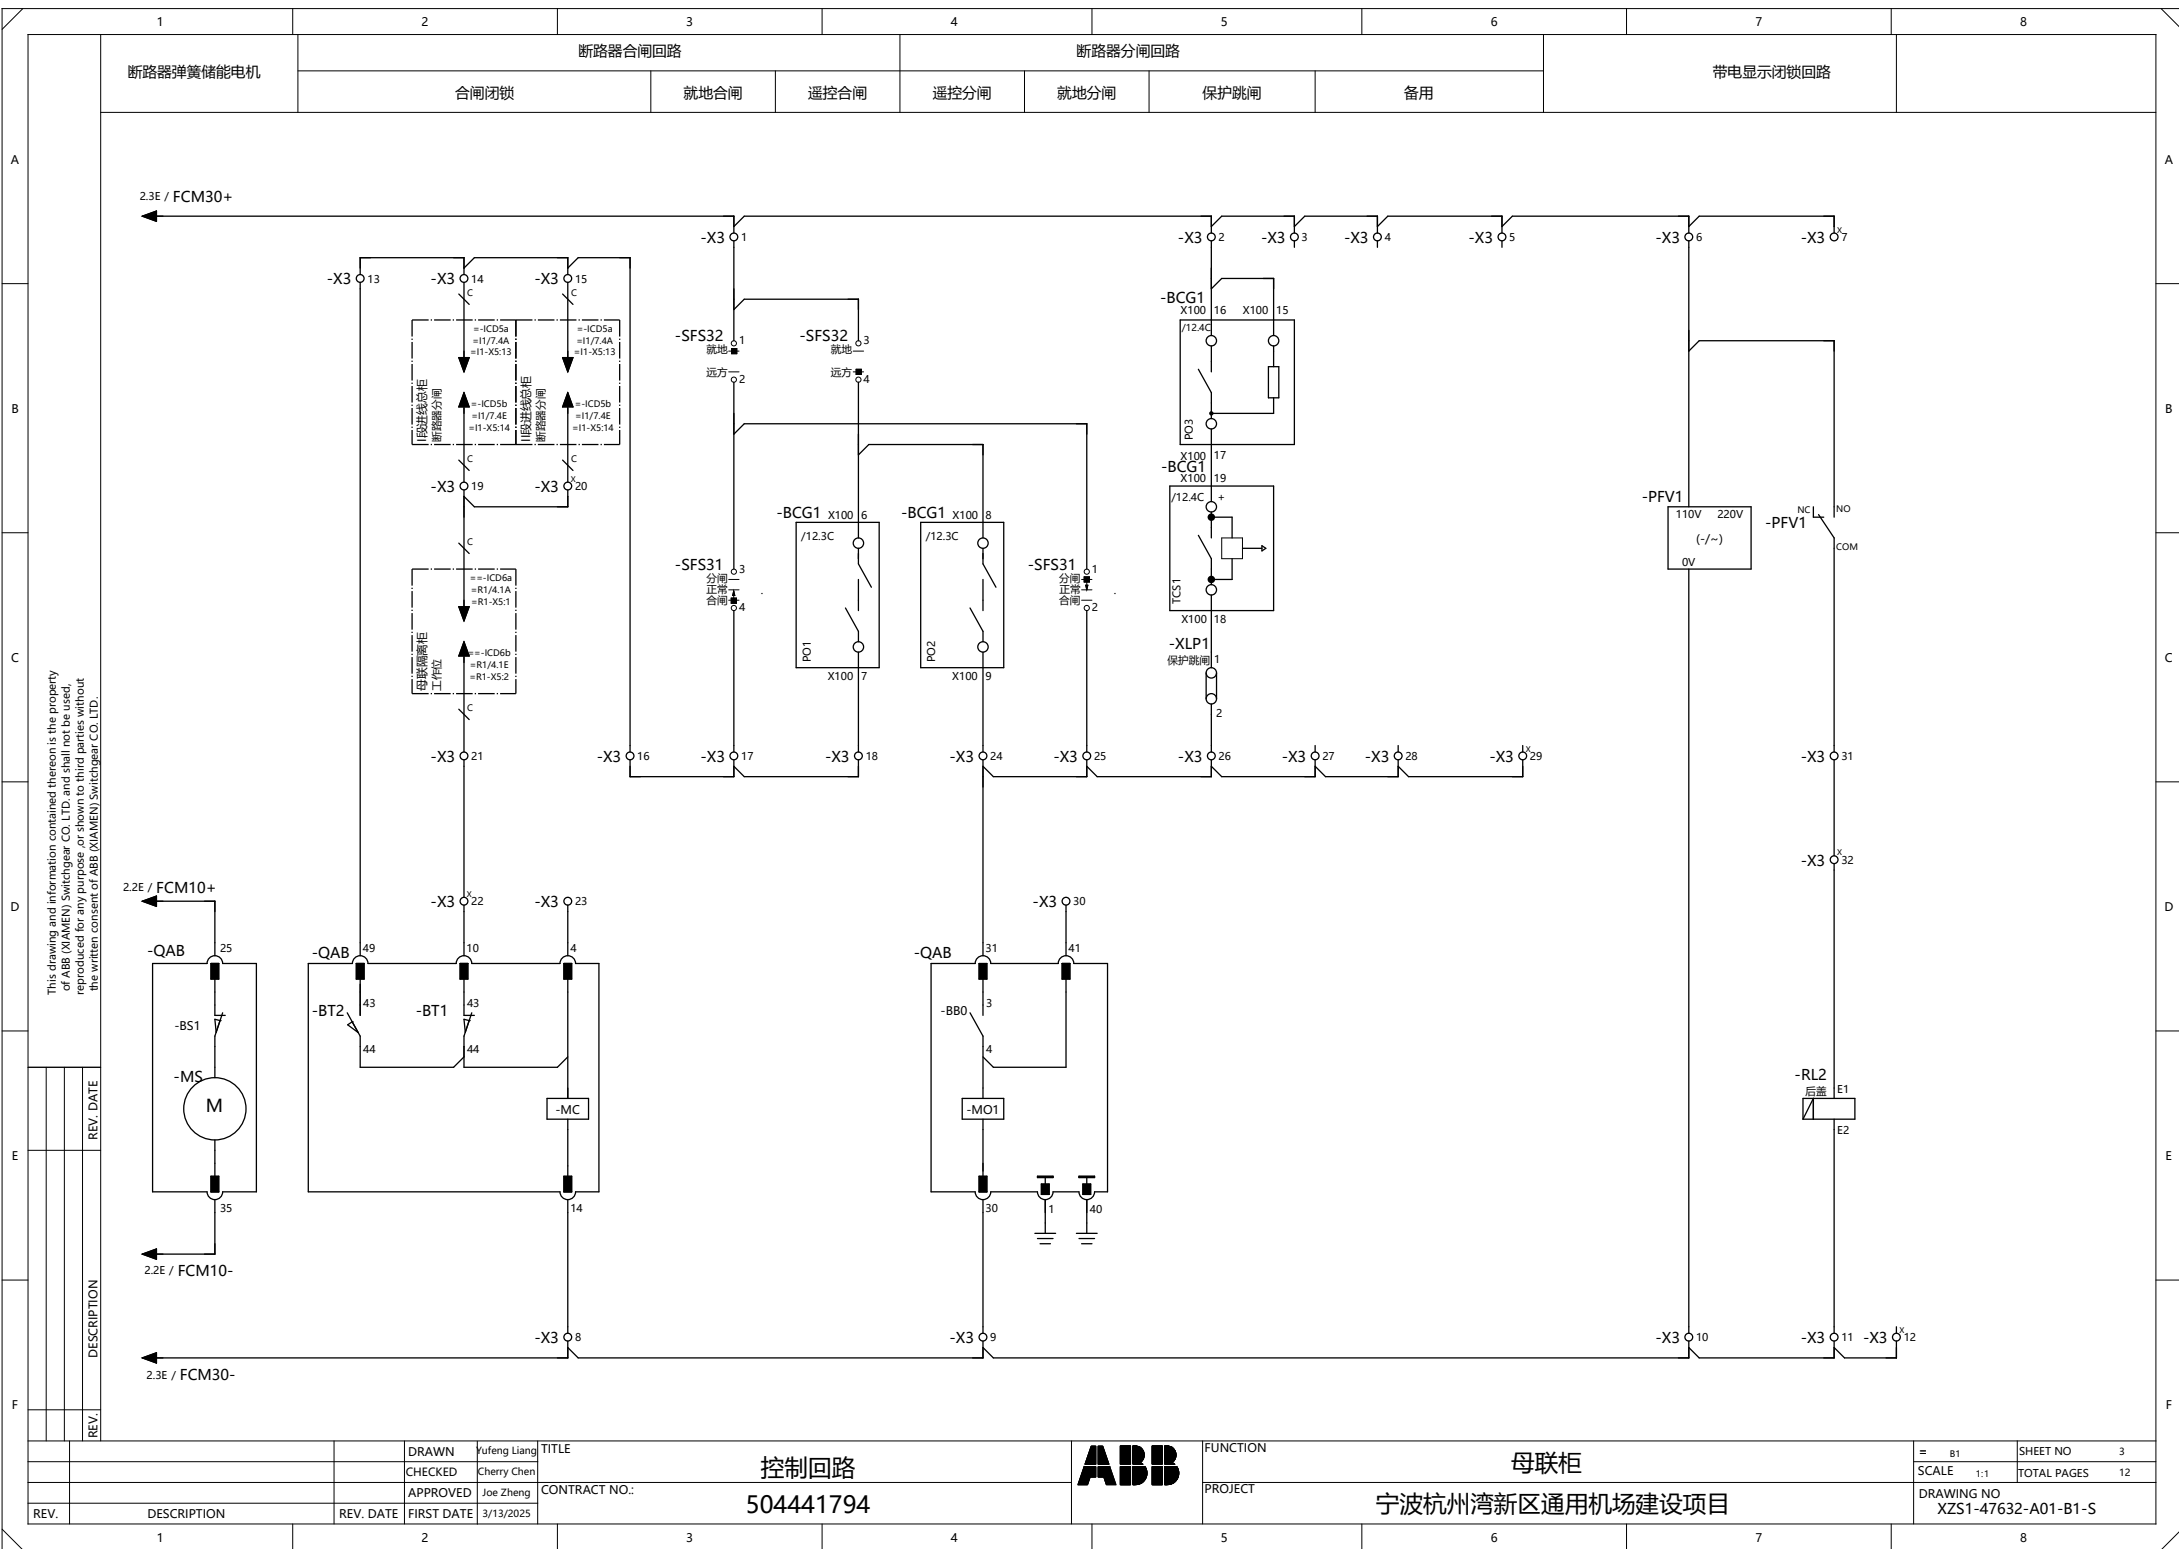

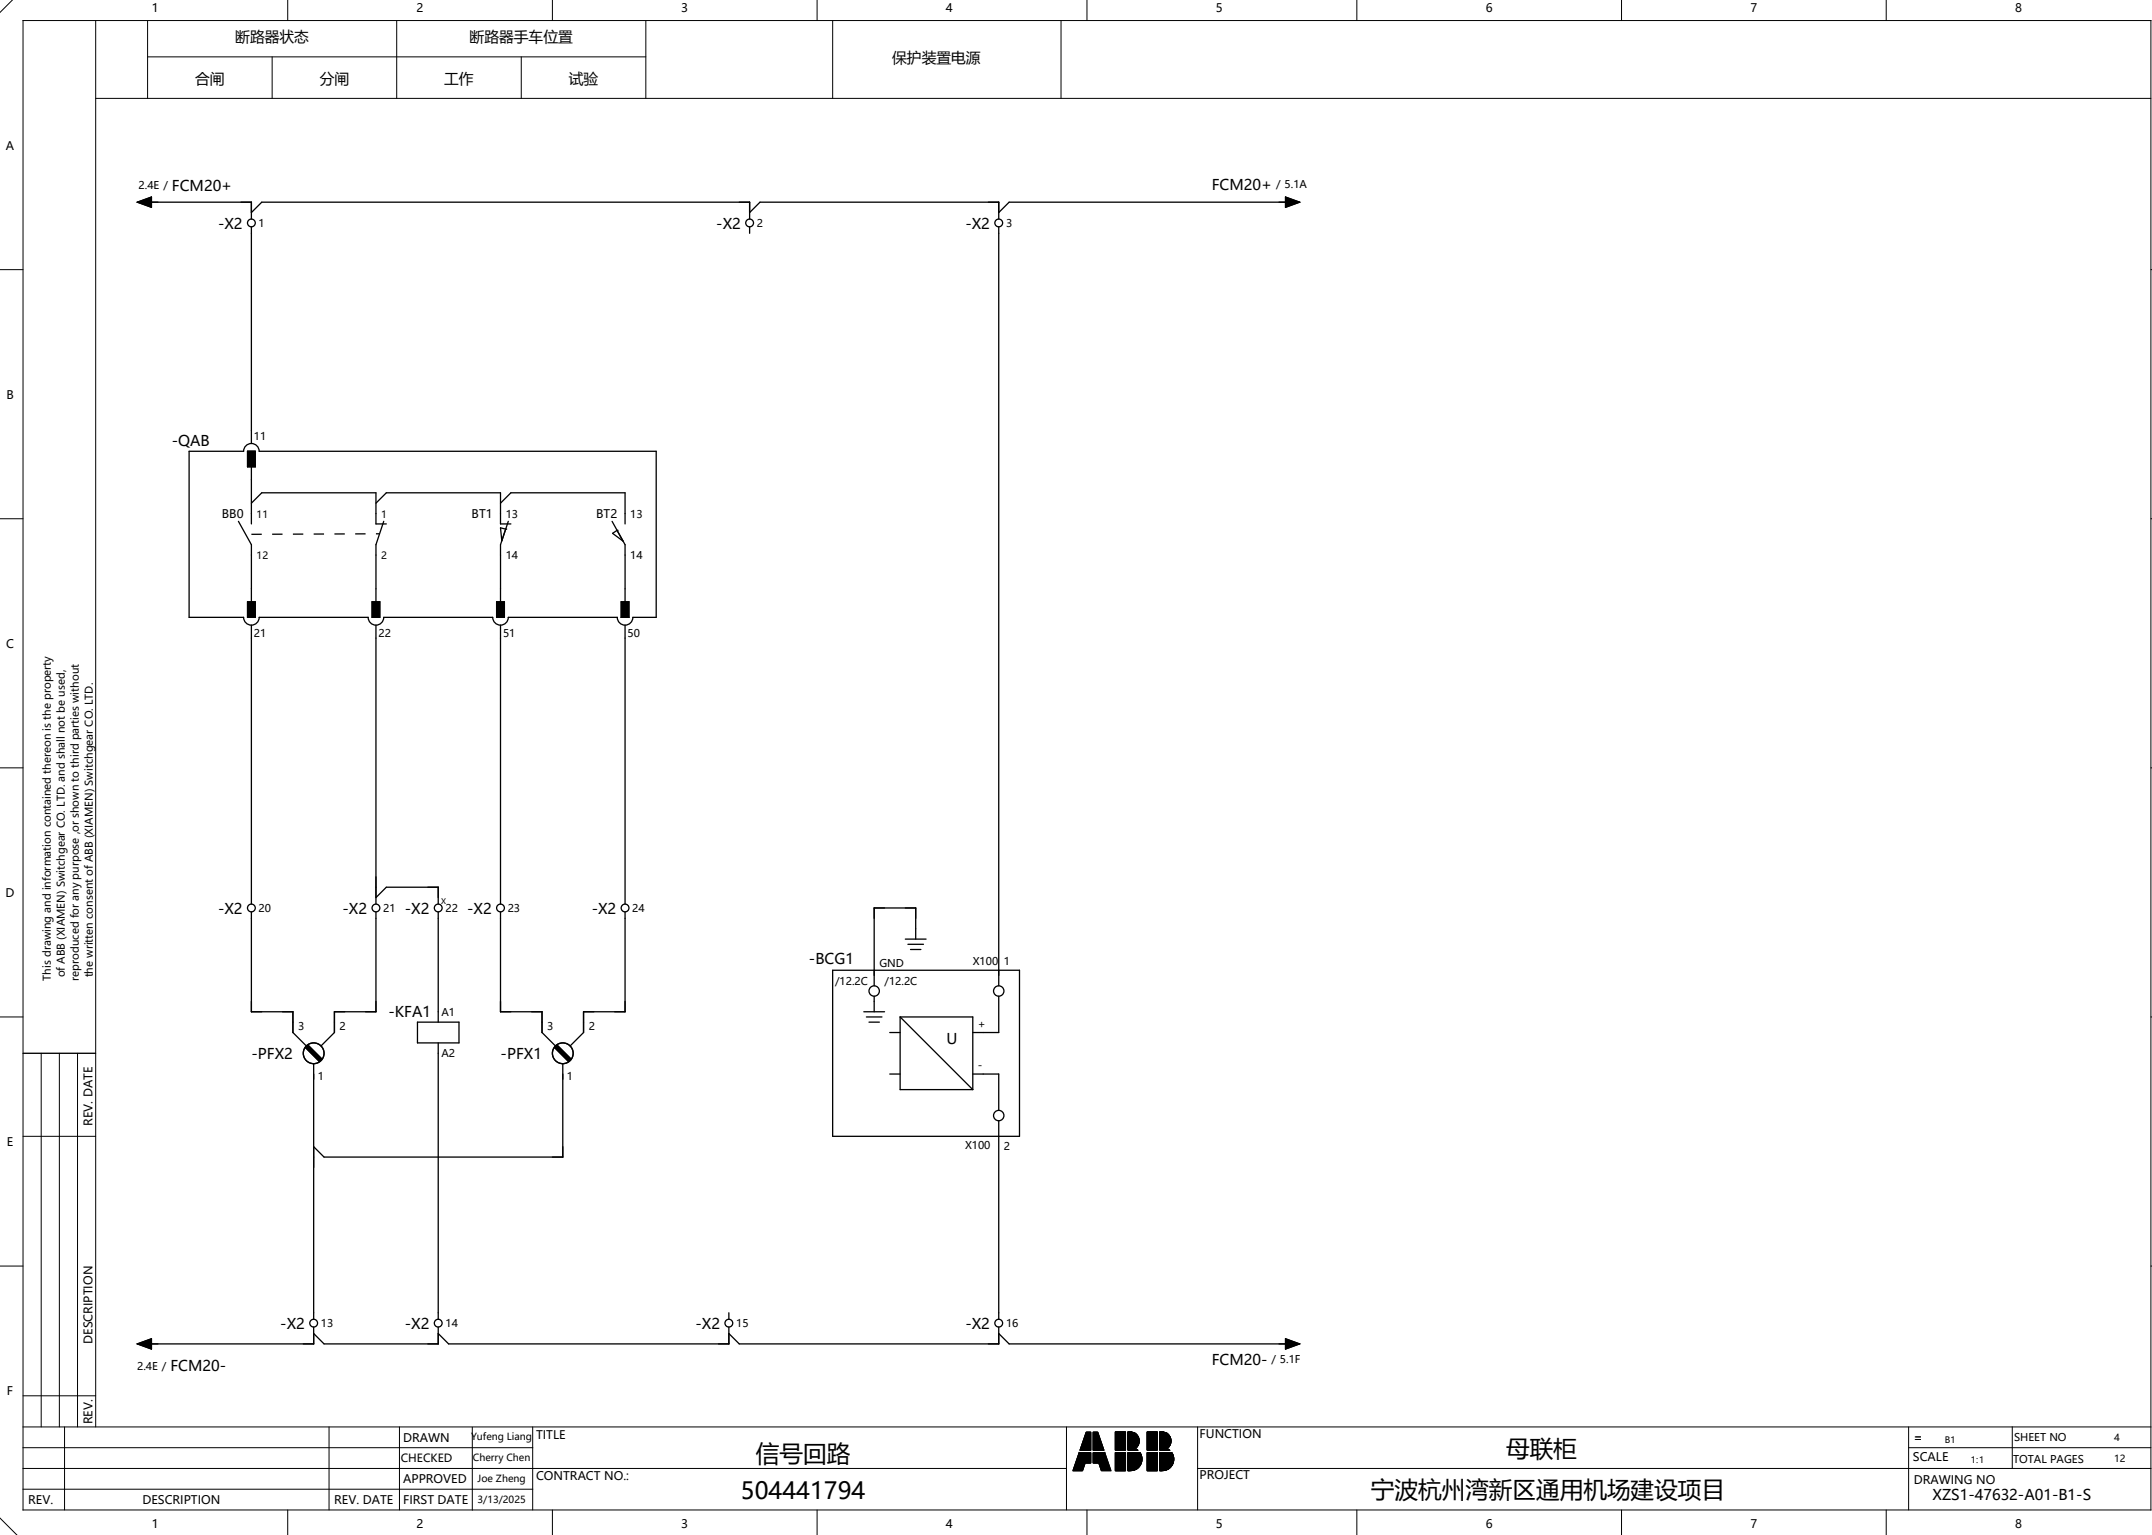

		DRAWN		Yufeng Liang	TITLE	信号回路	ABB	FUNCTION	母联柜	= B1		SHEET NO 4				
		CHECKED		Cherry Chen						SCALE 1:1		TOTAL PAGES 12				
		APPROVED		Joe Zheng						DRAWING NO XZS1-47632-A01-B1-S						
REV.	DESCRIPTION		REV. DATE	FIRST DATE	3/13/2025	CONTRACT NO.:	504441794	PROJECT		宁波杭州湾新区通用机场建设项目						
1			2		3		4		5		6		7		8	

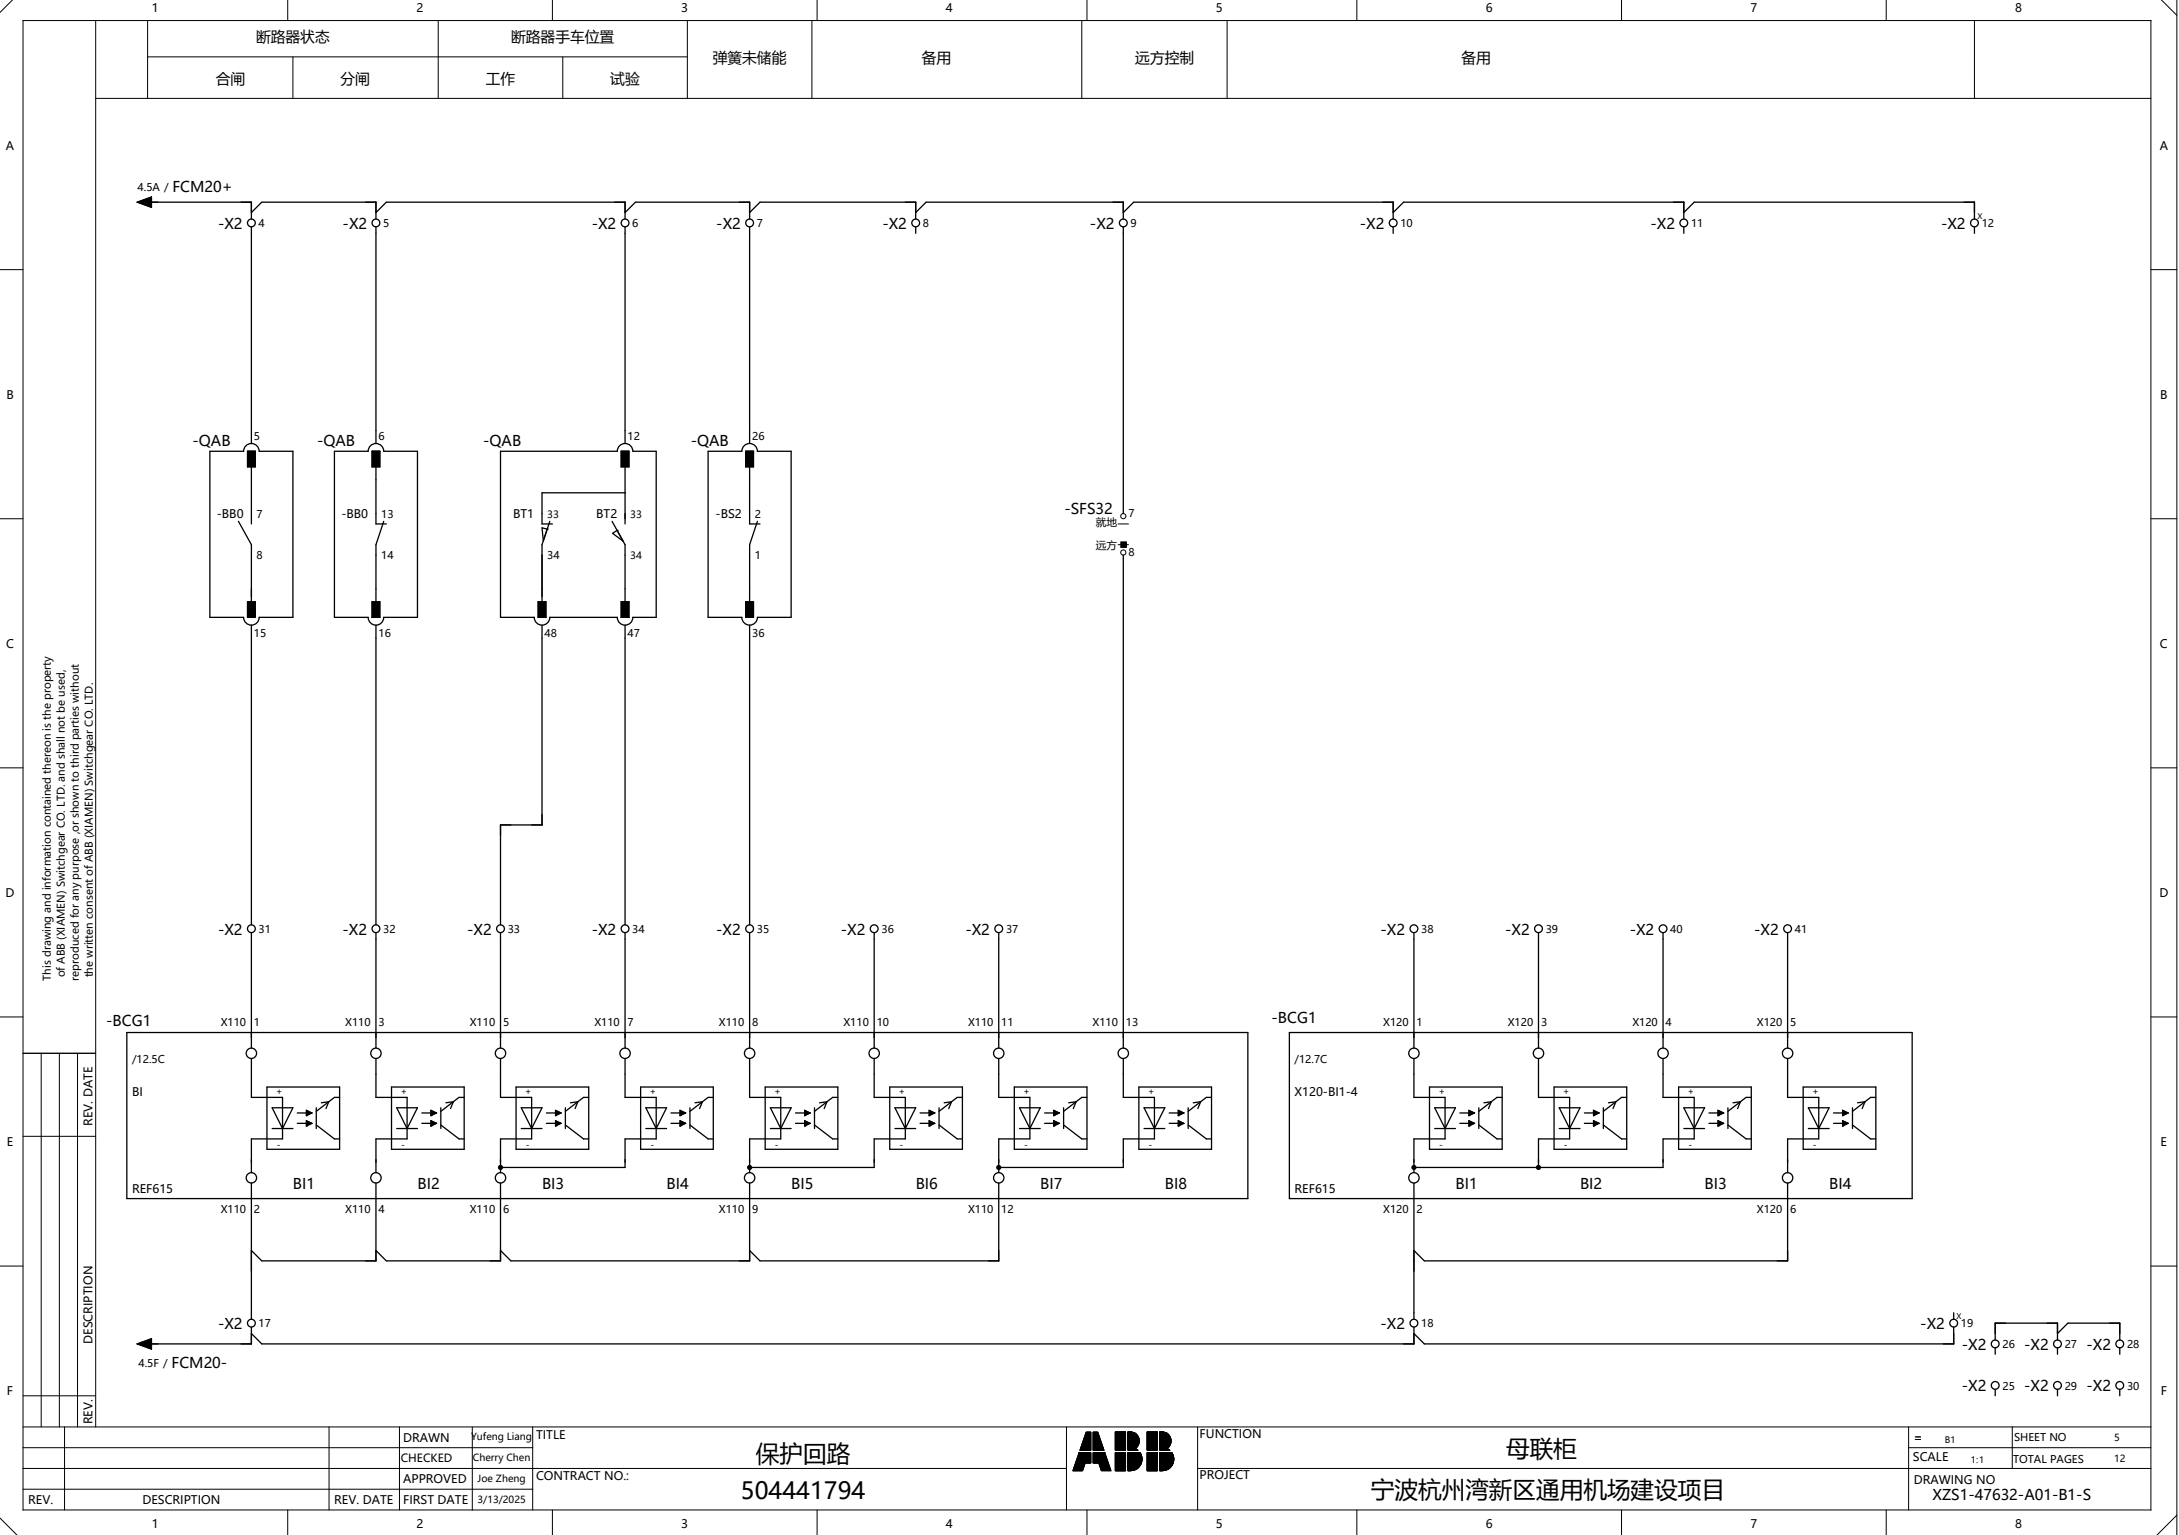

REV.

DESCRIPTION

REV. DATE

FIRST DATE

DRAWN

Yufeng Liang

TITLE

保护回路

CHECKED

Cherry Chen

CONTRACT NO.:

504441794

APPROVED

Joe Zheng

ABB

FUNCTION

母联柜

PROJECT

宁波杭州湾新区通用机场建设项目

SCALE

1:1

SHEET NO


5


DRAWING NO

XZS1-47632-A01-B1-S

TOTAL PAGES


12

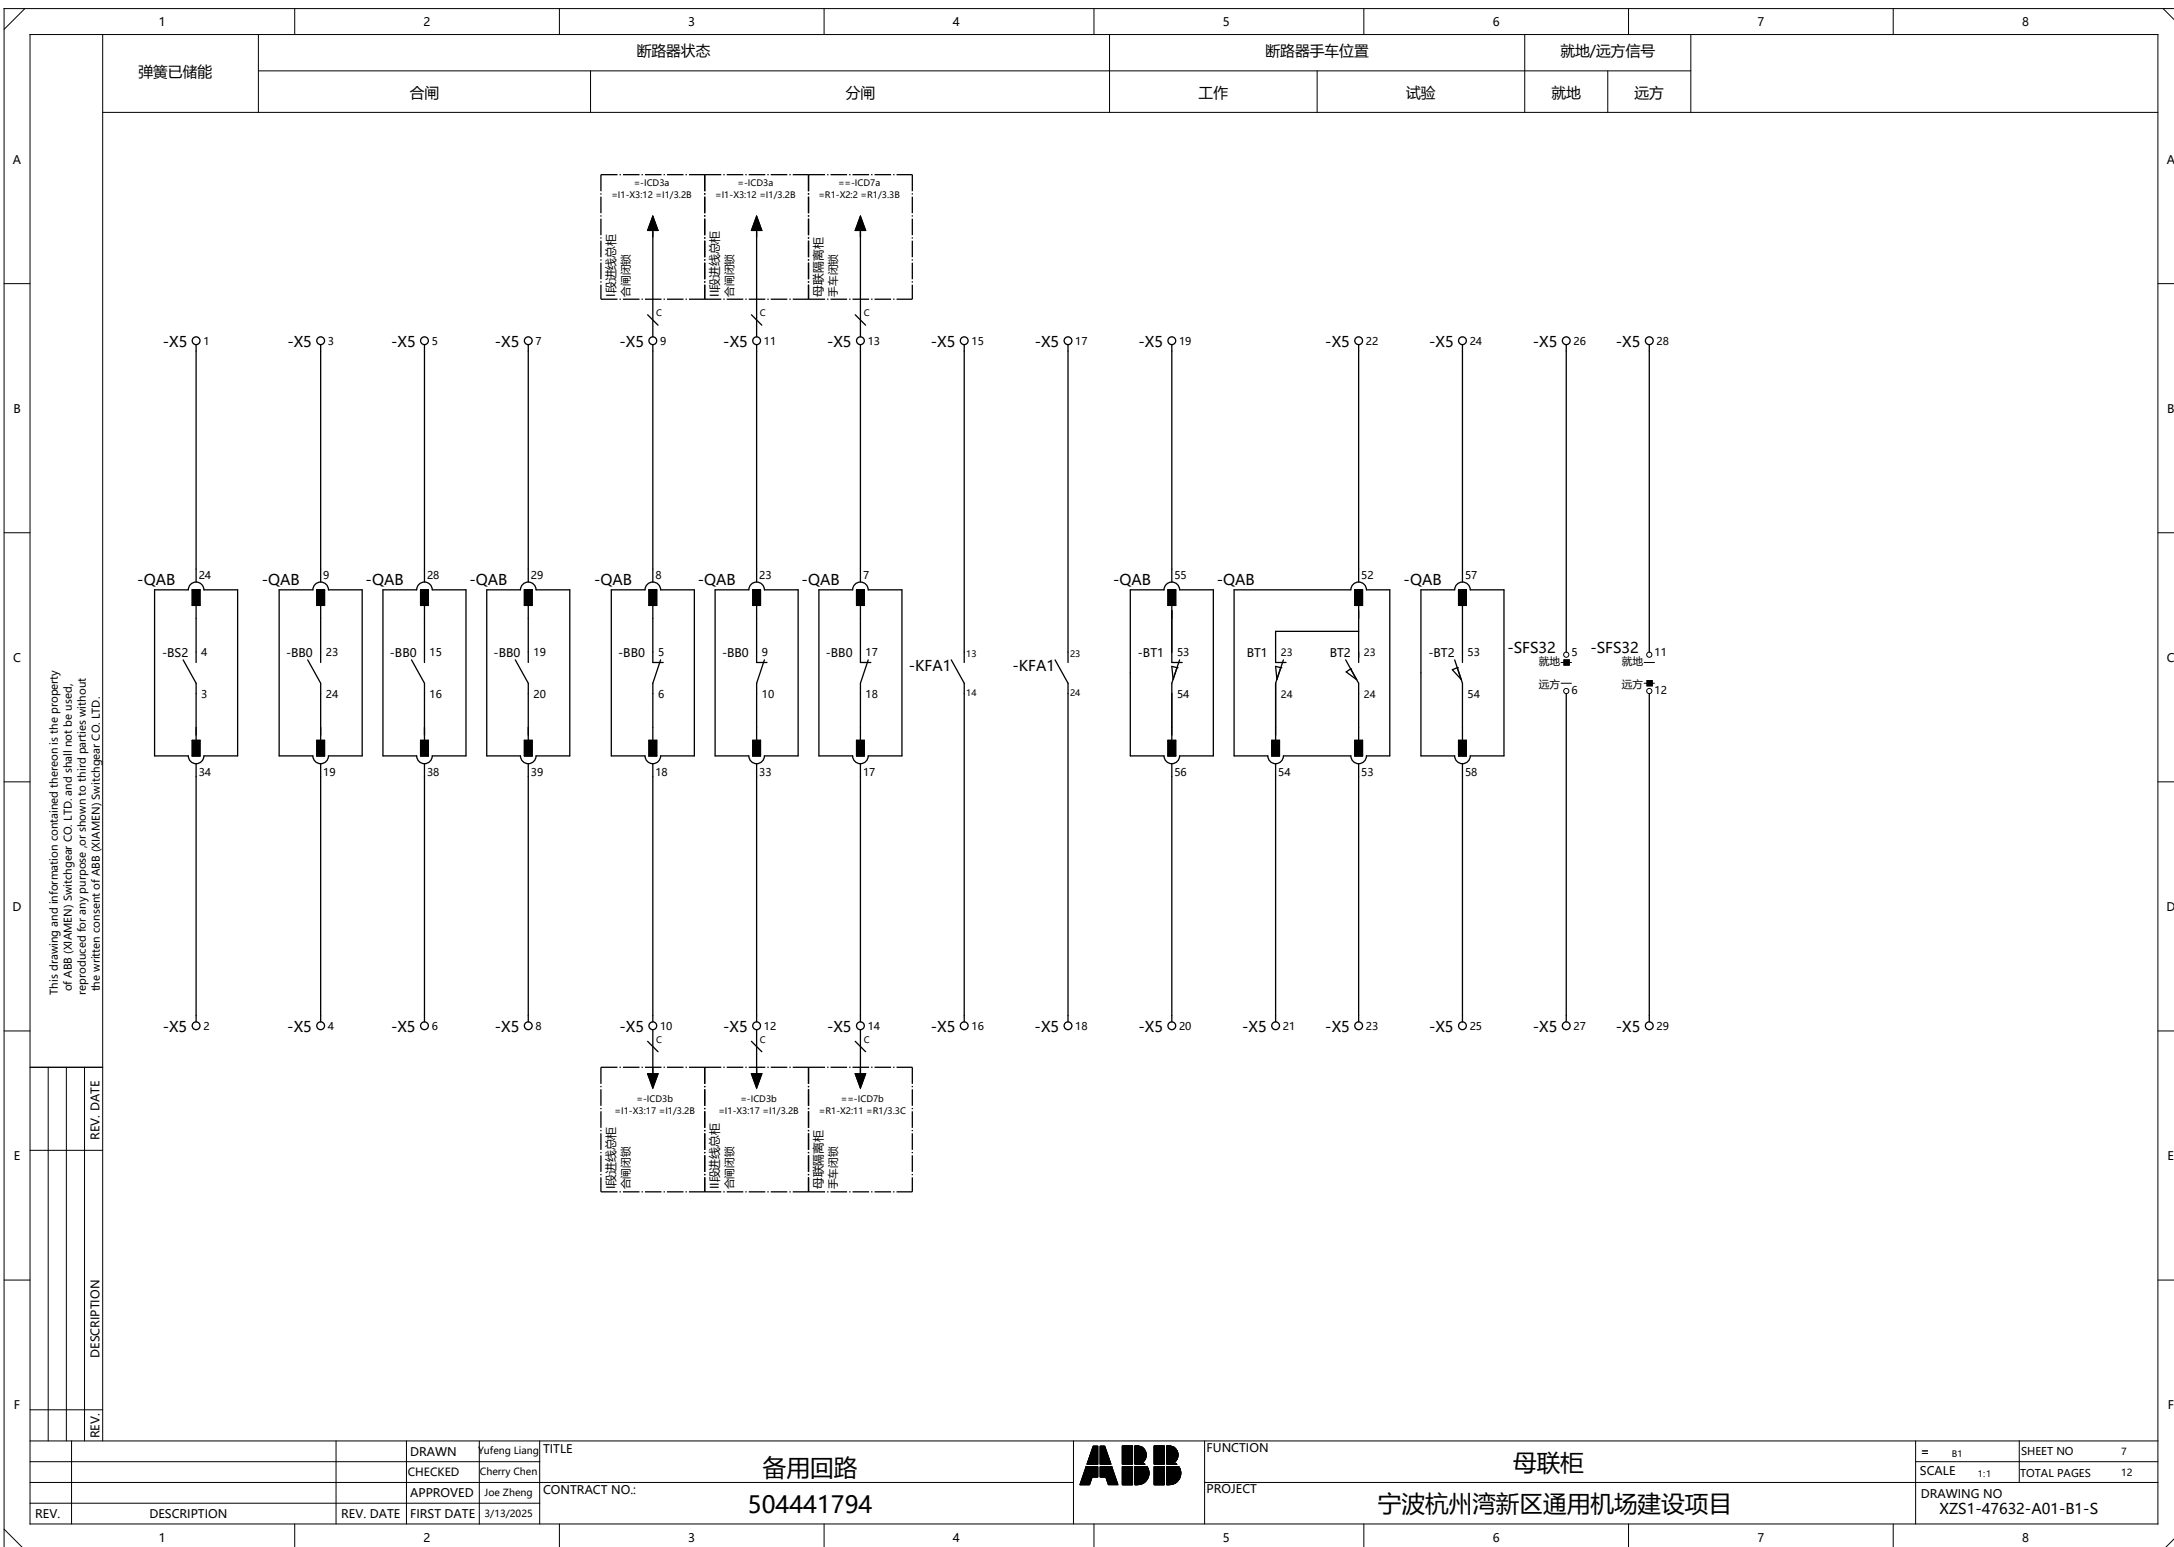

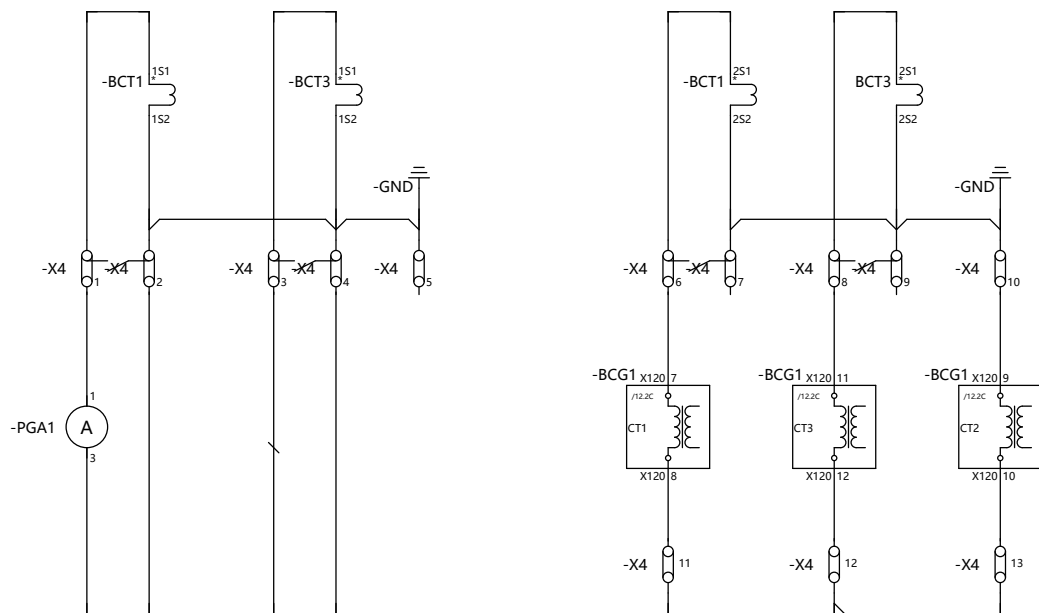

F		E		
REV.	DESCRIPTION			REV DATE

			DRAWN	Fufeng Liang	TITLE		FUNCTION	母联柜		=	B1	SHEET NO	9
			CHECKED	Cherry Chen	电流回路		PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	12
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe Zheng	CONTRACT NO.: 504441794				DRAWING NO XZS1-47632-A01-B1-S				

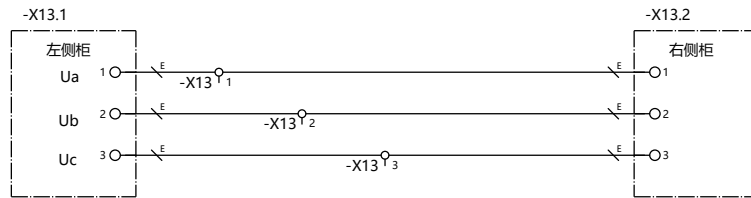


REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE	

			DRAWN	Yufeng Liang	TITLE		FUNCTION	母联柜	= B1	SHEET NO	10				
			CHECKED	Cherry Chen	小母线回路		PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目	SCALE 1:1	TOTAL PAGES	12				
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe Zheng	CONTRACT NO.: 504441794		DRAWING NO XZS1-47632-A01-B1-S								
1		2		3		4		5		6		7		8	

VD4

-QAB
VD4/P-55

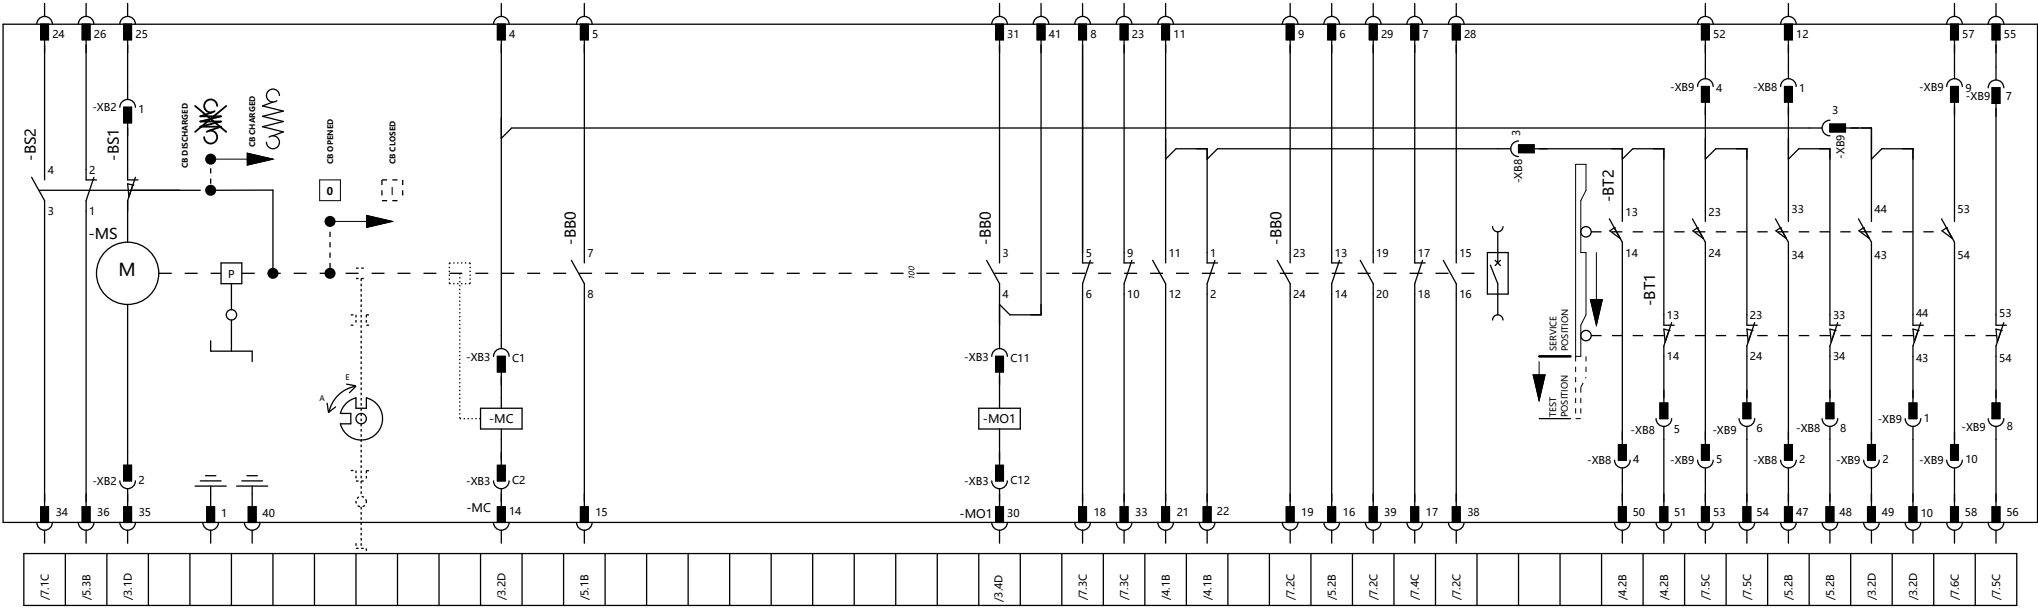

名称	描述	备注
-MS	弹簧操作机构储能电机	
-BS1	储能电机限位开关	
-MC	合闸脱扣器	
-MO1	第一分闸脱扣器	

名称	描述	备注
-BS2	合闸弹簧储能/未储能信号触点	
-BB0	与断路器主轴联动的辅助开关	
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	

接地开关与断路器手车具有可靠的机械闭锁：A)
只有当断路器手车位于试验位置时，才允许操作接地开关 B)
只有当接地开关处于分状态时,断路器手车才允许由试验位置推入运行位置。

电气控制接线图/接点位置参考：
此图所示状态为：断路器手车工作位置 断路器处于分闸状态 操作机构弹簧未储能

断路器总览图
504441794



FUNCTION
母联柜
PROJECT
宁波杭州湾新区通用机场建设项目

= B1 SHEET NO 11
SCALE 1:1 TOTAL PAGES 12
DRAWING NO
XZS1-47632-A01-B1-S

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.

DESCRIPTION

REV. DATE

-BCG1

REF615 HCFDACADNDCZDAN11G

LED	默认信号描述	自定义信号描述	报警颜色		OK LED	报警模式			
			红色	绿色		FOLLOW-S	FOLLOW-F	LATCHED-S	LATCHEDACK-F-S
1	过流保护动作	过流跳闸	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
2	接地保护动作	速断跳闸	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
3	灵敏接地保护动作	接地故障跳闸	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
4	不平衡保护动作		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
5	热过负荷保护告警		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
6	断路器失灵保护动作		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
7	故障录波触发		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
8	断路器状态监视告警		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
9	控制回路状态监视告警	控制回路断线	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
10		弹簧未储能	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
11	重合闸进行中		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
备注:			"FOLLOW-F":信号跟随, 闪烁						
OK LED 默认模式为 "FOLLOW-S", 颜色为绿色。			"LATCHED-S":信号自锁, 常亮						
"FOLLOW-S":信号跟随, 常亮			"LATCHEDACK-F-S":信号自锁, 闪烁, 确认后常亮						

REF615

DRAWN	Yufeng Liang	TITLE	保护总览图		ABB	FUNCTION	母联柜		=	B1	SHEET NO	13
CHECKED	Cherry Chen	CONTRACT NO.:	504441794			PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	12
APPROVED	Joe Zheng							DRAWING NO	XZS1-47632-A01-B1-S			
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	3/13/2025								

1

2

3

4

5

6

7

8

		1	2	3	4	5	6	7	8	
A			设备清单(柜体)							
B										
C										
D										
E										
F										


[illegible]


A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4					


[illegible]


[illegible]


[illegible]

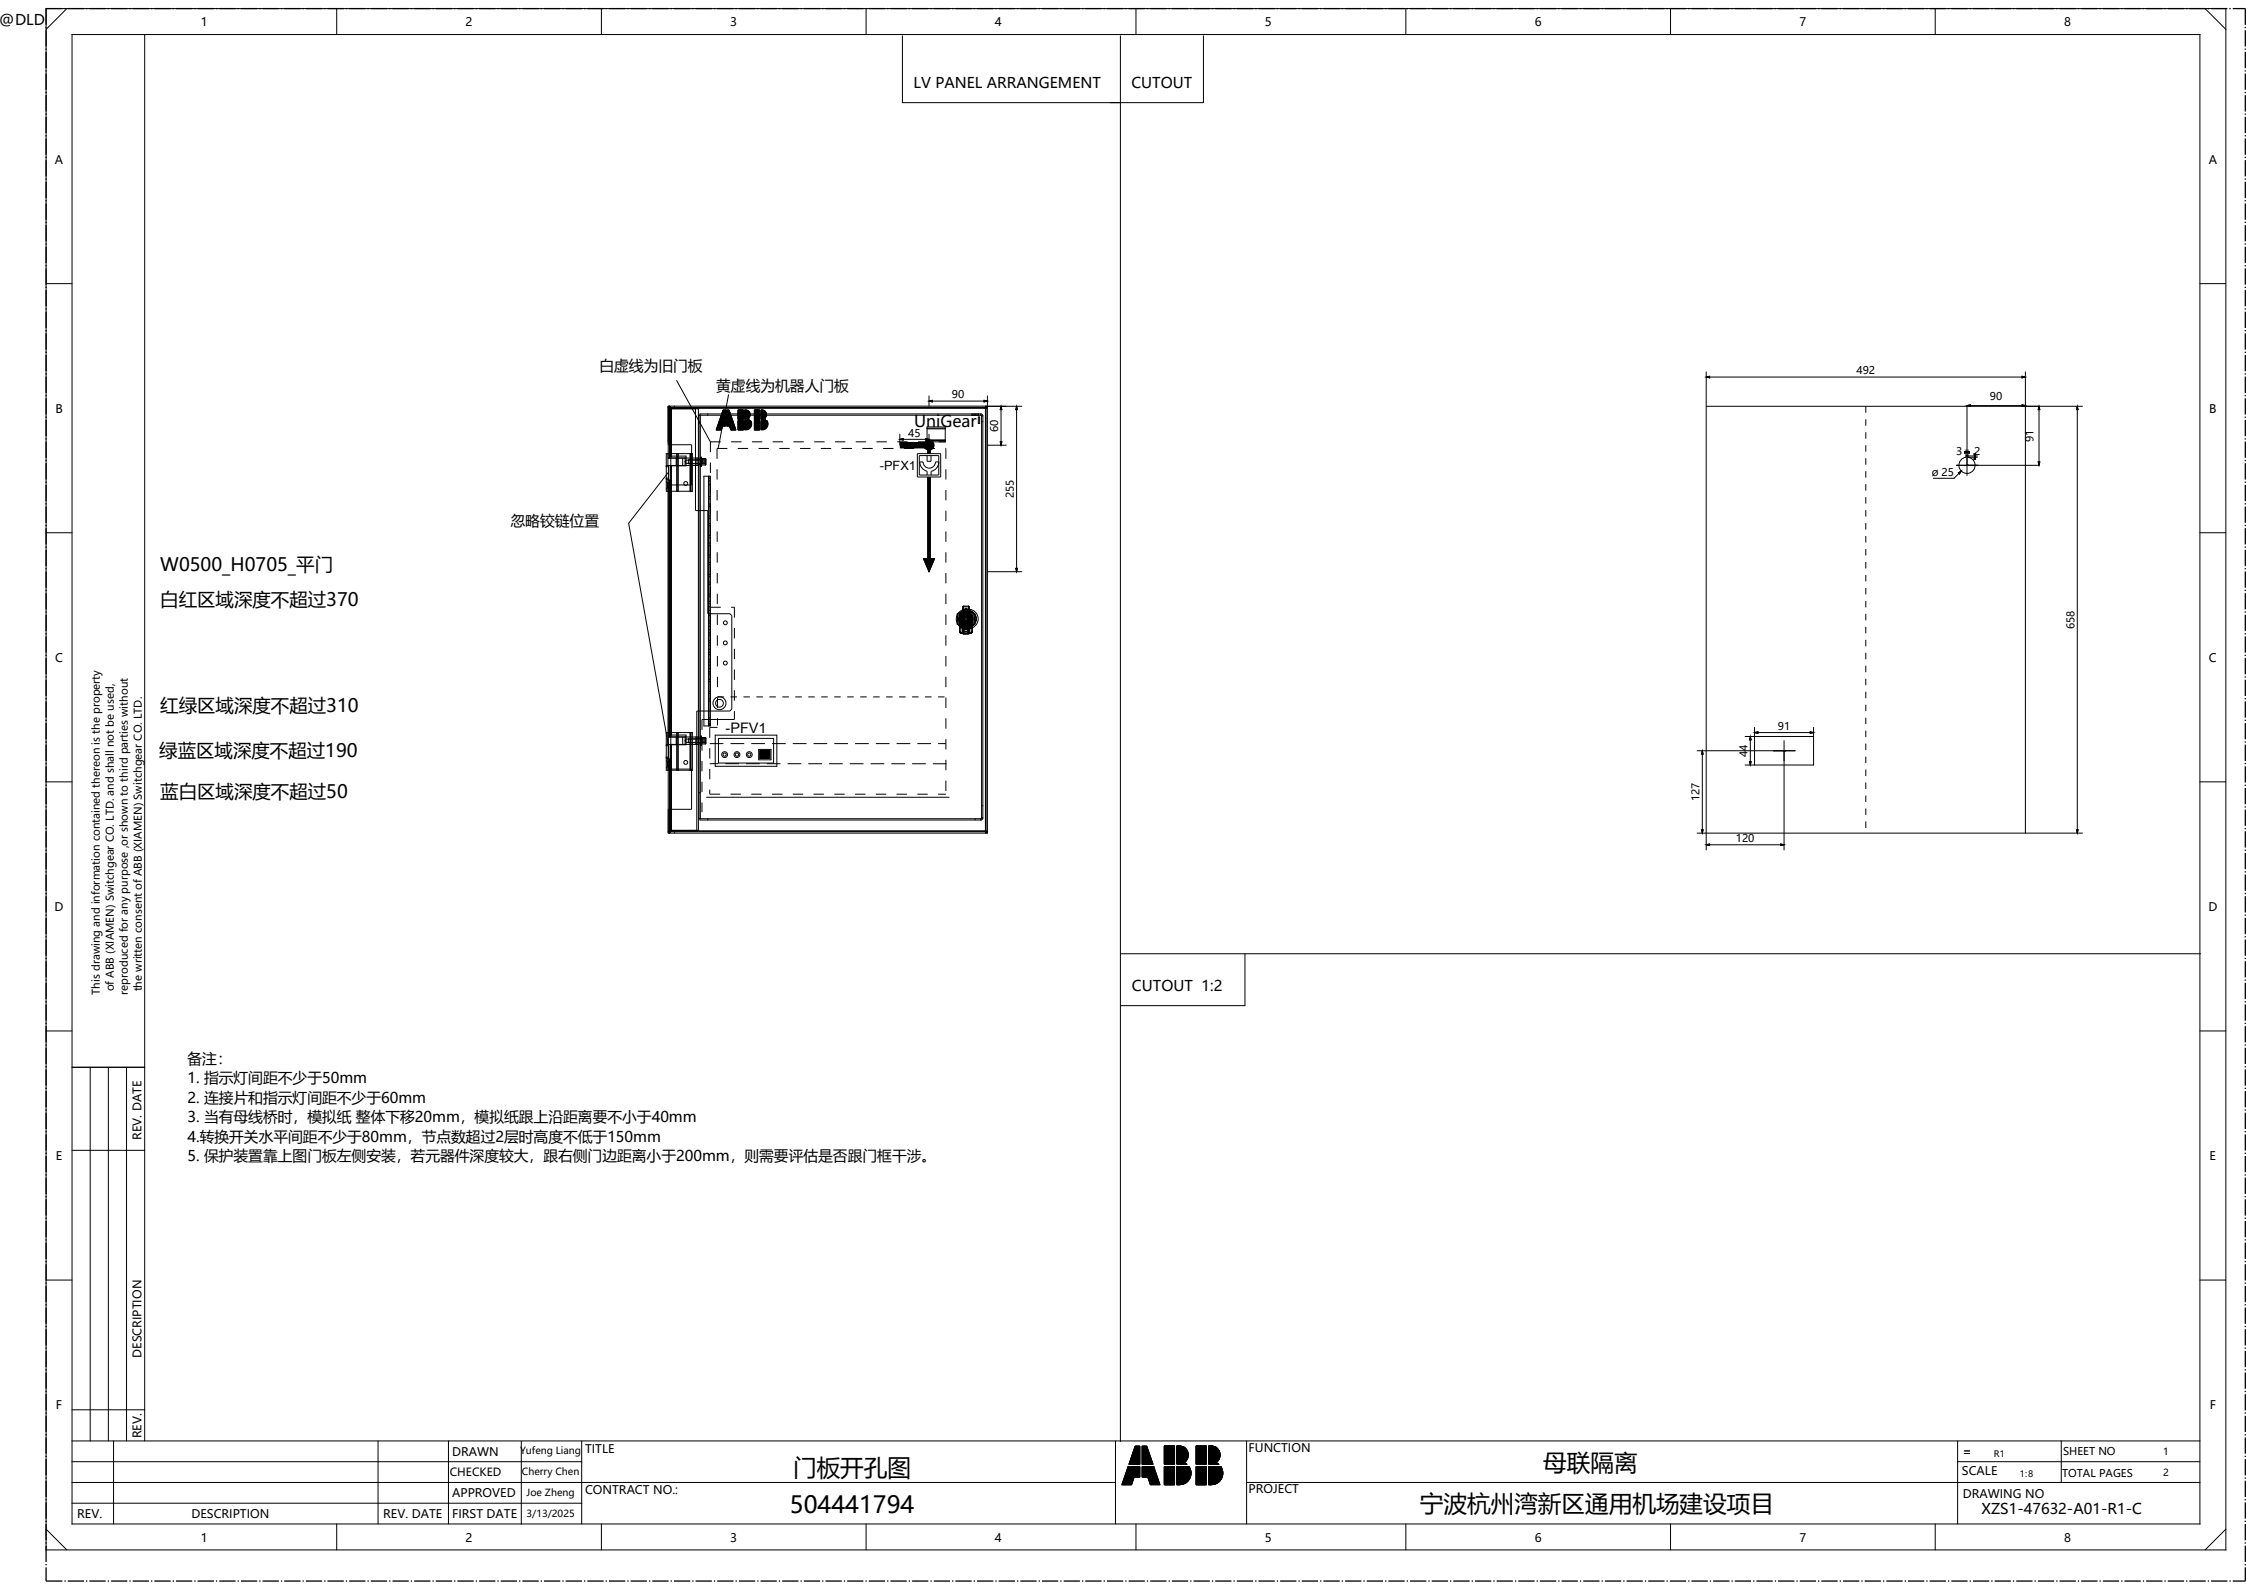

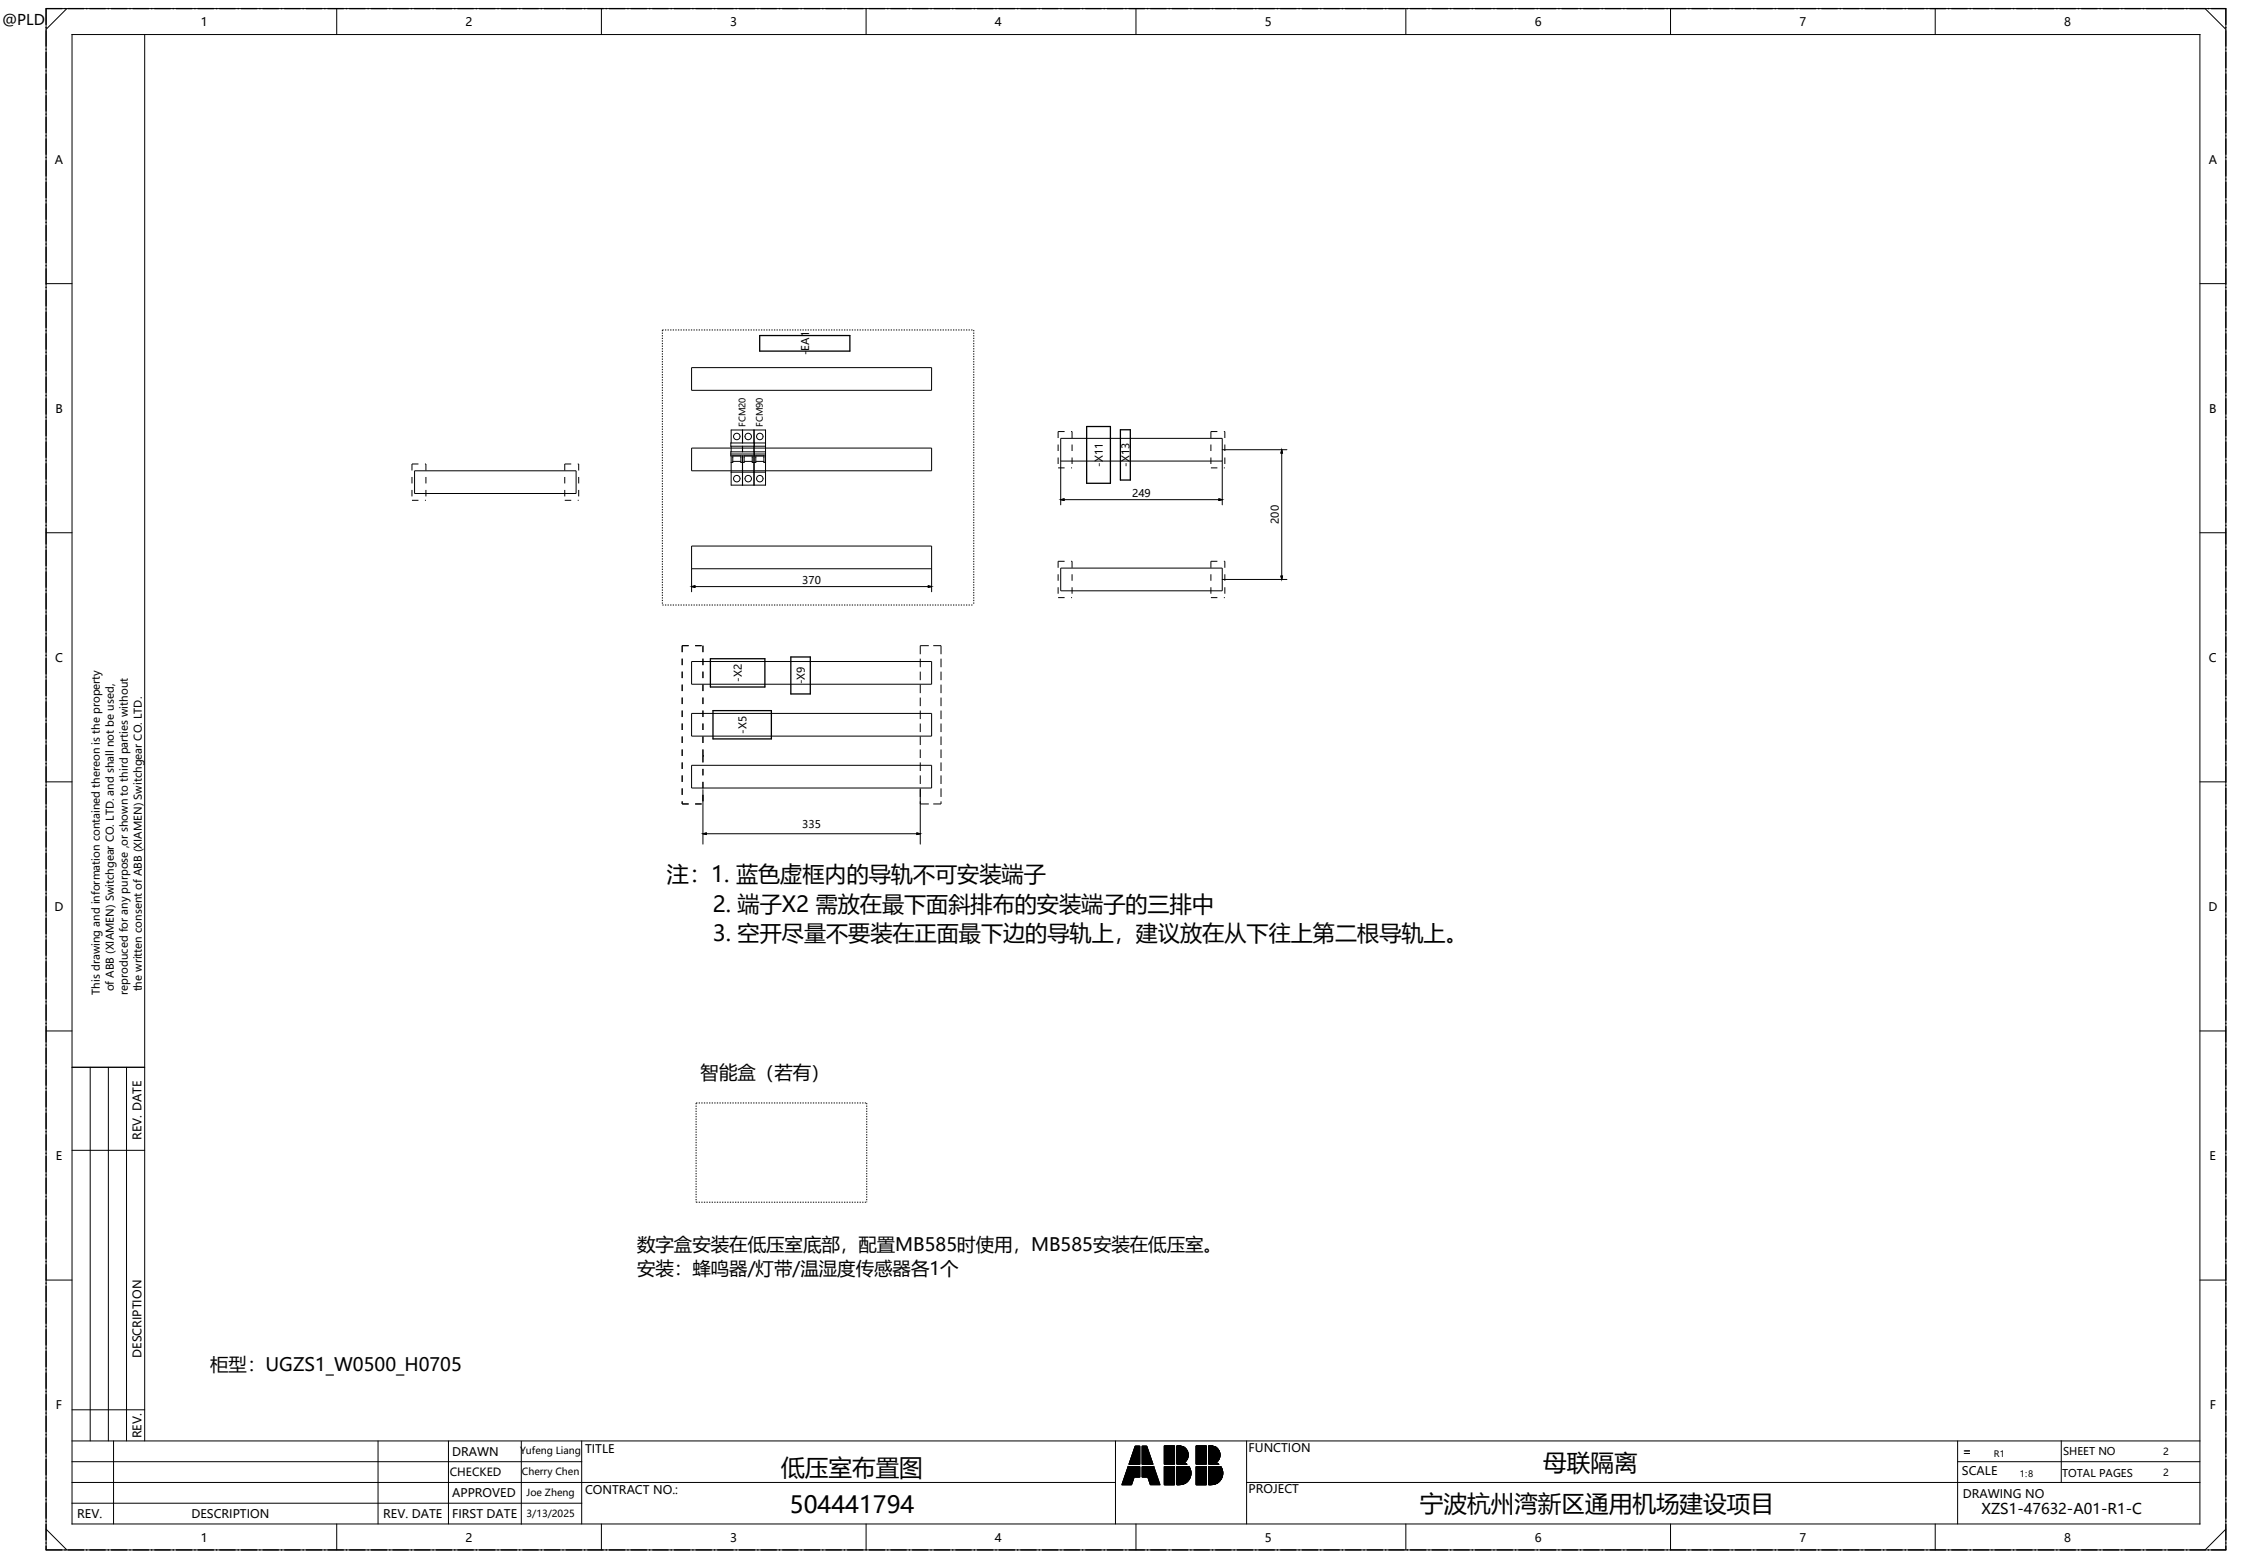

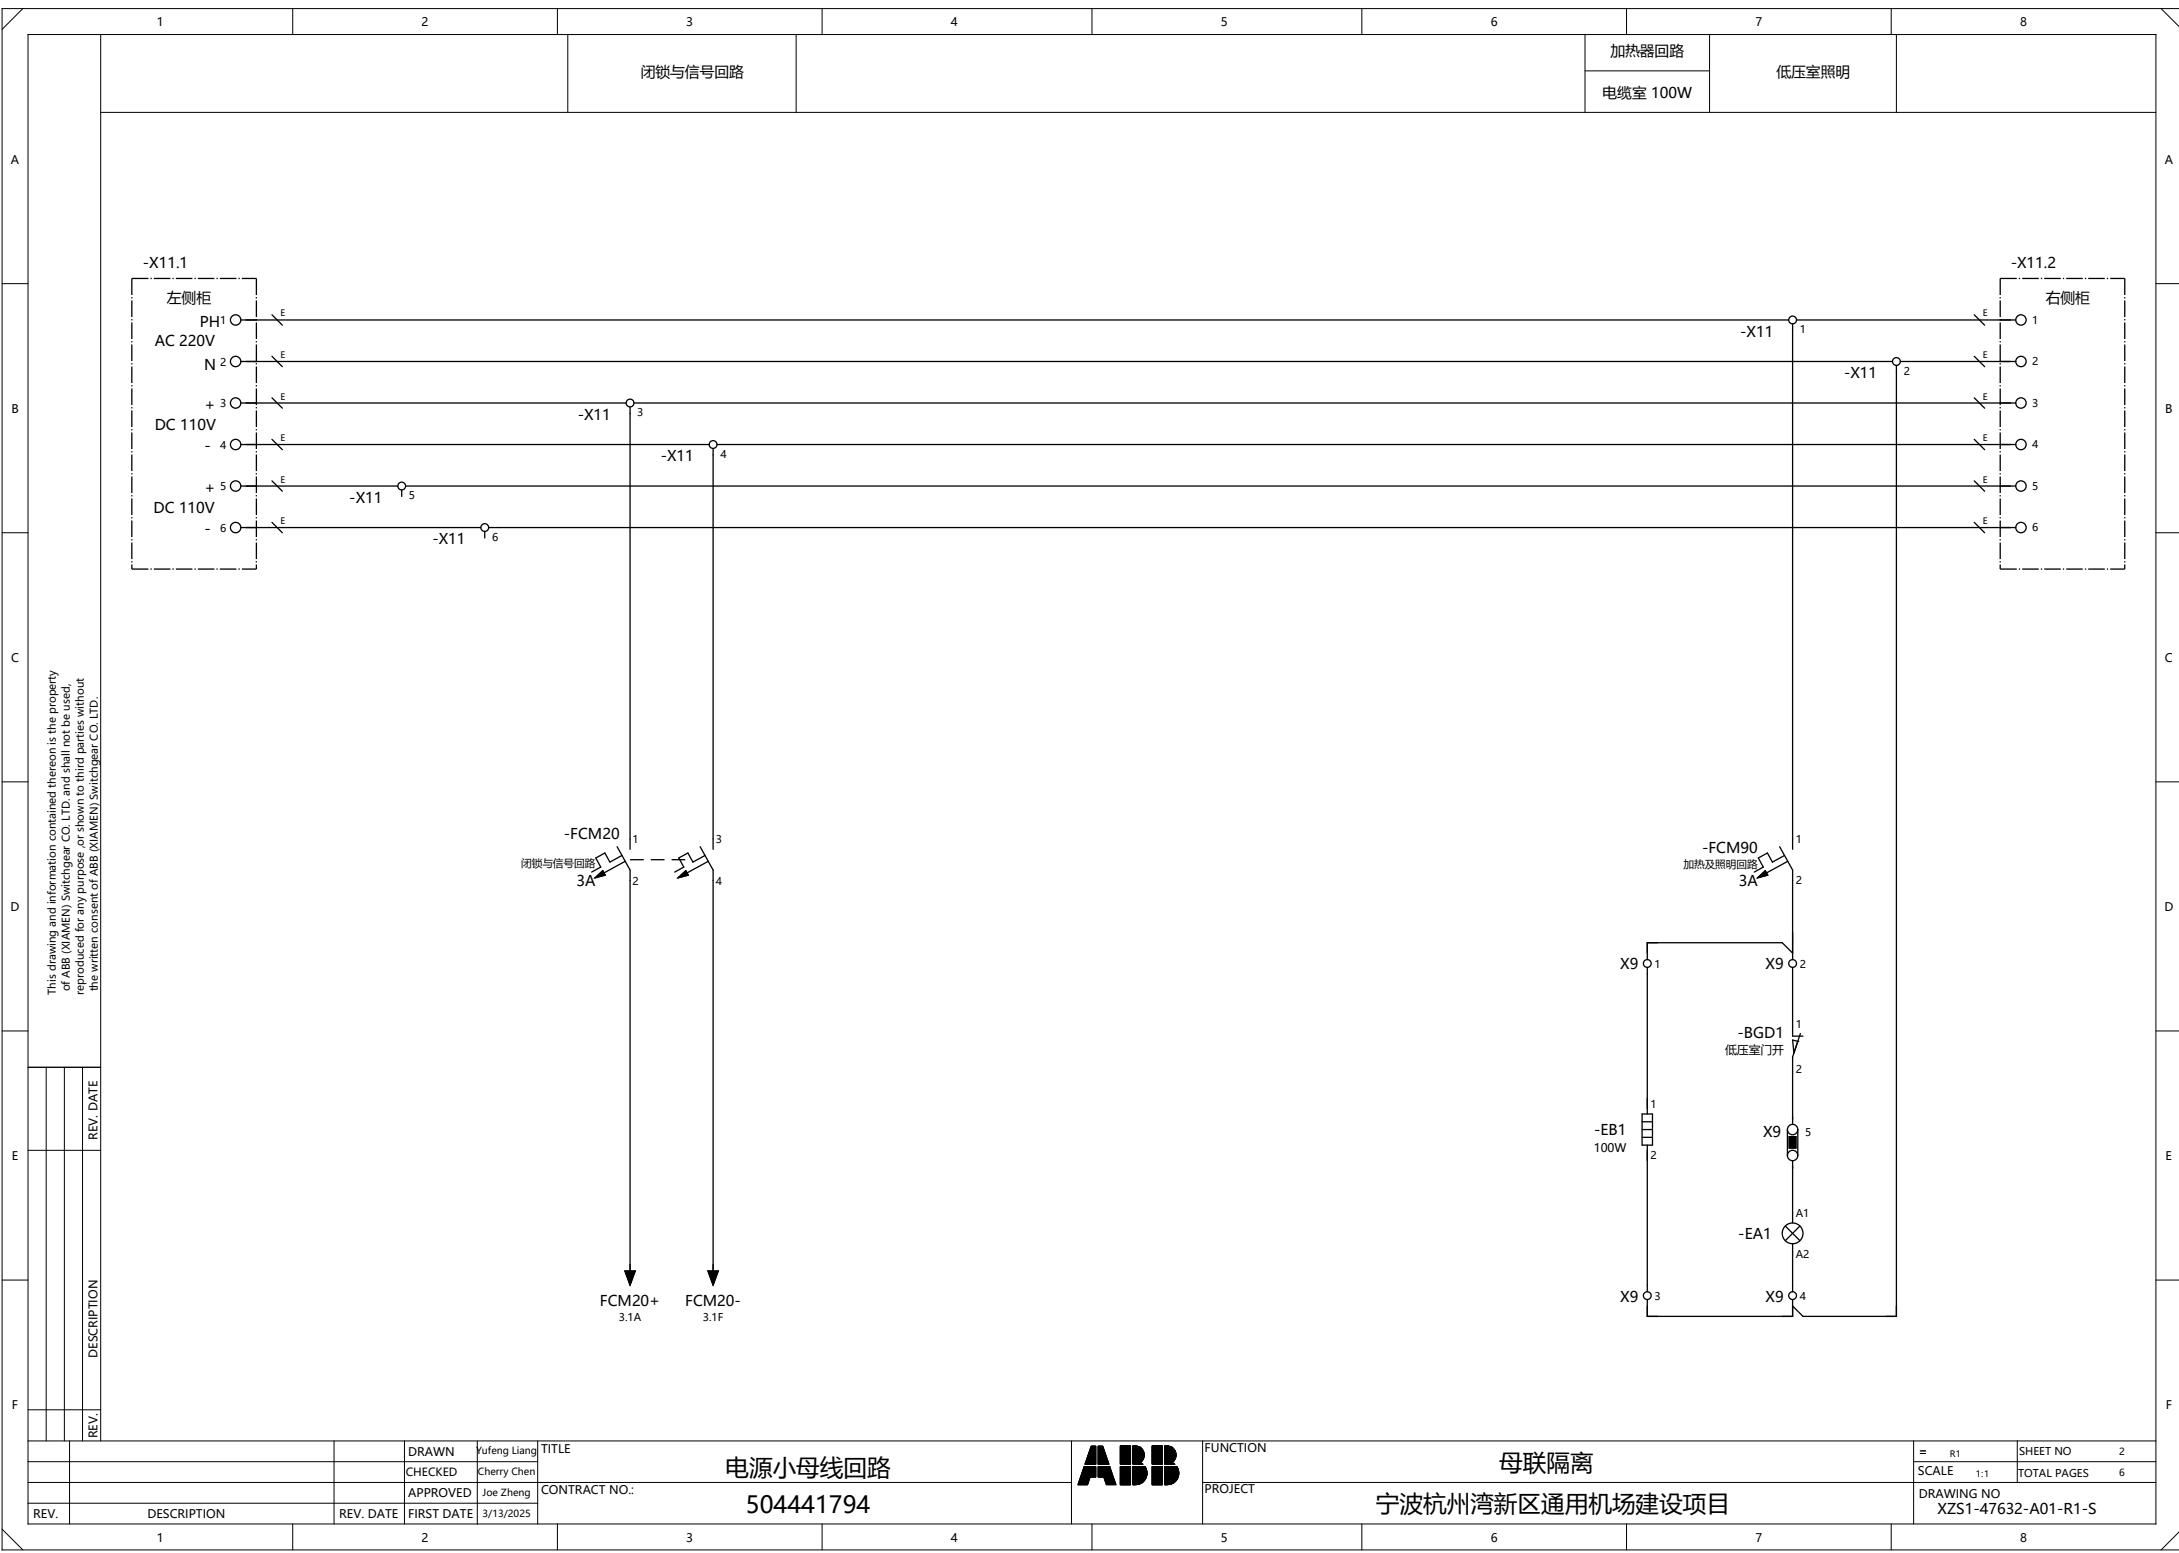


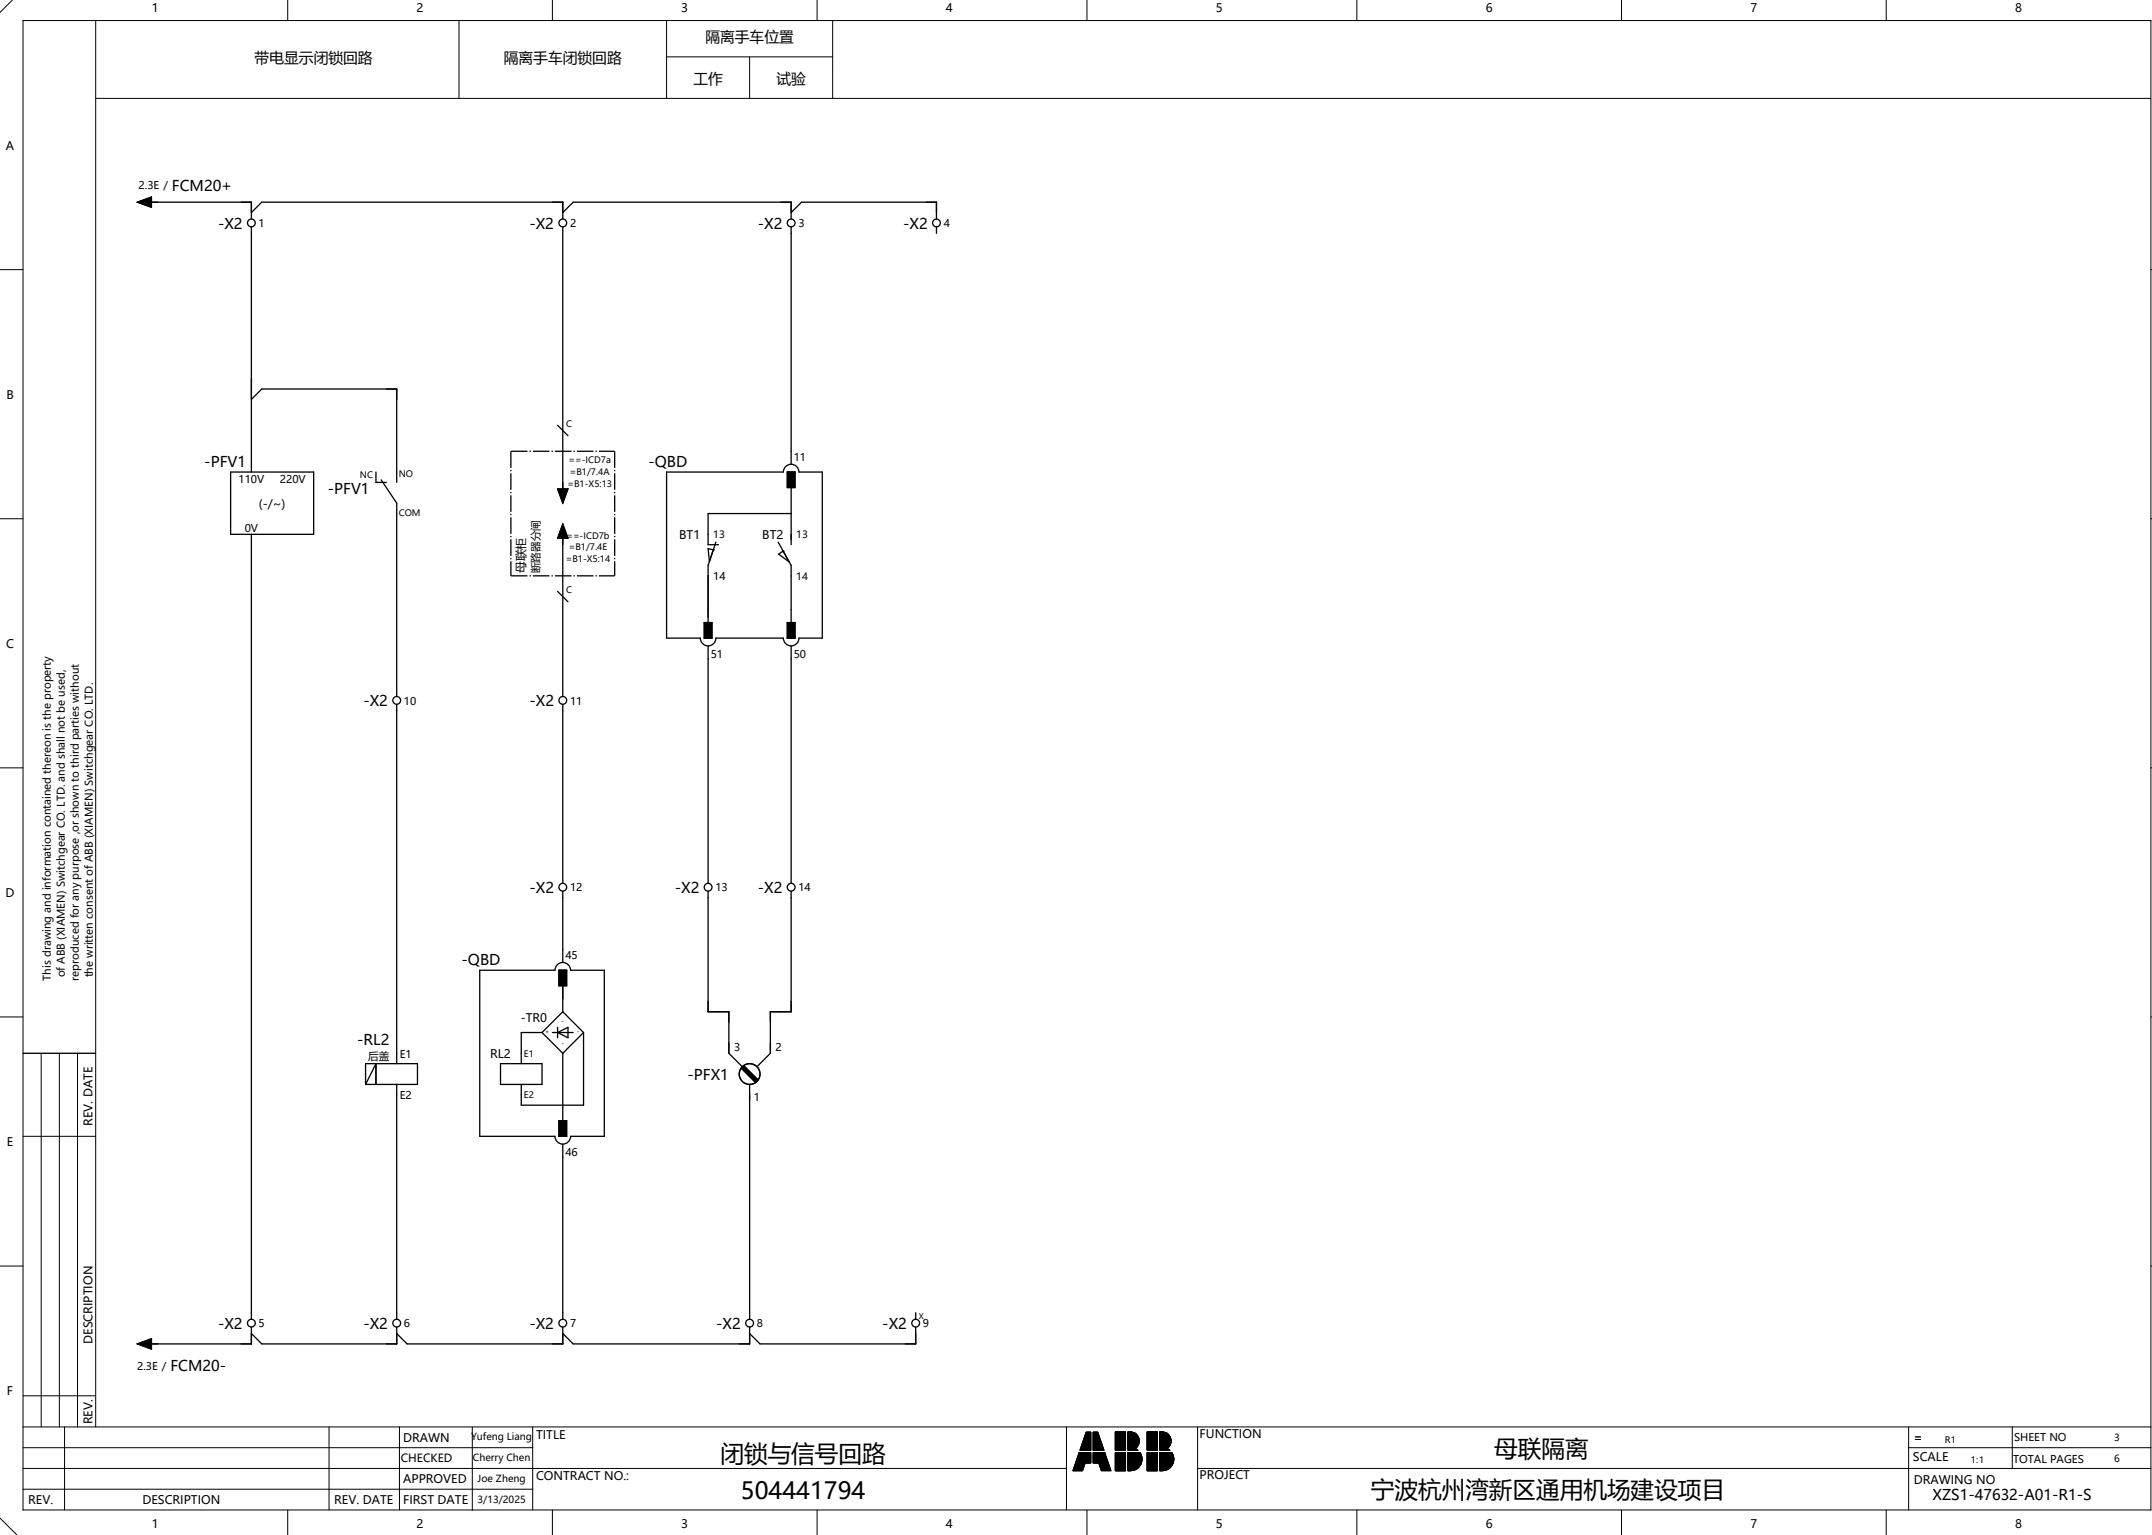

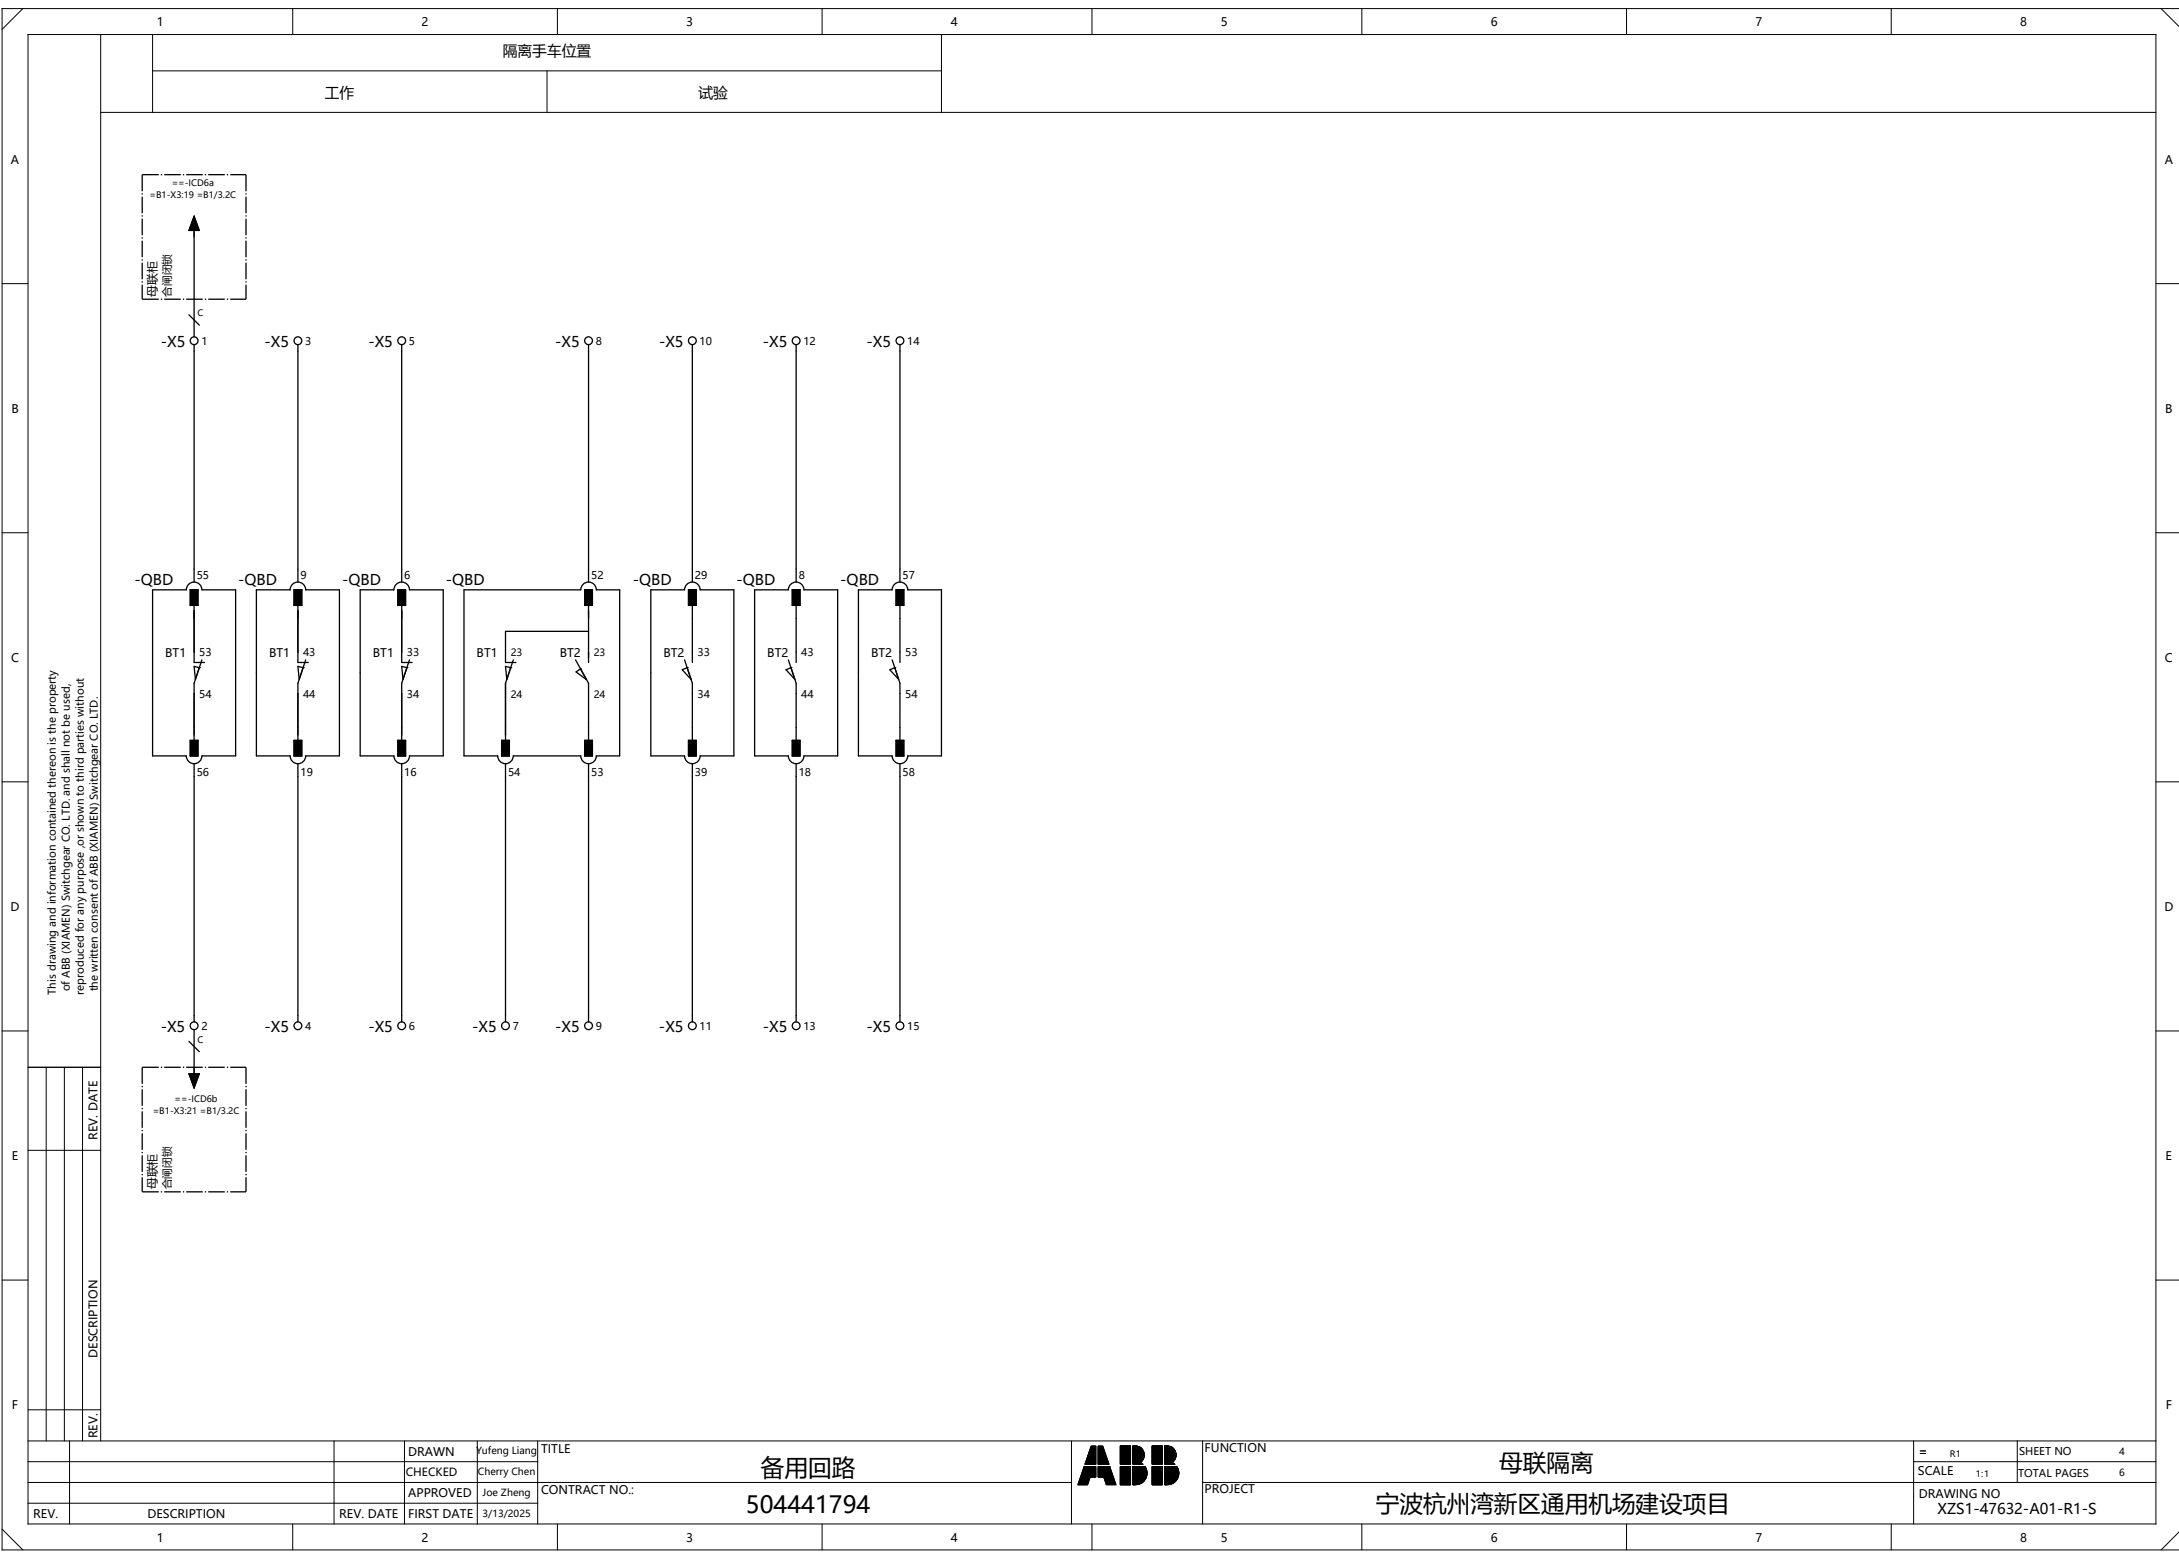

Disconnecter


-QBD
QS-Y0

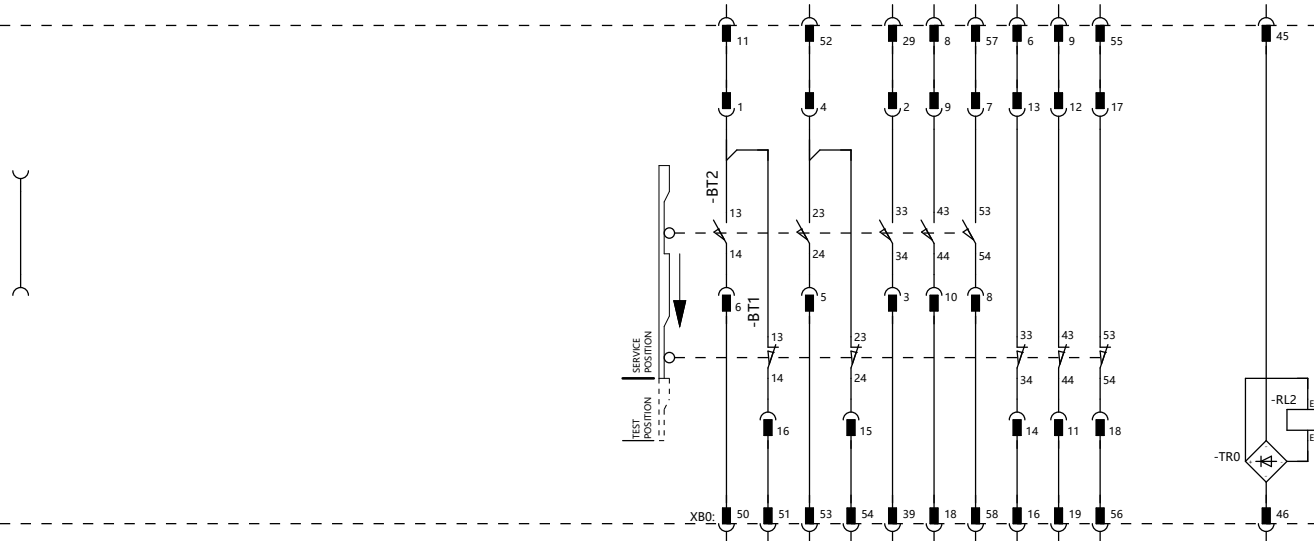[illegible][illegible]

此图所示状态为:隔离手车位于工作位置

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	

			DRAWN	Yufeng Liang	TITLE		FUNCTION	母联隔离		= R1	SHEET NO	6
			CHECKED	Cherry Chen	隔离手车接线图		PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目		SCALE 1:1	TOTAL PAGES	6
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe Zheng	CONTRACT NO.: 504441794				DRAWING NO XZS1-47632-A01-R1-S			

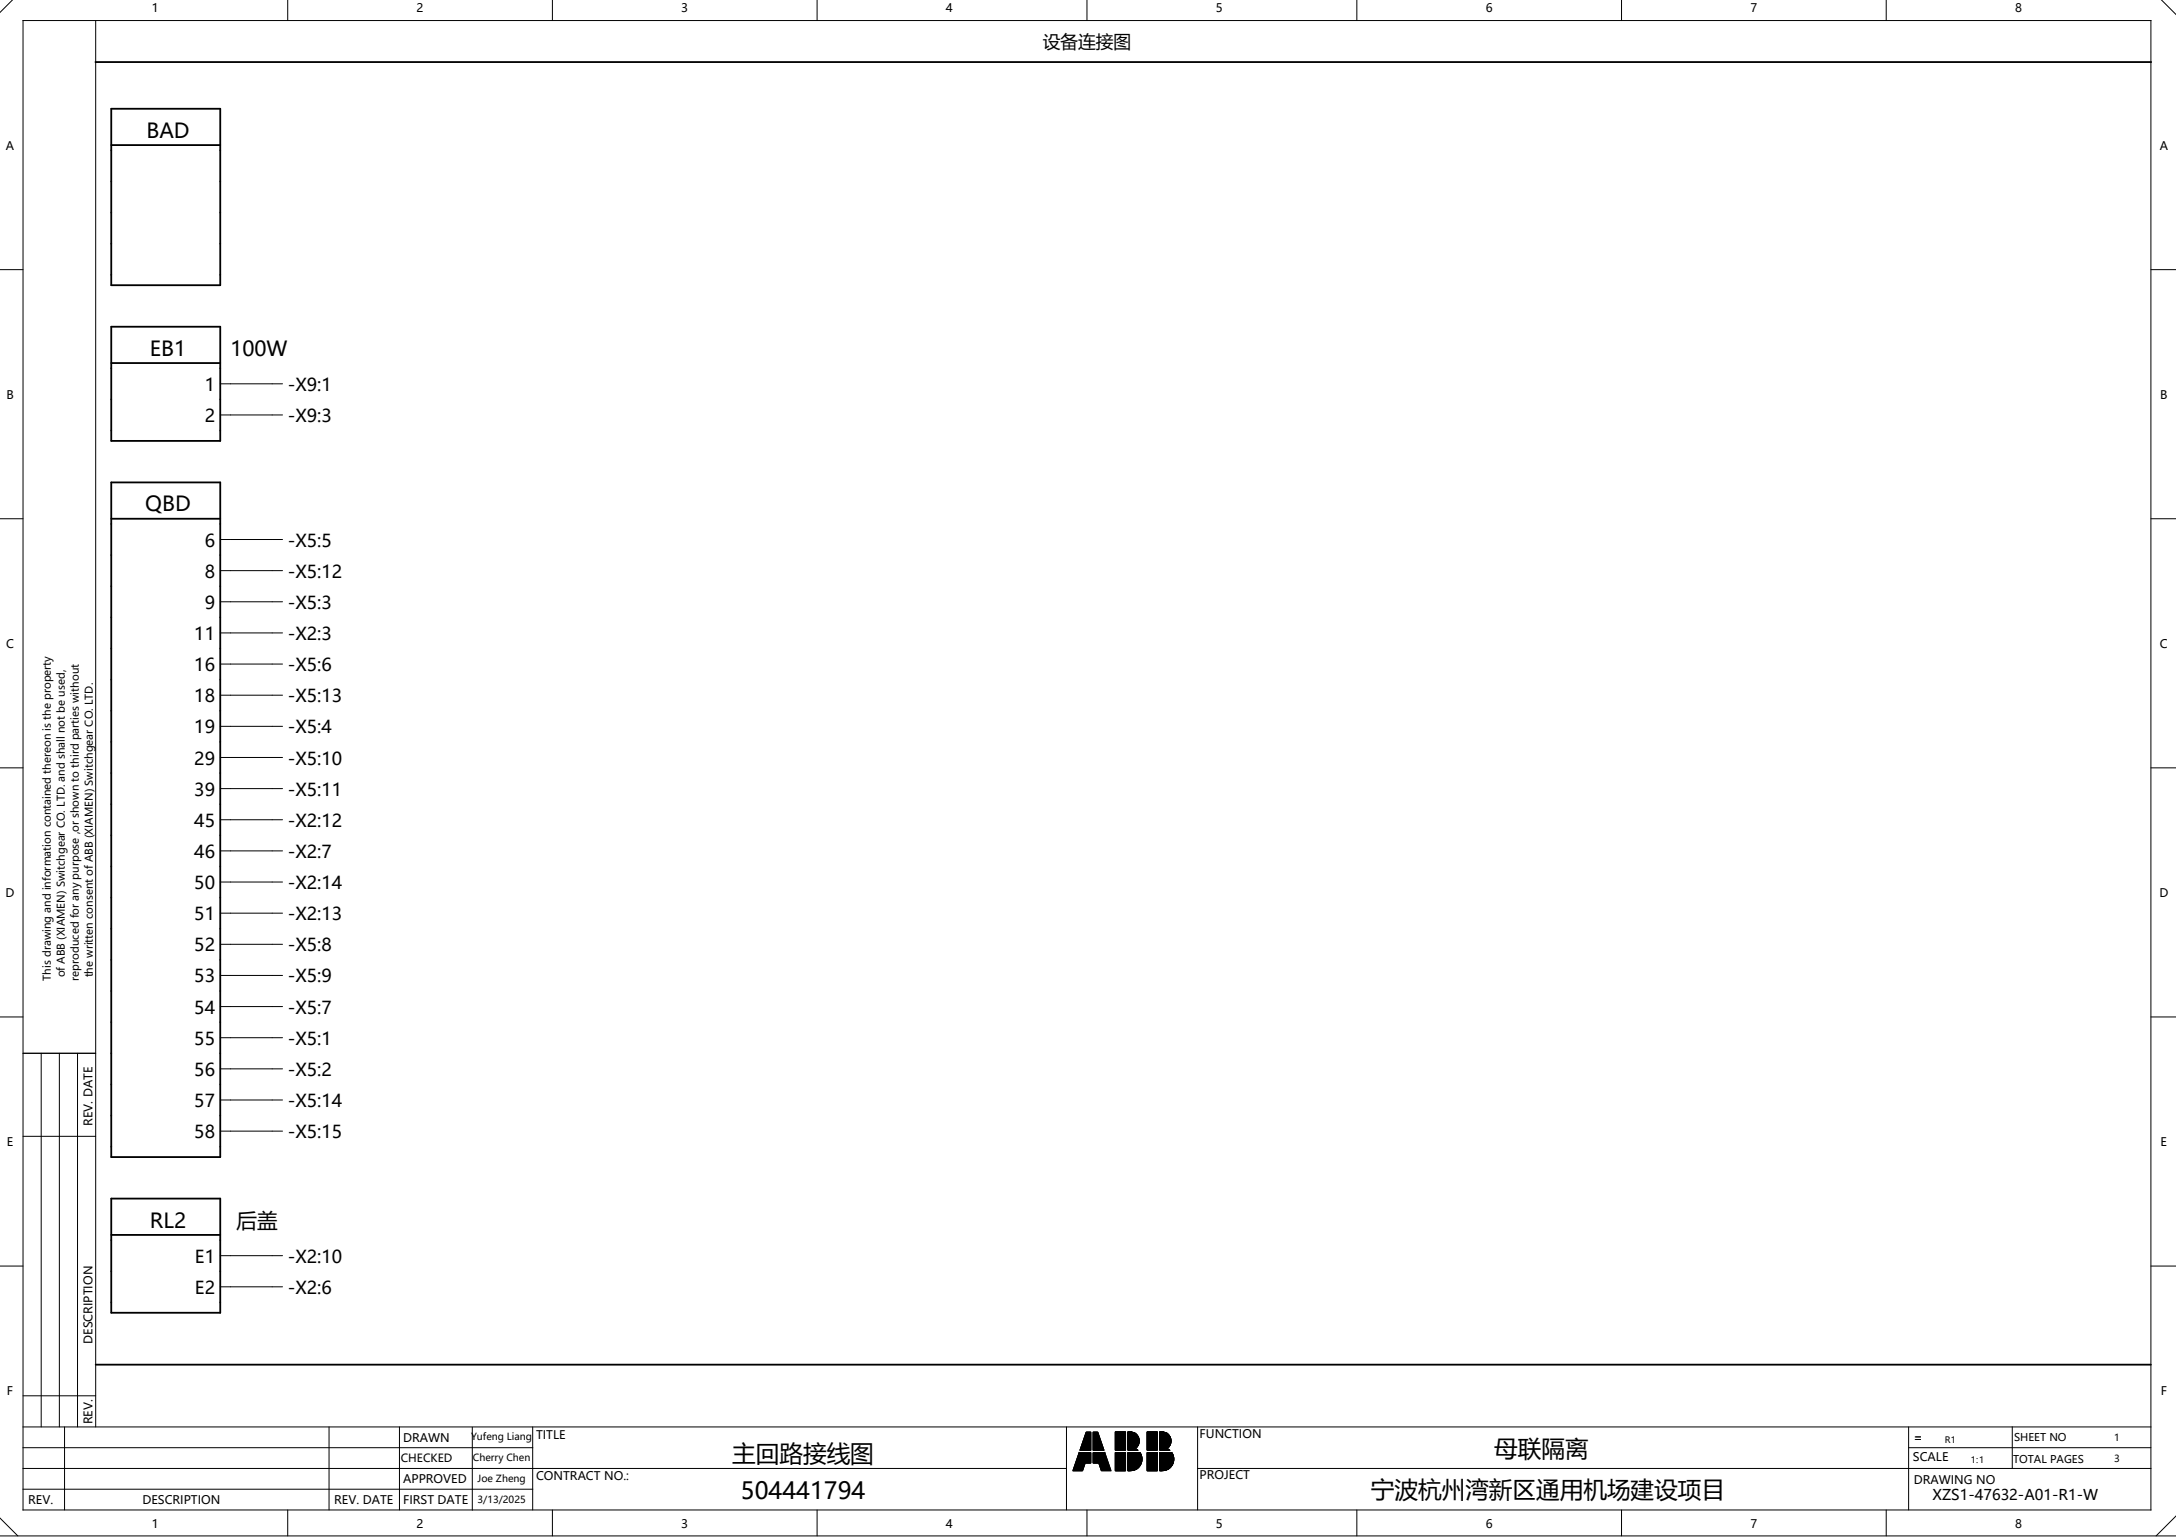

1

2

3

4

5

6

7

8

主回路接线图

ABB

母联隔离

宁波杭州湾新区通用机场建设项目

504441794

CONTRACT NO.:

DRAWING NO

XZS1-47632-A01-R1-W

504441794

CONTRACT NO.:

DRAWING NO

XZS1-47632-A01-R1-W

504441794



CONTRACT NO.:

DRAWING NO

XZS1-47632-A01-R1-W

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

				DRAWN	Yufeng Liang	TITLE		FUNCTION		=	R1	SHEET NO	1
				CHECKED	Cherry Chen					SCALE	1:1	TOTAL PAGES	3
				APPROVED	Joe Zheng	CONTRACT NO.:		PROJECT					
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE	FIRST DATE	3/13/2025							



This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.


REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	


			DRAWN	Yufeng Liang	TITLE		FUNCTION	母联隔离		=	R1	SHEET NO	2
			CHECKED	Cherry Chen	低压室门板接线图		PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	3
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe Zheng	CONTRACT NO.: 504441794				DRAWING NO XZS1-47632-A01-R1-W				


ABB

母联隔离

宁波杭州湾新区通用机场建设项目

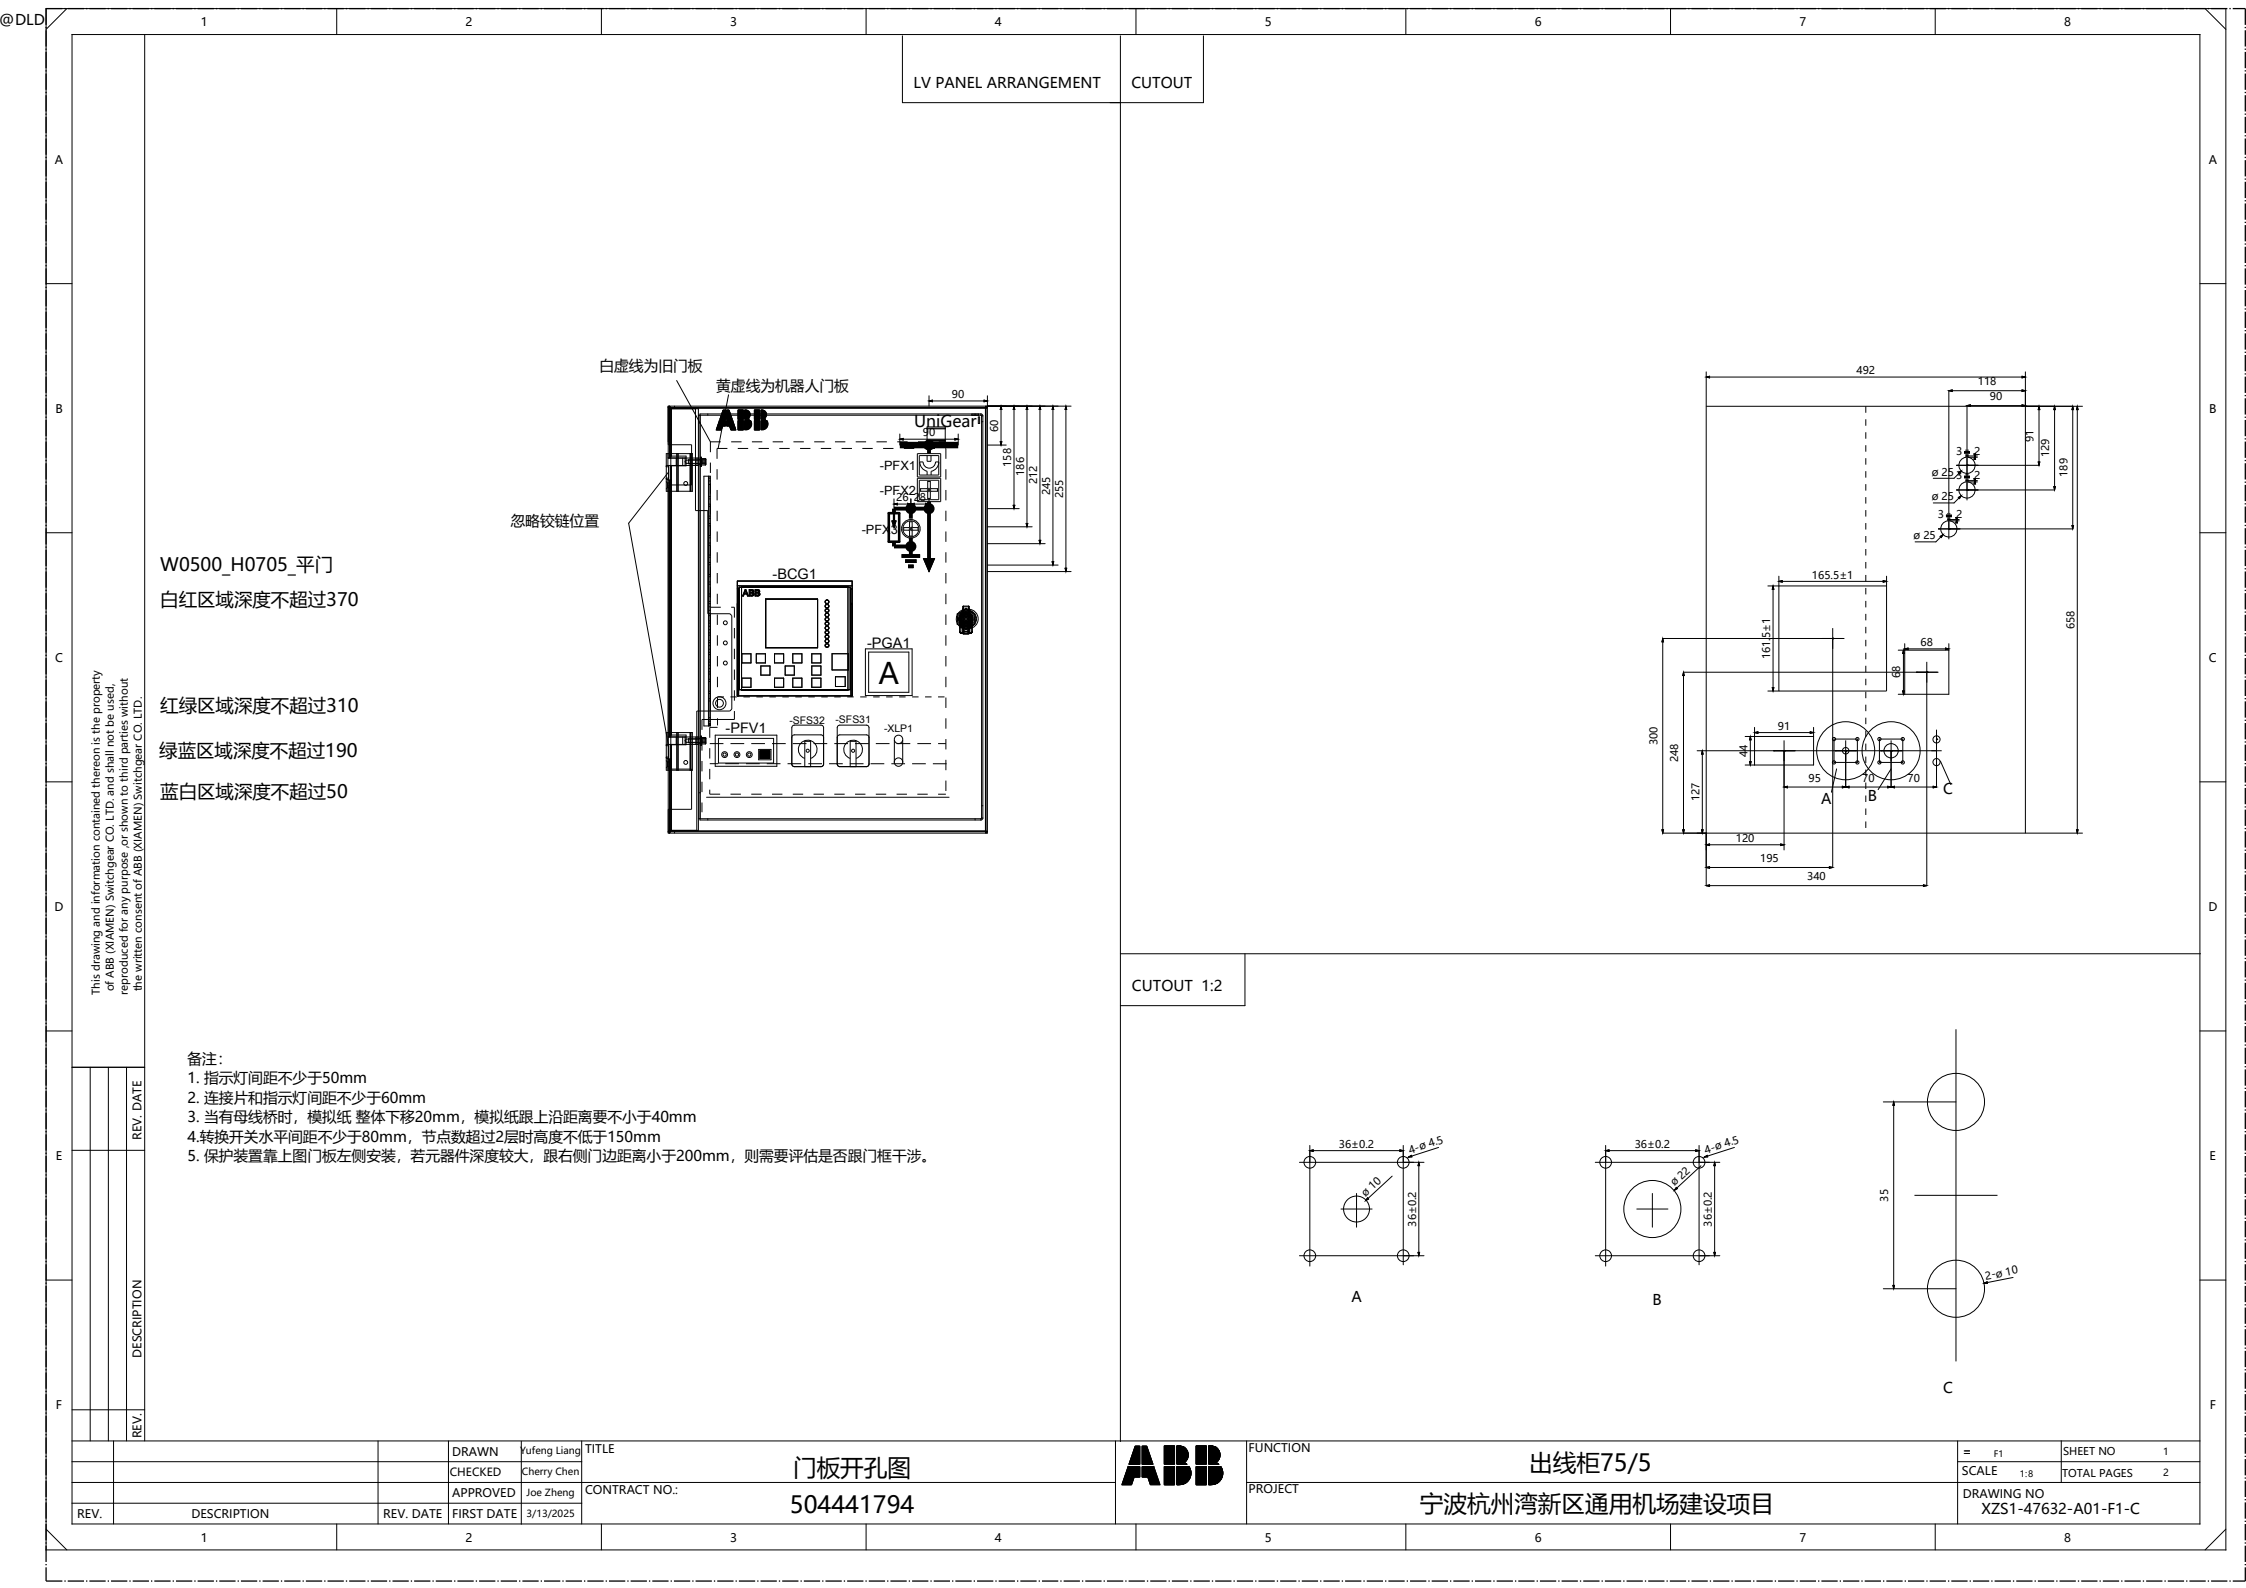


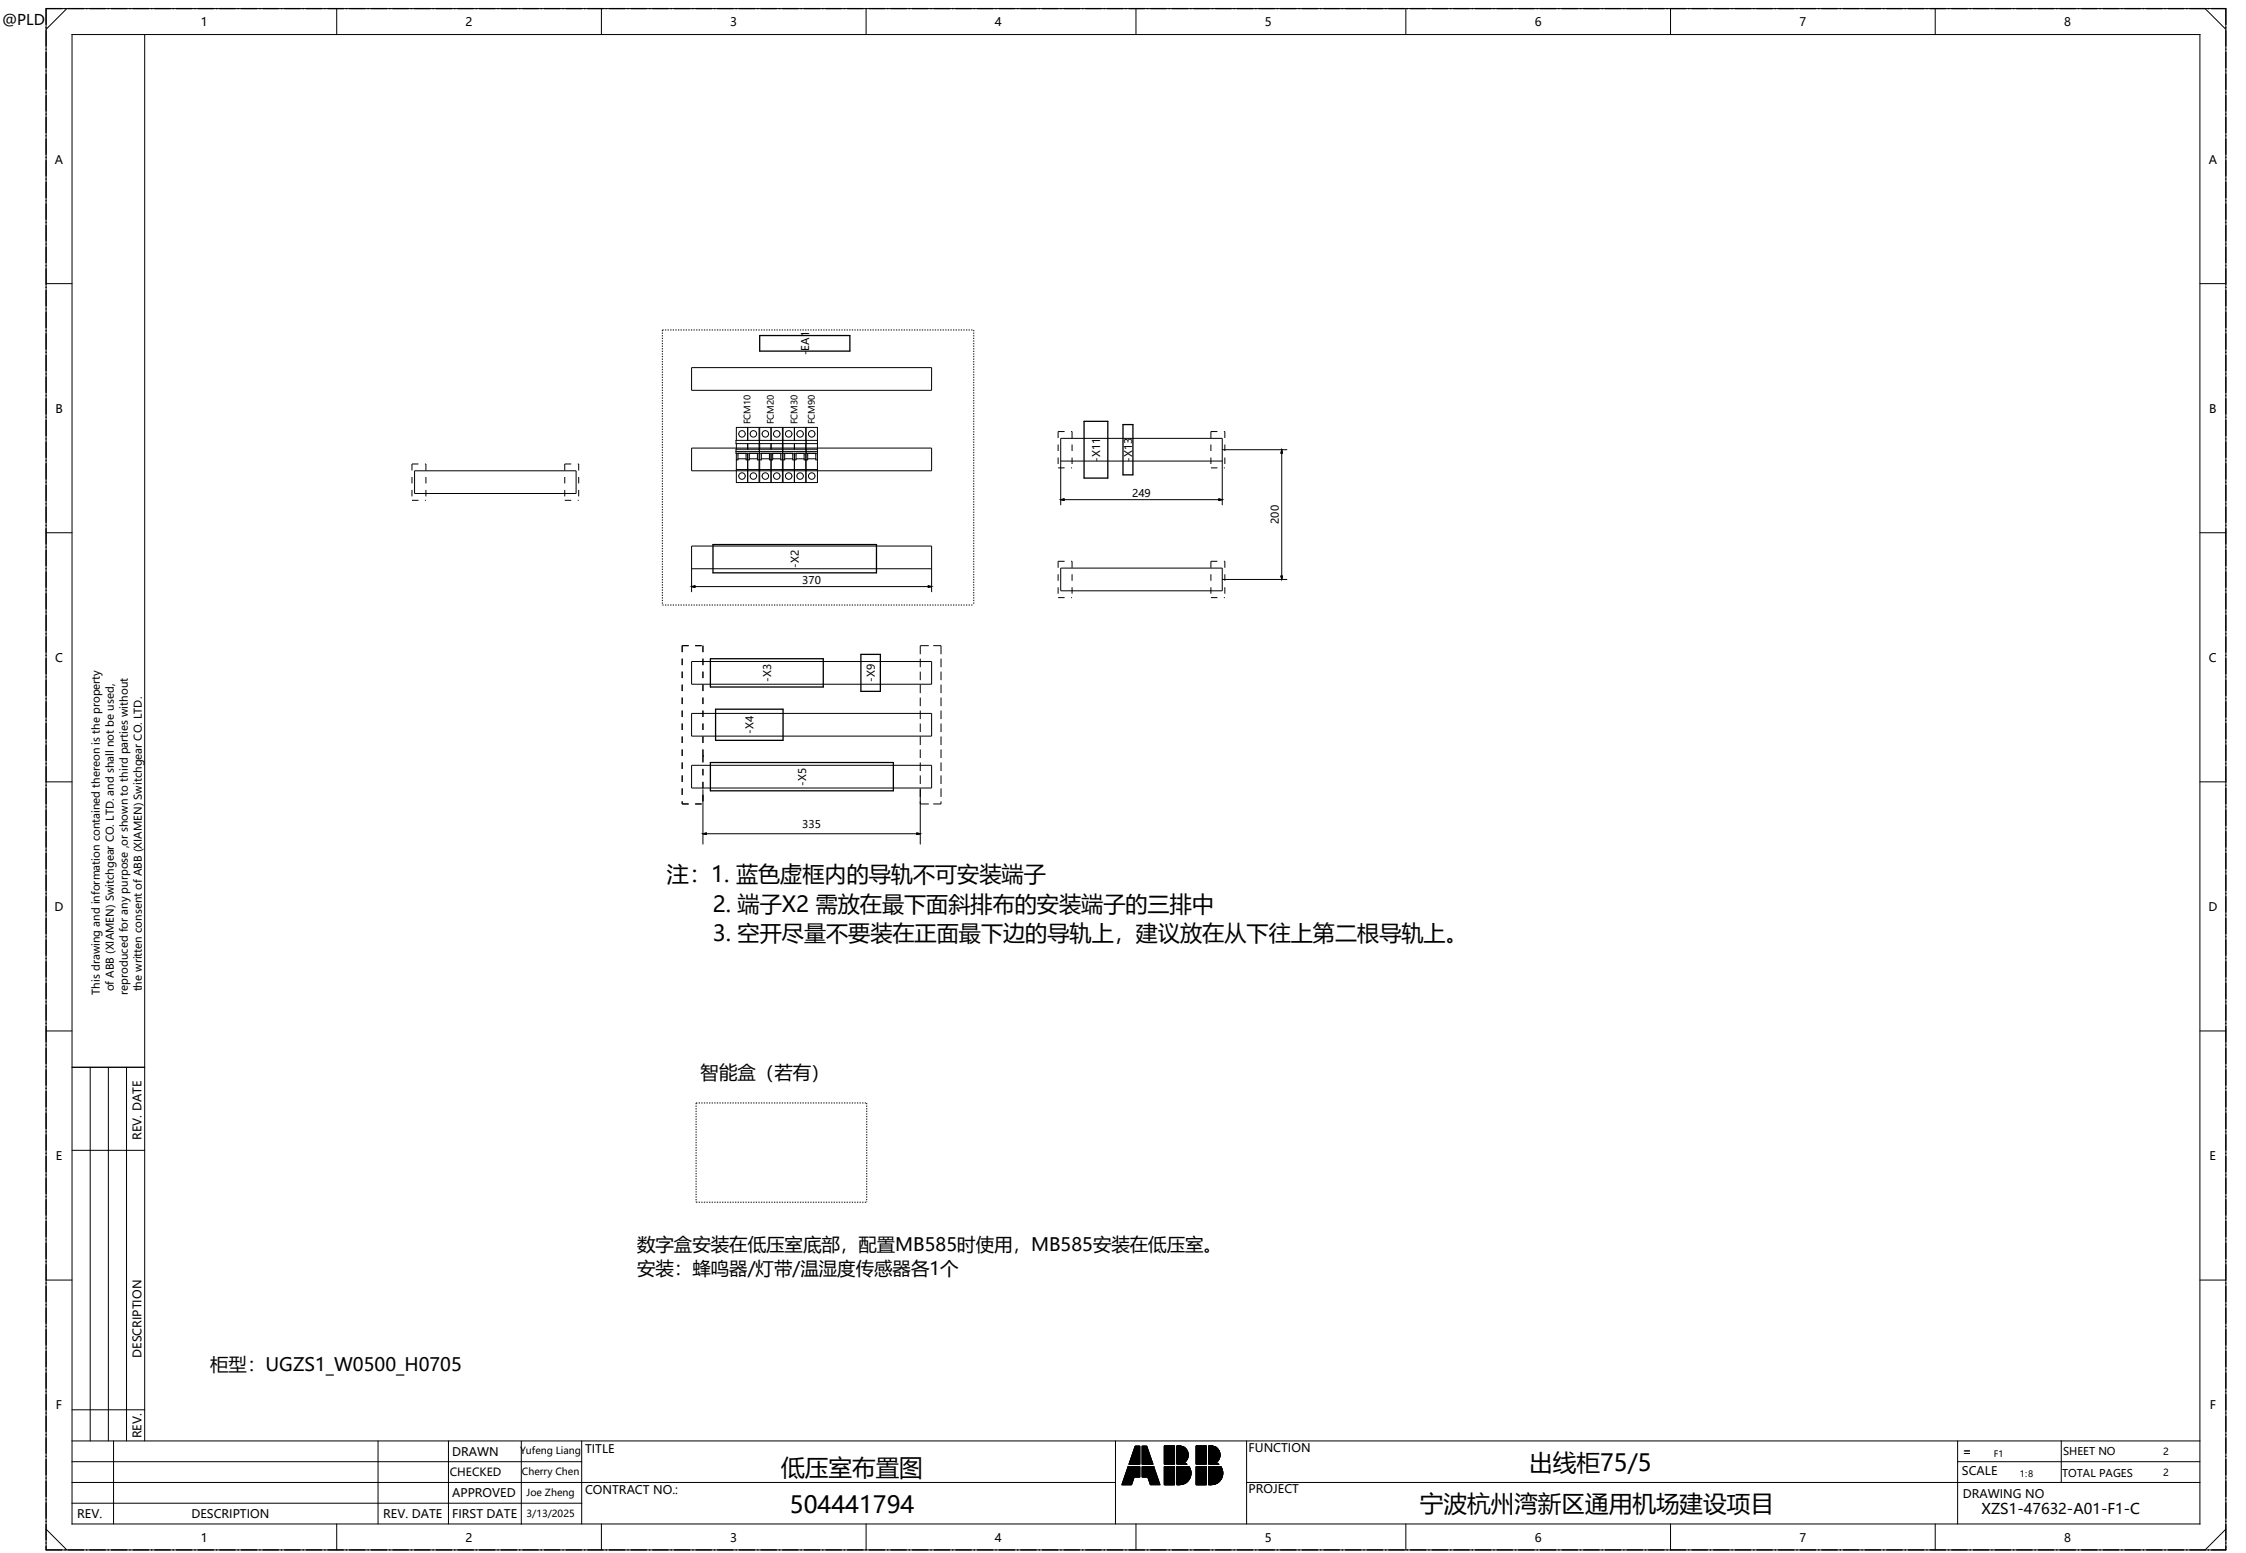

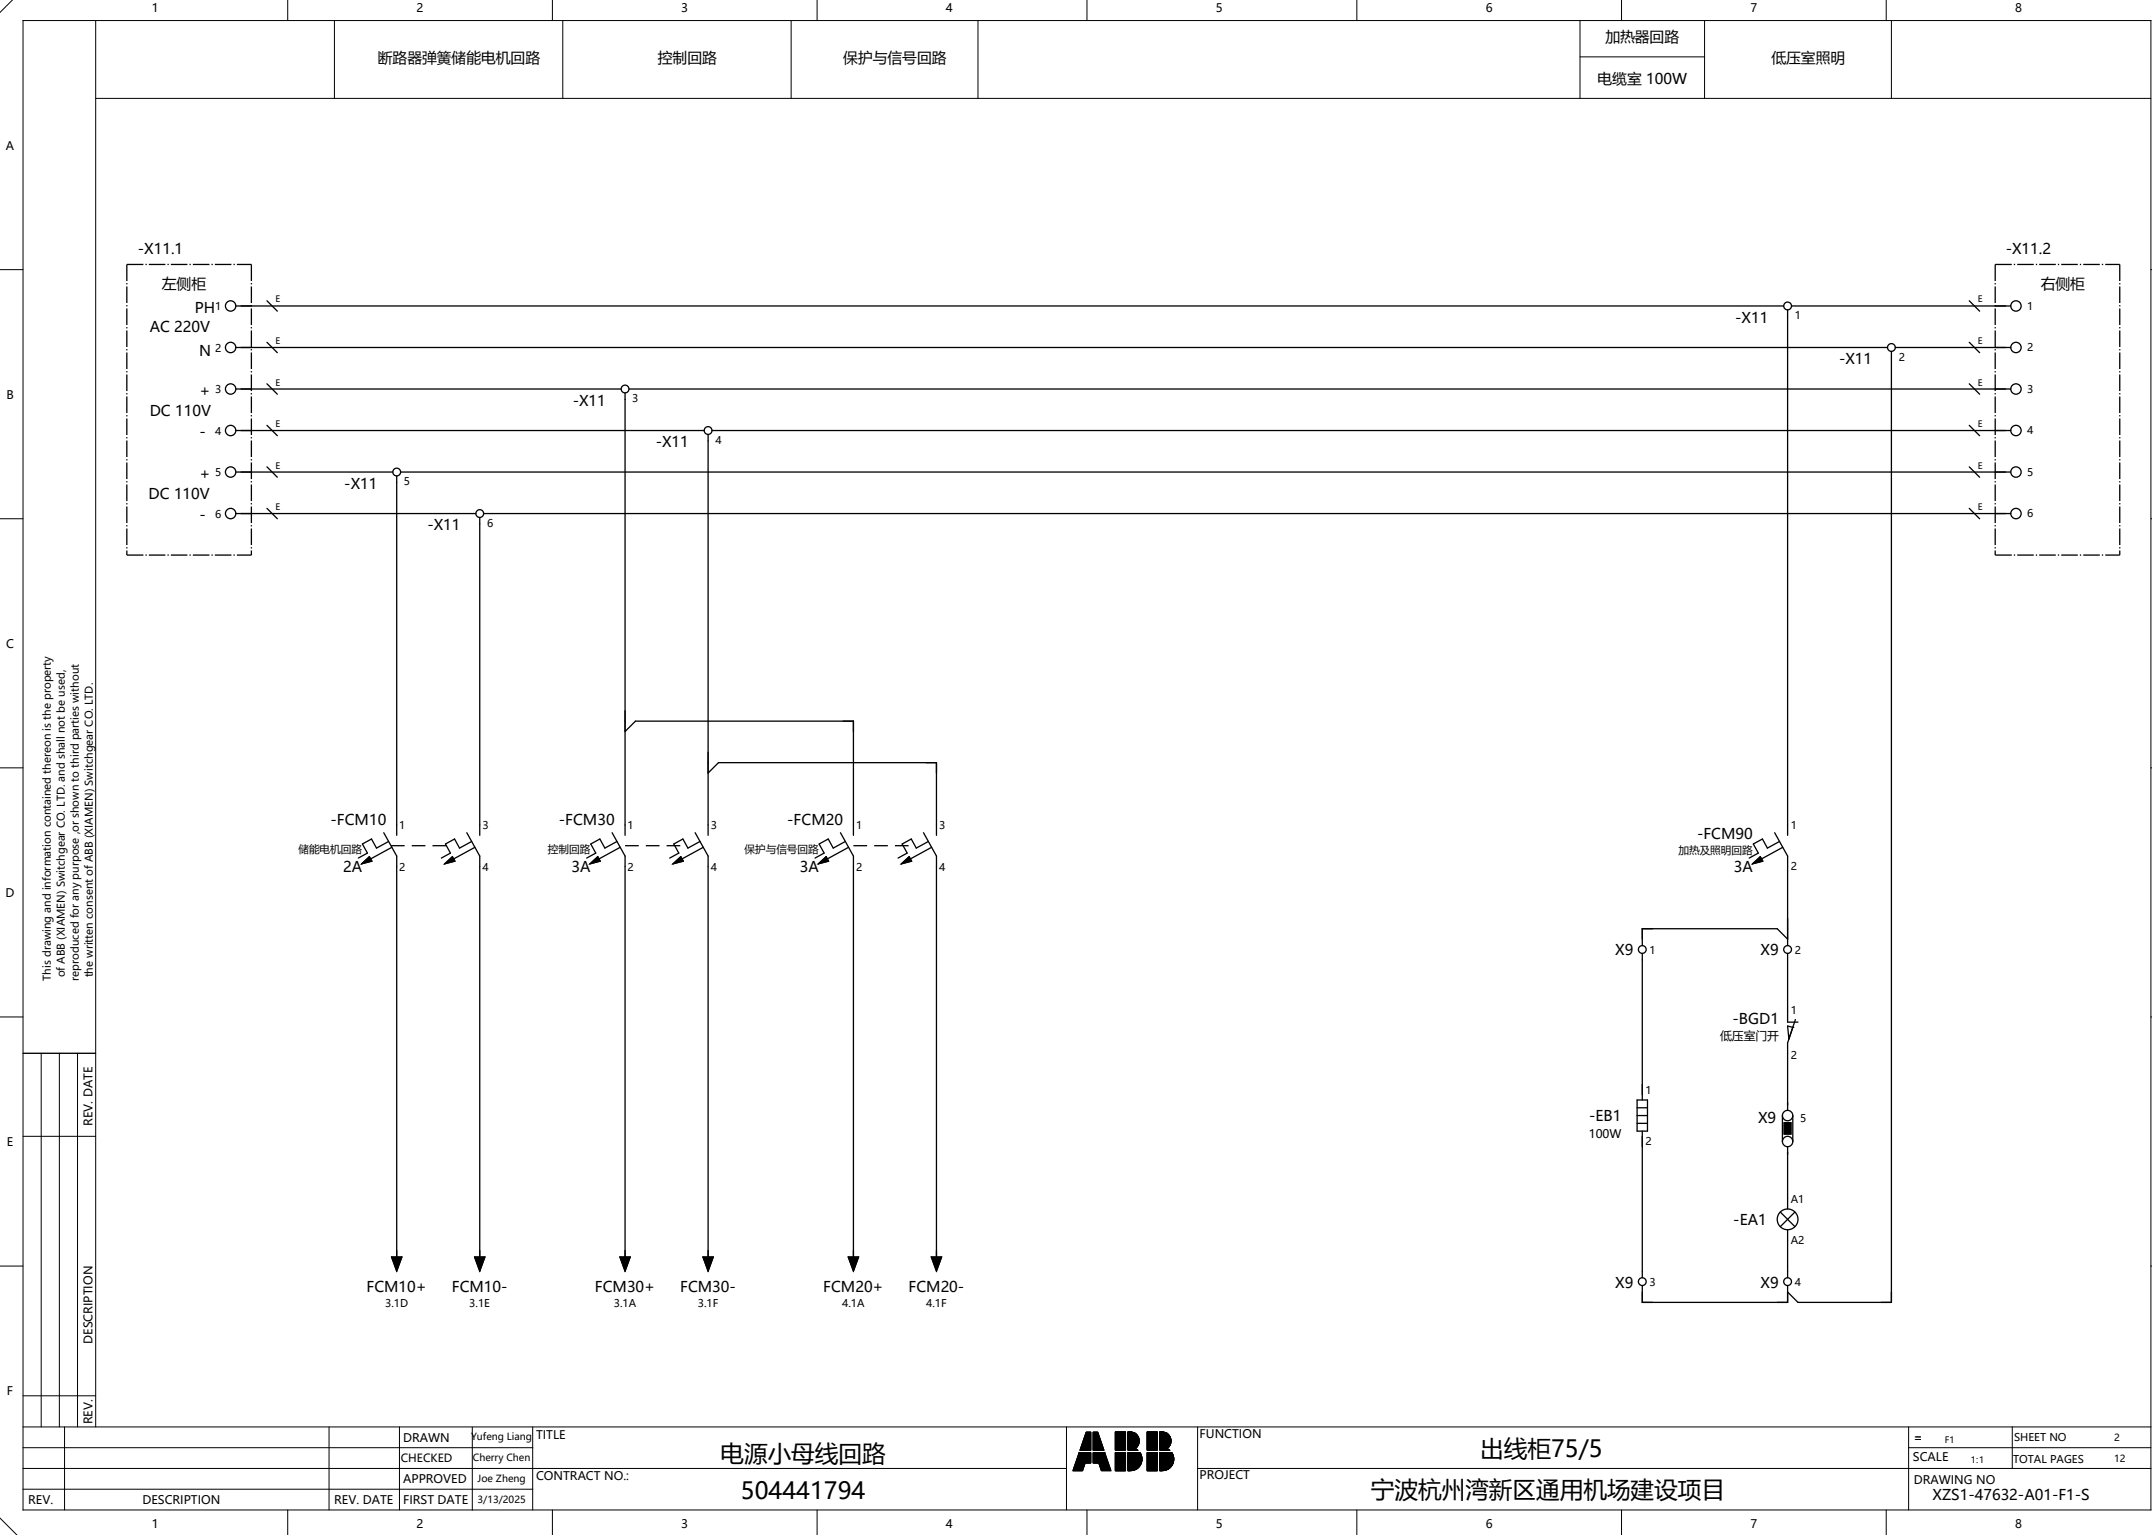



REV.	DESCRIPTION		REV. DATE


DRAWN		Yufeng Liang		TITLE		FUNCTION		= F1		SHEET NO	
CHECKED		Cherry Chen		CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE		TOTAL PAGES	
APPROVED		Joe Zheng		504441794		宁波杭州湾新区通用机场建设项目		1:1		12	
REV.		REV. DATE		FIRST DATE		DRAWING NO		XZS1-47632-A01-F1-S			
1		2		3		4		5		6	
7		8									

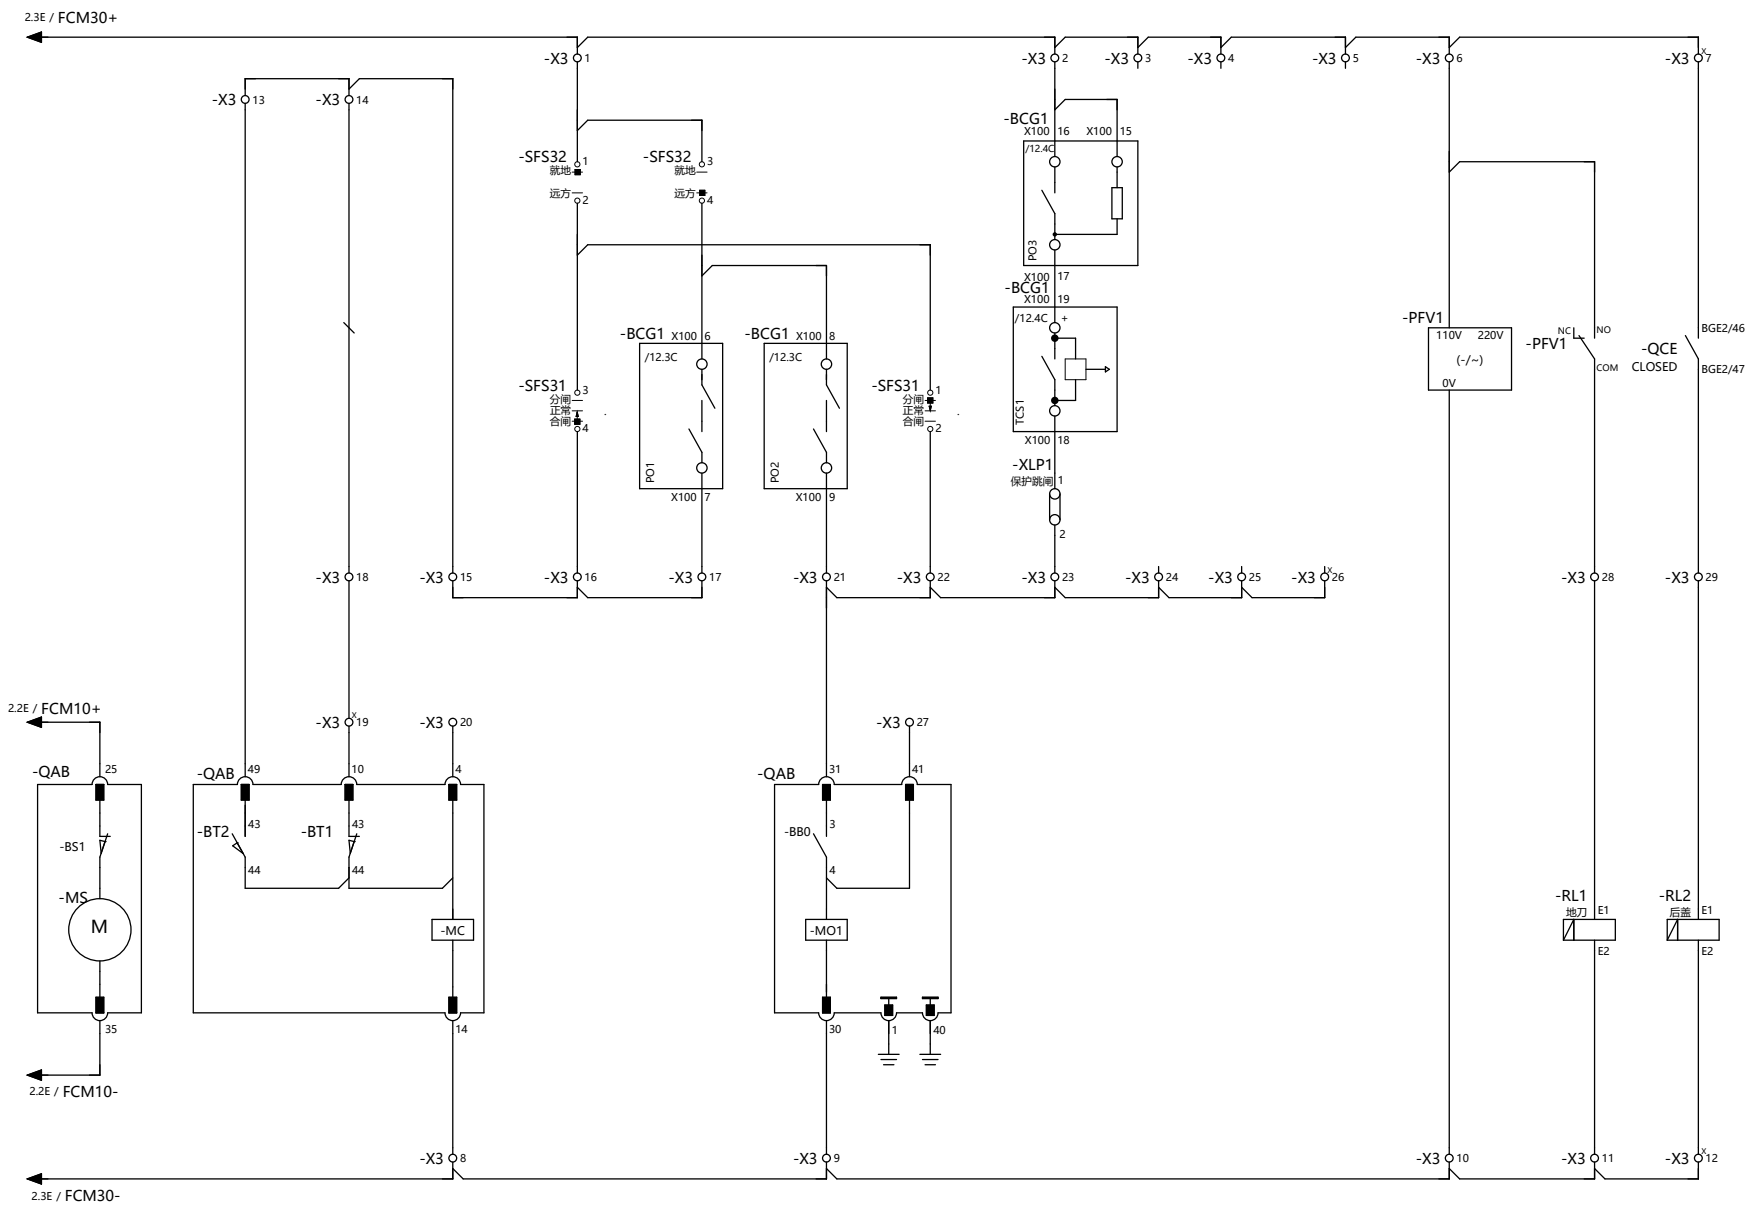



REV.	DESCRIPTION	REV DATE

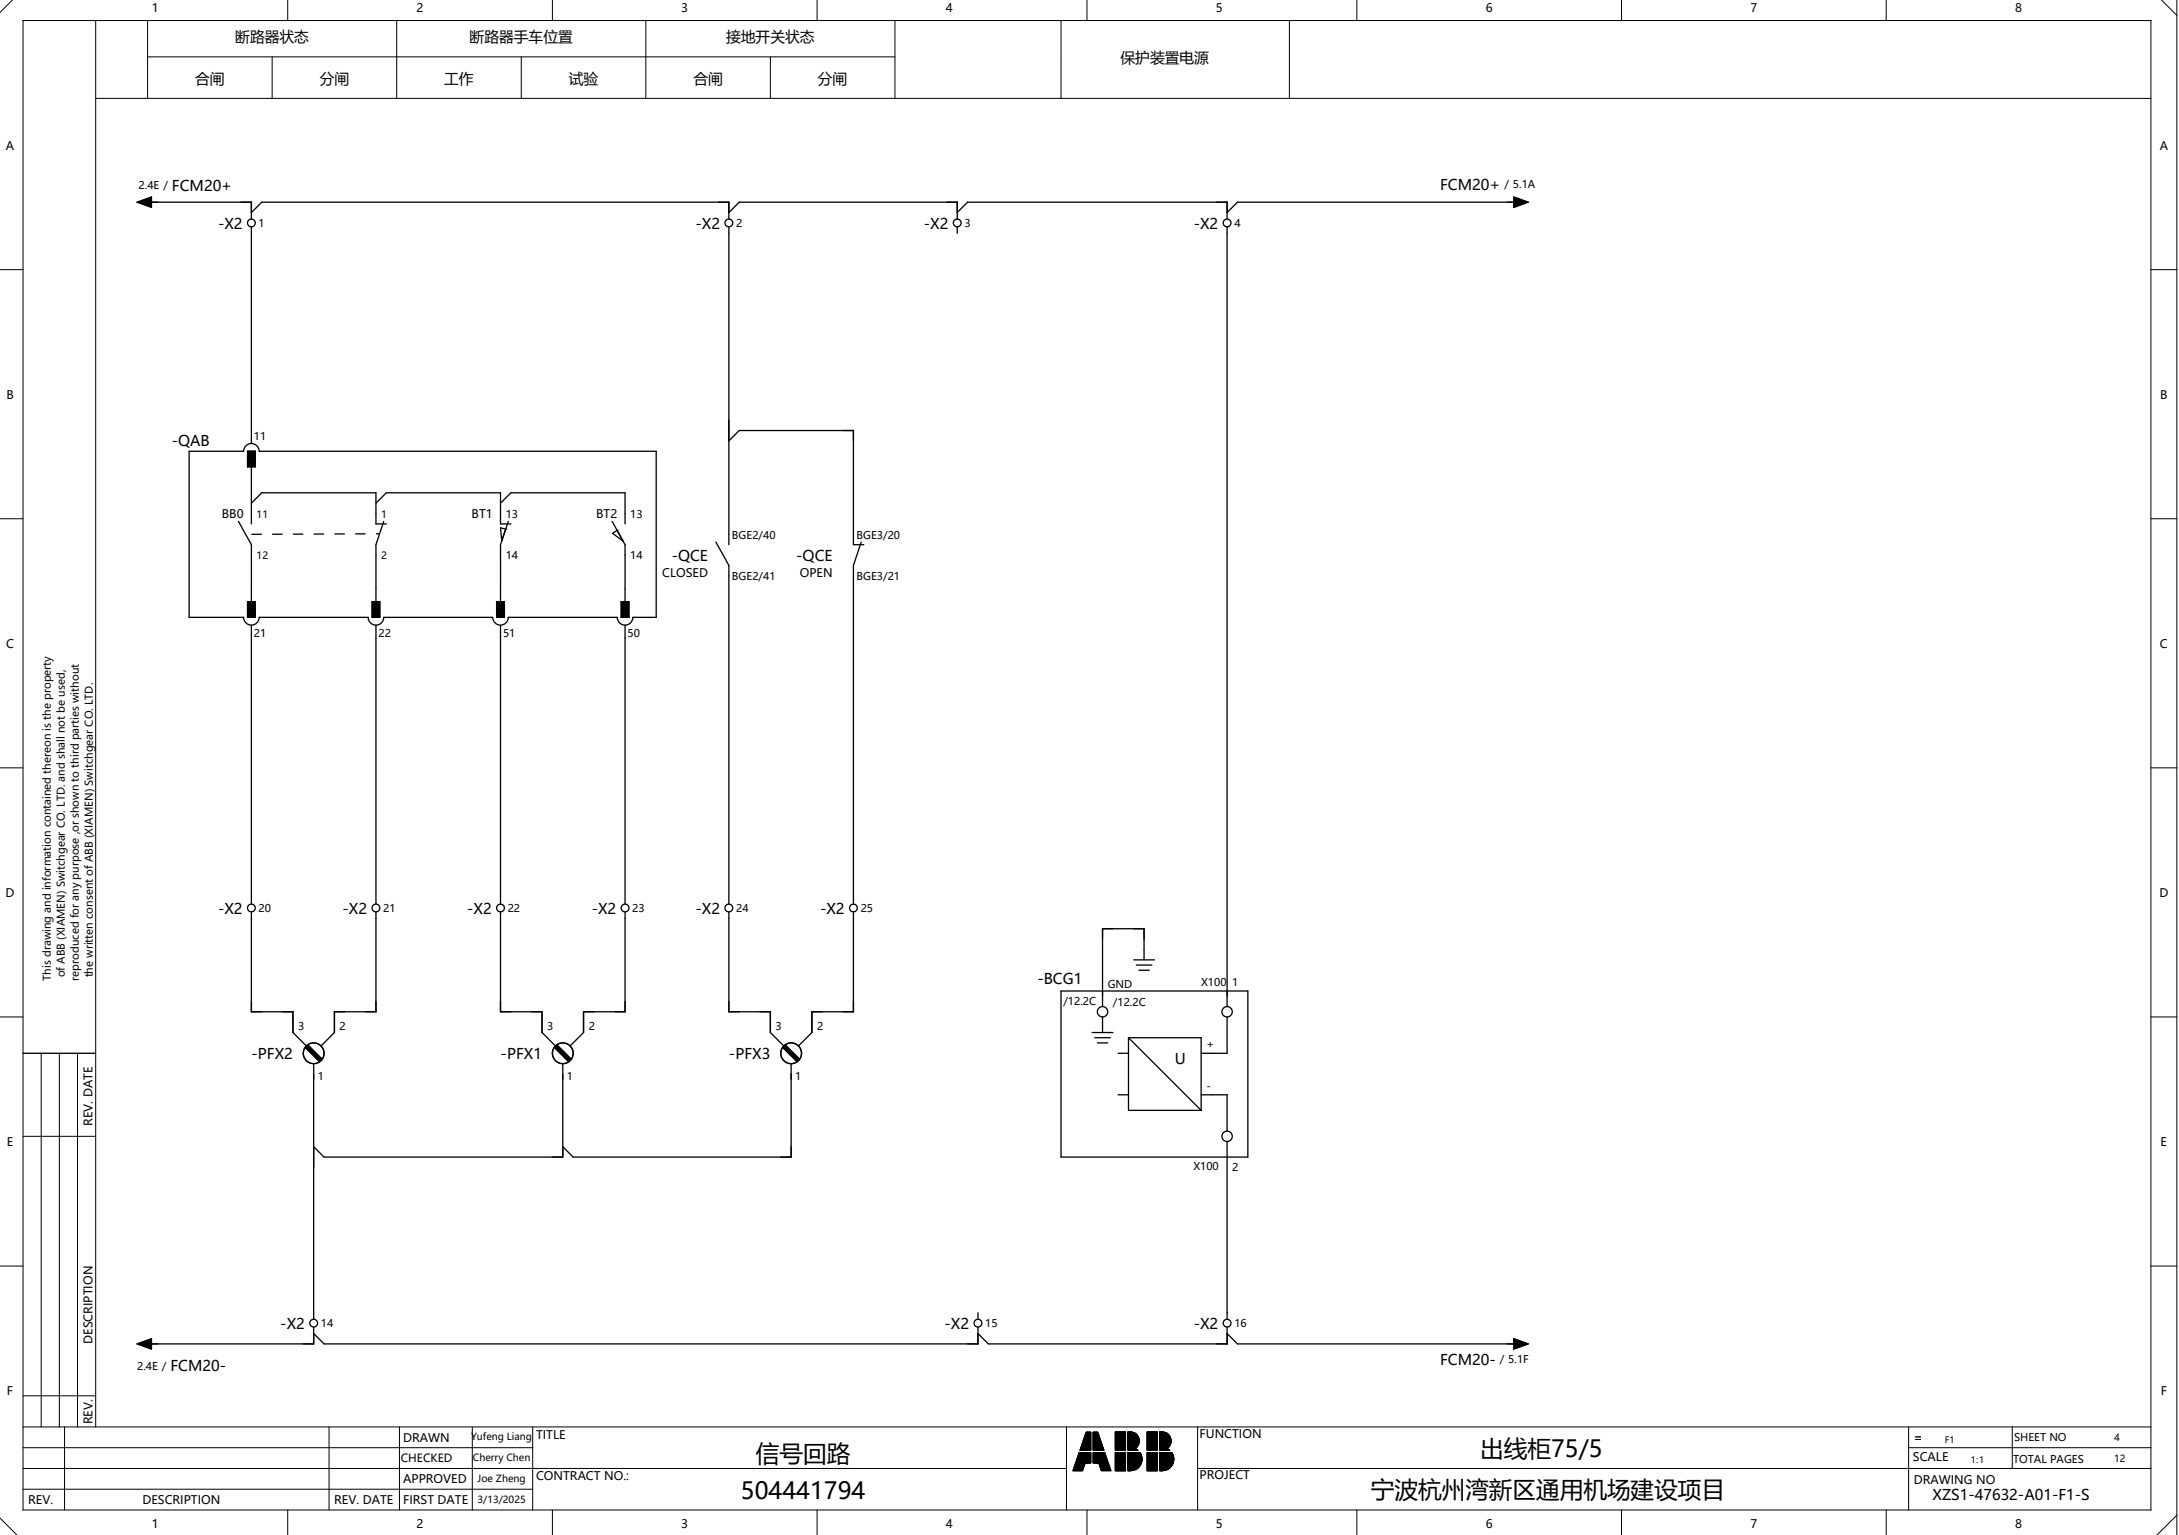

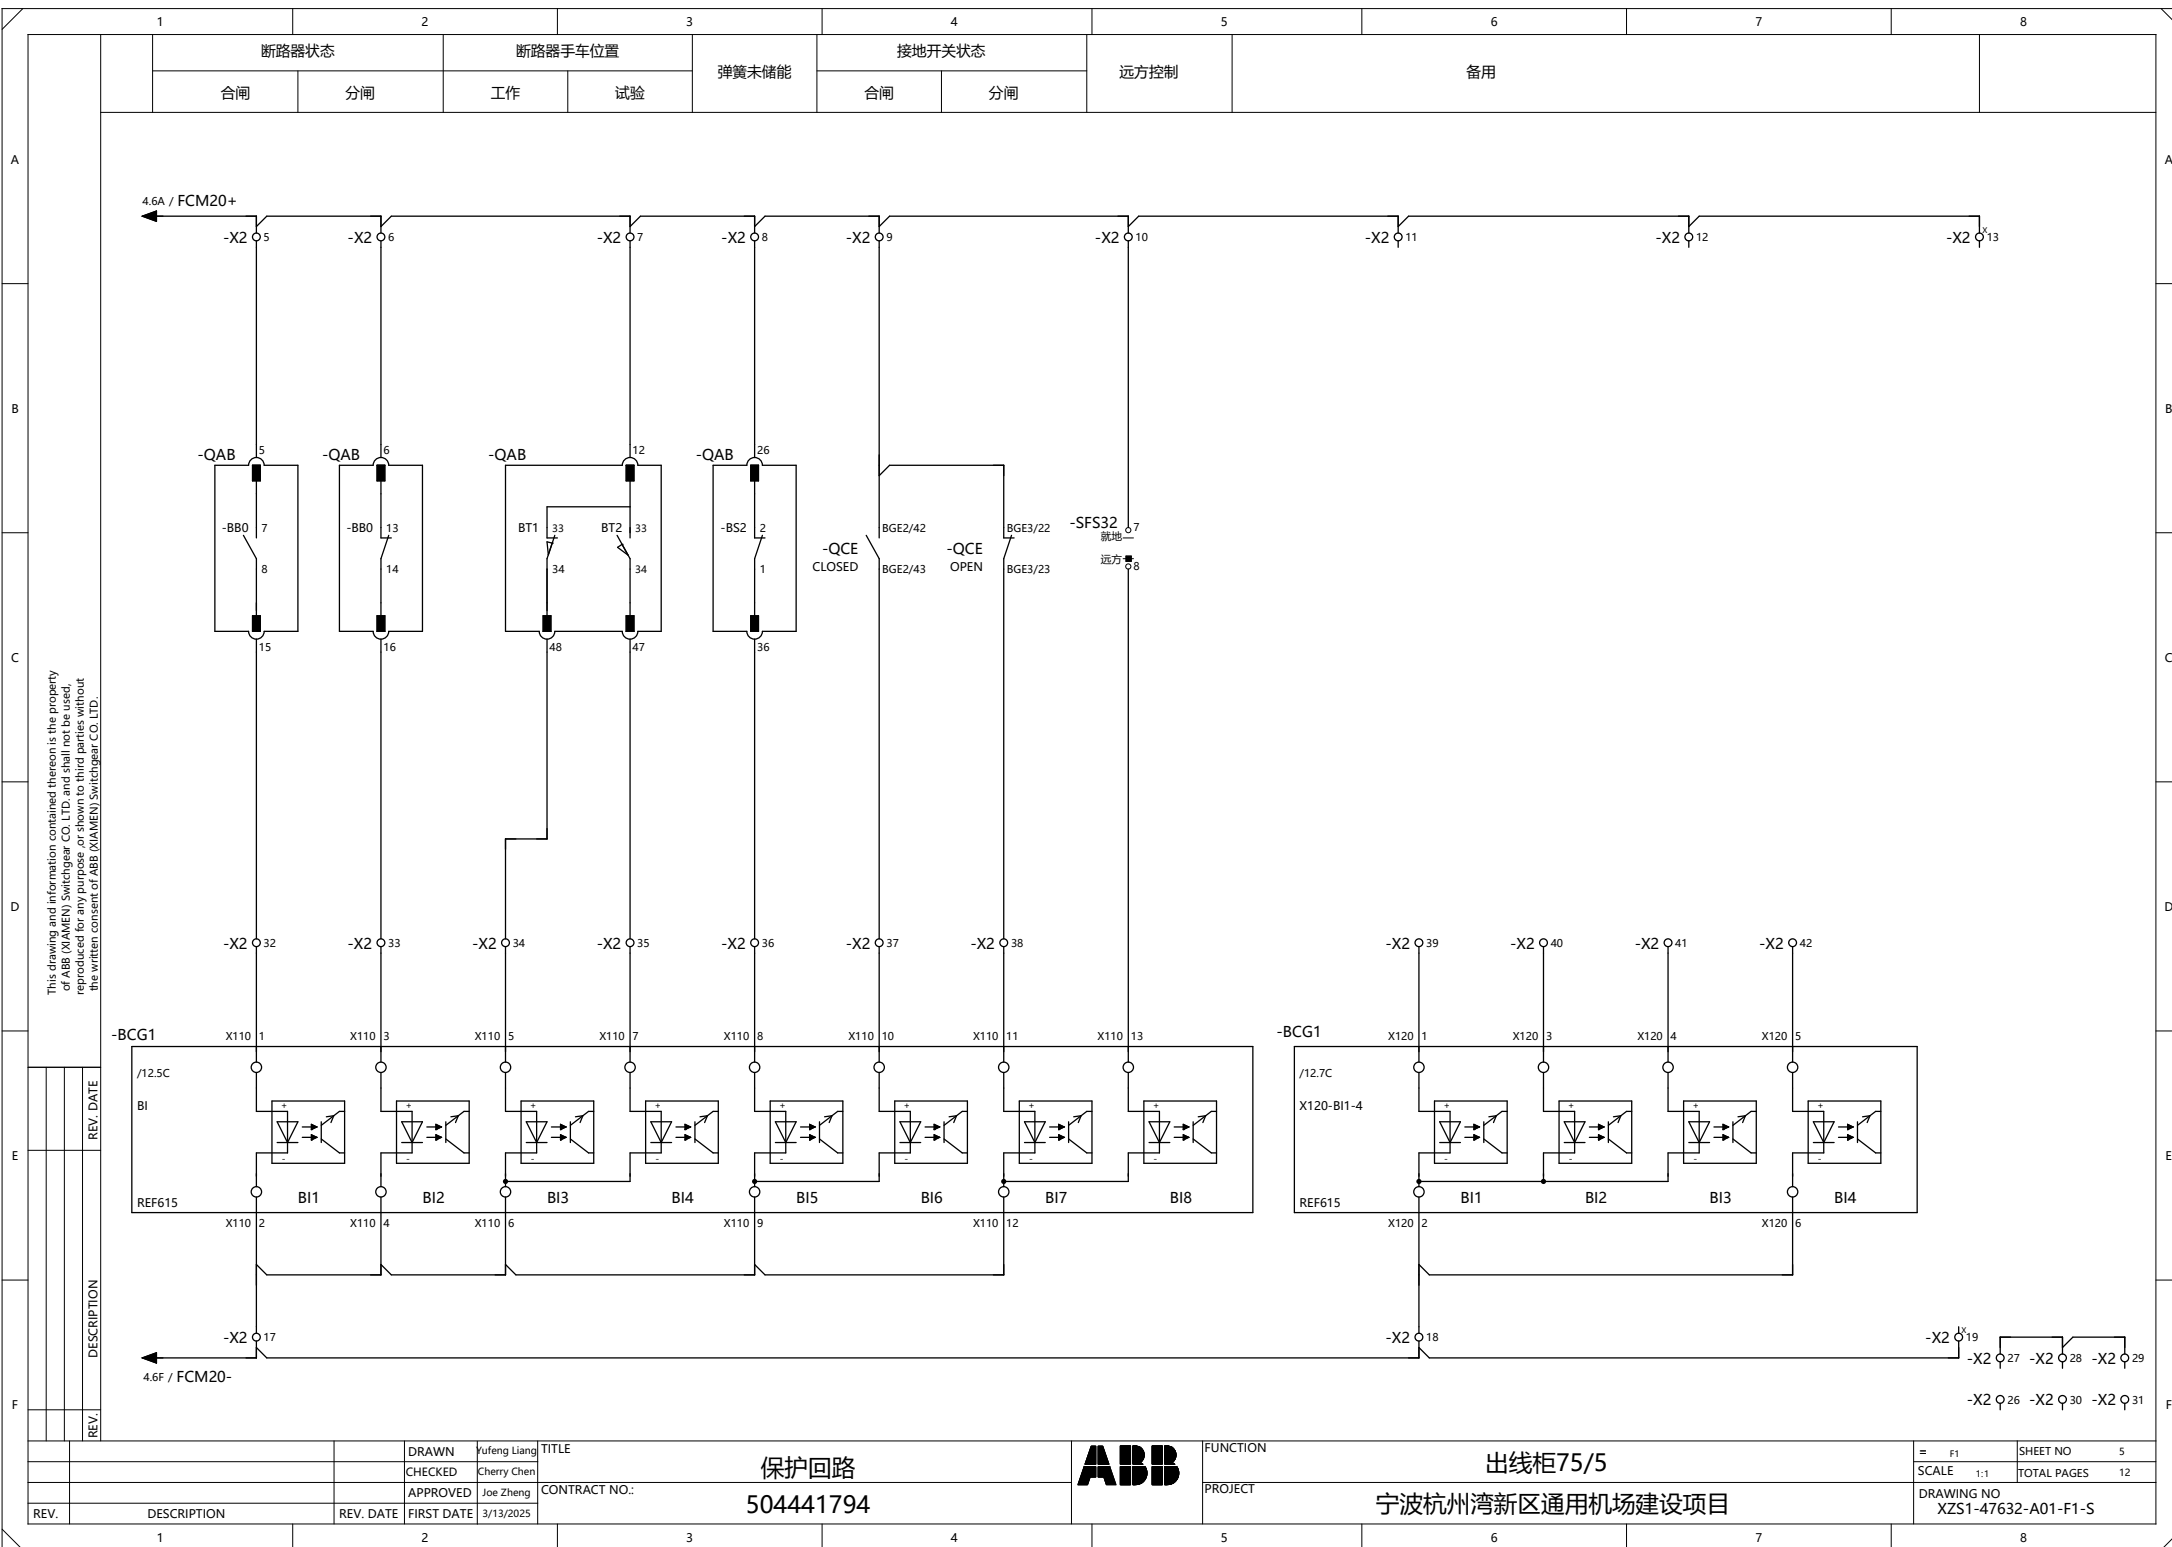

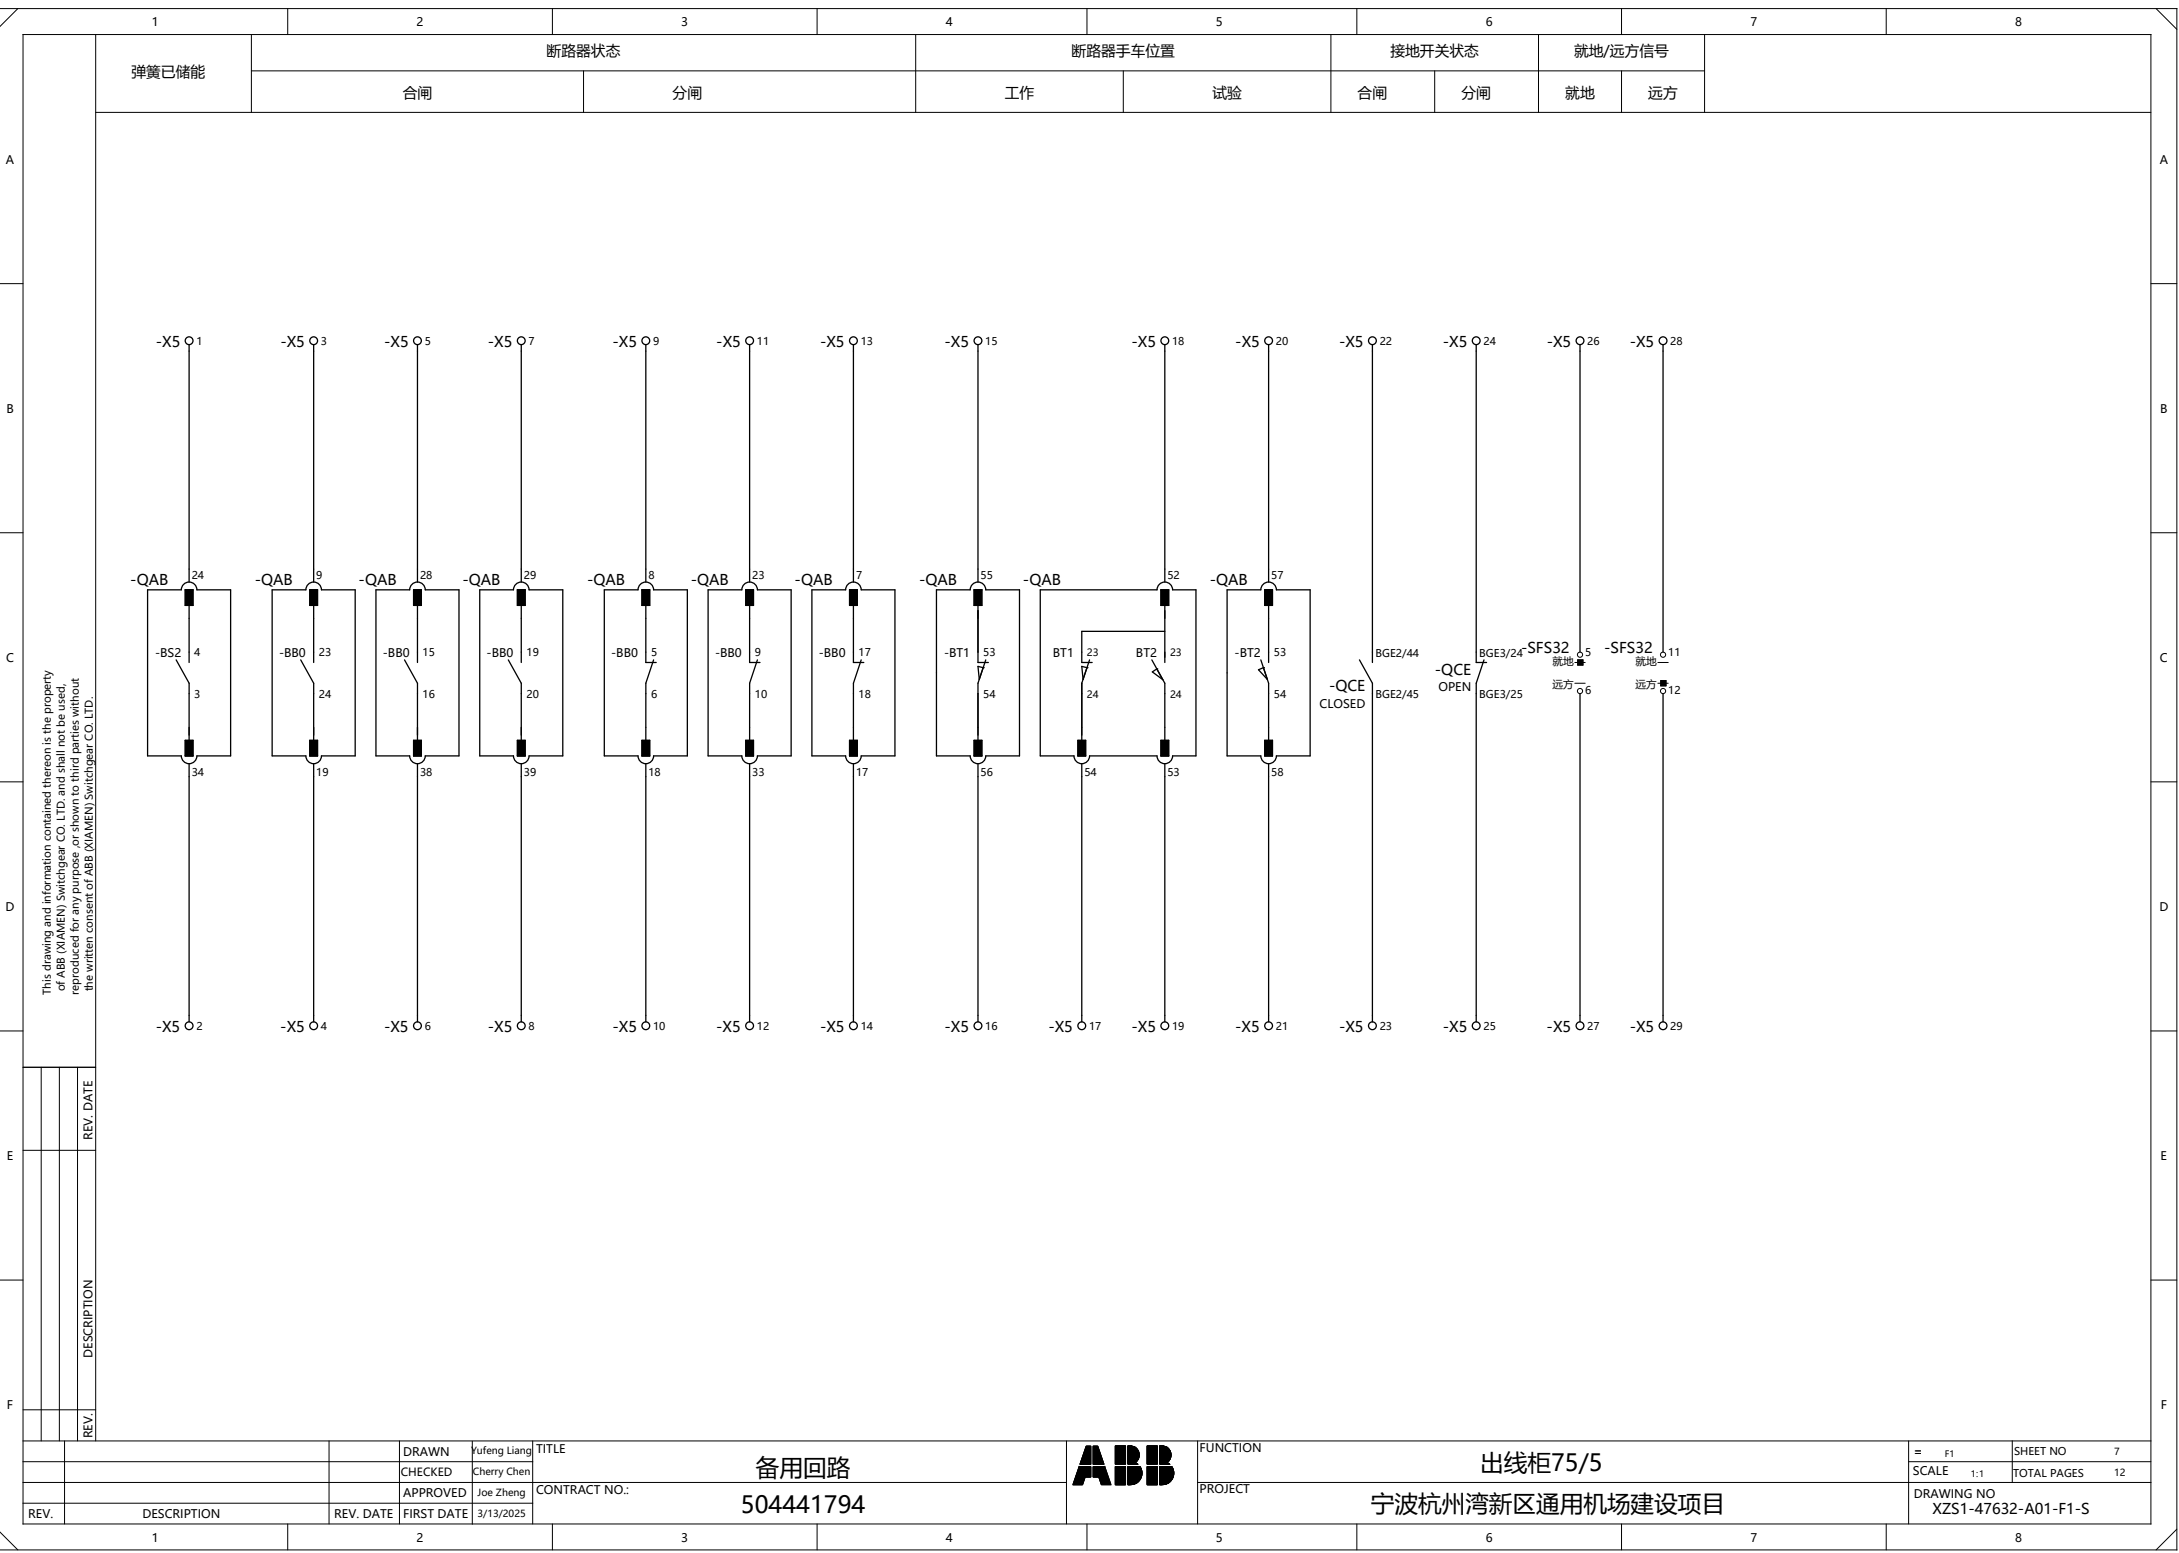


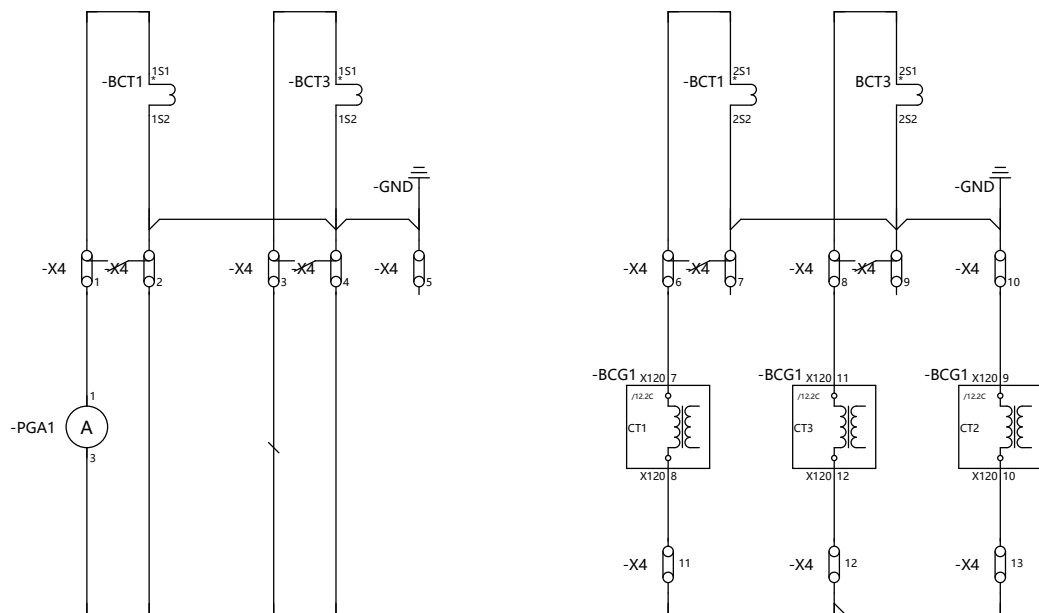[illegible]

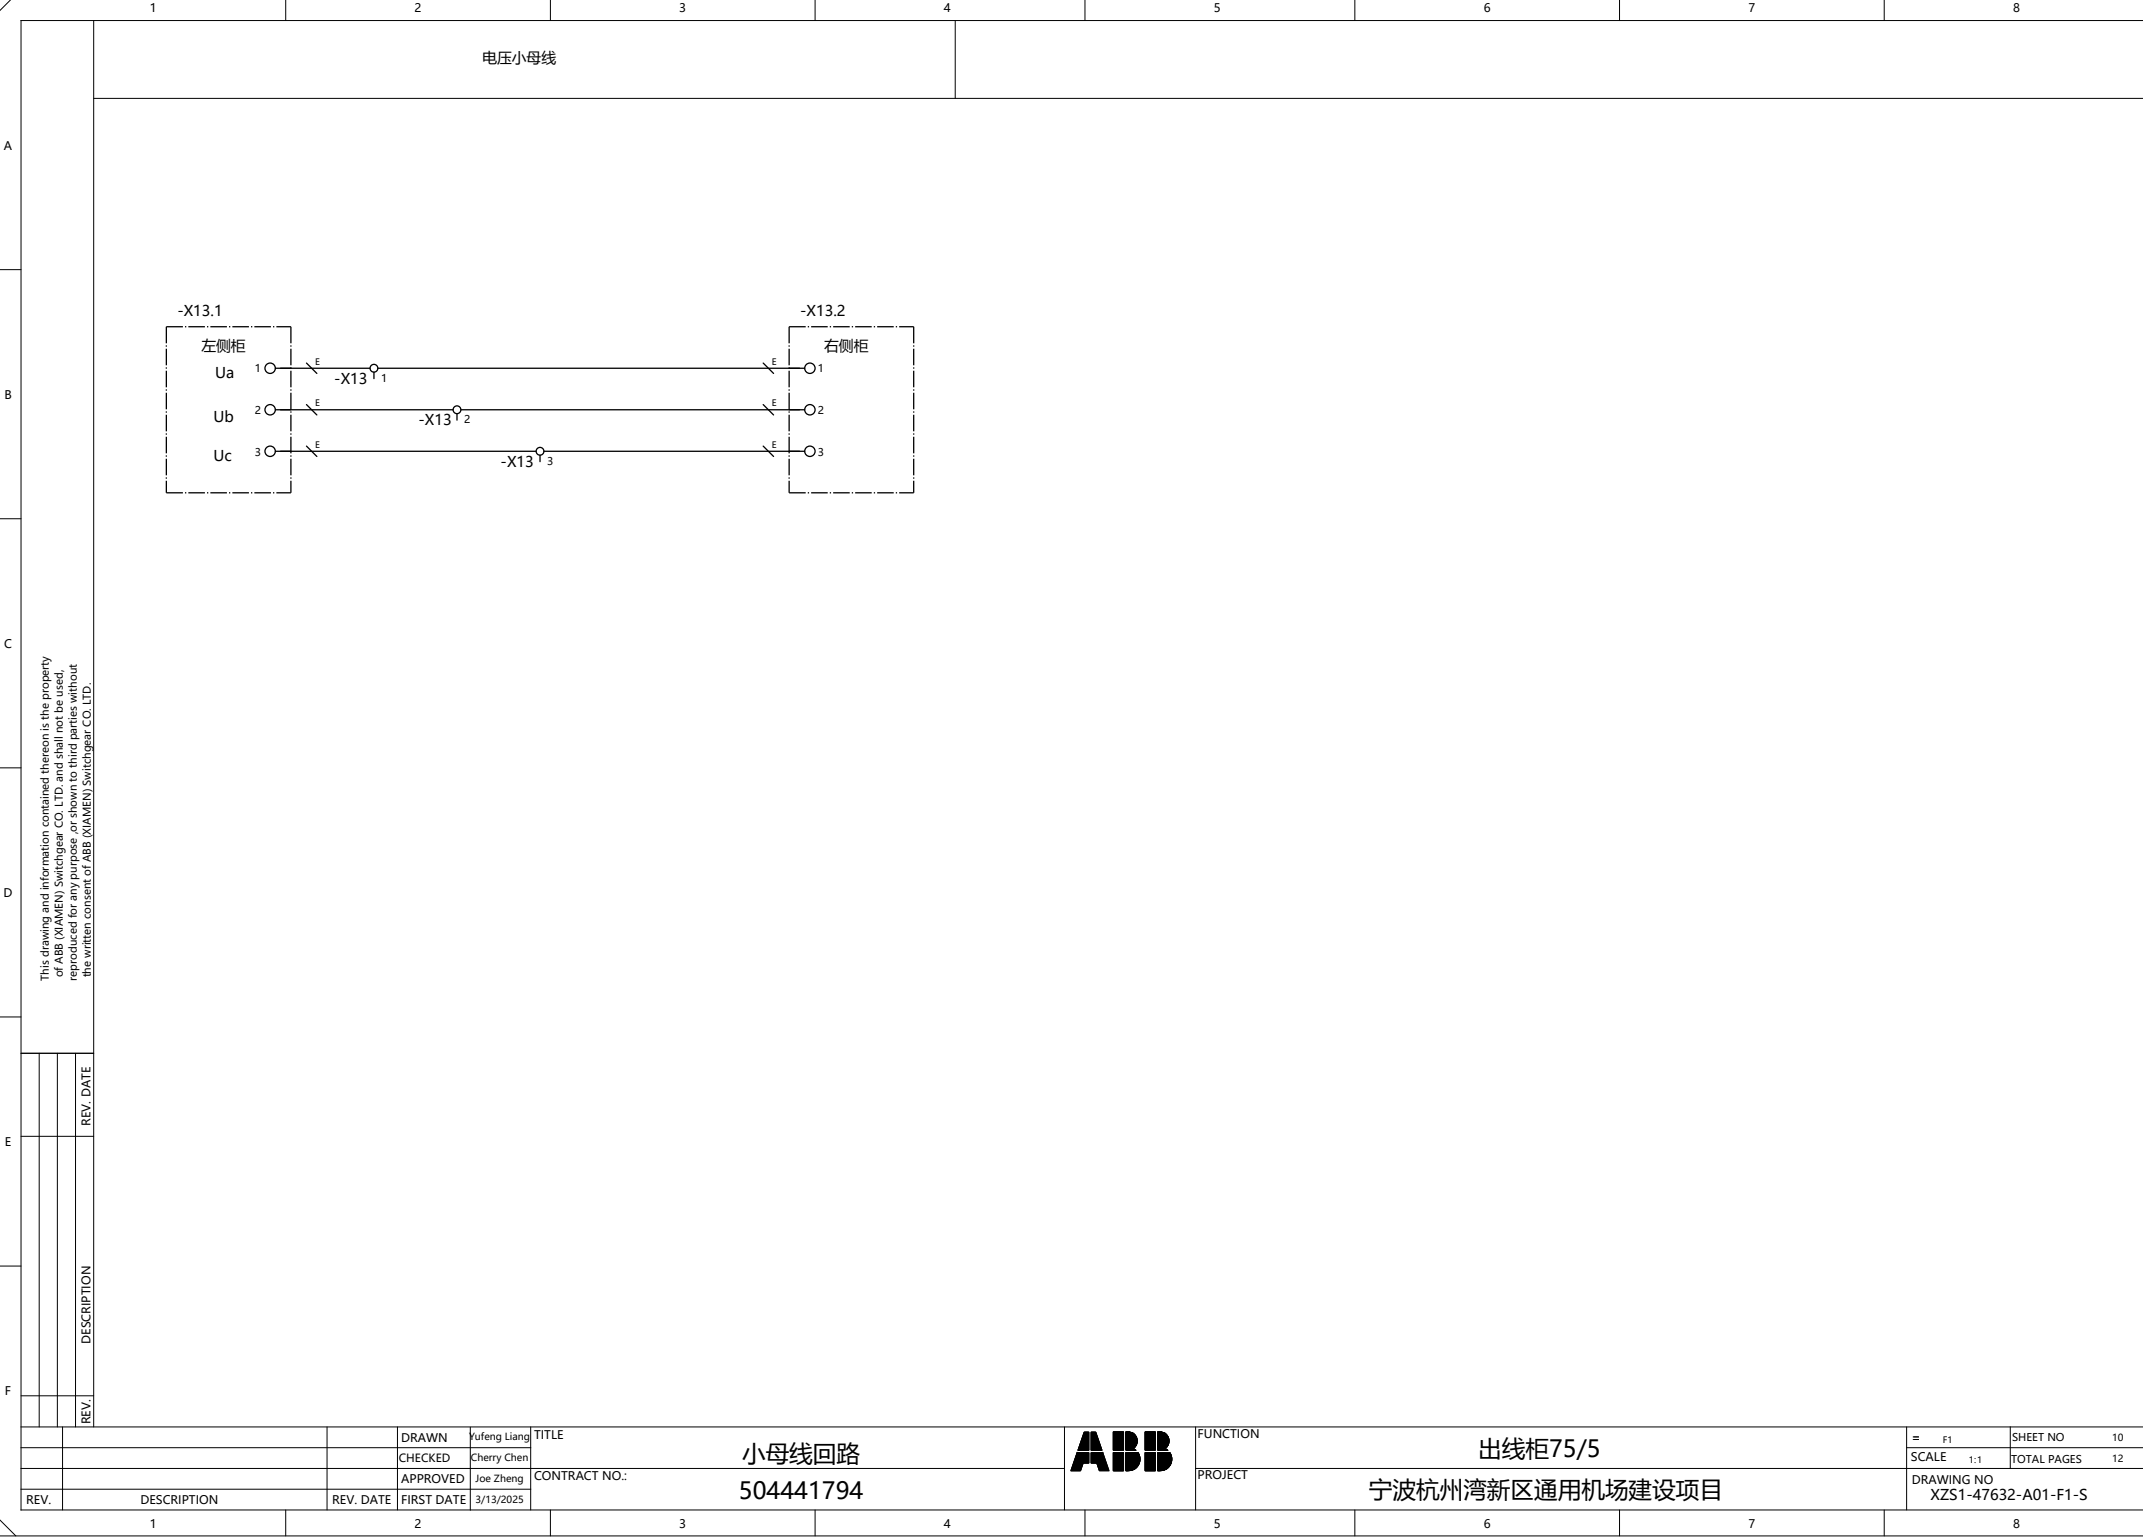

VD4

-QAB
VD4/P-55

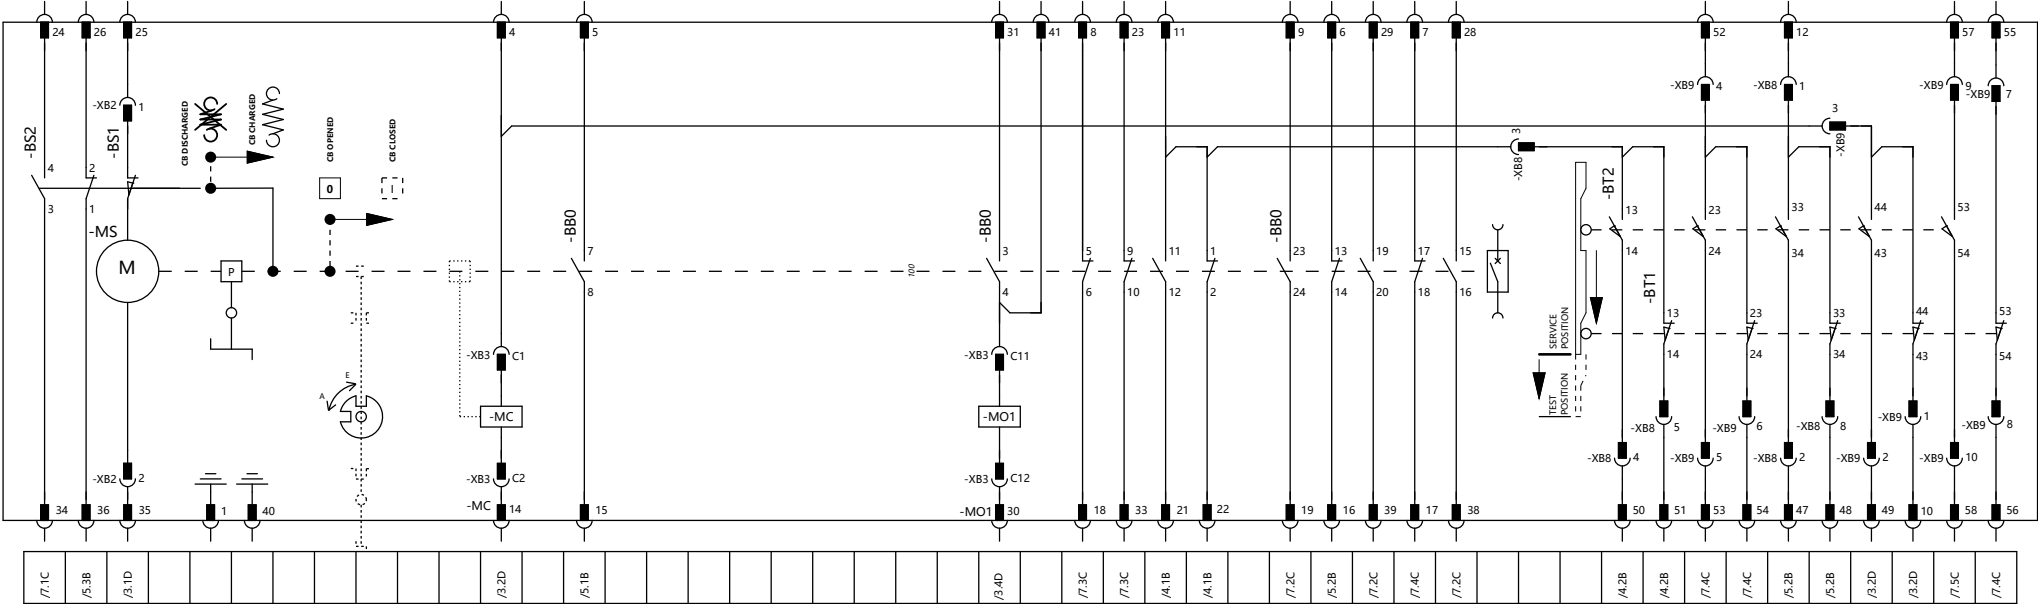

名称	描述	备注
-MS	弹簧操作机构储能电机	
-BS1	储能电机限位开关	
-MC	合闸脱扣器	
-MO1	第一分闸脱扣器	

名称	描述	备注
-BS2	合闸弹簧储能/未储能信号触点	
-BB0	与断路器主轴联动的辅助开关	
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	

接地开关与断路器手车具有可靠的机械闭锁： A)
只有当断路器手车位于试验位置时，才允许操作接地开关 B)
只有当接地开关处于分状态时,断路器手车才允许由试验位置推入运行位置。


电气控制接线图/接点位置参考：
此图所示状态为： 断路器手车工作位置 断路器处于分闸状态 操作机构弹簧未储能

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REF615

-BCG1

The IED feature an automatic short-circuit mechanism in the CT connector when plug-in unit is detached

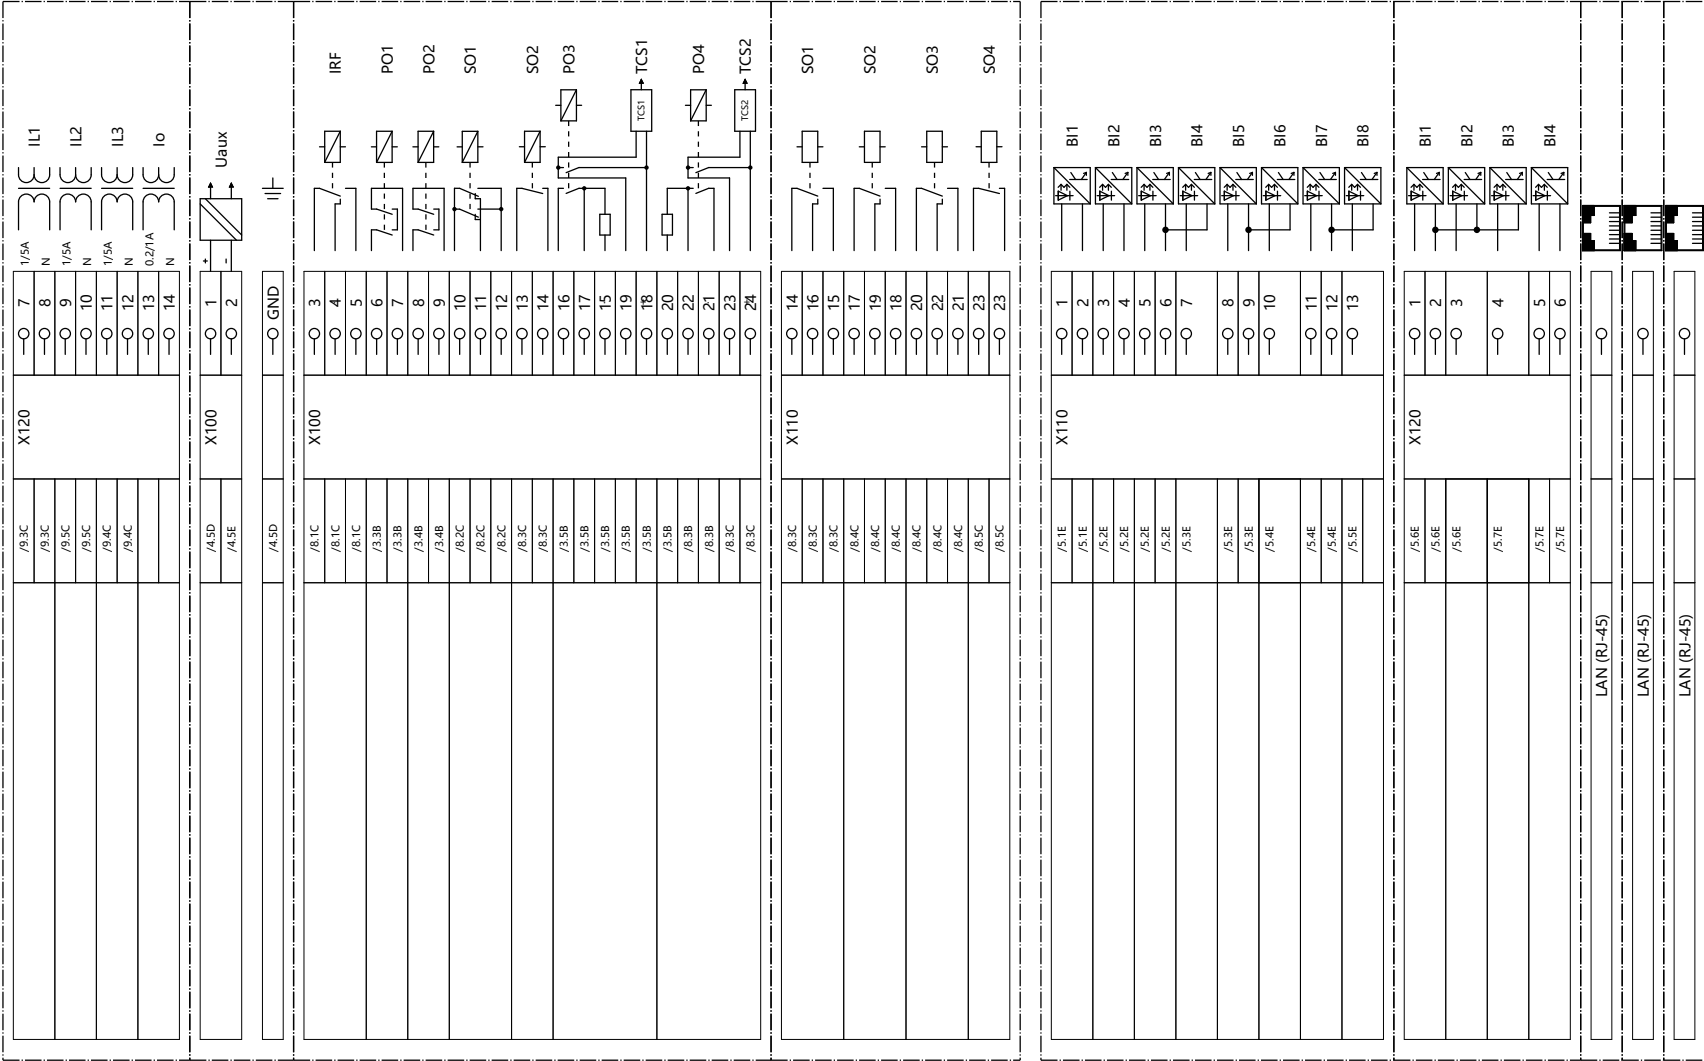

REF615

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.

DESCRIPTION

REV. DATE

REF615

HCFDACADNDCZDAN11G

LED	默认信号描述	自定义信号描述	报警颜色		OK LED	报警模式			
			红色	绿色		FOLLOW-S	FOLLOW-F	LATCHED-S	LATCHEDACK-F-S
1	过流保护动作	过流跳闸	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
2	接地保护动作	速断跳闸	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
3	灵敏接地保护动作	接地故障跳闸	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
4	不平衡保护动作		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
5	热过负荷保护告警		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
6	断路器失灵保护动作		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
7	故障录波触发		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
8	断路器状态监视告警		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
9	控制回路状态监视告警	控制回路断线	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
10		弹簧未储能	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
11	重合闸进行中		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐

备注:

OK LED 默认模式为 "FOLLOW-S" , 颜色为绿色。

"FOLLOW-S":信号跟随, 常亮

"FOLLOW-F":信号跟随, 闪烁

"LATCHED-S":信号自锁, 常亮

"LATCHEDACK-F-S":信号自锁, 闪烁, 确认后常亮

REF615

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	DRAWN	Yufeng Liang	TITLE	ABB	FUNCTION	出线柜75/5	= F1	SHEET NO	13		
			CHECKED	Cherry Chen				PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	12
			APPROVED	Joe Zheng	CONTRACT NO.:		504441794			DRAWING NO	XZS1-47632-A01-F1-S		

1

2

3

4

5

6

7


8


[illegible]

[illegible]


[illegible]


[illegible]

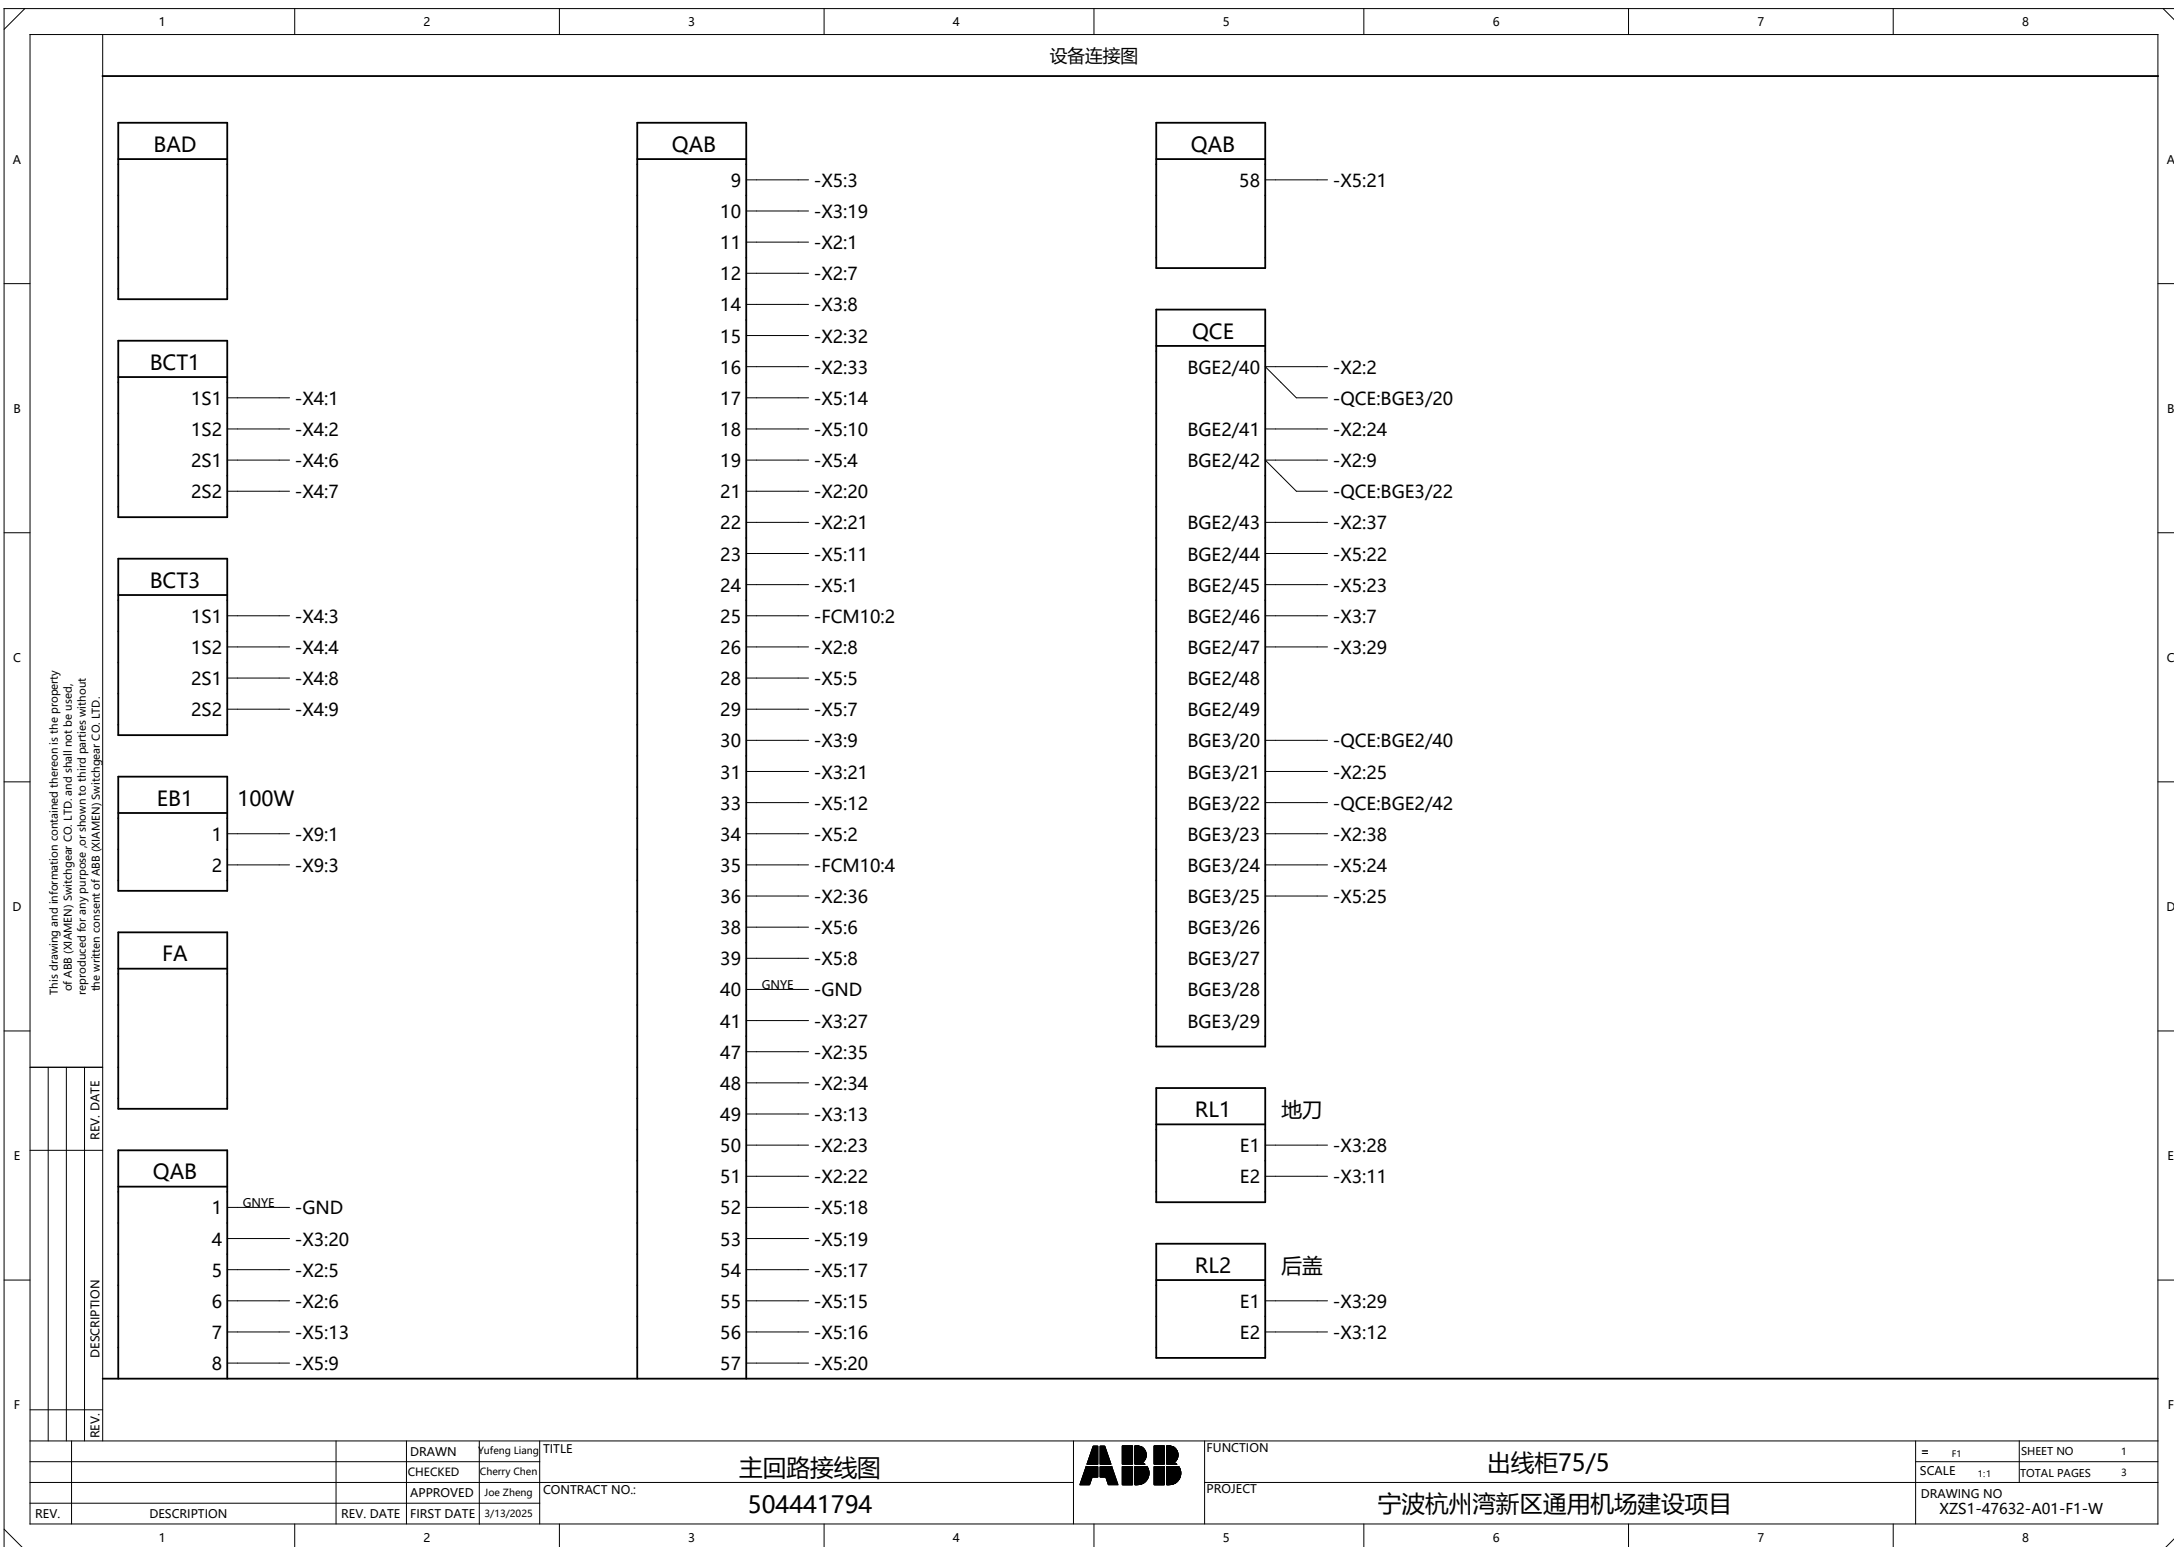




			DRAWN	Yufeng Liang	TITLE	ABB	FUNCTION	出线柜75/5	=	F1	SHEET NO	2				
			CHECKED	Cherry Chen					CONTRACT NO.:	504441794	PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	3
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe Zheng									FIRST DATE	3/13/2025	DRAWING NO	XZS1-47632-A01-F1-W

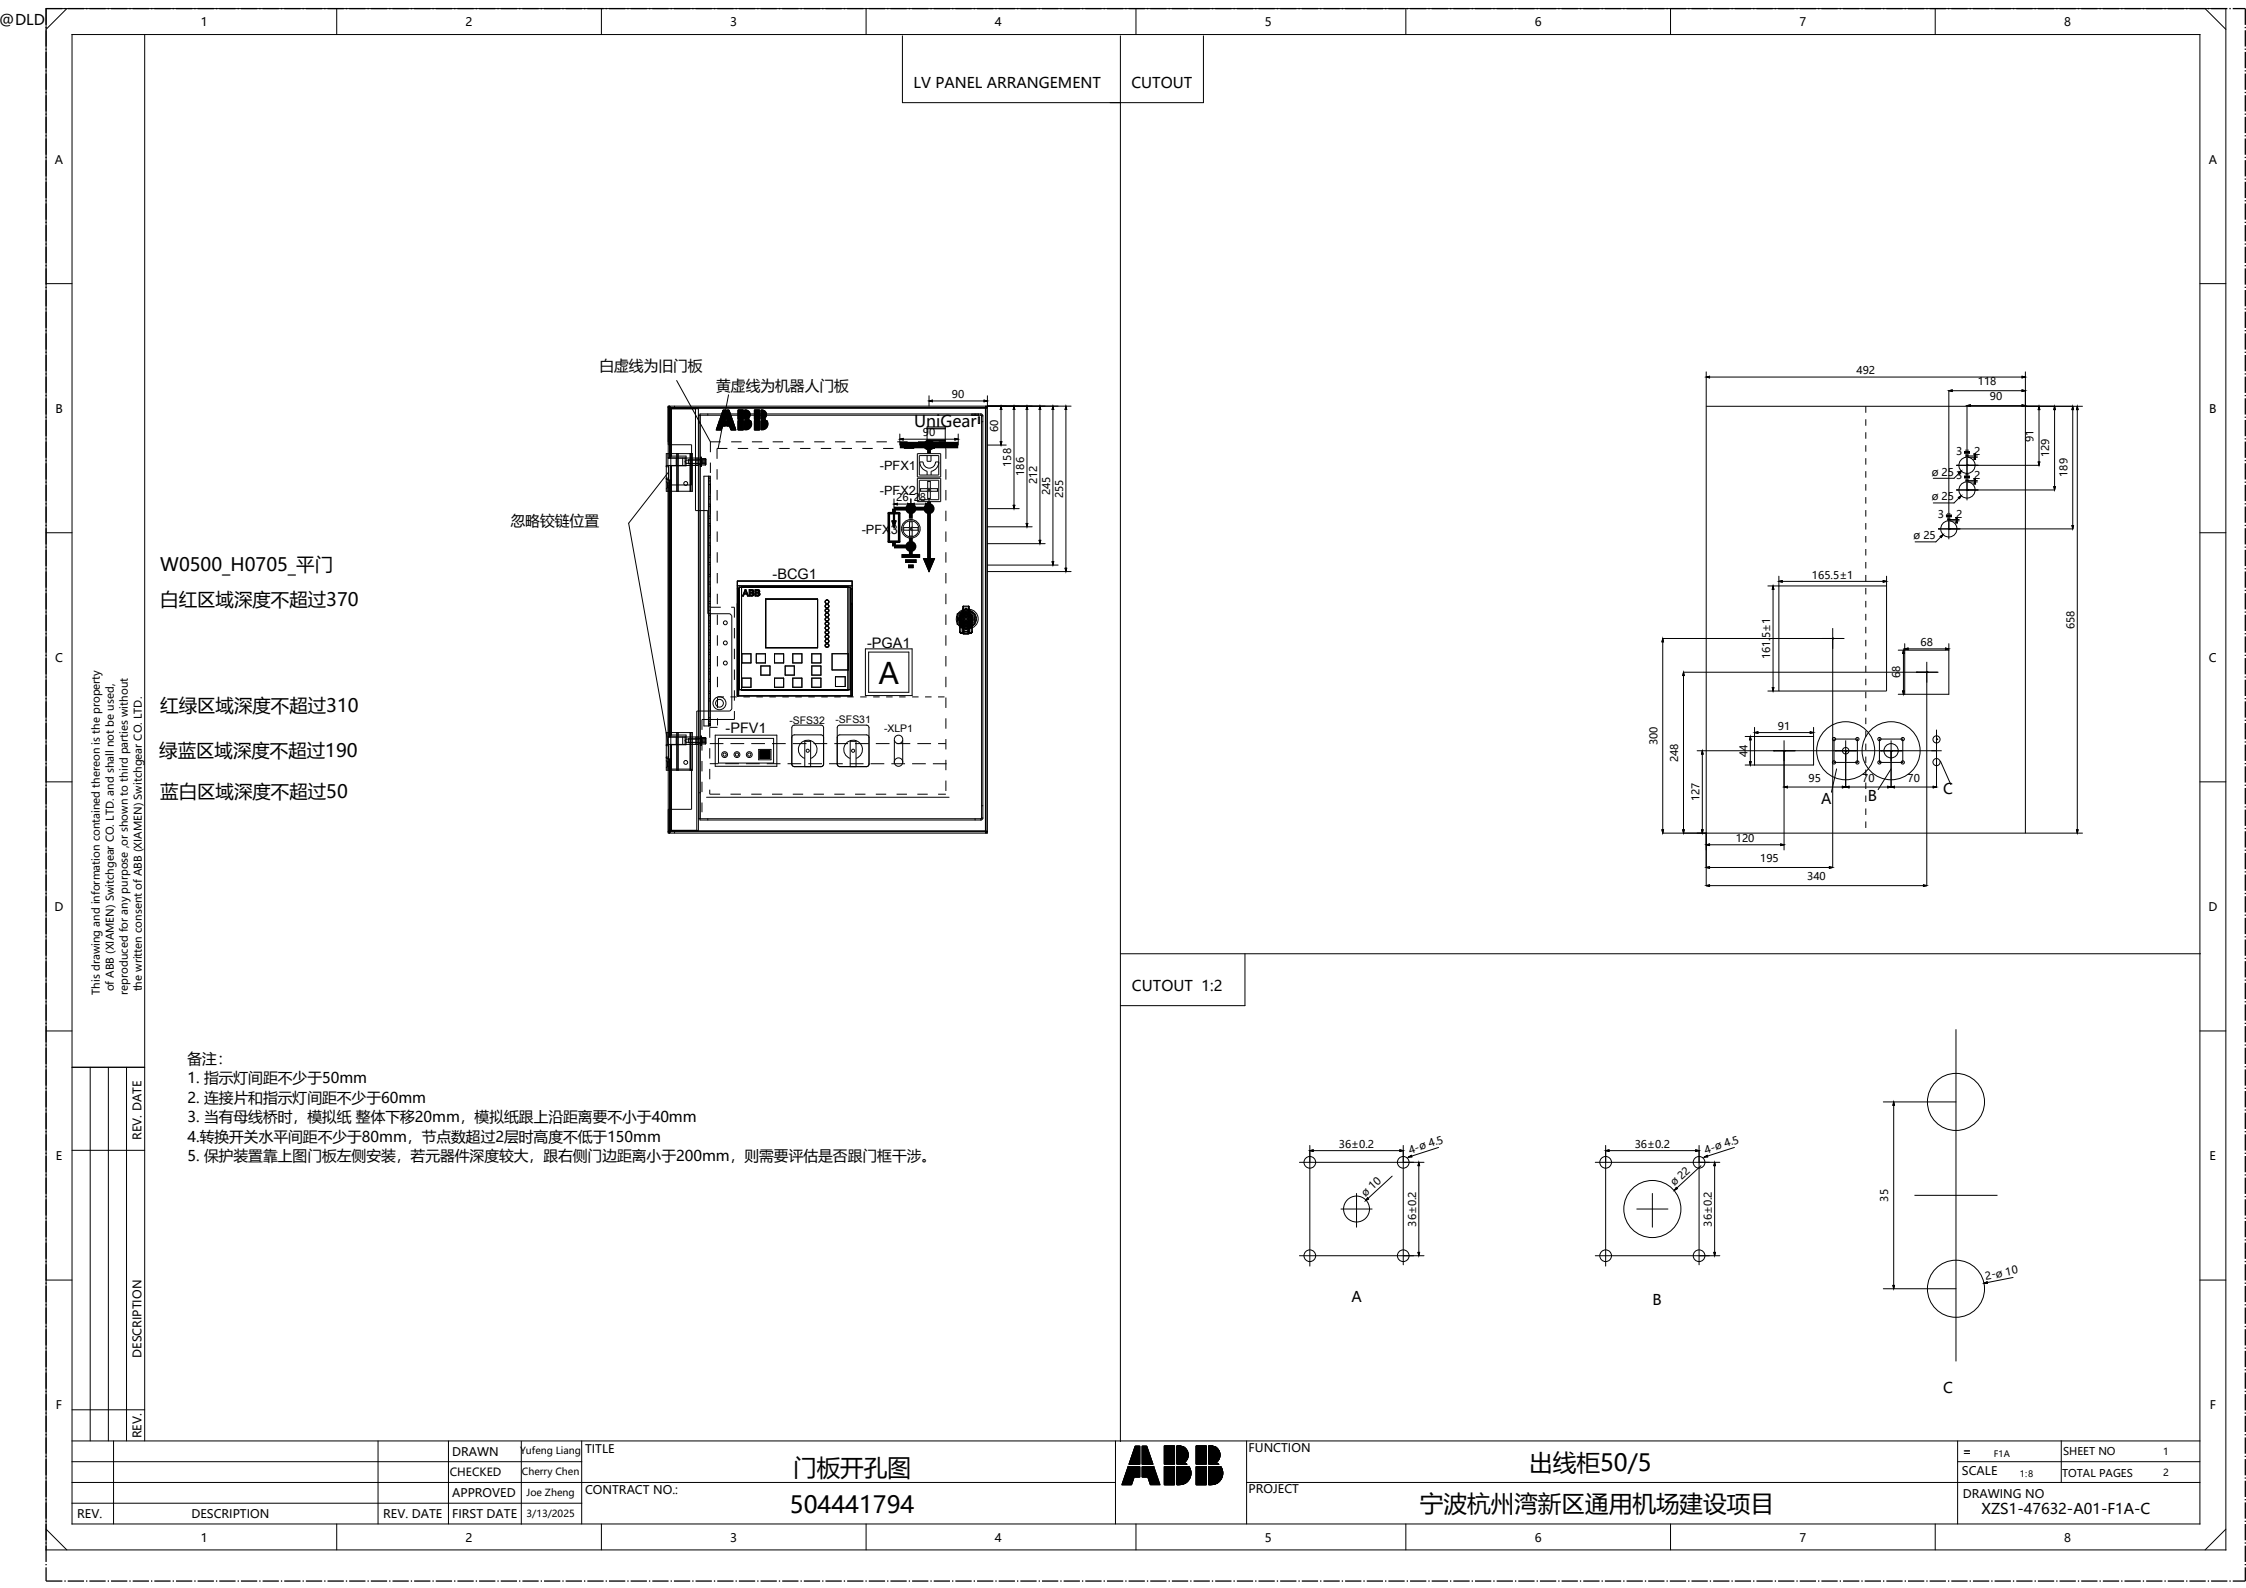

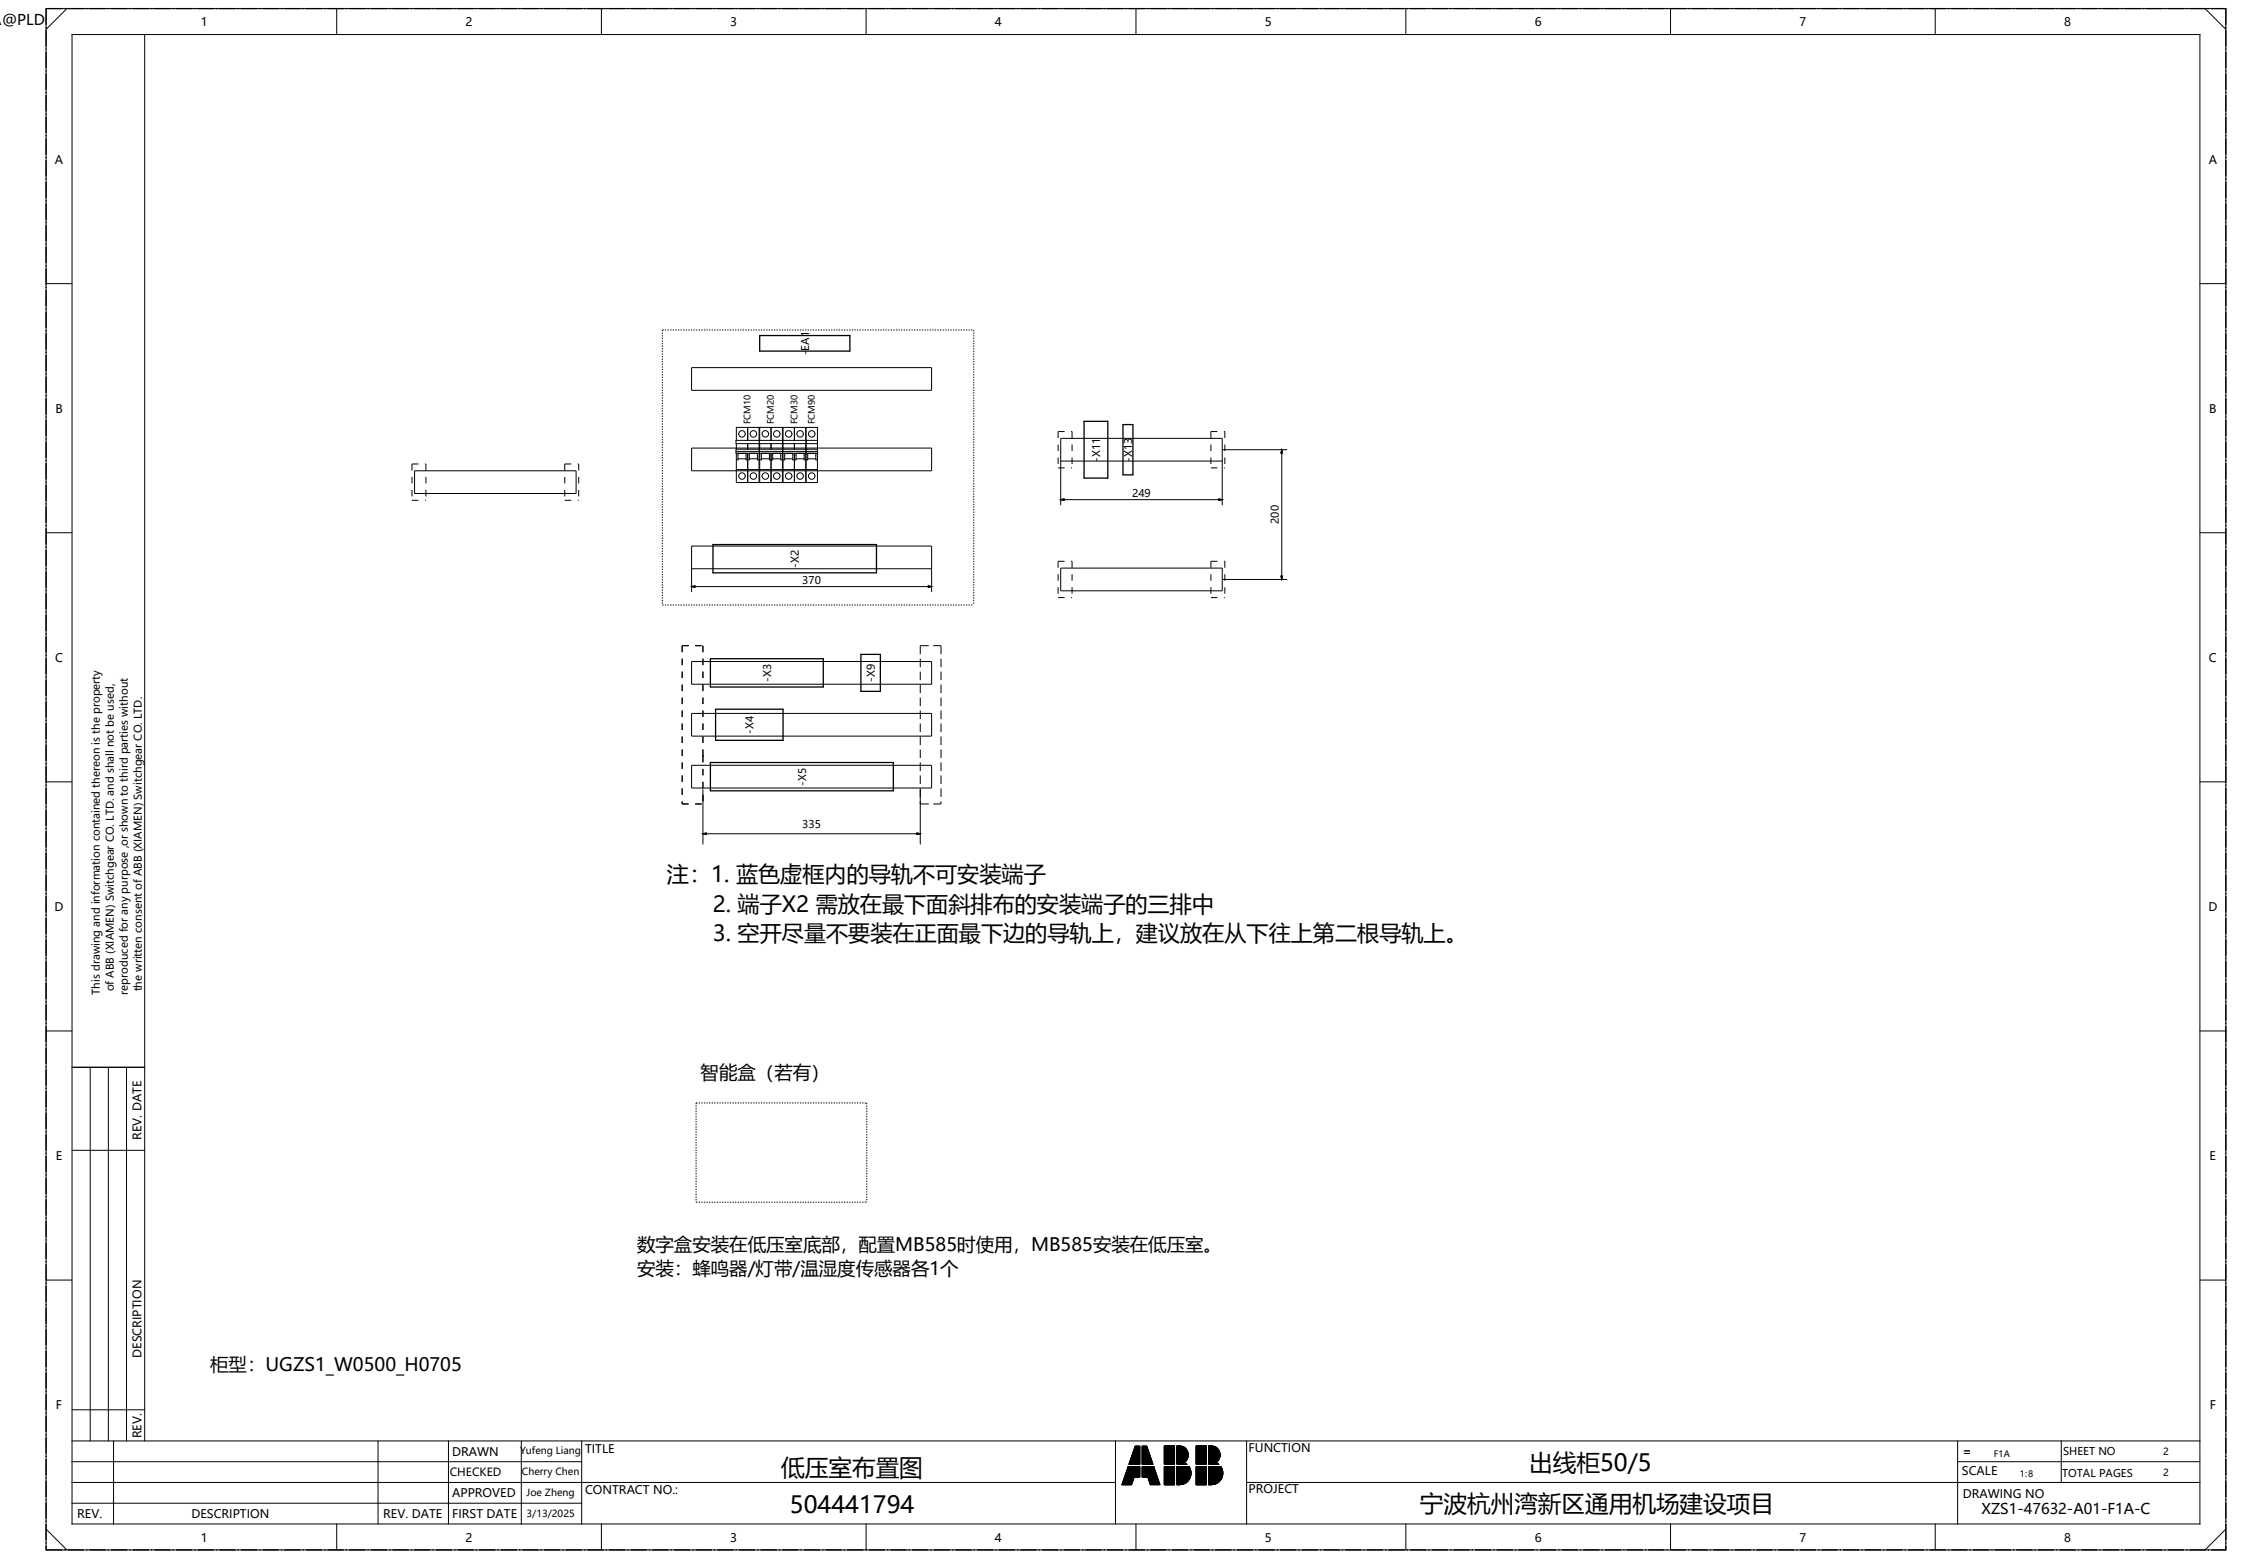

单线图

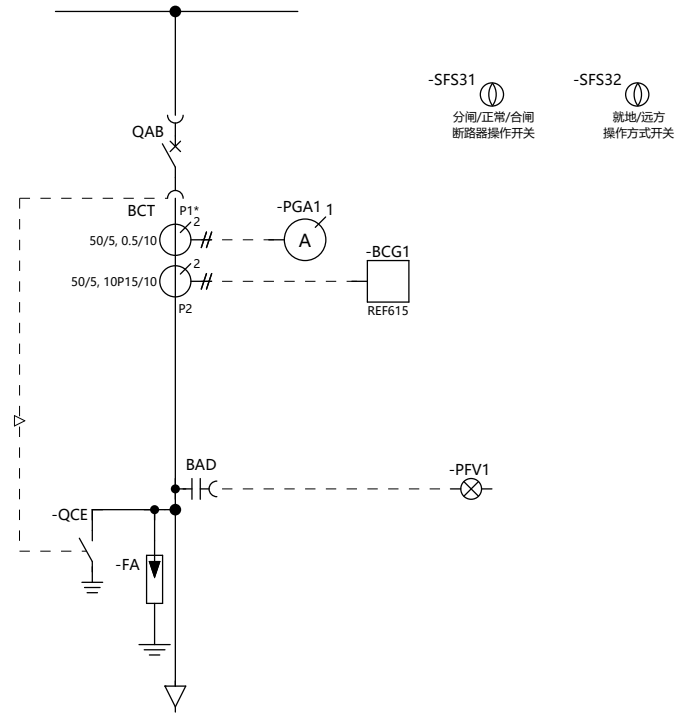
[illegible]

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

F		E	
REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE

此套图适用柜号: AH06

			DRAWN	Yufeng Liang	TITLE	ABB	FUNCTION	出线柜50/5	= F1A	SHEET NO	1
			CHECKED	Cherry Chen							
			APPROVED	Joe Zheng							
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	3/13/2025	CONTRACT NO.:	504441794	PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目	DRAWING NO	XZS1-47632-A01-F1A-S	

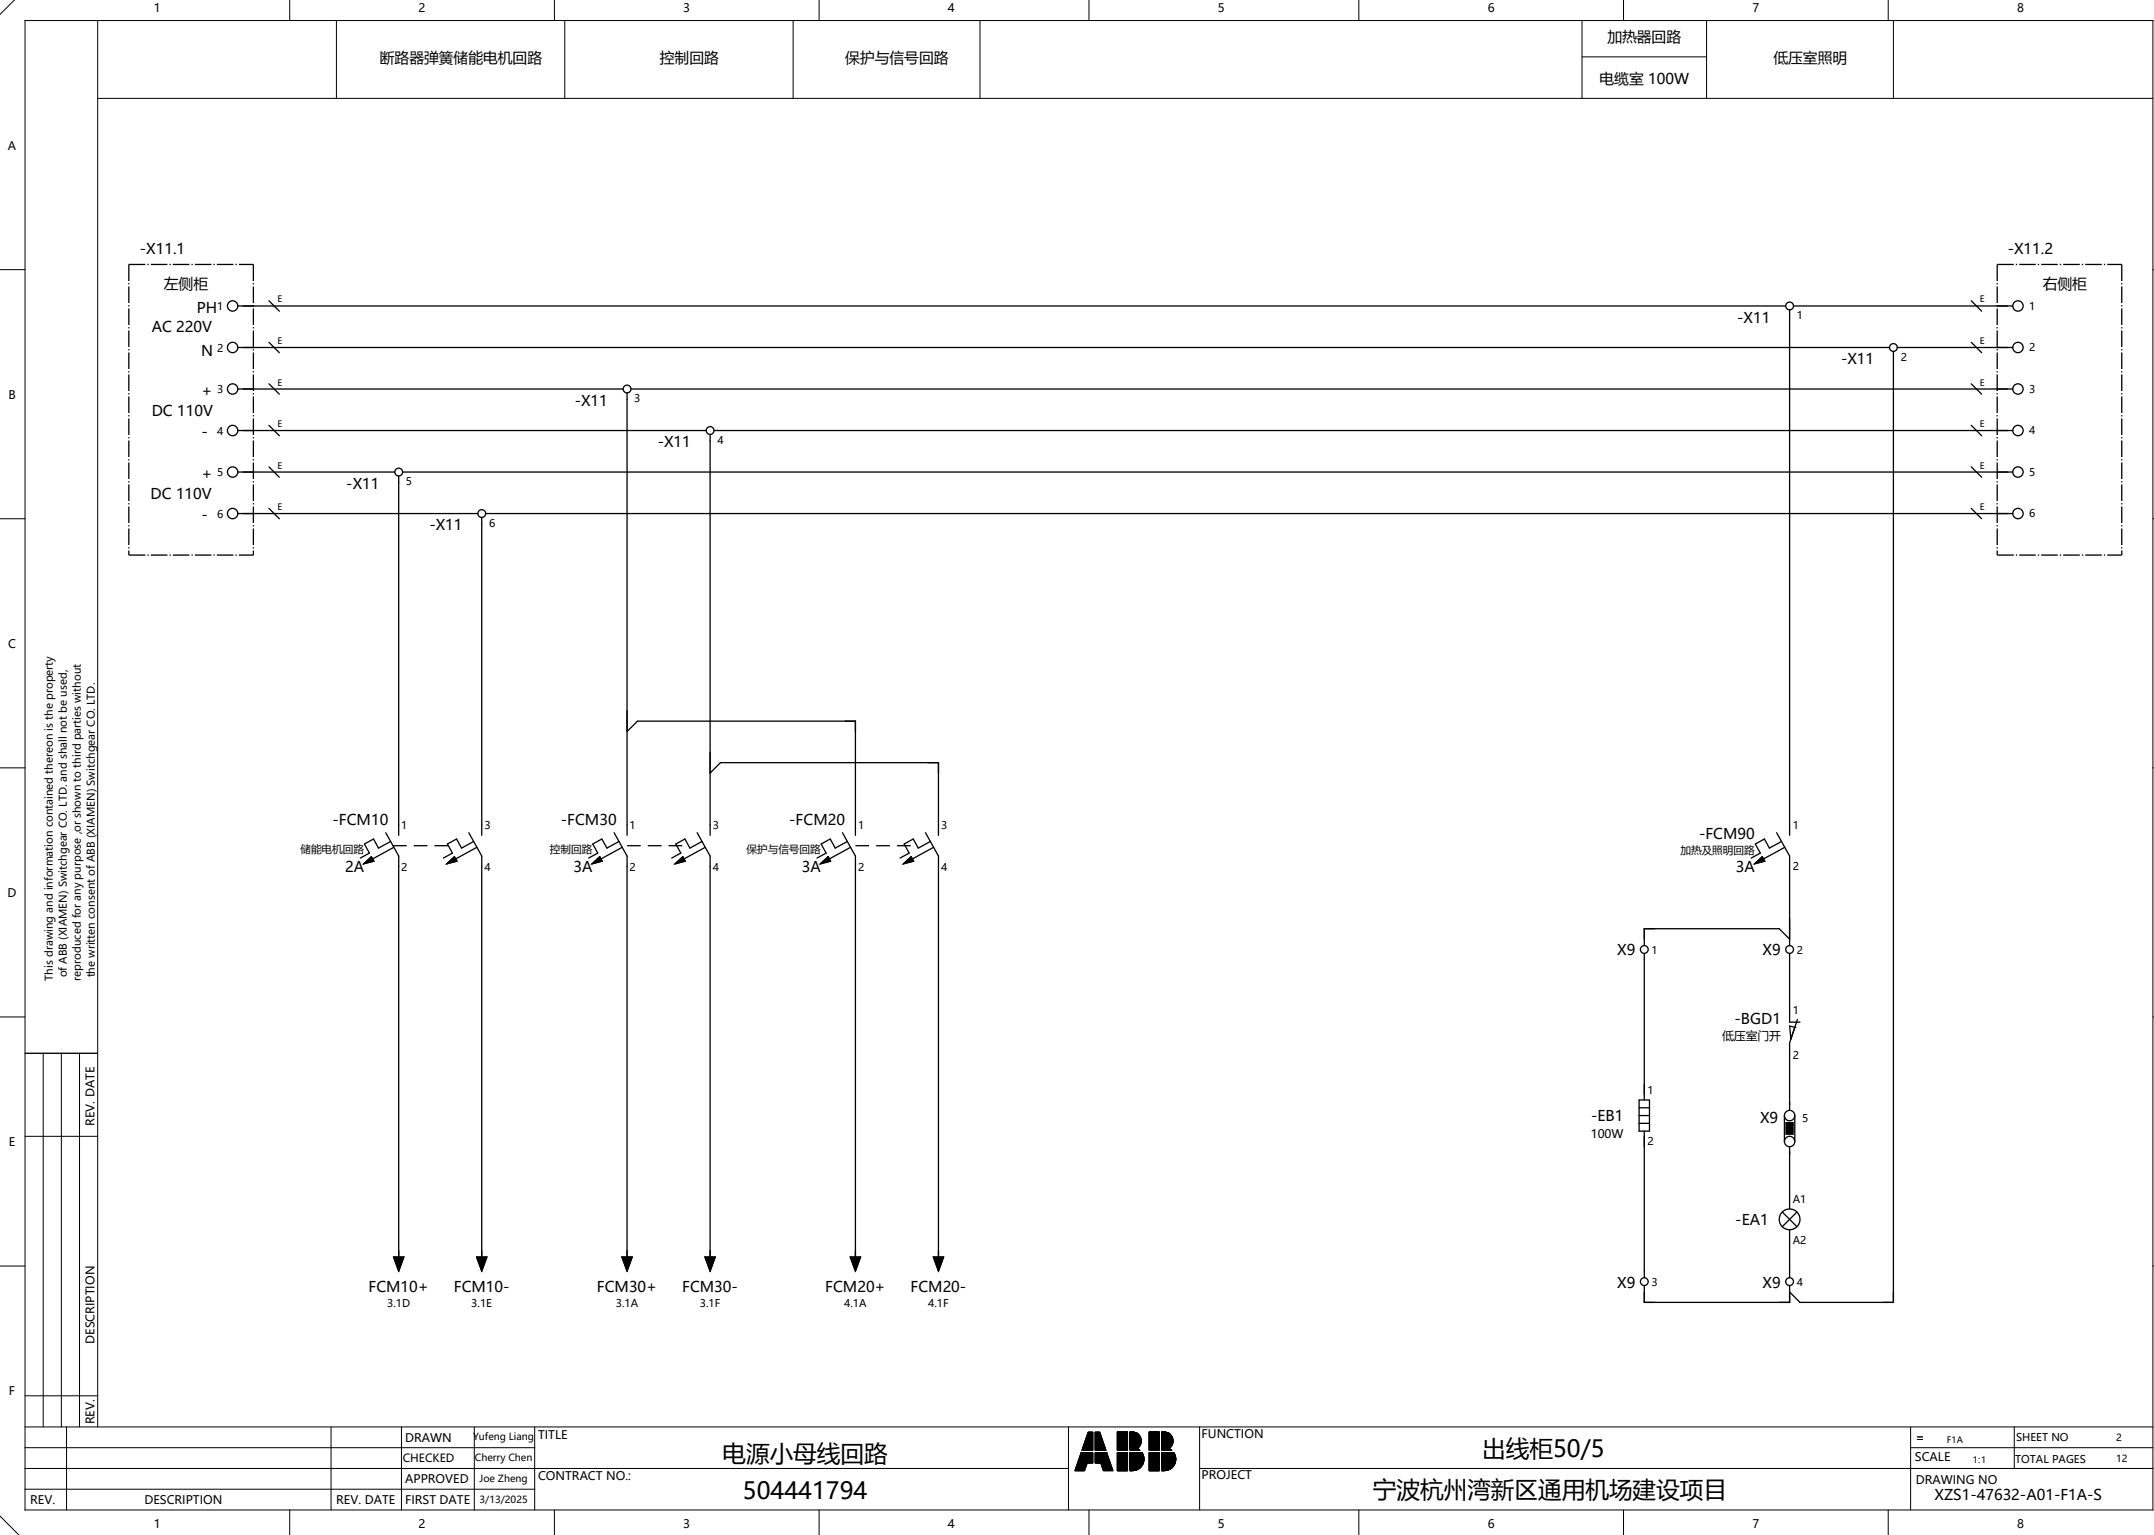

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE

DRAWN	Yufeng Liang	TITLE	电源小母线回路
CHECKED	Cherry Chen	CONTRACT NO.:	504441794
APPROVED	Joe Zheng		
FIRST DATE	3/13/2025		

ABB


FUNCTION


出线柜50/5


PROJECT


宁波杭州湾新区通用机场建设项目

= F1A	SHEET NO	2
SCALE 1:1	TOTAL PAGES	12
DRAWING NO XZS1-47632-A01-F1A-S		

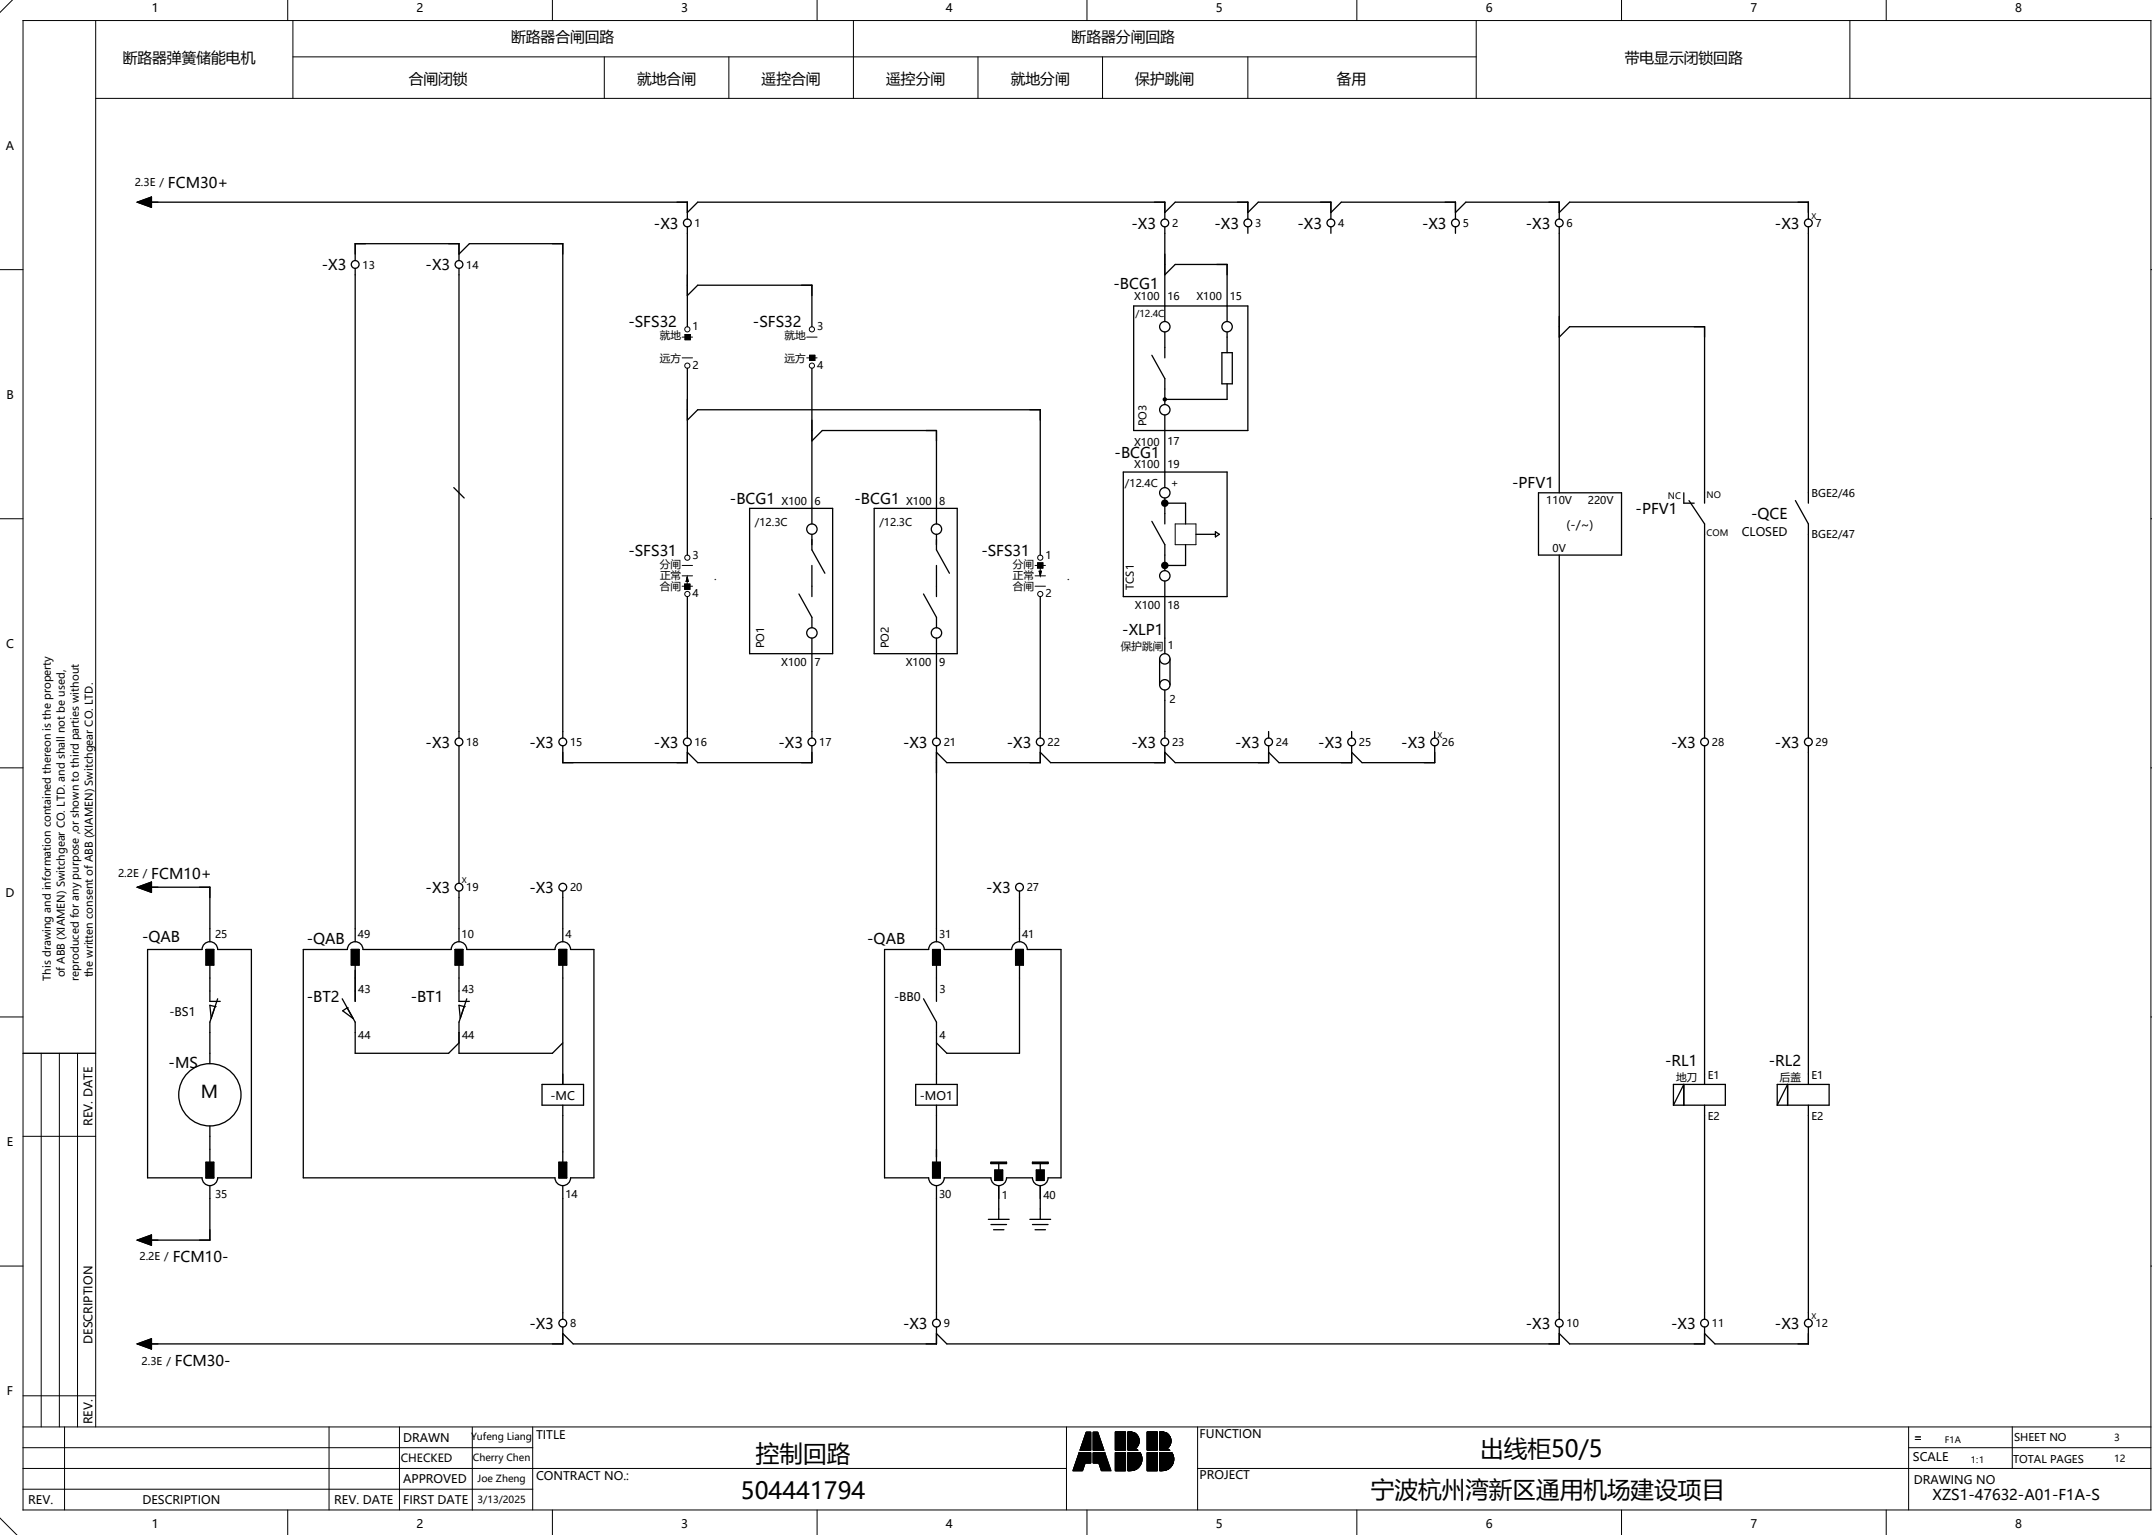


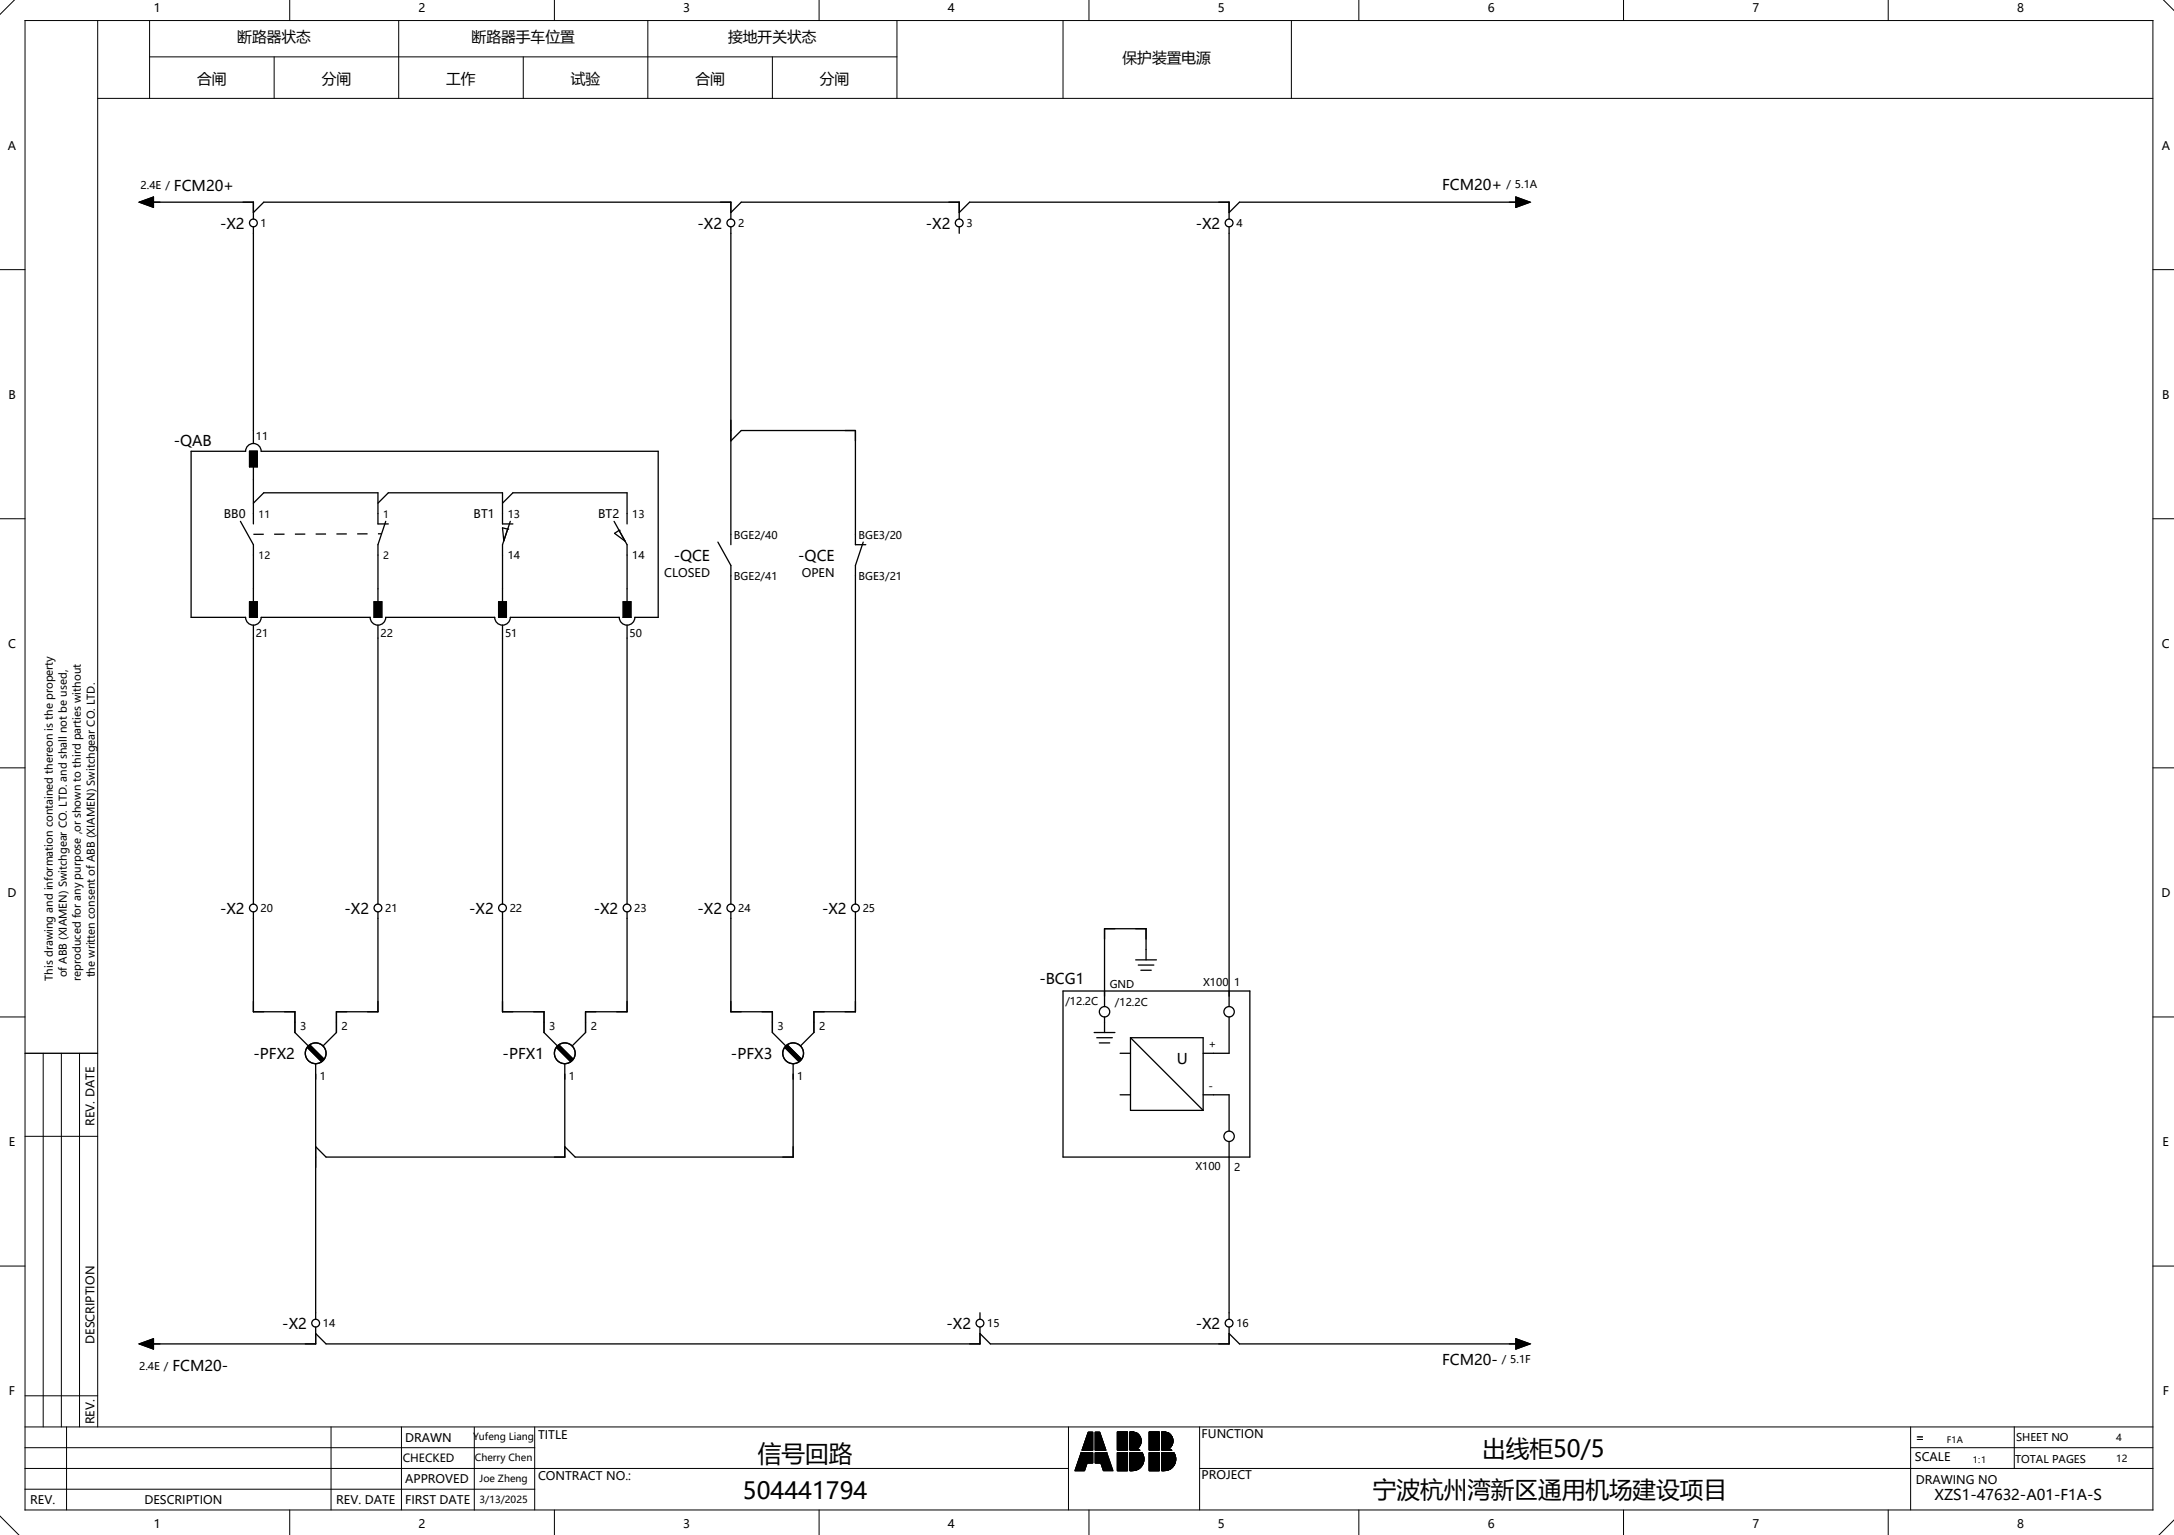

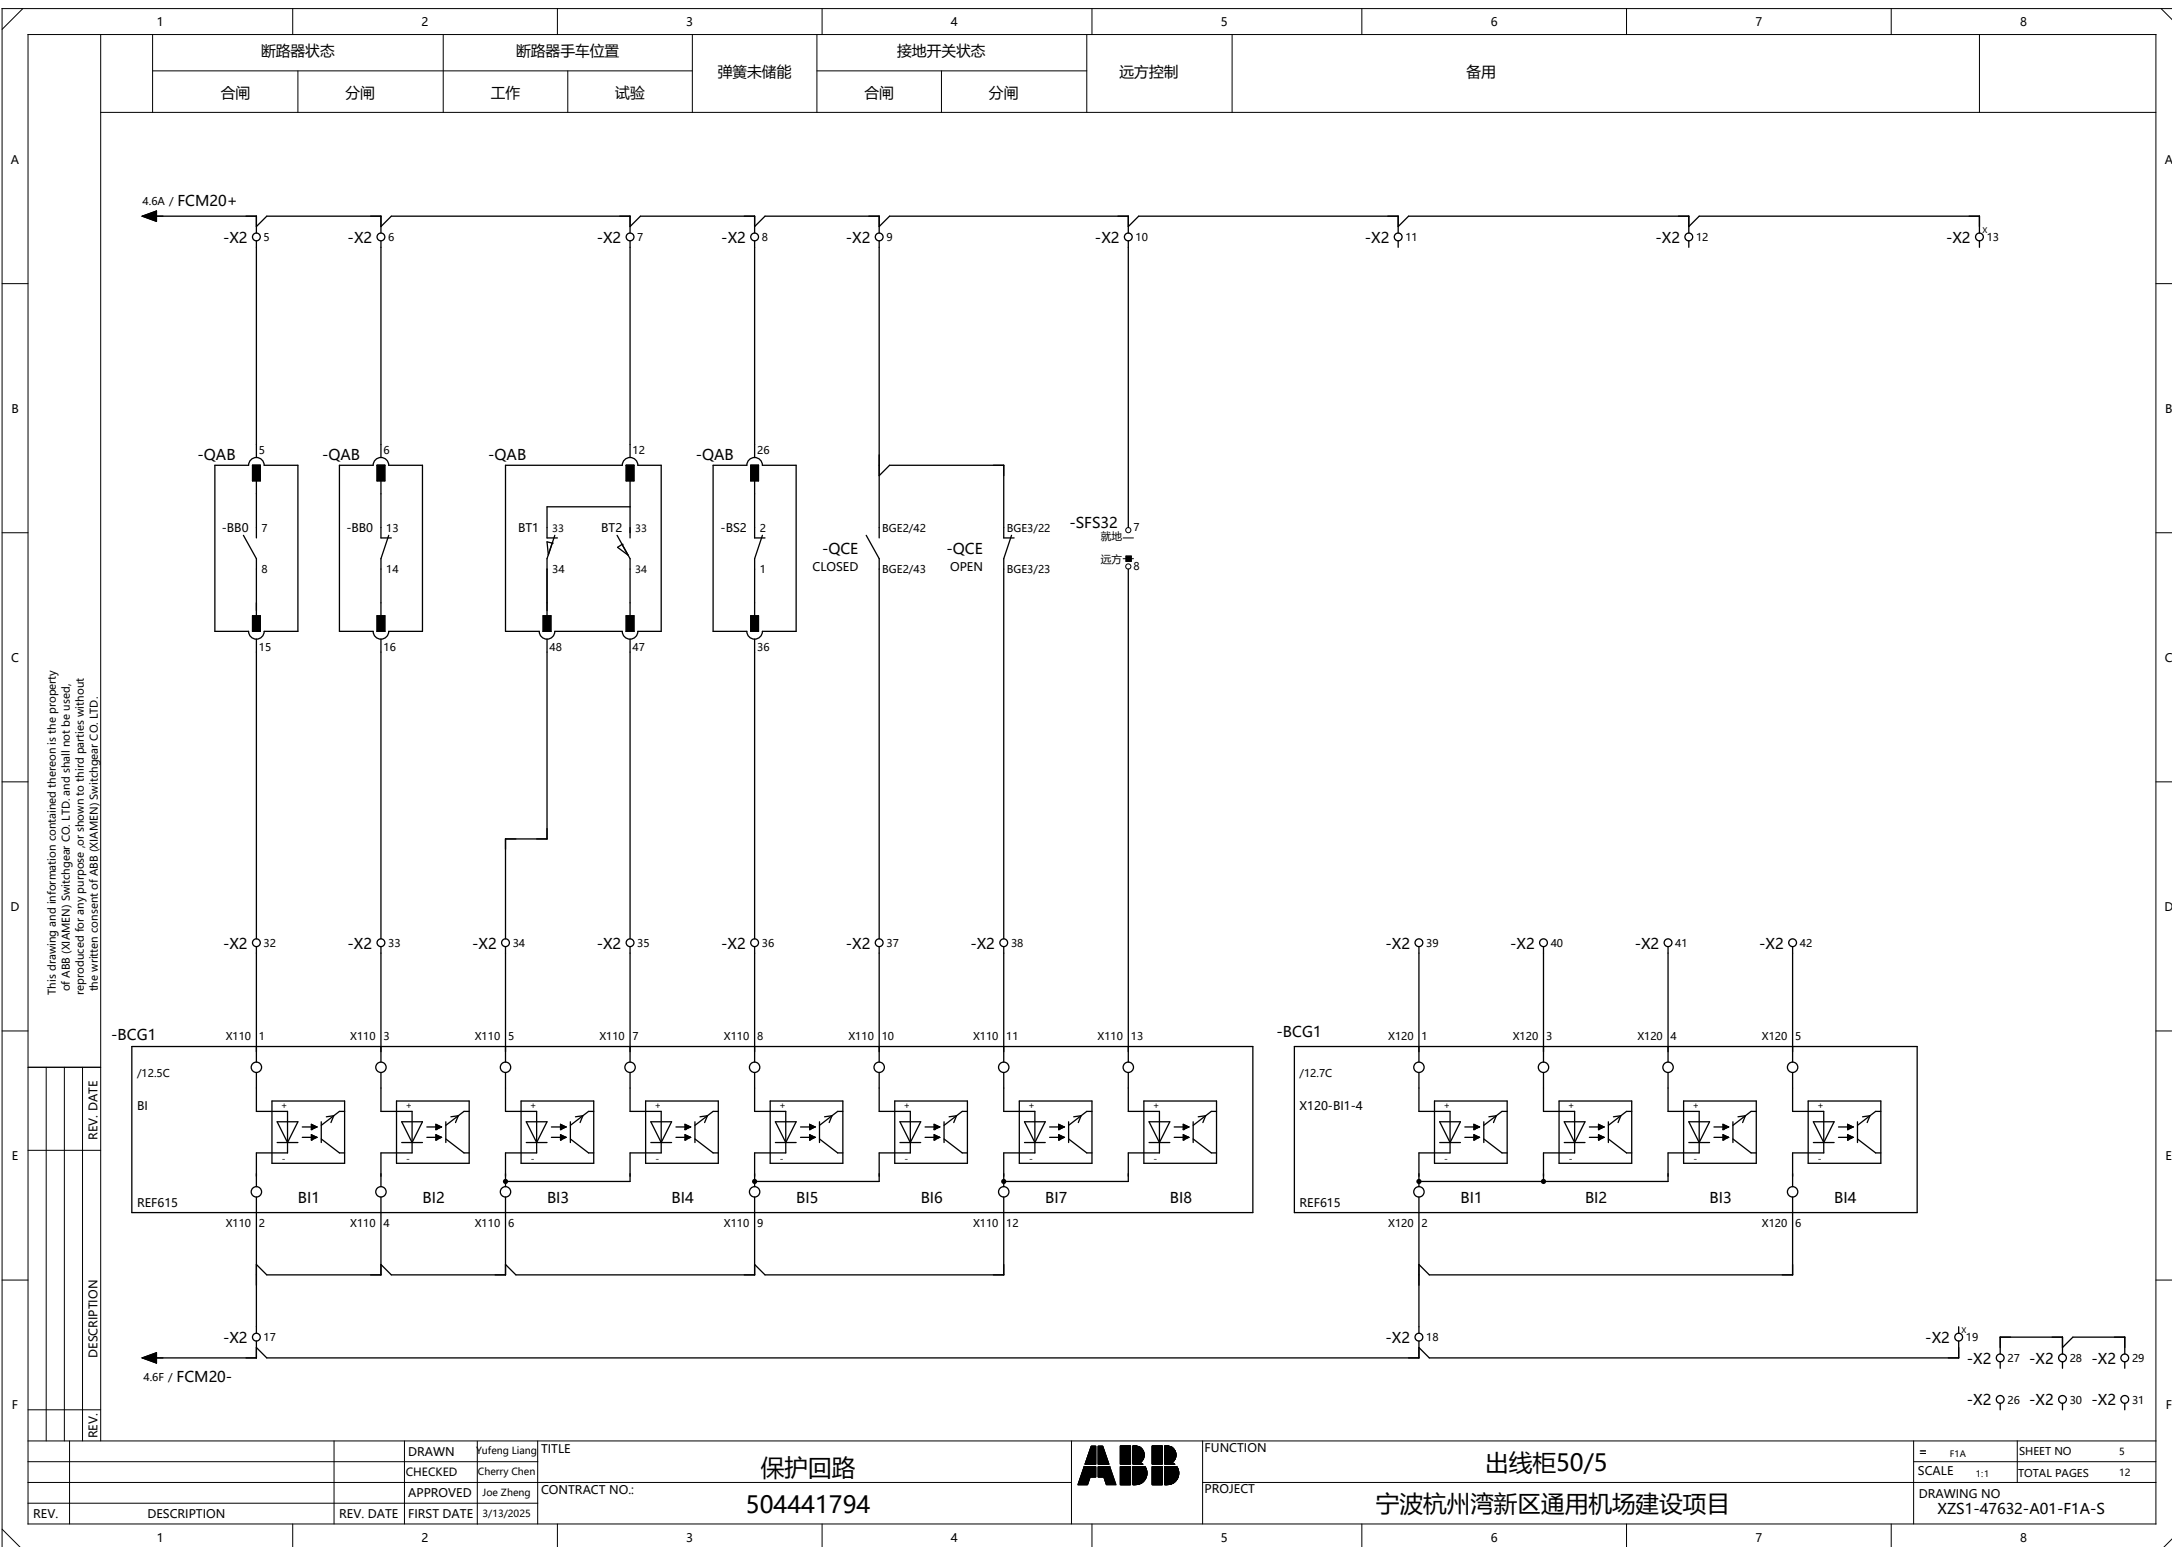


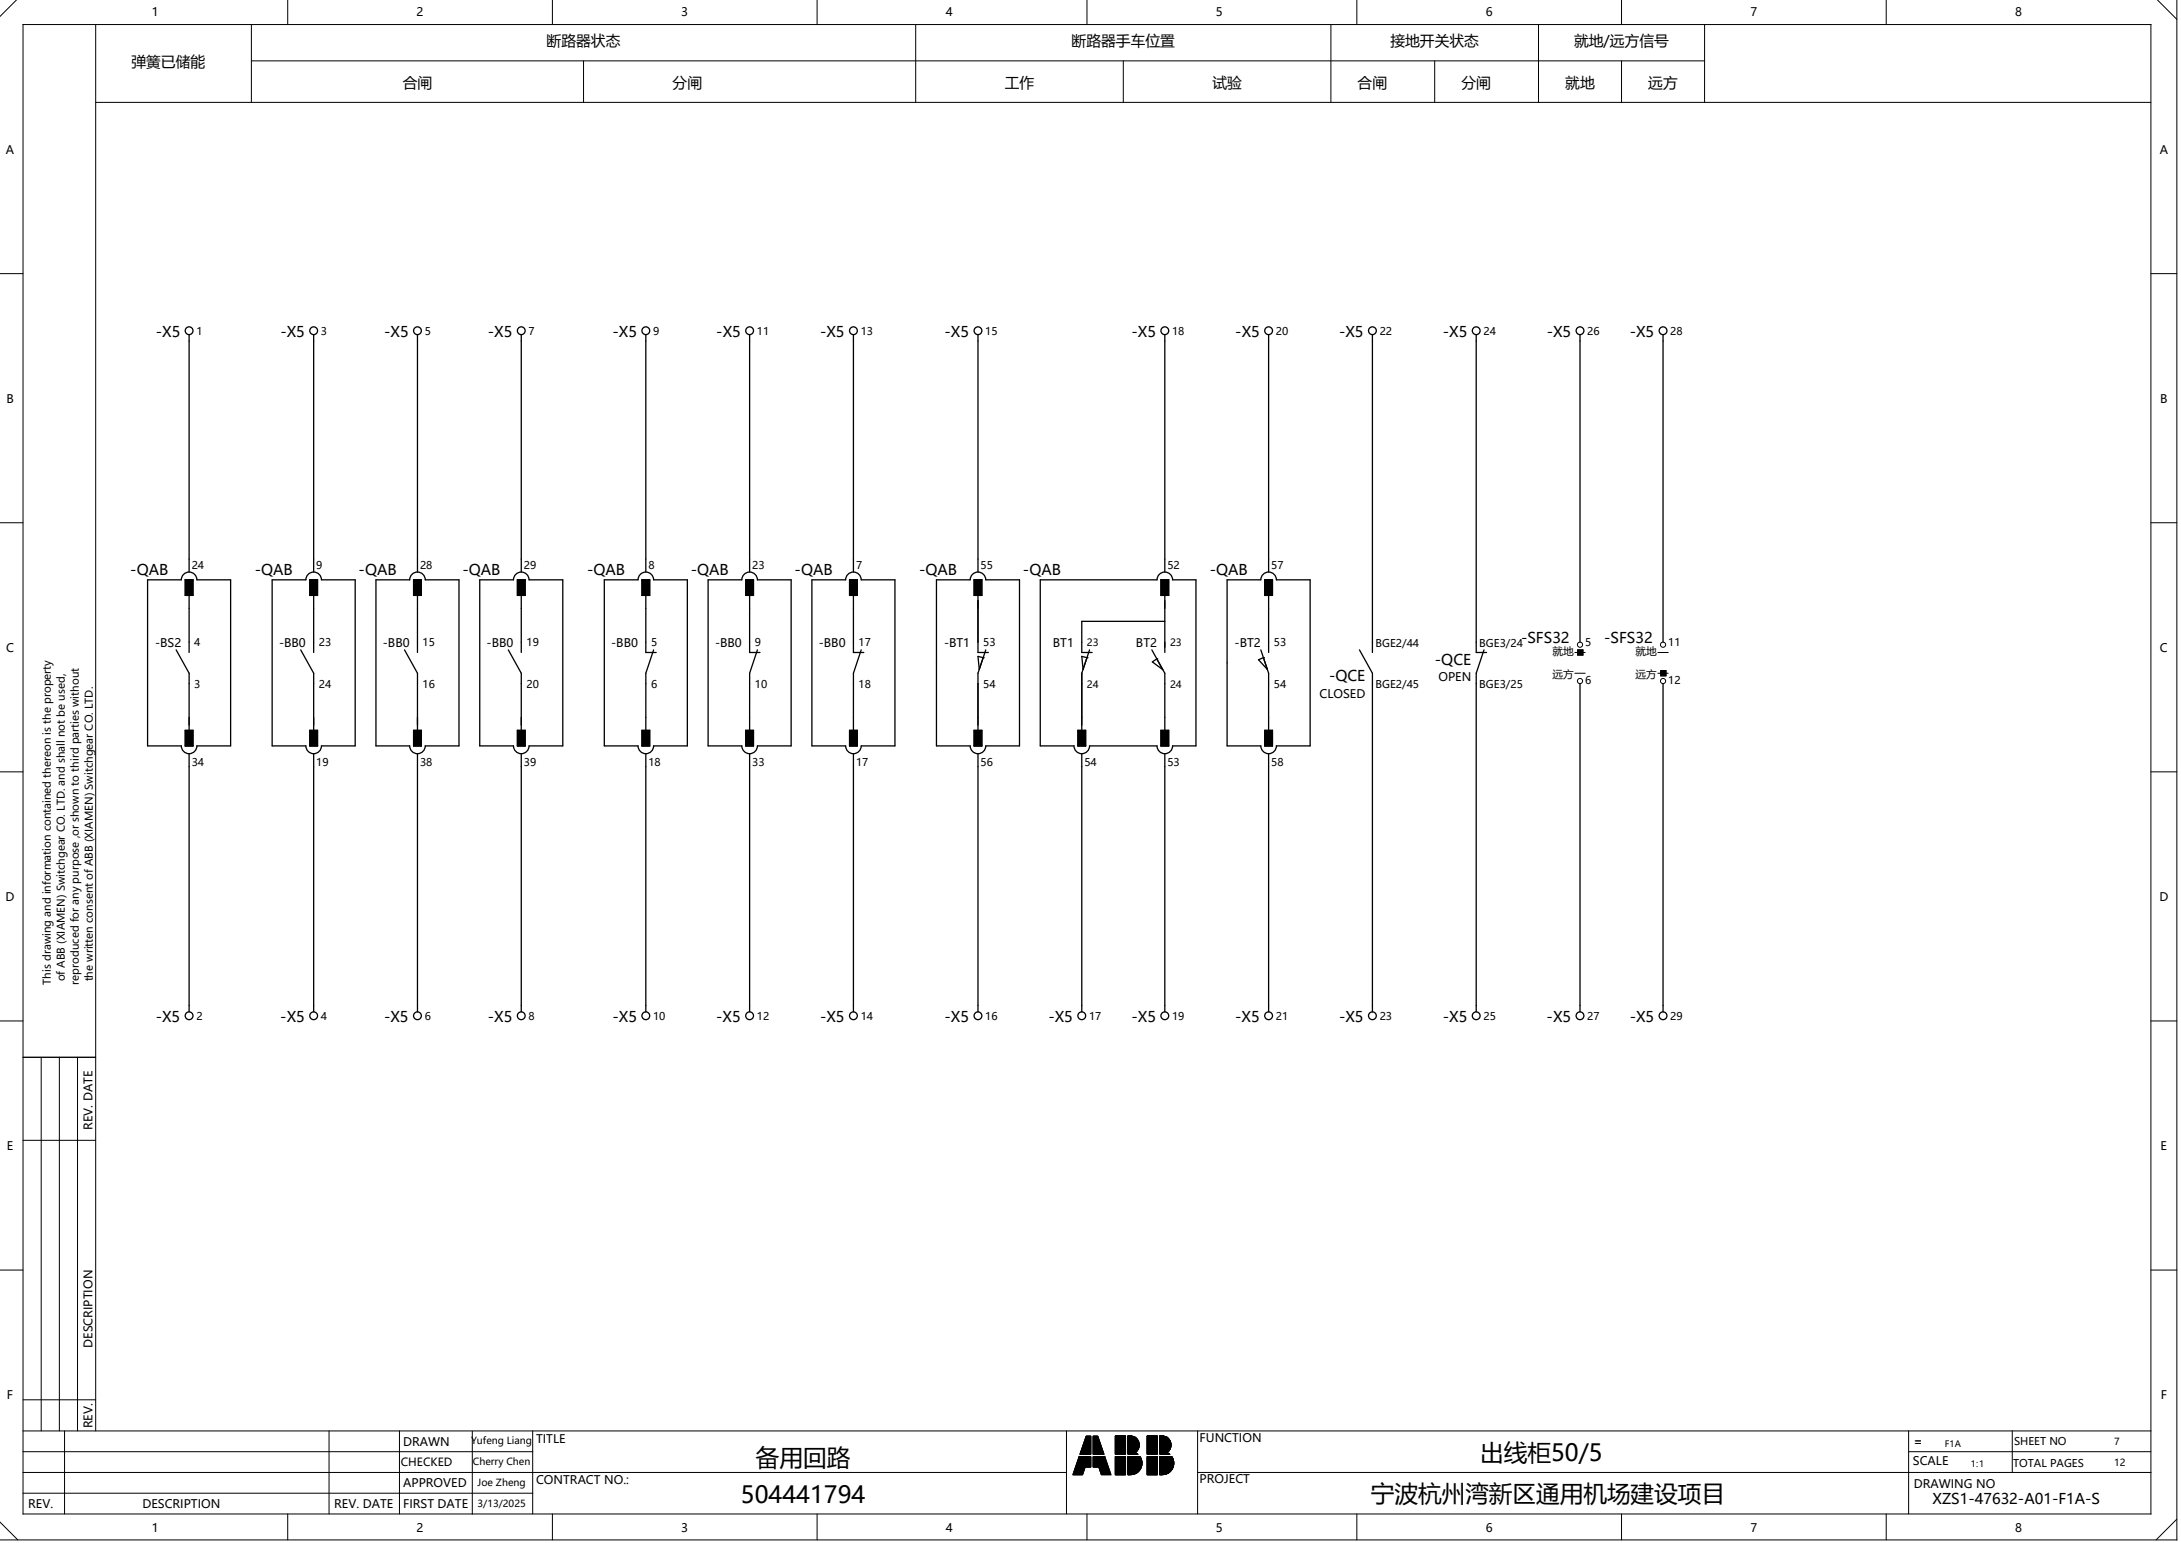


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

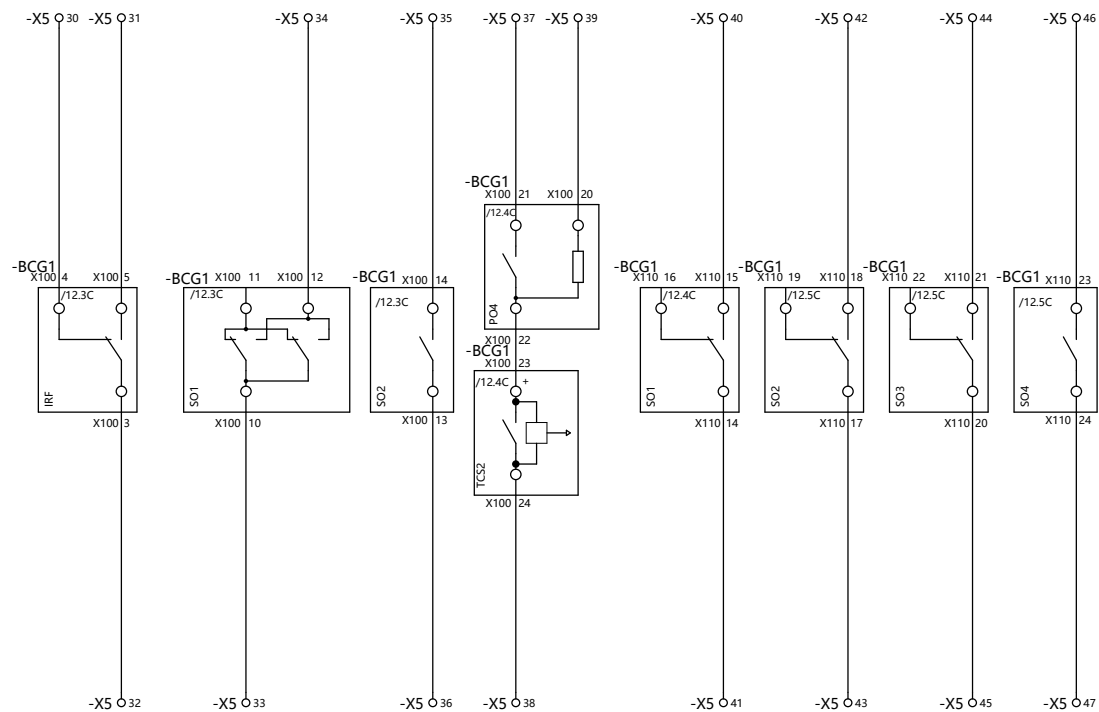[illegible]

			DRAWN	Yufeng Liang	TITLE	ABB	FUNCTION	出线柜50/5	= F1A	SHEET NO	8
			CHECKED	Cherry Chen	备用回路		PROJECT		SCALE 1:1	TOTAL PAGES	12
			APPROVED	Joe Zheng	CONTRACT NO.: 504441794			宁波杭州湾新区通用机场建设项目	DRAWING NO XZS1-47632-A01-F1A-S		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	3/13/2025							

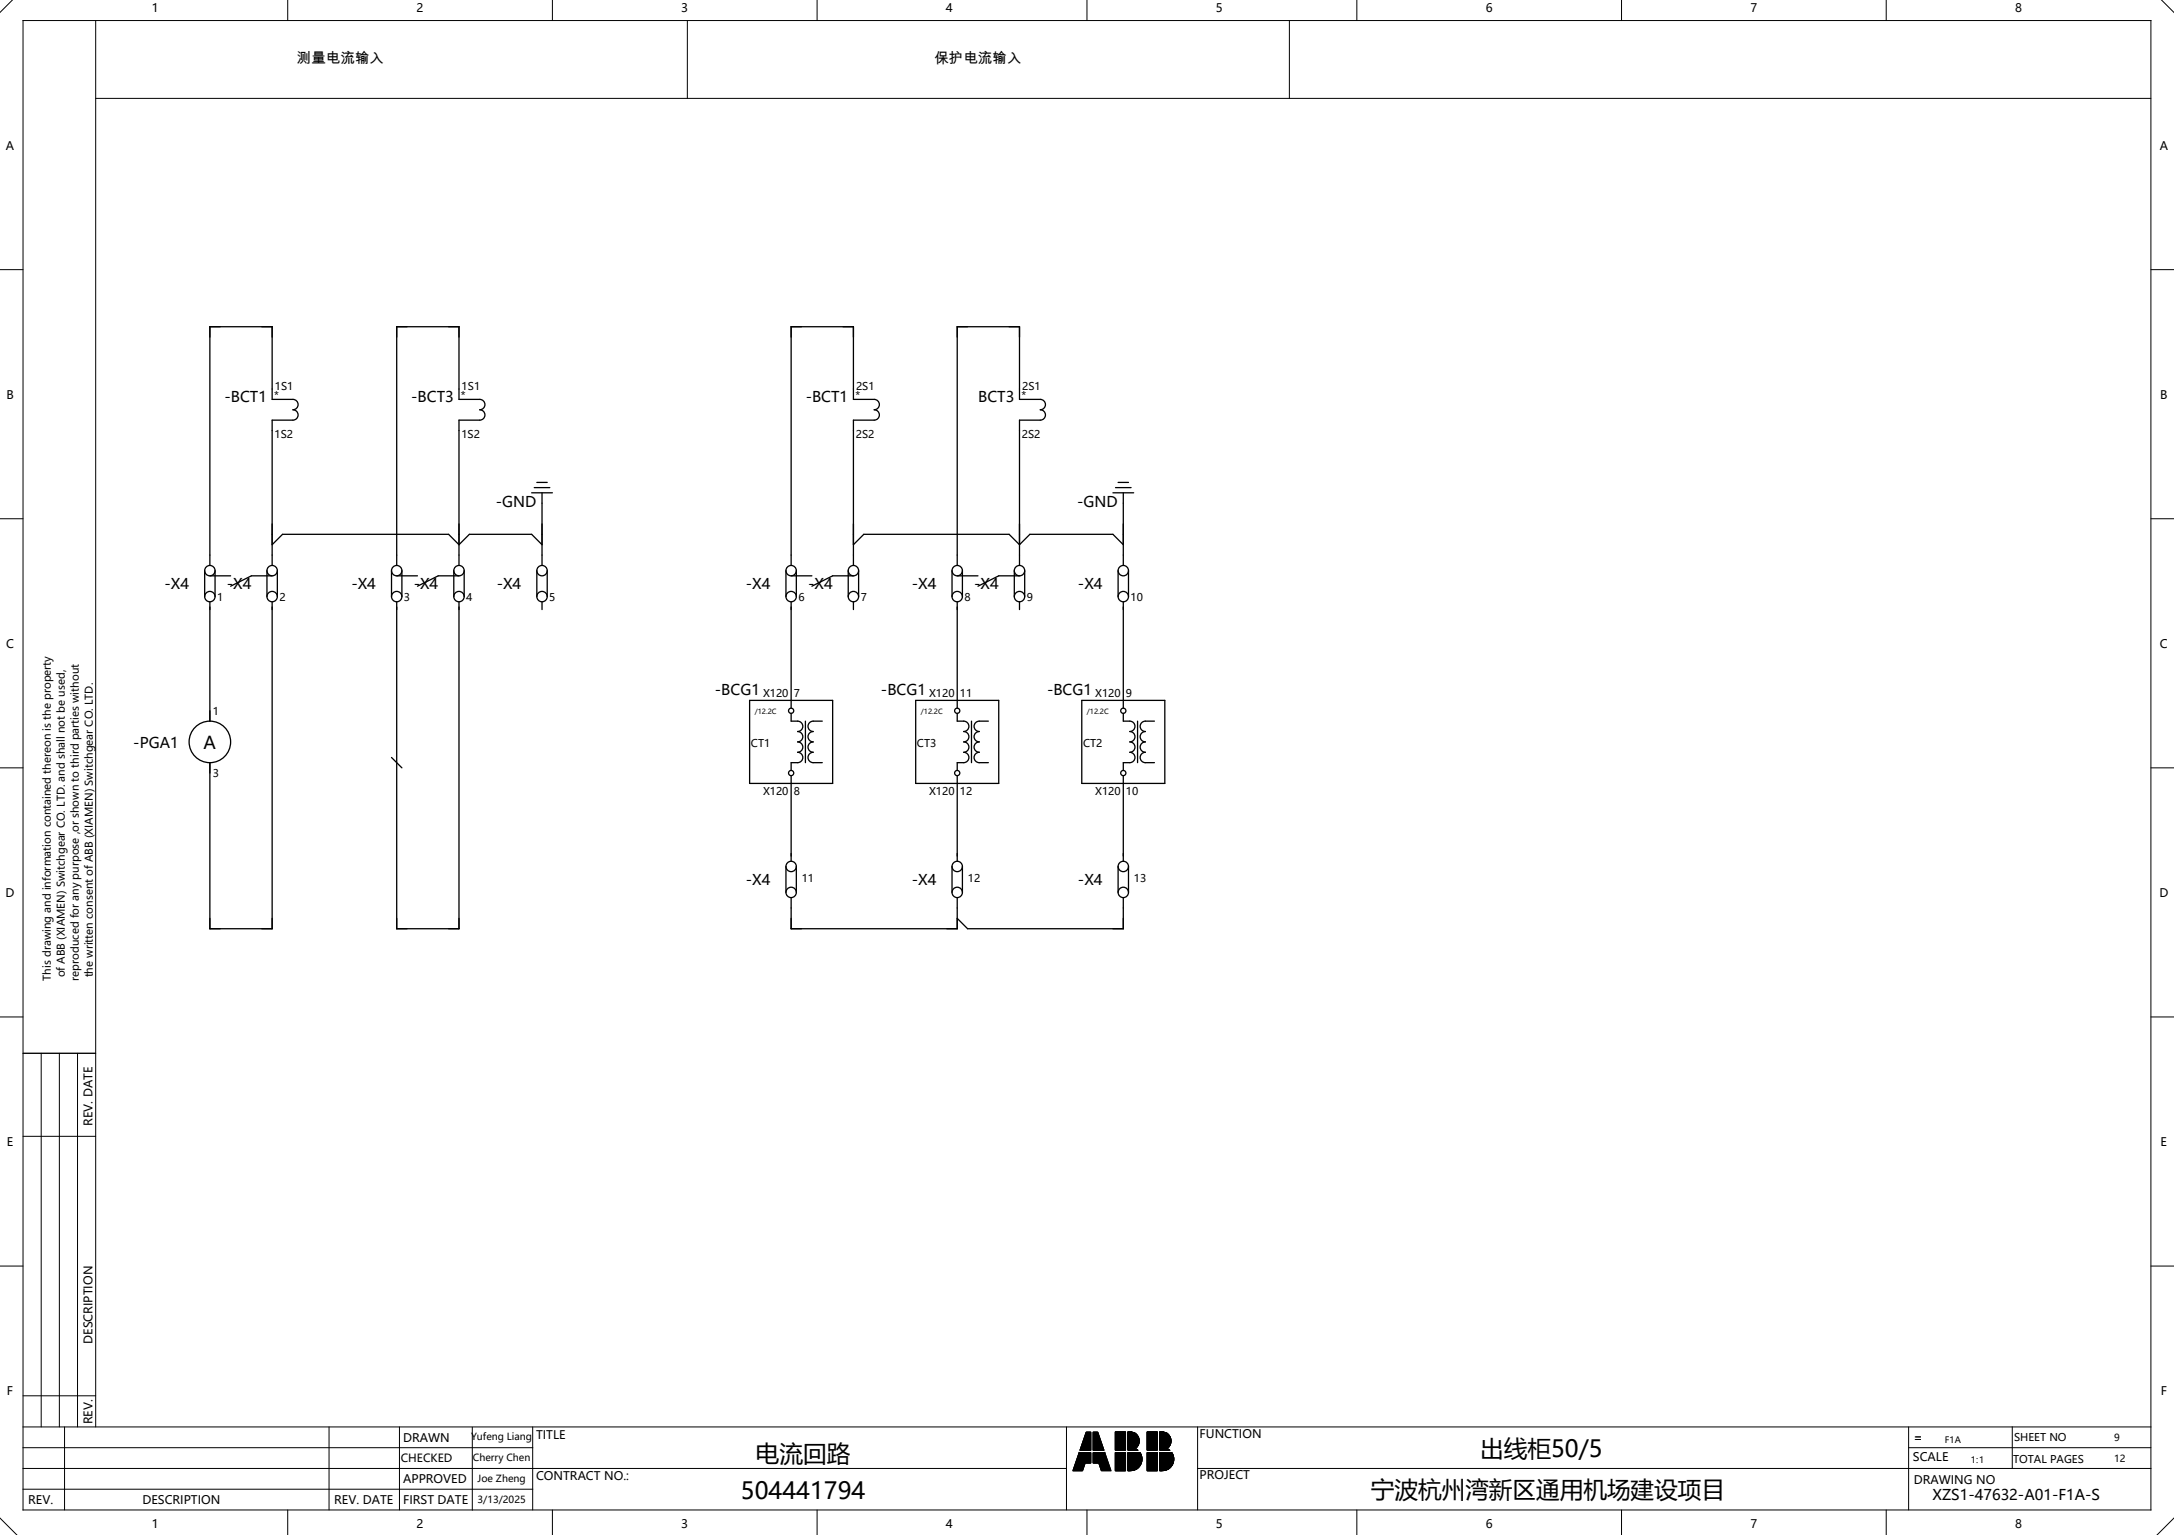


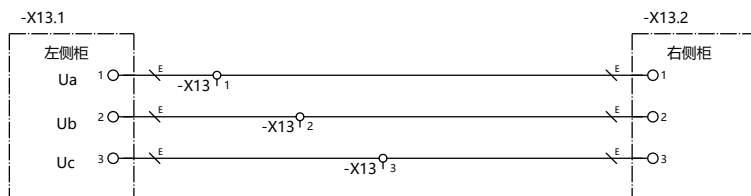[illegible]

			DRAWN	Yufeng Liang	TITLE	小母线回路	ABB	FUNCTION	出线柜50/5	=	F1A	SHEET NO	10
			CHECKED	Cherry Chen						SCALE	1:1	TOTAL PAGES	12
			APPROVED	Joe Zheng						CONTRACT NO.:	504441794		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	3/13/2025				PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目	DRAWING NO	XZS1-47632-A01-F1A-S		

VD4

-QAB
VD4/P-55

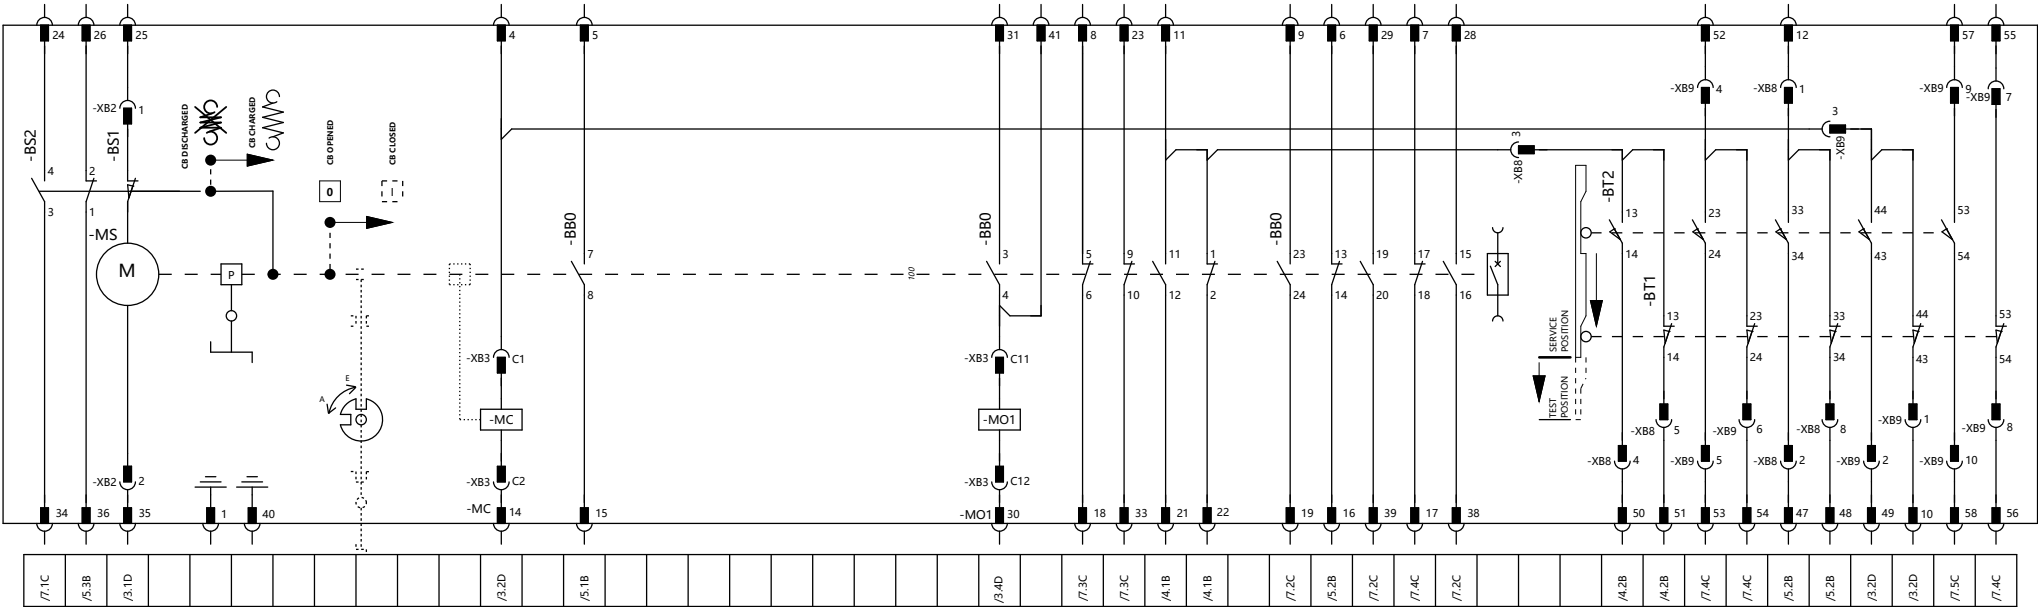

名称	描述	备注
-MS	弹簧操作机构储能电机	
-BS1	储能电机限位开关	
-MC	合闸脱扣器	
-MO1	第一分闸脱扣器	

名称	描述	备注
-BS2	合闸弹簧储能/未储能信号触点	
-BB0	与断路器主轴联动的辅助开关	
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	

接地开关与断路器手车具有可靠的机械闭锁： A)
只有当断路器手车位于试验位置时，才允许操作接地开关 B)
只有当接地开关处于分状态时,断路器手车才允许由试验位置推入运行位置。

电气控制接线图/接点位置参考：
此图所示状态为： 断路器手车工作位置 断路器处于分闸状态 操作机构弹簧未储能

断路器总览图
504441794



FUNCTION
PROJECT
出线柜50/5
宁波杭州湾新区通用机场建设项目

= F1A
SCALE 1:1
SHEET NO 11
TOTAL PAGES 12
DRAWING NO
XZS1-47632-A01-F1A-S

F

			DRAWN	Yufeng Liang
			CHECKED	Cherry Chen
			APPROVED	Joe Zheng
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	3/13/2025

REF615

TITLE	保护总览图	ABB	FUNCTION	出线柜50/5	= F1A	SHEET NO	13
CONTRACT NO.:	504441794		PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目	SCALE 1:1	TOTAL PAGES	12
					DRAWING NO XZS1-47632-A01-F1A-S		

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

设备清单(柜体)

设备号	-RL2	物料号	EP-MAGNET	数量	1	制造商	PEAKS
设备名称	闭锁电磁铁				型号	EM10-S	
设备参数	/						
符号							
节点位置	S/3.7E						


<


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]

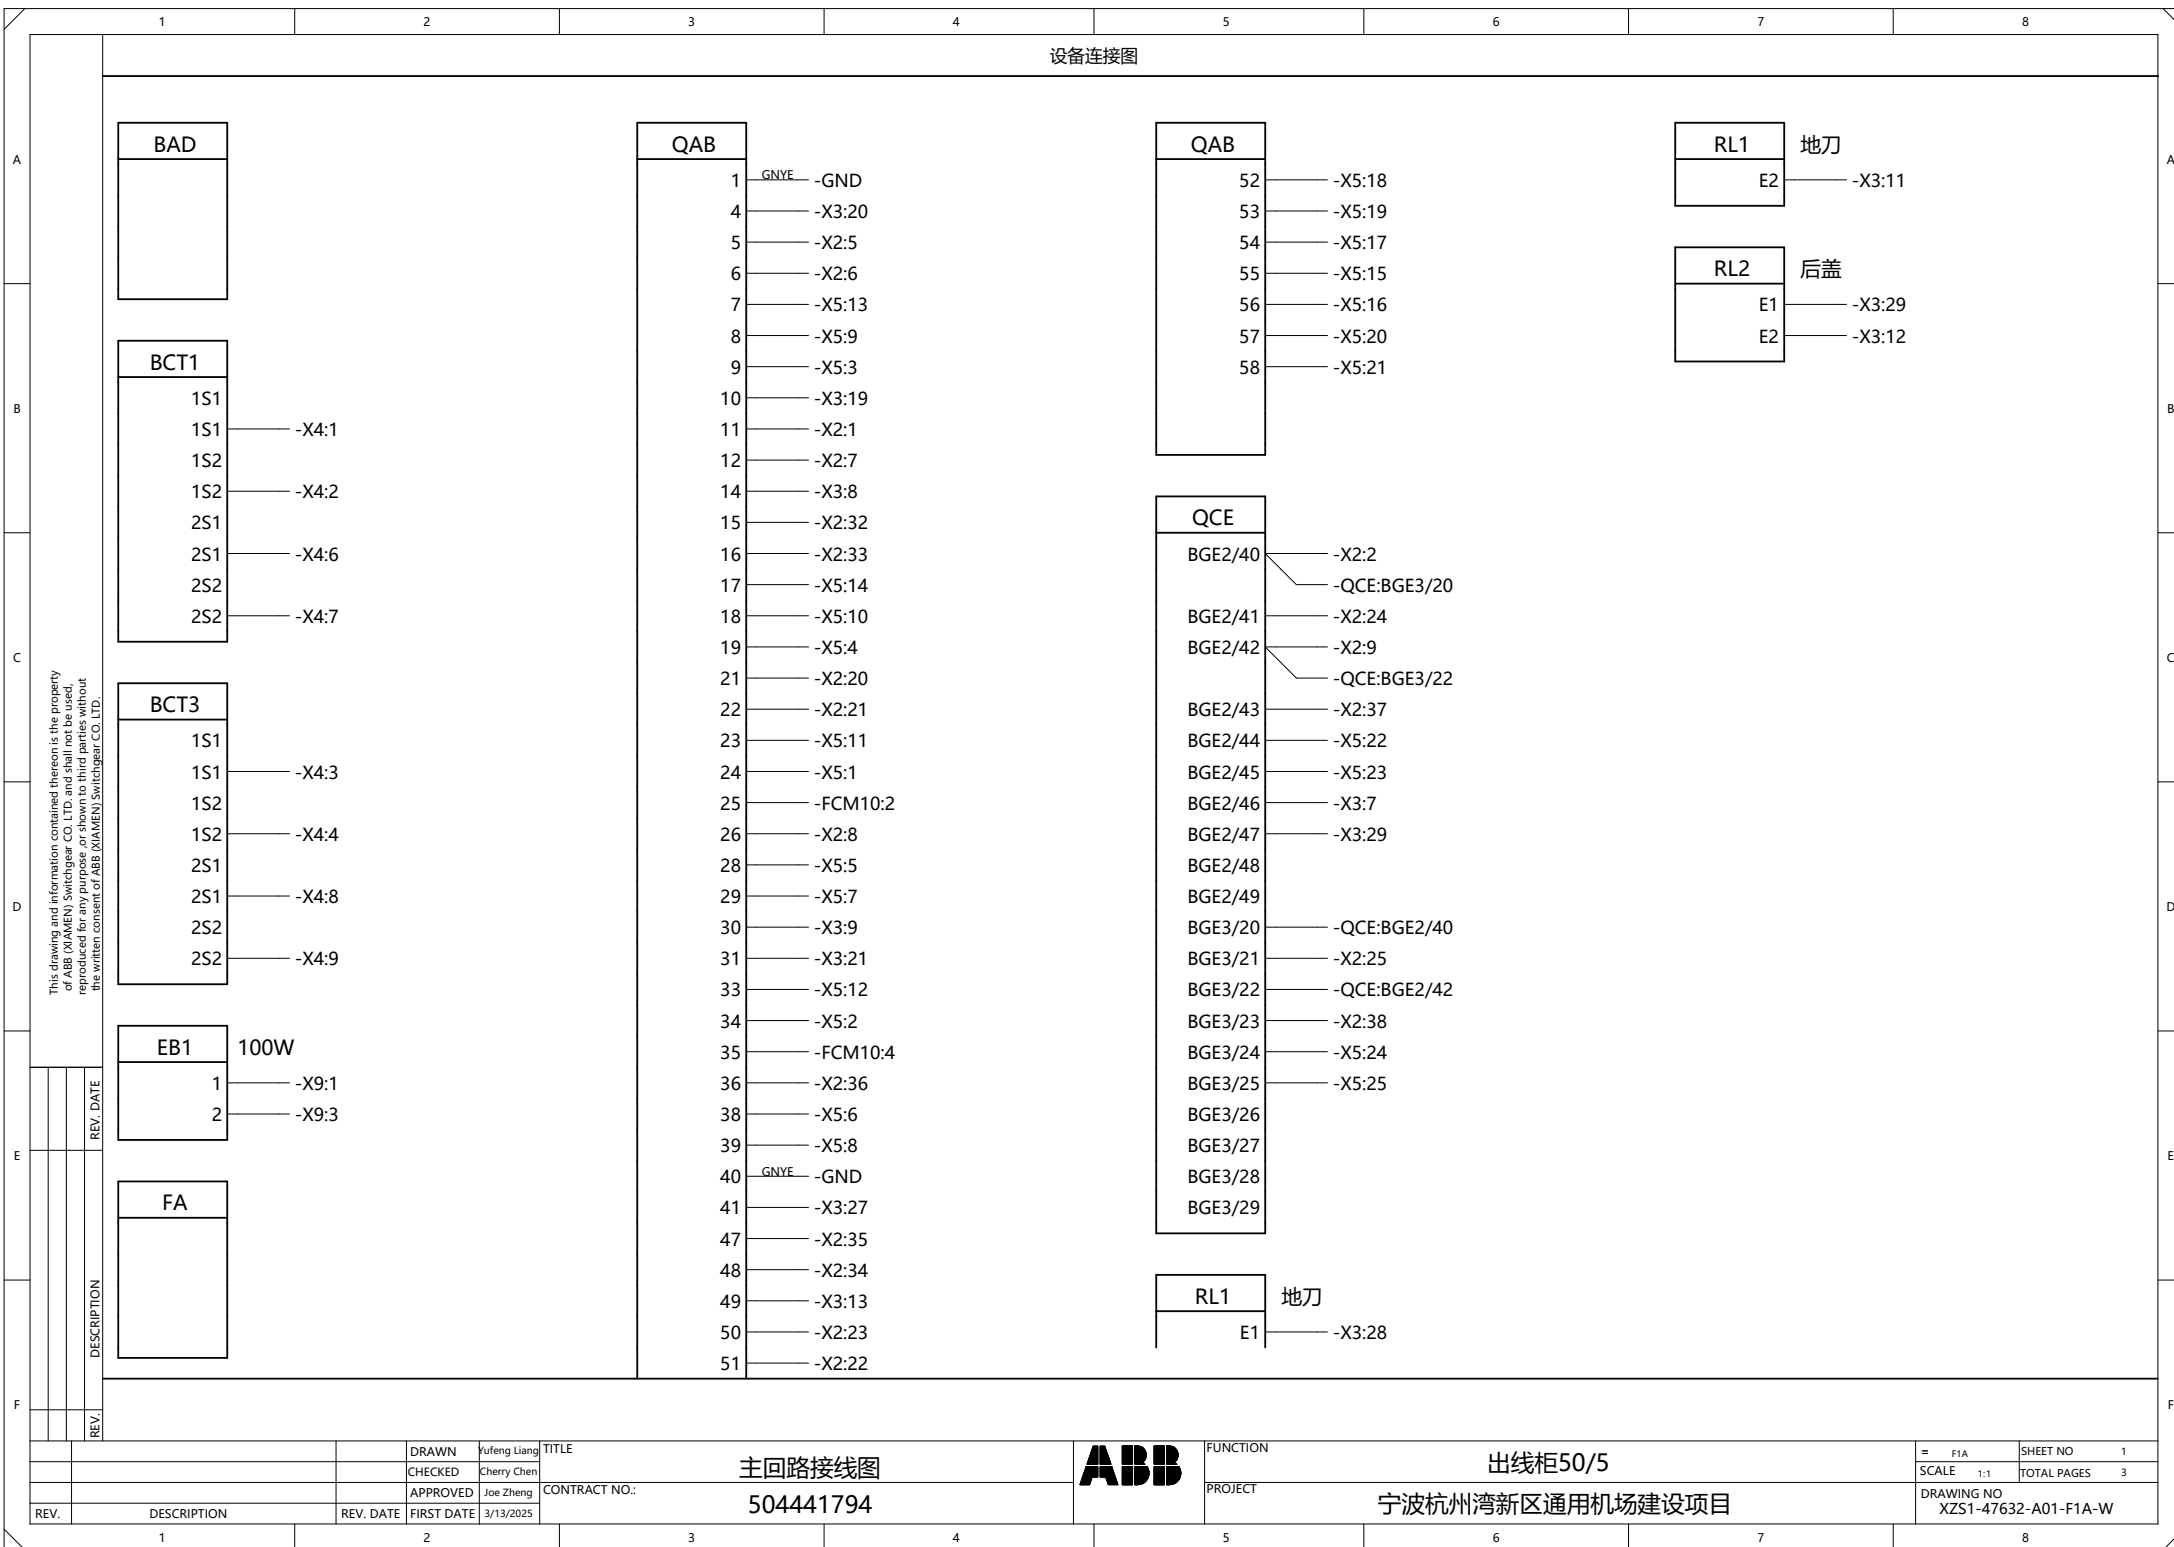


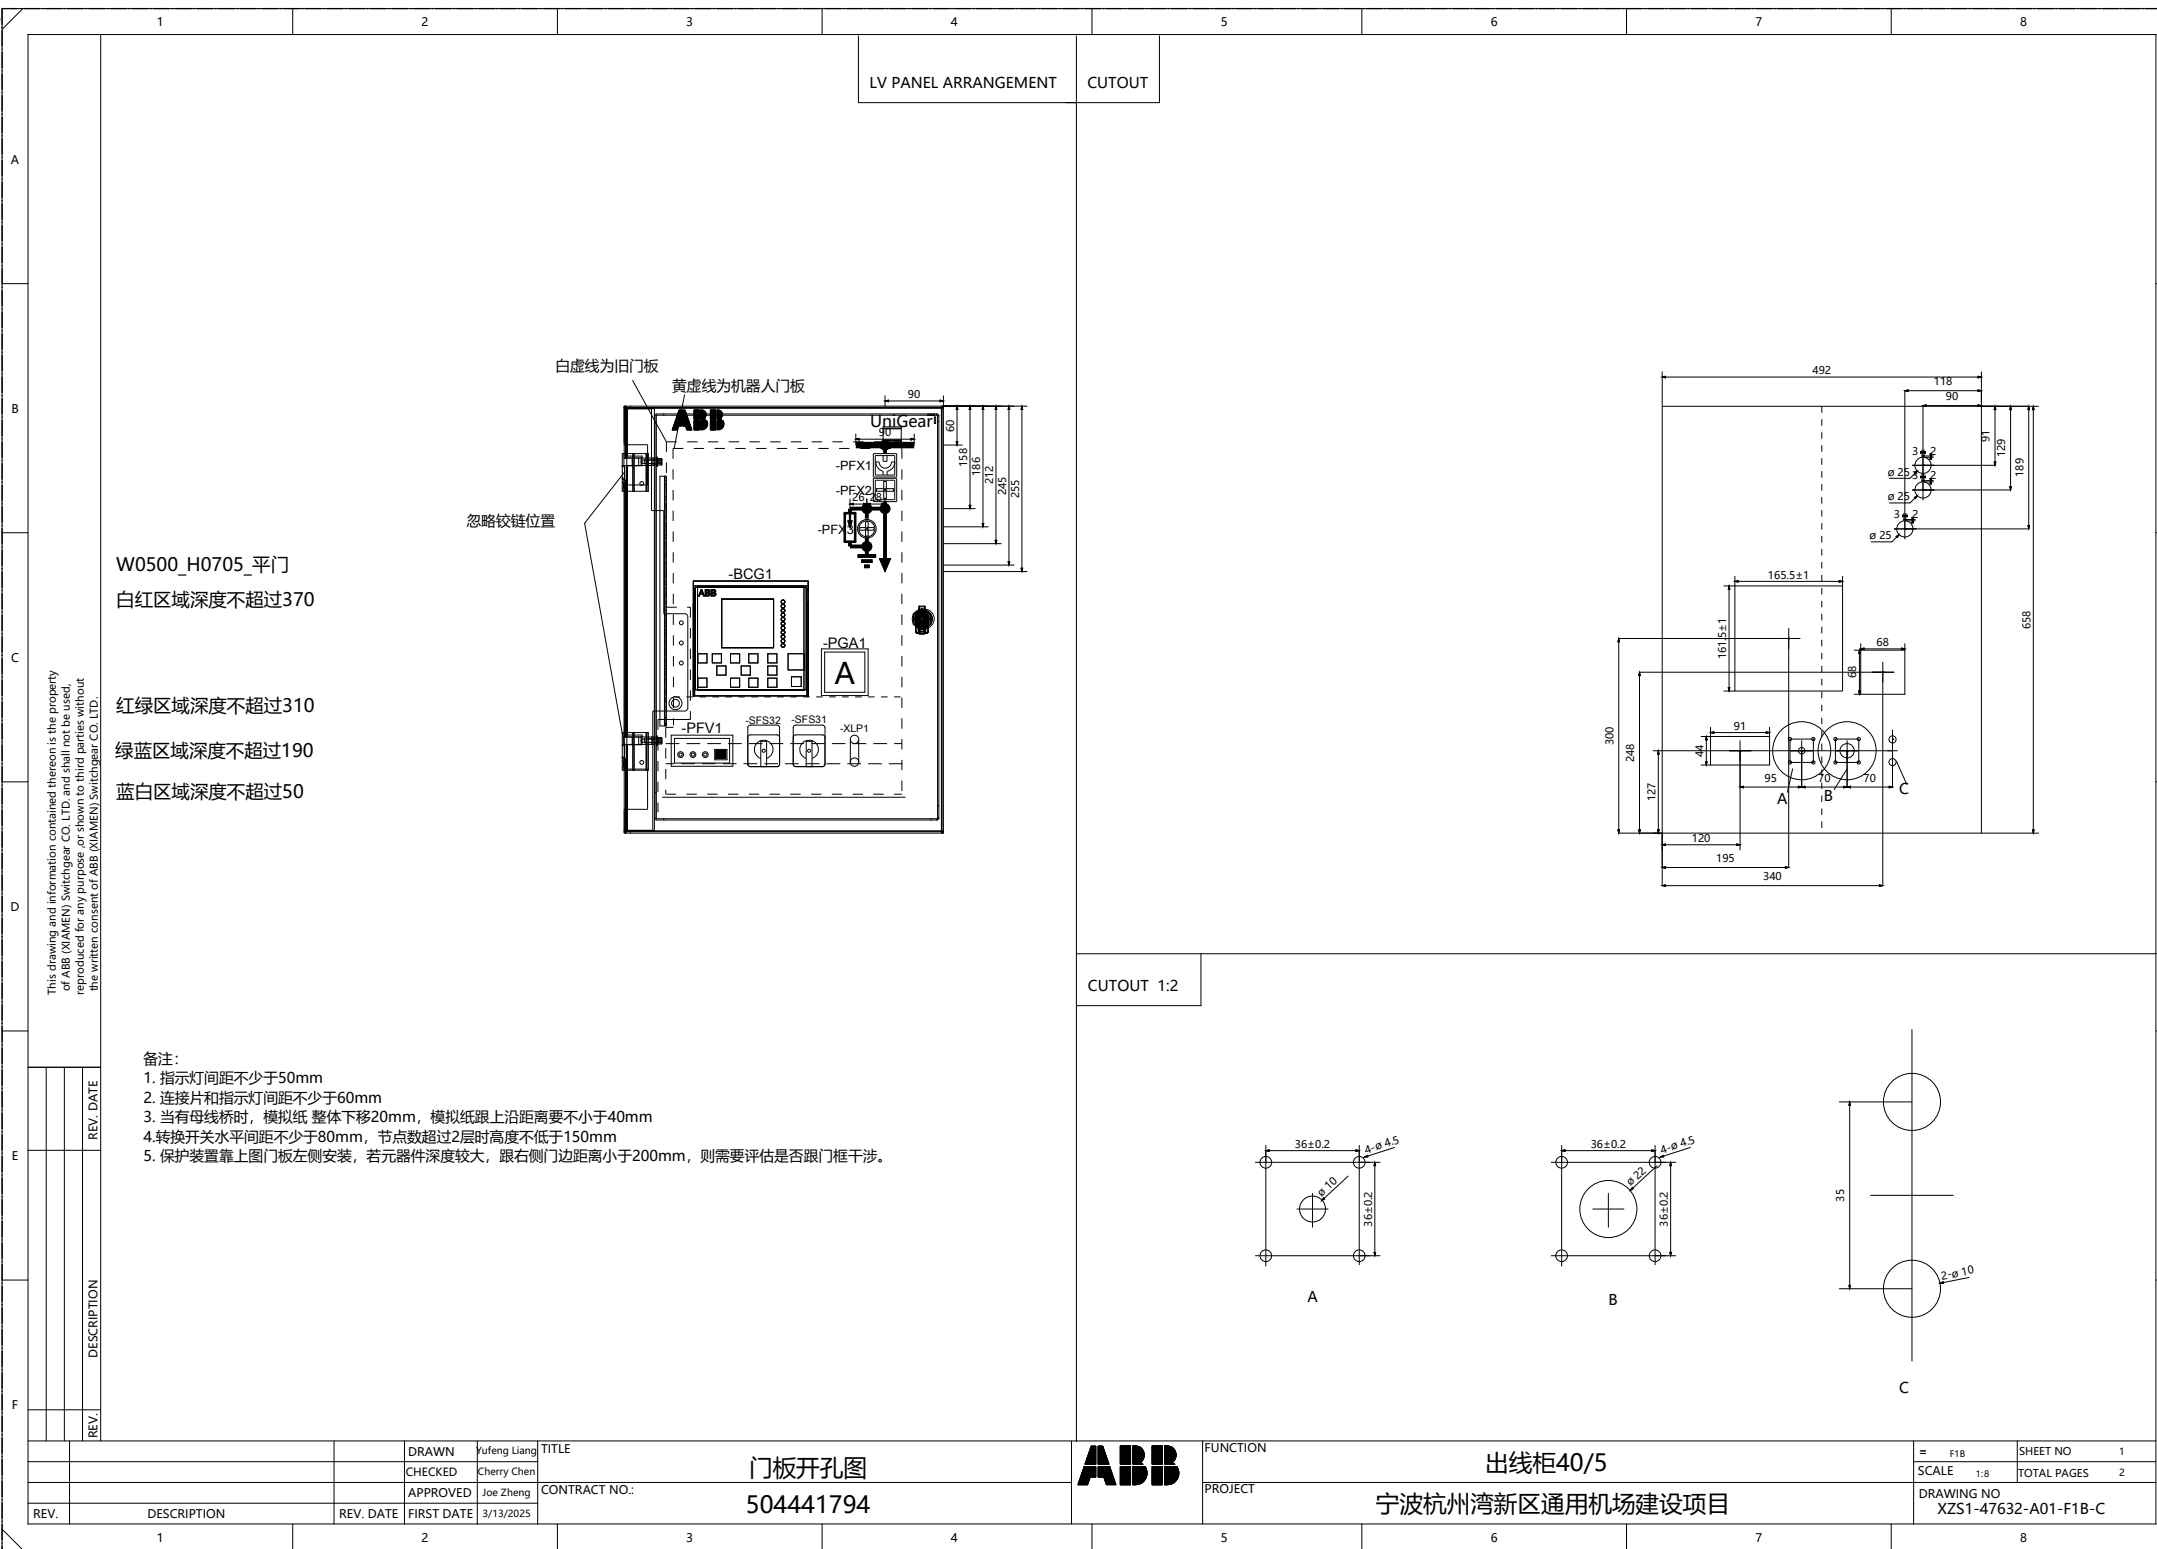

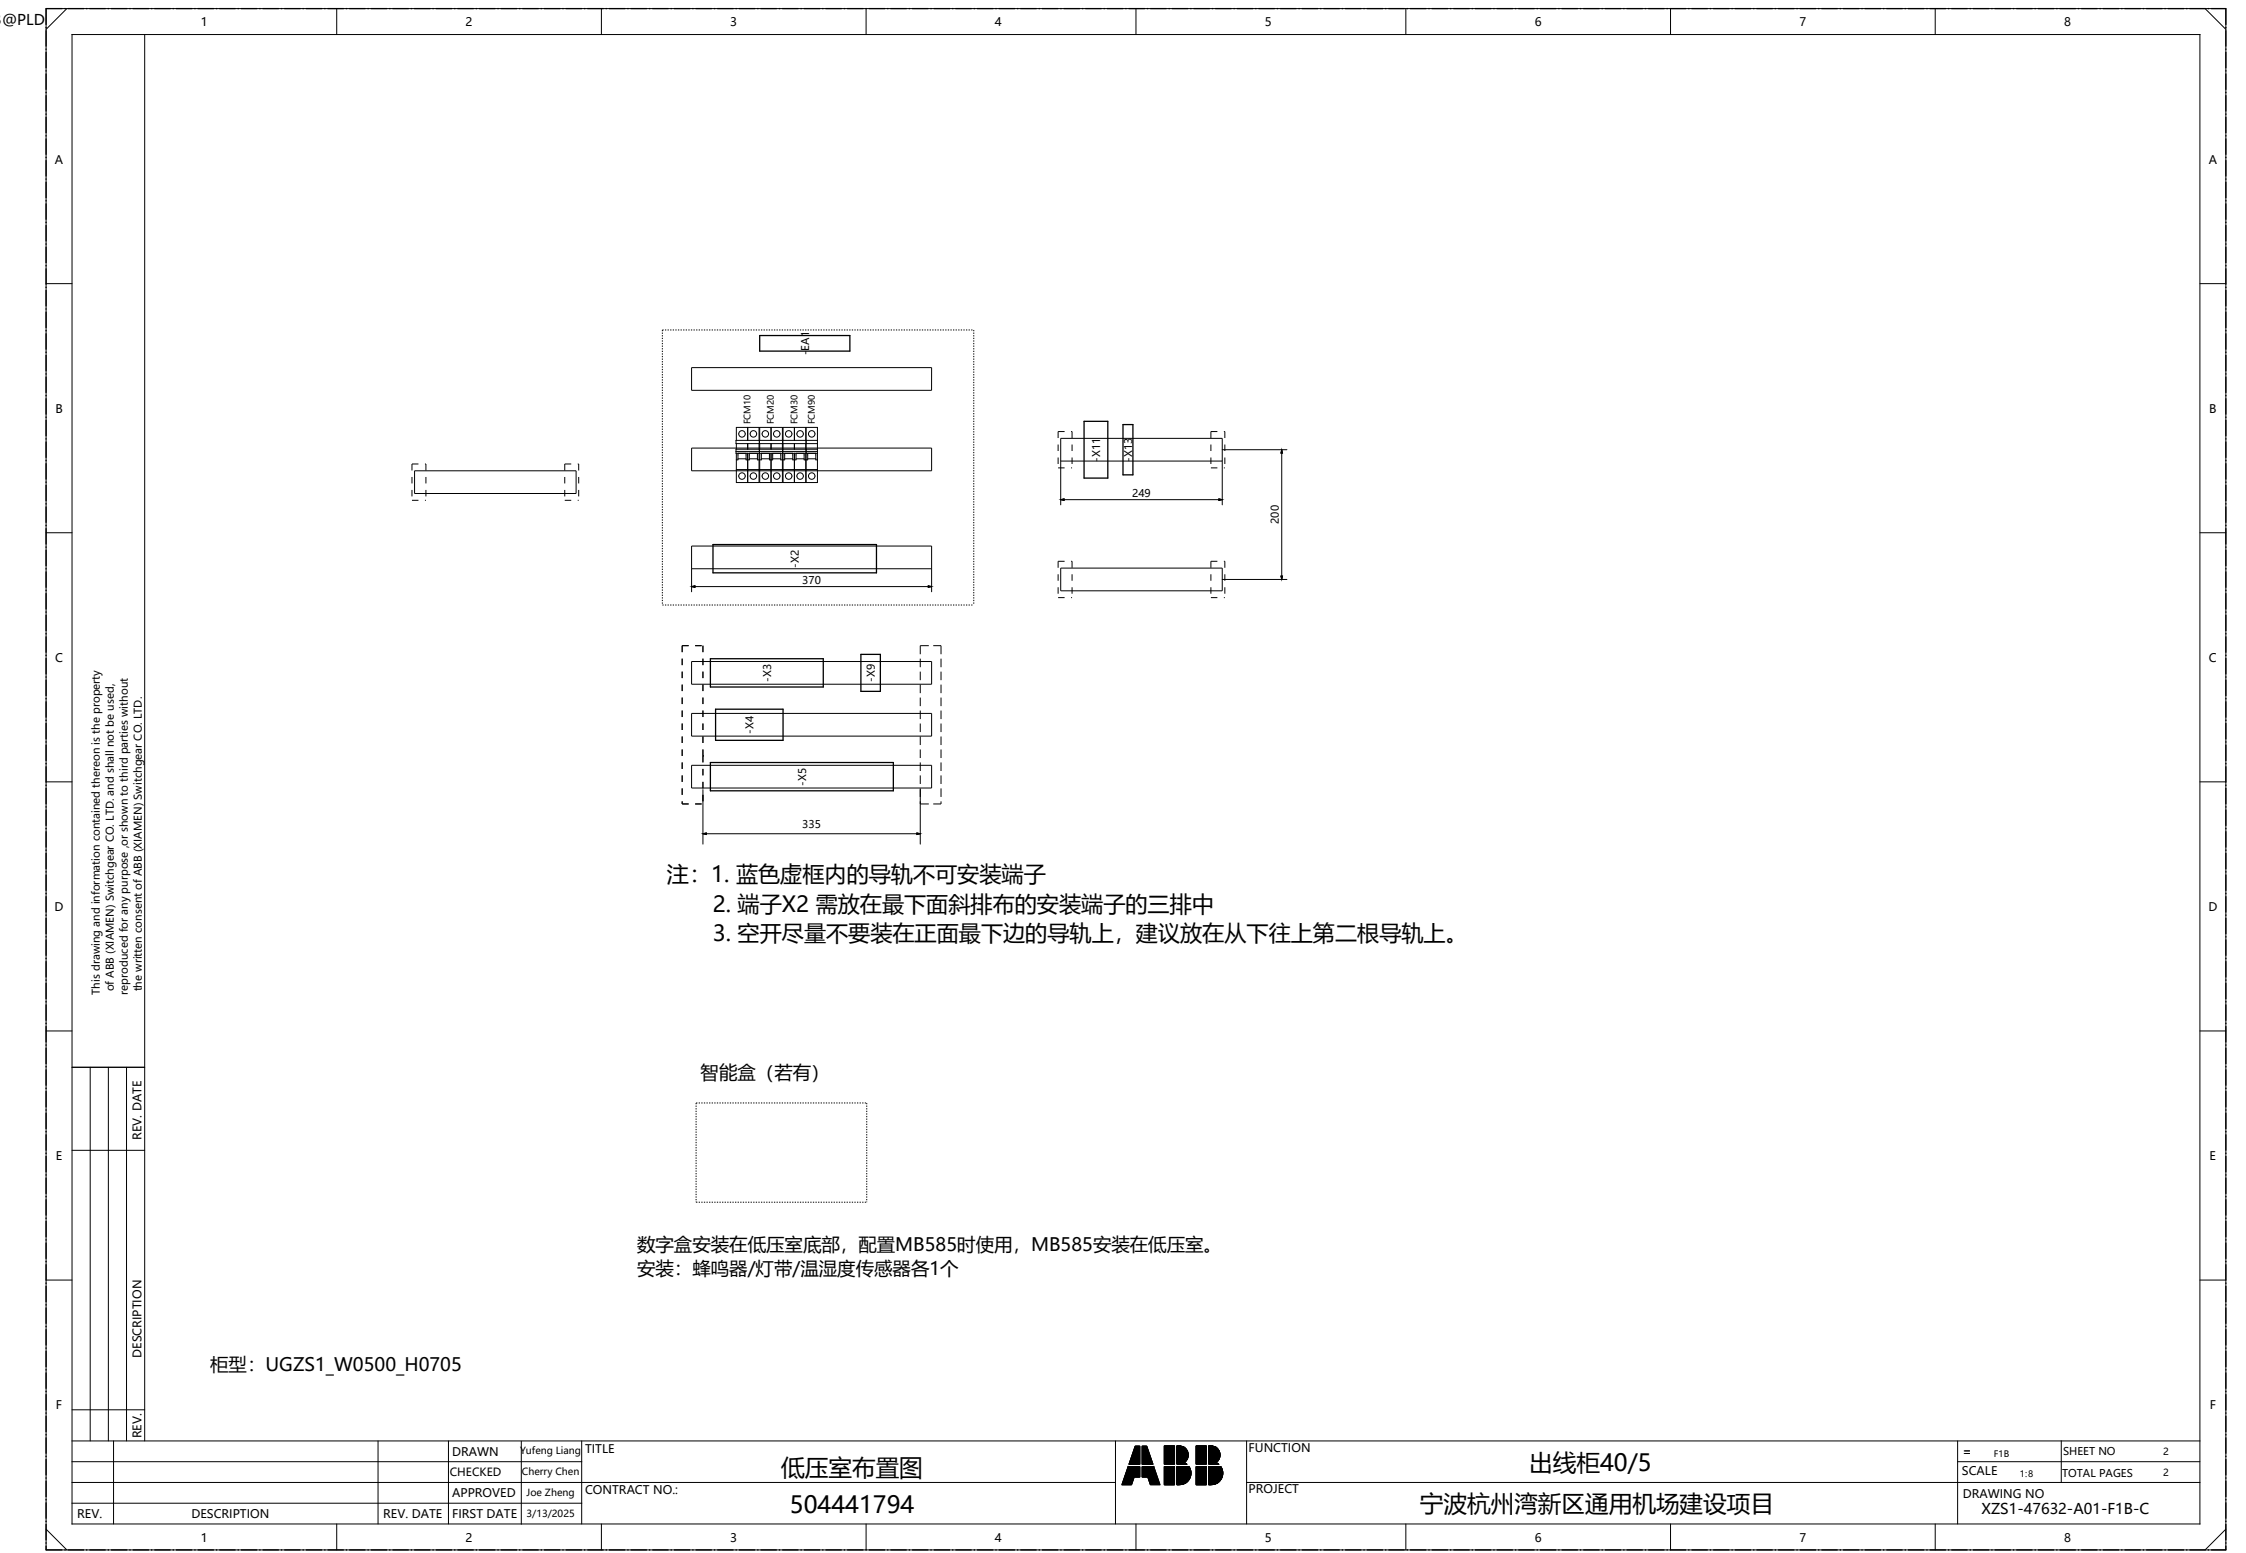

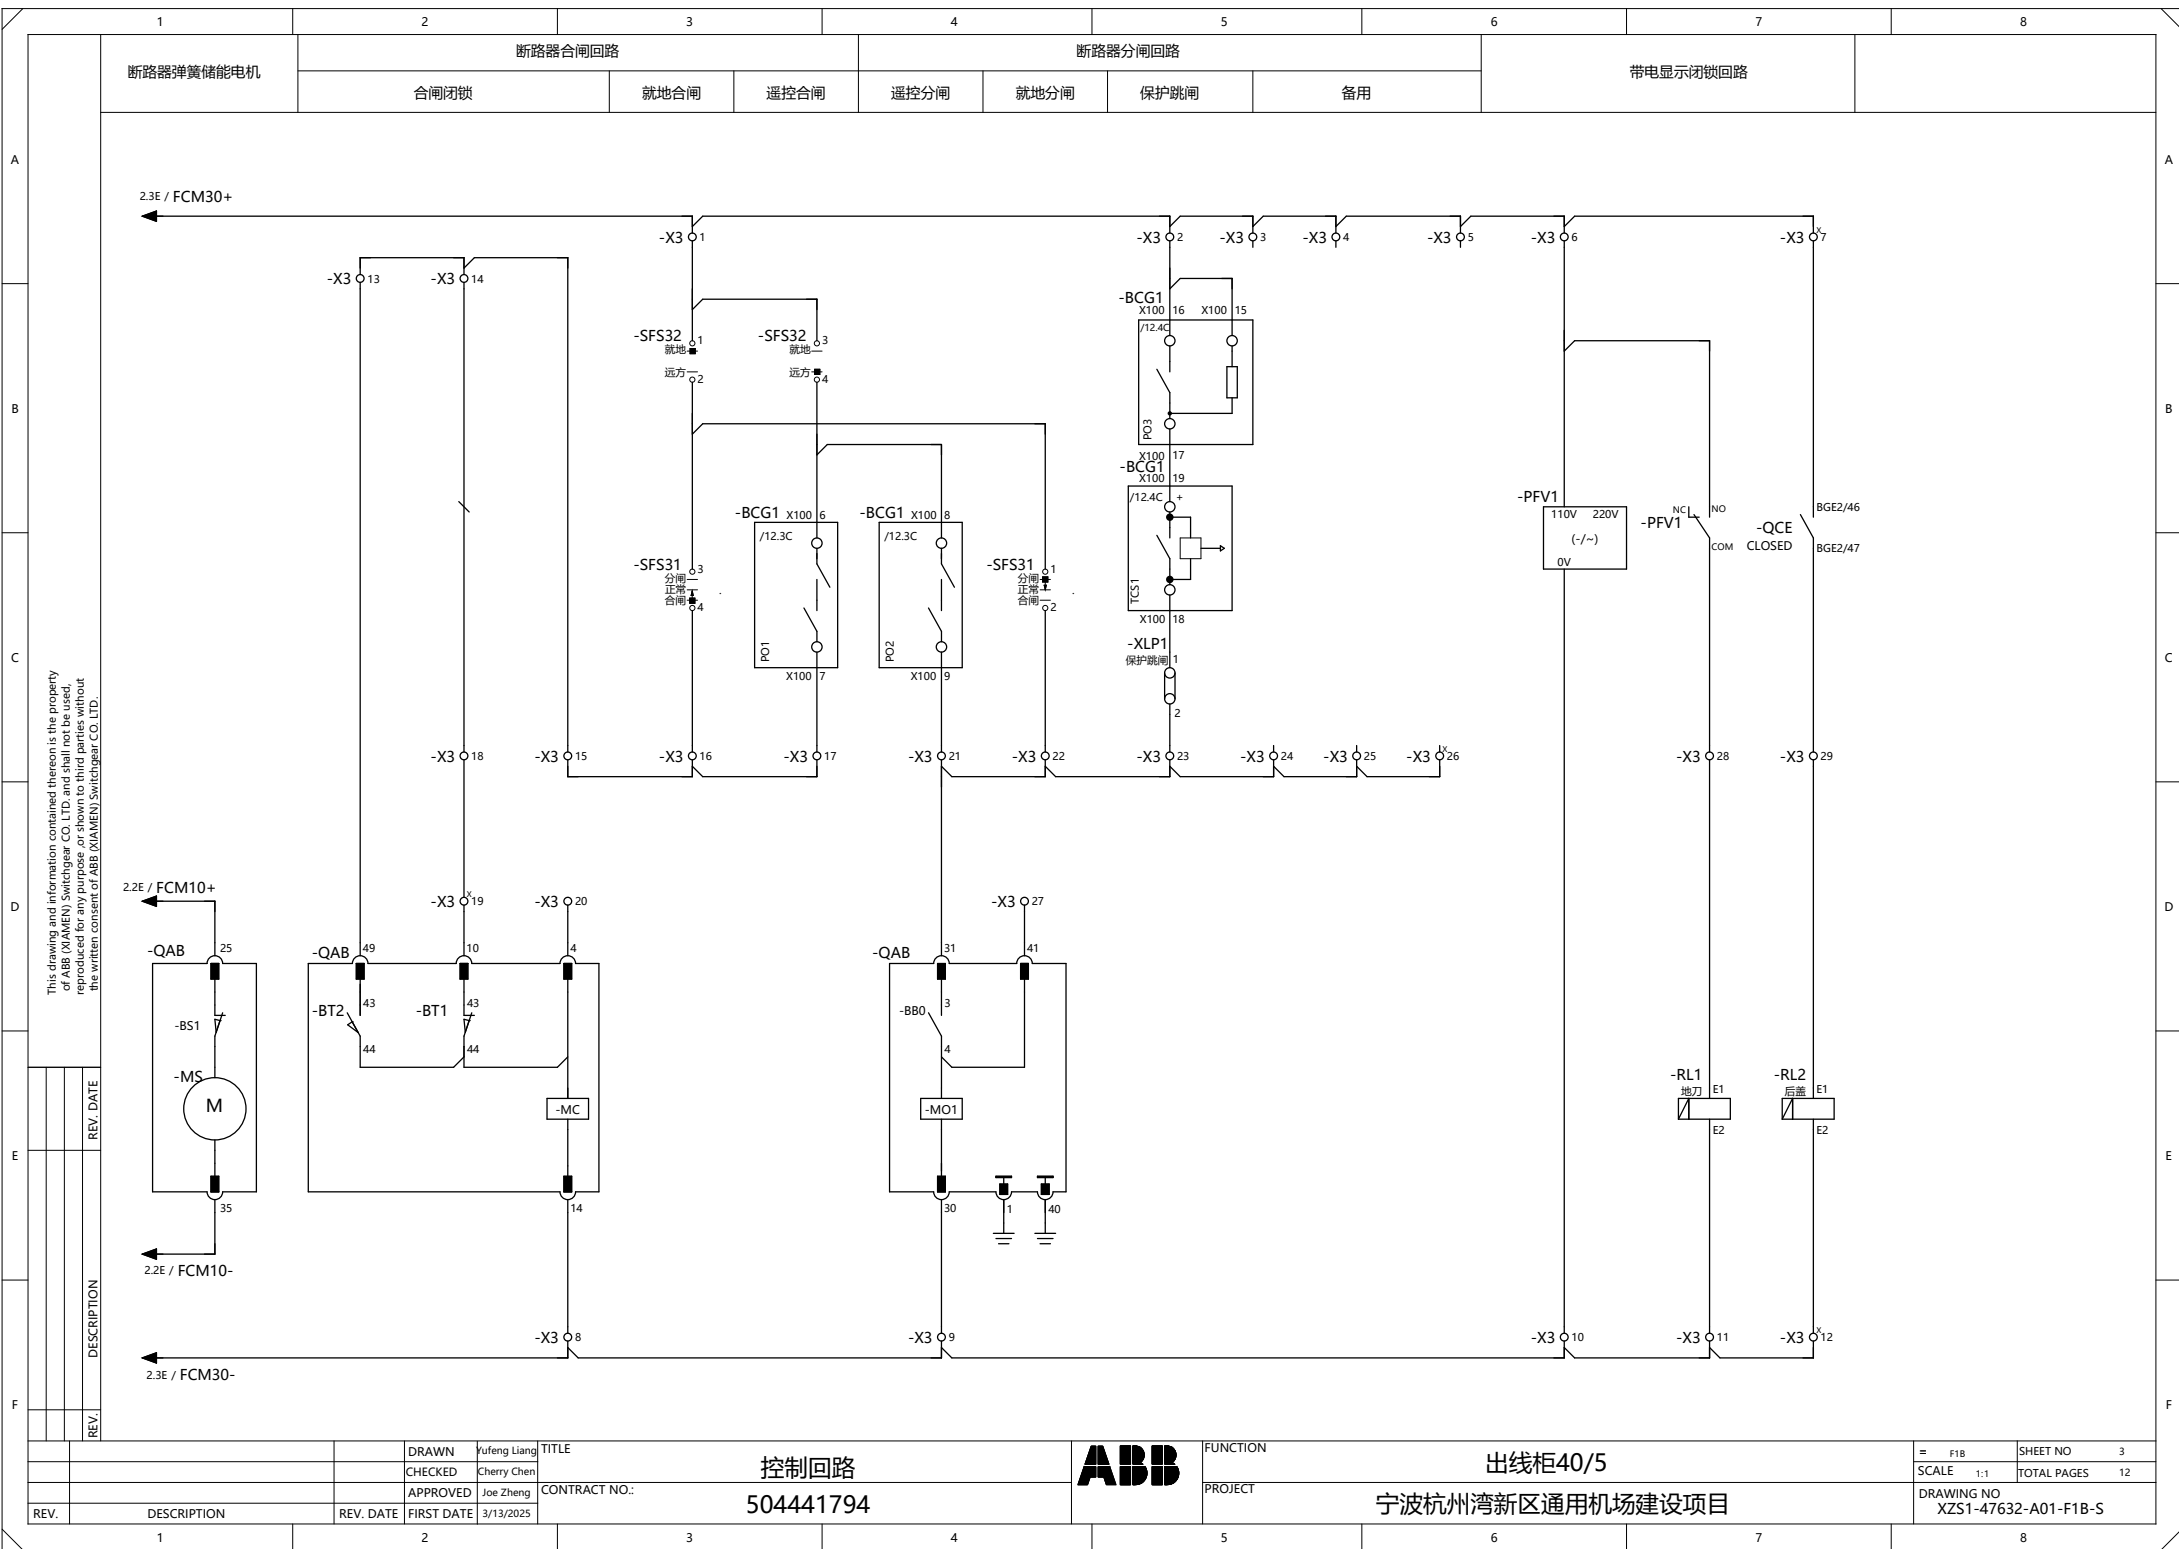


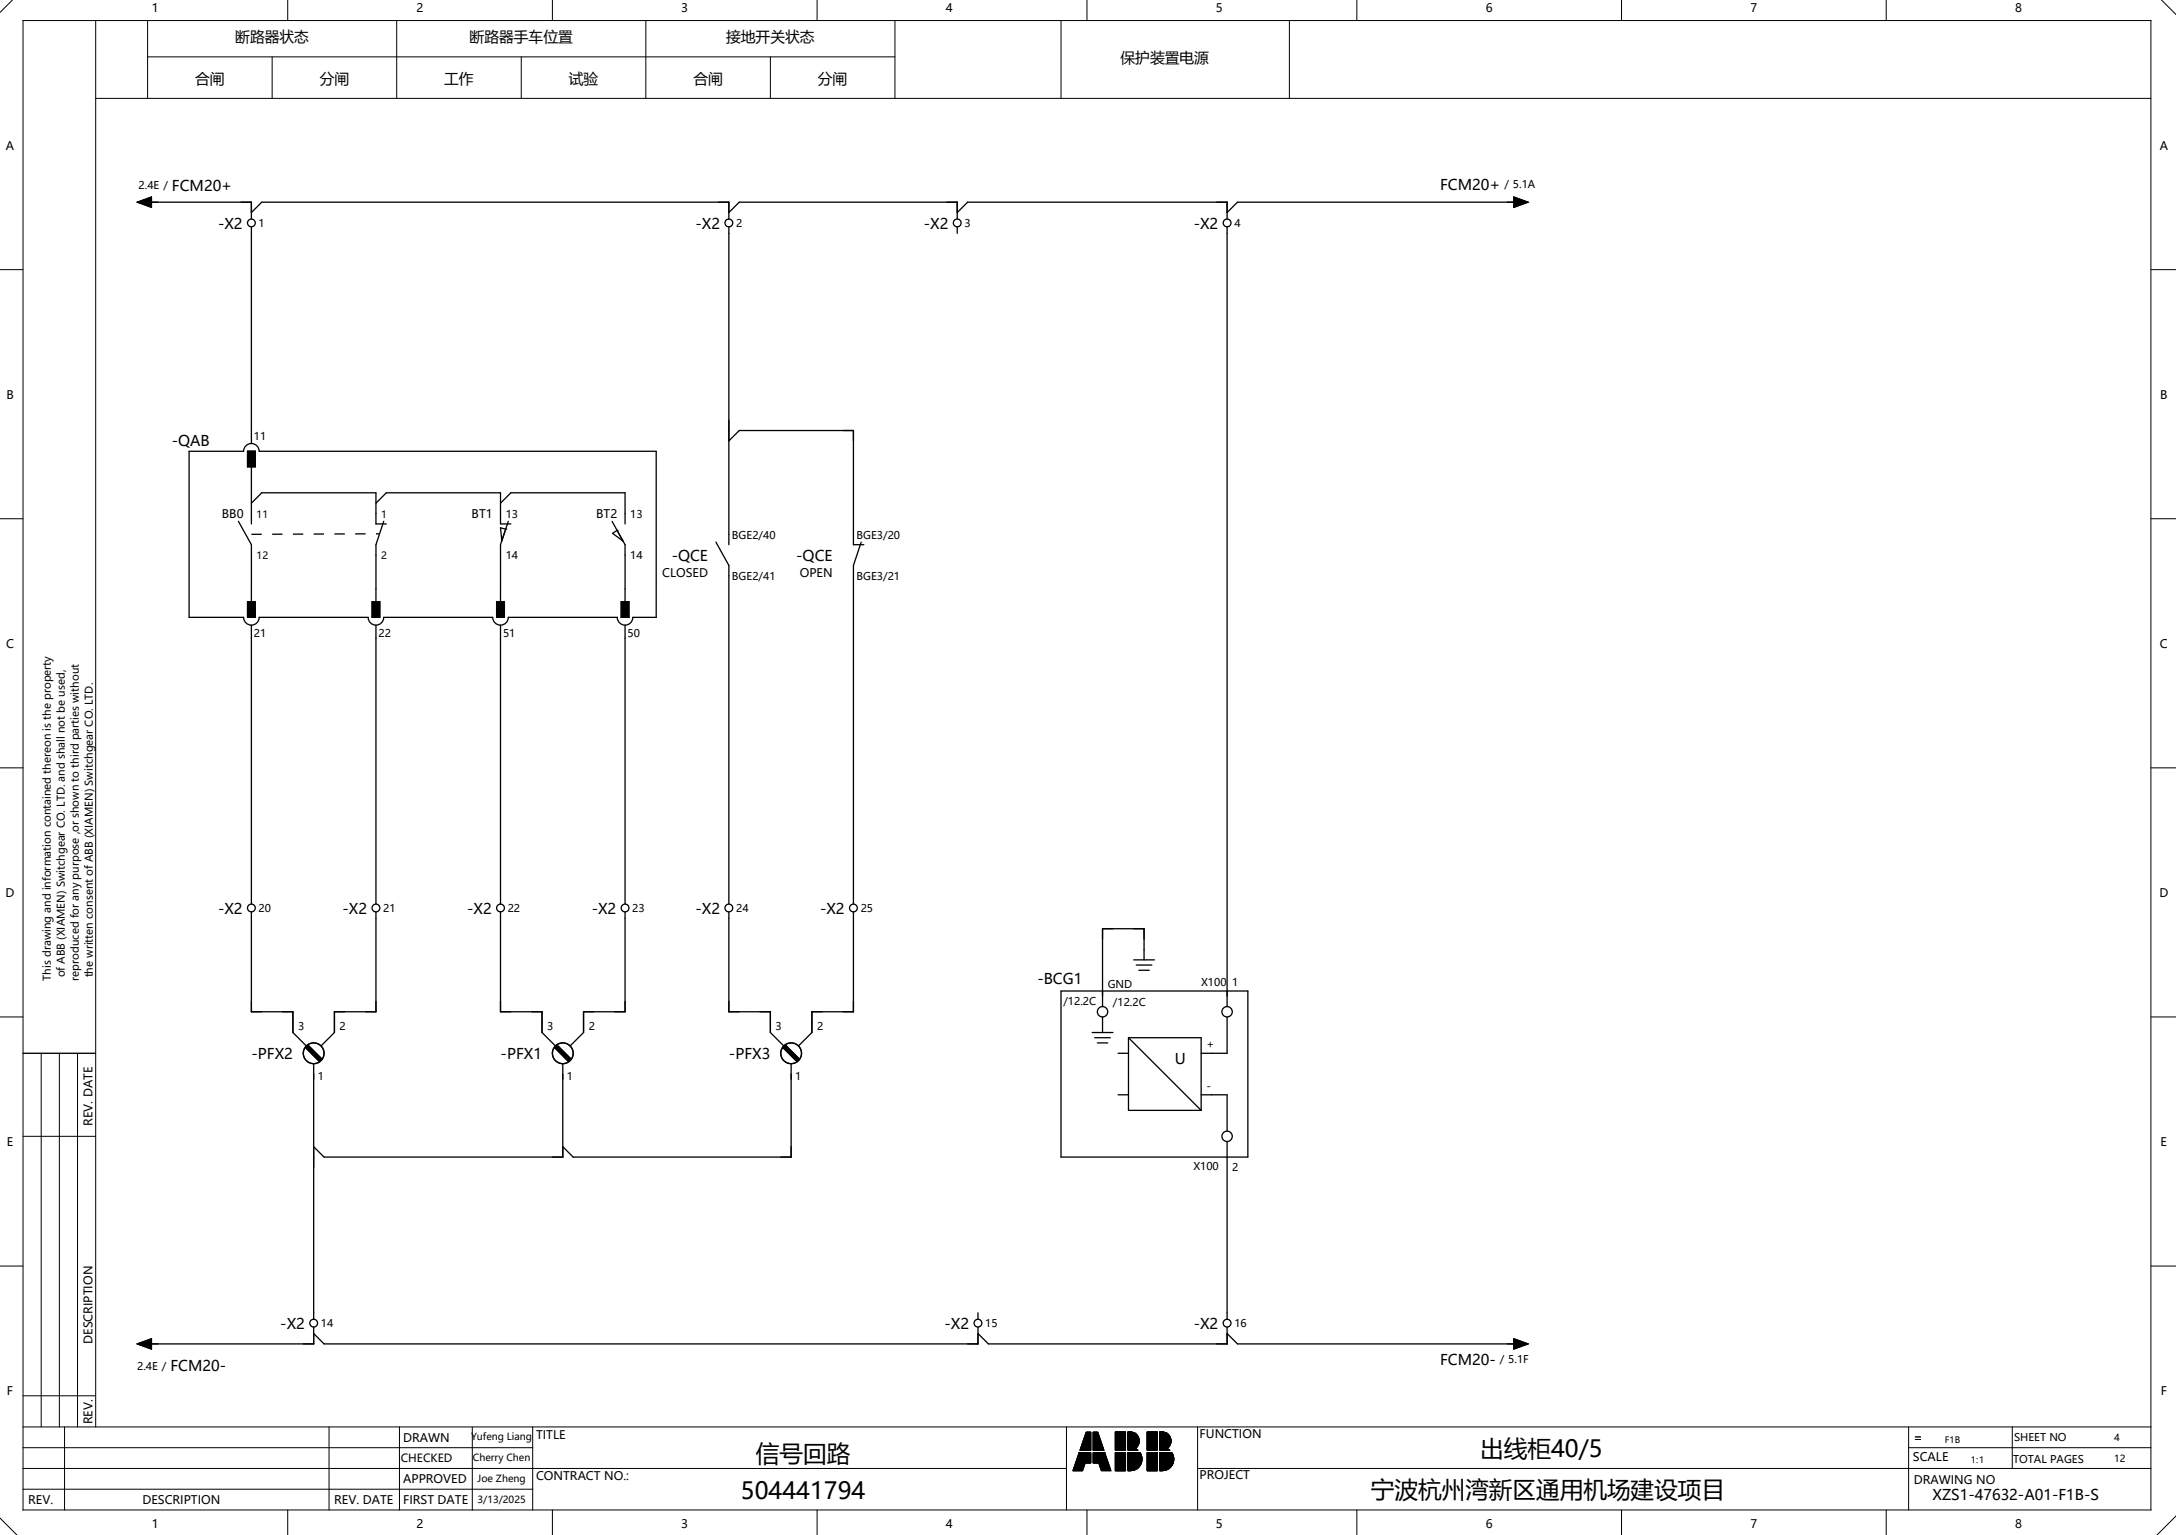

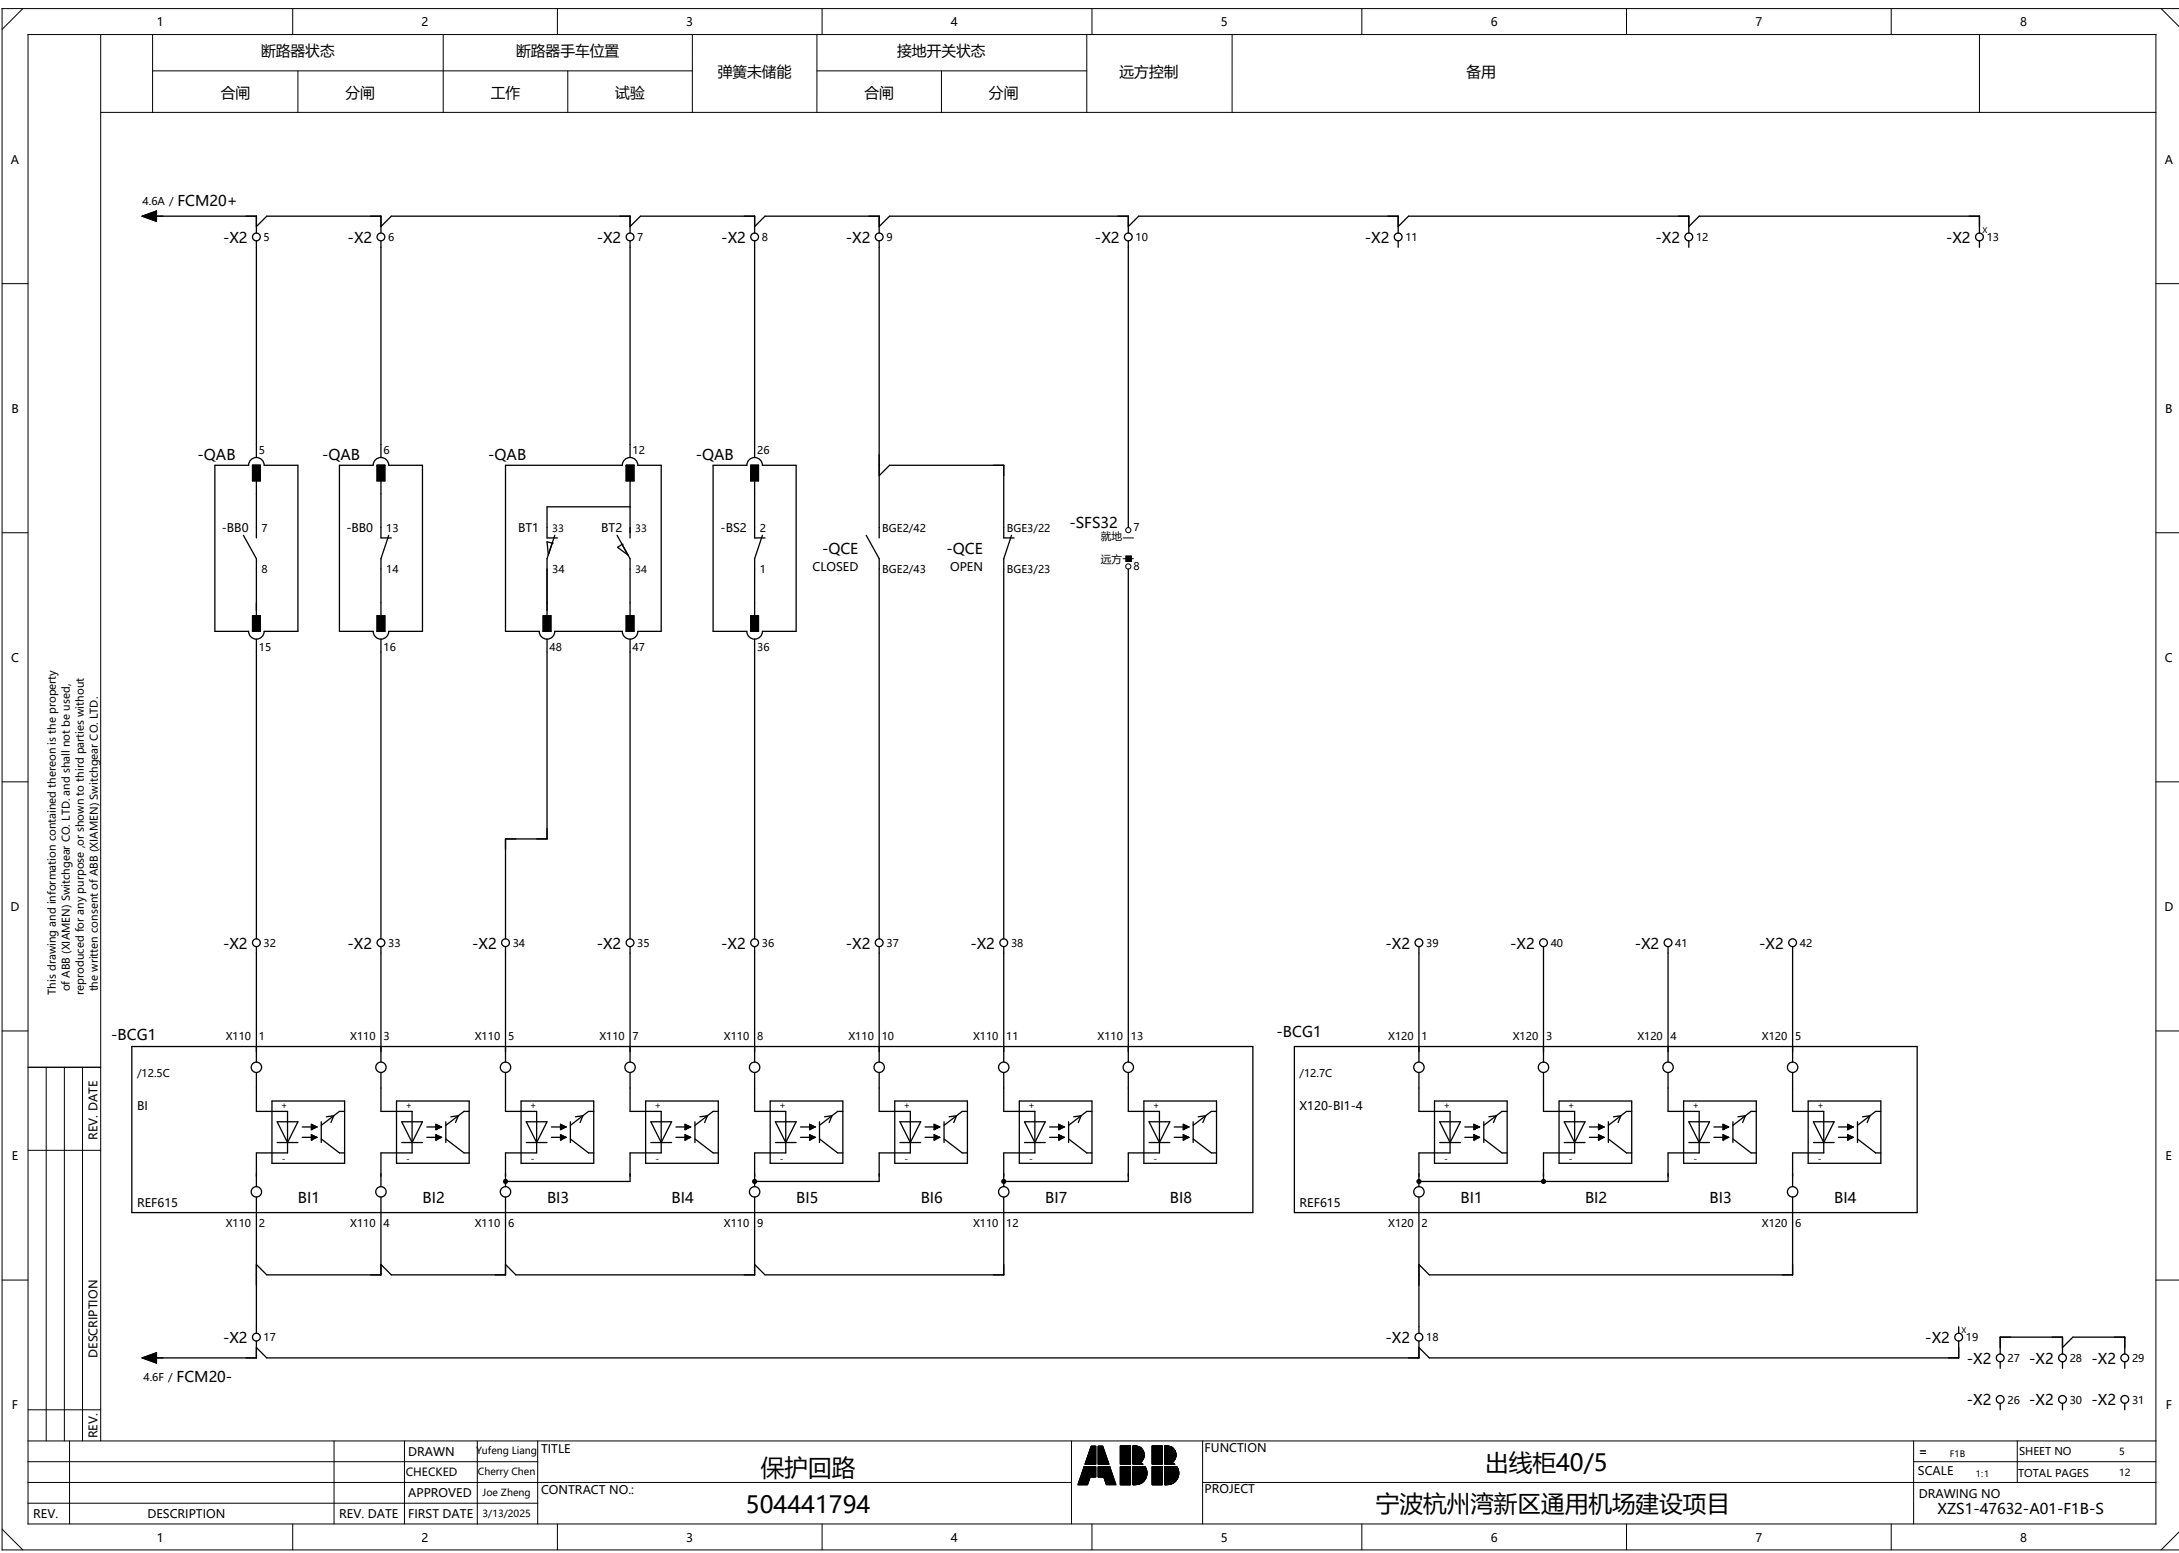


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

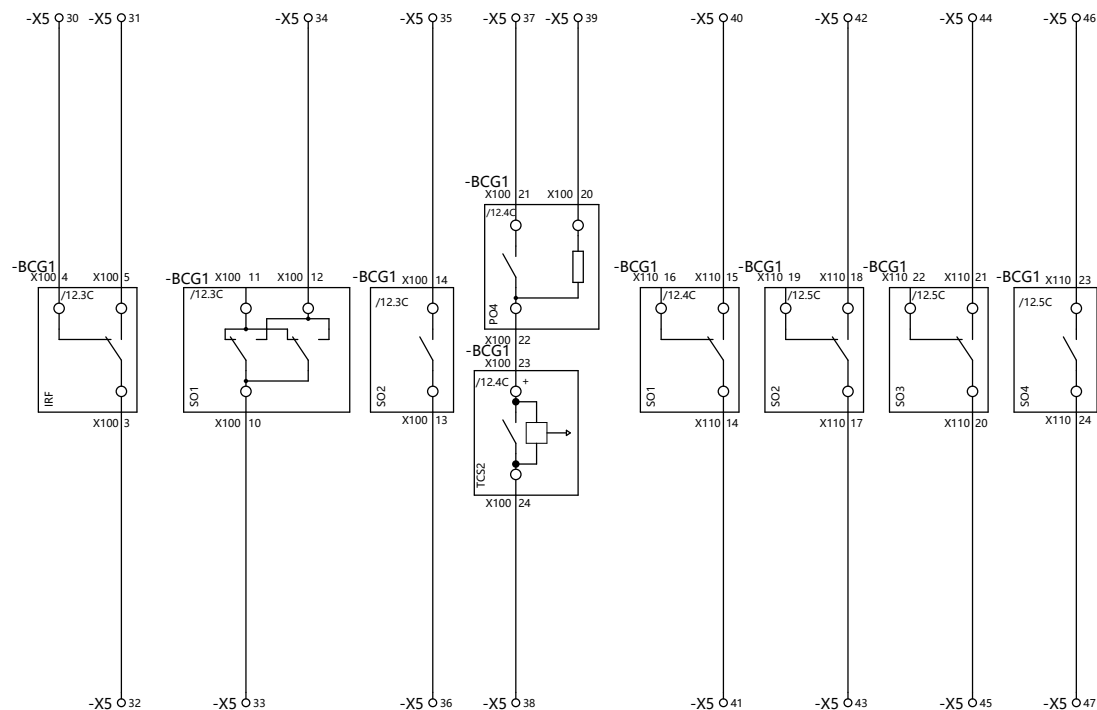

REV	DESCRIPTION	REV DATE

			DRAWN	Yufeng Liang	TITLE	备用回路	ABB	FUNCTION	出线柜40/5	=	F1B	SHEET NO	8
			CHECKED	Cherry Chen						SCALE	1:1	TOTAL PAGES	12
			APPROVED	Joe Zheng						DRAWING NO			
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	3/13/2025	CONTRACT NO.:	504441794		PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目	XZS1-47632-A01-F1B-S			

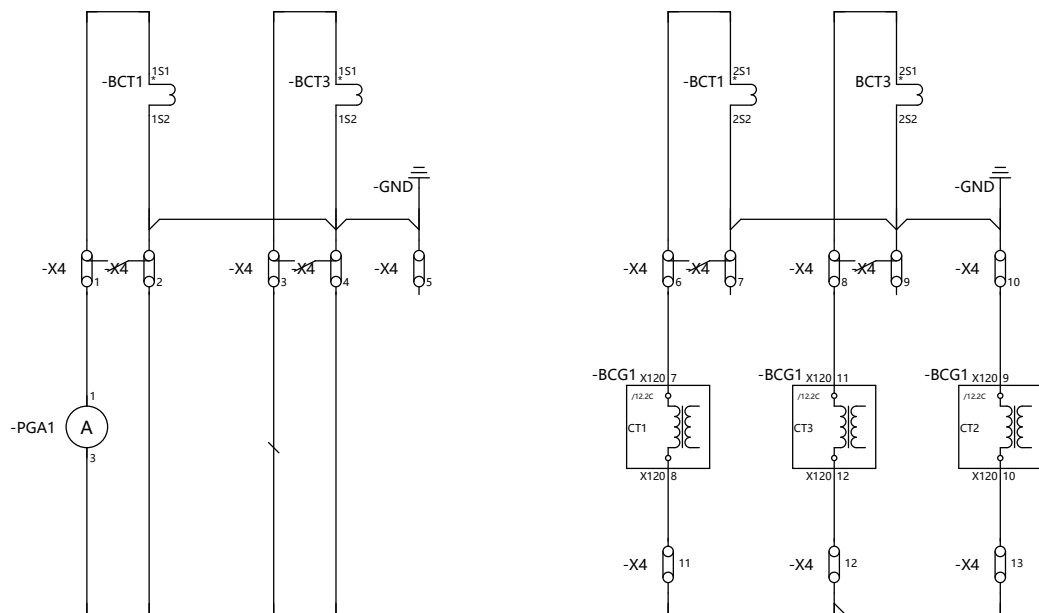

F	E
REV.	DESCRIPTION
	REV. DATE

			DRAWN	Yufeng Liang	TITLE	ABB	FUNCTION	出线柜40/5	= F1B	SHEET NO	9	
			CHECKED	Cherry Chen	电流回路		PROJECT		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	12
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe Zheng	CONTRACT NO.: 504441794			宁波杭州湾新区通用机场建设项目	DRAWING NO	XZS1-47632-A01-F1B-S		




			DRAWN	Yufeng Liang	TITLE	ABB	FUNCTION	出线柜40/5	= F1B	SHEET NO	10	
			CHECKED	Cherry Chen	小母线回路		PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	12
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe Zheng	CONTRACT NO.: 504441794				DRAWING NO	XZS1-47632-A01-F1B-S		

ABR

VD4

-QAB
VD4/P-55

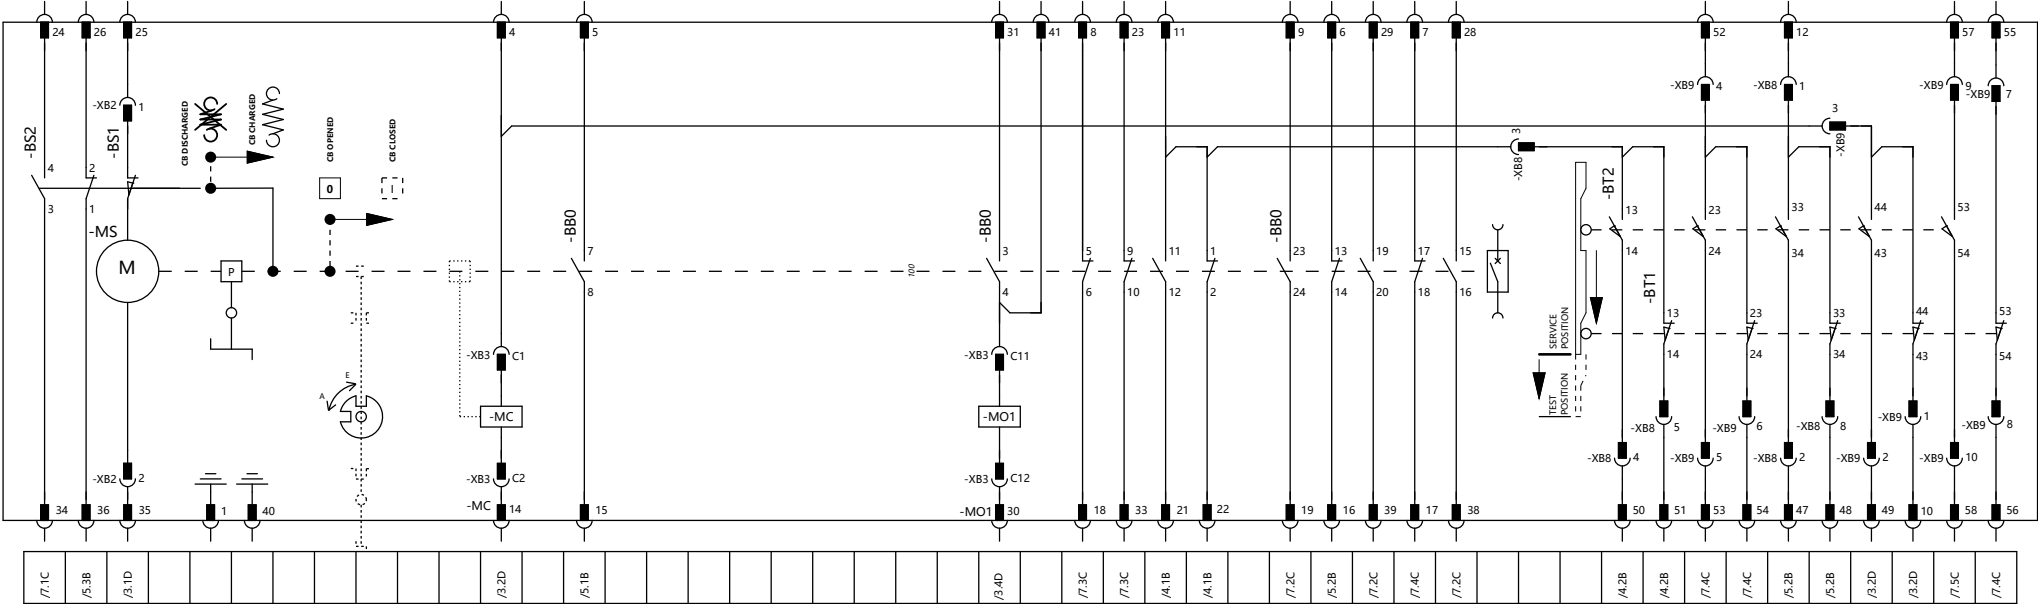

This drawing and information contained therein is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

接地开关与断路器手车具有可靠的机械闭锁：A)
只有当断路器手车位于试验位置时，才允许操作接地开关 B)
只有当接地开关处于分状态时,断路器手车才允许由试验位置推入运行位置。

电气控制接线图/接点位置参考：
此图所示状态为：断路器手车工作位置 断路器处于分闸状态 操作机构弹簧未储能

名称	描述	备注
-MS	弹簧操作机构储能电机	
-BS1	储能电机限位开关	
-MC	合闸脱扣器	
-MO1	第一分闸脱扣器	


名称	描述	备注
-BS2	合闸弹簧储能/未储能信号触点	
-BB0	与断路器主轴联动的辅助开关	
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REF615

-BCG1

The IED feature an automatic short-circuit mechanism in the CT connector when plug-in unit is detached


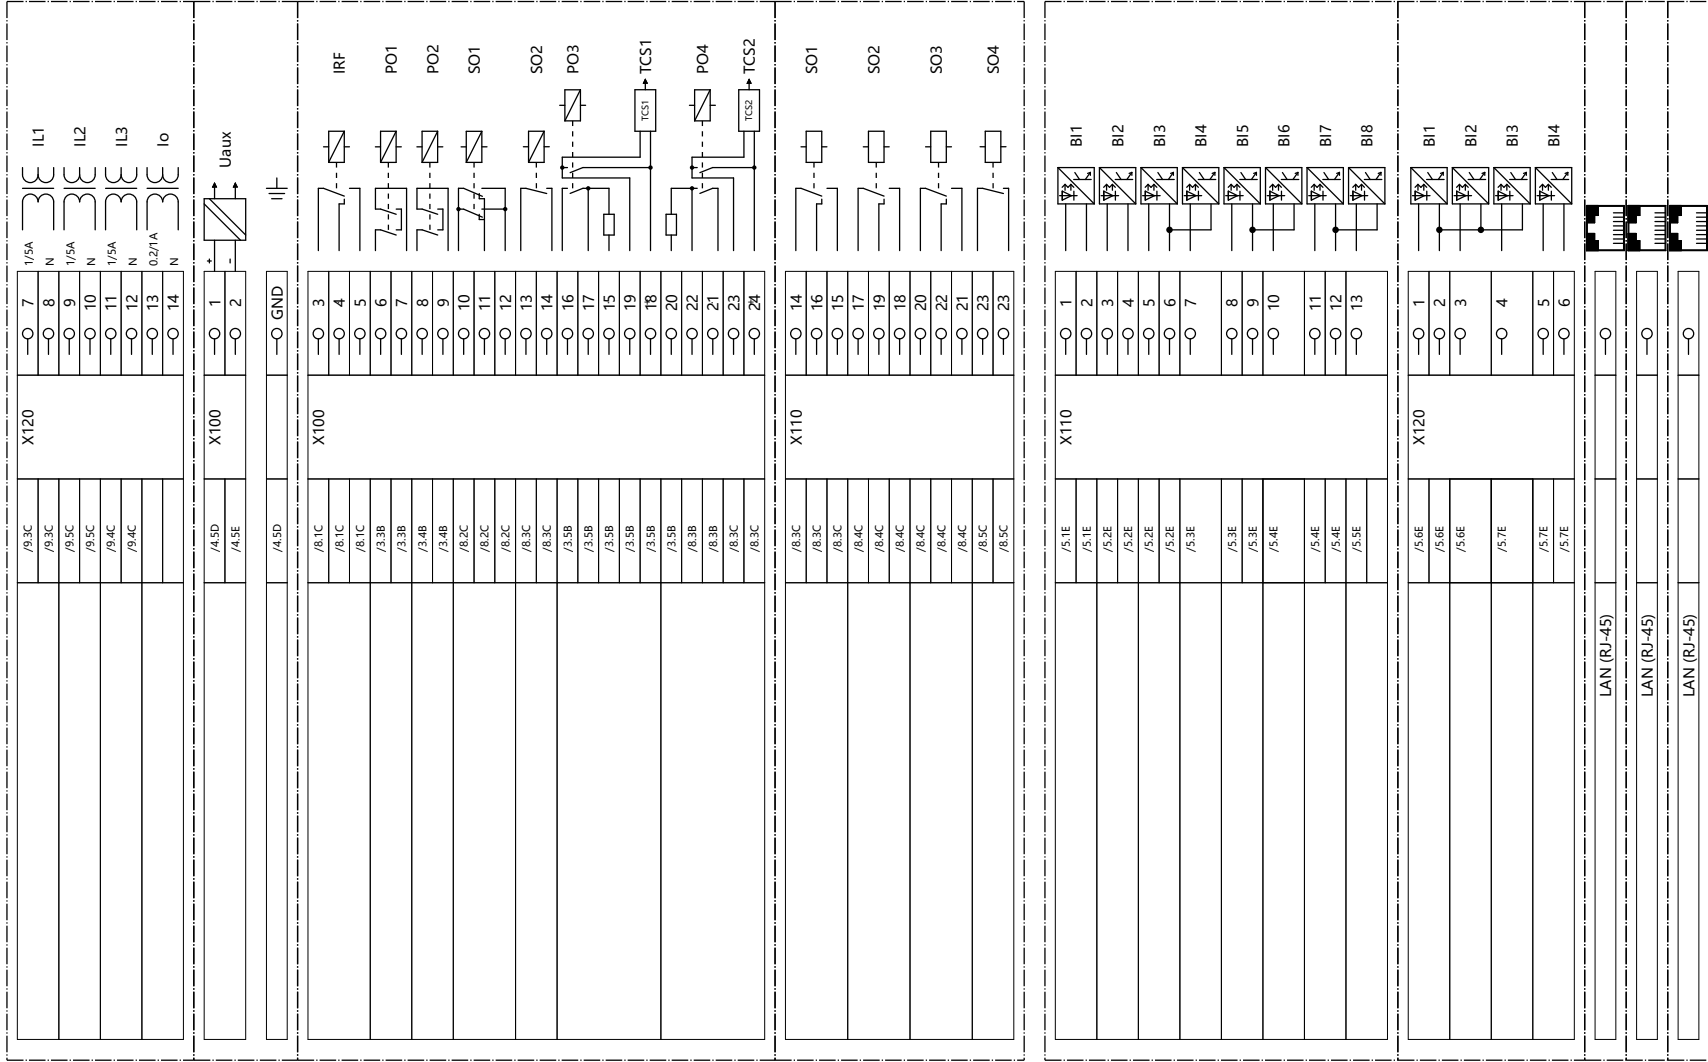


REF615

F

REF615**ABR**

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

设备号	-BAD	物料号	DIK-10-B10N1000C-1	数量	3	制造商	ABB
设备名称	电容分压装置				型号	B10N-1000C-1	
设备参数	Un=12kV						
符号							
节点位置	S/1.1B						
设备号	-BCT1	物料号	CTA-G2K251-0550	数量	1	制造商	ABB
设备名称	电流互感器				型号	LZJB9-12/150b/4	
设备参数	25kA/1SEC,40/5A,C1:0.5/10VA;C2:10P15/10VA;						
符号							
节点位置	S/9.2B S/9.4B						
设备号	-BCT3	物料号	CTA-G2K251-0550	数量	1	制造商	ABB
设备名称	电流互感器				型号	LZJB9-12/150b/4	
设备参数	25kA/1SEC,40/5A,C1:0.5/10VA;C2:10P15/10VA;						
符号							
节点位置	S/9.2B S/9.4B						
设备号	-EB1	物料号	EP-HEATER-100W	数量	1	制造商	SANYANG
设备名称	加热器				型号	1FEK833B	
设备参数	100W						
符号							
节点位置	S/2.7E						
设备号	-FA	物料号	SAS-YH5WZ-17/45-1	数量	3	制造商	西安神电
设备名称	避雷器				型号	YH5WZ-17/45	
设备参数	额定电压:17KV,持续运行电压:13.6KV,雷电冲击残压:45KV(8/20us 5kA);2ms方波通流量:150A						
符号							
节点位置	S/1.1B						

设备号	-QAB	物料号	VD4/P-55	数量	1	制造商	ABB
设备名称	真空断路器					型号	VD4
设备参数 NEW VD4 P(旋转式辅助开关) WITHOUT RL1 5NO+5NC							
符号	参见总览图						
节点位置	==A01=F1B&S/3						
设备号	-QCE	物料号	ET1-BGE2/3	数量	1	制造商	ABB
设备名称	接地开关					型号	ET1
设备参数 ET1 WITH BGE2&BGE3							
符号							
节点位置	S/4.3C S/5.4C S/7.6C S/3.7B						
符号							
节点位置	S/4.4C S/5.4C S/7.6C						
符号							
节点位置							
符号							
节点位置							
设备号	-RL1	物料号	EP-MAGNET	数量	1	制造商	PEAKS
设备名称	闭锁电磁铁					型号	EM10-S
设备参数 /							
符号							
节点位置	S/3.7E						


			DRAWN	Xufeng Liang	TITLE		FUNCTION	出线柜40/5		= F18	SHEET NO	1
			CHECKED	Cherry Chen	设备清单(柜体)		PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目		SCALE 1:1	TOTAL PAGES	4
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe Zheng	CONTRACT NO.: 504441794						DRAWING NO XZS1-47632-A01-F1B-E	

A	设备清单(柜体)																										
	设备号 -RL2 物料号 EP-MAGNET				数量 1	制造商 PEAKS																					
	设备名称 闭锁电磁铁				型号 EM10-S																						
	设备参数 /																										
	符号																										
节点位置	S/3.7E																										
B																											
C																											
D																											
E																											
F																											
This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.																											
<table><tr><td>REV.</td><td>DESCRIPTION</td><td>REV. DATE</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																REV.	DESCRIPTION	REV. DATE									
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE																									
			DRAWN	Yufeng Liang	TITLE		设备清单(柜体)		ABB		FUNCTION		出线柜40/5		= F1B	SHEET NO	1.a										
			CHECKED	Cherry Chen											SCALE	1:1	TOTAL PAGES	4									
REV.		DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe Zheng	CONTRACT NO.:		504441794		PROJECT		宁波杭州湾新区通用机场建设项目		DRAWING NO		XZS1-47632-A01-F1B-E											
1		2			3		4		5		6		7		8												

[illegible]

	A	B	C	D	E	F
This drawing and information contained therein is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. ==A01=F1B+-X4						
						☆ 柜内小母线、端子提供 △ 柜内控制电缆(由客户自备) ● 短接排 × 分闸板 (测试短接片 ○ 其他
端子图表 ==A01=F1B+-X4						ABB
FUNCTION 出线柜40/5						SHEET NO 3
PROJECT 宁波杭州湾新区通用机场建设项目						TOTAL PAGES 7
DRAWING NO XZS1-47632-A01-F1B-T						

[illegible]



			DRAWN	Yufeng Liang	TITLE		FUNCTION	出线柜40/5		= F1B	SHEET NO	2
			CHECKED	Cherry Chen	低压室门板接线图		PROJECT	宁波杭州湾新区通用机场建设项目		SCALE 1:1	TOTAL PAGES	3
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe Zheng	CONTRACT NO.: 504441794				DRAWING NO XZS1-47632-A01-F1B-W			

