


[illegible]



合同号: 504473977


项目版本	项目序列号	48147
☐ 参考 ☐ 批准 ☐ 生产 ☐ 竣工	绘制	Yael
	审核	Cherry
	批准	Joe

			DRAWN	Yael	TITLE		FUNCTION	=	SHEET NO	1
			CHECKED	Cherry	封面		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	7
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	JOE	CONTRACT NO.:		PROJECT	DRAWING NO		
			FIRST DATE	4/24/2025	504473977		XZX2-48147-A00			
南京西路永源浜4号地块项目										

		1		2		3		4		5		6		7		8	
A	图例符号																
	符号		描述		符号		描述		ANSI 代码		描述		ANSI 代码		描述		
			断路器				微型空气开关		21		距离保护继电器		74		报警继电器		
			接触器				常闭触点		25		同期检测装置		78		失步保护继电器		
			隔离手车				常开触点		27		低电压继电器		79		自动重合闸继电器		
			负荷开关				选择开关		30		信号继电器		81		频率继电器		
			隔离开关				按钮		32		功率方向继电器		86		自保持继电器		
			接地开关				位置指示器		37		低电流或低功率继电器		87		差动保护继电器		
			避雷器				柜间小母线		46		相不平衡电流继电器						
			熔断器				柜间控制导线		47		相不平衡电压继电器						
B	图例符号																
			电容分压装置				中间继电器		49		热继电器						
			电流互感器				闭锁电磁铁		50		电流速断继电器						
			电压互感器				带电显示器		51		过电流继电器						
			电流传感器				未上锁		51N		接地过电流继电器						
			电压传感器				已上锁		55		功率因数继电器						
			三工位开关				加热器		59		过电压继电器						
			2#电缆头				灯		64		接地检测继电器						
			3#电缆头						67		方向过电流继电器						
			电缆堵头														
C	图例符号																
			电容分压装置				中间继电器		49		热继电器						
			电流互感器				闭锁电磁铁		50		电流速断继电器						
			电压互感器				带电显示器		51		过电流继电器						
			电流传感器				未上锁		51N		接地过电流继电器						
			电压传感器				已上锁		55		功率因数继电器						
			三工位开关				加热器		59		过电压继电器						
			2#电缆头				灯		64		接地检测继电器						
			3#电缆头						67		方向过电流继电器						
			电缆堵头														
D	图例符号																
			电容分压装置				中间继电器		49		热继电器						
			电流互感器				闭锁电磁铁		50		电流速断继电器						
			电压互感器				带电显示器		51		过电流继电器						
			电流传感器				未上锁		51N		接地过电流继电器						
			电压传感器				已上锁		55		功率因数继电器						
			三工位开关				加热器		59		过电压继电器						
			2#电缆头				灯		64		接地检测继电器						
			3#电缆头						67		方向过电流继电器						
			电缆堵头														
E	图例符号																
			电容分压装置				中间继电器		49		热继电器						
			电流互感器				闭锁电磁铁		50		电流速断继电器						
			电压互感器				带电显示器		51		过电流继电器						
			电流传感器				未上锁		51N		接地过电流继电器						
			电压传感器				已上锁		55		功率因数继电器						
			三工位开关				加热器		59		过电压继电器						
			2#电缆头				灯		64		接地检测继电器						
			3#电缆头						67		方向过电流继电器						

		1	2		3	4	5	6	7	8							
A											A						
B	图例符号																
	图标		描述														
			表示元器件之间的连接线及元器件的内部接线														
			表示同一元器件内														
			表示柜外设备连线														
C			表示柜间设备连线														
			图纸上方标注栏的文字说明其垂直区域内回路的功能														
			图纸中不同页间的连接线以符号表示, 横线下方的字符表示连接的页数和 区域, 横线上方的表示回路号														
	TNNXX		例		回路代号		页号		区域								
			FCM10+ 2.2E		FCM10+		2		2E								
D			线号		T 页号		NN 区域		XX系列号								
			34A11		3		4A		11								
E																	
F																	
		DRAWN		Yael		TITLE				FUNCTION		=		SHEET NO		5	
		CHECKED		Cherry		读图说明				PROJECT		SCALE 1:1		TOTAL PAGES		7	
		APPROVED		Joe		CONTRACT NO.:				南京西路永源浜4号地块项目		DRAWING NO					
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE		4/24/2025		504473977		XZX2-48147-A00					
1		2		3		4		5		6		7		8			

	REV.	DESCRIPTION	REV DATE

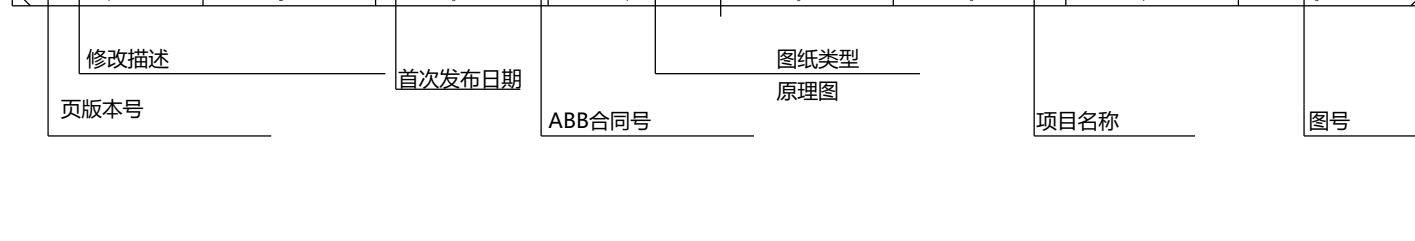

			DRAWN	YAL	TITLE	ABB	FUNCTION		=	SHEET NO	7	
			CHECKED	CHERRY	读图说明				SCALE	1:1	TOTAL PAGES	7
			APPROVED	JOE	CONTRACT NO.:		PROJECT			DRAWING NO		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/24/2025	504473977			南京西路永源浜4号地块项目		XZX2-48147-A00		

A	二次元器件低压室及小车内内部铭牌				低压室门板铭牌				开关柜铭牌				
	字高: 6mm				字高: 6mm				TEXT1 字高: 12mm TEXT2 字高: 14mm				
	字体: 仿宋体(中文),TIMES NEW ROMAN(英文)				字体: 仿宋体(中文),TIMES NEW ROMAN(英文)				字体: 仿宋体(中文),TIMES NEW ROMAN(英文)				
	对齐方式: 居中对齐				对齐方式: 居中对齐				对齐方式: 居中对齐				
	颜色: 白底红字				颜色: 白底红字				颜色: 白底红字				
B	材料: ABS				材料: ABS塑料，粘贴安装				材料: ABS塑料，粘贴安装				
	尺寸: 35x9（国内项目）				尺寸:				尺寸:				
	总字数:不超过9个汉字				总字数:不超过9个汉字								
	二次元件铭牌粘贴位置:				二次元件铭牌粘贴位置:								
	位于元件的正下方,居中布置,并水平对齐				位于元件的正下方,居中布置,并水平对齐.								
C	35 9 Text 3 两极断路器及三级断路器				35 9 Text 3				200 100 8 12 10 14 6 Text1 Text2 中点 HA2 INCOMER A				
D	17 9 Text 4 断路器												
E													
F													
				DRAWN	Yael	TITLE		FUNCTION		=		SHEET NO 1	
				CHECKED	Cherry	铭牌规格		PROJECT		SCALE 1:1		TOTAL PAGES 5	
				APPROVED	JOE	CONTRACT NO.:		南京西路永源浜4号地块项目		DRAWING NO			
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE	FIRST DATE	504473977				XZX2-48147-A00-N			
1				2		3		4		5		6	

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.



开关柜铭牌

铭牌上不体现

一次柜体铭牌

数量: 2

ABB柜号	(TEXT1 描述)	TEXT2 描述
H01	1AH01	进线引线
H02	1AH02	进线断路器
H03	1AH03	计量出线
H04	2AH03	计量出线
H05	2AH02	进线断路器
H06	2AH01	进线引线

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

			DRAWN	Yael		FUNCTION		=	SHEET NO	3	
			CHECKED	Cherry				SCALE	1:1	TOTAL PAGES	5
			APPROVED	Joe		CONTRACT NO.:	PROJECT		DRAWING NO	XXZ2-48147-A00-N	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/24/2025		504473977	南京西路永源浜4号地块项目				

		1	2		3	4	5	6	7	8	
二次元器件低压室门板铭牌											
This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.		柜型 I1 套数见柜型数量				柜型 I2 套数见柜型数量					
		设备号		描述		设备号		描述			
		SB1		QBS1操作报警复位按钮		XLP4		变压器网门联跳			
		SB2		QBS2操作报警复位按钮		XLP5		变压器超温跳闸			
		XLP1		过流/速断跳闸		XLP6		保护跳闸			
		XLP2		零流保护		XLP7		保护动作联跳10kV			
		XLP3		差动保护		XLP8		主变过负荷保护			
		XLP4		变压器网门联跳		XLP9		10kV小电阻零流II段			
		XLP5		变压器超温跳闸		柜型 M1 套数见柜型数量					
		XLP6		保护跳闸							
XLP7		保护动作联跳10kV									
XLP8		主变过负荷保护		SB1		QBS1操作报警复位按钮					
XLP9		10kV小电阻零流II段									
REV.		柜型 I2 套数见柜型数量				设备号 描述					
		SB1		QBS1操作报警复位按钮							
		SB2		QBS2操作报警复位按钮							
		XLP1		过流/速断跳闸							
		XLP2		零流保护							
XLP3		差动保护									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		DRAWN Yael		CHECKED Cherry		APPROVED Joe	
				4/24/2025		TITLE		FUNCTION		=	
						低压室面板铭牌		ABB		SHEET NO 4	
						CONTRACT NO.: 504473977		PROJECT		SCALE 1:1 TOTAL PAGES 5	
								南京西路永源浜4号地块项目		DRAWING NO XZX2-48147-A00-N	
		1		2		3		4		5	
										6	
										7	
										8	

1

2

3

4

5

6

7

8

柜型数量

备注：二次图号中带有下划线符号 “*_1, *_2, ..., ” 的图纸，仅保留单线图和设备表图纸，其余开孔图、原理图、端子图、接线图、铭牌图均引用图号为 “**” 的图纸，如F1_1，F1_2引用F1的图纸。

PanelQty

行号

A01 (1000)

二次图纸	柜号	设备编号	数量
A01\D1	H01;H06	1AH01;2AH01	2
A01\I1	H02	1AH02	1
A01\I2	H05	2AH02	1
A01\M1	H03;H04	1AH03;2AH03	2

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV. DATE

DESCRIPTION

REV.

		DRAWN	Yael	TITLE	ABB	FUNCTION	=	SHEET NO	5
		CHECKED	Cherry			SCALE	1:1	TOTAL PAGES	5
		APPROVED	JOE	CONTRACT NO.:		PROJECT	DRAWING NO XZX2-48147-A00-N		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/24/2025	504473977				

1

2

3

4

5

6

7


8

Voltage transformer incl. damp.res. / Voltage transformer incl. damp.res. Voltage transformer incl. damp.res.



柜号	H01	H02	H03	H04	H05	H06
设备编号	AH1-01	AH1-02	AH1-03	AH2-03	AH2-02	AH2-01
应用	进线引线	进线断路器	计量出线	计量出线	进线断路器	进线引线


			DRAWN	YAL	TITLE		FUNCTION	Switchgear1		=	SHEET NO	1		
			CHECKED	CHERRY			CONTRACT NO.: 504473977	PROJECT	南京西路永源浜4号地块项目		SCALE	1:20	TOTAL PAGES	1
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	JOE				DRAWING NO XXZ2-48147-A01-FVD						
			FIRST DATE	4/24/2025										

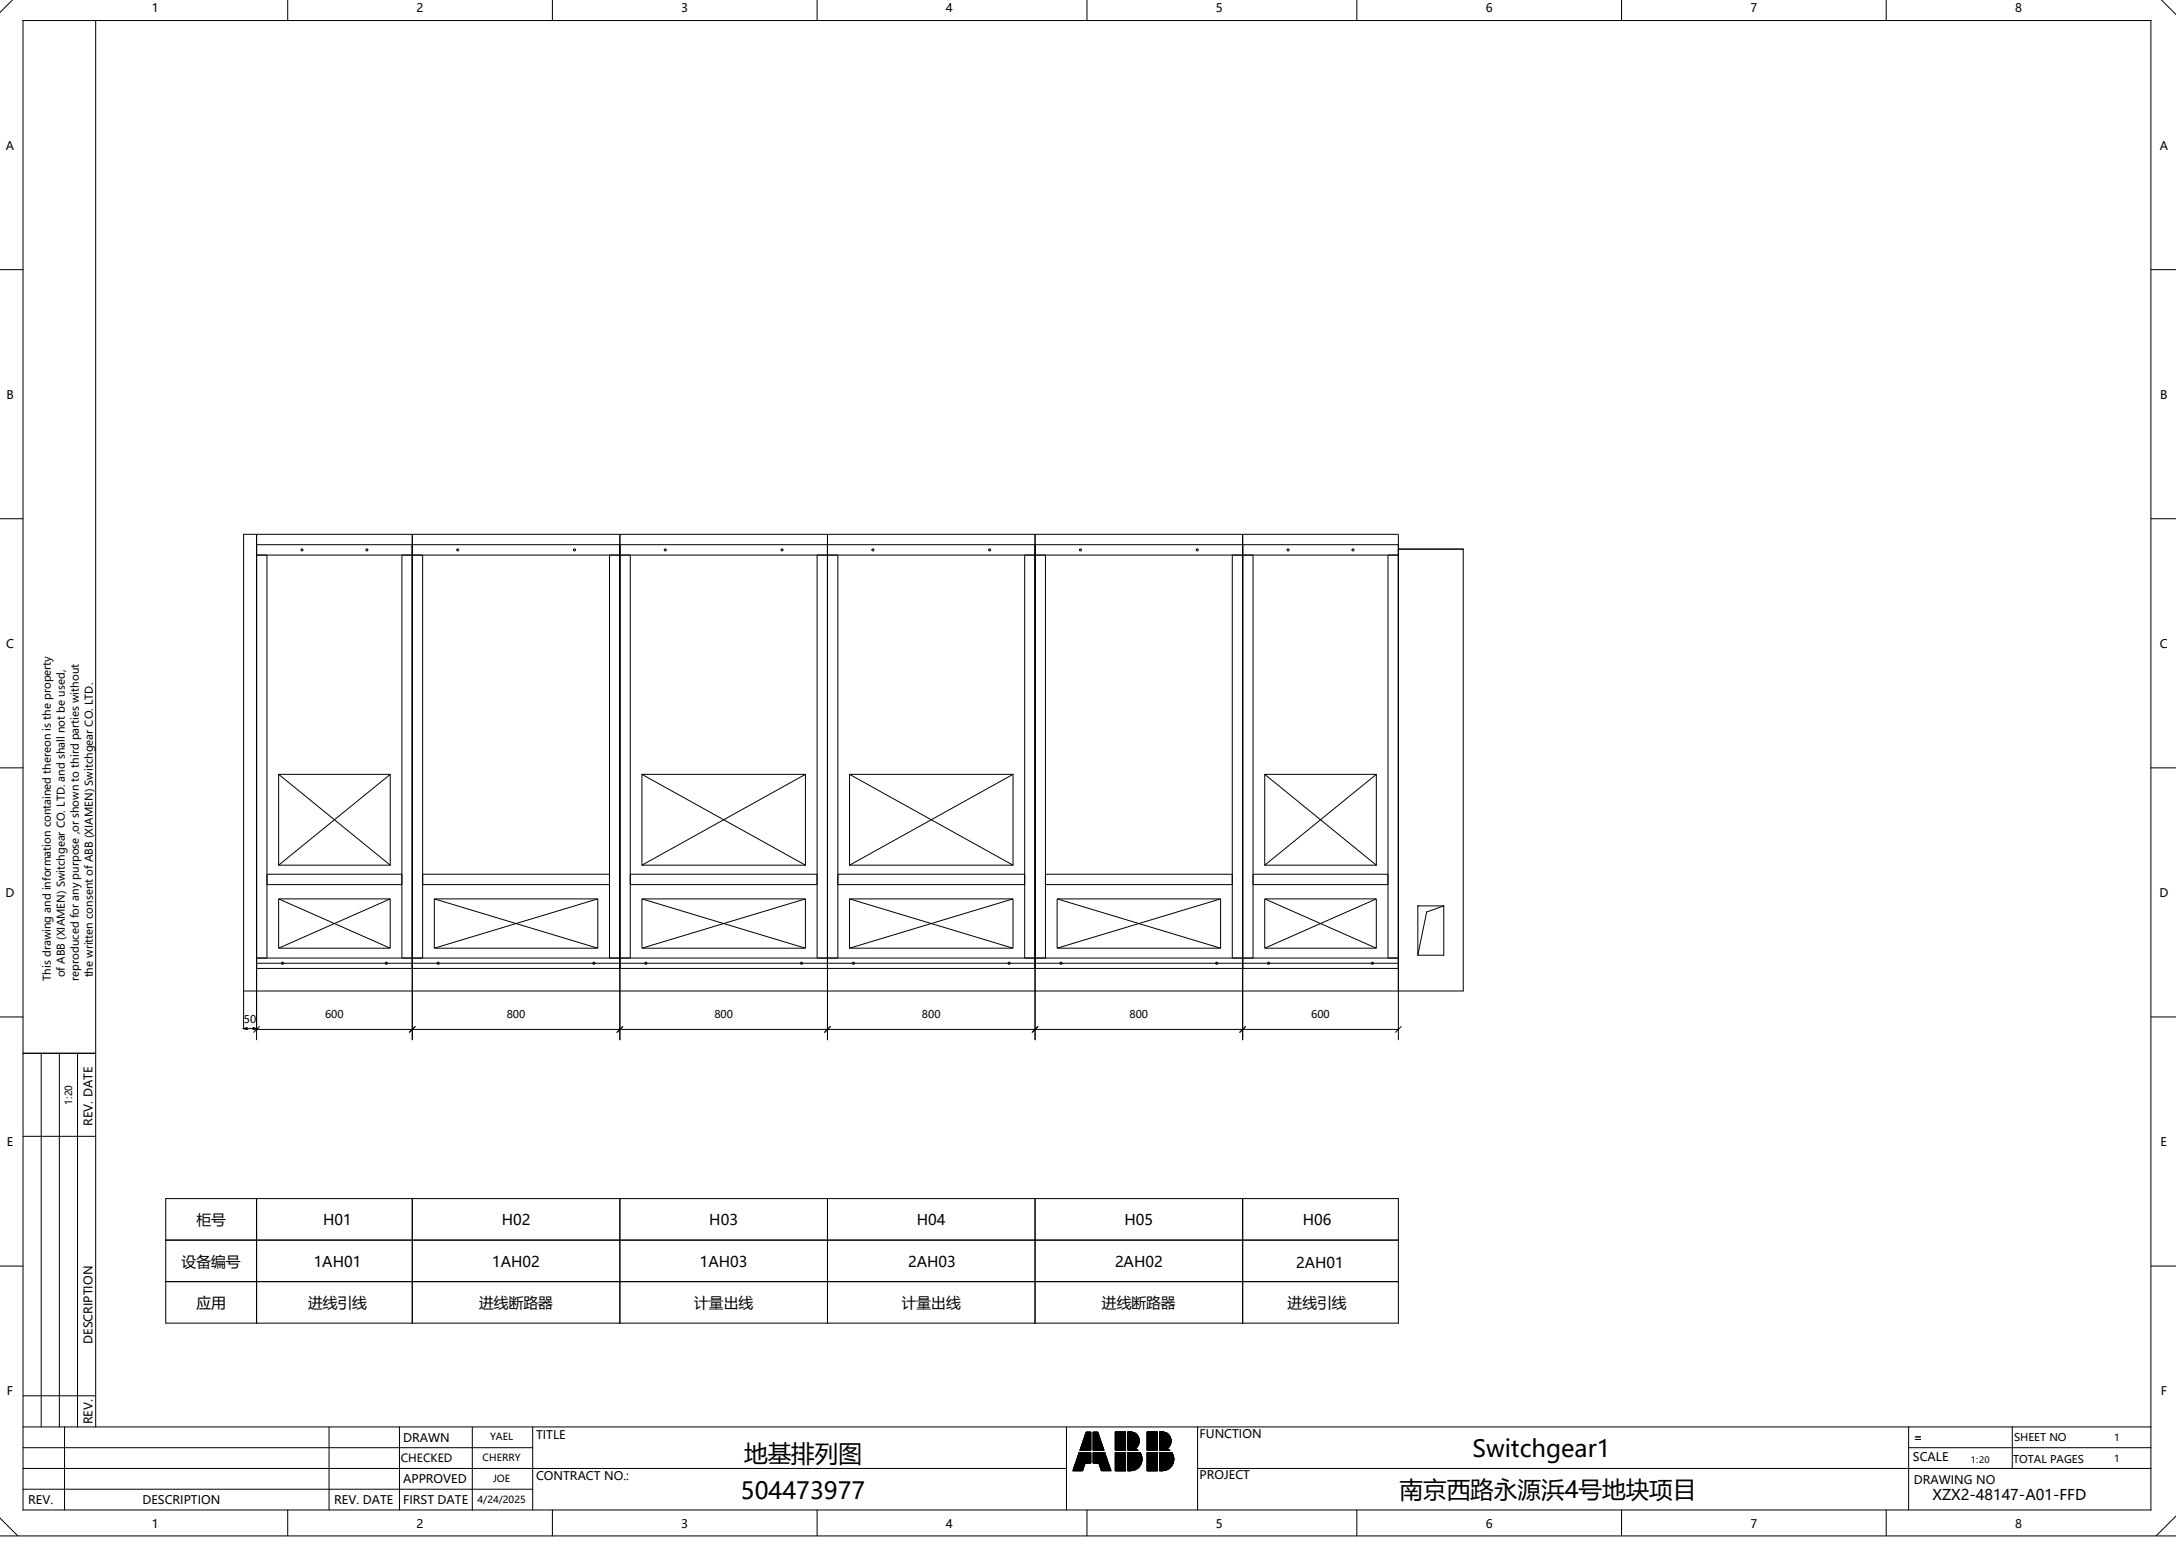


			DRAWN	YAEI	TITLE	ABB	FUNCTION	Switchgear1	=	SHEET NO	1				
			CHECKED	CHERRY					CONTRACT NO.:	PROJECT	南京西路永源浜4号地块项目	SCALE	1:20	TOTAL PAGES	1
			APPROVED	JOE								DRAWING NO	XZX2-48147-A01-FFD		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/24/2025											
					504473977										

在埋设地基框架时，基础槽钢的公差要求请参考产品安装使用说明书

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

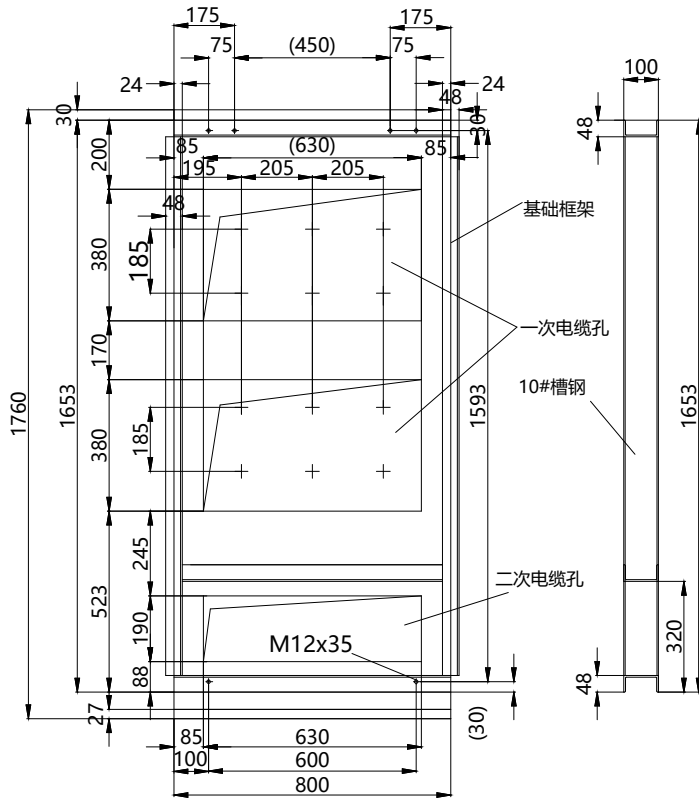


PANELS: H01, H03, H04, H06

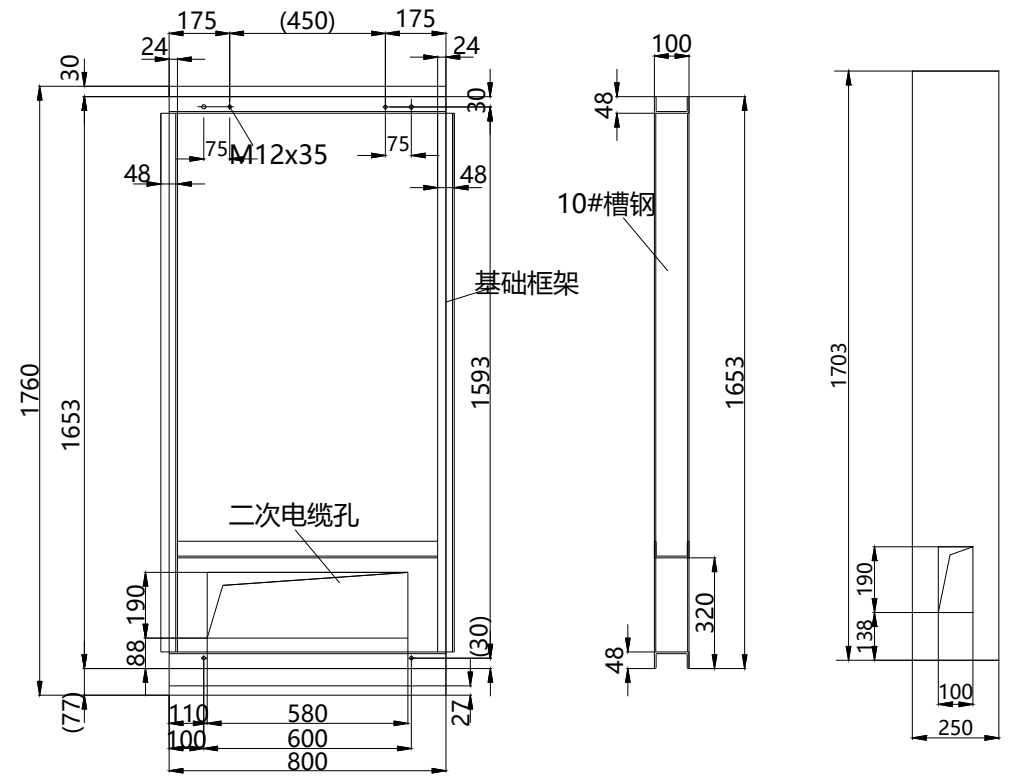

PANELS: H02, H05

DRAWN		Yael	TITLE		FUNCTION		=		SHEET NO		1
CHECKED		Cherry	CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE		TOTAL PAGES		1
APPROVED		Joe	504473977		南京西路永源浜4号地块项目		DRAWING NO		XZX2-48147-A01-FFDD		
REV.		DESCRIPTION	REV. DATE		FIRST DATE		4/24/2025				

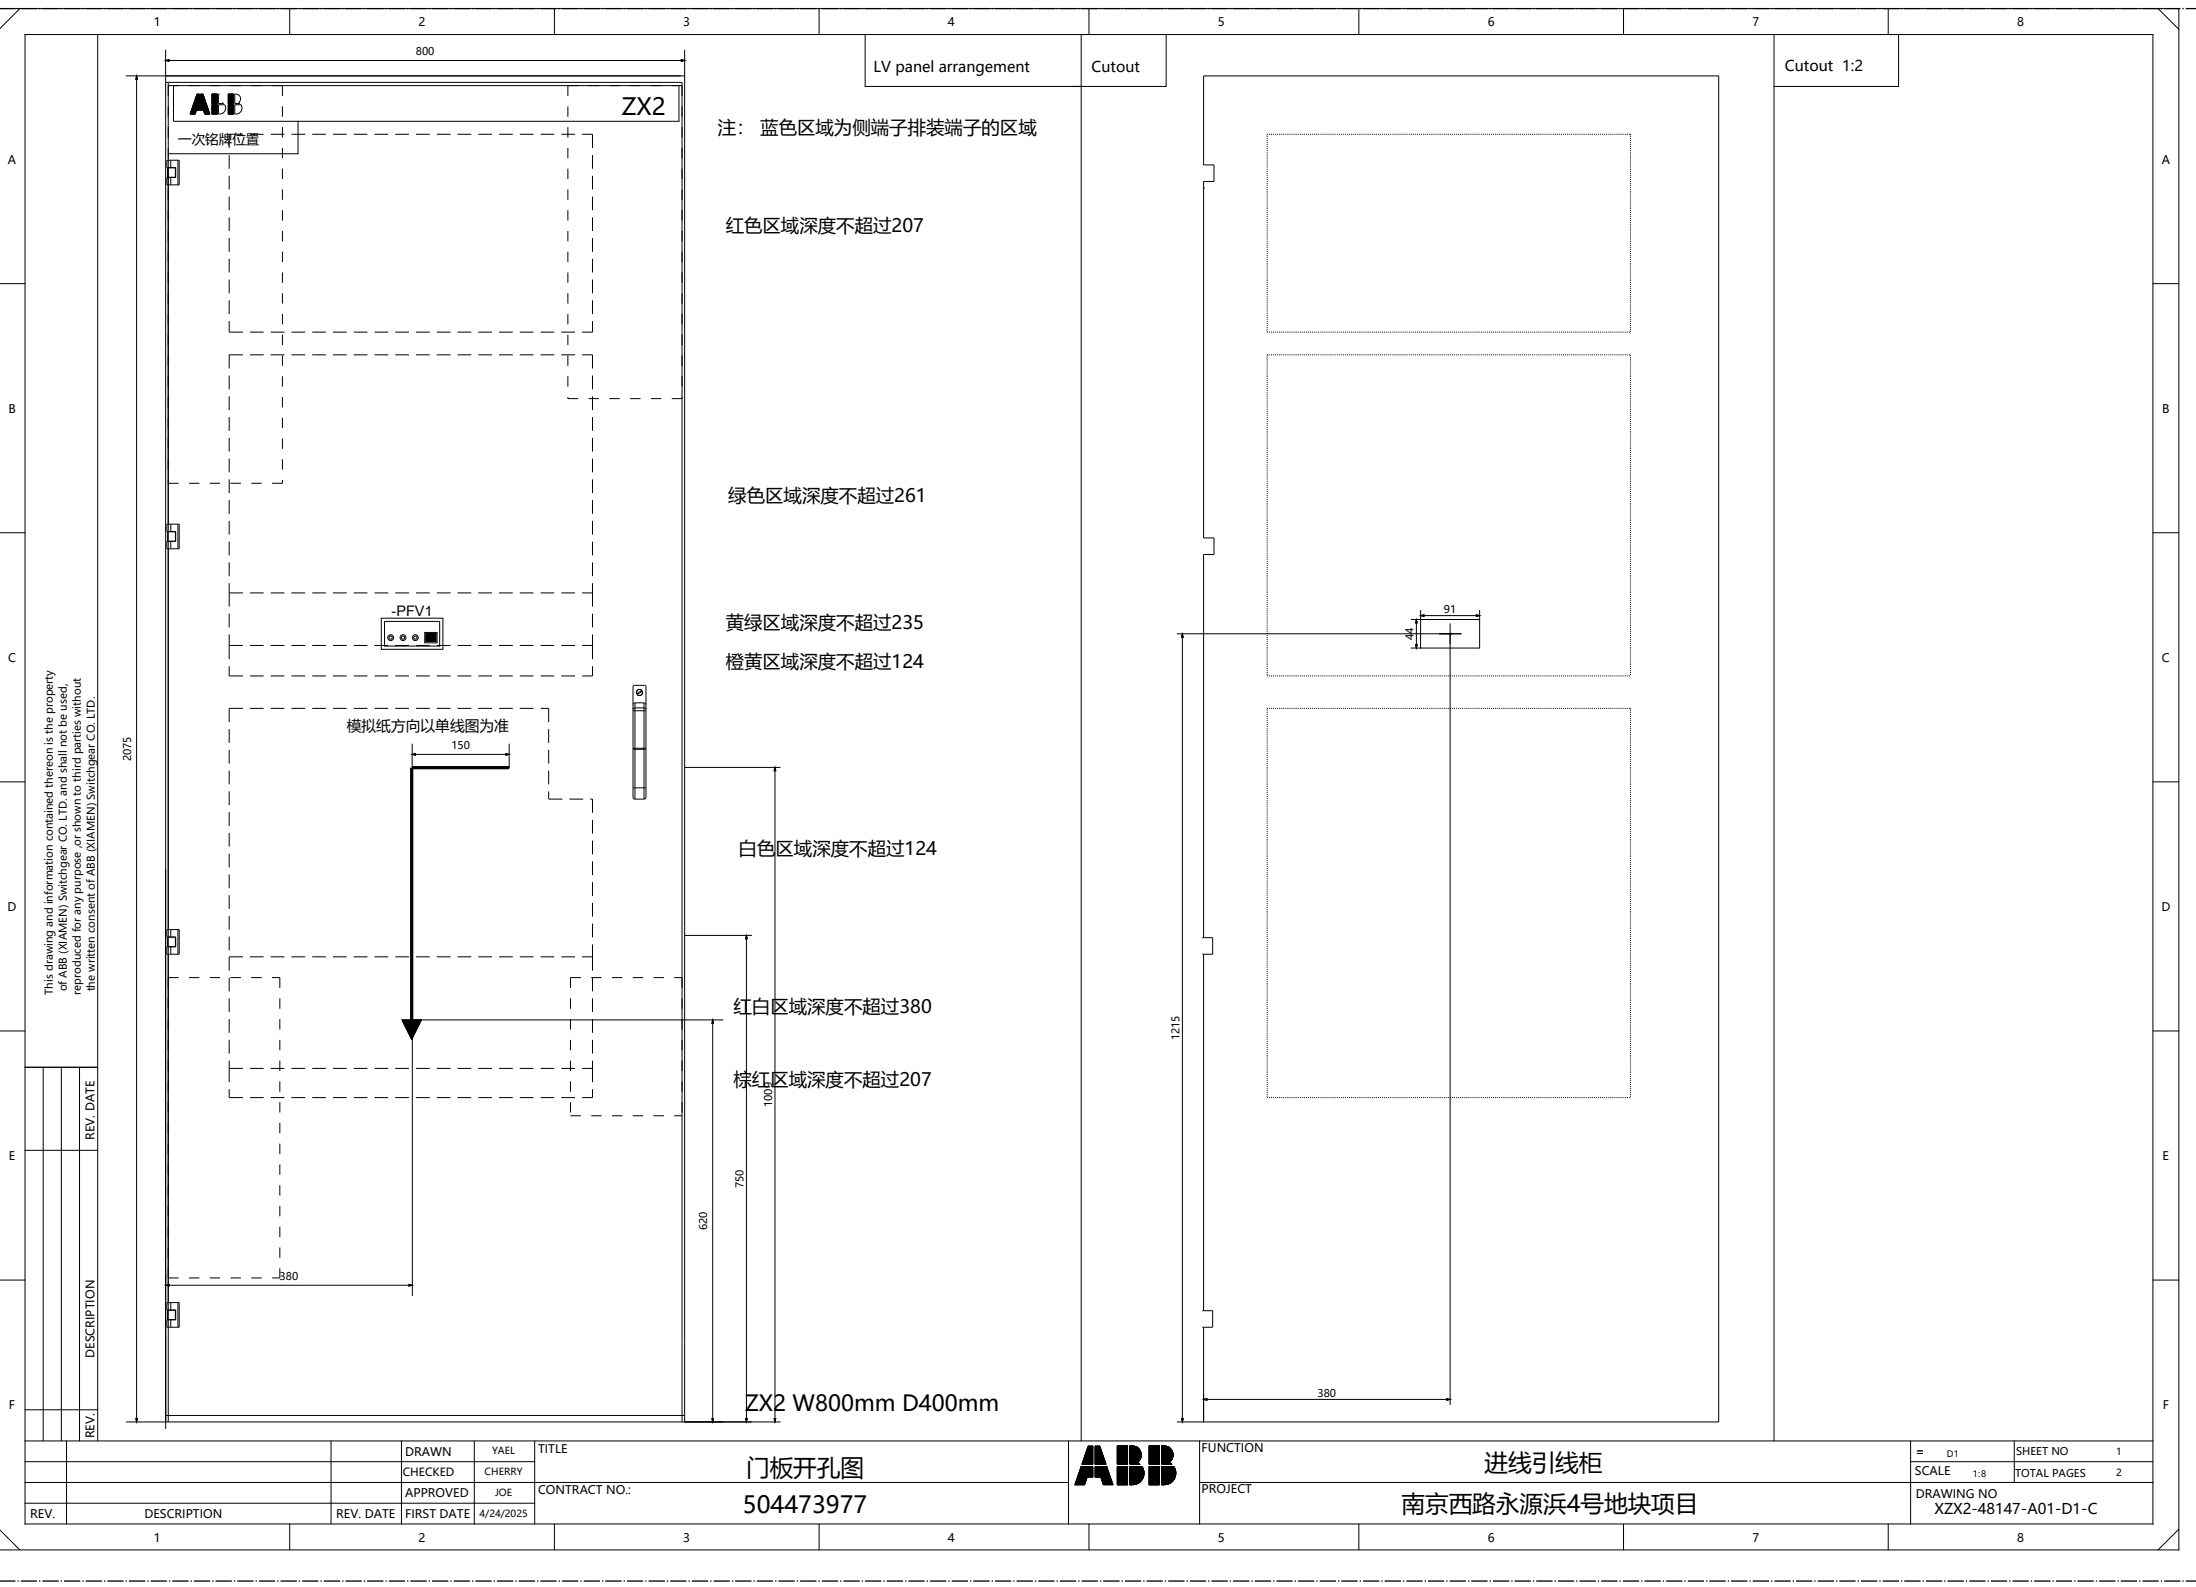


ZX2 W800 D400

			DRAWN	Yael
			CHECKED	Cherry
			APPROVED	Joe
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/24/2025

TITLE	低压室布置图
CONTRACT NO.:	504473977





FUNCTION	进线引线柜	= D1	SHEET NO	2
PROJECT	南京西路永源浜4号地块项目	SCALE 1:8	TOTAL PAGES	2
		DRAWING NO XXZ-48147-A01-D1-C		

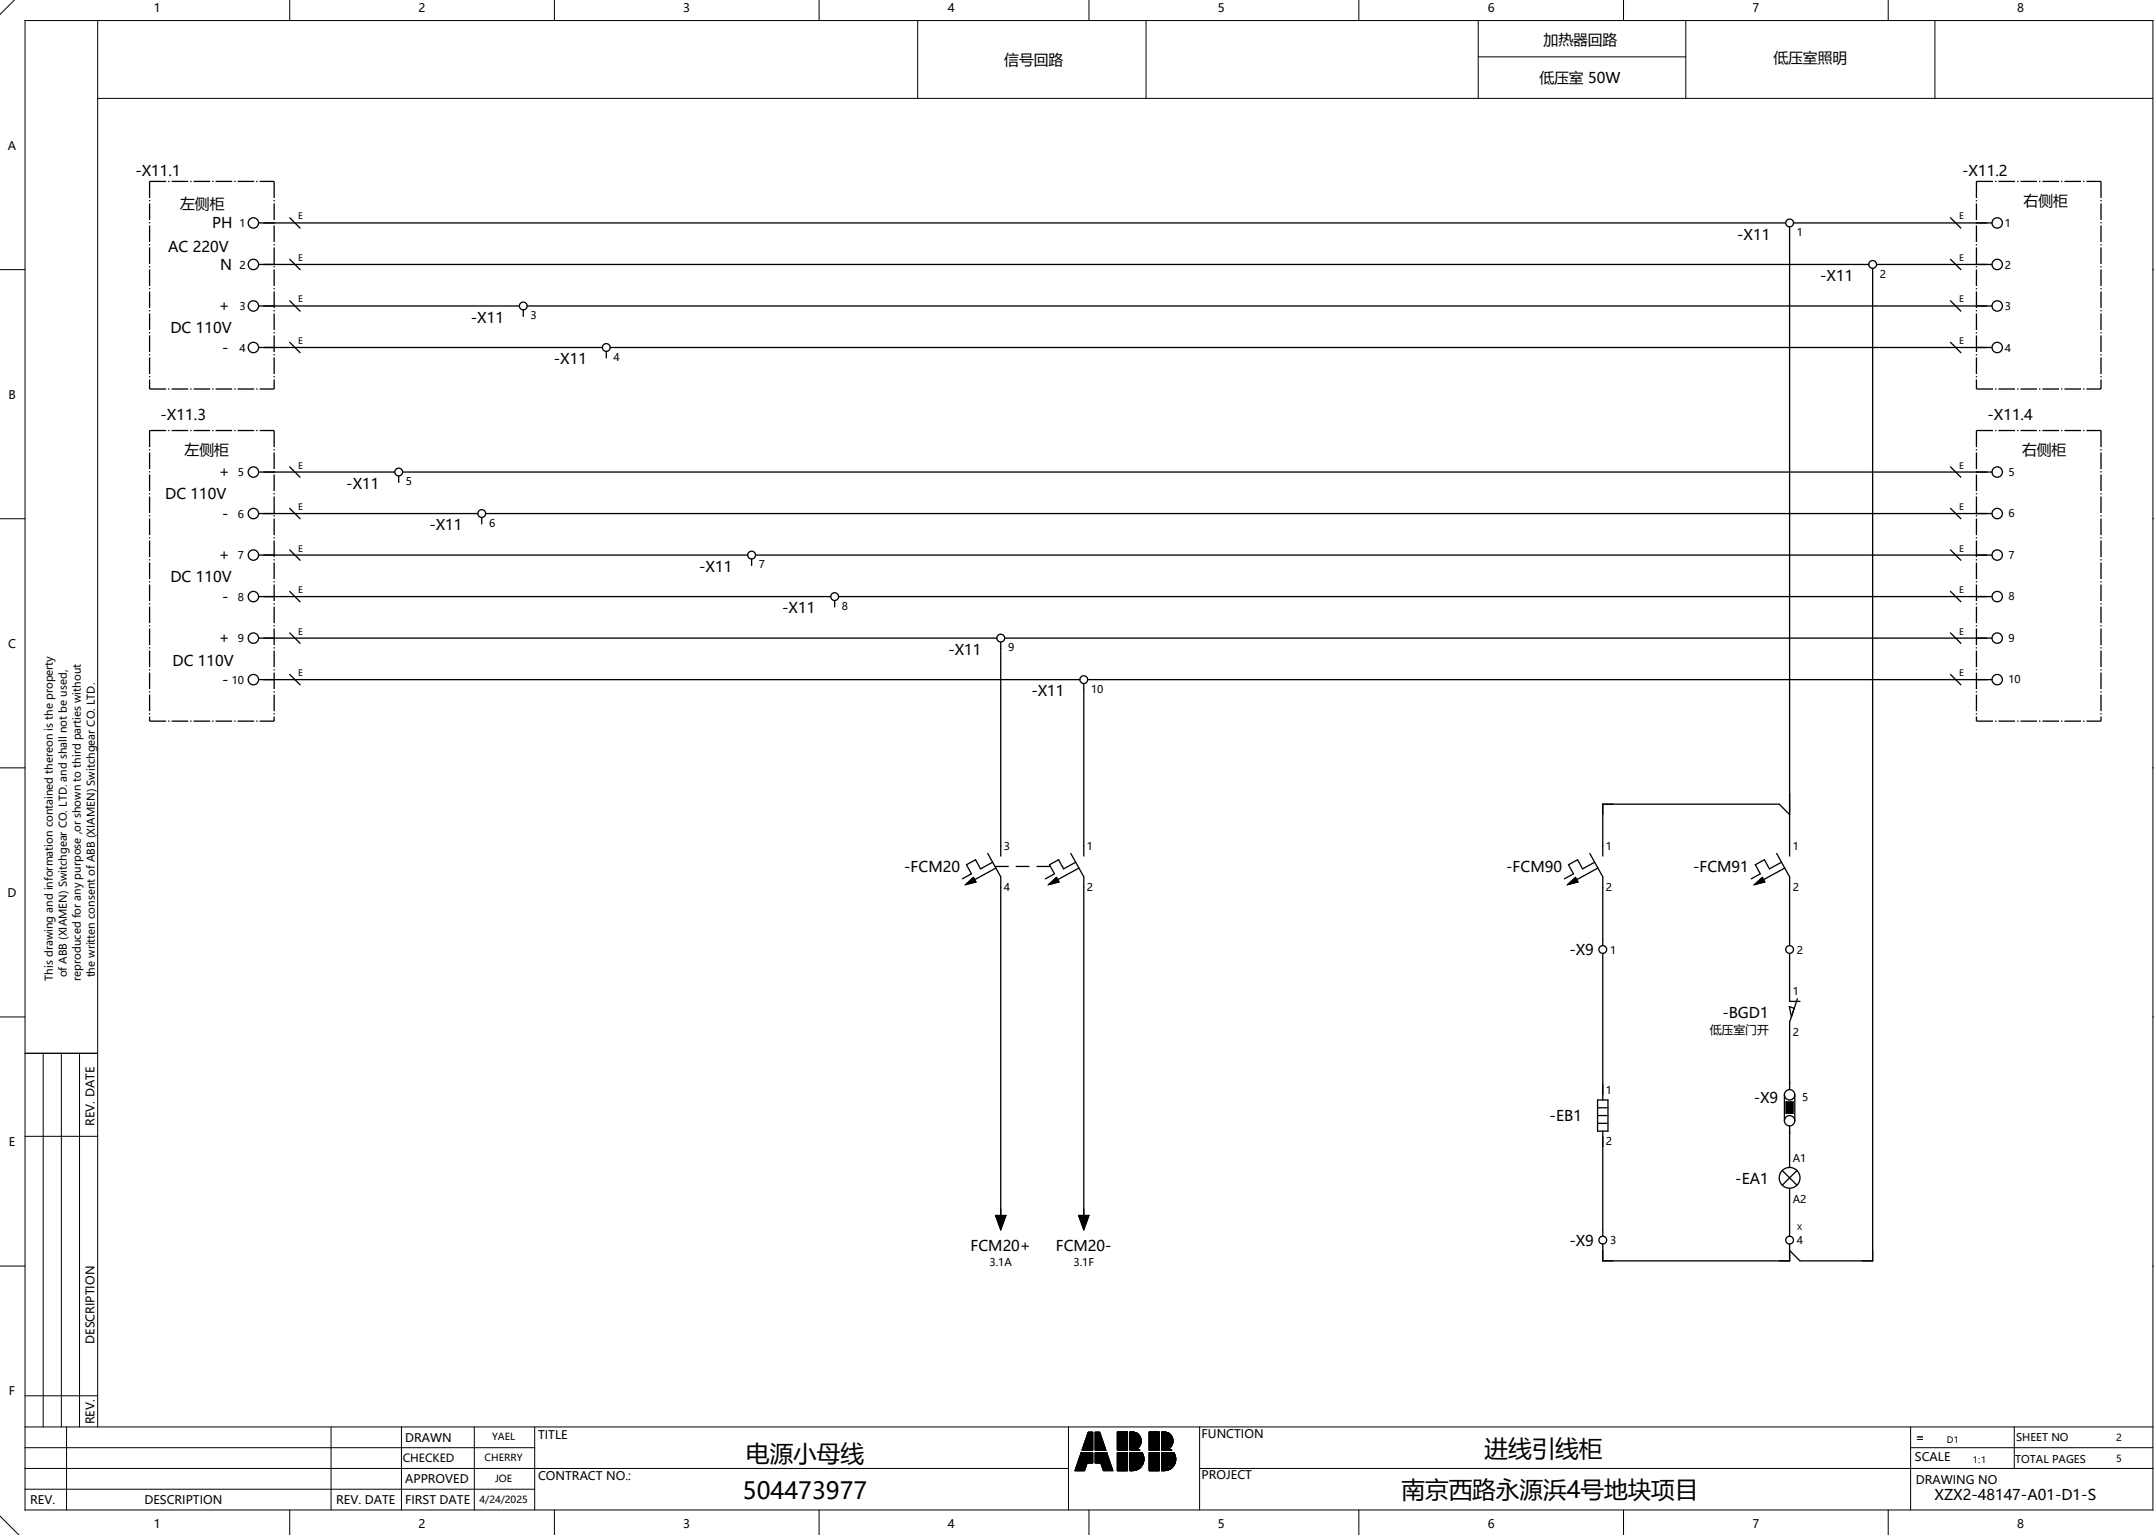

REV.	DATE	DESCRIPTION

		DRAWN	Yael	TITLE	电源小母线	ABB	FUNCTION	进线引线柜	=	D1	SHEET NO	2				
		CHECKED	Cherry						SCALE	1:1	TOTAL PAGES	5				
		APPROVED	Joe						CONTRACT NO:				DRAWING NO			
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE						4/24/2025	504473977	PROJECT	南京西路永源浜4号地块项目	XZX2-48147-A01-D1-S			

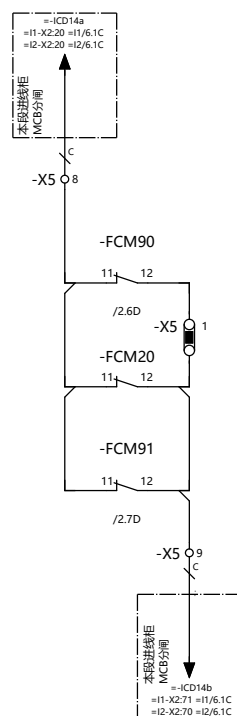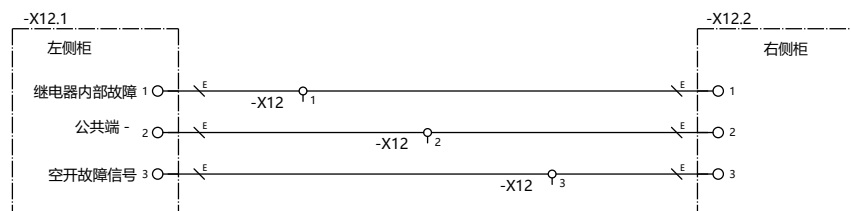

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE
------	-------------	-----------

			DRAWN	Yael	TITLE		FUNCTION	进线引线柜		= D1	SHEET NO	5
			CHECKED	Cherry	预警小母线		PROJECT	南京西路永源浜4号地块项目		SCALE 1:1	TOTAL PAGES	5
			APPROVED	Joe	CONTRACT NO.:							
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/24/2025	504473977					DRAWING NO	XXZ2-48147-A01-D1-S	

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

设备号	-BPA1	物料号	EP-DM60	数量	1	制造商	LANSO KONLY
设备名称	密度继电器					型号	DM60
设备参数	/						
符号							
节点位置	S/1.5C S/3.3C S/3.2C S/3.3C						

设备号	-EB1	物料号	EP-HEATER-50W	数量	1	制造商	SANYANG
设备名称	加热器					型号	1FZEK833B
设备参数	50W						
符号							
节点位置	S/2.6E						


REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	


			DRAWN	YAEI		FUNCTION		= D1		SHEET NO	1
			CHECKED	CHERRY		PROJECT		SCALE 1:1		TOTAL PAGES	3
			APPROVED	JOE		CONTRACT NO:		DRAWING NO		XZX2-48147-A01-D1-E	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/24/2025		504473977		南京西路永源浜4号地块项目			
					设备清单(柜体)		进线引线柜				


[illegible]

A	B	C	D	E	F
This drawing and information contained therein is the property of ABB (MAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (MAMEN) Switchgear CO. LTD.					
==A01=D1+-X5					
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE			
1			端子号	型号	线号
2			设备	外引电缆	备注
3			端子号	型号	线号
4			设备	外引电缆	备注
5			端子号	型号	线号
6			设备	外引电缆	备注
7			端子号	型号	线号
8			设备	外引电缆	备注
DRAWN Yael Cherry			TITLE	ABB	
CHECKED Cherry			CONTRACT NO:	FUNCTION PROJECT	
APPROVED Joe			504473977	进线引线柜	
FIRST DATE 4/24/2025			南京西路永源浜4号地块项目		
REV. DESCRIPTION			= D1 SHEET NO 2		
SCALE 1:1 TOTAL PAGES 5			DRAWING NO XZX2-48147-A01-D1-T		

[illegible]

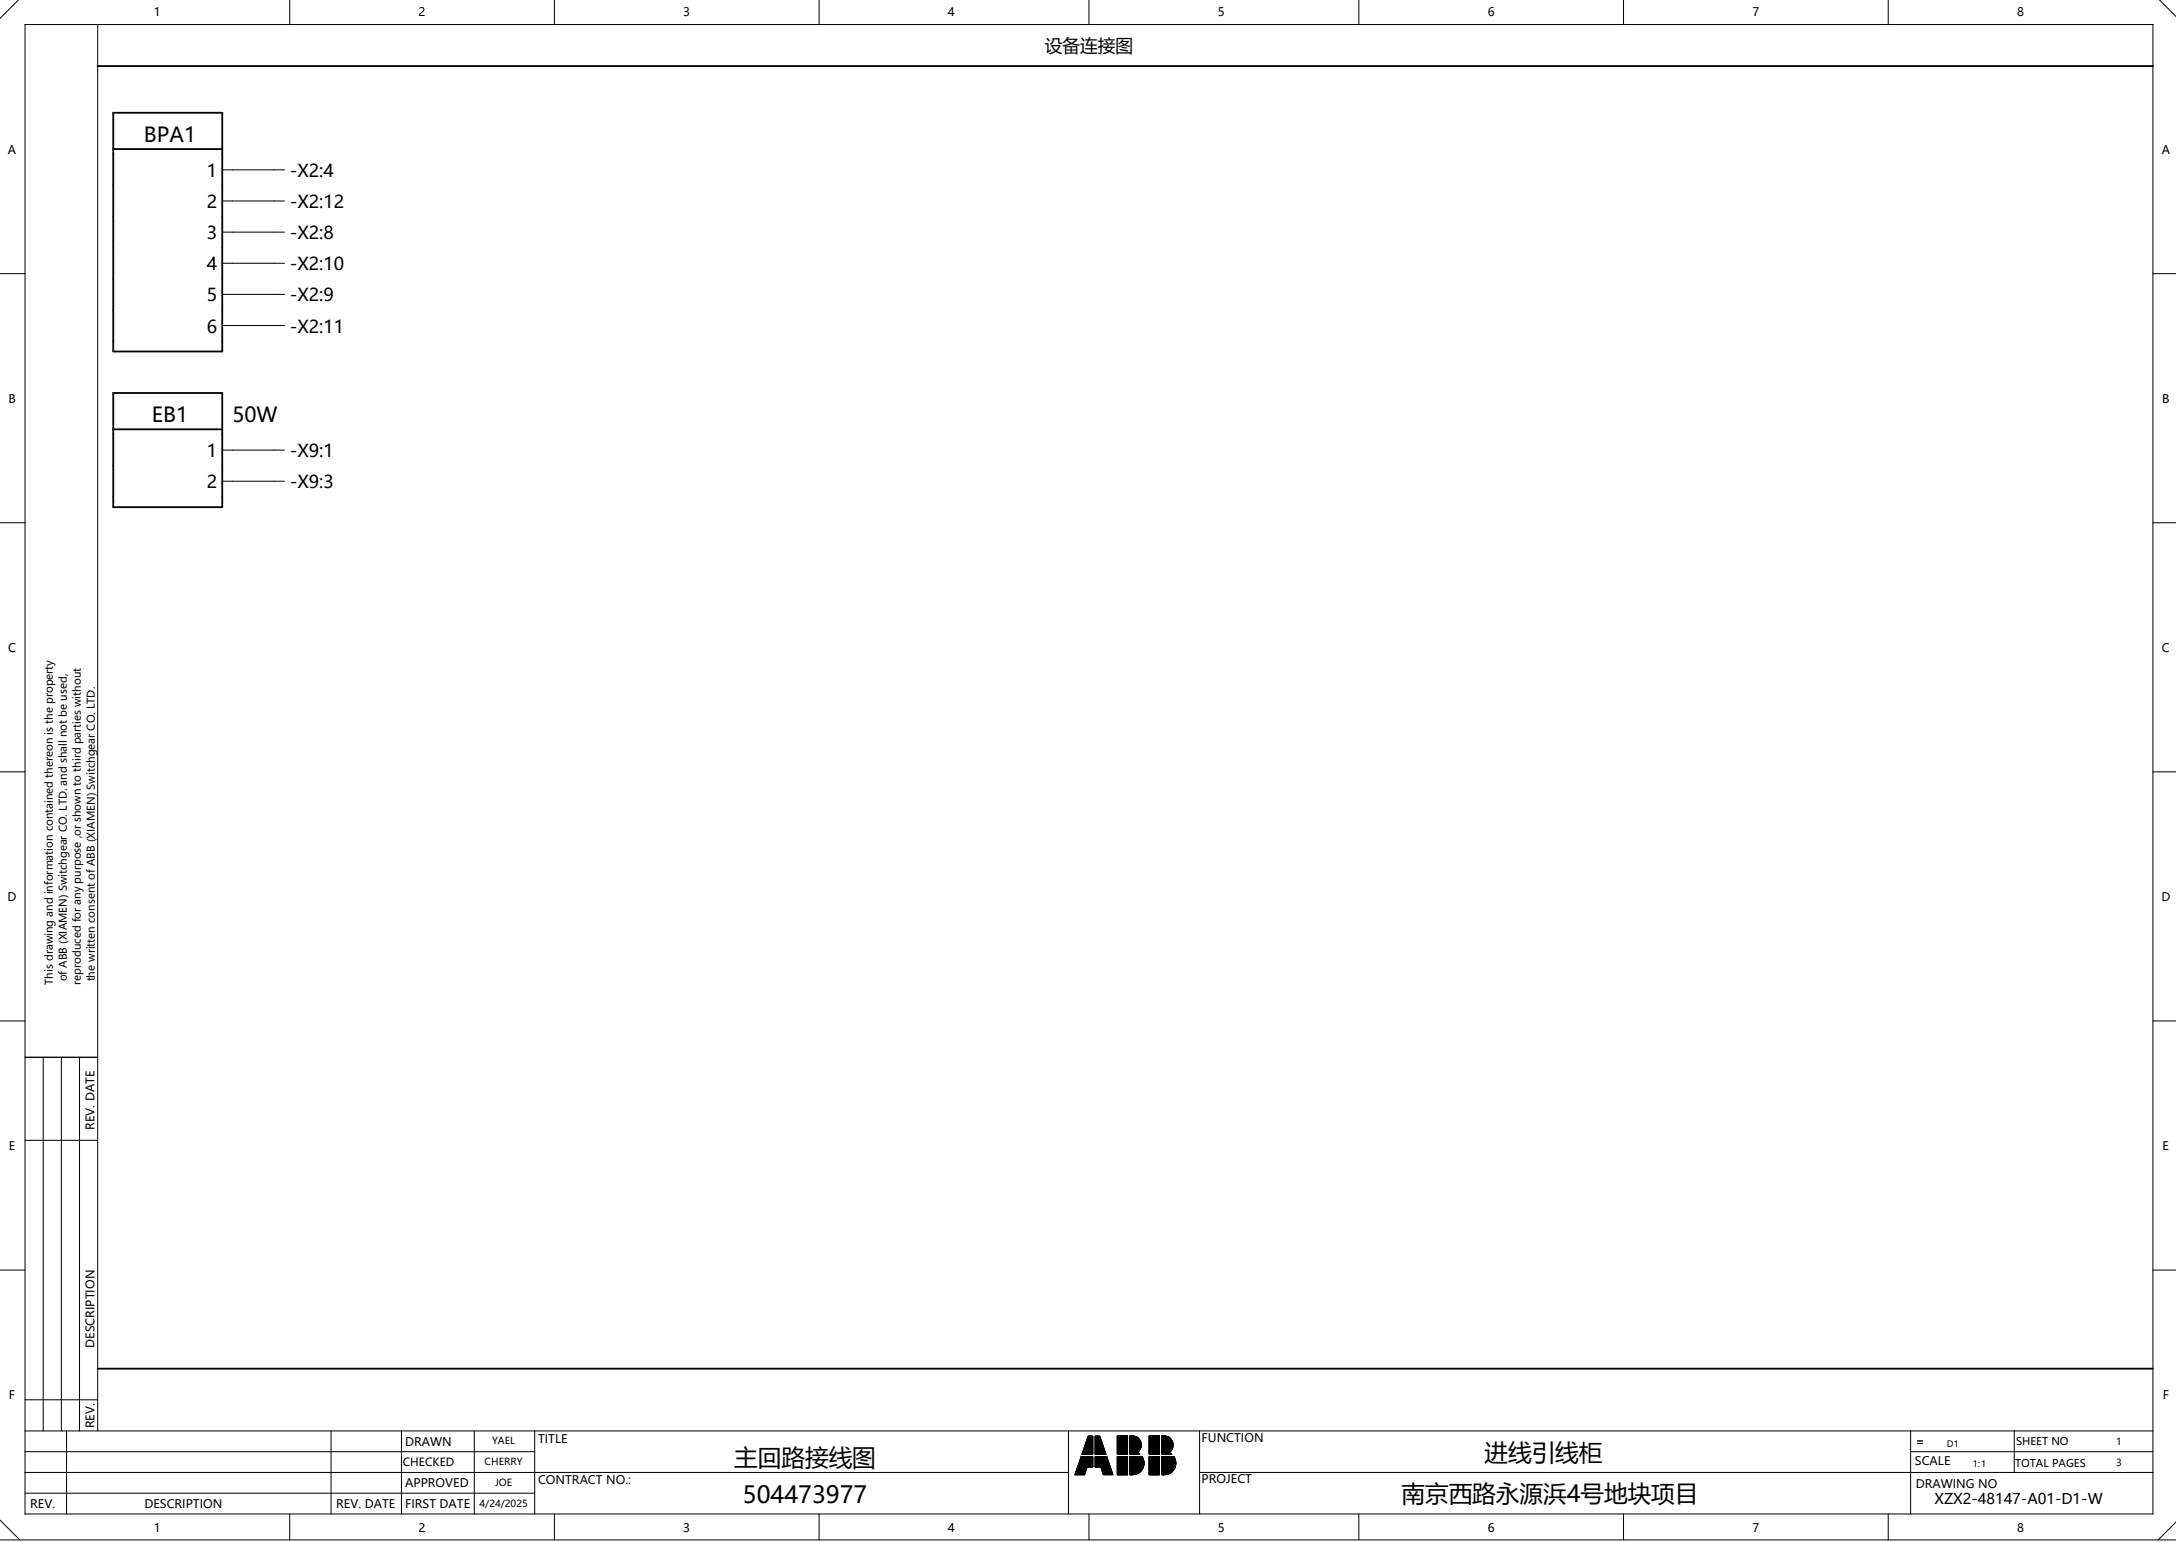

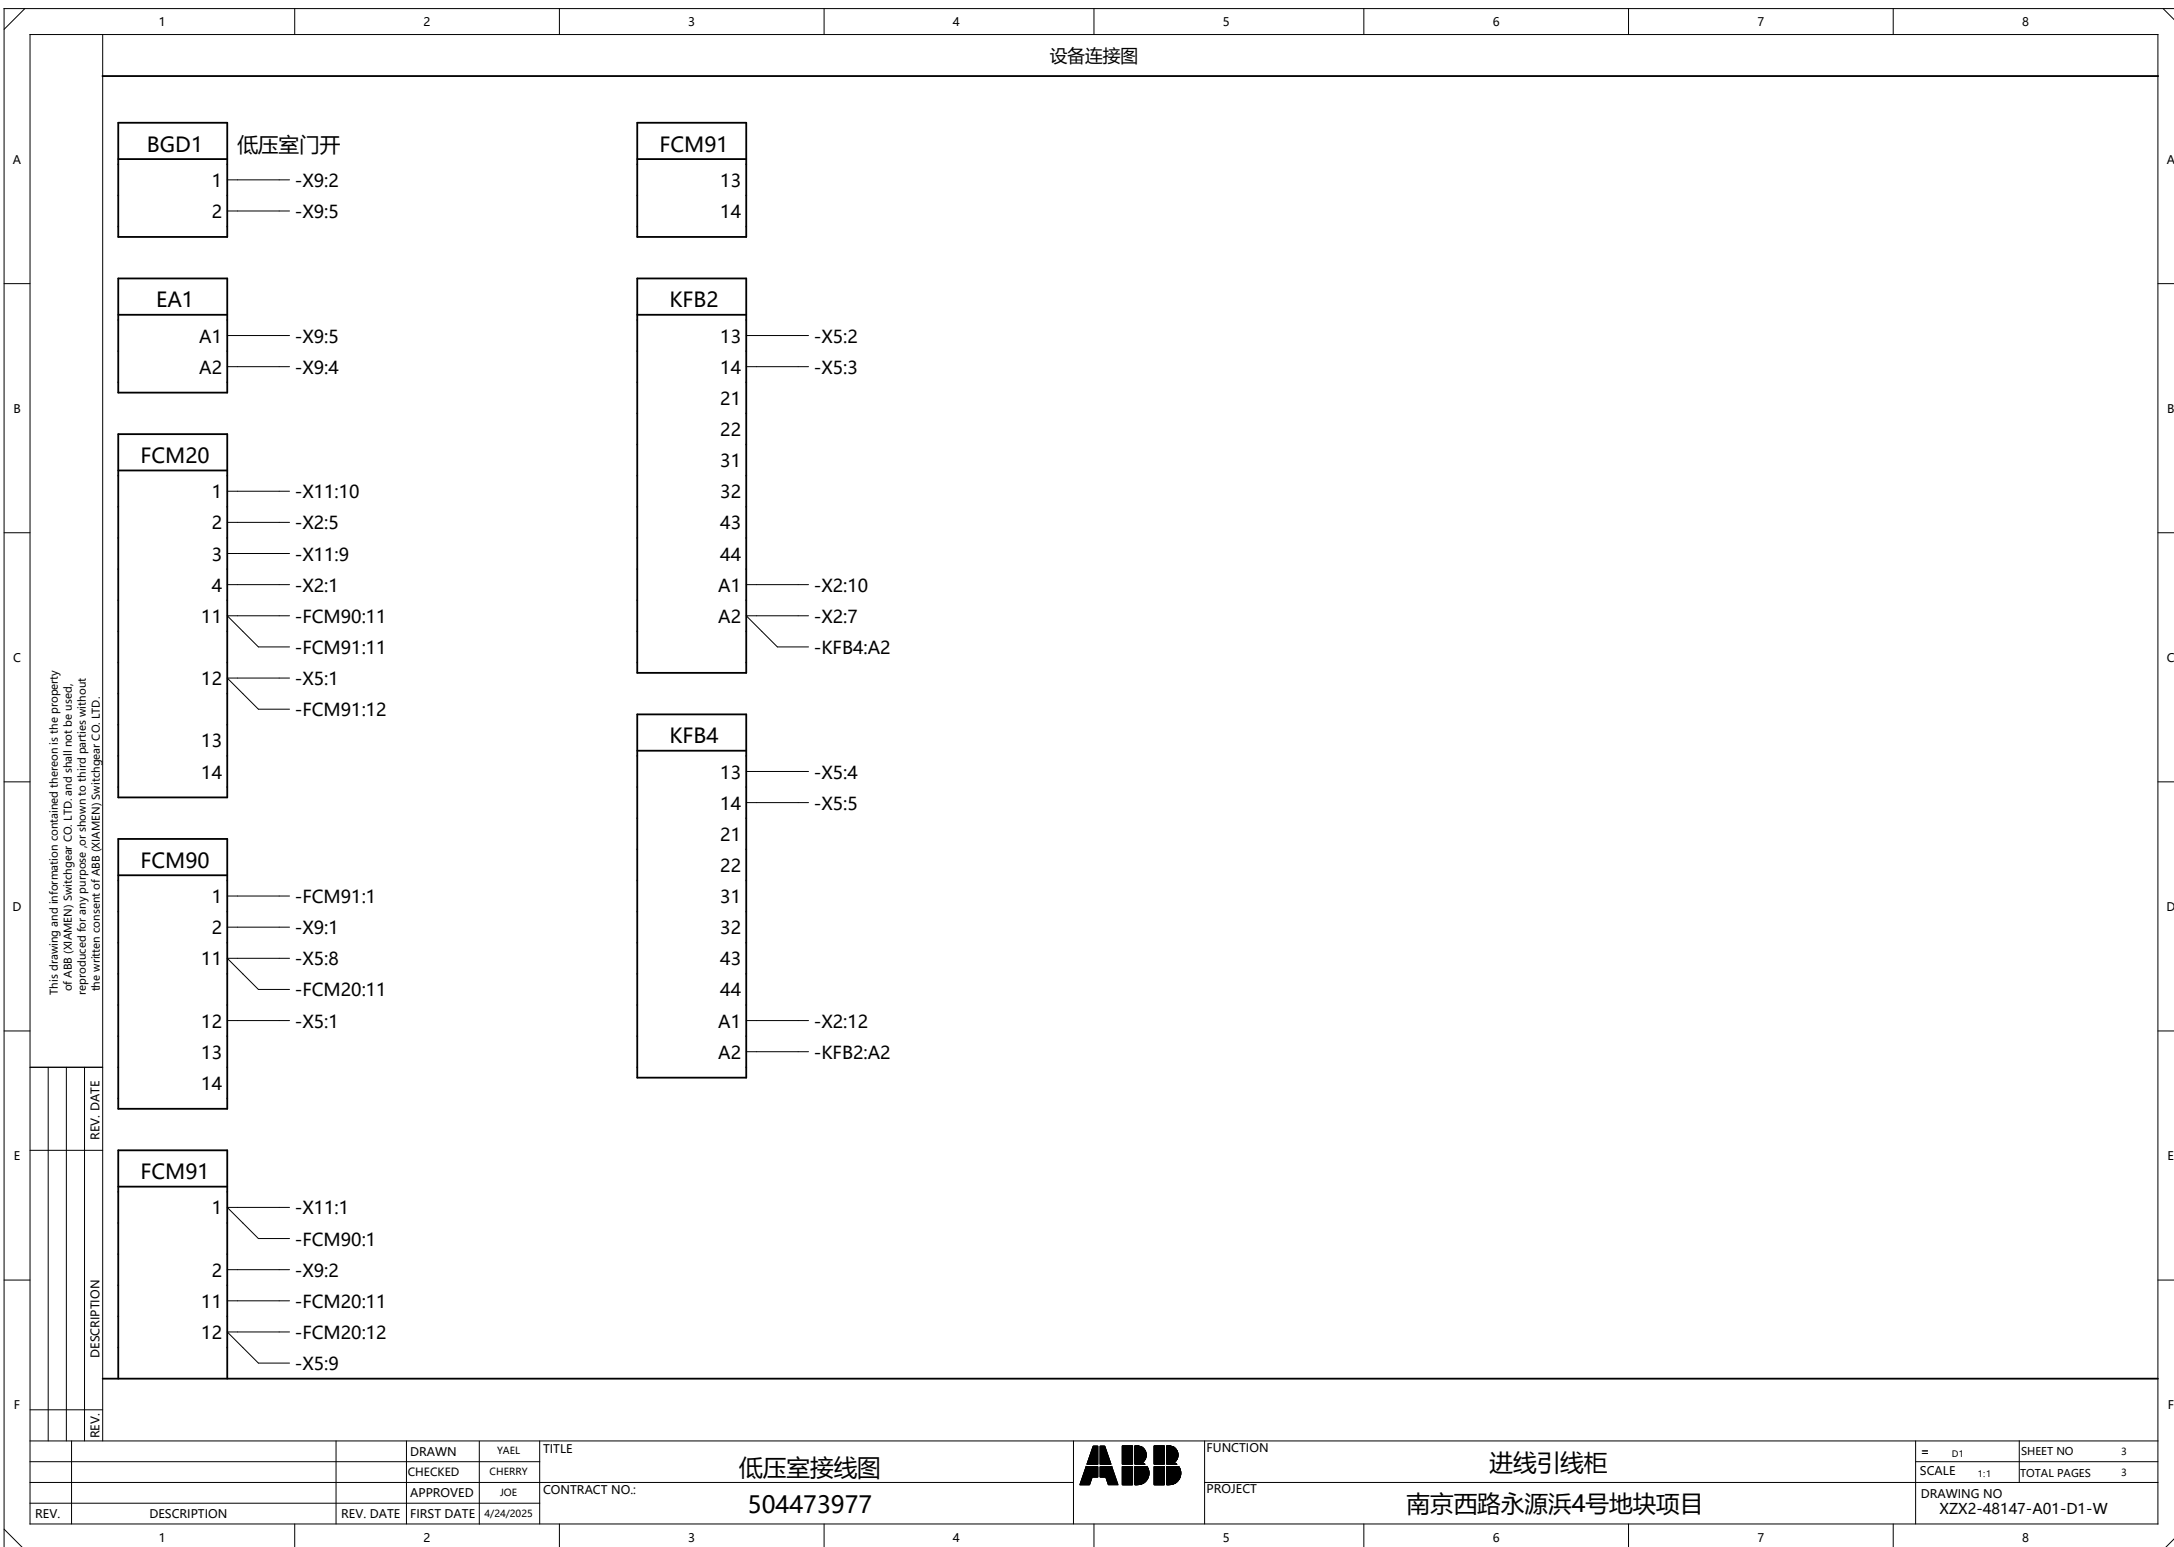



A

B

C

D

E

F

A

B

C


D

E

F

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

低压室布置

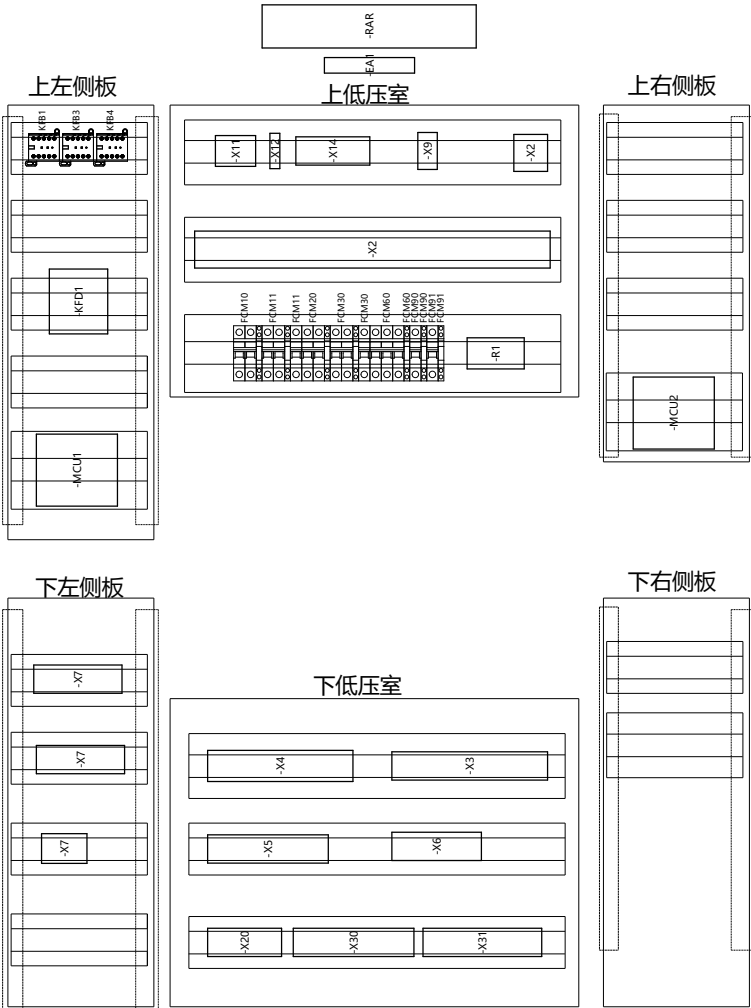

注：X20,X30,X31使用双层端子

- 注：1. 左右侧板红色虚框内的导轨不可安装元器件
2. 下中低压室不要安装双层端子
3. 此布置图不适用电容器柜

ZX2 W800 D400

			DRAWN	Yael	TITLE	ABB	FUNCTION	进线断路器柜	=	I1	SHEET NO	2				
			CHECKED	Cherry					CONTRACT NO.:	PROJECT	南京西路永源浜4号地块项目	DRAWING NO XZX2-48147-A01-I1-C	SCALE	1:8	TOTAL PAGES	2
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/24/2025												
			APPROVED	Joe	504473977											

1

2

3


4

5


6


7

8

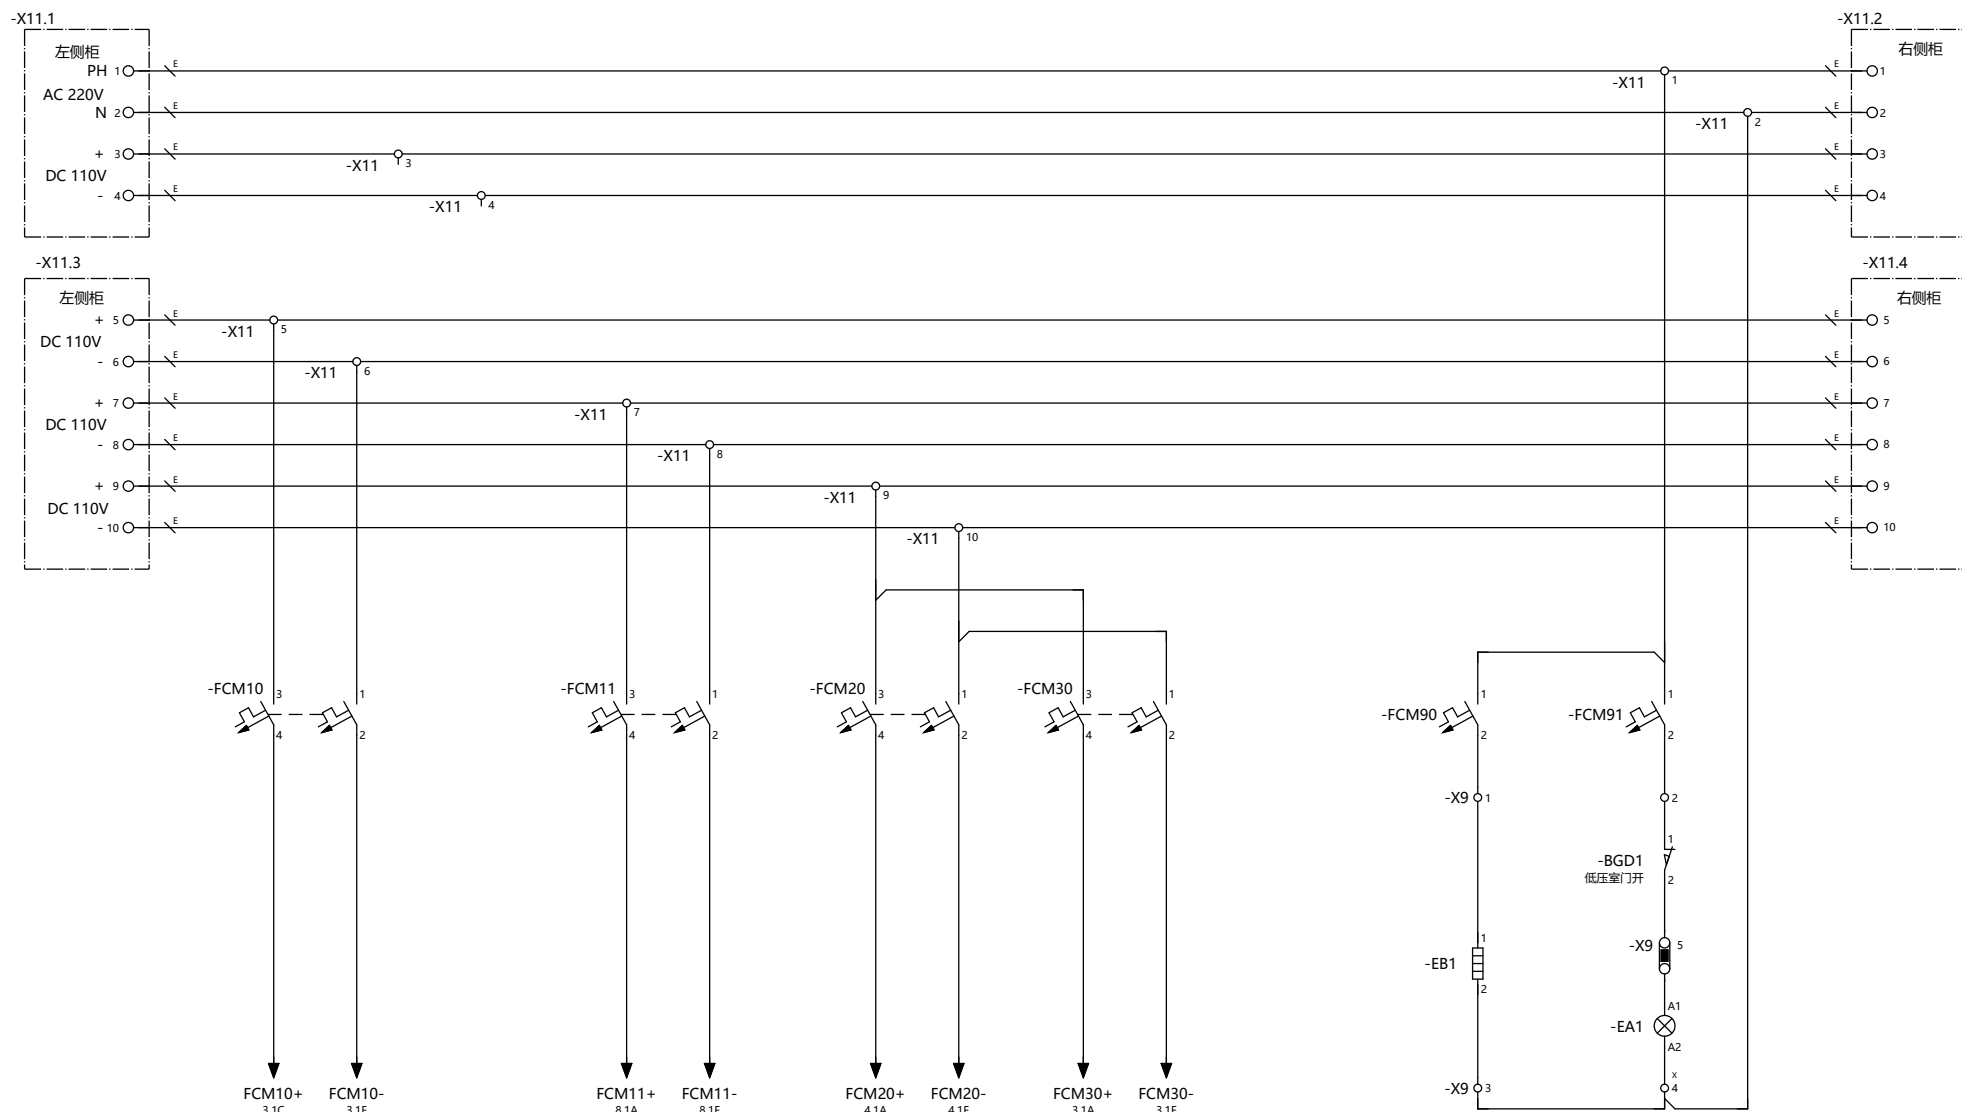



REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

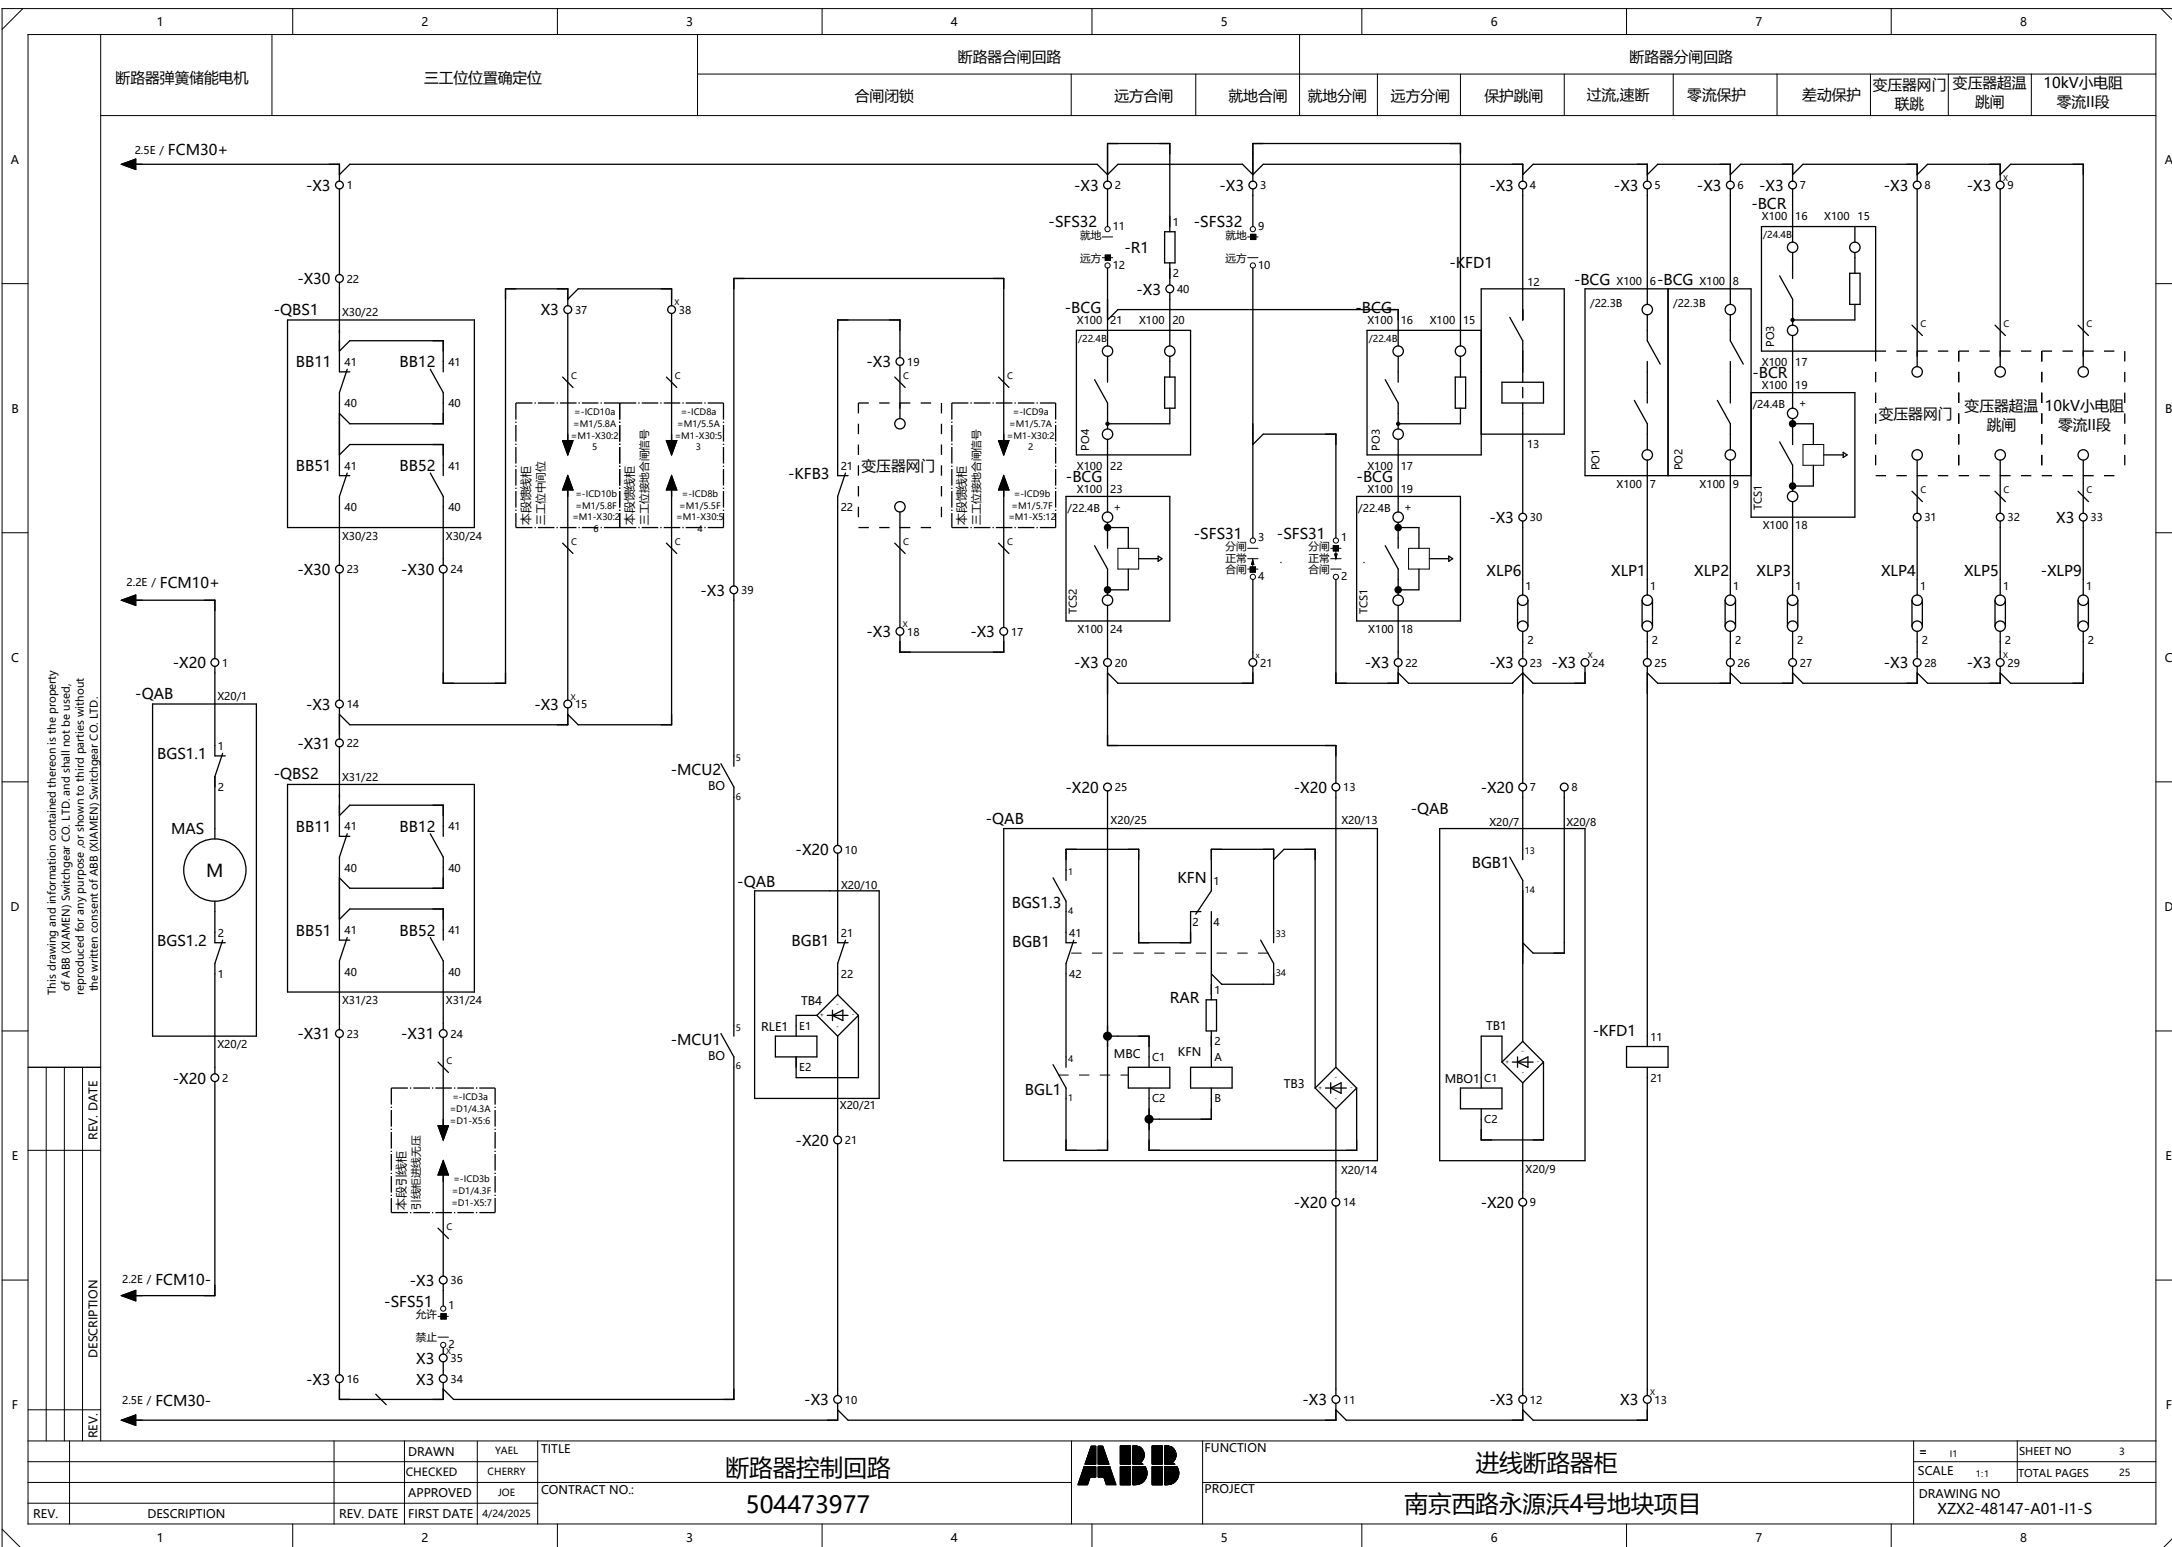


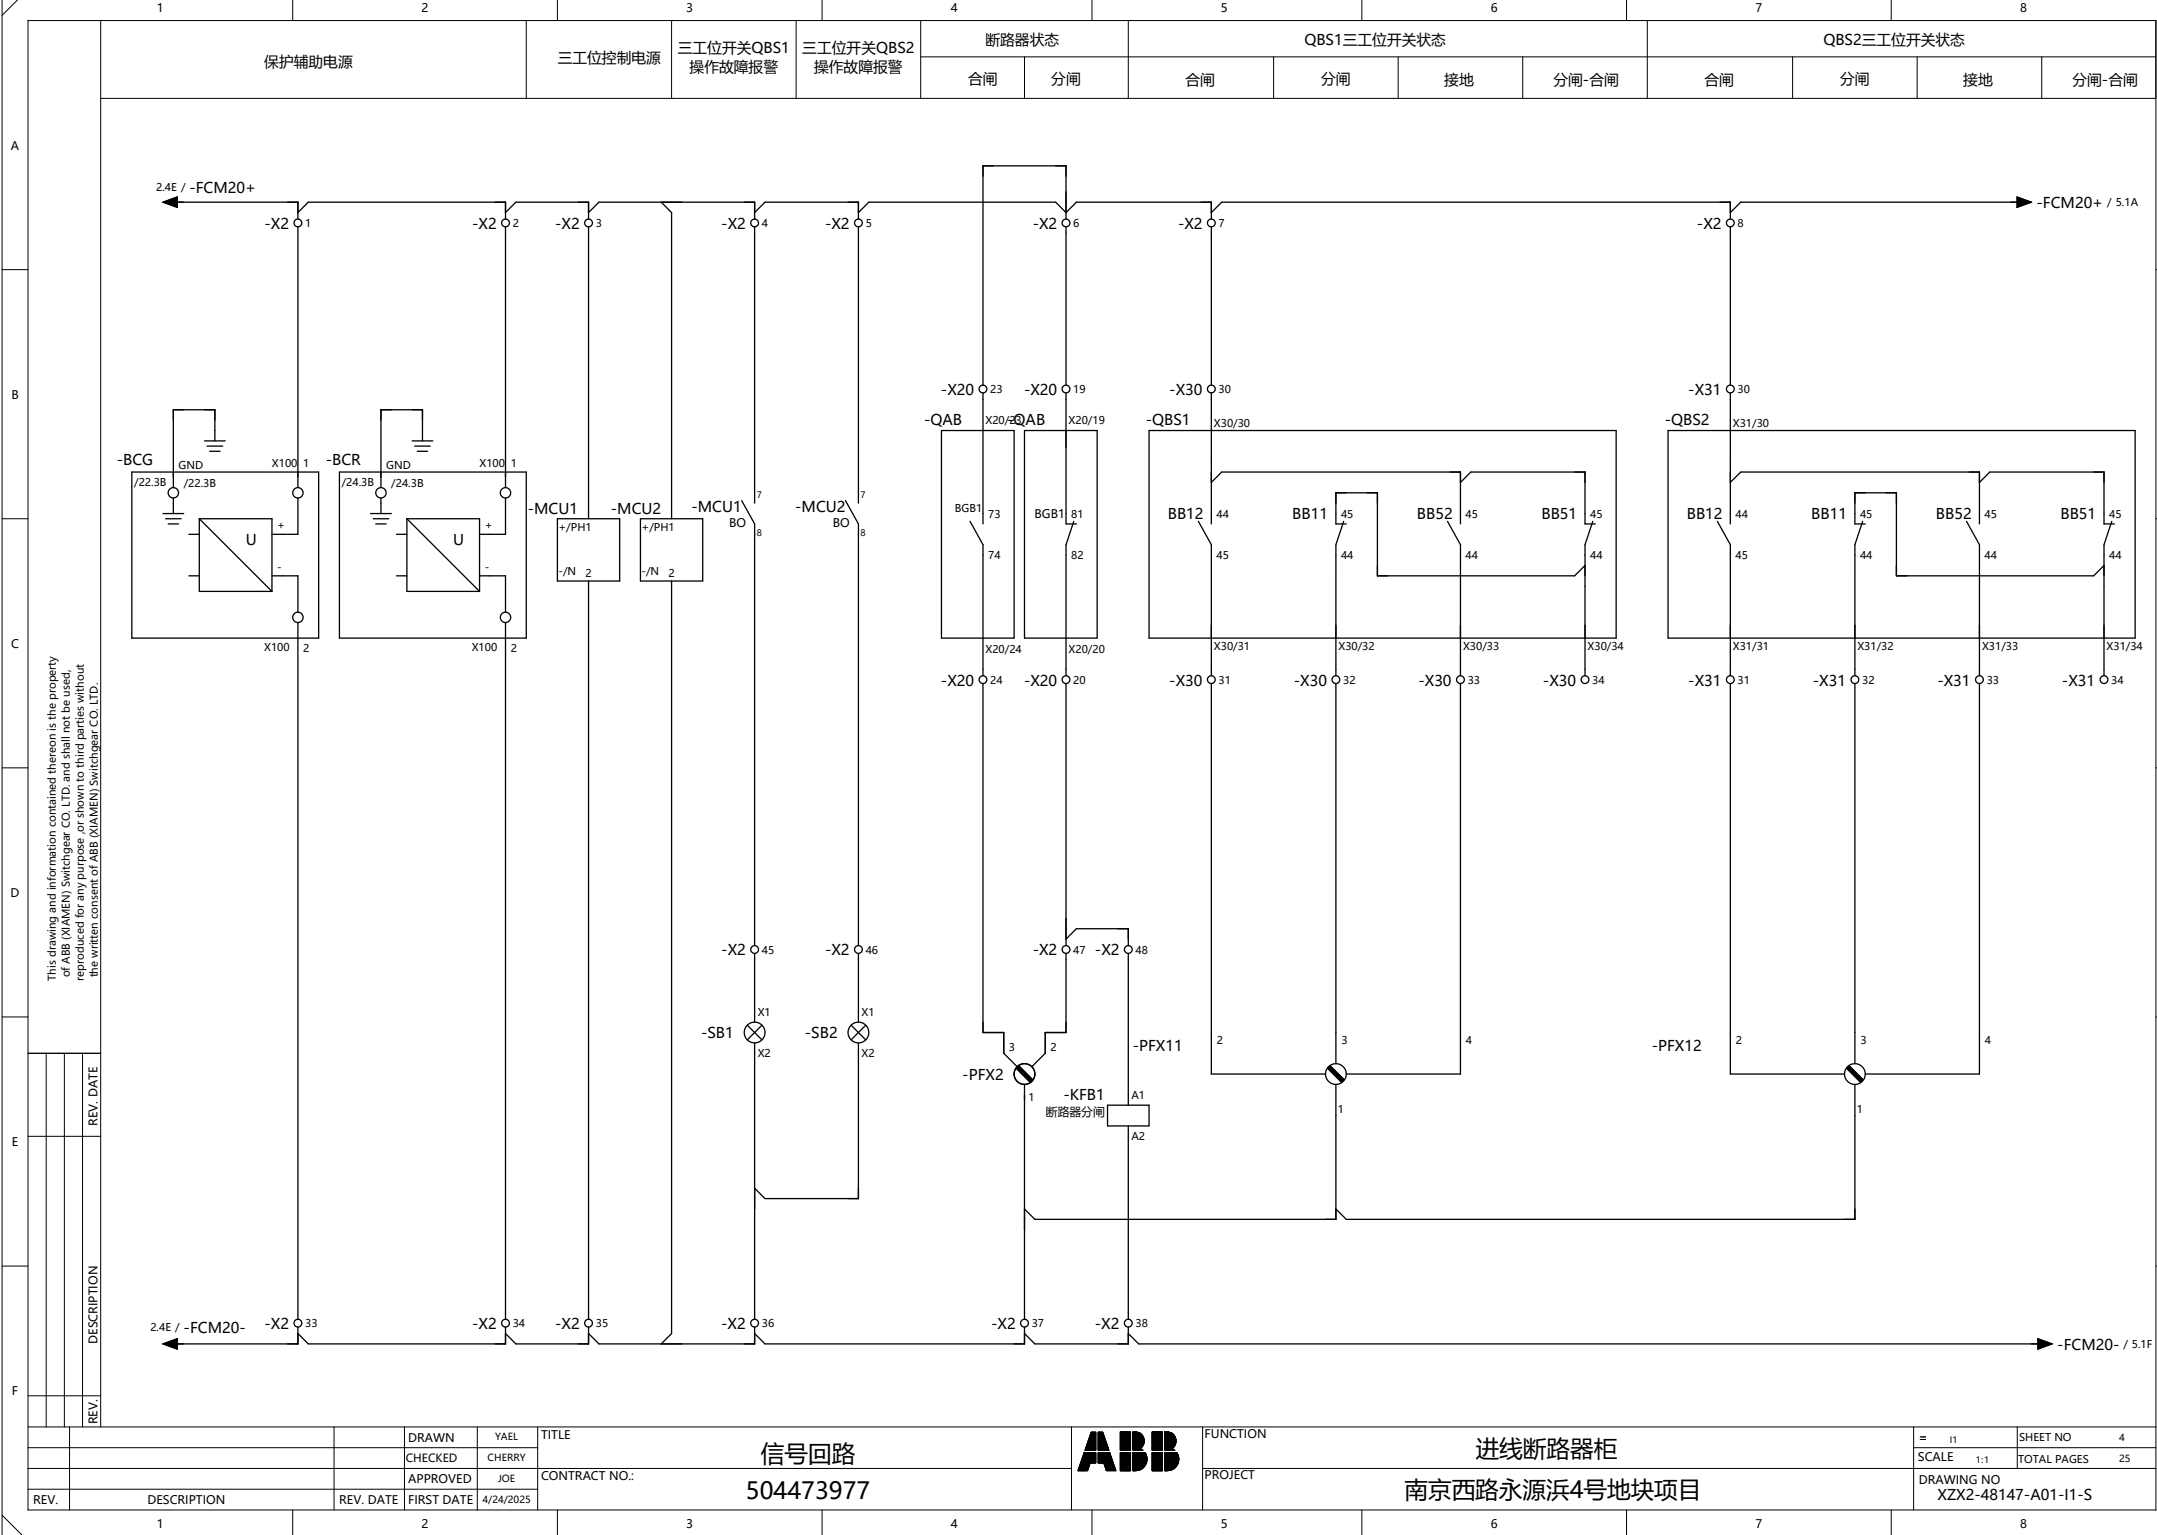


DRAWN		YAL	TITLE		FUNCTION		= 11		SHEET NO	
CHECKED		CHERRY	CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE 1:1		TOTAL PAGES	
APPROVED		JOE	504473977		南京西路永源浜4号地块项目		DRAWING NO		XZX2-48147-A01-I1-S	
REV.		DESCRIPTION	REV. DATE		FIRST DATE		4/24/2025			

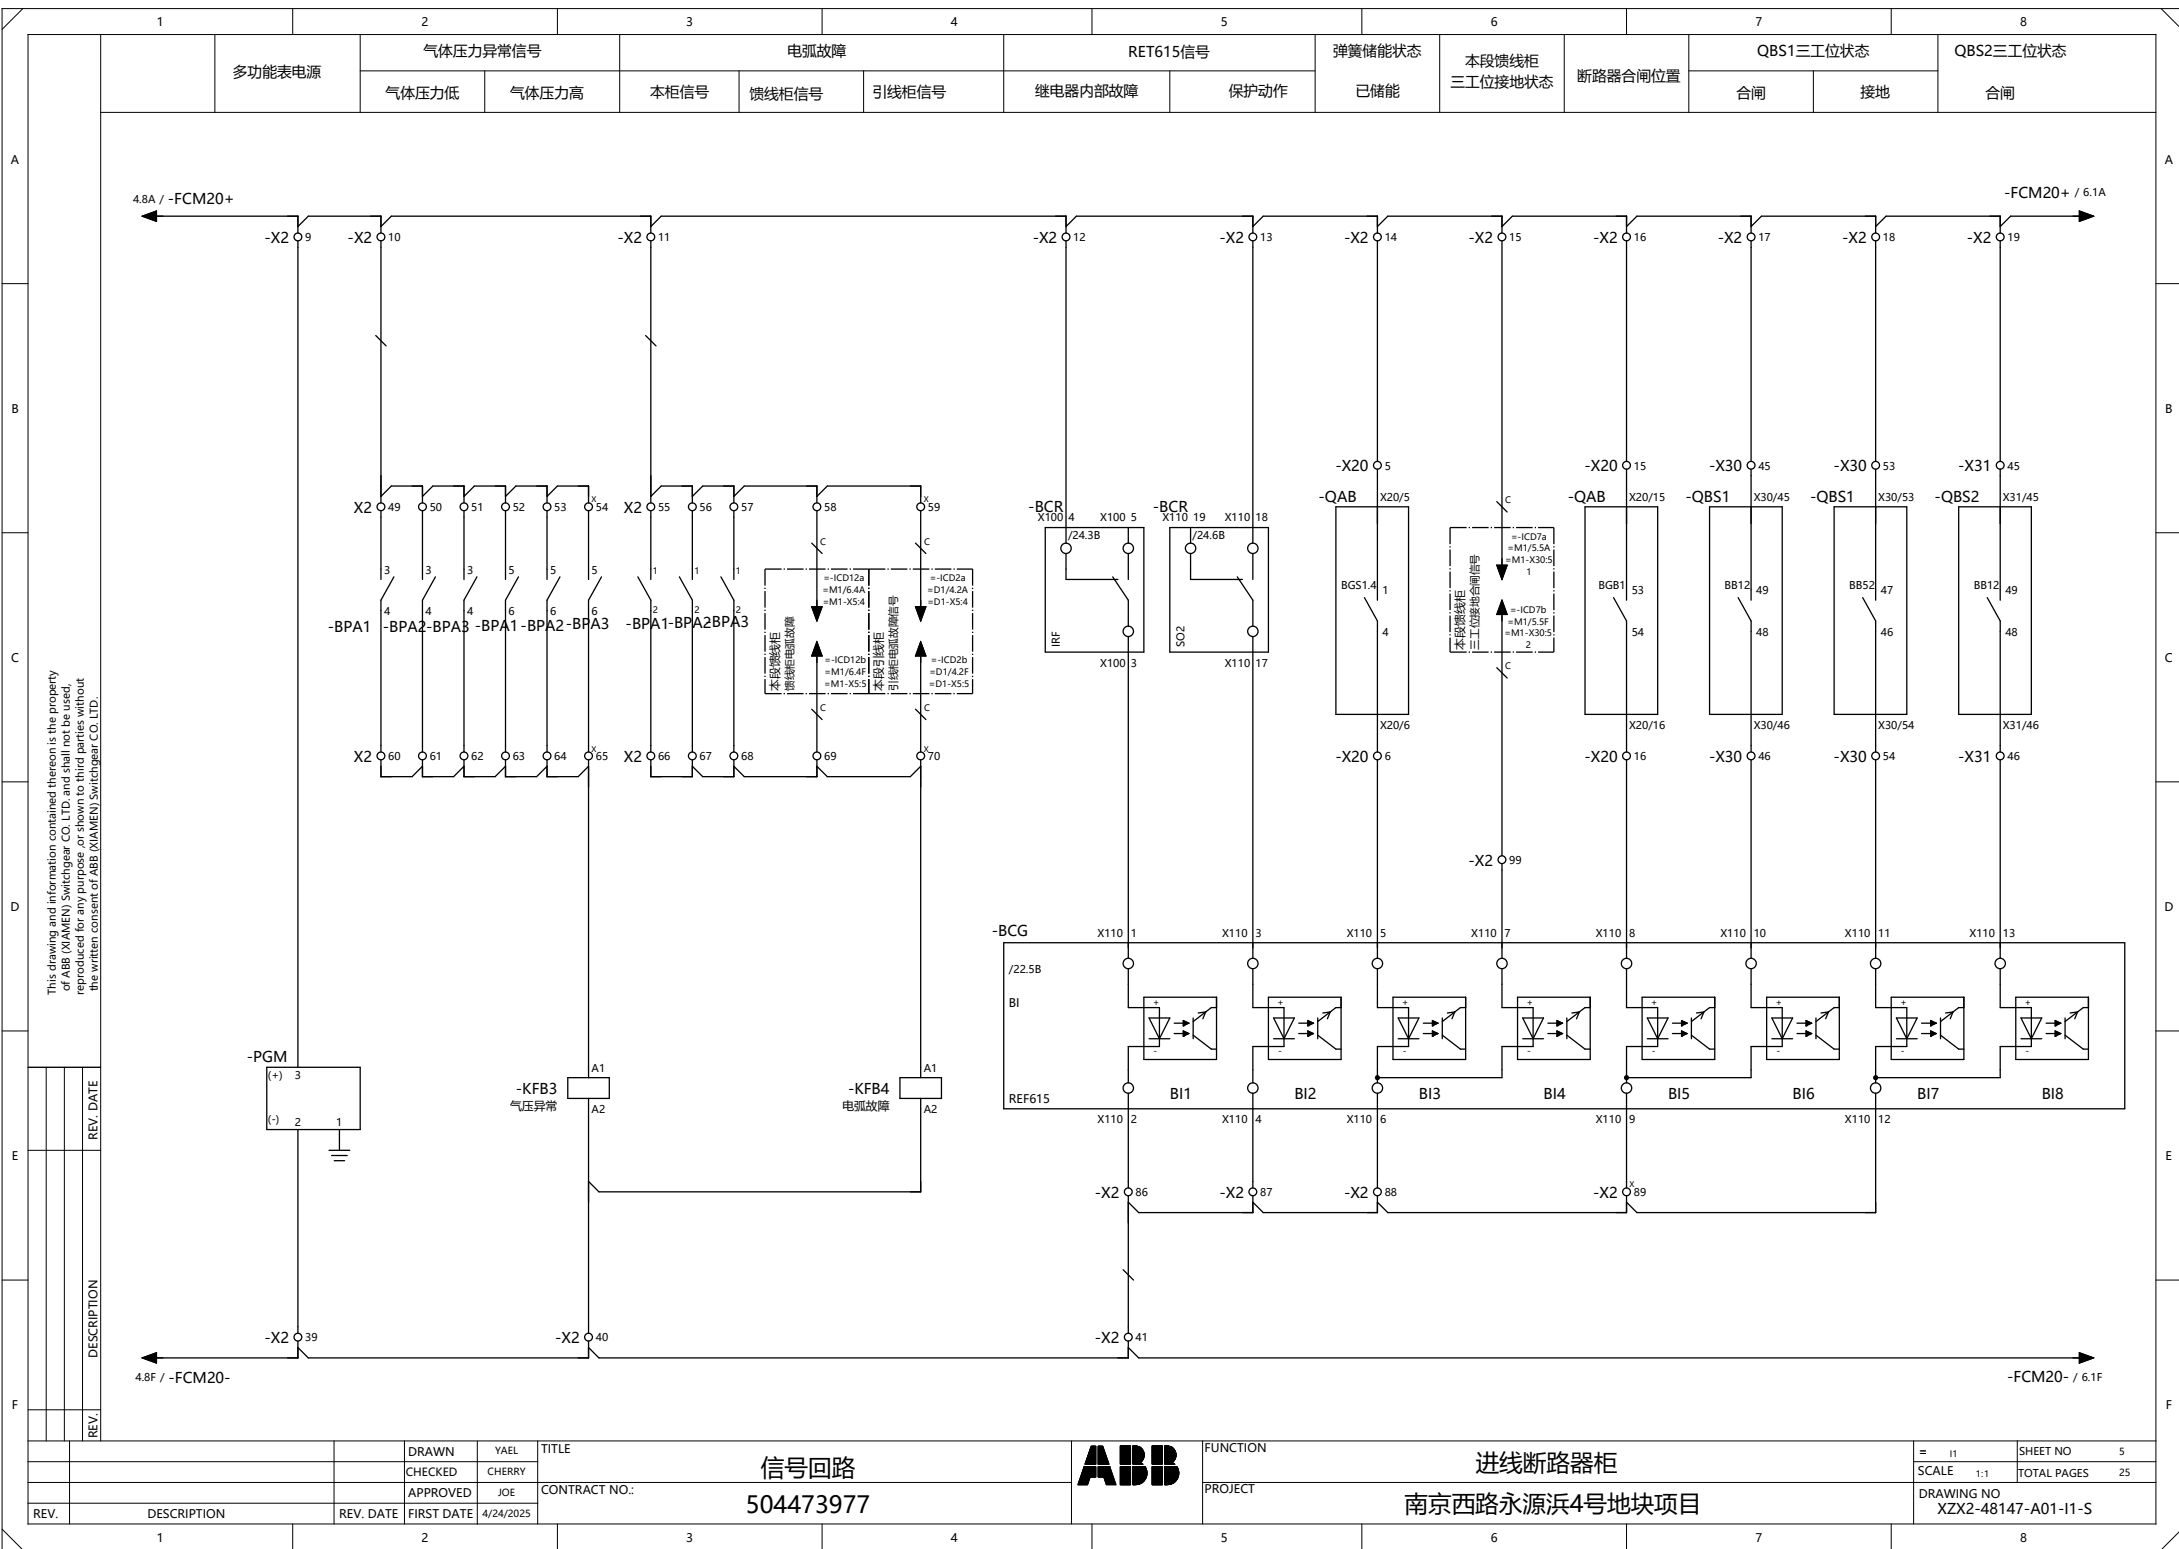

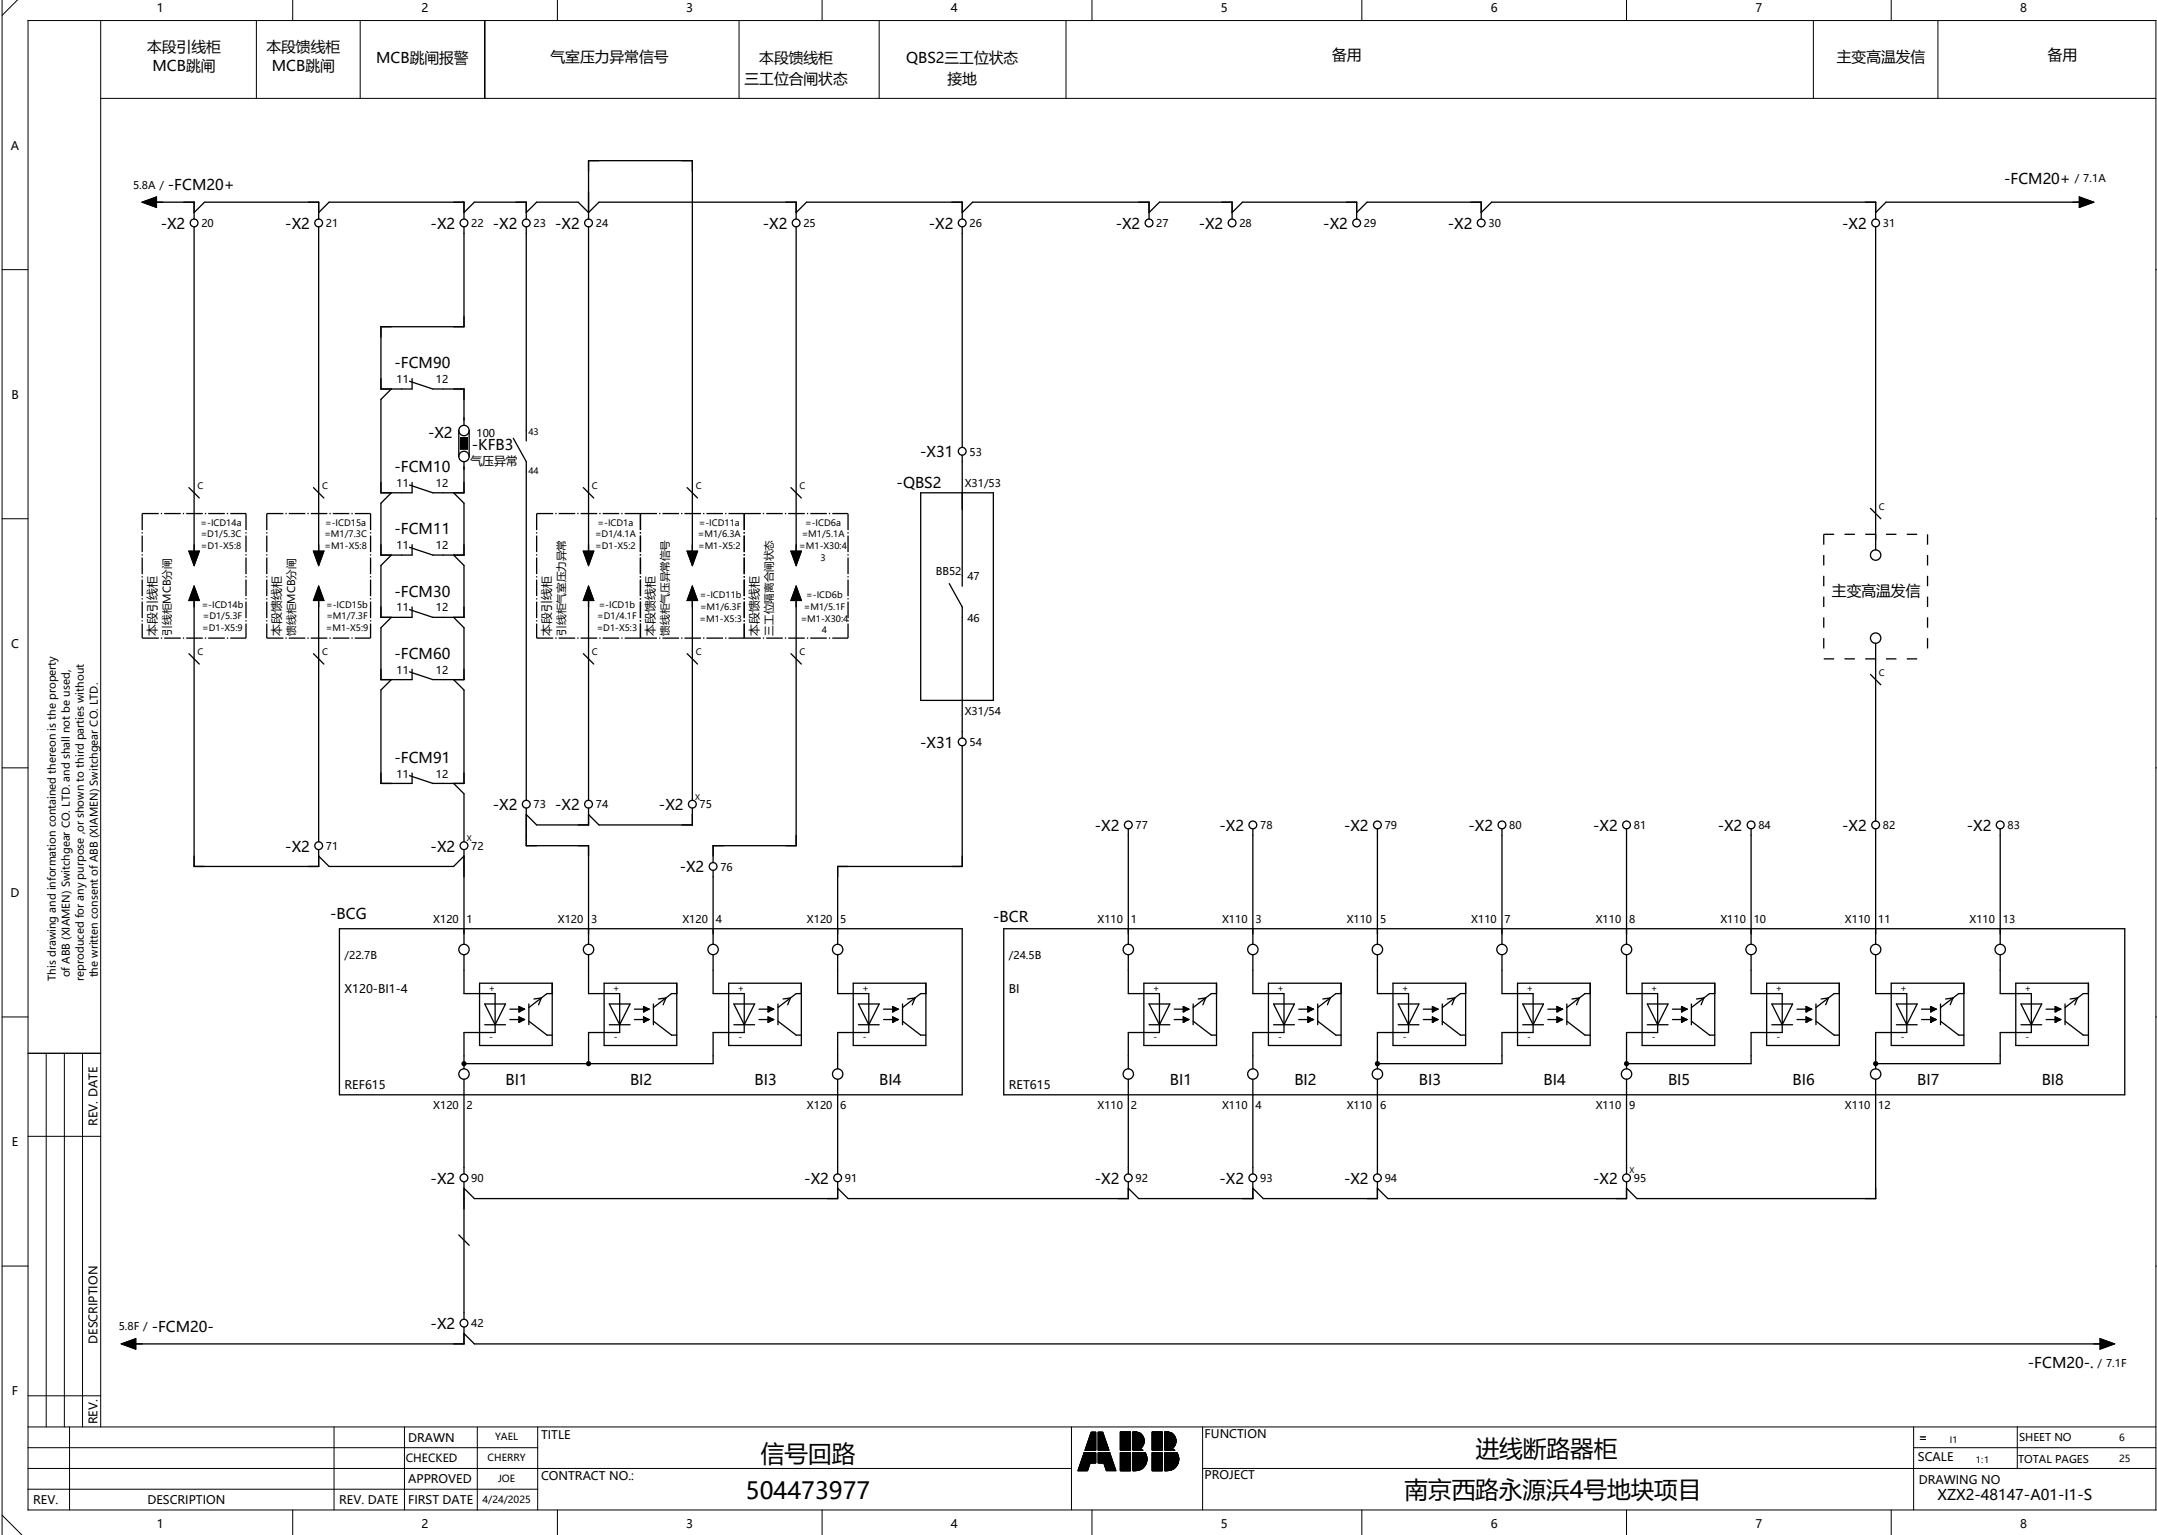

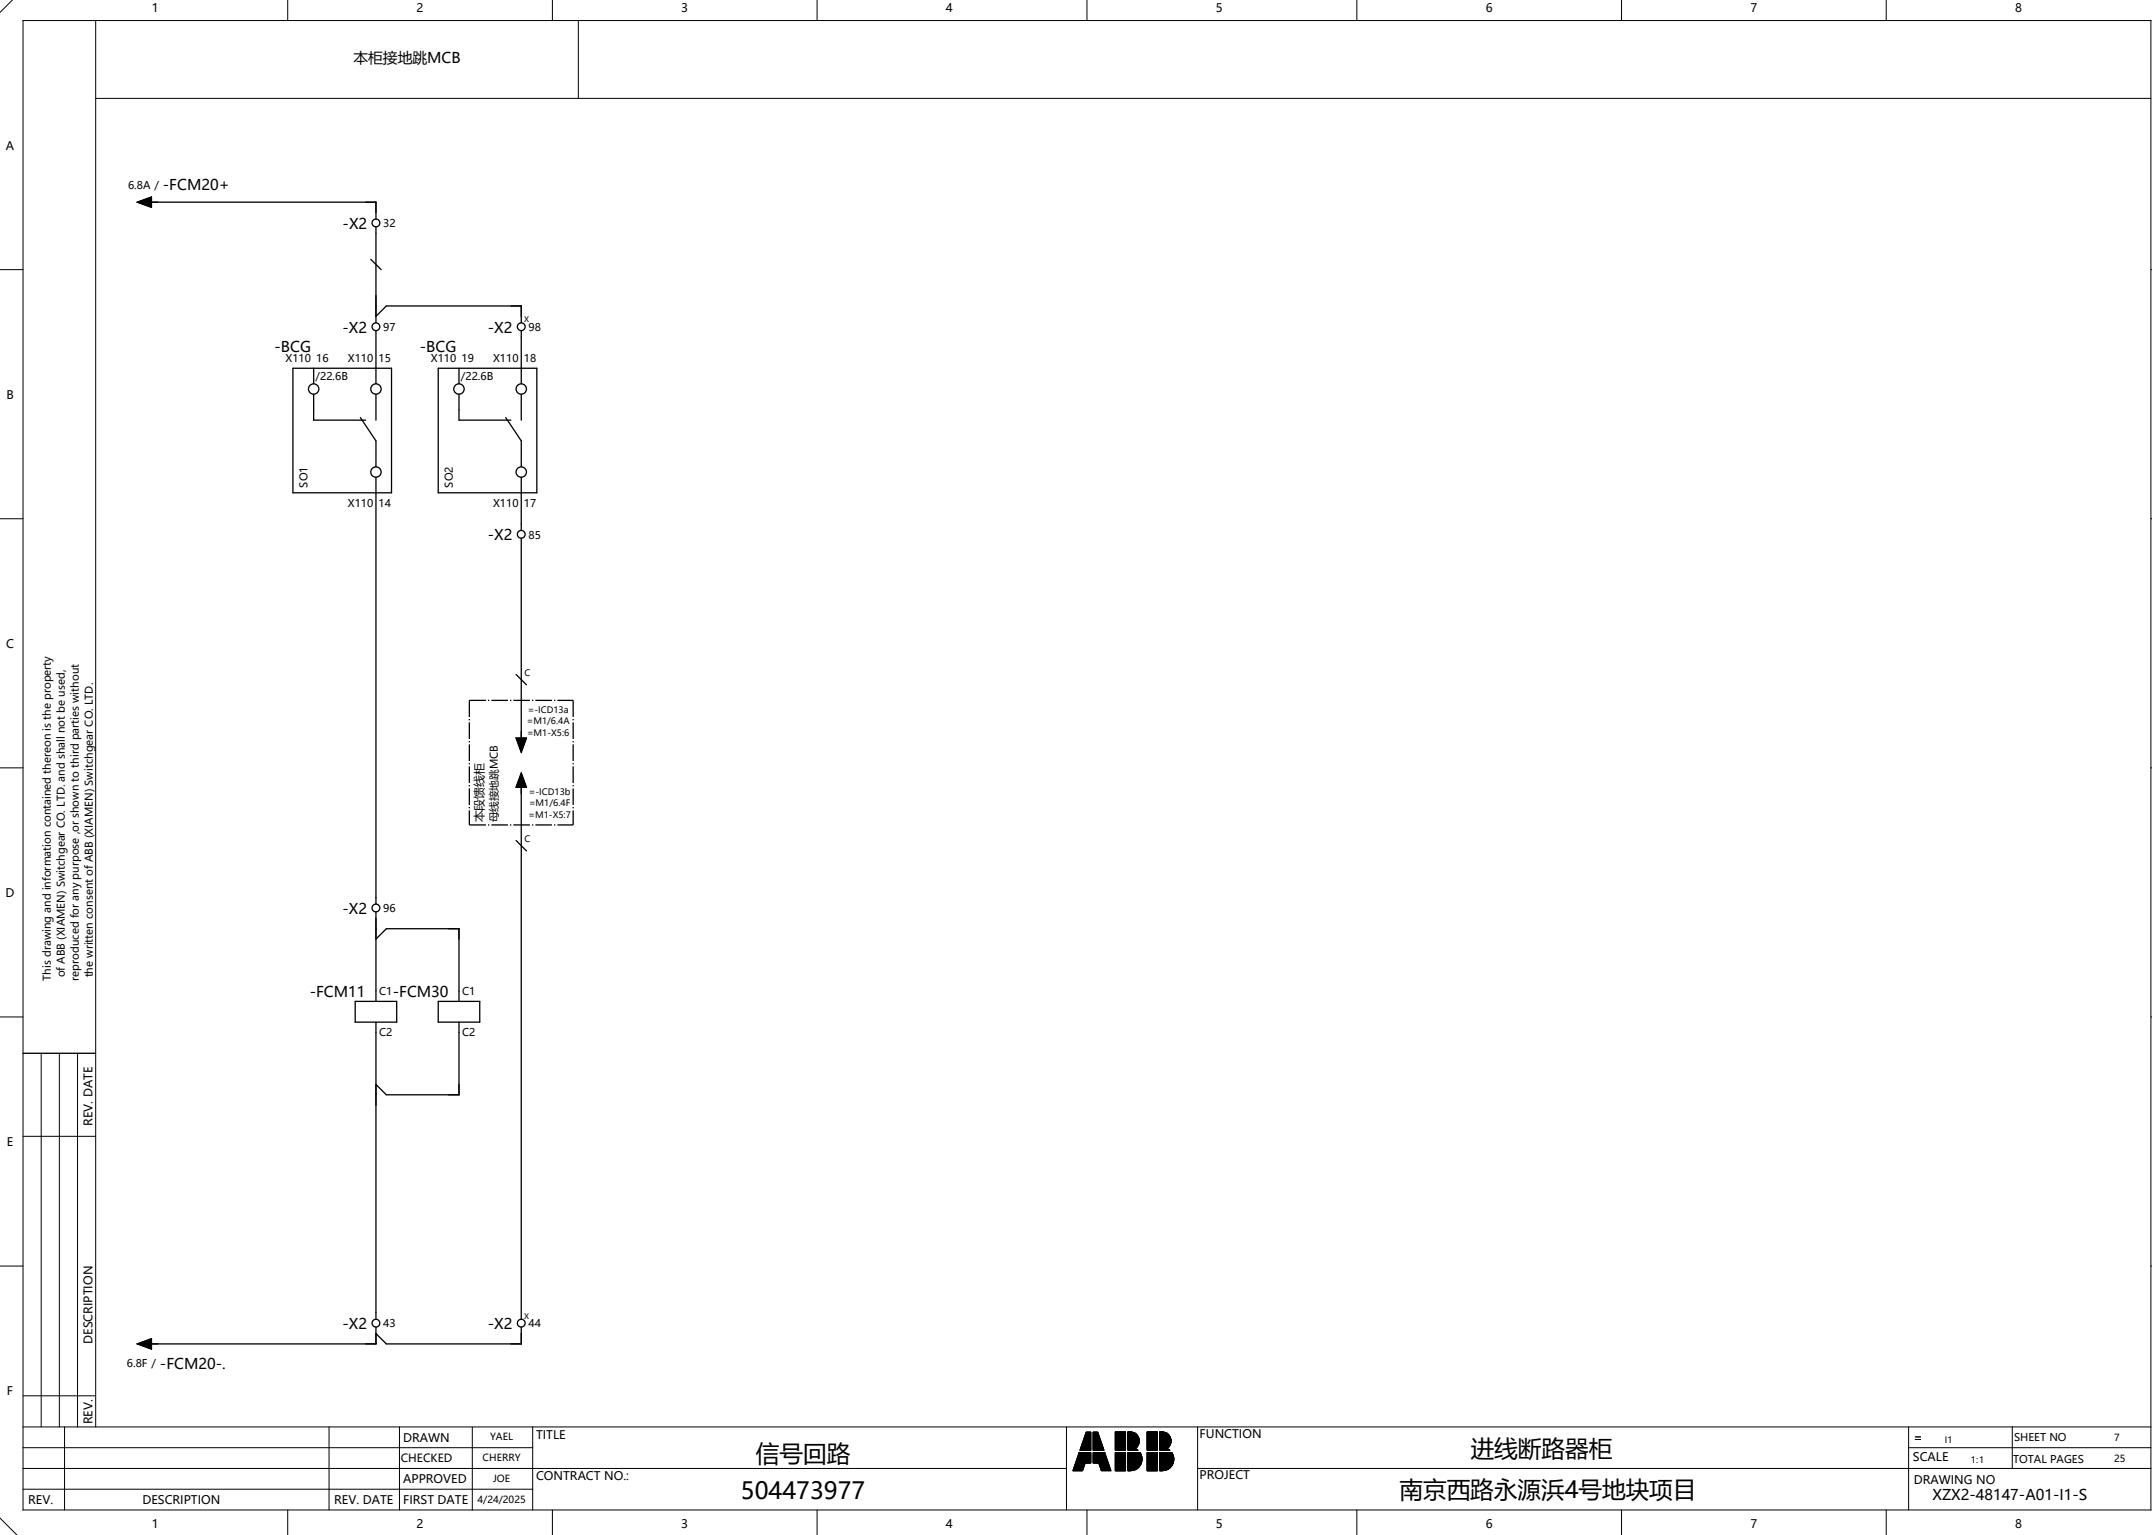

		DRAWN		Yael	TITLE	ABB	FUNCTION	进线断路器柜	= 11		SHEET NO 7					
		CHECKED		Cherry					CONTRACT NO.:	504473977	PROJECT	南京西路永源浜4号地块项目	SCALE 1:1		TOTAL PAGES 25	
		APPROVED		Joe									DRAWING NO	XZX2-48147-A01-I1-S		
REV.	DESCRIPTION		REV. DATE	FIRST DATE	4/24/2025											
1			2		3		4		5		6		7		8	

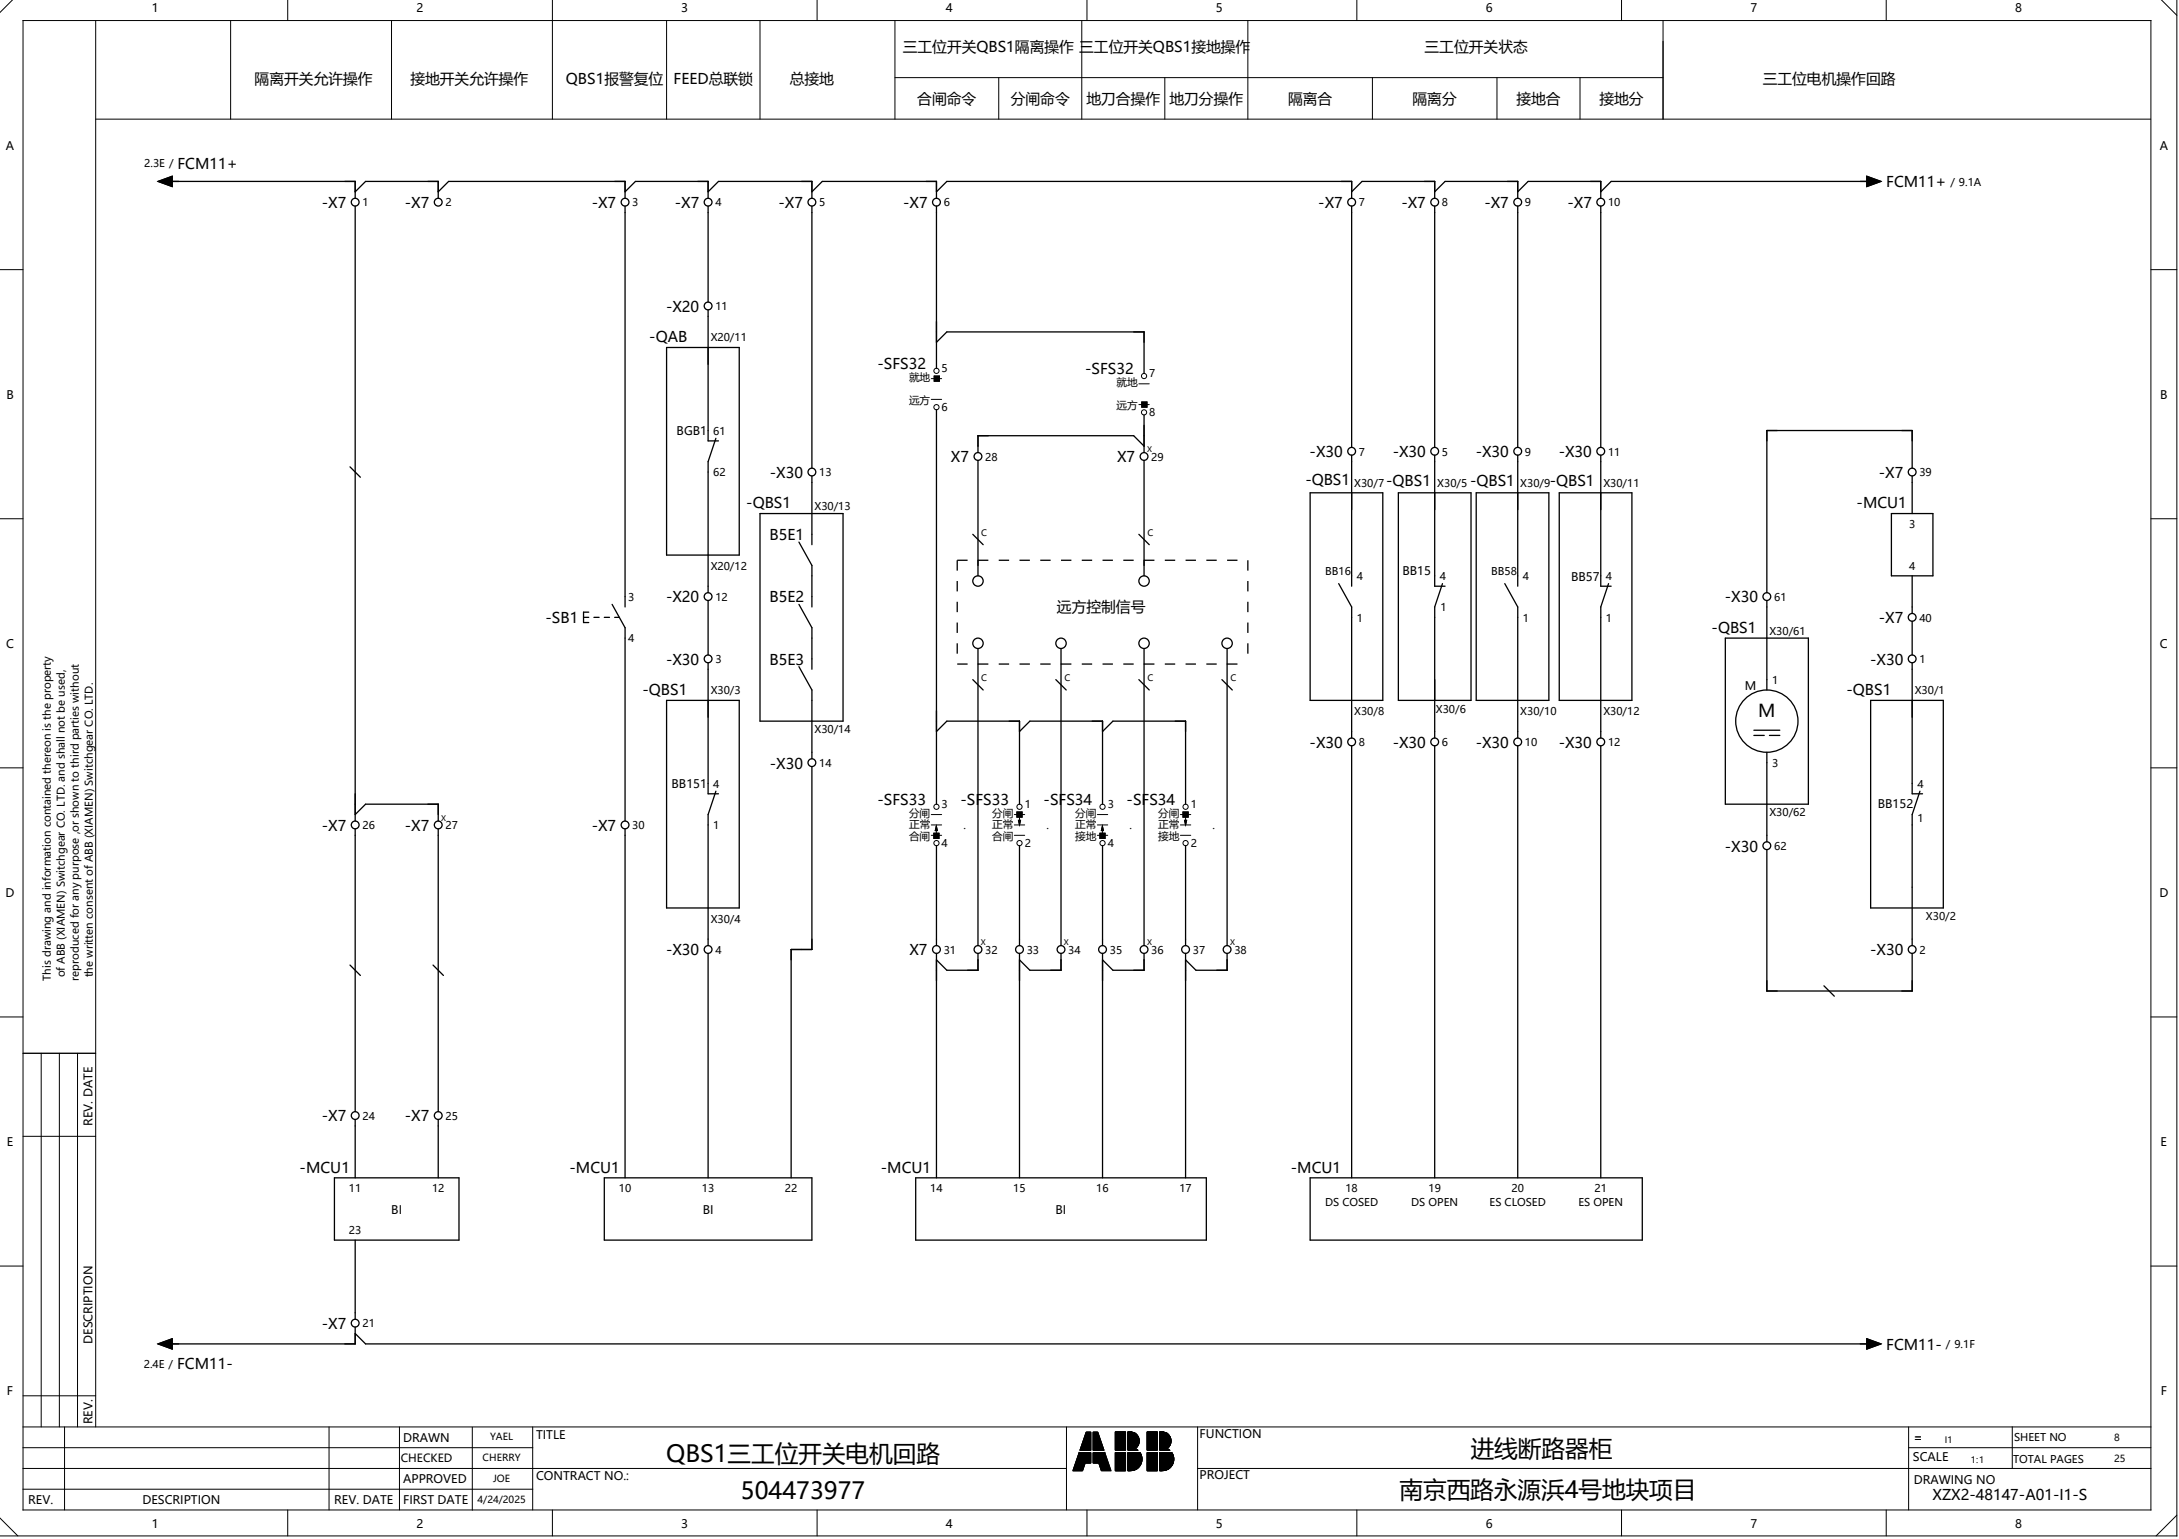



			DRAWN	YAEI	TITLE	QBS1三工位开关电机回路	ABB	FUNCTION		进线断路器柜		= I1	SHEET NO	8
			CHECKED	CHERRY				PROJECT		SCALE 1:1		TOTAL PAGES	25	
			APPROVED	JOE				CONTRACT NO.: 504473977		DRAWING NO XZX2-48147-A01-I1-S				
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/24/2025				PROJECT		南京西路永源浜4号地块项目				






进线断路器柜

南京西路永源浜4号地块项目

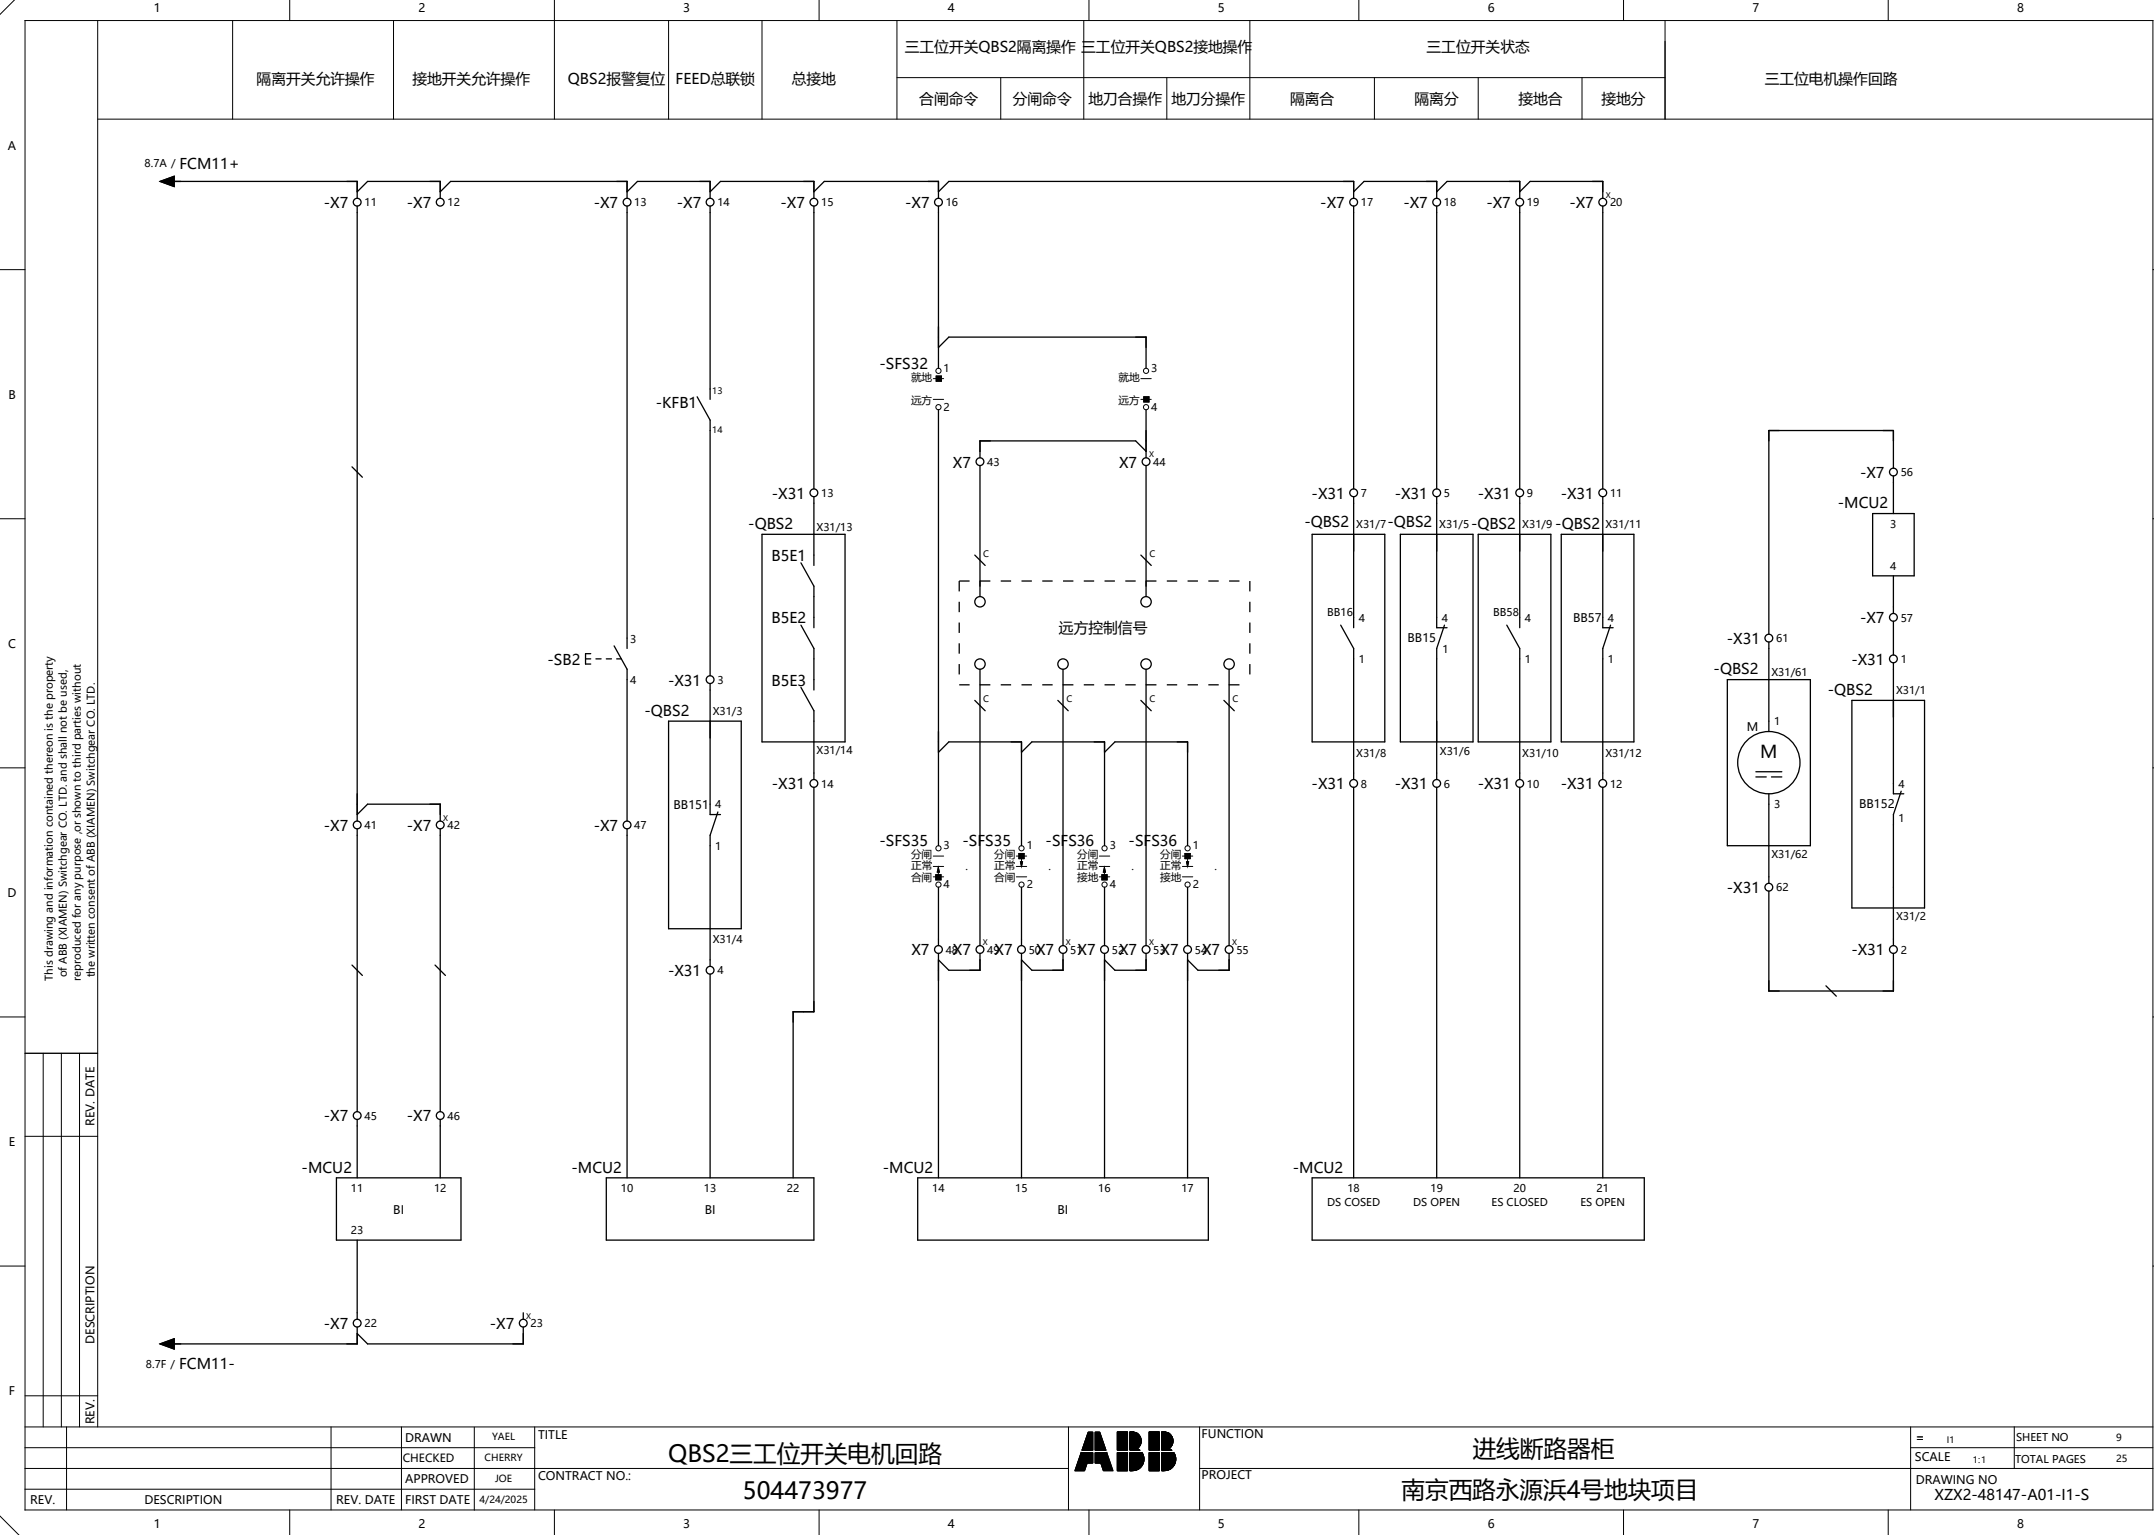

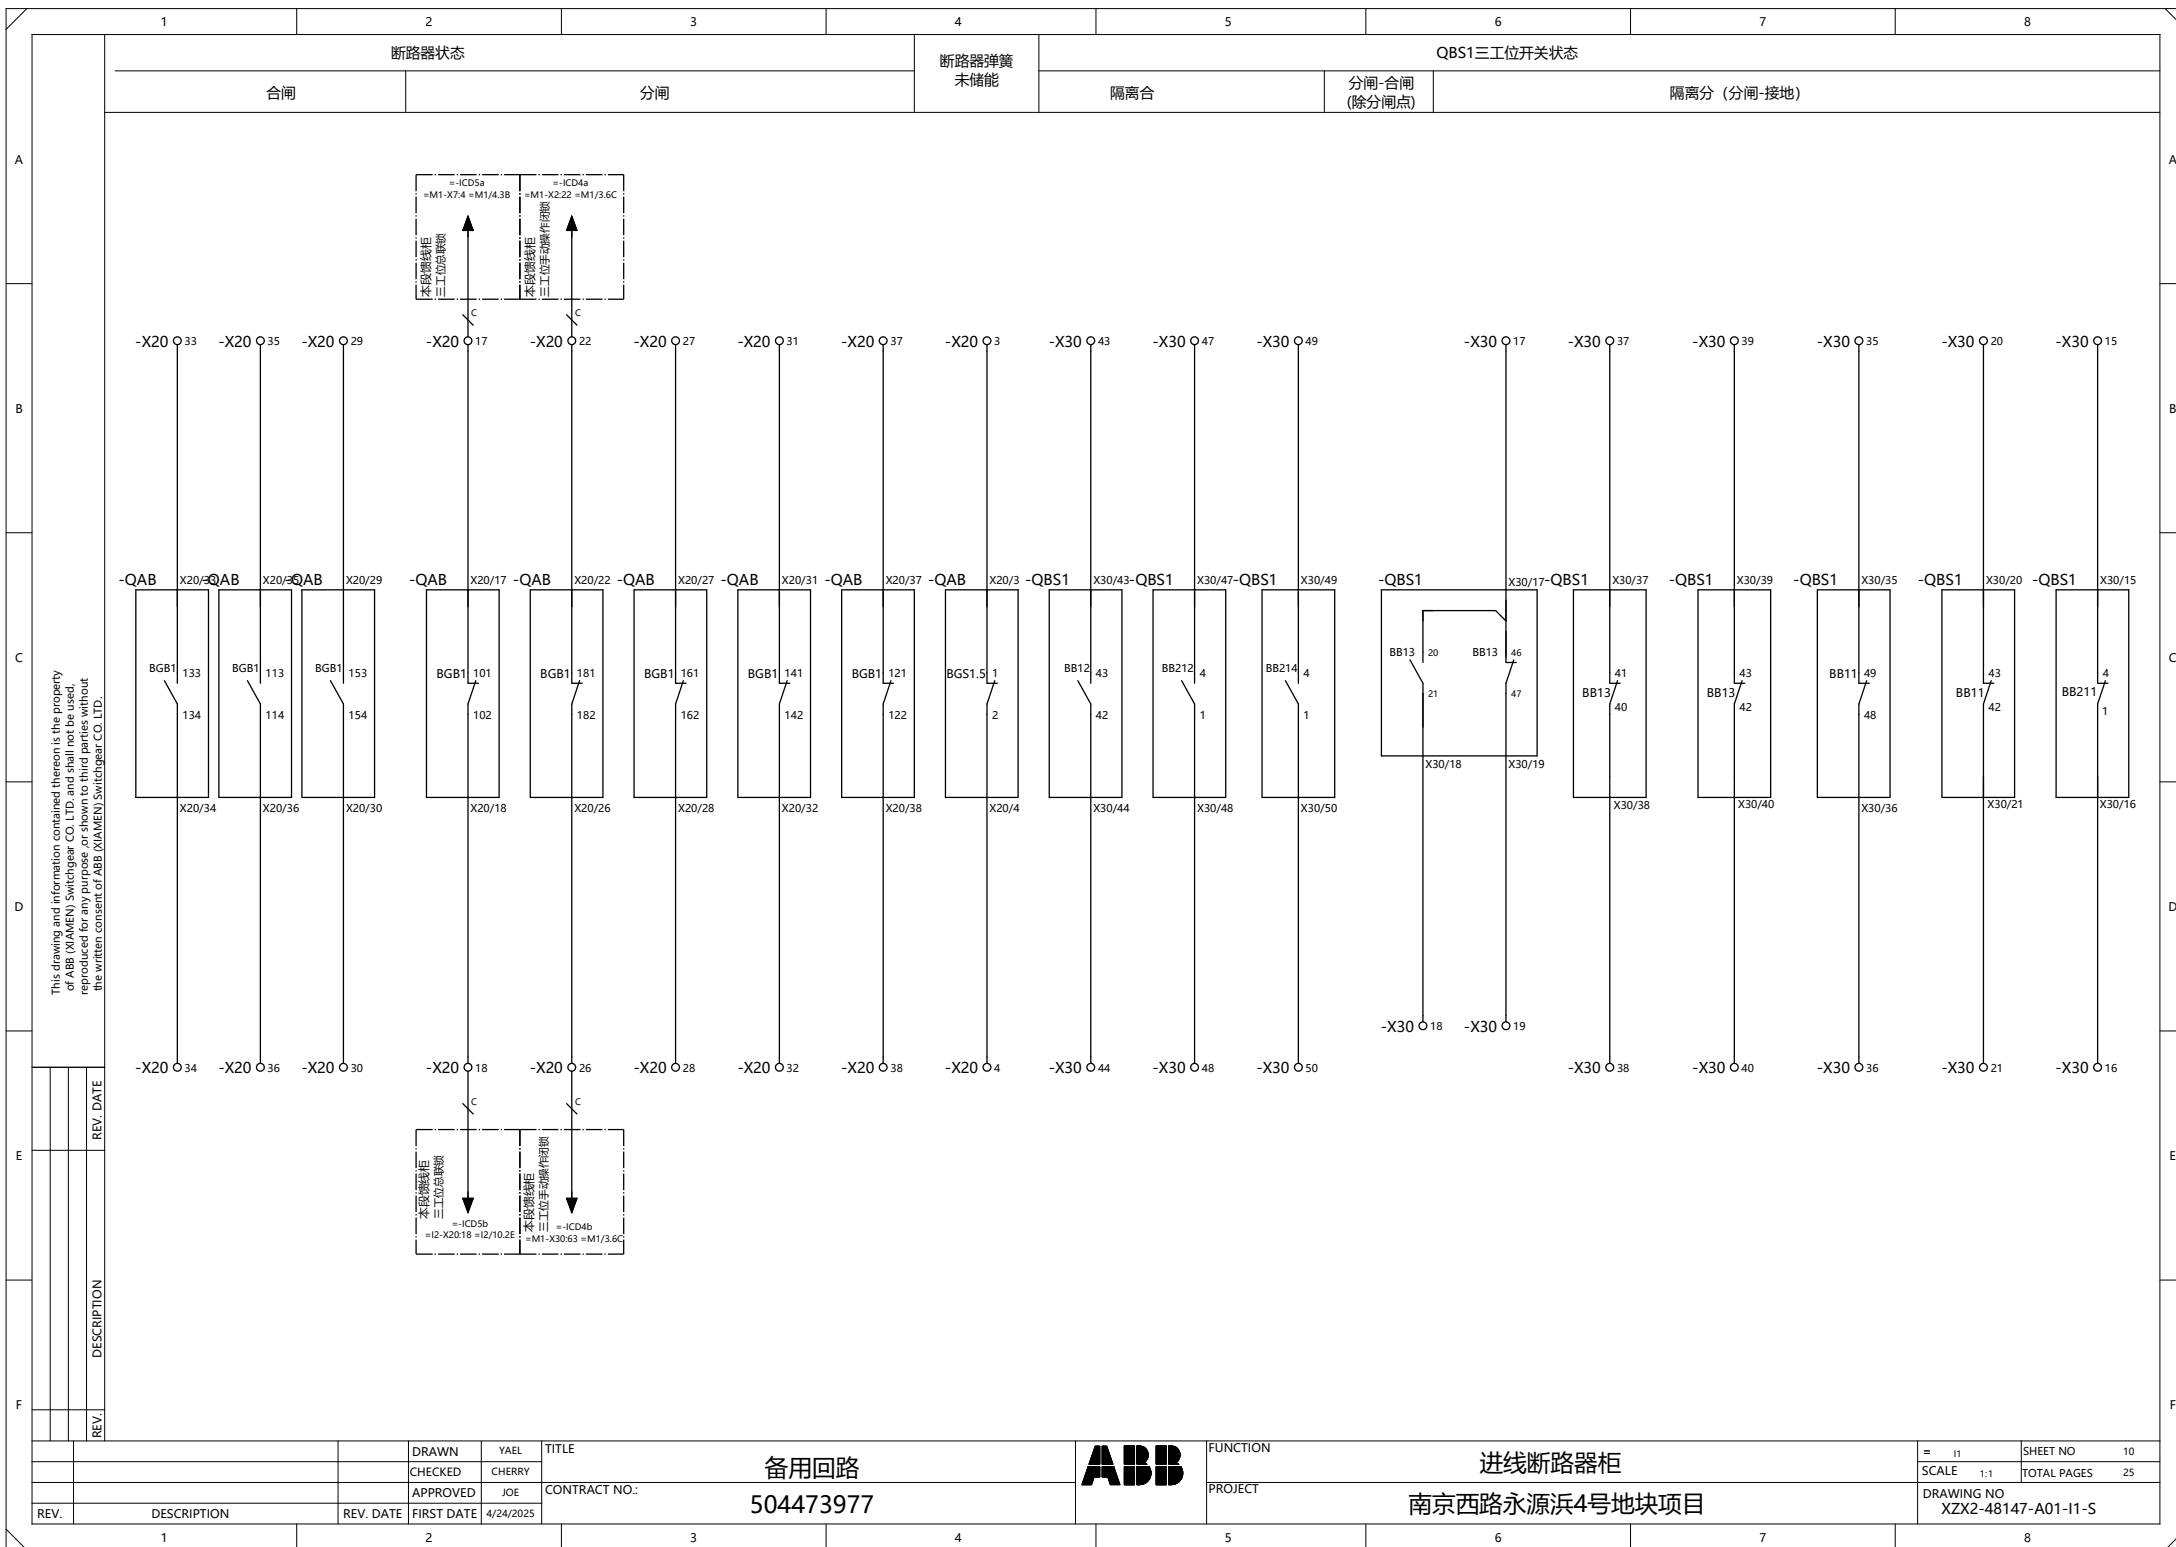

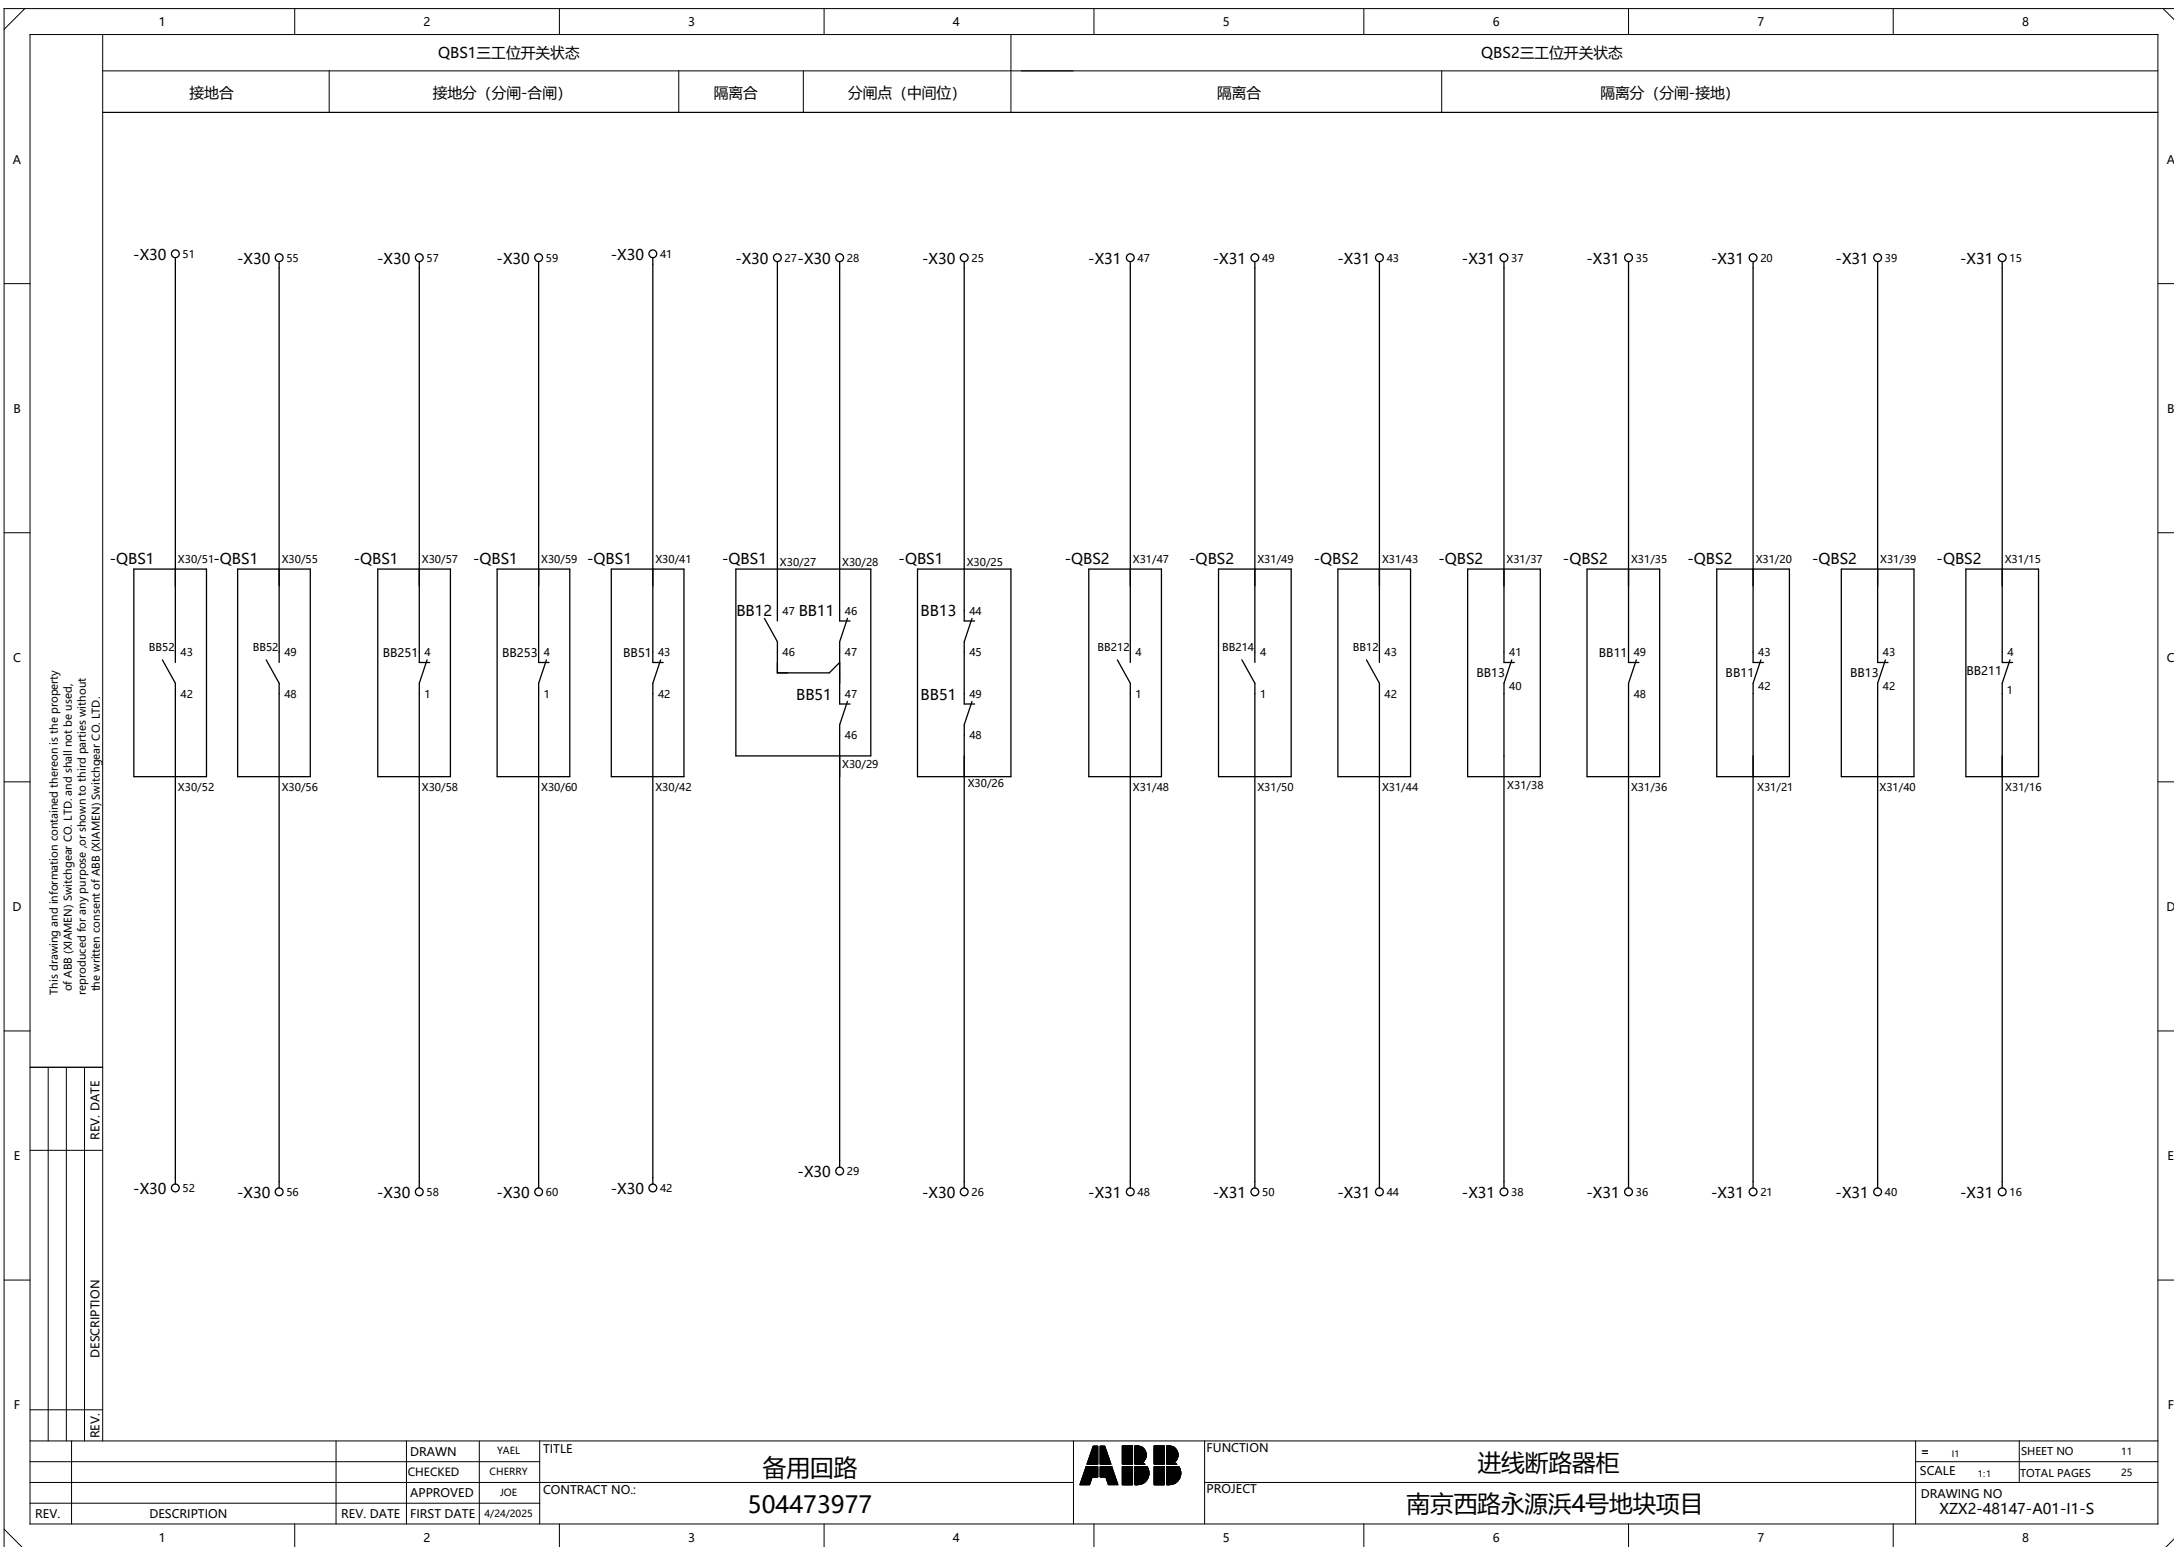

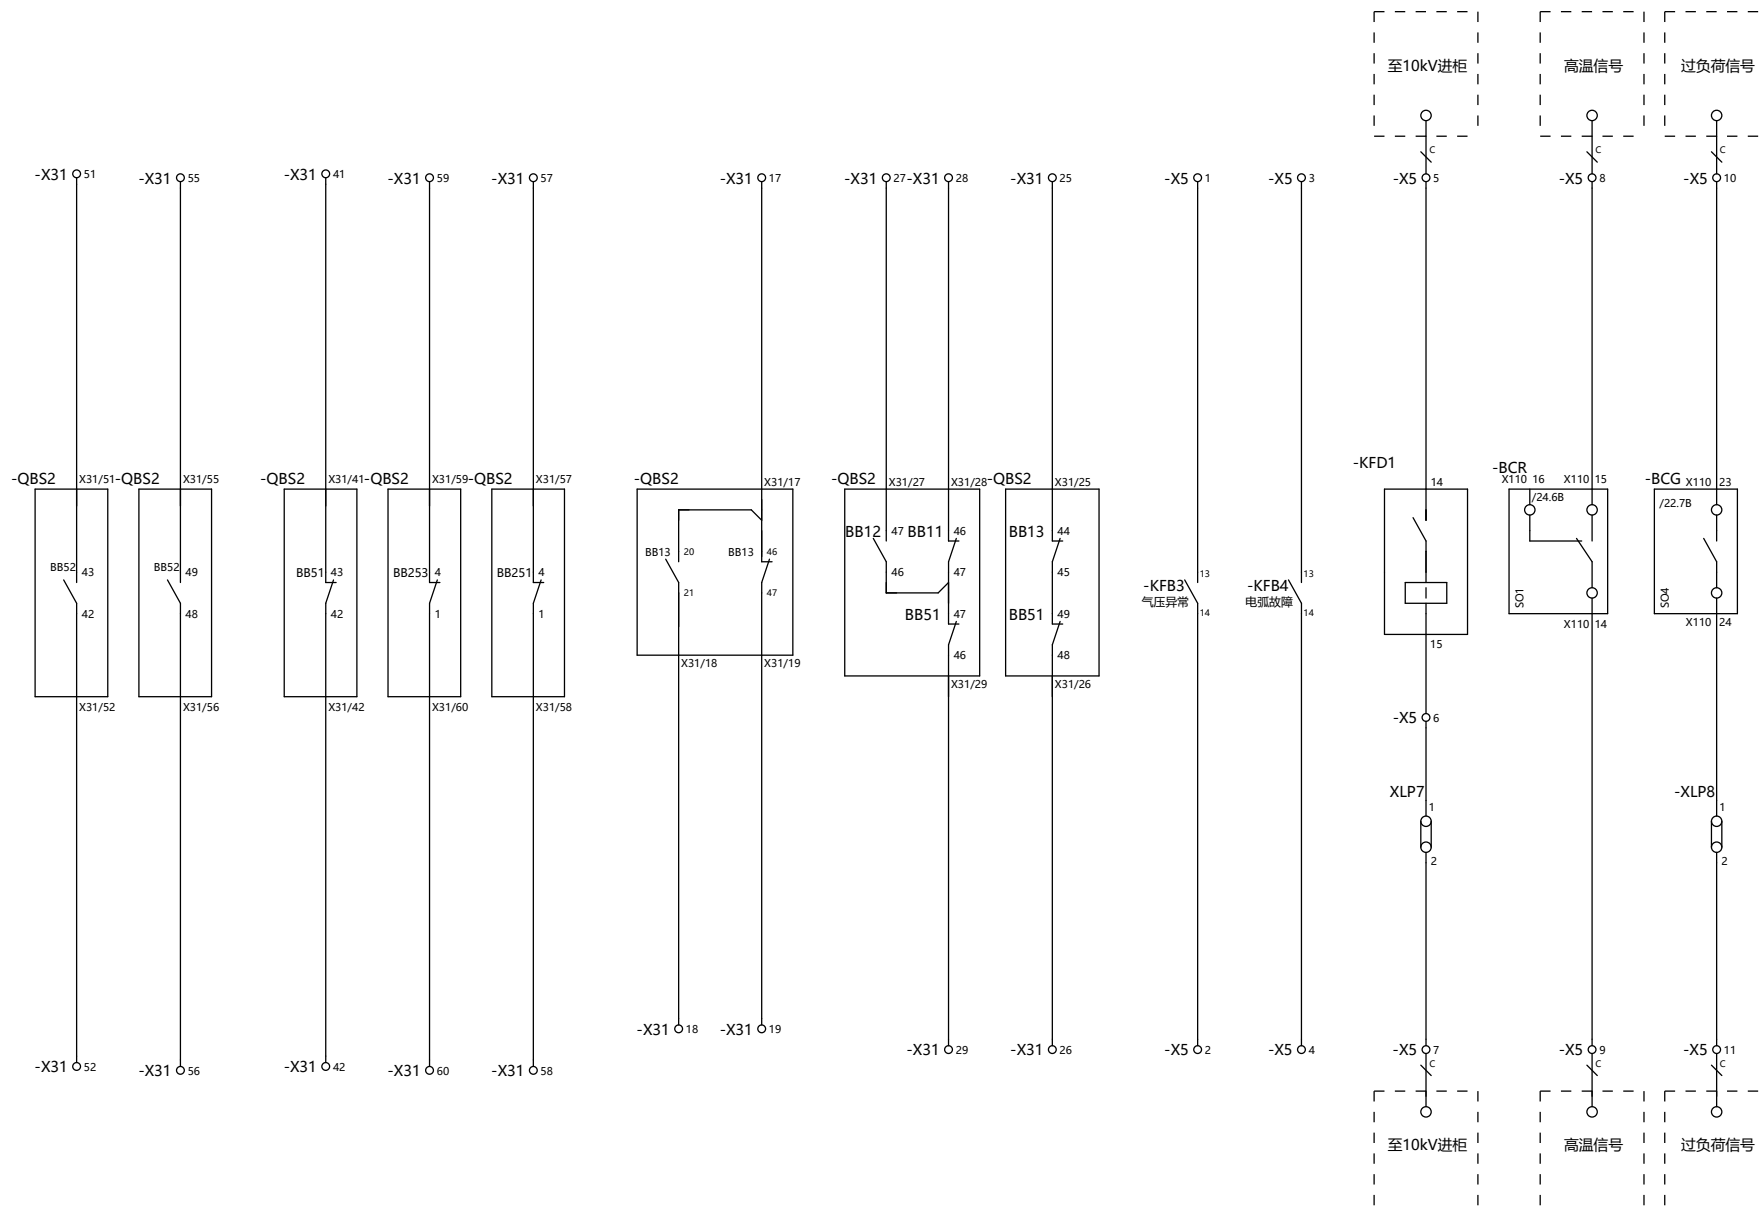


			DRAWN	Yael	TITLE		FUNCTION	进线断路器柜		= I1	SHEET NO	12
			CHECKED	Cherry	备用回路		PROJECT	南京西路永源浜4号地块项目		SCALE 1:1	TOTAL PAGES	25
			APPROVED	Joe	CONTRACT NO.:							
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/24/2025	504473977					DRAWING NO	XZX2-48147-A01-I1-S	


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

F		E	
REV.	DESCRIPTION		REV. DATE

			DRAWN	YAL	TITLE	ABB	FUNCTION	进线断路器柜		= I1	SHEET NO	13			
			CHECKED	CHERRY	保护备用回路		PROJECT	南京西路永源浜4号地块项目	DRAWING NO XZX2-48147-A01-I1-S	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	25		
			APPROVED	JOE	CONTRACT NO.: 504473977										
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/24/2025											
1		2		3		4		5		6		7		8	

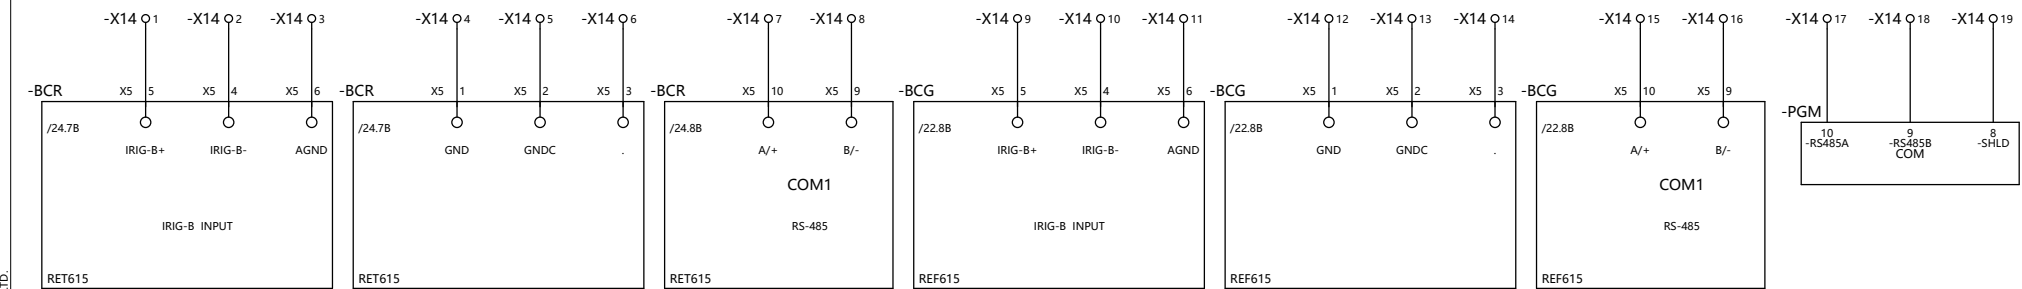

E					REV. DATE
F					DESCRIPTION
					REV.
		DRAWN	Yael	TITLE	
		CHECKED	Cherry		
		APPROVED	Joe	CONTRACT NO.:	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/24/2025	
1		2		3	4
5		6		7	8
				ABB	
				FUNCTION	
				进线断路器柜	
				= I1	
				SHEET NO 14	
				SCALE 1:1	
				TOTAL PAGES 25	
				PROJECT	
				南京西路永源浜4号地块项目	
				DRAWING NO	
				XZX2-48147-A01-I1-S	

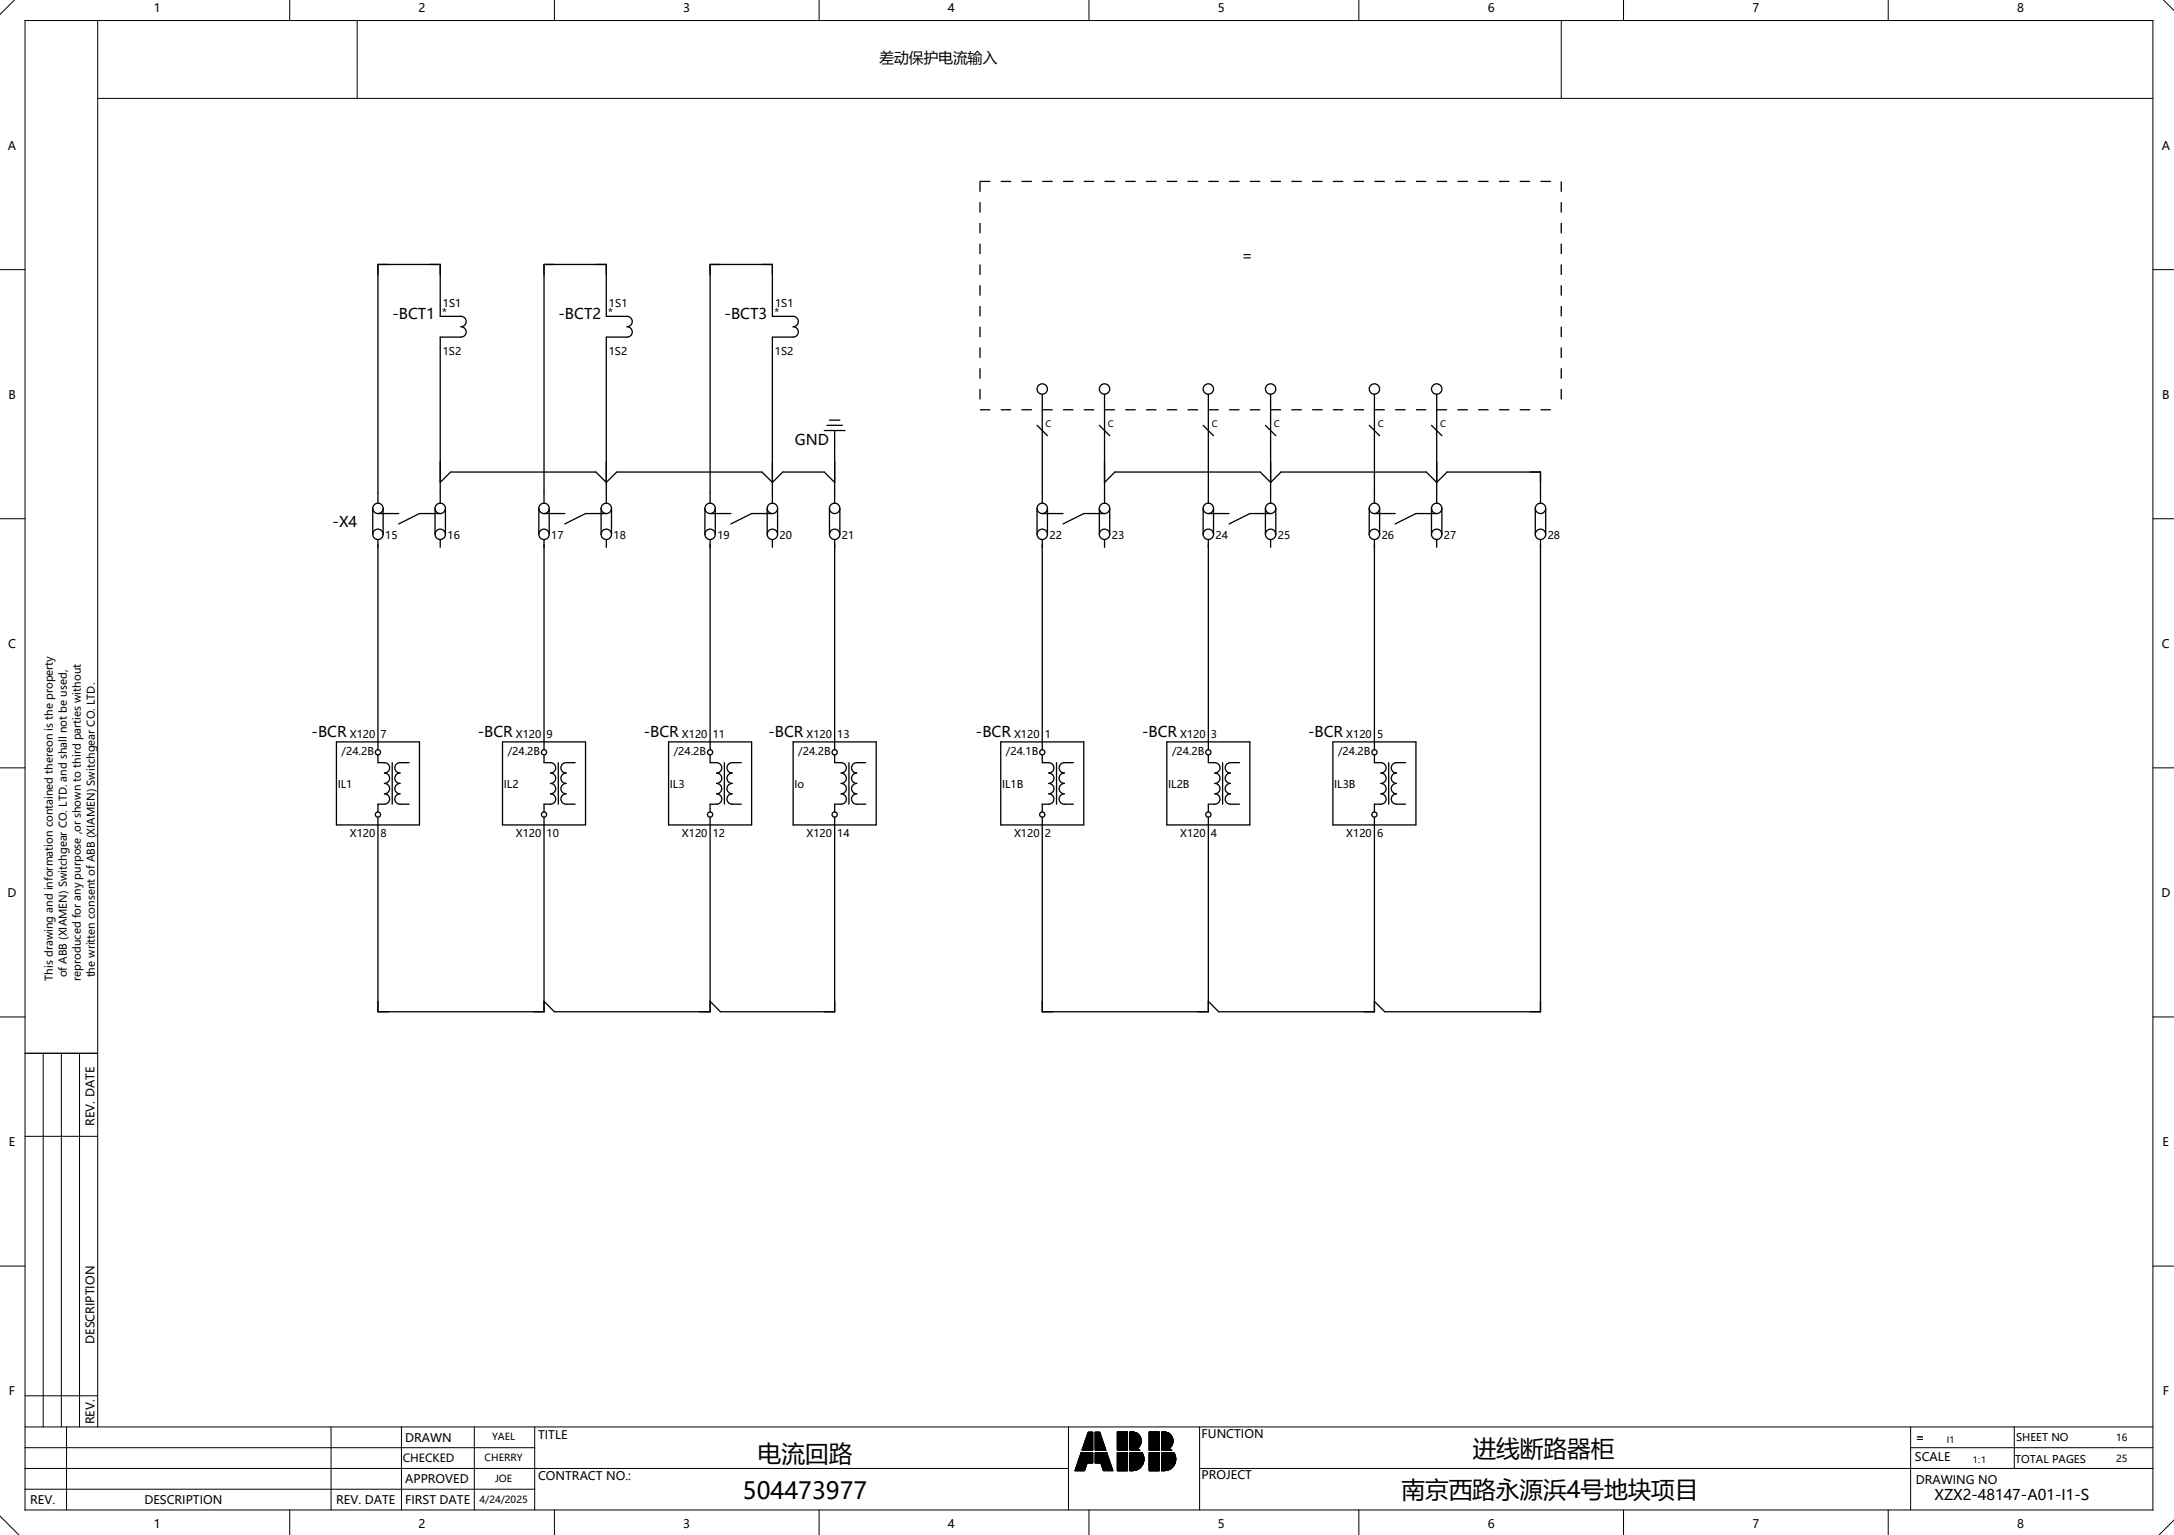


UX2TE

-QBS1

EP-UX2TE-X30-T

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

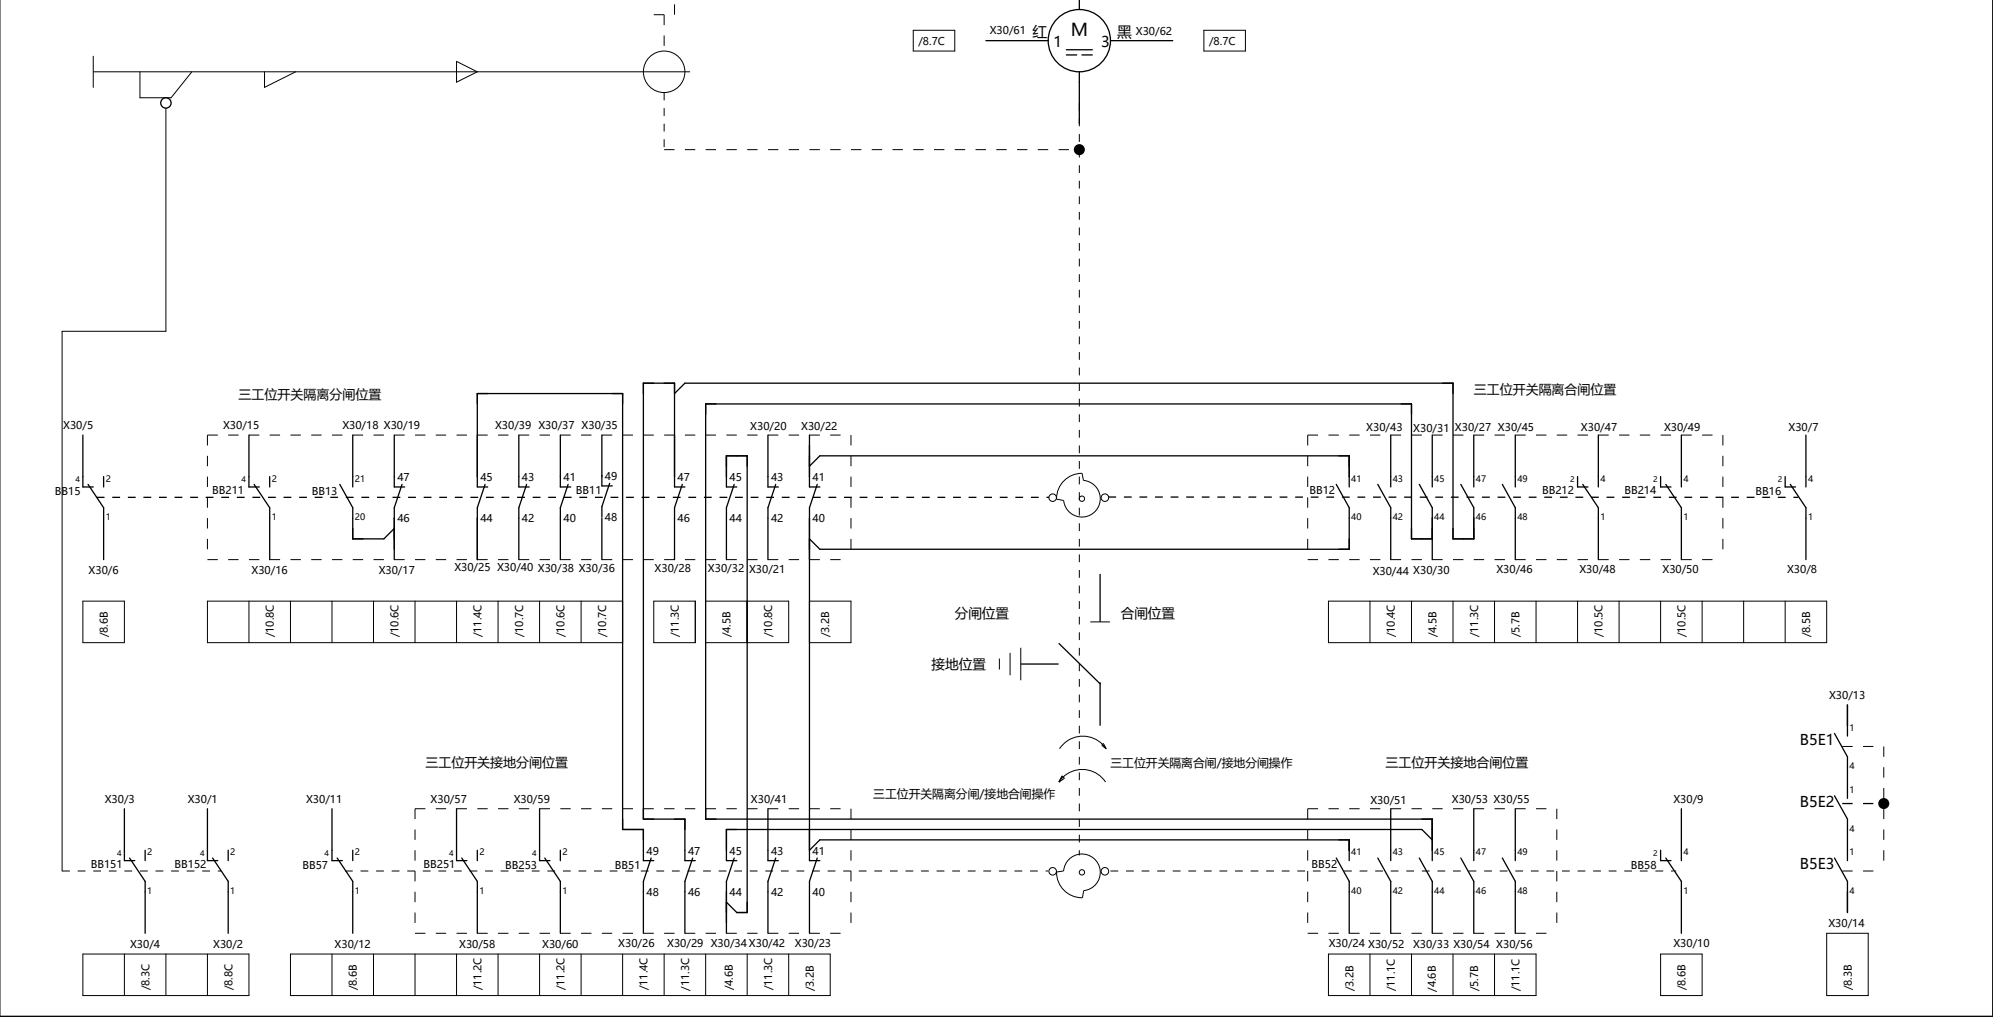

三工位开关在分闸位置
使用双层端子接线

名称	描述	备注
-BB11	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB12	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB13	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB15	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	

名称	描述	备注
-BB16	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB151.152	操作孔盖板的辅助开关	
-BB211	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB212	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	

名称	描述	备注
-BB214	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB251	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB253	三工位开关接地分闸位置辅助开关	

名称	描述	备注
-BB51	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB52	三工位开关接地合闸位置辅助开关	
-BB57	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB58	三工位开关接地合闸位置辅助开关	


REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/24/2025	TITLE	三工位接线图	504473977	FUNCTION	进线断路器柜	南京西路永源浜4号地块项目	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	25	SHEET NO	19
------	-------------	-----------	------------	-----------	-------	--------	-----------	----------	--------	---------------	-------	-----	-------------	----	----------	----

UX2TE

-QBS2

EP-UX2TE-X31-T

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

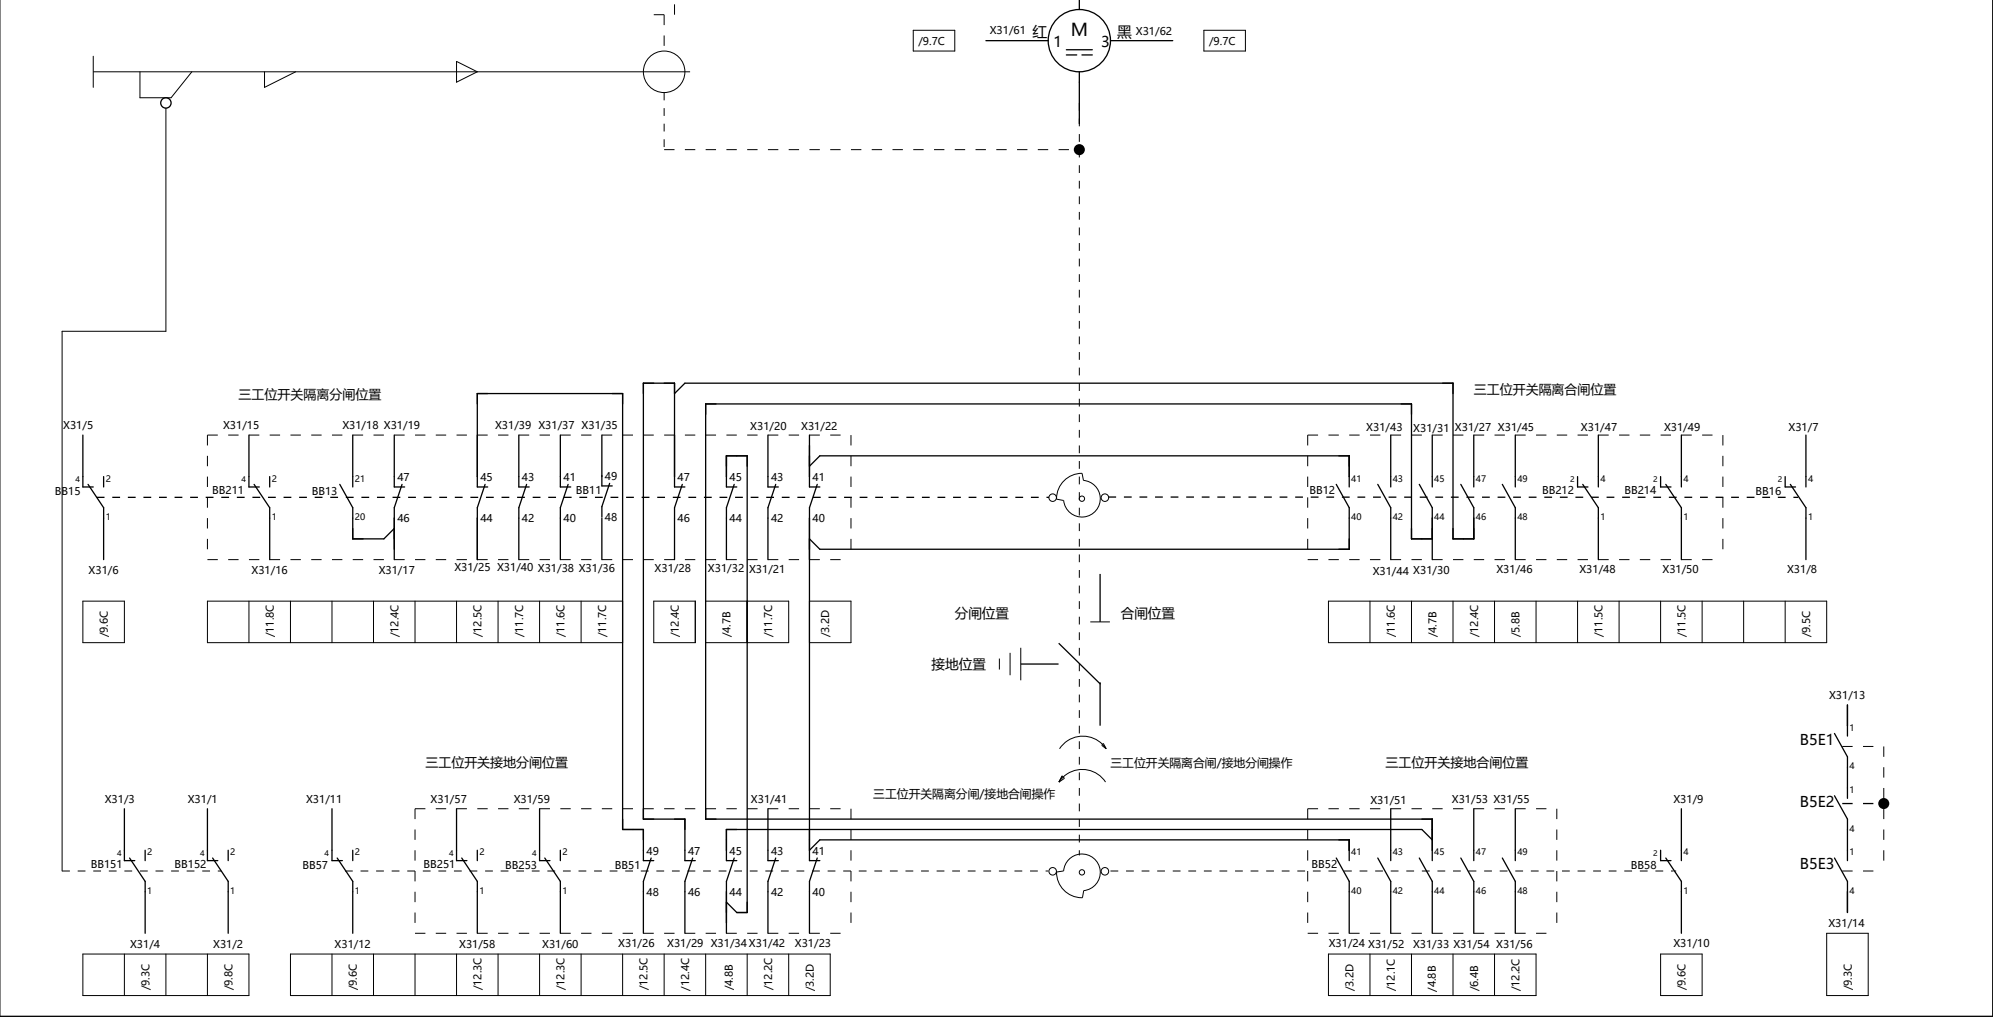

三工位开关在分闸位置
使用双层端子接线

名称	描述	备注
-BB11	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB12	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB13	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB15	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	


名称	描述	备注
-BB16	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB151.152	操作孔盖板的辅助开关	
-BB211	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB212	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	

名称	描述	备注
-BB214	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB251	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB253	三工位开关接地分闸位置辅助开关	

名称	描述	备注
-BB51	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB52	三工位开关接地合闸位置辅助开关	
-BB57	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB58	三工位开关接地合闸位置辅助开关	

12345678

-QAB
VD4X-UNI-57-RL



名称	描述	备注
-RAR	串联电阻	
-BGB1	与断路器主轴联动的辅助开关	
-BGB1	与断路器主轴联动的辅助开关	
BGS1.1~1.5	与储能机构联动的辅助开关	
-BGL1	合闸闭锁电磁铁的辅助开关	

断路器处于分闸状态 操作机构弹簧未储能

			DRAWN	YUEL	TITLE		FUNCTION	进线断路器柜		= I1	SHEET NO	21
			CHECKED	CHERRY	断路器接线图		PROJECT	南京西路永源浜4号地块项目		SCALE 1:1	TOTAL PAGES	25
			APPROVED	JOE	CONTRACT NO.:					DRAWING NO	XZX2-48147-A01-I1-S	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/24/2025	504473977							

504473977



南京西路永源浜4号地块项目

= I1	SHEET NO 21
SCALE 1:1	TOTAL PAGES 25
DRAWING NO XZX2-48147-A01-I1-S	

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	

			DRAWN	Yael
			CHECKED	Cherry
			APPROVED	Joe
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/24/2025

TITLE
CONTRACT NO.:

REF615保护接线图



FUNCTION
PROJECT


进线断路器柜

南京西路永源浜4号地块项目

= I1	SHEET NO	22
SCALE 1:1	TOTAL PAGES	25
DRAWING NO XZX2-48147-A01-I1-S		

-BCG

The IED feature an automatic short-circuit mechanism in the CT connector when plug-in unit is detached

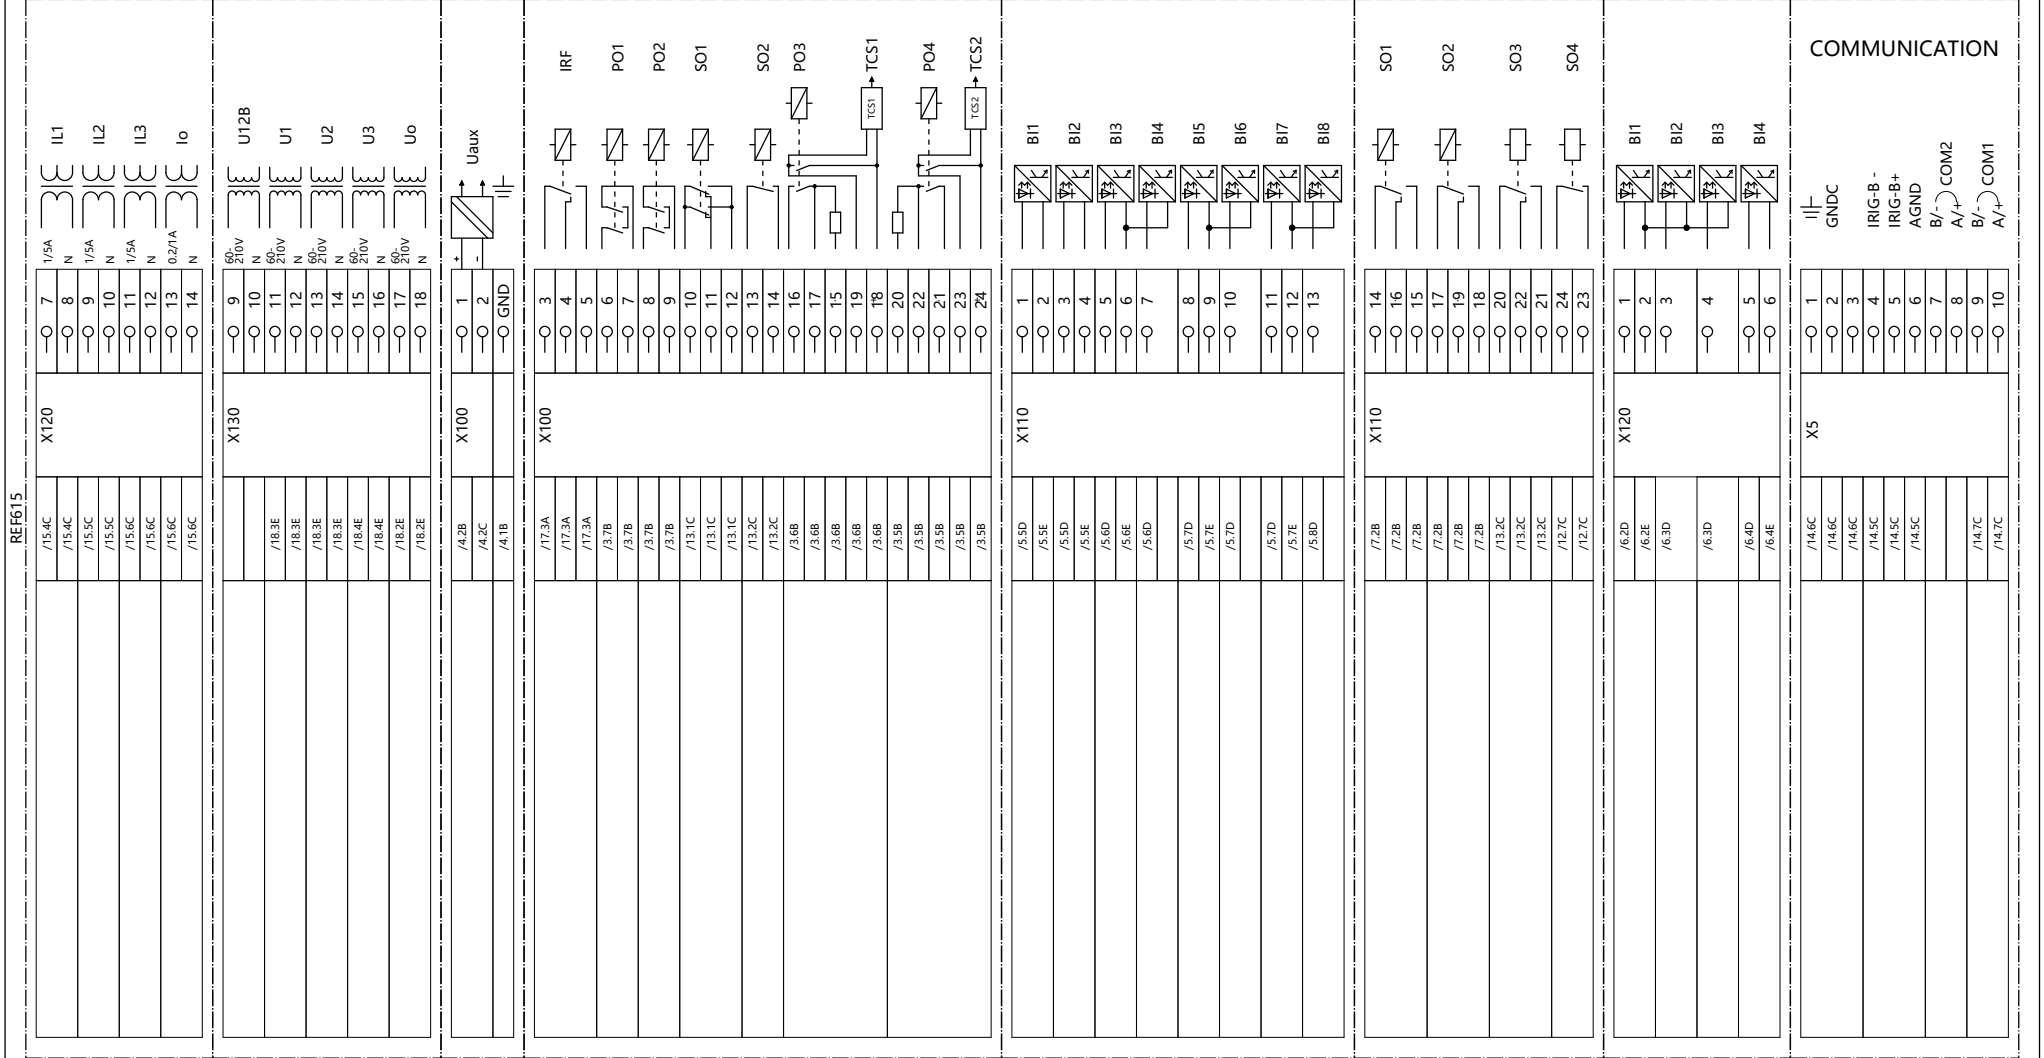


REF615

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

RET615

-BCR

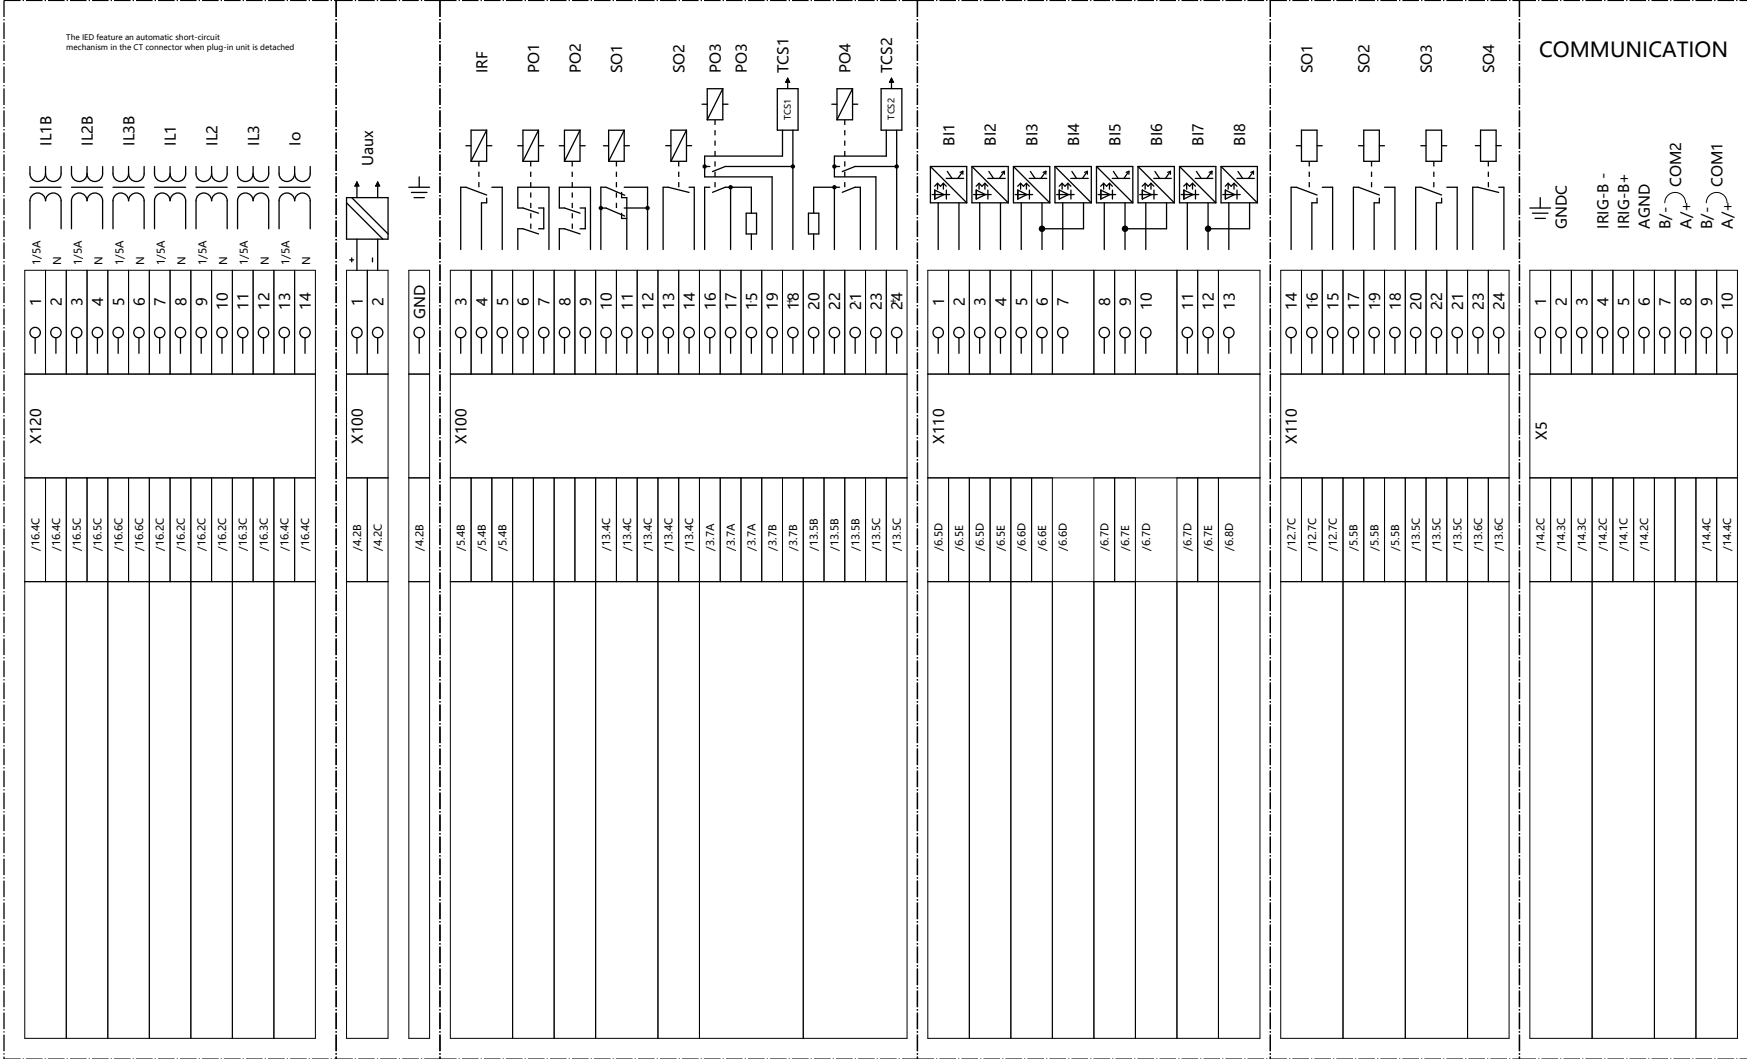

RET615

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<

设备清单(低压室)															设备清单(低压室)															进线断路器柜															南京西路永源浜4号地块项目																													
-KFB3 物料号 RLY-KC622ZR0224 数量 1 制造商 ABB															-R1 物料号 ERE-OF03330G 数量 1 制造商 /															-RAR 物料号 ERE-0F19020D 数量 1 制造商 XINGANG															-MCU1 物料号 MCU5.0-110-3P 数量 1 制造商 Peaks															-MCU2 物料号 MCU5.0-110-3P 数量 1 制造商 Peaks														
中间继电器															电阻															电阻															三工位开关控制器															三工位开关控制器														
Uaux=110-125V DC,2NO+2NC CONTACTS															330Kohm,0.5W															20ohm,500W															Un=110VDC,In=1A															Un=110VAC/DC(-15%,+10%)不带通讯														
符号															符号															符号															符号															符号														
节点位置 S/5.3E S/12.5C S/6.2B S/3.4B															节点位置 S/3.5A															节点位置 S/18.7C															节点位置 S/3.7E S/3.6B S/12.6C															节点位置 S/1.6B S/4.3C S/8.8B S/3.3E S/4.3B S/8.2E														
-KFB4 物料号 RLY-KC622ZR0224 数量 1 制造商 ABB																																																																										
中间继电器																																													三工位开关控制器															三工位开关控制器														
Uaux=110-125V DC,2NO+2NC CONTACTS																																													Un=110VDC,In=1A															Un=110VAC/DC(-15%,+10%)不带通讯														
符号																																													符号															符号														
节点位置 S/5.4E S/12.6C																																													节点位置 S/3.7E S/3.6B S/12.6C															节点位置 S/1.6B S/4.3C S/8.8B S/3.3E S/4.3B S/8.2E														
-KFD1 物料号 CP-SHPSB-008 数量 1 制造商 /																																																																										
中间继电器																																													三工位开关控制器															三工位开关控制器														
Un=110VDC,In=1A																																													Un=110VDC,In=1A															Un=110VAC/DC(-15%,+10%)不带通讯														
符号																																													符号															符号														
节点位置 S/3.7E S/3.6B S/12.6C																																													节点位置 S/3.7E S/3.6B S/12.6C															节点位置 S/1.6B S/4.3C S/8.8B S/3.3E S/4.3B S/8.2E														
-MCU1 物料号 MCU5.0-110-3P 数量 1 制造商 Peaks																																																																										
三工位开关控制器																																													三工位开关控制器															三工位开关控制器														
Un=110VAC/DC(-15%,+10%)不带通讯																																													Un=110VAC/DC(-15%,+10%)不带通讯															Un=110VAC/DC(-15%,+10%)不带通讯														
符号																																													符号															符号														
节点位置 S/1.6B S/4.3C S/8.8B S/3.3E S/4.3B S/8.2E																																													节点位置 S/1.6B S/4.3C S/8.8B S/3.3E S/4.3B S/8.2E															节点位置 S/1.6B S/4.3C S/8.8B S/3.3E S/4.3B S/8.2E														
-MCU2 物料号 MCU5.0-110-3P 数量 1 制造商 Peaks																																																																										
三工位开关控制器																																													三工位开关控制器															三工位开关控制器														
Un=110VAC/DC(-15%,+10%)不带通讯																																													Un=110VAC/DC(-15%,+10%)不带通讯															Un=110VAC/DC(-15%,+10%)不带通讯														
符号																																													符号															符号														
节点位置 S/1.6B S/4.3C S/9.8B S/3.3C S/4.4B S/9.2E																																													节点位置 S/1.6B S/4.3C S/9.8B S/3.3C S/4.4B S/9.2E															节点位置 S/1.6B S/4.3C S/9.8B S/3.3C S/4.4B S/9.2E														
DRAWN Yael															DRAWN Yael															DRAWN Yael															DRAWN Yael															DRAWN Yael														
CHECKED CHERRY															CHECKED CHERRY															CHECKED CHERRY															CHECKED CHERRY															CHECKED CHERRY														
APPROVED JOE															APPROVED JOE															APPROVED JOE															APPROVED JOE															APPROVED JOE														
FIRST DATE 4/24/2025															FIRST DATE 4/24/2025															FIRST DATE 4/24/2025															FIRST DATE 4/24/2025															FIRST DATE 4/24/2025														
设备清单(低压室)															设备清单(低压室)															设备清单(低压室)															设备清单(低压室)															设备清单(低压室)														
504473977															504473977															504473977															504473977															504473977														
FUNCTION															FUNCTION															FUNCTION															FUNCTION															FUNCTION														
PROJECT															PROJECT															PROJECT															PROJECT															PROJECT														
= I1															= I1															= I1															= I1															= I1														
SCALE 1:1															SCALE 1:1															SCALE 1:1															SCALE 1:1															SCALE 1:1														
DRAWING NO XZX2-48147-A01-I1-E															DRAWING NO XZX2-48147-A01-I1-E															DRAWING NO XZX2-48147-A01-I1-E															DRAWING NO XZX2-48147-A01-I1-E															DRAWING NO XZX2-48147-A01-I1-E														
SHEET NO 3.a															SHEET NO 3.a															SHEET NO 3.a															SHEET NO 3.a															SHEET NO 3.a														
TOTAL PAGES 7															TOTAL PAGES 7															TOTAL PAGES 7															TOTAL PAGES 7															TOTAL PAGES 7														
REV.															REV.															REV.															REV.															REV.														
DESCRIPTION															DESCRIPTION															DESCRIPTION															DESCRIPTION															DESCRIPTION														
1															2															3															4															5														
6															7															8															9															10														

F		E		D		C		B		A												
REV.	DESCRIPTION		REV. DATE																			
This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.																						
== A01 =I1 + -X2																						
备注	外引电缆	设备	线号	端子号	型号	线号	设备	外引电缆	备注													
		-BCGX1001		● 1	NEK4			-FCM20/4														
				● 2	NEK4			-BCRX1001														
		-MCU2:1		● 3	NEK4			-MCU1:1														
				● 4	NEK4			-MCU1:7														
				● 5	NEK4			-MCU2:7														
		-X20:23		● 6	NEK4			-X20:19														
				● 7	NEK4			-X30:30														
				● 8	NEK4			-X31:30														
				● 9	NEK4			-PGM:3														
				● 10	NEK4			-X2:49														
				● 11	NEK4			-X2:55														
				● 12	NEK4			-BCRX100/4														
				● 13	NEK4			-BCRX110:18														
				● 14	NEK4			-X20:5														
△		=M1-X30:53		● 15	NEK4																	
				● 16	NEK4			-X20:15														
				● 17	NEK4			-X30:45														
				● 18	NEK4			-X30:53														
				● 19	NEK4			-X31:45														
		=D1-X5:8		● 20	NEK4																	
△		=M1-X5:8		● 21	NEK4																	
				● 22	NEK4			-FCM90:11														
				● 23	NEK4			-KFB3:43														
△		=D1-X5:2		● 24	NEK4			=M1-X5:2		△												
△		=M1-X30:45		● 25	NEK4																	
				● 26	NEK4			-X31:53														
				● 27	NEK4																	
				● 28	NEK4																	
				● 29	NEK4																	
				● 30	NEK4																	
△		-主变高压放电		● 31	NEK4																	
				● 32	NEK4			-X2:97														
		-BCGX100/2		● 33	NEK4			-FCM20:2														
				● 34	NEK4			-BCRX100/2														
		-MCU2:2		● 35	NEK4			-MCU1:2														
				● 36	NEK4			-SB1:X2														
				● 37	NEK4			-PF2:1														
				● 38	NEK4			-KFB1:A2														
				● 39	NEK4			-PGM:2														
				● 40	NEK4			-KFB3:A2														
				● 41	NEK4			-X2:86														
				● 42	NEK4			-X2:90														
				● 43	NEK4			-FCM11:C2														
△		=M1-X5:7		● 44	NEK4																	
		-MCU1:8		● 45	NEK4			-SB1:X1														
		-MCU2:8		● 46	NEK4			-SB2:X1														
		-X20:20		● 47	NEK4			-PF2:2														
				● 48	NEK4			-KFB1:A1														
		-X2:10		● 49	NEK4			-BPA1:3														
				● 50	NEK4			-BPA2:3														
				● 51	NEK4			-BPA3:3														
				● 52	NEK4			-BPA1:5														
				● 53	NEK4			-BPA2:5														
				● 54	NEK4			-BPA3:5														
☆ 相间小母线 断相跳闸 △ 相间控制电源 (由客户自备) ● 短接排 × 分闸板 (测试短垫片 ○ 其他																						

DRAWN Yael		TITLE 端子图表 ==A01=I1 +-X2		FUNCTION 进线断路器柜		= I1		SHEET NO 1	
CHECKED Cherry		CONTRACT NO.: 504473977		PROJECT 南京西路永源浜4号地块项目		SCALE 1:1		TOTAL PAGES 17	
APPROVED JOE						DRAWING NO XZX2-48147-A01-I1-T			
REV. DESCRIPTION		REV. DATE 4/24/2025							

[illegible]

A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35		36	
37		38		39		40		41		42	
43		44		45		46		47		48	
49		50		51		52		53		54	
55		56		57		58		59		60	
61		62		63		64		65		66	
67		68		69		70		71		72	
73		74		75		76		77		78	
79		80		81		82		83		84	
85		86		87		88		89		90	
91		92		93		94		95		96	
97		98		99		100		101		102	
103		104		105		106		107		108	
109		110		111		112		113		114	
115		116		117		118		119		120	
121		122		123		124		125		126	
127		128		129		130		131		132	
133		134		135		136		137		138	
139		140		141		142		143		144	
145		146		147		148		149		150	
151		152		153		154		155		156	
157		158		159		160		161		162	
163		164		165		166		167		168	
169		170		171		172		173		174	
175		176		177		178		179		180	
181		182		183		184		185		186	
187		188		189		190		191		192	
193		194		195		196		197		198	
199		200		201		202		203		204	
205		206		207		208		209		210	
211		212		213		214		215		216	
217		218		219		220		221		222	
223		224		225		226		227		228	
229		230		231		232		233		234	
235		236		237		238		239		240	
241		242		243		244		245		246	
247		248		249		250		251		252	
253		254		255		256		257		258	
259		260		261		262		263		264	
265		266		267		268		269		270	
271		272		273		274		275		276	
277		278		279		280		281		282	
283		284		285		286		287		288	
289		290		291		292		293		294	
295		296		297		298		299		300	
301		302		303		304		305		306	
307		308		309		310		311		312	
313		314		315		316		317		318	
319		320		321		322		323		324	
325		326		327		328		329		330	
331		332		333		334		335		336	
337		338		339		340		341		342	
343		344		345		346		347		348	
349		350		351		352		353		354	
355											

F		E		D		C		B		A												
REV.	DESCRIPTION		REV. DATE																			
This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.																						
== A01 =I1 + -X7																						
备注	外引电缆	设备	线号	端子号	型号	线号	设备	外引电缆	备注													
	-X7:26			● 1	NEK4			-FCM11:4														
				● 2	NEK4																	
				● 3	NEK4			-SB1:3														
				● 4	NEK4			-X20:11														
				● 5	NEK4			-X30:13														
				● 6	NEK4			-SFS32:5														
				● 7	NEK4			-X30:7														
				● 8	NEK4			-X30:5														
				● 9	NEK4			-X30:9														
				● 10	NEK4			-X30:11														
				● 11	NEK4			-X7:41														
				● 12	NEK4																	
				● 13	NEK4			-SB2:3														
				● 14	NEK4			-KFB1:13														
				● 15	NEK4			-X31:13														
				● 16	NEK4			-SFS32:1														
				● 17	NEK4			-X31:7														
				● 18	NEK4			-X31:5														
				● 19	NEK4			-X31:9														
				● 20	NEK4			-X31:11														
	-FCM11:2			● 21	NEK4			-MCU12:3														
				● 22	NEK4			-MCU22:3														
				● 23	NEK4																	
	-X7:26			● 24	NEK4			-MCU11:11														
	-X7:27			● 25	NEK4			-MCU11:12														
	-X7:1			● 26	NEK4			-X7:24														
				● 27	NEK4			-X7:25														
△	-远方控制信号			● 28	NEK4																	
△	-远方控制信号			● 29	NEK4			-SFS32:8														
	-SB1:4			● 30	NEK4			-MCU11:10														
	-MCU1:14			● 31	NEK4			-SFS33:4														
△	-远方控制信号			● 32	NEK4																	
	-MCU1:15			● 33	NEK4			-SFS33:2														
△	-远方控制信号			● 34	NEK4																	
	-MCU1:16			● 35	NEK4			-SFS34:4														
△	-远方控制信号			● 36	NEK4																	
	-MCU1:17			● 37	NEK4			-SFS34:2														
△	-远方控制信号			● 38	NEK4																	
	-X30:61			● 39	NEK4			-MCU1:3														
	-X30:1			● 40	NEK4			-MCU1:4														
	-X7:11			● 41	NEK4			-X7:45														
				● 42	NEK4			-X7:46														
△	-远方控制信号			● 43	NEK4																	
△	-远方控制信号			● 44	NEK4			-SFS32:4														
	-X7:41			● 45	NEK4			-MCU2:11														
	-X7:42			● 46	NEK4			-MCU2:12														
	-SB2:4			● 47	NEK4			-MCU2:10														
	-MCU2:14			● 48	NEK4			-SFS35:4														
△	-远方控制信号			● 49	NEK4																	
	-MCU2:15			● 50	NEK4			-SFS35:2														
△	-远方控制信号			● 51	NEK4																	
	-SFS36:4			● 52	NEK4			-MCU2:16														
△	-远方控制信号			● 53	NEK4																	
	-SFS36:2			● 54	NEK4			-MCU2:17														
☆ 相间小母线 断路器柜 △ 相间控制电源 (由客户自备) ● 短接排 × 分闸板 (测试短片 ○ 其他																						


DRAWN Yael		TITLE 端子图表 ==A01=I1 +-X7		FUNCTION 进线断路器柜		= I1 SHEET NO 6	
CHECKED Cherry		CONTRACT NO.: 504473977		PROJECT 南京西路永源浜4号地块项目		SCALE 1:1 TOTAL PAGES 17	
APPROVED JOE		4/24/2025		DRAWING NO XZX2-48147-A01-I1-T			


A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35		36	
37		38		39		40		41		42	
43		44		45		46		47		48	
49		50		51		52		53		54	
55		56		57		58		59		60	
61		62		63		64		65		66	
67		68		69		70		71		72	
73		74		75		76		77		78	
79		80		81		82		83		84	
85		86		87		88		89		90	
91		92		93		94		95		96	
97		98		99		100		101		102	
103		104		105		106		107		108	
109		110		111		112		113		114	
115		116		117		118		119		120	
121		122		123		124		125		126	
127		128		129		130		131		132	
133		134		135		136		137		138	
139		140		141		142		143		144	
145		146		147		148		149		150	
151		152		153		154		155		156	
157		158		159		160		161		162	
163		164		165		166		167		168	
169		170		171		172		173		174	
175		176		177		178		179		180	
181		182		183		184		185		186	
187		188		189		190		191		192	
193		194		195		196		197		198	
199		200		201		202		203		204	
205		206		207		208		209		210	
211		212		213		214		215		216	
217		218		219		220		221		222	
223		224		225		226		227		228	
229		230		231		232		233		234	
235		236		237		238		239		240	
241		242		243		244		245		246	
247		248		249		250		251		252	
253		254		255		256		257		258	
259		260		261		262		263		264	
265		266		267		268		269		270	
271		272		273		274		275		276	
277		278		279		280		281		282	
283		284		285		286		287		288	
289		290		291		292		293		294	
295		296		297		298		299		300	
301		302		303		304		305		306	
307		308		309		310		311		312	
313		314		315		316		317		318	
319		320		321		322		323		324	
325		326		327		328		329		330	
331		332		333		334		335		336	
337		338		339		340		341		342	
343		344		345		346		347		348	
349		350		351		352		353		354	
355											

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F		A		B	
This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.															
==A01=I1+-X30															
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		REV.		DESCRIPTION	
										</					


F		E		D		C		B		A												
REV.	DESCRIPTION		REV. DATE																			
This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.																						
==A01=I1+-X31																						
备注	外引电缆	设备	线号	端子号	型号	线号	设备	外引电缆	备注													
		-X7:57		1	NEK4		-QBS2-X31/1															
		-X31:62		2	NEK4		-QBS2-X31/2															
		-KFB1:14		3	NEK4		-QBS2-X31/3															
		-MCU2:13		4	NEK4		-QBS2-X31/4															
		-X7:18		5	NEK4		-QBS2-X31/5															
		-MCU2:19		6	NEK4		-QBS2-X31/6															
		-X7:17		7	NEK4		-QBS2-X31/7															
		-MCU2:18		8	NEK4		-QBS2-X31/8															
		-X7:19		9	NEK4		-QBS2-X31/9															
		-MCU2:20		10	NEK4		-QBS2-X31/10															
		-X7:20		11	NEK4		-QBS2-X31/11															
		-MCU2:21		12	NEK4		-QBS2-X31/12															
		-X7:15		13	NEK4		-QBS2-X31/13															
		-MCU2:22		14	NEK4		-QBS2-X31/14															
				15	NEK4		-QBS2-X31/15															
				16	NEK4		-QBS2-X31/16															
				17	NEK4		-QBS2-X31/17															
				18	NEK4		-QBS2-X31/18															
				19	NEK4		-QBS2-X31/19															
				20	NEK4		-QBS2-X31/20															
				21	NEK4		-QBS2-X31/21															
		-X3:14		22	NEK4		-QBS2-X31/22															
		-X3:16		23	NEK4		-QBS2-X31/23															
	△	=D1-X5:6		24	NEK4		-QBS2-X31/24															
				25	NEK4		-QBS2-X31/25															
				26	NEK4		-QBS2-X31/26															
				27	NEK4		-QBS2-X31/27															
				28	NEK4		-QBS2-X31/28															
				29	NEK4		-QBS2-X31/29															
		-X2:8		30	NEK4		-QBS2-X31/30															
		-PFX12:2		31	NEK4		-QBS2-X31/31															
		-PFX12:3		32	NEK4		-QBS2-X31/32															
		-PFX12:4		33	NEK4		-QBS2-X31/33															
				34	NEK4		-QBS2-X31/34															
				35	NEK4		-QBS2-X31/35															
				36	NEK4		-QBS2-X31/36															
				37	NEK4		-QBS2-X31/37															
				38	NEK4		-QBS2-X31/38															
				39	NEK4		-QBS2-X31/39															
				40	NEK4		-QBS2-X31/40															
				41	NEK4		-QBS2-X31/41															
				42	NEK4		-QBS2-X31/42															
				43	NEK4		-QBS2-X31/43															
				44	NEK4		-QBS2-X31/44															
		-X2:19		45	NEK4		-QBS2-X31/45															
		-BCGX110:13		46	NEK4		-QBS2-X31/46															
				47	NEK4		-QBS2-X31/47															
				48	NEK4		-QBS2-X31/48															
				49	NEK4		-QBS2-X31/49															
				50	NEK4		-QBS2-X31/50															
				51	NEK4		-QBS2-X31/51															
				52	NEK4		-QBS2-X31/52															
		-X2:26		53	NEK4		-QBS2-X31/53															
		-BCGX120:5		54	NEK4		-QBS2-X31/54															
☆ 柜间小母线 断路器柜 △ 柜间控制电源 (由客户自备) ● 短接排 ✕ 分闸板 (测试短接片 ○ 其他																						

DRAWN		YUEL		TITLE		FUNCTION		= I1		SHEET NO	
CHECKED		CHERRY		端子图表 ==A01=I1+-X31		ABB		SCALE 1:1		TOTAL PAGES	
APPROVED		JOE		CONTRACT NO.: 504473977		PROJECT		DRAWING NO		XZX2-48147-A01-I1-T	
REV. DATE		4/24/2025				南京西路永源浜4号地块项目					

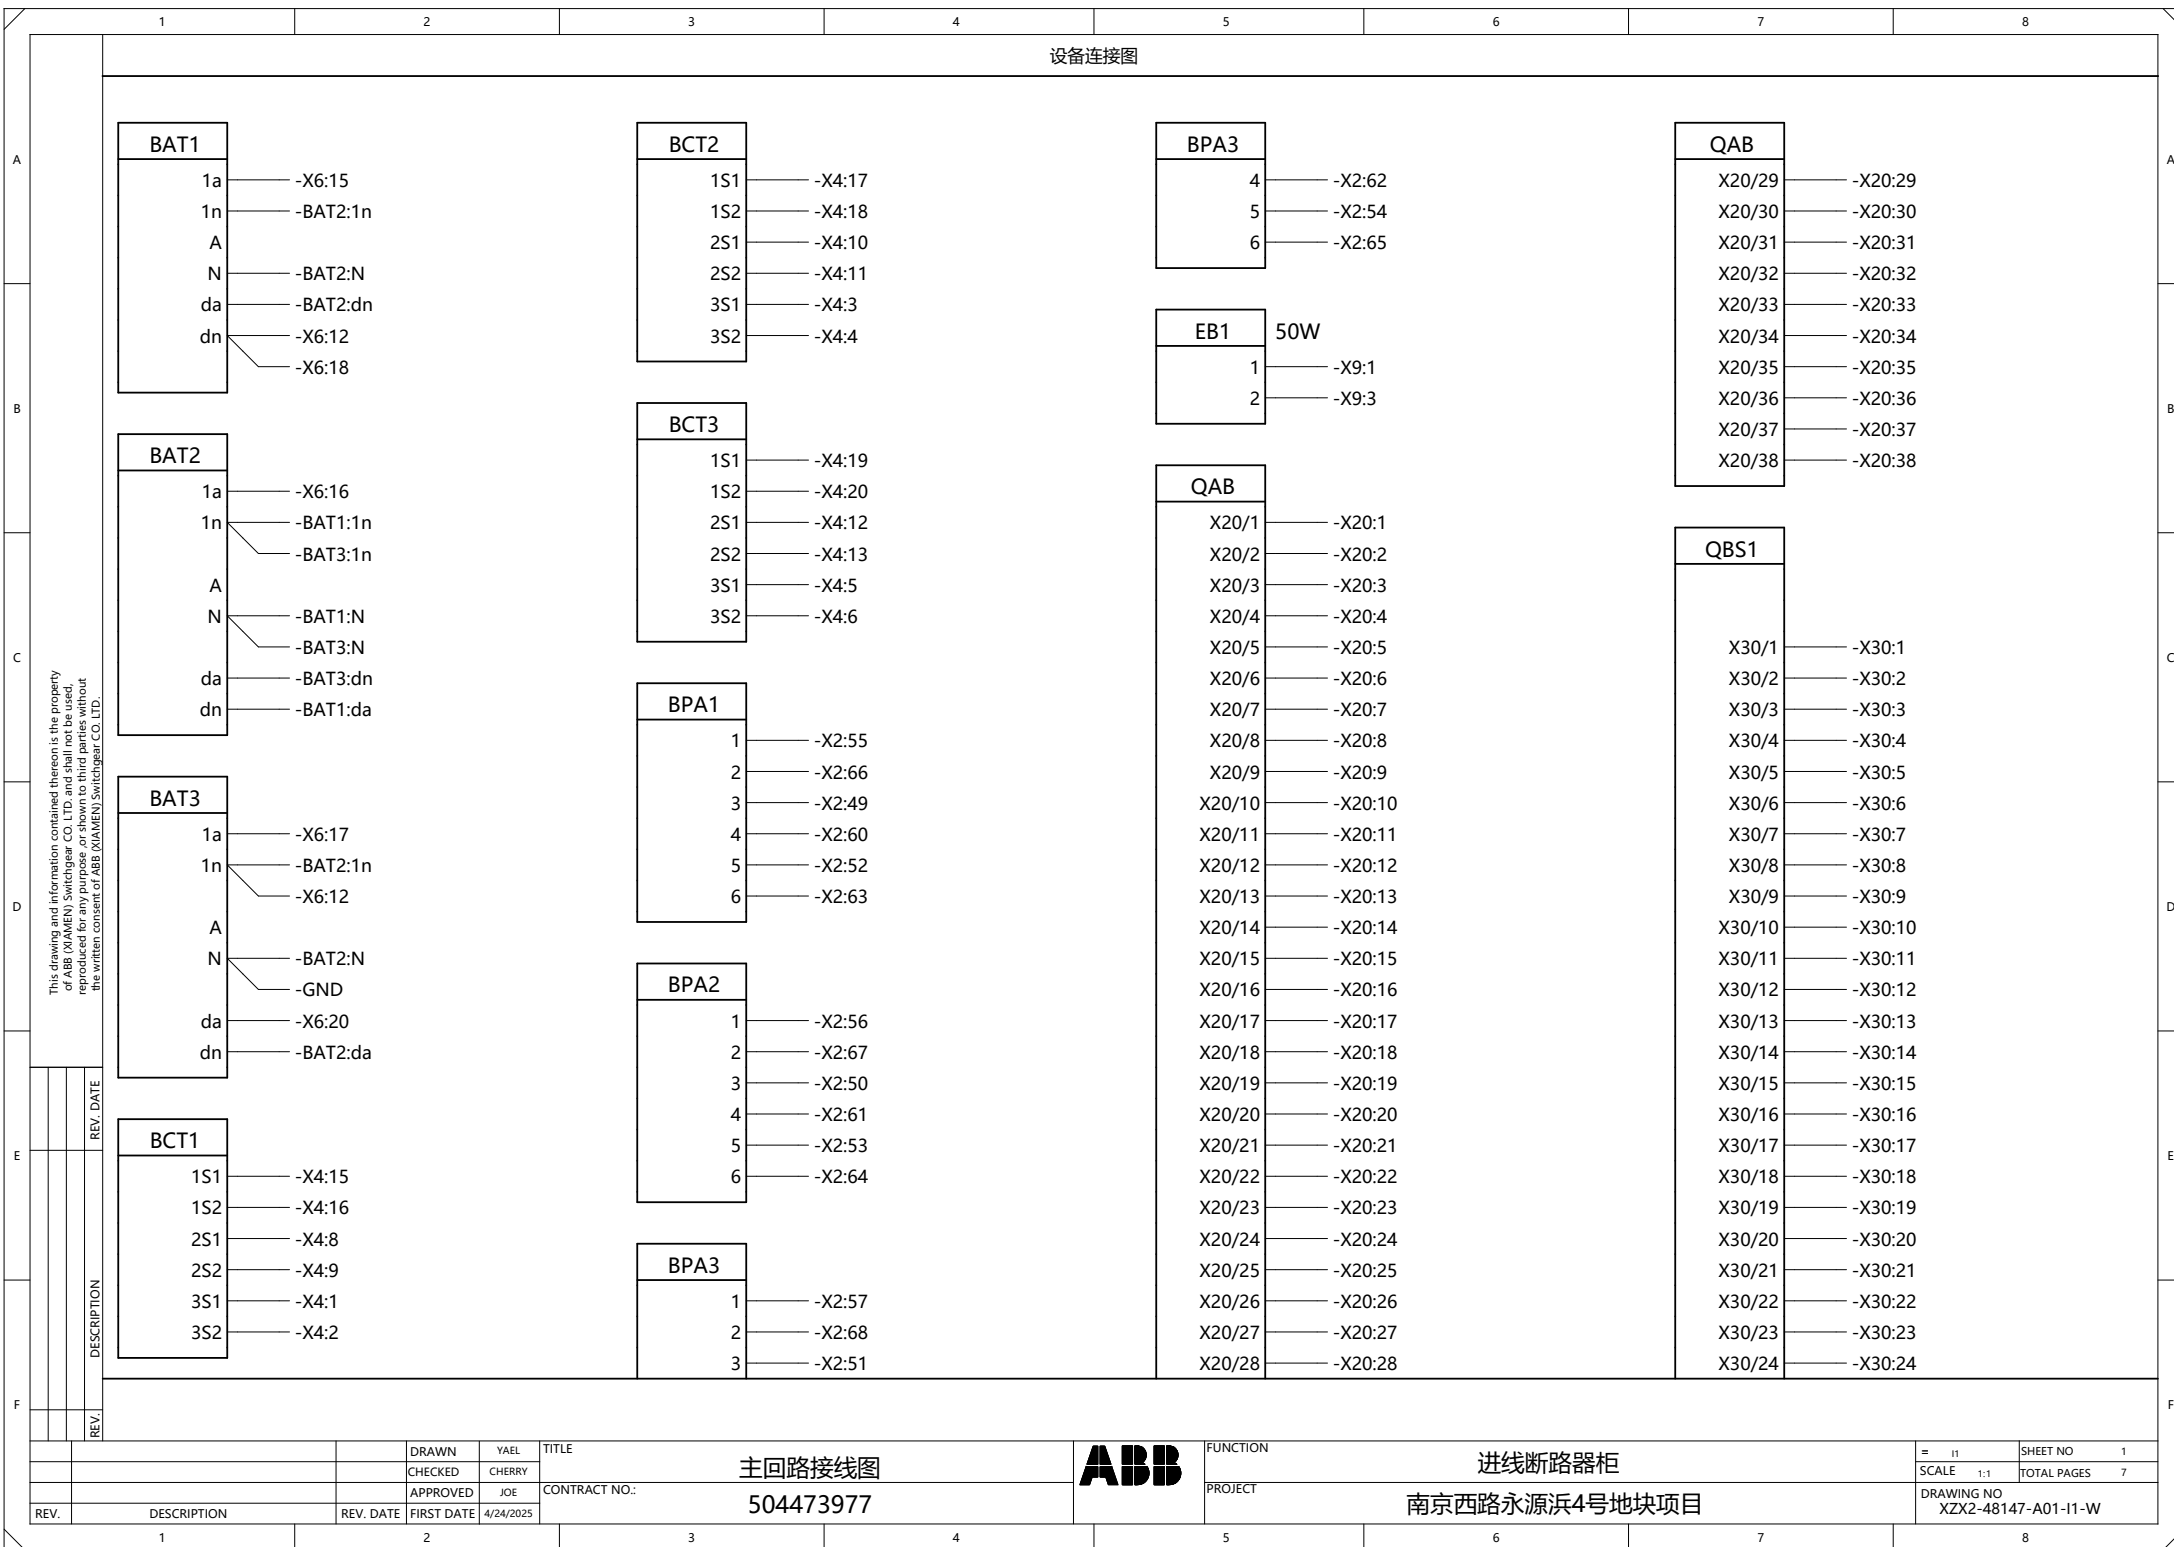


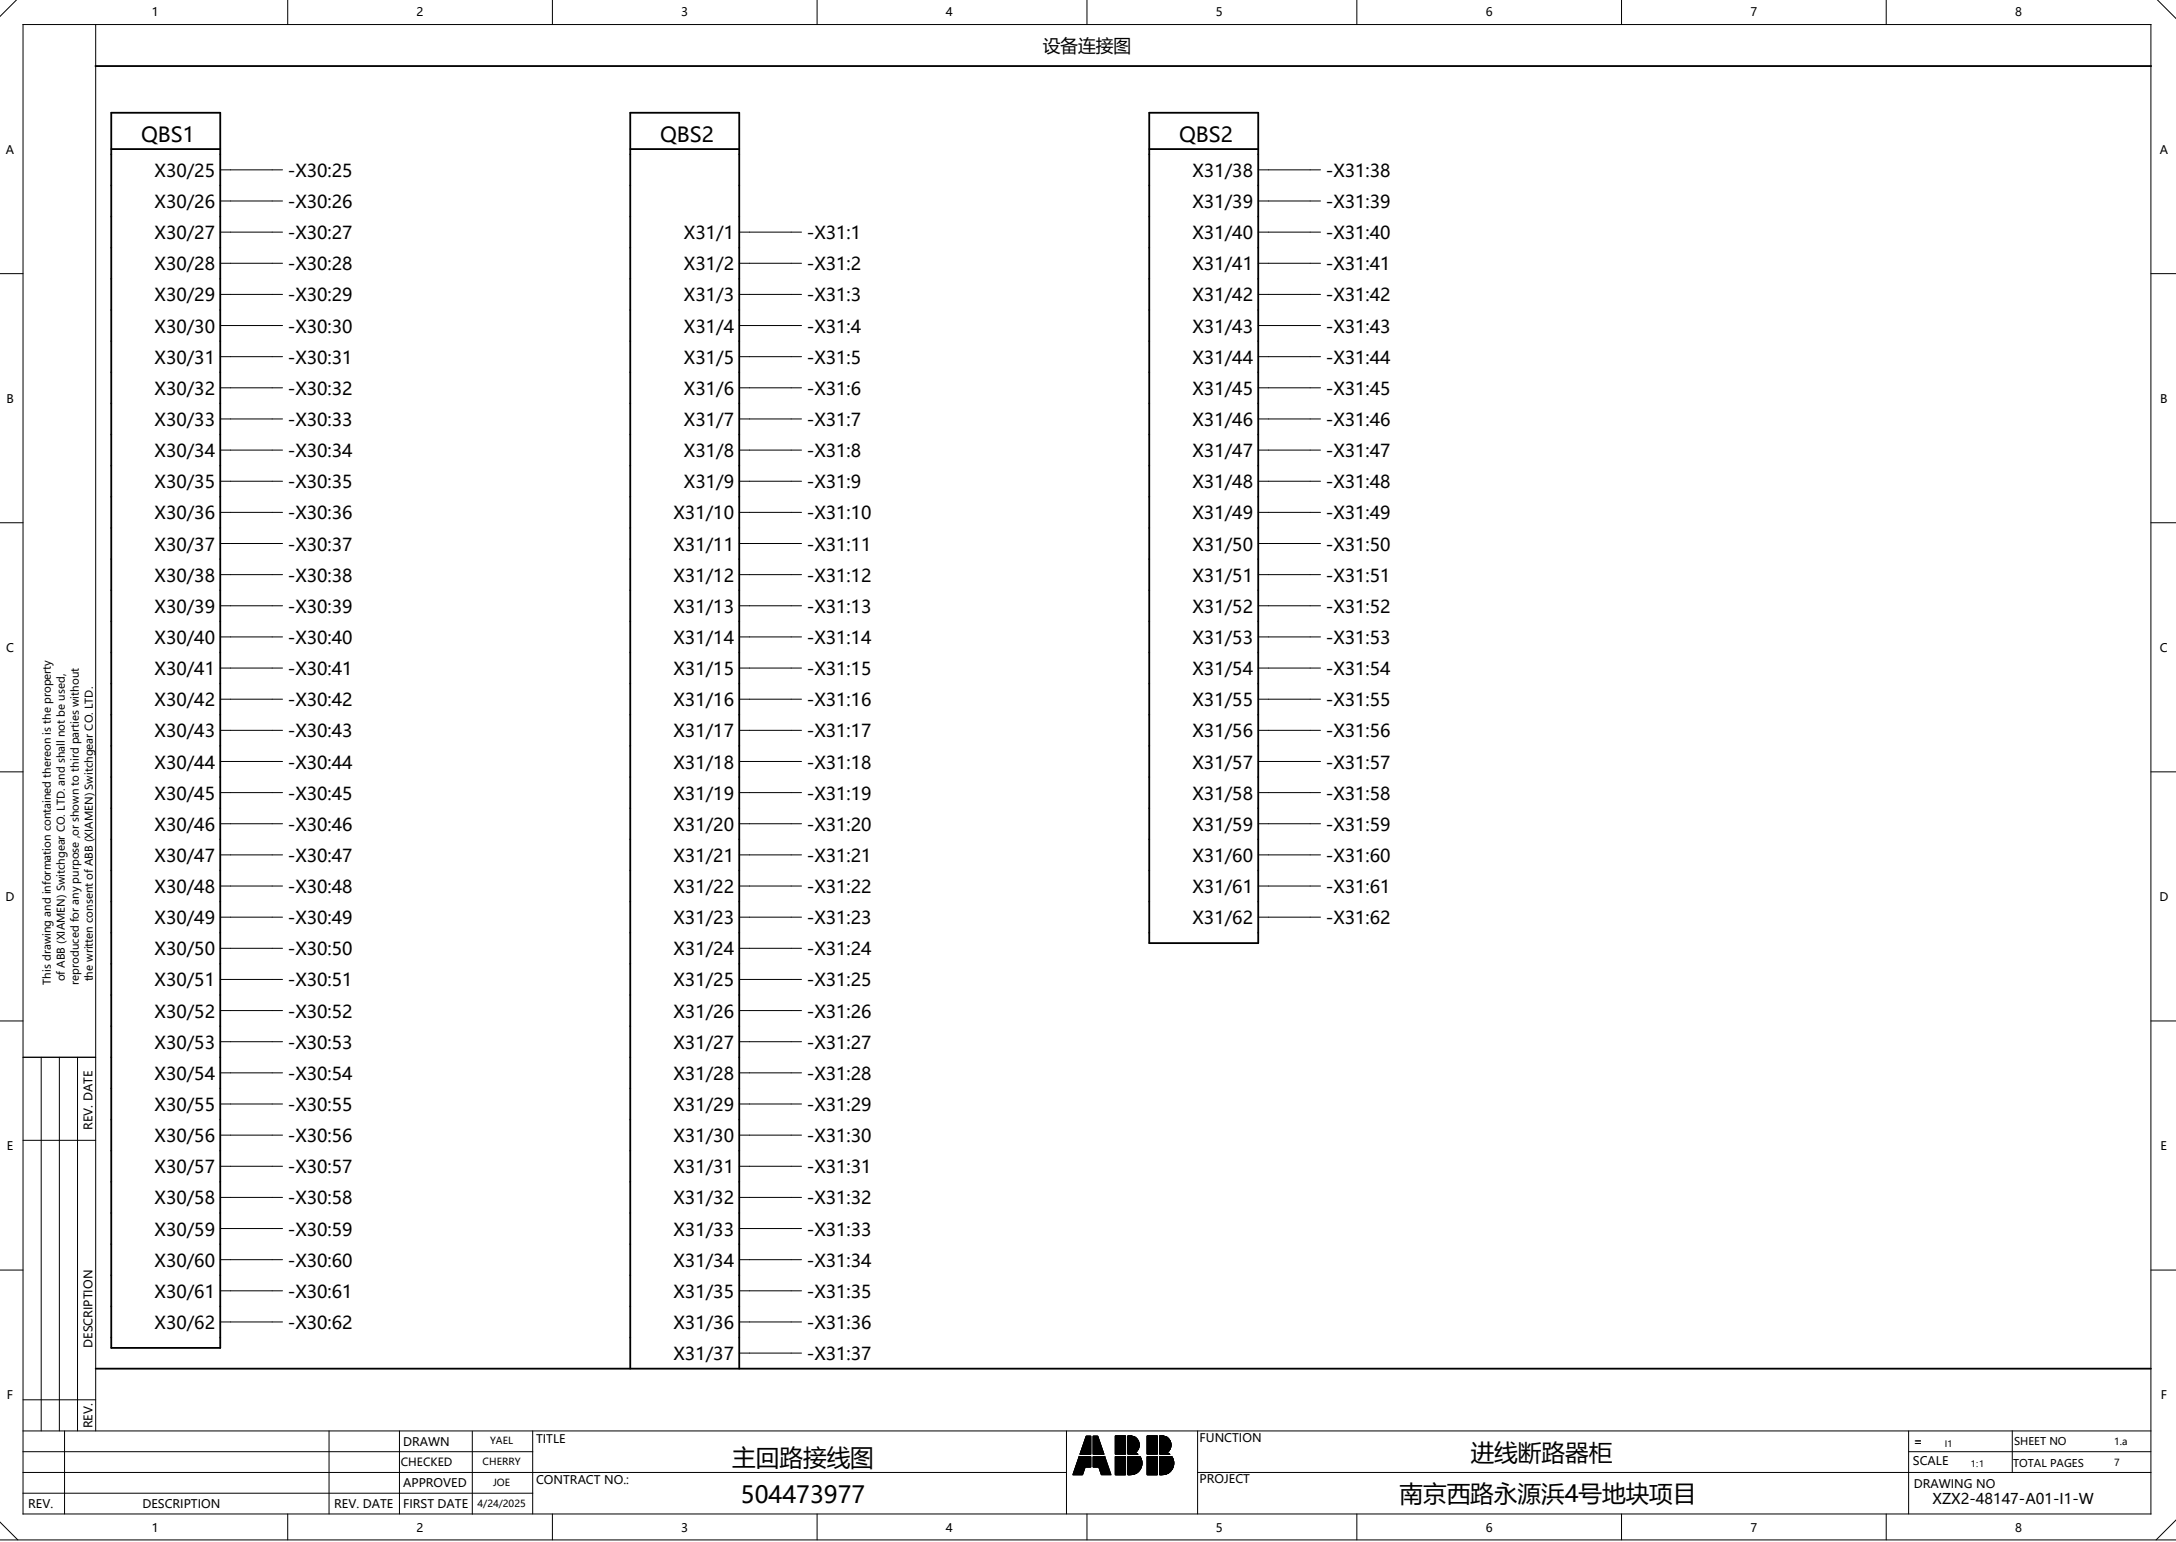



= I1	SHEET NO	2
SCALE 1:1	TOTAL PAGES	7
DRAWING NO XZX2-48147-A01-I1-W		




			DRAWN	Yael	TITLE		FUNCTION	进线断路器柜		= I1	SHEET NO	2.a
			CHECKED	Cherry	低压室门板接线图		PROJECT	南京西路永源浜4号地块项目		SCALE 1:1	TOTAL PAGES	7
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe	CONTRACT NO.: 504473977					DRAWING NO	XXZ2-48147-A01-I1-W	

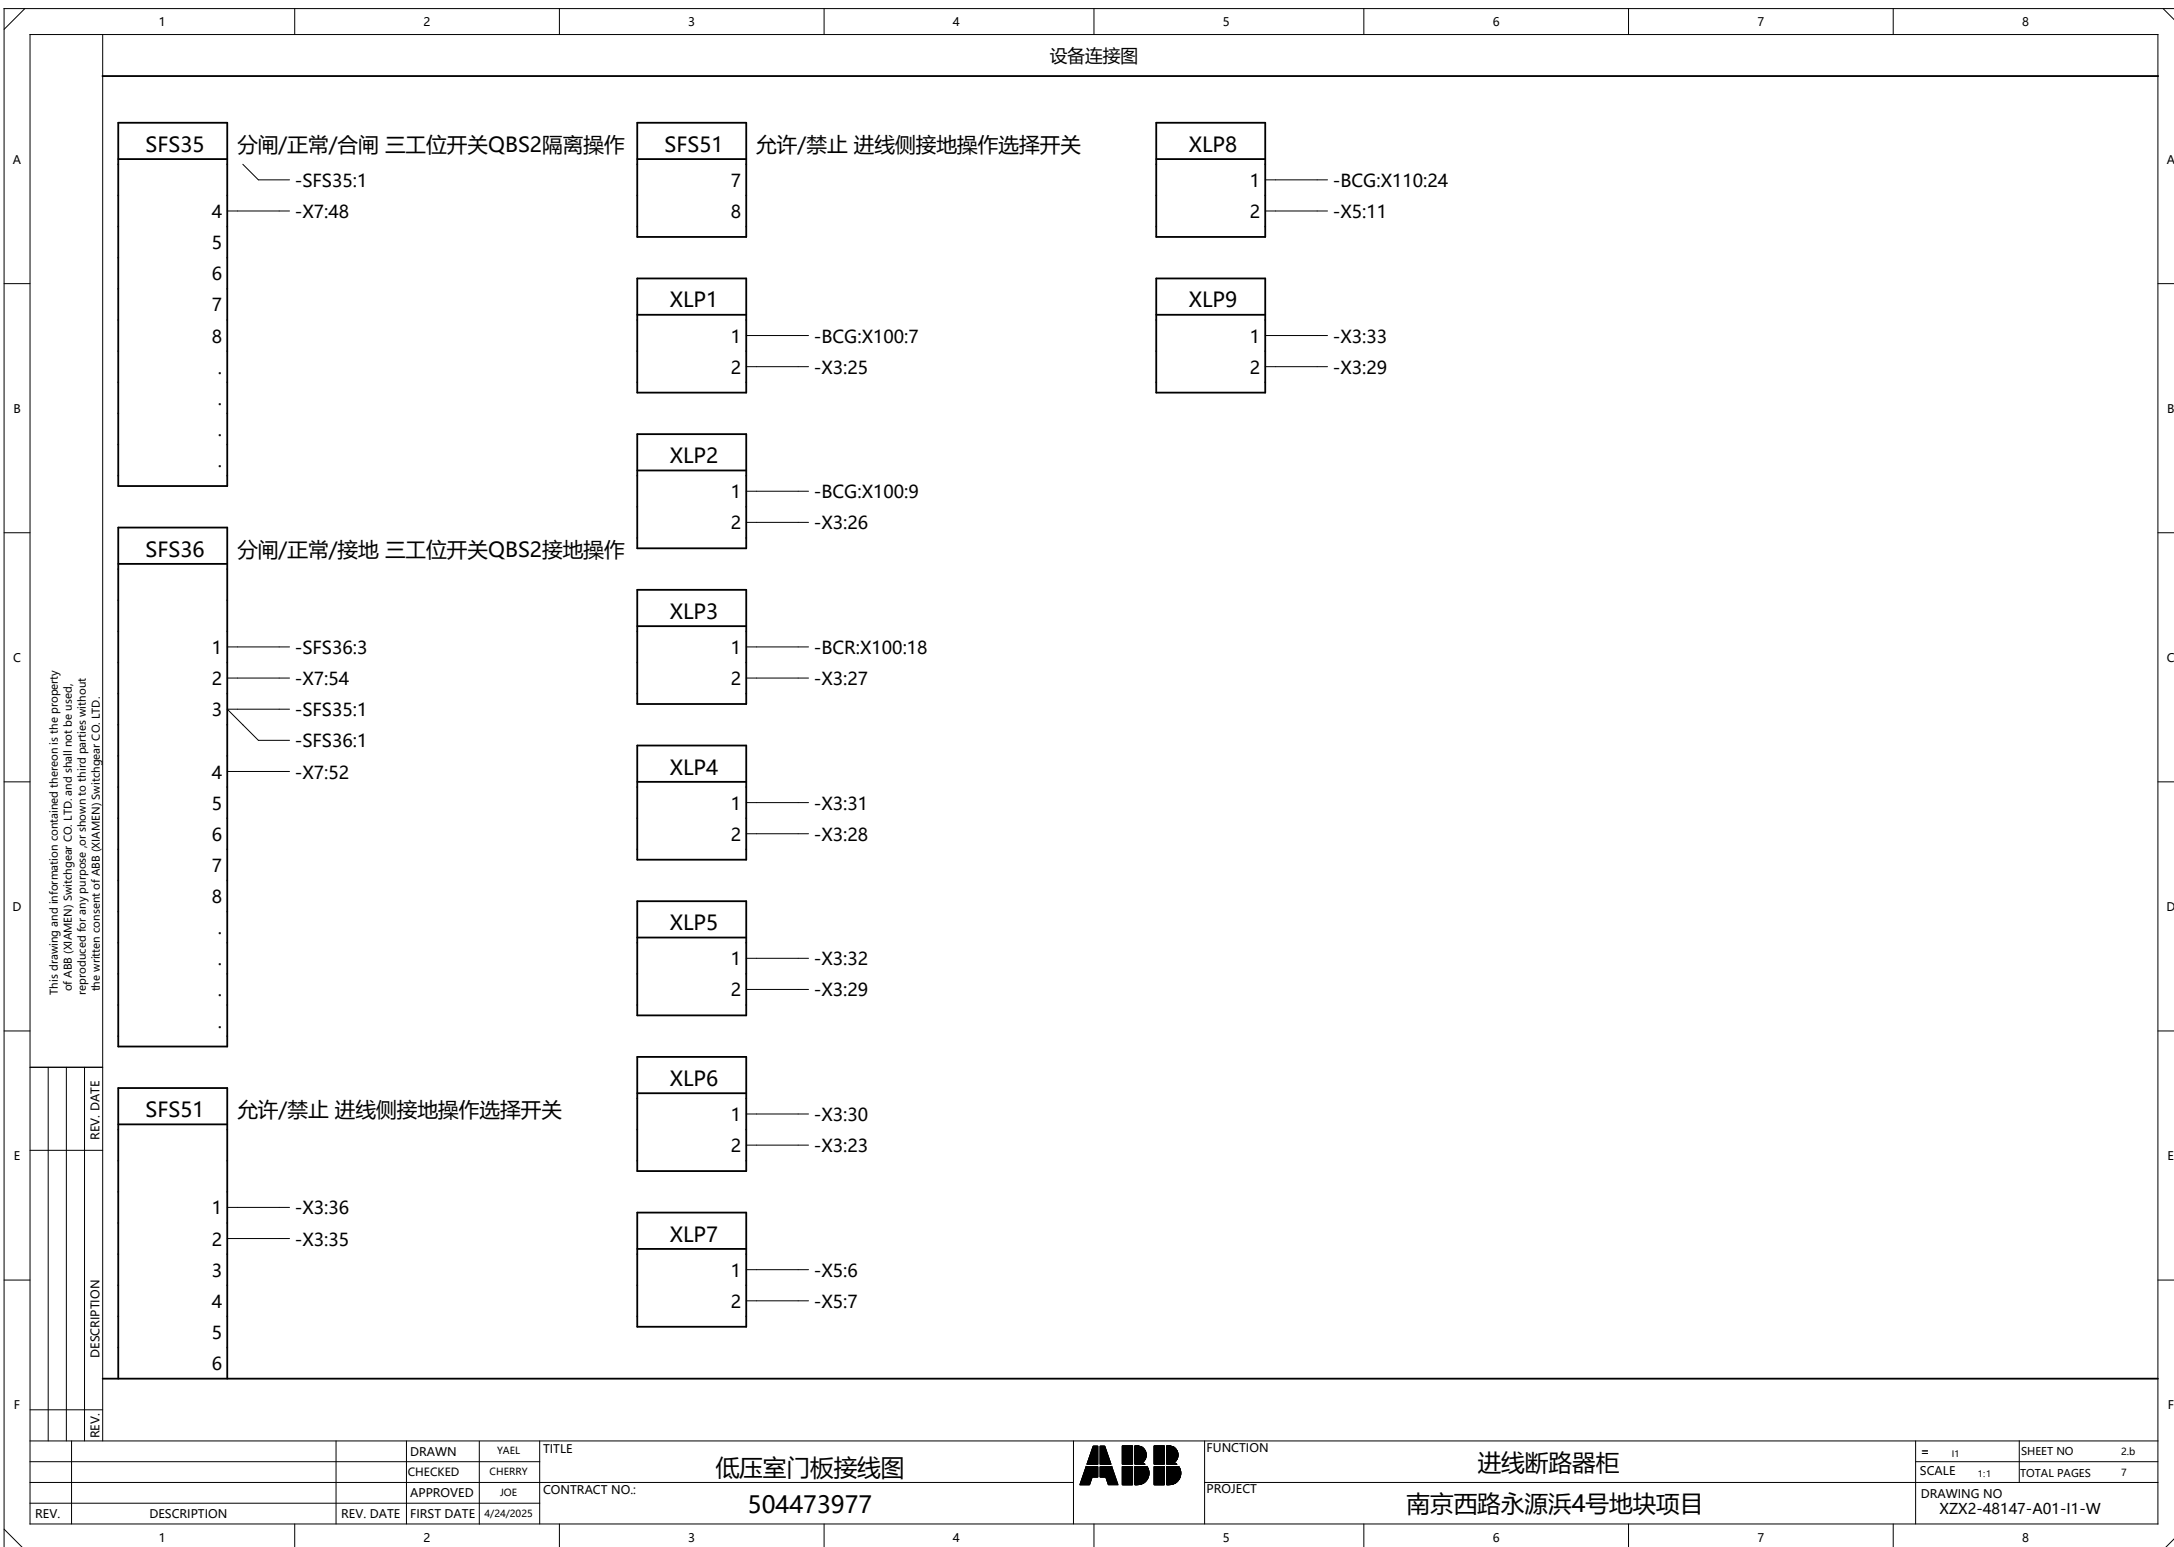

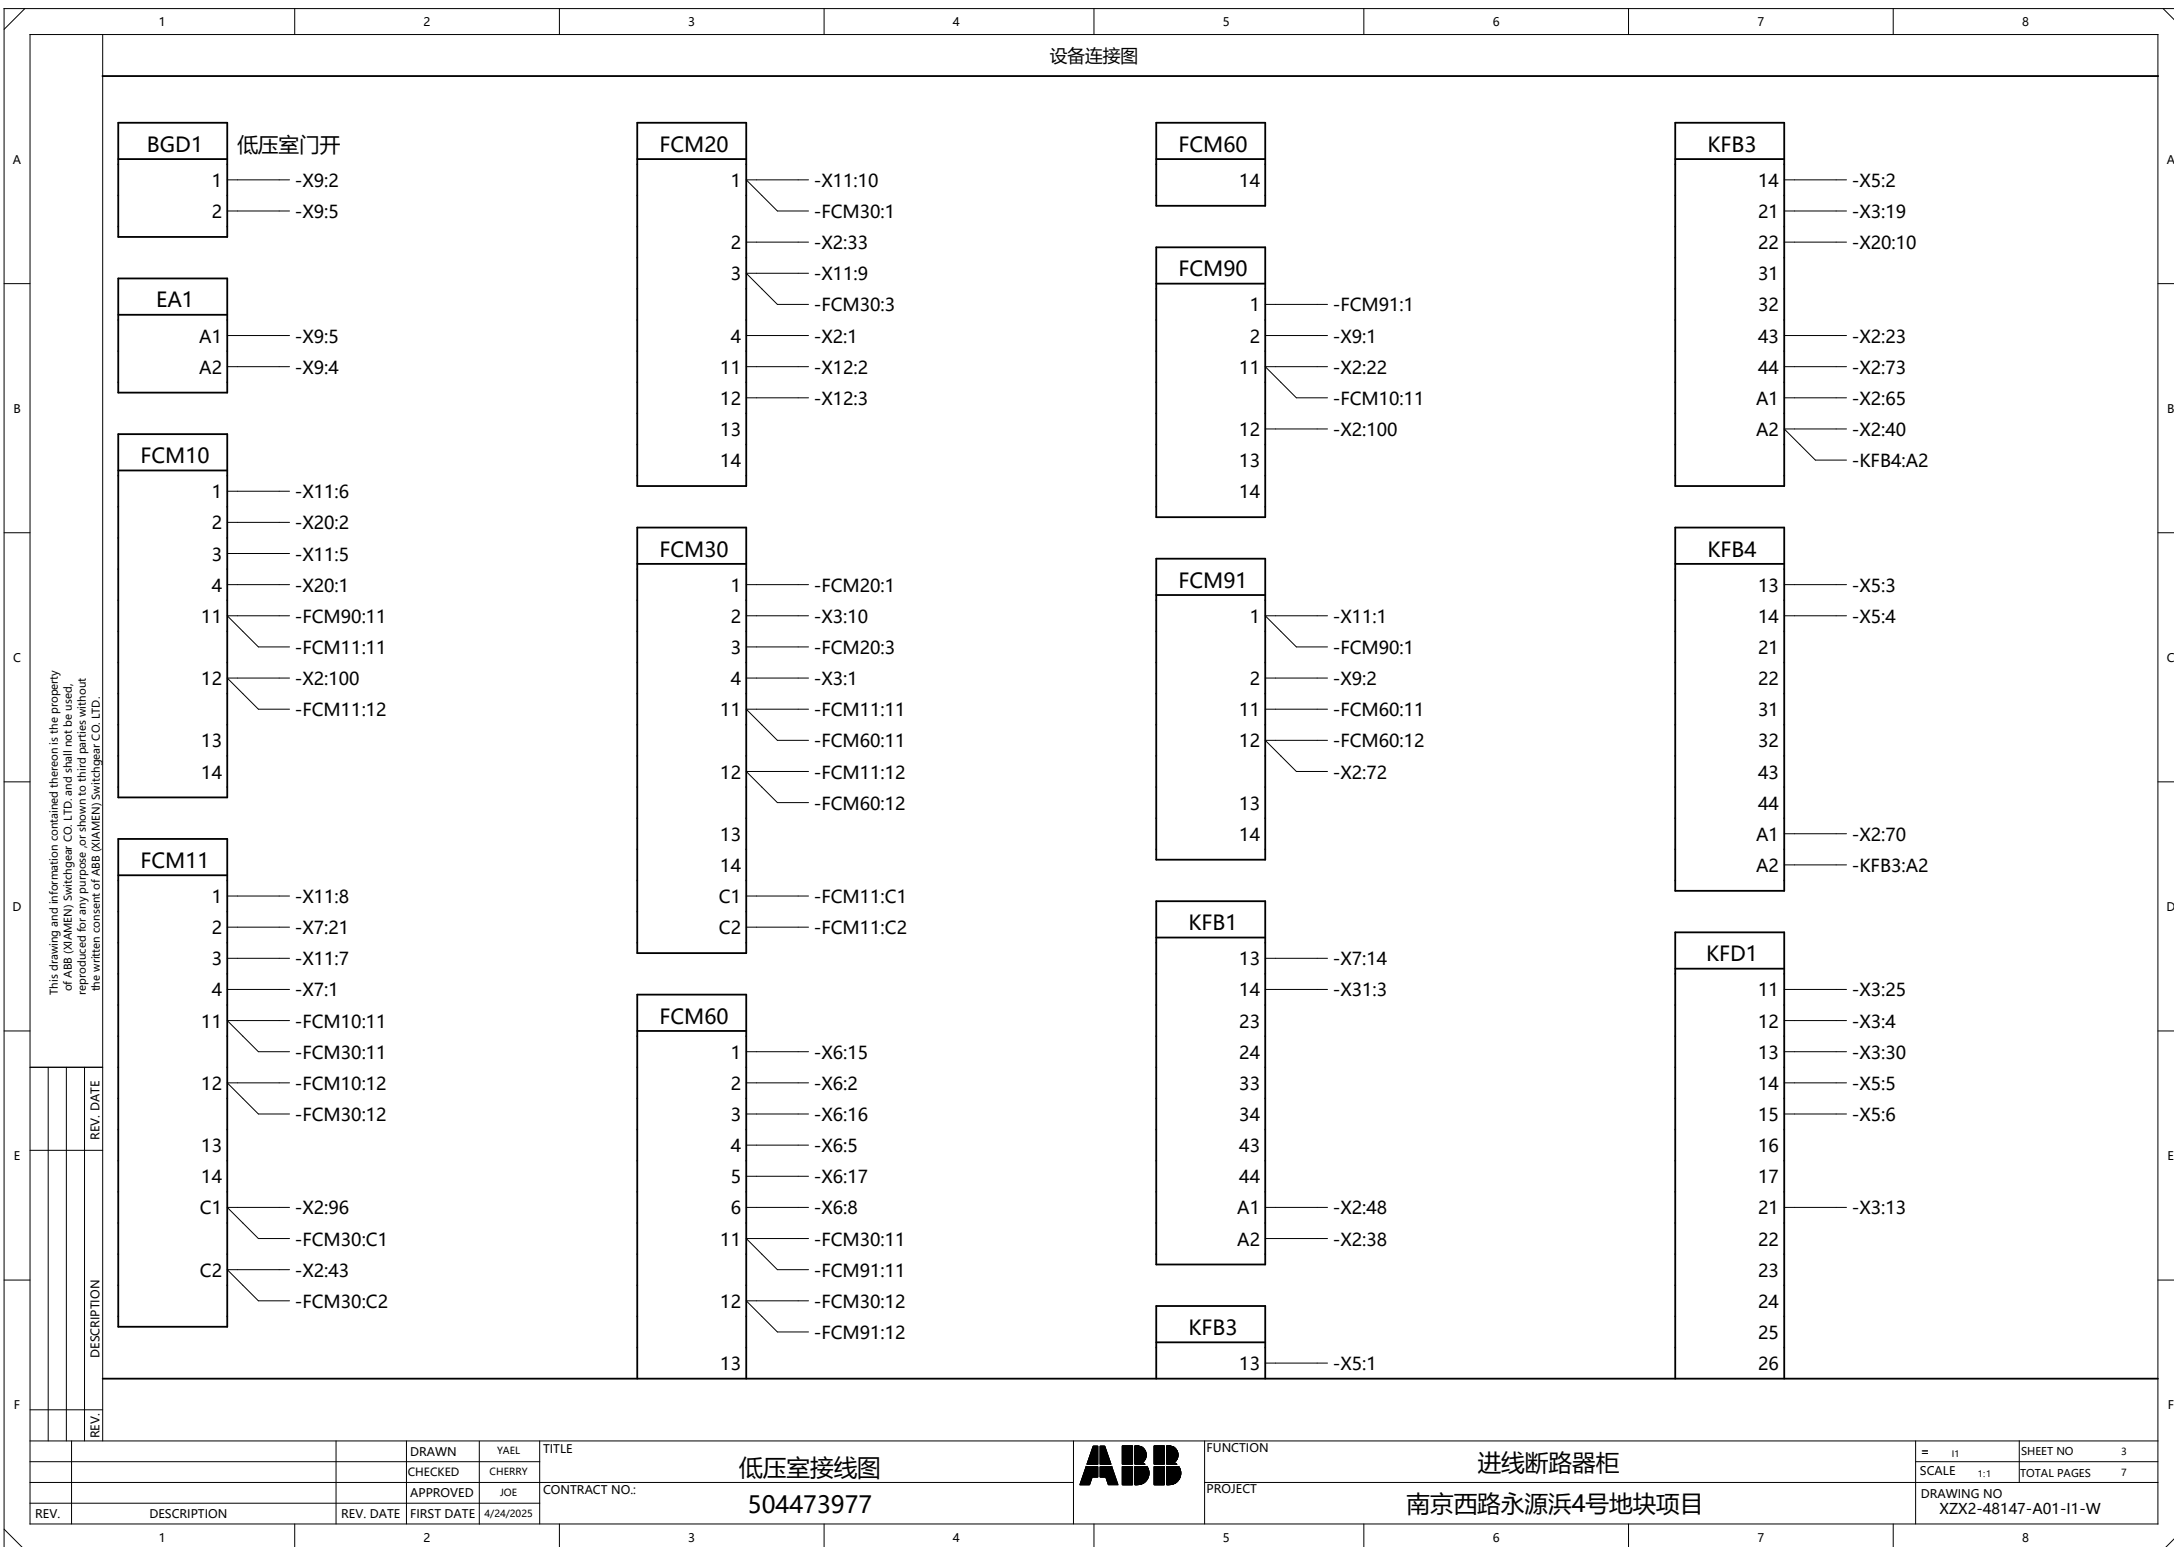

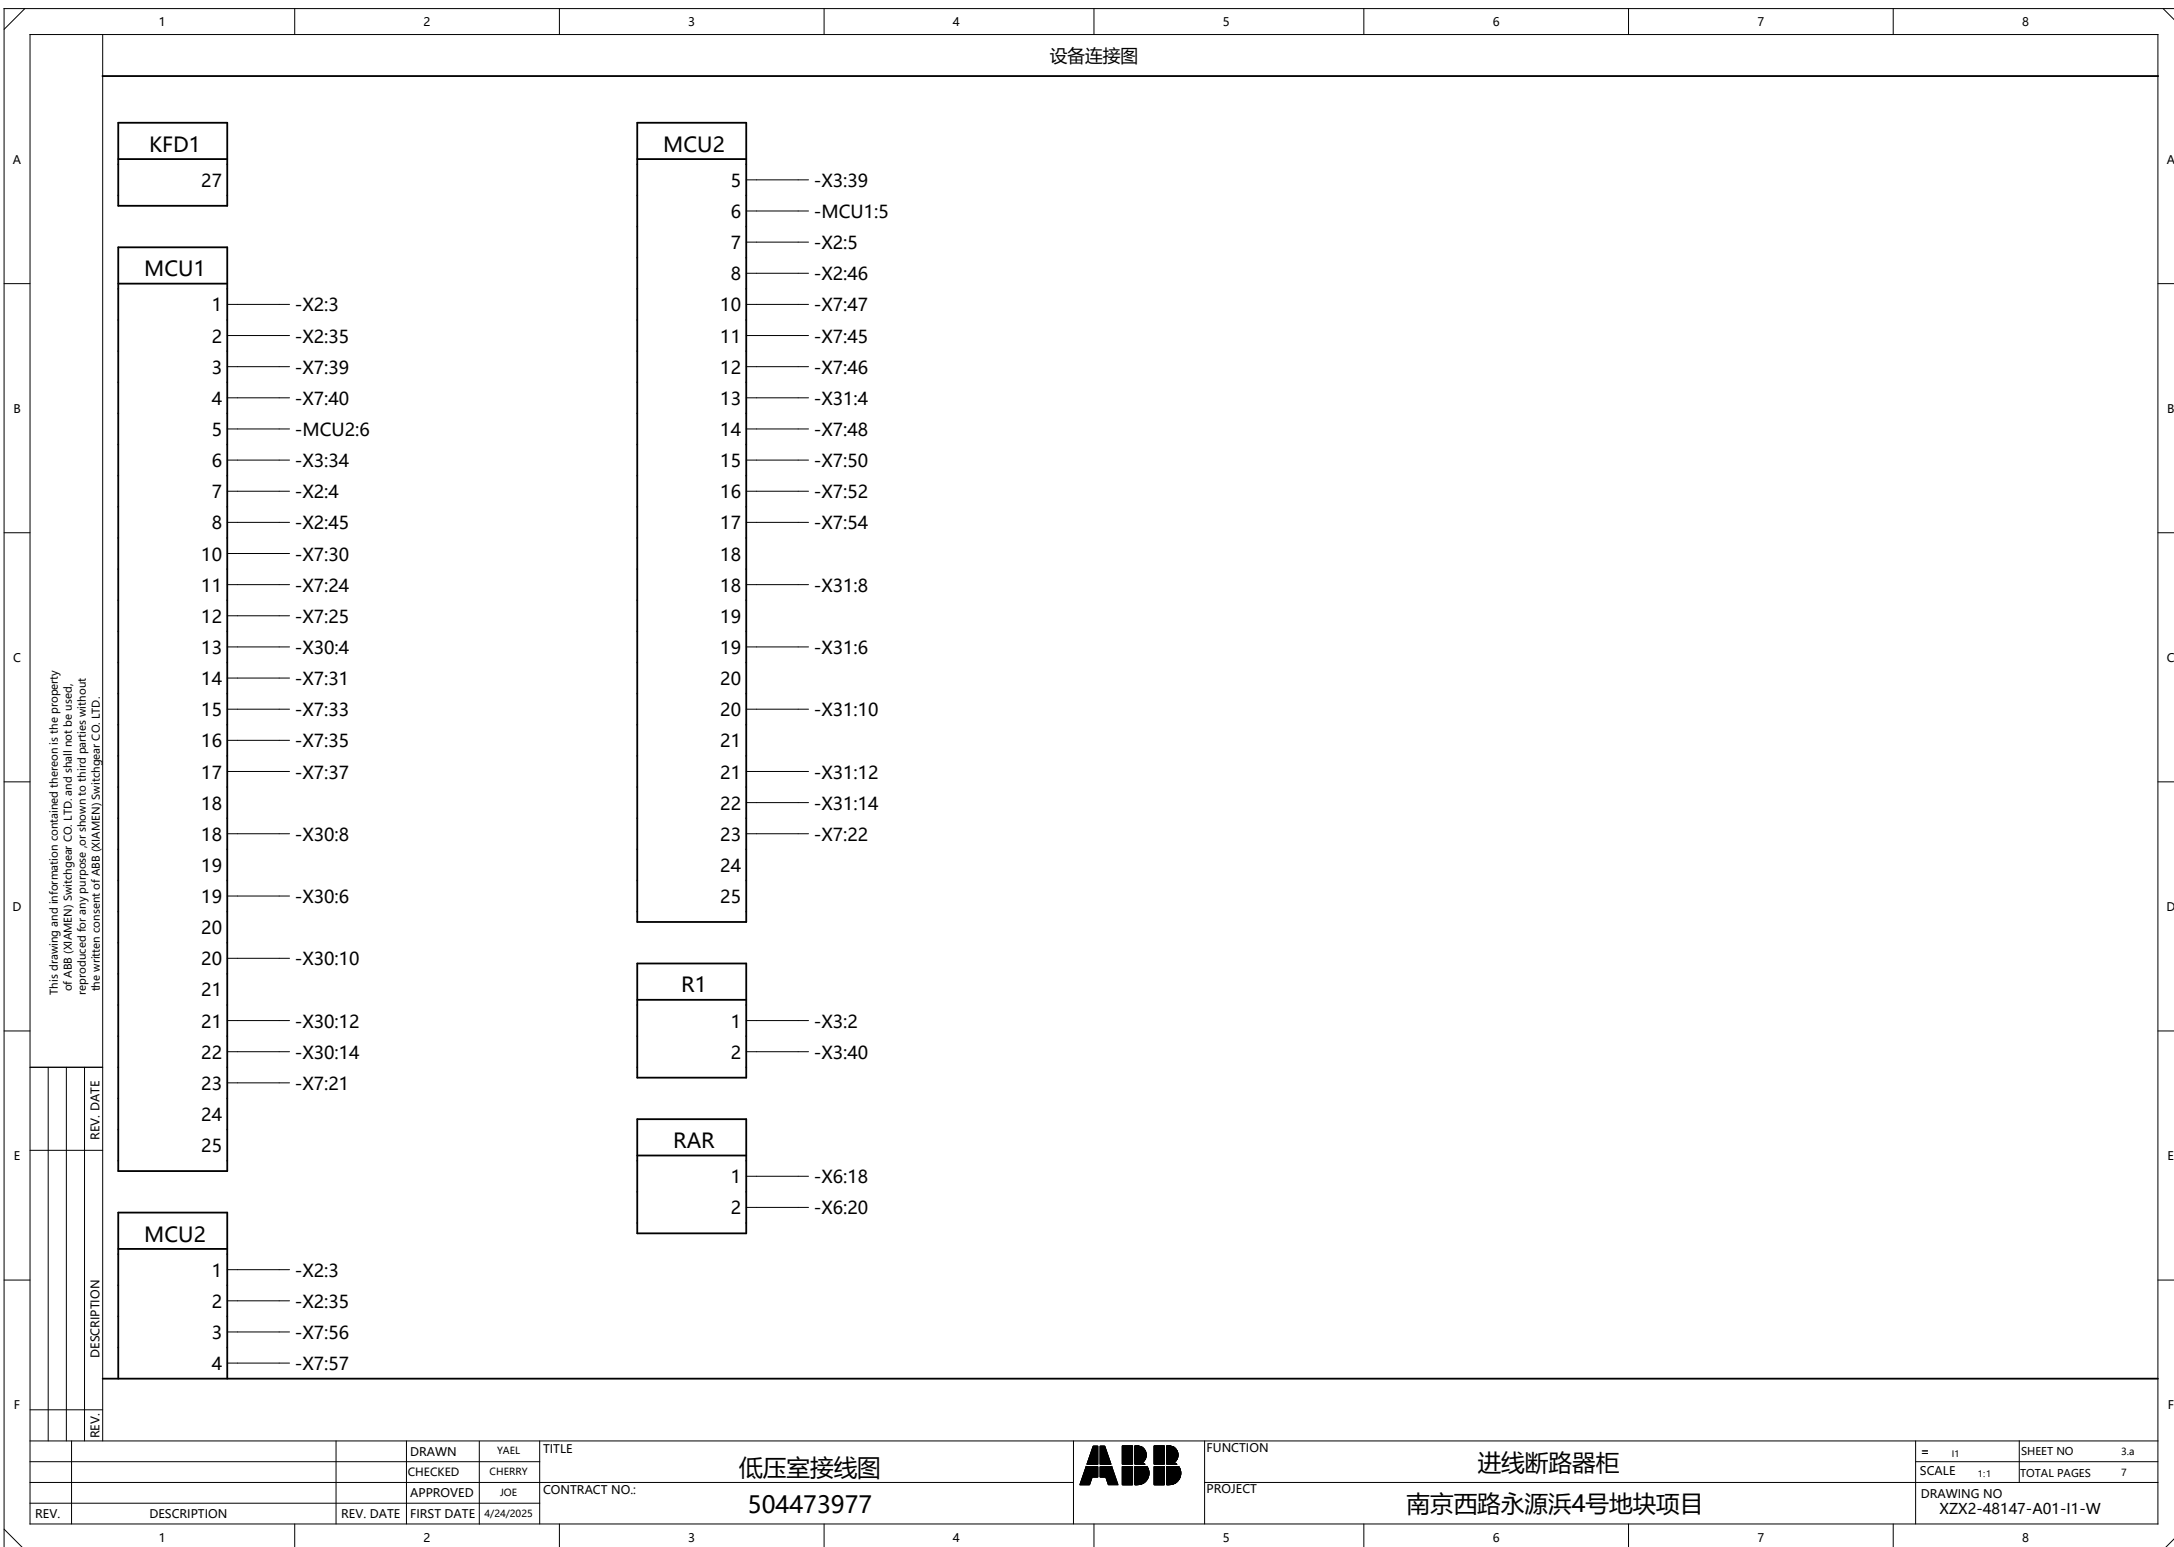

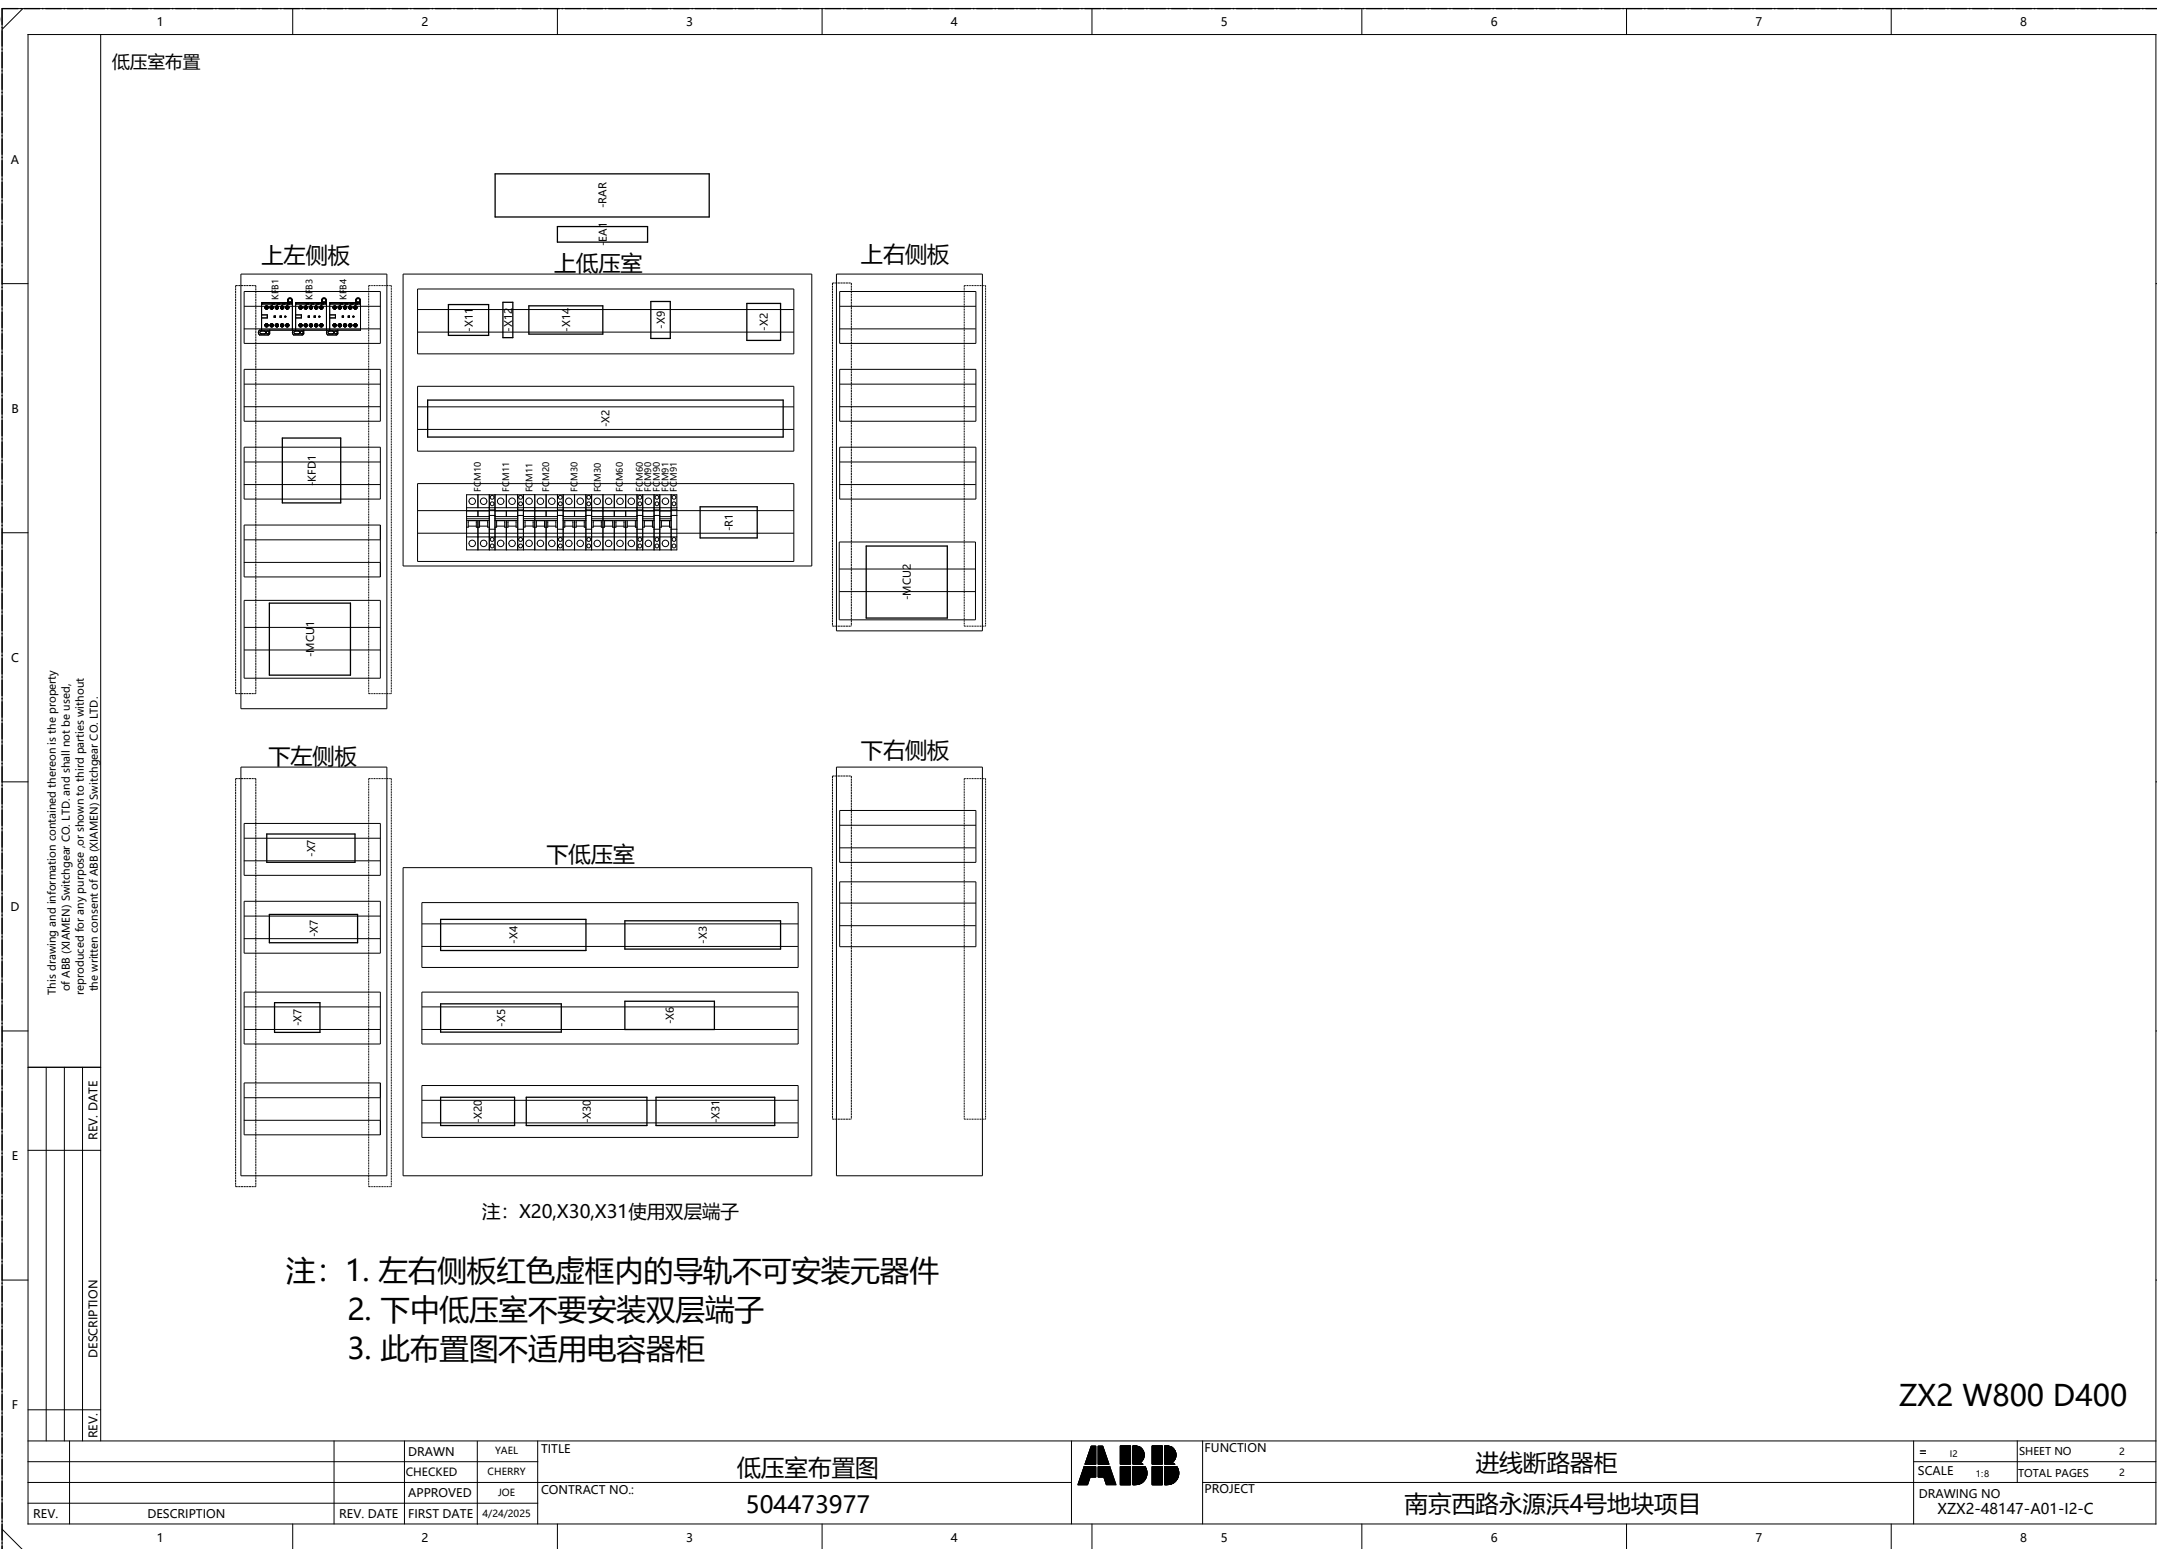

REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE

			DRAWN	YAL	TITLE
			CHECKED	CHERRY	
			APPROVED	JOE	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/24/2025	



FUNCTION	进线断路器柜		
PROJECT	南京西路永源浜4号地块项目		

ZX2 W800 D400

1

2

3

4

5

6

7

8

单线图

一次设备索引

设备号	设备名称	数量	物料号
-QAB	真空断路器	1	VD4X-UNI-S7-RL
-QBS1	三工位开关	1	EP-UX2TE-X30-T
-QBS2	三工位开关	1	EP-UX2TE-X31-T
-BCT1	电流互感器	1	CTA-D9K311-0248
-BCT2	电流互感器	1	CTA-D9K311-0248
-BCT3	电流互感器	1	CTA-D9K311-0248
-BAT1	插接式电压互感器	1	VTP-D3511-6723-1
-BAT2	插接式电压互感器	1	VTP-D3511-6723-1
-BAT3	插接式电压互感器	1	VTP-D3511-6723-1

35/√3 kV//0.1/√3//0.1/3kV
75VA, CI. 0.5
90VA, CI. 3P

BAT

BBII

-QBS2
1250 A

-QBS1
1250 A

-QAB
VD4X
1250 A

BCT
300/5A, 5P20/20VA
300/5A, 5P20/15VA
300/5A, 0.5/15VA

P1₃

P2

-SFS31
分闸/正常/合闸
断路器操作开关

-SFS32
就地/远方
操作方式开关

SFS33
分闸/正常/合闸
三工位开关QBS1隔离操作

SFS34
分闸/正常/接地
三工位开关QBS1接地操作

SFS35
分闸/正常/合闸
三工位开关QBS2隔离操作

-SFS51
允许/禁止
进线侧接地操作选择开关

-SFS36
分闸/正常/接地
三工位开关QBS2接地操作

-BPA1

-BPA2

-BPA3

MCU1

MCU2

BCR

RET615

BCG

REF615

-PGM

Wh

kWh

kvarh

REV.

DESCRIPTION

REV. DATE

DRAWN

Yael

CHECKED

Cherry

APPROVED

Joe

TITLE

单线图

CONTRACT NO.:

504473977

FUNCTION

进线断路器柜

PROJECT

南京西路永源浜4号地块项目

=

I2

SHEET NO

1

SCALE


1:1

TOTAL PAGES


25


DRAWING NO


XZX2-48147-A01-I2-S

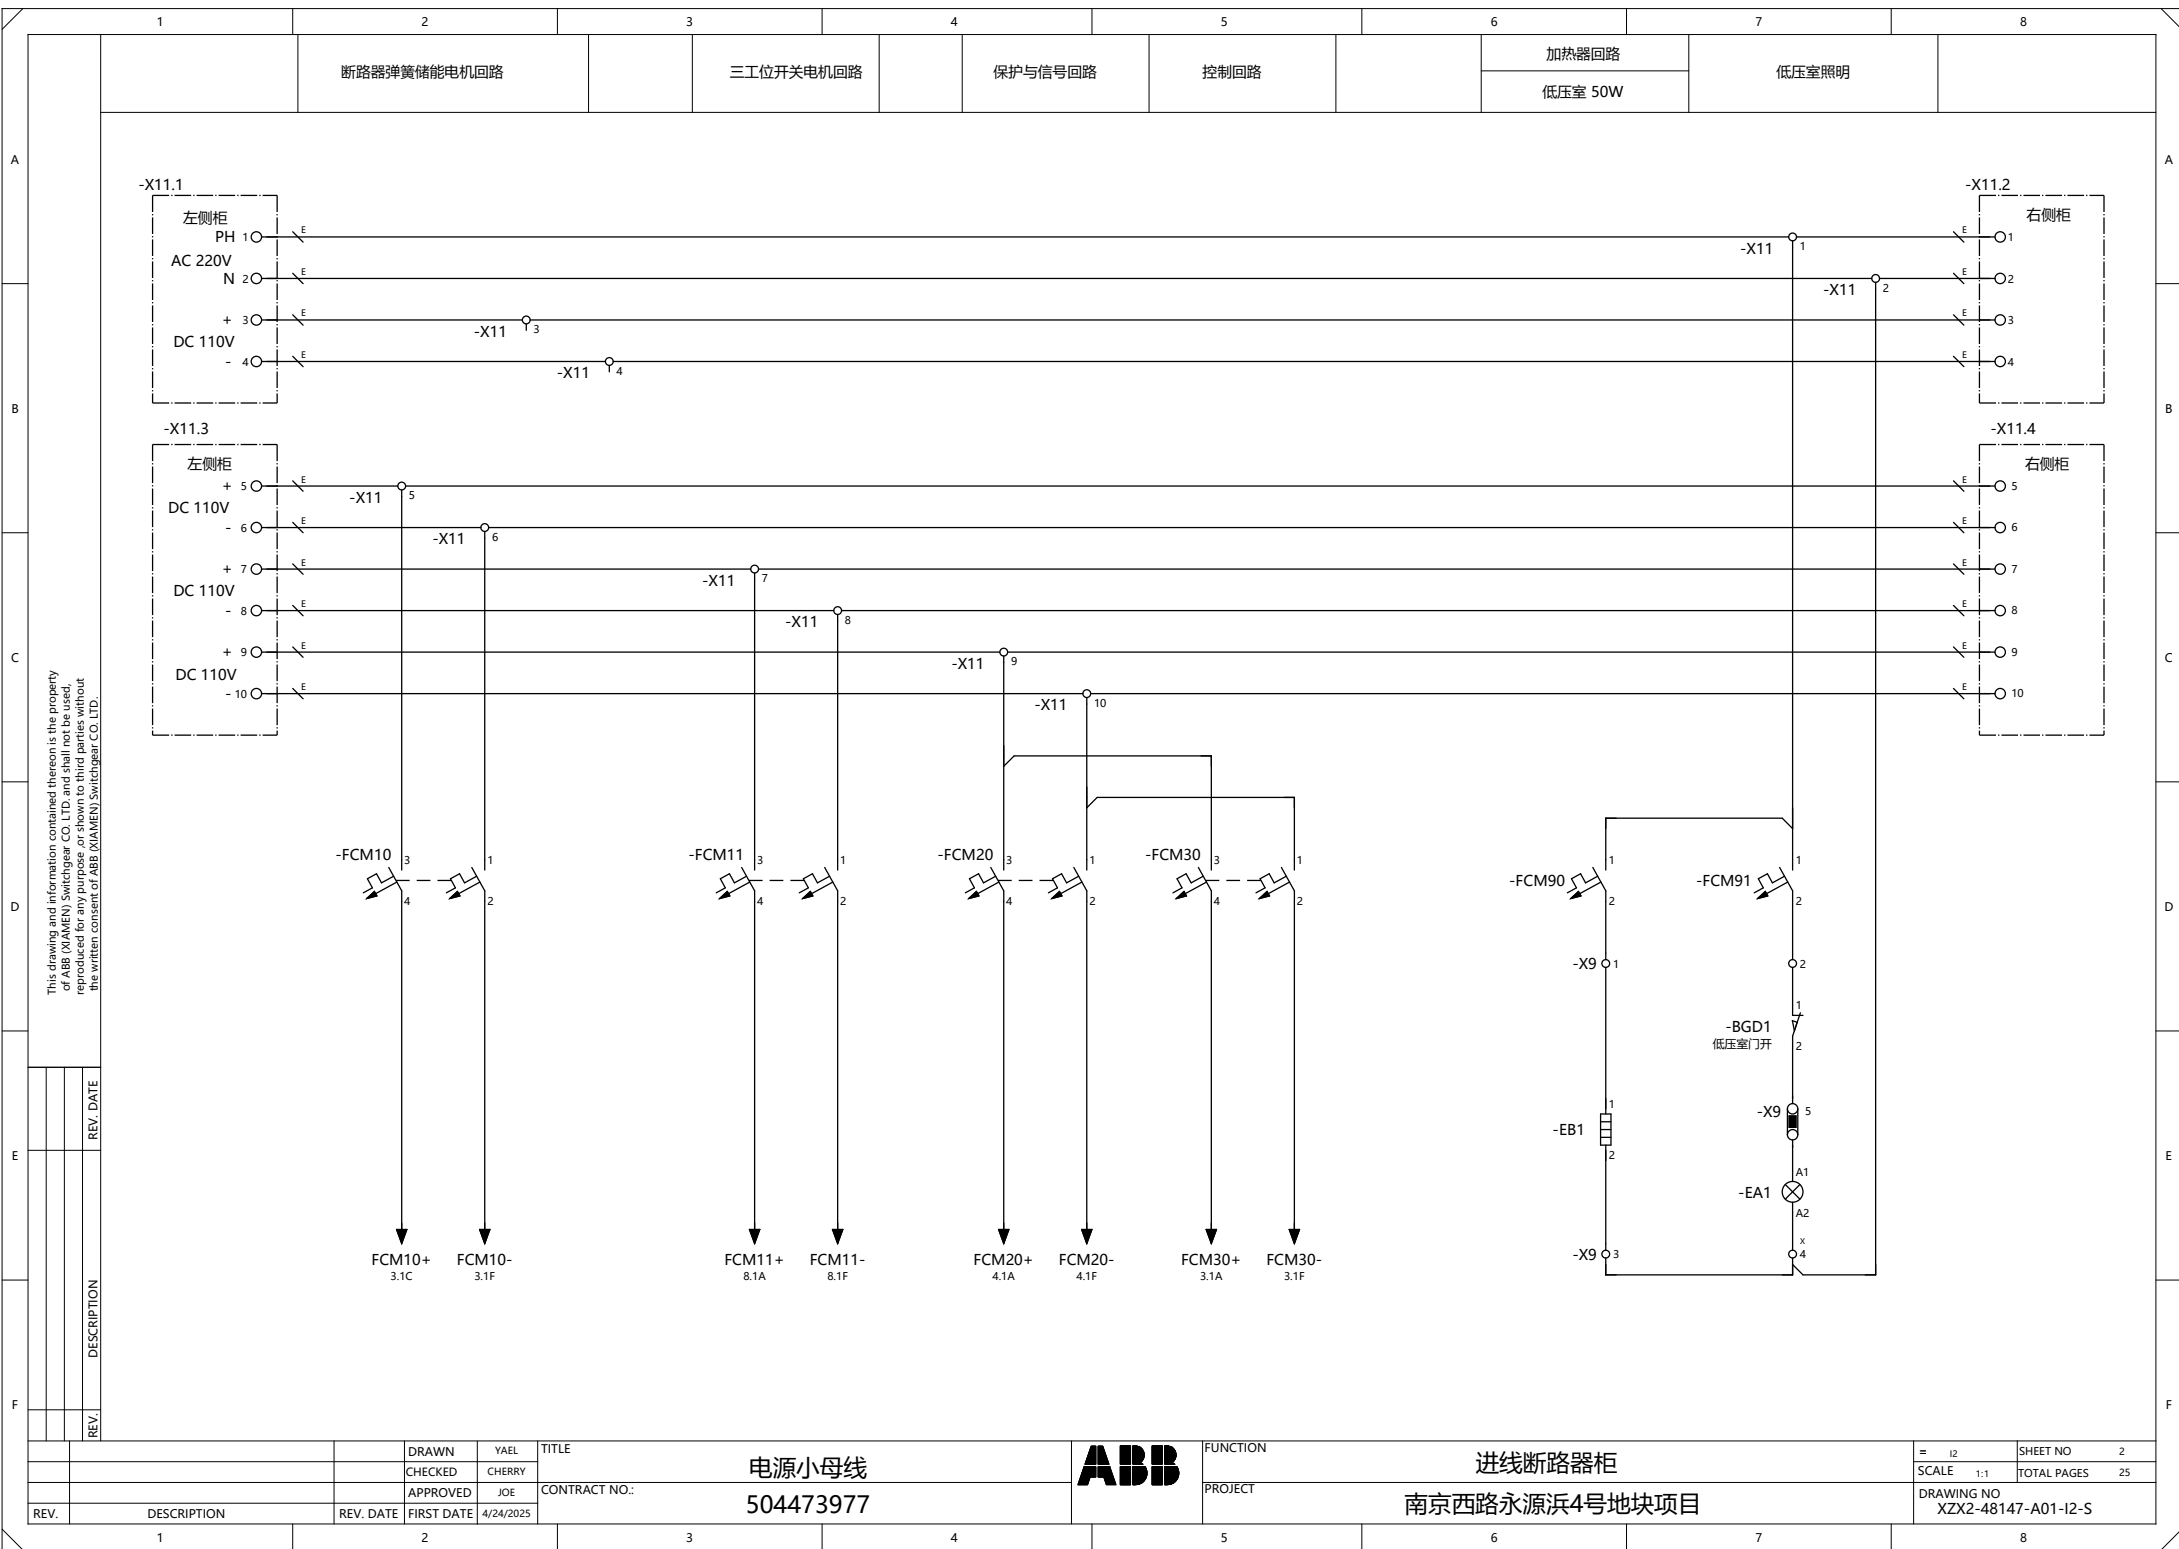


					DRAWN	YAL	TITLE	电源小母线	ABB	FUNCTION	进线断路器柜	= I2	SHEET NO	2					
					CHECKED	CHERRY						CONTRACT NO.:	504473977	PROJECT	南京西路永源浜4号地块项目	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	25
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/24/2025	APPROVED	JOE										DRAWING NO	XZX2-48147-A01-I2-S		

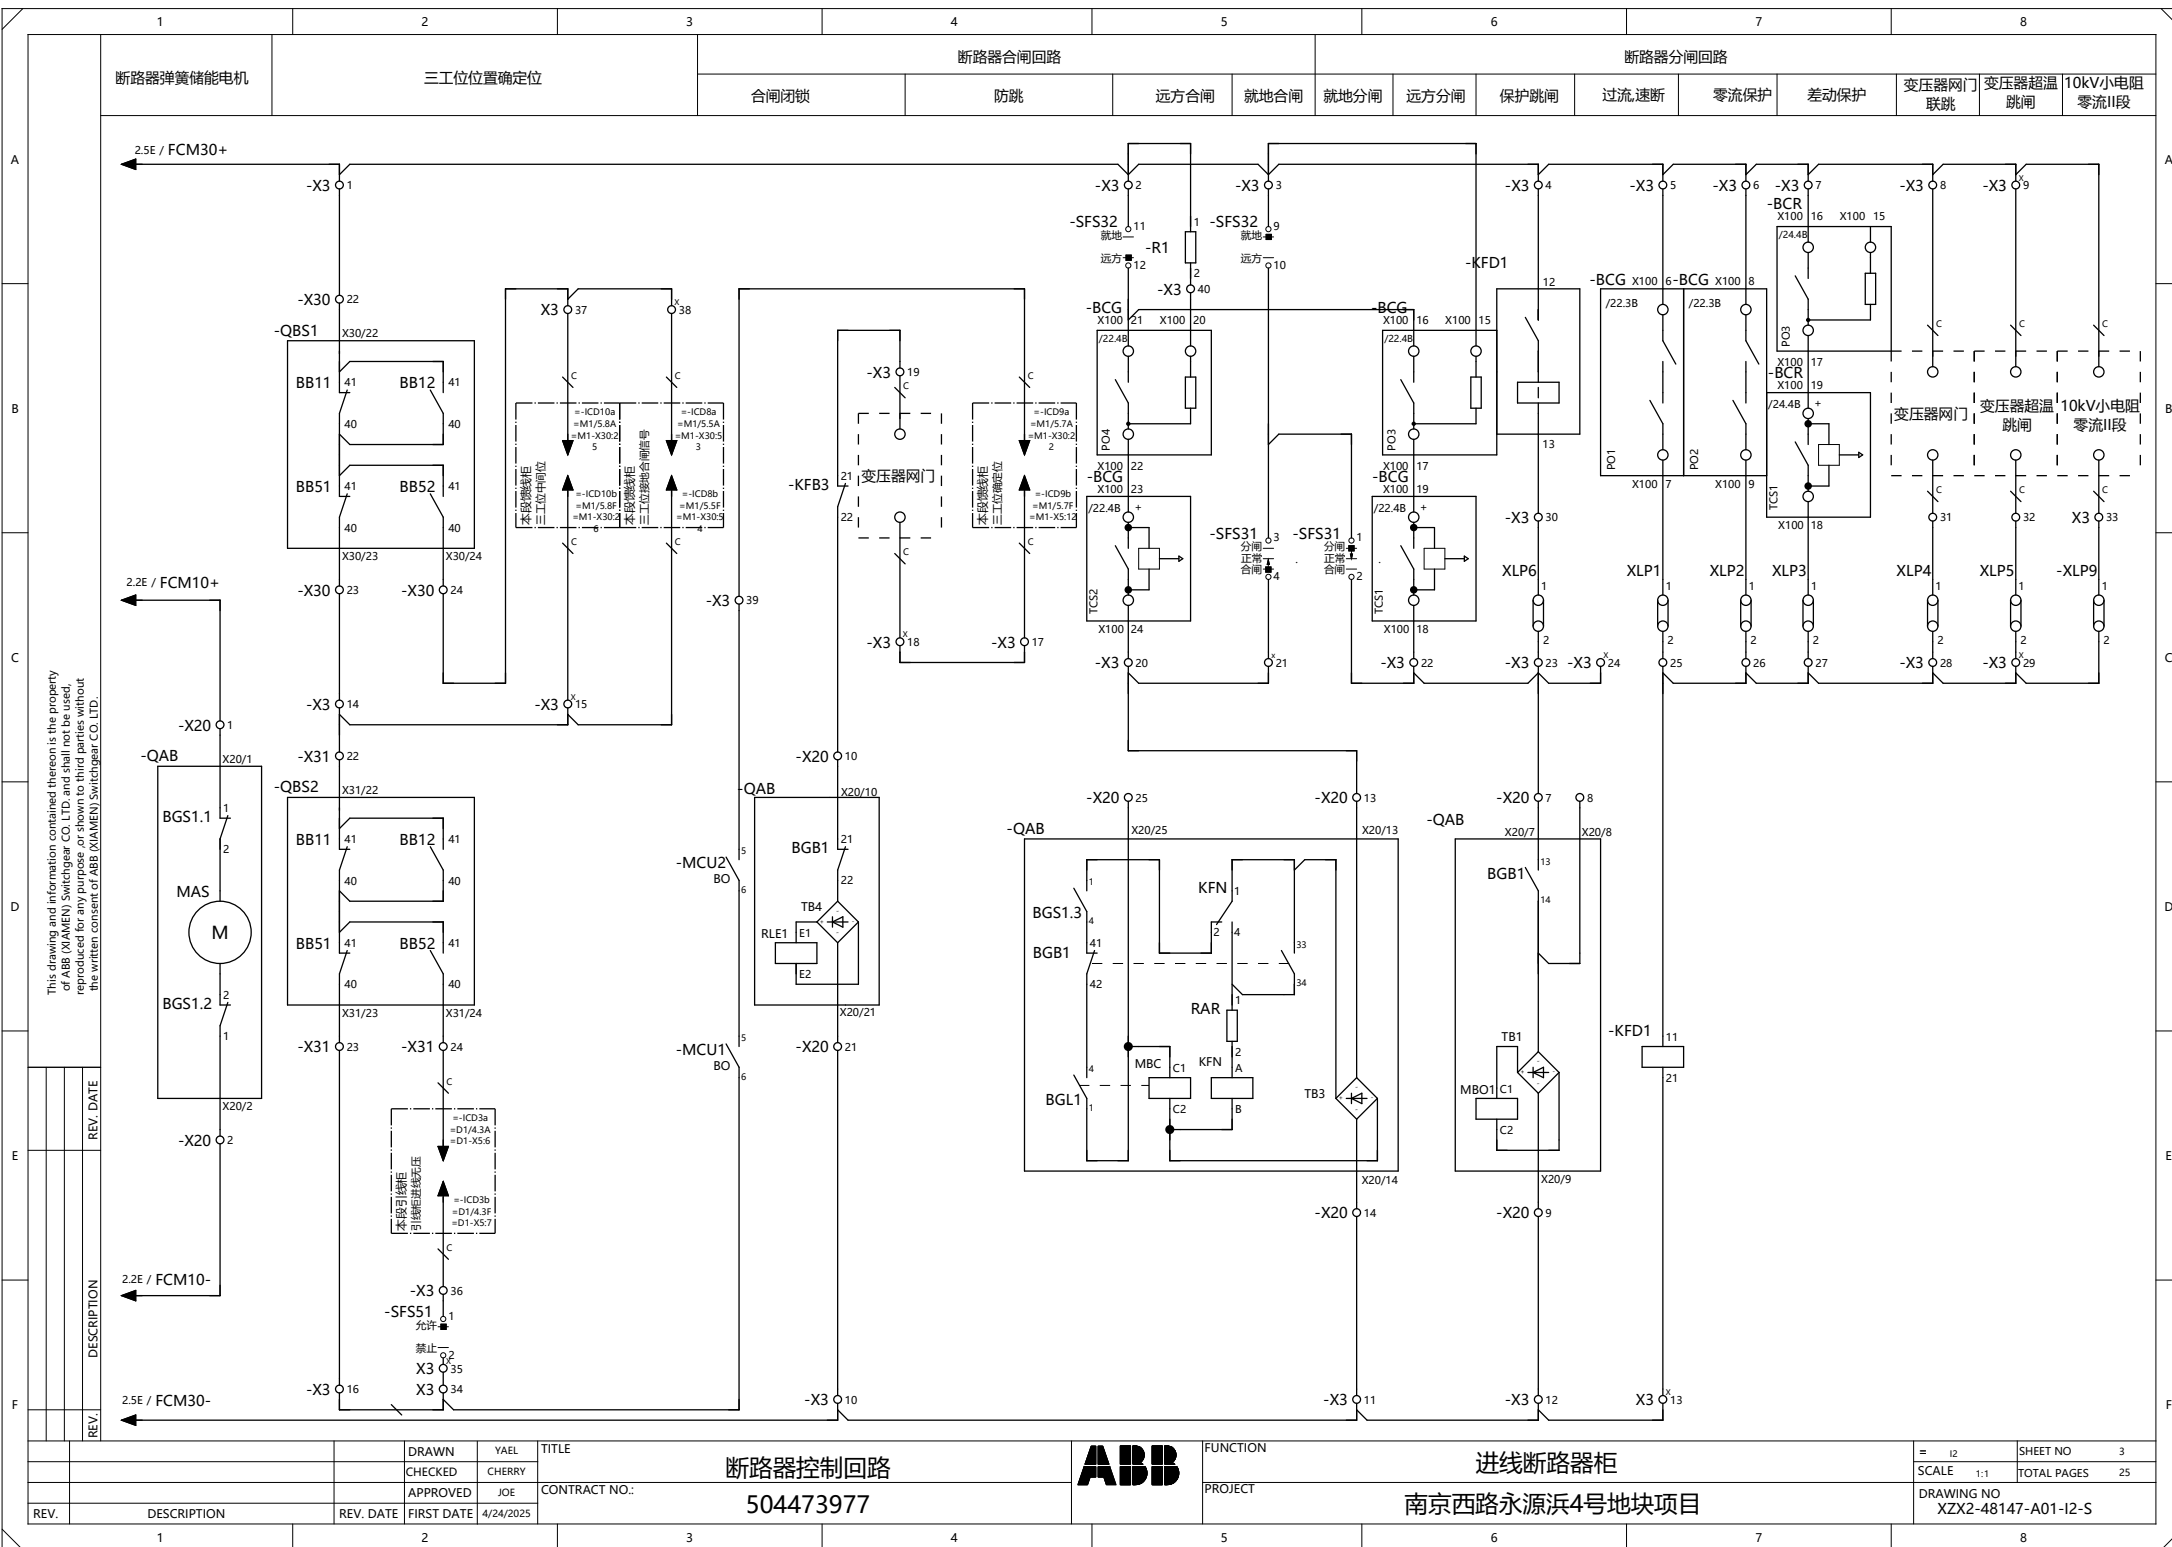


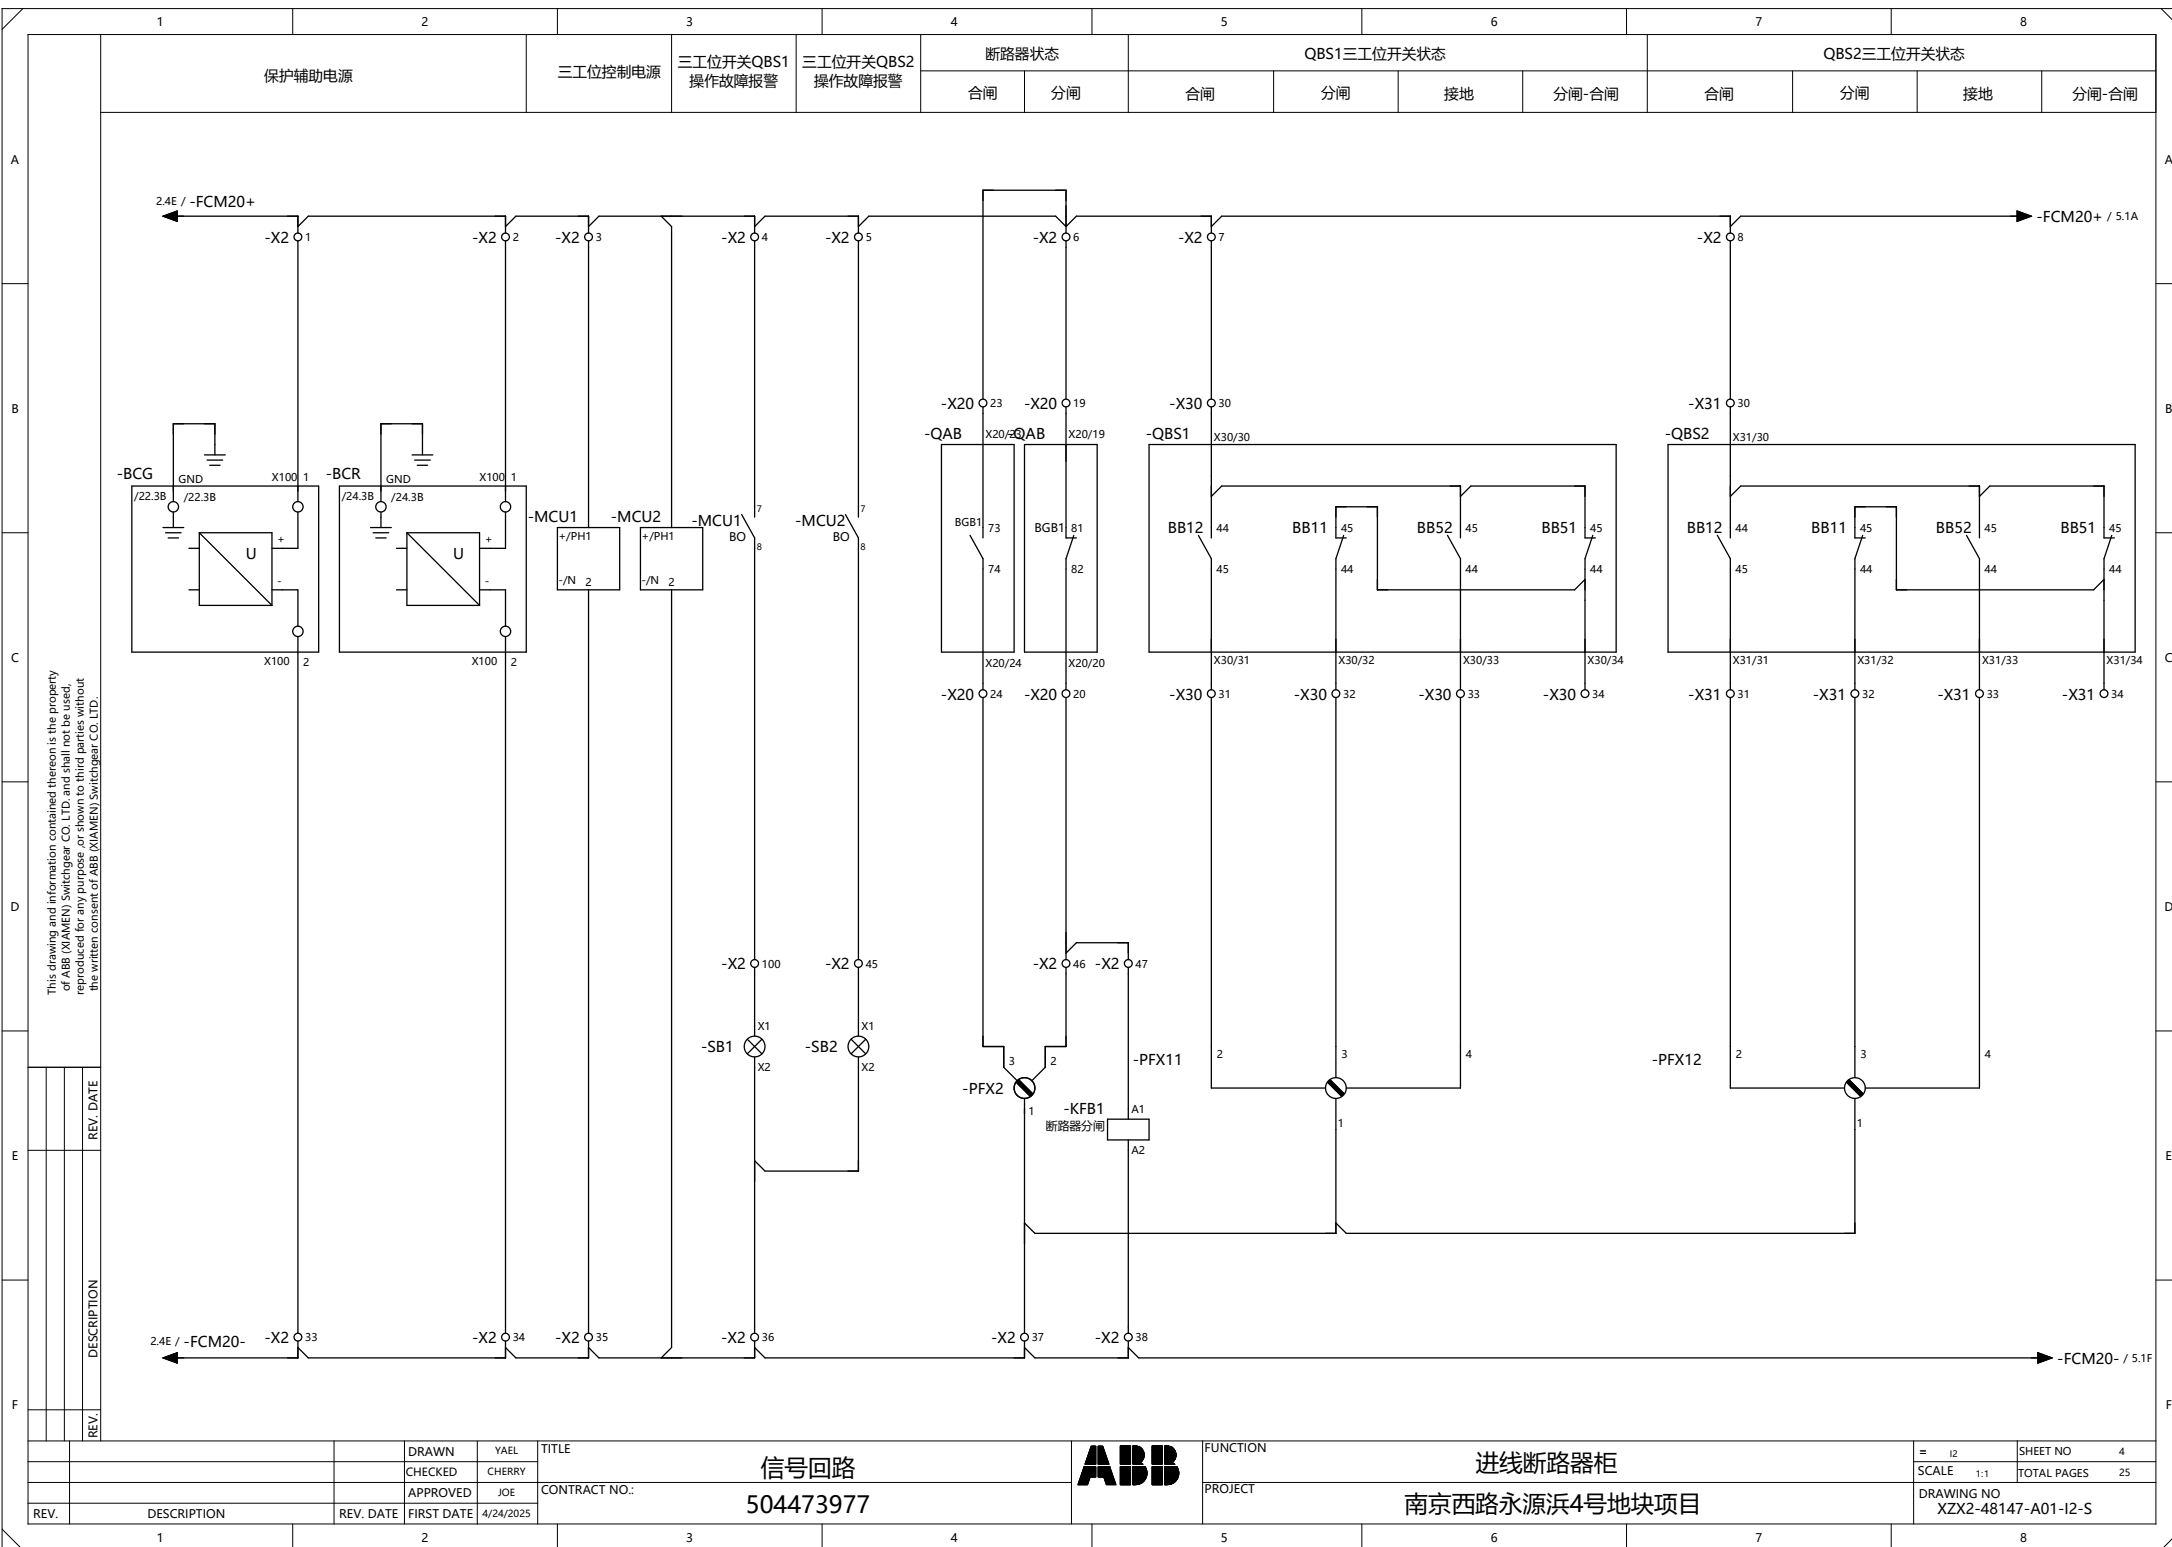

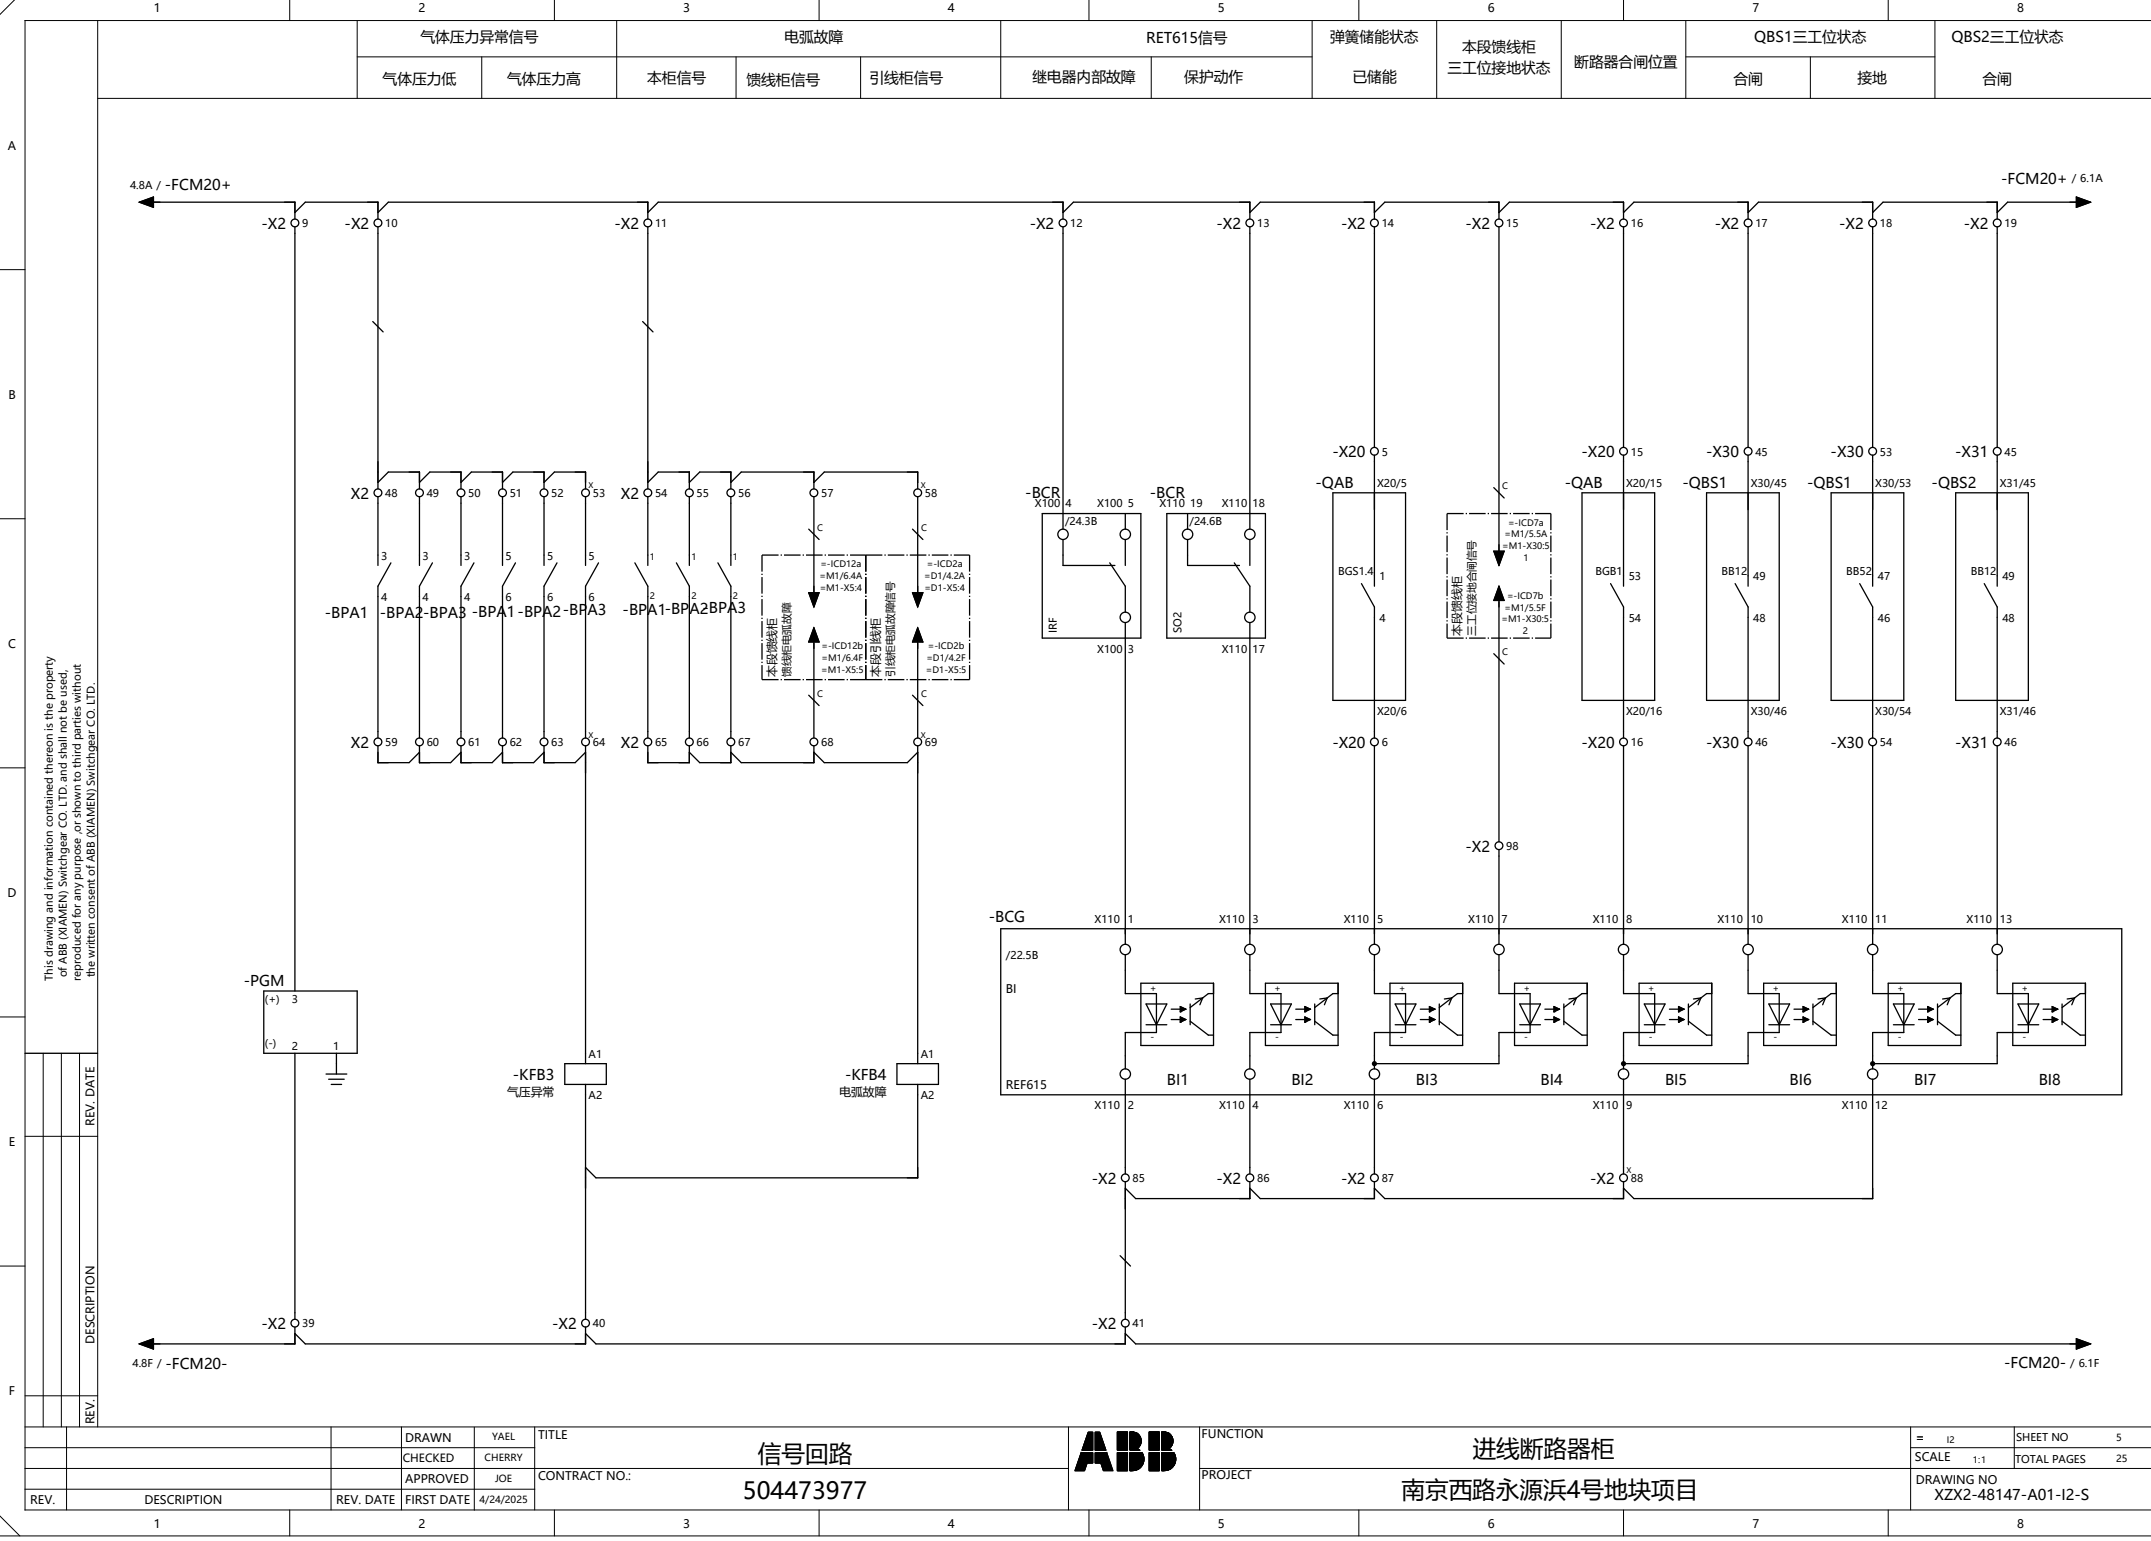


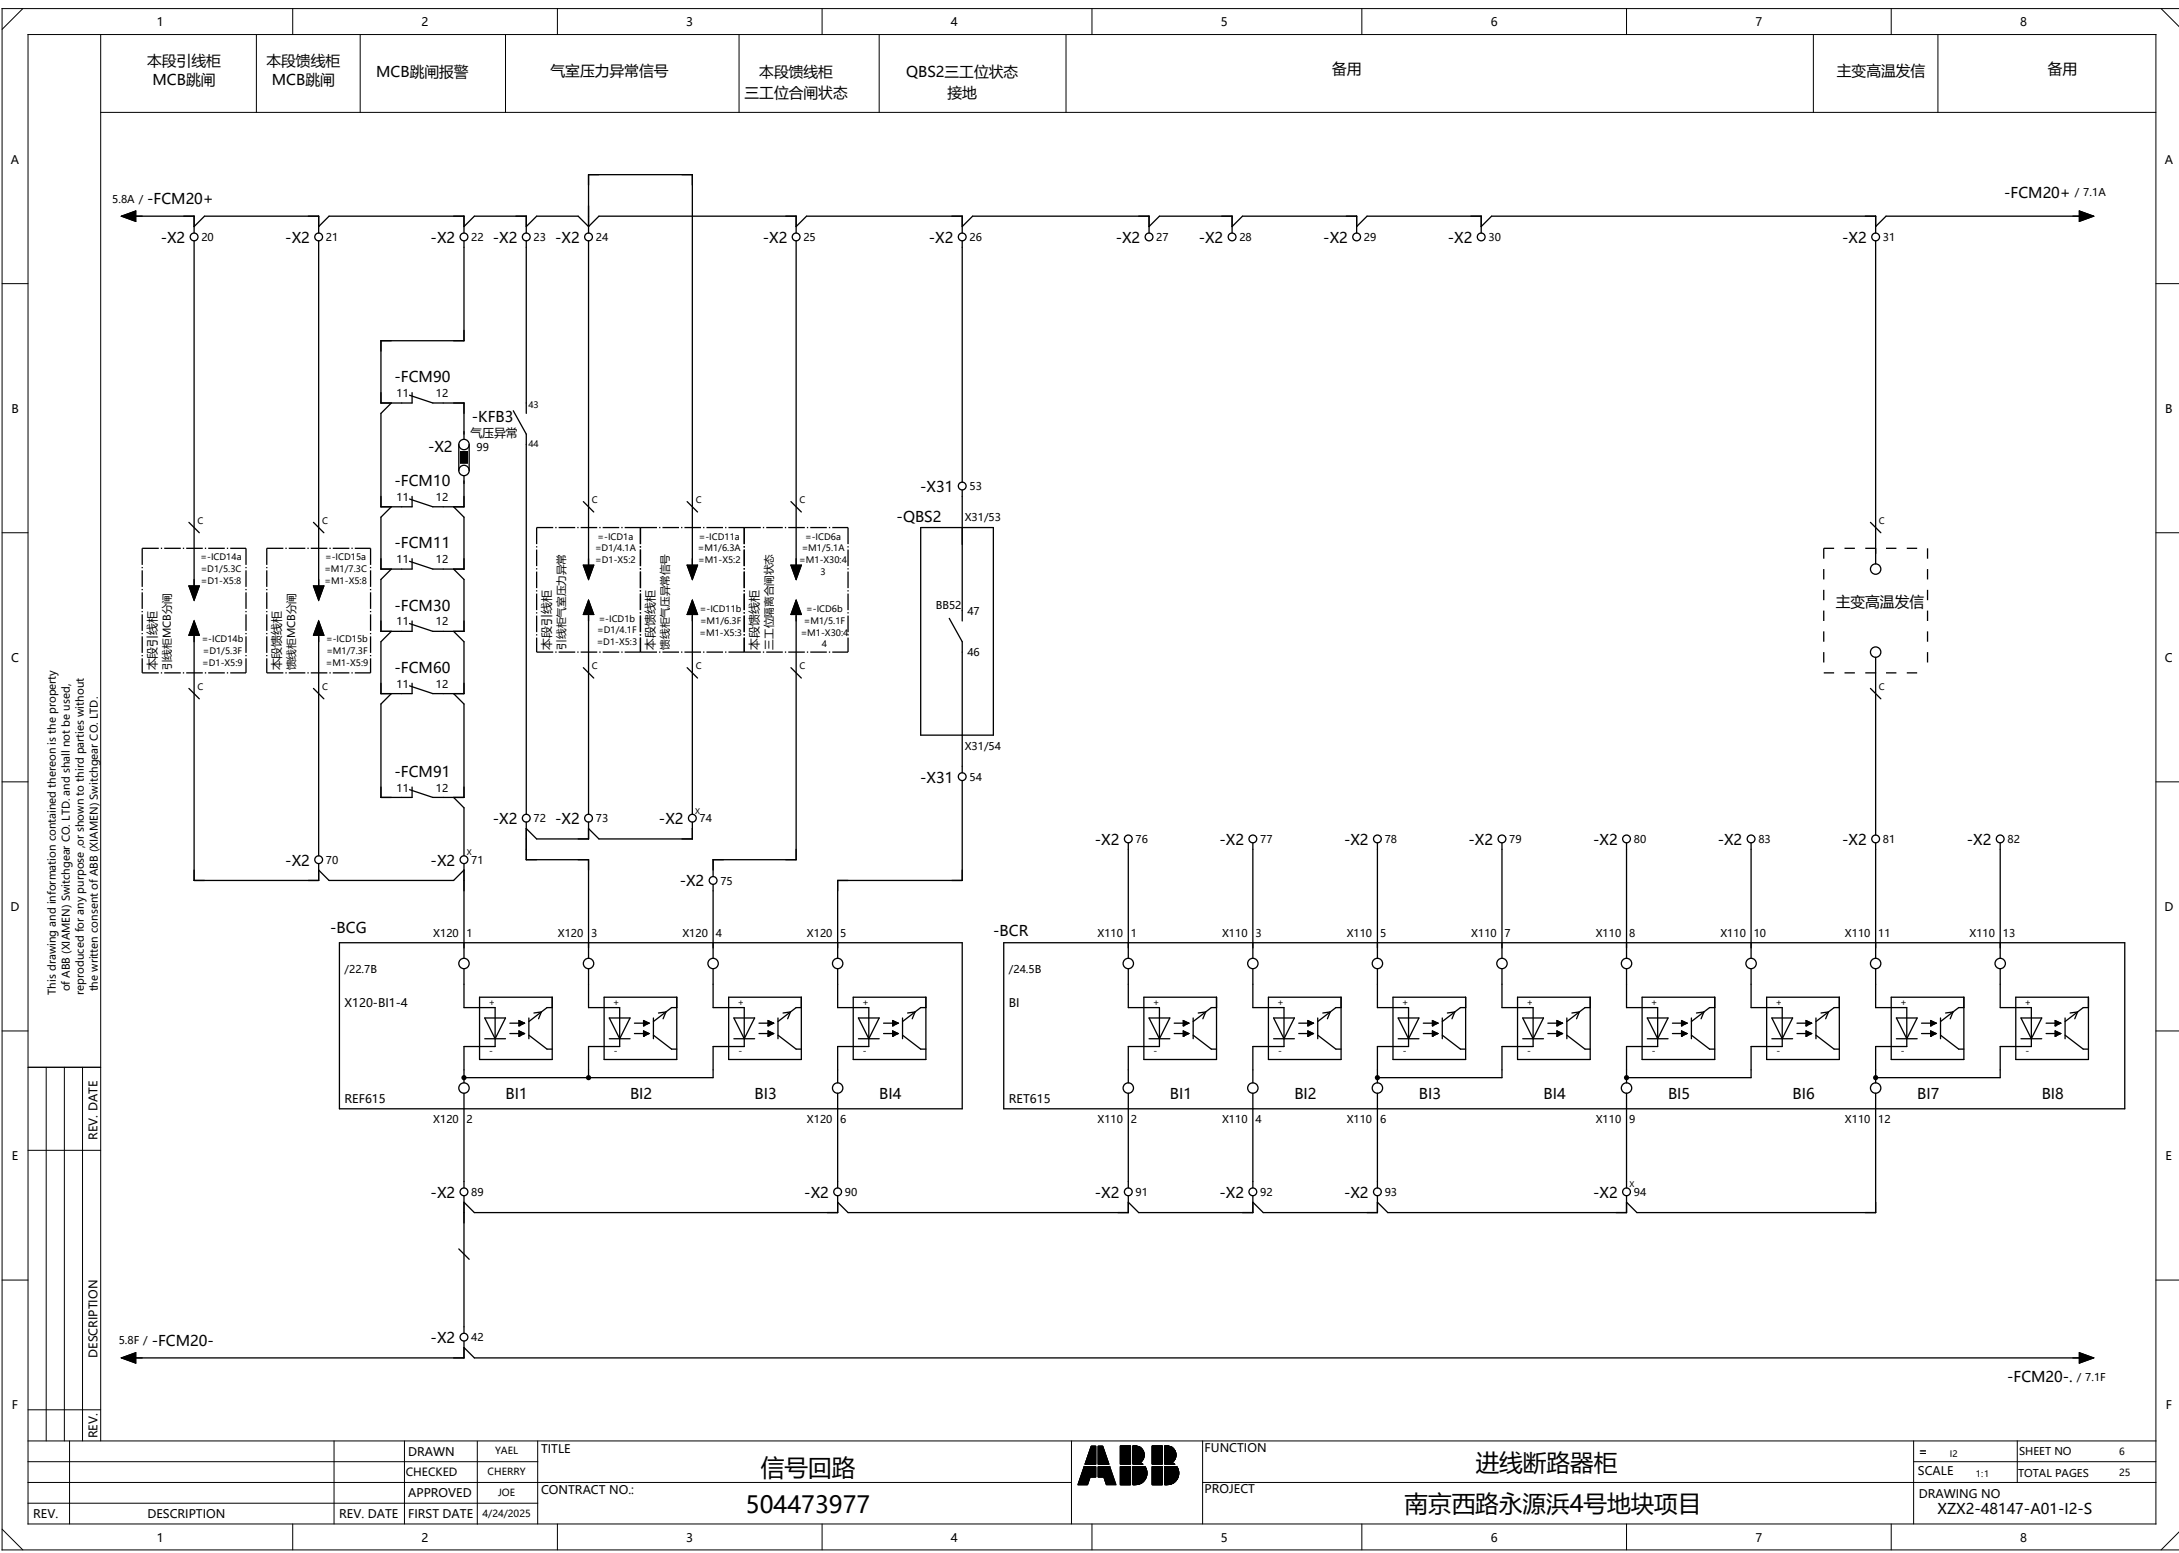



REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	DRAWN Yael	CHECKED Cherry	APPROVED Joe	TITLE 信号回路 504473977	CONTRACT NO.:	ABB	FUNCTION 进线断路器柜	PROJECT 南京西路永源浜4号地块项目	= I2 SCALE 1:1	SHEET NO 6 TOTAL PAGES 25
------	-------------	-----------	------------	---------------	-------------------	-----------------	----------------------------	---------------	-----	--------------------	--------------------------	-------------------	------------------------------

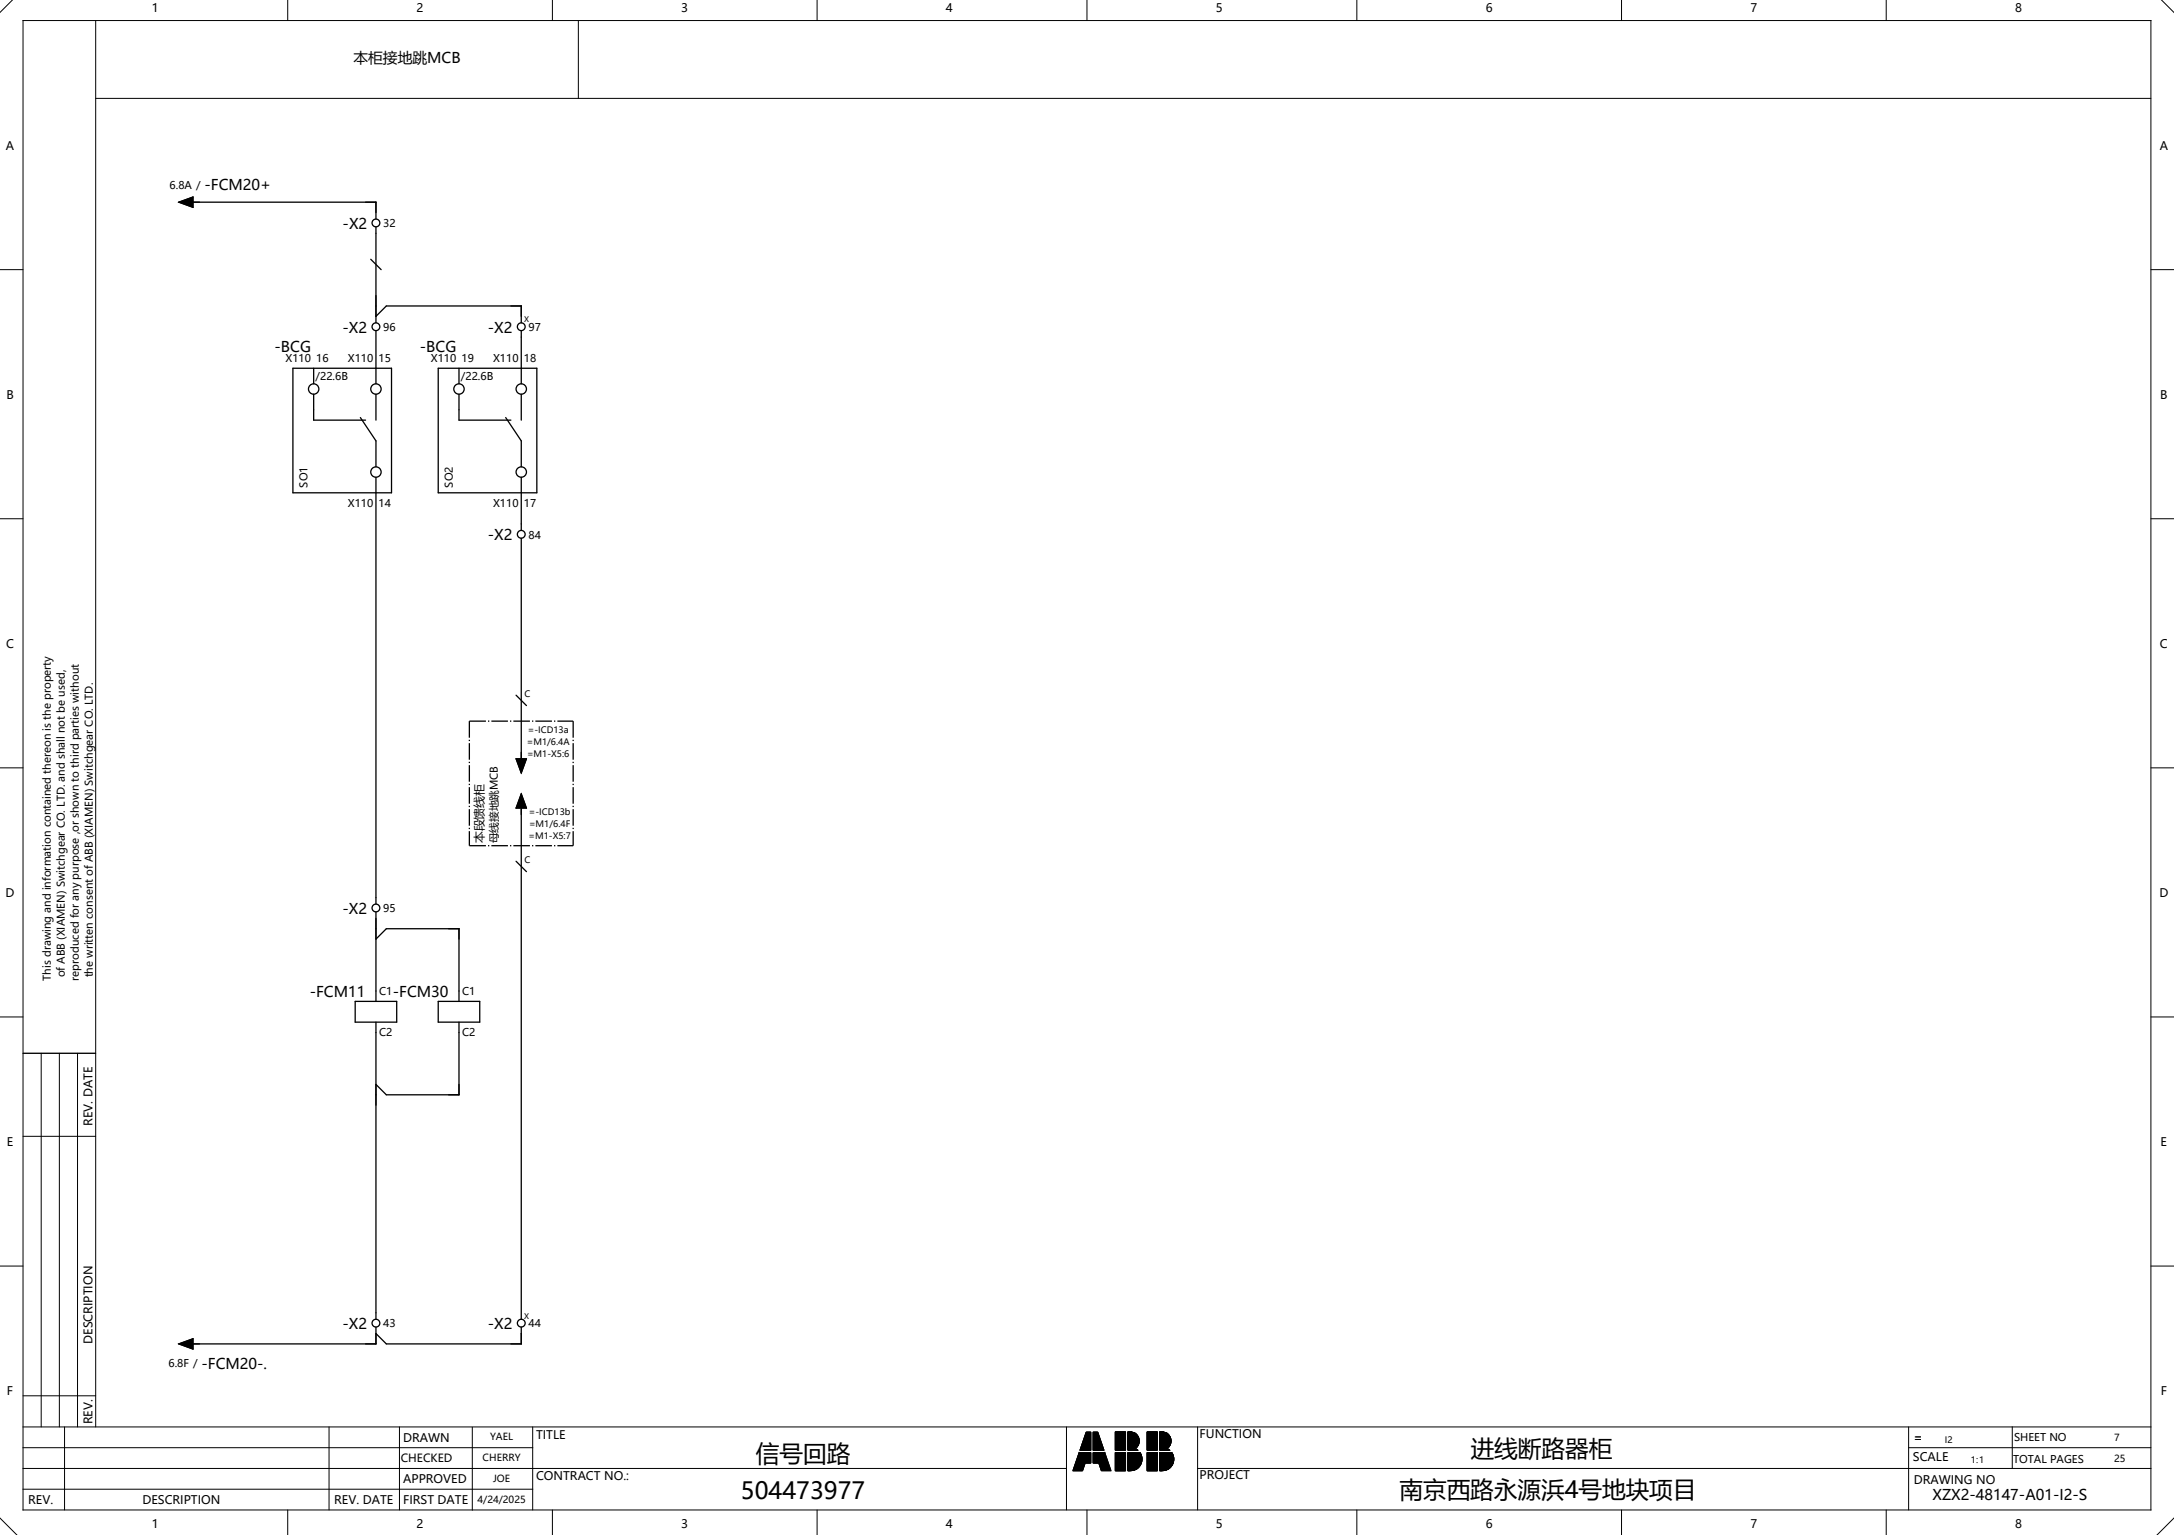


			DRAWN	Yael	TITLE	ABB	FUNCTION	进线断路器柜	= I2	SHEET NO	7	
			CHECKED	Cherry	CONTRACT NO.: 504473977		PROJECT	南京西路永源浜4号地块项目	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	25
			APPROVED	JOE					DRAWING NO	XZX2-48147-A01-I2-S		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/24/2025								

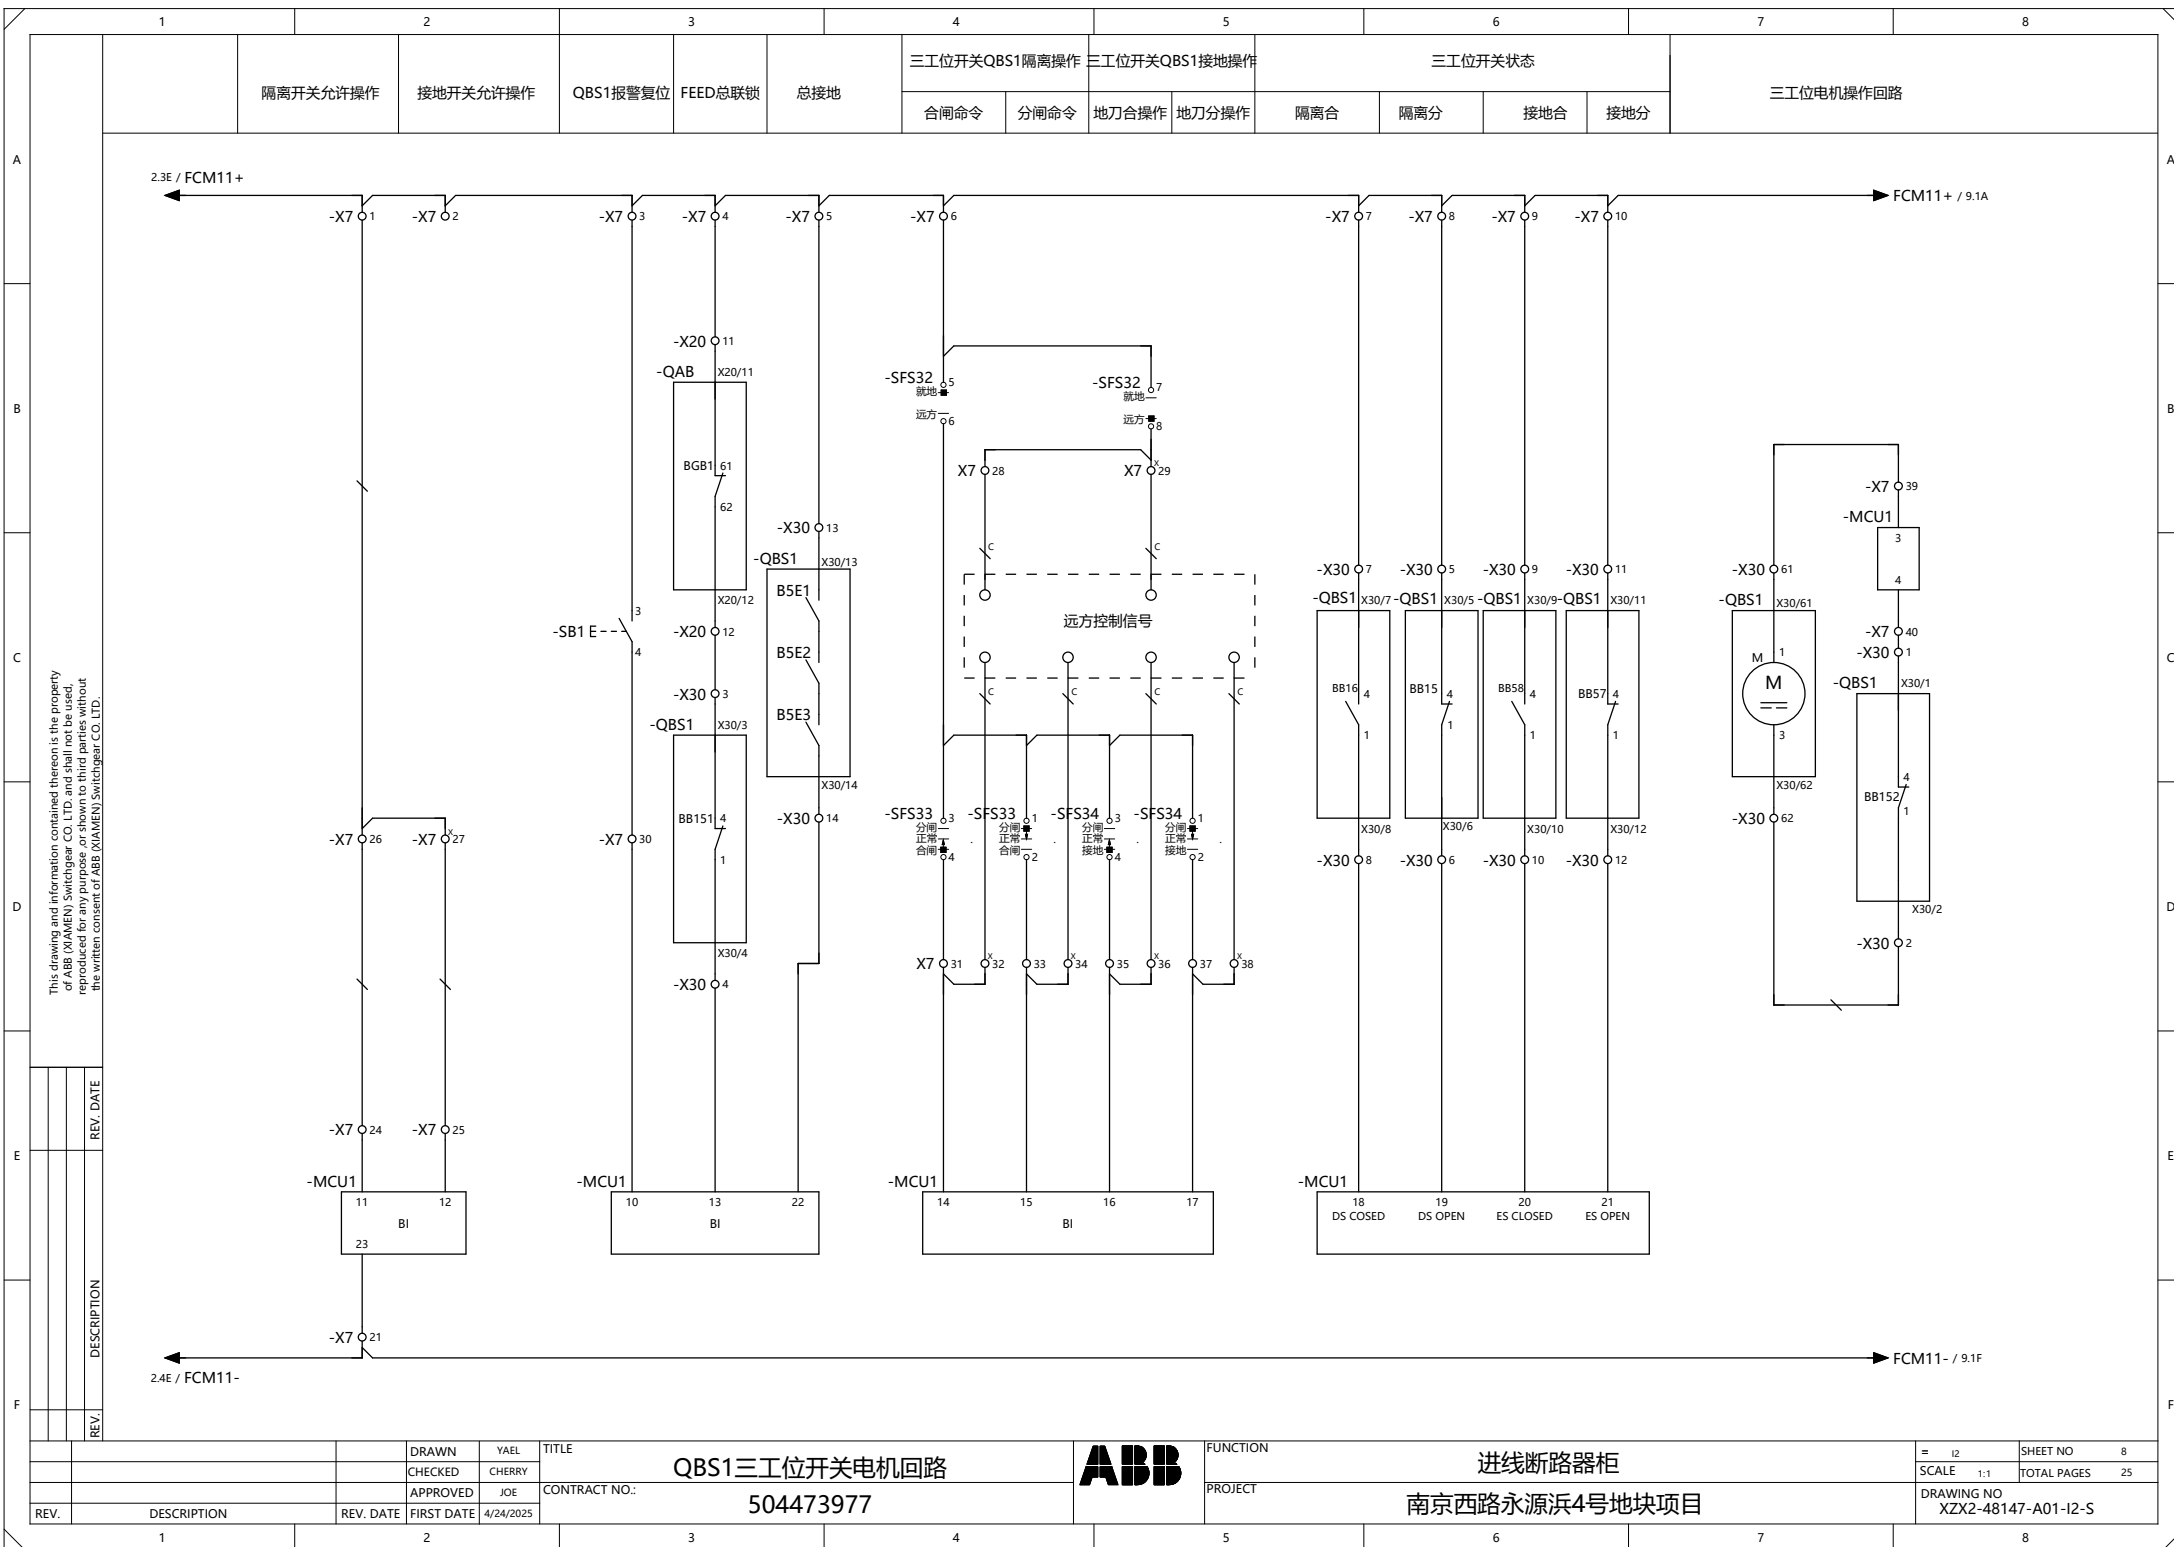

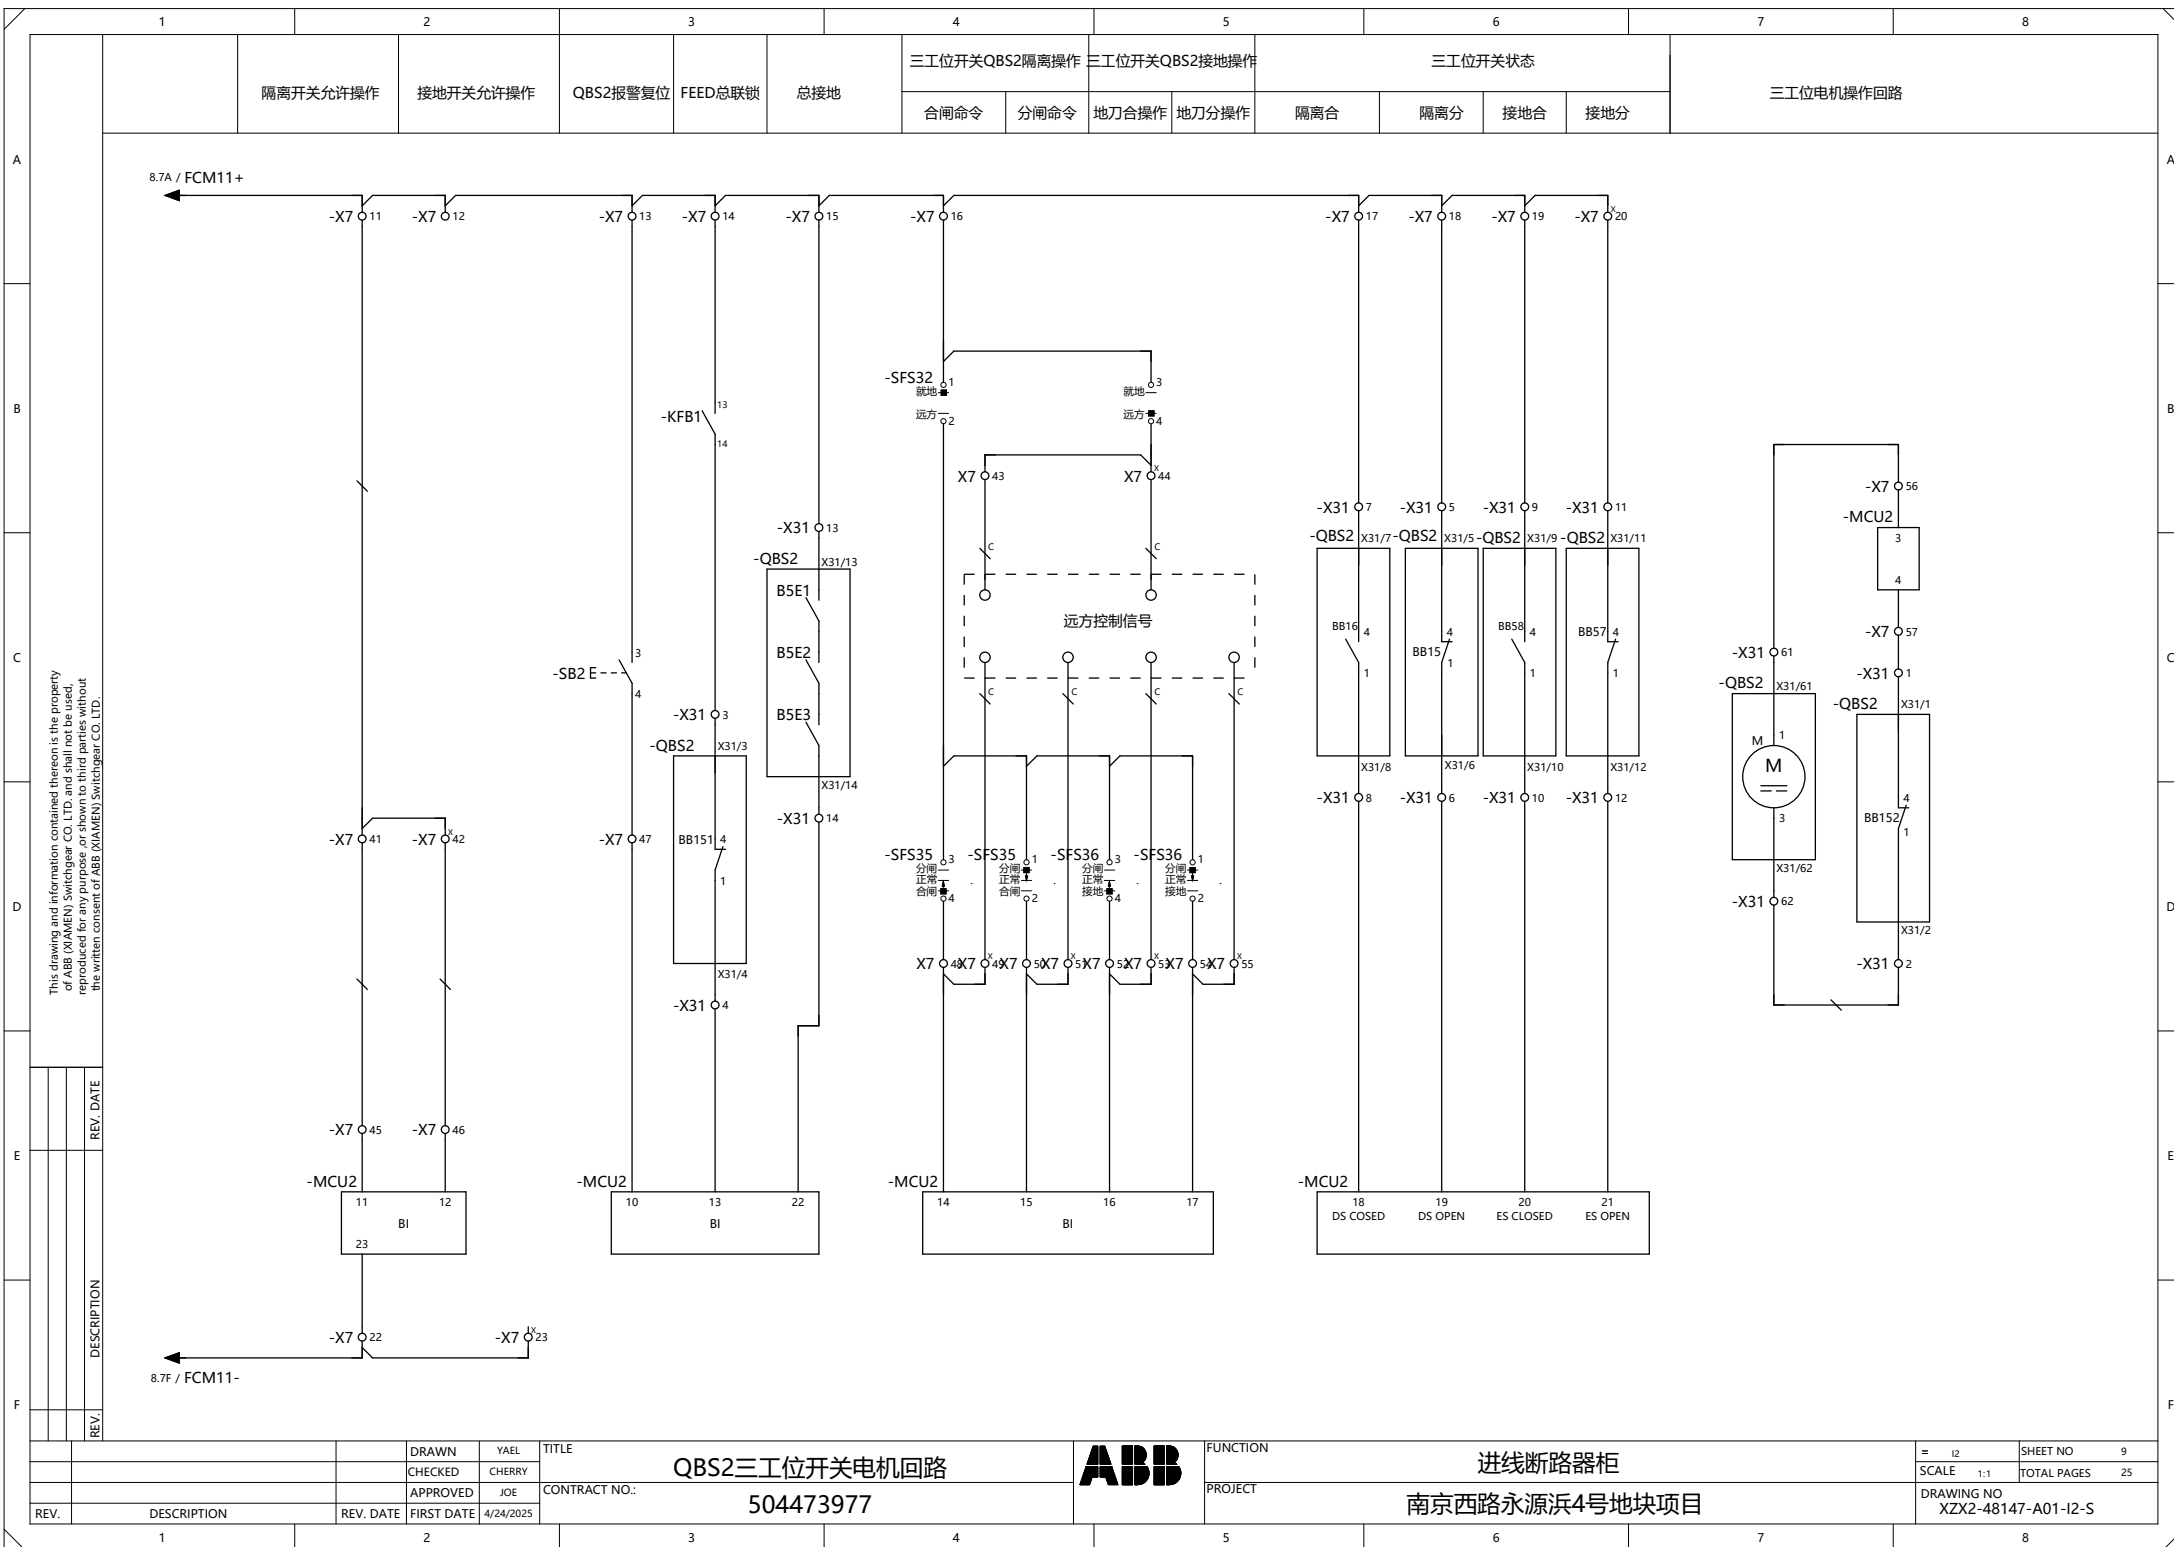

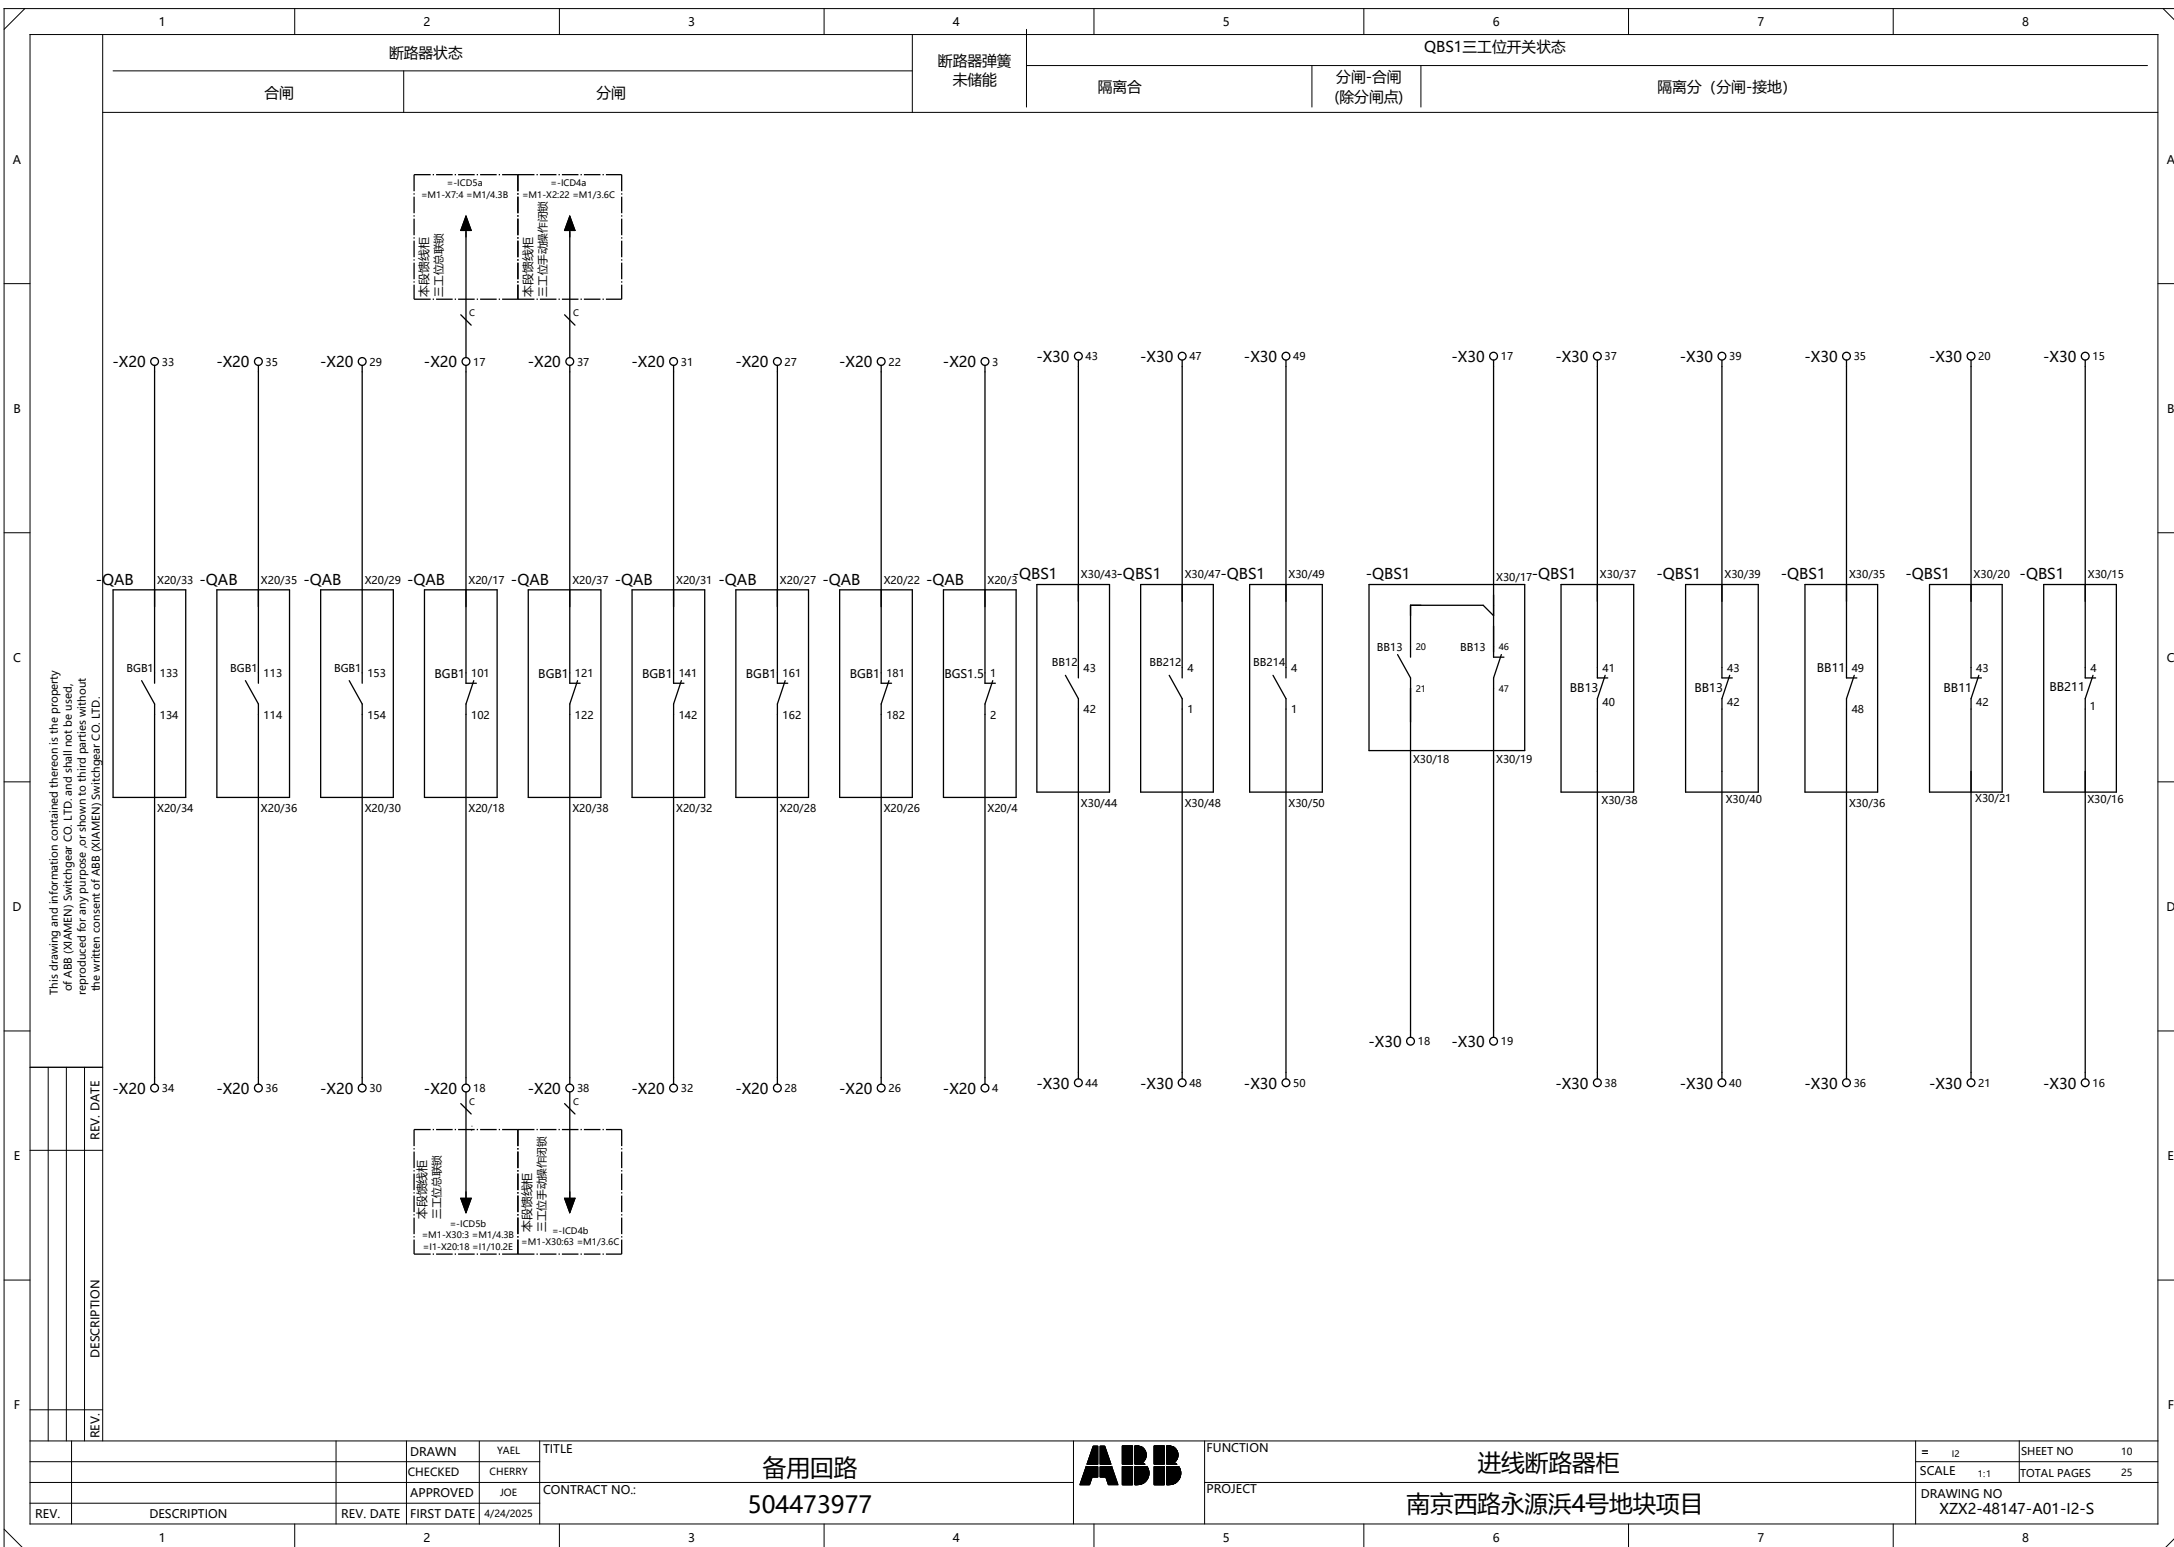


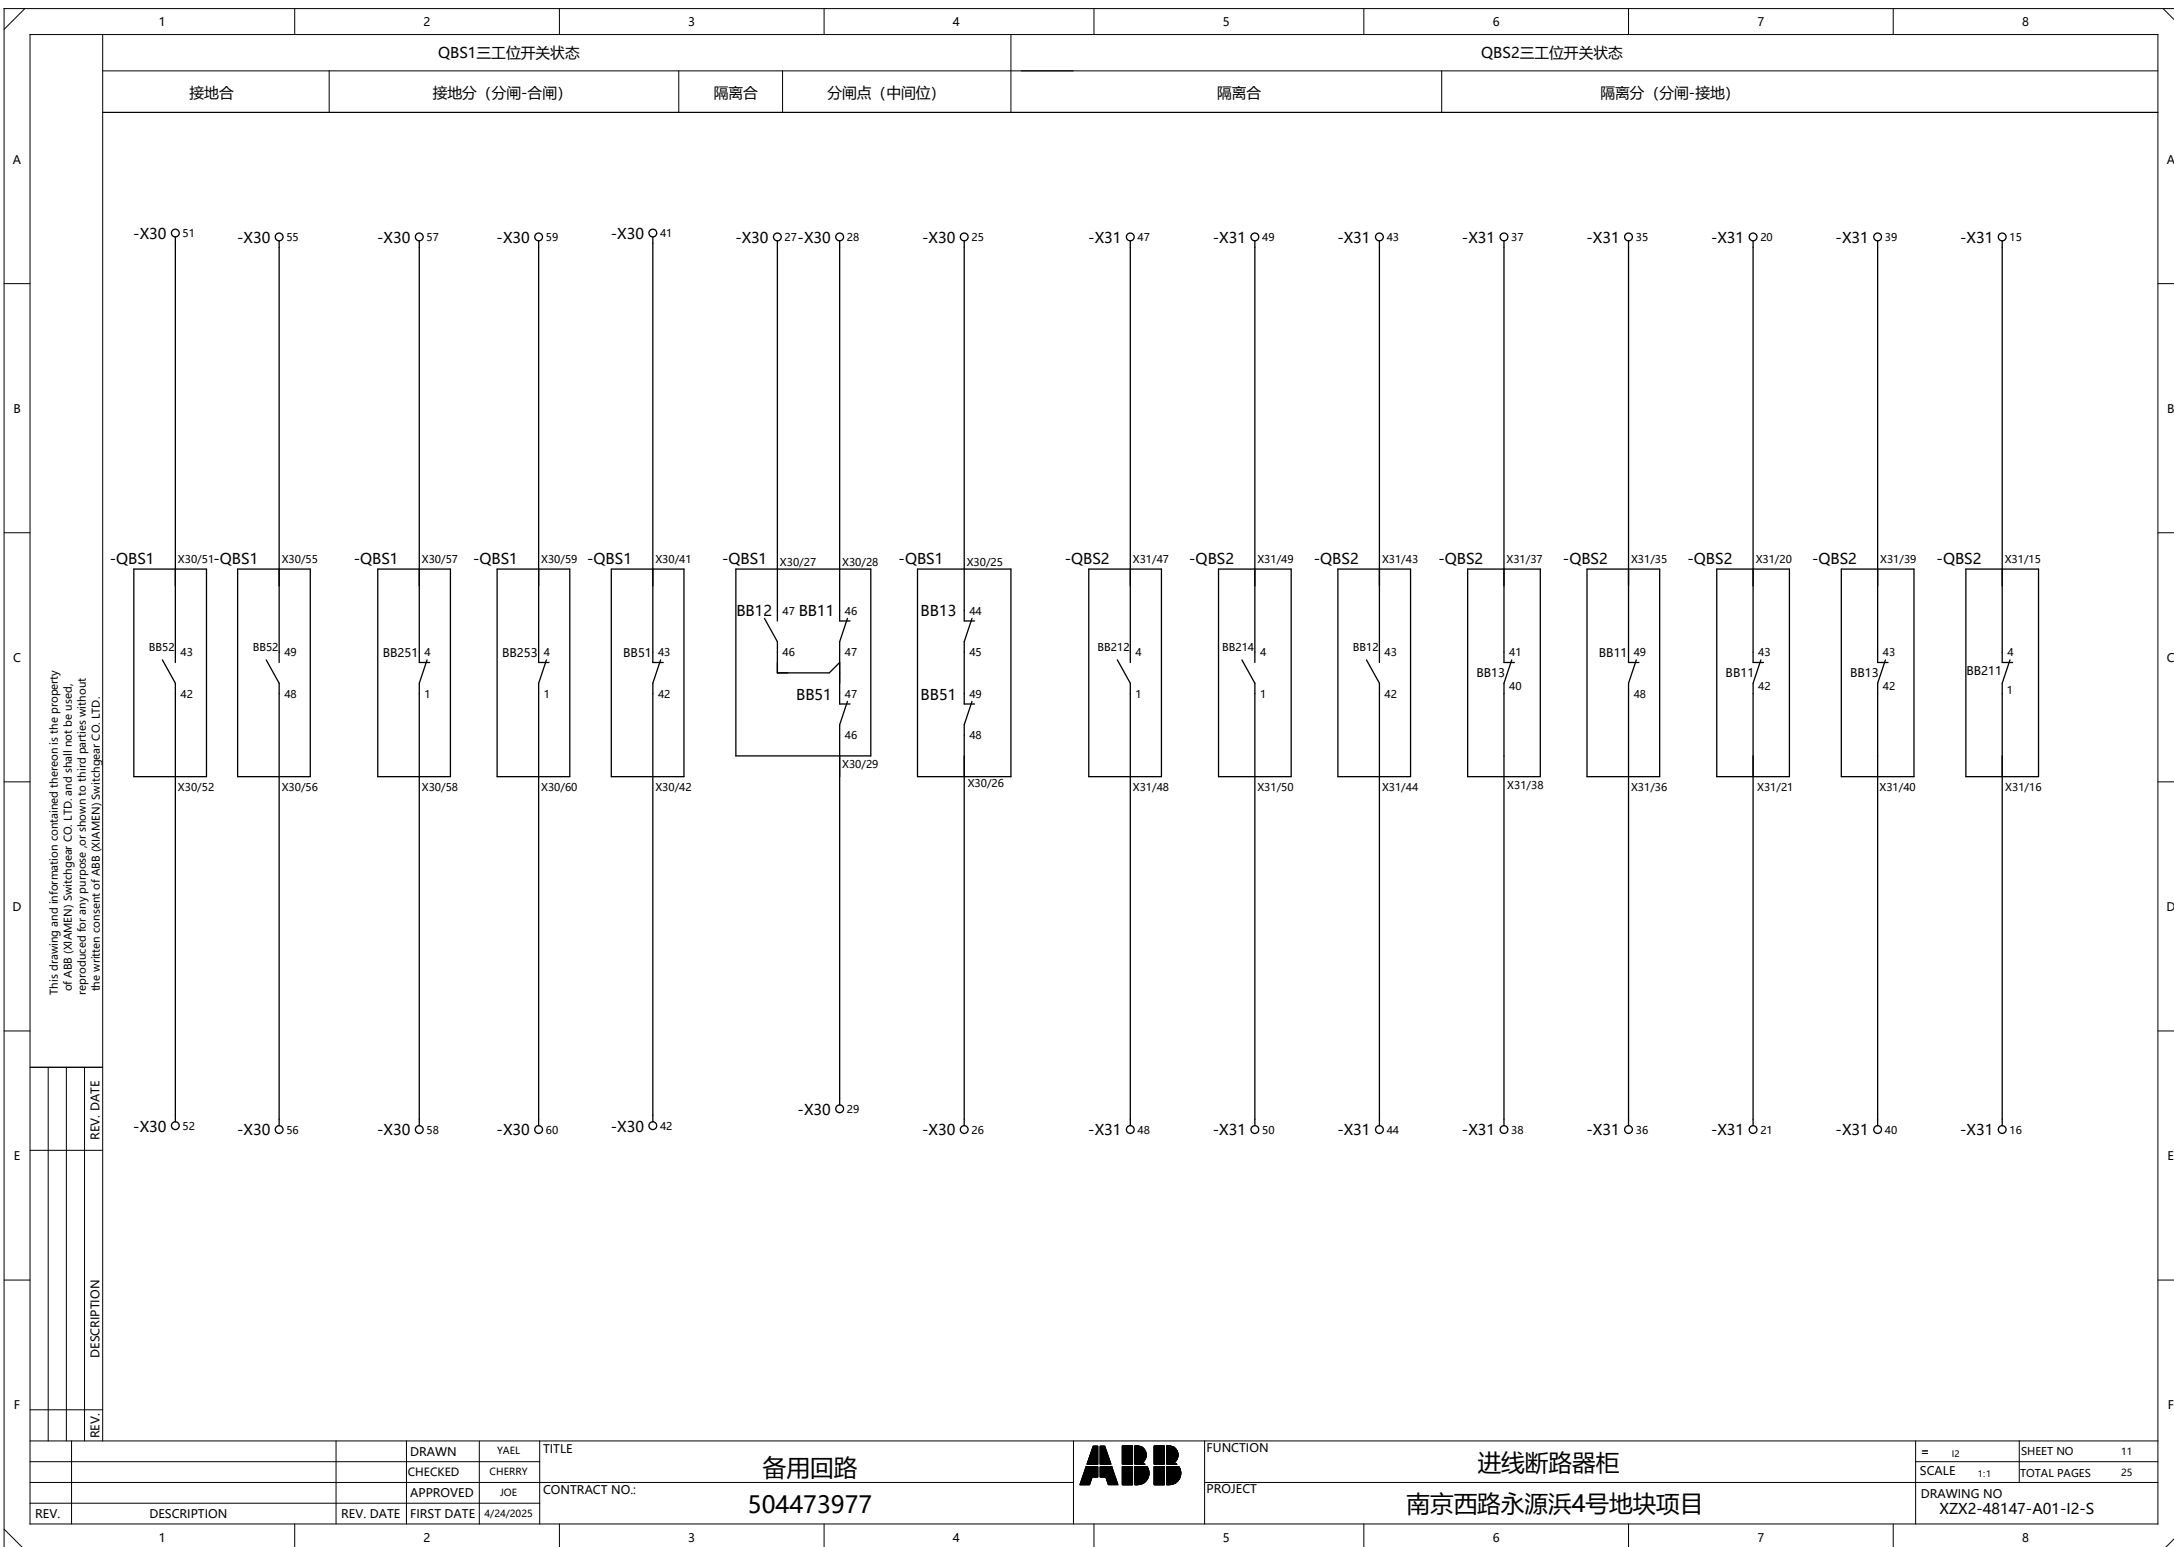


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE


			DRAWN	Yael	TITLE		FUNCTION	进线断路器柜		= I2	SHEET NO	13
			CHECKED	Cherry	保护备用回路		PROJECT	南京西路永源浜4号地块项目		SCALE 1:1	TOTAL PAGES	25
			APPROVED	Joe	CONTRACT NO.:					DRAWING NO	XZX2-48147-A01-I2-S	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/24/2025	504473977							

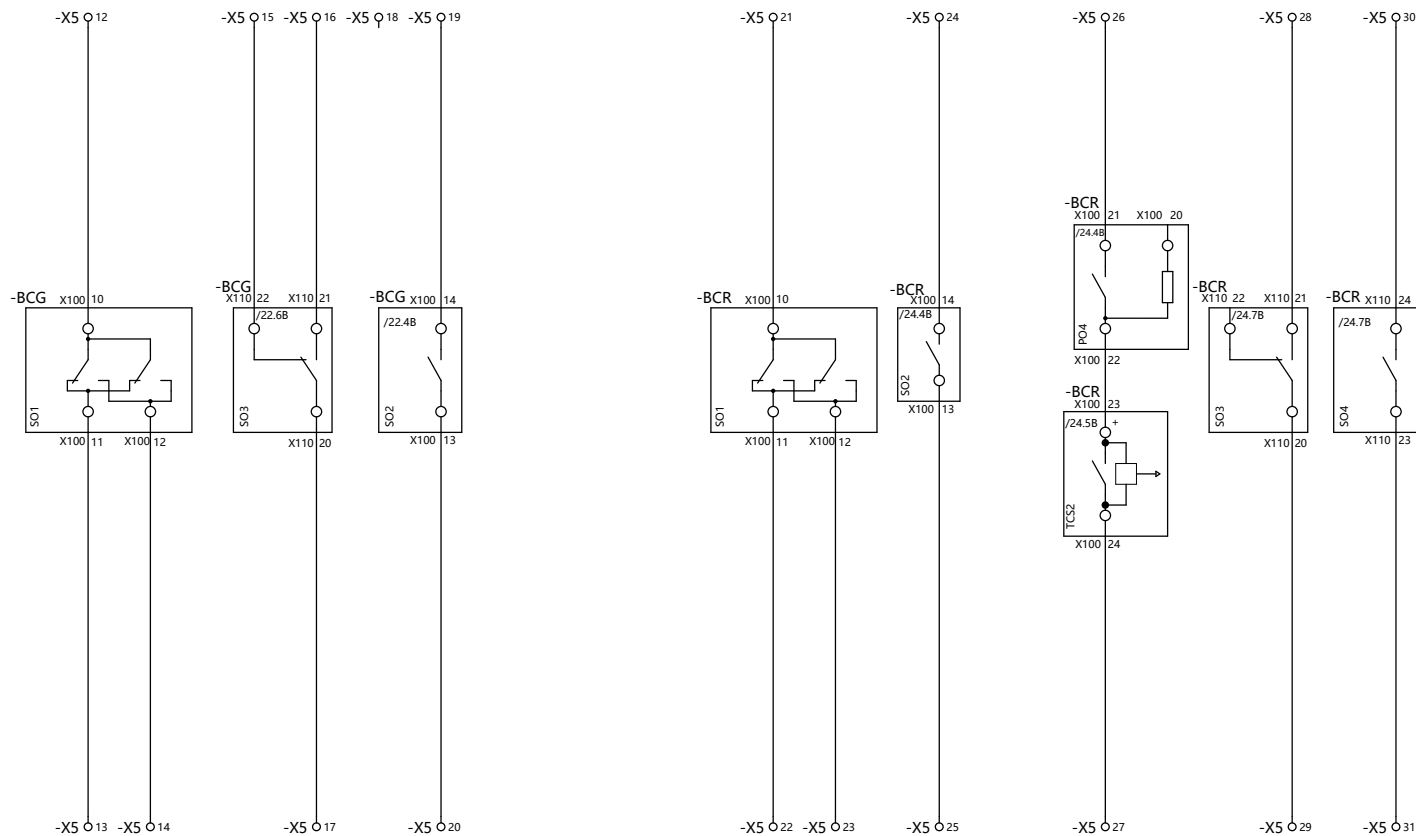

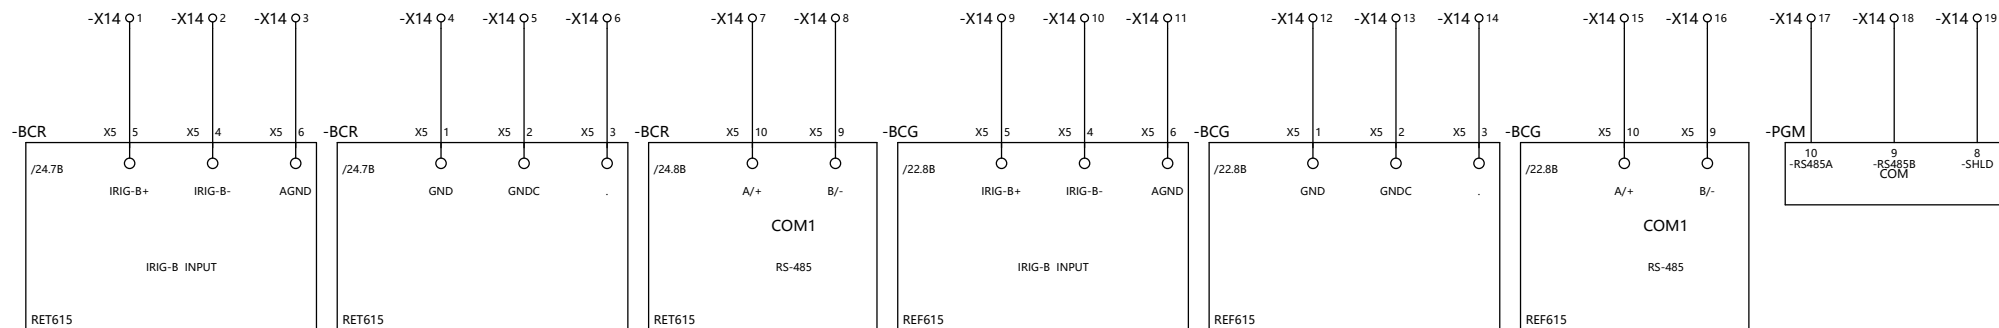

REV.	DESCRIPTION	REV DATE


			DRAWN	Yael	TITLE		FUNCTION	进线断路器柜	= I2	SHEET NO	14
			CHECKED	Cherry	保护备用回路		PROJECT	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	25
			APPROVED	Joe	CONTRACT NO.:						
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/24/2025	504473977					DRAWING NO	XXZ2-48147-A01-I2-S

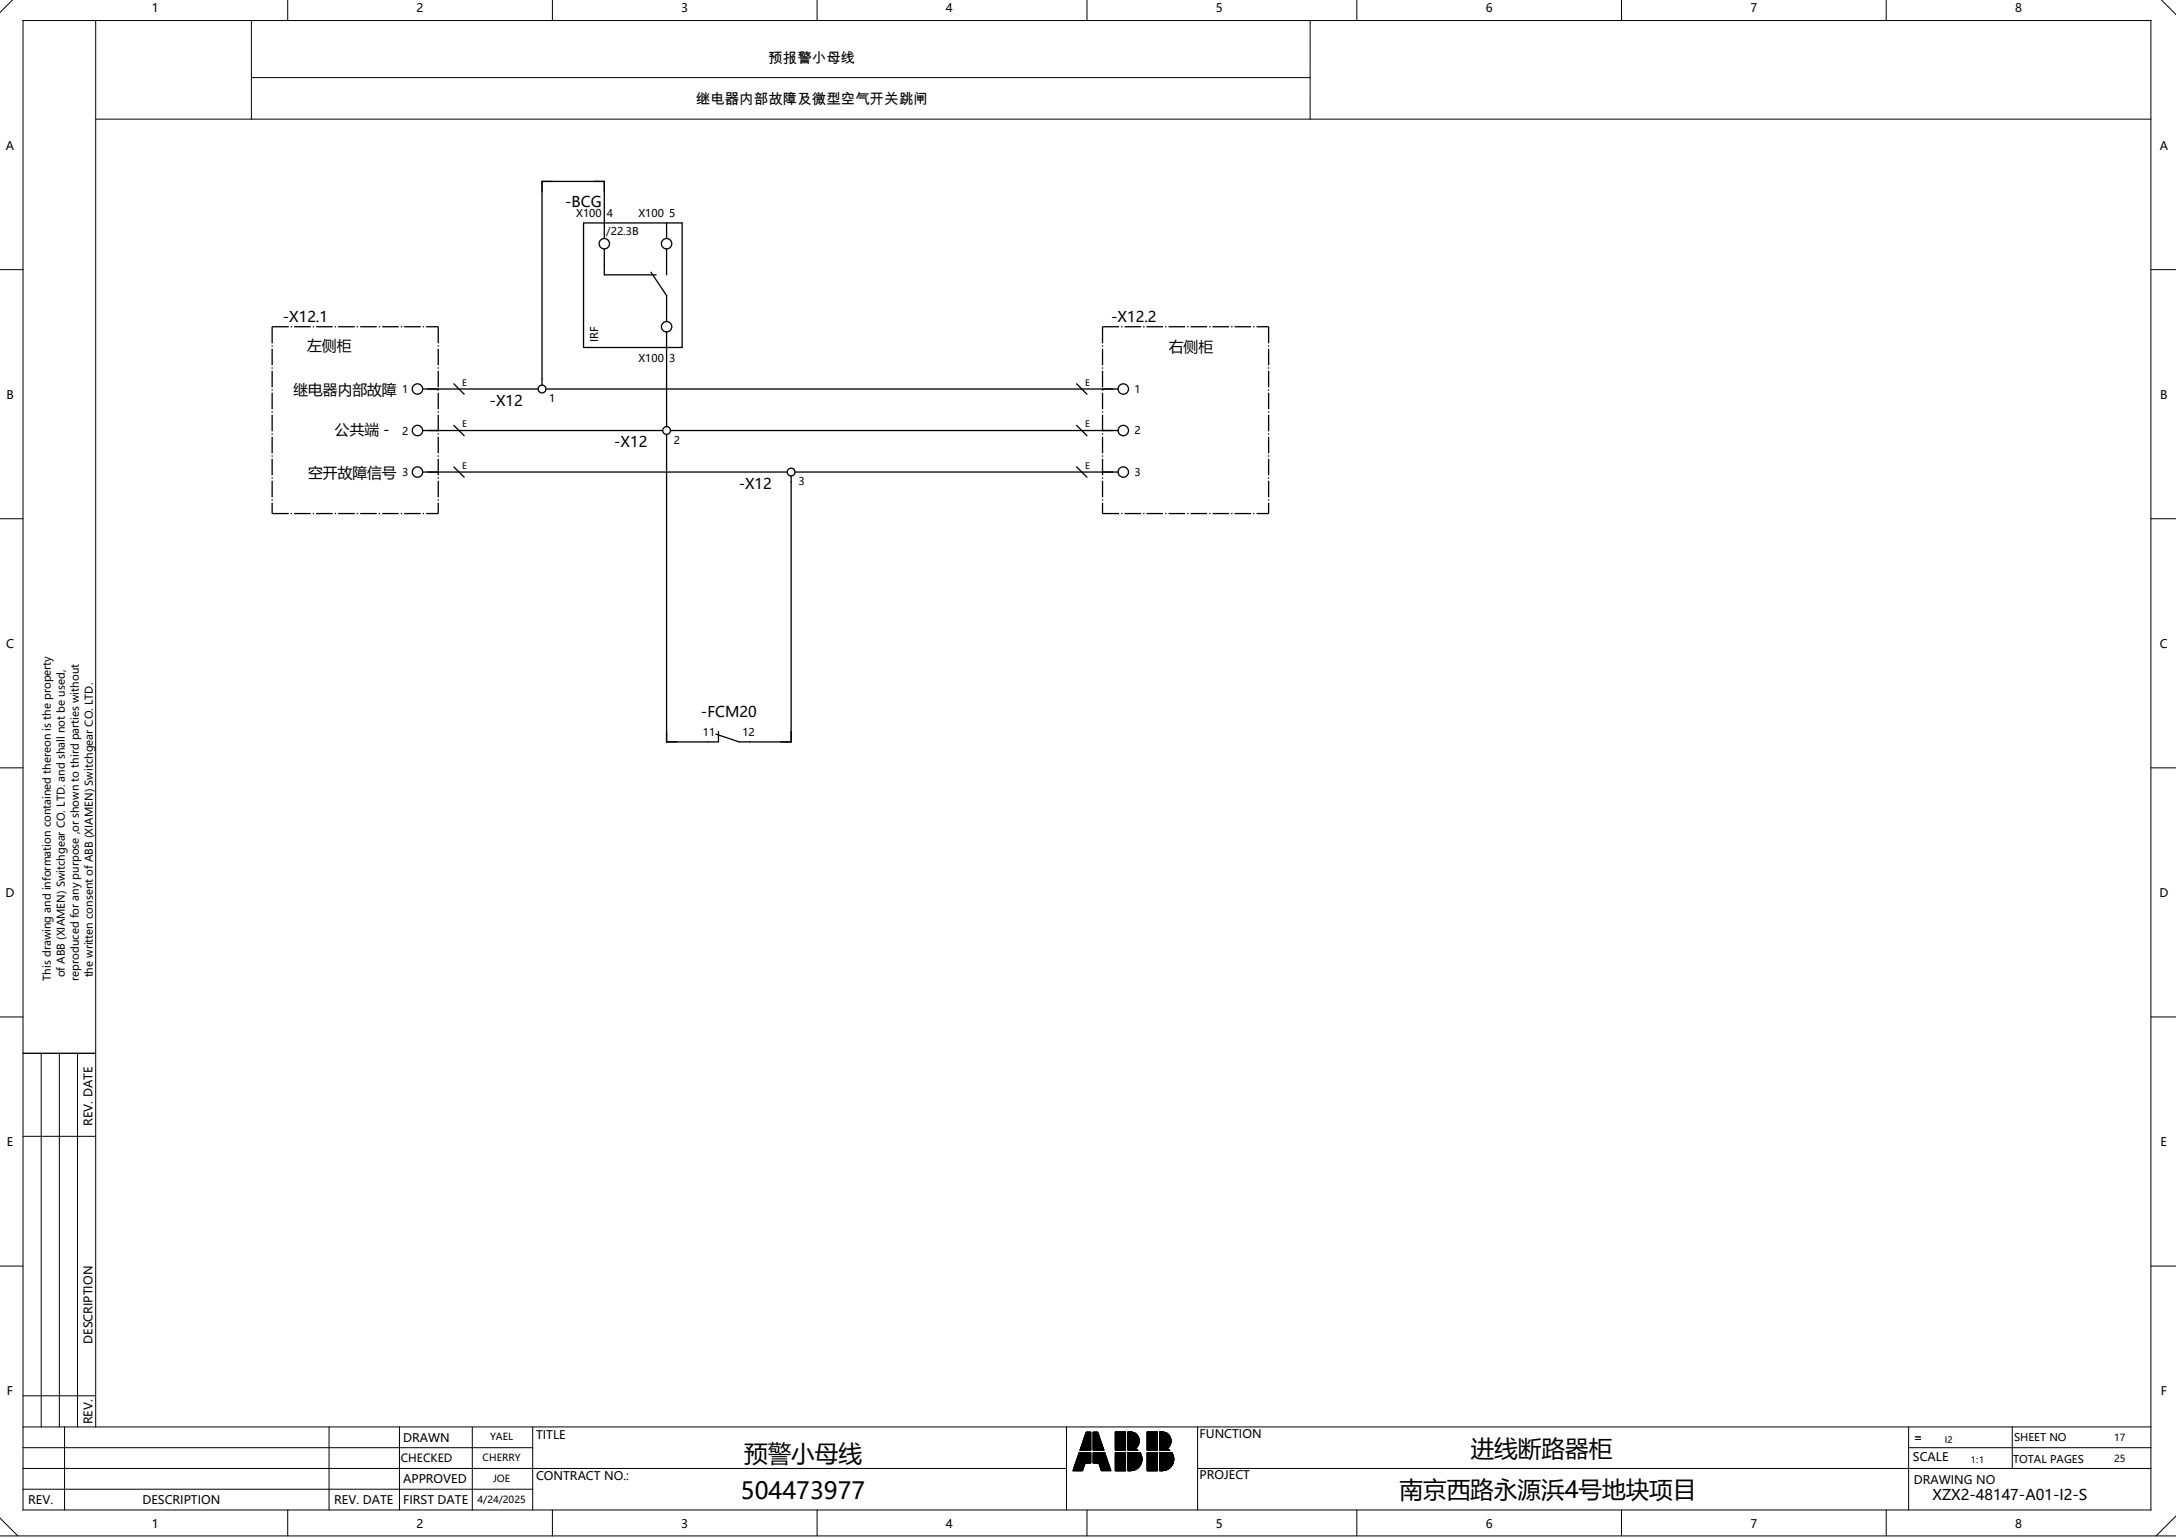

UX2TE

-QBS1

EP-UX2TE-X30-T

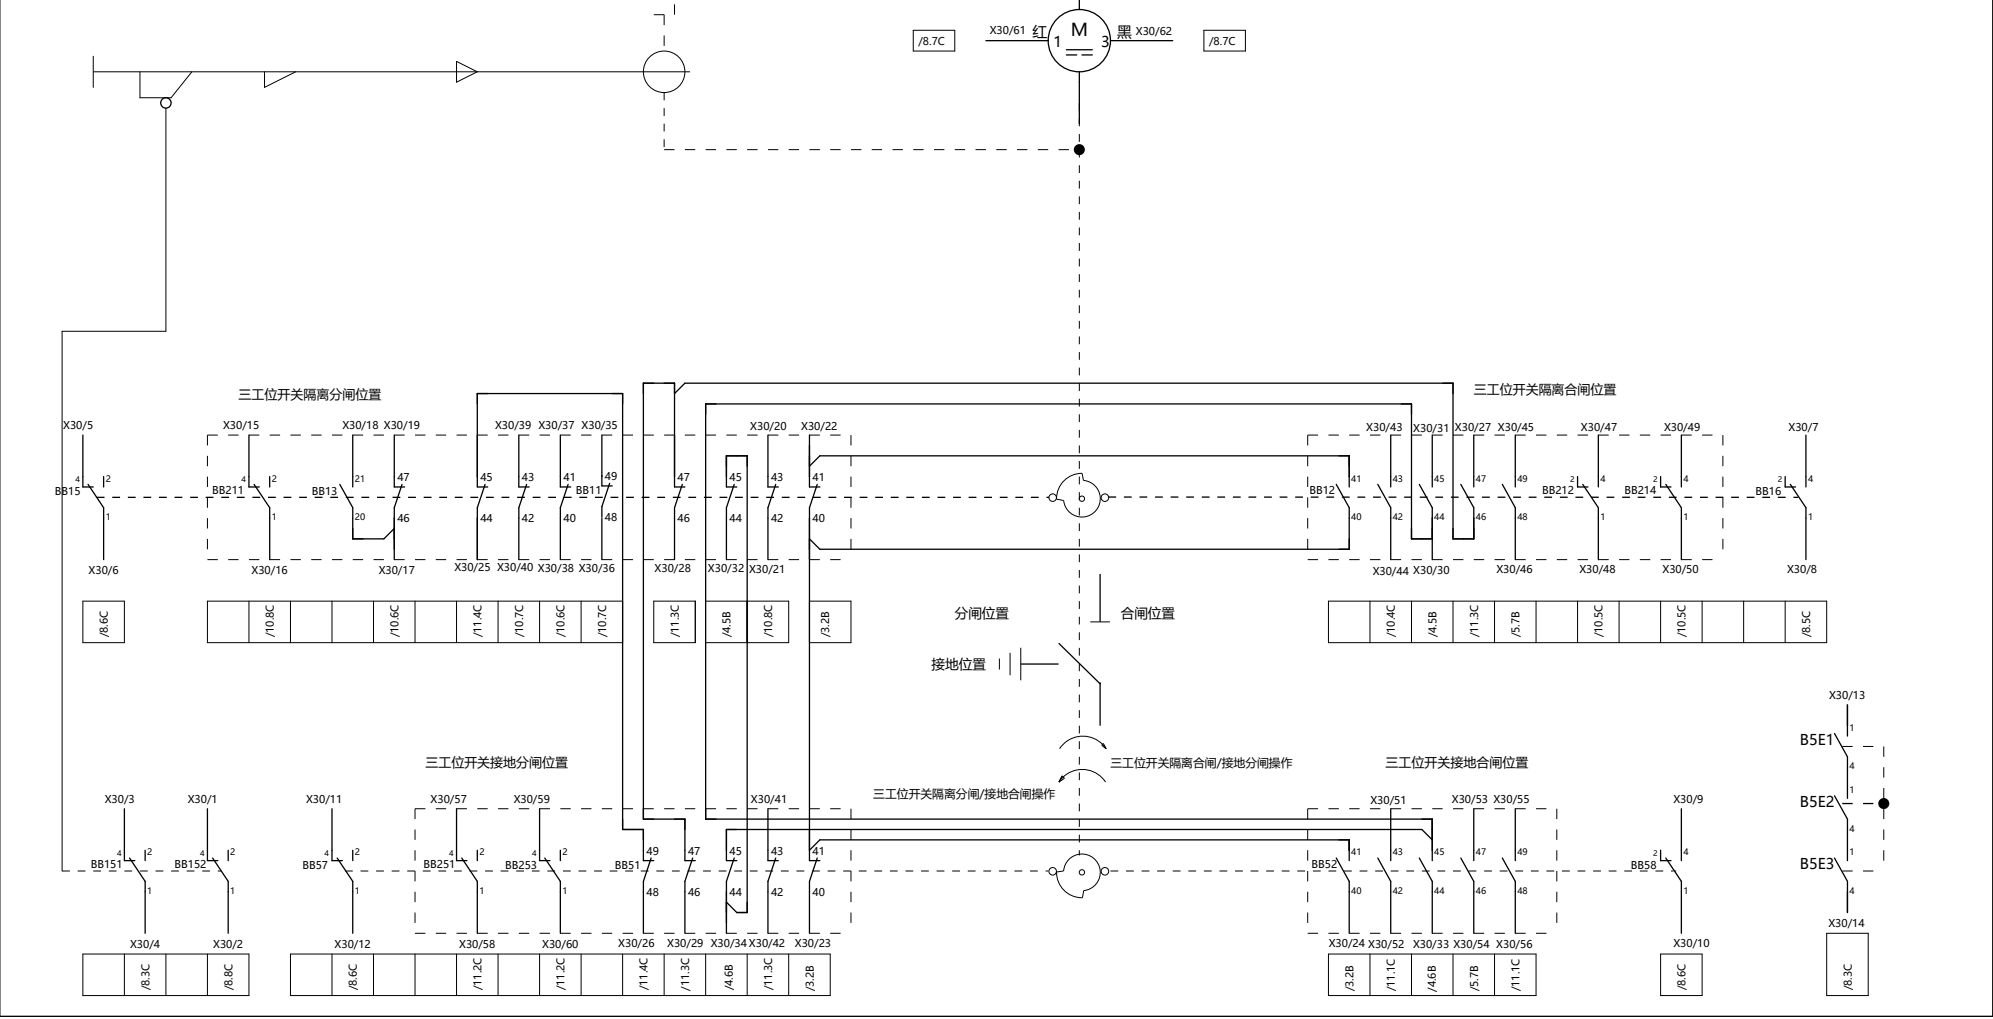

三工位开关在分闸位置
使用双层端子接线

名称	描述	备注
-BB11	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB12	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB13	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB15	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	

名称	描述	备注
-BB16	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB151.152	操作孔盖板的辅助开关	
-BB211	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB212	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	

名称	描述	备注
-BB214	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB251	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB253	三工位开关接地分闸位置辅助开关	


名称	描述	备注
-BB51	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB52	三工位开关接地合闸位置辅助开关	
-BB57	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB58	三工位开关接地合闸位置辅助开关	

12345678

UX2TE

-QBS2

EP-UX2TE-X31-T

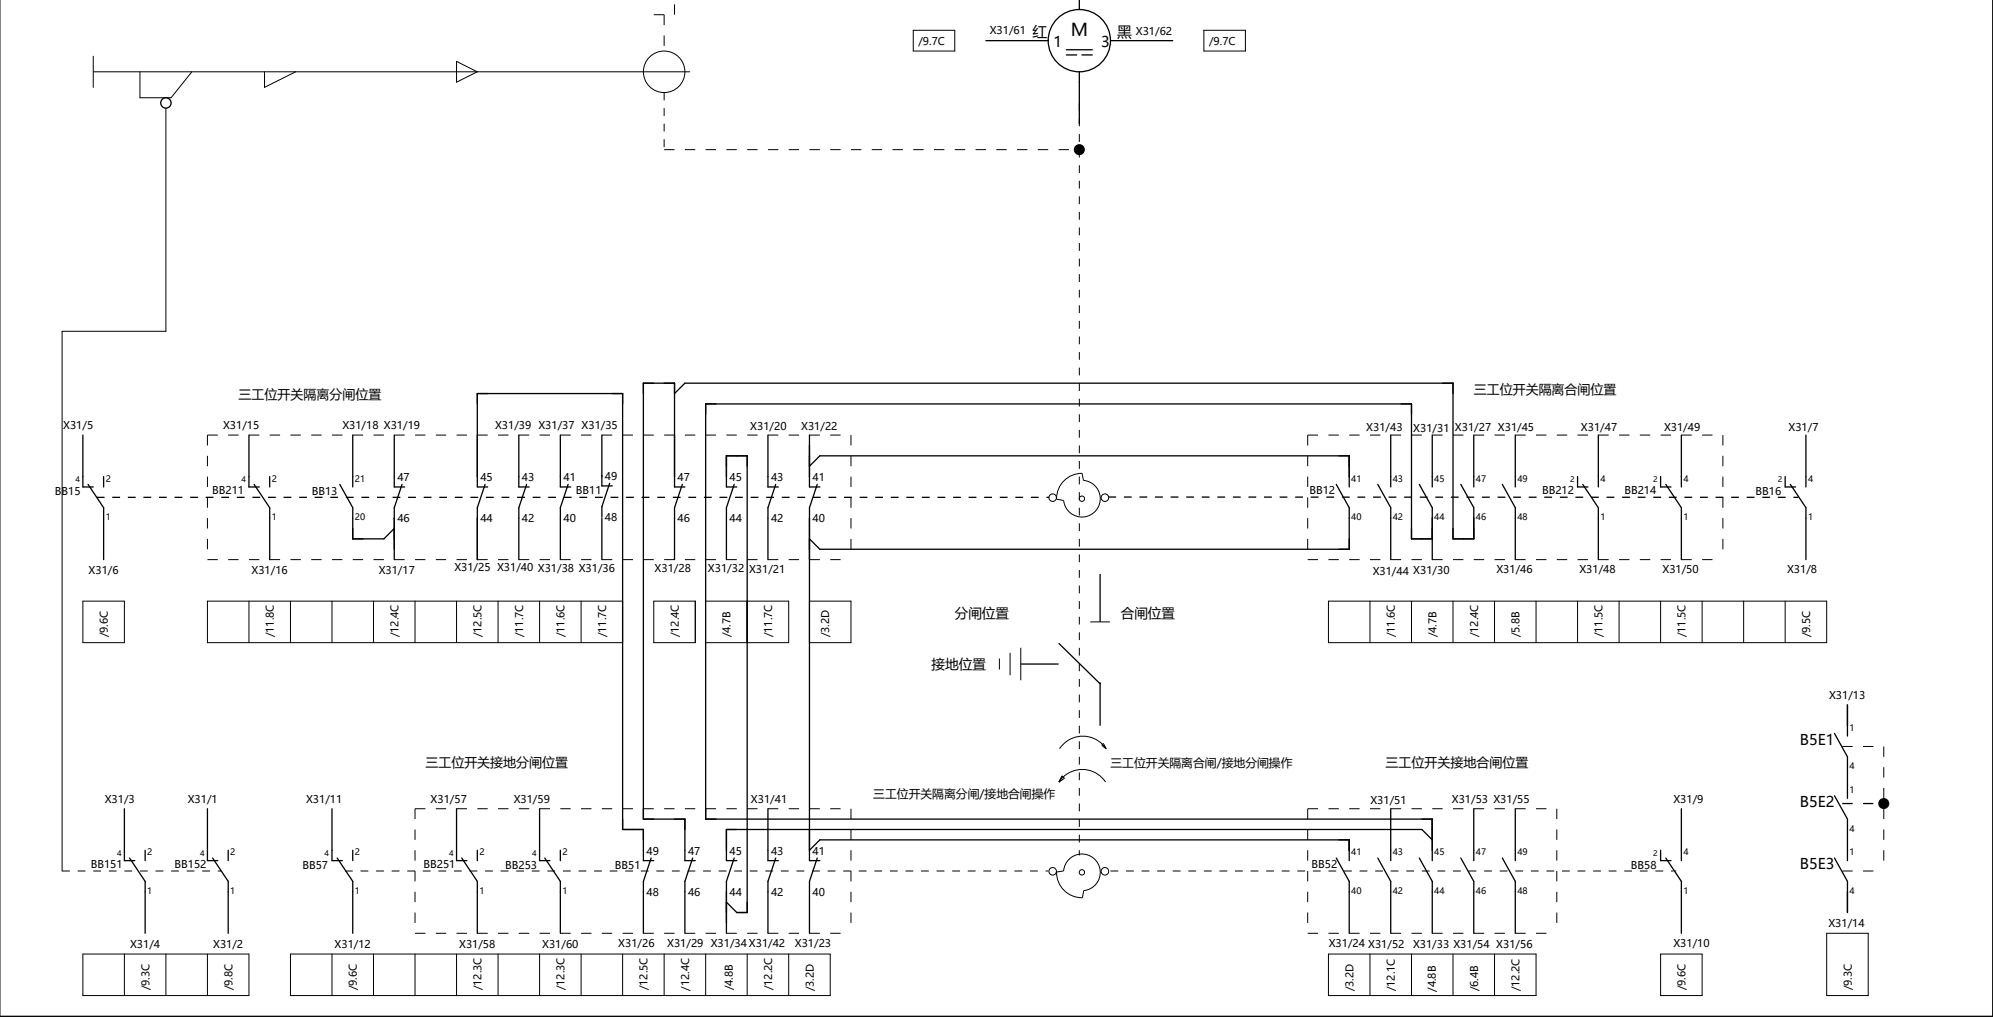

三工位开关在分闸位置
使用双层端子接线

名称	描述	备注
-BB11	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB12	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB13	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB15	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	

名称	描述	备注
-BB16	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB151.152	操作孔盖板的辅助开关	
-BB211	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB212	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	


名称	描述	备注
-BB214	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB251	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB253	三工位开关接地分闸位置辅助开关	

名称	描述	备注
-BB51	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB52	三工位开关接地合闸位置辅助开关	
-BB57	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB58	三工位开关接地合闸位置辅助开关	

REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE

12345678

-QAB
VD4X-UNI-57-RL

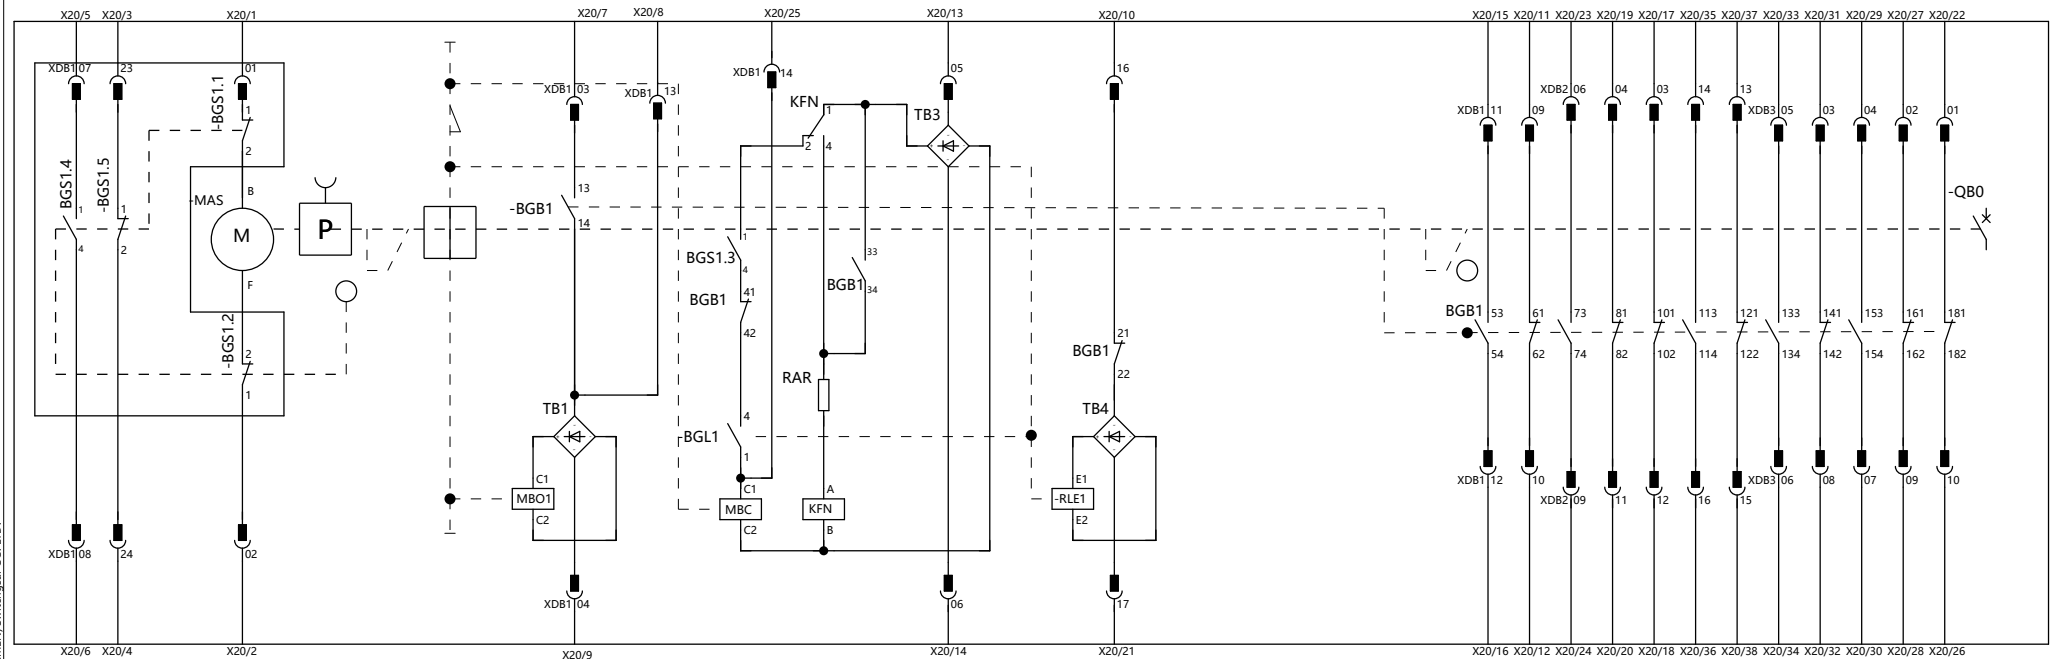[illegible]

断路器处于分闸状态 操作机构弹簧未储能

名称	描述	备注
-TB0...9	桥式整流装置	
-MB01	第一分闸脱扣器	
-MBC	合闸脱扣器	
-KFN	防跳继电器	
-RLE1	合闸闭锁电磁铁	
-QB0	断路器开关	
-MAS	断路器操作机构储能电机	






名称	描述	备注
-RAR	串联电阻	
-BGB1	与断路器主轴联动的辅助开关	
-BGB1	与断路器主轴联动的辅助开关	
BGS1.1~1.5	与储能机构联动的辅助开关	
-BGL1	合闸闭锁电磁铁的辅助开关	

REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE

			DRAWN	YUEL	TITLE		FUNCTION	进线断路器柜		= I2	SHEET NO	21
			CHECKED	CHERRY	断路器接线图		PROJECT	南京西路永源浜4号地块项目		SCALE 1:1	TOTAL PAGES	25
			APPROVED	JOE	CONTRACT NO.:					DRAWING NO	XZX2-48147-A01-I2-S	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/24/2025	504473977							

REF: H615		X120		1/5A		IL1	
	/15.4C	—	9	—	7	—	3E
	/15.4C	—	8	—	N	—	3E
	/15.5C	—	9	—	1/5A	—	IL2
	/15.5C	—	10	—	N	—	3E
	/15.6C	—	11	—	1/5A	—	IL3
	/15.6C	—	12	—	N	—	3E
	/15.6C	—	13	—	0.2/1A	—	Io
	/15.6C	—	14	—	N	—	3E

X130		60-210V		U12B	
	—	—	9	—	3E
	/18.3E	—	10	—	3E
	/18.3E	—	11	—	210V
	/18.3E	—	12	—	N
	/18.3E	—	13	—	60-210V
	/18.3E	—	14	—	N
	/18.4E	—	15	—	60-210V
	/18.4E	—	16	—	N
	/18.4E	—	17	—	60-210V
	/18.2E	—	18	—	N

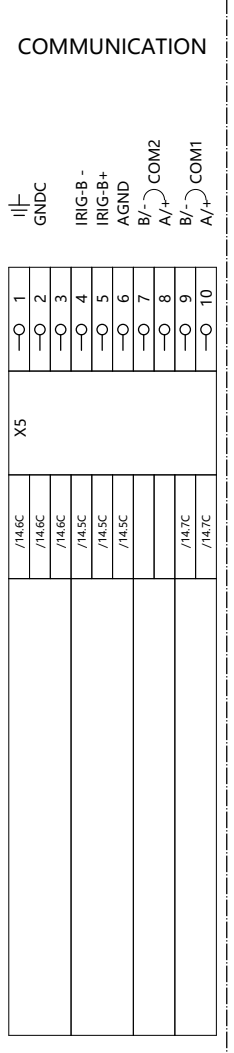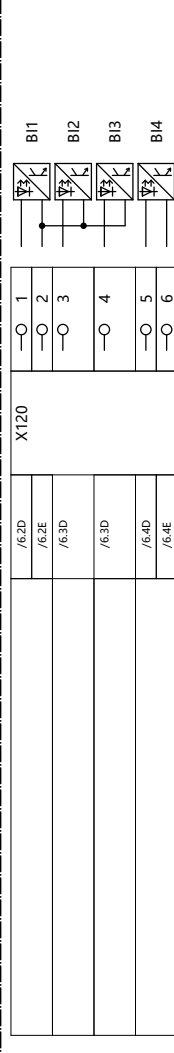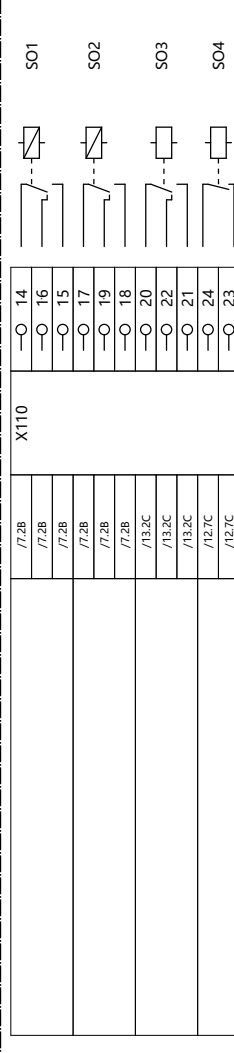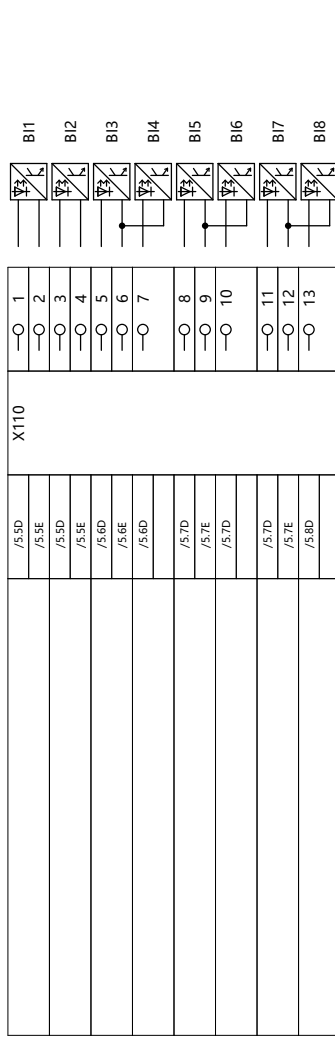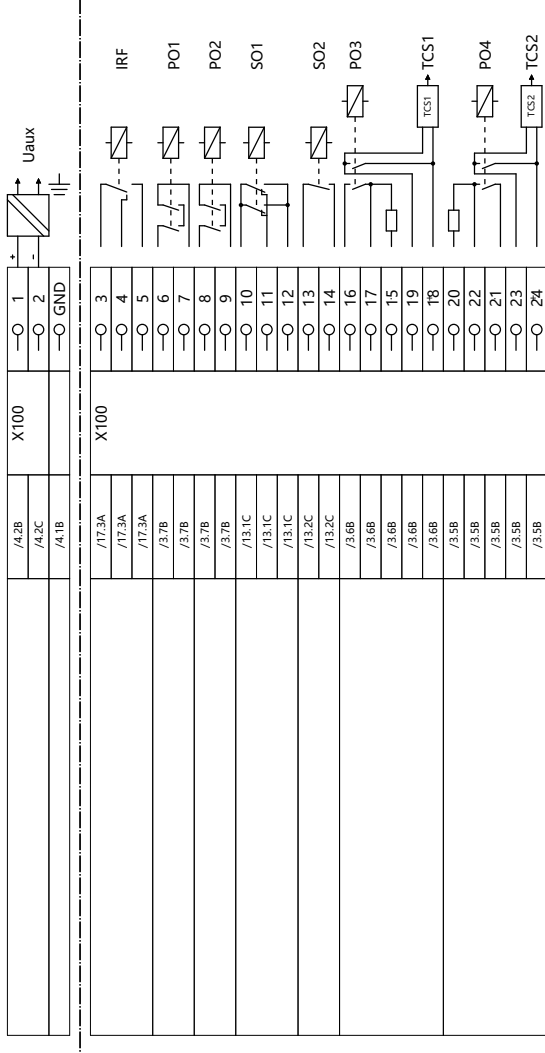

REF615



FUNCTION	进线断路器柜
PROJECT	南京西路永源浜4号地块项目

= I2	SHEET NO	22
SCALE 1:1	TOTAL PAGES	25
DRAWING NO XZX2-48147-A01-I2-S		

F


FFF

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

RET615

-BCR

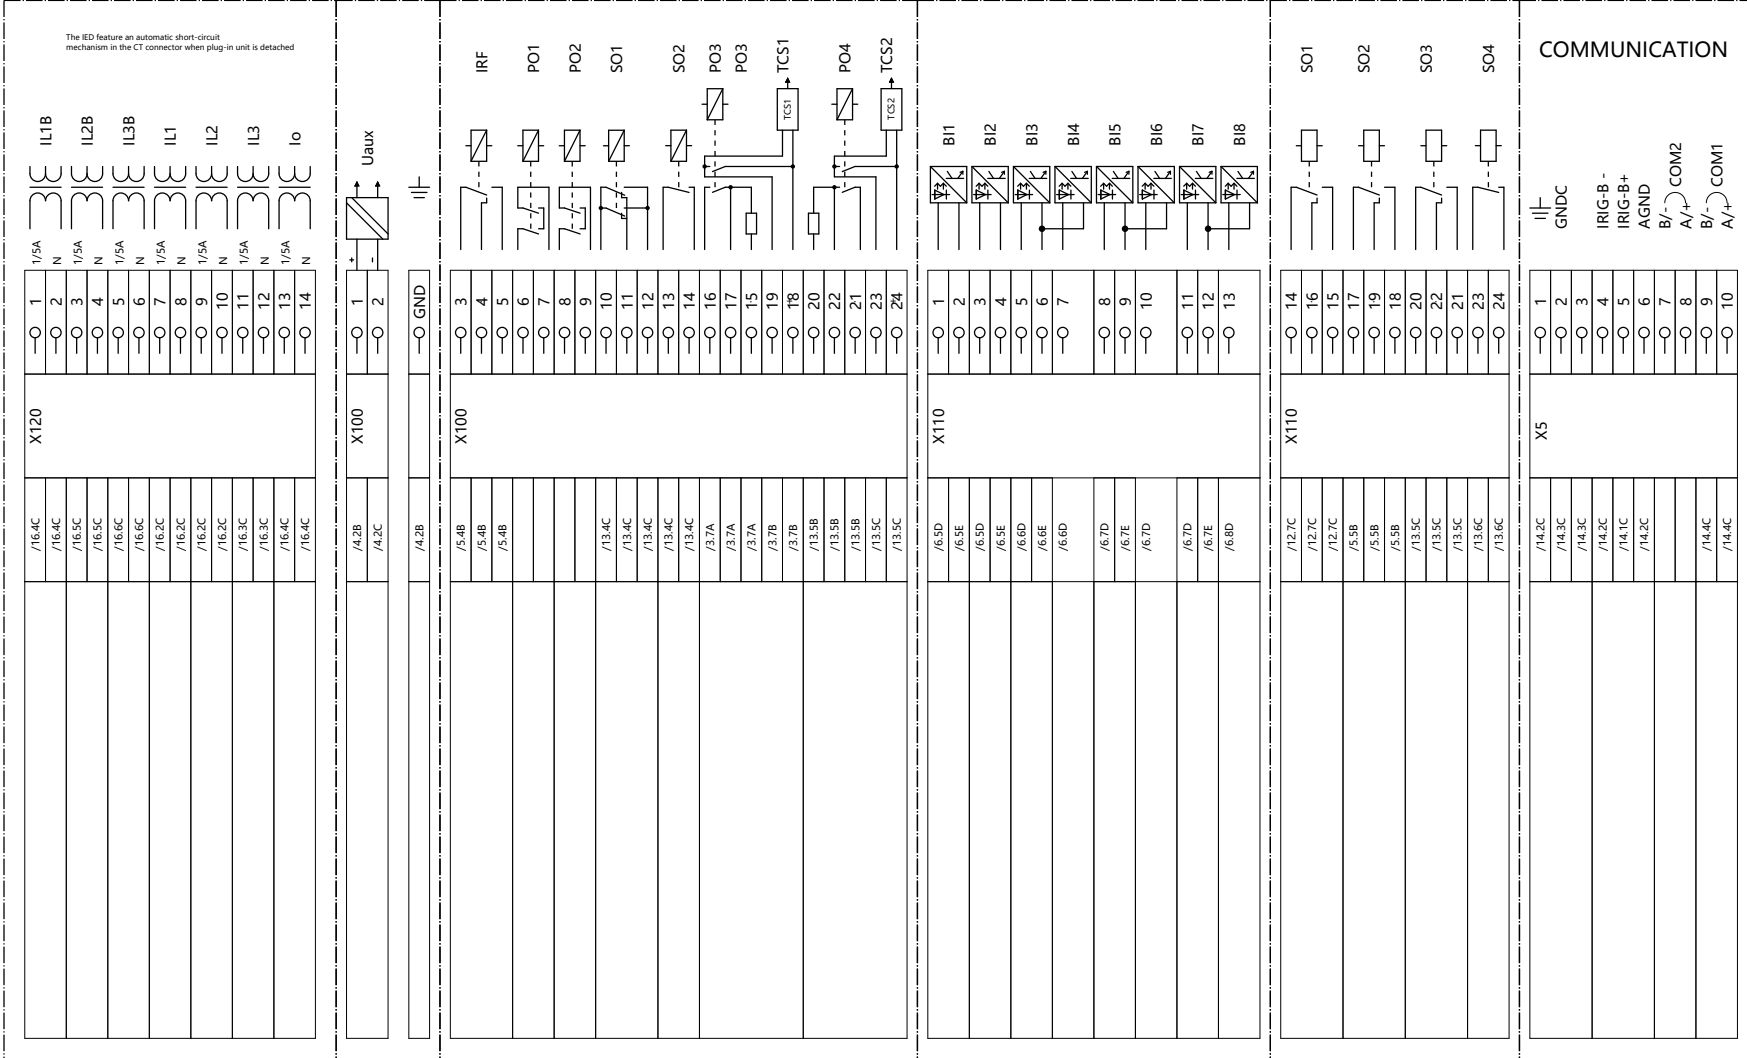

RET615

[illegible]


A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35		36	
37		38		39		40		41		42	
43		44		45		46		47		48	
49		50		51		52		53		54	
55		56		57		58		59		60	
61		62		63		64		65		66	
67		68		69		70		71		72	
73		74		75		76		77		78	
79		80		81		82		83		84	
85		86		87		88		89		90	
91		92		93		94		95		96	
97		98		99		100		101		102	
103		104		105		106		107		108	
109		110		111		112		113		114	
115		116		117		118		119		120	
121		122		123		124		125		126	
127		128		129		130		131		132	
133		134		135		136		137		138	
139		140		141		142		143		144	
145		146		147		148		149		150	
151		152		153		154		155		156	
157		158		159		160		161		162	
163		164		165		166		167		168	
169		170		171		172		173		174	
175		176		177		178		179		180	
181		182		183		184		185		186	
187		188		189		190		191		192	
193		194		195		196		197		198	
199		200		201		202		203		204	
205		206		207		208		209		210	
211		212		213		214		215		216	
217		218		219		220		221		222	
223		224		225		226		227		228	
229		230		231		232		233		234	
235		236		237		238		239		240	
241		242		243		244		245		246	
247		248		249		250		251		252	
253		254		255		256		257		258	
259		260		261		262		263		264	
265		266		267		268		269		270	
271		272		273		274		275		276	
277		278		279		280		281		282	
283		284		285		286		287		288	
289		290		291		292		293		294	
295		296		297		298		299		300	
301		302		303		304		305		306	
307		308		309		310		311		312	
313		314		315		316		317		318	
319		320		321		322		323		324	
325		326		327		328		329		330	
331		332		333		334		335		336	
337		338		339		340		341		342	
343		344		345		346		347		348	
349		350		351		352		353		354	
355											


F		E		D		C		B		A												
REV.	DESCRIPTION		REV. DATE																			
This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.																						
== A01 = I2 + -X7																						
备注	外引电缆	设备	线号	端子号	型号	线号	设备	外引电缆	备注													
		-X7:26		1	NEK4			-FCM11:4														
				2	NEK4																	
				3	NEK4			-SB1:3														
				4	NEK4			-X20:11														
				5	NEK4			-X30:13														
				6	NEK4			-SFS32:5														
				7	NEK4			-X30:7														
				8	NEK4			-X30:5														
				9	NEK4			-X30:9														
				10	NEK4			-X30:11														
				11	NEK4			-X7:41														
				12	NEK4																	
				13	NEK4			-SB2:3														
				14	NEK4			-KFB1:13														
				15	NEK4			-X31:13														
				16	NEK4			-SFS32:1														
				17	NEK4			-X31:7														
				18	NEK4			-X31:5														
				19	NEK4			-X31:9														
				20	NEK4			-X31:11														
		-FCM11:2		21	NEK4			-MCU12:3														
				22	NEK4			-MCU22:3														
				23	NEK4																	
				24	NEK4			-MCU11:11														
		-X7:26		25	NEK4			-MCU11:12														
		-X7:27		26	NEK4			-X7:24														
		-X7:1		27	NEK4			-X7:25														
		-远方控制信号		28	NEK4																	
		-远方控制信号		29	NEK4			-SFS32:8														
		-SB1:4		30	NEK4			-MCU11:10														
		-MCU11:14		31	NEK4			-SFS33:4														
		-远方控制信号		32	NEK4																	
		-MCU11:15		33	NEK4			-SFS33:2														
		-远方控制信号		34	NEK4																	
		-MCU11:16		35	NEK4			-SFS34:4														
		-远方控制信号		36	NEK4																	
		-MCU11:17		37	NEK4			-SFS34:2														
		-远方控制信号		38	NEK4																	
		-X30:61		39	NEK4			-MCU13														
		-X30:1		40	NEK4			-MCU1:4														
		-X7:11		41	NEK4			-X7:45														
				42	NEK4			-X7:46														
		-远方控制信号		43	NEK4																	
		-远方控制信号		44	NEK4			-SFS32:4														
		-X7:41		45	NEK4			-MCU21:1														
		-X7:42		46	NEK4			-MCU21:2														
		-SB2:4		47	NEK4			-MCU21:0														
		-MCU21:14		48	NEK4			-SFS35:4														
		-远方控制信号		49	NEK4																	
		-MCU21:15		50	NEK4			-SFS35:2														
		-远方控制信号		51	NEK4																	
		-SFS36:4		52	NEK4			-MCU21:6														
		-远方控制信号		53	NEK4																	
		-SFS36:2		54	NEK4			-MCU21:7														
☆ 相间小母线 断路器柜 △ 相间控制电源 (由客户自备) ● 短接排 × 分闸板 (测试短片 ○ 其他																						

DRAWN Yael		TITLE 端子图表 ==A01=I2+-X7		FUNCTION 进线断路器柜		= I2 SHEET NO 6	
CHECKED Cherry		CONTRACT NO.: 504473977		PROJECT 南京西路永源浜4号地块项目		SCALE 1:1 TOTAL PAGES 17	
APPROVED JOE						DRAWING NO XZX2-48147-A01-I2-T	
FIRST DATE 4/24/2025							

[illegible]

[illegible]

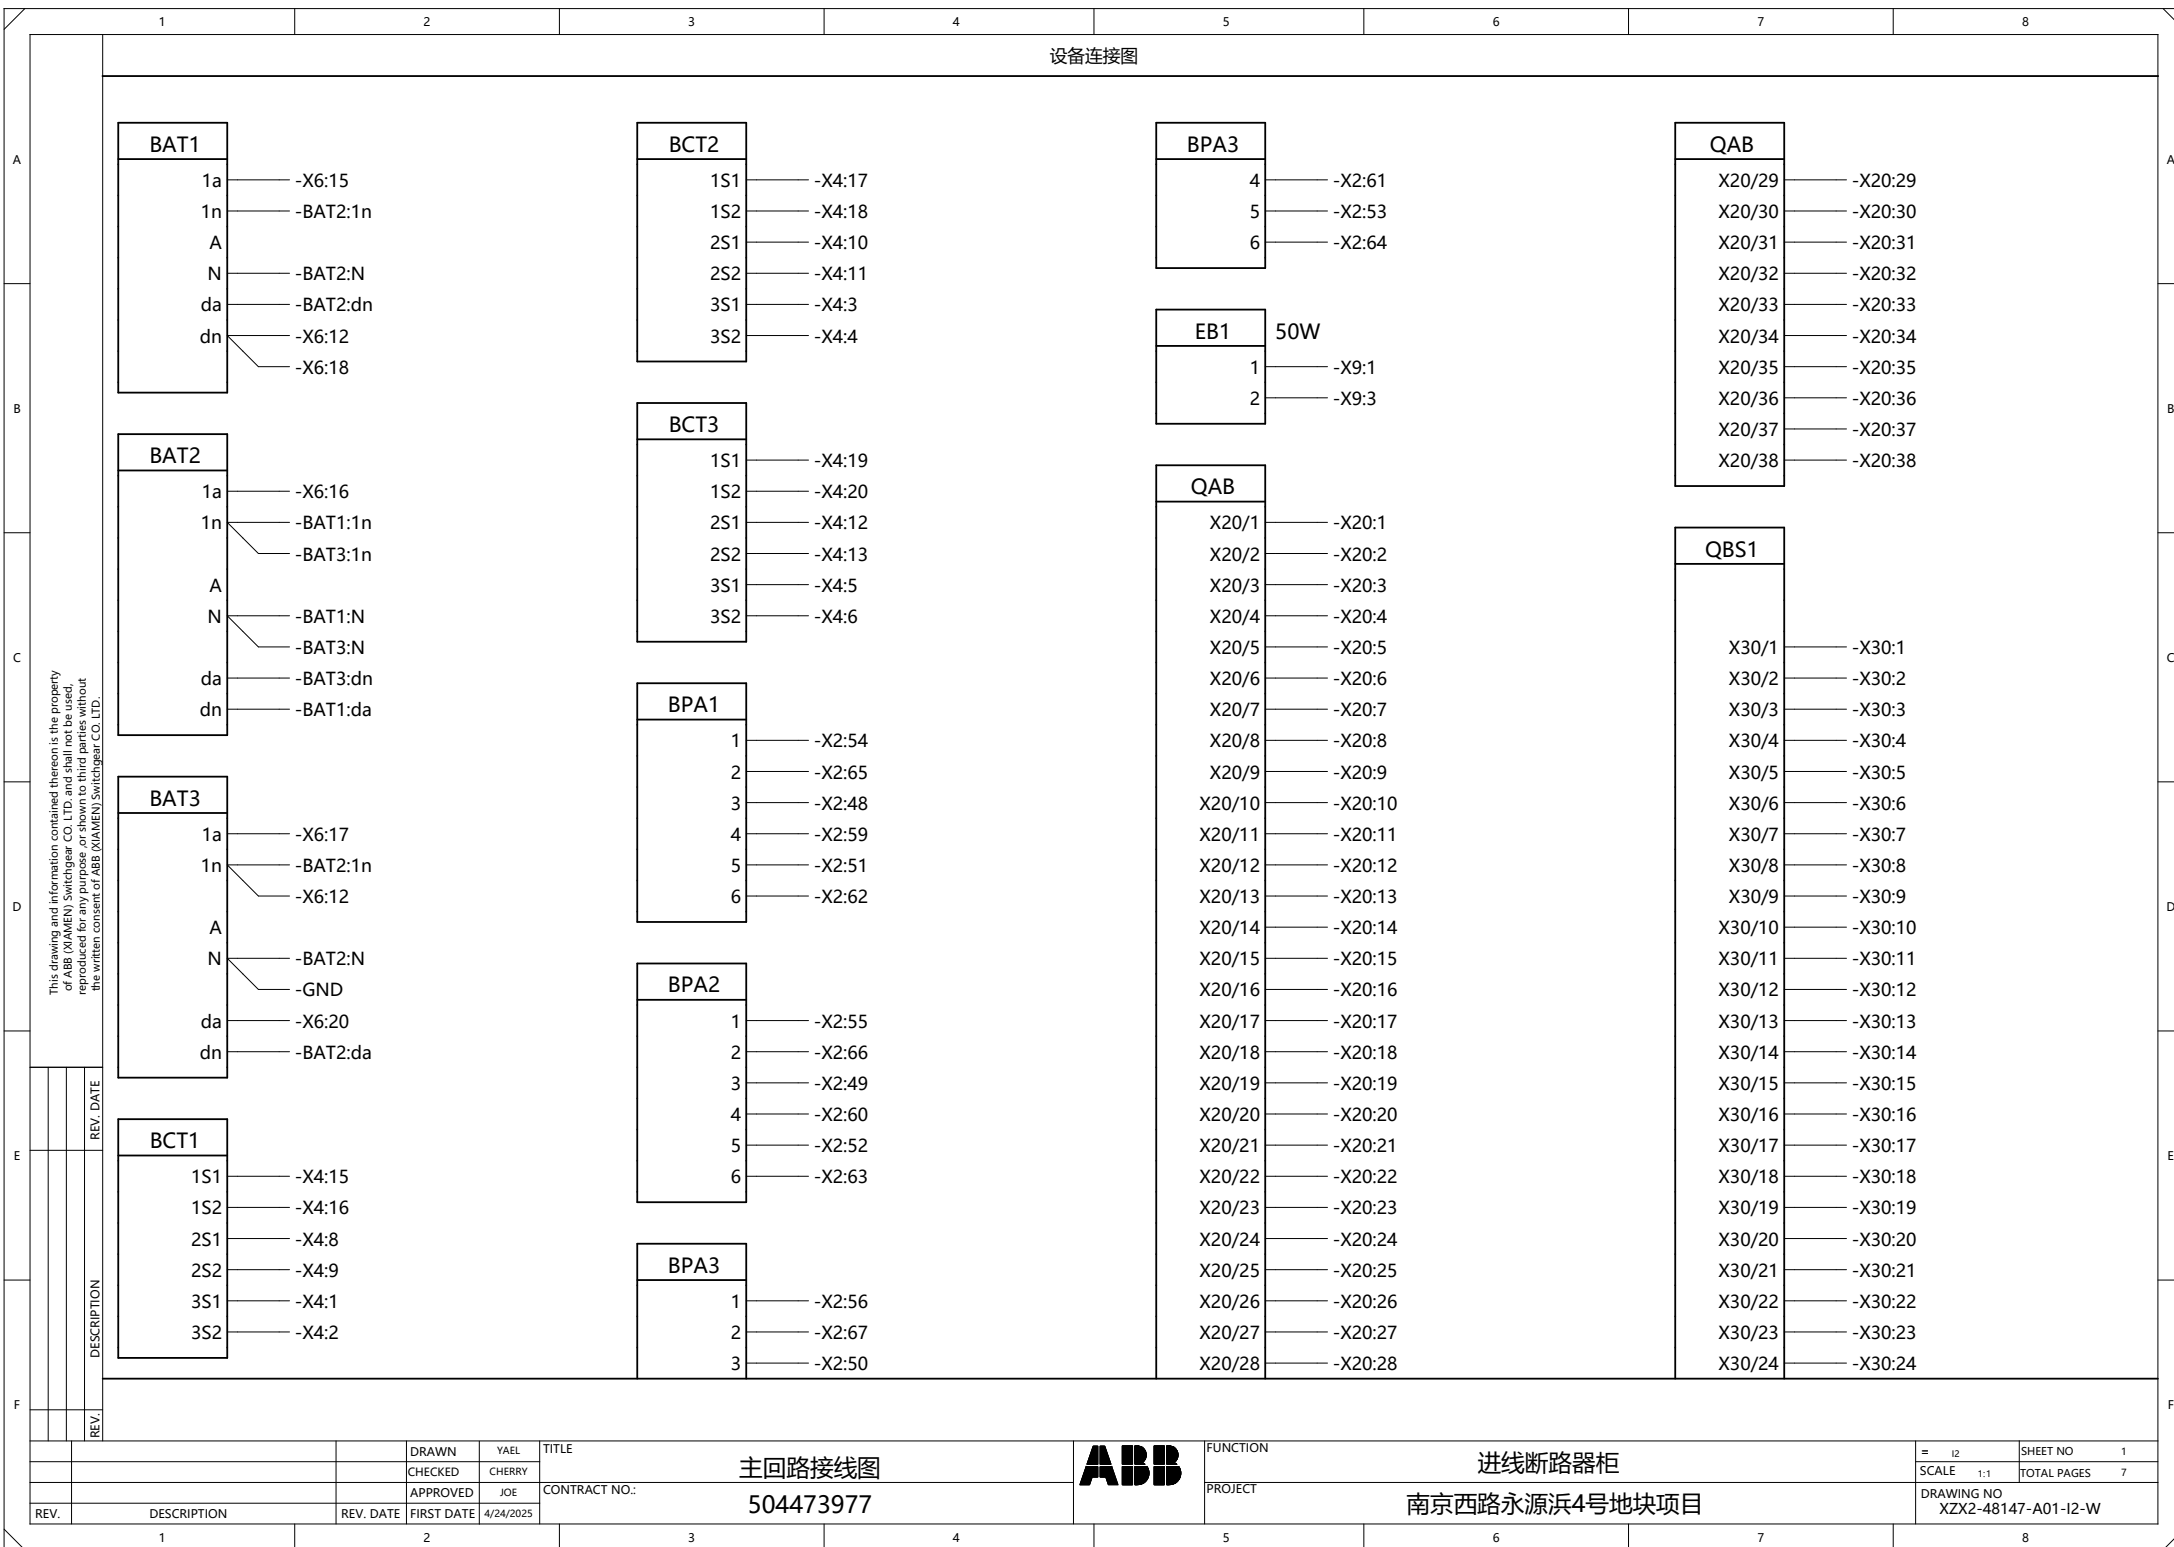

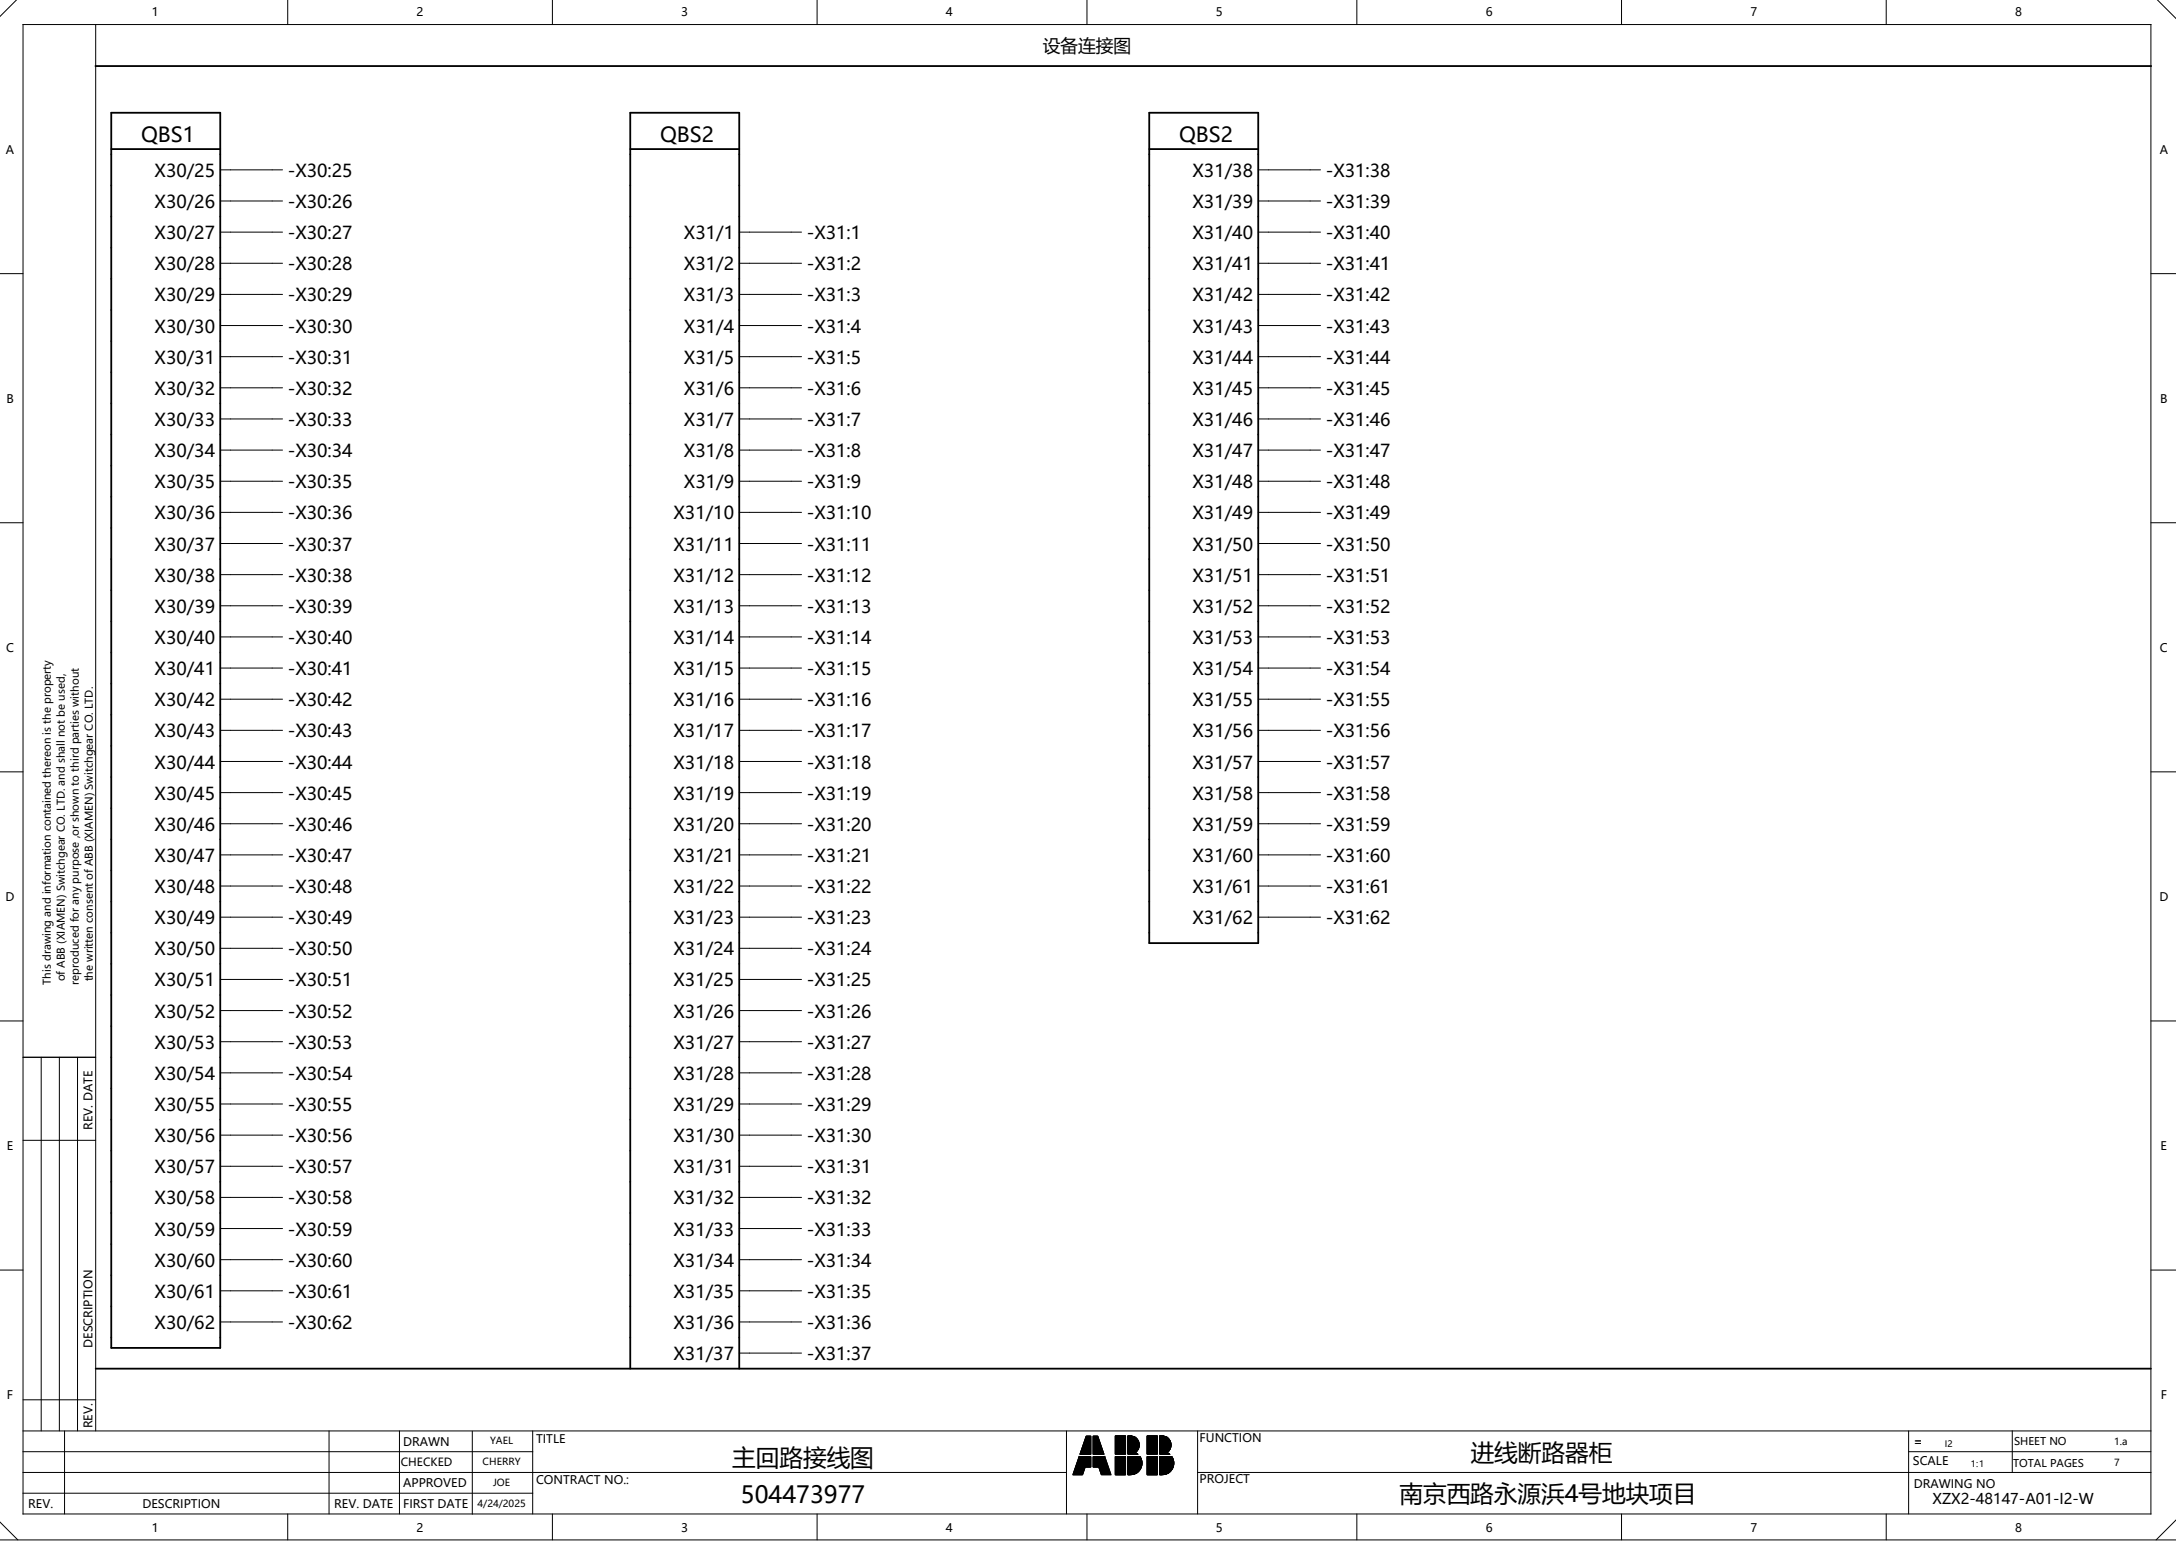

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

			DRAWN	YAL	TITLE 低压室门板接线图 CONTRACT NO.: 504473977	ABB	FUNCTION	进线断路器柜	= I2	SHEET NO	2	
			CHECKED	CHERRY			PROJECT		SCALE 1:1	TOTAL PAGES	7	
			APPROVED	JOE						DRAWING NO	XZX2-48147-A01-I2-W	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/24/2025								
								南京西路永源浜4号地块项目				




进线断路器柜


南京西路永源浜4号地块项目

= I2	SHEET NO	2
SCALE 1:1	TOTAL PAGES	7
DRAWING NO XZX2-48147-A01-I2-W		


设备连接图

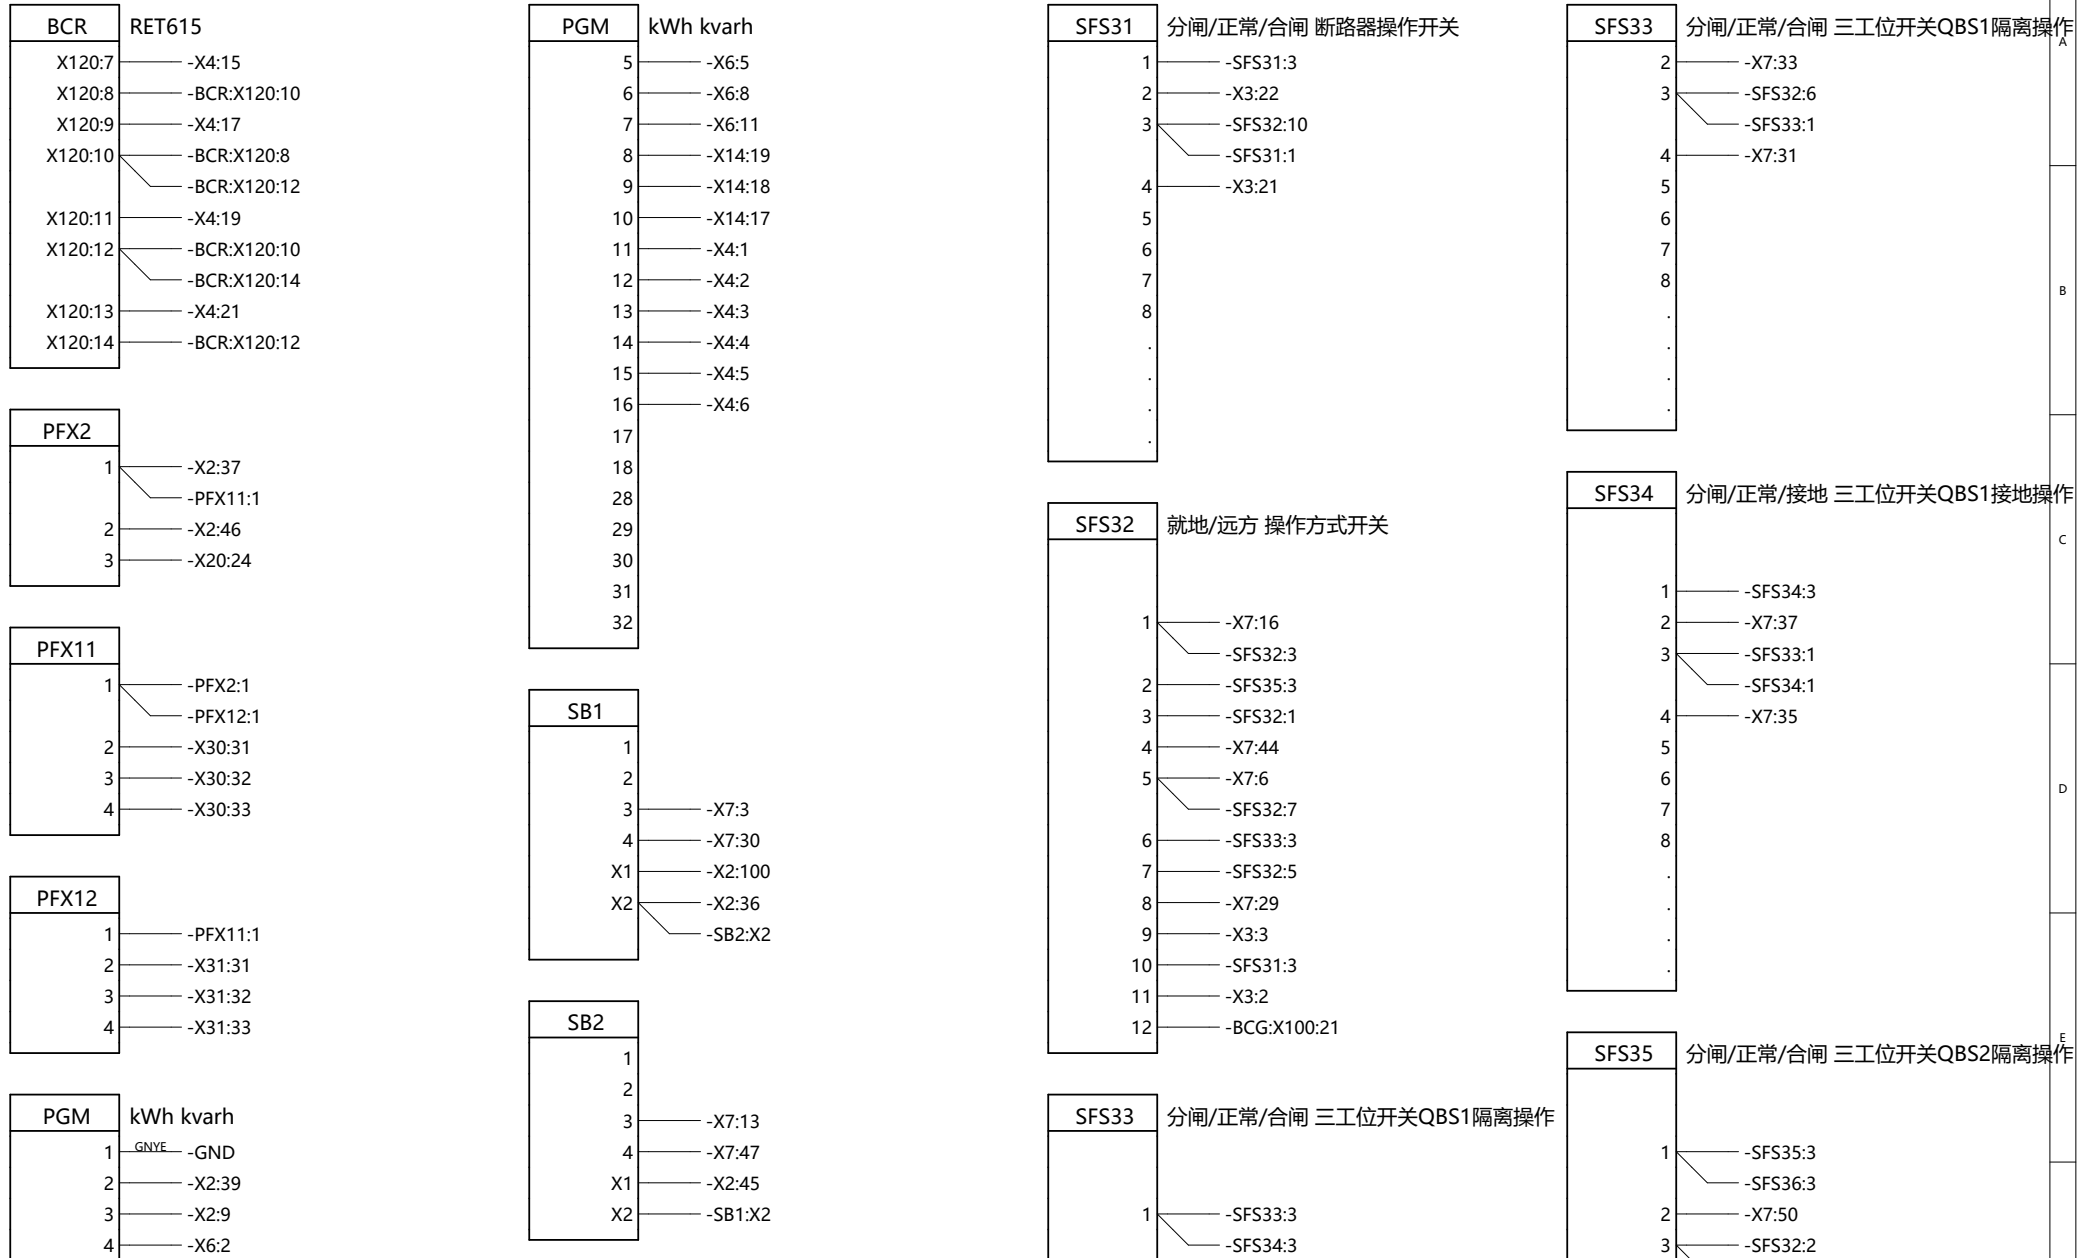


			DRAWN	YAL	TITLE		FUNCTION	进线断路器柜		= 12	SHEET NO	2.a
			CHECKED	CHERRY	低压室门板接线图		PROJECT	南京西路永源浜4号地块项目		SCALE 1:1	TOTAL PAGES	7
			APPROVED	JOE	CONTRACT NO.: 504473977					DRAWING NO	XZX2-48147-A01-I2-W	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/24/2025								

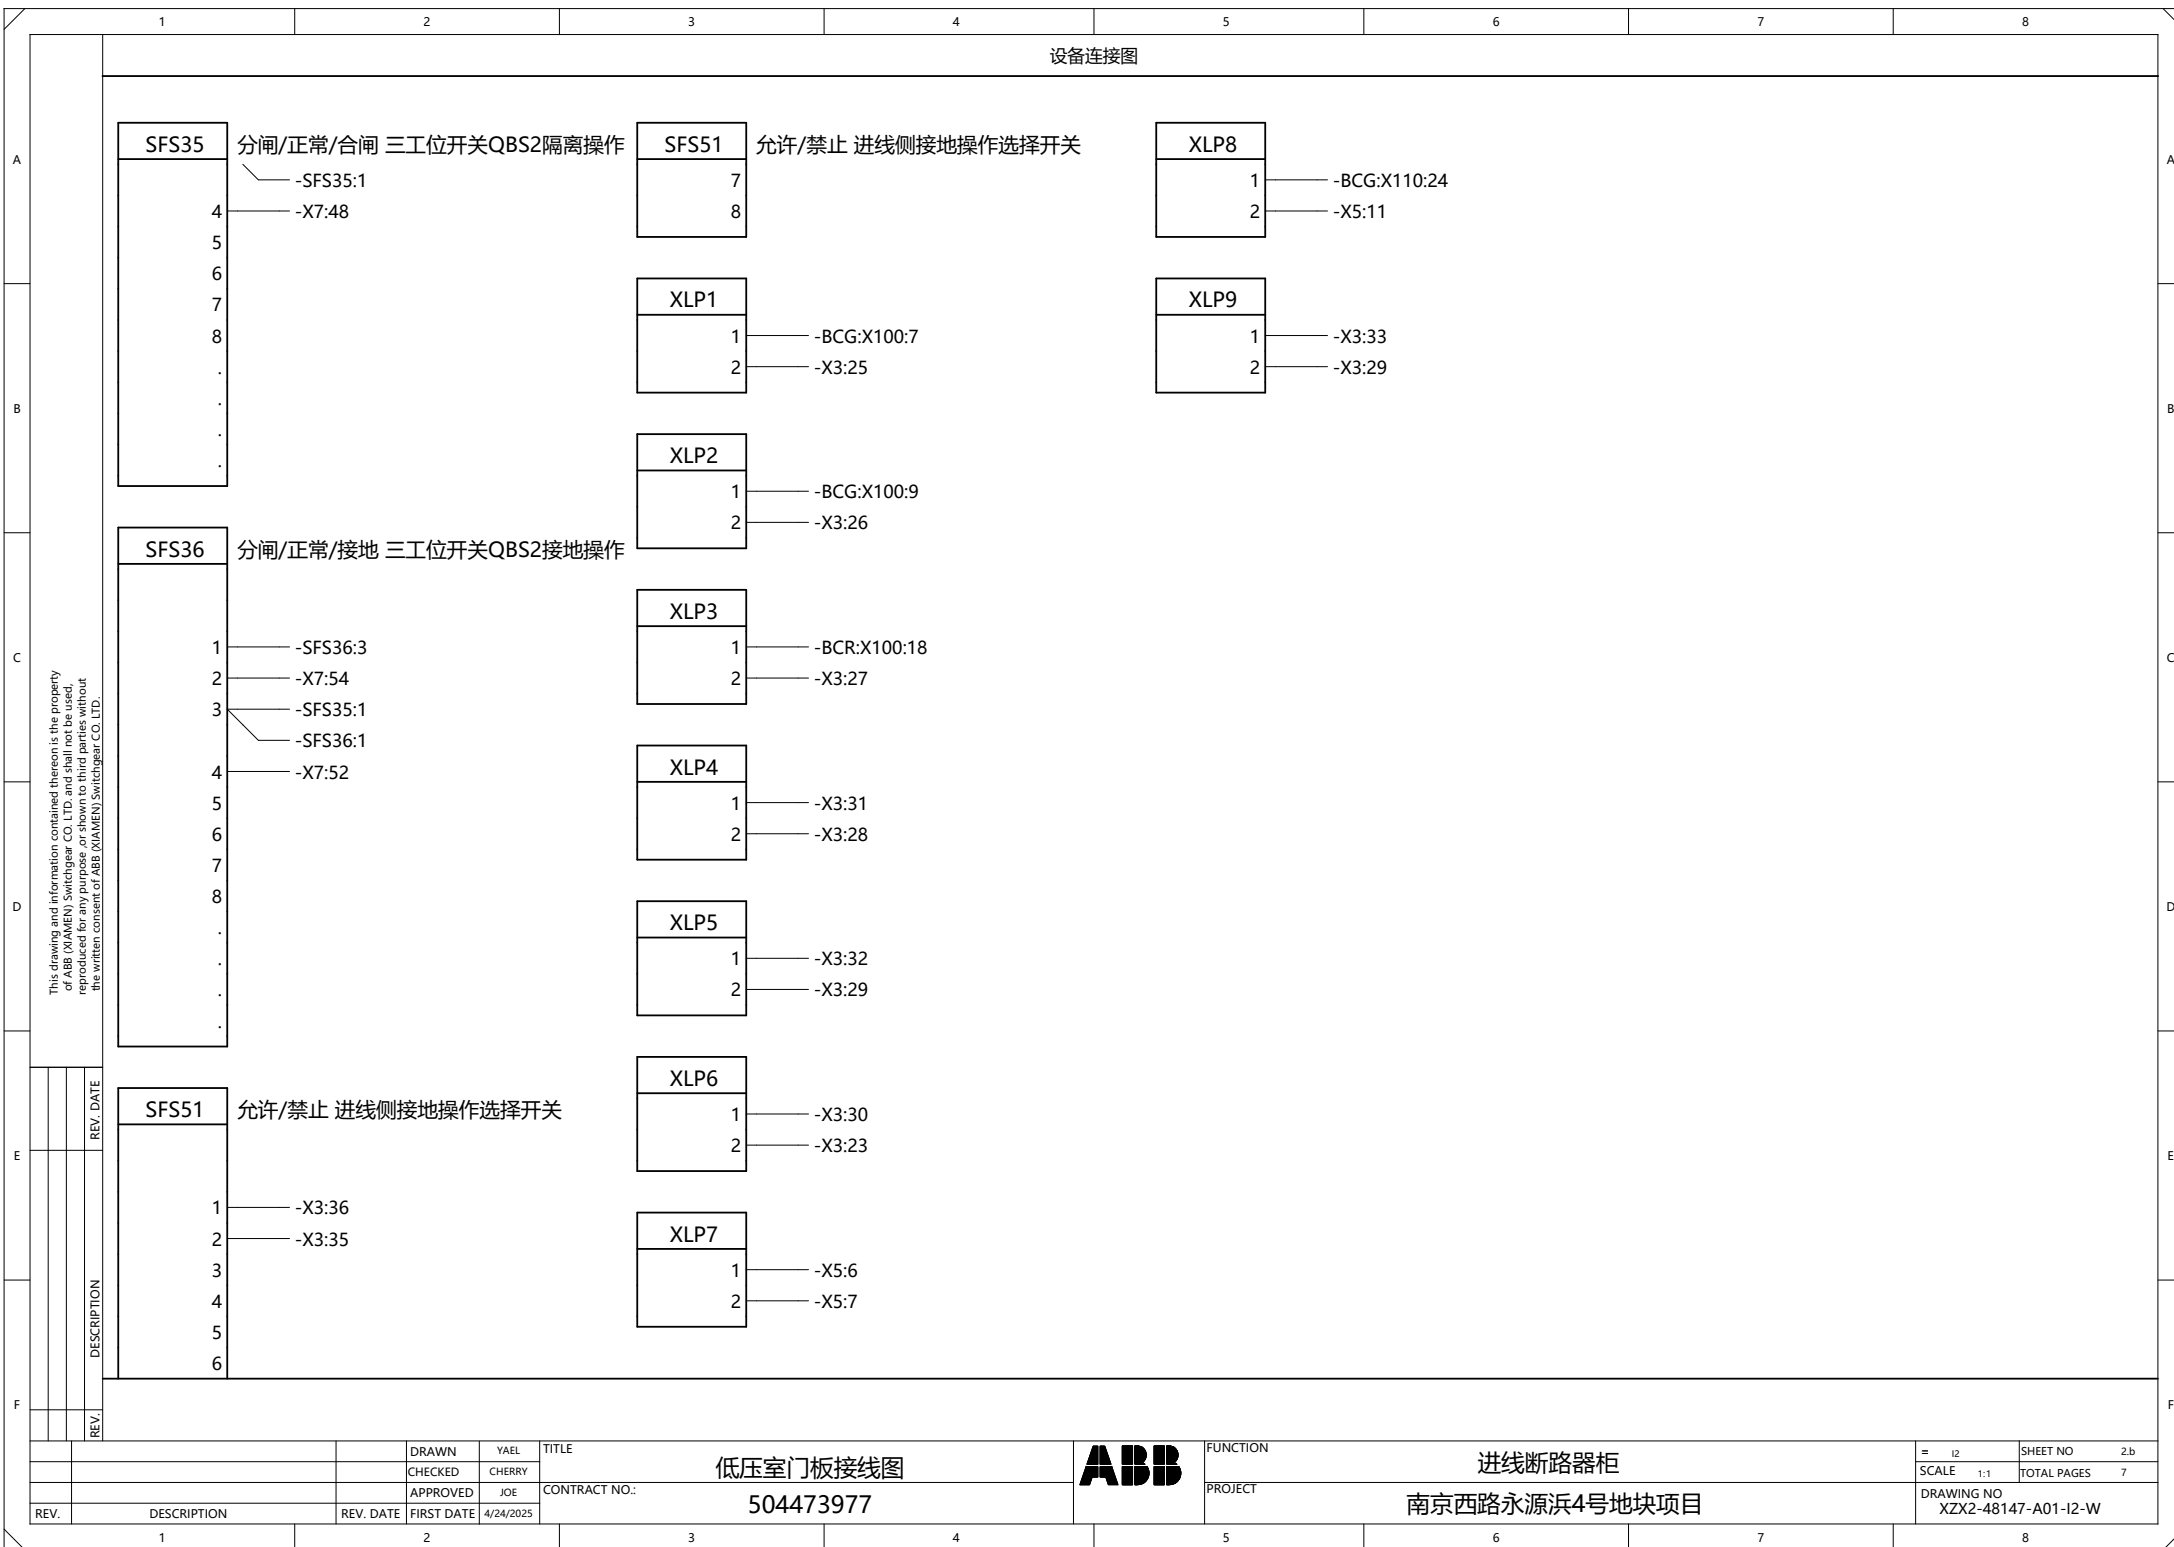

设备连接图

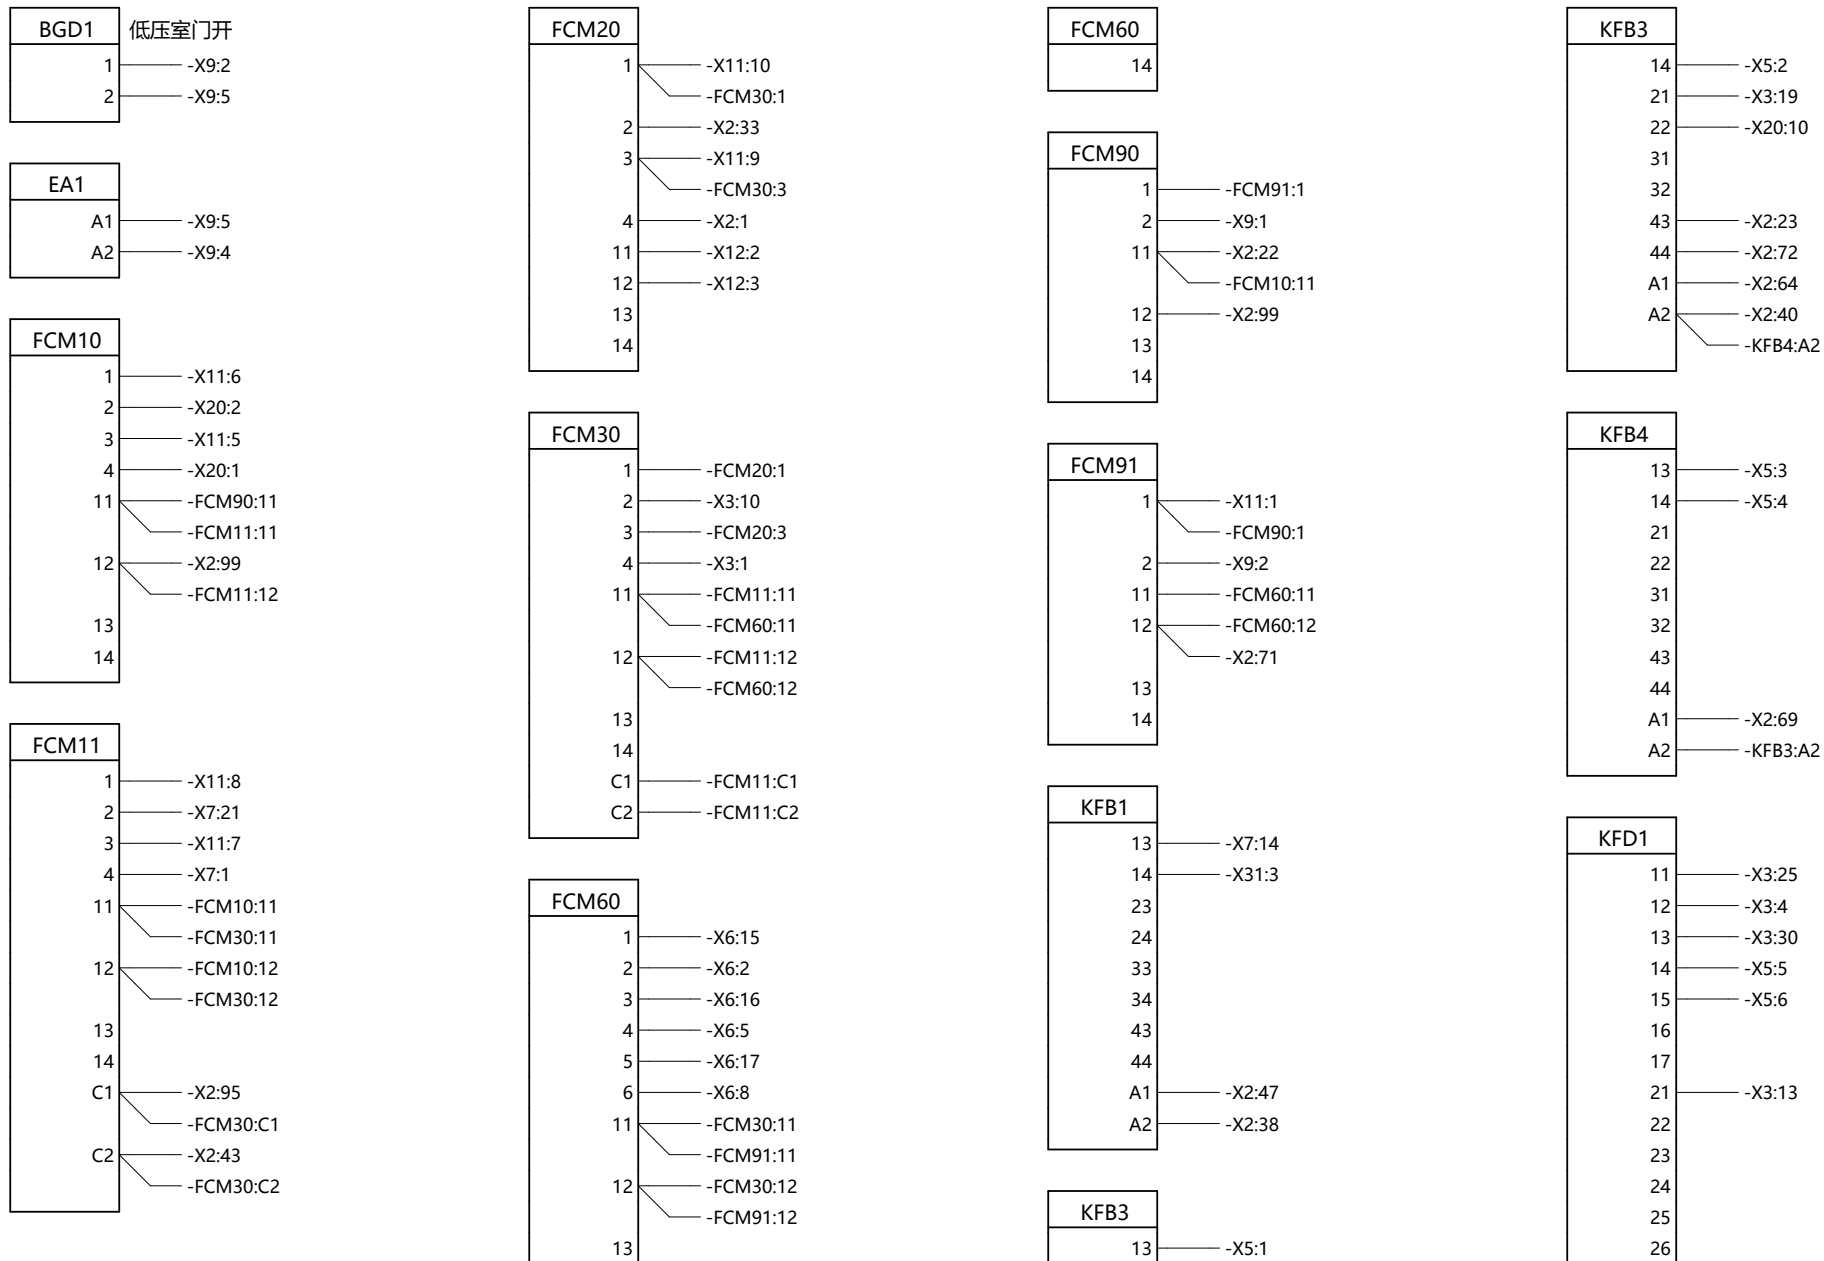

			DRAWN	YAL	TITLE		FUNCTION	进线断路器柜		= I2	SHEET NO	3
			CHECKED	CHERRY	低压室接线图		PROJECT	南京西路永源浜4号地块项目		SCALE 1:1	TOTAL PAGES	7
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	JOE	CONTRACT NO.: 504473977					DRAWING NO	XZX2-48147-A01-I2-W	
			FIRST DATE	4/24/2025								

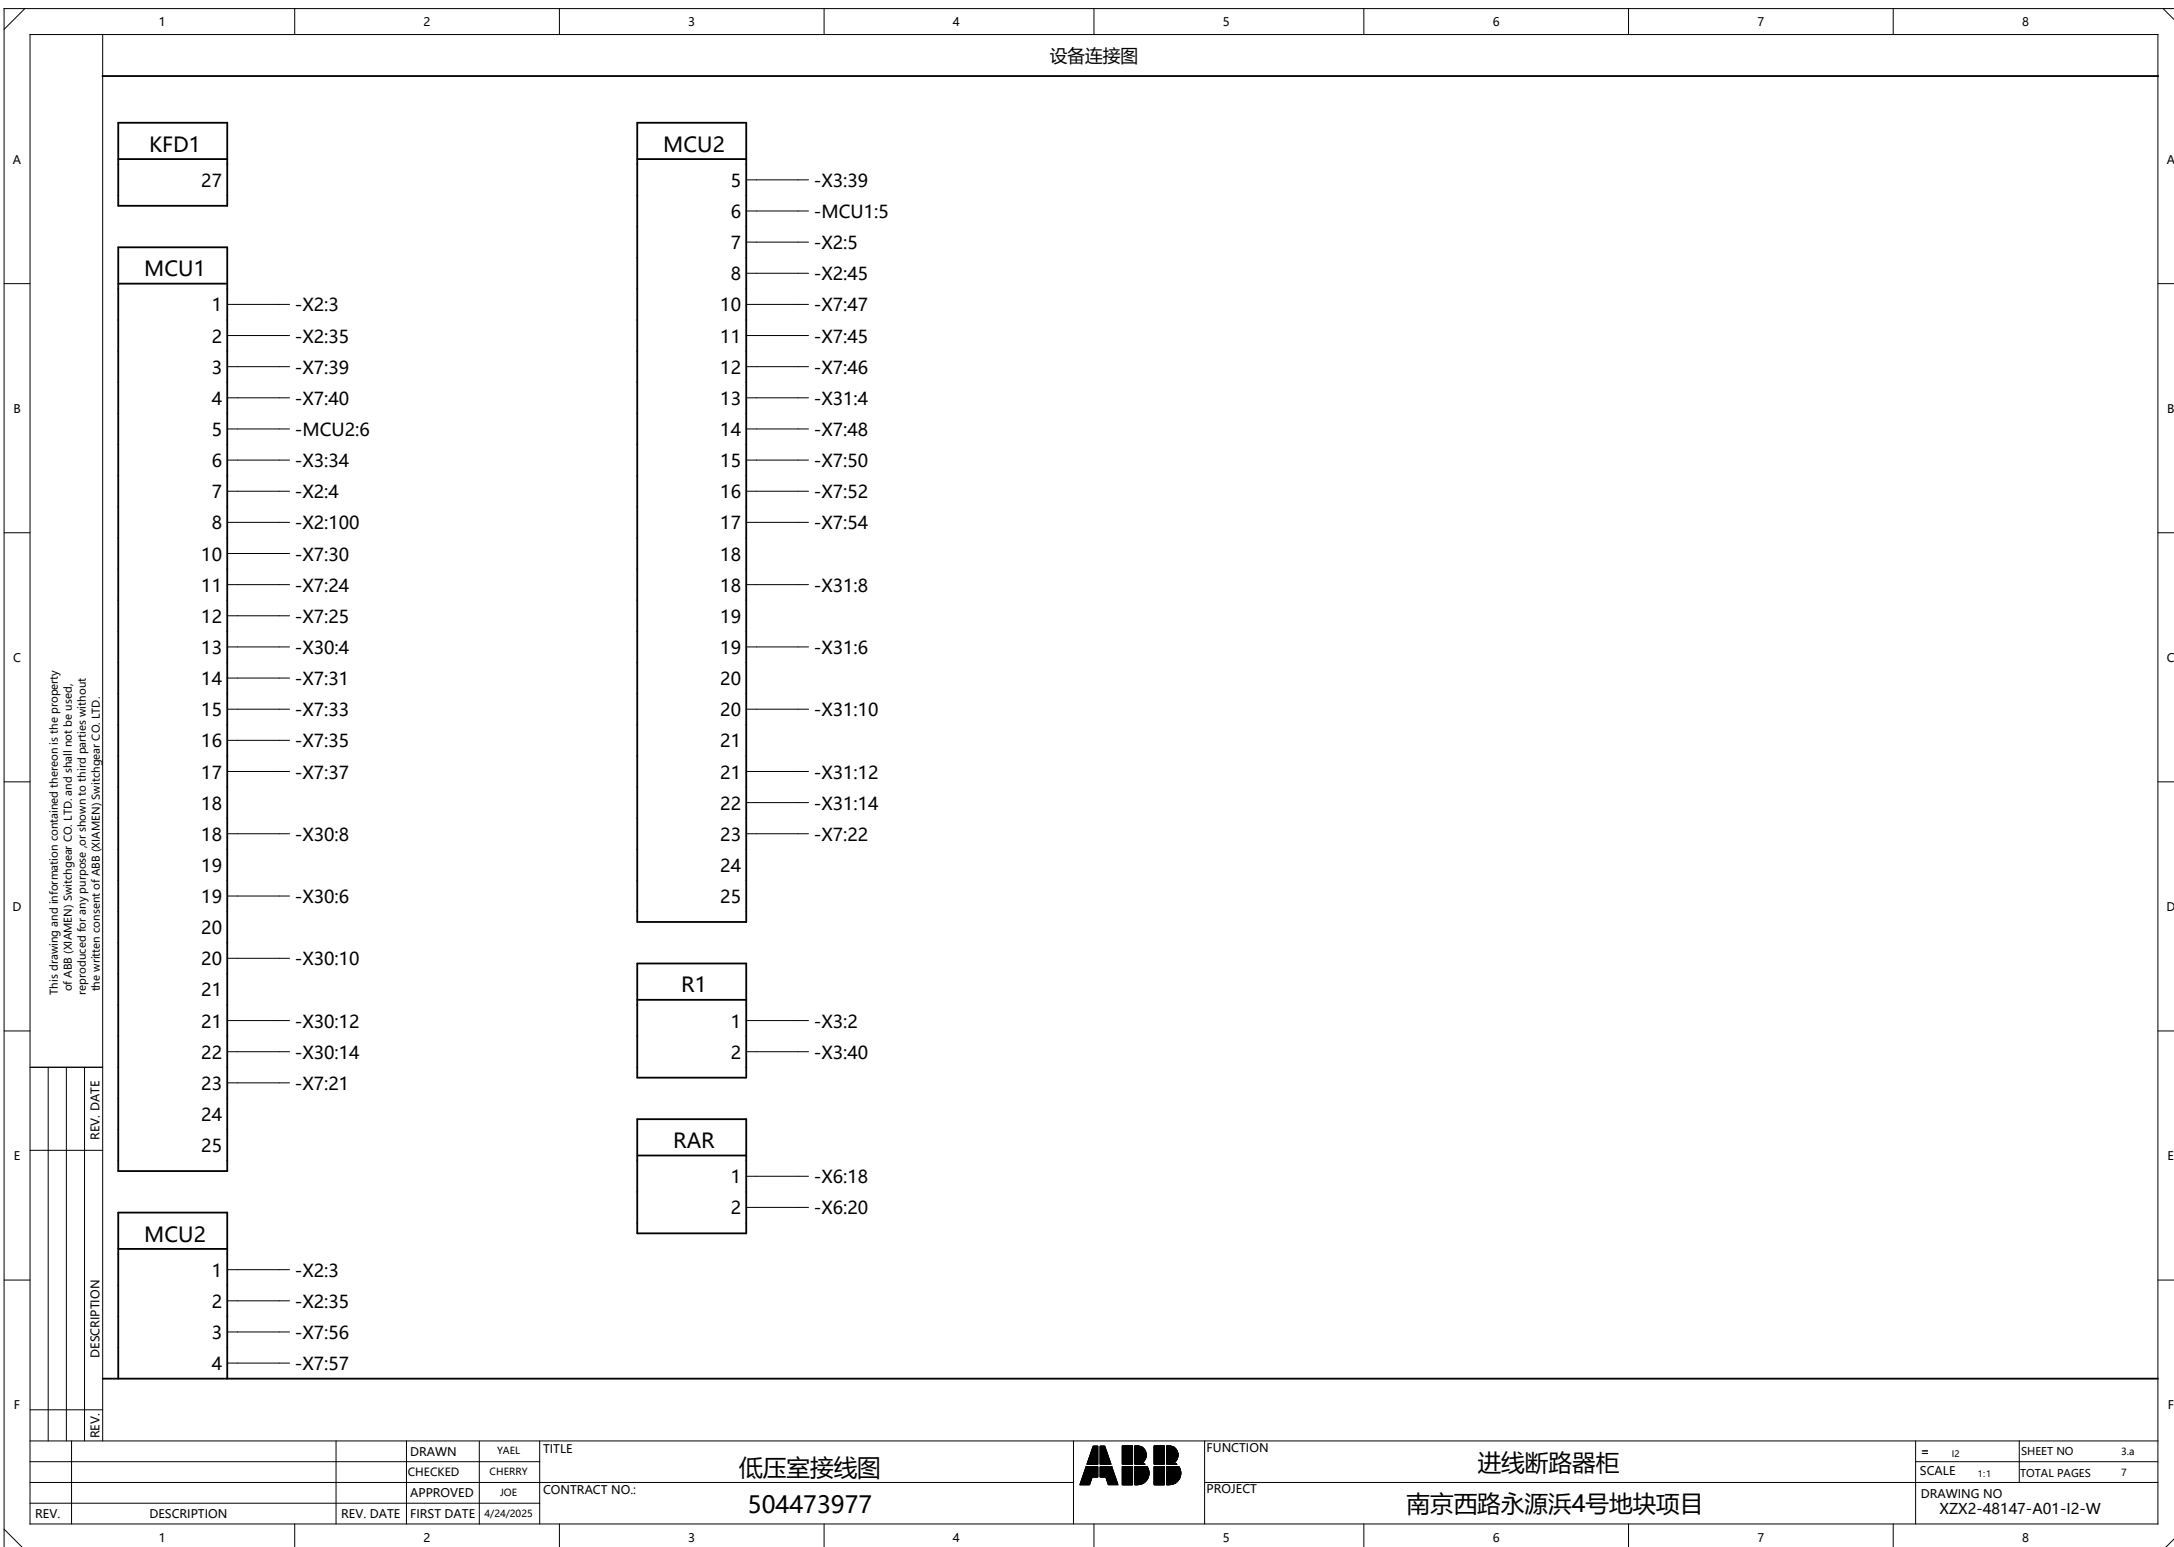



红色区域深度不超过207

绿色区域深度不超过261

黄绿区域深度不超过235

橙黄区域深度不超过124

白色区域深度不超过124



红白区域深度不超过380

棕红区域深度不超过207


ZX2 W800mm D400mm

LV panel arrangement

Cutout



A



B

		DRAWN		Yael		FUNCTION		计量出线柜		= M1	SHEET NO	1
		CHECKED		Cherry		PROJECT		南京西路永源浜4号地块项目		SCALE 1:8	TOTAL PAGES	2
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		CONTRACT NO.:		504473977		DRAWING NO XXZ2-48147-A01-M1-C		
		APPROVED		Joe	FIRST DATE		4/24/2025					

ABE

FUNCTION


PROJECT

计量出线柜

南京西路永源浜4号地块项目


=	M1	SHEET NO	1
SCALE	1:8	TOTAL PAGES	2
DRAWING NO XZX2-48147-A01-M1-C			

F

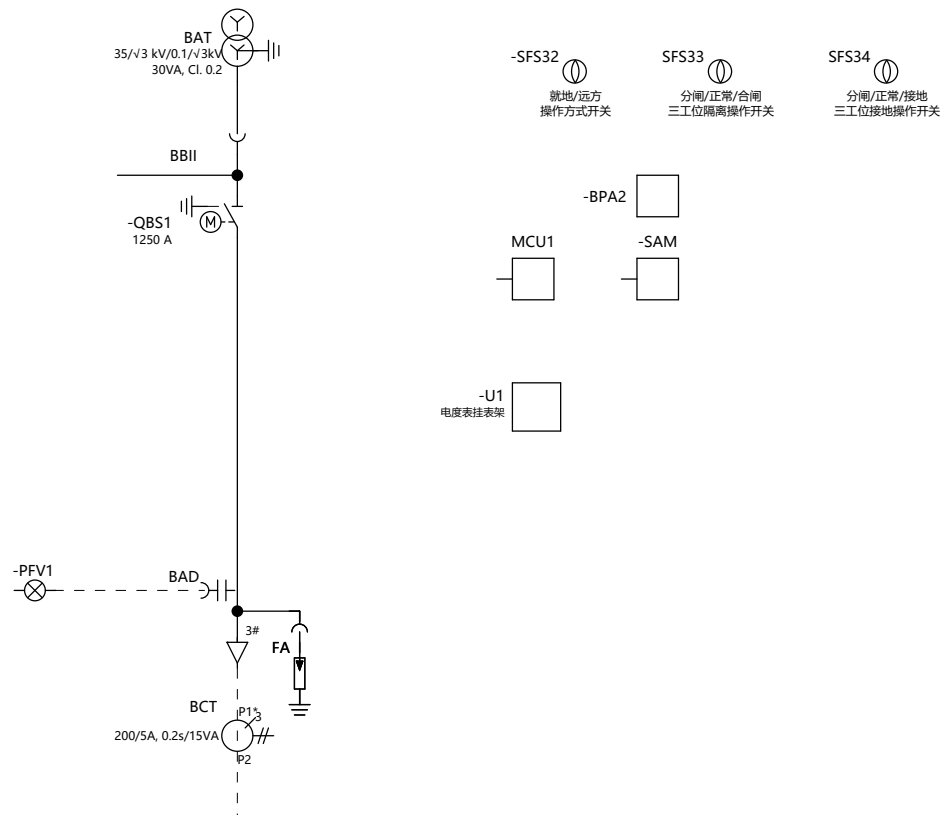
[illegible]

REV	DESCRIPTION	REV DATE

			DRAWN	YAEI	TITLE	ABB	FUNCTION	计量出线柜	=	M1	SHEET NO	1	
			CHECKED	CHERRY	单线图		PROJECT			SCALE	1:1	TOTAL PAGES	9
			APPROVED	JOE	CONTRACT NO.: 504473977					DRAWING NO	XZX2-48147-A01-M1-S		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/24/2025				南京西路永源浜4号地块项目					

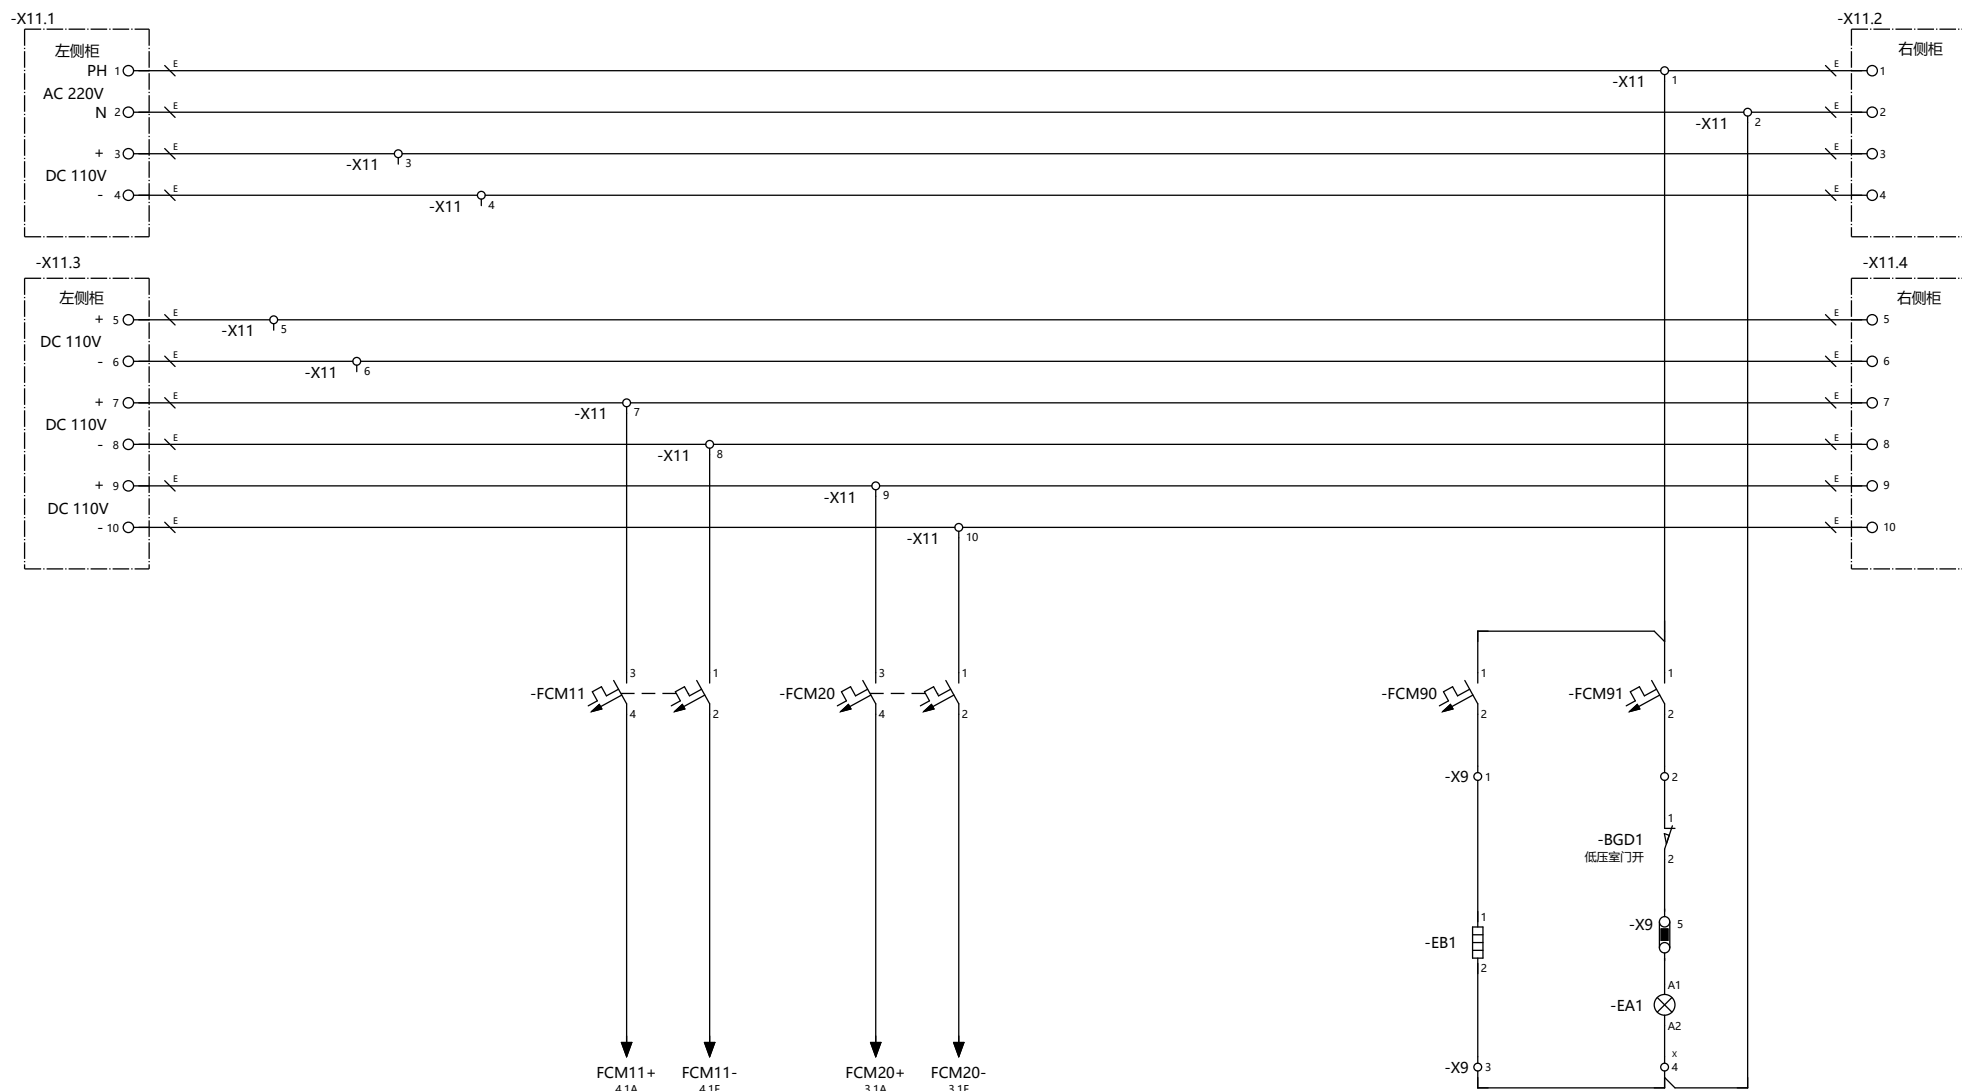


REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

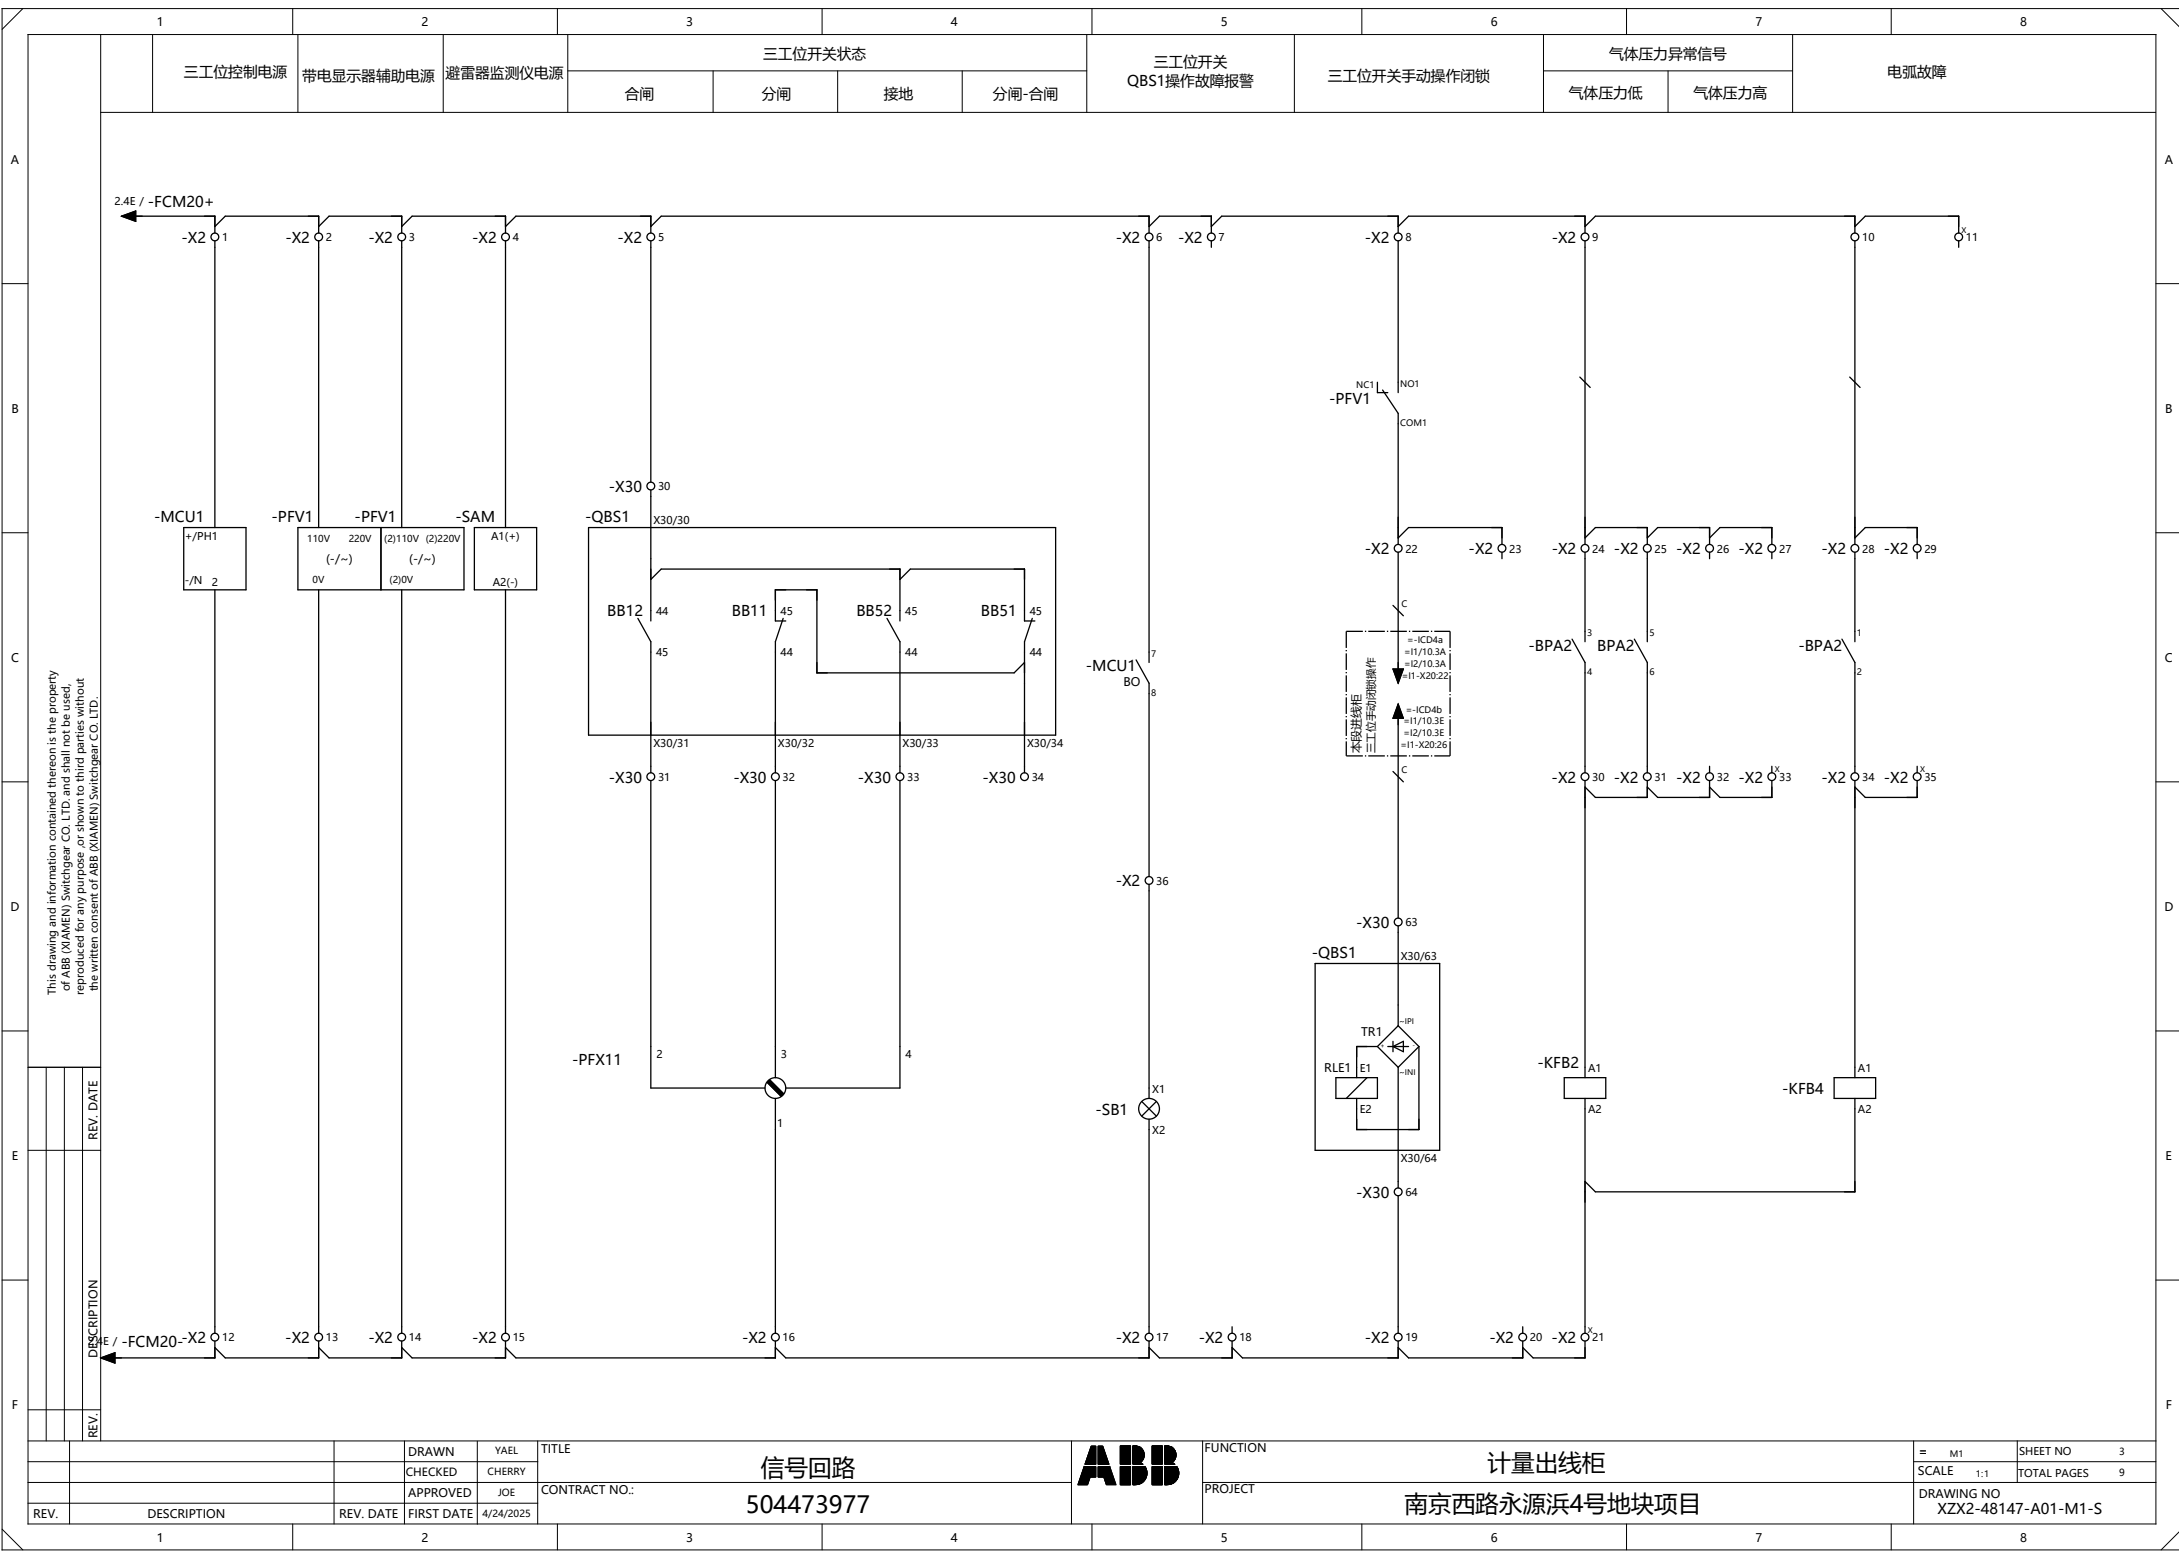

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

A	三工位开关状态										
	隔离合		隔离分（分闸-接地）		接地合		接地分（分闸-合闸）		三工位位置确定		中间位
B											
C											
D											
E											
F											

1	三工位开关状态				3	4	5	6	7	8										
	合闸	中间位	分闸-合闸 (除分点)	分闸-接地							气室压力异常	电弧故障	母线接地跳MCB	避雷器监测仪辅助触点	避雷器监测仪通讯口					
A																				
B																				
C																				
D																				
This drawing and information contained thereon is the property of ABB (MAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (MAMEN) Switchgear CO. LTD.																				
E	REV.	DESCRIPTION	REV. DATE																	
F	REV.	DESCRIPTION	REV. DATE																	
<table border="1"> <tr> <td>DRAWN</td> <td>Yael</td> <td>TITLE</td> <td rowspan="3"> 备用回路 504473977 </td> </tr> <tr> <td>CHECKED</td> <td>Cherry</td> <td></td> </tr> <tr> <td>APPROVED</td> <td>Joe</td> <td>CONTRACT NO.:</td> </tr> </table>				DRAWN	Yael	TITLE	备用回路 504473977	CHECKED	Cherry		APPROVED	Joe	CONTRACT NO.:					FUNCTION 计量出线柜		
DRAWN	Yael	TITLE	备用回路 504473977																	
CHECKED	Cherry																			
APPROVED	Joe	CONTRACT NO.:																		
PROJECT 南京西路永源浜4号地块项目				SCALE 1:1			SHEET NO 6													
REV. DATE 4/24/2025				DRAWING NO XZX2-48147-A01-M1-S			TOTAL PAGES 9													

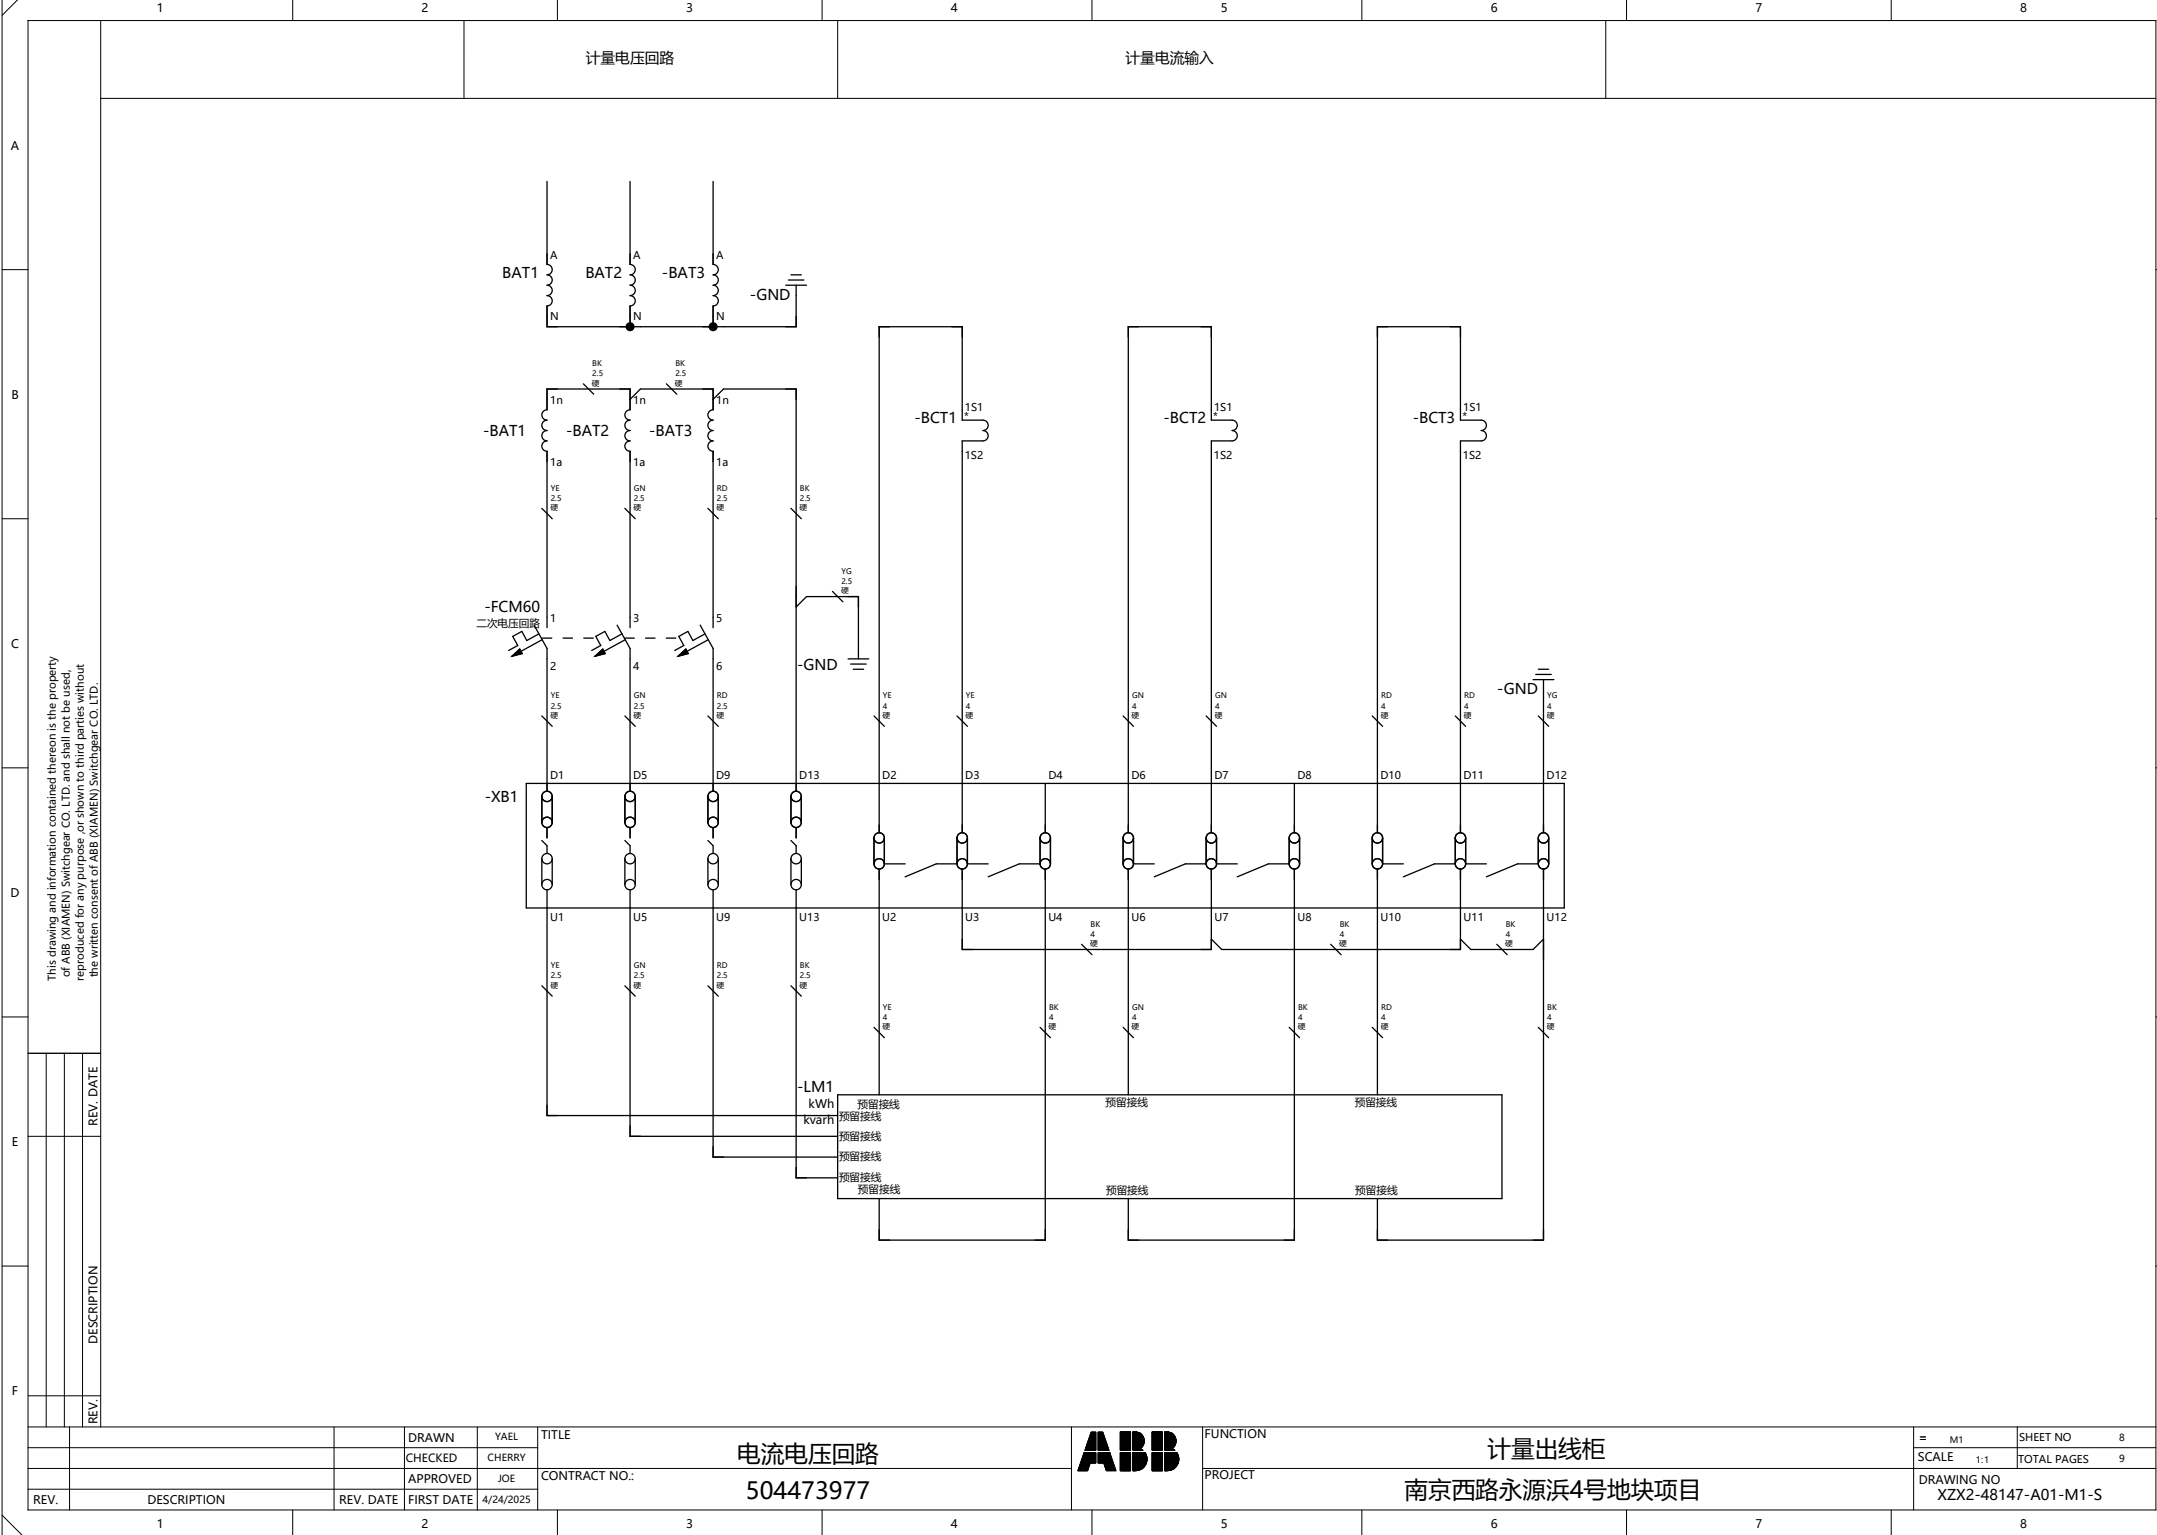


REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	DRAWN Yael	CHECKED Cherry	TITLE 电流电压回路	ABB	FUNCTION 计量出线柜	= M1	SHEET NO 8
				APPROVED JOE		CONTRACT NO.: 504473977		PROJECT 南京西路永源浜4号地块项目	SCALE 1:1	TOTAL PAGES 9
									DRAWING NO XZX2-48147-A01-M1-S	

UX2TE

-QBS1

EP-UX2TE-X30-RL1-T

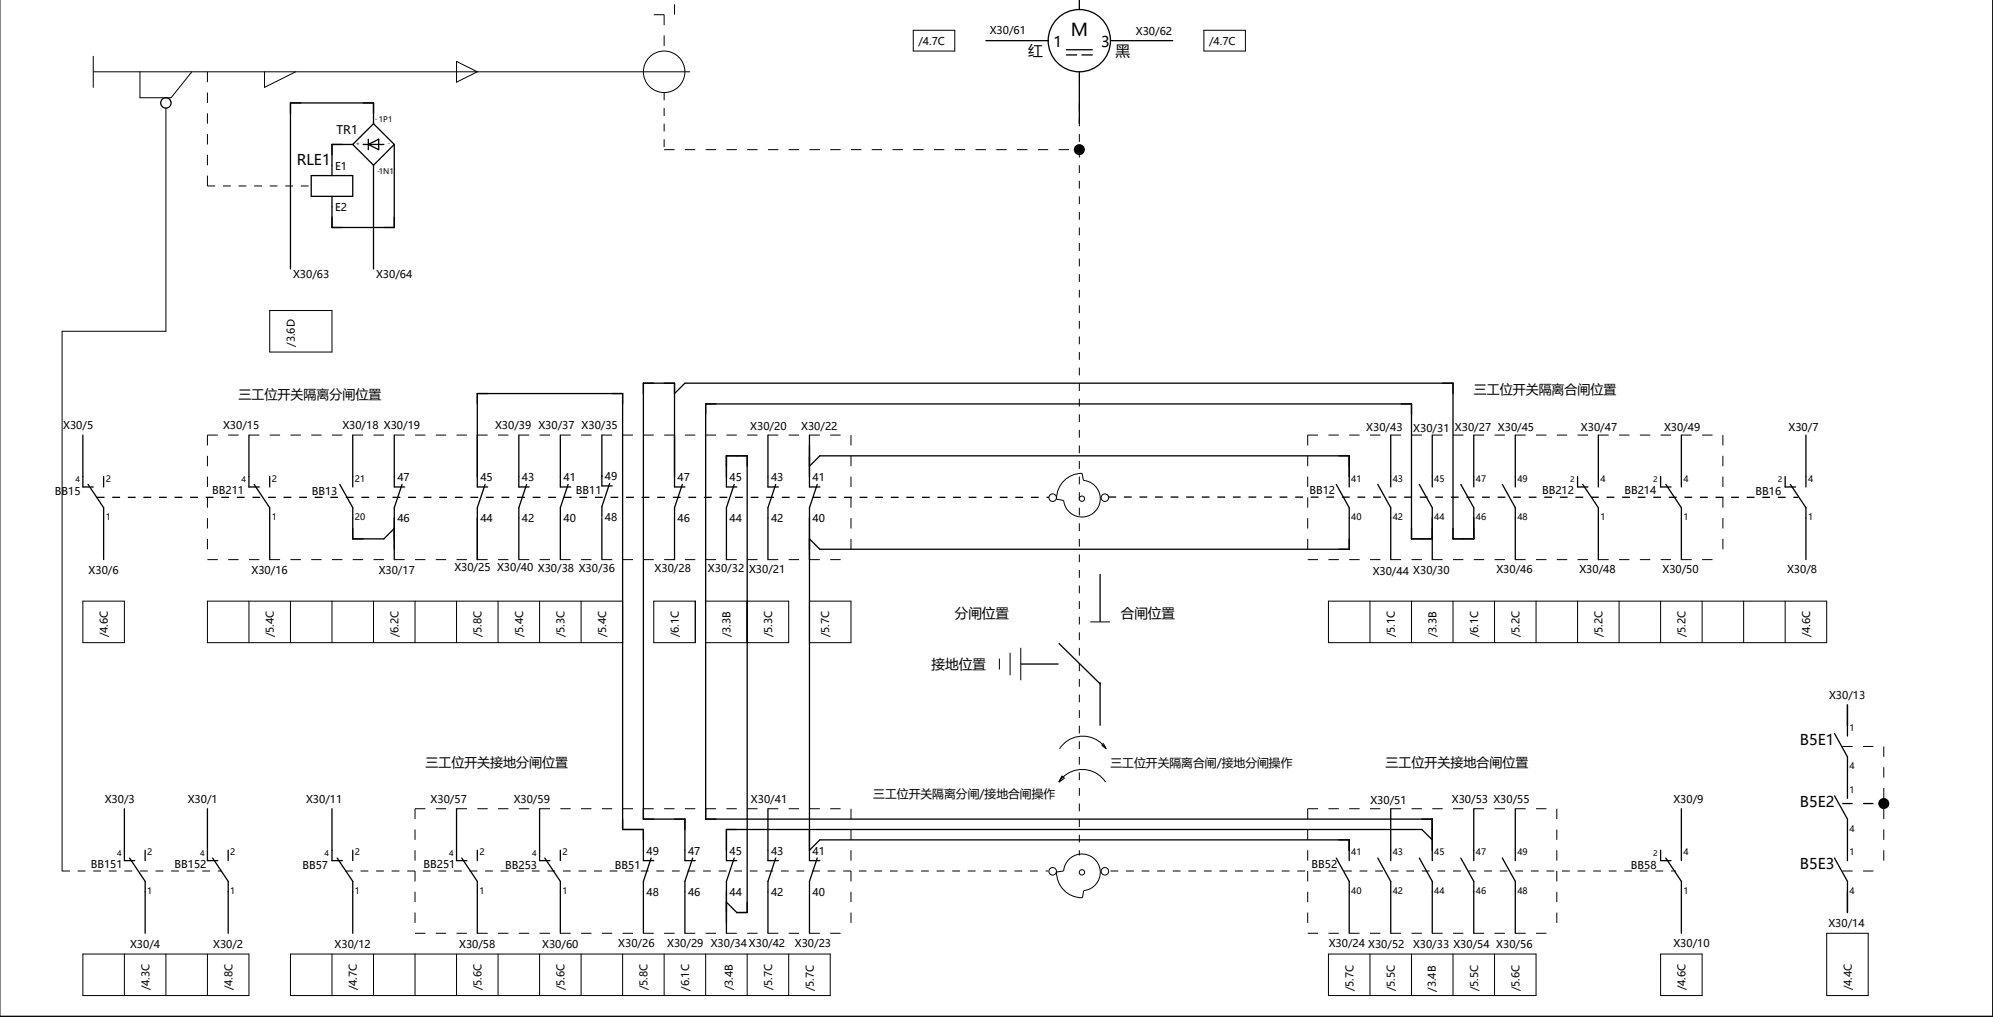

三工位开关在分闸位置
使用双层端子接线

名称	描述	备注
-BB11	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB12	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB13	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB15	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	

名称	描述	备注
-BB16	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB151.152	操作孔盖板的辅助开关	
-BB211	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB212	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	

名称	描述	备注
-BB214	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB251	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB253	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-RLE1	闭锁电磁铁	

名称	描述	备注
-BB51	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB52	三工位开关接地合闸位置辅助开关	
-BB57	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB58	三工位开关接地合闸位置辅助开关	

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE

REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE	DRAWN Yael	CHECKED Cherry	TITLE 三工位开关接线图	CONTRACT NO.: 504473977	ABB	FUNCTION 计量出线柜	PROJECT 南京西路永源浜4号地块项目	= M1 SCALE 1:1	SHEET NO 9	TOTAL PAGES 9

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

设备号	-MCU1	物料号	MCU5.0-110-3P		数量	1	制造商	Peaks
设备名称	三工位开关控制器					型号	MCU5.0	
设备参数	Un=110VAC/DC(-15%,+10%)不带通讯							
符号								
节点位置	S/1.6B		S/3.1B		S/4.8B		S/3.5C	
节点位置							S/4.2E	
设备号	-U1	物料号	PMM-AUX-01		数量	1	制造商	/
设备名称	电度表挂表架					型号	270	
设备参数								
符号								
节点位置	S/1.6C							
设备号	-XB1	物料号	TX-DFY1		数量	1	制造商	HAIYAN
设备名称	端子盒					型号	DFY1	
设备参数	13 TERMINAL							
符号								
节点位置	S/8.2D		S/8.2D		S/8.4D		S/8.4D	
节点位置							S/8.5D	
节点位置							S/8.5D	
节点位置							S/8.3D	

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	

			DRAWN	YAEI	设备清单(低压室) CONTRACT NO: 504473977	ABB	FUNCTION	计量出线柜	=	M1	SHEET NO	3.a			
			CHECKED	CHERRY			PROJECT	南京西路永源浜4号地块项目	DRAWING NO XZX2-48147-A01-M1-E	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	4		
			APPROVED	JOE											
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/24/2025											


[illegible]


[illegible]


[illegible]

This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.											
== A01=M1+-X30											

[illegible]

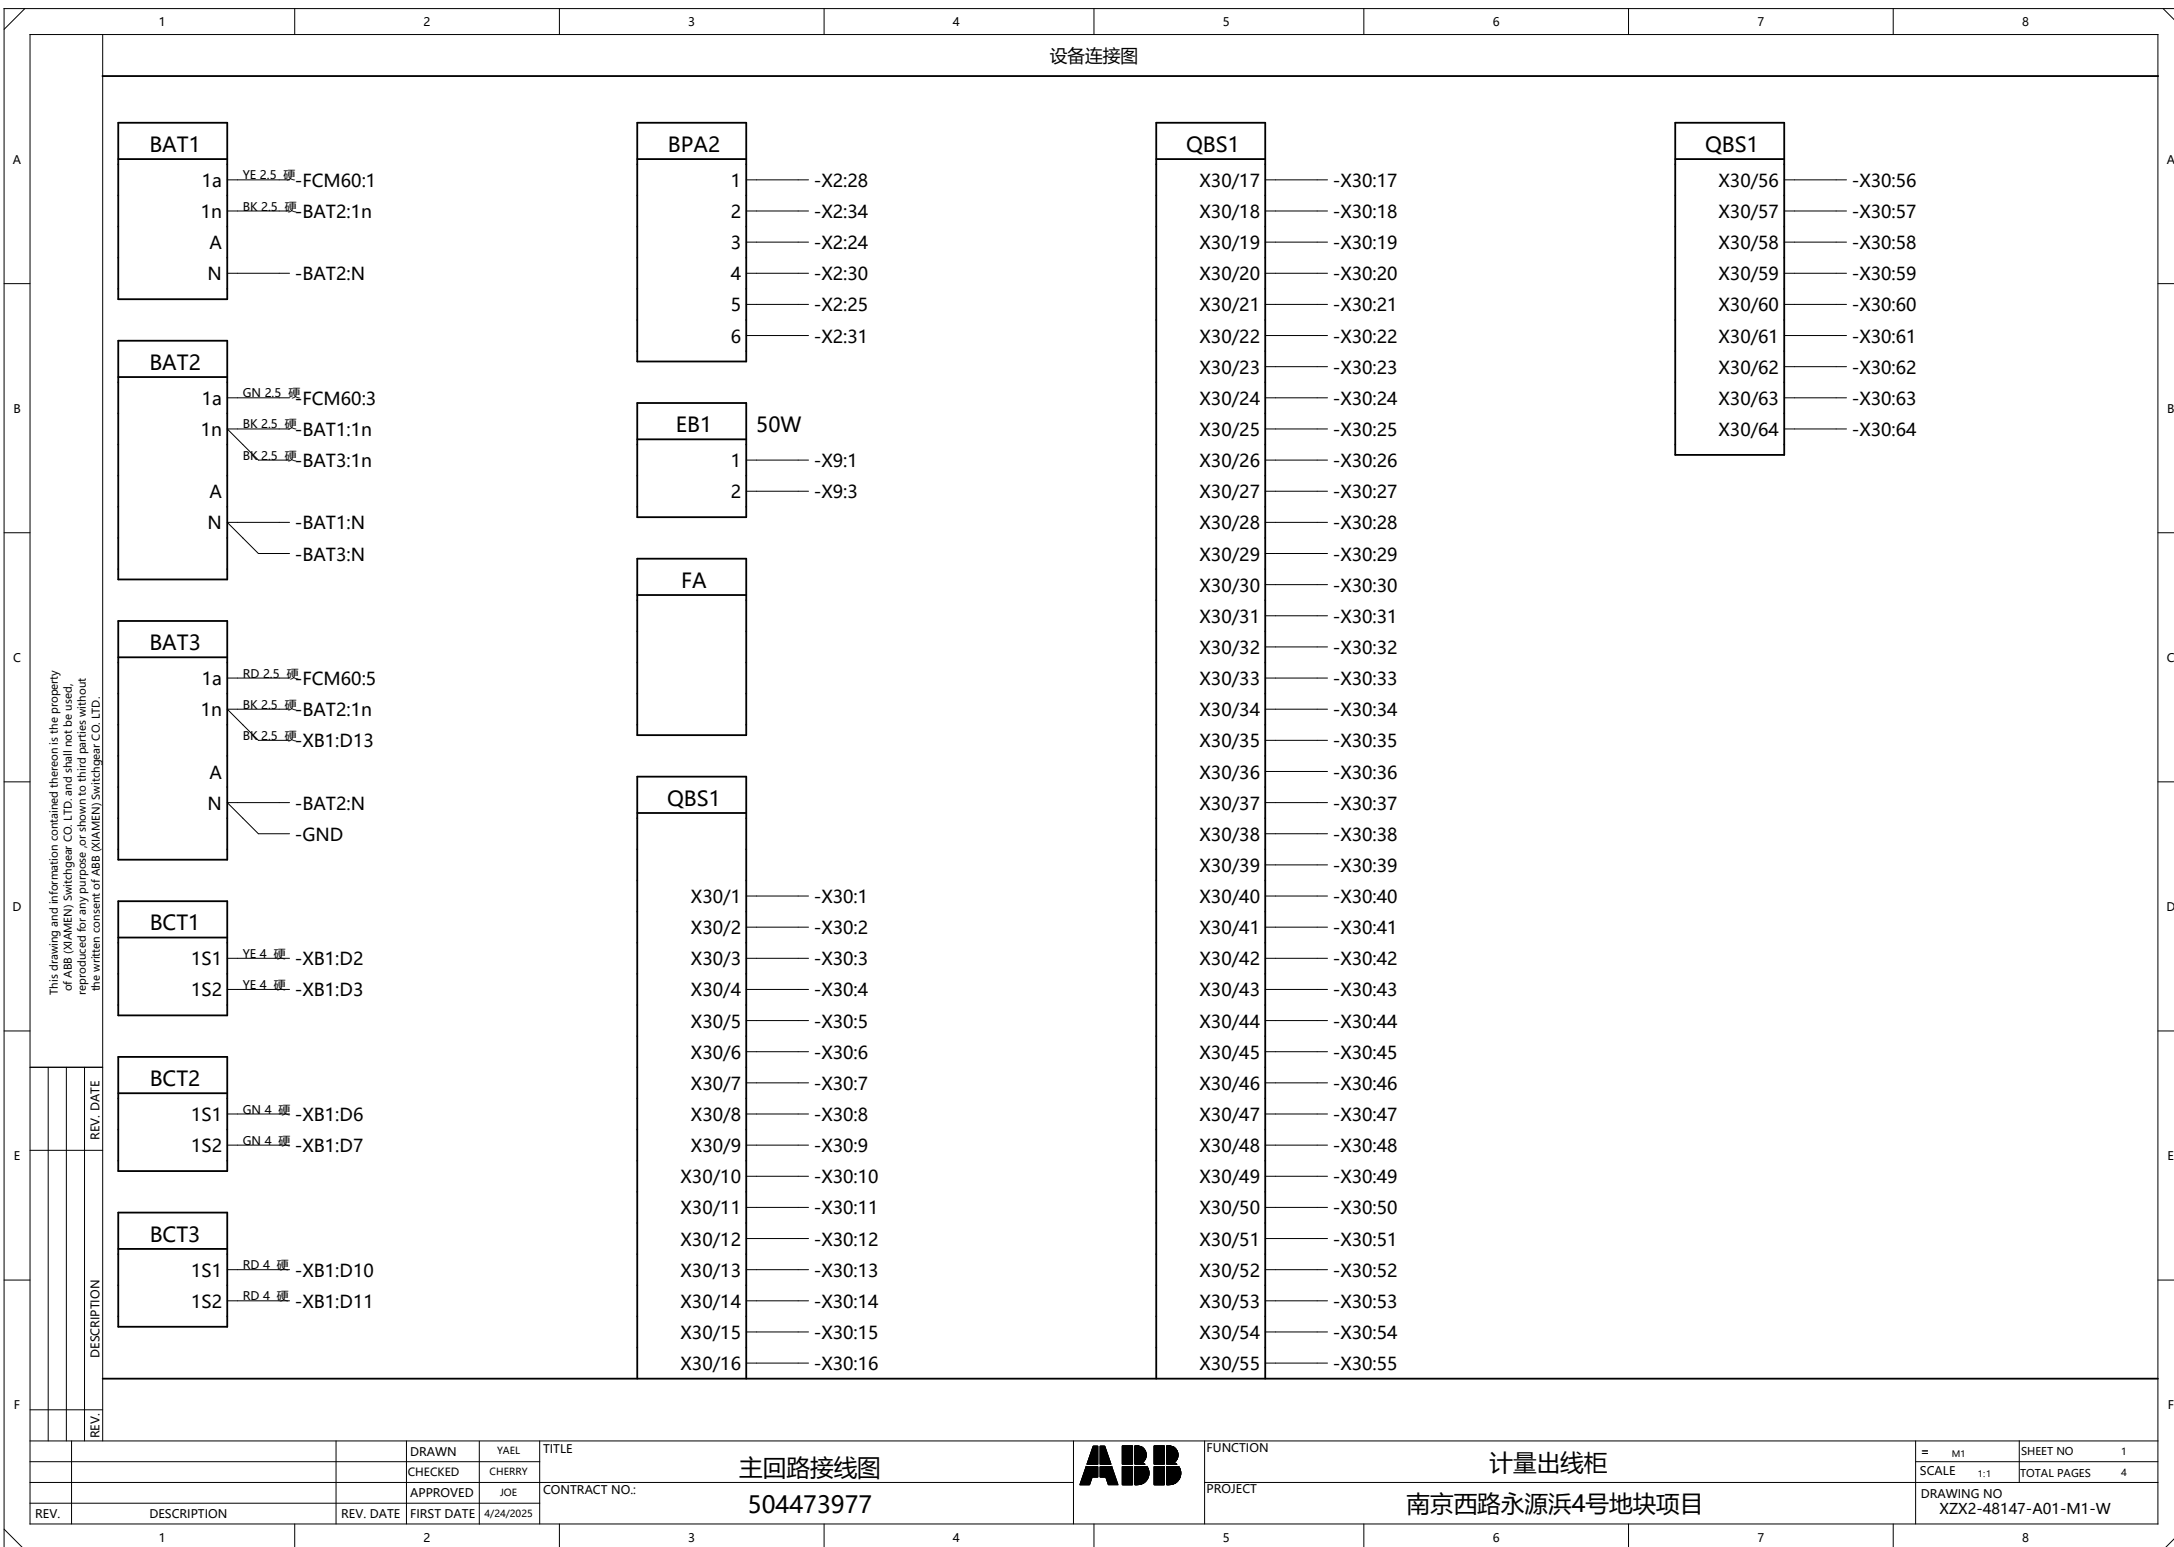

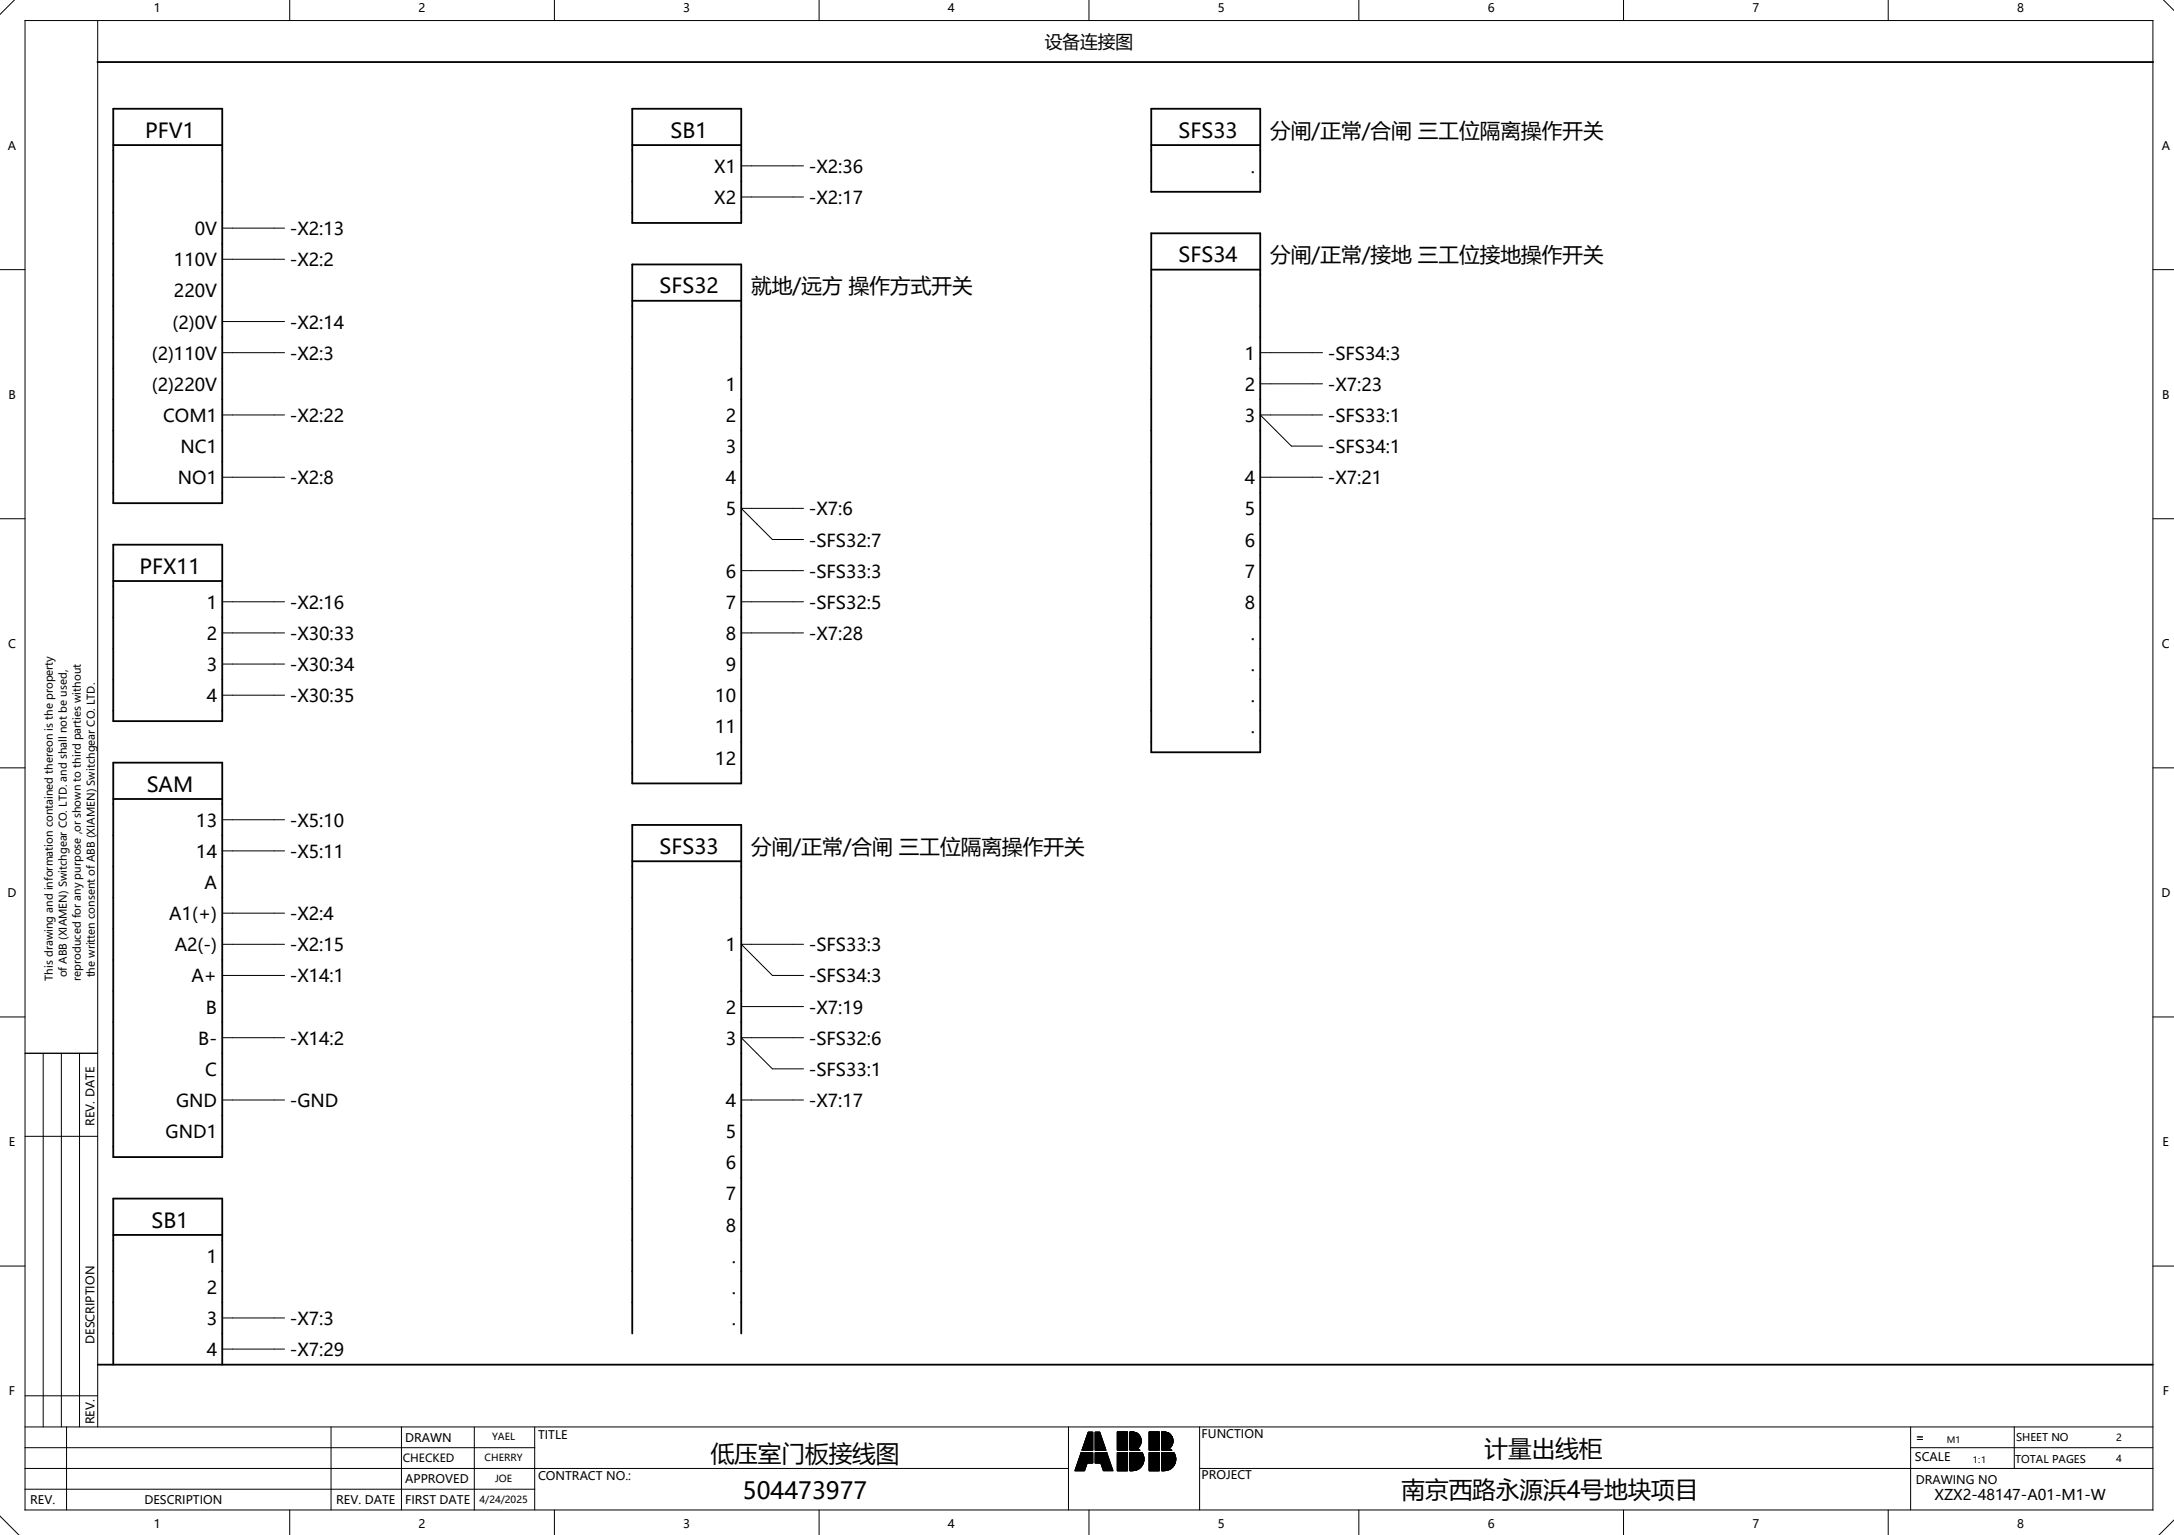

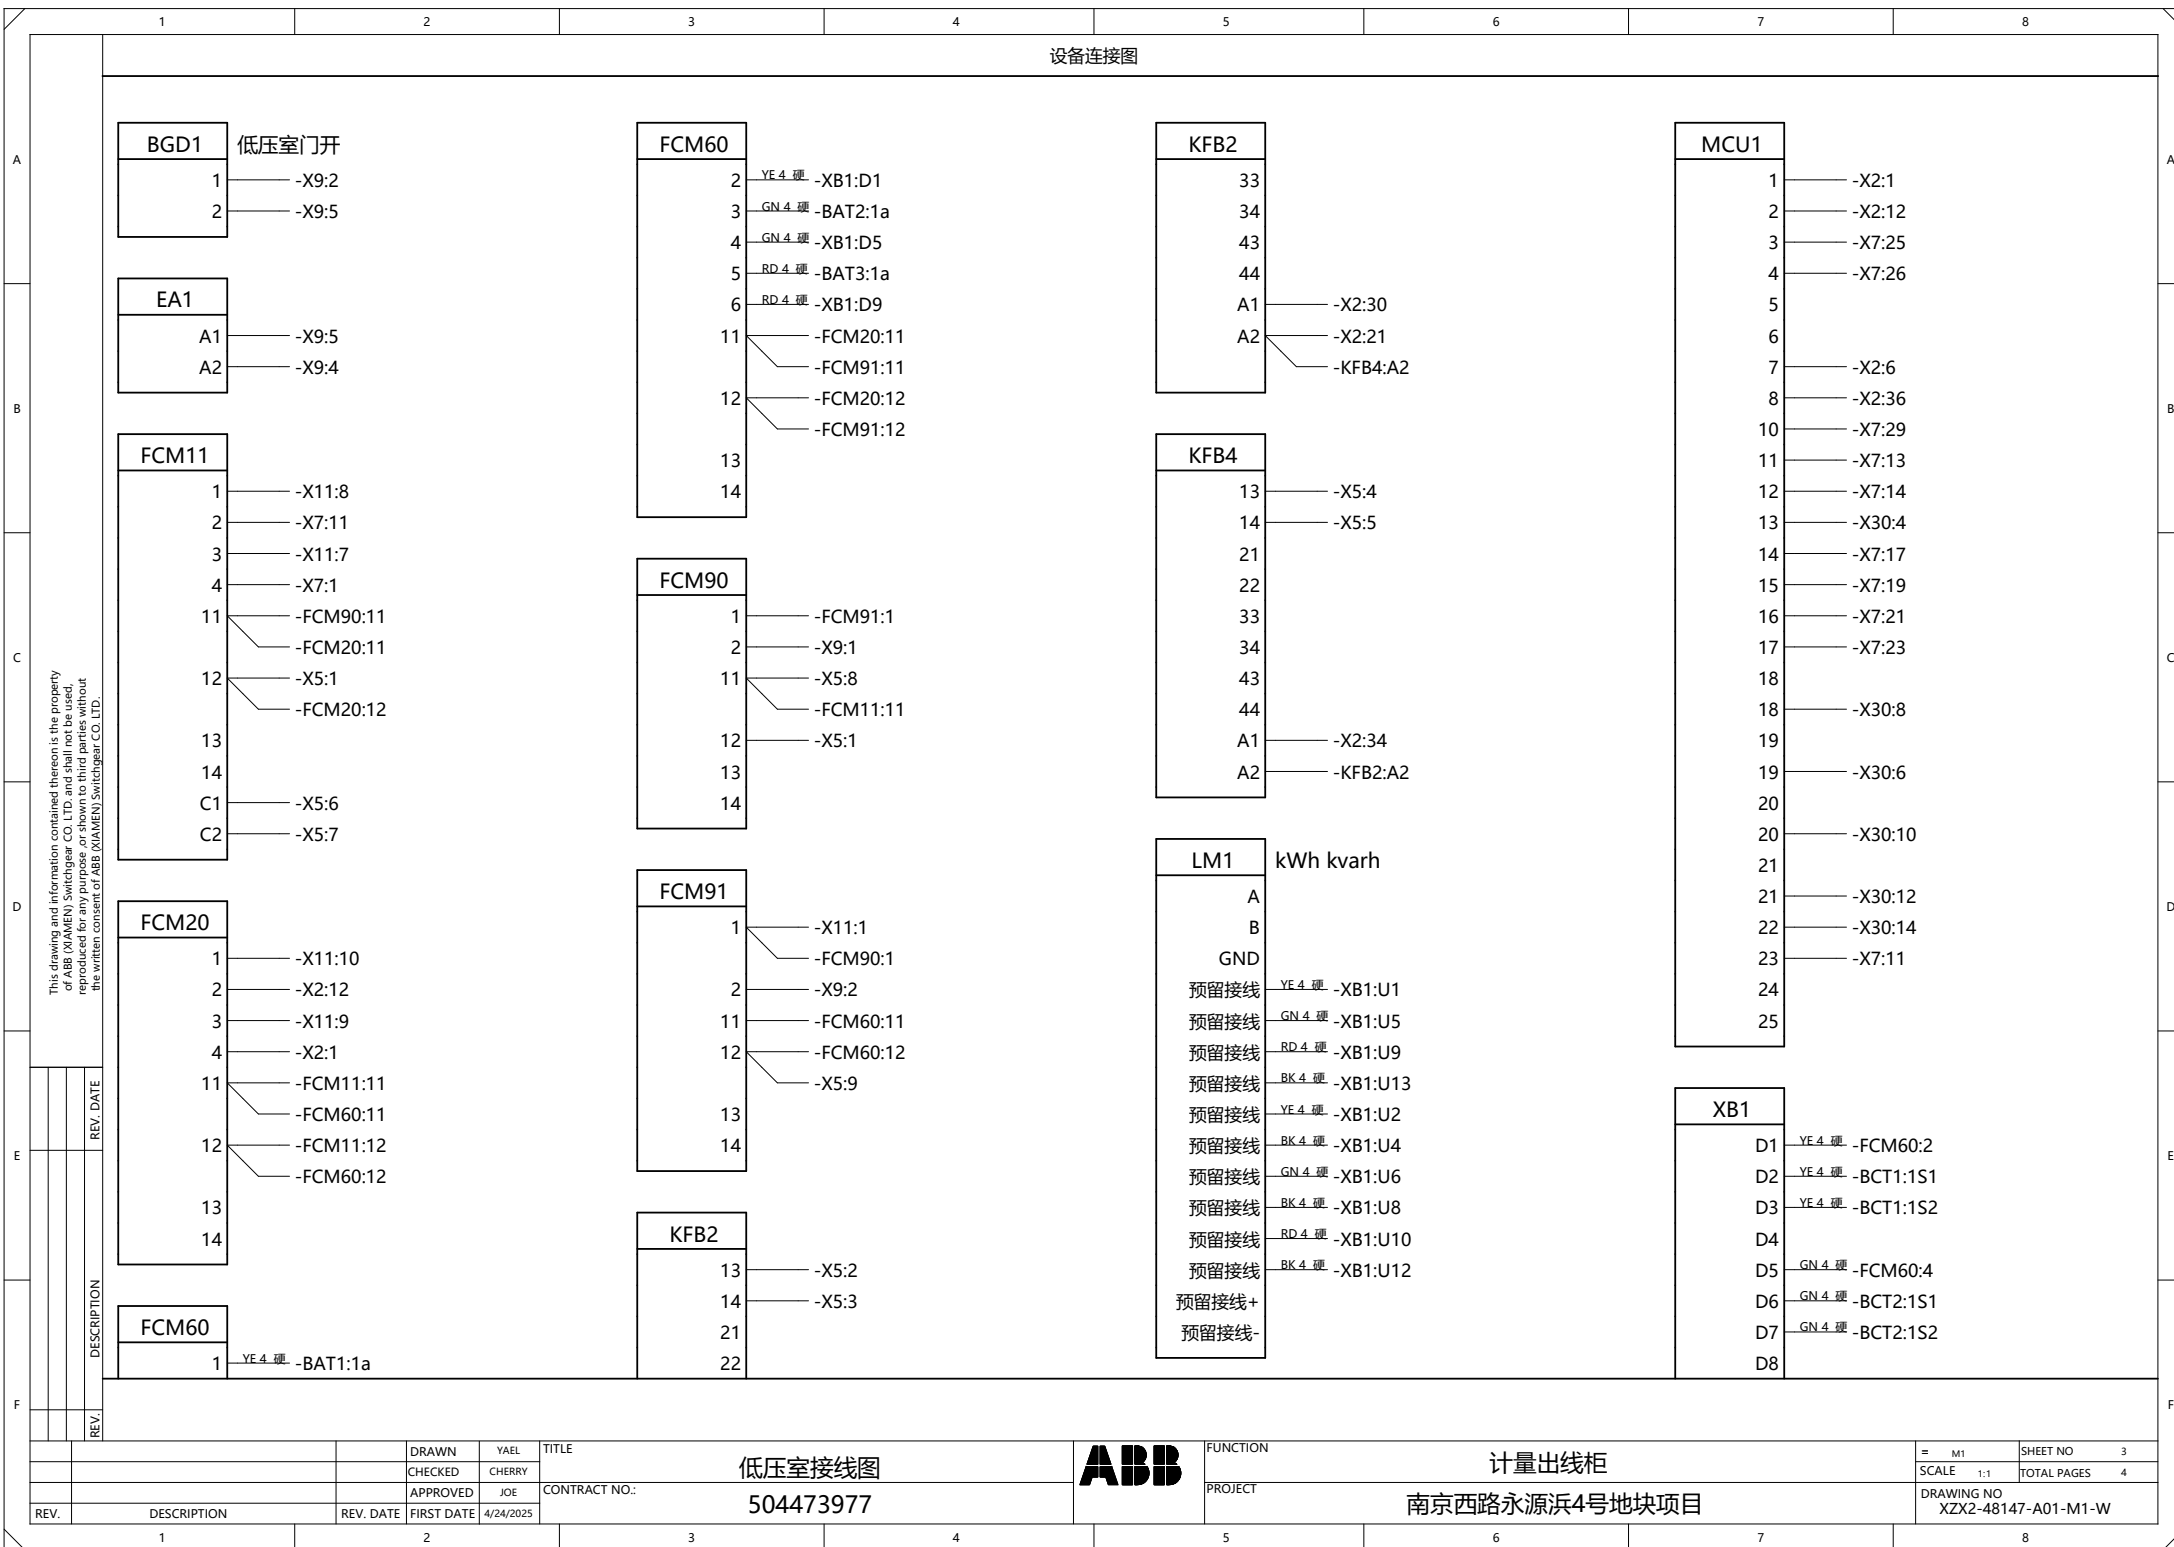

<