

		1		2		3		4		5		6		7		8	
A	8 备注 指导ABB 内部生产特殊说明 1.格兰头物料放在*701中，需要领出装在开关柜上； 2.弧光探头装在客户的移相变压器中，不装于ABB开关柜中； 3.电流互感器，电压互感器，熔丝的铭牌一张按照标准贴在电缆室门内侧，另外一张贴在电缆室门左上角位置；																
B																	
C																	
D																	
E																	
F																	
						DRAWNJonas		TITLE		FUNCTION				=		SHEET NO0	
						CHECKEDEmily		技术参数表（内部使用）		ABB				SCALE1:1		TOTAL PAGES1	
						APPROVEDJoe		CONTRACT NO.:		PROJECT				DRAWING NO		XZS1-48410-	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE		504491326		杭钢云计算数据中心三期（项目）EPC总承包工程巴拿马电源							
1		2		3		4		5		6		7		8			



厦门ABB开关有限公司

舩山西二路885号, ABB工业园

中国,福建,厦门市翔安区,361101

项目名称：杭钢云计算数据中心三期（项目）EPC总承包工程巴拿马电源

合同号：504491326

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

项目版本	项目序列号	48410
☐ 参考	绘制	Jonas
☐ 批准	审核	Emily
☐ 生产	批准	Joe
☐ 竣工		

			DRAWN	Jonas	TITLE	封面	ABB	FUNCTION	=	SHEET NO	1	
			CHECKED	Emily								
			APPROVED	Joe								
			FIRST DATE	5/7/2025								
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE			CONTRACT NO.:	504491326		PROJECT	杭钢云计算数据中心三期（项目）EPC总承包工程巴拿马电源			
									DRAWING NO	XZS1-48410-A00		
									SCALE	1:1	TOTAL PAGES	6

		1	2	3	4	5	6	7	8		
A		图例符号				图例符号					
		符号	描述	符号	描述	ANSI 代码	描述	ANSI 代码	描述		
B			断路器		微型空气开关	21	距离保护继电器	74	报警继电器		
			接触器		常闭触点	25	同期检测装置	78	失步保护继电器		
			隔离手车		常开触点	27	低电压继电器	79	自动重合闸继电器		
			负荷开关		选择开关	30	信号继电器	81	频率继电器		
			隔离开关		按钮	32	功率方向继电器	86	自保持继电器		
C			接地开关		位置指示器	37	低电流或低功率继电器	87	差动保护继电器		
			避雷器		柜间小母线	46	相不平衡电流继电器				
			熔断器		柜间控制导线	47	相不平衡电压继电器				
			电容分压装置		中间继电器	49	热继电器				
			电流互感器		闭锁电磁铁	50	电流速断继电器				
D			电压互感器		带电显示器	51	过电流继电器				
			电流传感器		未上锁	51N	接地过电流继电器				
			电压传感器		已上锁	55	功率因数继电器				
			三工位开关		加热器	59	过电压继电器				
			2#电缆头		灯	64	接地检测继电器				
E			3#电缆头			67	方向过电流继电器				
			电缆堵头								
F											
		DRAWN Jonas		TITLE		FUNCTION		=		SHEET NO 4	
		CHECKED Emily		CONTRACT NO.: 504491326		PROJECT 杭钢云计算数据中心三期（项目）EPC总承包工程巴拿马电源		SCALE 1:1		TOTAL PAGES 6	
		APPROVED Joe						DRAWING NO XZS1-48410-A00			
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE								
		1	2	3	4	5	6	7	8		

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV. DATE

DESCRIPTION


REV.



读图说明

		1		2		3		4		5		6		7		8	
A	图例符号																
	图标		描述														
			表示元器件之间的连接线及元器件的内部接线														
			表示同一元器件内														
			表示柜外设备连线														
B			表示柜间设备连线														
			图纸上方标注栏的文字说明其垂直区域内回路的功能														
			图纸中不同页间的连接线以符号表示, 横线下方的字符表示连接的页数和 区域, 横线上方的表示回路号														
	例		FCM10+ 2.2E		回路代号		FCM10+		页号		2		区域		2E		
	TNNXX		例		T 页号		NN 区域		XX系列号		34A11		3		4A		11
C																	
D																	
E																	
F																	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE		5/7/2025									
1		2		3		4		5		6		7		8			
				DRAWN		Jonas		TITLE		读图说明		FUNCTION		=		SHEET NO 5	
				CHECKED		Emily		CONTRACT NO.:		504491326		PROJECT		SCALE 1:1		TOTAL PAGES 6	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE		5/7/2025				ABB		杭钢云计算数据中心三期（项目）EPC总承包工程巴拿马电源		DRAWING NO XZS1-48410-A00	

		1		2		3		4		5		6		7		8			
A		227																	
		图例符号																	
		符号		描述															
		XA-C-DE-F 		图号															
				二次图纸类型															
				序列号															
				开关柜功能类别															
				项目序列号															
				产品类型															
		厦门ABB的缩写																	
B		符号-A		描述															
		ZS1		UNIGEAR ZS1铠装式金属封闭开关柜															
		ZS3		UNIGEAR ZS3.2铠装式金属封闭开关柜															
		PZX0/ZX0		PZX0/ZX0气体绝缘中压开关柜															
		ZX1.2		ZX1.2 气体绝缘中压开关柜															
		ZX1.5-R		ZX1.5-R气体绝缘中压开关柜															
		ZX2		ZX2气体绝缘中压开关柜															
		ZVC		ZVC金属铠装式开关柜															
		550		UNIGEAR 550 铠装式金属封闭开关柜															
		500R		UNIGEAR 500R 铠装式金属封闭开关柜															
C		ZS9		LEANGEAR ZS9 铠装式金属封闭开关柜															
D		图例符号																	
		符号 - D		描述				符号 - F		描述									
		A01		开关柜				I		进线柜									
		N		标牌图				D		隔离柜									
		S		原理图				F		馈线柜									
		E		设备清单				B		母联柜									
		T		端子排图				R		母线提升柜									
		W		接线图				M		计量柜									
		L		逻辑图				P		PT柜									
		SLD		单线图															
E		FVD		前视图															
		FFD		地基排列图															
		FFDD		地基详图															
		SVD		截面图															
F		REV.		DESCRIPTION															

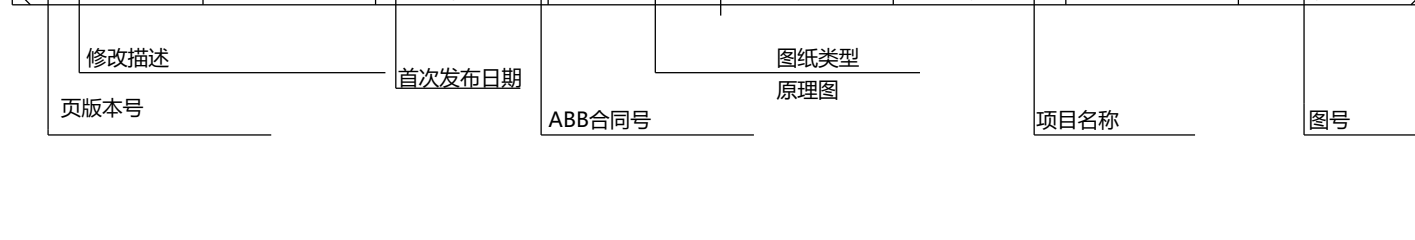[illegible]

			DRAWN	Jonas	TITLE		FUNCTION		=	SHEET NO	7	
			CHECKED	Emily	读图说明		PROJECT		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	6
			APPROVED	Joe	CONTRACT NO.: 504491326				DRAWING NO XZS1-48410-A00			
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	5/7/2025	机钢云计算数据中心三期（项目）EPC总承包工程巴拿马电源							

[illegible]

二次元器件低压室门板铭牌

柜型	FT1	套数见柜型数量
设备号	描述	
SB1	变压器超温跳闸复归	
SB2	电缆室照明	
XLP1	保护跳闸	
XLP2	变压器网门跳闸	
XLP3	变压器超温跳闸	
XLP4	弧光保护跳闸	
PFV1	进线侧带电显	
PFV2	出线侧带电显	

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	

			DRAWN	Jonas	TITLE	ABB	FUNCTION	=	SHEET NO	2
			CHECKED	Emily						
			APPROVED	Joe						
					CONTRACT NO.:		PROJECT			
					504491326		杭钢云计算数据中心三期（项目）EPC总承包工程巴拿马电源	DRAWING NO XZS1-48410-A00-N		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	5/7/2025						

A

B

C

D

E

F

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV. DATE

DESCRIPTION


REV.

ABB

PROJECT

杭钢云计算数据中心三期（项目）EPC总承包工程巴拿马电源


		1		2		3		4		5		6		7		8												
A	This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.		1 开关站基本参数								4 二次导线参数								VE+ / L		VE- / N							
			标准				GB/T 3906				电源回路 电压等级 1				220VAC, 50Hz		4mm²		黑色		黑色							
			系统				10kV / 50Hz				控制及其他回路 电压等级 1				220VAC, 50Hz		1.5mm²		黑色		黑色							
			额定电压				12kV				电源回路 电压等级 2				NO		不适用		不适用		不适用							
			工频耐压				42kV				控制及其他回路 电压等级 2				NO		不适用		不适用		不适用							
			雷电冲击耐压				75kV				电源回路 电压等级 3				220VAC, 50Hz		4mm²		黑色		黑色							
			主母线电流:				630A				控制及其他回路 电压等级 3				220VAC, 50Hz		1.5mm²		黑色		黑色							
			主母线类型				Regular CU												L1-L2-L3-N									
			额定短时耐受电流				25kA / 4s				电流回路						2.5mm²		黑色									
			额定峰值耐受电流				63kA				电压回路						1.5mm²		黑色									
B			内部燃弧等级				IAC AFLR 25kA / 1s				二次回路接地线						2.5mm²		黄绿色									
			柜型				UniGear ZS1				零序电流回路						不适用		不适用									
			壳体防护等级				IP4X				设备自带线保留原设备线色线径（例如：小车内部接线）																	
			隔室间防护等级				IP2X				材料						普通PVC导线											
			相序				A-B-C				电压等级						标准 0.45/0.75 kV											
			相序颜色				黄-绿-红 / 3XAA009860P0001				温度						标准											
			表面喷漆				RAL 7035 门板和端盖板				5 其他																	
			接地铜排				Cu 30X8mm²				低压室高度						705mm											
			一次电缆进线				底部进线		标准电缆拼板及电缆夹				端子						瑞联									
			控制电缆进线				底部进线		标准				模拟纸						模拟纸带位置指示器（LV DOOR）									
C			2 铭牌								零序CT安装位置								不适用									
			柜体及低压箱设备铭牌语言				中文										不适用											
			柜体及低压箱设备铭牌颜色				白底红字				相间线						无											
			柜体及低压箱设备铭牌材质				ABS				号码管						白色		对侧端子号									
			柜体铭牌安装方式				粘贴安装				区域通用要求						不适用											
			低压室门板设备铭牌安装方式				粘贴安装				6 检验																	
			低压室内部设备铭牌安装方式				粘贴安装				局放试验				不适用													
			柜体参数铭牌及其他标签语言				中文				FAT				不适用													
			3 辅助电源								7 包装和发运																	
			控制与信号回路 电压等级1				220VAC, 50Hz				中纤板或胶合板，内衬塑料袋包装																	
D			控制与信号回路 电压等级2				NO																					
			断路器储能马达电源				220VAC, 50Hz																					
			加热&照明回路 电压等级3				220VAC, 50Hz				注：主母线额定电流和低压室高度是站级层级的属性，其他属性为项目层级。																	
E			DRAWN				Jonas		TITLE		ABB		FUNCTION		1000-巴拿马电源进线柜-橙色RAL2008(橘纹)左侧出线 杭钢云计算数据中心三期（项目）EPC总承包工程巴拿马电源						=		SHEET NO		1			
			CHECKED				Emily		CONTRACT NO.:				PROJECT								SCALE		1:1		TOTAL PAGES		1	
			APPROVED				Joe																					
			FIRST DATE				5/7/2025																					
			REV.		DESCRIPTION		REV. DATE																DRAWING NO		XZS1-48410-A01-DS			
			1				2				3				5				7				8					

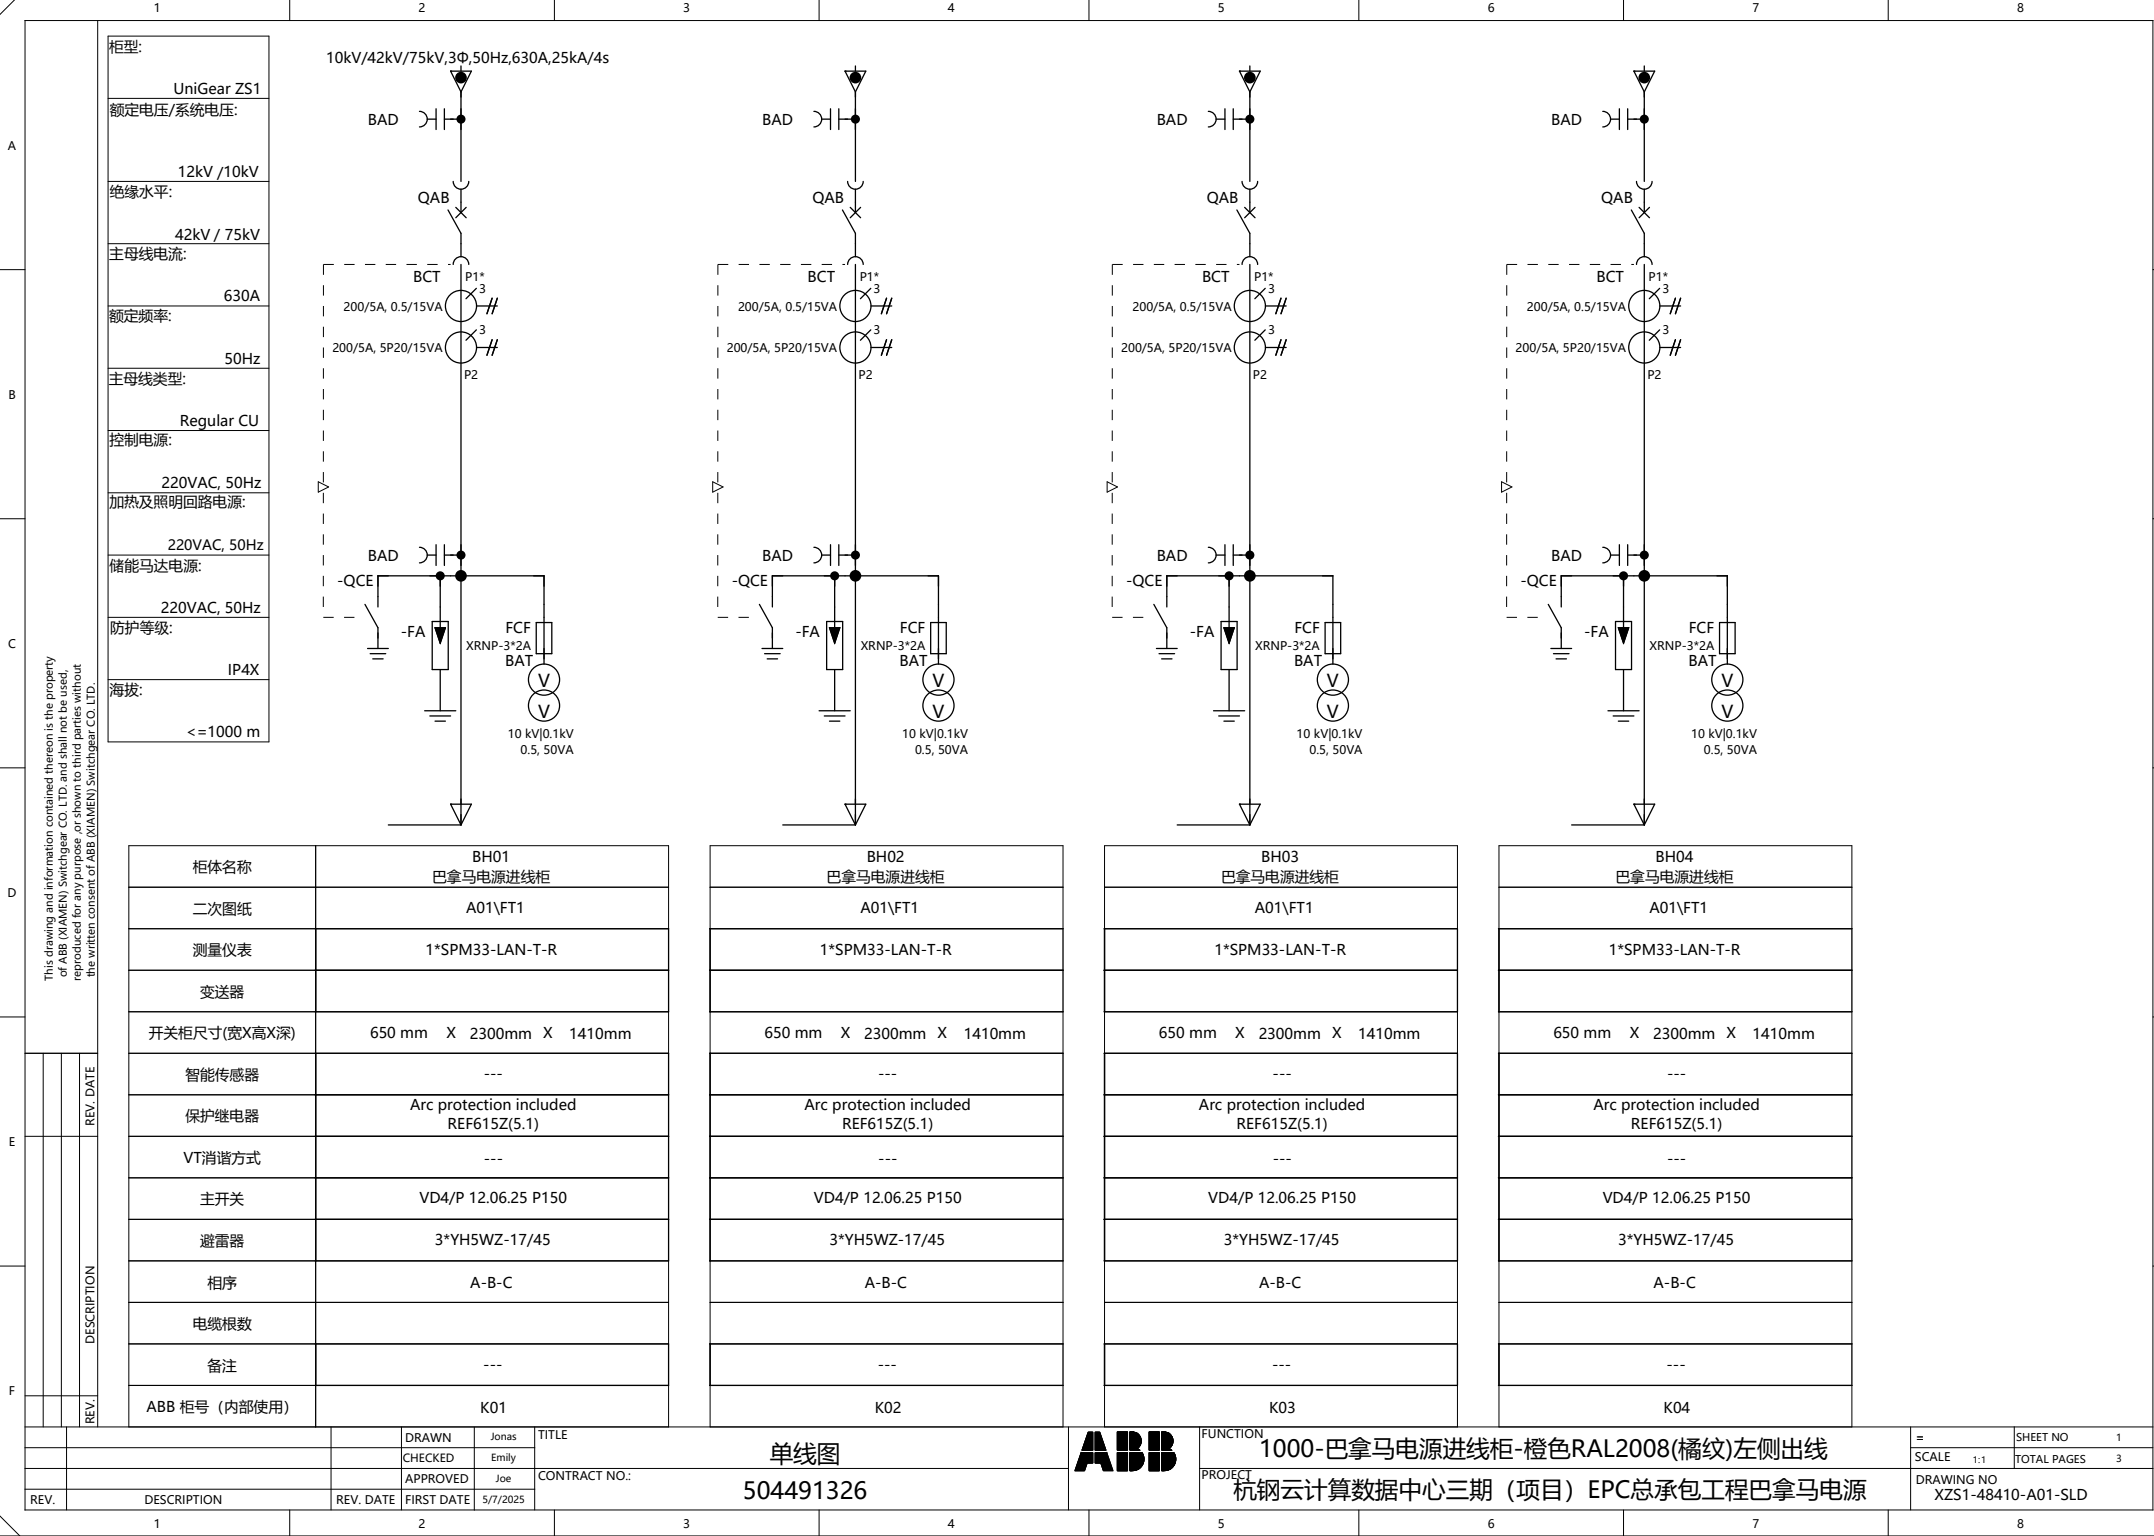

F

ABR

=	SHEET NO	3
SCALE 1:1	TOTAL PAGES	3
DRAWING NO XZS1-48410-A01-SLD		

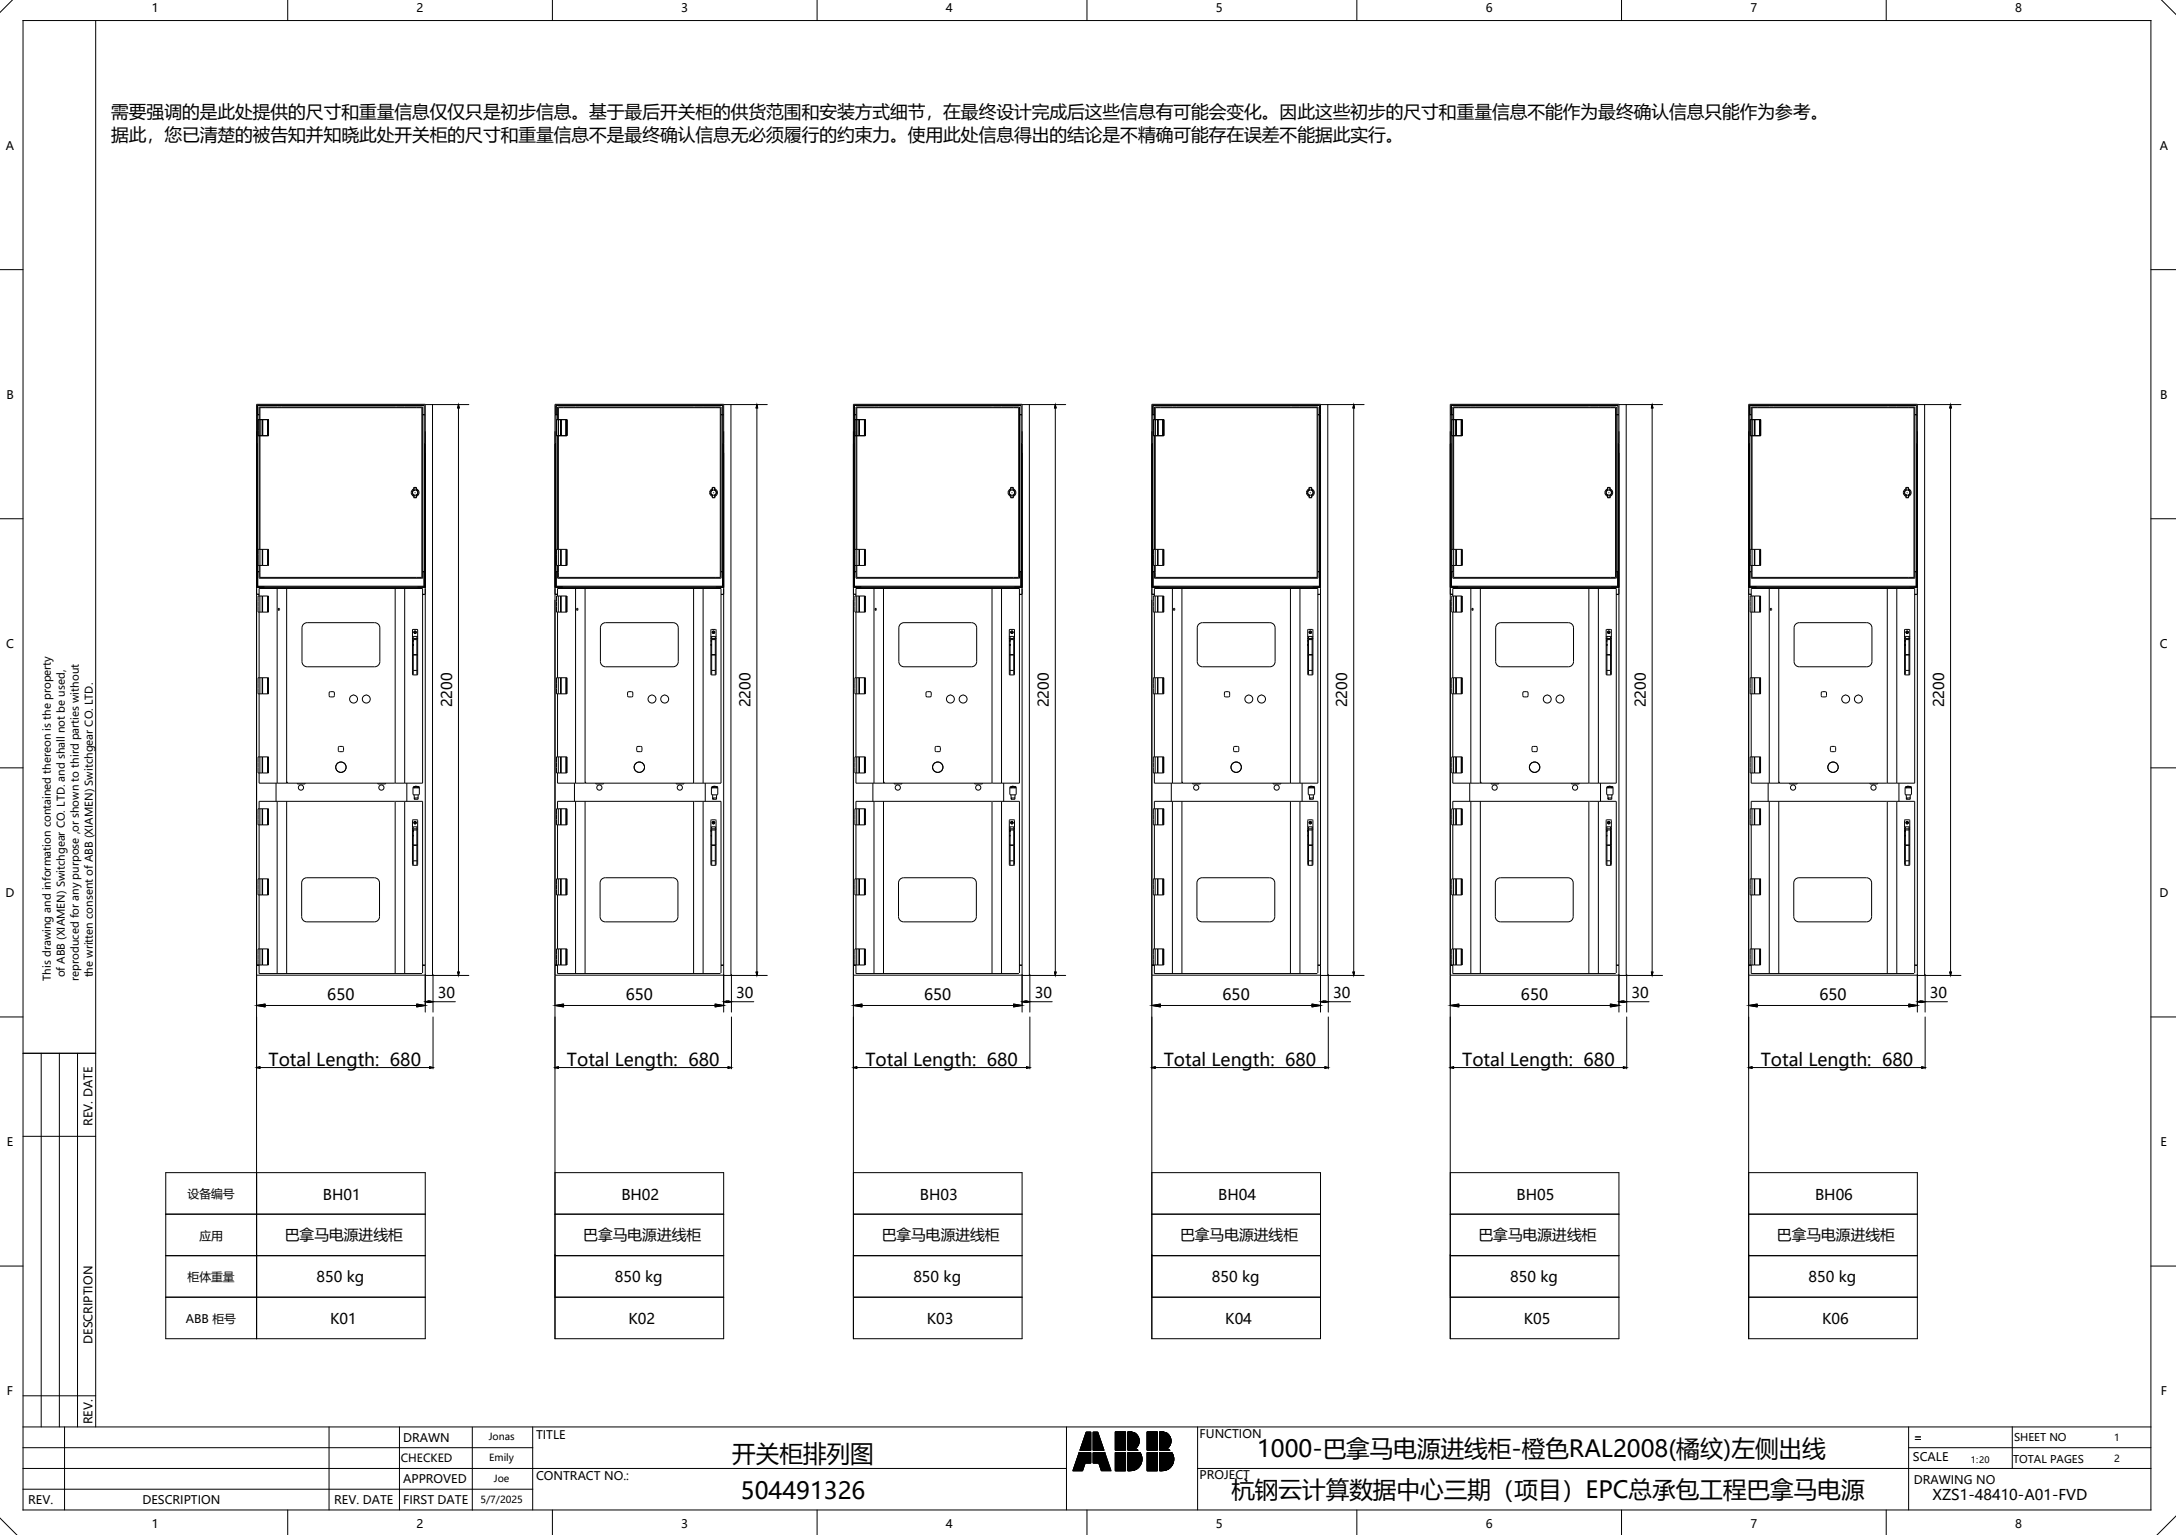


开关柜排列图
504491326



FUNCTION 1000-巴拿马电源进线柜-橙色RAL2008(橘纹)左侧出线
PROJECT 杭钢云计算数据中心三期（项目）EPC总承包工程巴拿马电源

=	SHEET NO	1
SCALE 1:20	TOTAL PAGES	2
DRAWING NO XZS1-48410-A01-FVD		

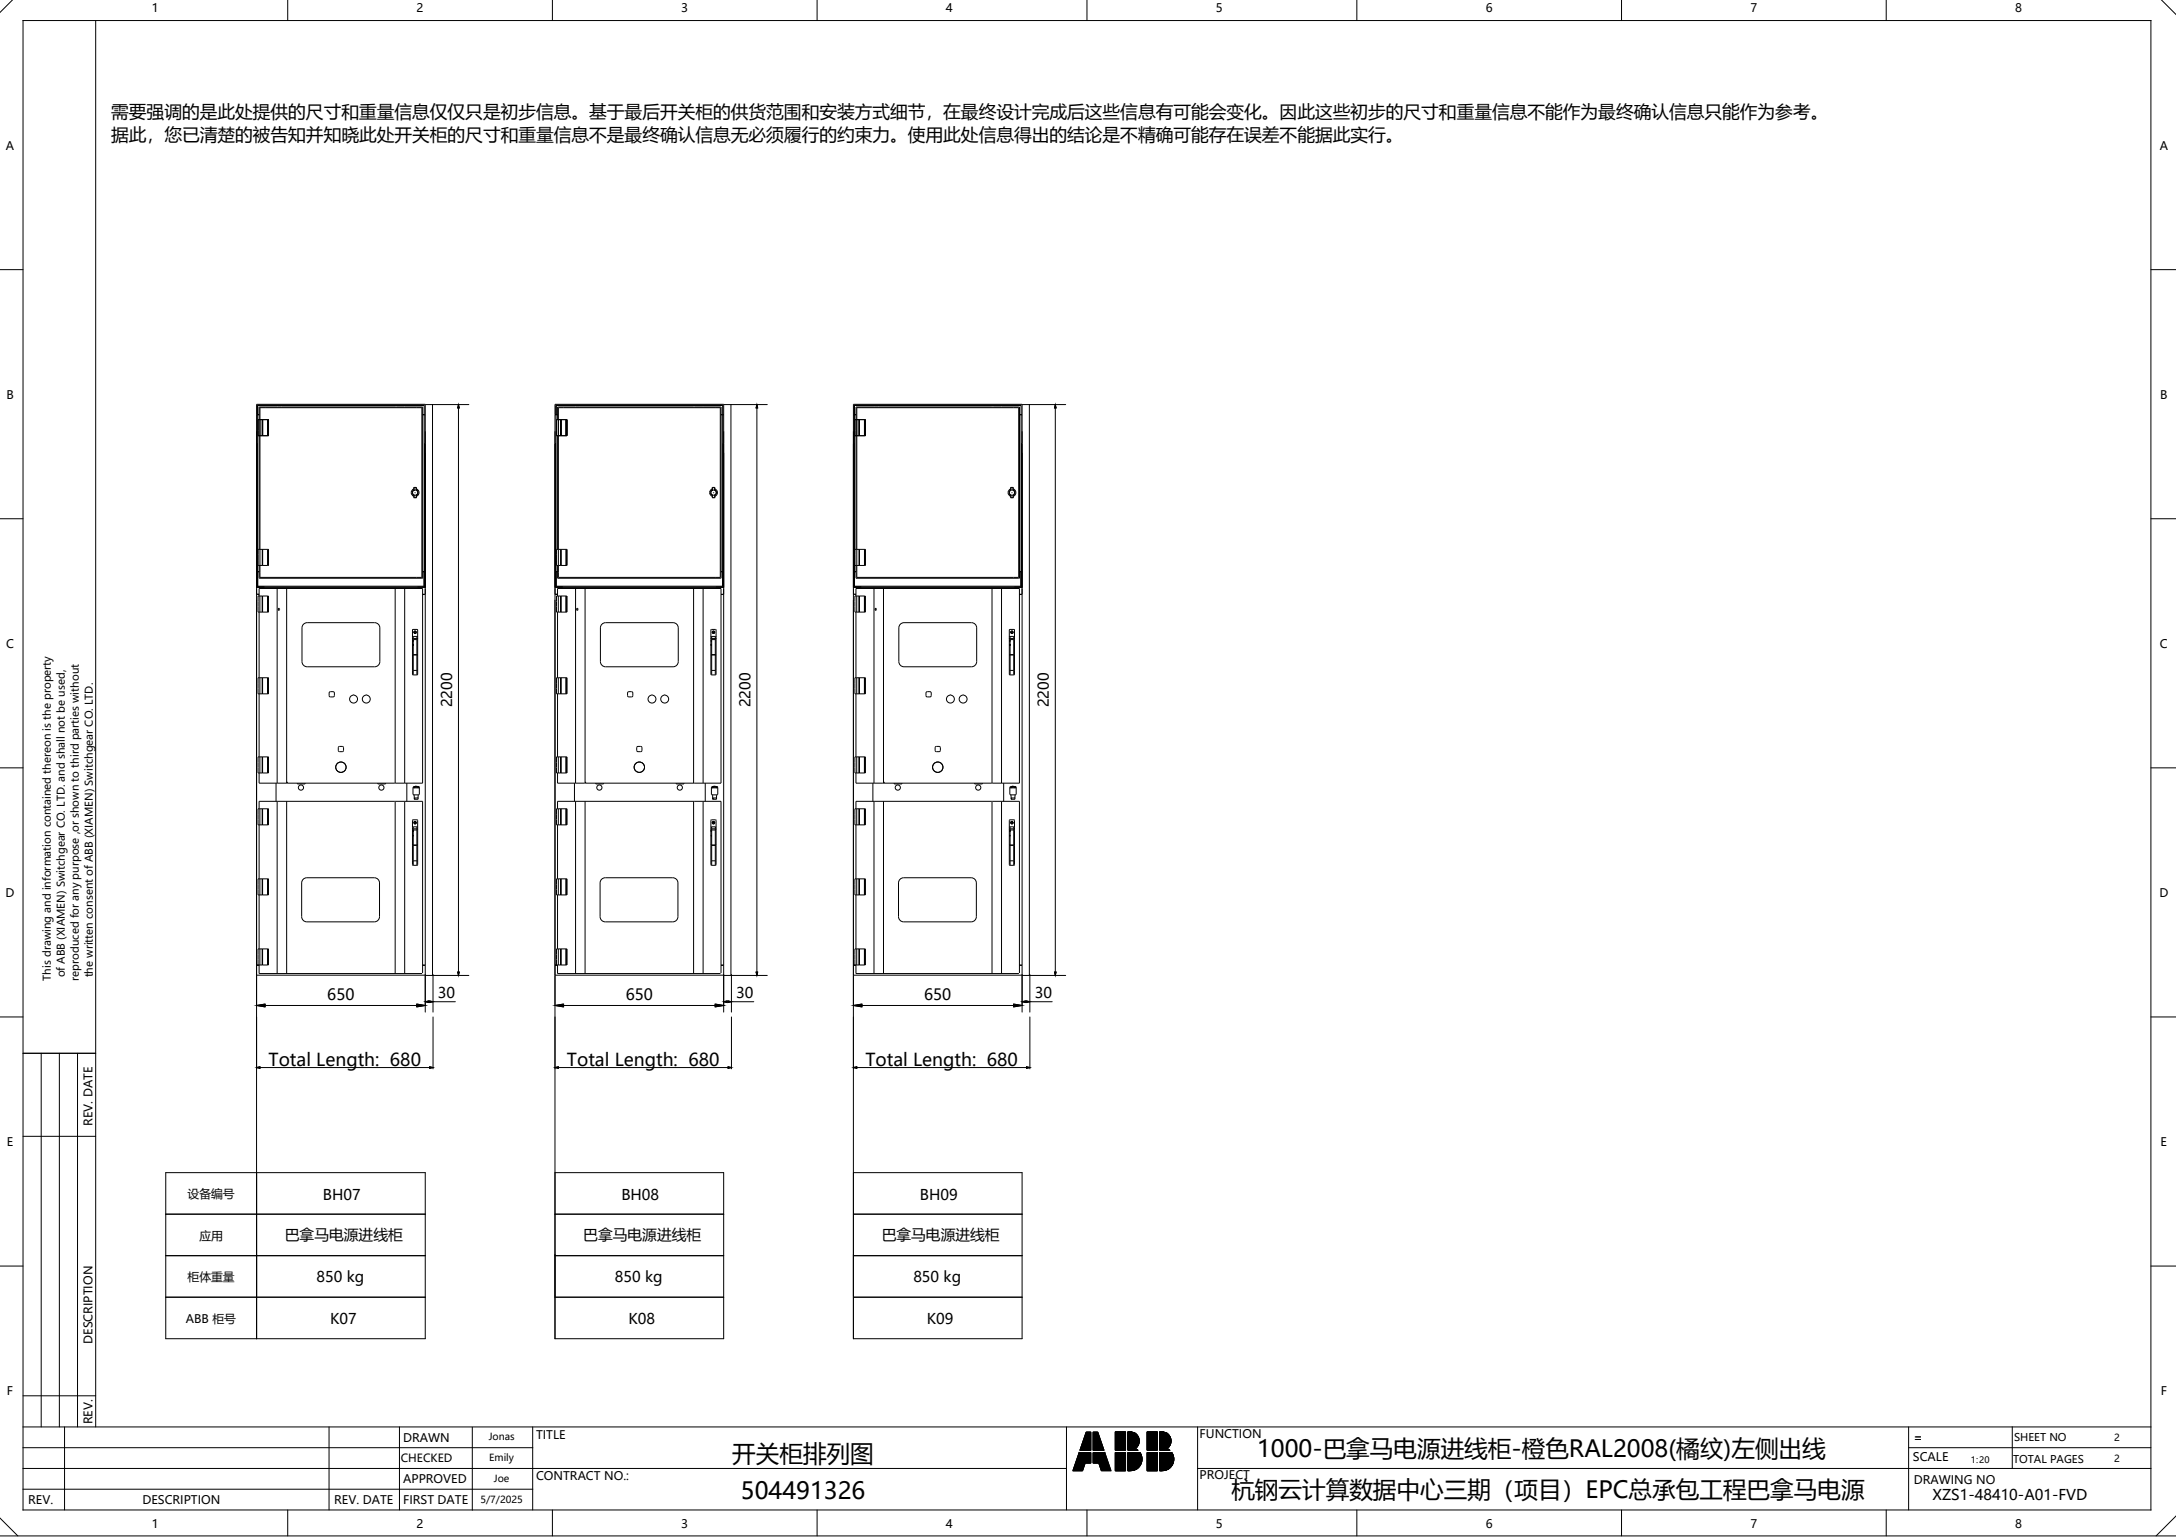

			DRAWN	Jonas	TITLE	ABB	FUNCTION	1000-巴拿马电源进线柜-橙色RAL2008(橘纹)左侧出线	=	SHEET NO	2		
			CHECKED	Emily					CONTRACT NO.:	SCALE	1:20	TOTAL PAGES	2
			APPROVED	Joe					504491326	PROJECT	杭钢云计算数据中心三期（项目）EPC总承包工程巴拿马电源	DRAWING NO	XZS1-48410-A01-FVD
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	5/7/2025									

开关柜排列图


504491326

1000-巴拿马电源进线柜-橙色RAL2008(橘纹)左侧出线
杭钢云计算数据中心三期（项目）EPC总承包工程巴拿马电源

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

备注:

- 1.为了开关柜能顺利安装,土建地基的平面度和直线度应遵守如下要求:平面度允许公差: $\pm 1\text{MM/M}$; 直线度允许公差: $\pm 1\text{MM/M}$, 框架总长范围内不超过 3MM 。
- 2.基础框架顶部应高出最终地面 $5-12\text{MM}$;
- 3.开关柜的动荷载按静荷载的 1.15 倍计算。

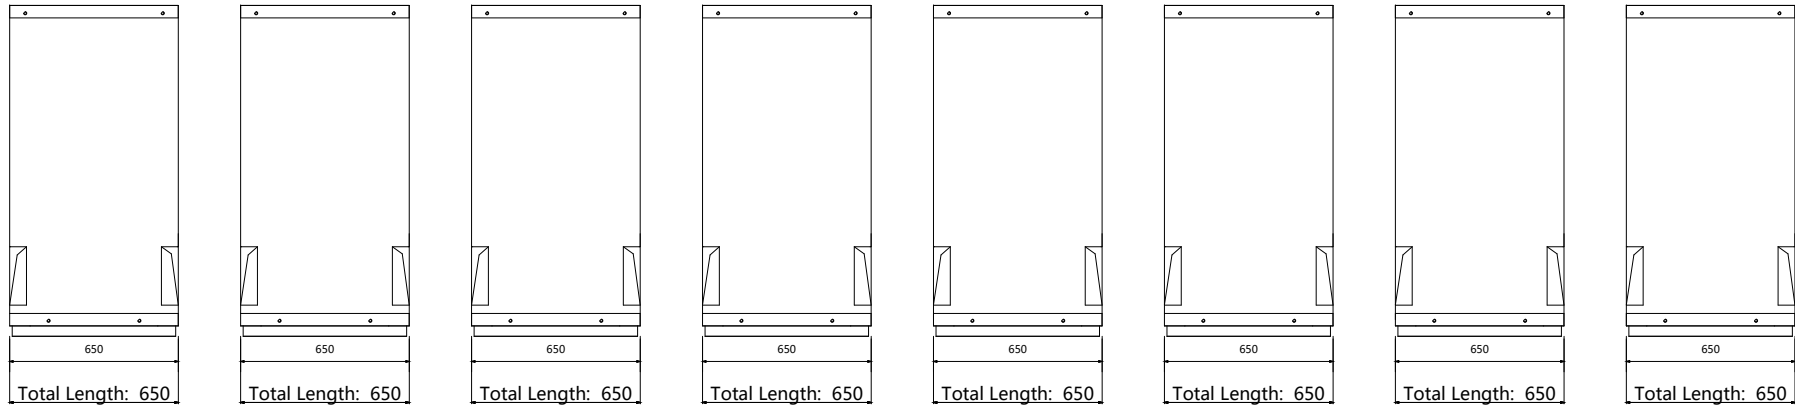

设备编号	BH01	BH02	BH03	BH04	BH05	BH06	BH07	BH08
应用	巴拿马电源进线柜	巴拿马电源进线柜	巴拿马电源进线柜	巴拿马电源进线柜	巴拿马电源进线柜	巴拿马电源进线柜	巴拿马电源进线柜	巴拿马电源进线柜
ABB 柜号	K01	K02	K03	K04	K05	K06	K07	K08


			DRAWN	Jonas	TITLE		FUNCTION	1000-巴拿马电源进线柜-橙色RAL2008(橘纹)左侧出线	=	SHEET NO	1	
			CHECKED	Emily	地基排列图		PROJECT	1000-巴拿马电源进线柜-橙色RAL2008(橘纹)左侧出线	SCALE	1:20	TOTAL PAGES	2
			APPROVED	Joe	CONTRACT NO.:							
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	5/7/2025	504491326			机钢云计算数据中心三期（项目）EPC总承包工程巴拿马电源	DRAWING NO	XZS1-48410-A01-FFD		

	1	2	3	4	5	6	7	8							
A	备注： 1.为了开关柜能顺利安装，士建地基的平面度和直线度应遵守如下要求：平面度允许公差：±1MM/M；直线度允许公差：±1MM/M，框架总长范围内不超过3MM。 2.基础框架顶面应高出最终地面5-12MM； 3.开关柜的动荷载按静荷载的1.15倍计算。								A						
B									B						
C									C						
D									D						
E	This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.	REV. DATE	Total Length: 650						E						
F	DESCRIPTION	<table><tr><td>设备编号</td><td>BH09</td></tr><tr><td>应用</td><td>巴拿马电源进线柜</td></tr><tr><td>ABB 柜号</td><td>K09</td></tr></table>							设备编号	BH09	应用	巴拿马电源进线柜	ABB 柜号	K09	F
设备编号	BH09														
应用	巴拿马电源进线柜														
ABB 柜号	K09														
			DRAWN	Jonas	TITLE	FUNCTION									
			CHECKED	Emily	地基排列图	1000-巴拿马电源进线柜-橙色RAL2008(橘纹)左侧出线		=							
			APPROVED	Joe	CONTRACT NO.:	PROJECT		SCALE 1:20							
	REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	504491326	杭钢云计算数据中心三期（项目）EPC总承包工程巴拿马电源		SHEET NO 2							
	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL PAGES 2							
								DRAWING NO XZS1-48410-A01-FFD							
	1	2	3	4	5	6	7	8							

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

F		E	
REV.	DESCRIPTION		REV. DATE


柜号: K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09

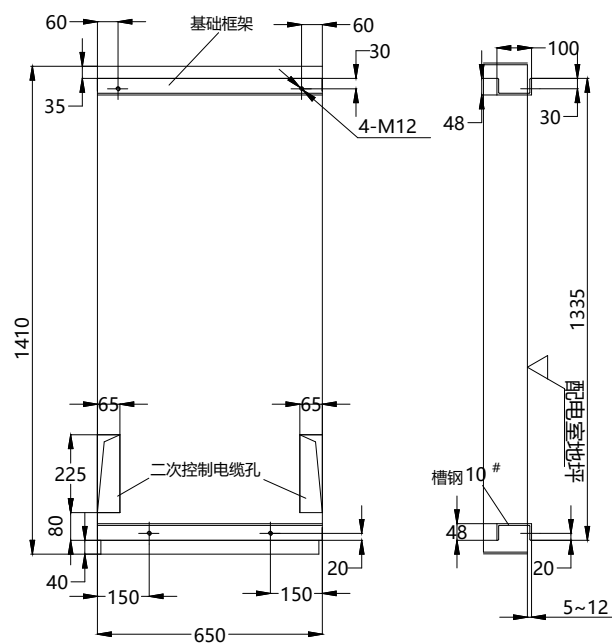

			DRAWN	Jonas	TITLE		FUNCTION	1000-巴拿马电源进线柜-橙色RAL2008(橘纹)左侧出线		=	SHEET NO	1	
			CHECKED	Emily	地基详图		PROJECT	机钢云计算数据中心三期（项目）EPC总承包工程巴拿马电源		SCALE	1:15	TOTAL PAGES	1
			APPROVED	Joe	CONTRACT NO.:								
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	5/7/2025	504491326								

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

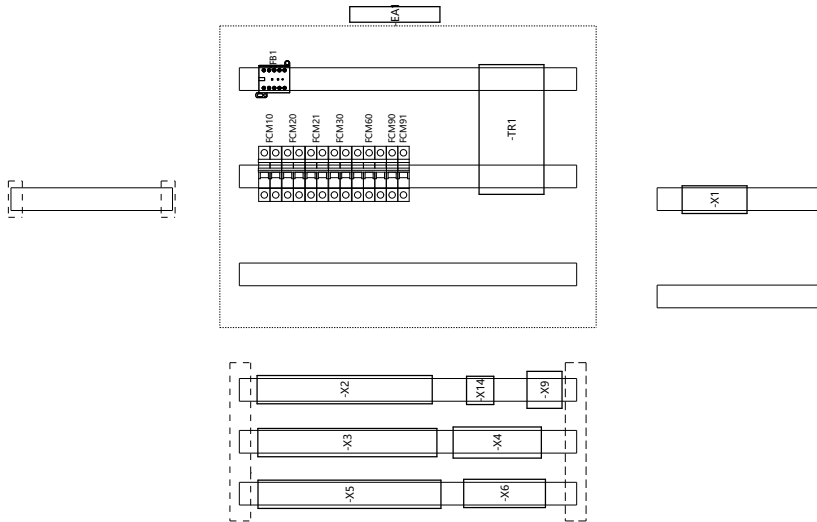

注：1. 蓝色虚框内的导轨不可安装端子
2. 空开尽量不要装在正面最下边的导轨上，建议放在从下往上第二根导轨上。

智能盒（若有）




数字盒安装在低压室底部，配置MB585时使用，MB585安装在低压室。
安装：蜂鸣器/灯带/温湿度传感器各1个

柜型：UGZS1_W0650_H0705

			DRAWN	Jonas	TITLE	FUNCTION	=	FT1	SHEET NO	2
			CHECKED	Emily			SCALE	1:8	TOTAL PAGES	2
			APPROVED	Joe	CONTRACT NO.:	PROJECT			DRAWING NO	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	5/7/2025	504491326				XZS1-48410-A01-FT1-C	

单线图

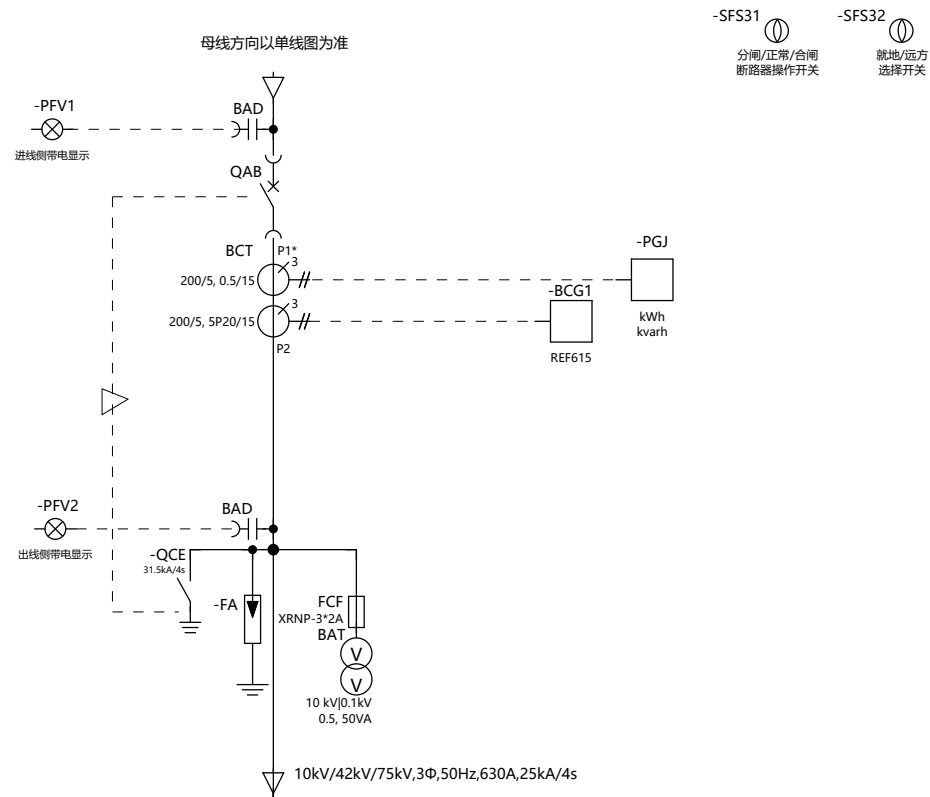[illegible]


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.


F	E
REV.	DESCRIPTION REV. DATE


此套图适用柜号: BH01;BH02;BH03;BH04;BH05;BH06;BH07;BH08;BH09


			DRAWN	Jonas	TITLE		FUNCTION	巴拿马电源进线柜	=	FT1	SHEET NO	1
			CHECKED	Emily	单线图		PROJECT	杭钢云计算数据中心三期（项目）EPC总承包工程巴拿马电源	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	12
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe	CONTRACT NO.: 504491326				DRAWING NO	XZS1-48410-A01-FT1-S		
			FIRST DATE	5/7/2025								

[illegible]

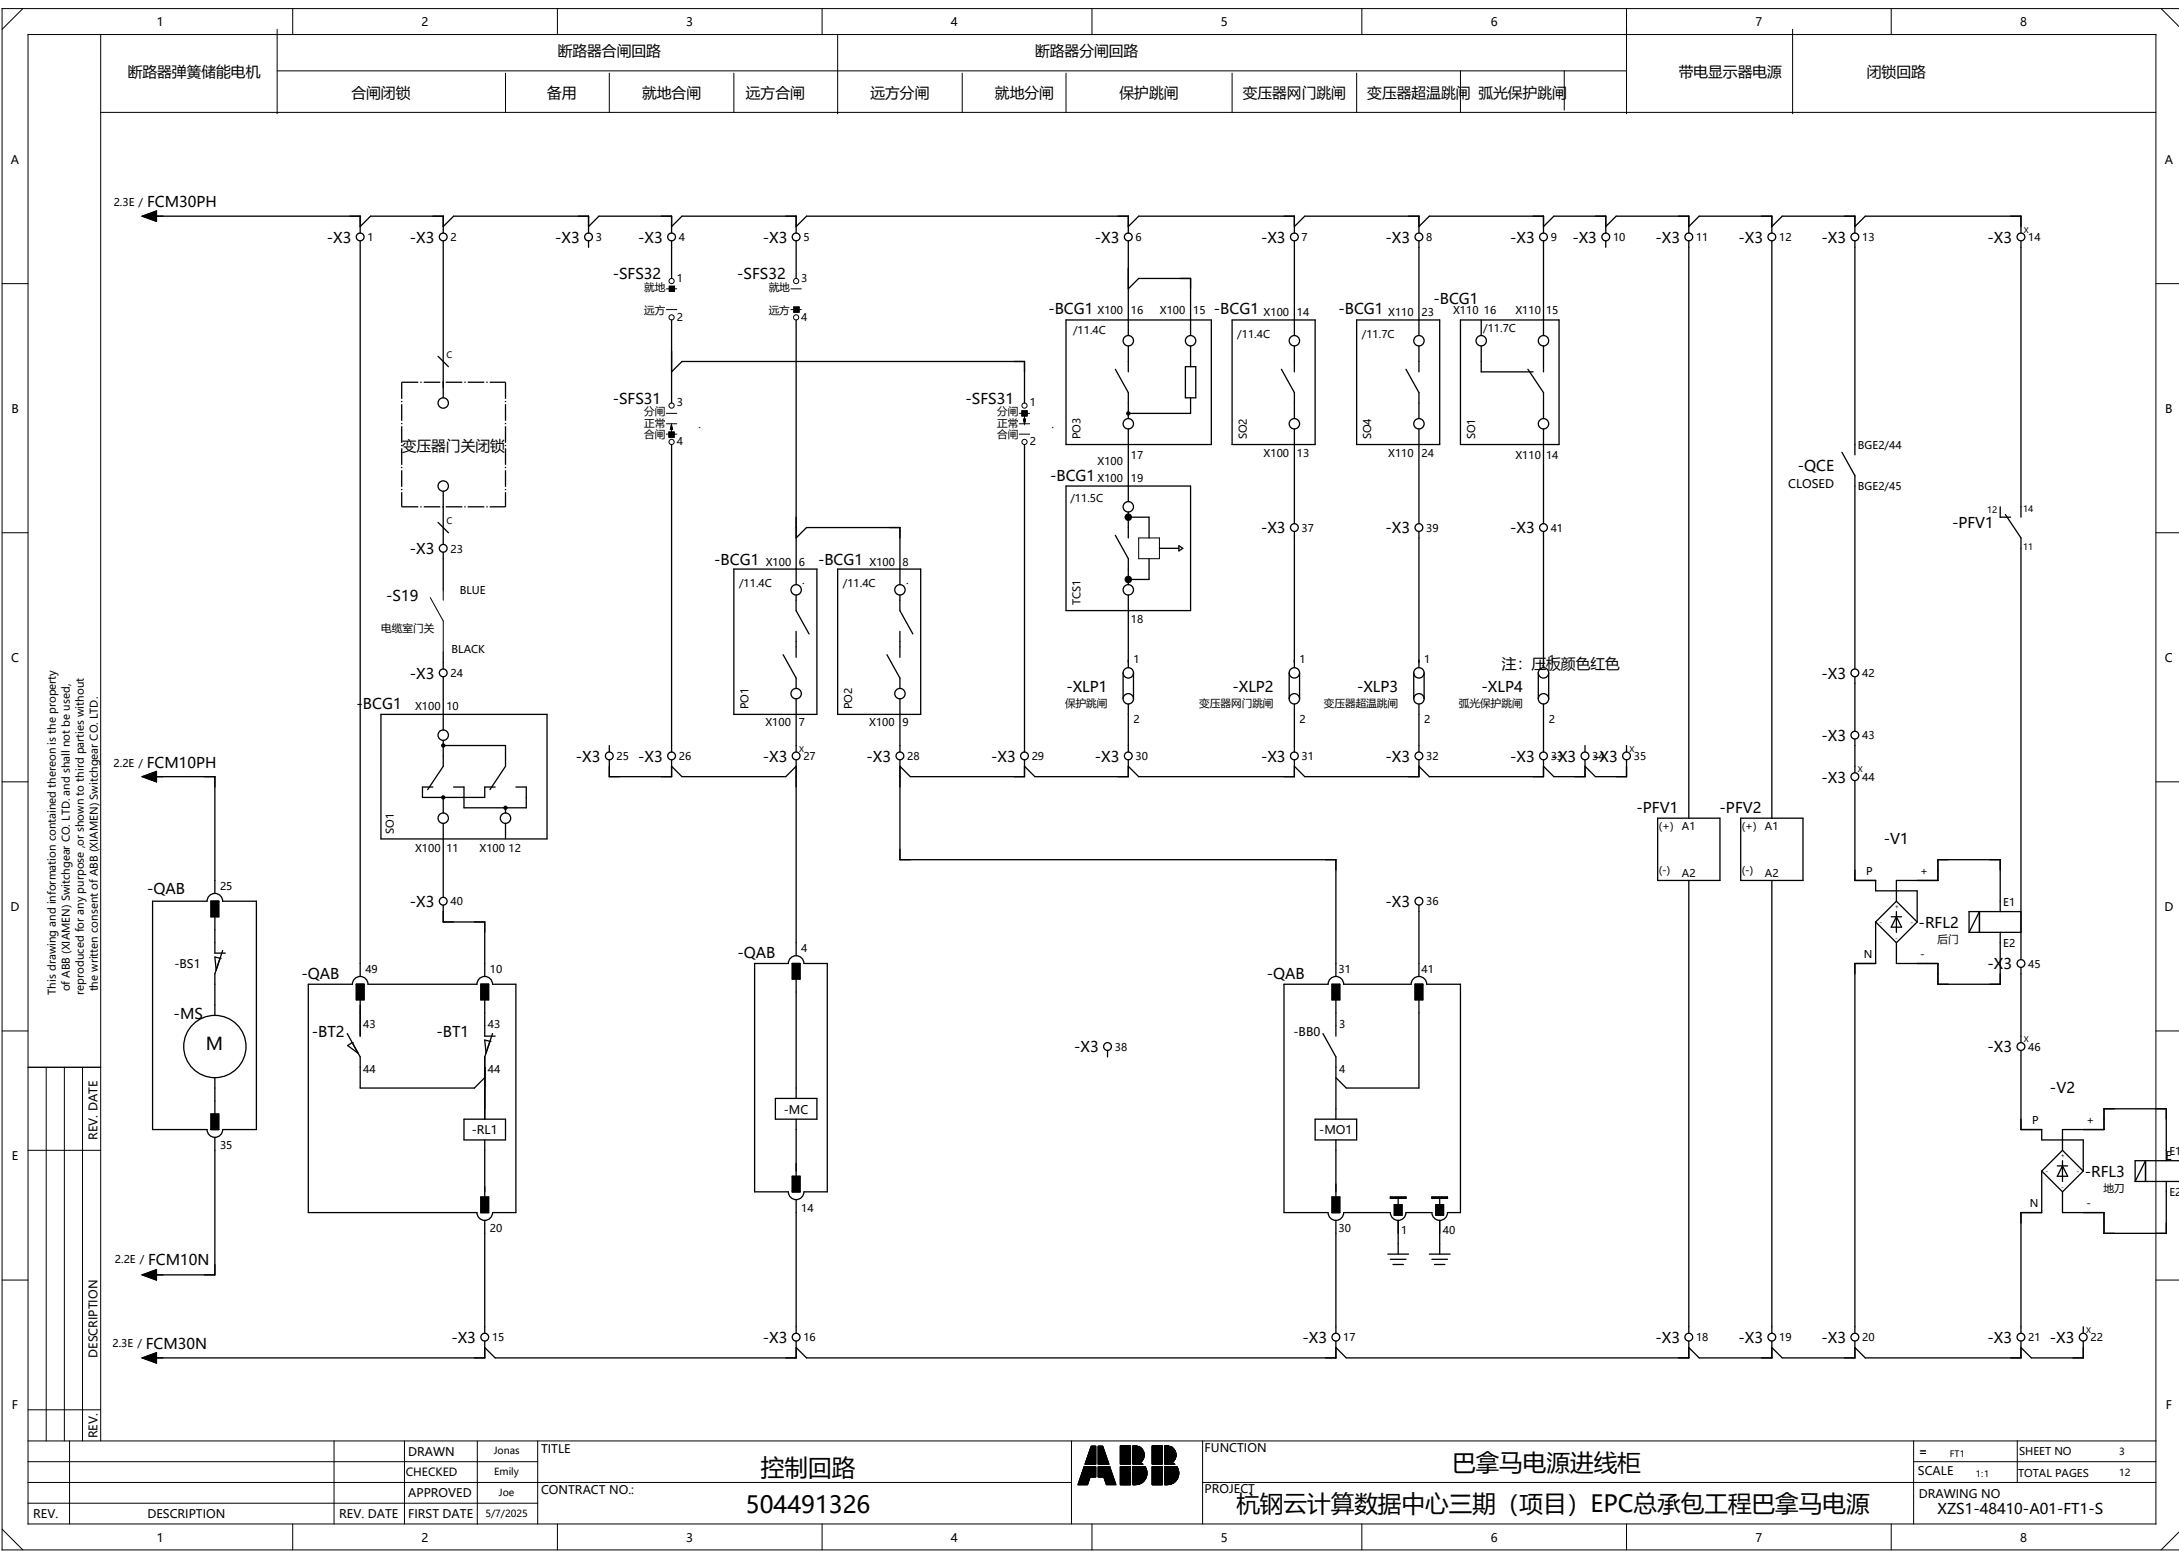


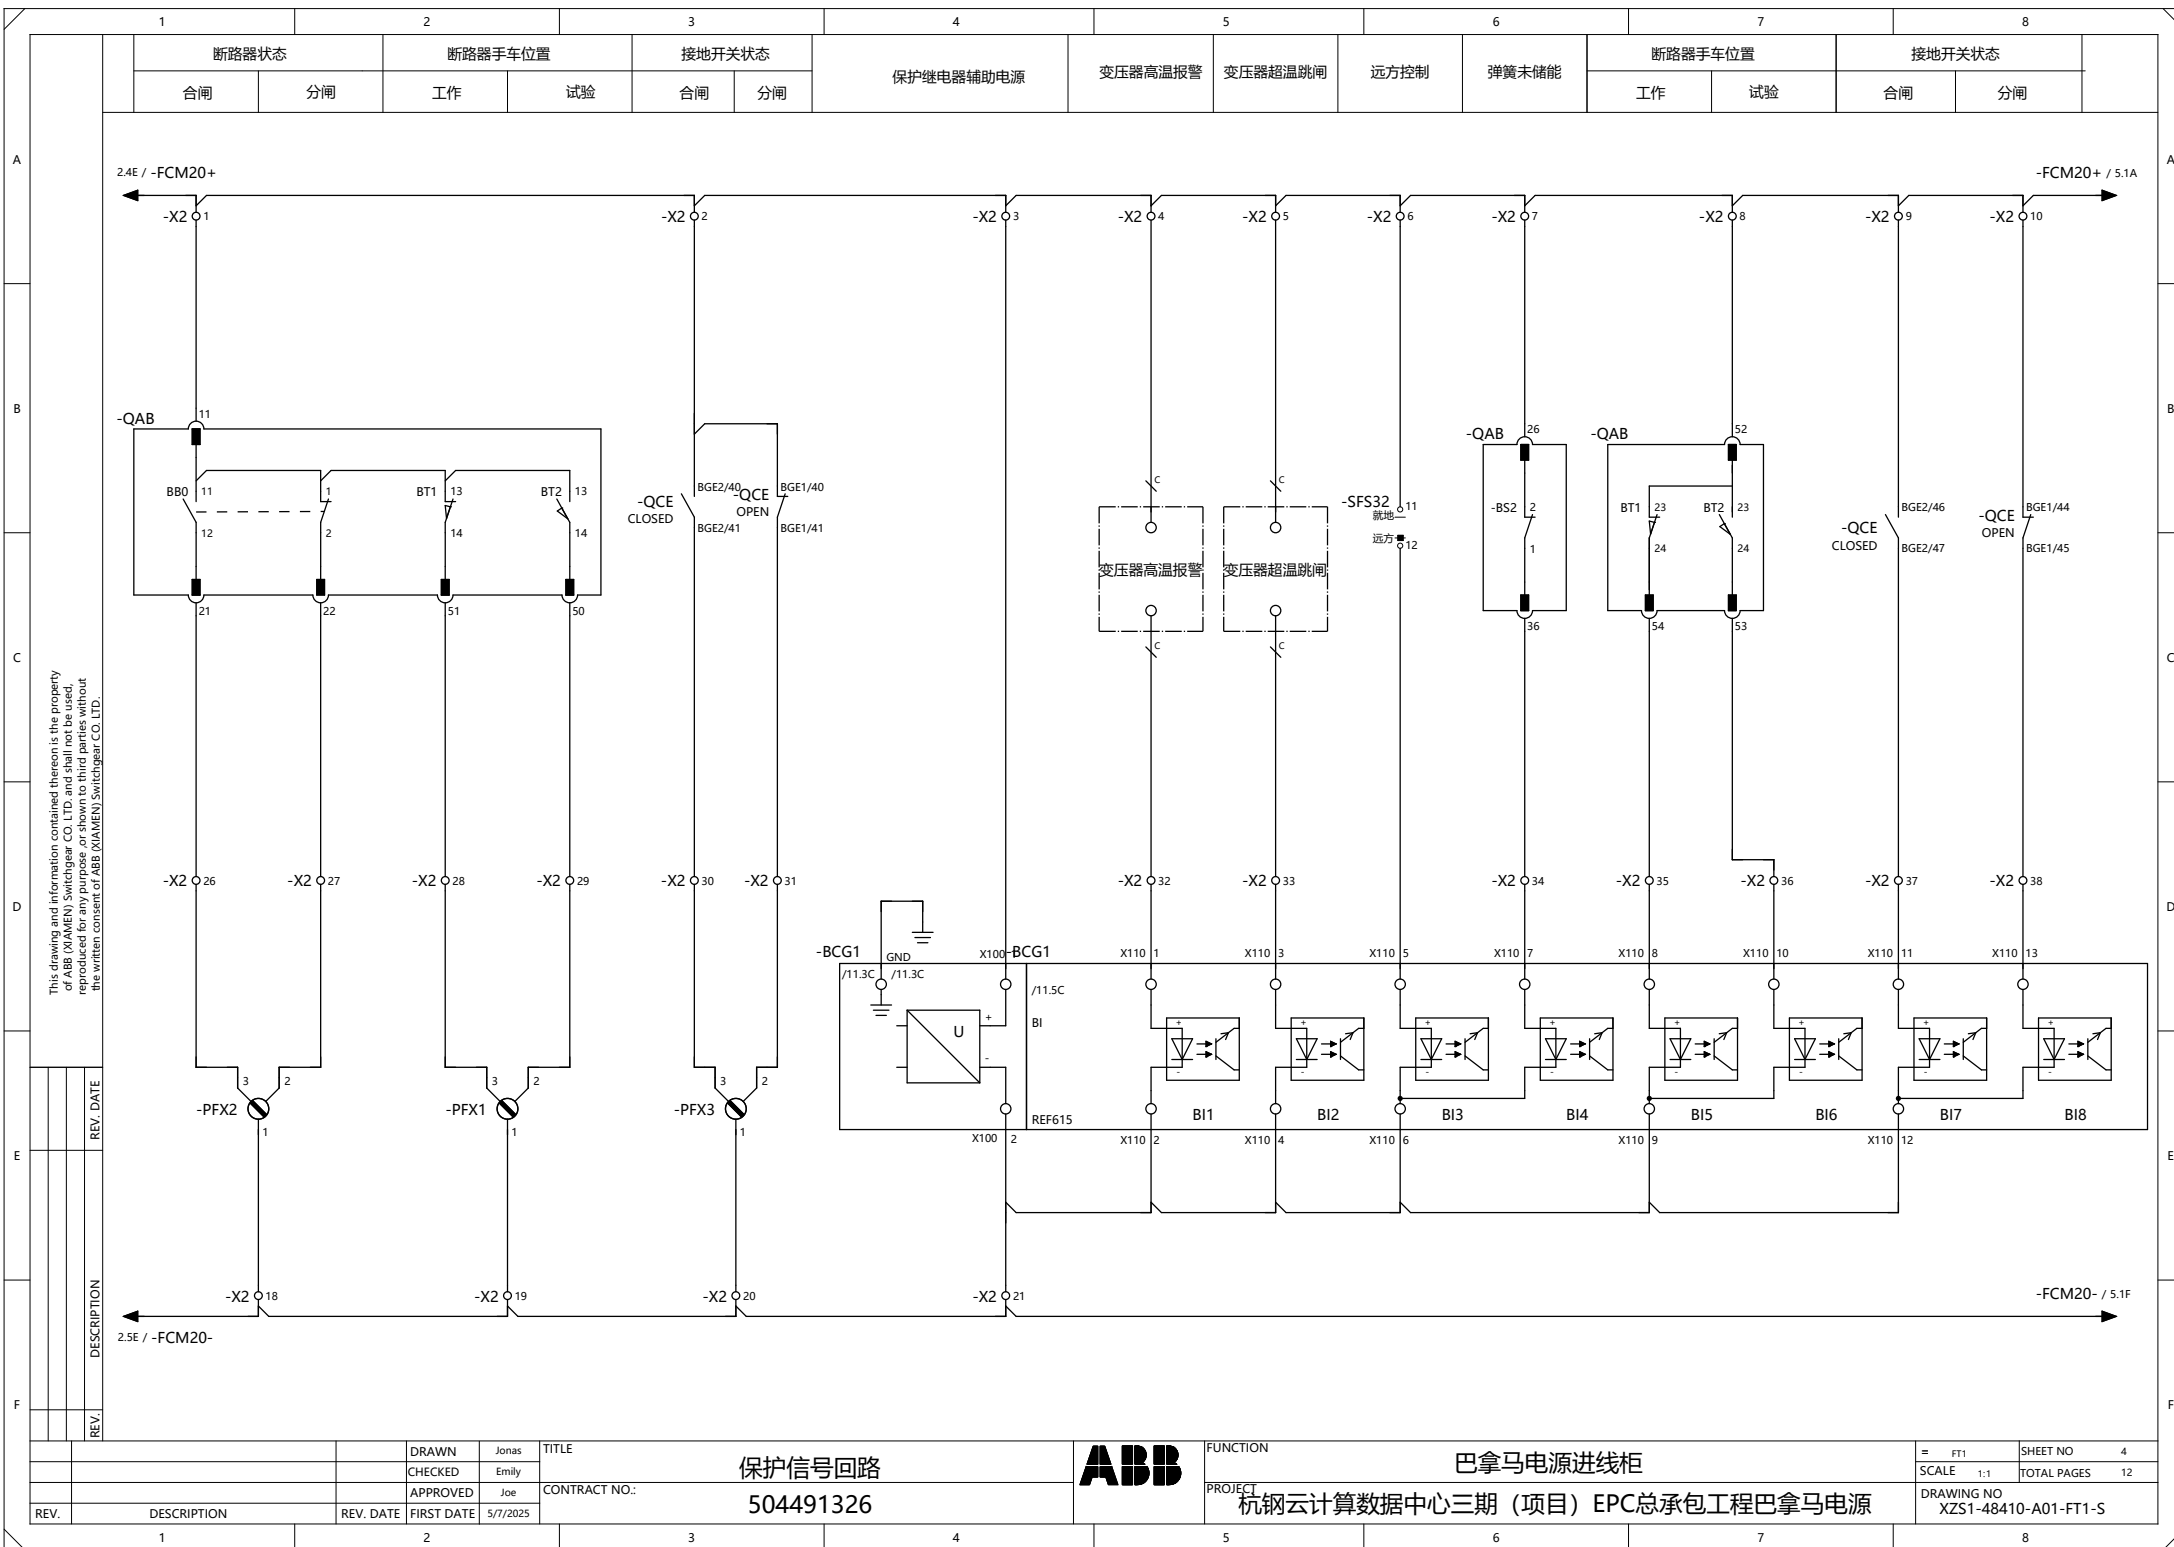

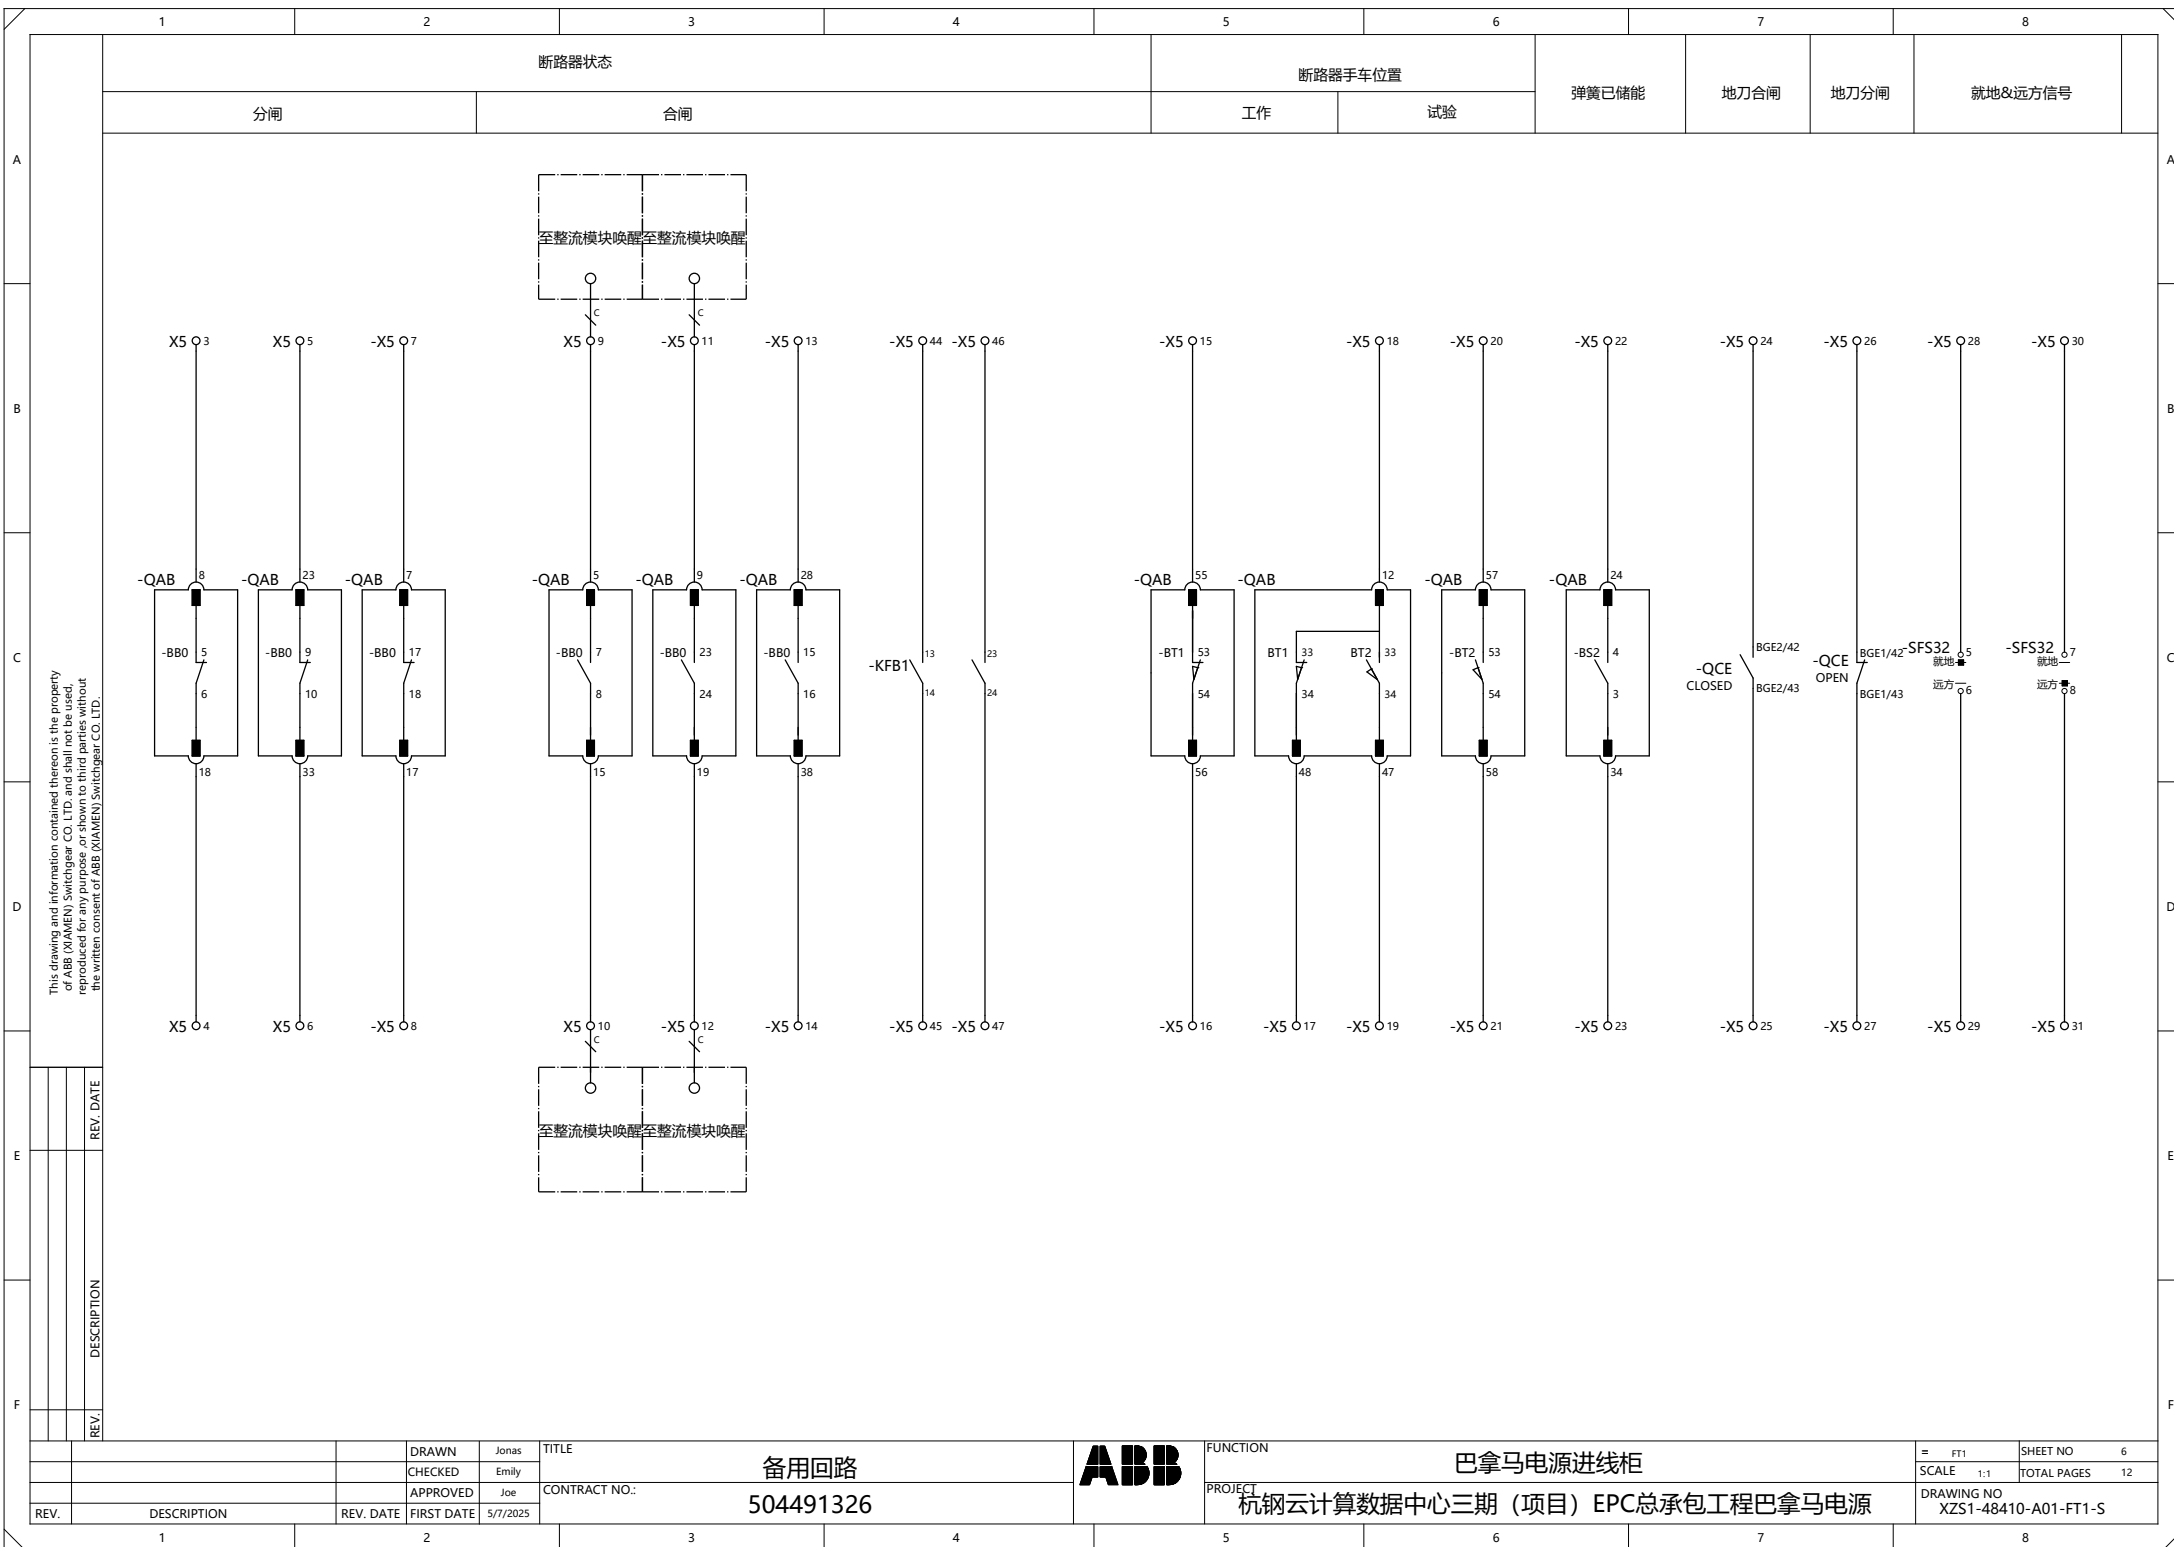

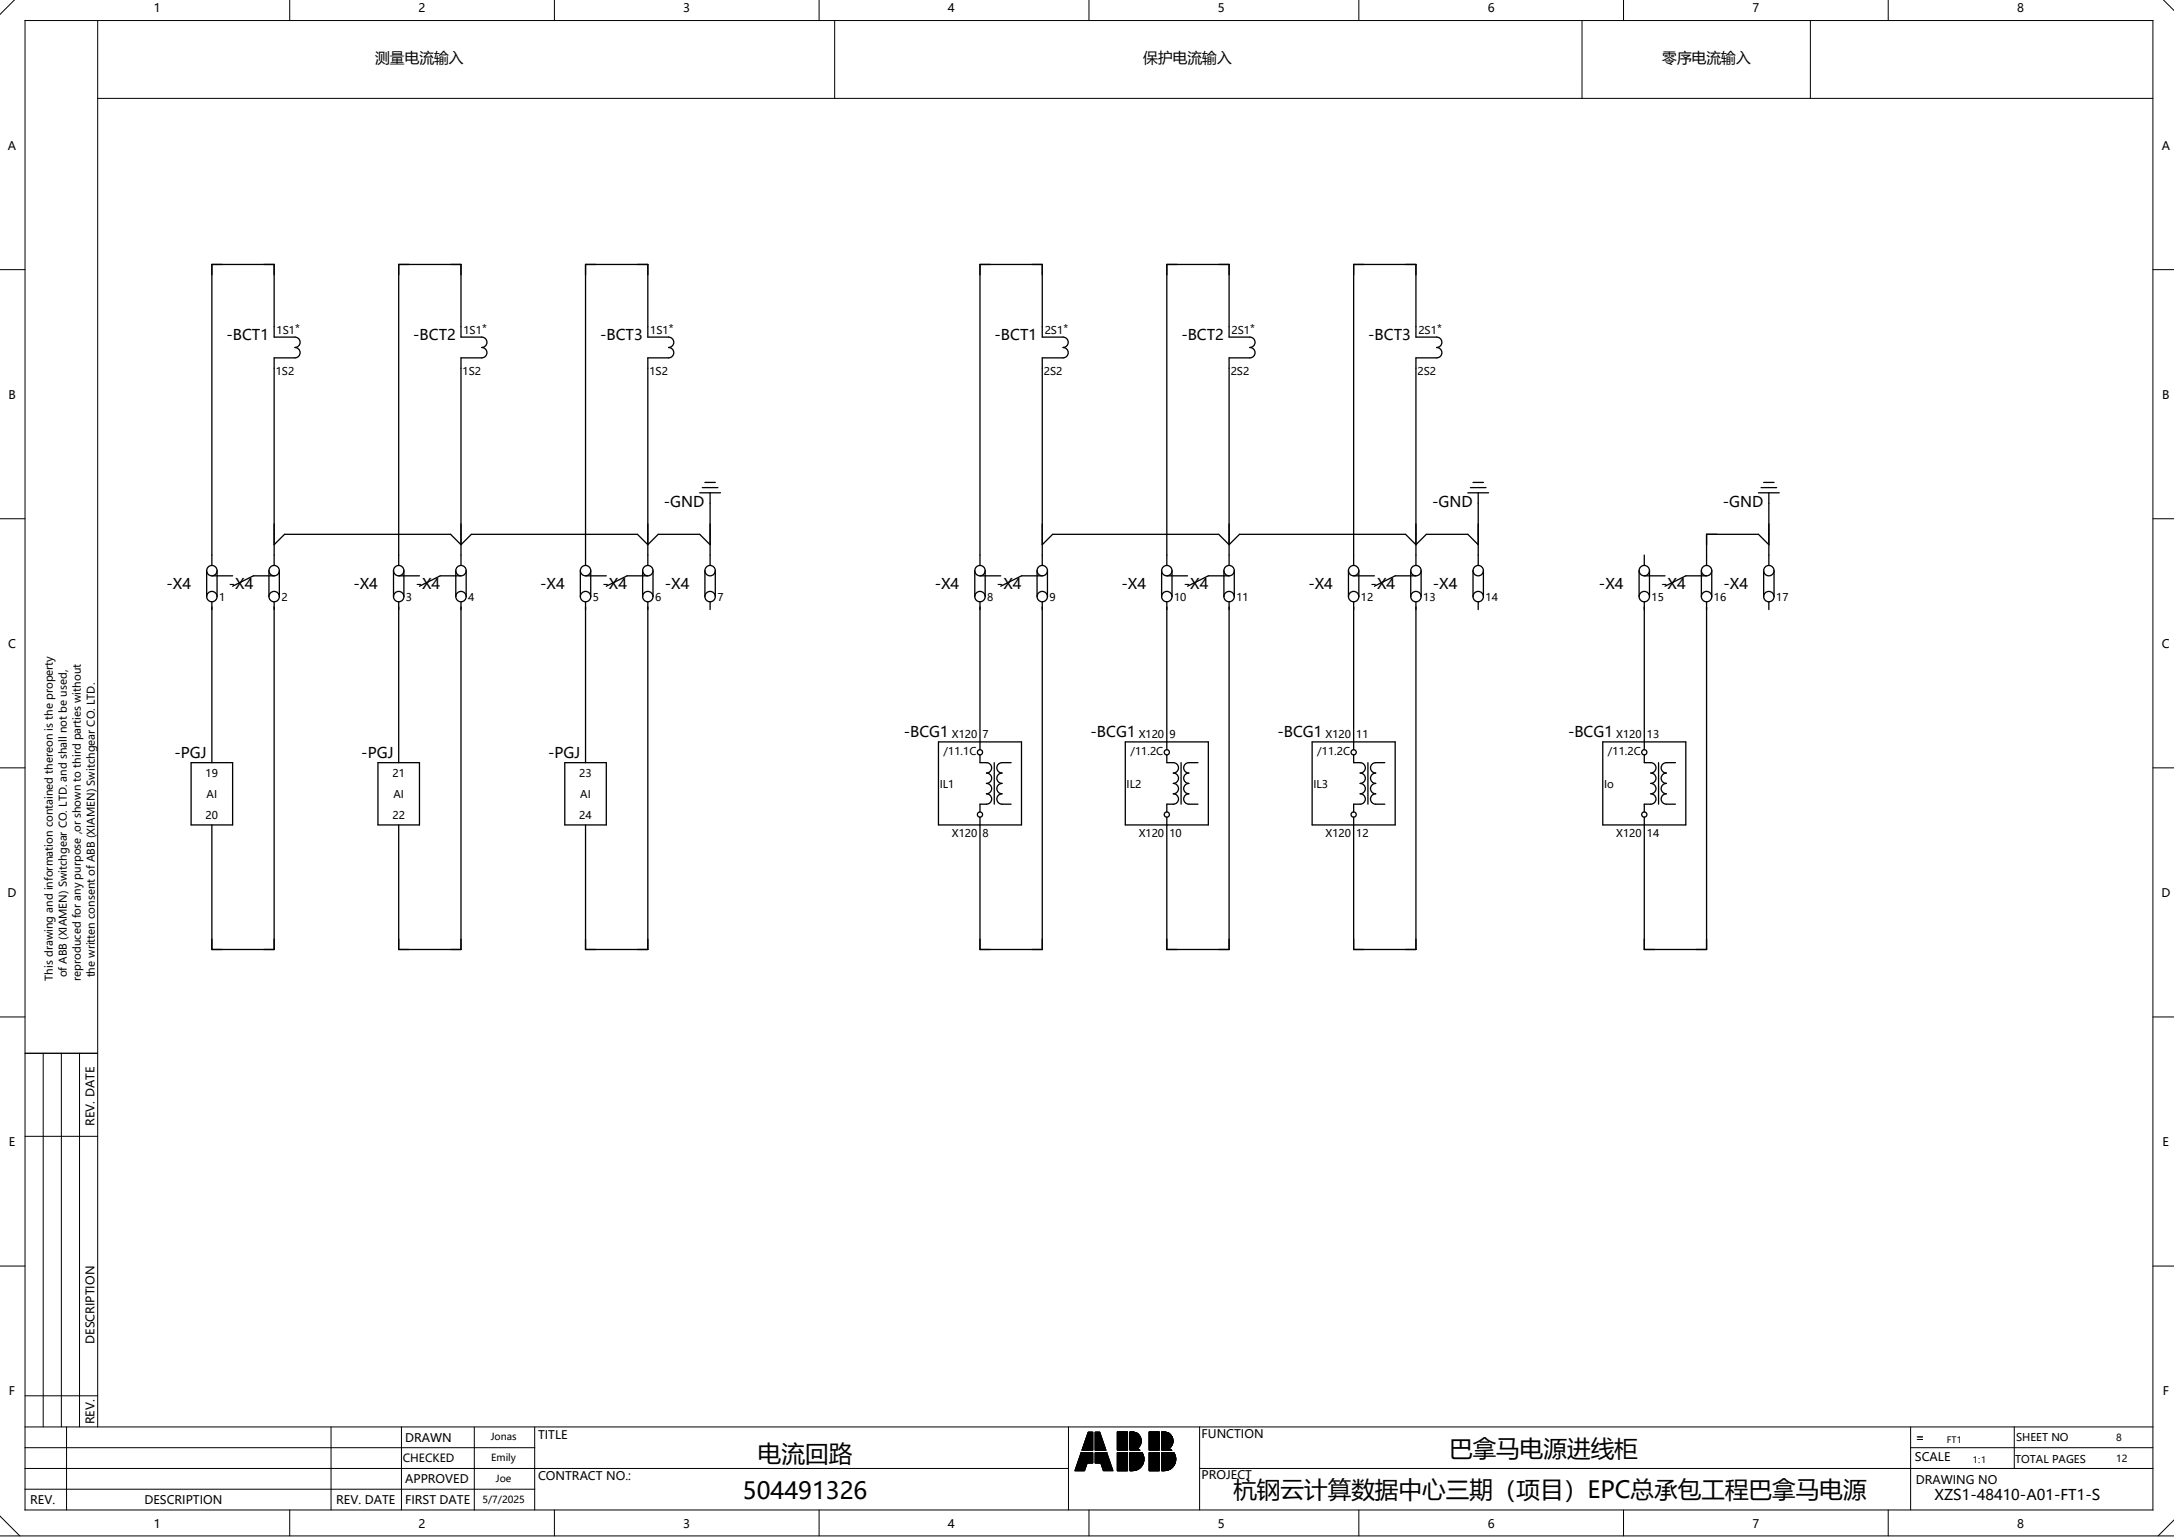


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

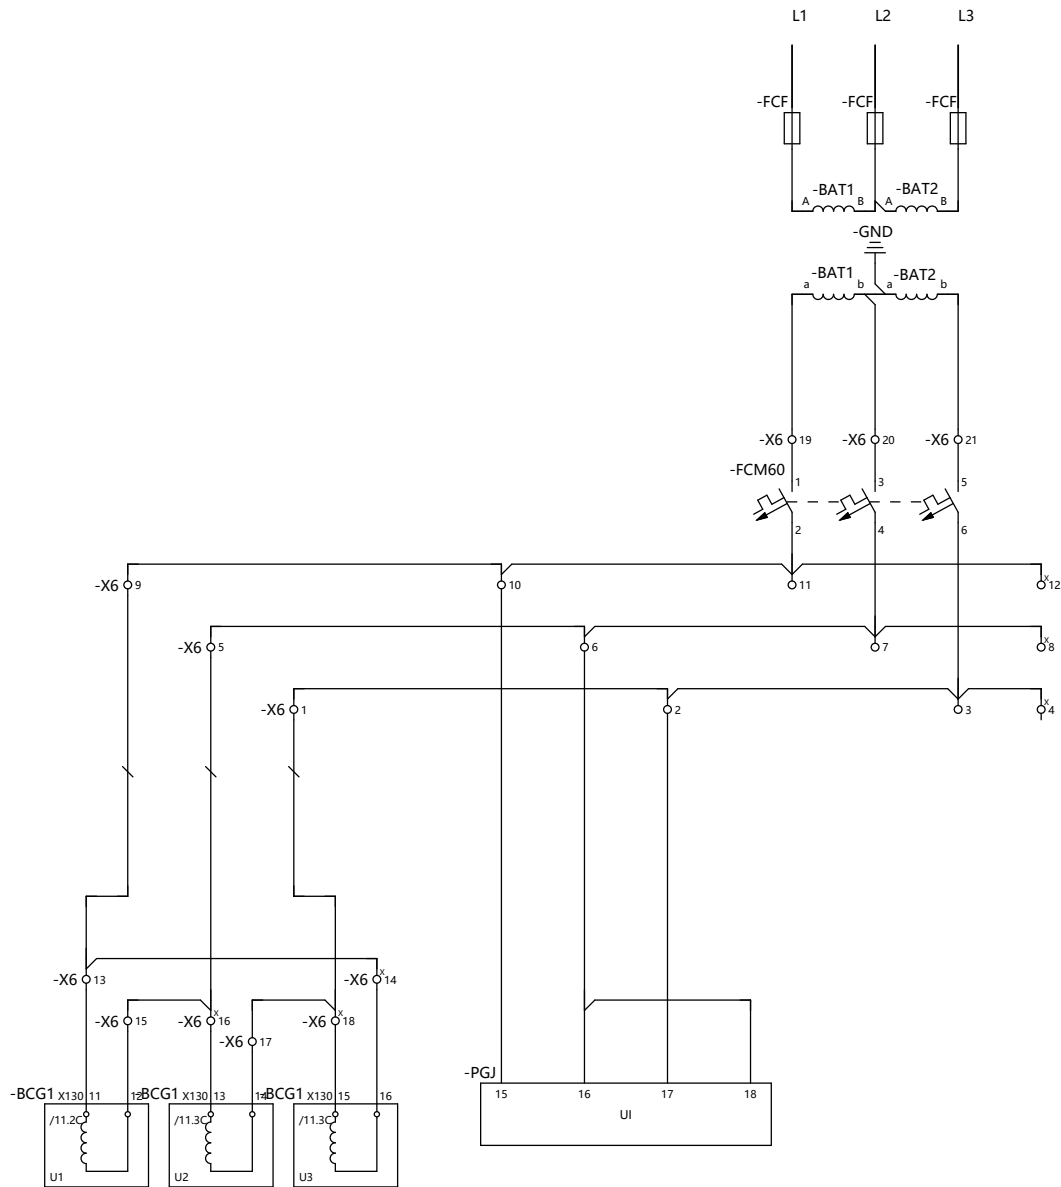

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	DRAWN Jonas	TITLE 电压回路	FUNCTION 巴拿马电源进线柜	= FT1	SHEET NO 9
				CHECKED Emily	CONTRACT NO.: 504491326	PROJECT 杭钢云计算数据中心三期（项目）EPC总承包工程巴拿马电源	SCALE 1:1	TOTAL PAGES 12
				APPROVED Joe			DRAWING NO XZS1-48410-A01-FT1-S	

VD4

-QAB
VD4/P-55-RL

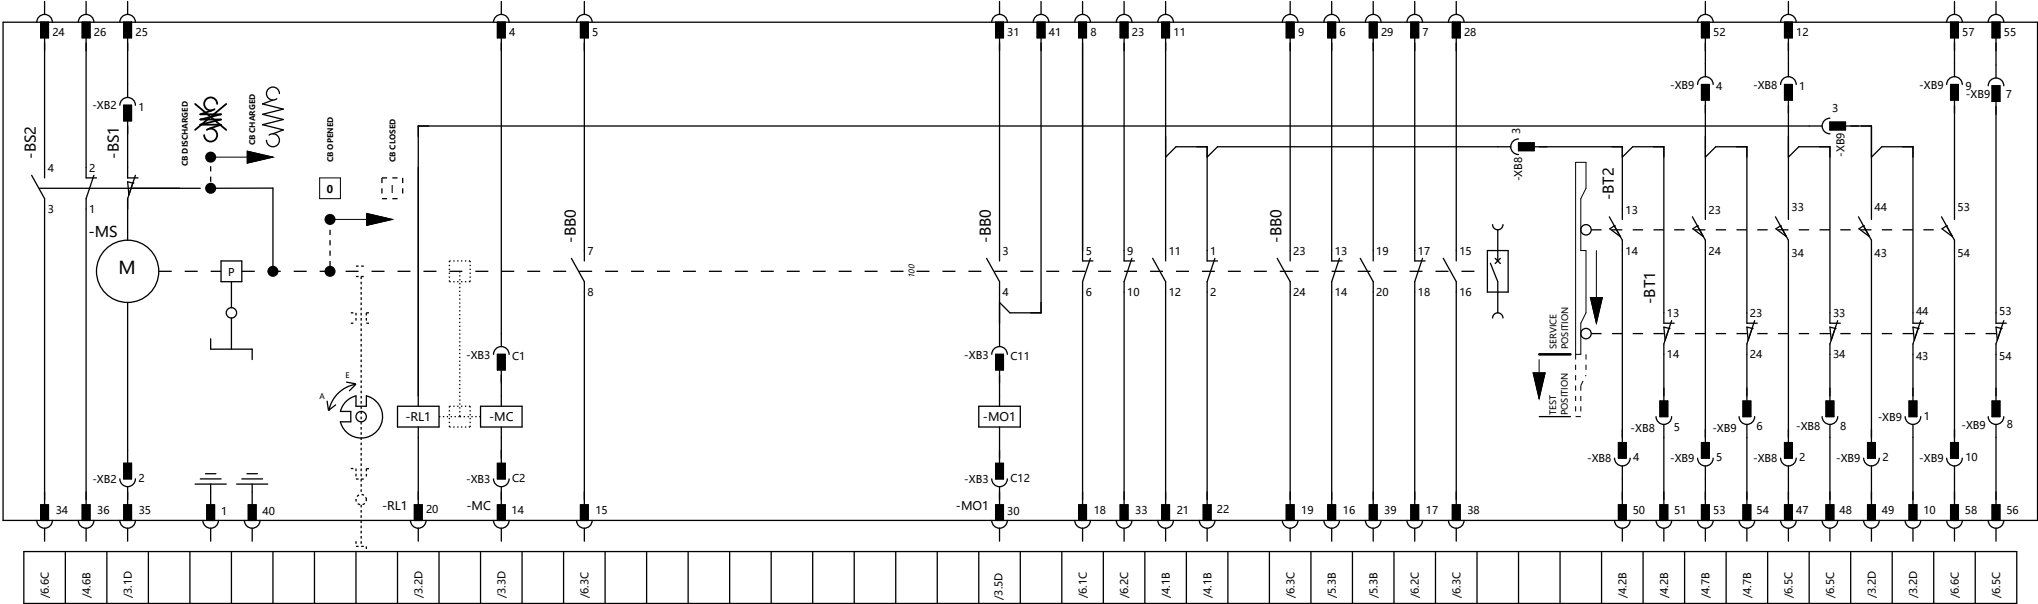

名称	描述	备注
-MS	弹簧操作机构储能电机	
-BS1	储能电机限位开关	
-MC	合闸脱扣器	
-RL1	合闸闭锁电磁铁	
-MO1	第一分闸脱扣器	

名称	描述	备注
-BS2	合闸弹簧储能/未储能信号触点	
-BB0	与断路器主轴联动的辅助开关	
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	

接地开关与断路器手车具有可靠的机械闭锁：A)
只有当断路器手车位于试验位置时，才允许操作接地开关 B)
只有当接地开关处于分状态时,断路器手车才允许由试验位置推入运行位置。

电气控制接线图/接点位置参考：
此图所示状态为：断路器手车工作位置 断路器处于分闸状态 操作机构弹簧未储能

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

		DRAWN	Jonas	TITLE
		CHECKED	Emily	
		APPROVED	Joe	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	5/7/2025

REF615Z接线图
504491326



FUNCTION
PROJECT


巴拿马电源进线柜
杭钢云计算数据中心三期（项目）EPC总承包工程巴拿马电源

=	FT1	SHEET NO	11
SCALE	1:1	TOTAL PAGES	12
DRAWING NO	XZ51-48410-A01-FT1-S		

REF615

-BCG1

The IED feature an automatic short-circuit mechanism in the CT connector when plug-in unit is detached

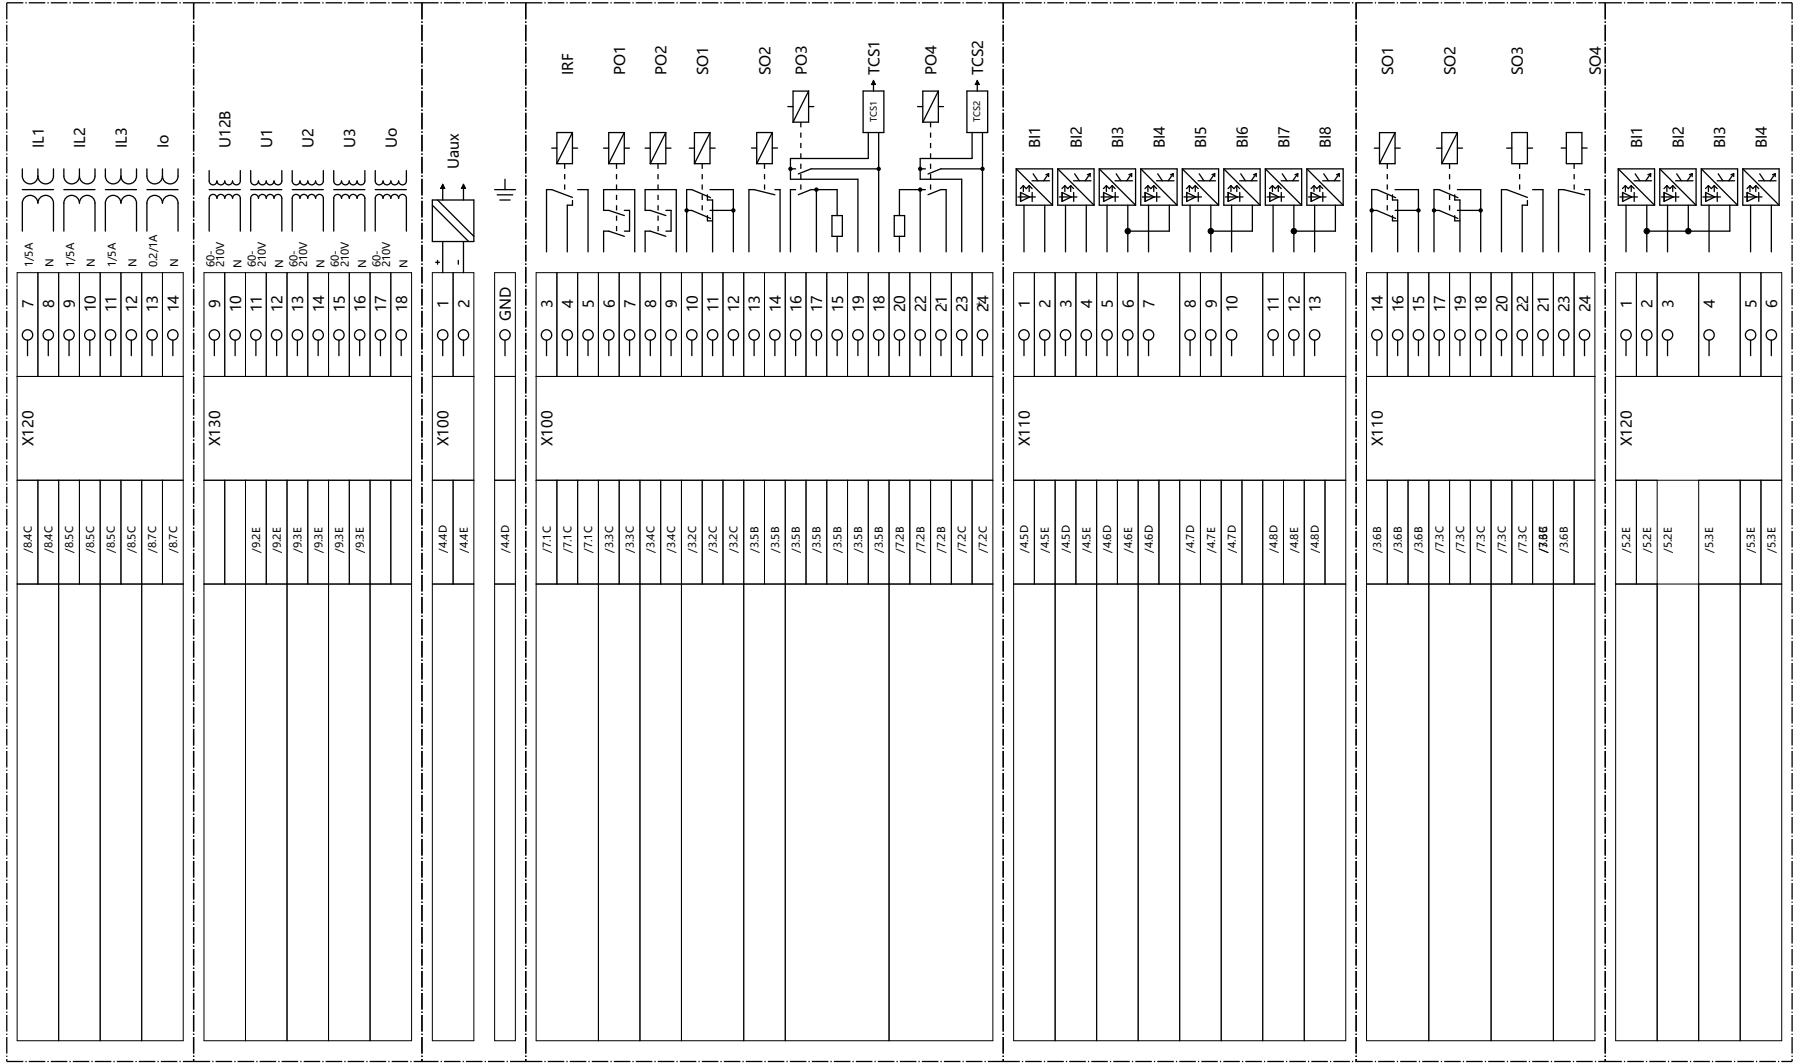

REF615

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


A		B		C		D		E		F	
This drawing and information contained hereon is the property of ABB (MAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (MAMEN) Switchgear CO. LTD.		REV.		DESCRIPTION		REV. DATE					
		REV.		DESCRIPTION		REV. DATE					
1		2		3		4		5		6	
2		3		4		5		6		7	
3		4		5		6		7		8	
4		5		6		7		8		9	
5		6		7		8		9		10	
6		7		8		9		10		11	
7		8		9		10		11		12	
8		9		10		11		12		13	
9		10		11		12		13		14	
10		11		12		13		14		15	
11		12		13		14		15		16	
12		13		14		15		16		17	
13		14		15		16		17		18	
14		15		16		17		18		19	
15		16		17		18		19		20	
16		17		18		19		20		21	
17		18		19		20		21		22	
18		19		20		21		22		23	
19		20		21		22		23		24	
20		21		22		23		24		25	
21		22		23		24		25		26	
22		23		24		25		26		27	
23		24		25		26		27		28	
24		25		26		27		28		29	
25		26		27		28		29		30	
26		27		28		29		30		31	
27		28		29		30		31		32	
28		29		30		31		32		33	
29		30		31		32		33		34	
30		31		32		33		34		35	
31		32		33		34		35		36	
32		33		34		35		36		37	
33		34		35		36		37		38	
34		35		36		37		38		39	
35		36		37		38		39		40	
36		37		38		39		40		41	
37		38		39		40		41		42	
38		39		40		41		42		43	
39		40		41		42		43		44	
40		41		42		43		44		45	
41		42		43		44		45		46	
42		43		44		45		46		47	
43		44		45		46		47		48	
44		45		46		47		48		49	
45		46		47		48		49		50	
46		47		48		49		50		51	
47		48		49		50		51		52	
48		49		50		51		52		53	
49		50		51		52		53		54	
50		51		52		53		54		55	
51		52		53		54		55		56	
52		53		54		55		56		57	
53		54		55		56		57		58	
54		55		56		57		58		59	
55		56		57		58		59		60	
56		57		58		59		60		61	
57		58		59		60		61		62	
58		59		60		61		62		63	
59		60		61		62		63		64	
60		61		62		63		64		65	
61		62		63		64		65		66	
6											


		REV. DATE

DESCRIPTION

- ☆ 柜间小母线, 随柜提供
- △ 柜间控制电路(由客户自备)
- 短接排
- × 分隔板
- (测试短接片
- 其他



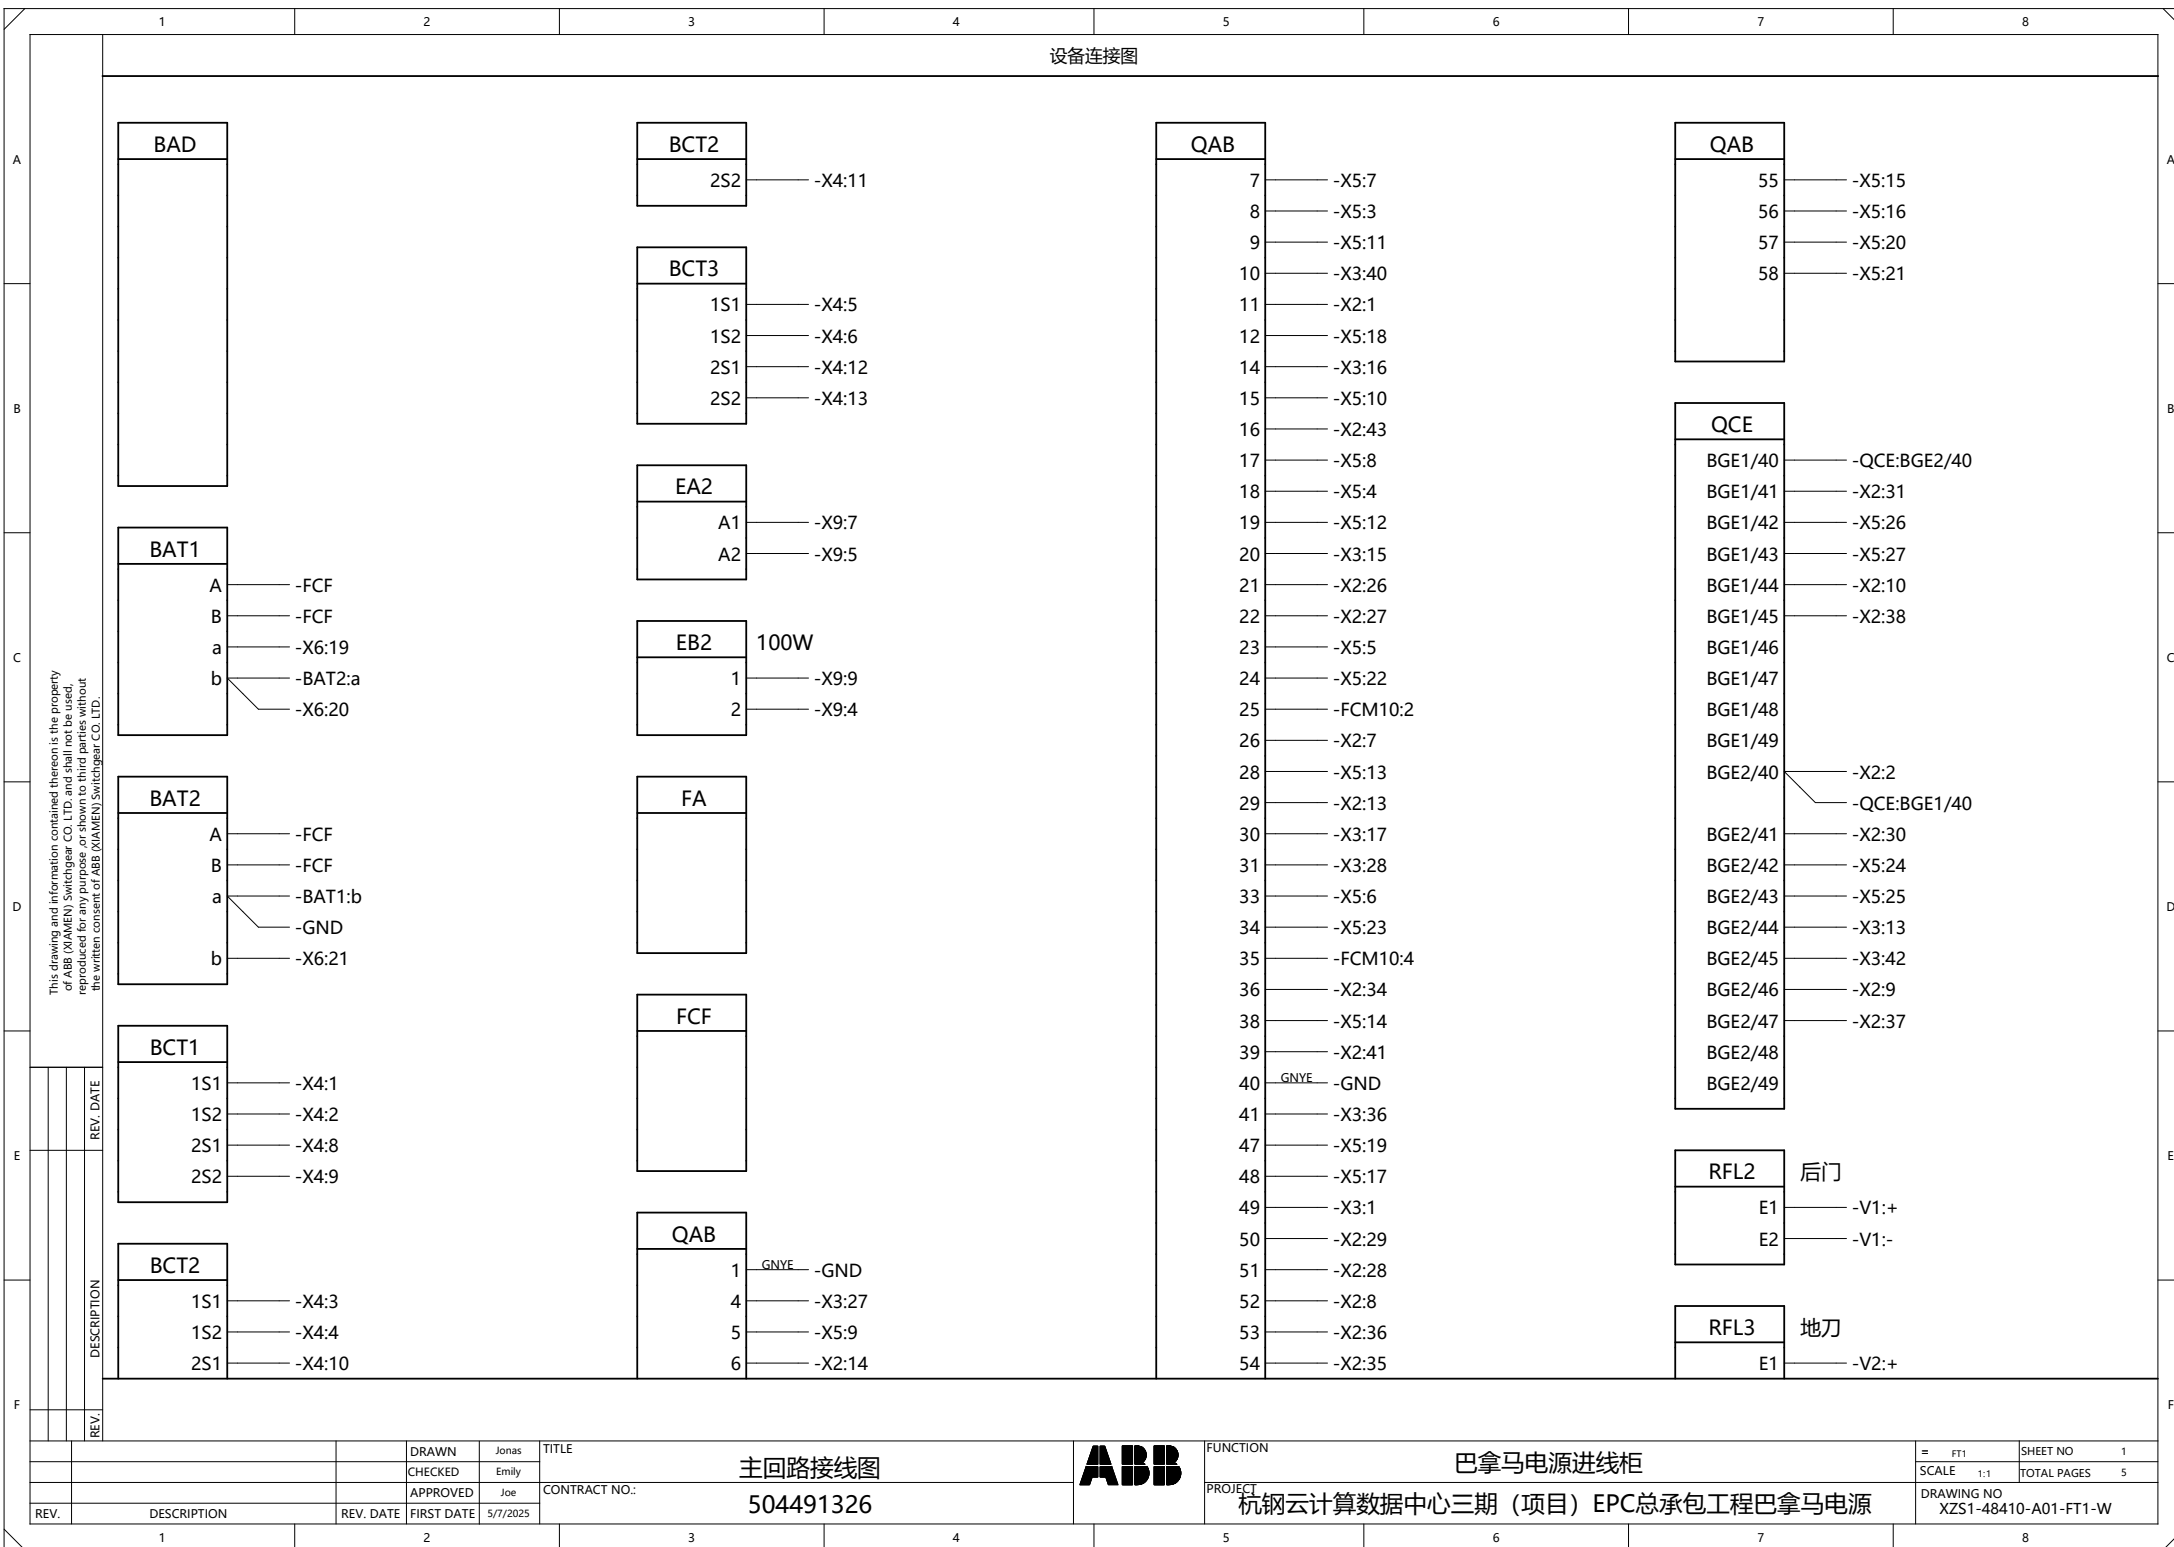

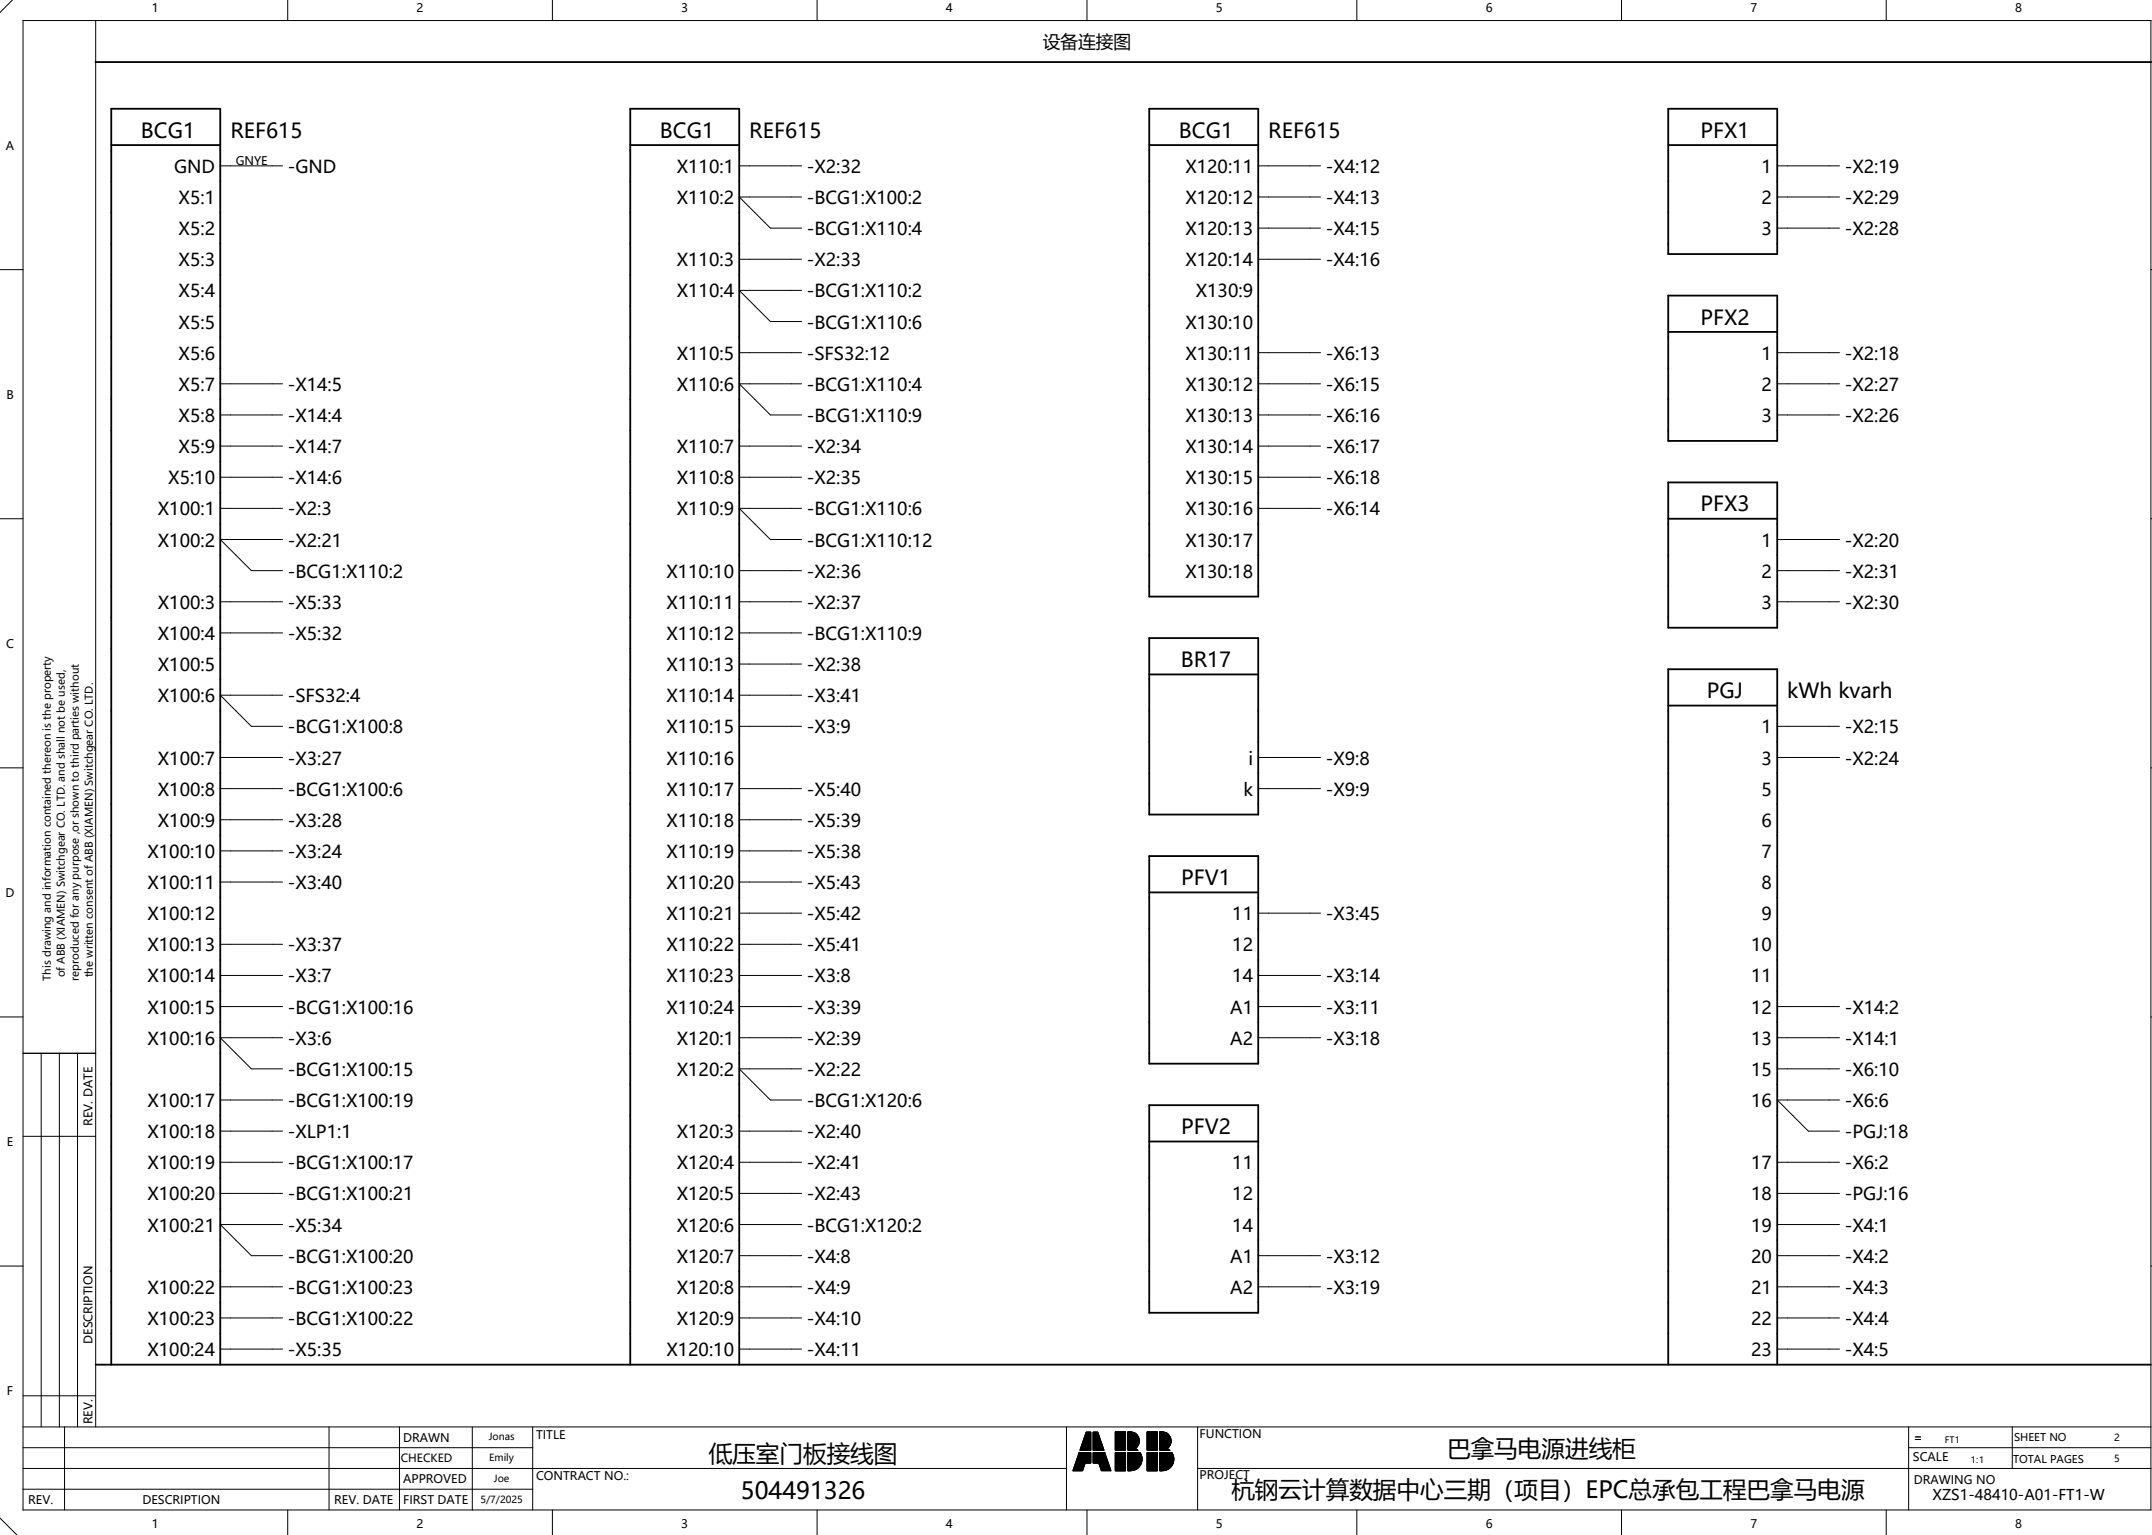


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

低压室门板接线图



巴拿马电源进线柜

杭钢云计算数据中心三期（项目）EPC总承包工程巴拿马电源

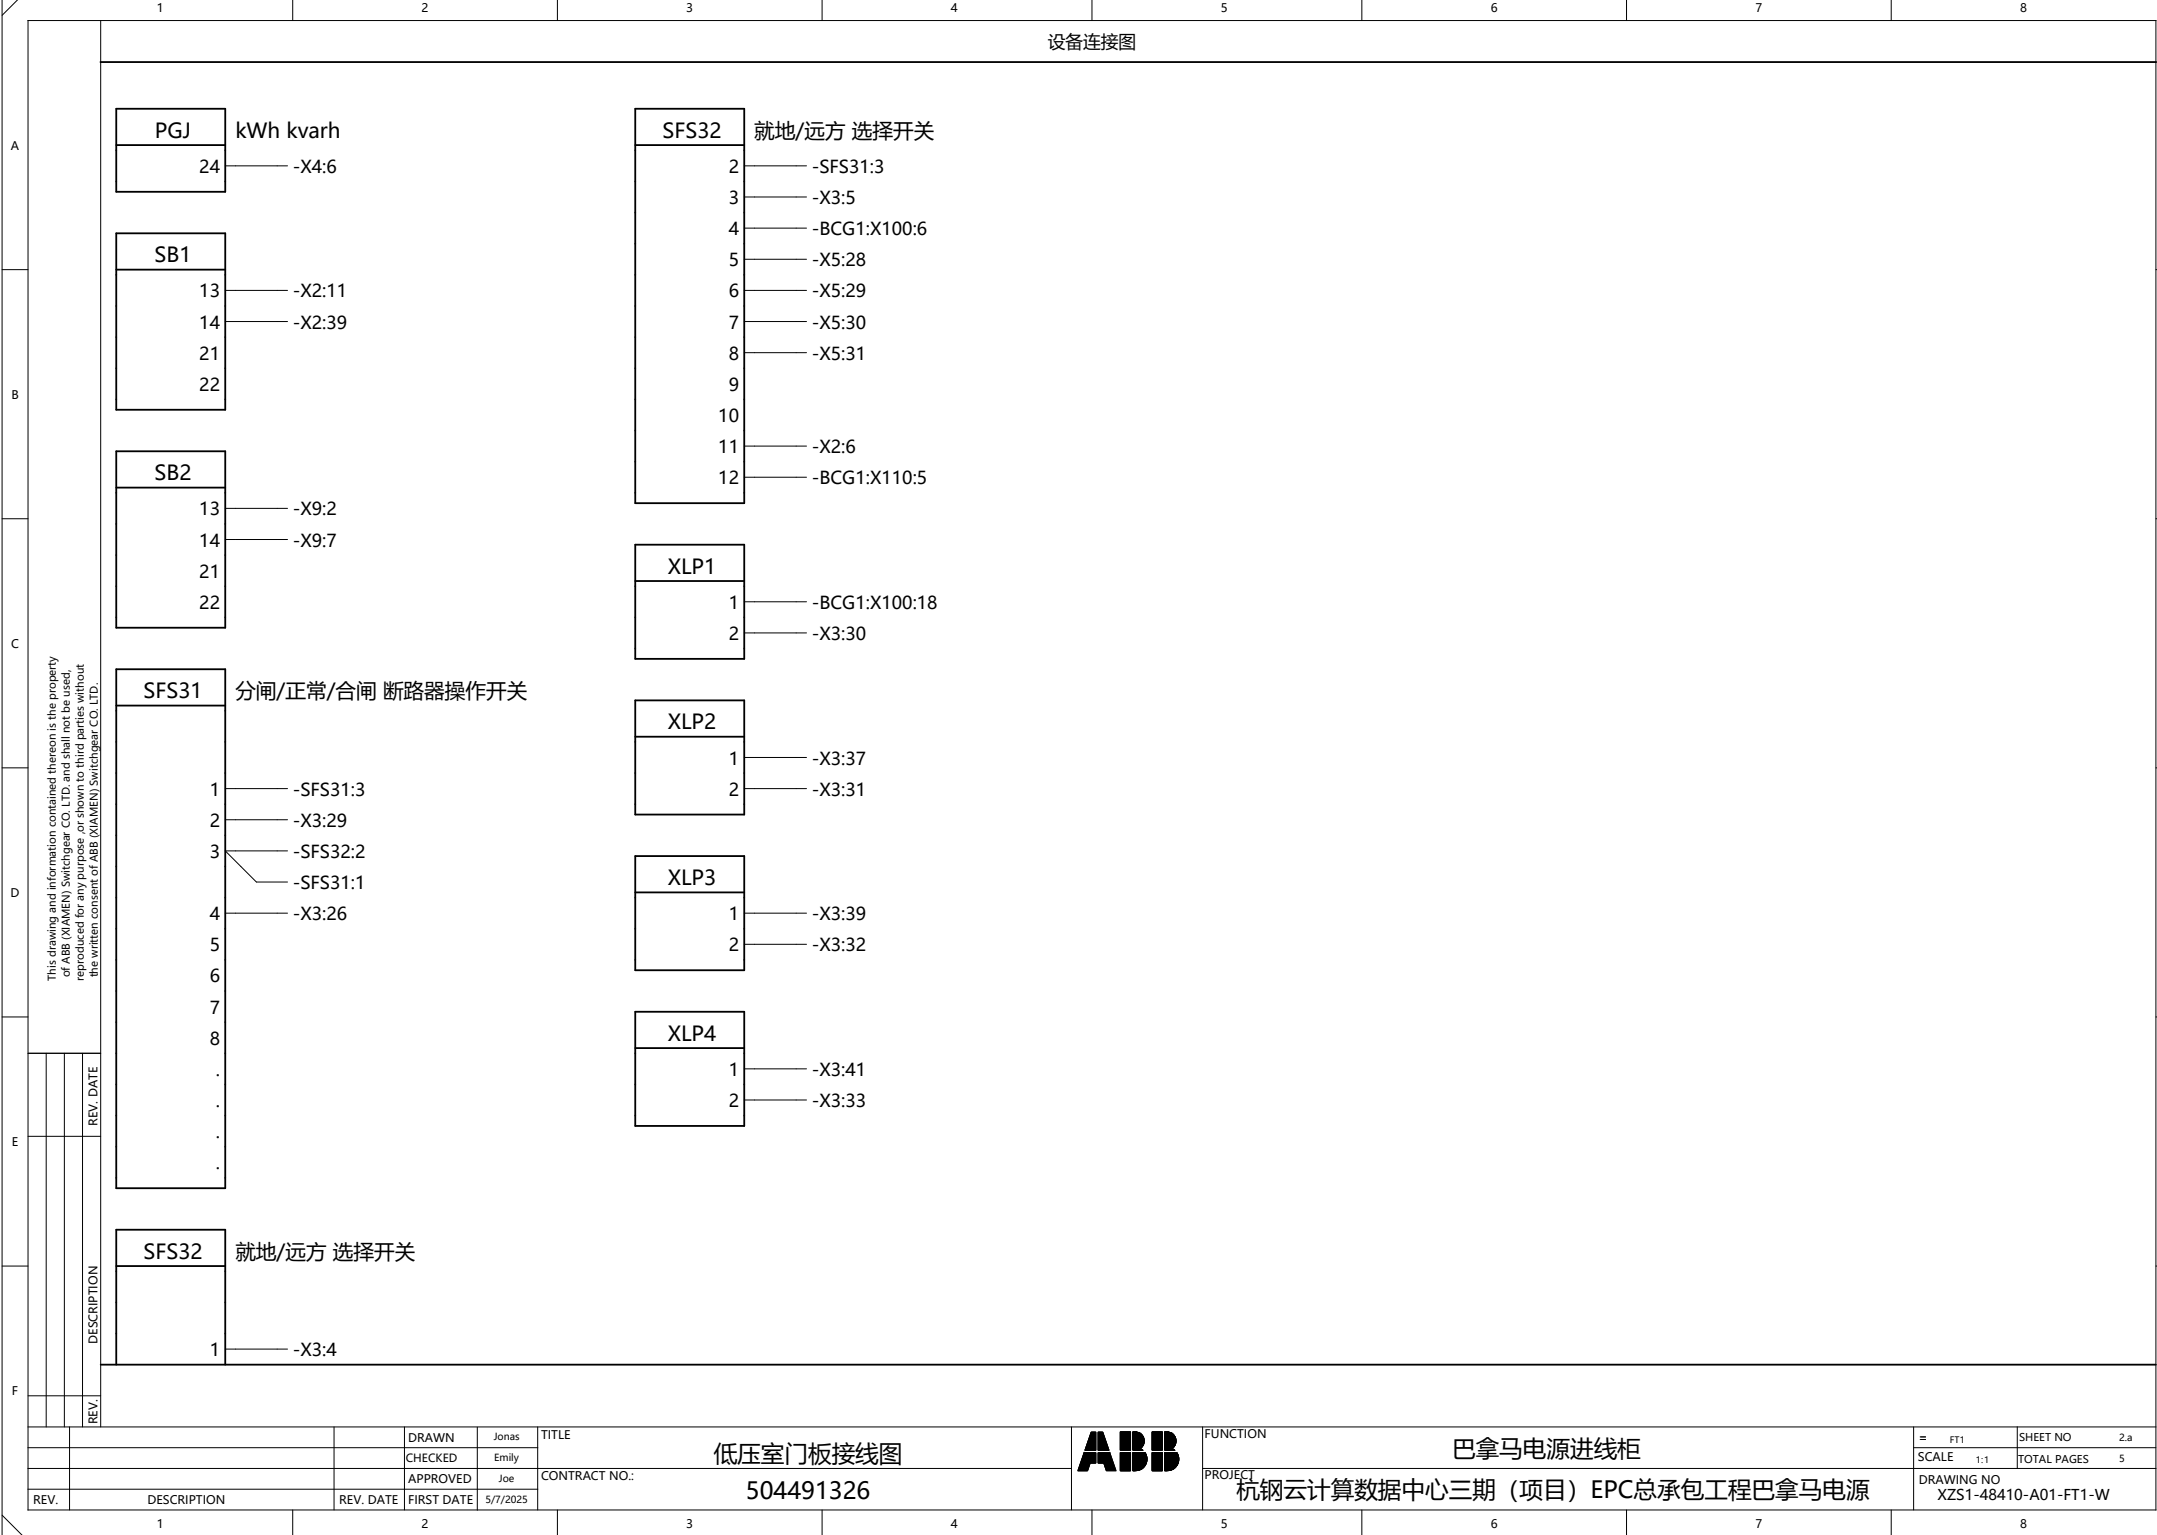

REV.

DESCRIPTION

REV.

DATE

DRAWN

Jonas

CHECKED

Emily

APPROVED

Joe

REV. DATE

FIRST DATE

5/7/2025

TITLE

低压室门板接线图

CONTRACT NO.:

504491326

FUNCTION

巴拿马电源进线柜

PROJECT

杭钢云计算数据中心三期（项目）EPC总承包工程巴拿马电源

=

FT1

SCALE

1:1

SHEET NO

2.a

TOTAL PAGES


5


DRAWING NO


XZS1-48410-A01-FT1-W

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.



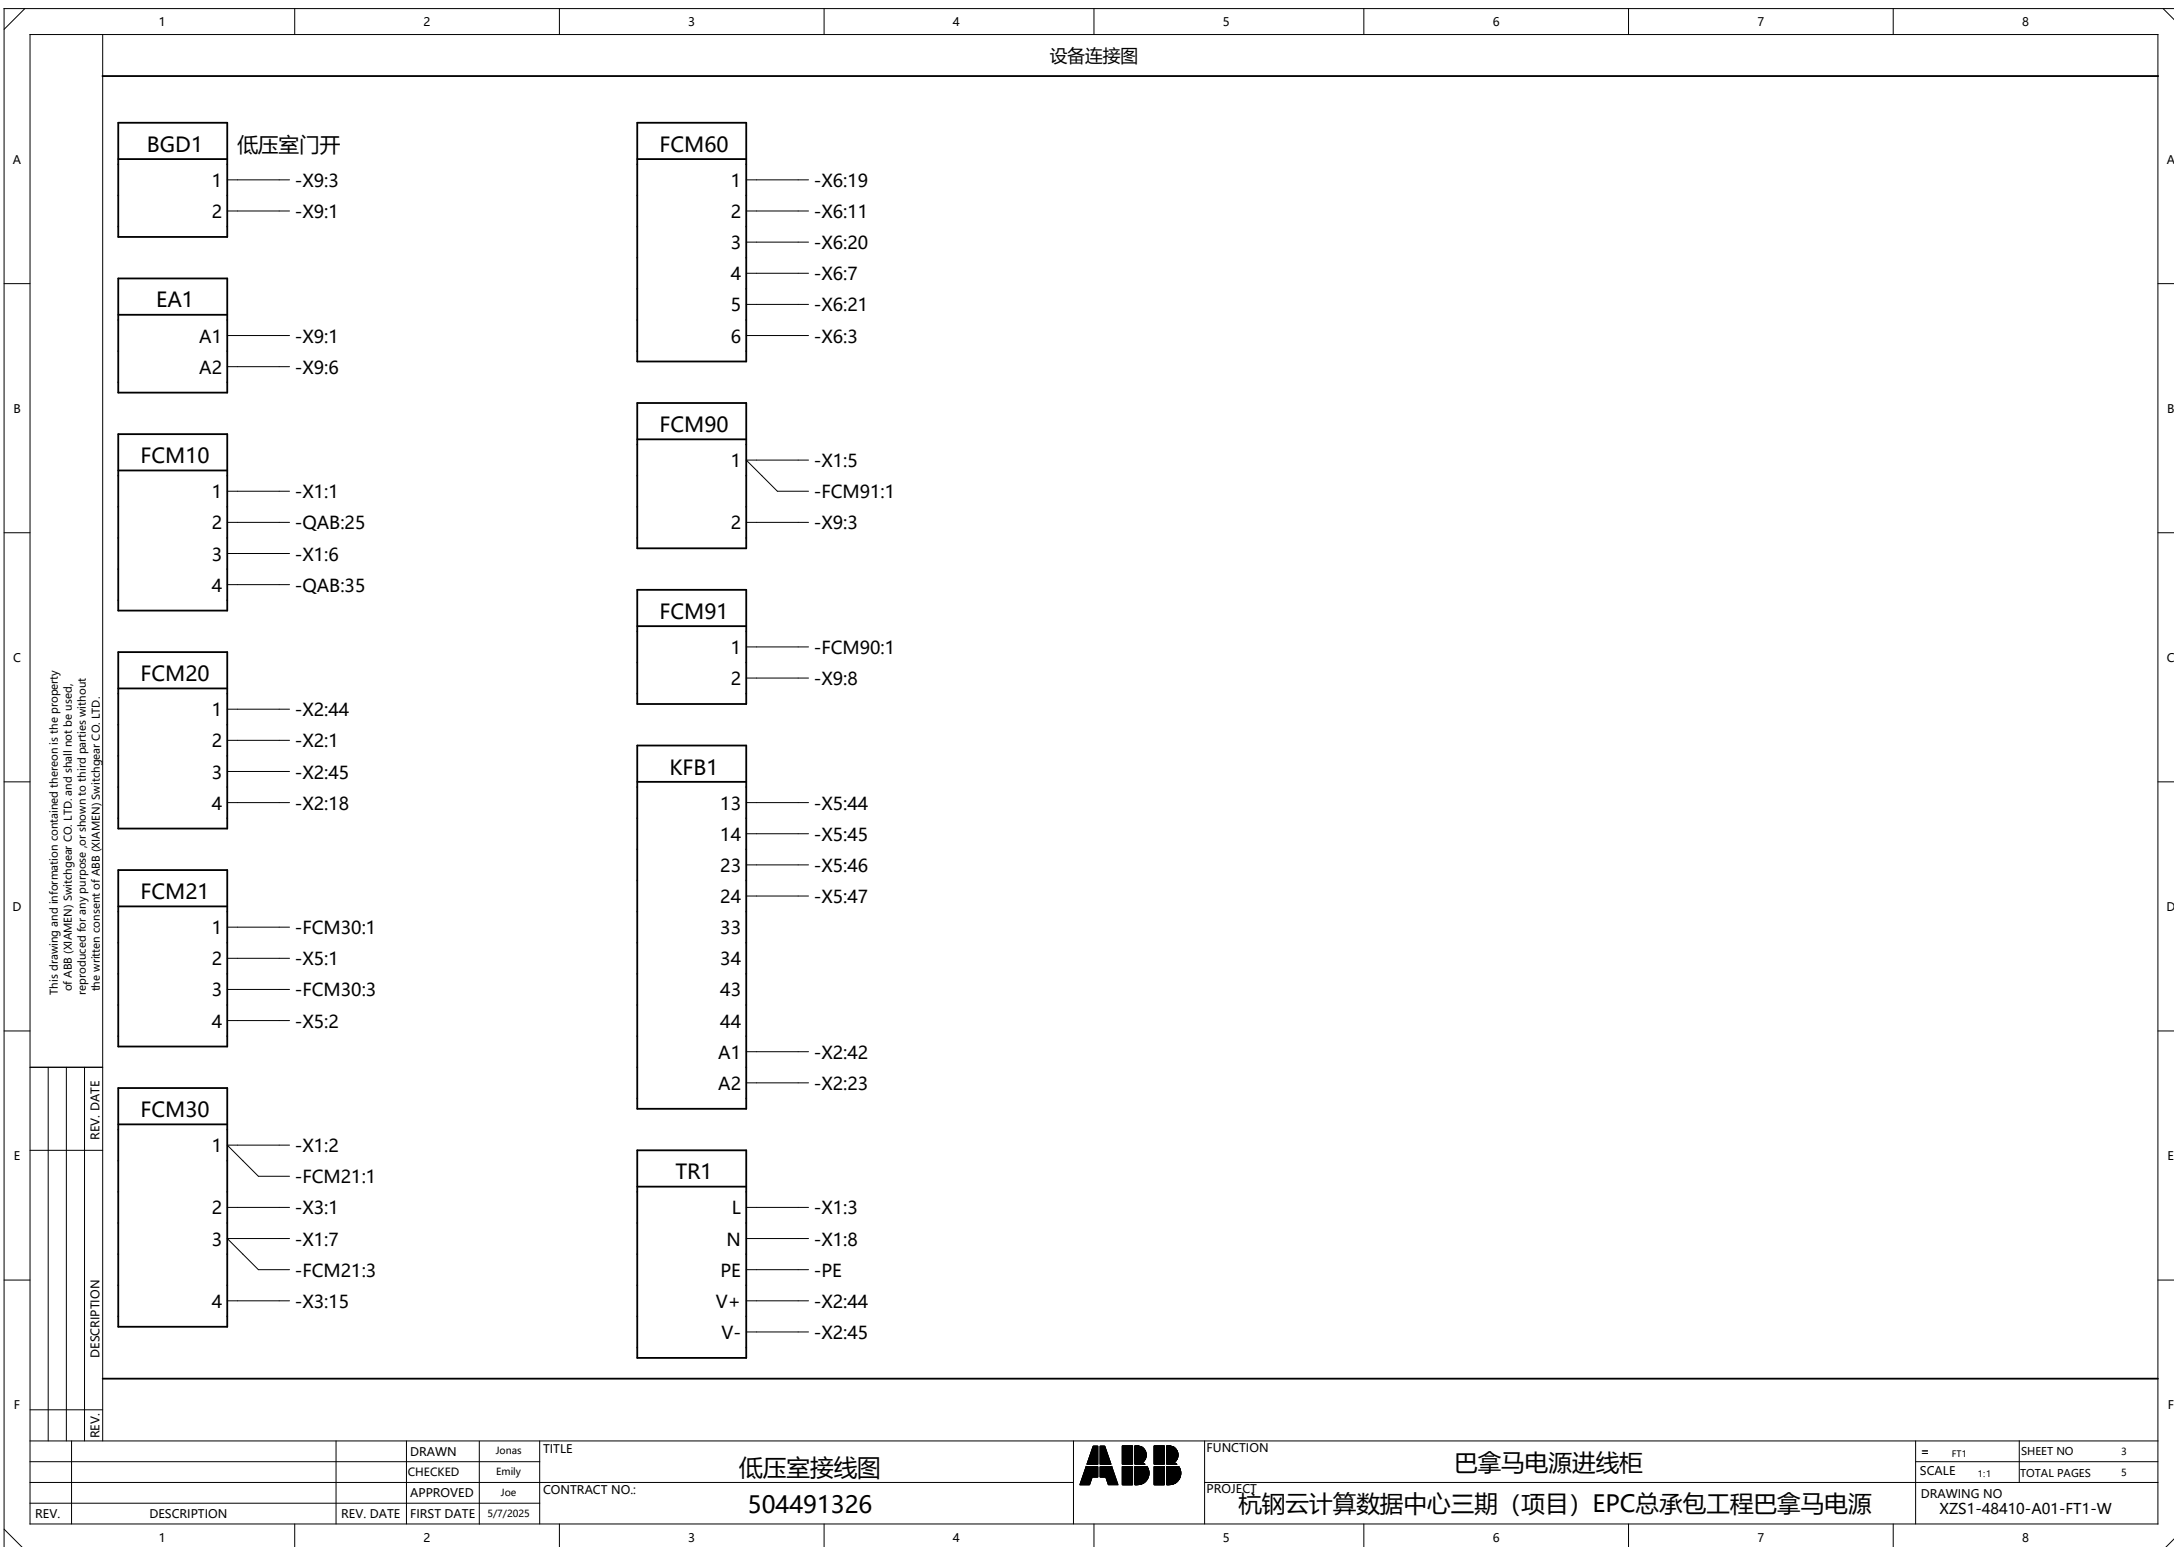


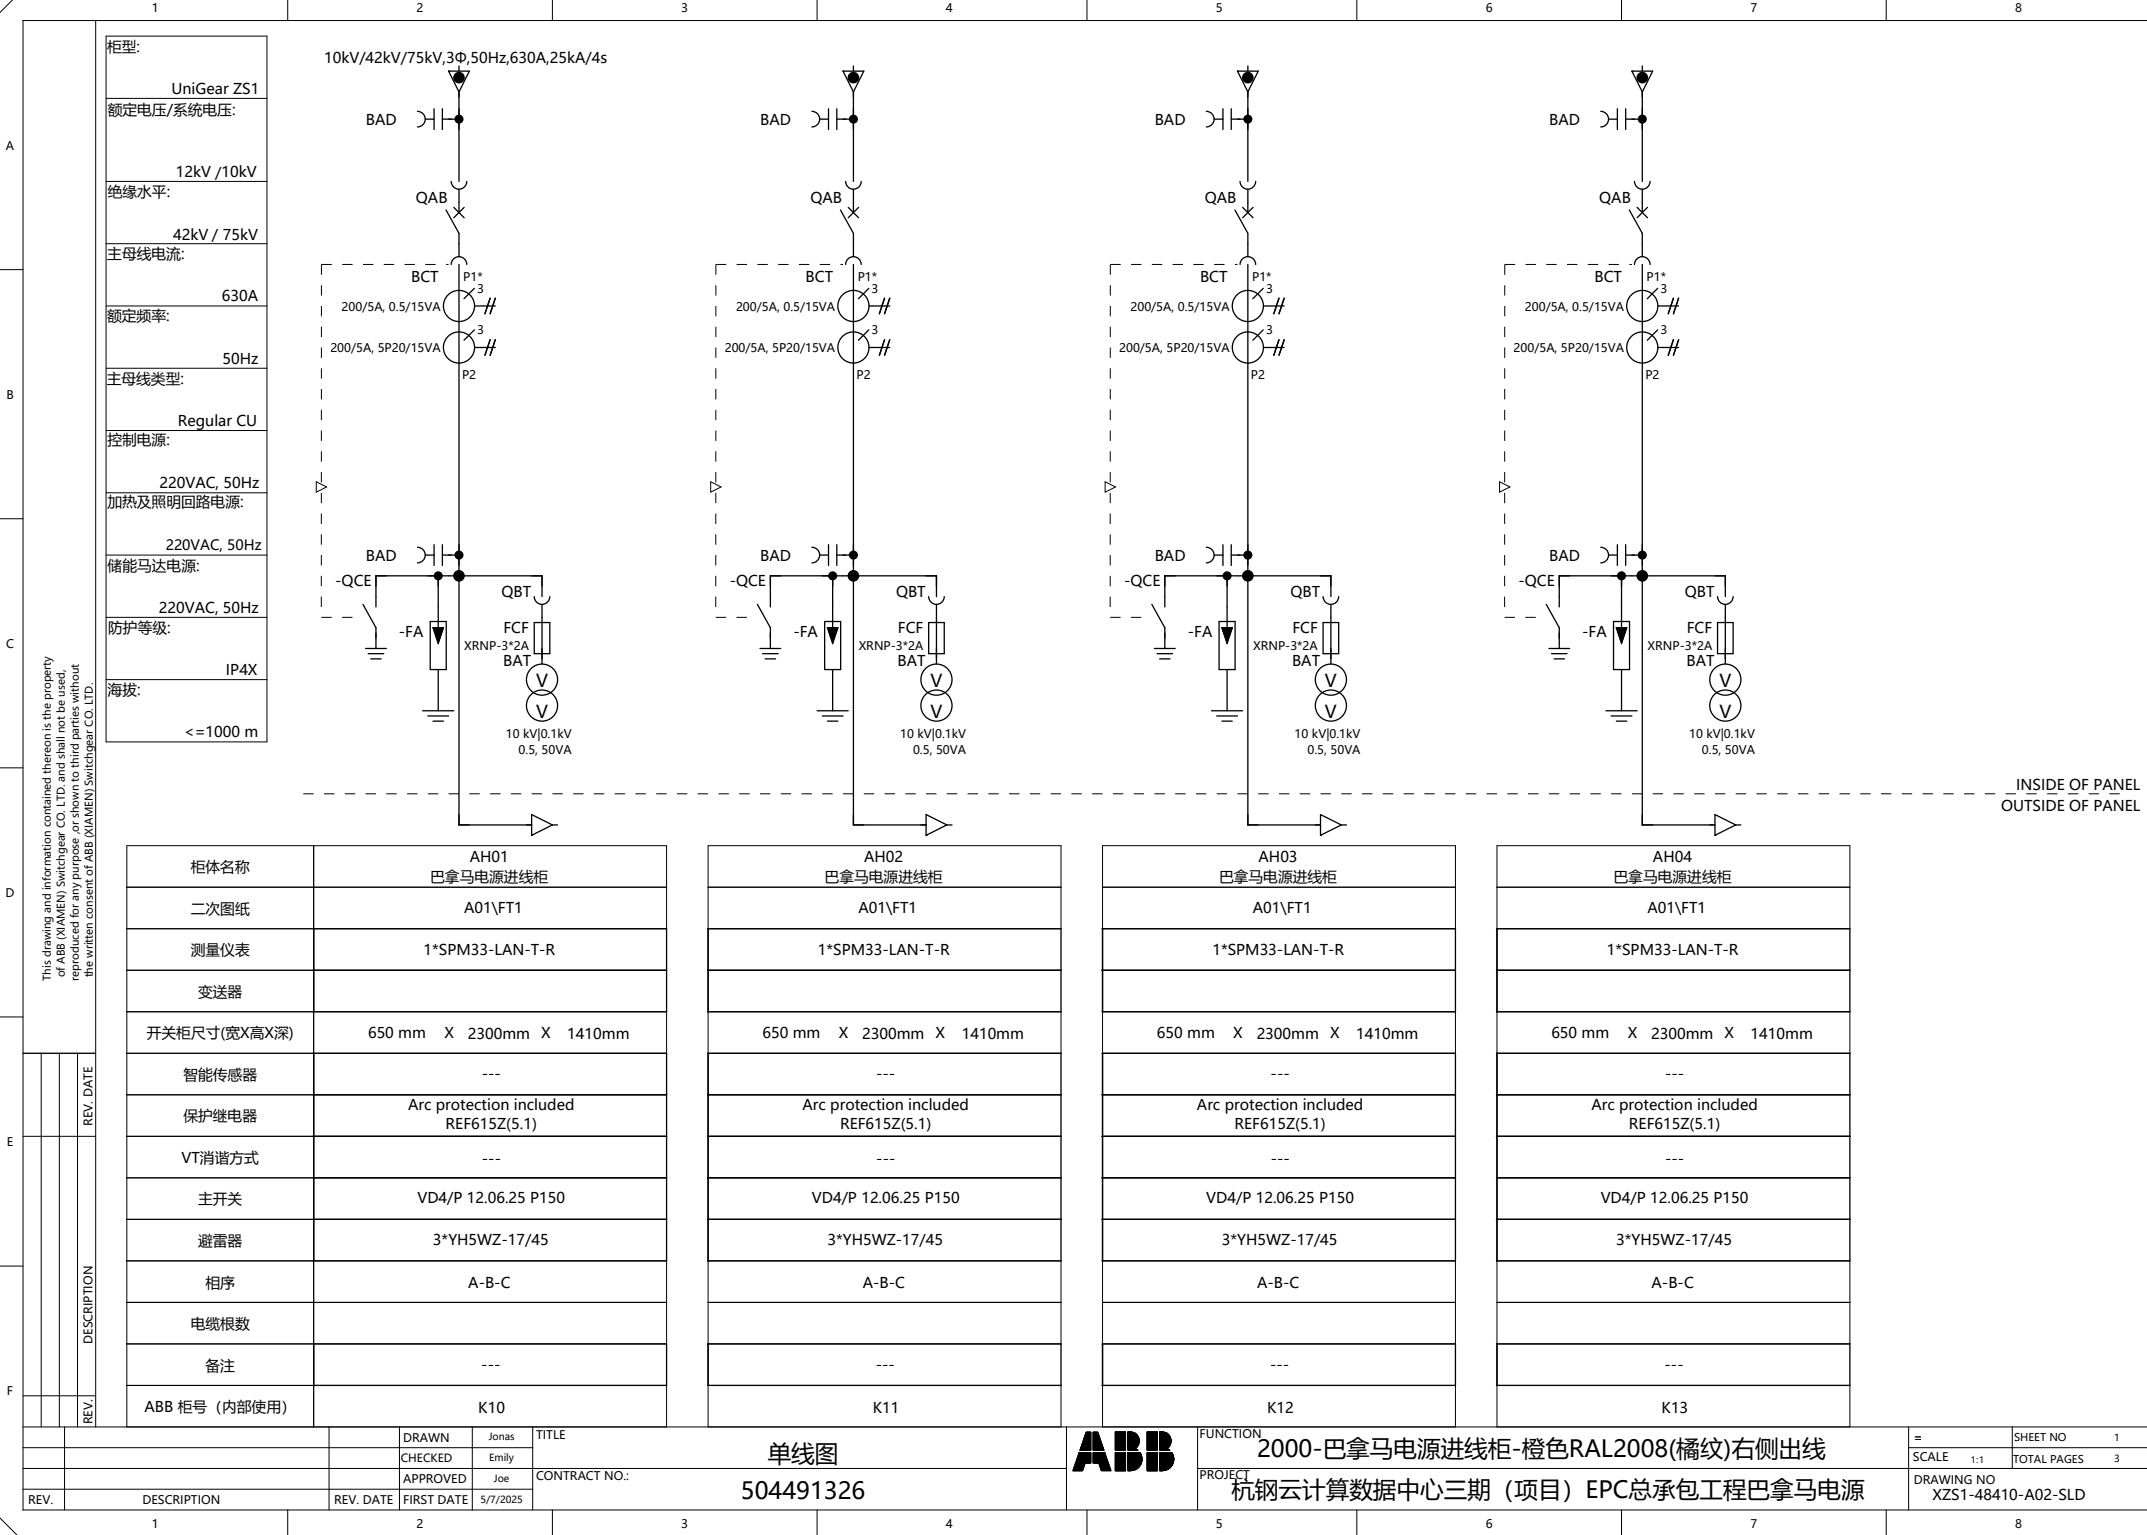

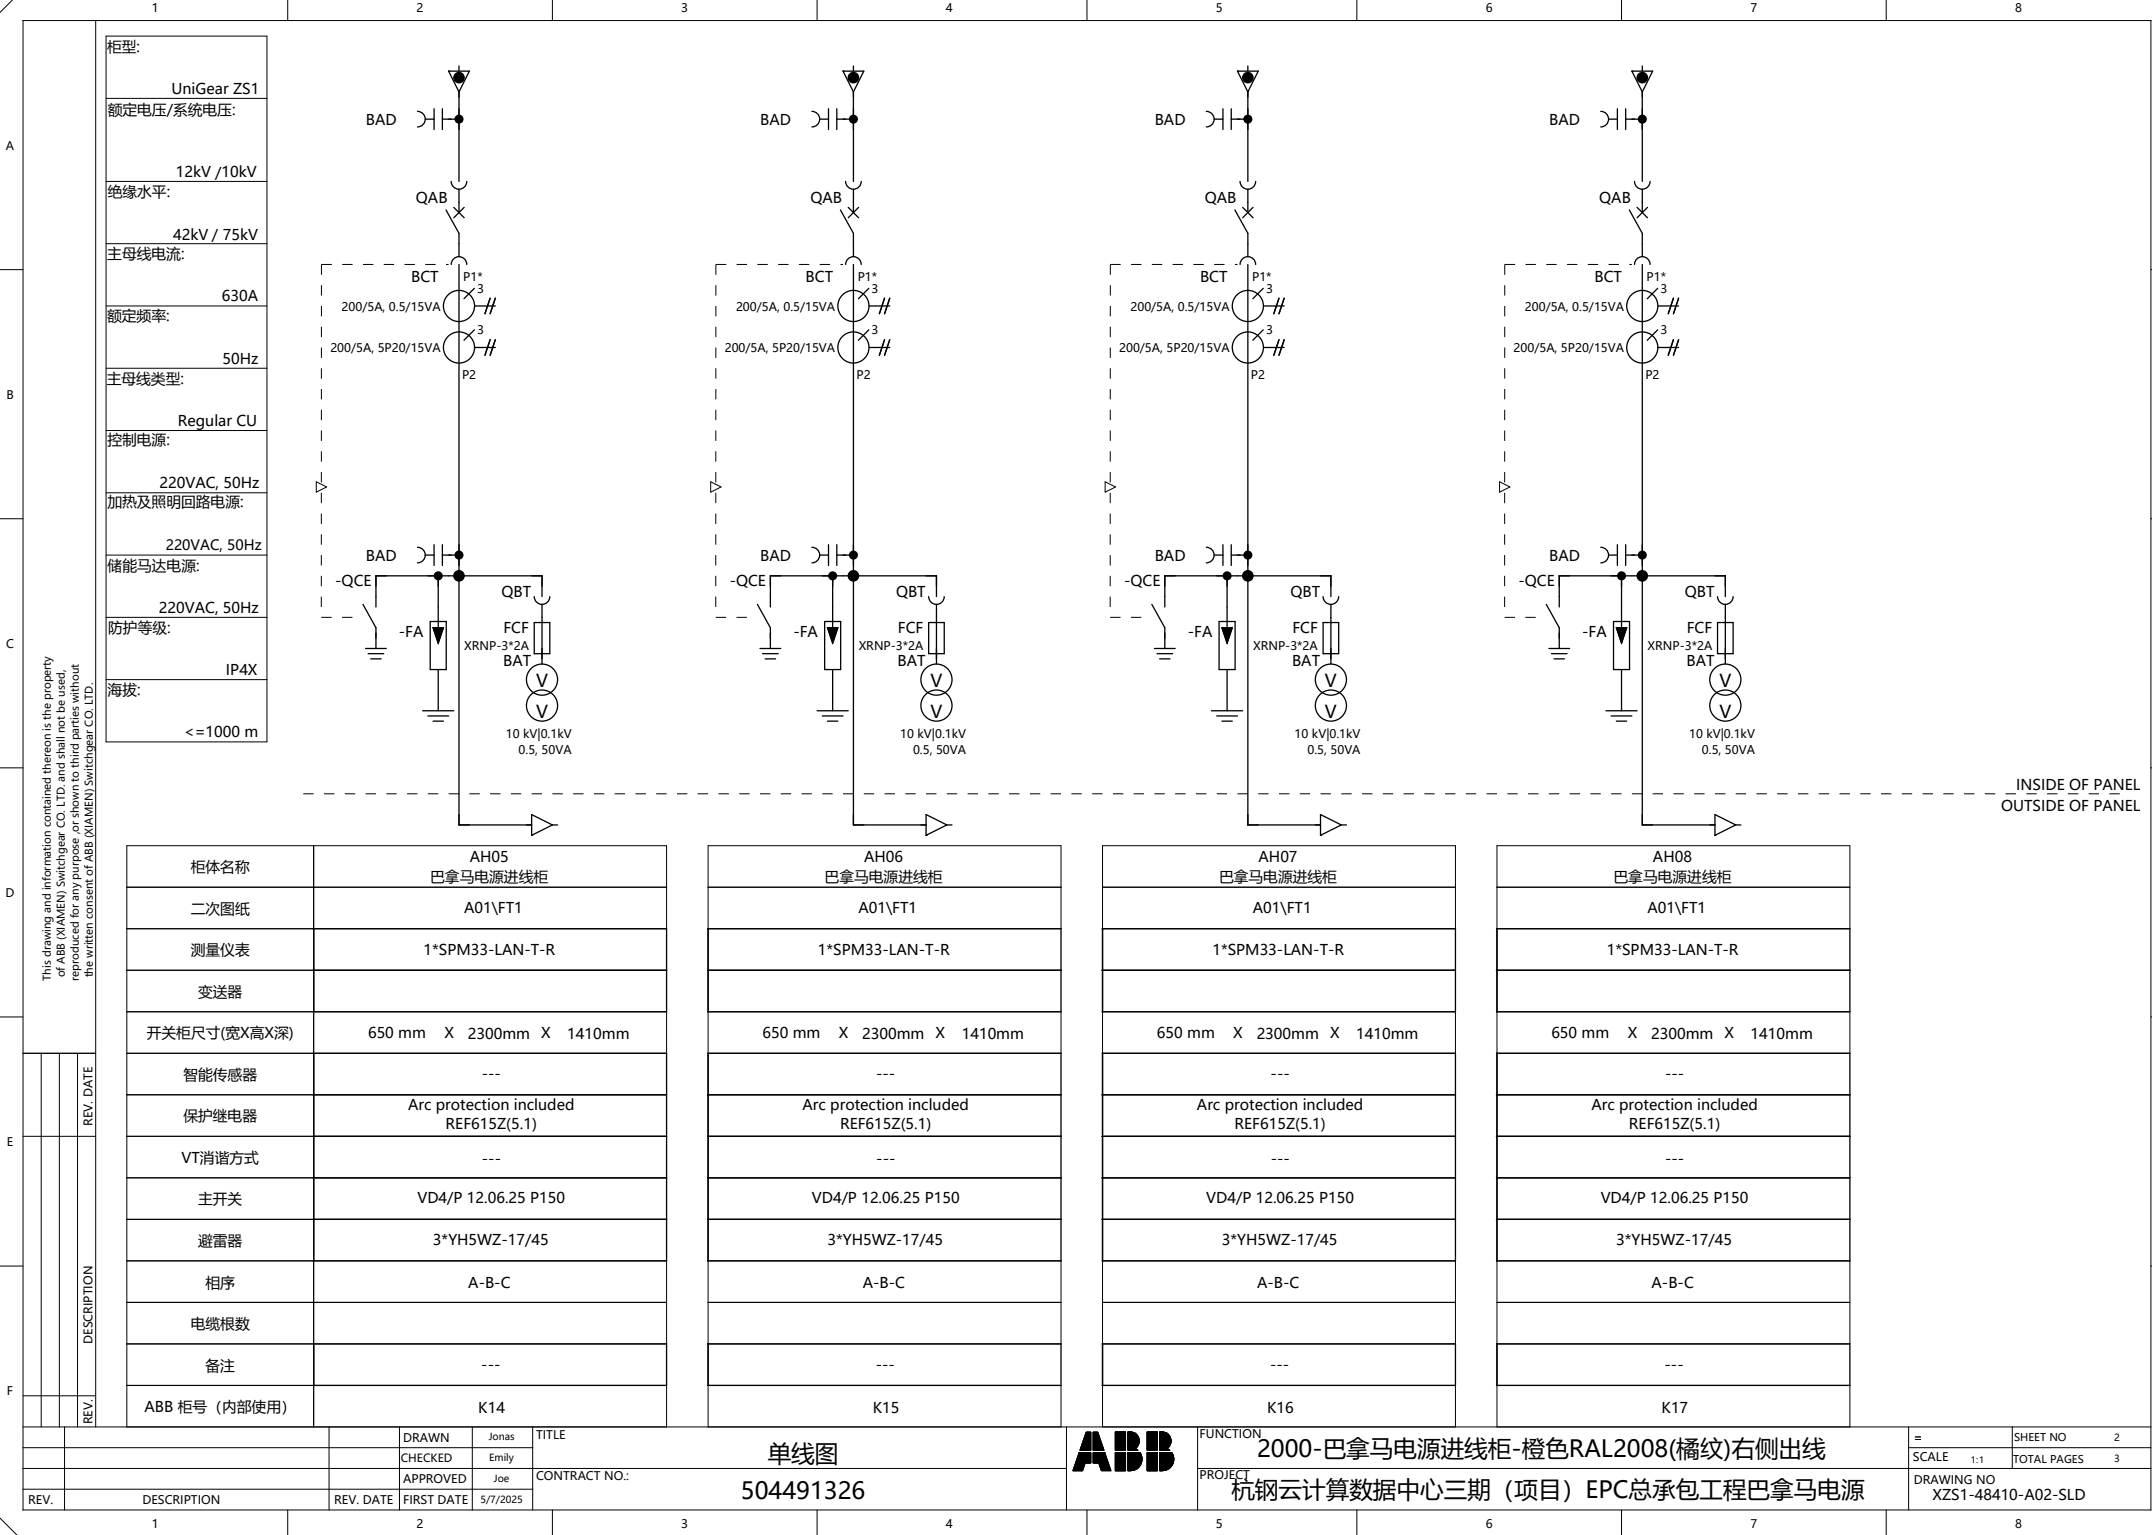

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

柜型:	UniGear ZS1
额定电压/系统电压:	12kV / 10kV
绝缘水平:	42kV / 75kV
主母线电流:	630A
额定频率:	50Hz
主母线类型:	Regular CU
控制电源:	220VAC, 50Hz
加热及照明回路电源:	220VAC, 50Hz
储能马达电源:	220VAC, 50Hz
防护等级:	IP4X
海拔:	<=1000 m

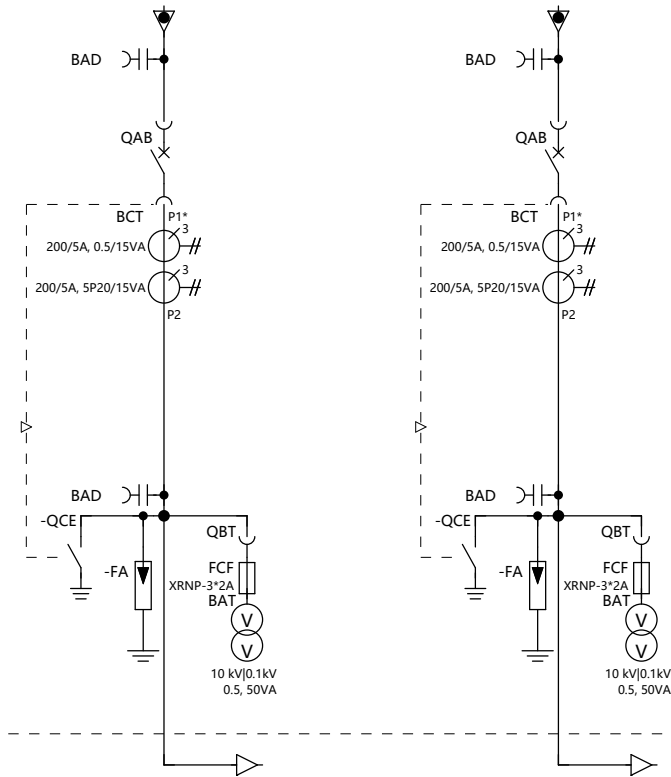

柜体名称	AH09 巴拿马电源进线柜
二次图纸	A01\FT1
测量仪表	1*SPM33-LAN-T-R
变送器	
开关柜尺寸(宽X高X深)	650 mm X 2300mm X 1410mm
智能传感器	---
保护继电器	Arc protection included REF615Z(5.1)
VT消谐方式	---
主开关	VD4/P 12.06.25 P150
避雷器	3*YH5WZ-17/45
相序	A-B-C
电缆根数	
备注	---
ABB 柜号 (内部使用)	K18

AH10
巴拿马电源进线柜
A01\FT1
1*SPM33-LAN-T-R
650 mm X 2300mm X 1410mm


Arc protection included REF615Z(5.1)

VD4/P 12.06.25 P150
3*YH5WZ-17/45
A-B-C


K19

INSIDE OF PANEL
OUTSIDE OF PANEL


			DRAWN	Jonas	TITLE		FUNCTION	2000-巴拿马电源进线柜-橙色RAL2008(橘纹)右侧出线	=	SHEET NO	3		
			CHECKED	Emily	单线图		PROJECT	杭钢云计算数据中心三期（项目）EPC总承包工程巴拿马电源	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	3	
			APPROVED	Joe	CONTRACT NO.:								
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	5/7/2025	504491326						DRAWING NO	XZS1-48410-A02-SLD	

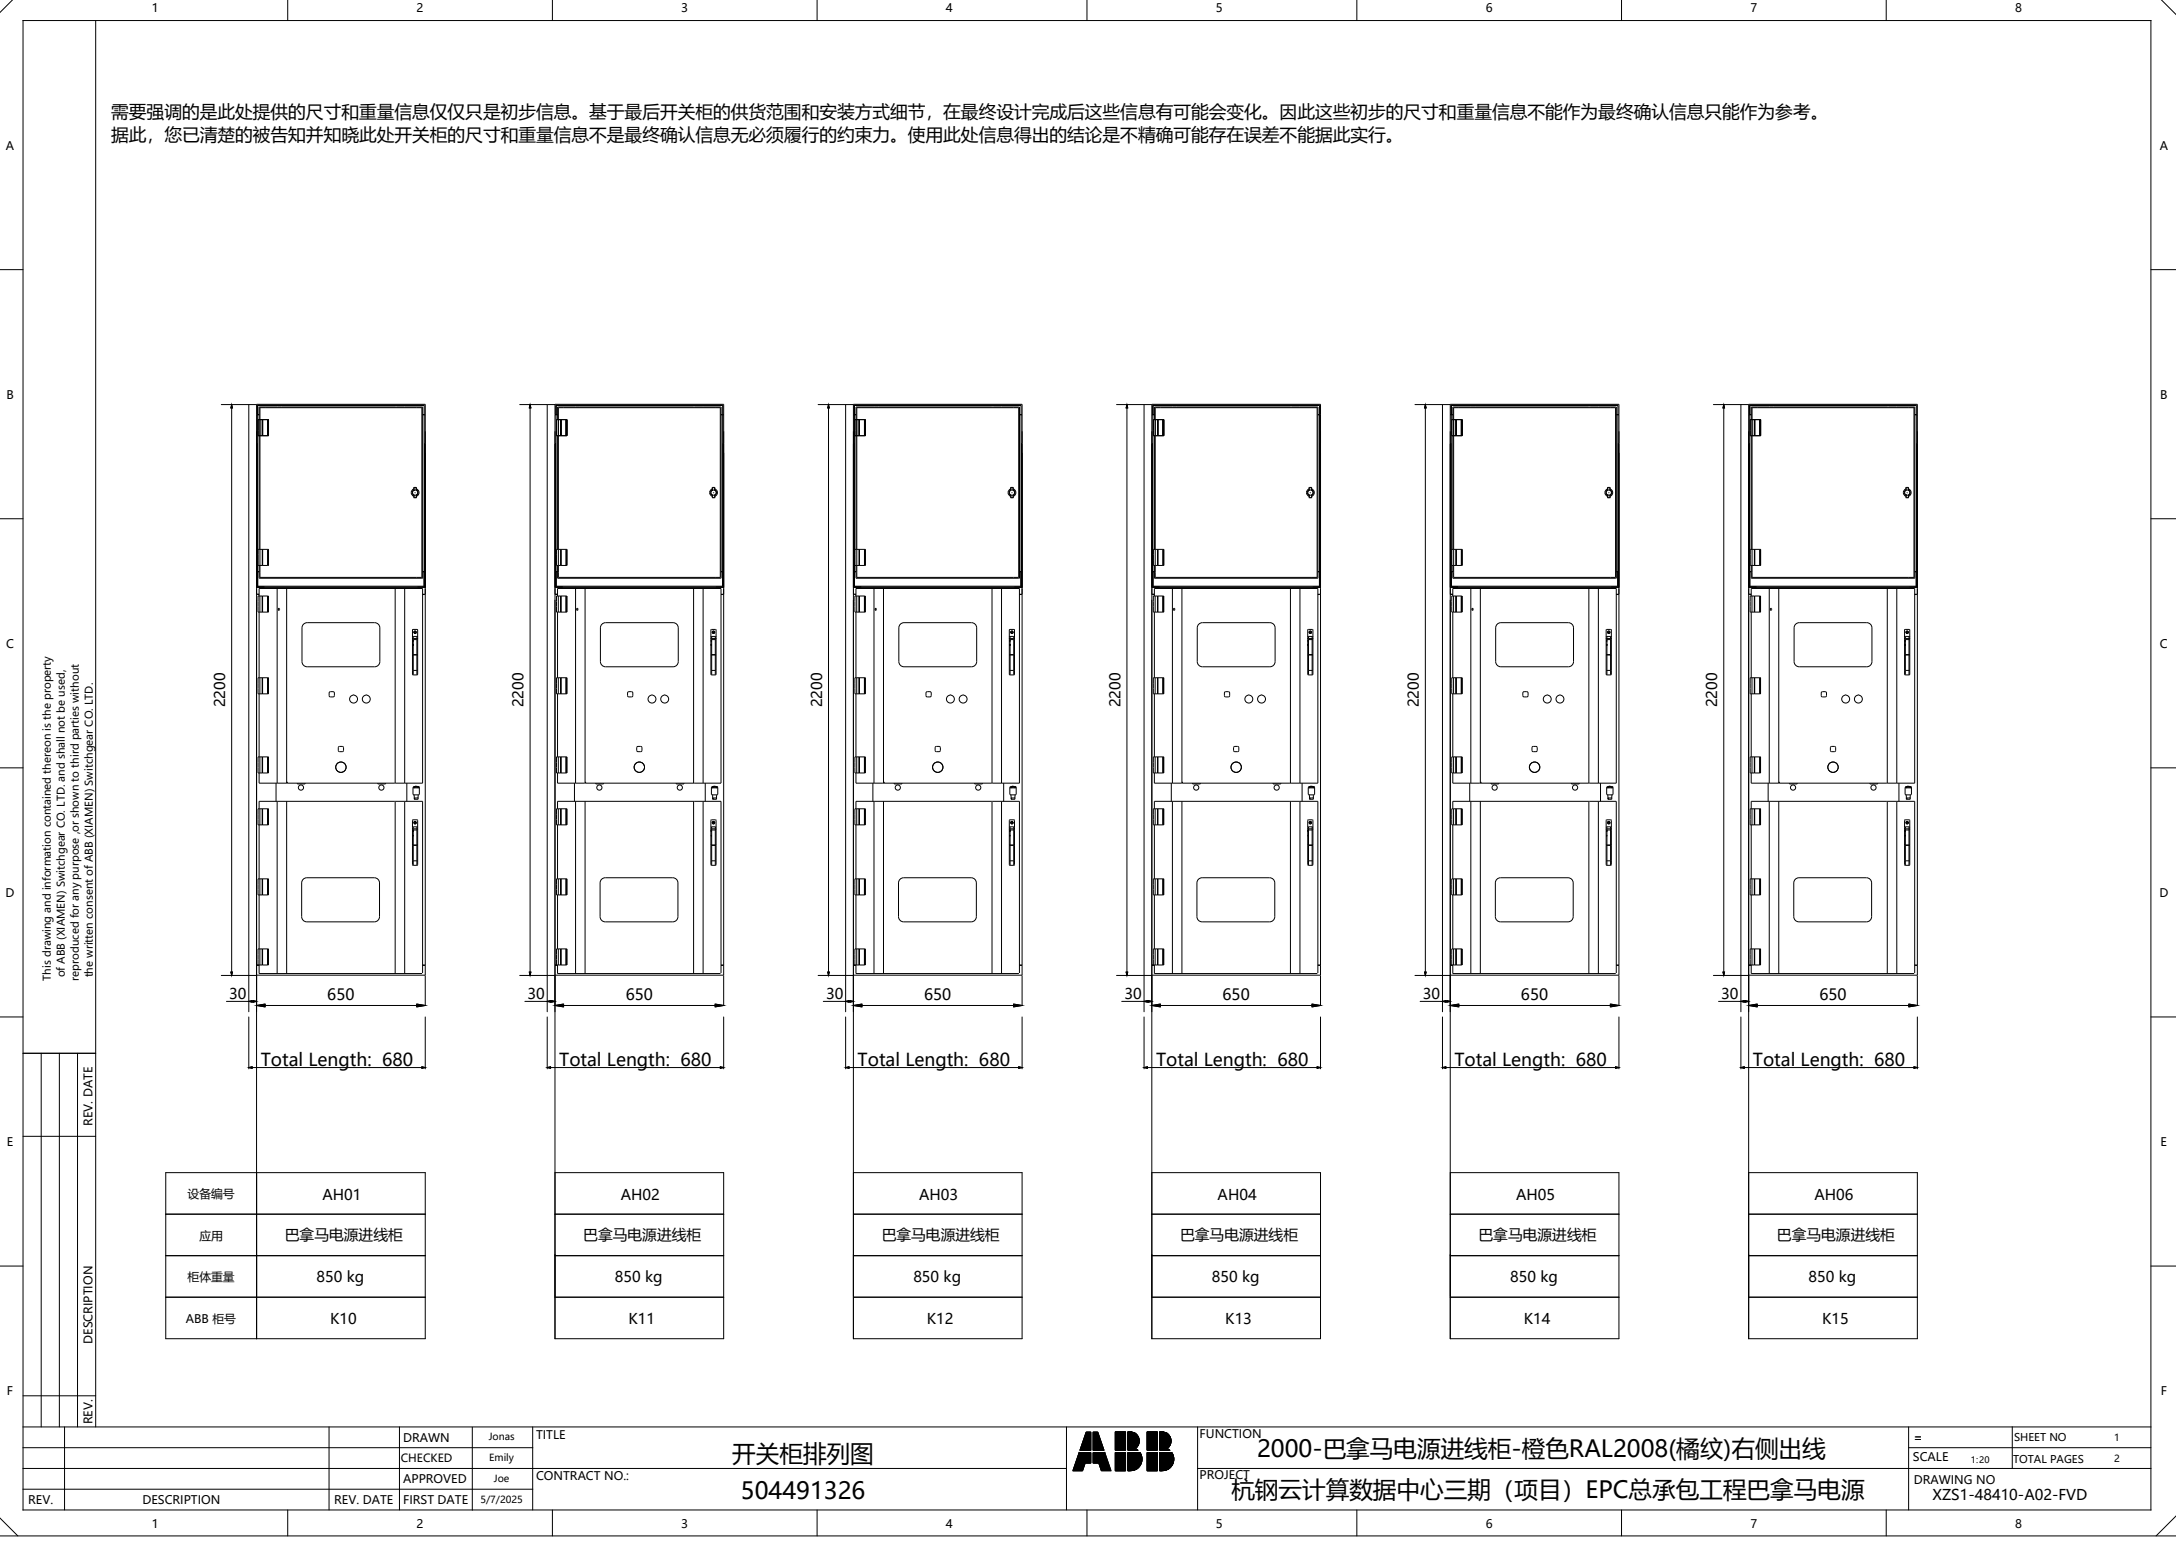


需要强调的是此处提供的尺寸和重量信息仅仅只是初步信息。基于最后开关柜的供货范围和安装方式细节，在最终设计完成后这些信息有可能会变化。因此这些初步的尺寸和重量信息不能作为最终确认信息只能作为参考。据此，您已清楚的被告知并知晓此处开关柜的尺寸和重量信息不是最终确认信息无必须履行的约束力。使用此处信息得出的结论是不精确可能存在误差不能据此实行。

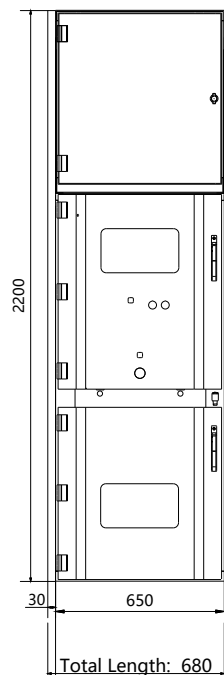


设备编号	AH07
应用	巴拿马电源进线柜
柜体重量	850 kg
ABB 柜号	K16

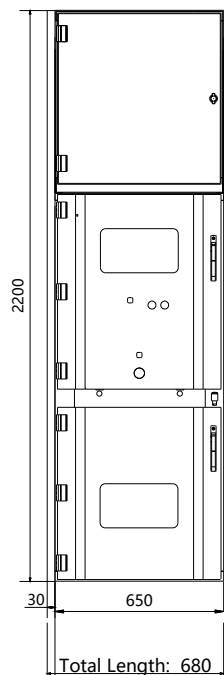

AH08
巴拿马电源进线柜
850 kg
K17

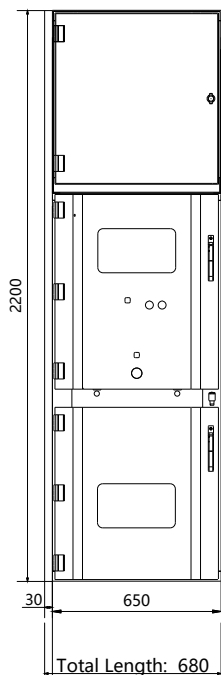

AH09
巴拿马电源进线柜
850 kg
K18

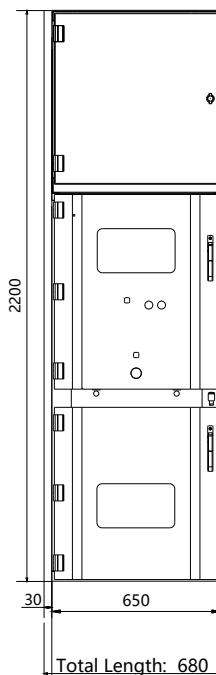

AH10
巴拿马电源进线柜
850 kg
K19

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

			DRAWN	Jonas	TITLE	ABB	FUNCTION	2000-巴拿马电源进线柜-橙色RAL2008(橘纹)右侧出线		=	SHEET NO	2	
			CHECKED	Emily	开关柜排列图		PROJECT	杭钢云计算数据中心三期（项目）EPC总承包工程巴拿马电源		SCALE	1:20	TOTAL PAGES	2
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe	CONTRACT NO.:				DRAWING NO XZS1-48410-A02-FVD				
			FIRST DATE	5/7/2025	504491326								


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

备注:

1.为了开关柜能顺利安装,土建地基的平面度和直线度应遵守如下要求:平面度允许公差: $\pm 1\text{MM/M}$; 直线度允许公差: $\pm 1\text{MM/M}$, 框架总长范围内不超过 3MM 。


2.基础框架顶面应高出最终地面 $5-12\text{MM}$;


3.开关柜的动荷载按静荷载的 1.15 倍计算。

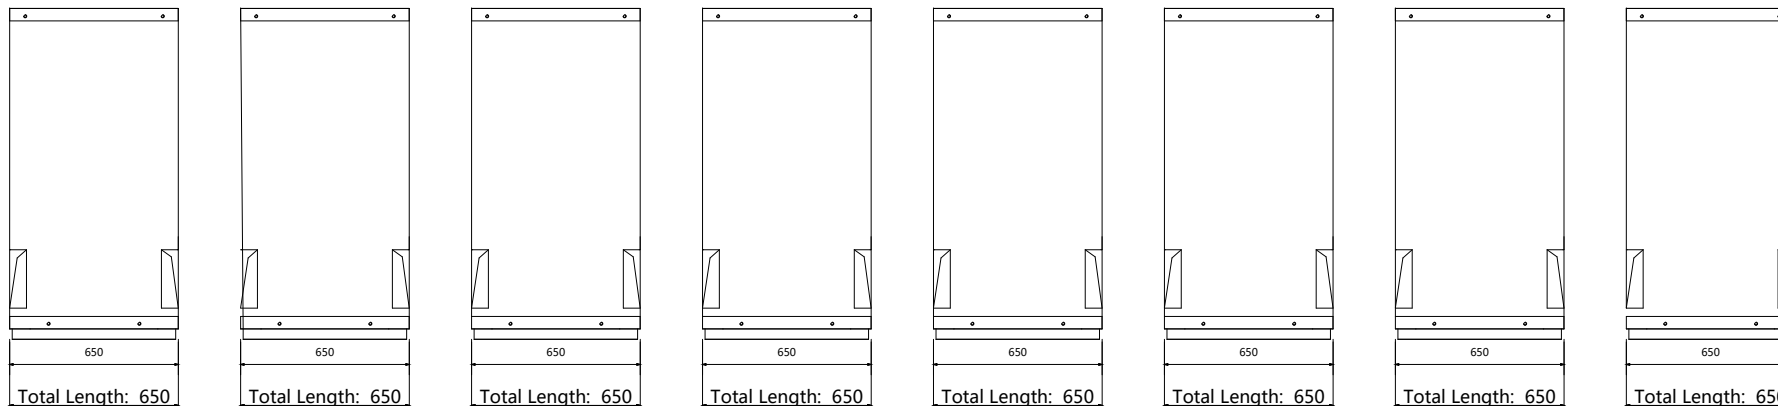

设备编号	AH01	AH02	AH03	AH04	AH05	AH06	AH07	AH08
应用	巴拿马电源进线柜	巴拿马电源进线柜	巴拿马电源进线柜	巴拿马电源进线柜	巴拿马电源进线柜	巴拿马电源进线柜	巴拿马电源进线柜	巴拿马电源进线柜
ABB 柜号	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17

			DRAWN	Jonas	TITLE	ABB	FUNCTION	2000-巴拿马电源进线柜-橙色RAL2008(橘纹)右侧出线		=	SHEET NO	1	
			CHECKED	Emily	地基排列图		PROJECT	杭钢云计算数据中心三期（项目）EPC总承包工程巴拿马电源		SCALE	1:20	TOTAL PAGES	2
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe	CONTRACT NO.:				DRAWING NO XZS1-48410-A02-FFD				
			FIRST DATE	5/7/2025	504491326								

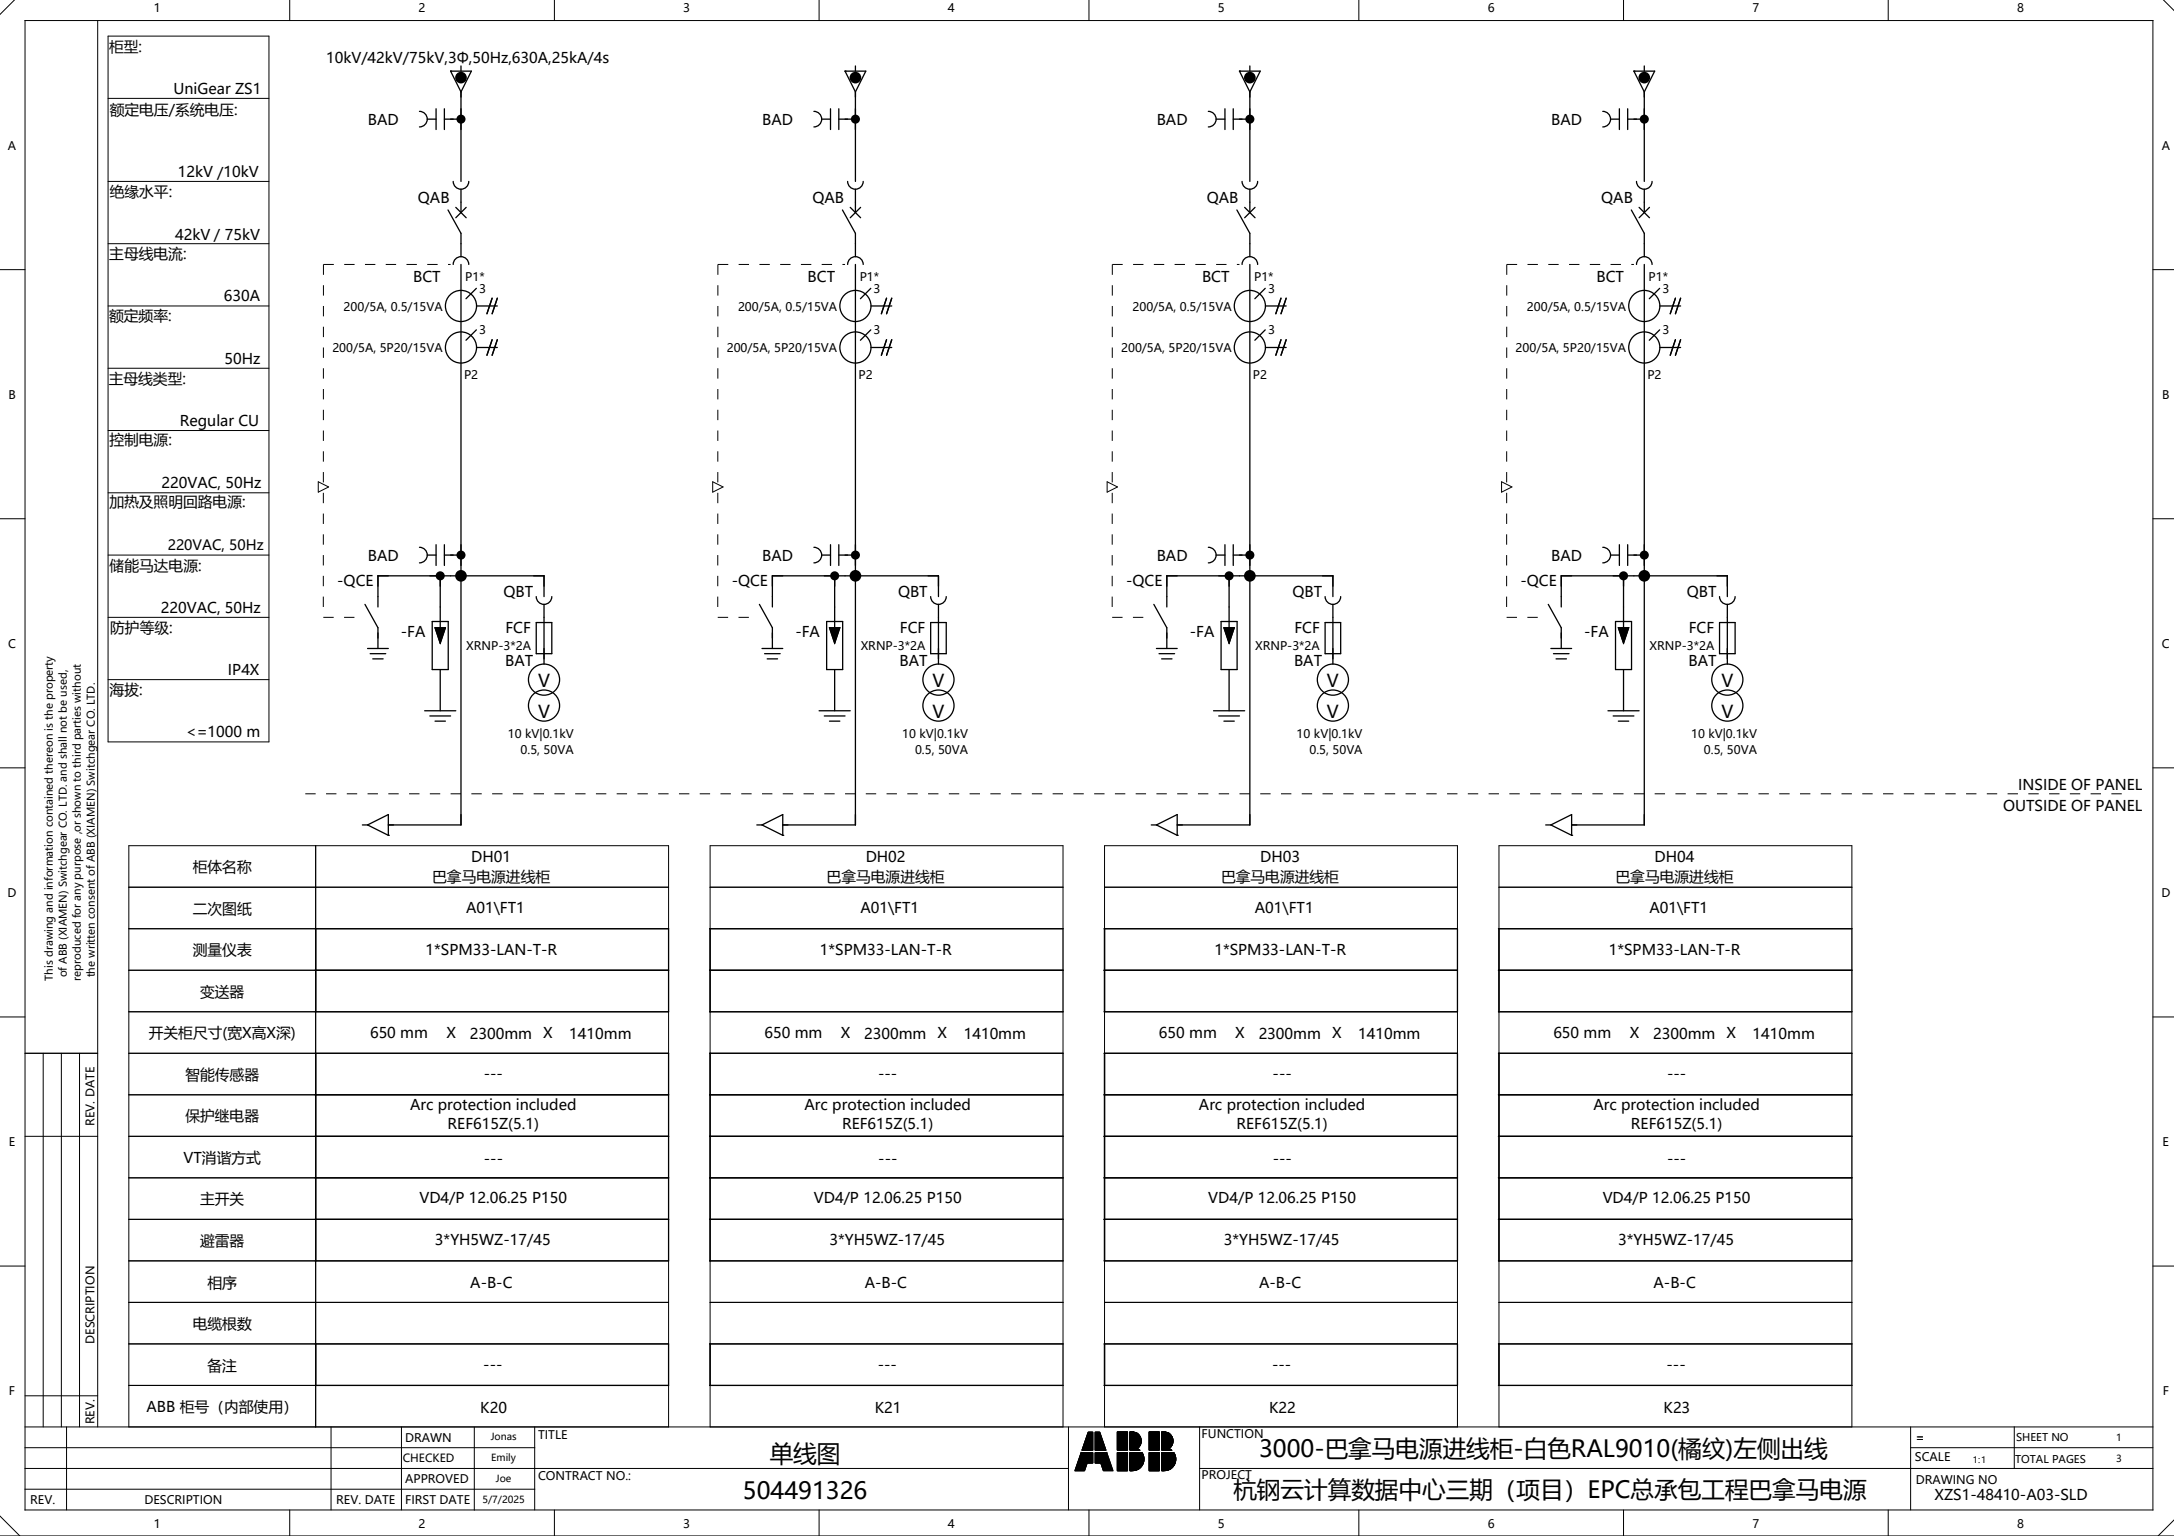

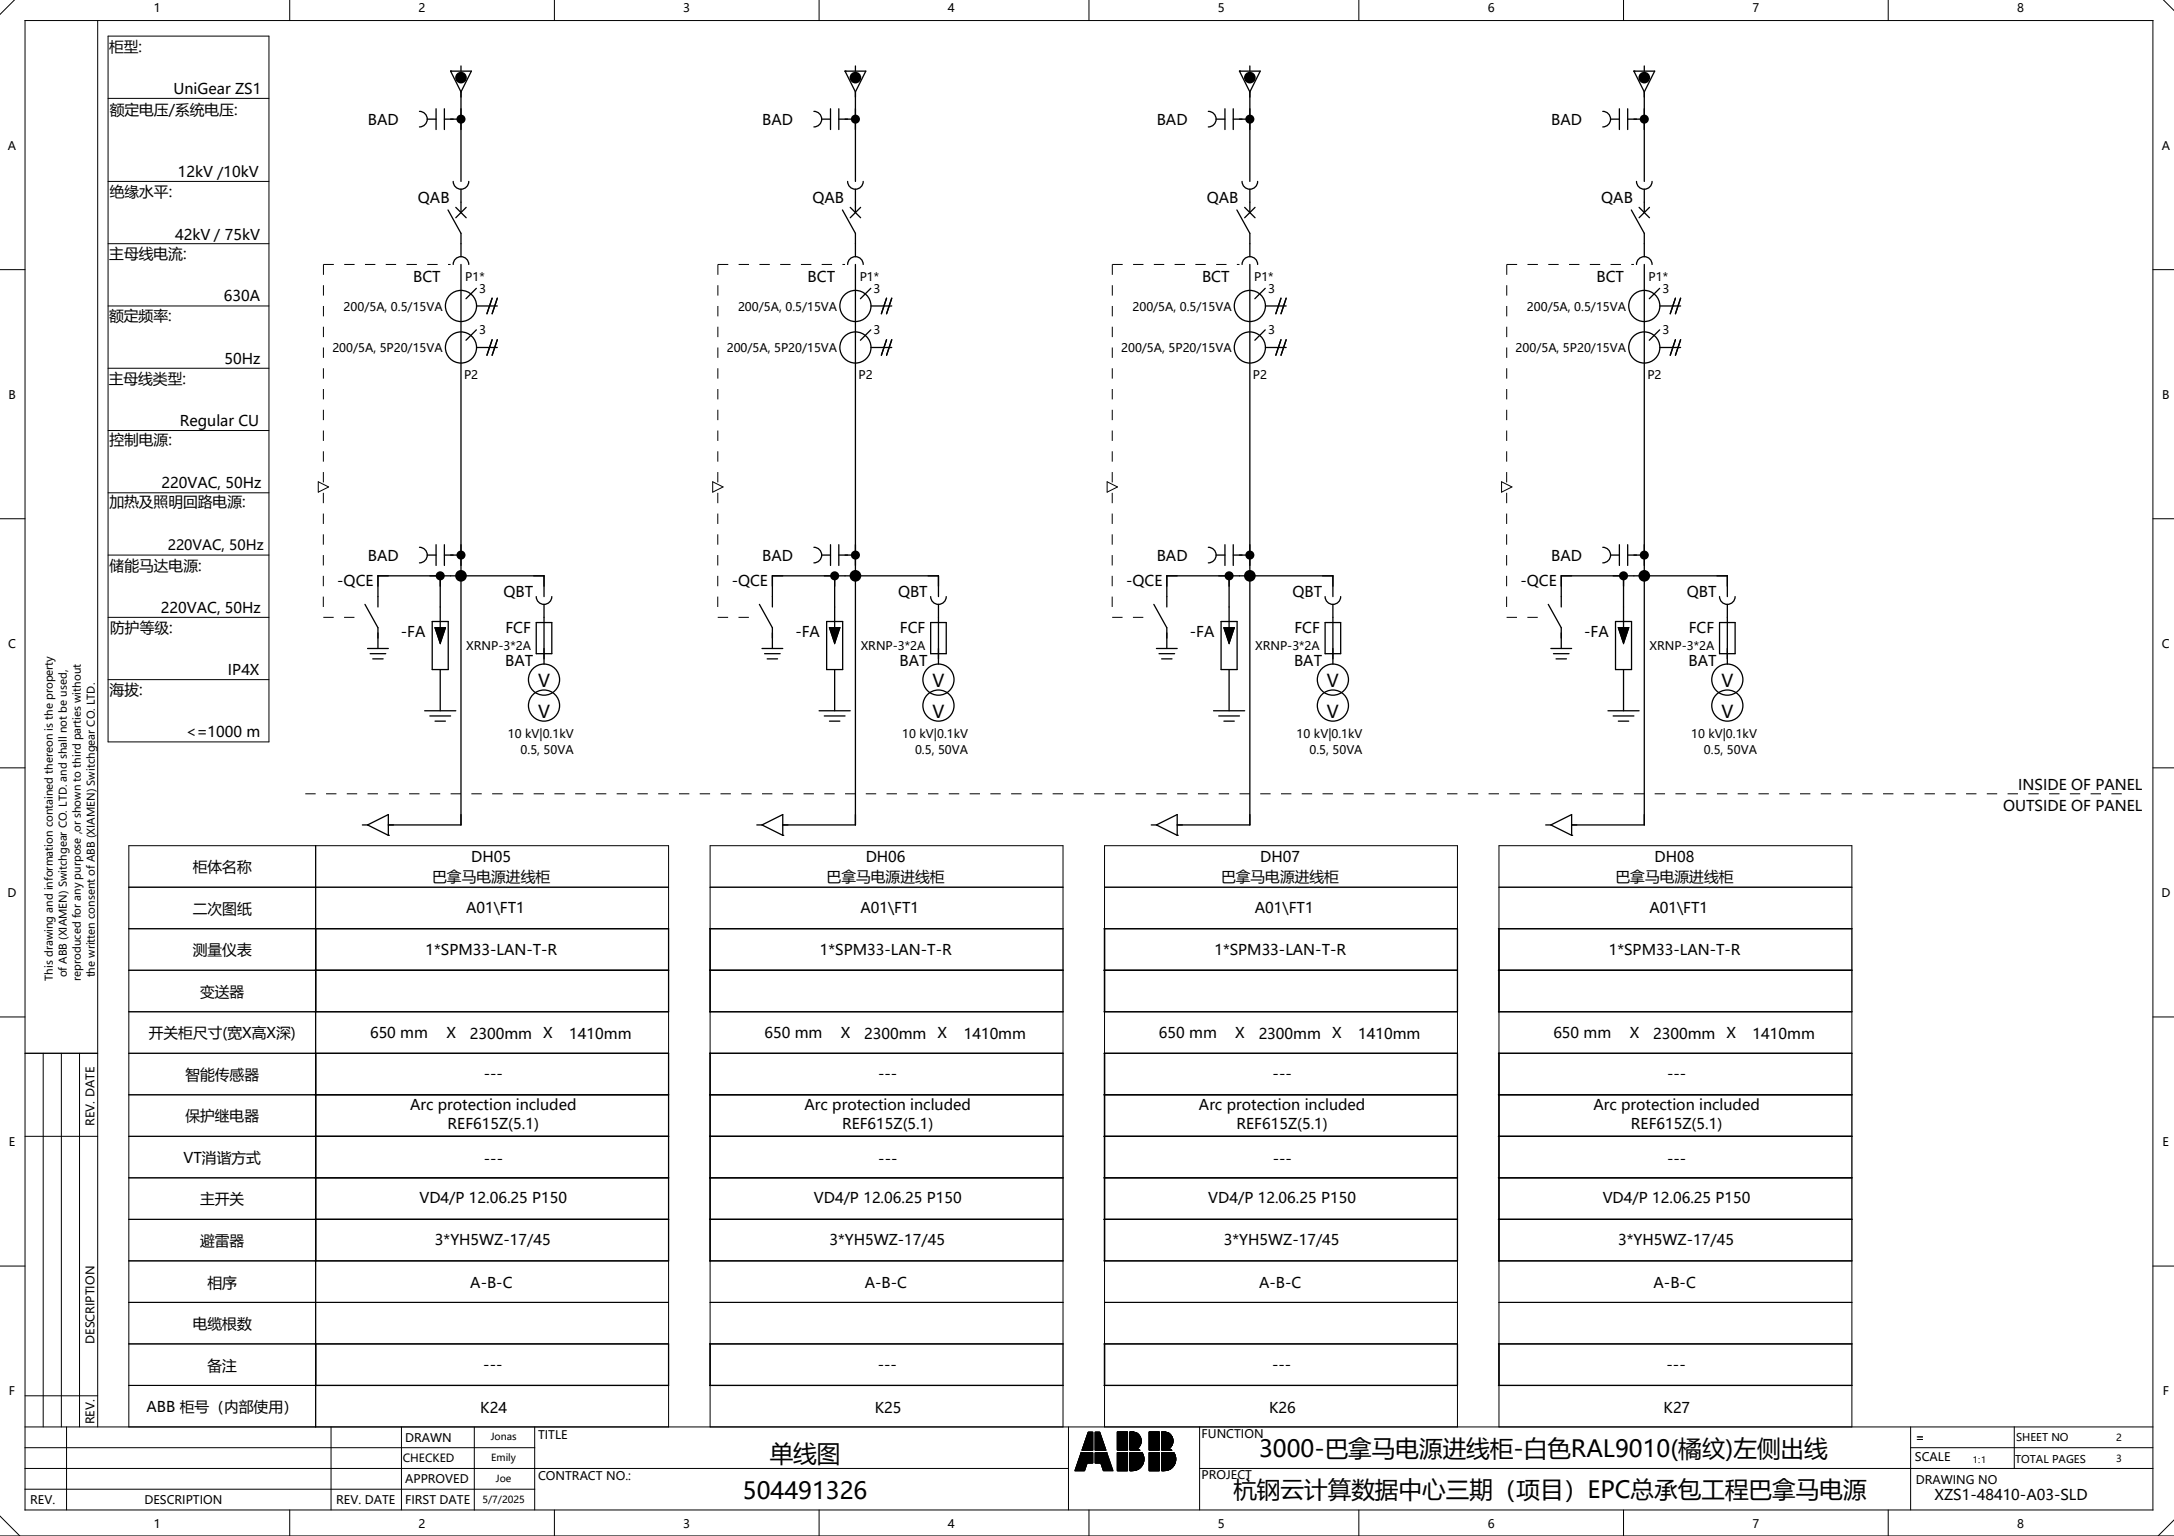

This drawing and information contained therein is the property of ABB (Sweden) Switchgear Co Ltd and shall not be used, reproduced or transmitted in any form without the written consent of ABB (NAMEN) Switchgear CO. LTD.

柜型:

UniGear ZS1

额定电压/系统电压:

12kV /10kV

绝缘水平:

42kV / 75kV

主母线电流:

630A

额定频率:

50Hz

主母线类型:

Regular CU

控制电源:

220VAC, 50Hz

加热及照明回路电源:

220VAC, 50Hz

储能马达电源:

220VAC, 50Hz

防护等级:

IP4X

海拔:

<=1000 m

BAD QAB BCT P1* 3 200/5A, 0.5/15VA 200/5A, 5P20/15VA P2

BAD QAB BCT P1* 3 200/5A, 0.5/15VA 200/5A, 5P20/15VA P2

-QCE -FA XBNP-3*2A BAT FCF VBAT 10 kV[0.1kV 0.5, 50VA

-QCE -FA XBNP-3*2A BAT FCF VBAT 10 kV[0.1kV 0.5, 50VA

INSIDE OF PANEL
OUTSIDE OF PANEL

REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE
1	DH09 巴拿马电源进线柜	1	A01\FT1
2	二次图纸	2	1*SPM33-LAN-T-R
3	测量仪表	3	1*SPM33-LAN-T-R
4	变送器	4	---
5	开关柜尺寸(宽X高X深)	5	650 mm X 2300mm X 1410mm
6	智能传感器	6	---
7	保护继电器	7	Arc protection included REF615Z(5.1)
8	VT消谐方式	8	---
9	主开关	9	VD4/P 12.06.25 P150
10	避雷器	10	3*YH5WZ-17/45
11	相序	11	A-B-C
12	电缆根数	12	---
13	备注	13	---
14	ABB 柜号 (内部使用)	14	K28

REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE
1	DH10 巴拿马电源进线柜	1	A01\FT1
2	二次图纸	2	1*SPM33-LAN-T-R
3	测量仪表	3	1*SPM33-LAN-T-R
4	变送器	4	---
5	开关柜尺寸(宽X高X深)	5	650 mm X 2300mm X 1410mm
6	智能传感器	6	---
7	保护继电器	7	Arc protection included REF615Z(5.1)
8	VT消谐方式	8	---
9	主开关	9	VD4/P 12.06.25 P150
10	避雷器	10	3*YH5WZ-17/45
11	相序	11	A-B-C
12	电缆根数	12	---
13	备注	13	---
14	ABB 柜号 (内部使用)	14	K29

单线图

504491326

ABB

FUNCTION 3000-巴拿马电源进线柜-白色RAL9010(橘纹)左侧出线


PROJECT 杭钢云计算数据中心三期 (项目) EPC总承包工程巴拿马电源

SHEET NO 3

TOTAL PAGES 3


DRAWING NO XZS1-48410-A03-SLD

需要强调的是此处提供的尺寸和重量信息仅仅只是初步信息。基于最后开关柜的供货范围和安装方式细节，在最终设计完成后这些信息有可能会变化。因此这些初步的尺寸和重量信息不能作为最终确认信息只能作为参考。据此，您已清楚的被告知并知晓此处开关柜的尺寸和重量信息不是最终确认信息无必须履行的约束力。使用此处信息得出的结论是不精确可能存在误差不能据此实行。

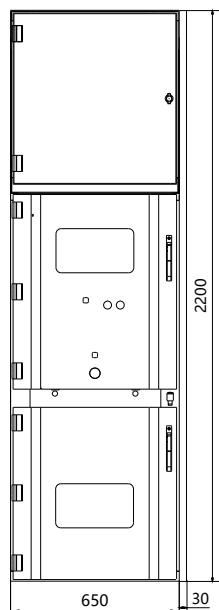


Total Length: 680

设备编号	DH01
应用	巴拿马电源进线柜
柜体重量	850 kg
ABB 柜号	K20

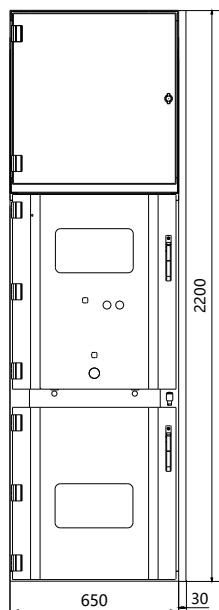


Total Length: 680

DH02
巴拿马电源进线柜
850 kg
K21

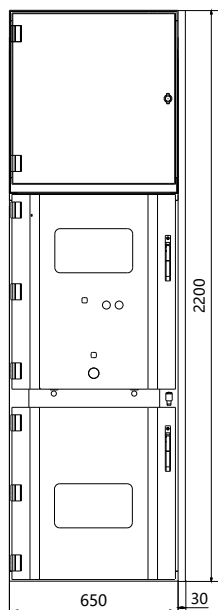


Total Length: 680

DH03
巴拿马电源进线柜
850 kg
K22

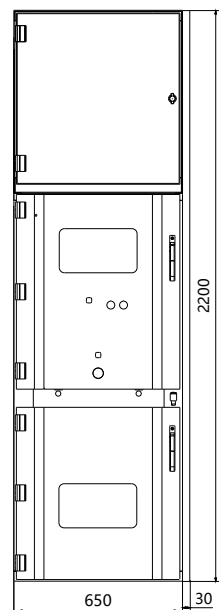


Total Length: 680

DH04
巴拿马电源进线柜
850 kg
K23

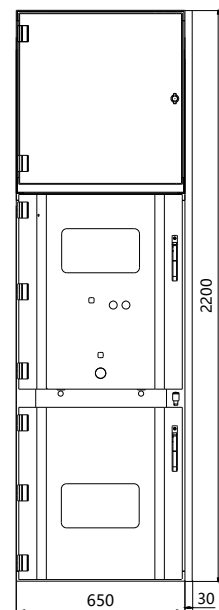

Total Length: 680

DH05
巴拿马电源进线柜
850 kg
K24

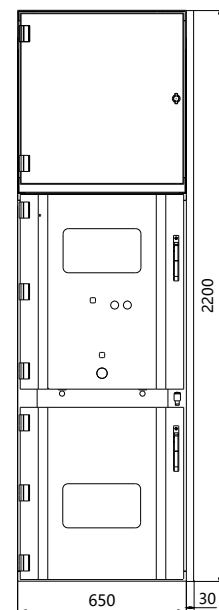


Total Length: 680


DH06
巴拿马电源进线柜
850 kg
K25

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

			DRAWN	Jonas	TITLE	ABB	FUNCTION	3000-巴拿马电源进线柜-白色RAL9010(橘纹)左侧出线		=	SHEET NO	1	
			CHECKED	Emily	开关柜排列图		PROJECT	杭钢云计算数据中心三期（项目）EPC总承包工程巴拿马电源		SCALE	1:20	TOTAL PAGES	2
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe	CONTRACT NO.:		504491326			DRAWING NO XZS1-48410-A03-FVD			

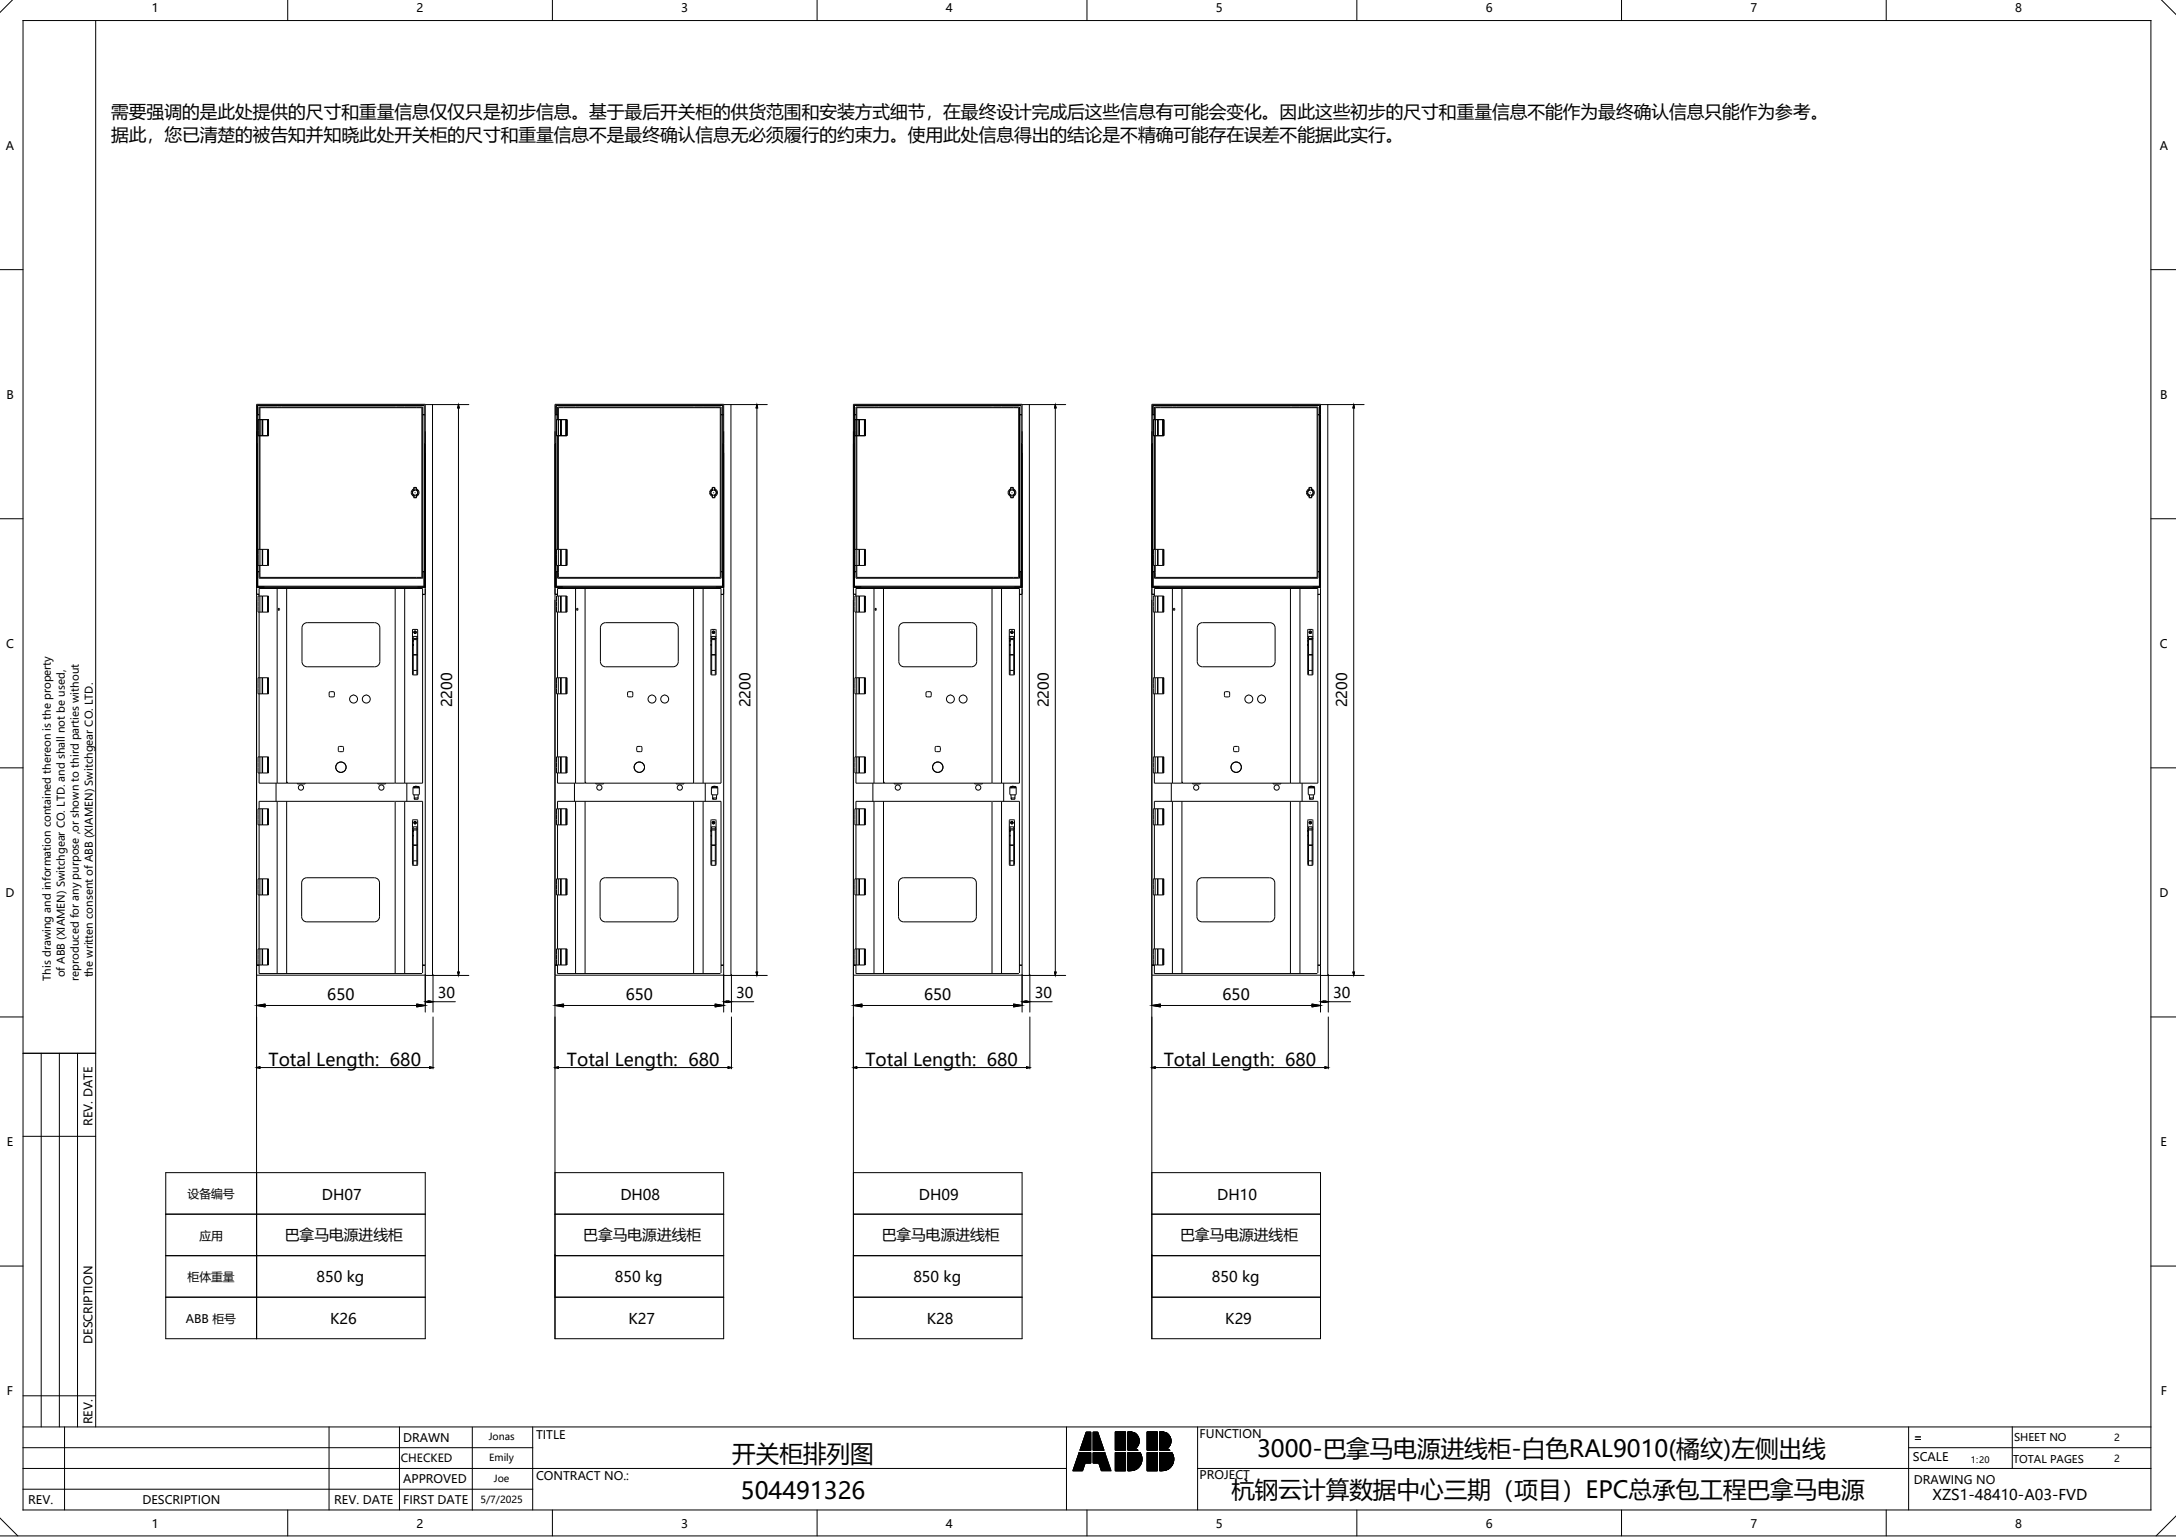

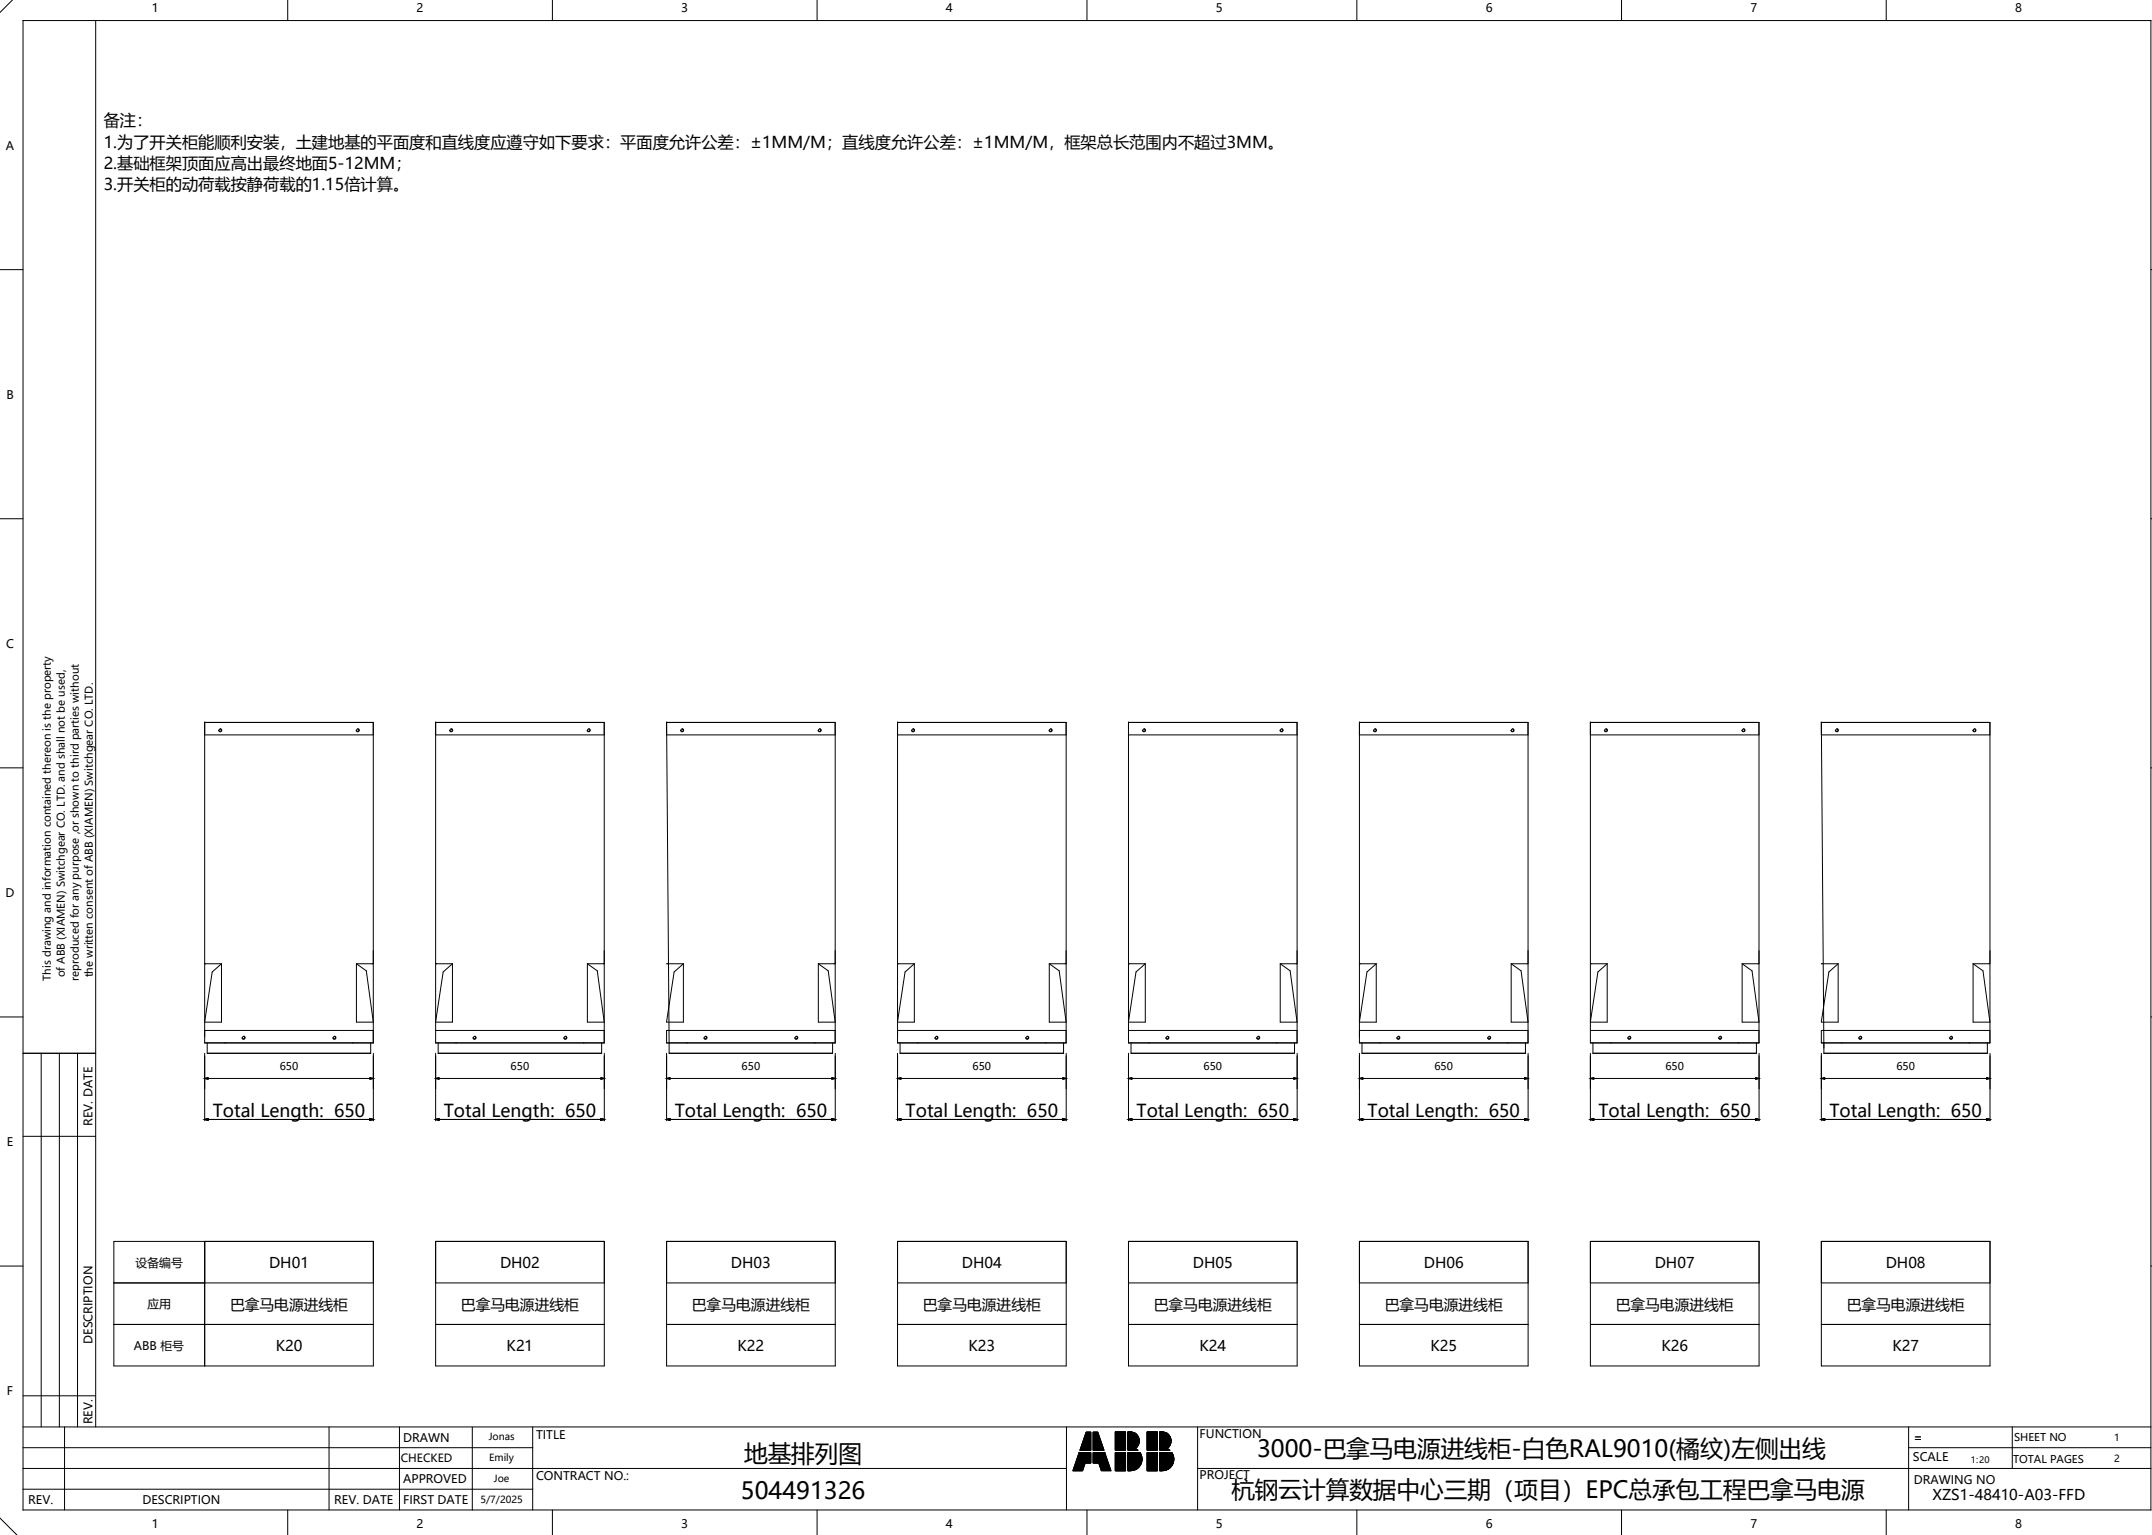

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	DRAWN Jonas	TITLE 地基排列图	FUNCTION 3000-巴拿马电源进线柜-白色RAL9010(橘纹)左侧出线	=	SHEET NO 1
				CHECKED Emily	CONTRACT NO.: 504491326	PROJECT 杭钢云计算数据中心三期（项目）EPC总承包工程巴拿马电源	SCALE 1:20	TOTAL PAGES 2
				APPROVED Joe			DRAWING NO XZS1-48410-A03-FFD	


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

备注:

1.为了开关柜能顺利安装,土建地基的平面度和直线度应遵守如下要求:平面度允许公差: $\pm 1\text{MM/M}$;直线度允许公差: $\pm 1\text{MM/M}$, 框架总长范围内不超过 3MM 。

2.基础框架顶面应高出最终地面 $5\sim 12\text{MM}$;


3.开关柜的动荷载按静荷载的 1.15 倍计算。

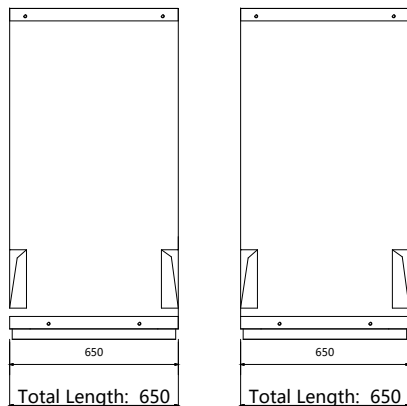


设备编号	DH09	DH10
应用	巴拿马电源进线柜	巴拿马电源进线柜
ABB 柜号	K28	K29


			DRAWN	Jonas	TITLE	ABB	FUNCTION	3000-巴拿马电源进线柜-白色RAL9010(橘纹)左侧出线		=	SHEET NO	2	
			CHECKED	Emily	地基排列图		PROJECT	杭钢云计算数据中心三期（项目）EPC总承包工程巴拿马电源		SCALE	1:20	TOTAL PAGES	2
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe	CONTRACT NO.:		504491326			DRAWING NO XZS1-48410-A03-FFD			




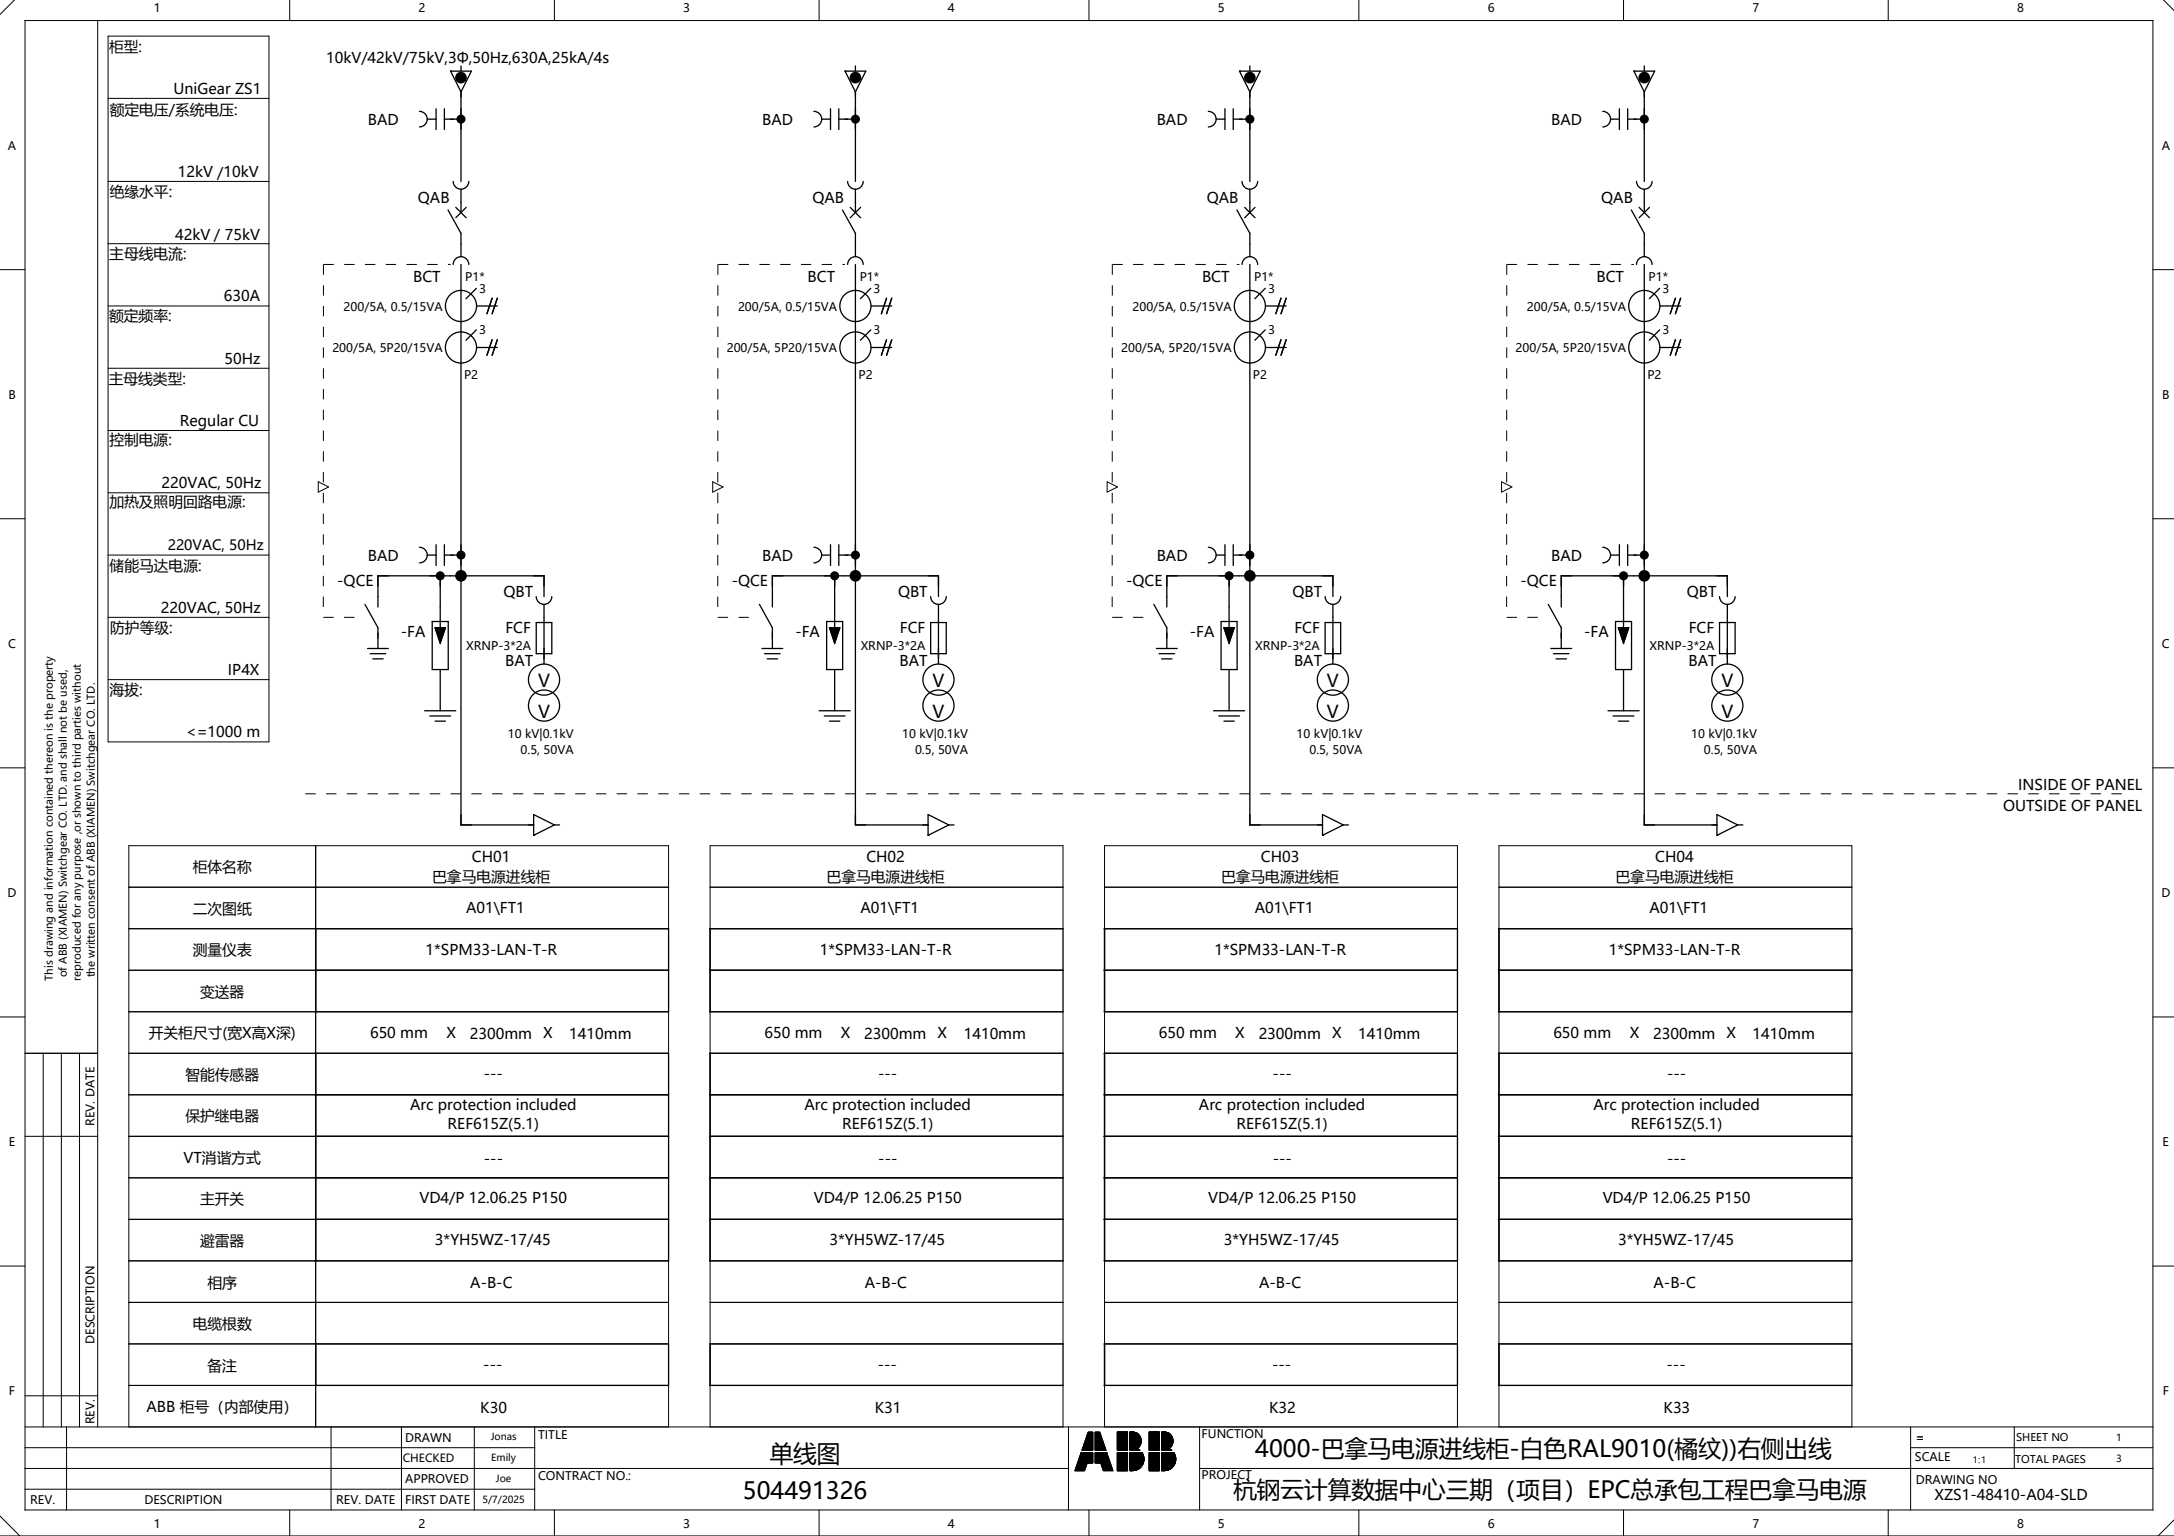

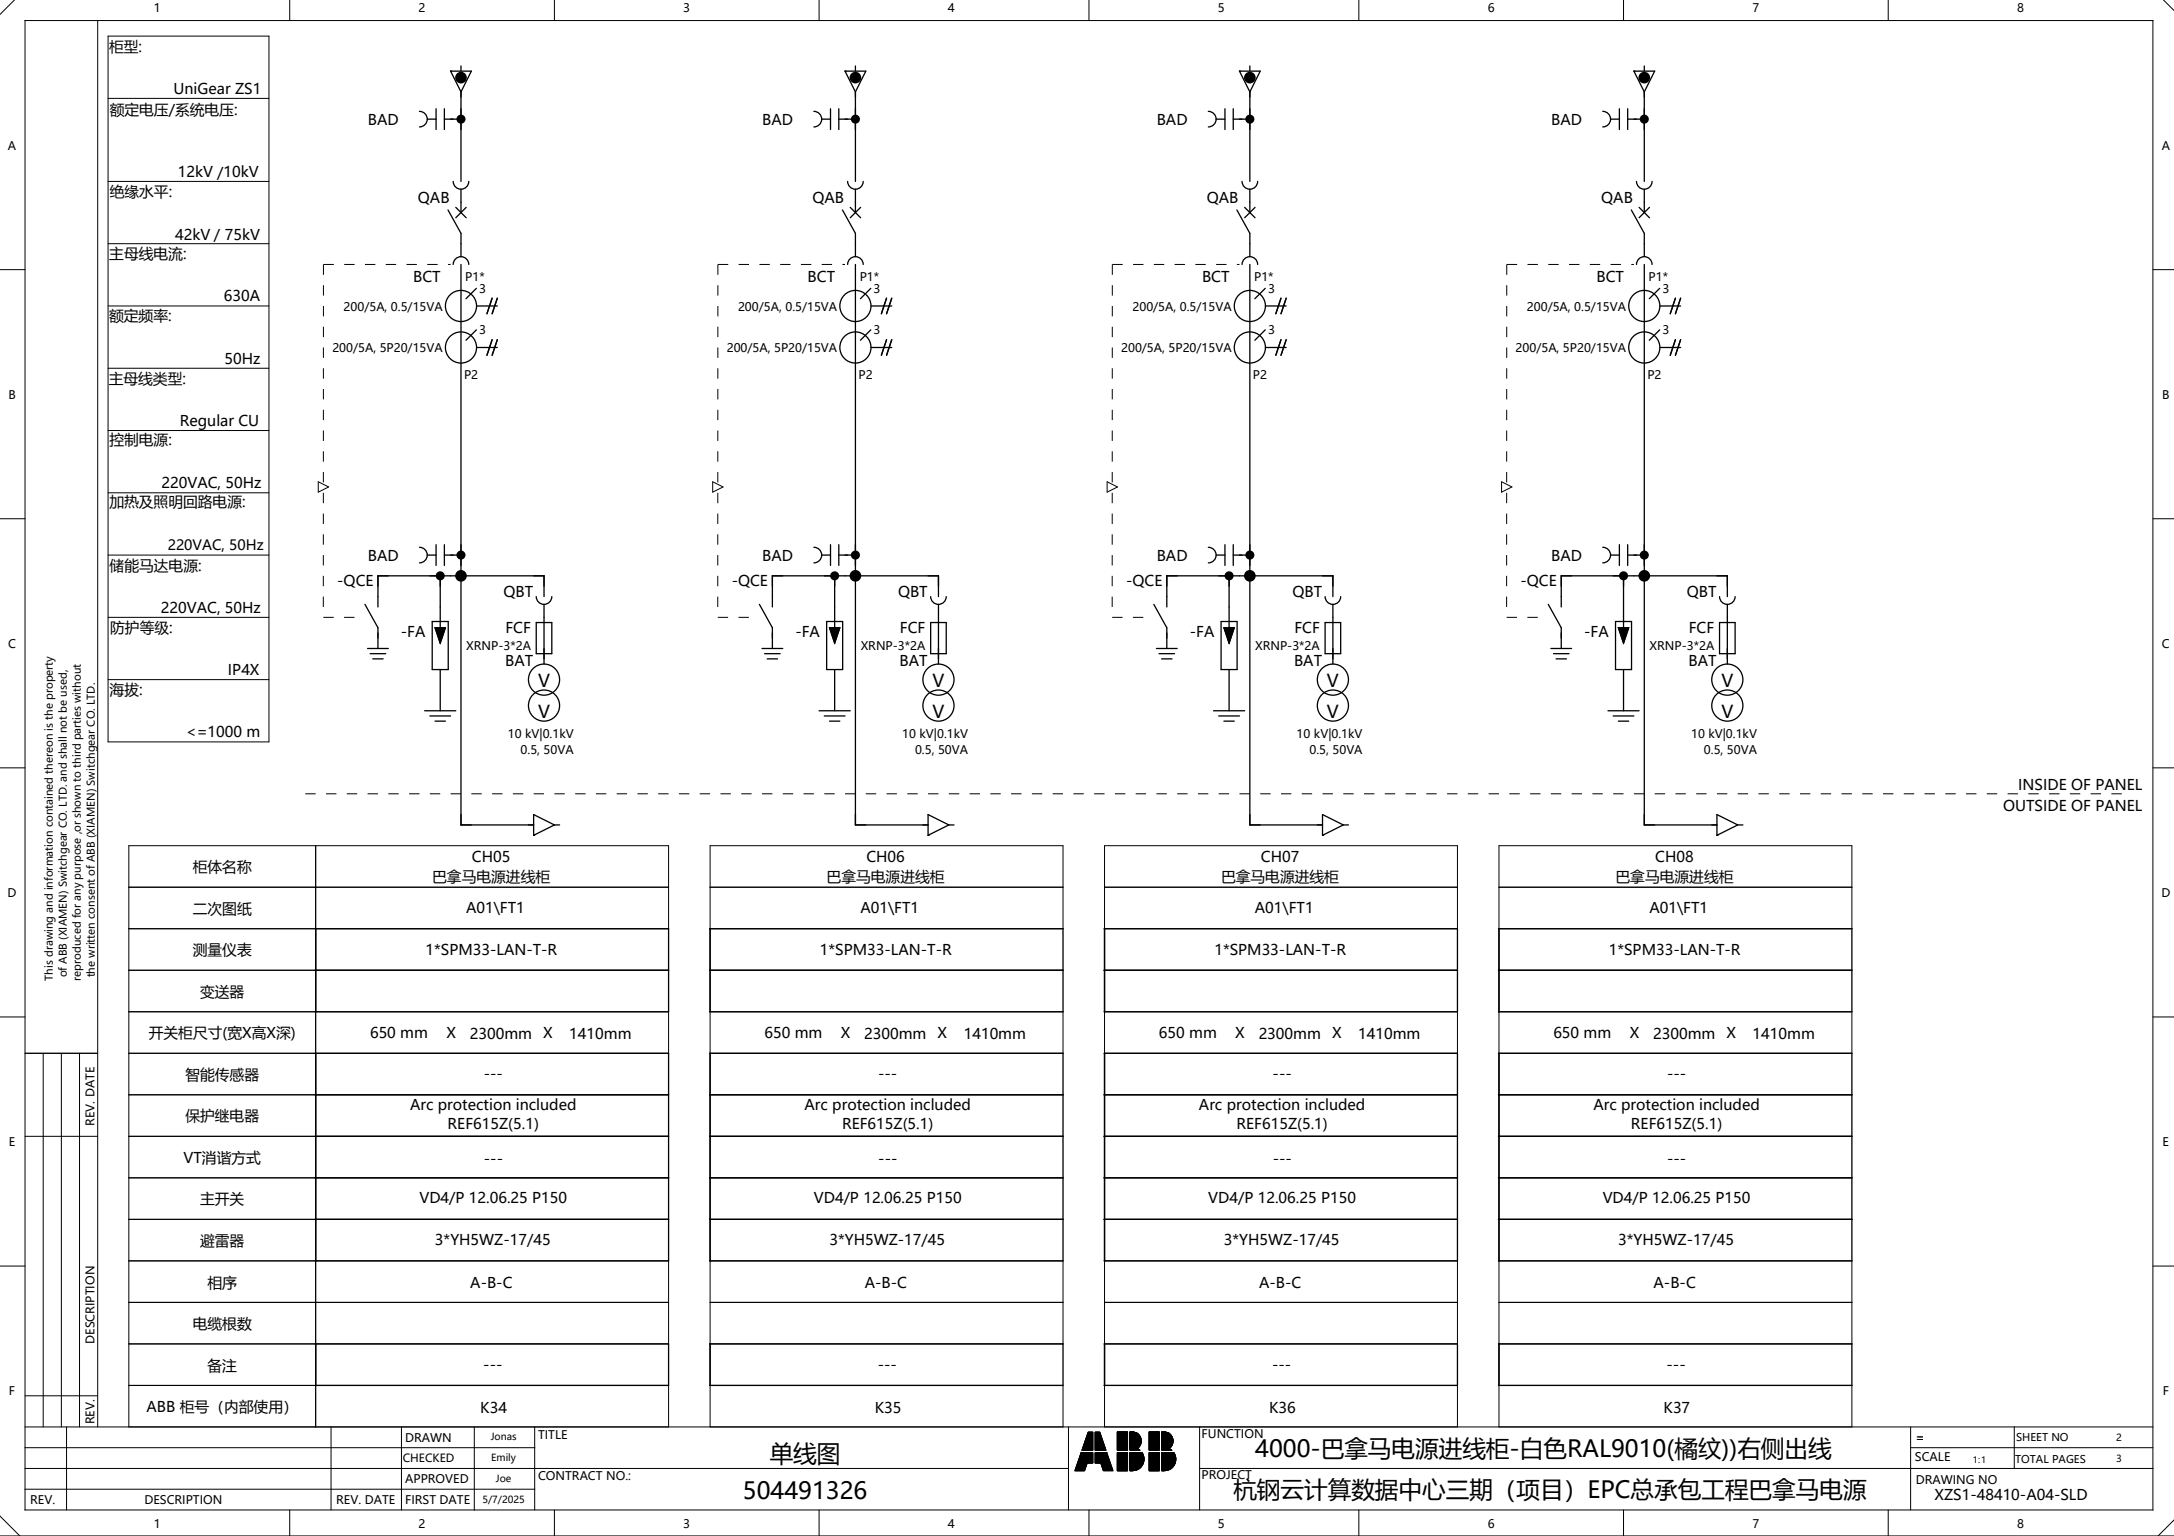

[illegible]

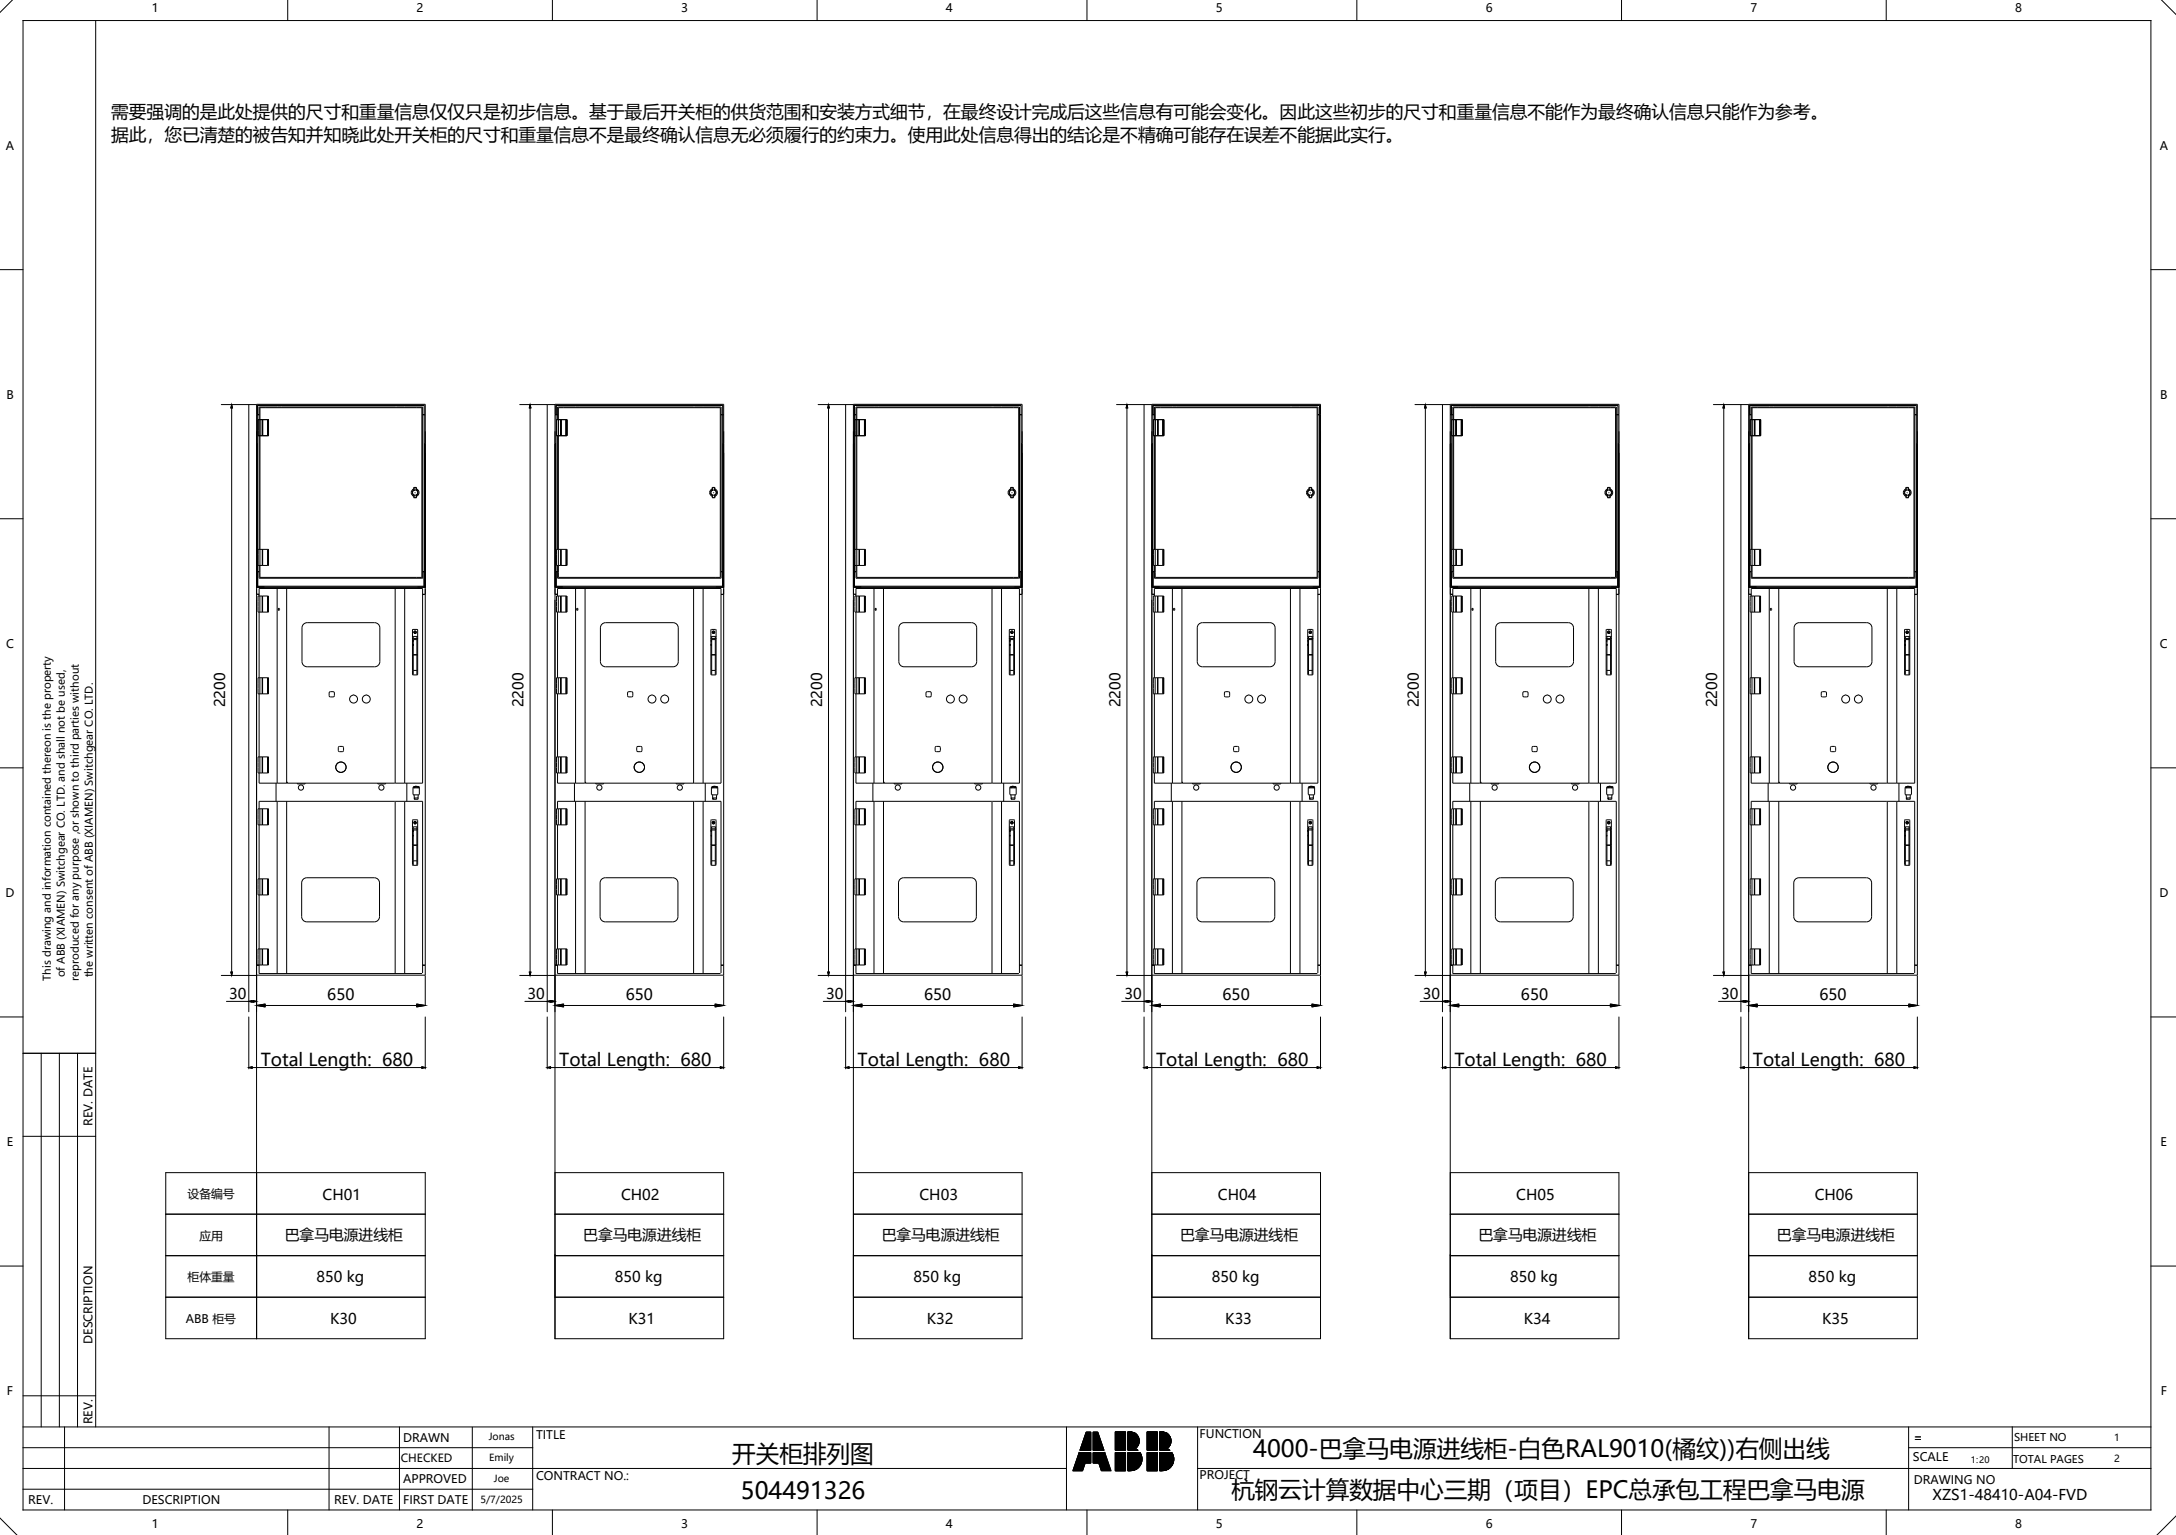


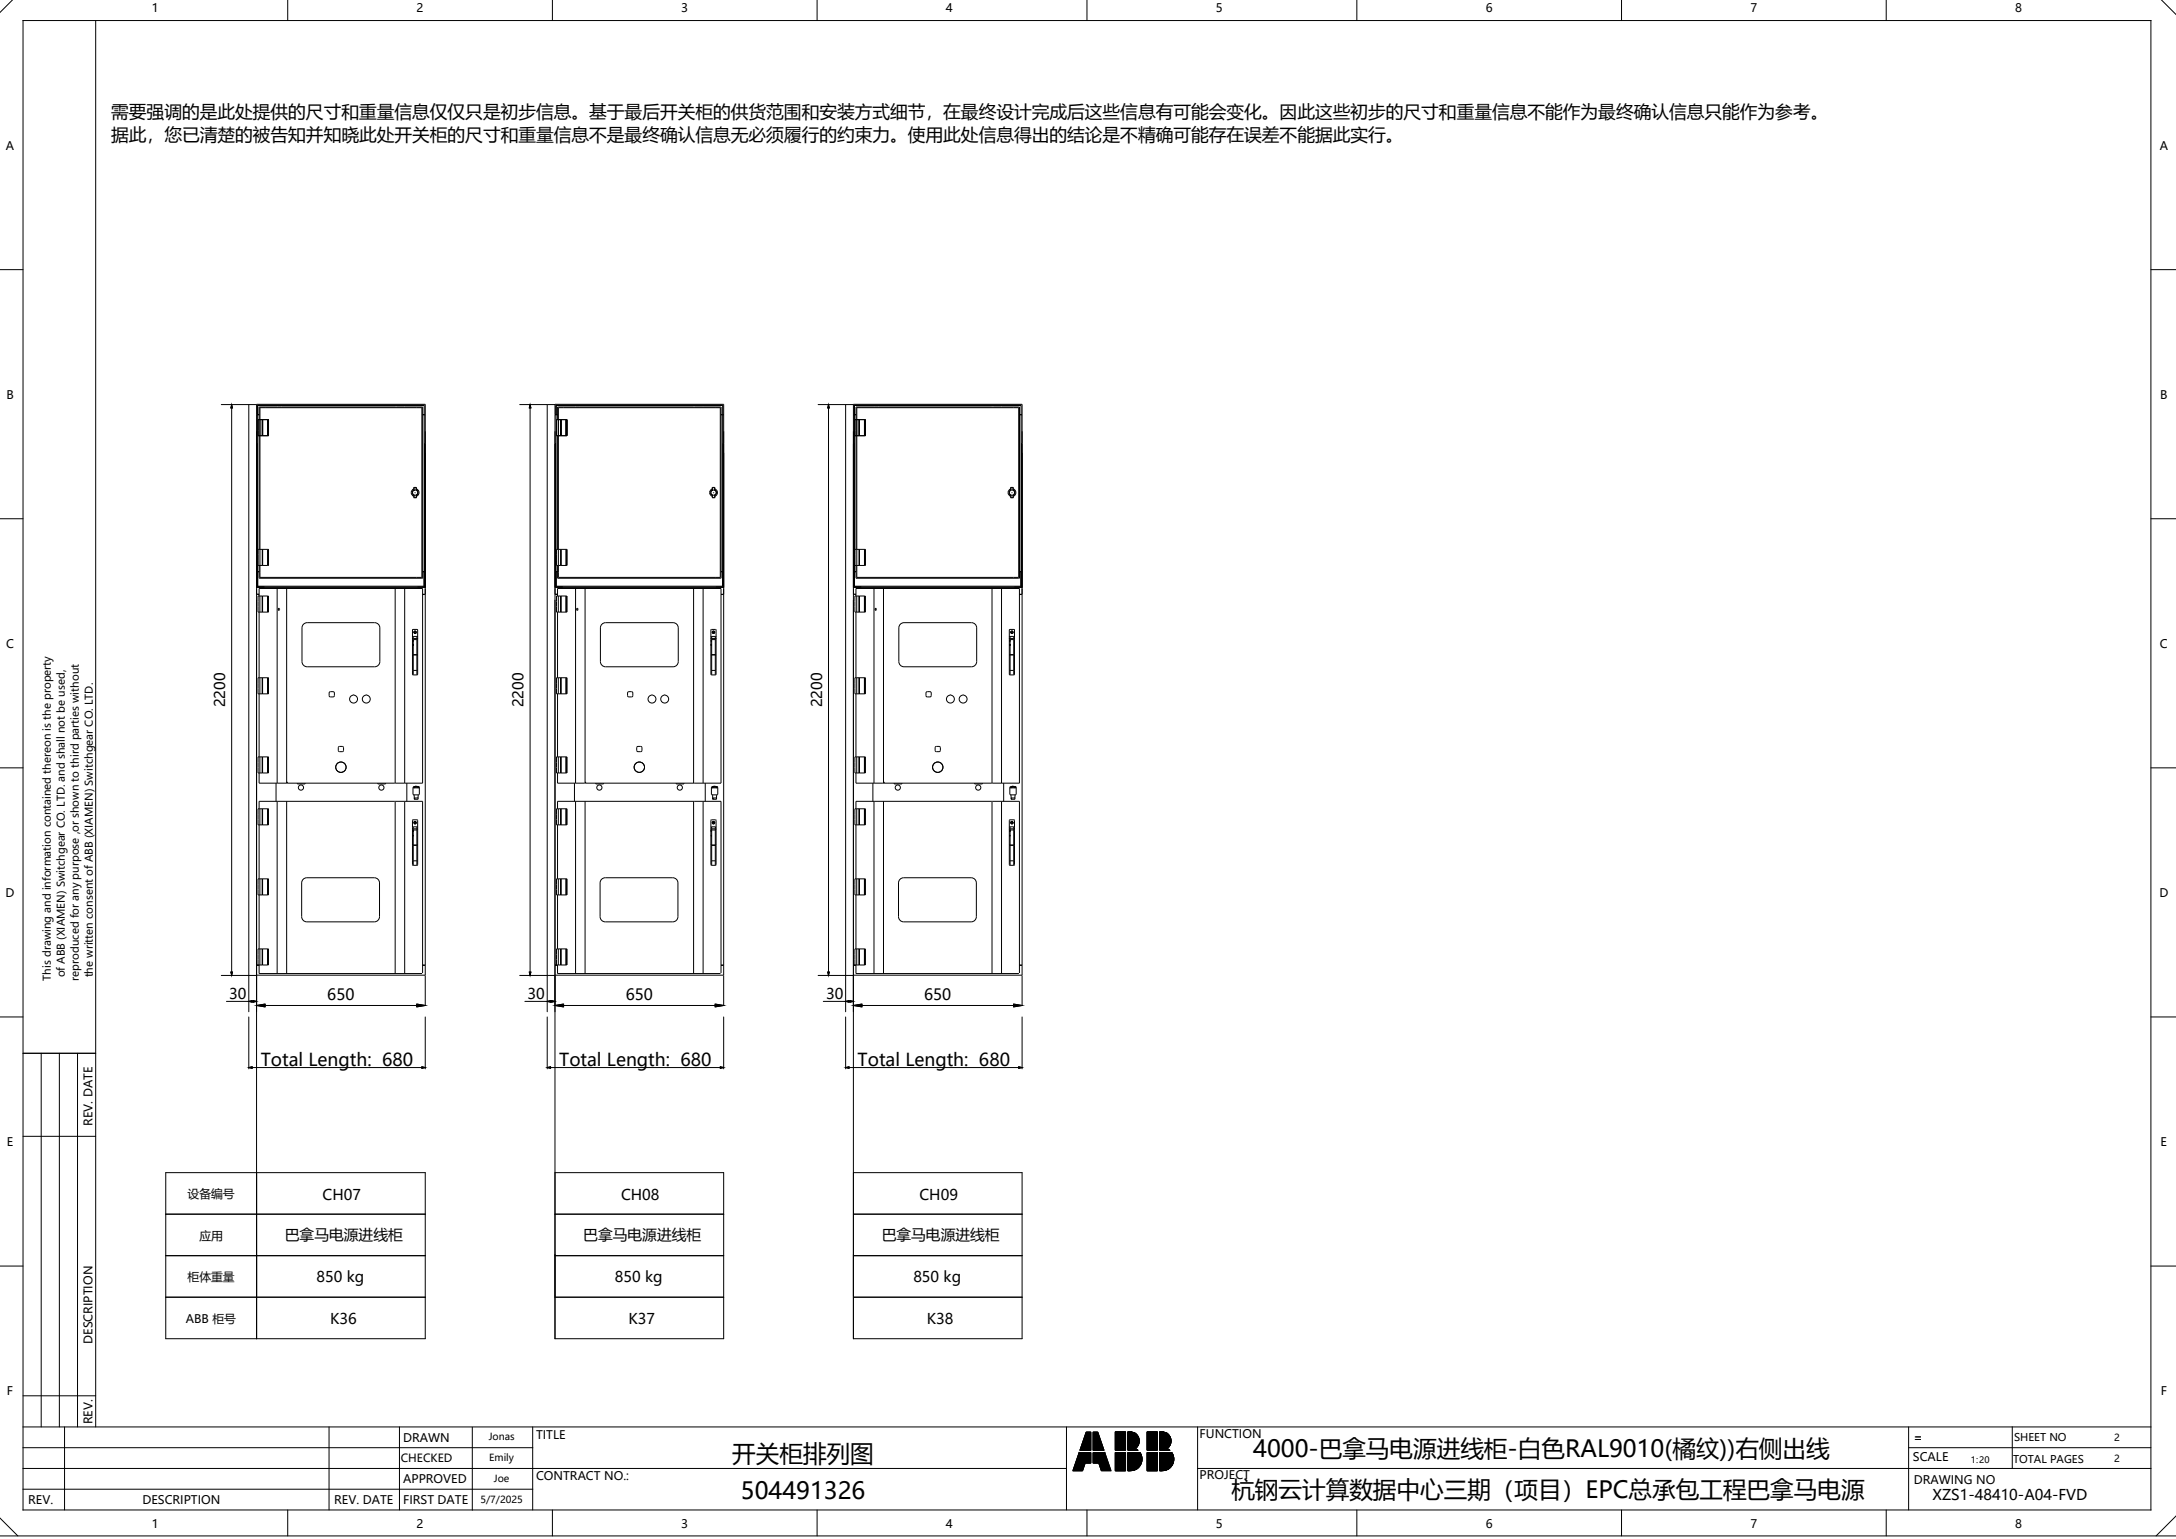

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

备注:

- 1.为了开关柜能顺利安装,土建地基的平面度和直线度应遵守如下要求:平面度允许公差: $\pm 1\text{MM/M}$; 直线度允许公差: $\pm 1\text{MM/M}$, 框架总长范围内不超过 3MM 。
- 2.基础框架顶面应高出最终地面 $5-12\text{MM}$;
- 3.开关柜的动荷载按静荷载的 1.15 倍计算。

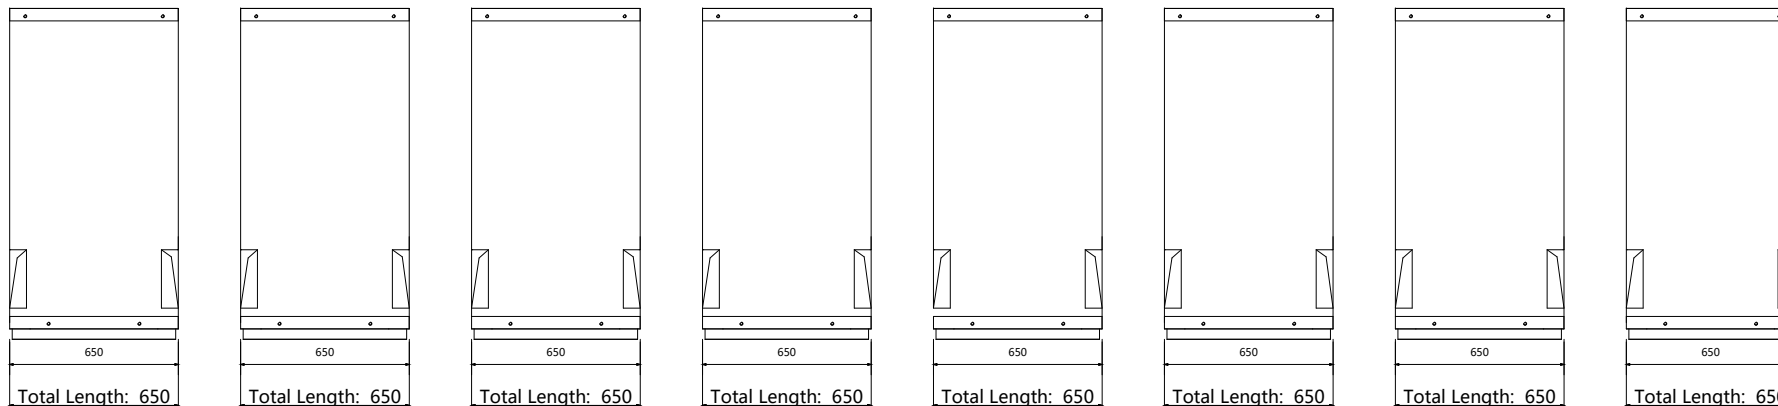

设备编号	CH01	CH02	CH03	CH04	CH05	CH06	CH07	CH08
应用	巴拿马电源进线柜	巴拿马电源进线柜	巴拿马电源进线柜	巴拿马电源进线柜	巴拿马电源进线柜	巴拿马电源进线柜	巴拿马电源进线柜	巴拿马电源进线柜
ABB 柜号	K30	K31	K32	K33	K34	K35	K36	K37


			DRAWN	Jonas	TITLE	ABB	FUNCTION	4000-巴拿马电源进线柜-白色RAL9010(橘纹))右侧出线	=	SHEET NO	1	
			CHECKED	Emily	地基排列图		PROJECT	杭钢云计算数据中心三期（项目）EPC总承包工程巴拿马电源	SCALE	1:20	TOTAL PAGES	2
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe	CONTRACT NO.:		504491326		DRAWING NO	XZS1-48410-A04-FFD		
			FIRST DATE	5/7/2025								

AIRB

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

备注:

- 1.为了开关柜能顺利安装,土建地基的平面度和直线度应遵守如下要求:平面度允许公差: $\pm 1\text{MM/M}$; 直线度允许公差: $\pm 1\text{MM/M}$, 框架总长范围内不超过 3MM 。
- 2.基础框架顶部应高出最终地面 $5-12\text{MM}$;
- 3.开关柜的动荷载按静荷载的 1.15 倍计算。

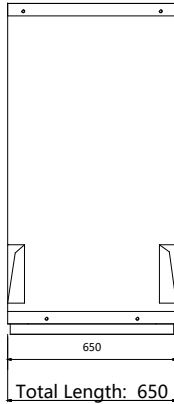

设备编号	CH09
应用	巴拿马电源进线柜
ABB 柜号	K38

			DRAWN	Jonas	TITLE		FUNCTION	4000-巴拿马电源进线柜-白色RAL9010(橘纹))右侧出线		=	SHEET NO	2	
			CHECKED	Emily	地基排列图		PROJECT	杭钢云计算数据中心三期（项目）EPC总承包工程巴拿马电源		SCALE	1:20	TOTAL PAGES	2
			APPROVED	Joe	CONTRACT NO.: 504491326				DRAWING NO XZS1-48410-A04-FFD				
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	5/7/2025									