


	1	2	3	4	5	6	7	8							
A	8 备注 指导ABB 内部生产特殊说明								A						
B	1.探头安装于母线室 2.保护标签需更换								B						
C									C						
D									D						
E									E						
F									F						
				DRAWN	Winni Zheng	TITLE		FUNCTION		=	SHEET NO	0			
				CHECKED	Cherry	技术参数表（内部使用）		ABB		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	1		
				APPROVED	Joe	CONTRACT NO.:		PROJECT		DRAWING NO					
REV.		DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/30/2025	504482462		江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程		XZS1-48251-					
1		2		3		4		5		6		7		8	



合同号: 504482462

REV	DESCRIPTION	REV	DATE

ABID

		1	2	3	4	5	6	7	8	
A		图例符号				图例符号				
		符号	描述	符号	描述	ANSI 代码	描述	ANSI 代码	描述	
B			断路器		微型空气开关	21	距离保护继电器	74	报警继电器	
			接触器		常闭触点	25	同期检测装置	78	失步保护继电器	
			隔离手车		常开触点	27	低电压继电器	79	自动重合闸继电器	
			负荷开关		选择开关	30	信号继电器	81	频率继电器	
			隔离开关		按钮	32	功率方向继电器	86	自保持继电器	
C			接地开关		位置指示器	37	低电流或低功率继电器	87	差动保护继电器	
			避雷器		柜间小母线	46	相不平衡电流继电器			
			熔断器		柜间控制导线	47	相不平衡电压继电器			
			电容分压装置		中间继电器	49	热继电器			
			电流互感器		闭锁电磁铁	50	电流速断继电器			
D			电压互感器		带电显示器	51	过电流继电器			
			电流传感器		未上锁	51N	接地过电流继电器			
			电压传感器		已上锁	55	功率因数继电器			
			三工位开关		加热器	59	过电压继电器			
			2#电缆头		灯	64	接地检测继电器			
E			3#电缆头			67	方向过电流继电器			
			电缆堵头							
F										
				DRAWN Winni Zheng	TITLE	FUNCTION		=	SHEET NO 4	
				CHECKED Cherry	CONTRACT NO.: 504482462	PROJECT 江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程		SCALE 1:1	TOTAL PAGES 7	
				APPROVED Joe				DRAWING NO XZS1-48251-A00		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/30/2025						
1		2			3	4	5	6	7	8

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.



		1		2		3		4		5		6		7		8	
A	图例符号																
	图标		描述														
			表示元器件之间的连接线及元器件的内部接线														
			表示同一元器件内														
B			表示柜外设备连线														
			表示柜间设备连线														
			图纸上方标注栏的文字说明其垂直区域内回路的功能														
			图纸中不同页间的连接线以符号表示, 横线下方的字符表示连接的页数和 区域, 横线上方的表示回路号														
C			例 FCM10+ 2.2E 回路代号 FCM10+ 页号 2 区域 2E														
			线号 例 T 页号 NN 区域 XX系列号 34A11 3 4A 11														
D																	
E																	
F																	
		DRAWN Winni Zheng		TITLE		读图说明		ABB		FUNCTION		=		SHEET NO 5			
		CHECKED Cherry								PROJECT		SCALE 1:1		TOTAL PAGES 7			
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE 4/30/2025		CONTRACT NO.: 504482462		江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程		DRAWING NO XZS1-48251-A00					
1		2		3		4		5		6		7		8			

1		2		3		4		5		6		7		8					
A		227														A			
		图例符号																	
		符号		描述															
		XA-C-DE-F		图号															
				二次图纸类型															
				序列号															
				开关柜功能类别															
				项目序列号															
				产品类型															
				厦门ABB的缩写															
符号-A		描述																	
ZS1		UNIGEAR ZS1铠装式金属封闭开关柜																	
ZS3		UNIGEAR ZS3.2铠装式金属封闭开关柜																	
PZX0/ZX0		PZX0/ZX0气体绝缘中压开关柜																	
ZX1.2		ZX1.2 气体绝缘中压开关柜																	
ZX1.5-R		ZX1.5-R气体绝缘中压开关柜																	
ZX2		ZX2气体绝缘中压开关柜																	
ZVC		ZVC金属铠装式开关柜																	
550		UNIGEAR 550 铠装式金属封闭开关柜																	
500R		UNIGEAR 500R 铠装式金属封闭开关柜																	
ZS9		LEANGEAR ZS9 铠装式金属封闭开关柜																	
B																B			
C																C			
D																D			
E																E			
F																F			
				DRAWN Winni Zheng		ABB		FUNCTION		=		SHEET NO 6							
				CHECKED Cherry		读图说明		PROJECT 江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程		SCALE 1:1		TOTAL PAGES 7							
				APPROVED Joe						DRAWING NO XZS1-48251-A00									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE		504482462											
1		2		3		4		5		6		7		8					

出厂资料内容:

1. 出厂图纸

序号	文件名称
1	图例和读图说明
2	单线图及屏面布置图
3	原理接线图及端子图
4	联系我们

2. 出厂试验报告(按项目实际配置提供)

序号	目录
1	开关柜检验与试验报告
2	主开关出厂试验报告
3	主保护继电器出厂试验报告
4	电流互感器出厂试验报告
5	电压互感器出厂试验报告
6	避雷器出厂试验报告

3. 出厂样本: UniGear ZS1 开关柜安装使用说明书

装订样式

- 1) 文件夹：白色(尺寸见右图)

- 2) 纸张: A4

- 3) 图纸语言: 中文

- 4) 样本及报告语言: 中文

出厂图纸份数	3
出厂试验报告份数	1
样本份数	1
若有特殊要求见备注	

备注:

			DRAWN	Winni Zheng	TITLE		FUNCTION	=	SHEET NO	1
			CHECKED	Cherry	出厂资料		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	1
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe	CONTRACT NO.: 504482462		PROJECT	江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程	DRAWING NO	XZS1-48251-A00-GD
			FIRST DATE	4/30/2025						

	1	2	3	4	5	6	7	8							
A	二次元器件低压室及小车内部铭牌		低压室门板铭牌		开关柜铭牌										
B	字高:	6mm	字高:	6mm	TEXT1 字高:	12mm	TEXT2 字高:	14mm							
	字体:	仿宋体(中文),TIMES NEW ROMAN(英文)	字体:	仿宋体(中文),TIMES NEW ROMAN(英文)	字体:	仿宋体(中文),TIMES NEW ROMAN(英文)									
C	对齐方式:	居中对齐	对齐方式:	居中对齐	对齐方式:	居中对齐									
	颜色:	白底红字	颜色:	白底红字	颜色:	白底红字									
	材料:	ABS	材料:	ABS塑料，粘贴安装	材料:	ABS塑料，粘贴安装									
D	尺寸:	35x9（国内项目）	尺寸:	35X9（海外、国内项目通用）	尺寸:	200X50									
E	总字数:不超过9个汉字		总字数:不超过9个汉字												
F	二次元件铭牌粘贴位置:		二次元件铭牌粘贴位置:												
	位于元件的正下方,居中布置,并水平对齐		位于元件的正下方,居中布置,并水平对齐.												
	 两极断路器及三级断路器		 两极断路器及三级断路器												
	 断路器														
	REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE	TITLE	FUNCTION	=	SHEET NO							
			DRAWN	Winni Zheng	铭牌规格	ABB	SCALE	1							
			CHECKED	Cherry	CONTRACT NO.: 504482462	PROJECT	1:1	7							
			APPROVED	Joe		江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程	DRAWING NO								
			FIRST DATE	4/30/2025			XZS1-48251-A00-N								
	1	2	3	4	5	6	7	8							

开关柜铭牌

铭牌上不体现	一次柜体铭牌		数量: 2
ABB柜号	(TEXT1 描述)	TEXT2 描述	
K01	2GP-01	进线柜	
K02	2GP-02	计量柜	
K03	2GP-03	PT柜	
K04	2GP-04	变压器出线柜	
K05	2GP-05	隔离	
K06	1GP-05	联络	
K07	1GP-04	变压器出线柜	
K08	1GP-03	PT柜	
K09	1GP-02	计量柜	
K10	1GP-01	进线柜	

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV	DESCRIPTION	REV DATE

			DRAWN	Winni Zheng	TITLE		FUNCTION		=	SHEET NO	4	
			CHECKED	Cherry	开关柜铭牌				SCALE	1:1	TOTAL PAGES	7
			APPROVED	Joe	CONTRACT NO.:			PROJECT		DRAWING NO	XZS1-48251-A00-N	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/30/2025	504482462			江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程				

二次元器件低压室门板铭牌

柜型	I1	套数见柜型数量
设备号	描述	
XLP1	保护跳闸	
XLP2	弧光保护跳闸	
XLP3	备自投跳闸	
XLP4	熔断器手车 摇出跳闸	

柜型	F1	套数见柜型数量
设备号		描述
XLP1		保护跳闸
XLP2		变压器超温跳闸
XLP3		变压器门开跳闸

柜型	B1	套数见柜型数量
设备号	描述	
XLP1	保护跳闸	
XLP2	备自投合闸	
XLP3	备自投投入	

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

			DRAWN Winni Zheng	TITLE		FUNCTION		=	SHEET NO	6
			CHECKED Cherry	低压室面板铭牌 (T-JY3-2* 竖版)		PROJECT		SCALE 1:1	TOTAL PAGES	7
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED Joe	CONTRACT NO.: 504482462				DRAWING NO XZS1-48251-A00-N		

1

2

3

4

5

6

7

8

柜型数量

备注：二次图号中带有下划线符号 “*_1, *_2, ..., ” 的图纸，仅保留单线图和设备表图纸，其余开孔图、原理图、端子图、接线图、铭牌图均引用图号为 “*” 的图纸，如F1_1，F1_2引用F1的图纸。

PanelQty

A

B

C

D

E

F

行号

A02 (2000)

二次图纸	柜号	设备编号	数量
A02\B1	K06	1GP-05	1
A02\F1	K04;K07	1GP-04;2GP-04	2
A02\I1	K01;K10	1GP-01;2GP-01	2
A02\M1	K02;K09	1GP-02;2GP-02	2
A02\P1	K03	2GP-03	1
A02\P2	K08	1GP-03	1
A02\R1	K05	2GP-05	1

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	TITLE	ABB	FUNCTION	=	SHEET NO
				柜型数量	ABB			7

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	CONTRACT NO.:	PROJECT	DRAWING NO
				504482462	江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程	XZS1-48251-A00-N

1

2

3

4

5


6

7


8

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	


	FUNCTION	10kV开关站	=	SHEET NO	2
	PROJECT	江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程	SCALE 1:1	TOTAL PAGES	2
			DRAWING NO XZS1-48251-A02-SLD		

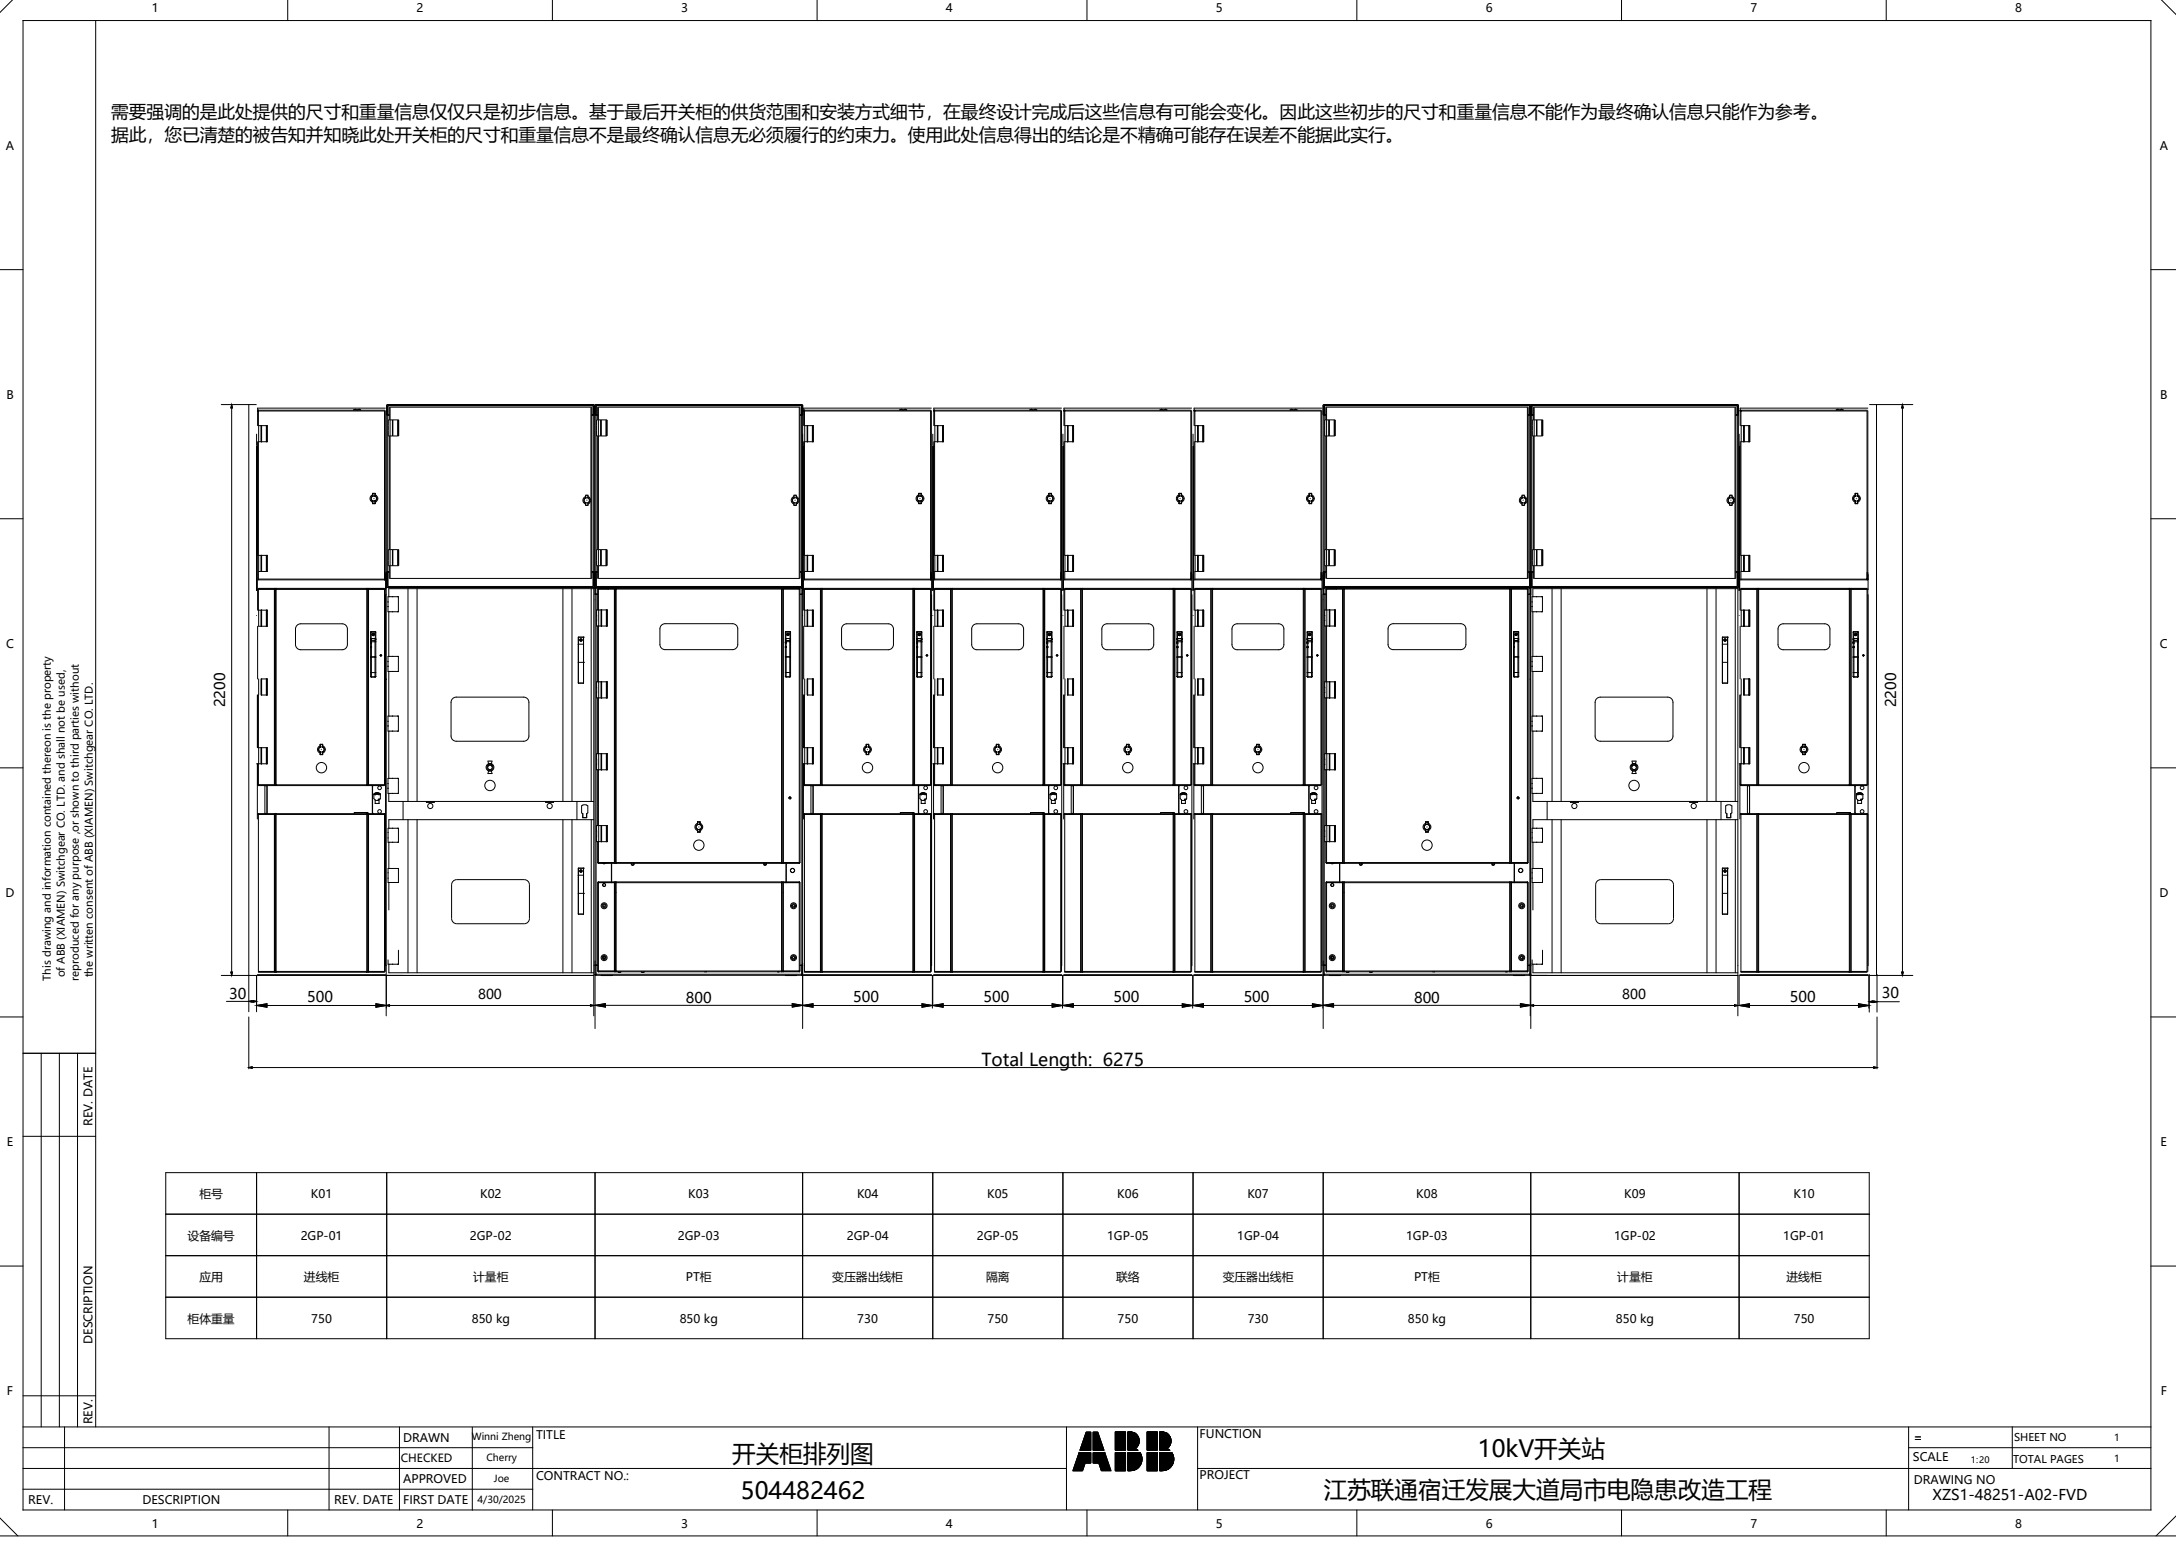

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

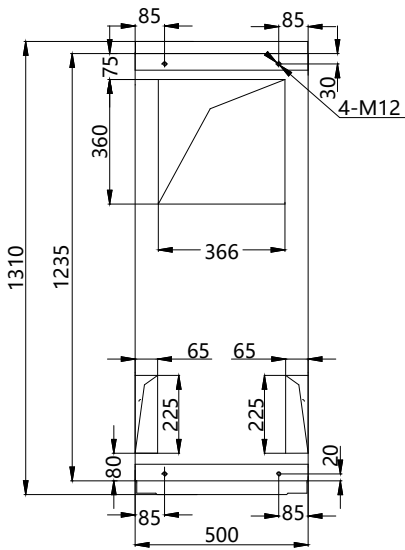

柜号: K01, K10

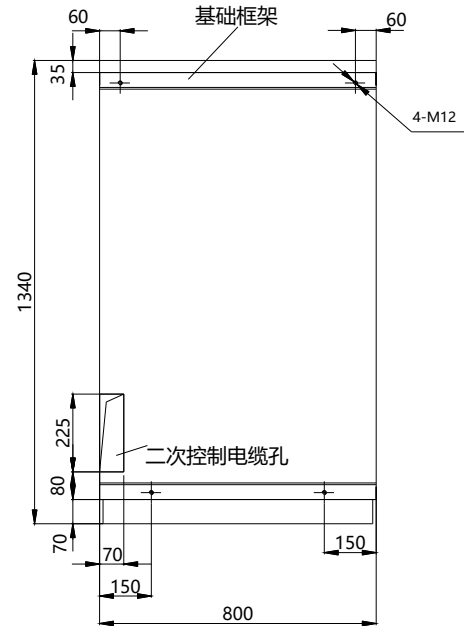


T800-WITHOUTCABLE-D1340
柜号: K02, K09


			DRAWN	Winni Zheng	TITLE 地基详图	ABB	FUNCTION 10kV开关站	=	SHEET NO	1
			CHECKED	Cherry						
			APPROVED	Joe						
			FIRST DATE	4/30/2025						
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	CONTRACT NO.:		504482462		PROJECT	江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程		
								DRAWING NO XZS1-48251-A02-FFDD		

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

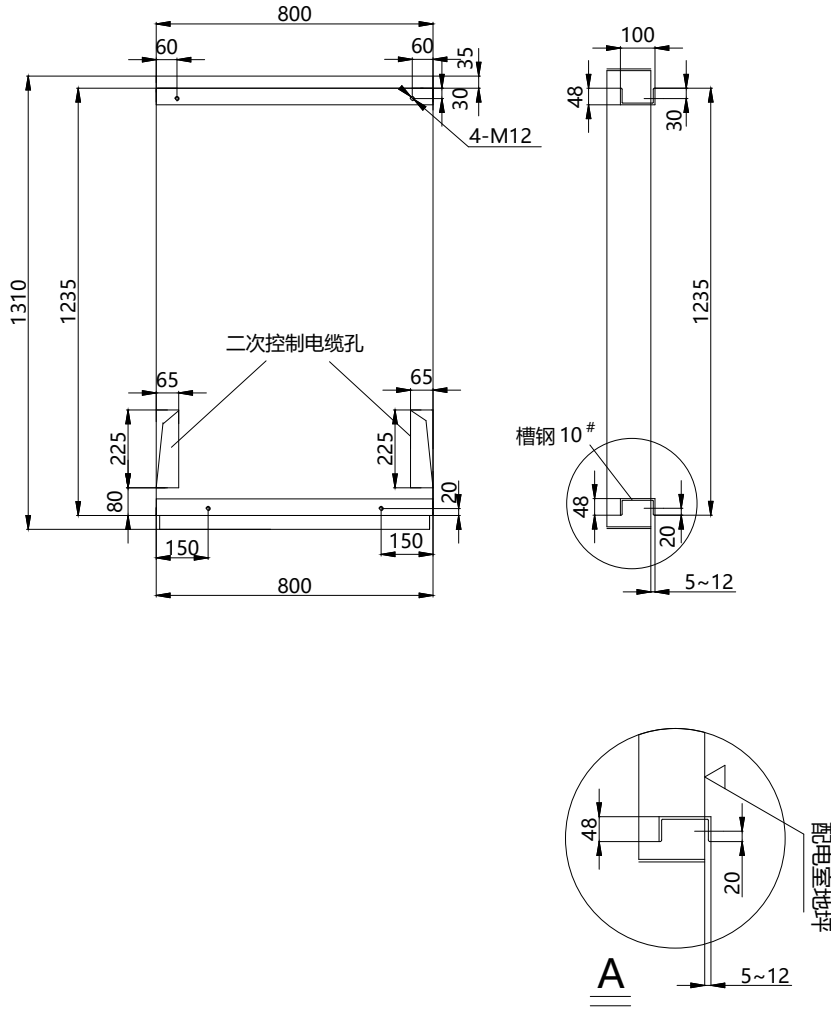

柜号: K03, K08

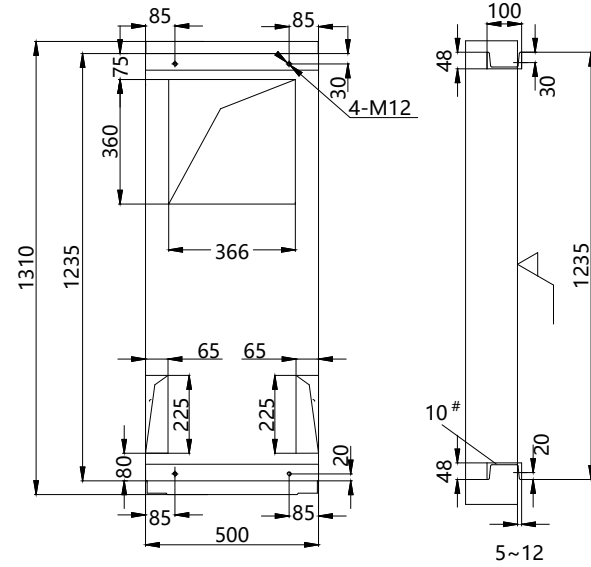

柜号: K04, K07

		DRAWN	Winni Zheng	TITLE	地基详图	ABB	FUNCTION	10kV开关站	=	SHEET NO	2	
		CHECKED	Cherry						SCALE	1:15	TOTAL PAGES	3
		APPROVED	Joe						CONTRACT NO.:			
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/30/2025	504482462		PROJECT	江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程	DRAWING NO	XZS1-48251-A02-FFDD		

F

柜号: K05, K06

	1	2	3	4	5	6	7	8												
A	柜体名称		进线柜		计量柜		PT柜		变压器出线柜		隔离		联络		变压器出线柜		PT柜		计量柜	
B	柜号:		K01	2GP-01	K02	2GP-02	K03	2GP-03	K04	2GP-04	K05	2GP-05	K06	1GP-05	K07	1GP-04	K08	1GP-03	K09	1GP-02
C			感光探头 5000 mm K01_BB 3000 mm K01_CB 3000 mm K01_CA X13X14 X15 REx 615 -BX X5 X5 K01		感光探头 5000 mm		感光探头 5000 mm													
D																				
E																				
F																				
			DRAWN Winni Zheng		TITLE 弧光保护布置图		ABB		FUNCTION 10kV开关站		=		SHEET NO 1							
			CHECKED Cherry		CONTRACT NO.: 504482462				PROJECT 江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程		SCALE 1:1		TOTAL PAGES 2							
REV.			DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE 4/30/2025				DRAWING NO									
1			2		3		4		5		6		7		8					

1		2		3		4		5		6		7		8																																															
MT585																																																													
<table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td></td><td>默认</td><td></td></tr></table><table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td>K01</td><td>1</td><td></td></tr></table><table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td></td></tr></table><table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3</td><td></td></tr></table><table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td>K04</td><td>4</td><td></td></tr></table><table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5</td><td></td></tr></table><table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td>K06</td><td>6</td><td></td></tr></table><table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td>K07</td><td>7</td><td></td></tr></table>														柜号	频段			默认		柜号	频段		K01	1		柜号	频段			2		柜号	频段			3		柜号	频段		K04	4		柜号	频段			5		柜号	频段		K06	6		柜号	频段		K07	7	
柜号	频段																																																												
	默认																																																												
柜号	频段																																																												
K01	1																																																												
柜号	频段																																																												
	2																																																												
柜号	频段																																																												
	3																																																												
柜号	频段																																																												
K04	4																																																												
柜号	频段																																																												
	5																																																												
柜号	频段																																																												
K06	6																																																												
柜号	频段																																																												
K07	7																																																												
<table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td></td><td>8</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td></td><td>9</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td>K10</td><td>10</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td></td><td>11</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td></td><td>12</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td></td><td>13</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td></td><td>14</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td></td><td>15</td><td></td></tr></table>														柜号	频段			8		柜号	频段			9		柜号	频段		K10	10		柜号	频段			11		柜号	频段			12		柜号	频段			13		柜号	频段			14		柜号	频段			15	
柜号	频段																																																												
	8																																																												
柜号	频段																																																												
	9																																																												
柜号	频段																																																												
K10	10																																																												
柜号	频段																																																												
	11																																																												
柜号	频段																																																												
	12																																																												
柜号	频段																																																												
	13																																																												
柜号	频段																																																												
	14																																																												
柜号	频段																																																												
	15																																																												
<table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td></td><td>16</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td></td><td>17</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td></td><td>18</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td></td><td>19</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td></td><td>20</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td></td><td>21</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td></td><td>22</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td></td><td>23</td><td></td></tr></table>														柜号	频段			16		柜号	频段			17		柜号	频段			18		柜号	频段			19		柜号	频段			20		柜号	频段			21		柜号	频段			22		柜号	频段			23	
柜号	频段																																																												
	16																																																												
柜号	频段																																																												
	17																																																												
柜号	频段																																																												
	18																																																												
柜号	频段																																																												
	19																																																												
柜号	频段																																																												
	20																																																												
柜号	频段																																																												
	21																																																												
柜号	频段																																																												
	22																																																												
柜号	频段																																																												
	23																																																												
<table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td></td><td>24</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td></td><td>25</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td></td><td>27</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td></td><td>28</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td></td><td>29</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td>K29</td><td>30</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td></td><td>31</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>柜号</td><td>频段</td><td></td></tr><tr><td></td><td>32</td><td></td></tr></table>														柜号	频段			24		柜号	频段			25		柜号	频段			27		柜号	频段			28		柜号	频段			29		柜号	频段		K29	30		柜号	频段			31		柜号	频段			32	
柜号	频段																																																												
	24																																																												
柜号	频段																																																												
	25																																																												
柜号	频段																																																												
	27																																																												
柜号	频段																																																												
	28																																																												
柜号	频段																																																												
	29																																																												
柜号	频段																																																												
K29	30																																																												
柜号	频段																																																												
	31																																																												
柜号	频段																																																												
	32																																																												
工作频段的设置 按对应柜号设置频段，如果柜体没有安装MT585，则不需要设置。 最好将同一变电站的所有柜体均设置成不同频段。目前MT585，共有63个频段共选择设置。 工作频段(无线信道)设置程序 1. 使用主机原有信道,在一次侧三相串联通入大于100A的电流,查看主机与传感器能否正常连接上(主机能否显示温度); 2. 将大电流发生器直接断电(即直接断开设备开关,无需操作调节按钮); 3. 在一次侧三相串联重新注入电流,需瞬间通入预调好电流(即一送电就是大电流状态,而非逐渐增加); 4. 可用配置工具重新设置所需要频段。 注意: 1. 通入大电流1分钟内才能设置此信道参数; 2. 若1min内设置不成功或温度不显示,主机先断电再送电,并重复工作频段设置程序中的2-3-4步骤,直至温度能正常显示。 MT585																																																													
2019/3/29 REV. DATE A FIRST ISSUE DESCRIPTION																																																													
<table><tr><td colspan="2">DRAWN Winni Zheng</td><td colspan="2">TITLE MT585频段</td><td colspan="2">FUNCTION 10kV开关站</td><td colspan="2">= SHEET NO 1</td></tr><tr><td colspan="2">CHECKED Cherry</td><td colspan="2">CONTRACT NO.: 504482462</td><td colspan="2">PROJECT 江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程</td><td colspan="2">SCALE 1:1 TOTAL PAGES 2</td></tr><tr><td colspan="2">APPROVED Joe</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">DRAWING NO XZS1-48251-A02-MDC</td></tr><tr><td colspan="2">REV. DESCRIPTION</td><td colspan="2">REV. DATE FIRST DATE 4/30/2025</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>								DRAWN Winni Zheng		TITLE MT585频段		FUNCTION 10kV开关站		= SHEET NO 1		CHECKED Cherry		CONTRACT NO.: 504482462		PROJECT 江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程		SCALE 1:1 TOTAL PAGES 2		APPROVED Joe						DRAWING NO XZS1-48251-A02-MDC		REV. DESCRIPTION		REV. DATE FIRST DATE 4/30/2025																											
DRAWN Winni Zheng		TITLE MT585频段		FUNCTION 10kV开关站		= SHEET NO 1																																																							
CHECKED Cherry		CONTRACT NO.: 504482462		PROJECT 江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程		SCALE 1:1 TOTAL PAGES 2																																																							
APPROVED Joe						DRAWING NO XZS1-48251-A02-MDC																																																							
REV. DESCRIPTION		REV. DATE FIRST DATE 4/30/2025																																																											
1		2		3		4		5		6		7		8																																															

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.



工作频段的设置

工作频段(无线信道)设置程序

- 注意:

- MT585

AIRB

=	I1	SHEET NO	1
SCALE	1:8	TOTAL PAGES	2
DRAWING NO XZS1-48251-A02-I1-C			

A

B

C

D

E

F



2

C


1

E

F

ABR

单线图

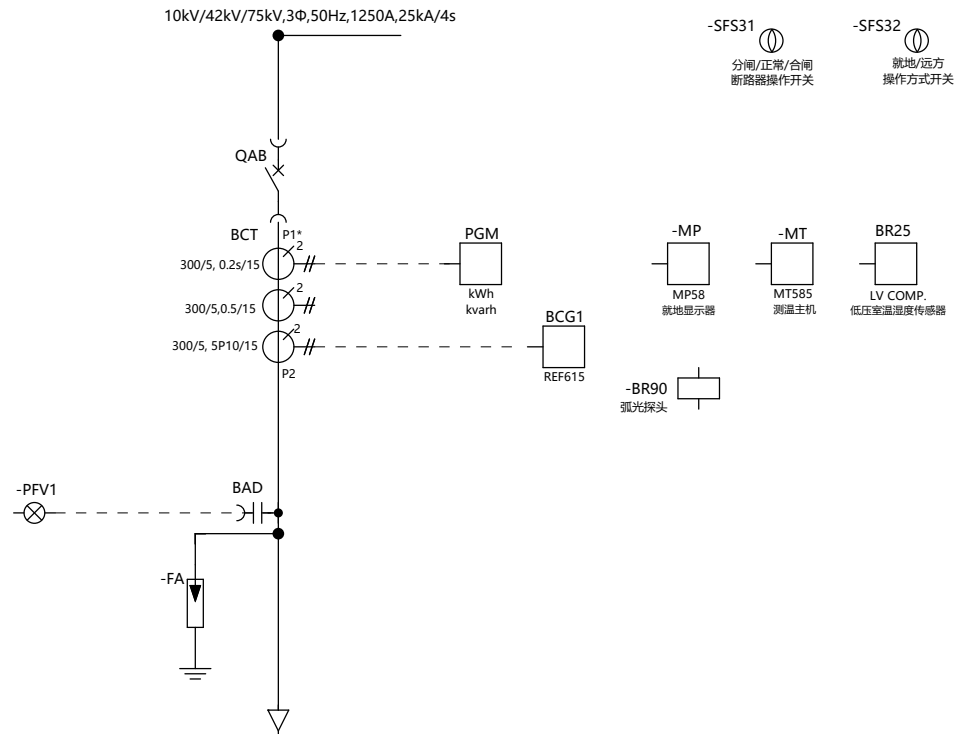
[illegible]

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

	F	E
REV.	DESCRIPTION	REV DATE


此套图适用柜号: 2GP-01;1GP-01

			DRAWN Winni Zheng	TITLE		FUNCTION	进线柜	= 11	SHEET NO 1
			CHECKED Cherry	单线图		PROJECT	江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程	SCALE 1:1	TOTAL PAGES 13
			APPROVED Joe	CONTRACT NO.: 504482462				DRAWING NO XZS1-48251-A02-I1-S	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE 4/30/2025						

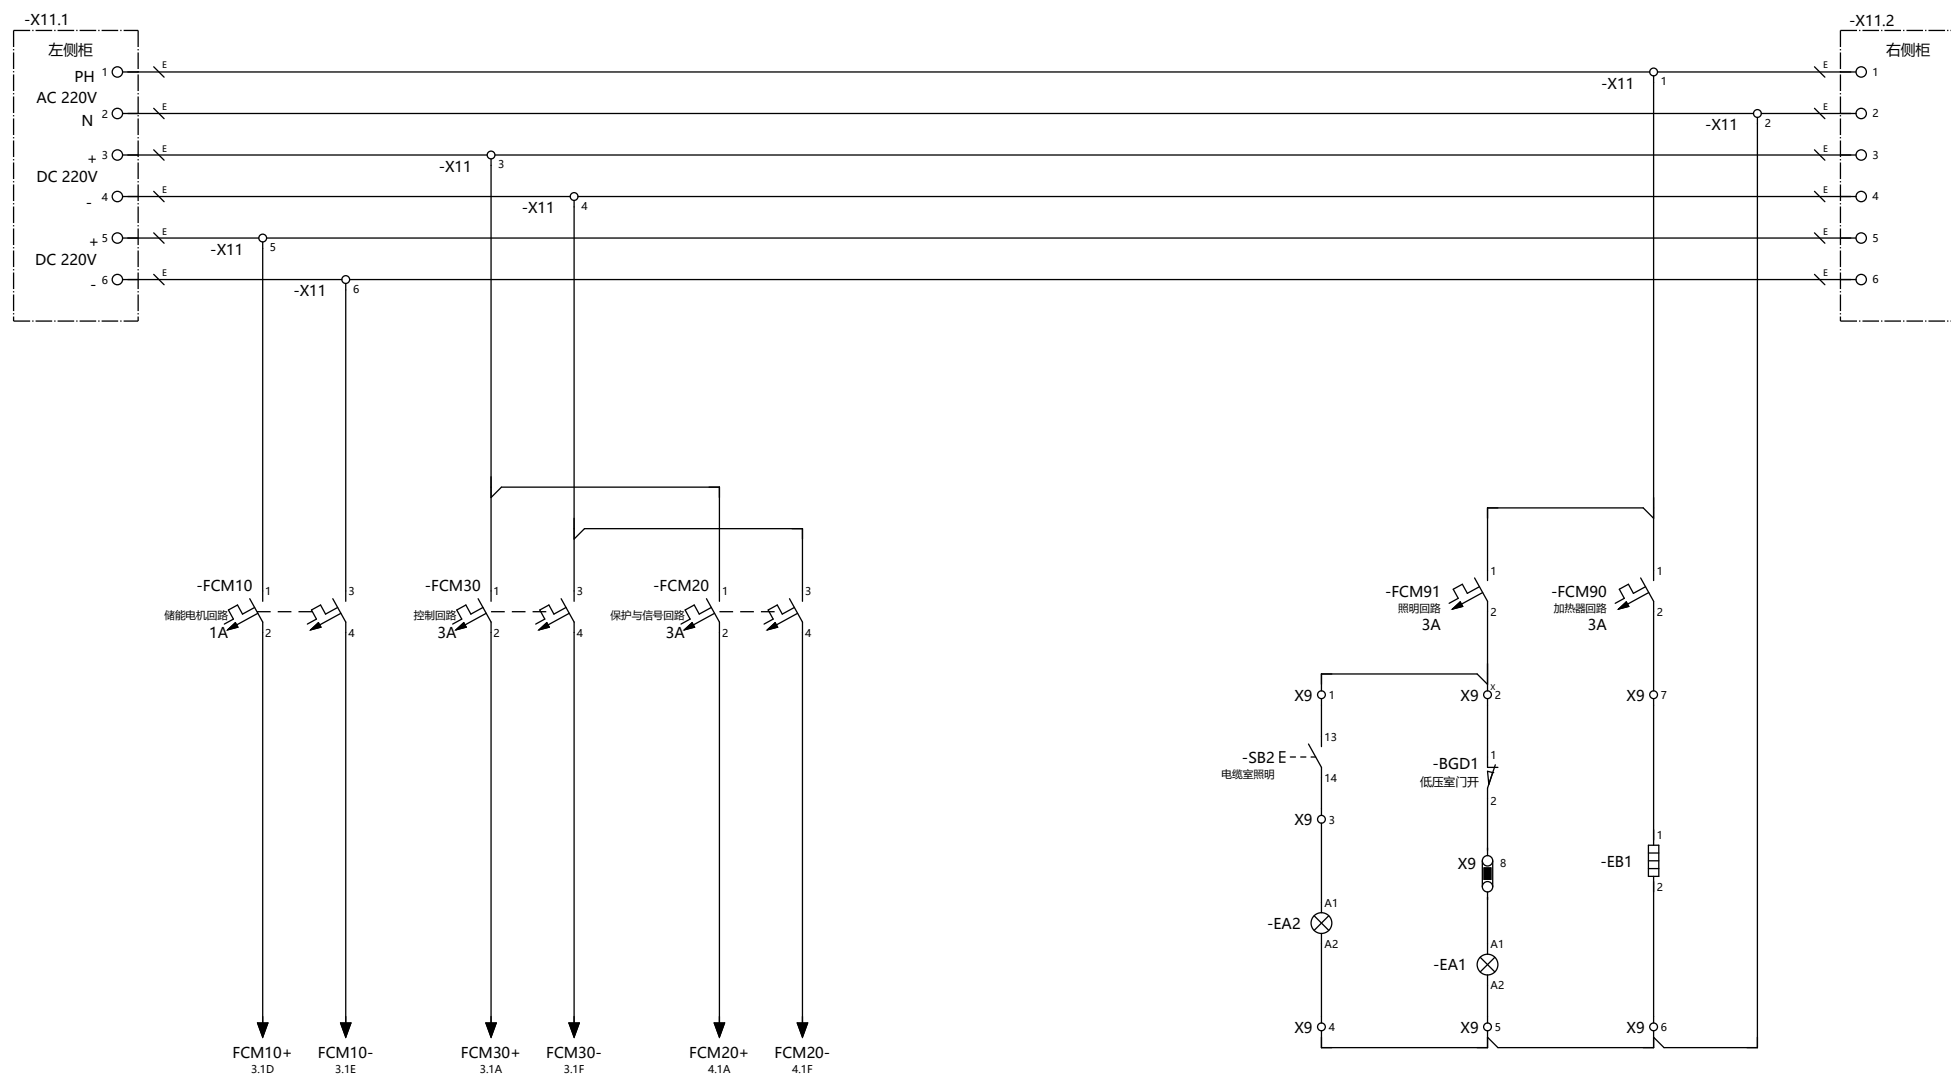


REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

			DRAWN Winni Zheng	TITLE		FUNCTION	进线柜	= 11	SHEET NO 2
			CHECKED Cherry	电源小母线回路				SCALE 1:1	TOTAL PAGES 13
			APPROVED Joe	CONTRACT NO.: 504482462		PROJECT	江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程	DRAWING NO XZS1-48251-A02-I1-S	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE 4/30/2025						

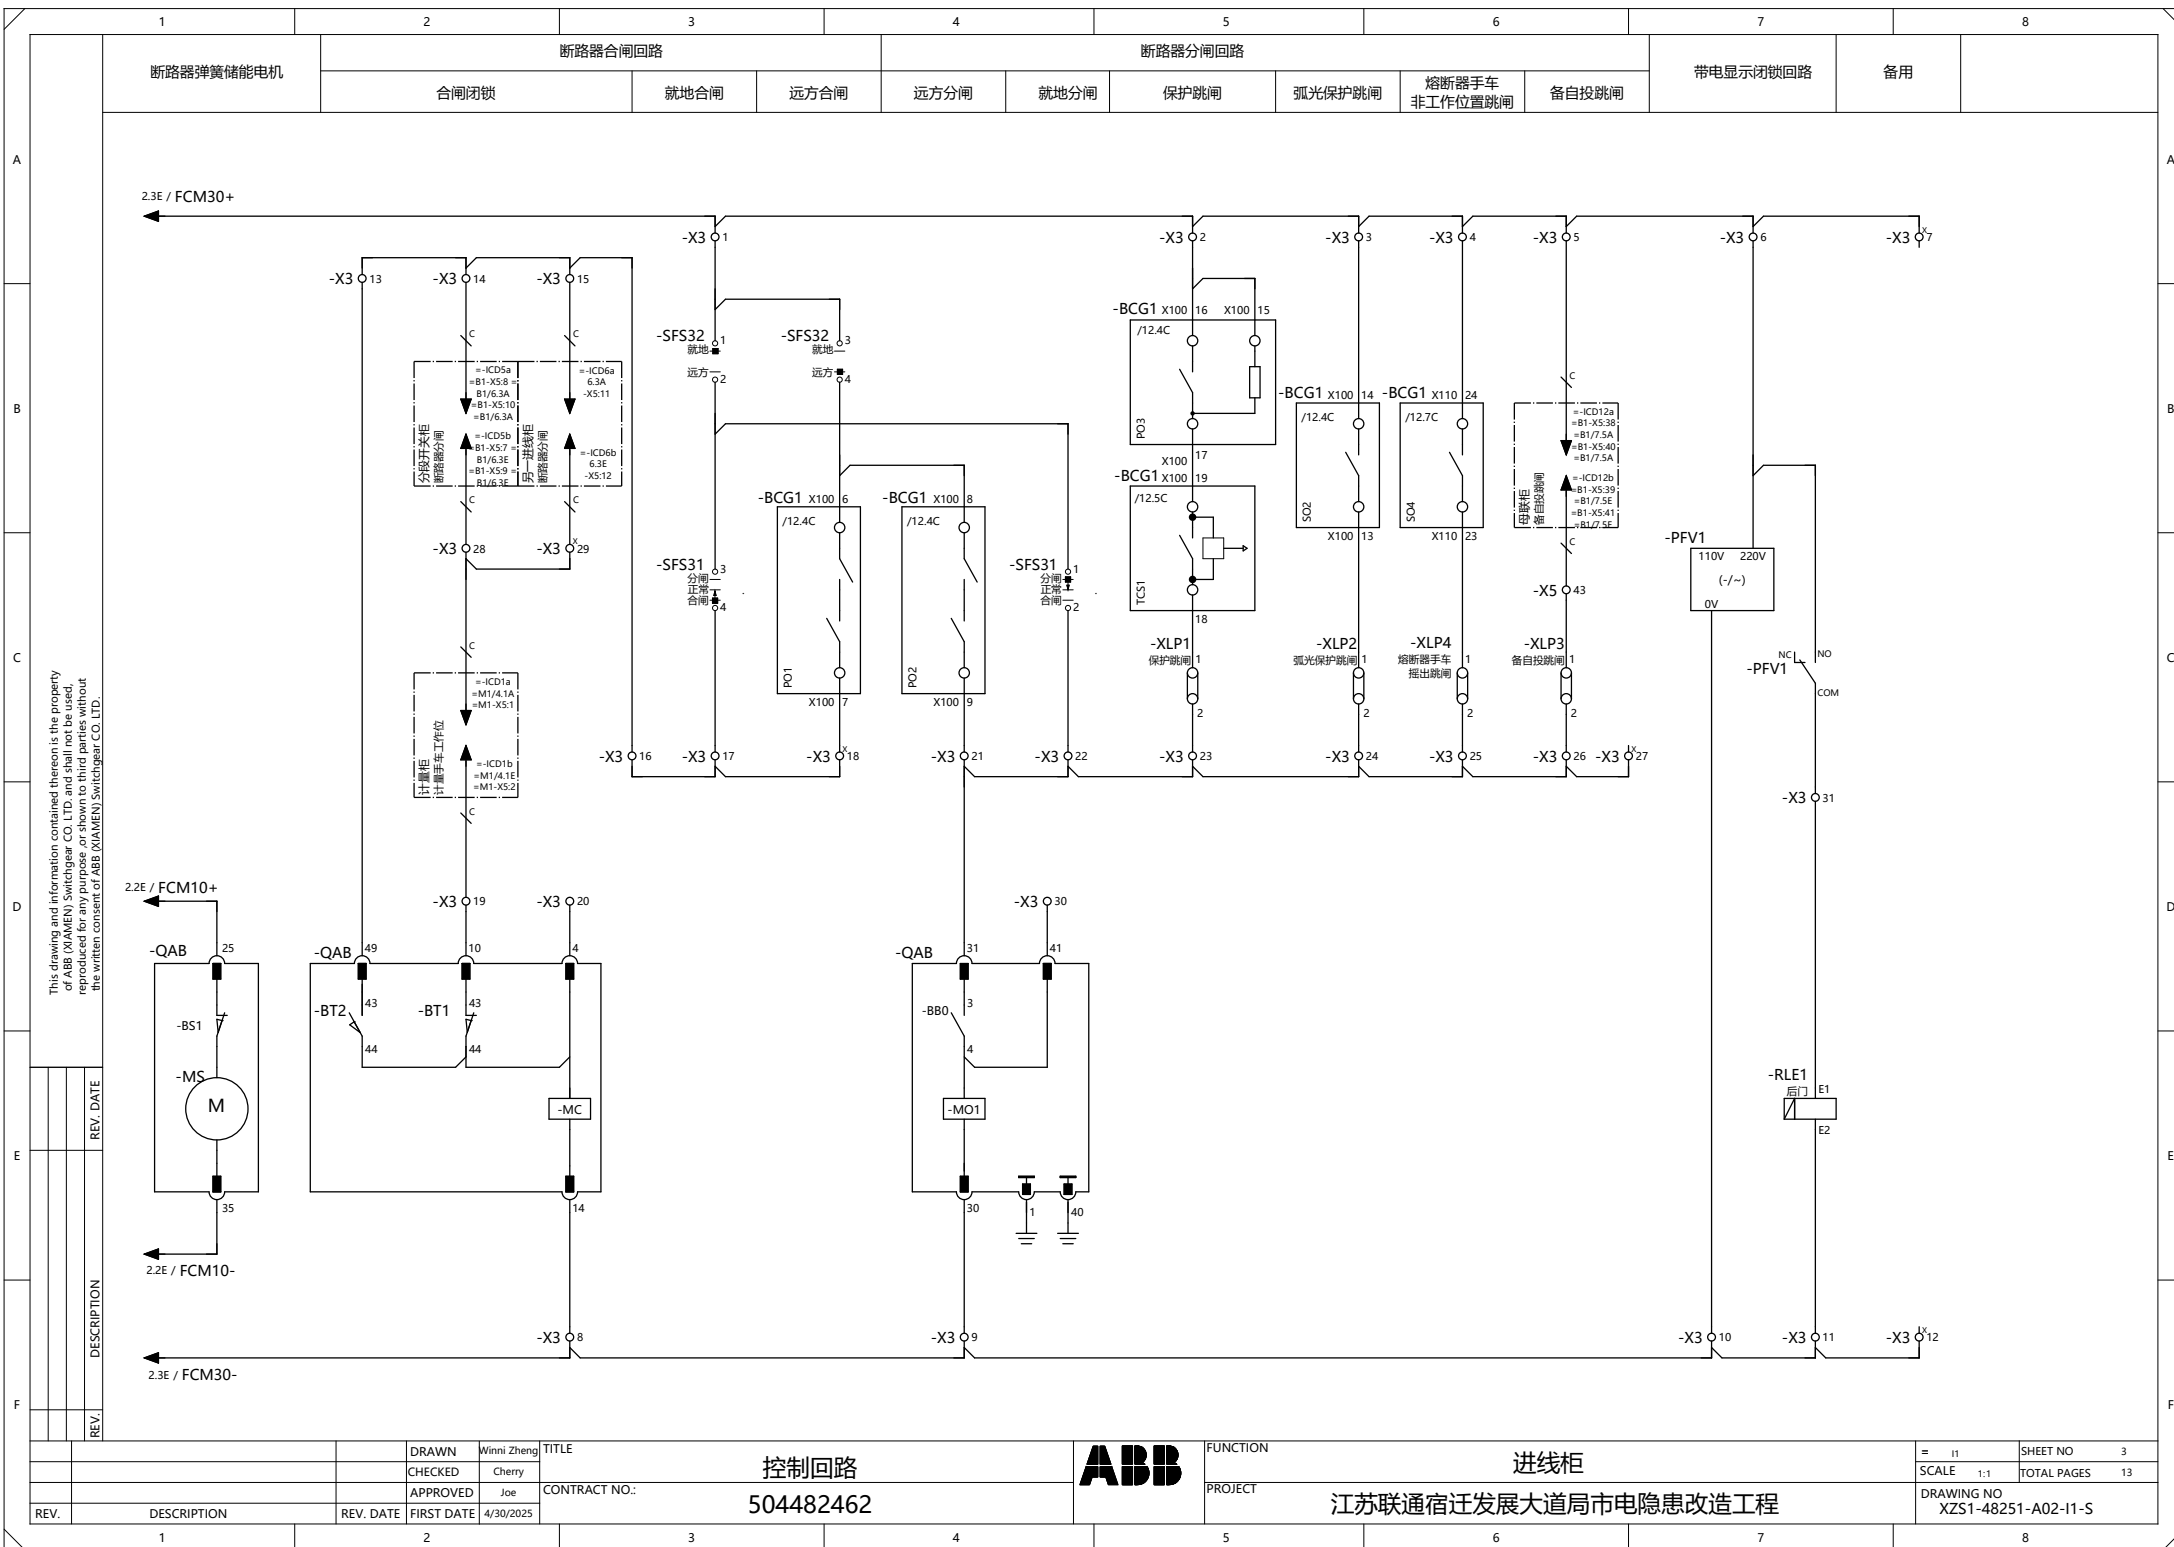


[illegible]

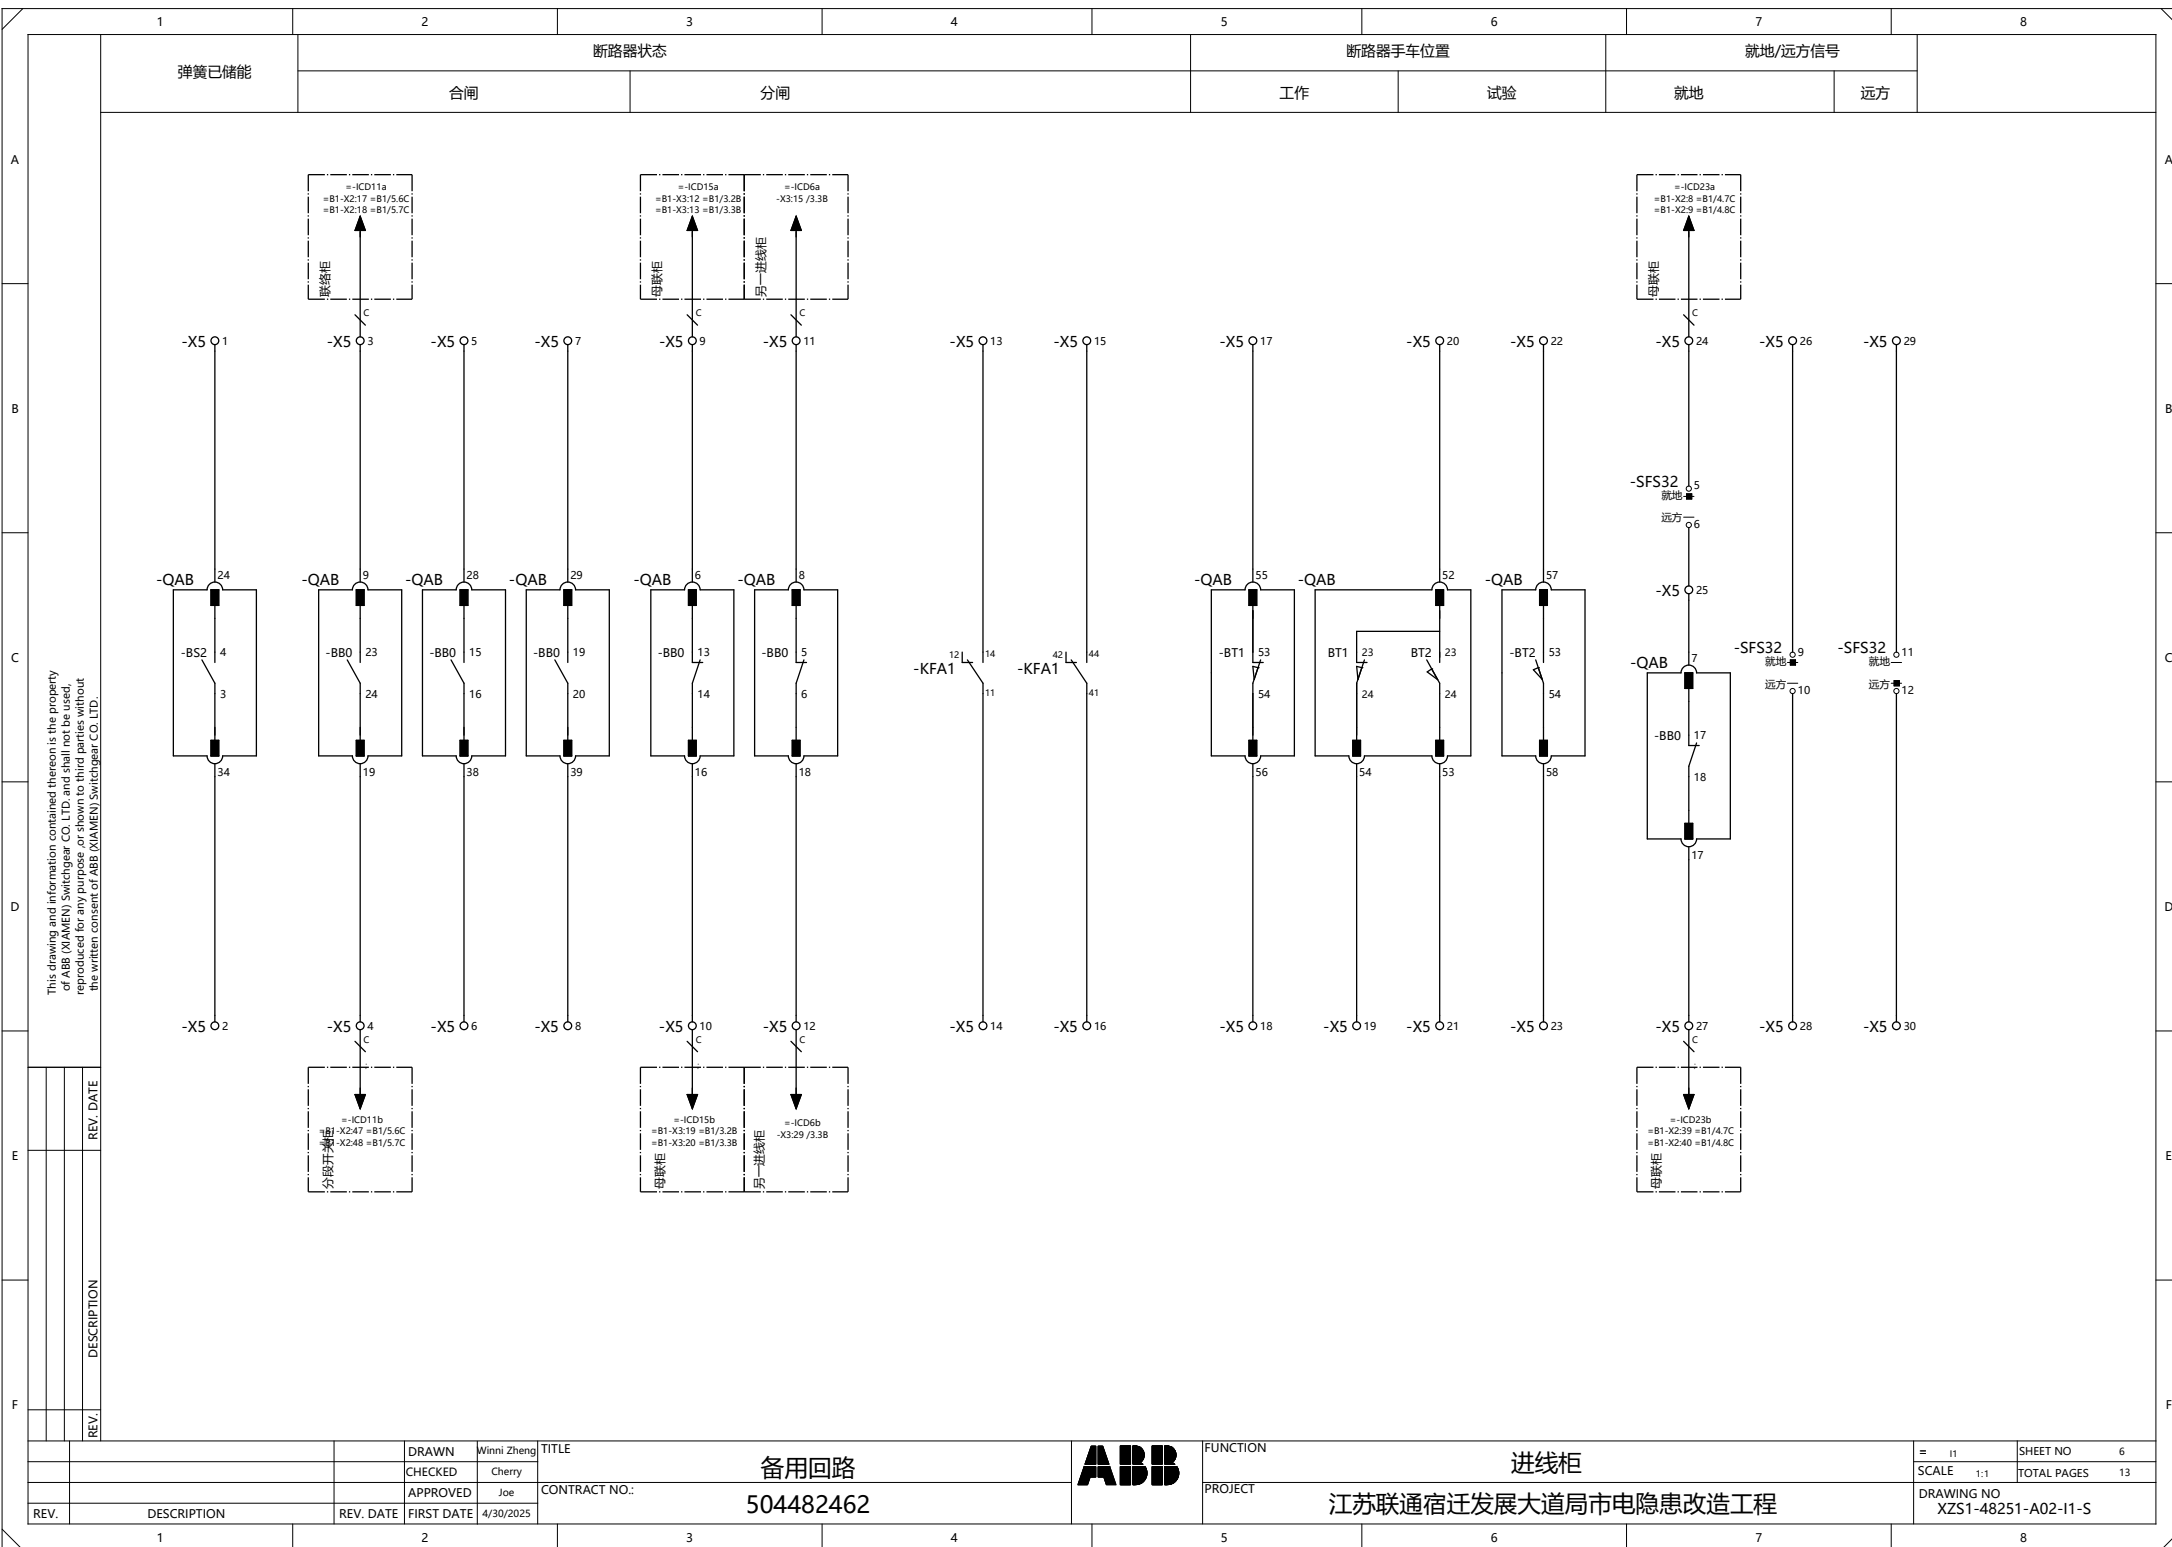


E




1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

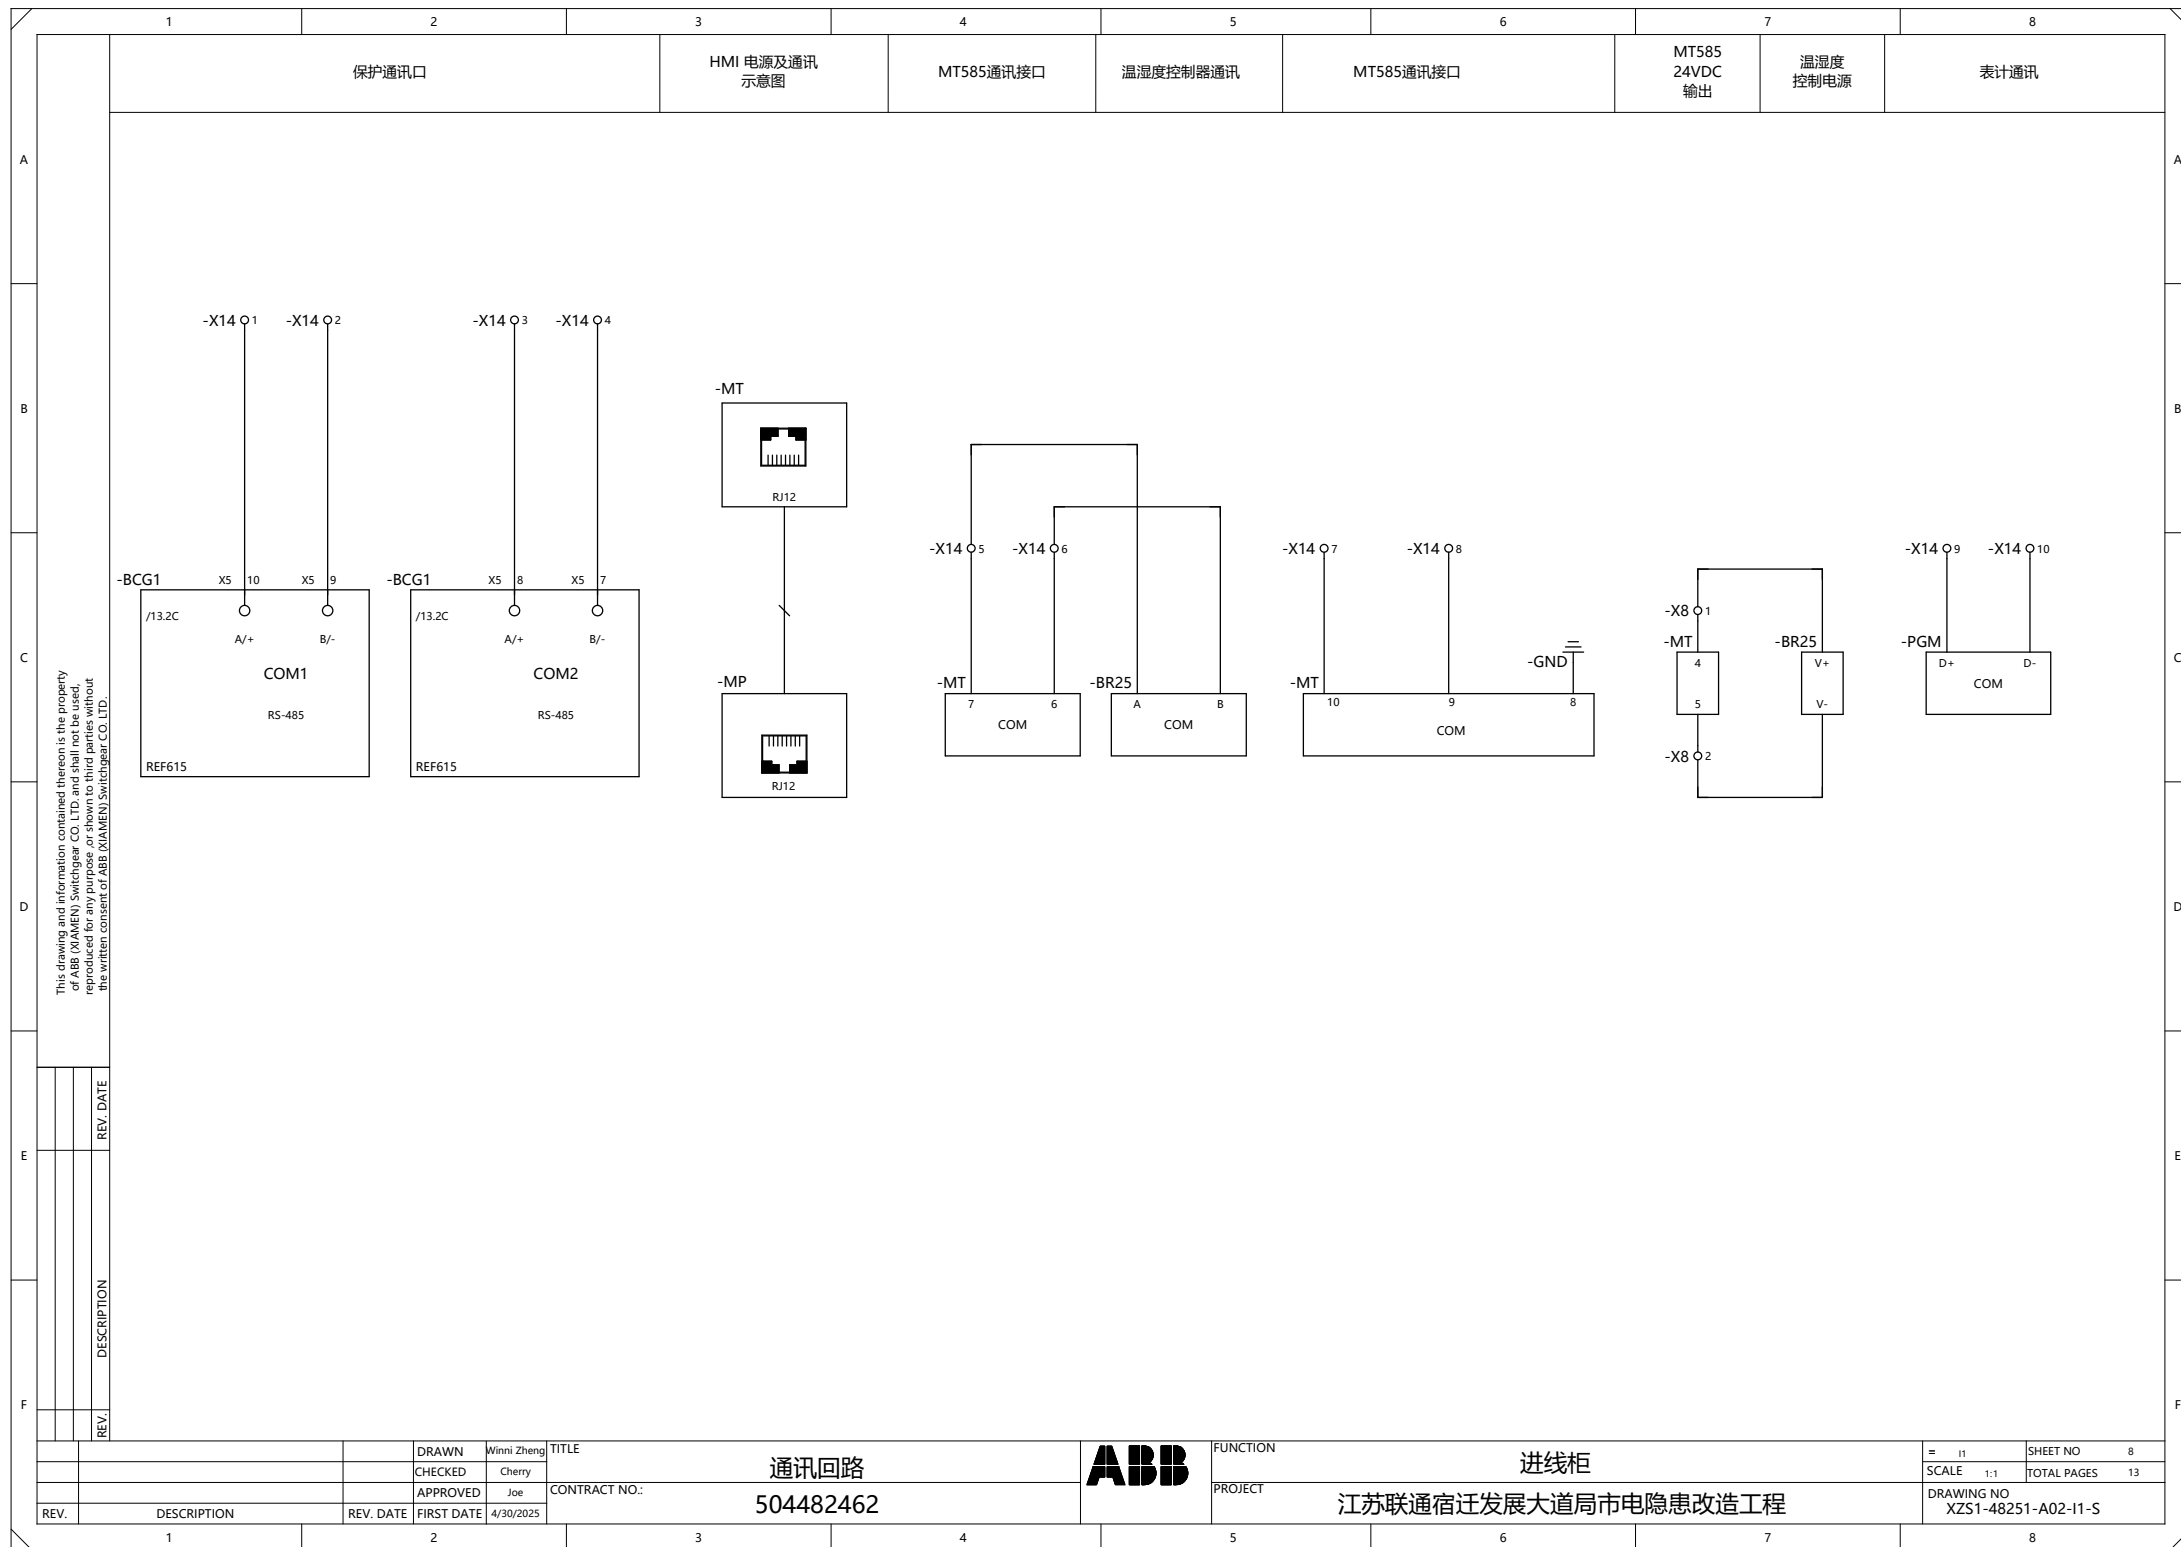

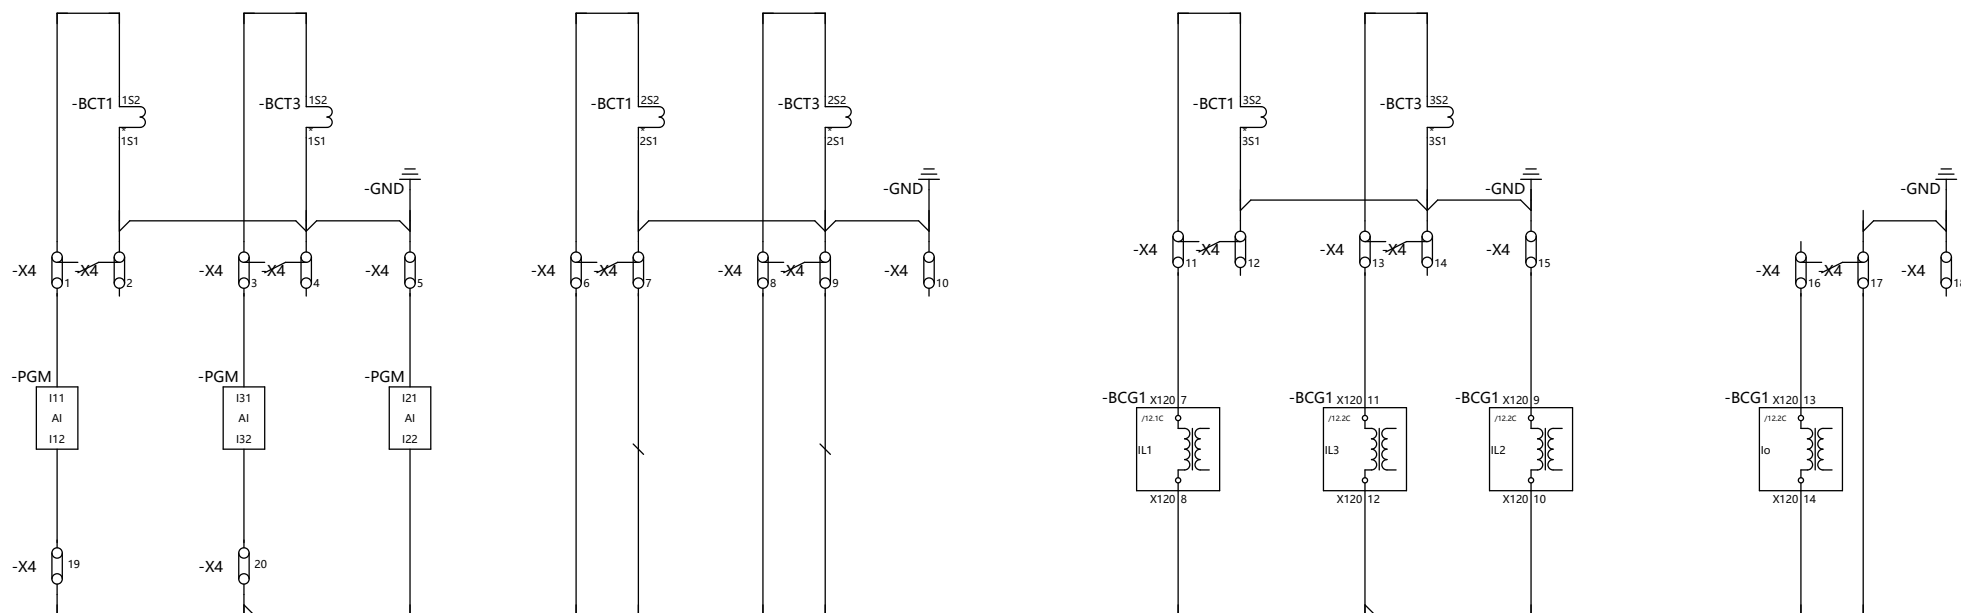


REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

			DRAWN	Winni Zheng	TITLE		FUNCTION	进线柜	=	I1	SHEET NO	9
			CHECKED	Cherry	电流回路		PROJECT	江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	13
			APPROVED	Joe	CONTRACT NO.:				DRAWING NO	XZS1-48251-A02-I1-S		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/30/2025	504482462							

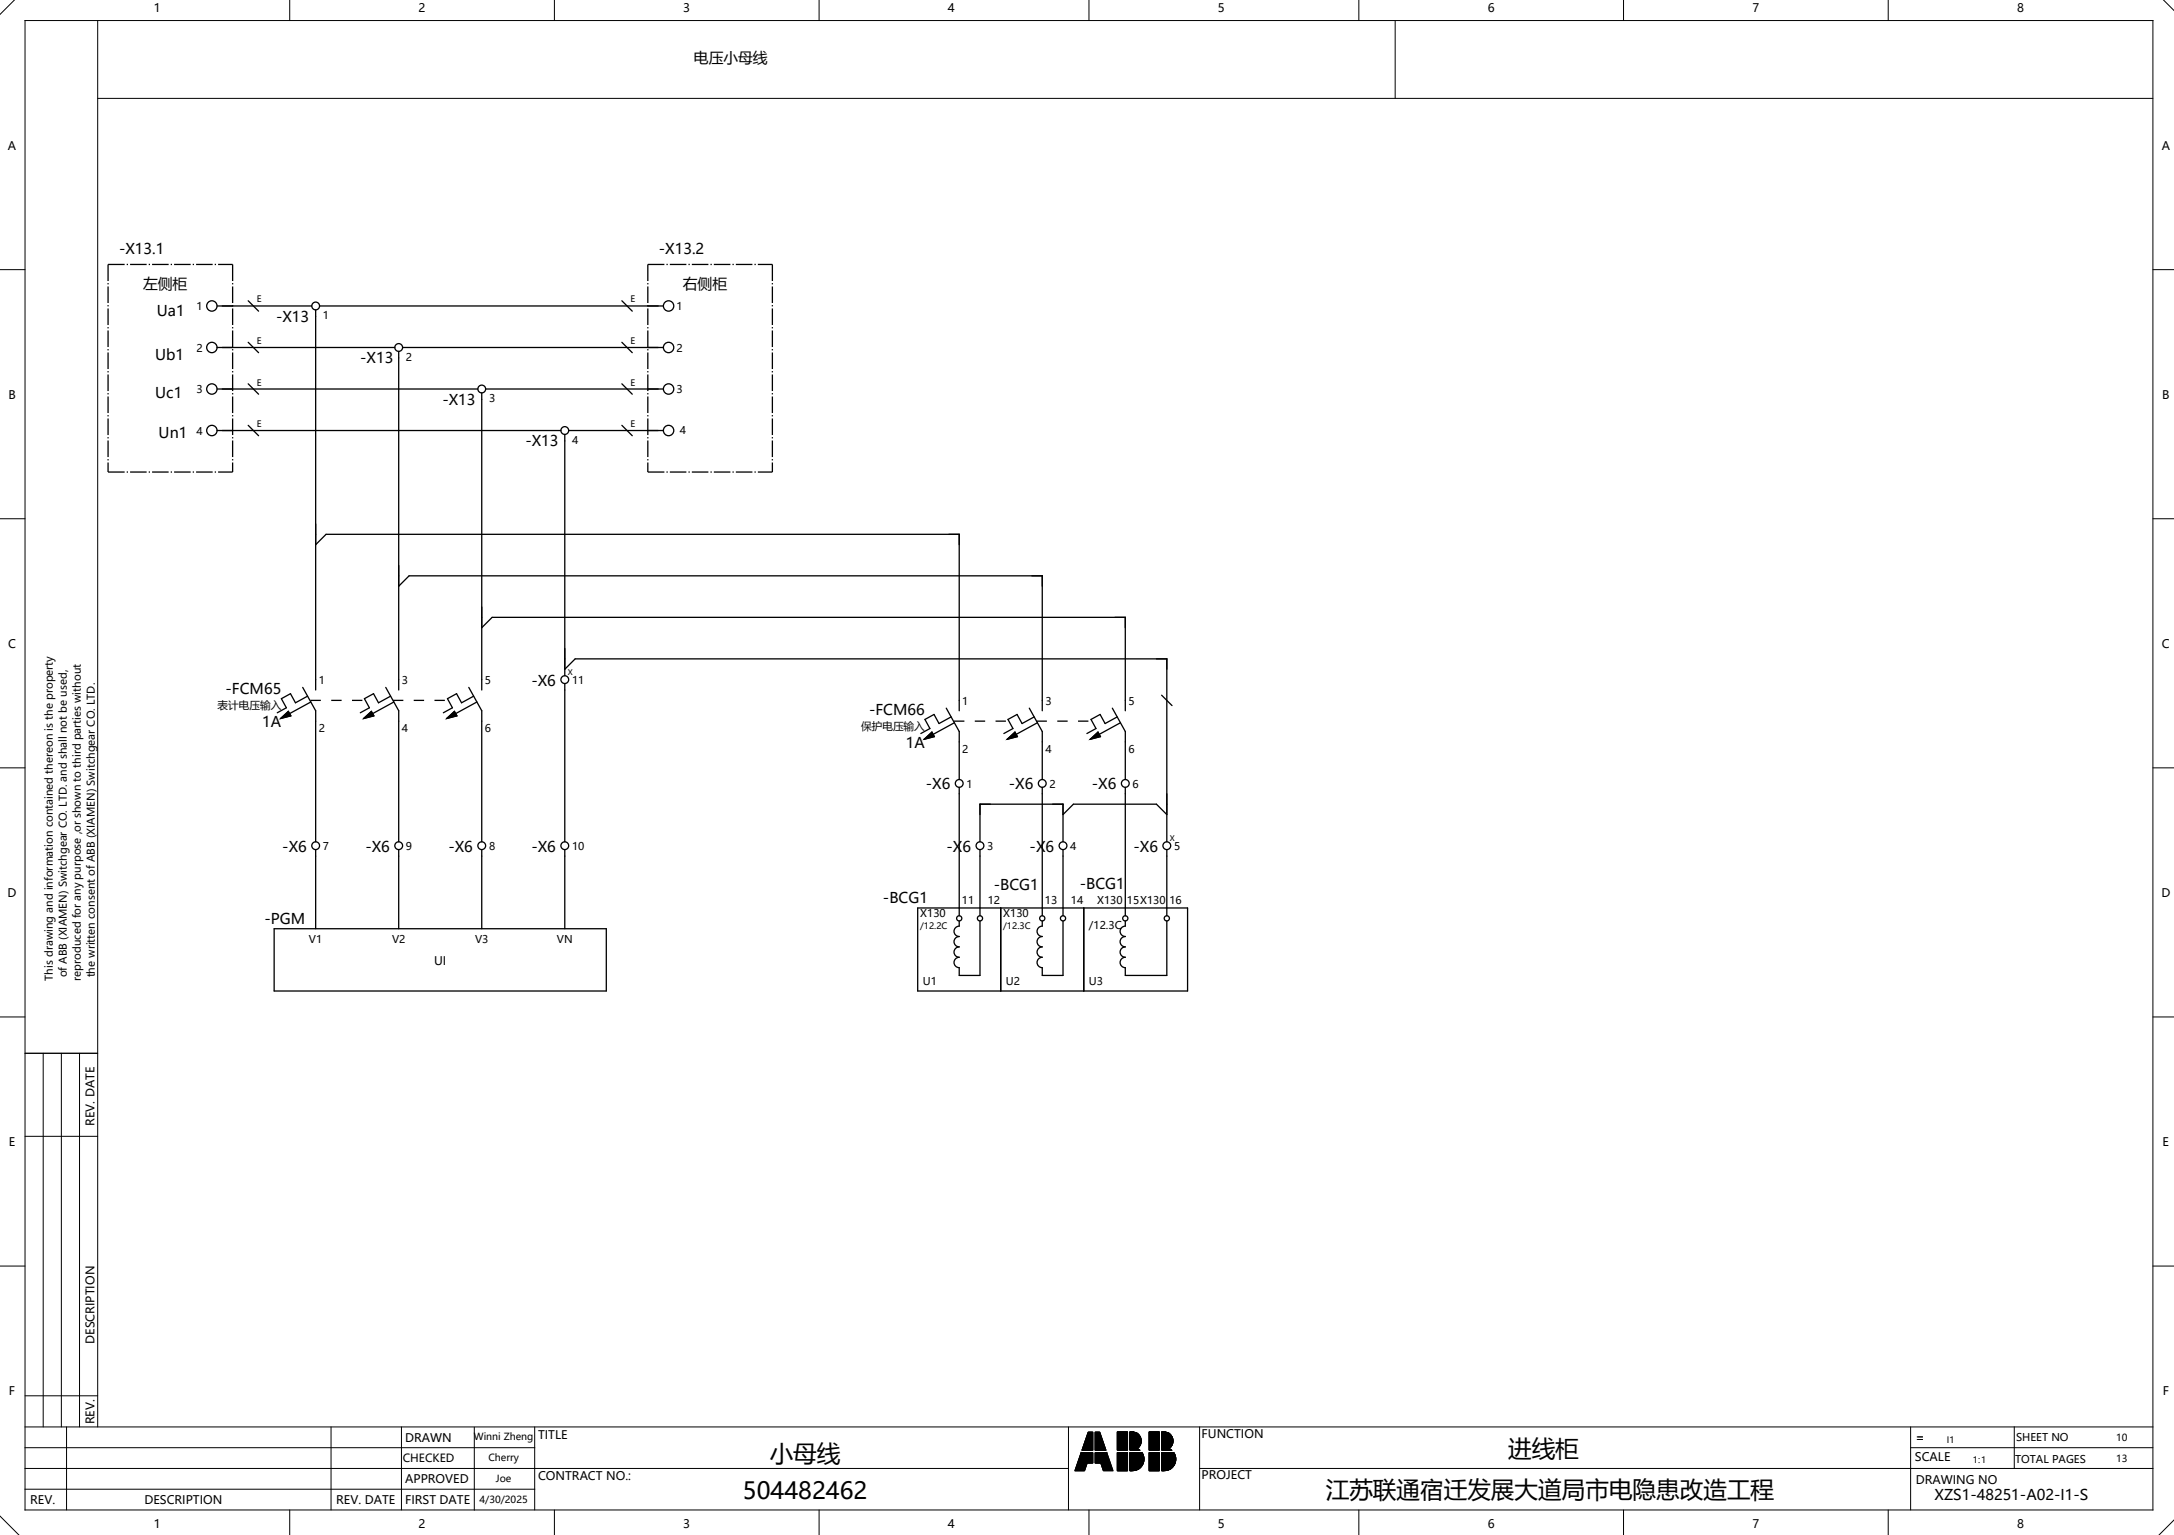

VD4

-QAB
VD4/P-55

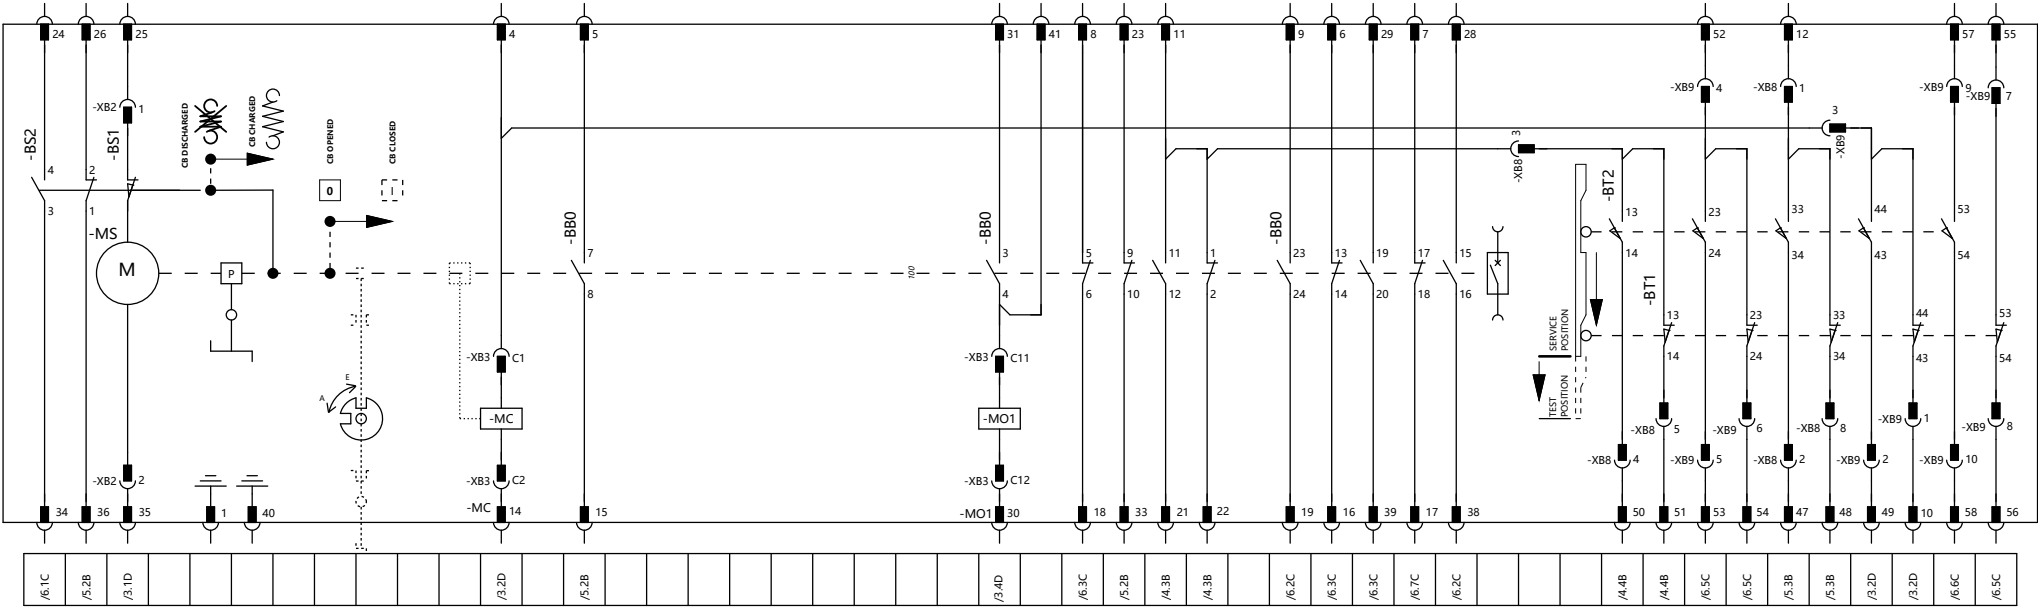

名称	描述	备注
-MS	弹簧操作机构储能电机	
-BS1	储能电机限位开关	
-MC	合闸脱扣器	
-MO1	第一分闸脱扣器	

名称	描述	备注
-BS2	合闸弹簧储能/未储能信号触点	
-BB0	与断路器主轴联动的辅助开关	
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	

接地开关与断路器手车具有可靠的机械闭锁：A)
只有当断路器手车位于试验位置时，才允许操作接地开关 B)
只有当接地开关处于分状态时,断路器手车才允许由试验位置推入运行位置。

电气控制接线图/接点位置参考：
此图所示状态为：断路器手车工作位置 断路器处于分闸状态 操作机构弹簧未储能

断路器手车总览图

504482462



FUNCTION

进线柜

PROJECT

江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程

= 11

SHEET NO 11

SCALE 1:1

TOTAL PAGES 13

DRAWING NO

XZ51-48251-A02-I1-S

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE

		DRAWN	Winni Zheng	TITLE
		CHECKED	Cherry	
		APPROVED	Joe	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/30/2025

	REF615Z接线图
	CONTRACT NO.:
	504482462




FUNCTION	进线柜
PROJECT	江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程

= 11	SHEET NO 12
SCALE 1:1	TOTAL PAGES 13
DRAWING NO XZ51-48251-A02-I1-S	

REF615

-BCG1

The IED feature an automatic short-circuit mechanism in the CT connector when plug-in unit is detached

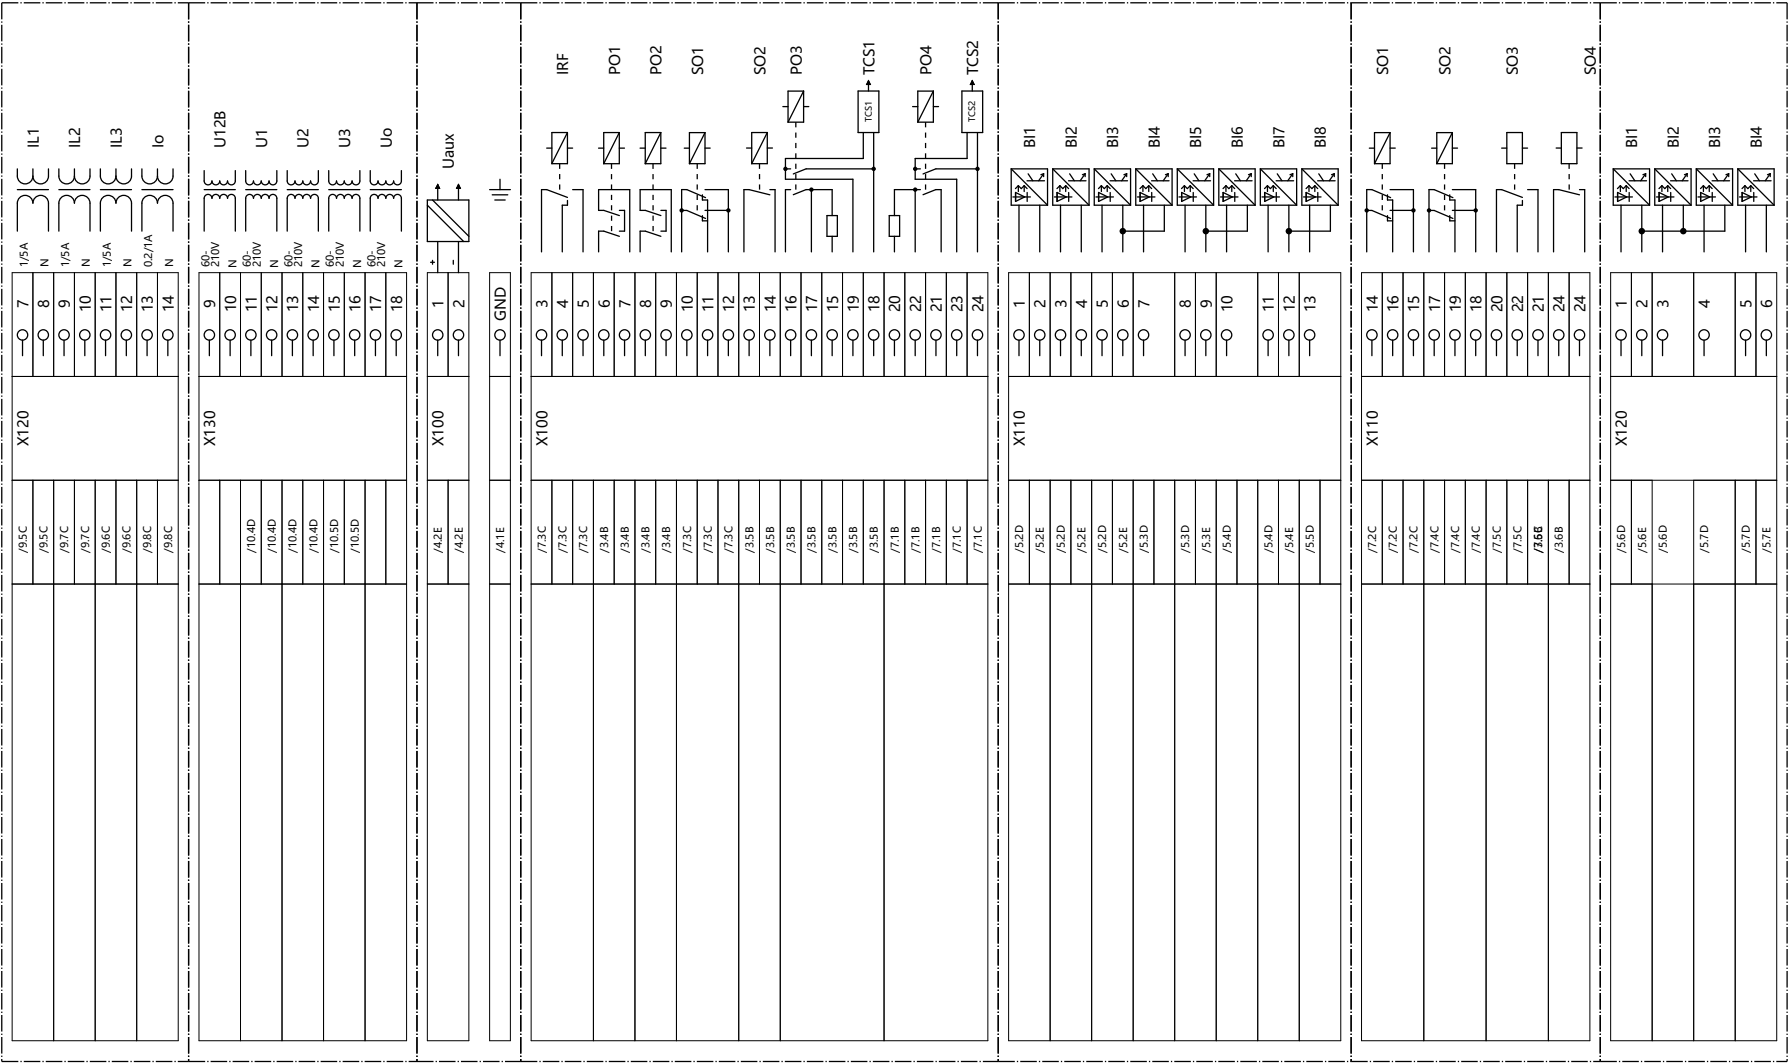

REF615

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

EV.	

-BCG1



LED	默认信号描述	自定义信号描述	报警颜色		OK LED	报警模式			
			红色	绿色		FOLLOW-S	FOLLOW-F	LATCHED-S	LATCHEDACK-F-S
1	过流保护动作	过流跳闸	☒	□	□	☒	□	□	□
2	接地保护动作	速断跳闸	☒	□	□	☒	□	□	□
3	电压/频率保护动作	接地故障跳闸	☒	□	□	☒	□	□	□
4	手合加速		☒	□	□	☒	□	□	□
5	负序动作/热过负荷告警		☒	□	□	☒	□	□	□
6	断路器失灵保护动作		☒	□	□	☒	□	□	□
7	故障录波触发		☒	□	□	☒	□	□	□
8	断路器状态监视告警		☒	□	□	☒	□	□	□
9	回路监视告警	控制回路断线	☒	□	□	☒	□	□	□
10	弧光保护动作	弹簧未储能	☒	□	□	☒	□	□	□
11	重合闸进行中		☒	□	□	☒	□	□	□
备注:			"FOLLOW-F":信号跟随, 闪烁						
OK LED 默认模式为 "FOLLOW-S", 颜色为绿色。			"LATCHED-S":信号自锁, 常亮						
"FOLLOW-S":信号跟随, 常亮			"LATCHEDACK-F-S":信号自锁, 闪烁, 确认后常亮						




FUNCTION	进线柜	= 11	SHEET NO 13
PROJECT	江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程	SCALE 1:1	TOTAL PAGES 13
		DRAWING NO XZ51-48251-A02-11-S	

FUNCTION	进线柜	= 11	SHEET NO 13
PROJECT	江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程	SCALE 1:1	TOTAL PAGES 13
		DRAWING NO XZ51-48251-A02-11-S	

		1			2			3			4			5			6			7			8										
设备清单(柜体)																																	
		设备号				-BAD				物料号				DIK-10-B10N1000C-1				数量		3		制造商				ABB							
		设备名称				电容分压装置								型号				B10N-1000C-1															
		设备参数				Un=12kV																											
		符号																															
		节点位置				S/1.1B																											
		设备号				-BCT1				物料号				CTA-G1K311-0944				数量		1		制造商				ABB							
		设备名称				电流互感器								型号				LZZBJ9-12/150b/2															
		设备参数				31.5KA/1SEC,300/5A,C1:0.2S/15VA;C2:0.5/15VA;C3:5P10/15VA;																											
		符号																															
		节点位置				S/9.1B				S/9.3B				S/9.6B																			
		设备号				-BCT3				物料号				CTA-G1K311-0944				数量		1		制造商				ABB							
		设备名称				电流互感器								型号				LZZBJ9-12/150b/2															
		设备参数				31.5KA/1SEC,300/5A,C1:0.2S/15VA;C2:0.5/15VA;C3:5P10/15VA;																											
		符号																															
		节点位置				S/9.2B				S/9.4B				S/9.6B																			
		设备号				-BR90				物料号				OOM-06419				数量		1		制造商				/							
		设备名称				ARC LIGHT SENSOR								型号				WAT503															
		设备参数				length:3m, suitable for Relion series protection relay																											
		符号																															
		节点位置				S/1.6C																											
		设备号				-EA2				物料号				L-CL10-1C-W-AA-CA				数量		1		制造商				PEAKS							
		设备名称				LED电缆室照明灯								型号				CL10-1C-W-AA															
		设备参数				AC198-242V																											
		符号																															
		节点位置				S/2.6E																											
		设备号				-EB1				物料号				EP-HEATER-100W				数量		1		制造商				SANYANG							
		设备名称				加热器								型号				1FZEK833B															
		设备参数				100W																											
		符号																															
		节点位置				S/2.7E																											
		设备号				-QAB				物料号				VD4/P-55				数量		1		制造商				ABB							
		设备名称				真空断路器								型号				VD4															
		设备参数				NEW VD4 P(旋转式辅助开关) WITHOUT RL1 5NO+5NC																											
		符号				参见总览图																											
		节点位置				==A02=I1&S/3																											
		设备号				-RLE1				物料号				EP-MAGNET				数量		1		制造商				PEAKS							
		设备名称				闭锁电磁铁								型号				EM10-S															
		设备参数				/																											
		符号																															
		节点位置				S/3.7E																											
This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.																																	
				REV. DATE																													
				DESCRIPTION																													
				REV.																													
				DRAWN		Winni Zheng		TITLE		设备清单(柜体)								FUNCTION				进线柜				= I1		SHEET NO		1			
				CHECKED		Cherry		CONTRACT NO.:		504482462								PROJECT				江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程				SCALE		1:1		TOTAL PAGES		6	
				APPROVED		Joe																				DRAWING NO		XZS1-48251-A02-I1-E					
				REV. DATE		4/30/2025																											
				1		2		3		4		5		6		7		8															

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.



1		2		3		4		5		6		7		8											
设备清单(低压室面板)																									
A	设备号 -BCG1 物料号 RLY-REF615Z-G-002				数量 1	制造商 ABB				设备号 -PGM 物料号 CS-504482462-01				数量 1	制造商 深圳市中电电力技术股份有限公司										
	设备名称 保护装置				型号 REF615					设备名称 电能质量在线监测装置				型号 iMeter 5											
	设备参数 HCFZAEADABCZDCA11G									设备参数 工作电源:85~264V AC/DC;输入电压:57.7/100V;输入电流:5A															
	符号	参见总览图								符号															
B	节点位置 ==A02=I1&S/12									节点位置	S/1.5B	S/4.3D	S/10.2D	S/8.8C	S/9.1C S/9.2C										
	设备号 -MP 物料号 RLY-MP58				数量 1	制造商 ABB				节点位置															
	设备名称 就地显示器				型号 MP58 (LHM1)					节点位置	S/9.2C														
	设备参数 /									节点位置															
C	符号	参见总览图								符号															
	节点位置 ==A02=I1&S/8									节点位置															
	设备号 -PFV1 物料号 VIO-DXN-Q-A10-1				数量 1	制造商 LEELEN				设备号 -SB2 物料号 PBA-CP2-10W-11	数量 1	制造商 ABB													
	设备名称 强制型带电显示器				型号 DXN-Q					设备名称 白色自锁按钮	型号 CP2-10W-11														
D	设备参数 DXN-Q 强制型带电显示器UGZS1 3KV/6KV/10kV, 辅助电源: AC/DC 220/110V									设备参数 1NO+1NC,不带标牌套															
	符号									符号															
	节点位置 S/1.4C S/3.7C S/3.7C									节点位置	S/2.6D														
	设备号 -PFX1 物料号 PIP-B01D0-TR				数量 1	制造商 PEAKS				设备号 -SFS31 物料号 SSJ-E01-2-401	数量 1	制造商 JIANGYIN CHANGJIANG													
E	设备名称 手车位置指示				型号 SI10-T					设备名称 选择开关	型号 LW38D-164B0339/2PY-DAN-A X														
	设备参数 AUX. SUPPLY:AC/DC90~230V									设备参数															
	符号									符号															
	节点位置 S/4.5E									节点位置	S/1.6B	S/3.4C	S/3.3C												
F	设备号 -PFX2 物料号 PIP-B01D0-CB				数量 1	制造商 PEAKS				设备号 -SFS32 物料号 SSJ-E02-3-402	数量 1	制造商 CHANGJIANG													
	设备名称 断路器状态指示				型号 SI10-B					设备名称 选择开关	型号 LW38D-164N5938/3P-AX														
	设备参数 AUX. SUPPLY:AC/DC90~230V									设备参数															
	符号									符号															
节点位置 S/4.4E												S/1.7B	S/3.3B	S/3.4B	S/6.7B S/5.5C S/6.7C S/6.8C										
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		REV.		REV.		REV.		REV.		REV.											
DRAWN		CHECKED		APPROVED		TITLE		FUNCTION		PROJECT		= I1		SHEET NO											
Winni Zheng		Cherry		Joe		设备清单(低压室面板)		ABB		进线柜		SCALE 1:1		TOTAL PAGES											
4/30/2025						CONTRACT NO.: 504482462				江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程				DRAWING NO XZS1-48251-A02-I1-E											
1		2		3		4		5		6		7		8											

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

设备号

-FA

物料号

OOM-09223

数量

3

制造商

设备名称

型号

设备参数

符号

节点位置

S/1.1B

设备清单(小车内部)

REV. DATE

DESCRIPTION

REV.

REV.

DESCRIPTION

REV. DATE

FIRST DATE

4/30/2025

DRAWN

Winni Zheng

CHECKED

Cherry

APPROVED

Joe

TITLE

设备清单(小车内部)

CONTRACT NO.:

504482462

ABB

FUNCTION

进线柜

PROJECT

江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程

=

1:1

SHEET NO

4

SCALE

1:1

TOTAL PAGES

6

DRAWING NO

XZS1-48251-A02-I1-E

1

2

3

4

5

6

7

8

[illegible]

[illegible]

This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.											
== A02=I1 +-X5											
端子图表 ==A02=I1 +-X5											
江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程											
XZS1-48251-A02-I1-T											

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	外引电缆	设备	线号	端子号	型号	线号	设备	外引电缆	备注
						1	NEK4		-QAB24		
						2	NEK4		-QAB34		
			△	=B1-X2:17		3	NEK4		-QAB9		
			△	=B1-X2:18		4	NEK4		-QAB19		
			△	=B1-X2:47		5	NEK4		-QAB28		
			△	=B1-X2:48		6	NEK4		-QAB38		
						7	NEK4		-QAB29		
						8	NEK4		-QAB39		
			△	=B1-X3:12		9	NEK4		-QAB6		
			△	=B1-X3:13		10	NEK4		-QAB16		
			△	=B1-X3:19		11	NEK4		-QAB8		
			△	=B1-X3:20		12	NEK4		-QAB18		
			△	-X3:15		13	NEK4		-KFA1:14		
			△	-X3:29		14	NEK4		-KFA1:11		
						15	NEK4		-KFA1:44		
						16	NEK4		-KFA1:41		
						17	NEK4		-QAB55		
						18	NEK4		-QAB56		
						19	NEK4		-QAB54		
						20	NEK4		-QAB52		
						21	NEK4		-QAB53		
						22	NEK4		-QAB57		
						23	NEK4		-QAB58		
			△	=B1-X2:8		24	NEK4		-SFS32:5		
			△	=B1-X2:9		25	NEK4		-QAB7		
				-SFS32:6		26	NEK4		-SFS32:9		
						27	NEK4		-QAB17		
			△	=B1-X2:39		28	NEK4		-SFS32:10		
			△	=B1-X2:40		29	NEK4		-SFS32:11		
						30	NEK4		-SFS32:12		
						31	NEK4		-BCG1:X10021		
						32	NEK4		-BCG1:X10024		
						33	NEK4		-BCG1:X11015		
						34	NEK4		-BCG1:X11014		
						35	NEK4		-BCG1:X1005		
						36	NEK4		-BCG1:X10012		
						37	NEK4		-BCG1:X1003		
						38	NEK4		-BCG1:X10010		
			△	=B1-X2:4		39	NEK4		-BCG1:X11018		
			△	=B1-X2:6		40	NEK4		-BCG1:X11017		
			△	=B1-X2:35		41	NEK4		-BCG1:X11021		
			△	=B1-X2:37		42	NEK4		-BCG1:X11020		
			△	=B1-X2:5		43	NEK4		-XLP3:1		
			△	=B1-X2:7							
			△	=B1-X2:36							
			△	=B1-X2:38							
			△	=B1-X5:39							
			△	=B1-X5:41							

☆ 柜内小母线 腐柜提供

△ 柜内控制电源(由客户自备)

● 短接排


✕ 分母板


(测试短接片

○ 其他

DRAWN Winni Zheng		TITLE 端子图表 ==A02=I1 +-X5		FUNCTION 进线柜		= I1 SHEET NO 4	
CHECKED Cherry		CONTRACT NO.: 504482462		PROJECT 江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程		SCALE 1:1 TOTAL PAGES 10	
APPROVED Joe		FIRST DATE 4/30/2025		DRAWING NO XZS1-48251-A02-I1-T			

[illegible]

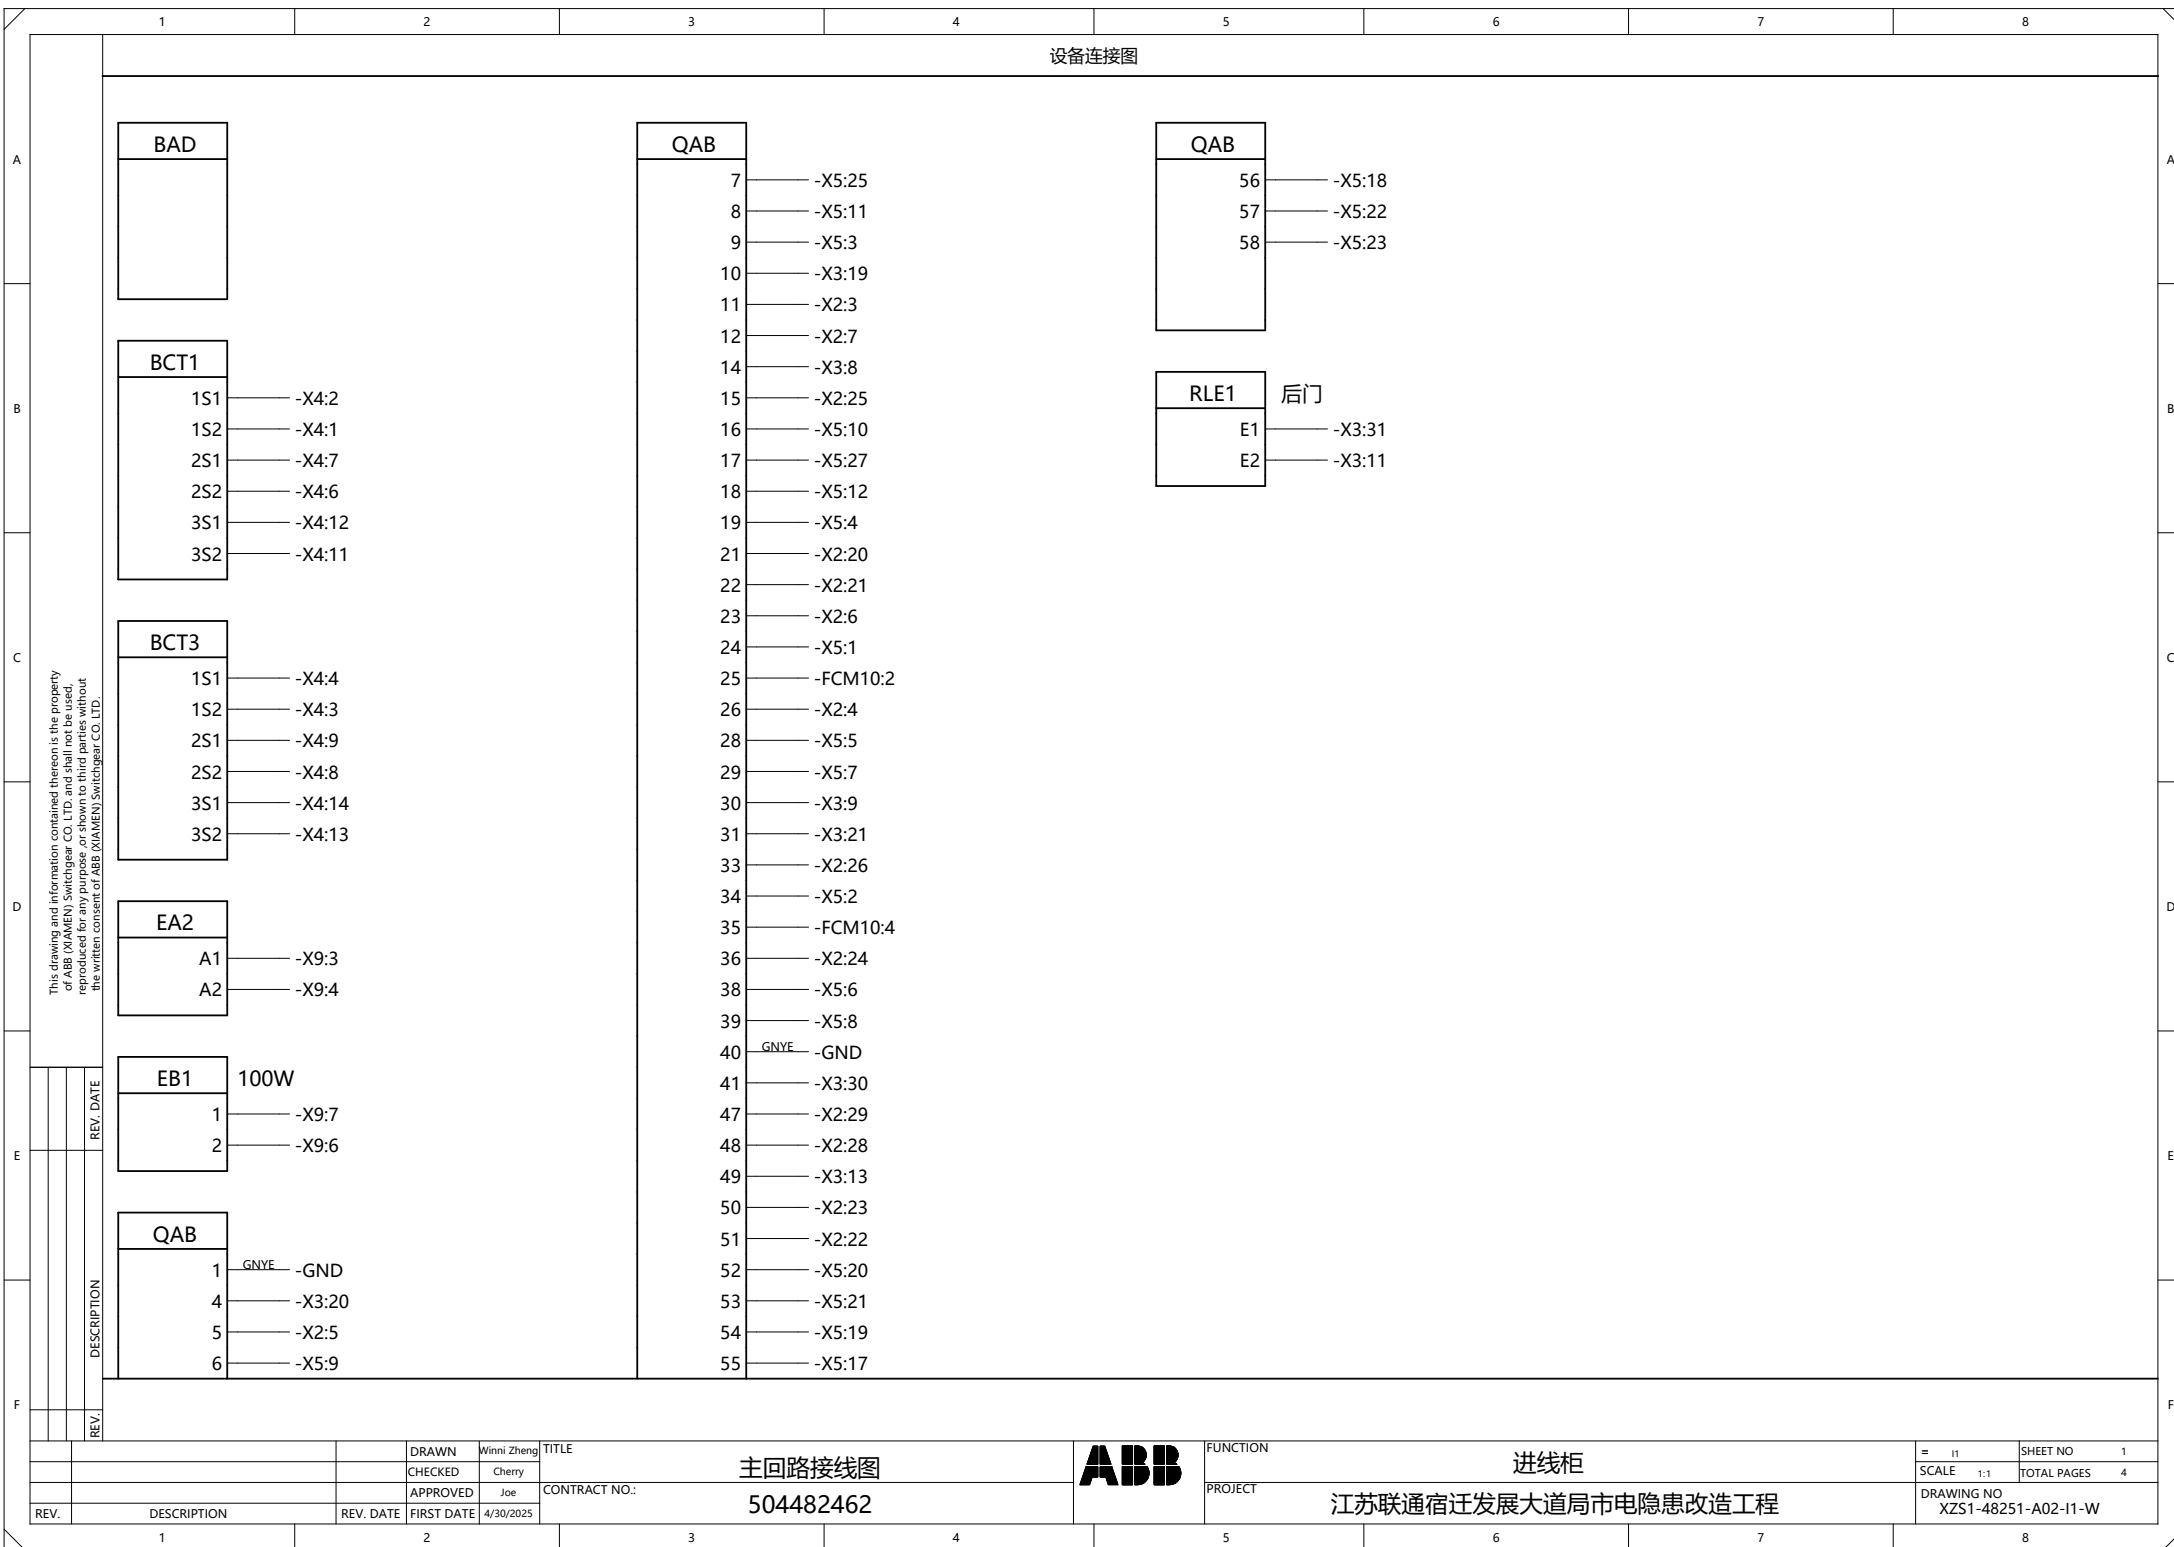





ABE


进线柜


江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程

= I1	SHEET NO	2
SCALE 1:1	TOTAL PAGES	4
DRAWING NO XZS1-48251-A02-I1-W		

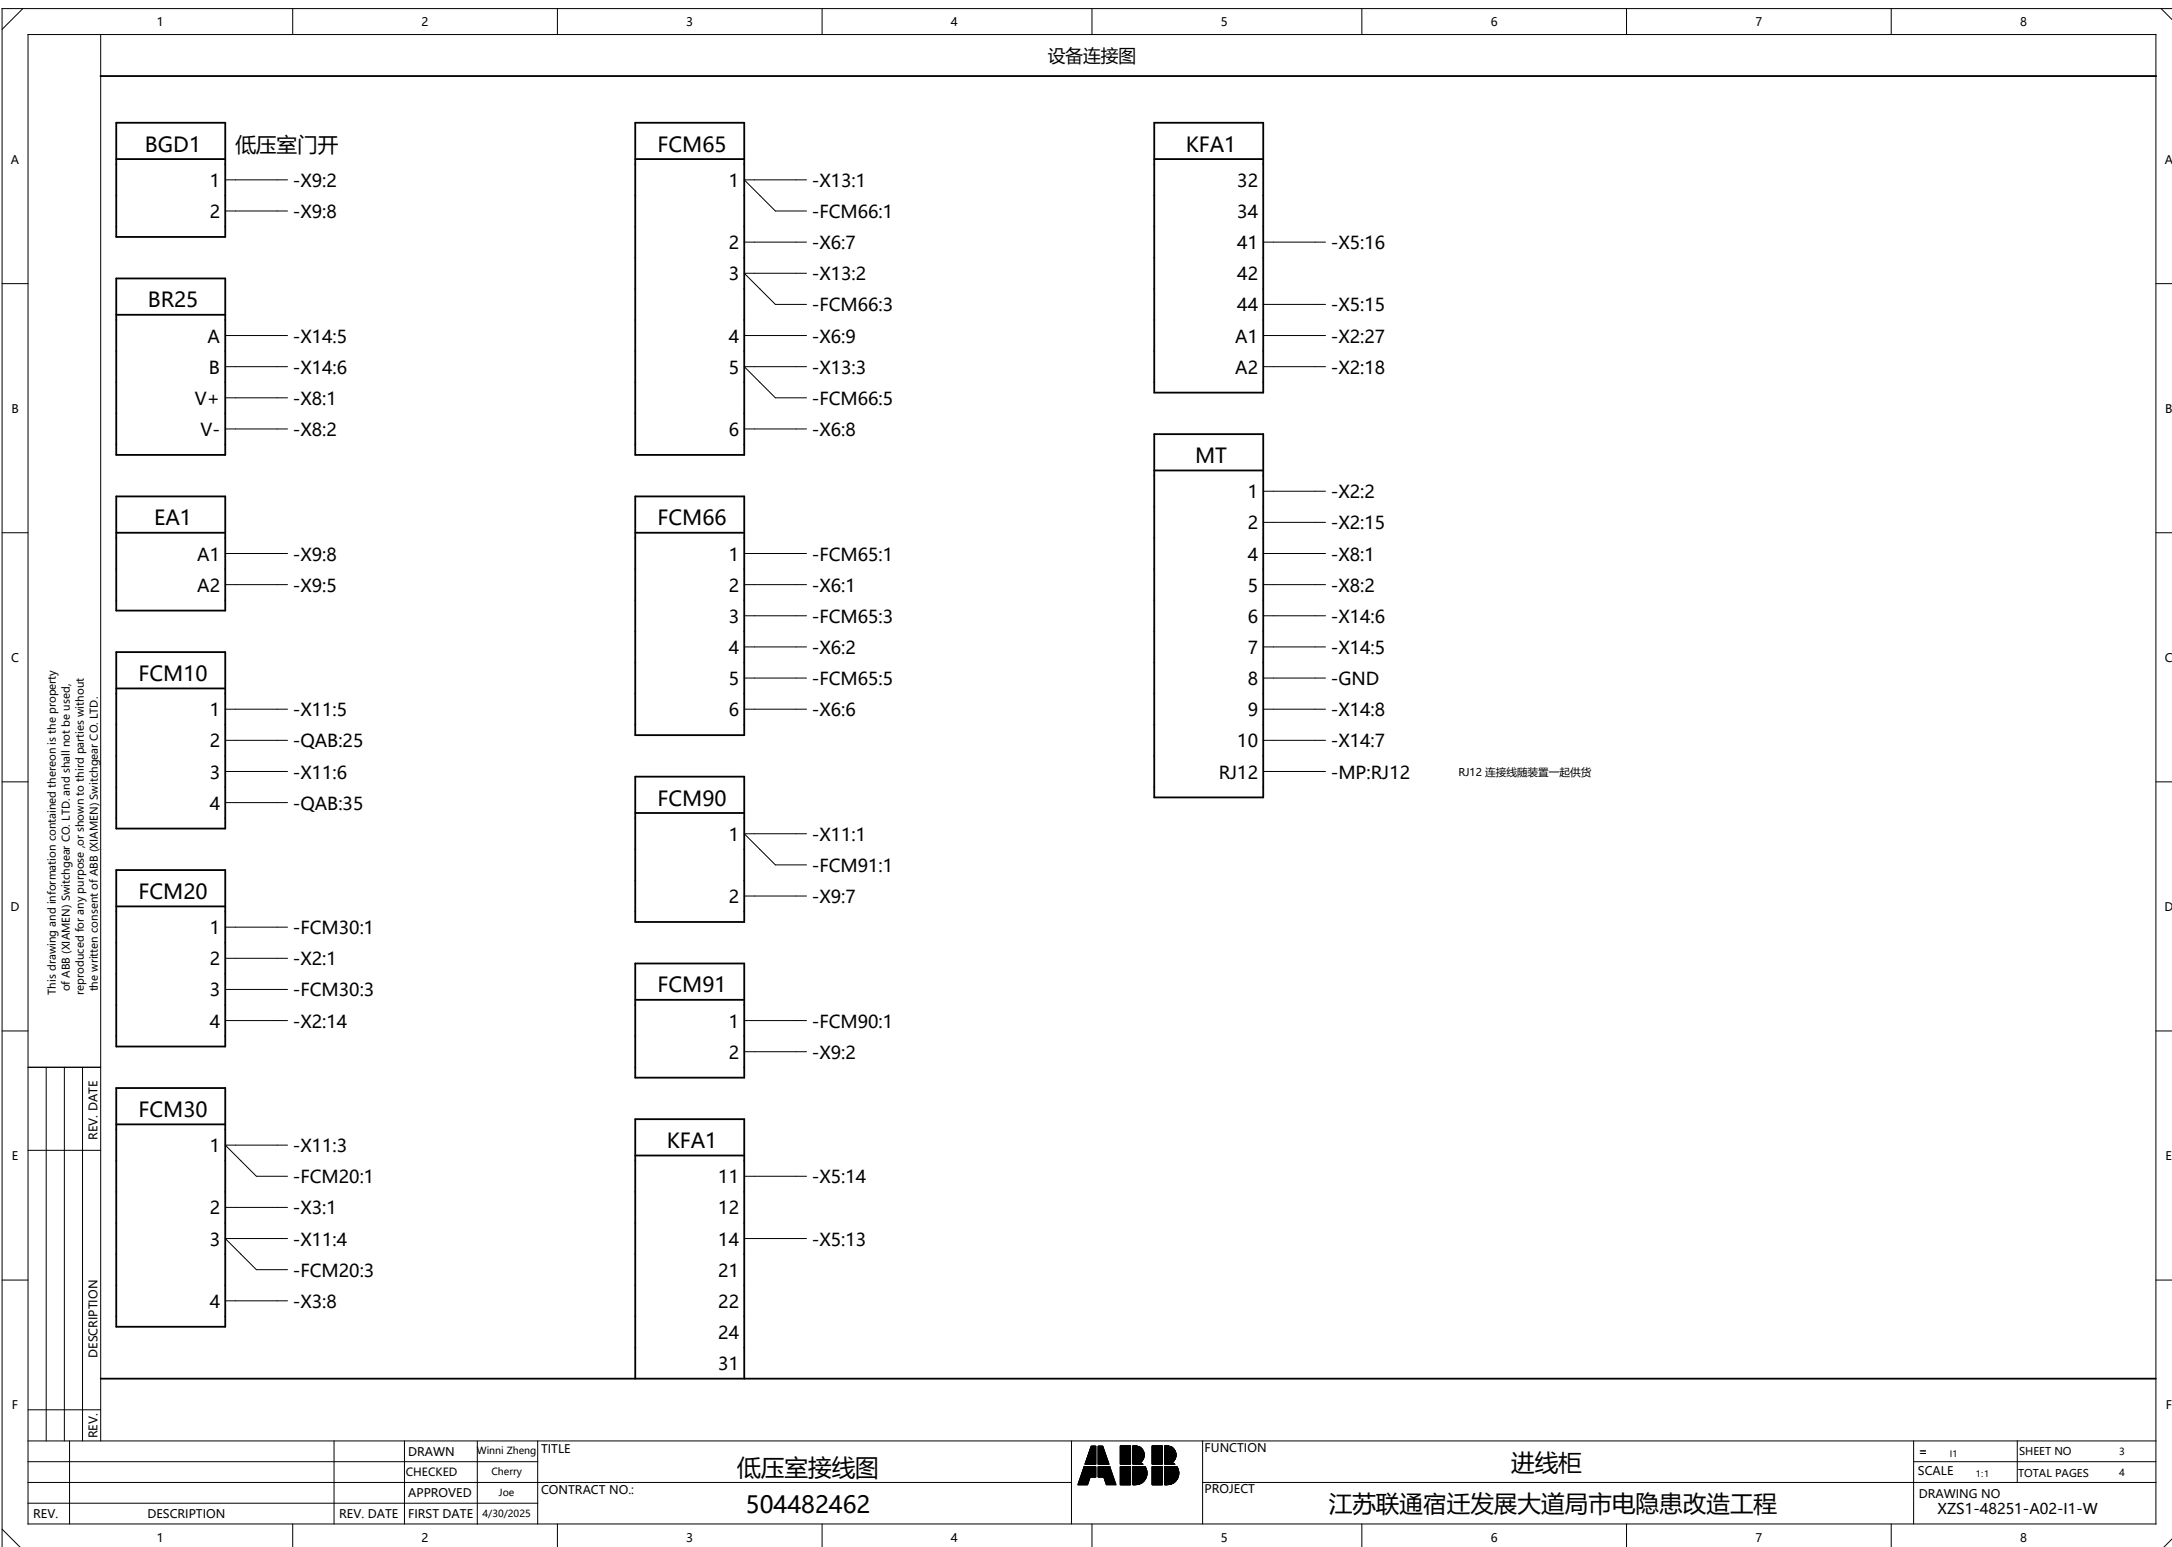

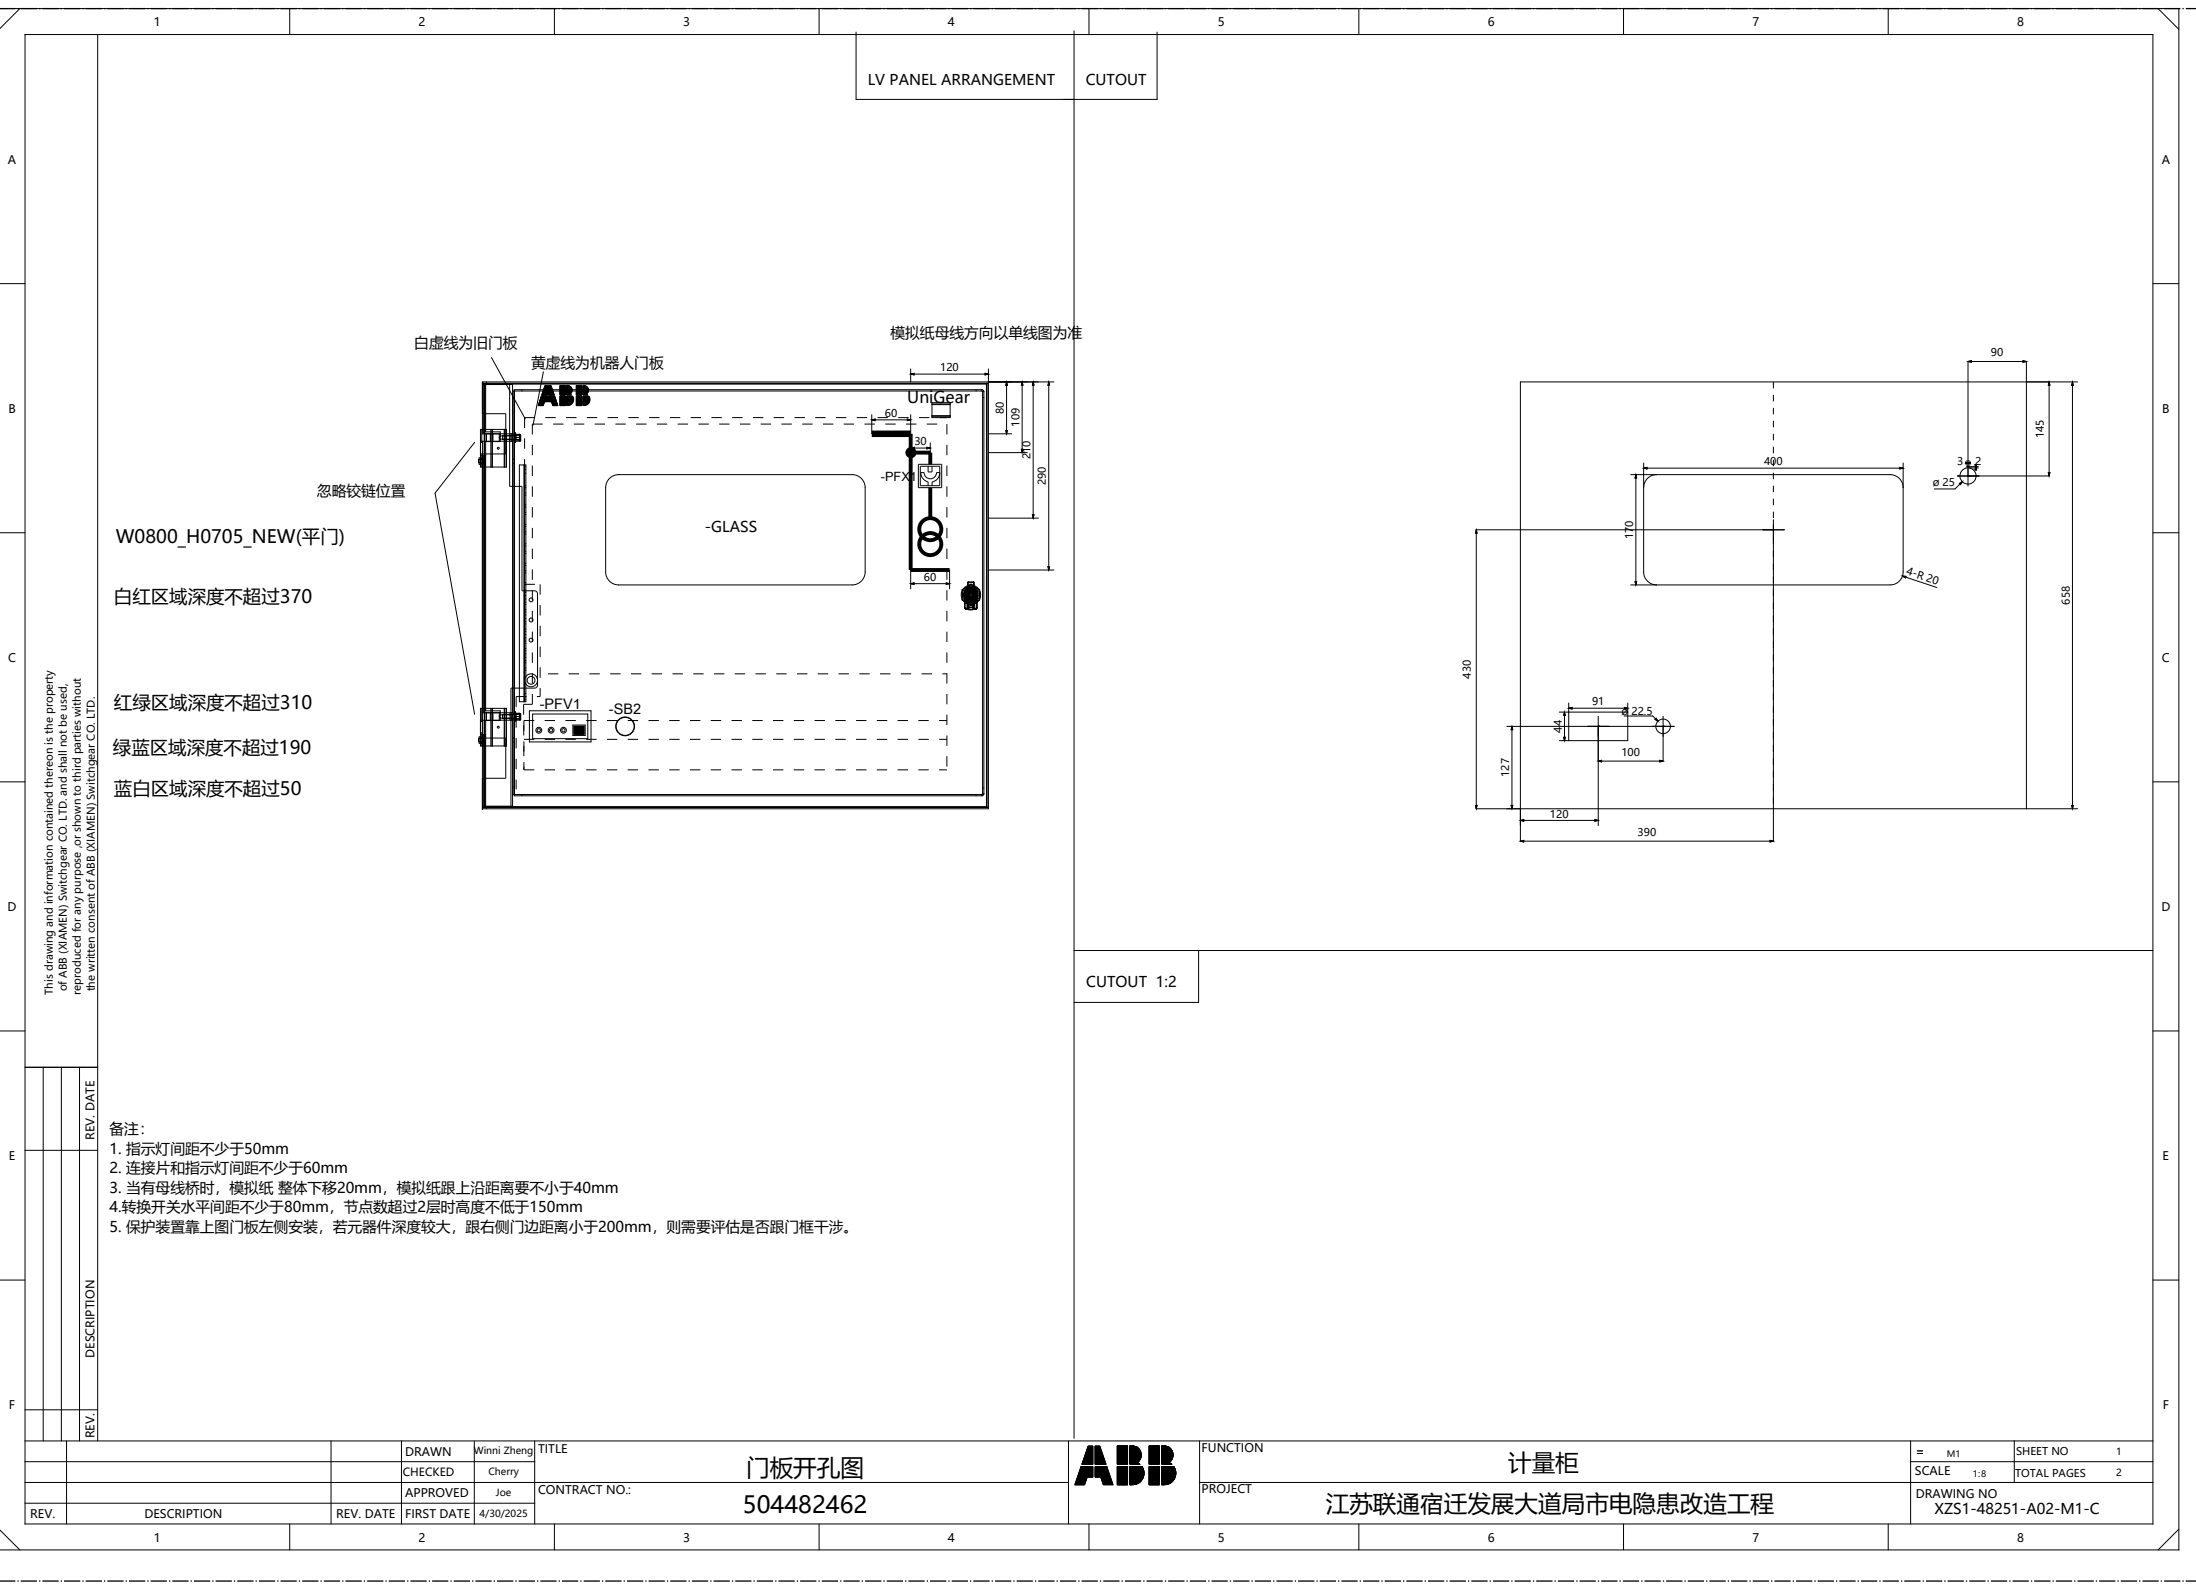


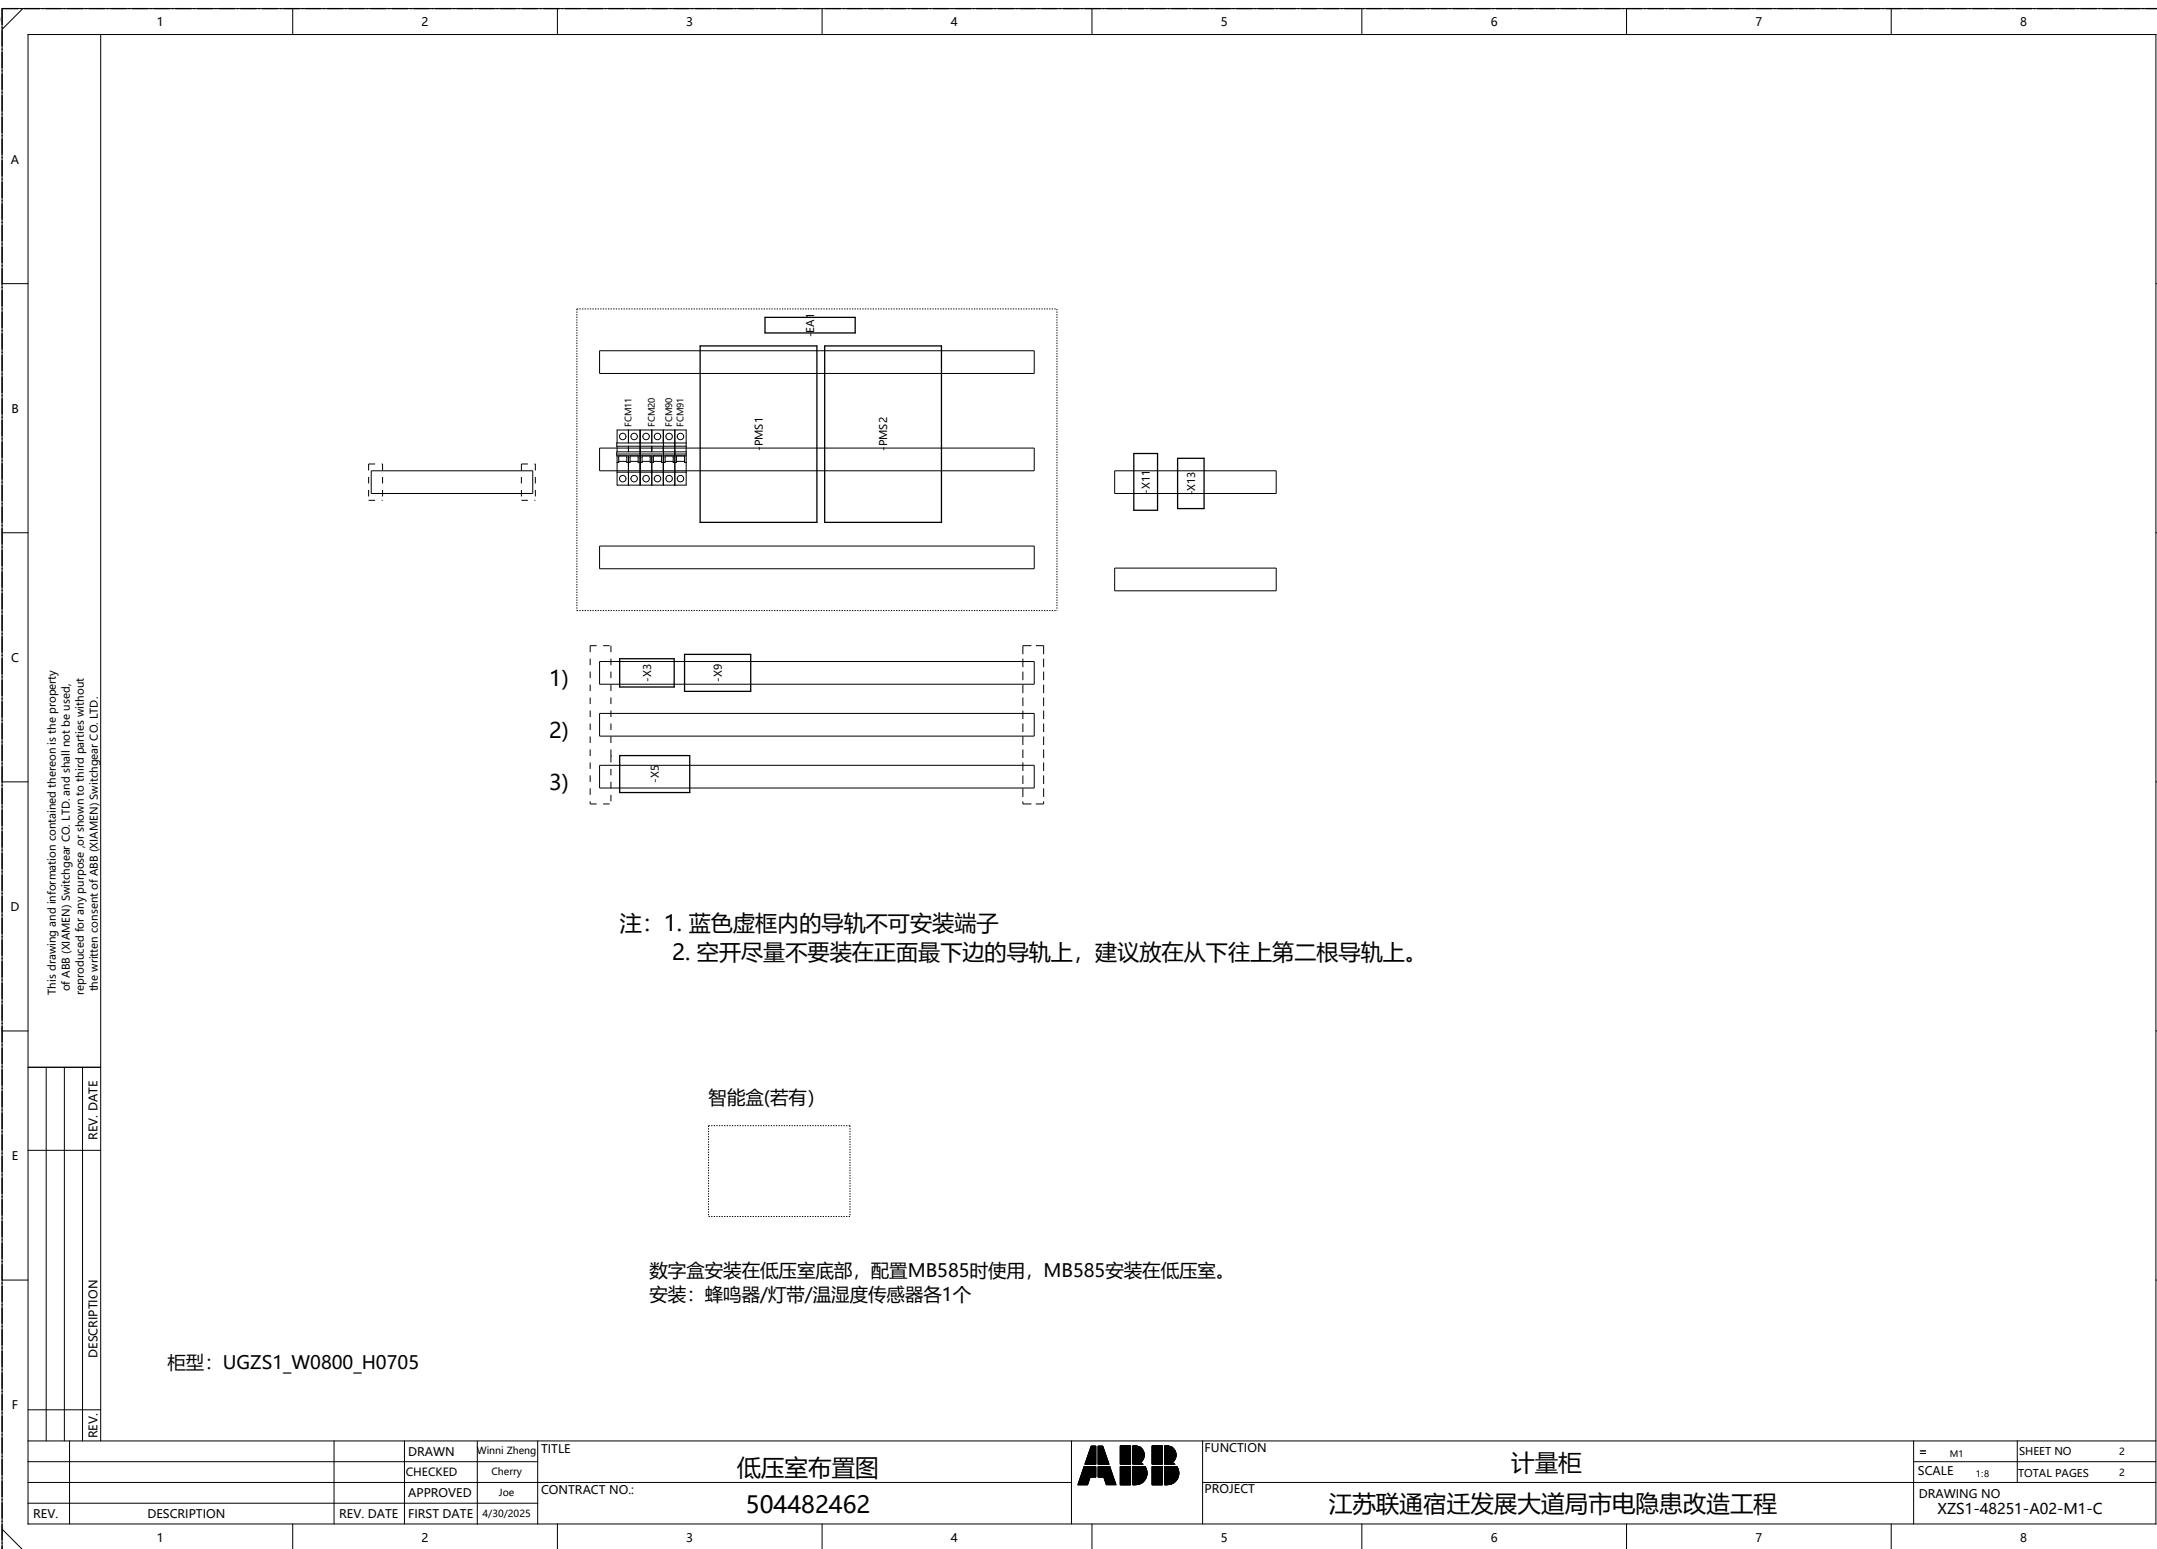

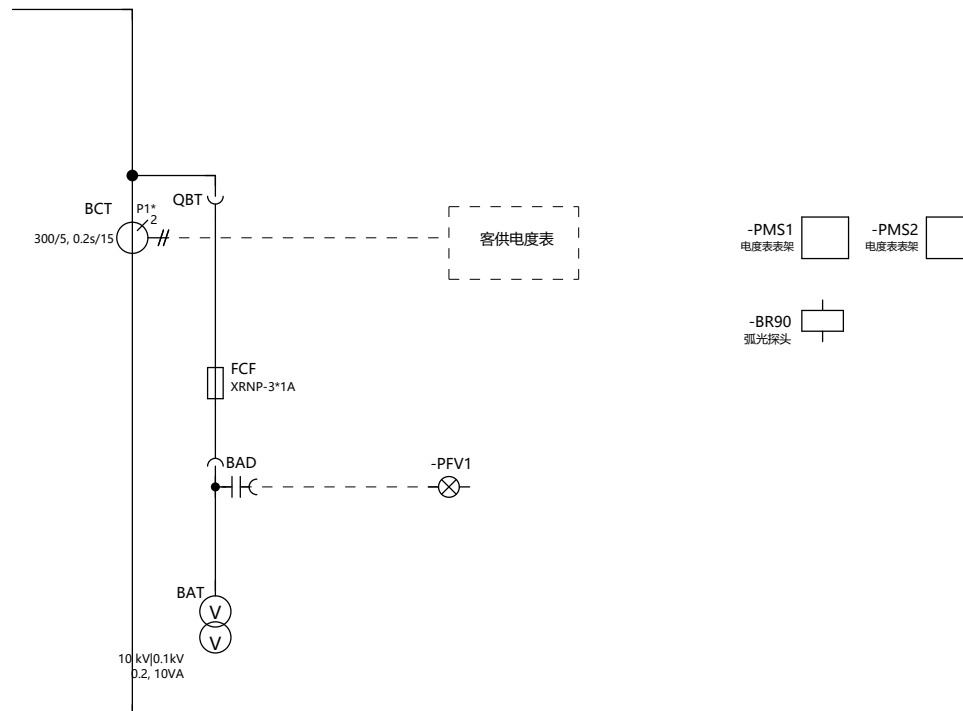[illegible]

此套图适用柜号: 2GP-02;1GP-02

			DRAWN Winni Zheng	TITLE	ABB	FUNCTION	计量柜	= M1	SHEET NO 1
			CHECKED Cherry	单线图				SCALE 1:1	TOTAL PAGES 7
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED Joe FIRST DATE 4/30/2025	CONTRACT NO.: 504482462		PROJECT	江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程	DRAWING NO XZS1-48251-A02-M1-S	

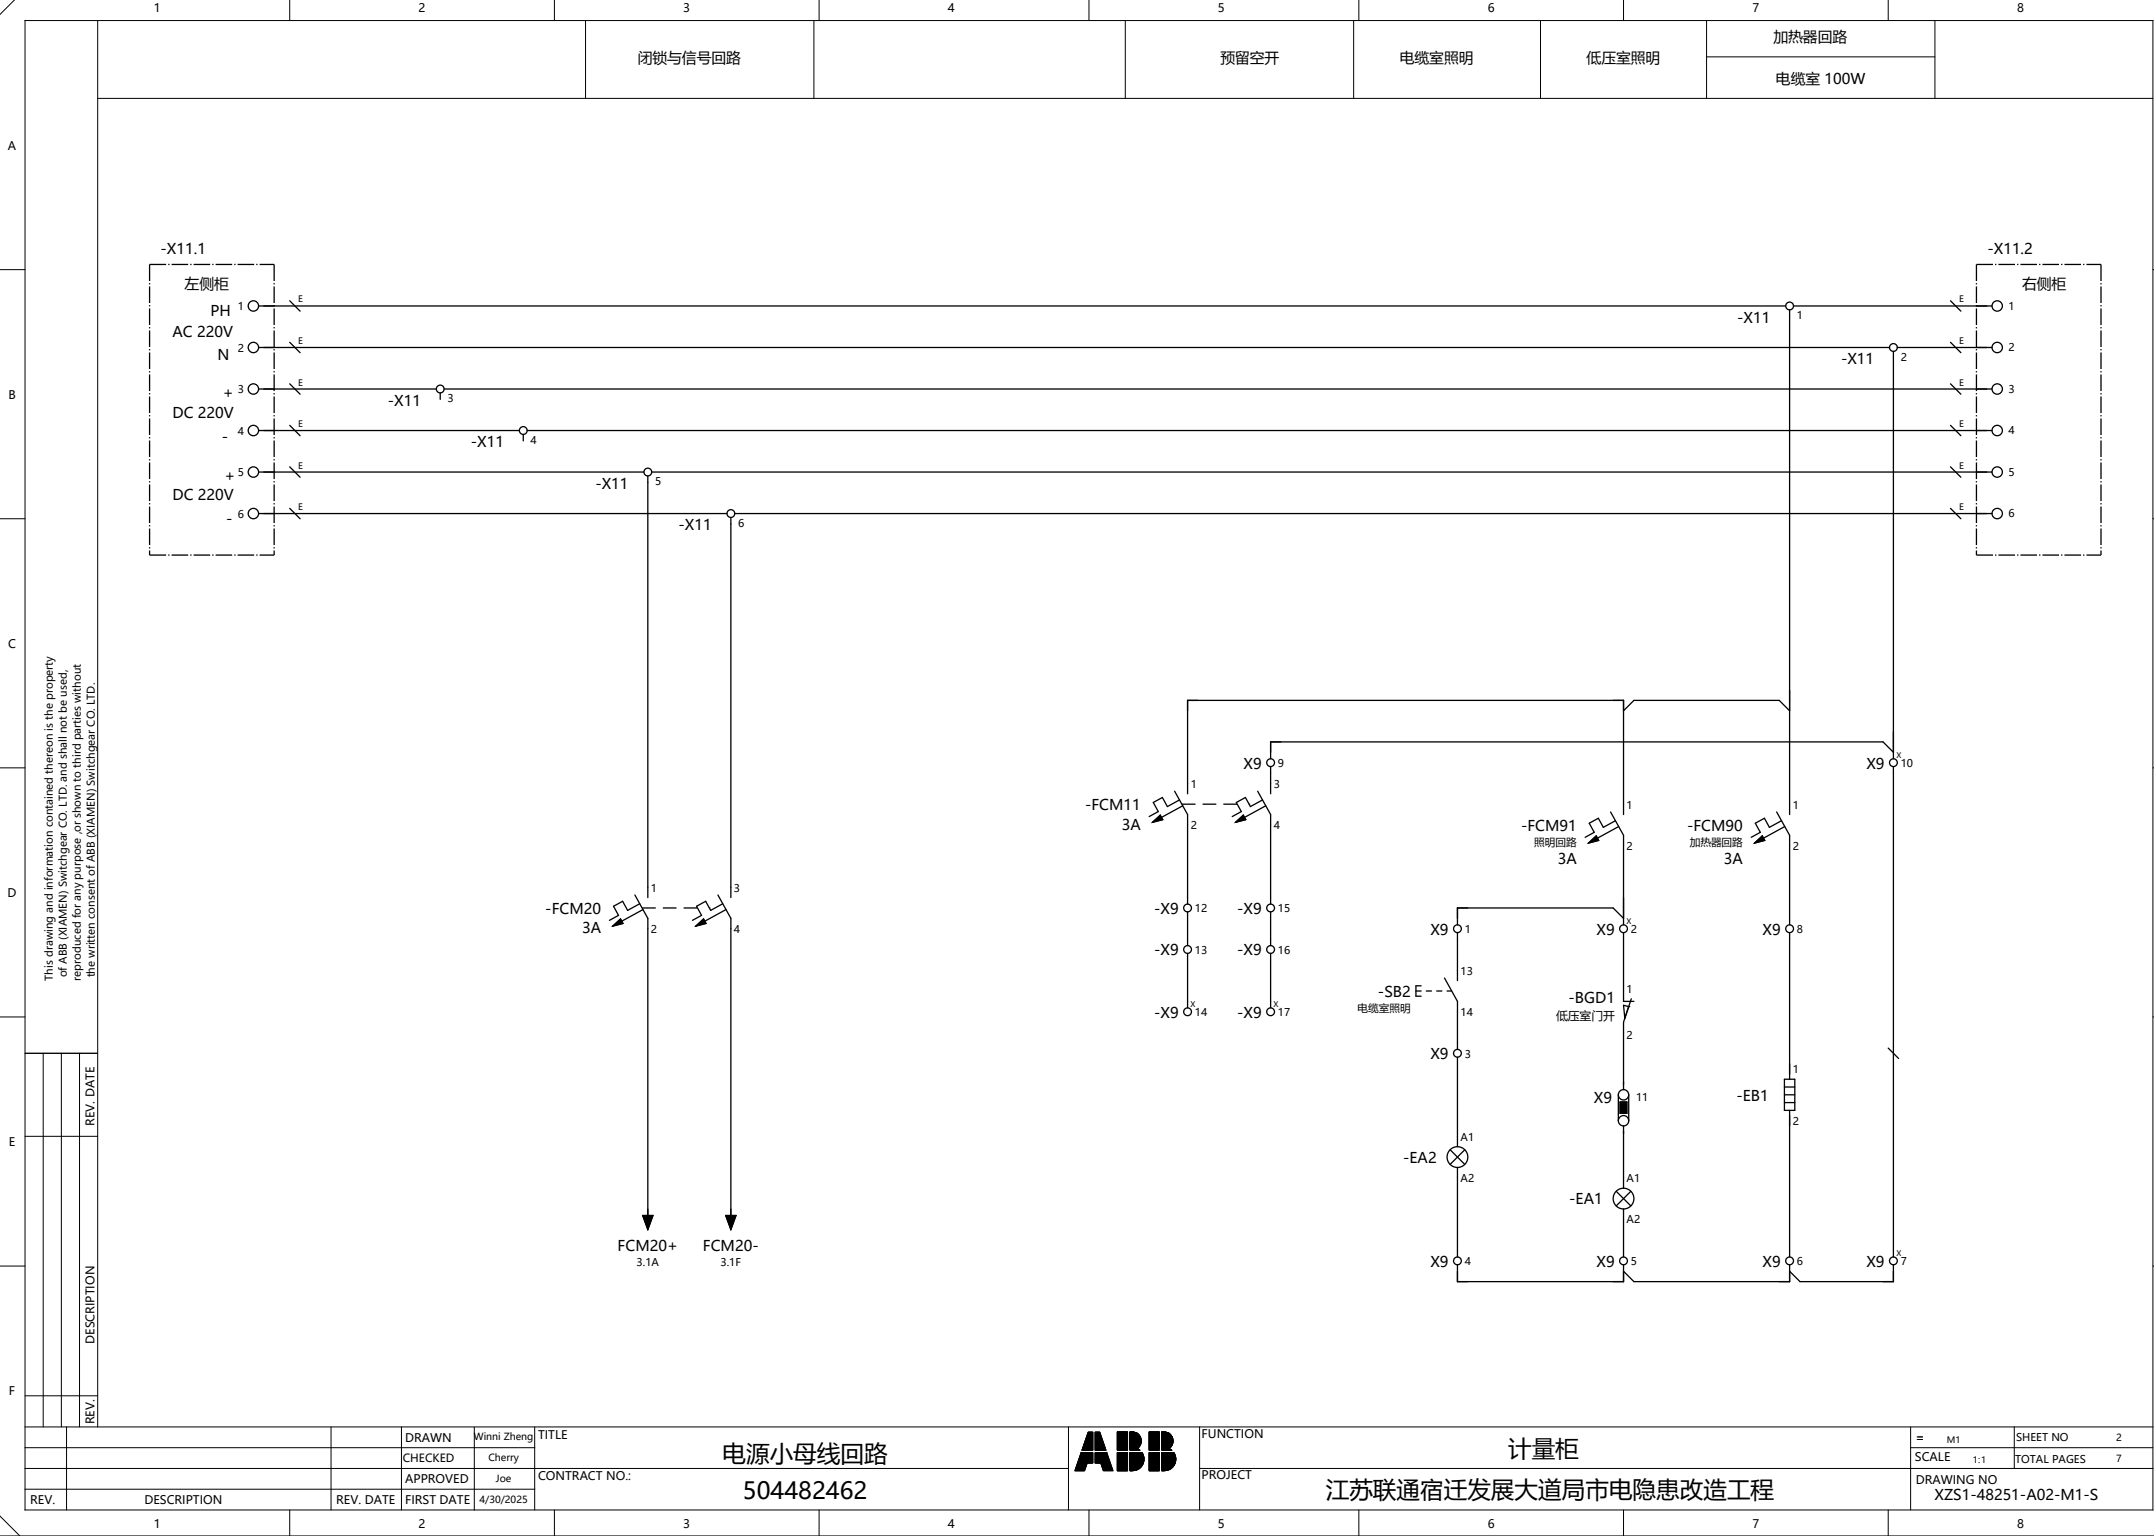


REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	DRAWN	Winni Zheng	TITLE
				CHECKED	Cherry	电源小母线回路
				APPROVED	Joe	504482462
			4/30/2025			


CONTRACT NO.:	504482462
---------------	-----------



FUNCTION	计量柜
PROJECT	江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程


= M1	SHEET NO	2
SCALE 1:1	TOTAL PAGES	7
DRAWING NO	XZS1-48251-A02-M1-S	

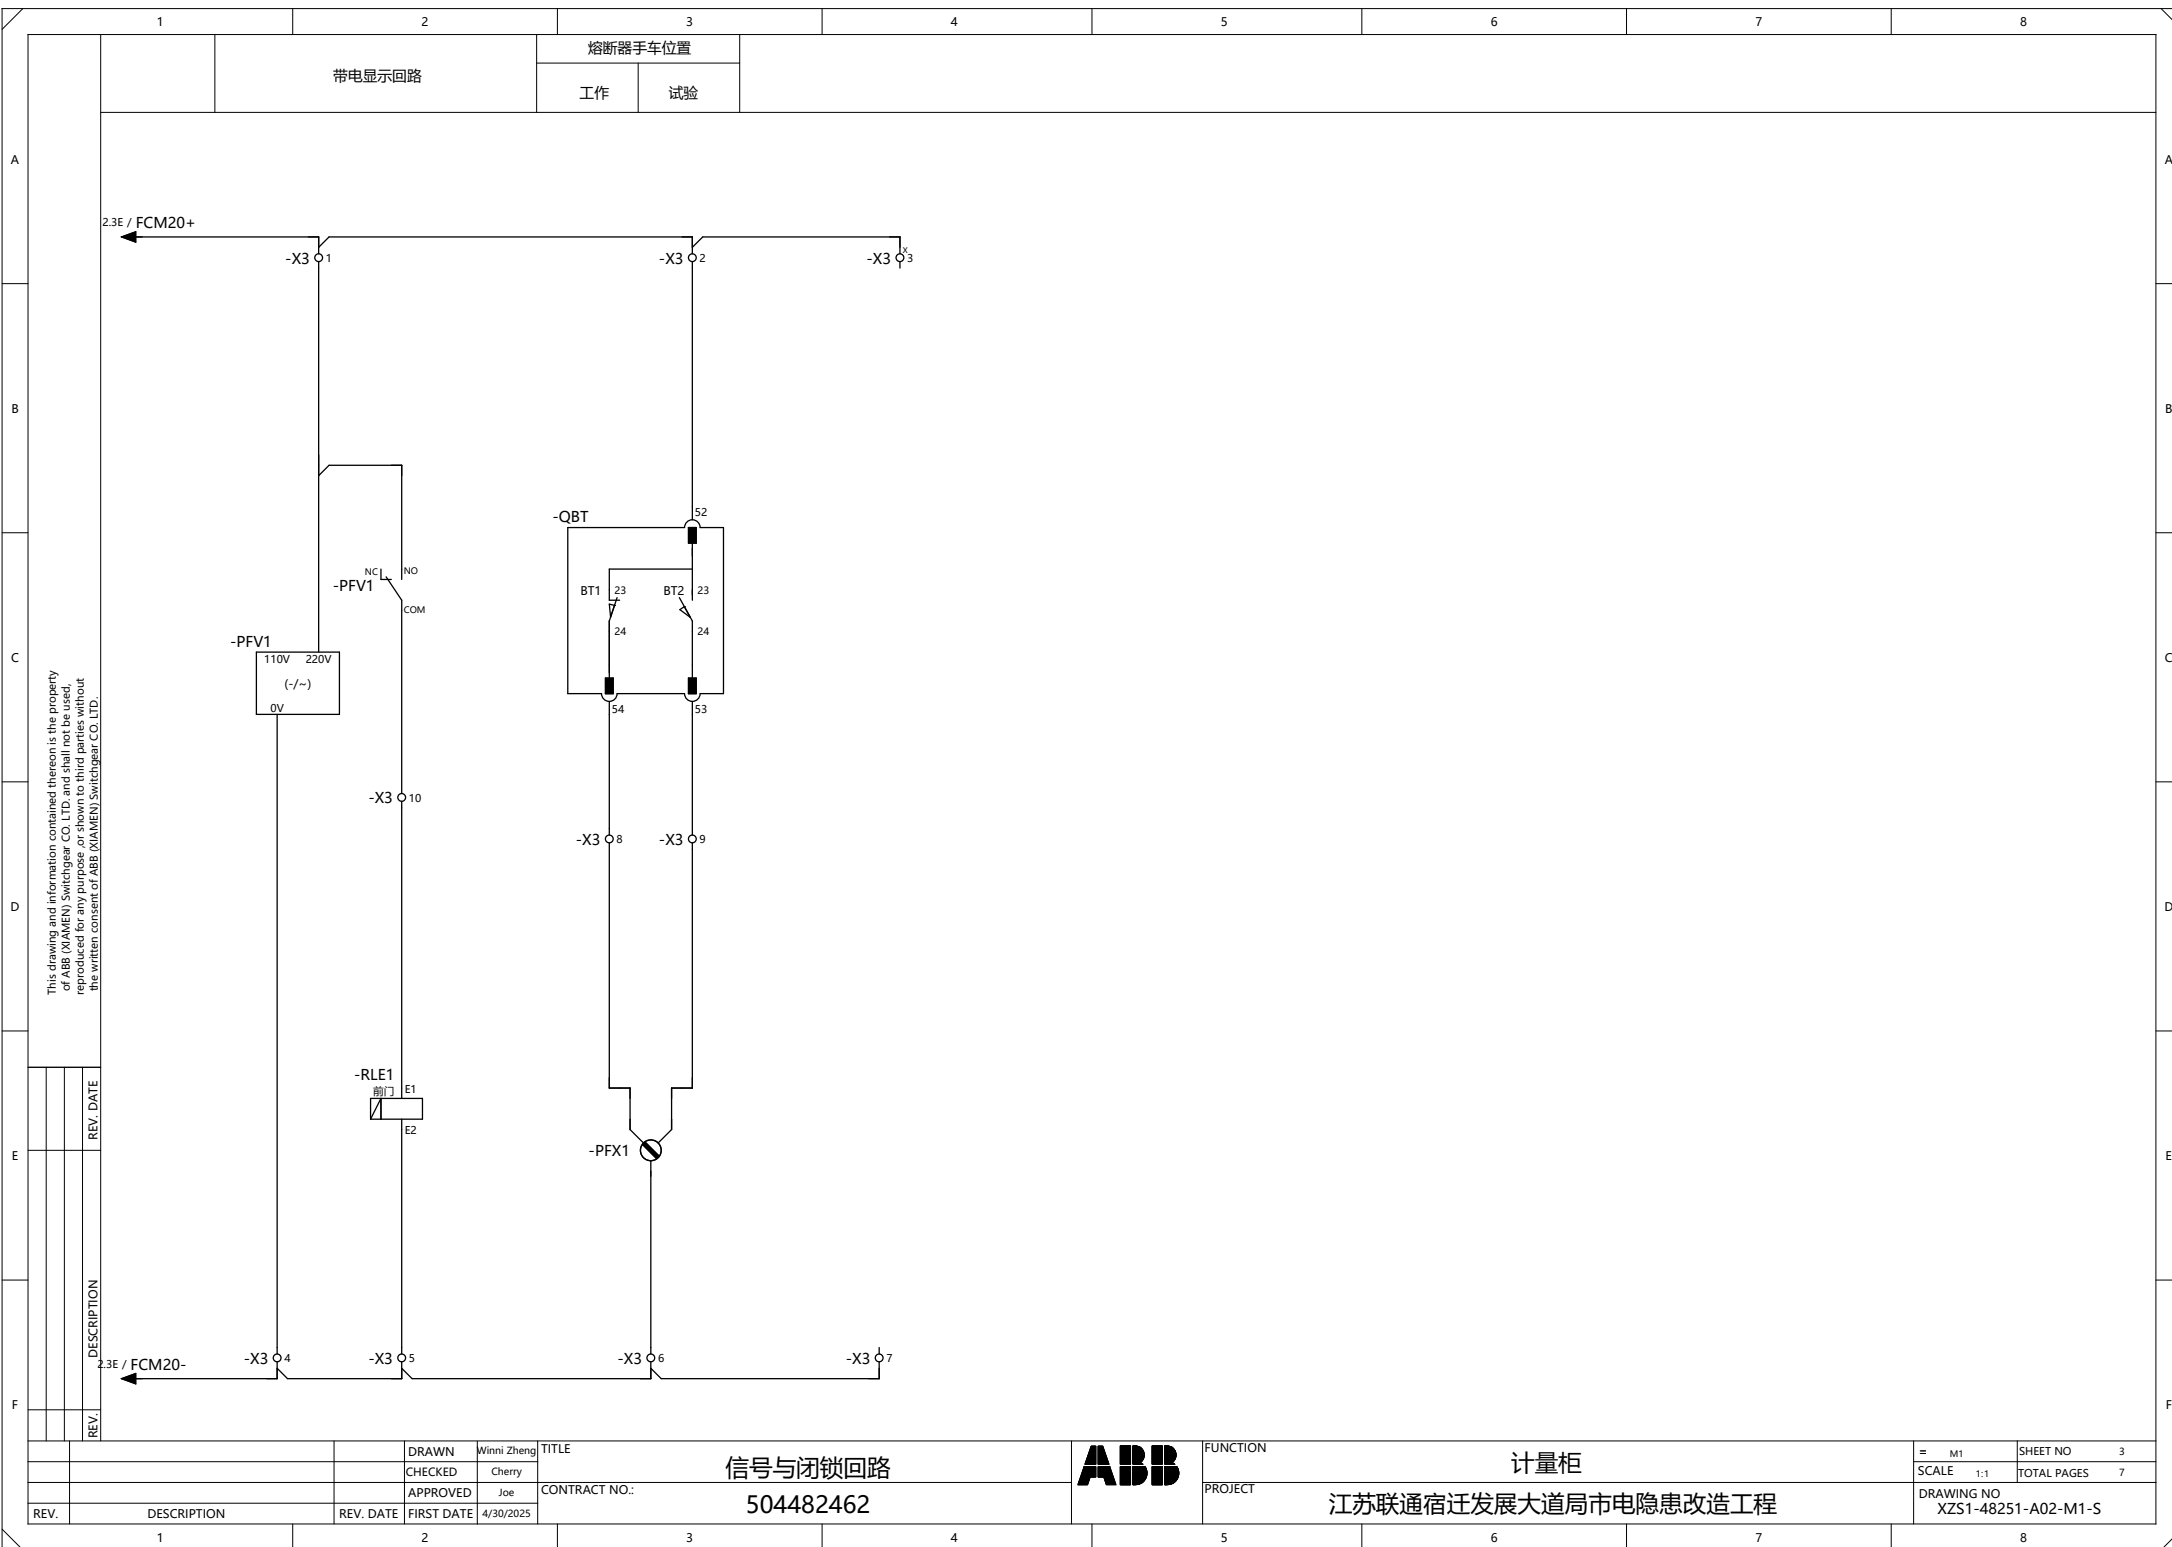

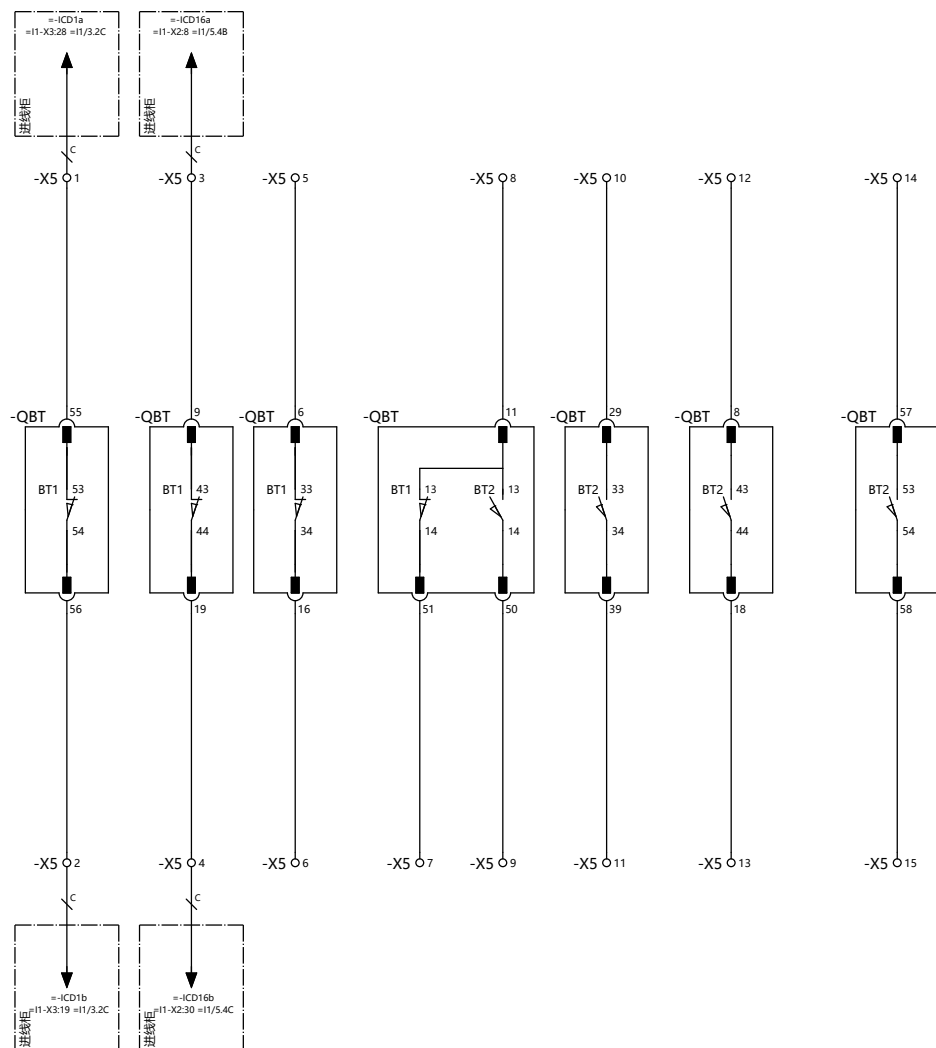


REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	

			DRAWN	Winni Zheng	TITLE		FUNCTION	计量柜		=	M1	SHEET NO	4
			CHECKED	Cherry			PROJECT			SCALE	1:1	TOTAL PAGES	7
			APPROVED	Joe	CONTRACT NO.:		江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程		DRAWING NO XZS1-4B251-A02-M1-S				
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/30/2025	504482462								

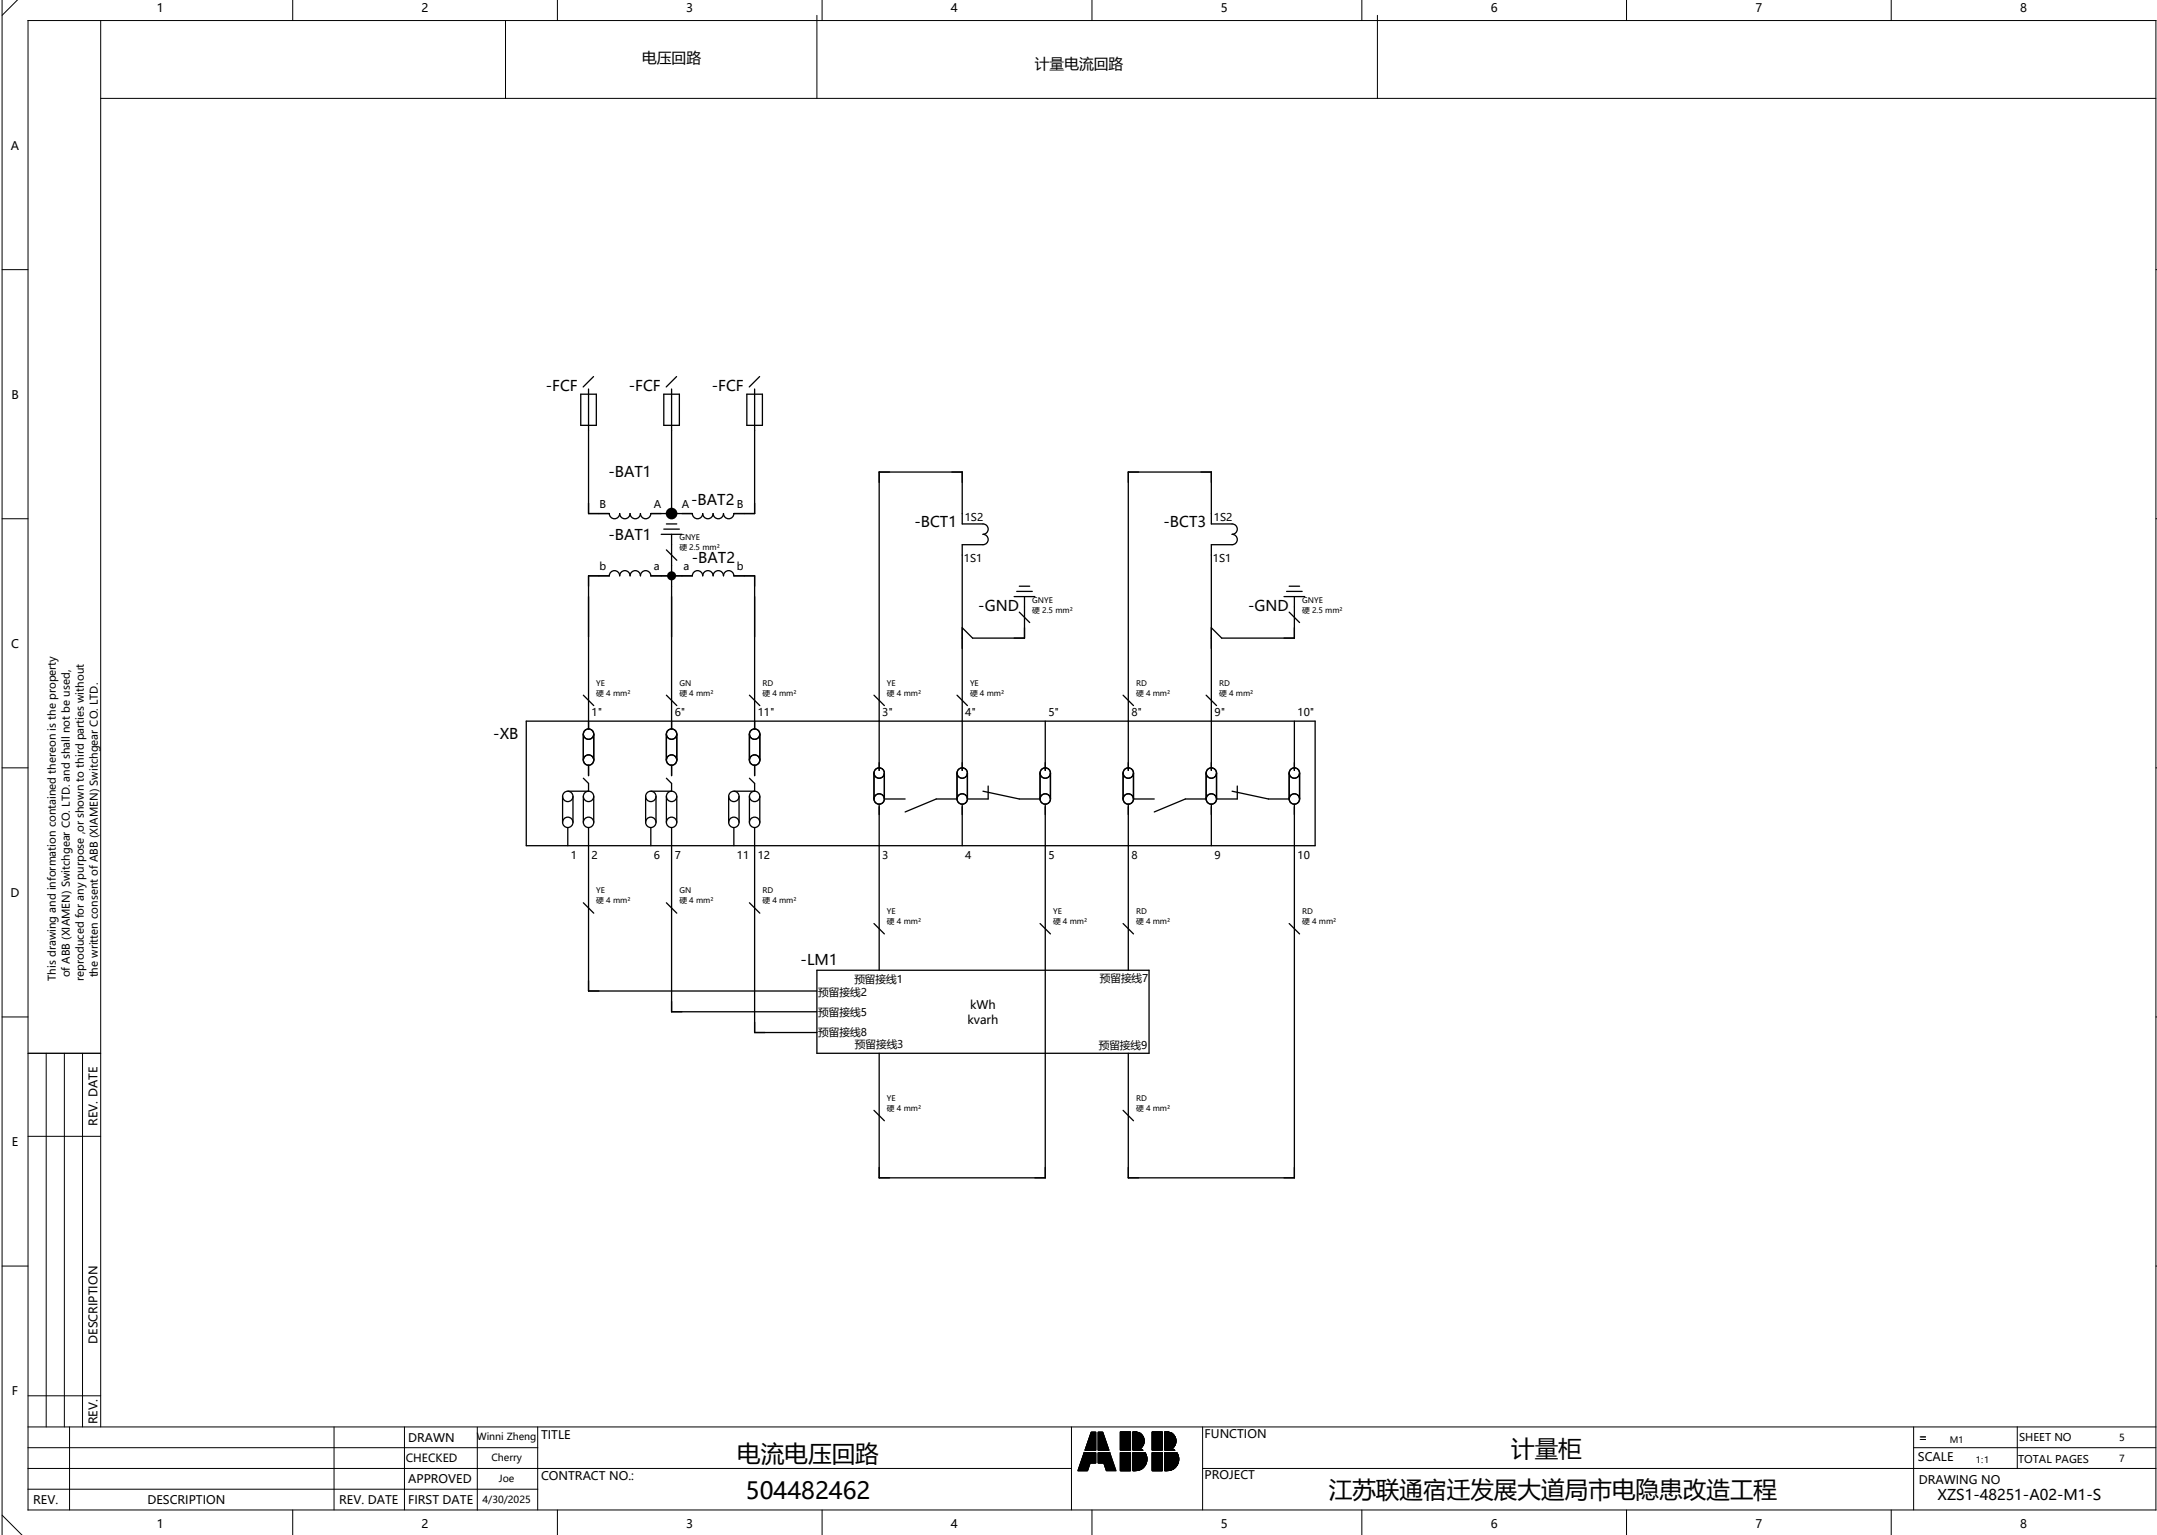


REV.	DESCRIPTION		REV. DATE	

			DRAWN	Winni Zheng	TITLE	ABB	FUNCTION	计量柜	=	M1	SHEET NO	5					
			CHECKED	Cherry									CONTRACT NO.:	PROJECT	江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程	DRAWING NO	XZS1-48251-A02-M1-S
			APPROVED	Joe													
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/30/2025													

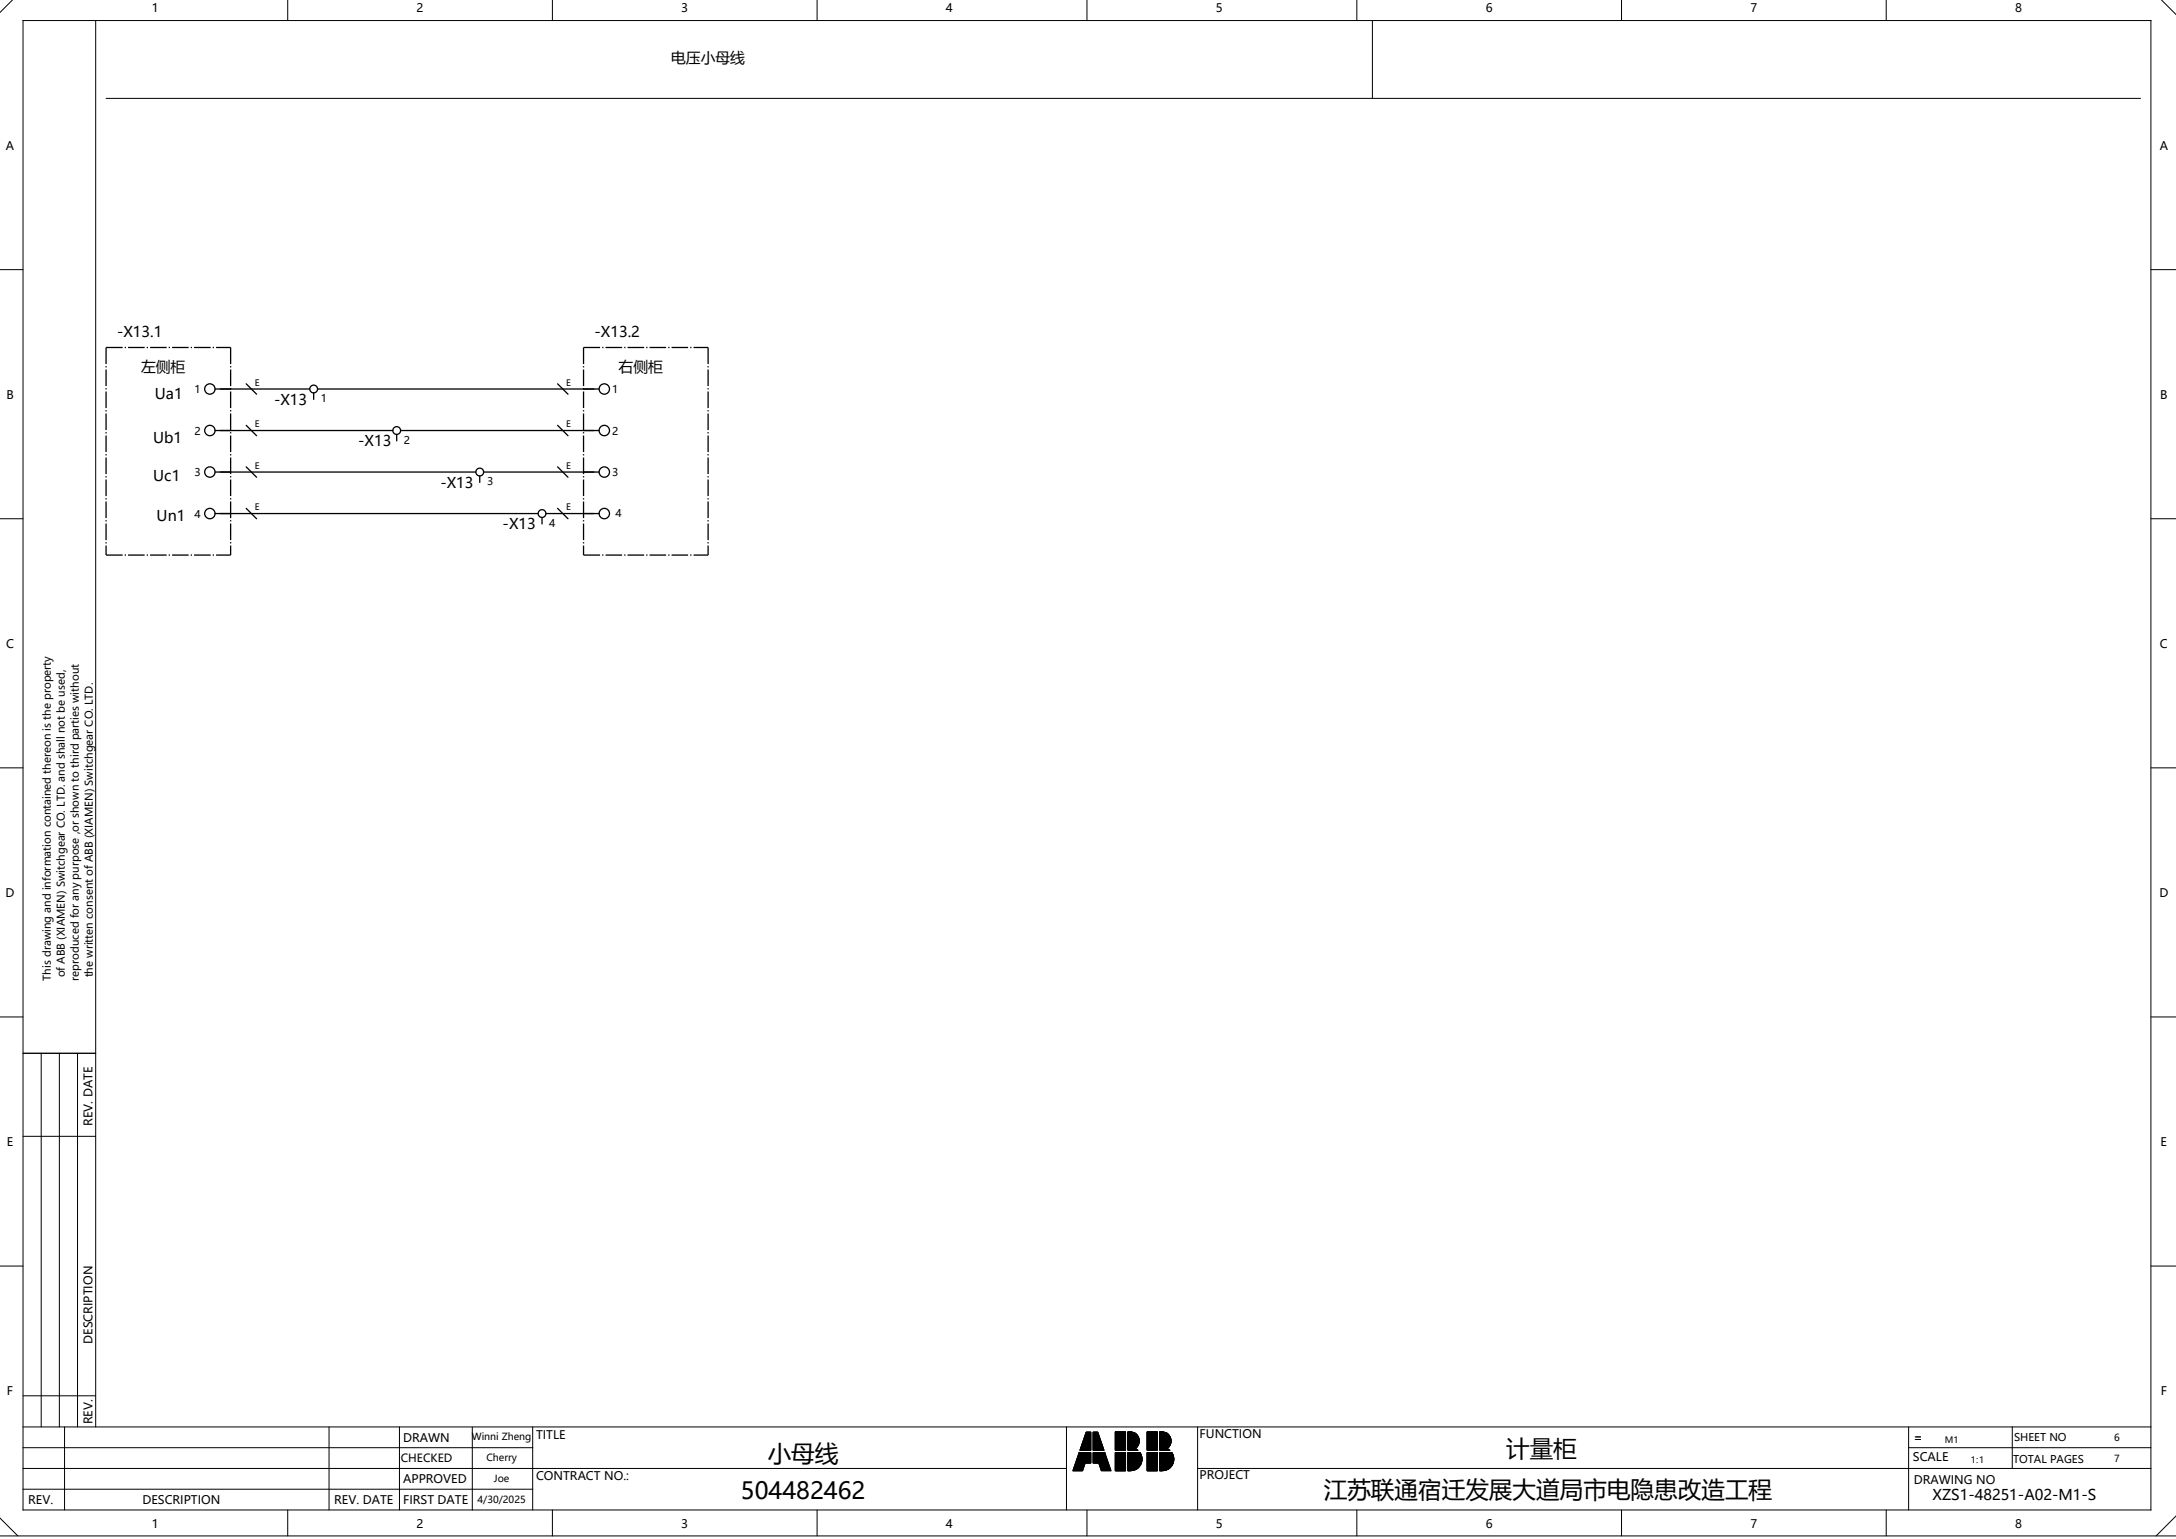

Fuse Truck

-QBT
QTF

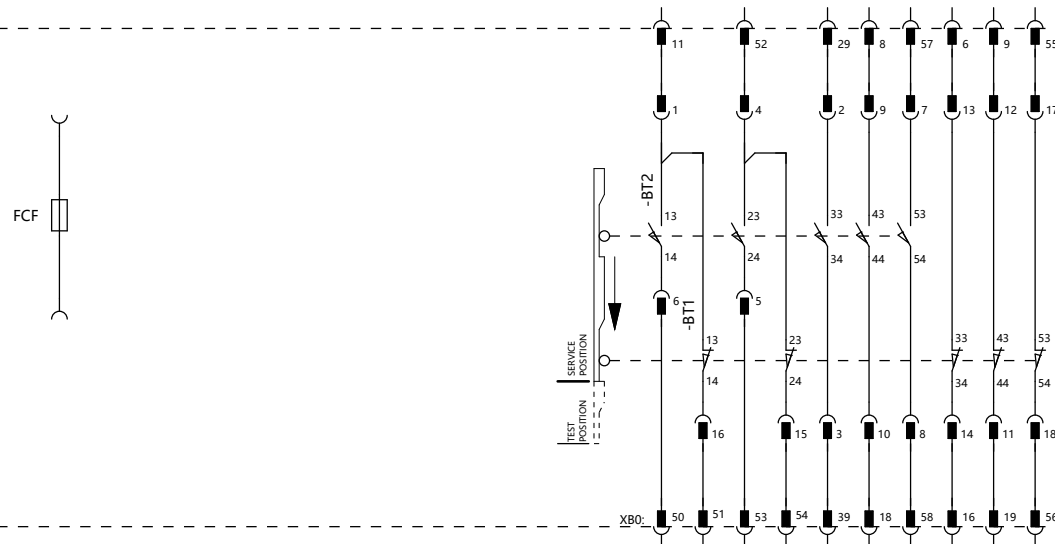

名称	描述	备注
-XB0	58针的多功能插座	
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	
-FCF	高压熔断器	

[illegible]

此图所示状态为:熔断器手车位于工作位置


REV	DESCRIPTION	REV DATE


			DRAWN	Winni Zheng	TITLE		FUNCTION	计量柜		=	M1	SHEET NO	7
			CHECKED	Cherry	熔丝车接线图		PROJECT	江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	7
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe	CONTRACT NO.: 504482462				DRAWING NO XZS1-48251-A02-M1-S				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.



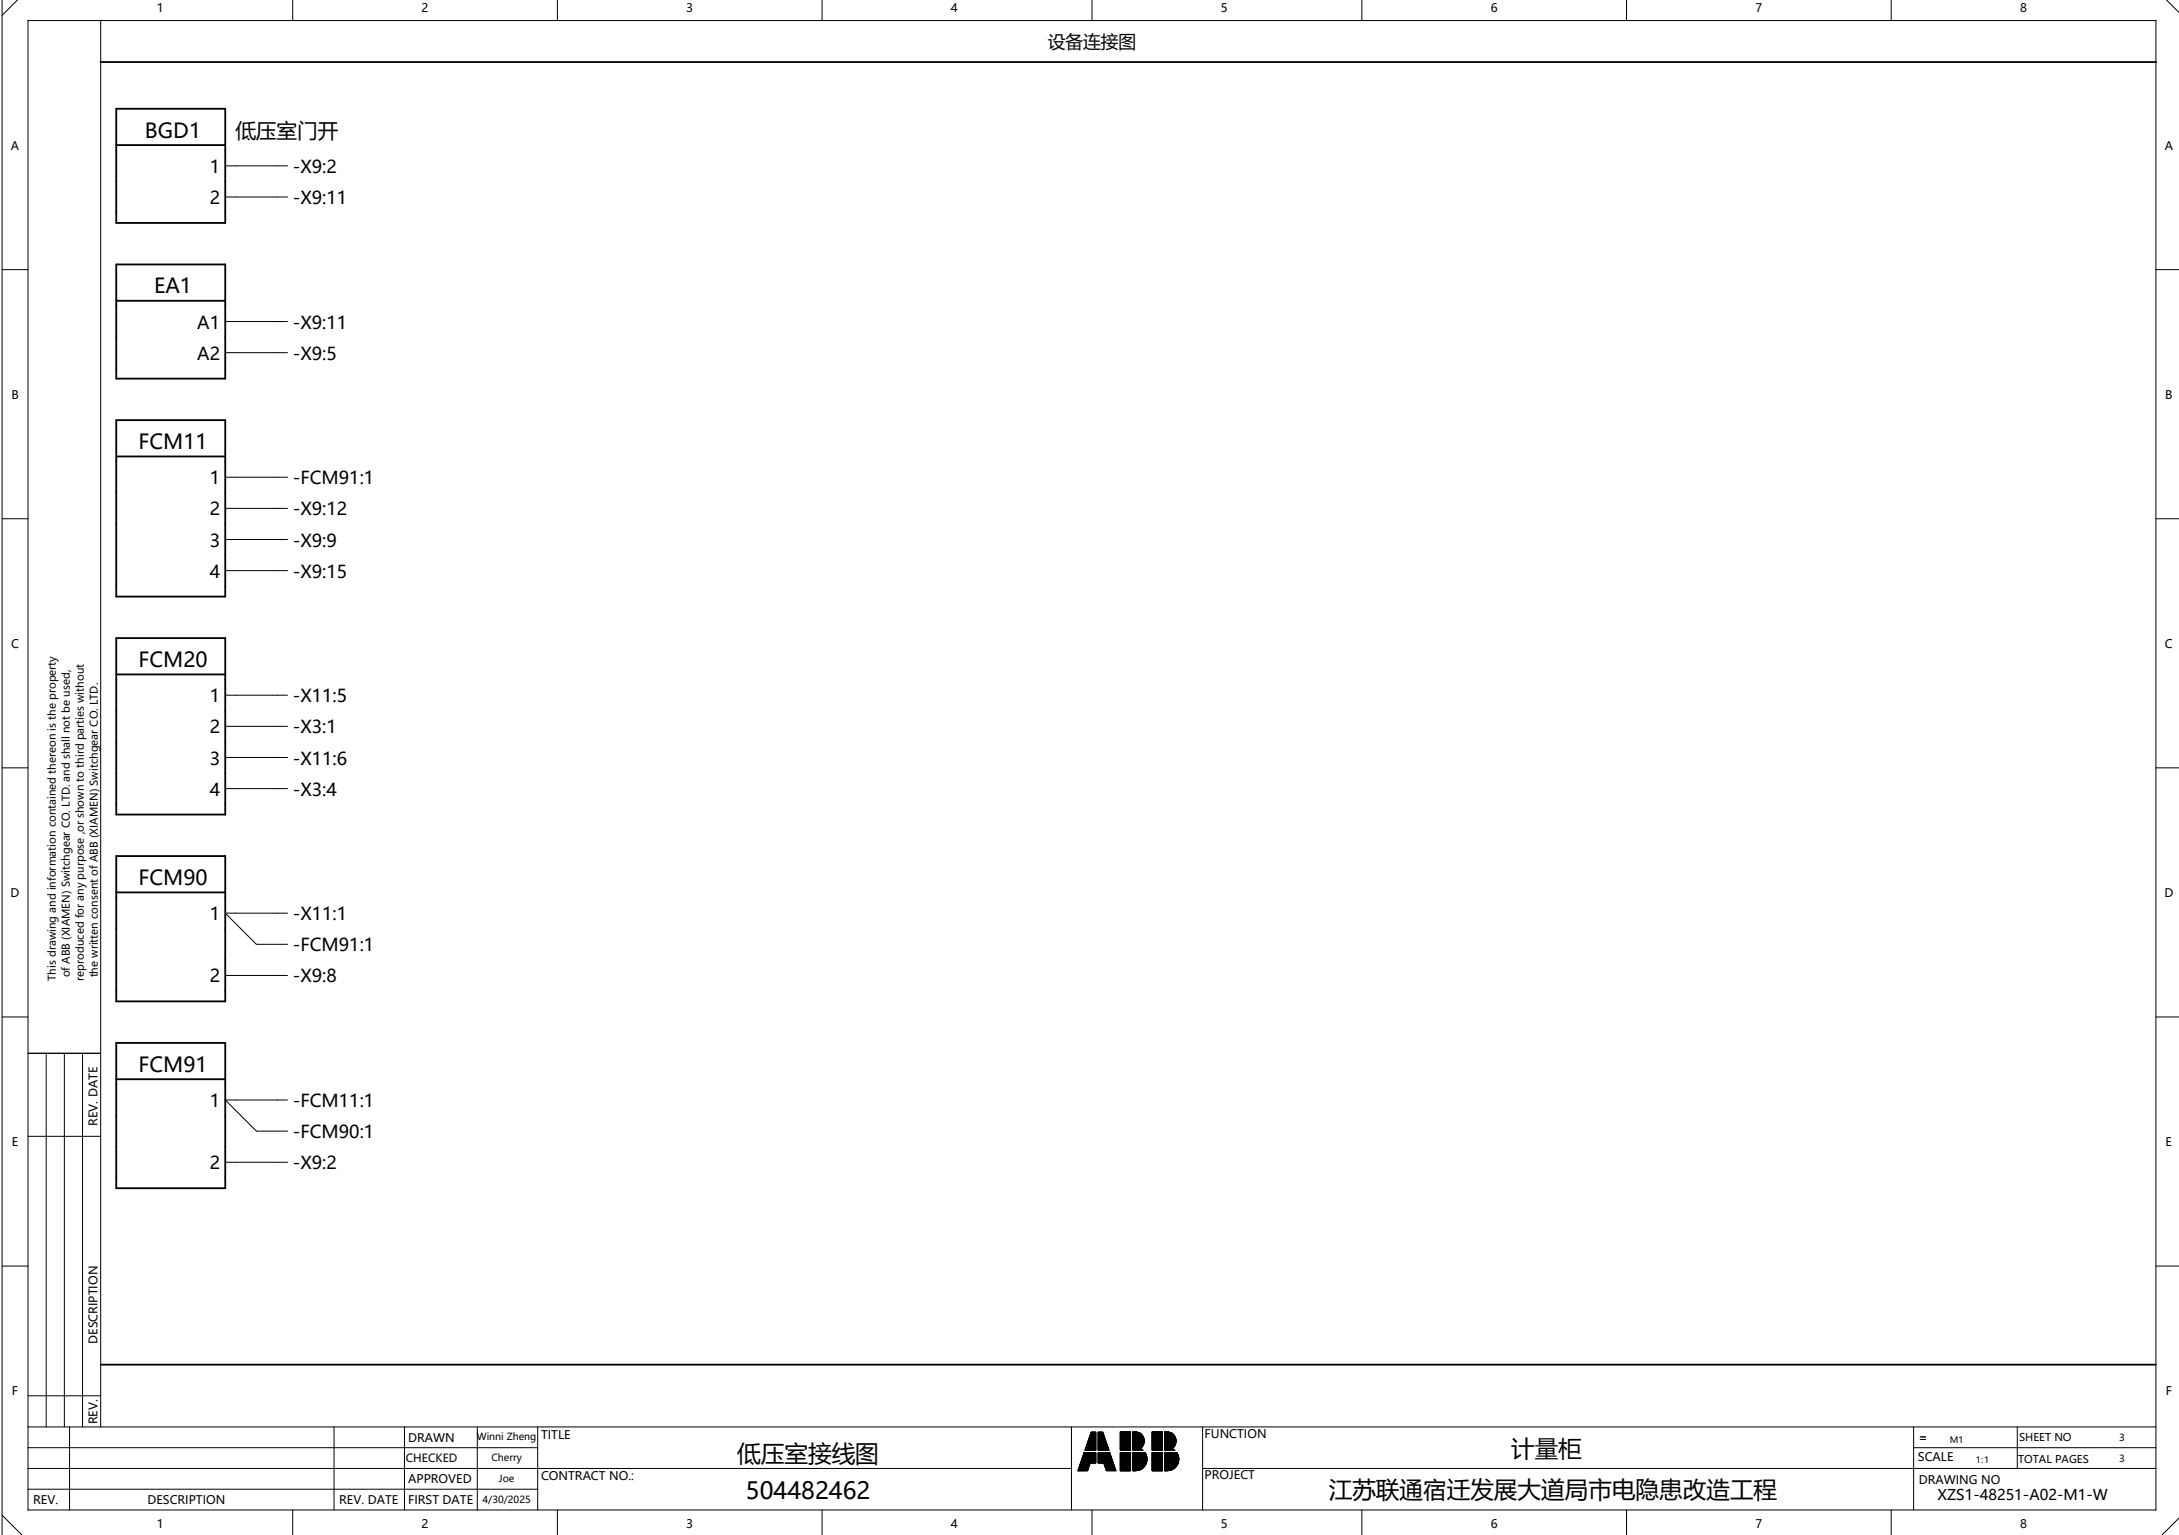

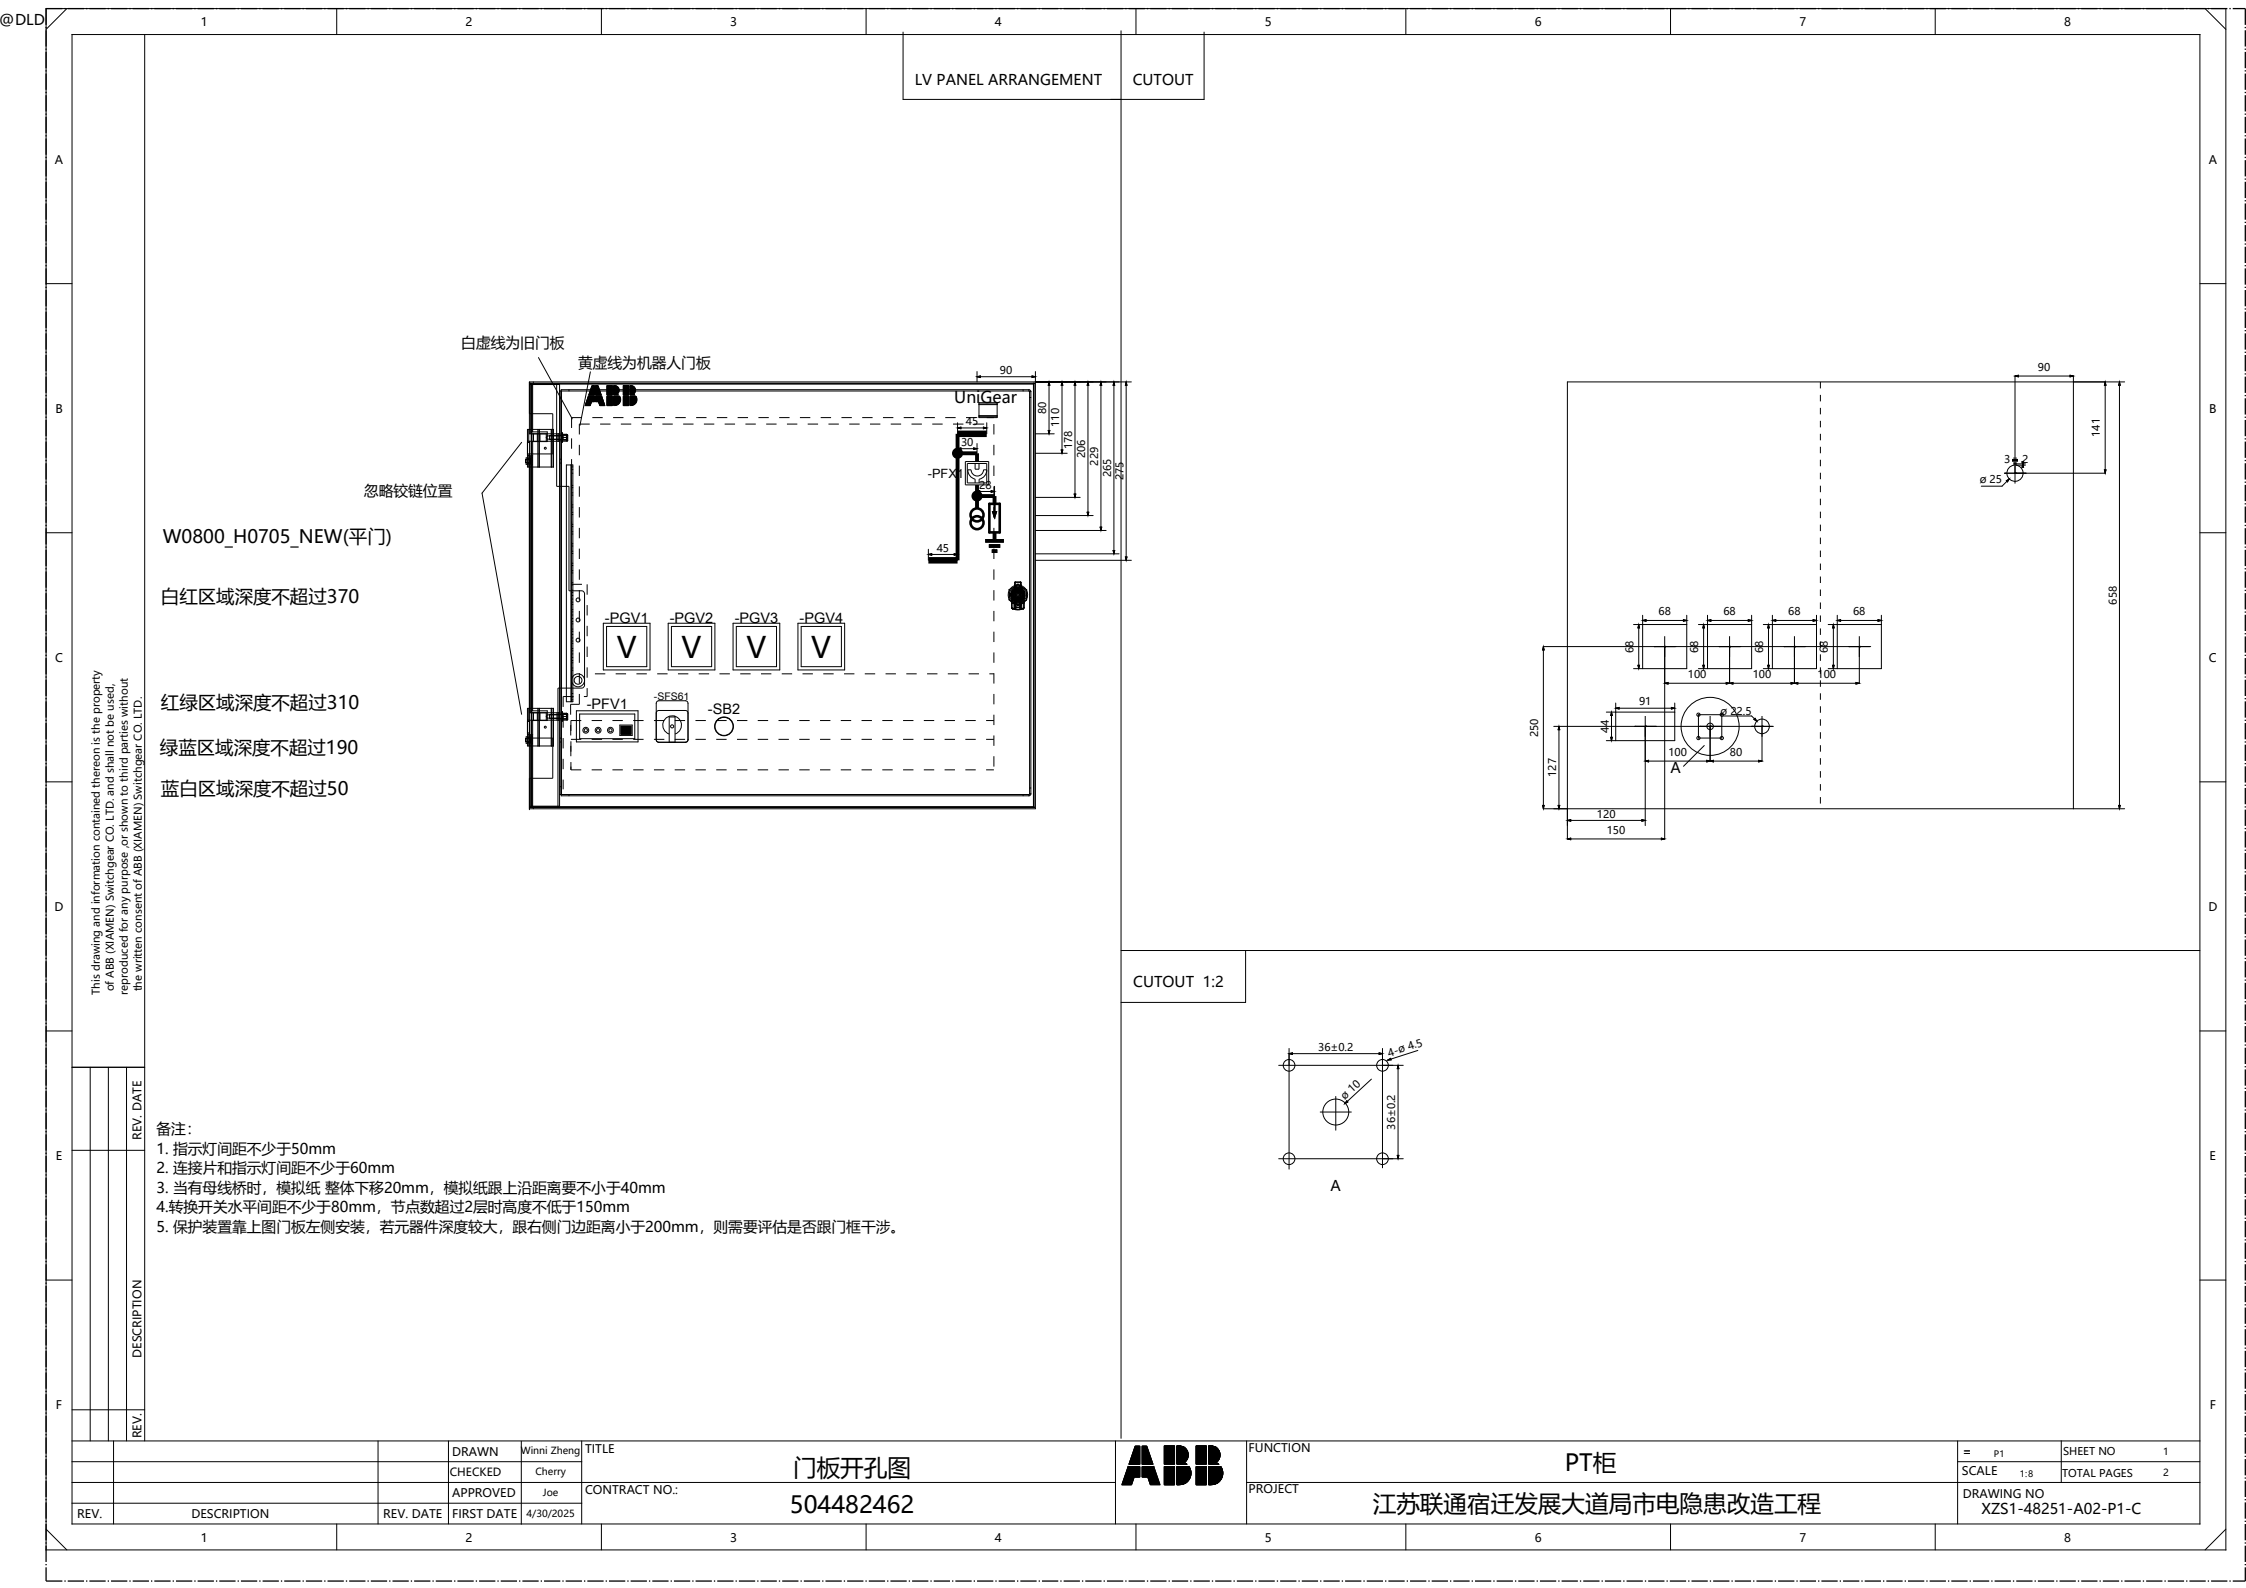

A

B

C

D

E

F

14


1

o

1

1

1



智能盒(若有)



柜型: UGZS1_W0800_H0705


ABR

低压室布置图


504482462


FUNCTION	PT柜
PROJECT	江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程

=	p1	SHEET NO	2
SCALE	1:8	TOTAL PAGES	2
DRAWING NO XZS1-48251-A02-P1-C			

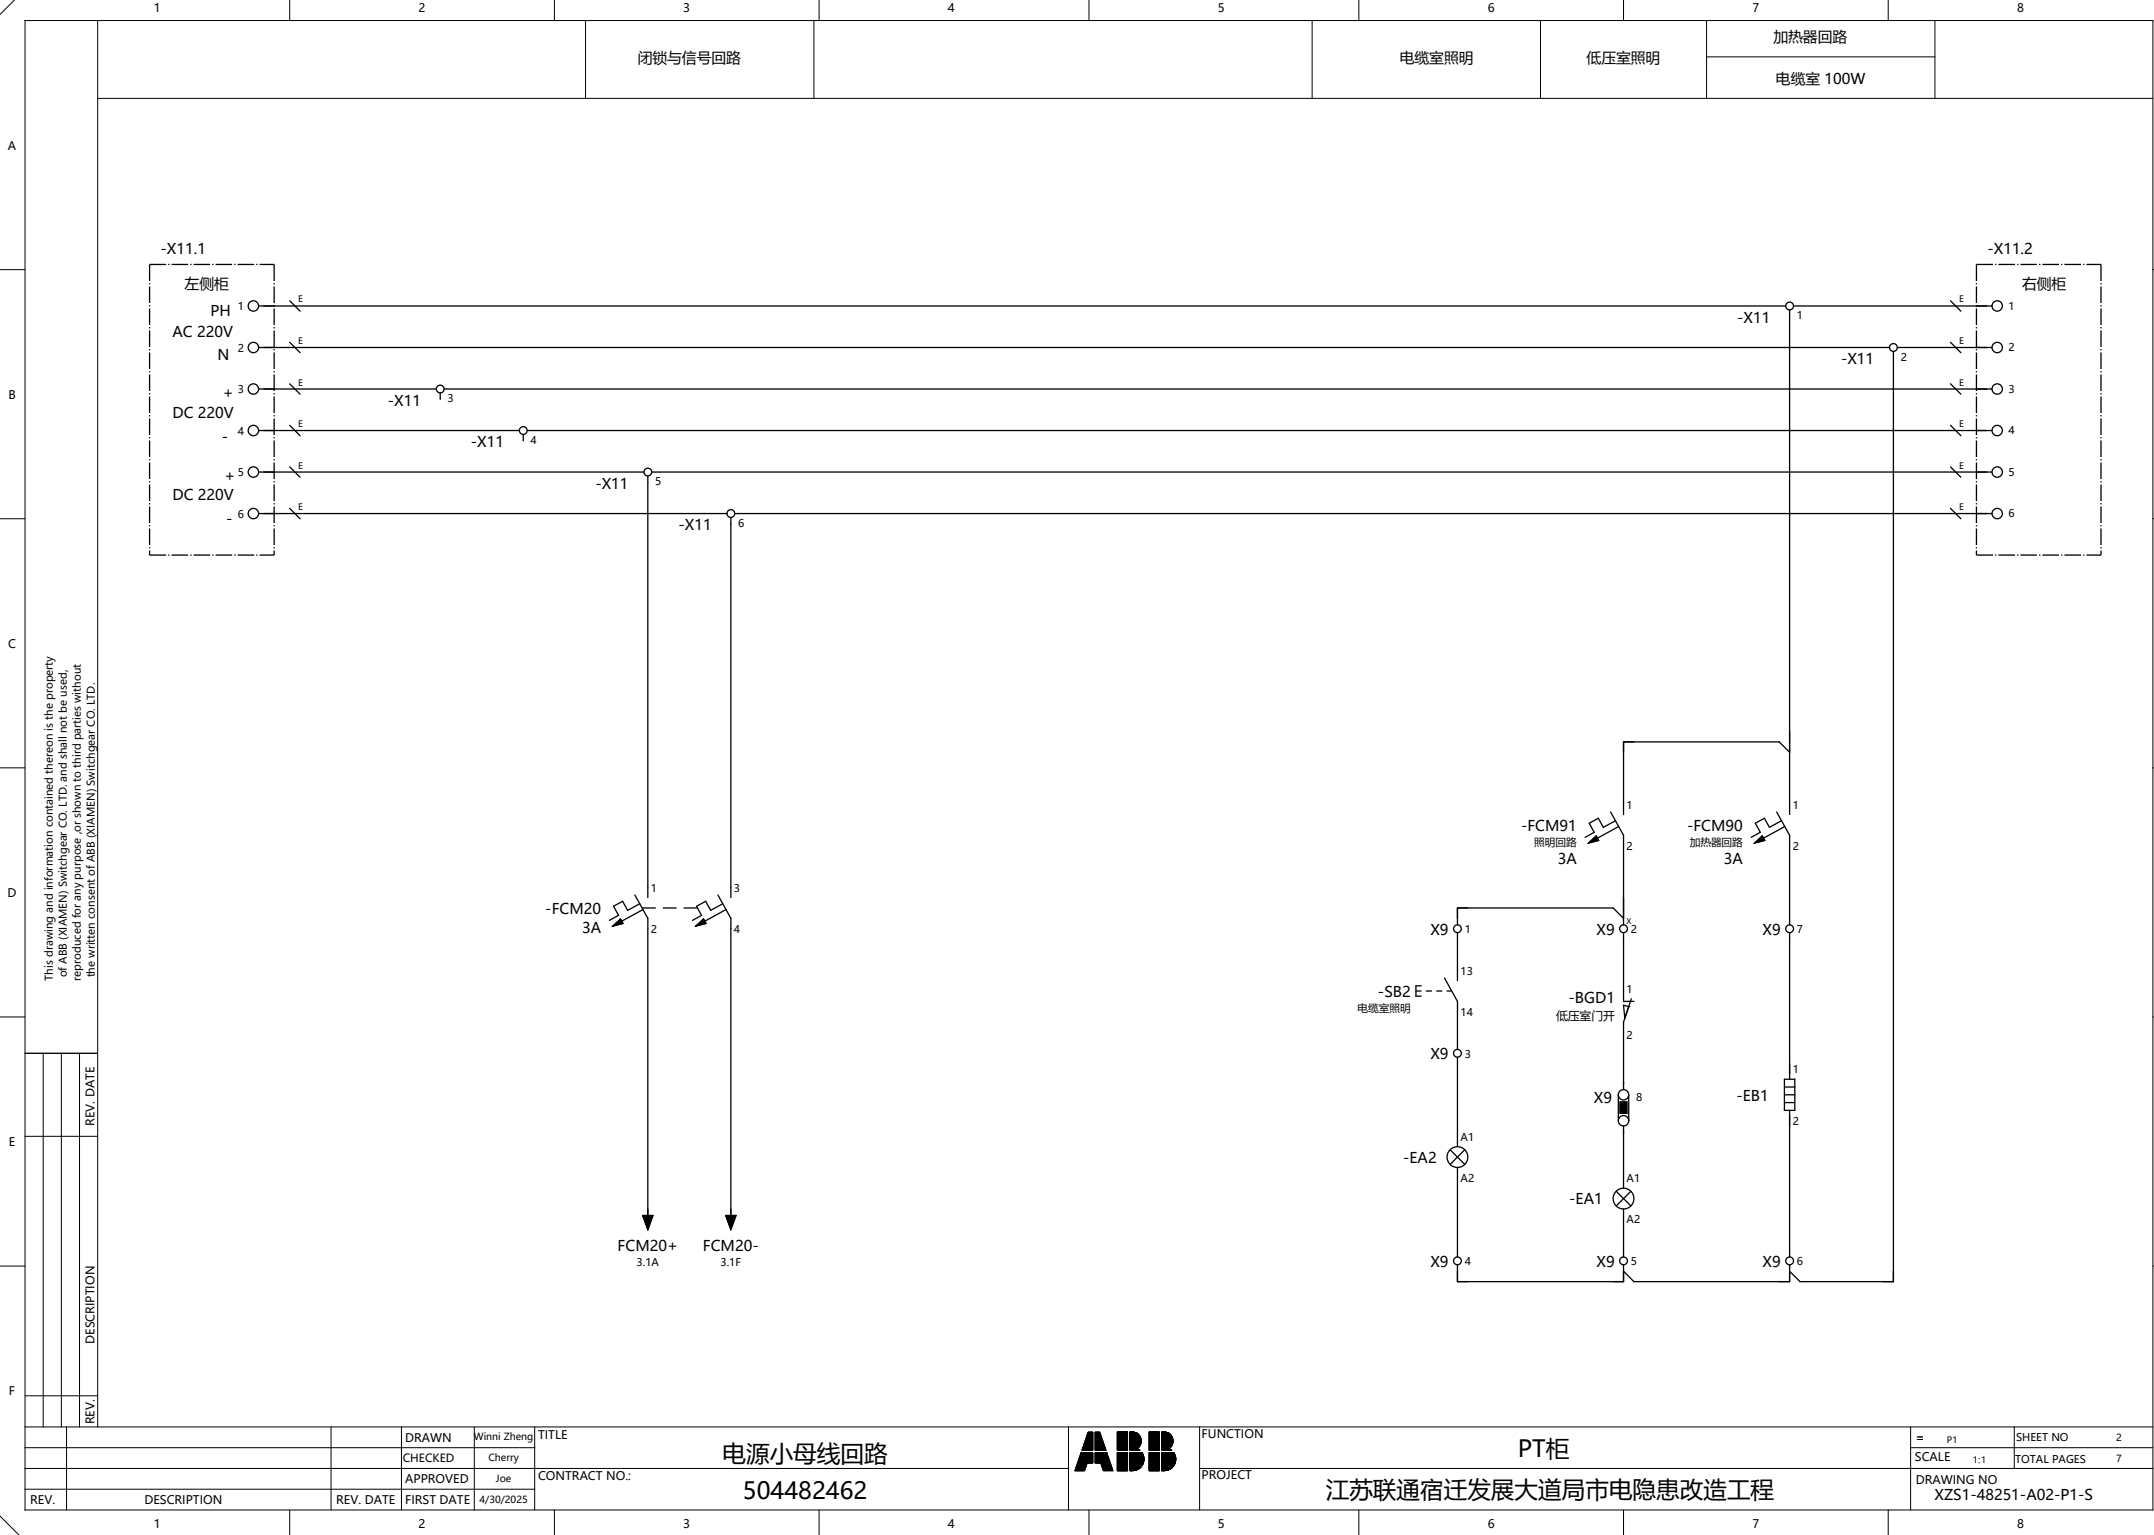

			DRAWN	Winni Zheng	TITLE	电源小母线回路	CONTRACT NO.:	504482462	ABB	FUNCTION	PT柜	=	P1	SHEET NO	2
			CHECKED	Cherry								SCALE	1:1	TOTAL PAGES	7
			APPROVED	Joe								PROJECT	江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程	DRAWING NO	XZS1-48251-A02-P1-S
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/30/2025											

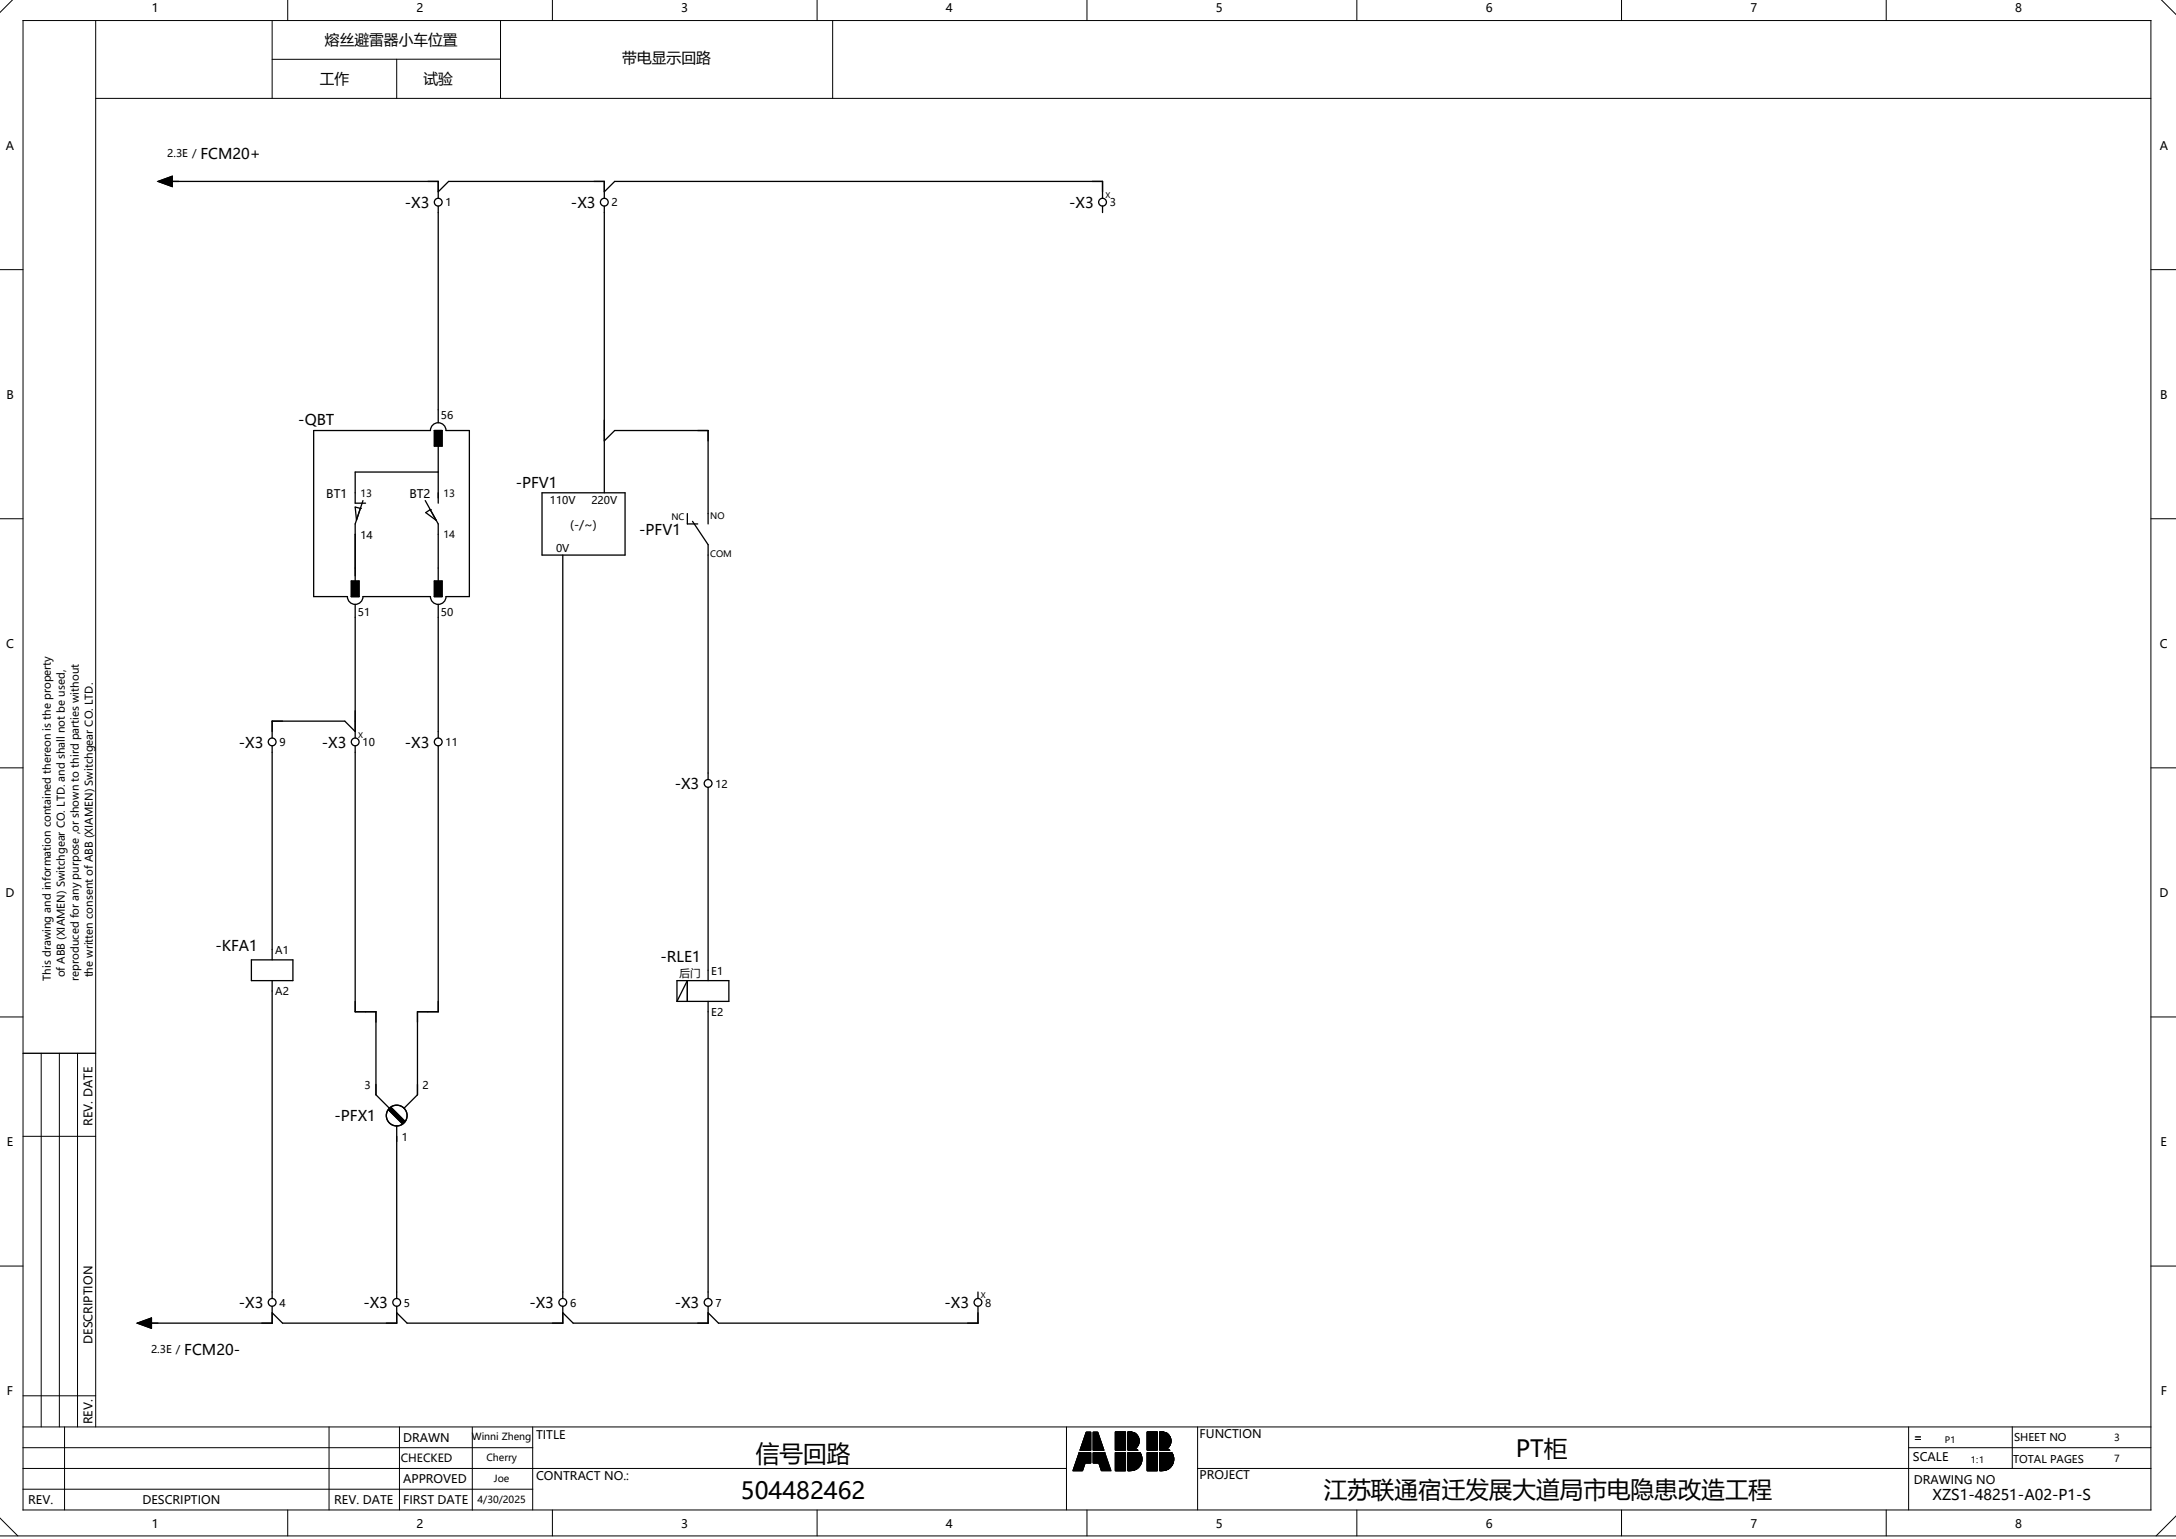

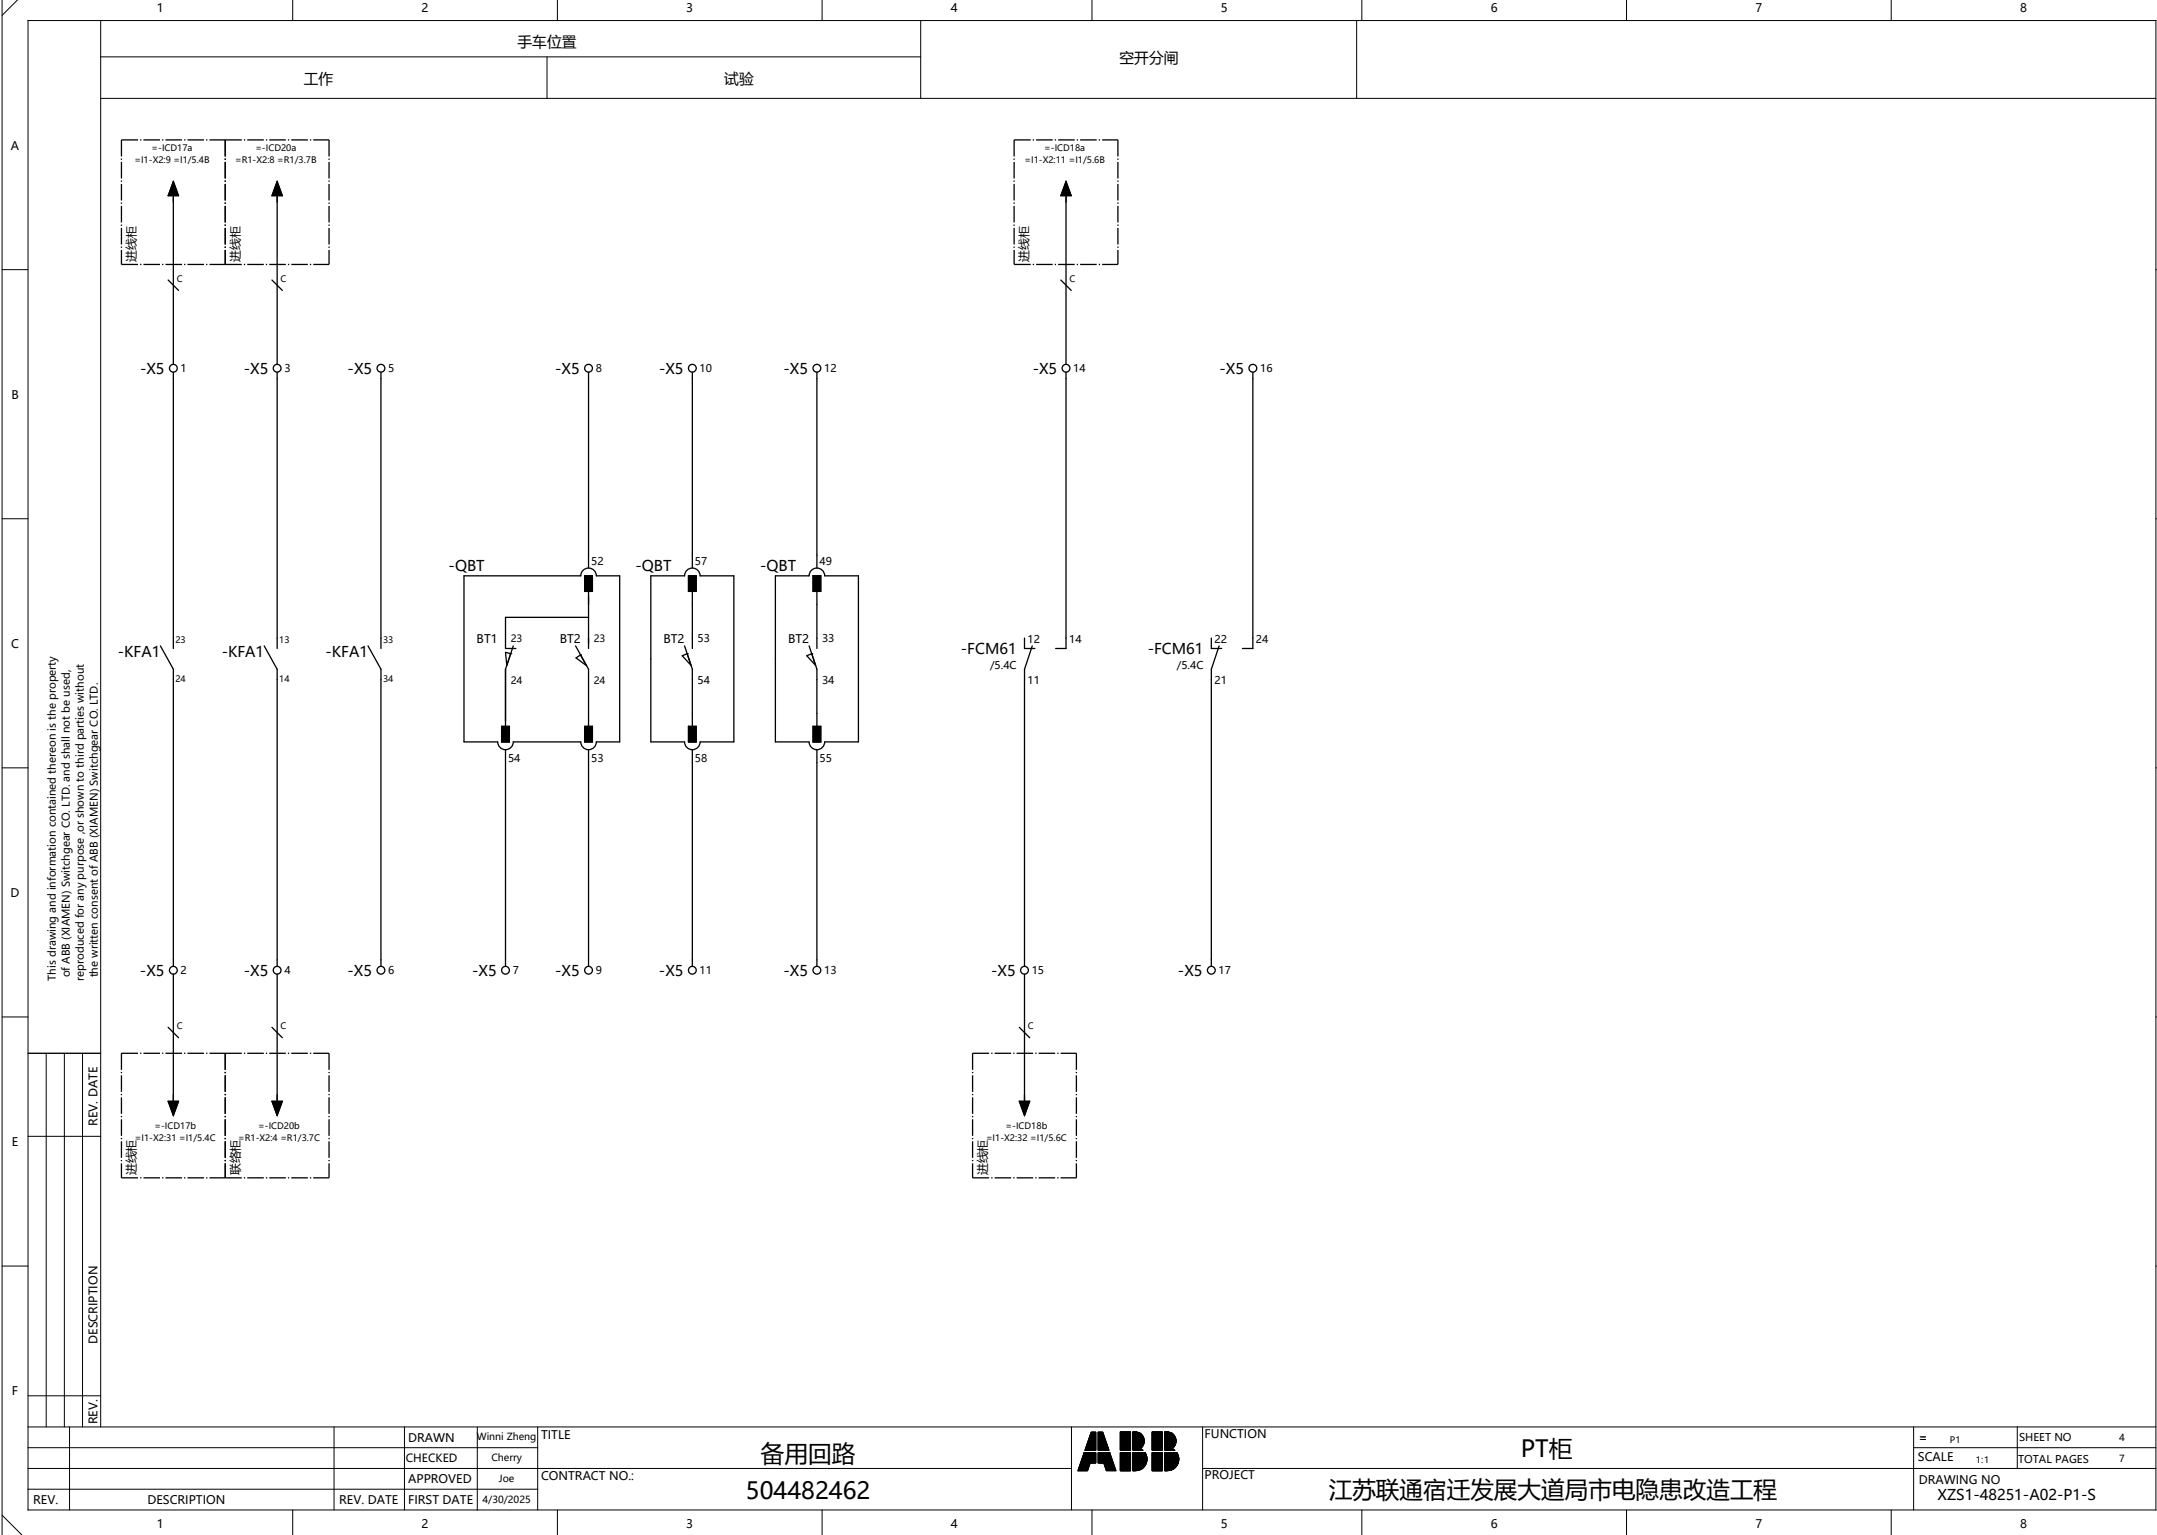

REV.		DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/30/2025	DRAWN Winni Zheng	CHECKED Cherry	APPROVED Joe	TITLE 备用回路 504482462	ABB	FUNCTION PT柜	= P1		SHEET NO	4
									CONTRACT NO.:			SCALE	1:1	TOTAL PAGES	7
											PROJECT 江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程	DRAWING NO XZS1-48251-A02-P1-S			

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	
		REV.	DATE

		DRAWN	Winni Zheng	TITLE
		CHECKED	Cherry	
		APPROVED	Joe	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/30/2025


PT回路
CONTRACT NO.: 504482462



FUNCTION	PT柜
PROJECT	江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程


= P1	SHEET NO	5
SCALE 1:1	TOTAL PAGES	7
DRAWING NO XZS1-48251-A02-P1-S		

电压回路

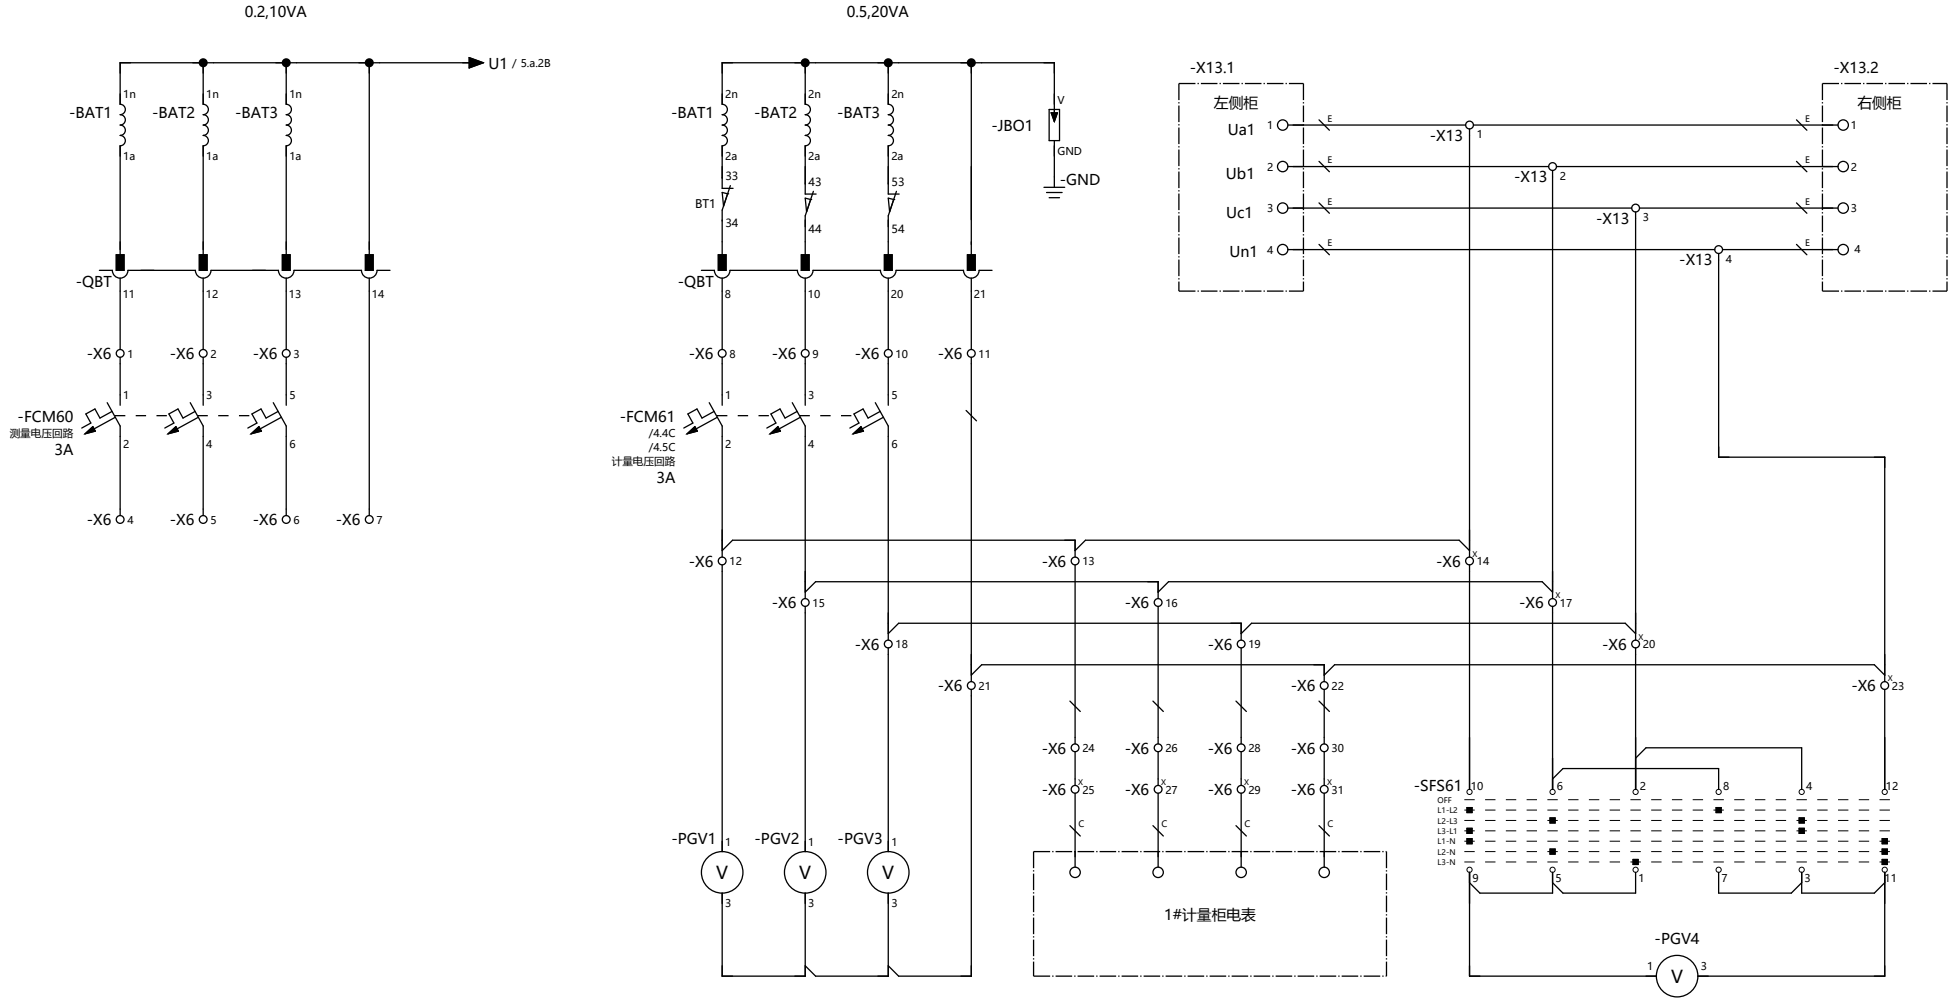

VT Truck

-QBT
QTV-BZ2-F

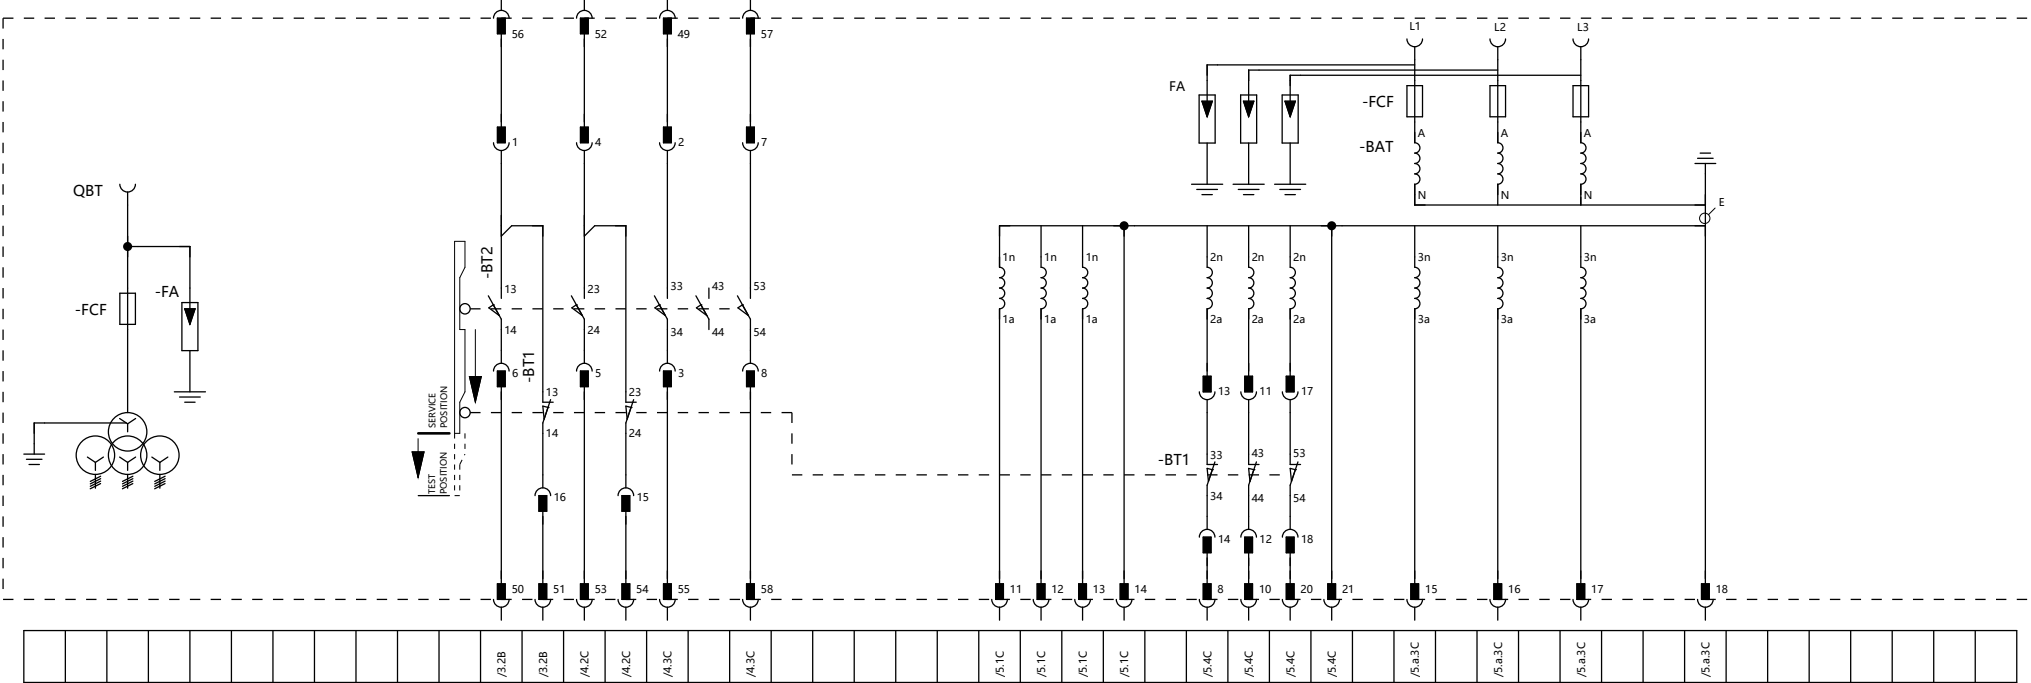

名称	描述	备注
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	
-FA	避雷器	可选
-BAT	电压互感器	

名称	描述	备注
-FCF	高压熔断器	
E	接地线	安装

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

[illegible]


[illegible]


REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.										==A02=P1+-X6	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

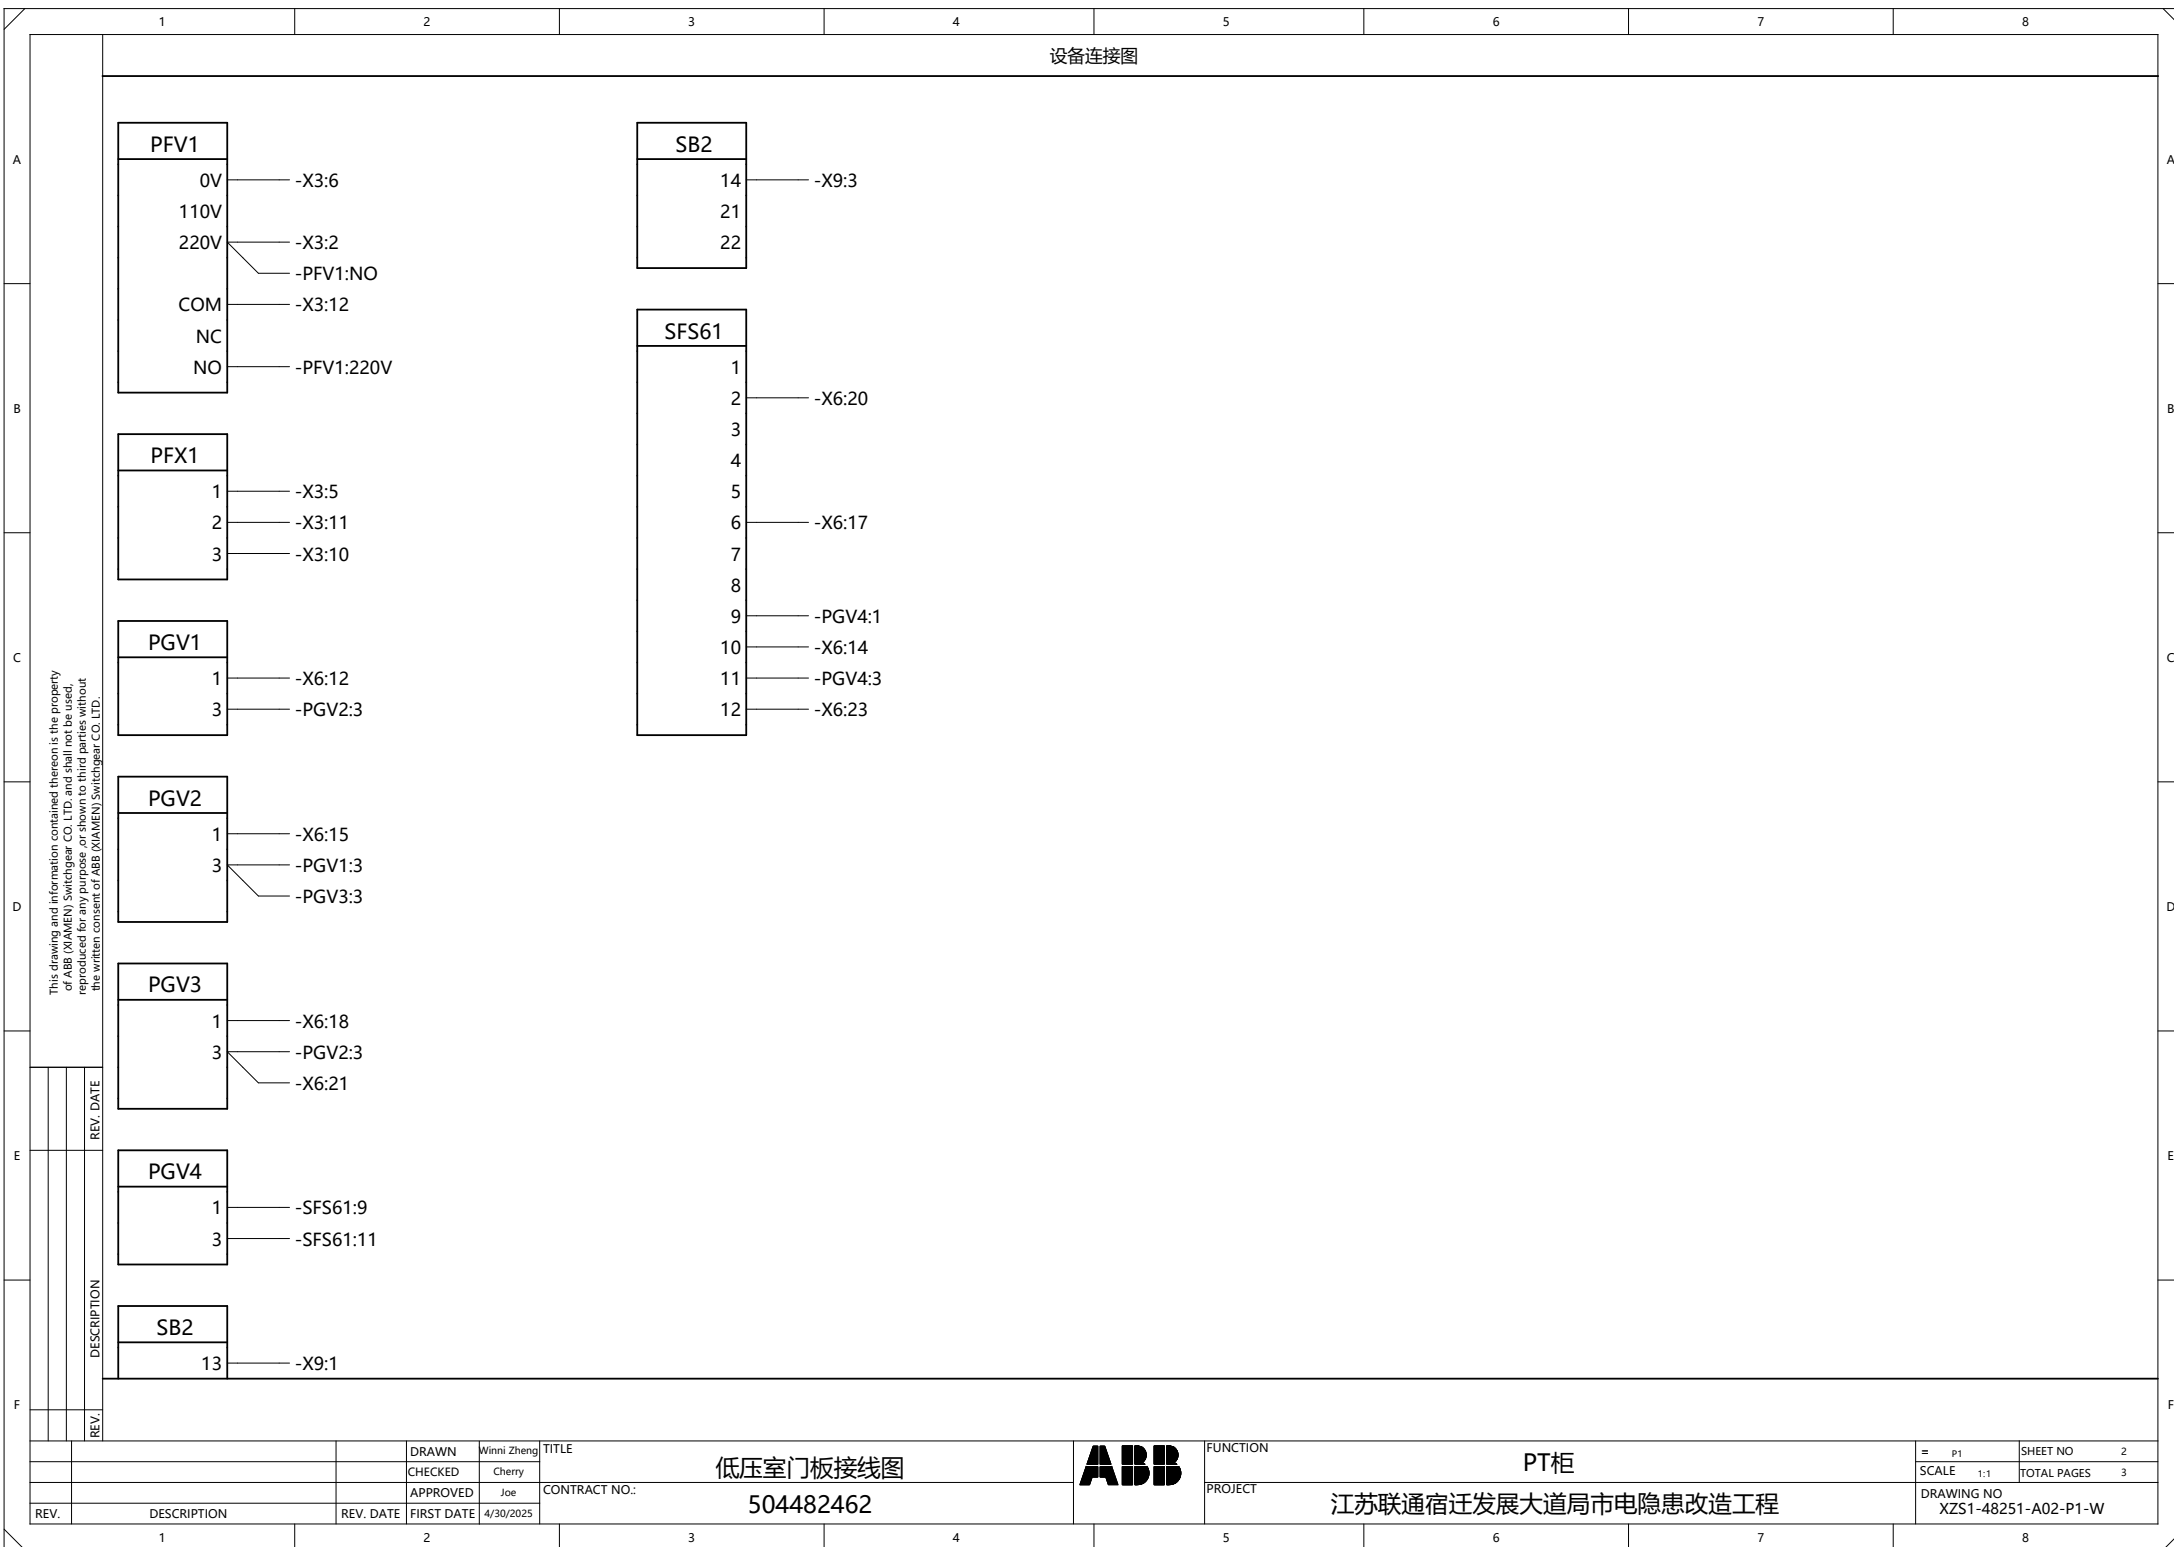


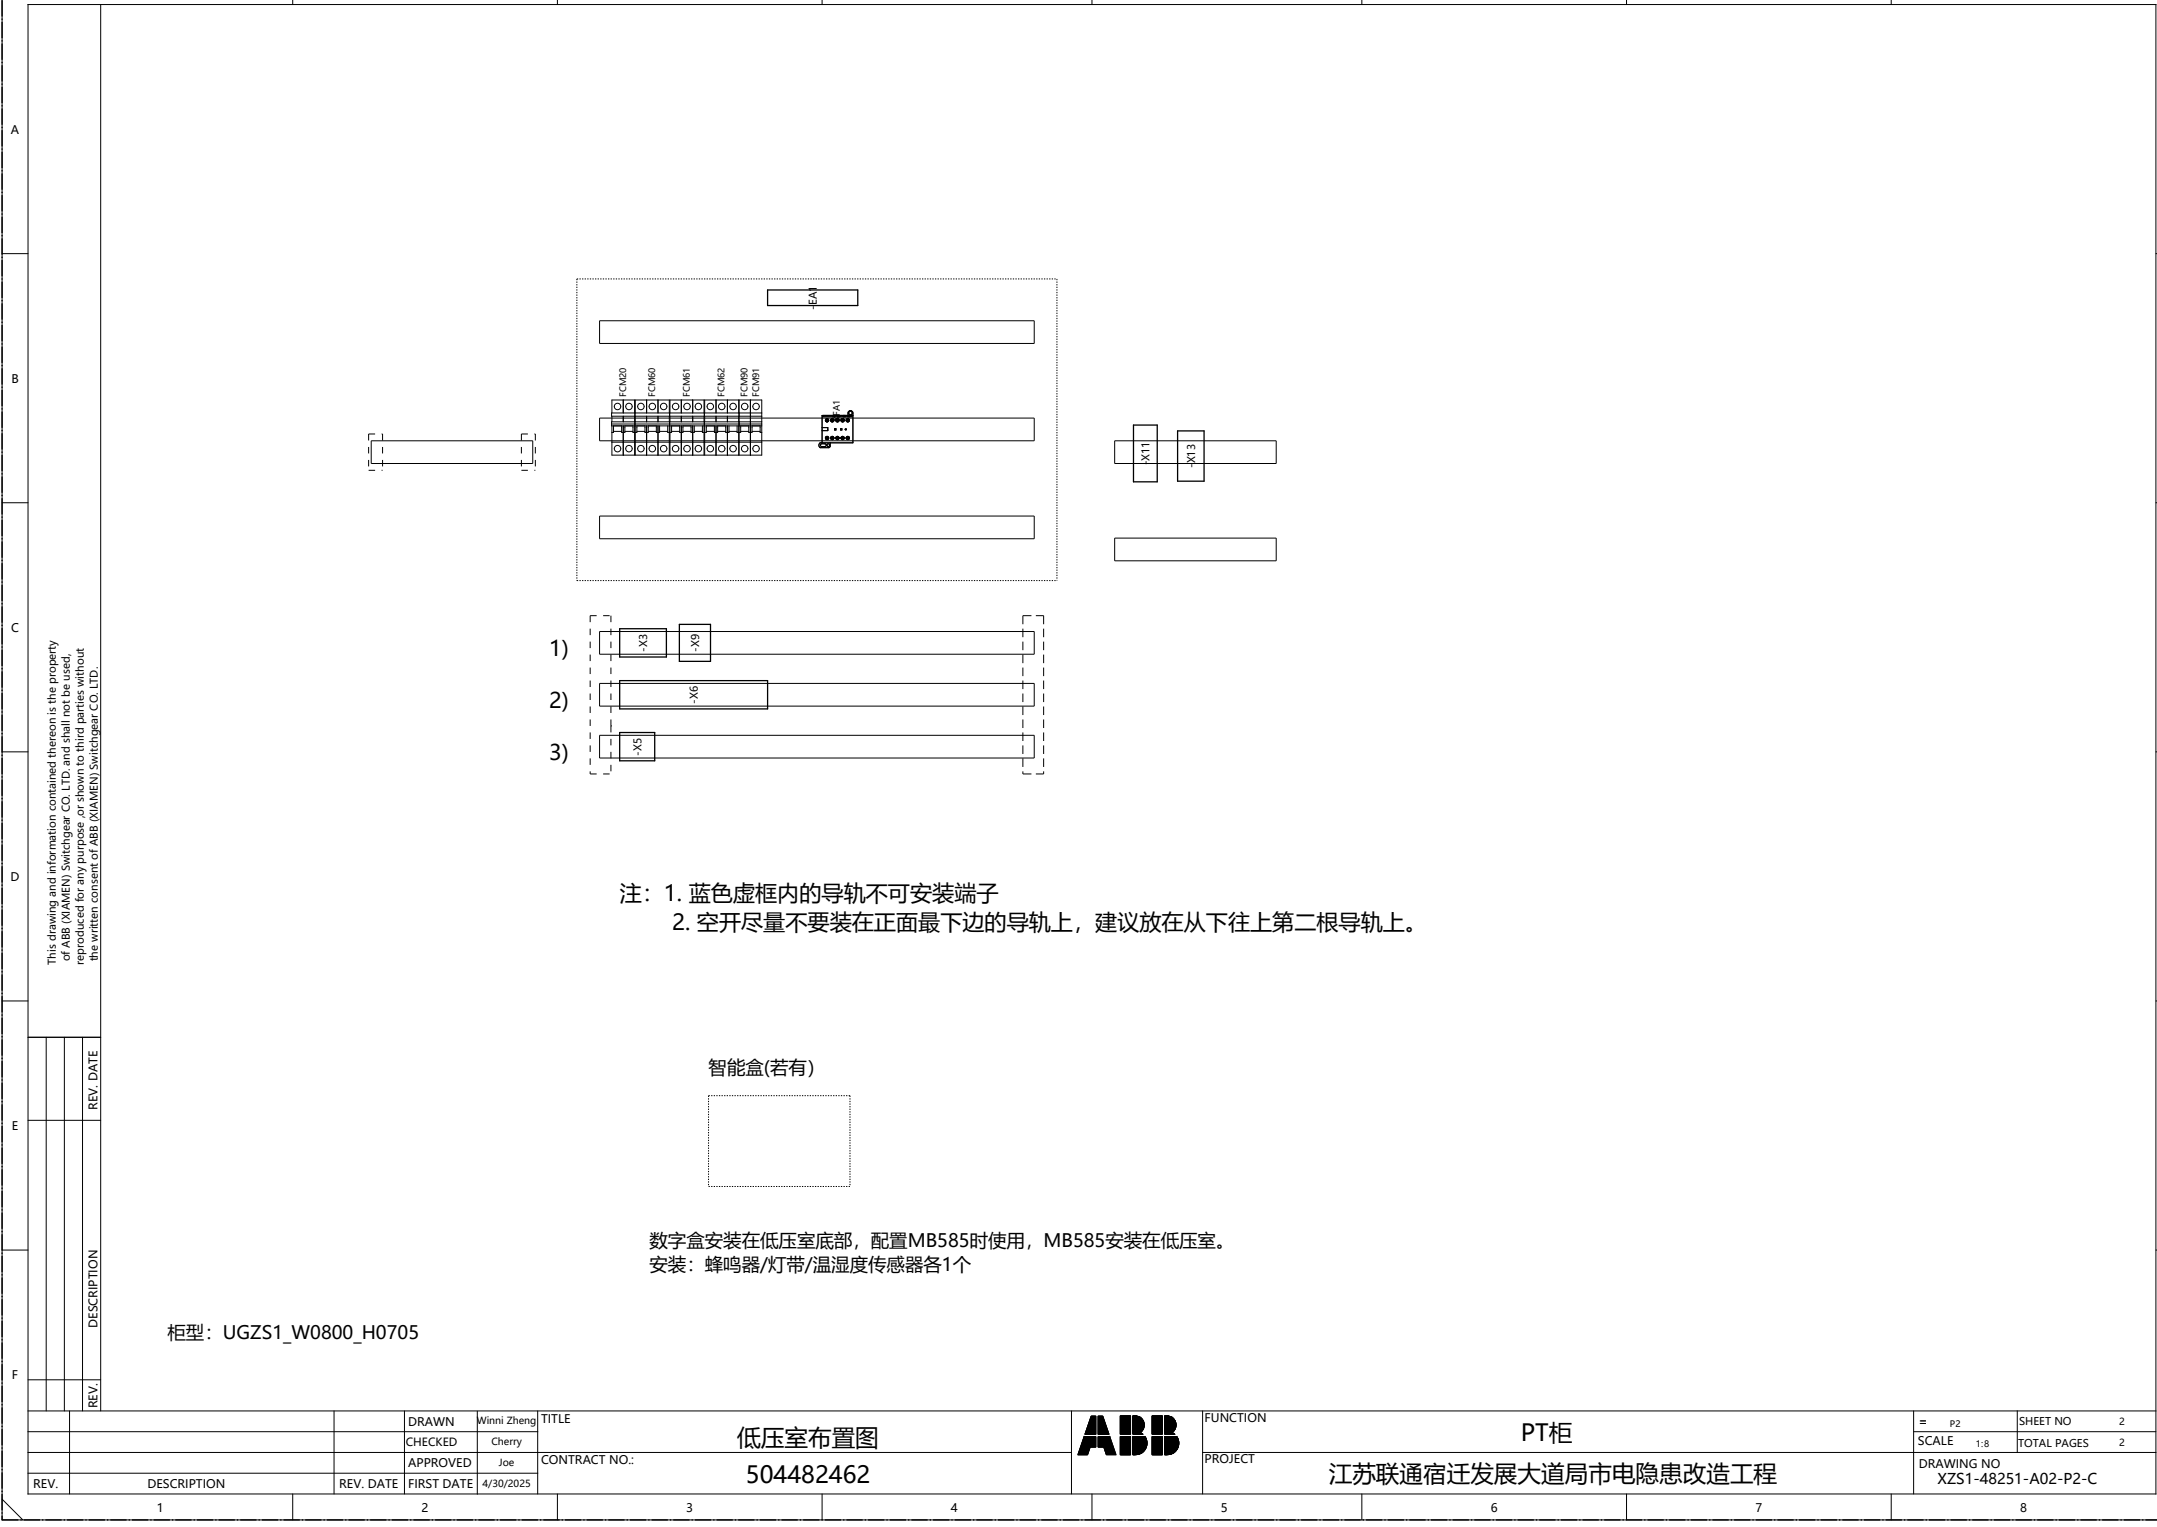

单线图

[illegible]

备注：母线方向以单线图为准

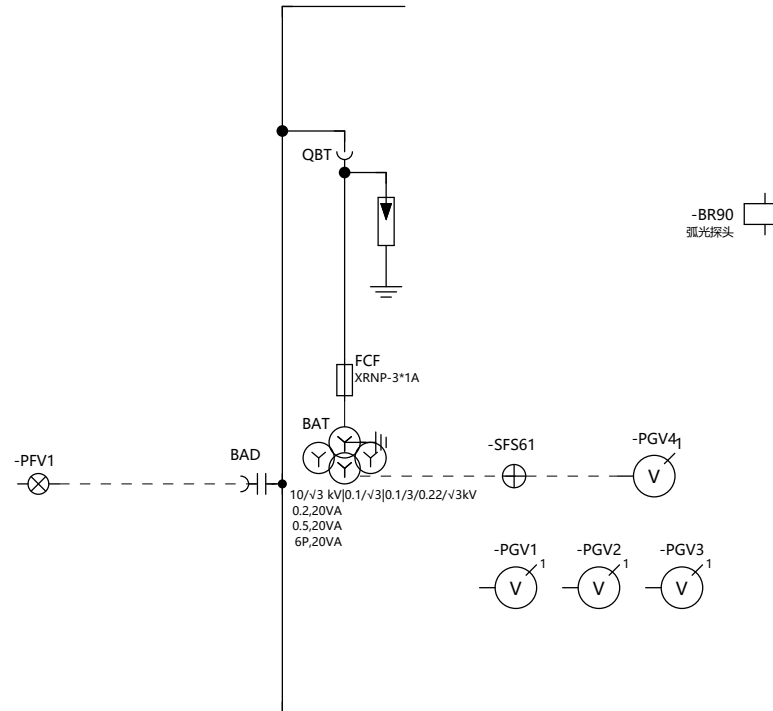


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.


F		E	
REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE

此套图适用柜号: 1GP-03


			DRAWN Winni Zheng	TITLE	ABB	FUNCTION	PT柜	= P2	SHEET NO 1
			CHECKED Cherry	单线图		PROJECT	江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程	SCALE 1:1	TOTAL PAGES 7
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED Joe	CONTRACT NO.: 504482462				DRAWING NO XZS1-48251-A02-P2-S	
		FIRST DATE 4/30/2025							

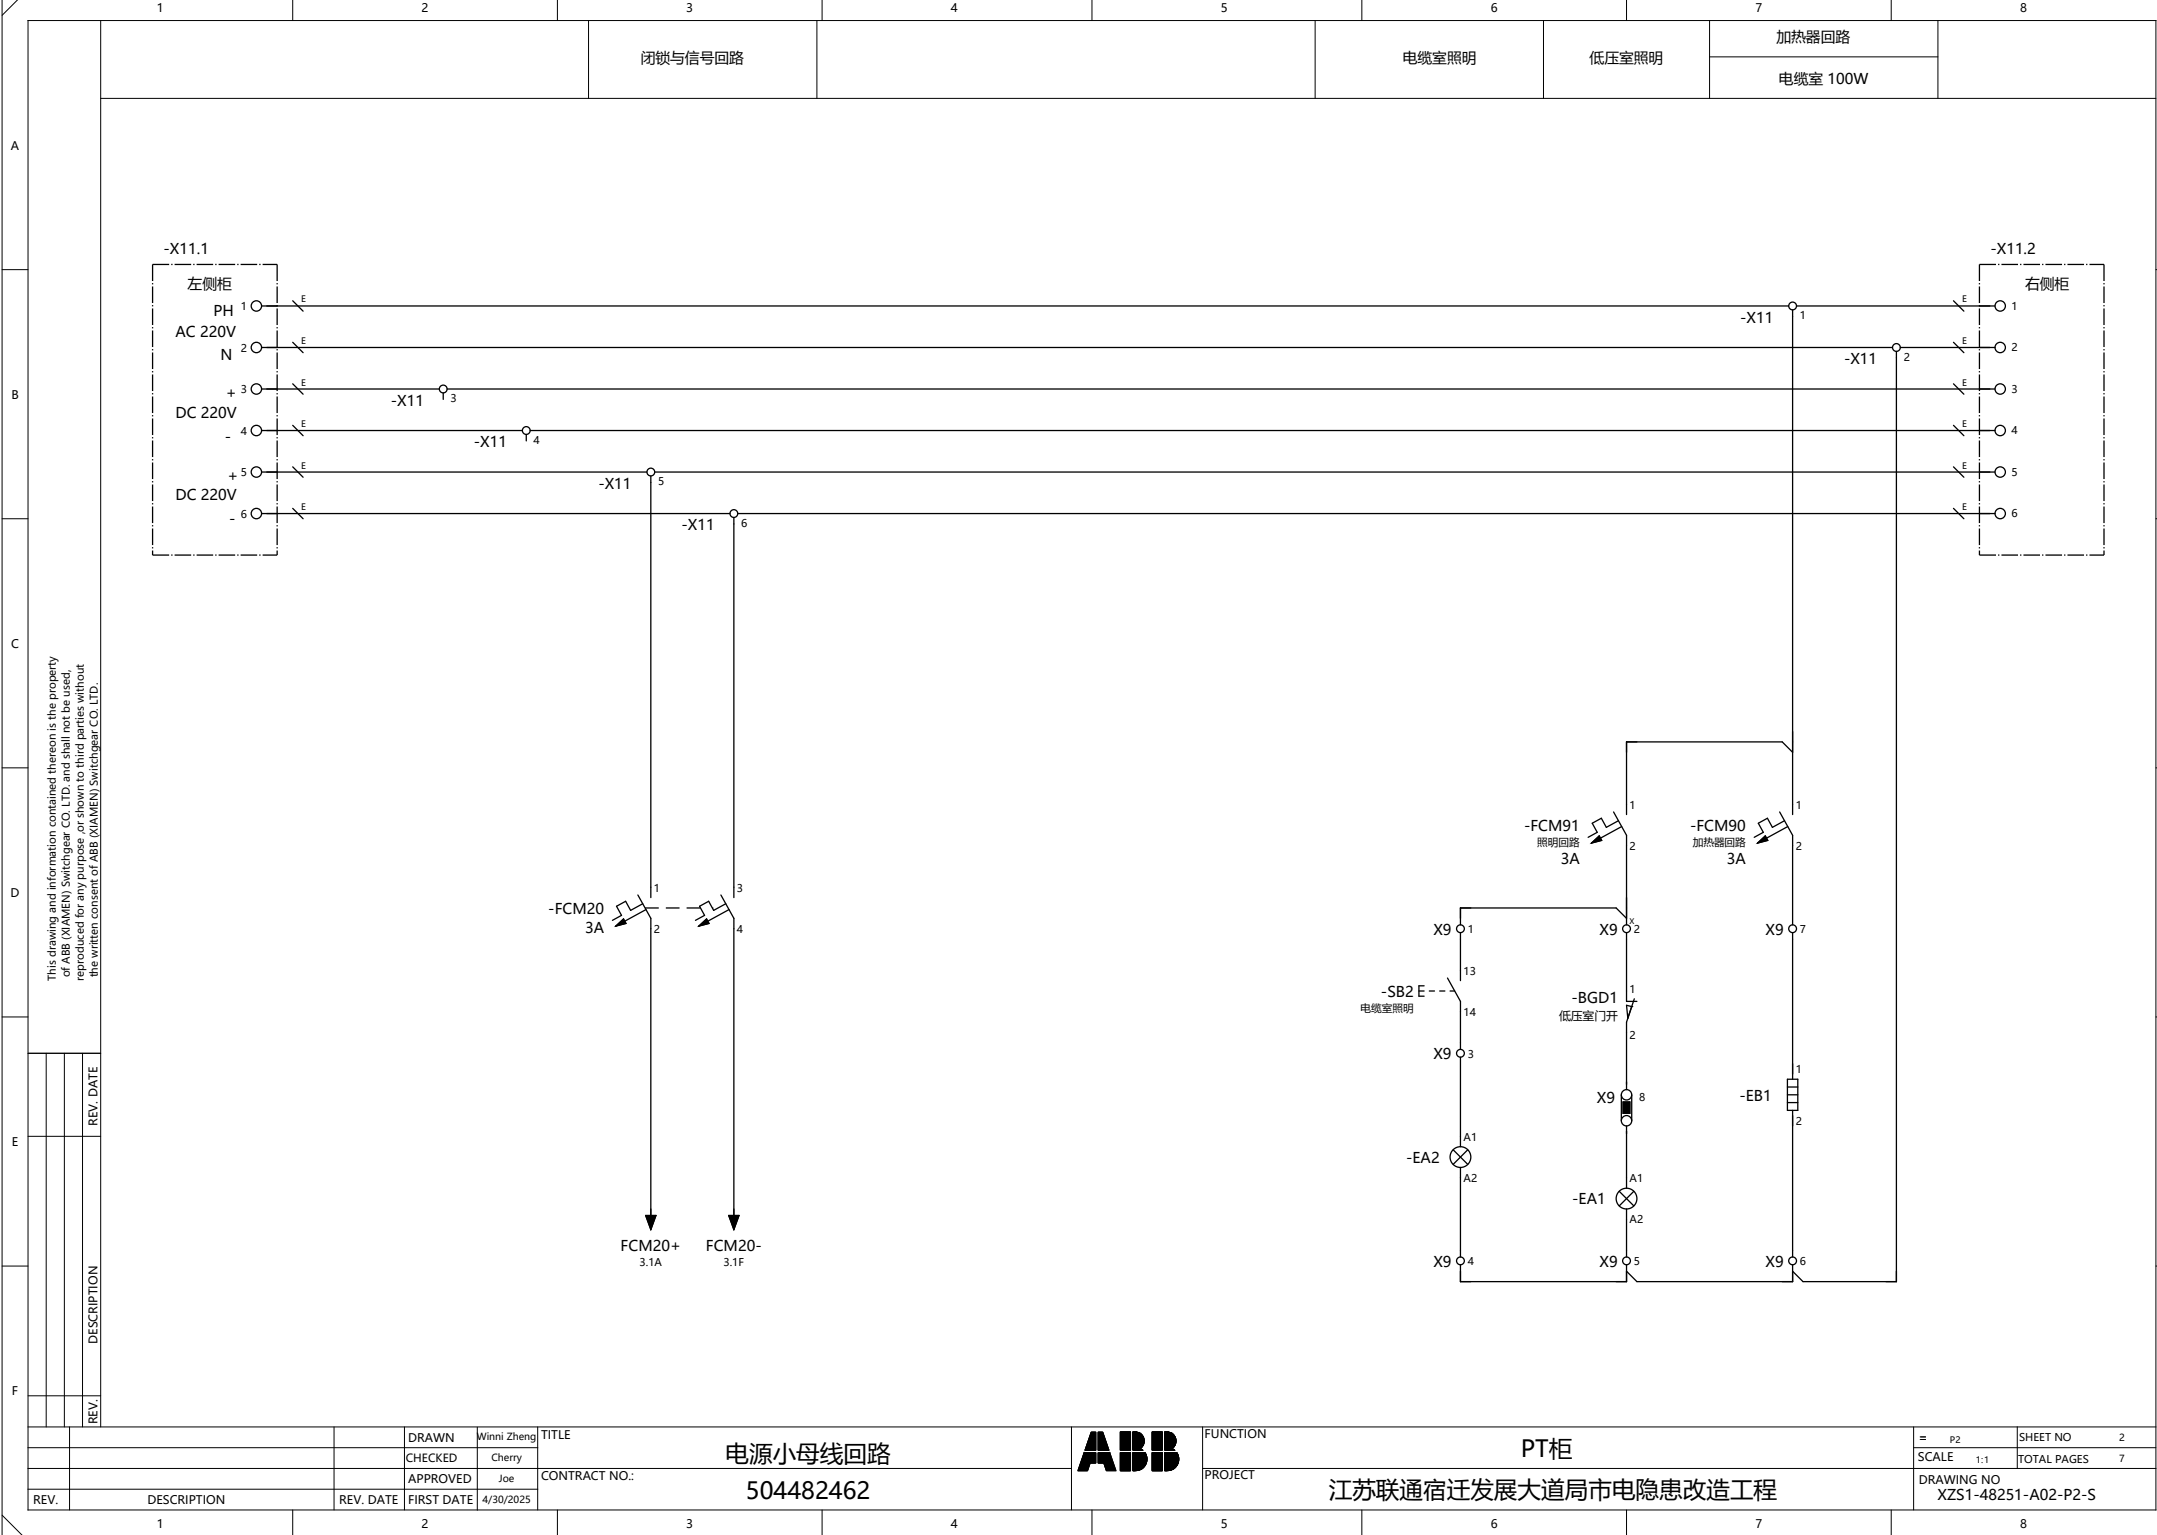

DRAWN		Winni Zheng		TITLE		FUNCTION		= P2		SHEET NO	
CHECKED		Cherry		CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE		TOTAL PAGES	
APPROVED		Joe		504482462		江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程		DRAWING NO		XZS1-48251-A02-P2-S	
REV.		REV. DATE		FIRST DATE		4/30/2025					

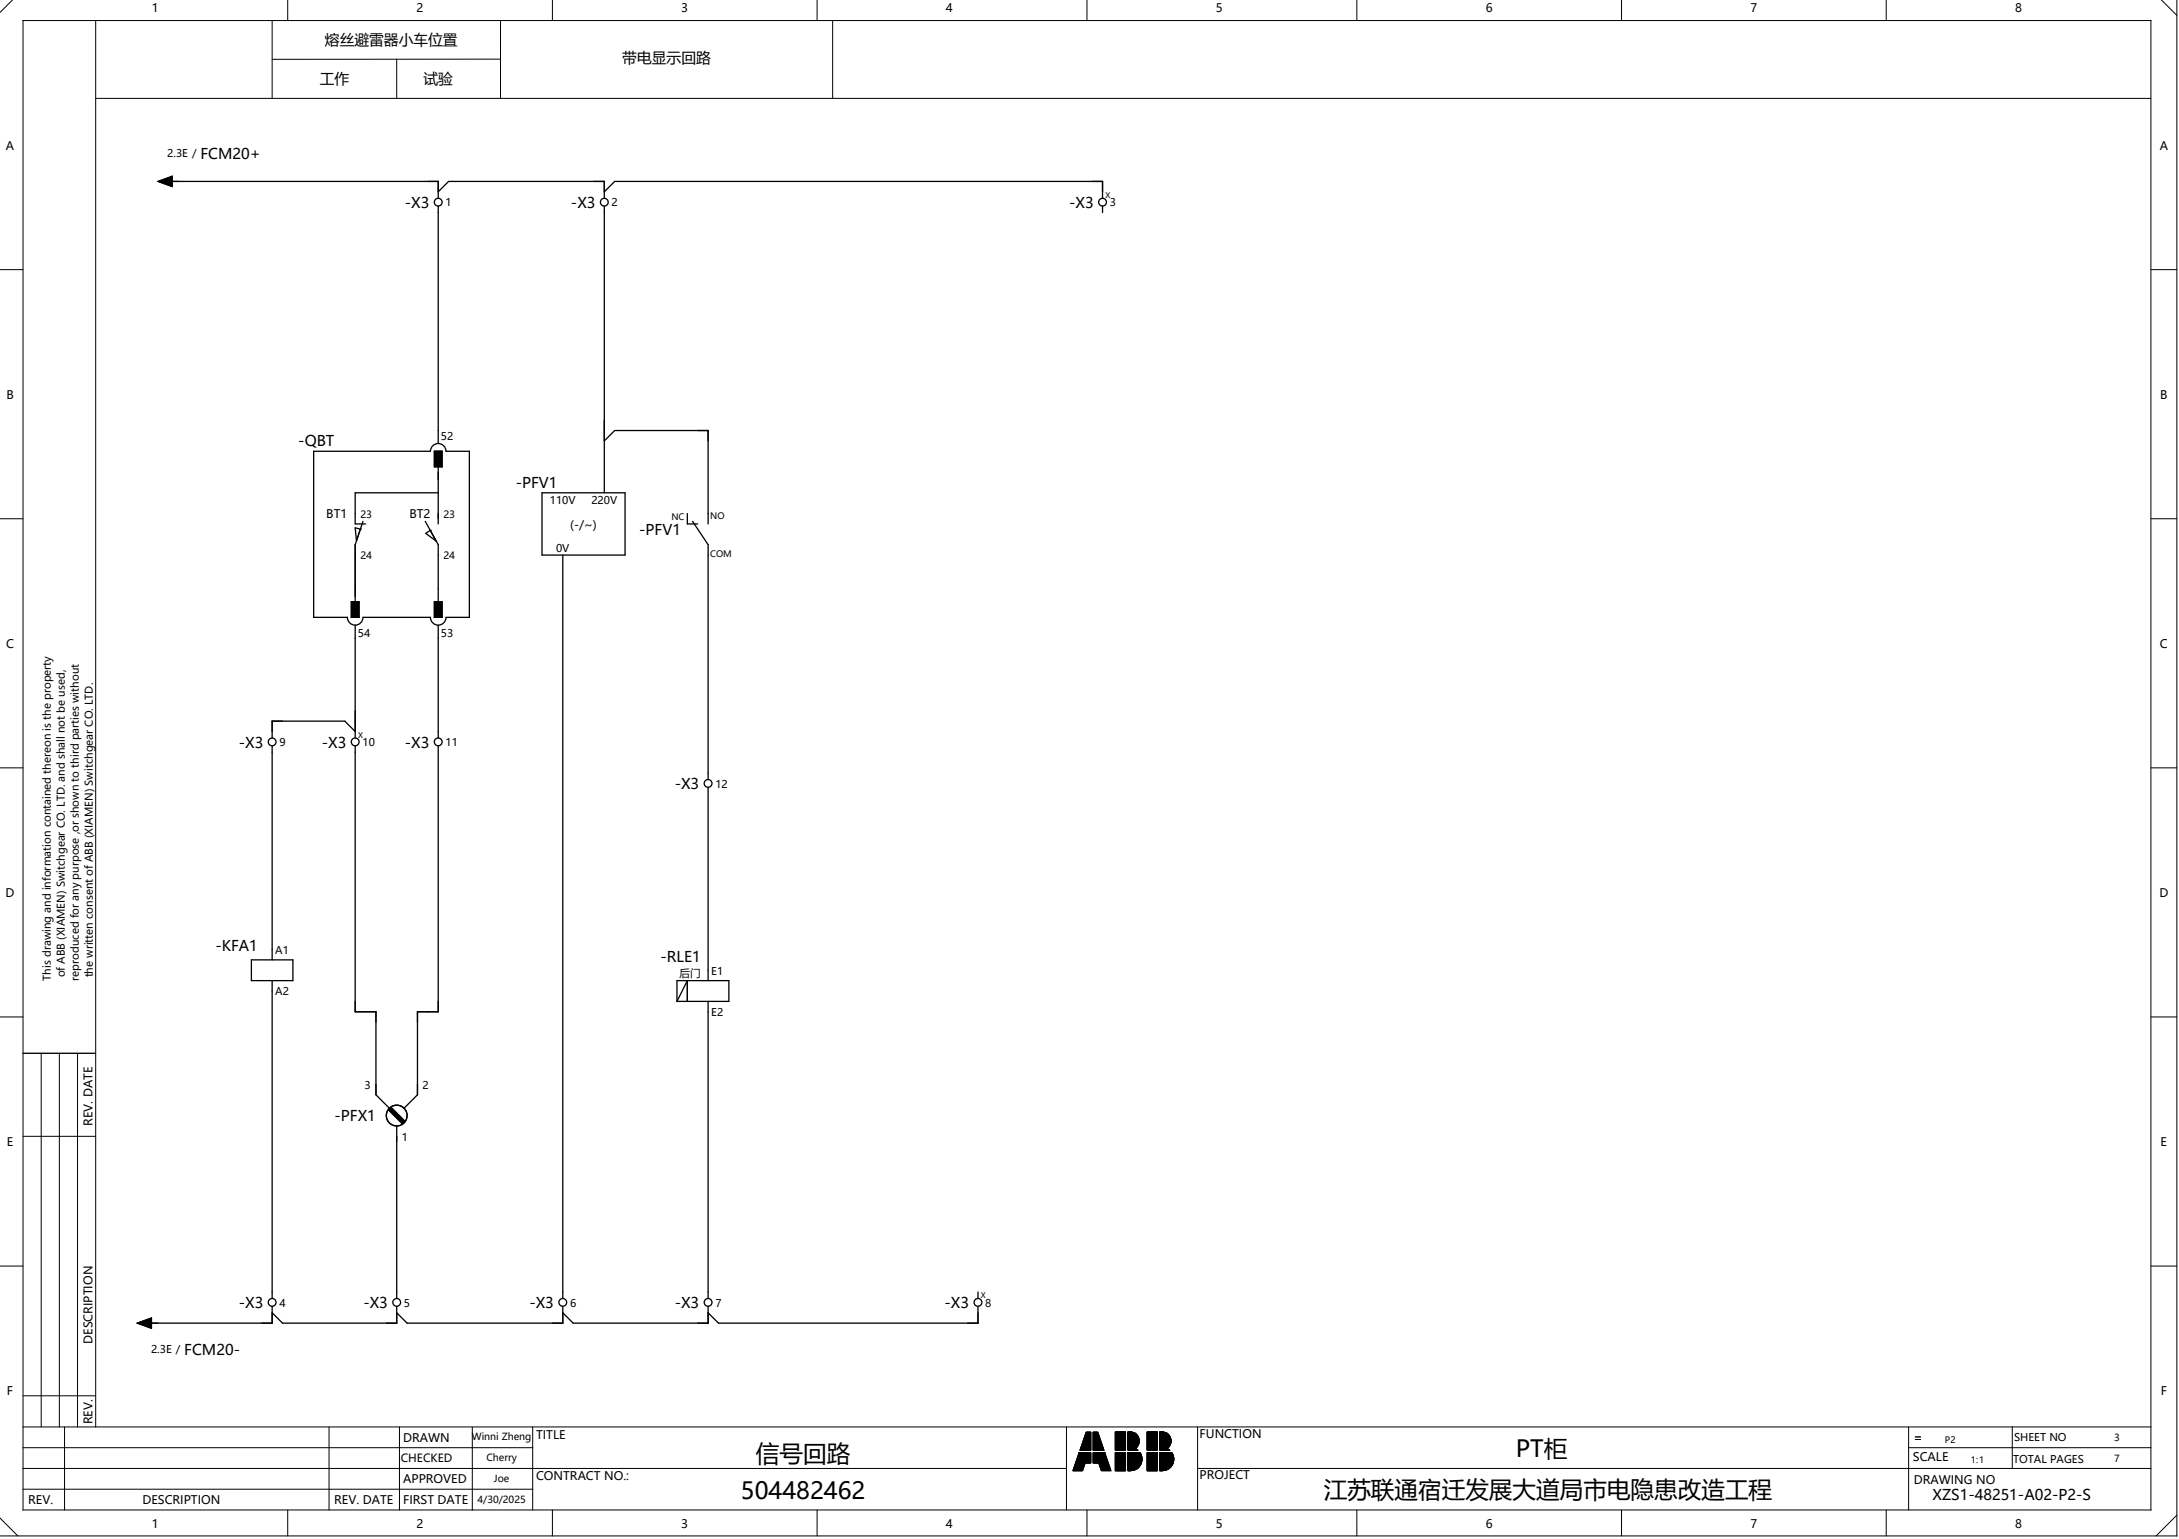


REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	DRAWN Winni Zheng	CHECKED Cherry	APPROVED Joe	TITLE 信号回路	CONTRACT NO.: 504482462	ABB	FUNCTION PT柜	= P2	SHEET NO 3
											SCALE 1:1	TOTAL PAGES 7
											DRAWING NO XZS1-48251-A02-P2-S	

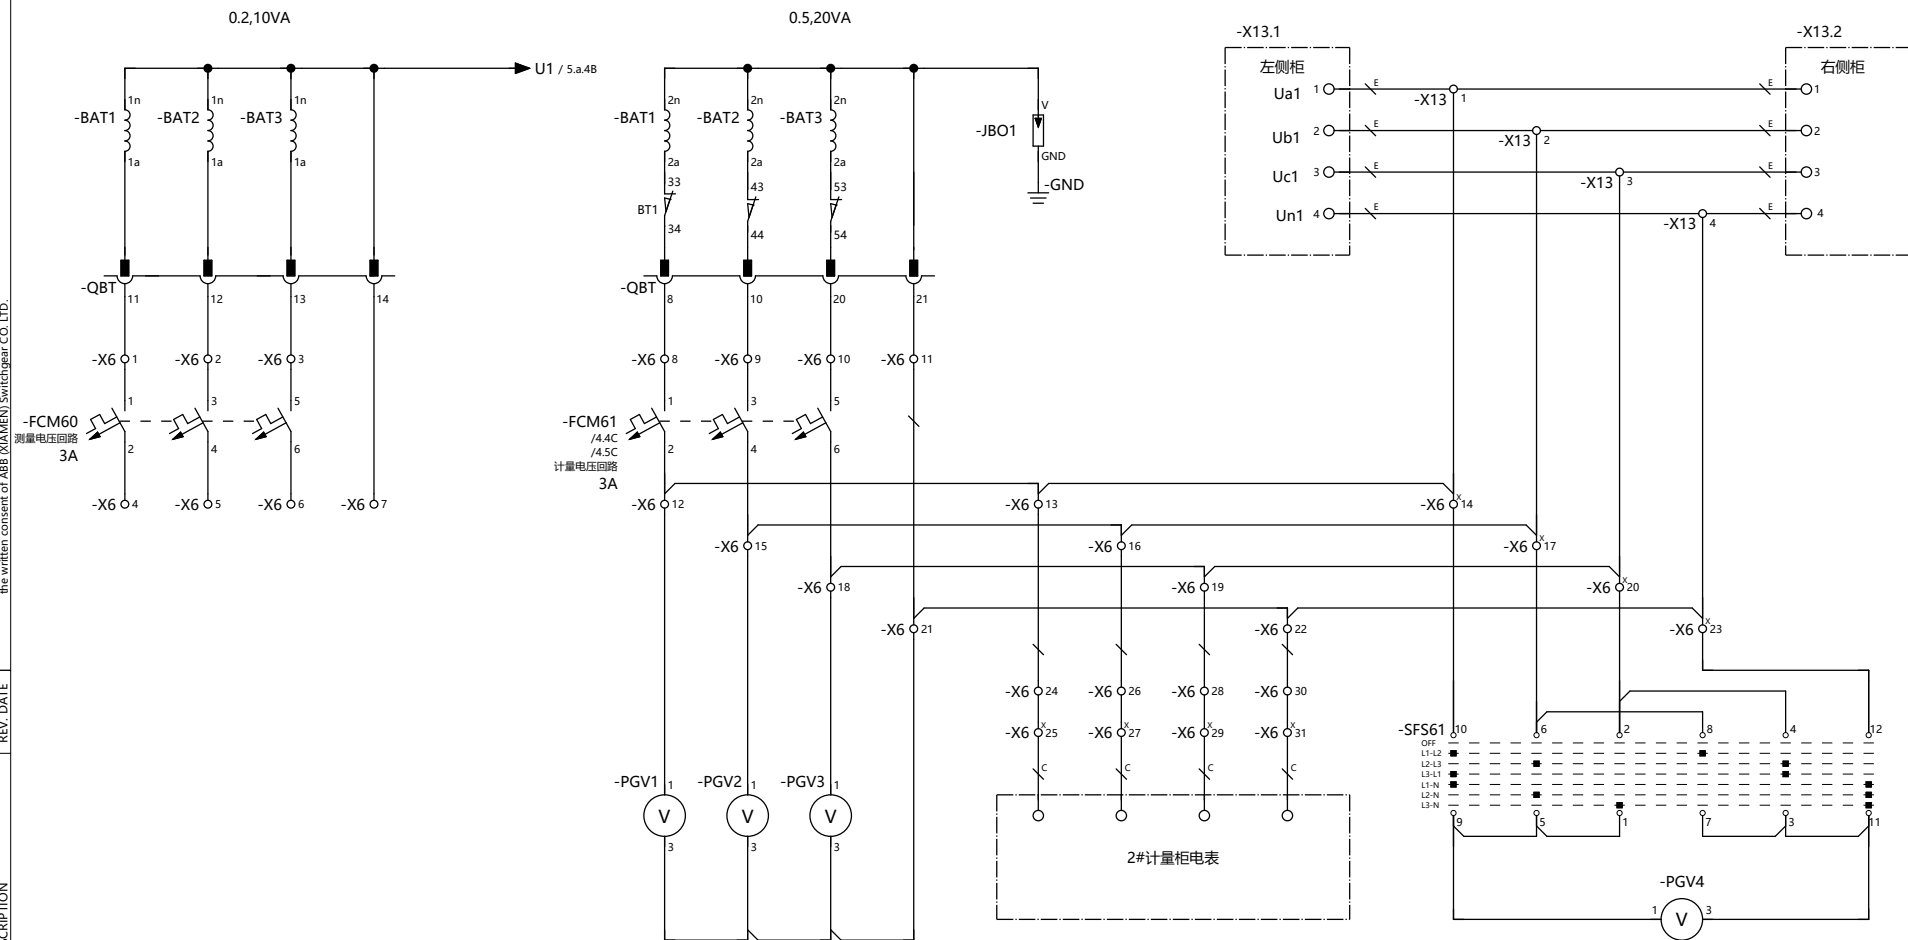[illegible]

			DRAWN	Winni Zheng	TITLE		FUNCTION	PT回路		PT柜	=	p2	SHEET NO	5
			CHECKED	Cherry			PROJECT	江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程			SCALE	1:1	TOTAL PAGES	7
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe	CONTRACT NO.: 504482462						DRAWING NO	XZS1-48251-A02-P2-S		

VT Truck

-QBT
QTV-BZ2

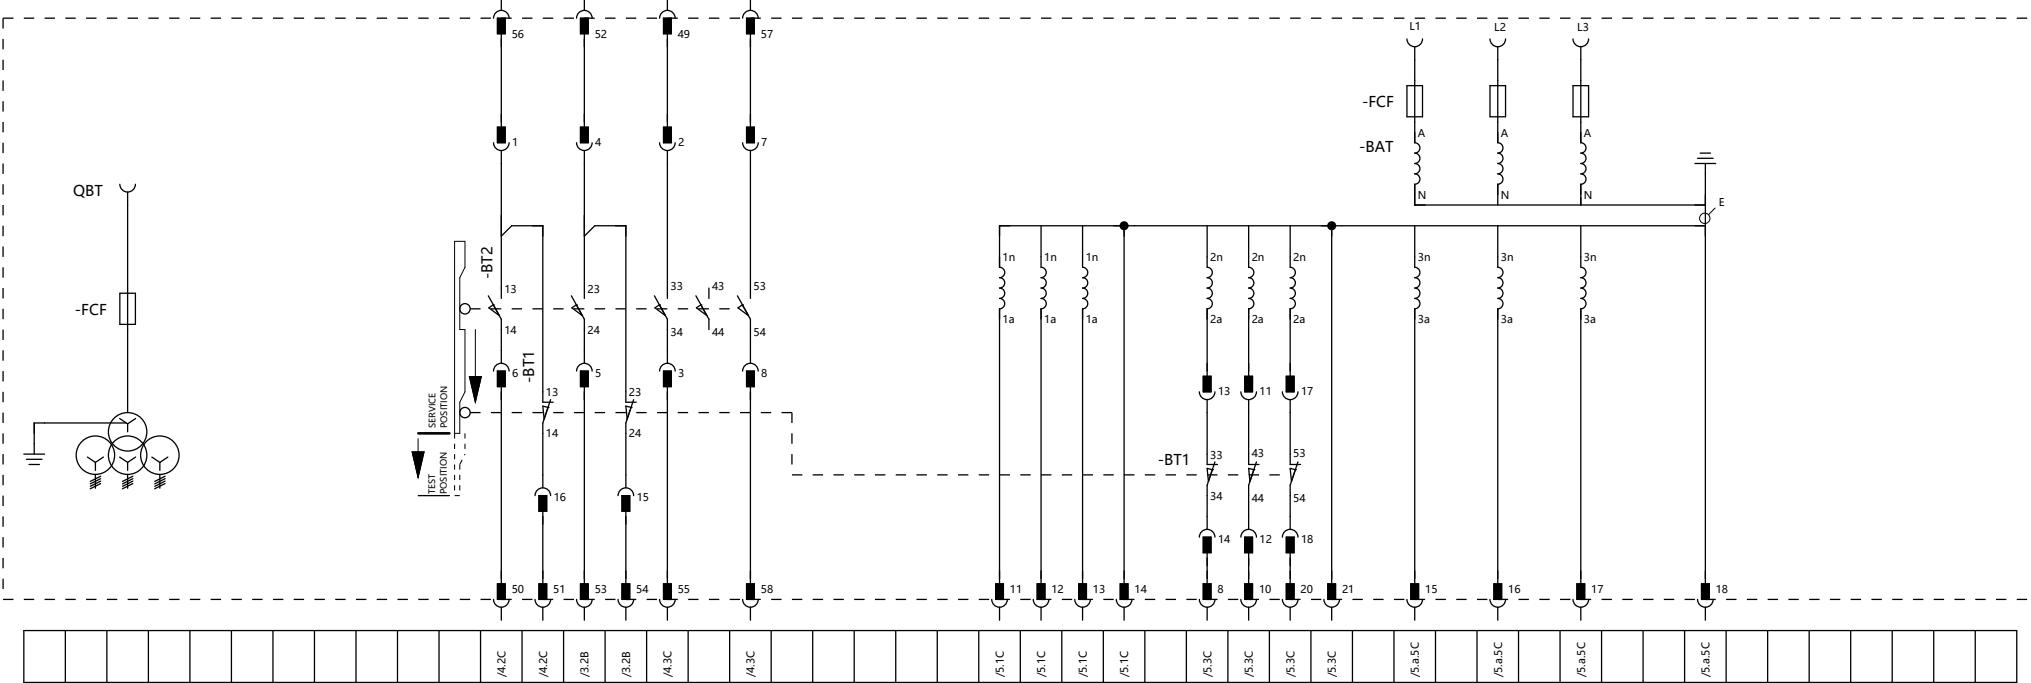

名称	描述	备注
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	
-BAT	电压互感器	


名称	描述	备注
-FCF	高压熔断器	
E	接地线	安装


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.


REV.	DESCRIPTION	REV. DATE


[illegible]

[illegible]

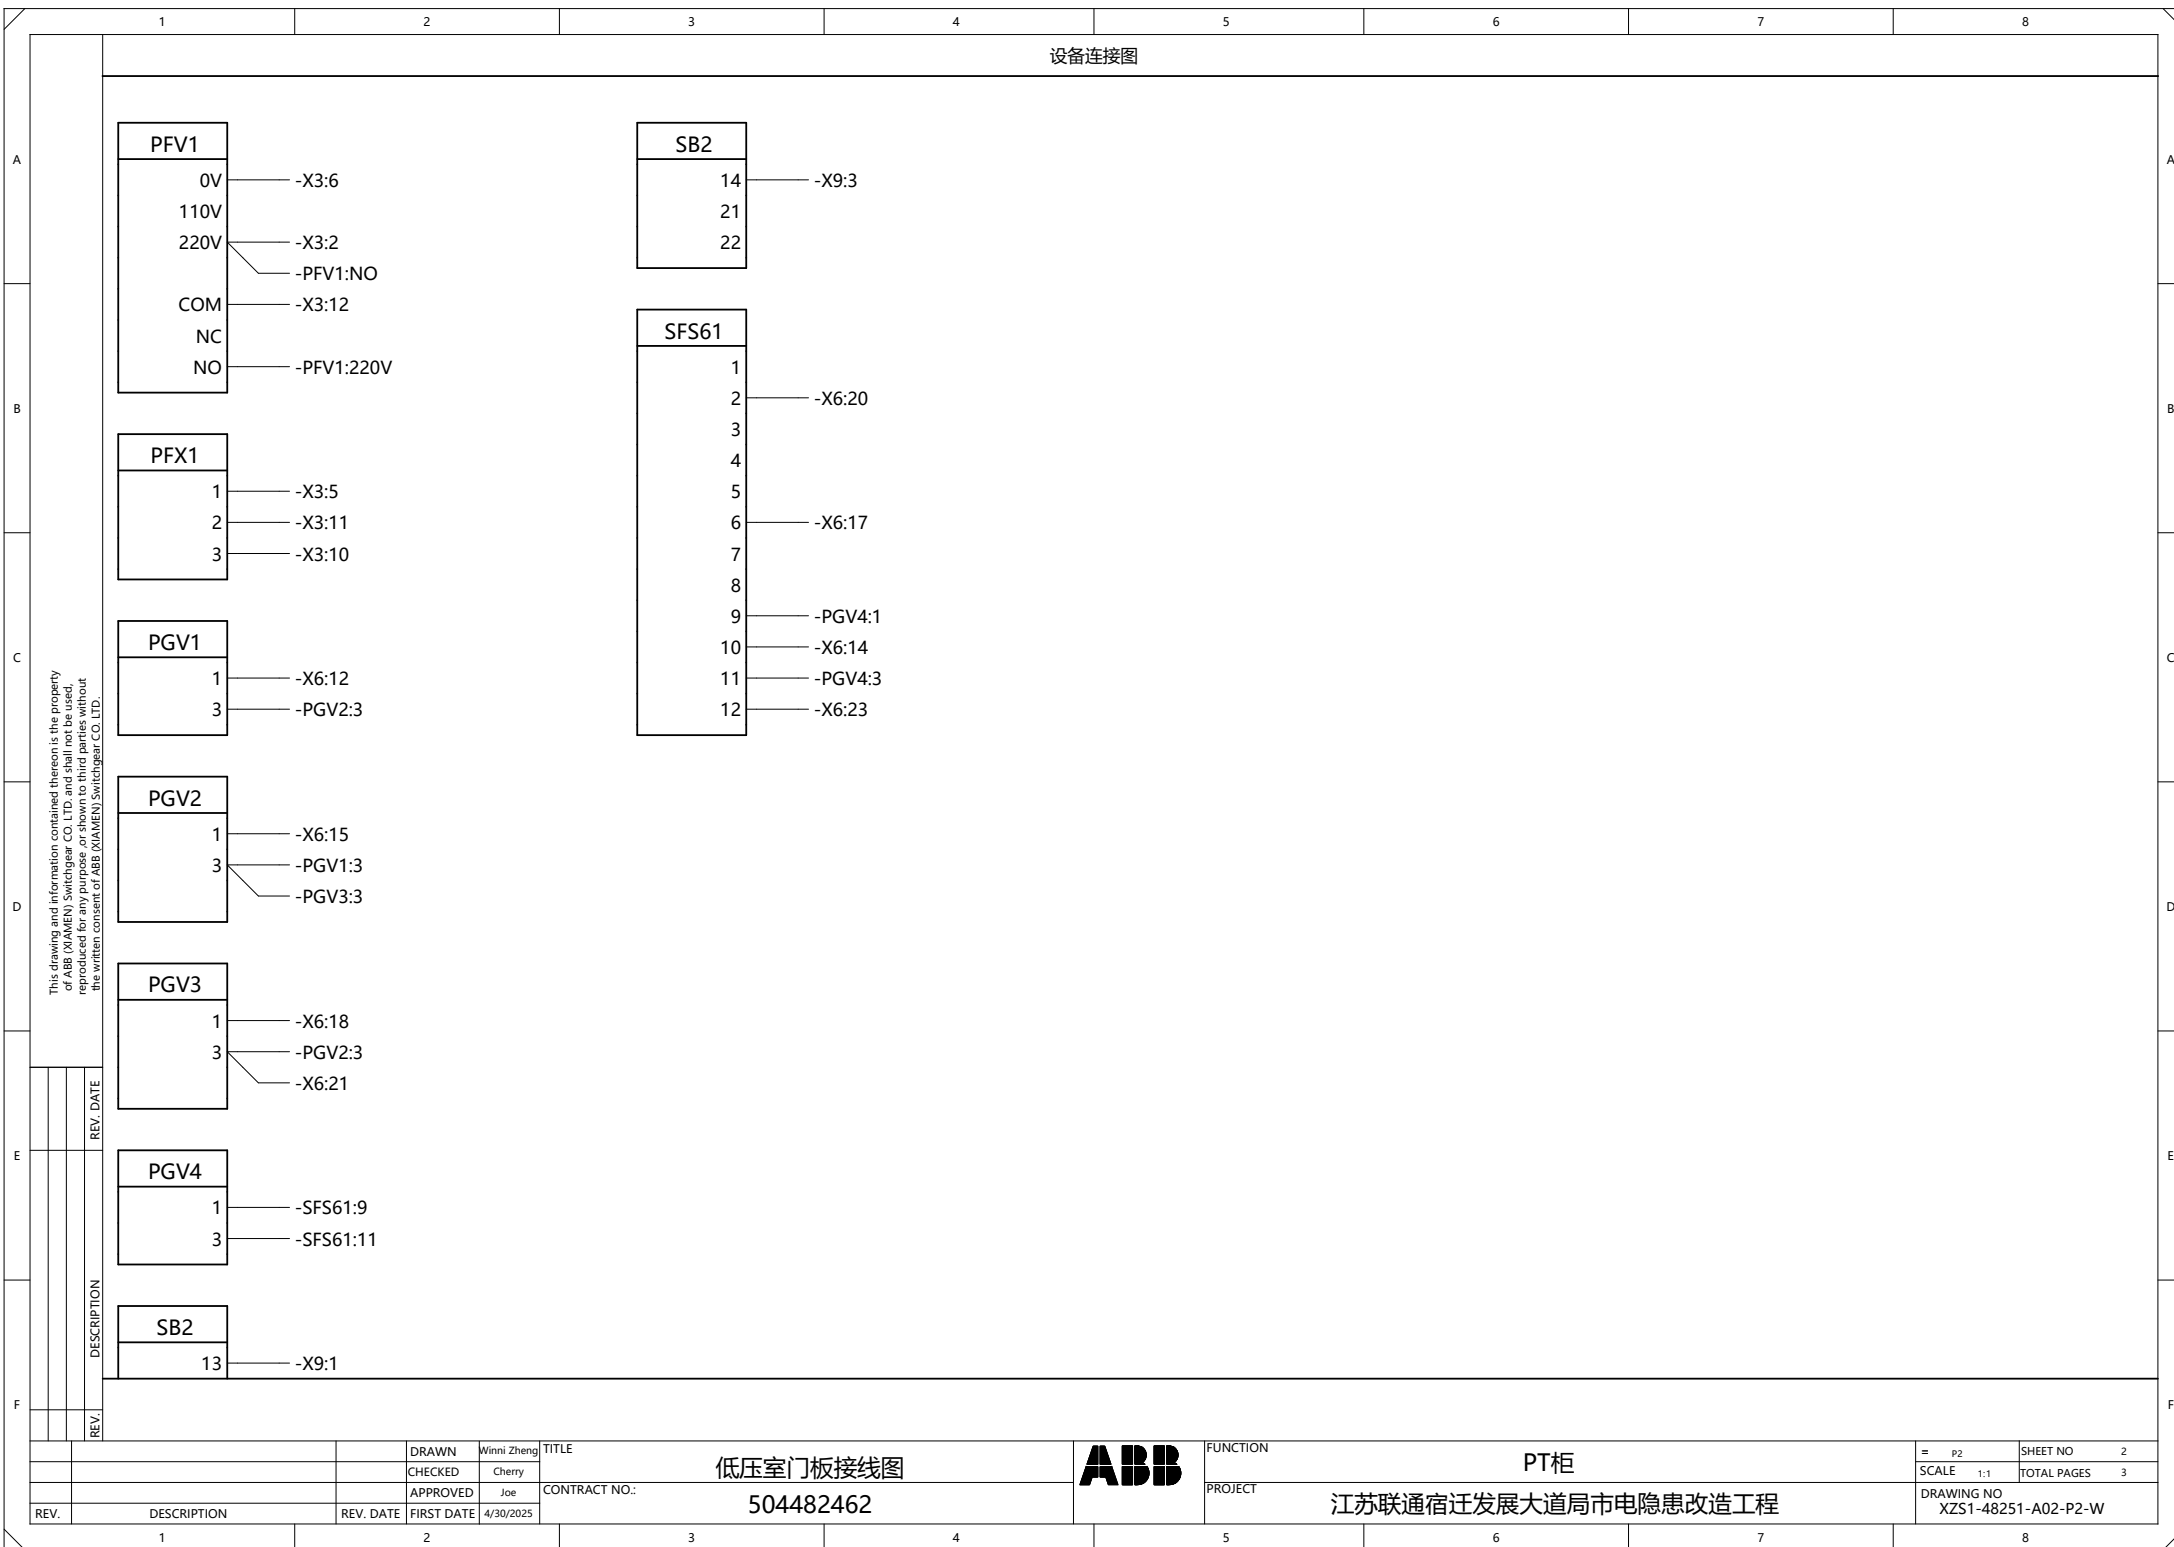


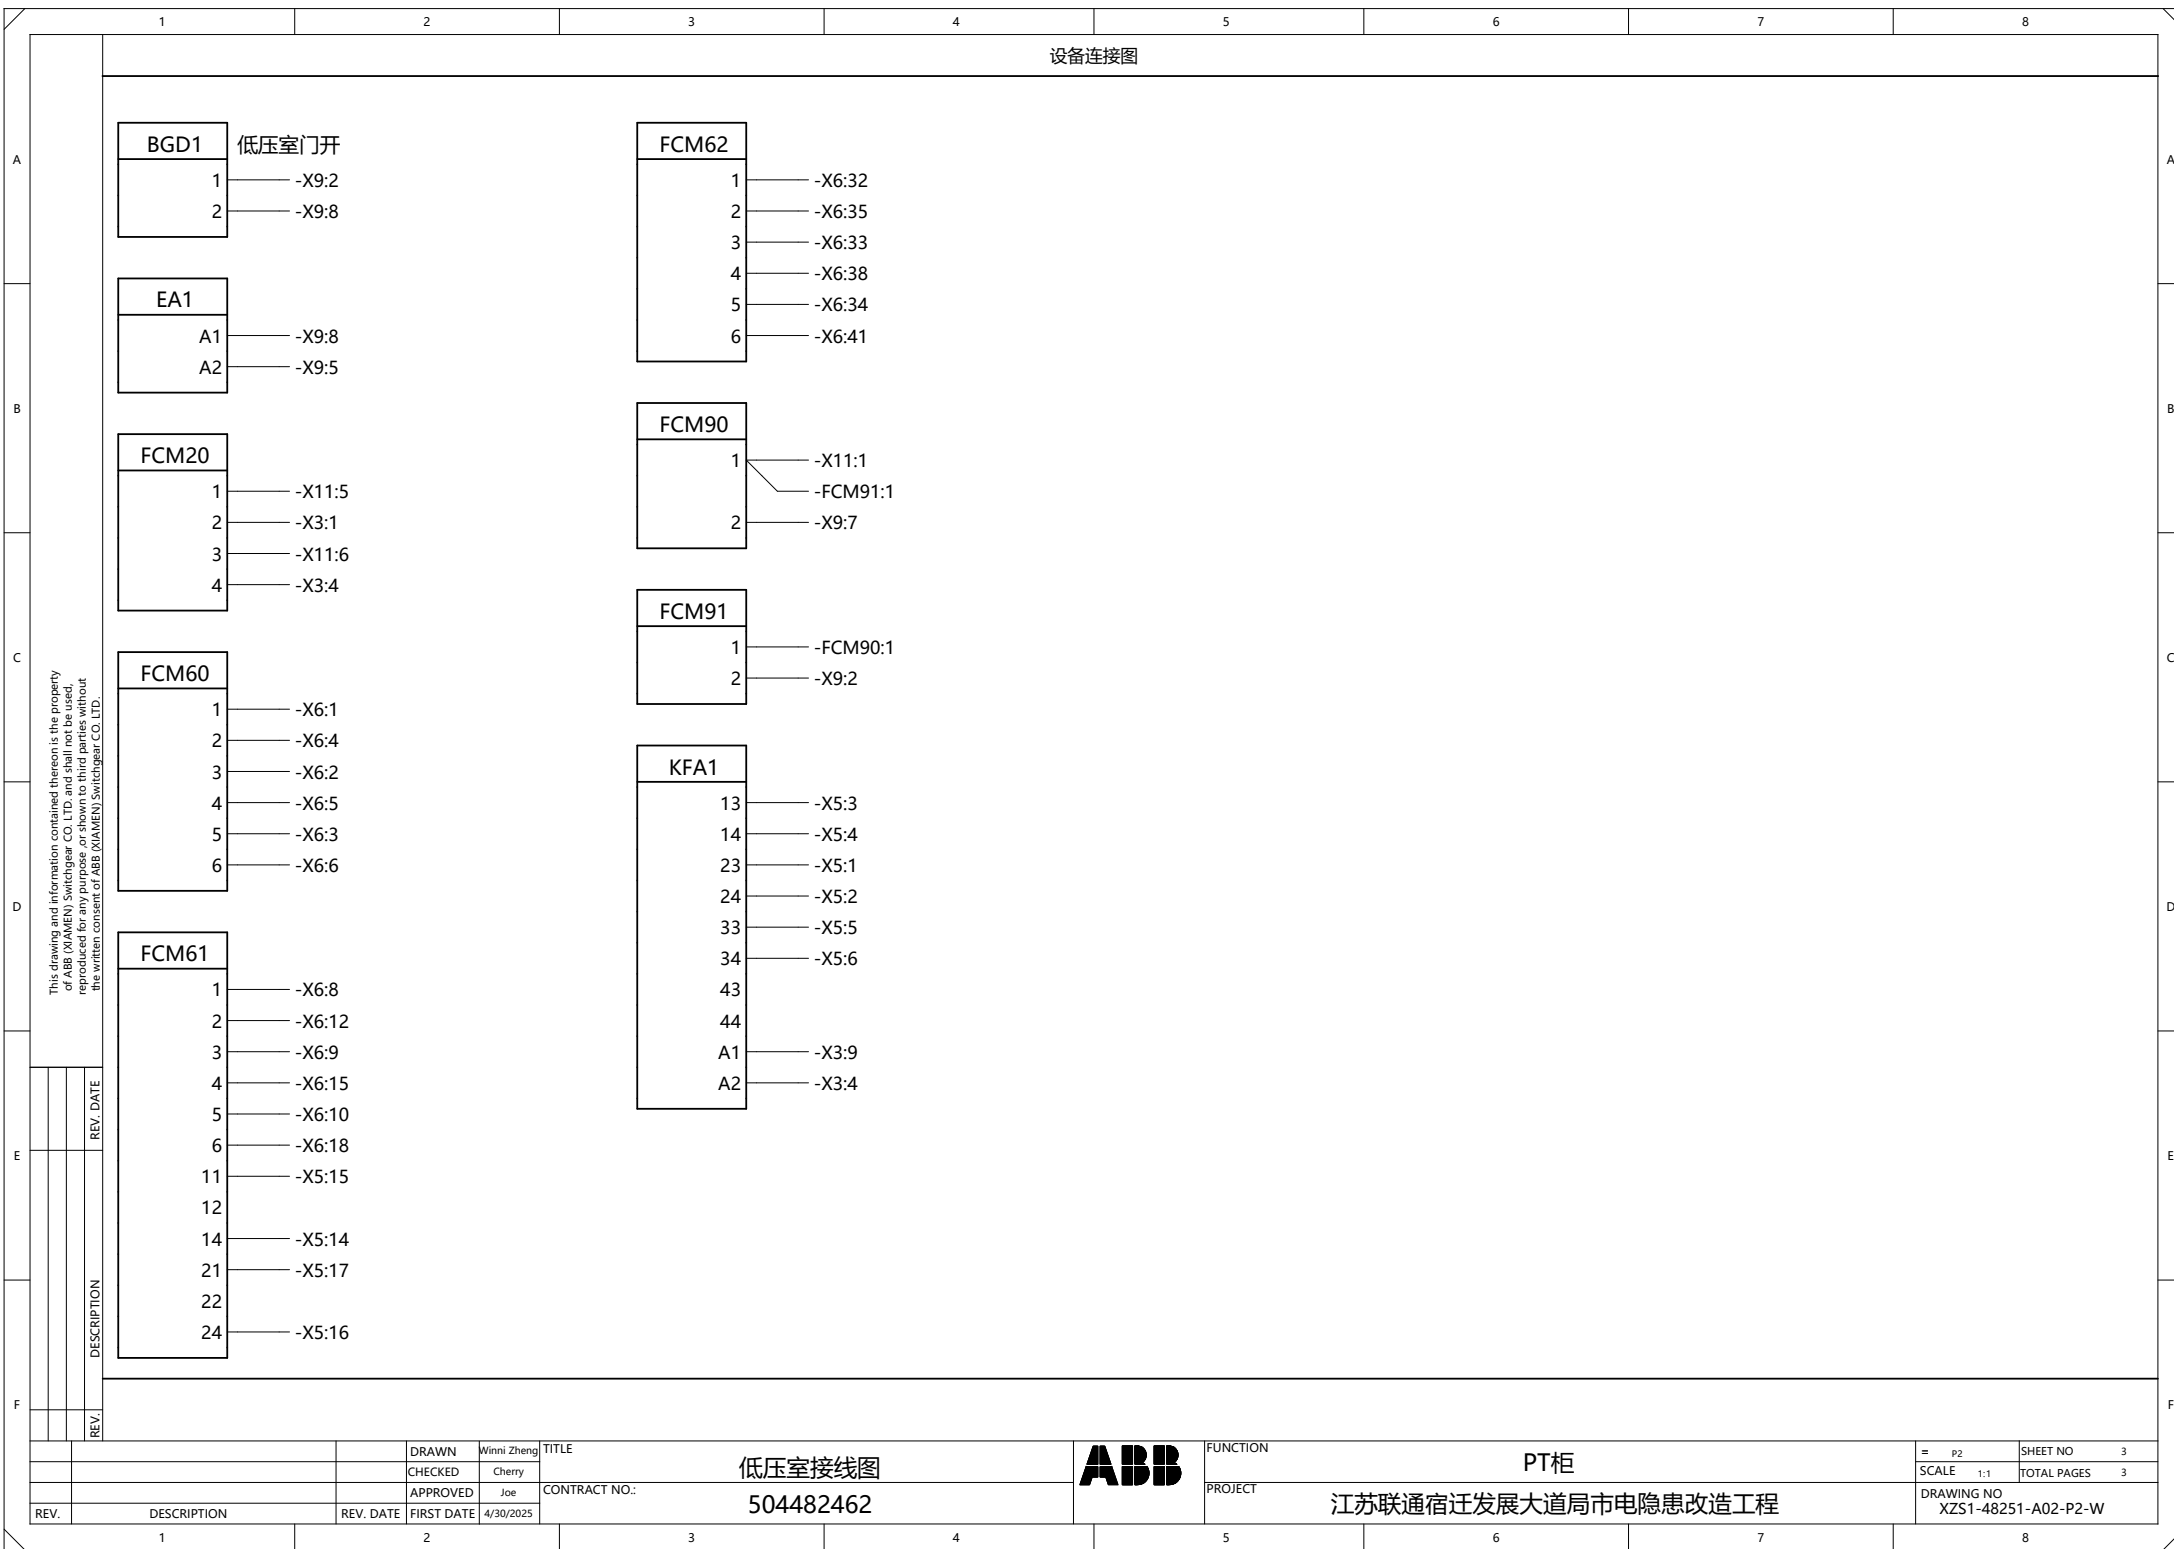

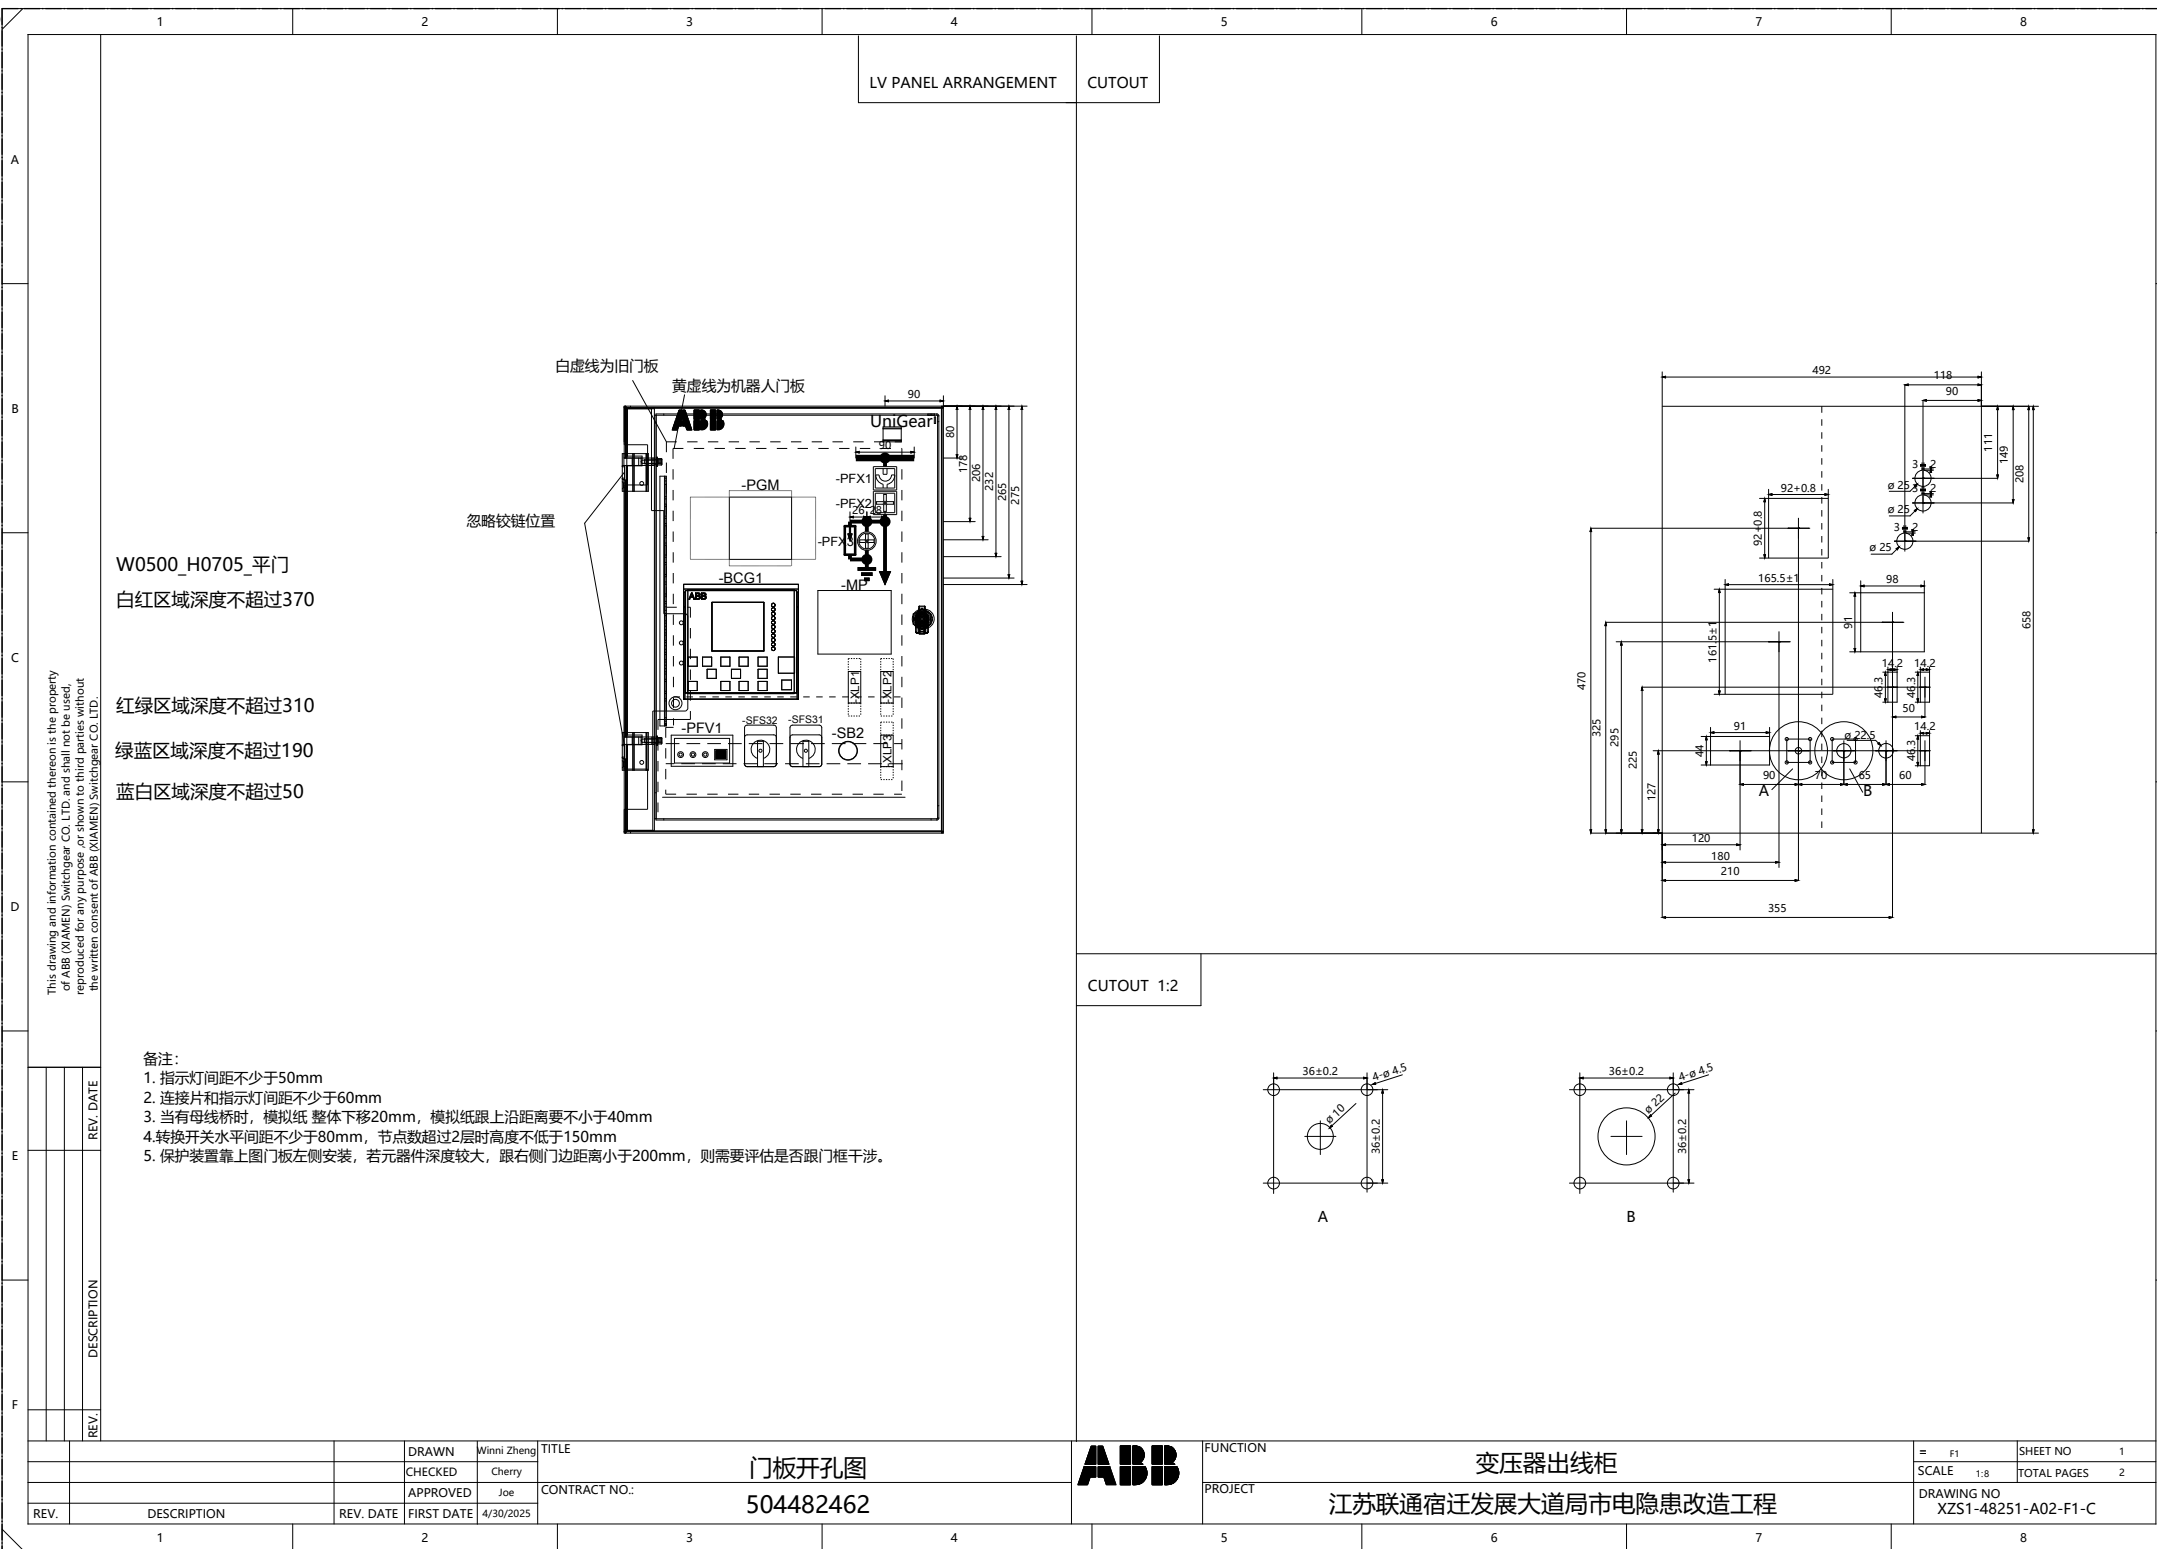

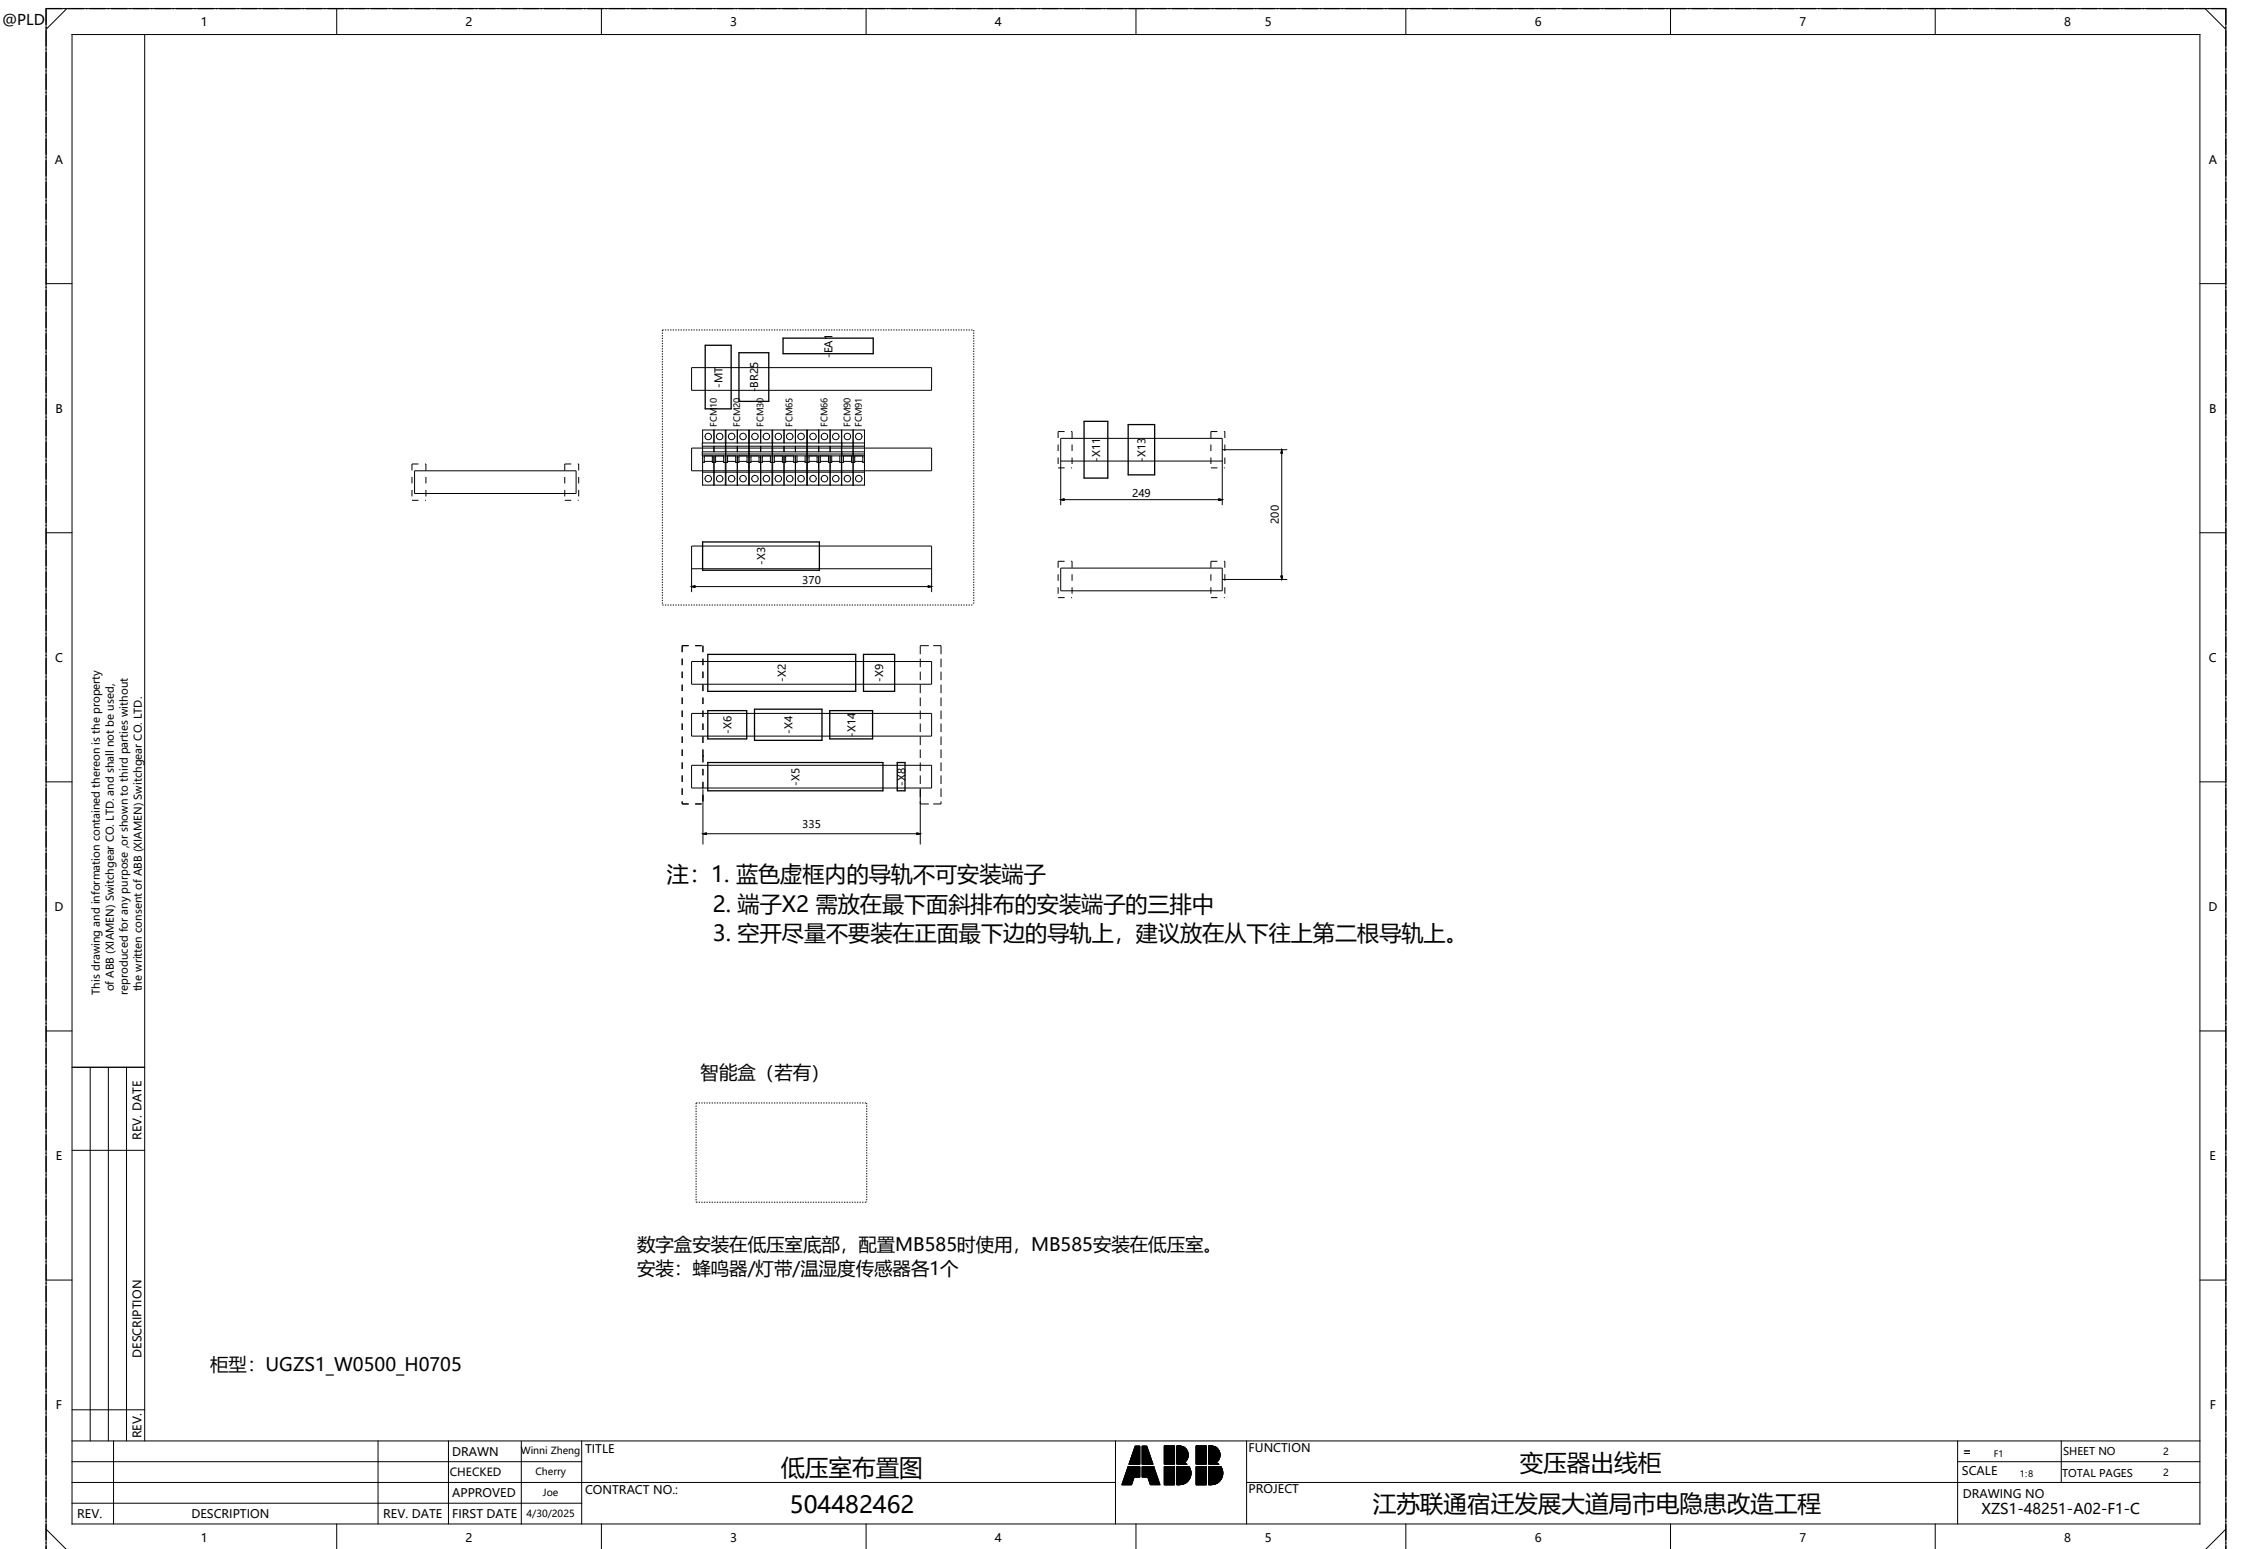

单线图

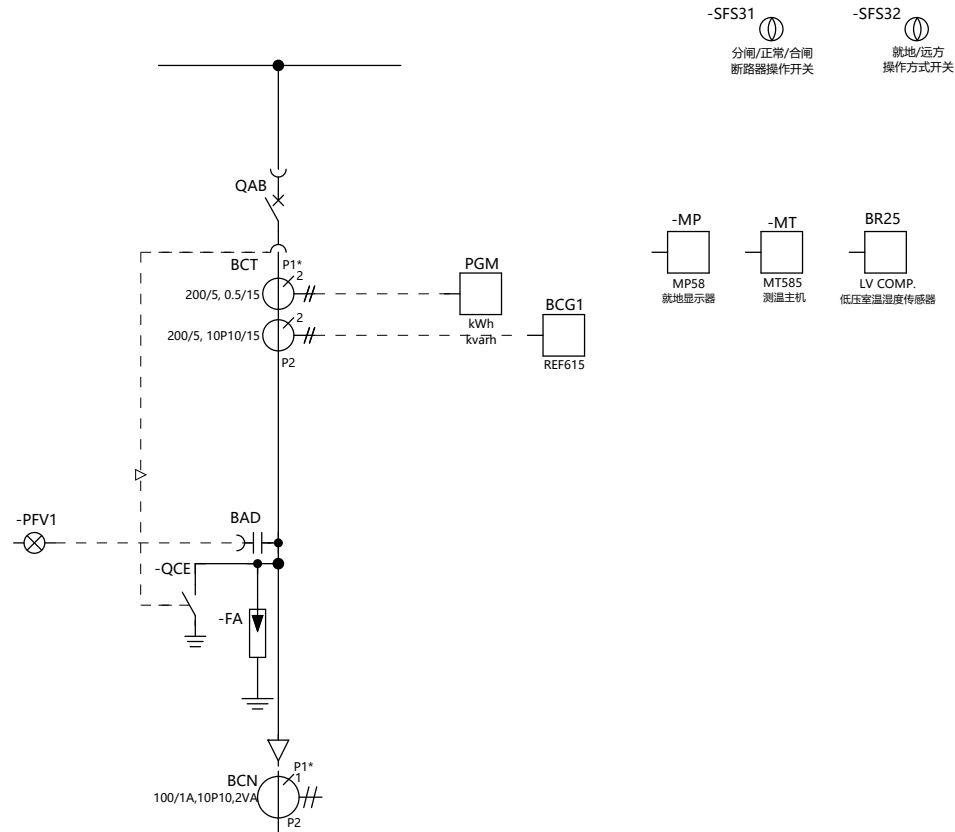
[illegible]

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

F		E	
REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE


此套图适用柜号: 2GP-04;1GP-04

			DRAWN Winni Zheng	TITLE	ABB	FUNCTION	变压器出线柜	= F1	SHEET NO 1
			CHECKED Cherry	单线图		PROJECT	SCALE 1:1	TOTAL PAGES 13	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED Joe	CONTRACT NO.: 504482462		江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程	DRAWING NO XZS1-48251-A02-F1-S		
		FIRST DATE 4/30/2025							

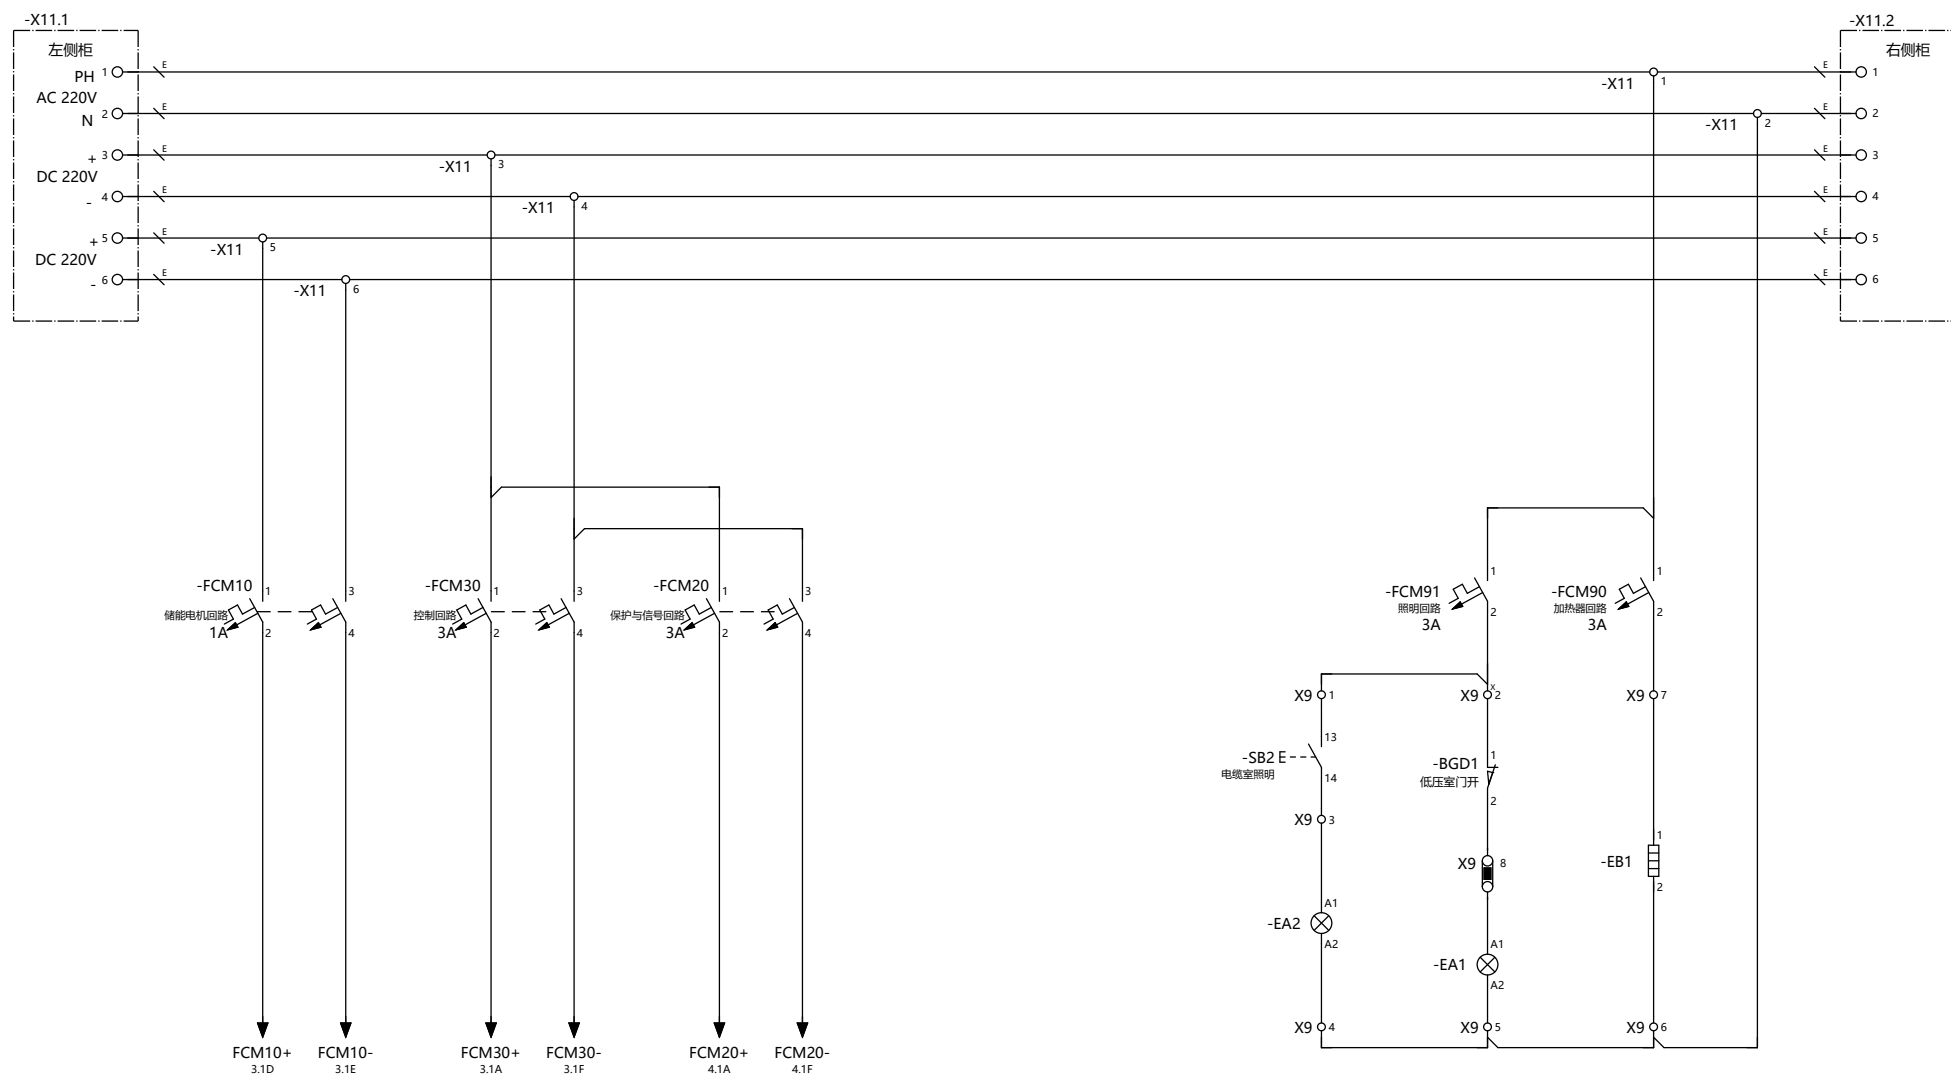



REV.	DESCRIPTION	REV. DATE


			DRAWN	Winni Zheng	TITLE		FUNCTION	变压器出线柜	= F1	SHEET NO	2
			CHECKED	Cherry	电源小母线回路		PROJECT	变	SCALE 1:1	TOTAL PAGES	13
			APPROVED	Joe	CONTRACT NO.:						
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/30/2025	504482462			江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程	DRAWING NO	XZS1-48251-A02-F1-S	

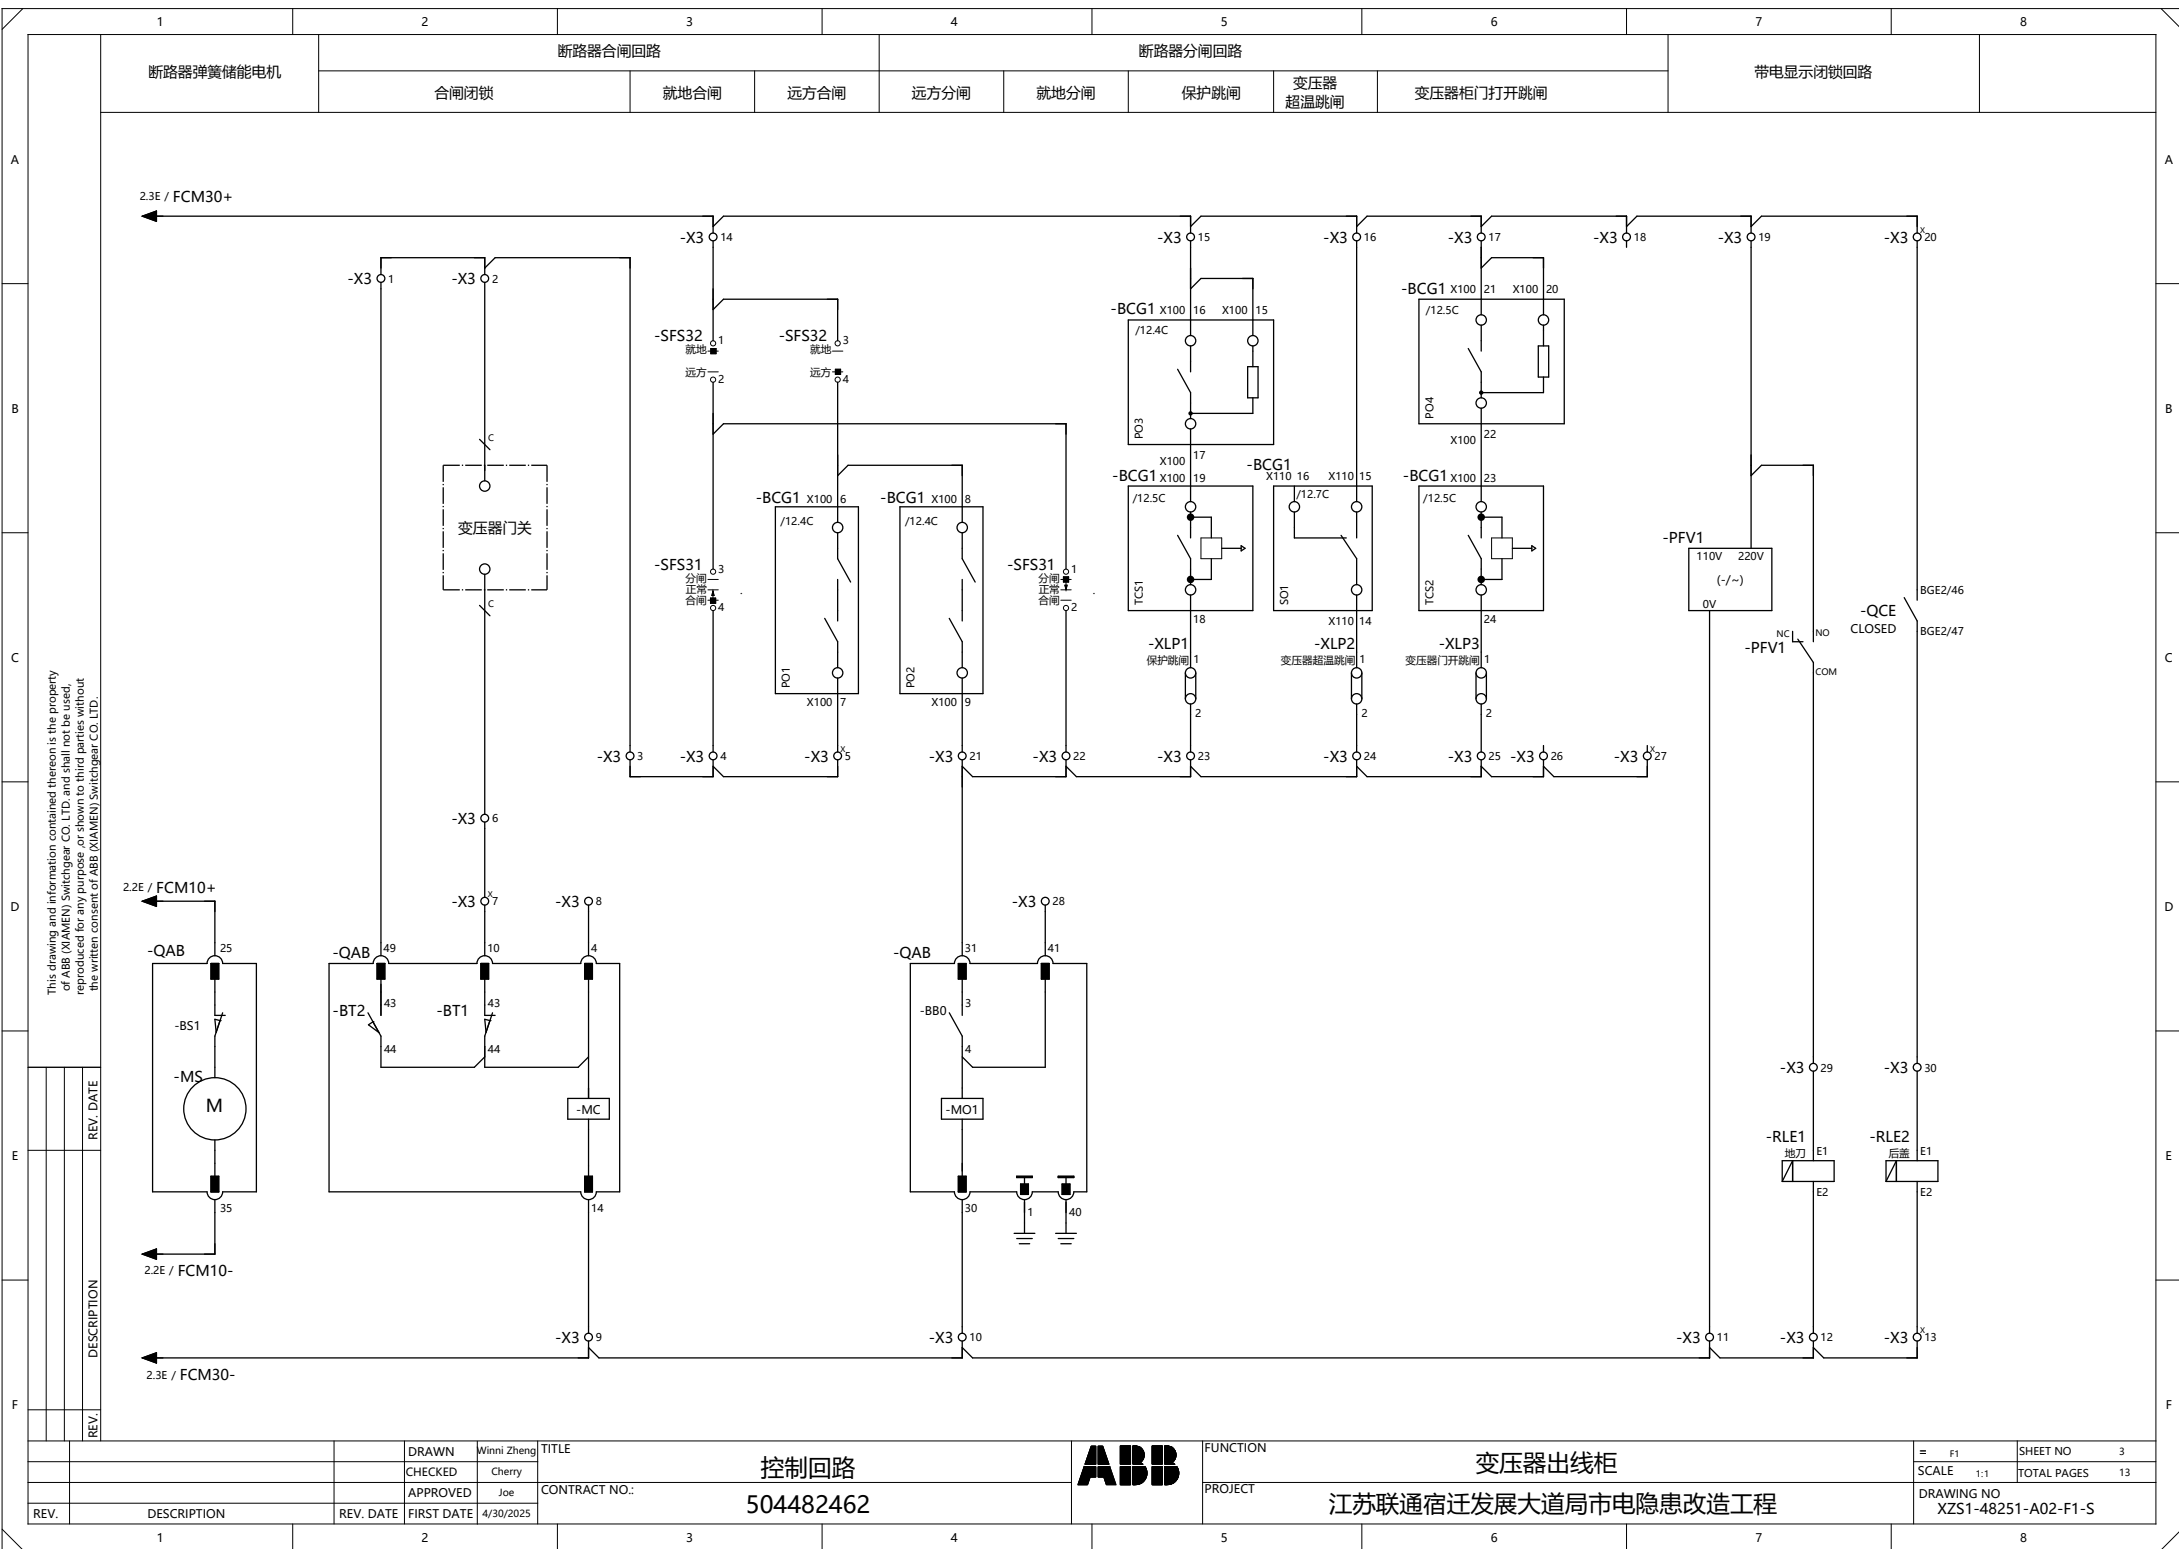

DRAWN Winni Zheng		TITLE 控制回路		FUNCTION 变压器出线柜		= F1	SHEET NO 3
CHECKED Cherry		CONTRACT NO.: 504482462		PROJECT 江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程		SCALE 1:1	TOTAL PAGES 13
APPROVED Joe		FIRST DATE 4/30/2025				DRAWING NO XZS1-48251-A02-F1-S	

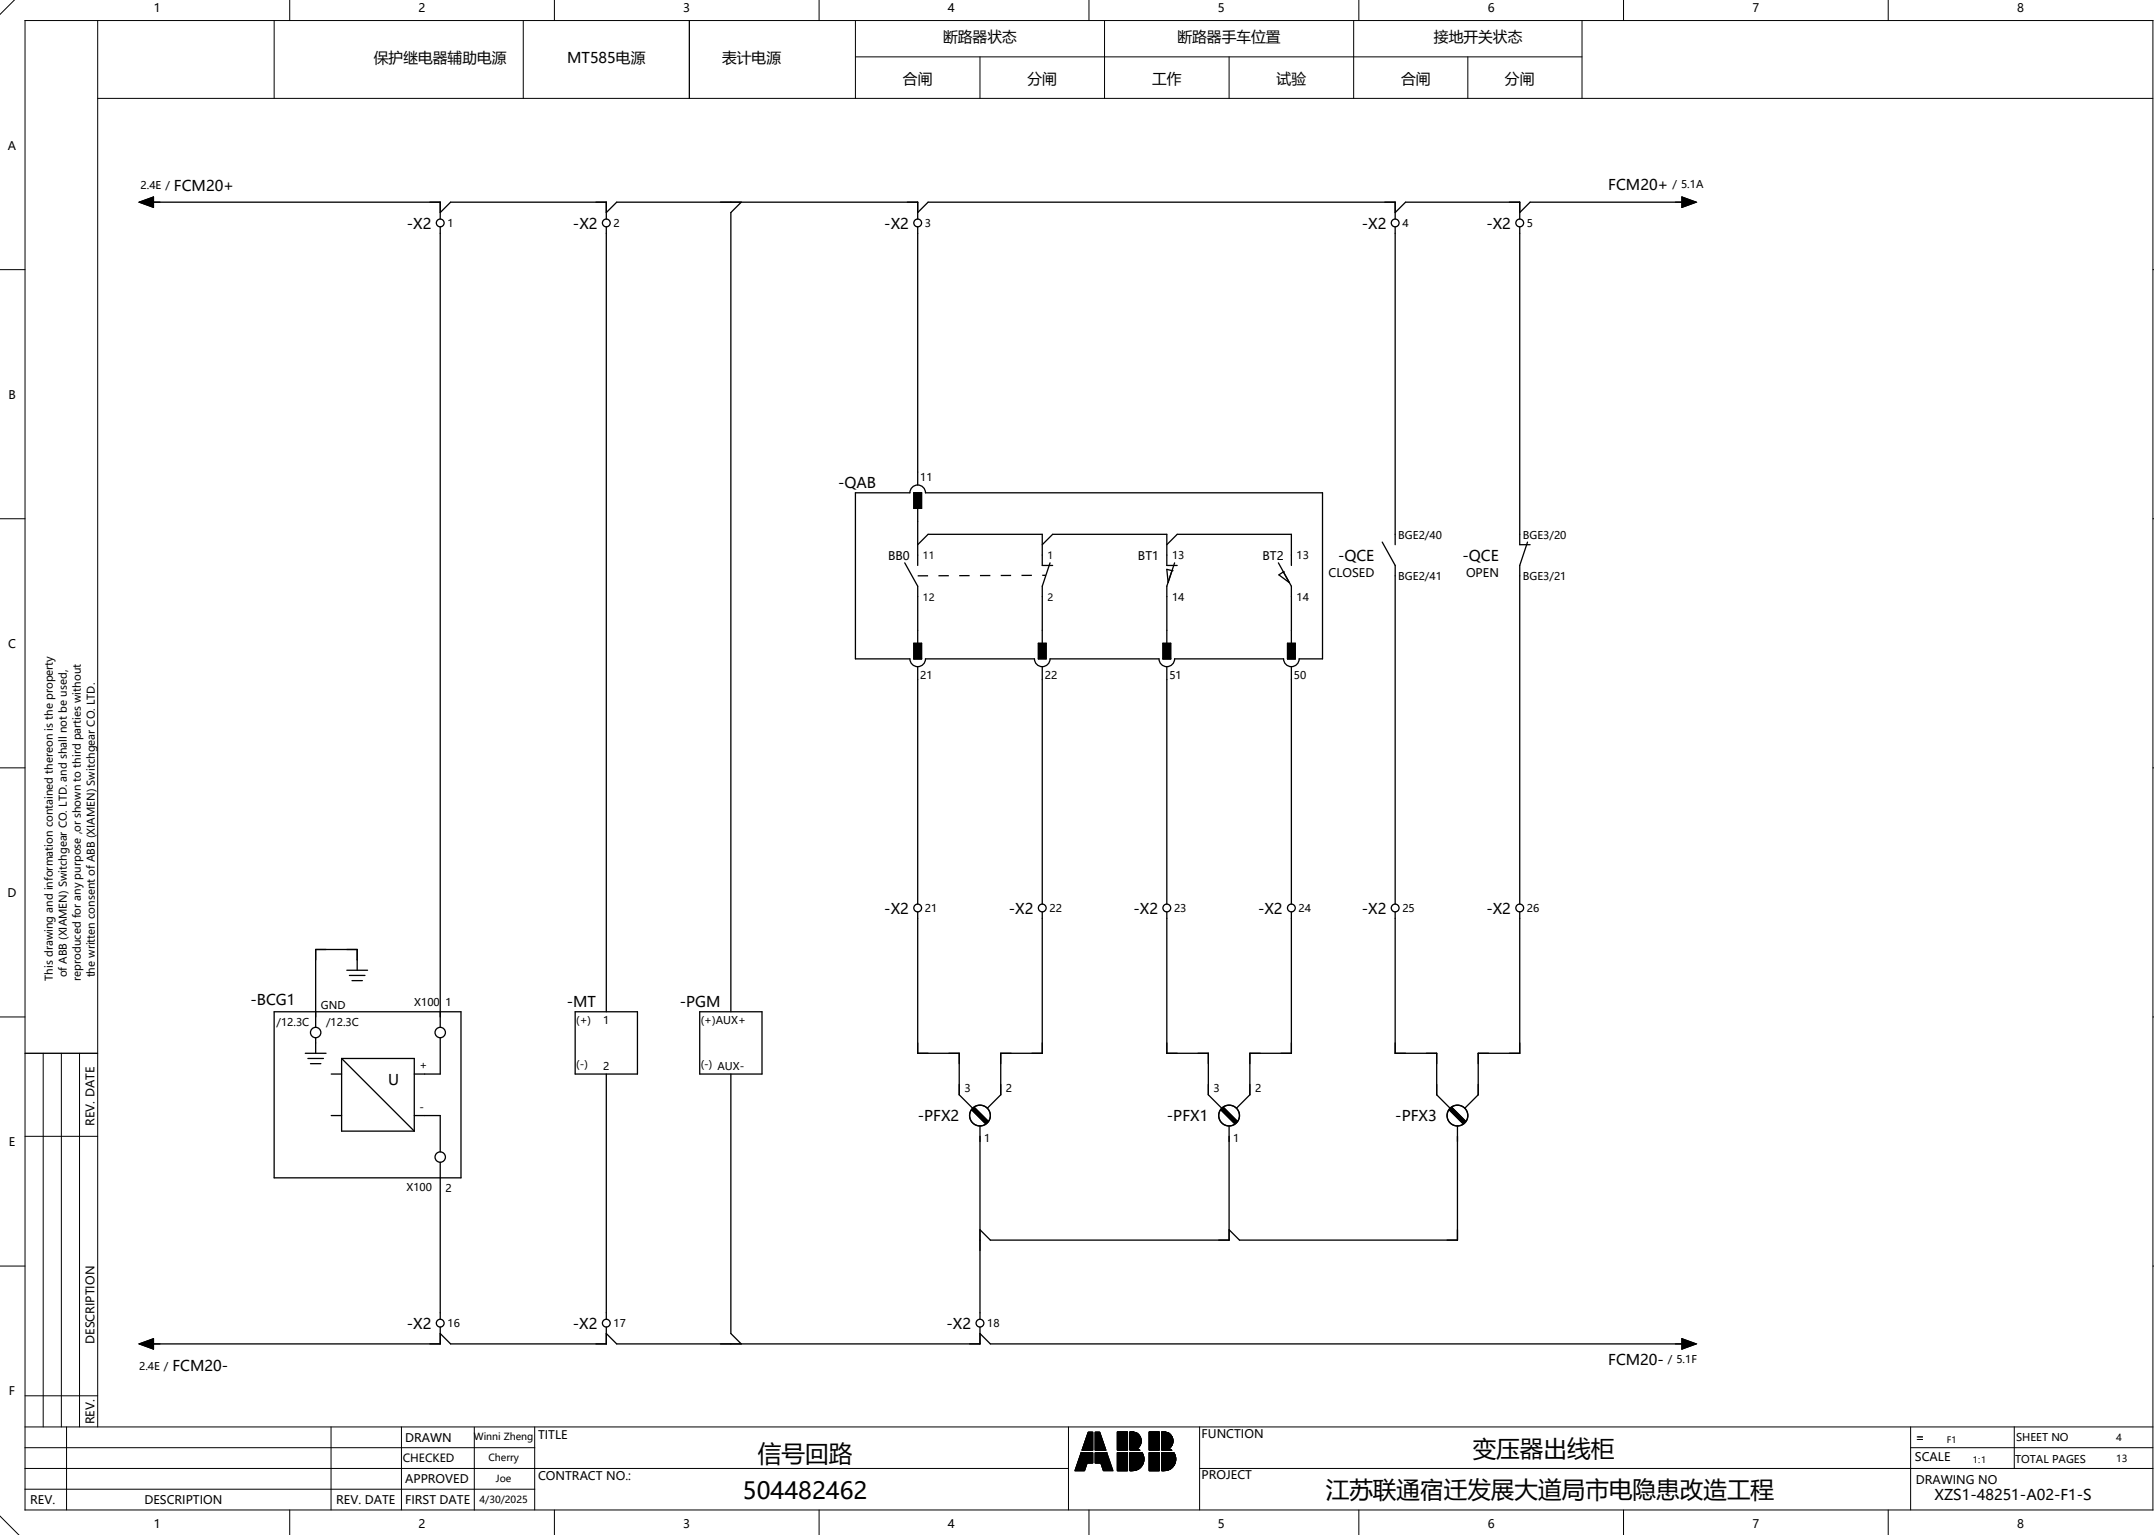

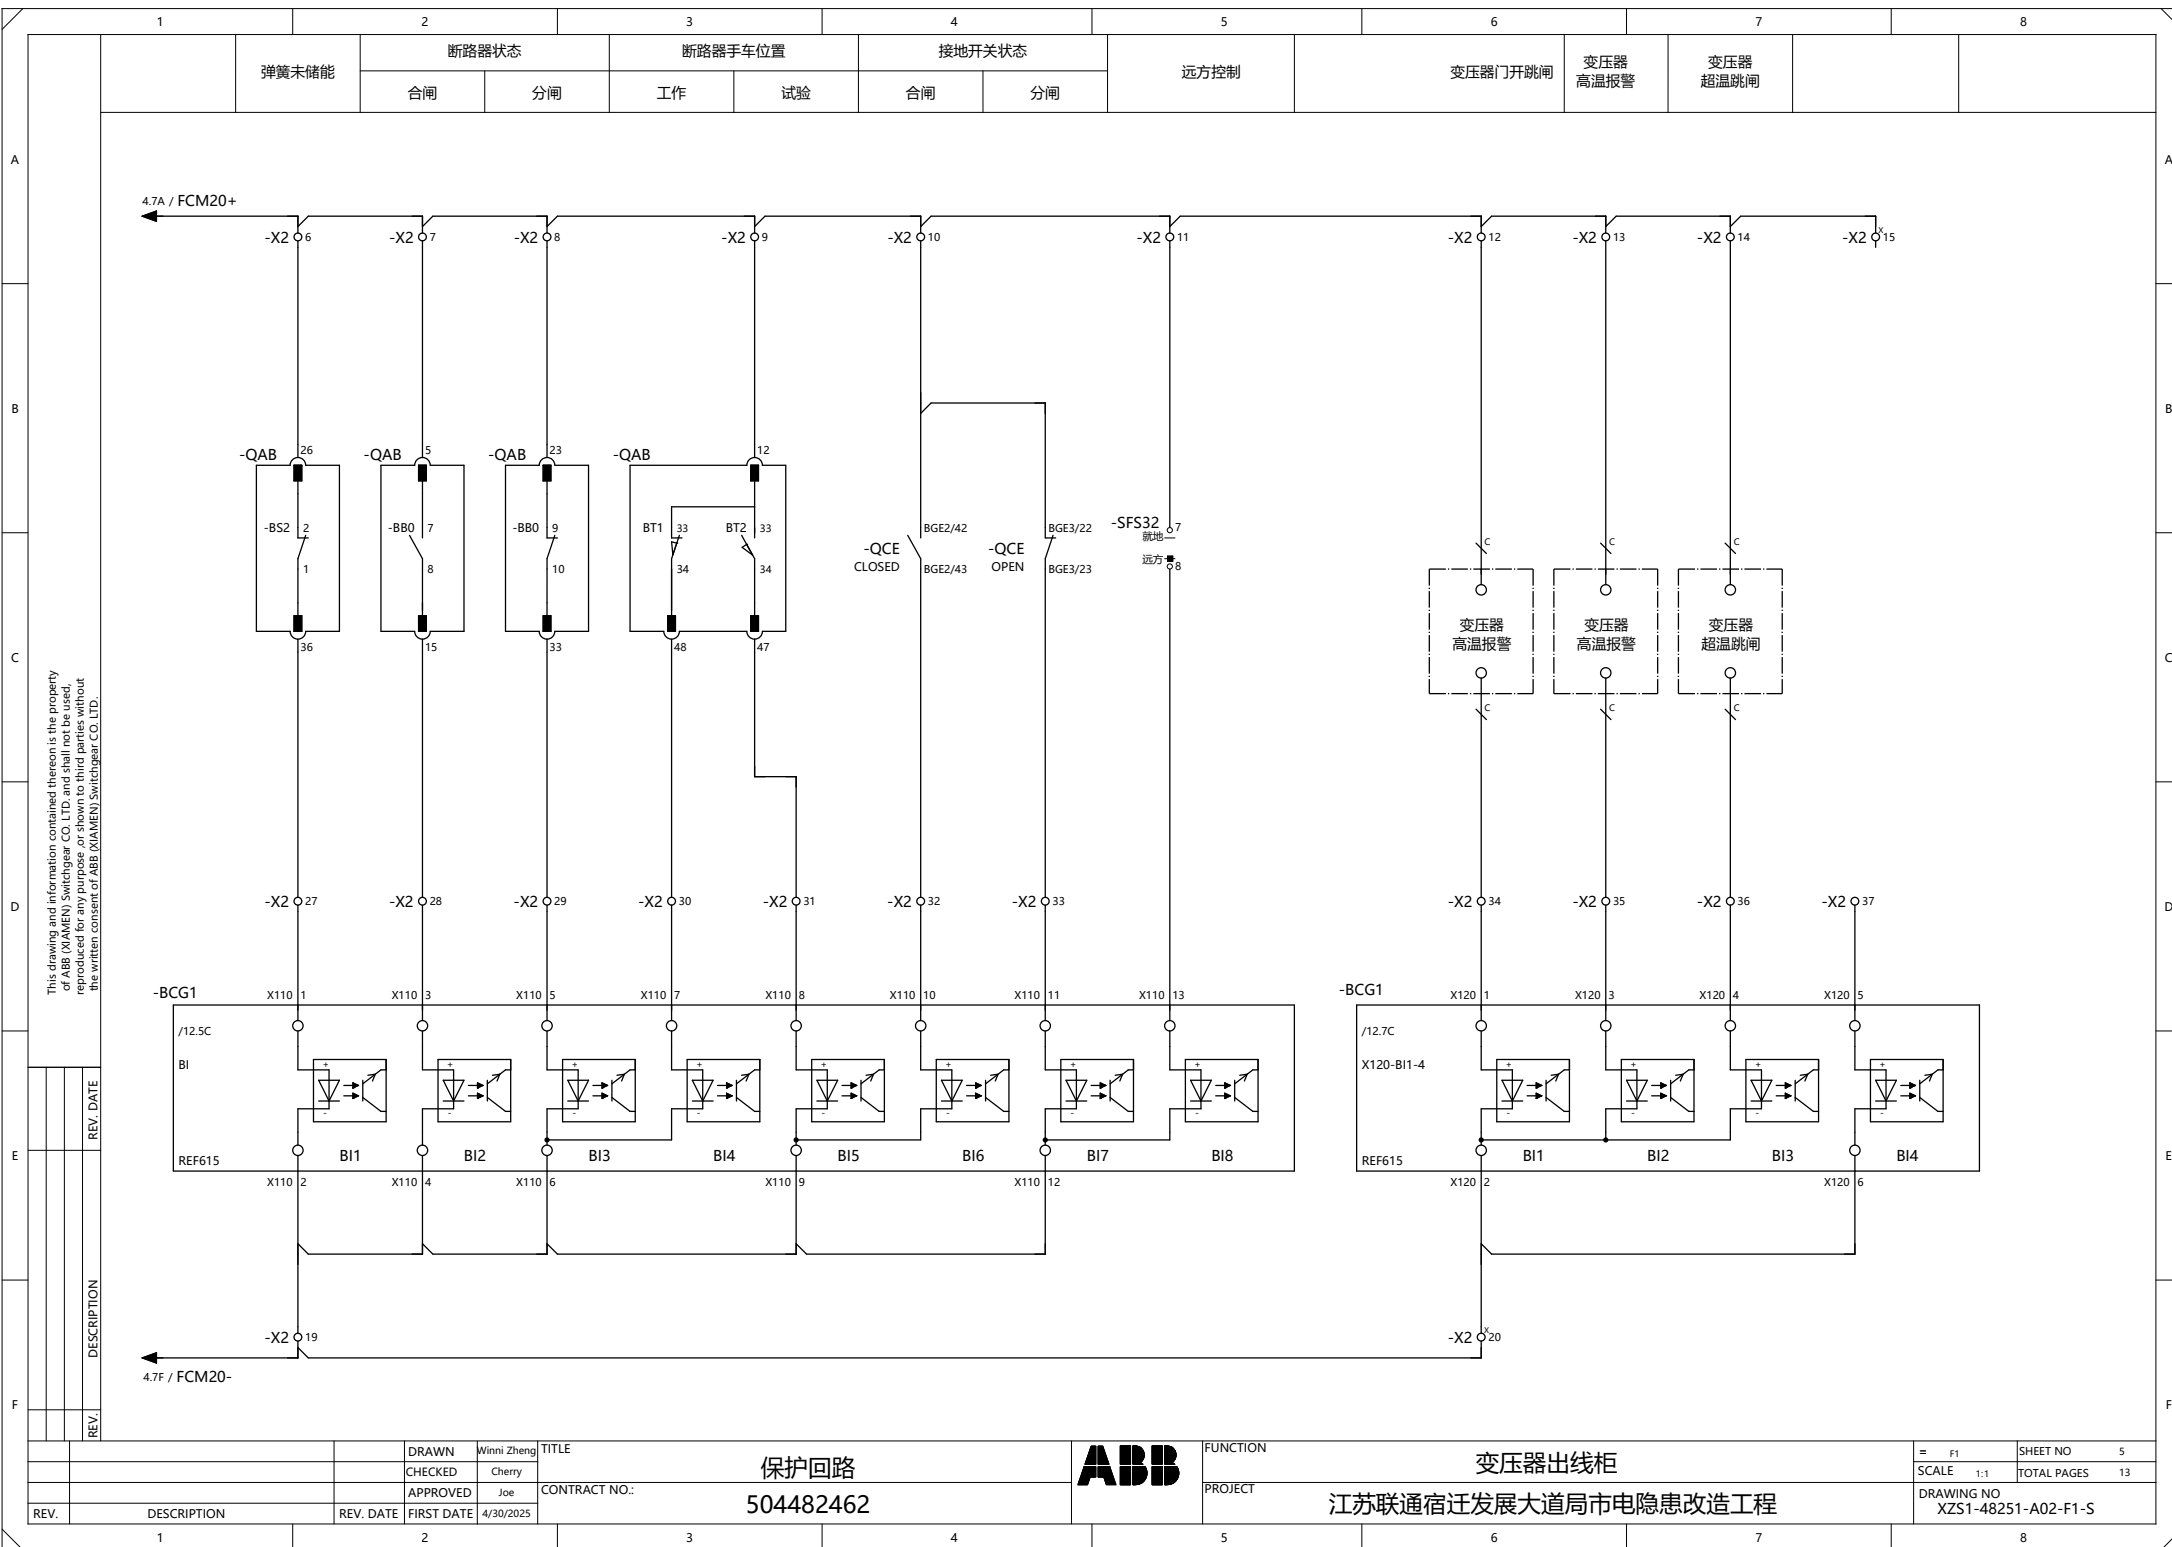


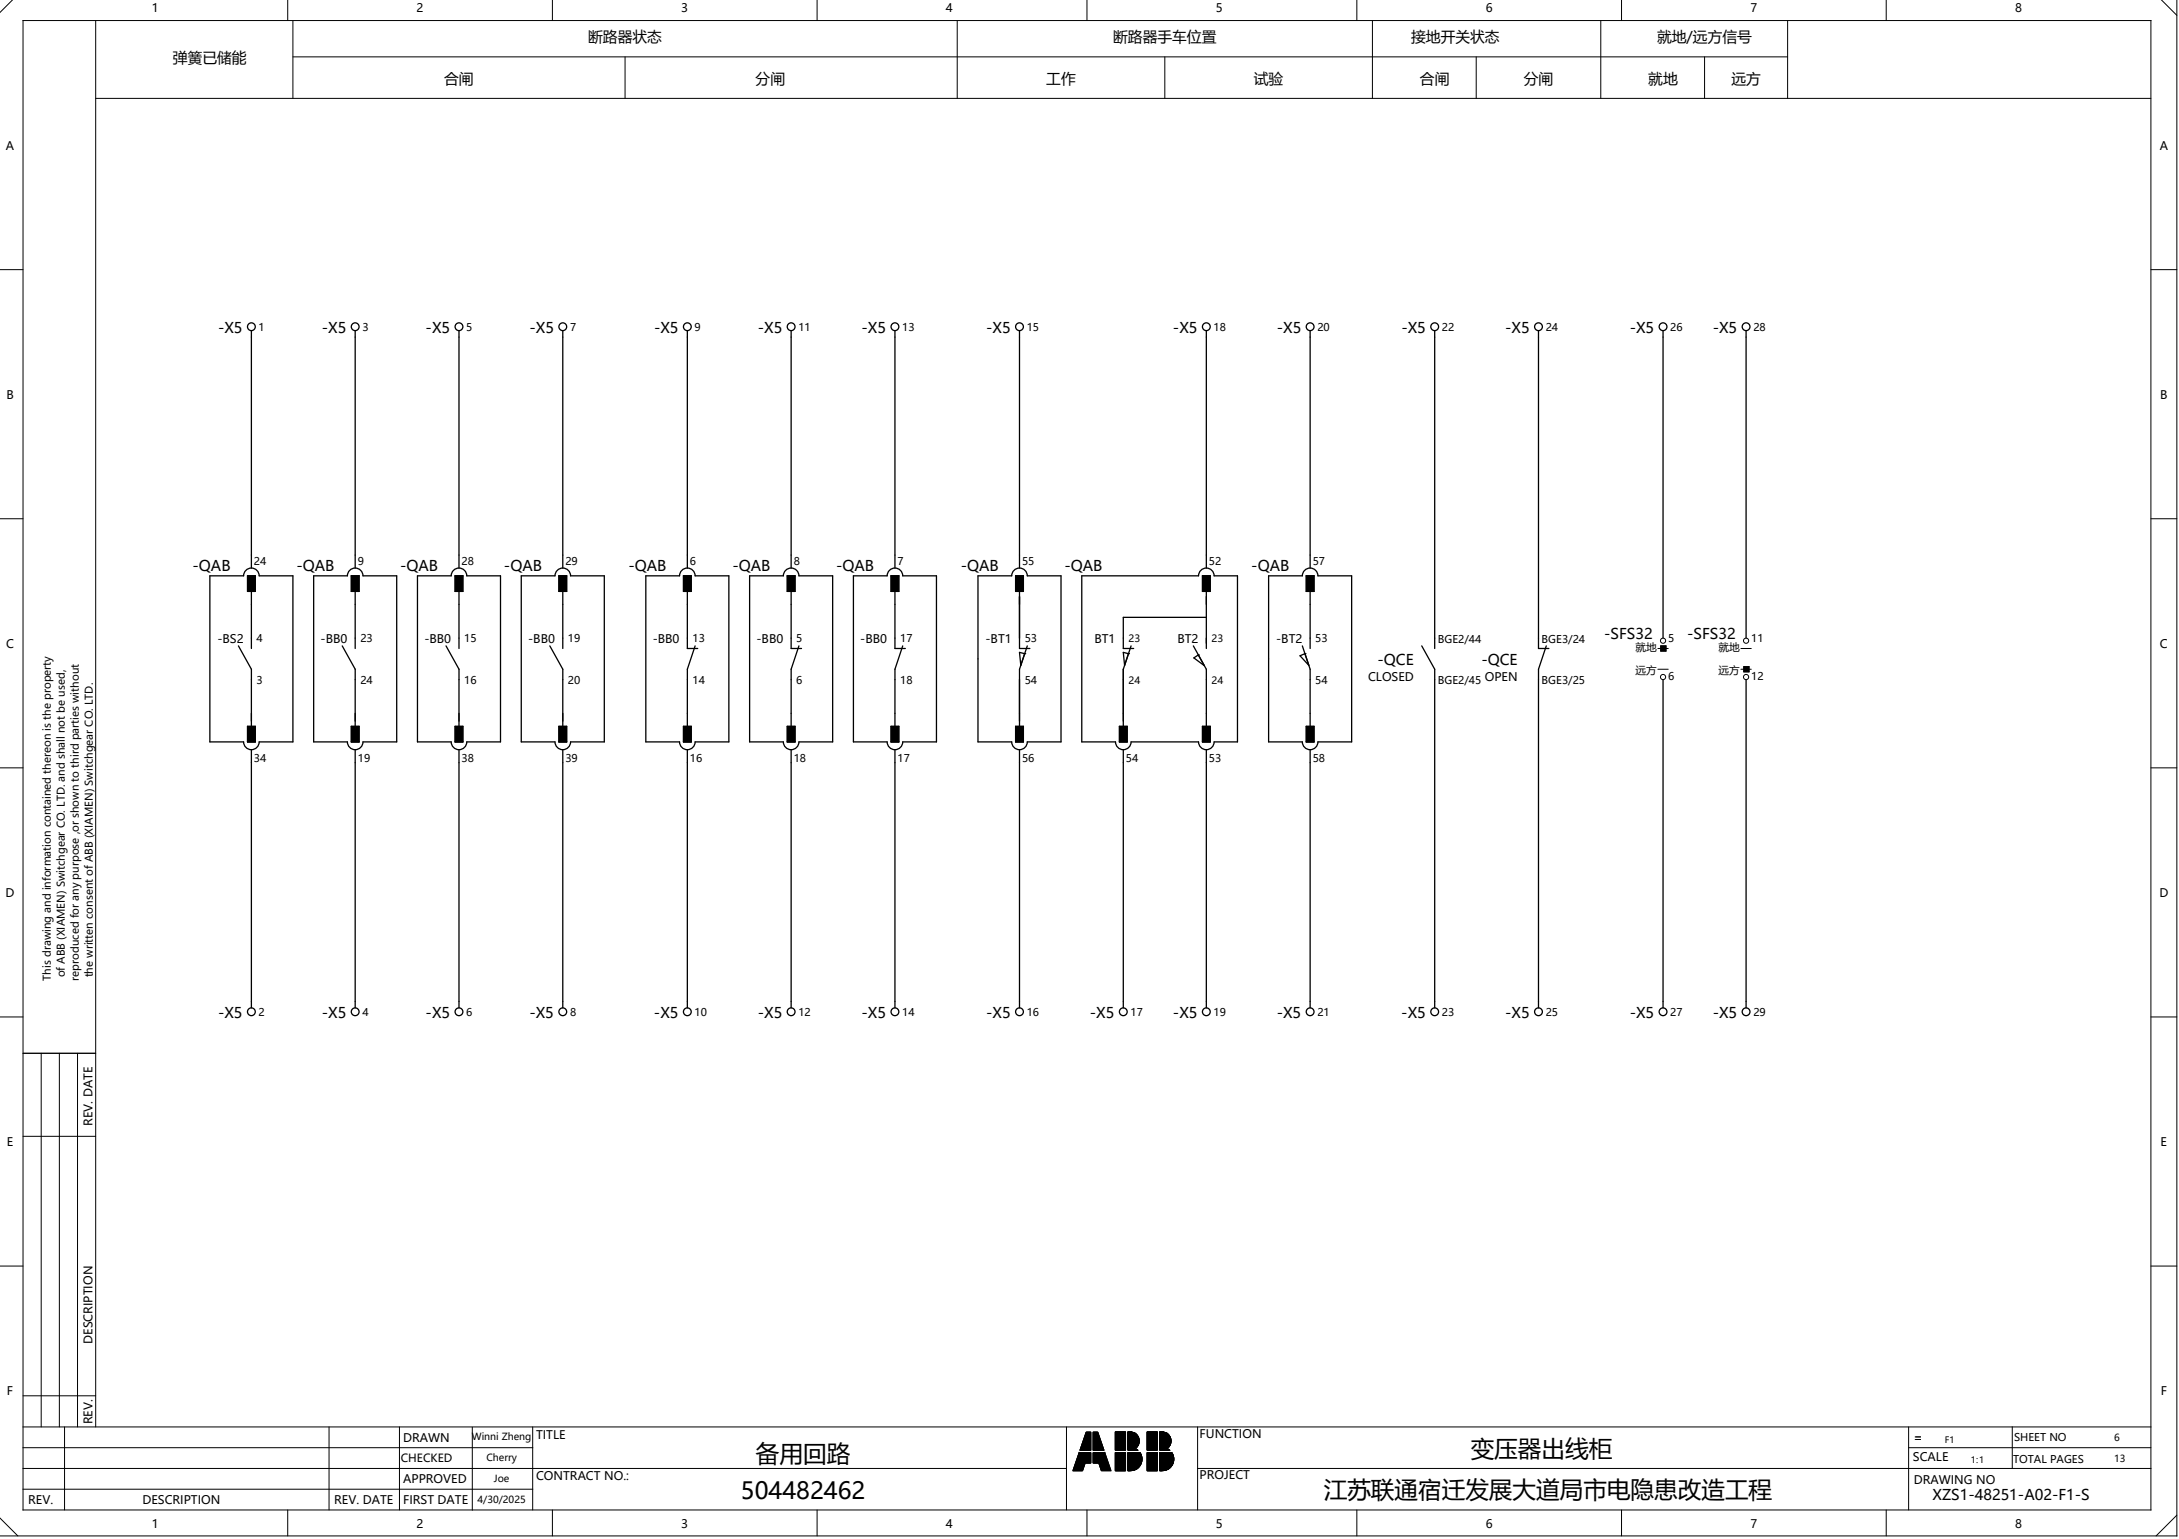


-BCG1


 RJ45

			DRAWN	Winni Zheng	TITLE		FUNCTION	变压器出线柜		= F1	SHEET NO	7			
			CHECKED	Cherry	CONTRACT NO.: 504482462		PROJECT	江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程		SCALE 1:1	TOTAL PAGES	13			
			APPROVED	Joe											
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/30/2025											
1		2		3		4		5		6		7		8	

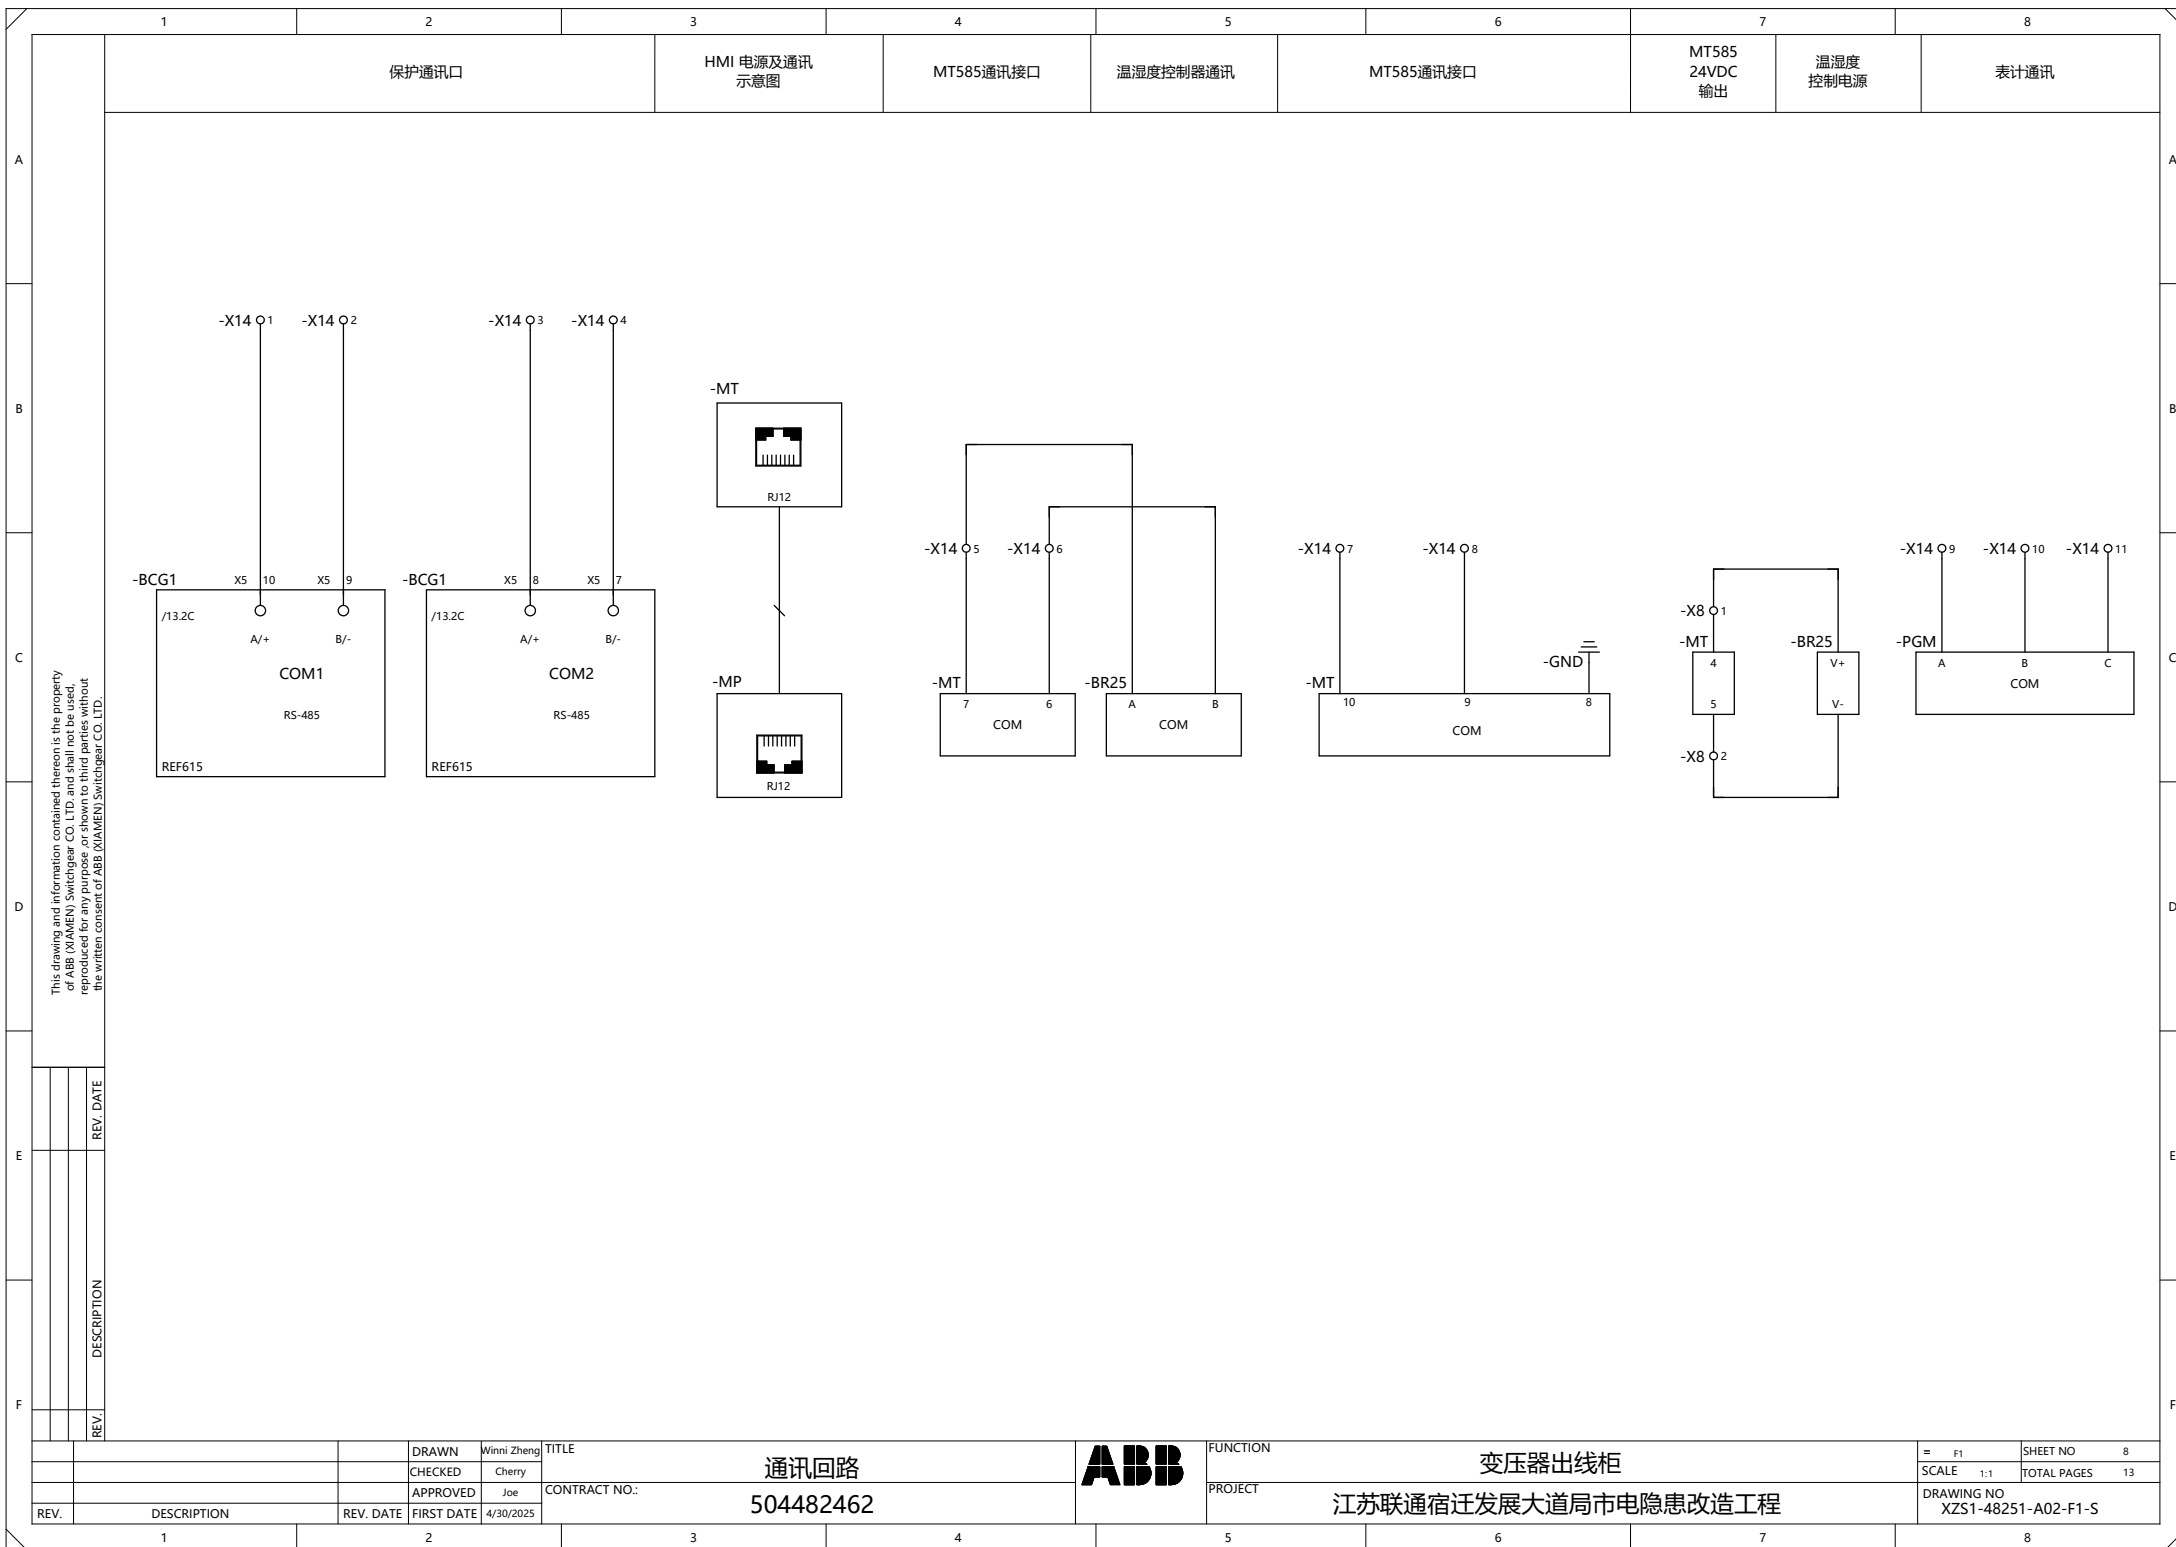

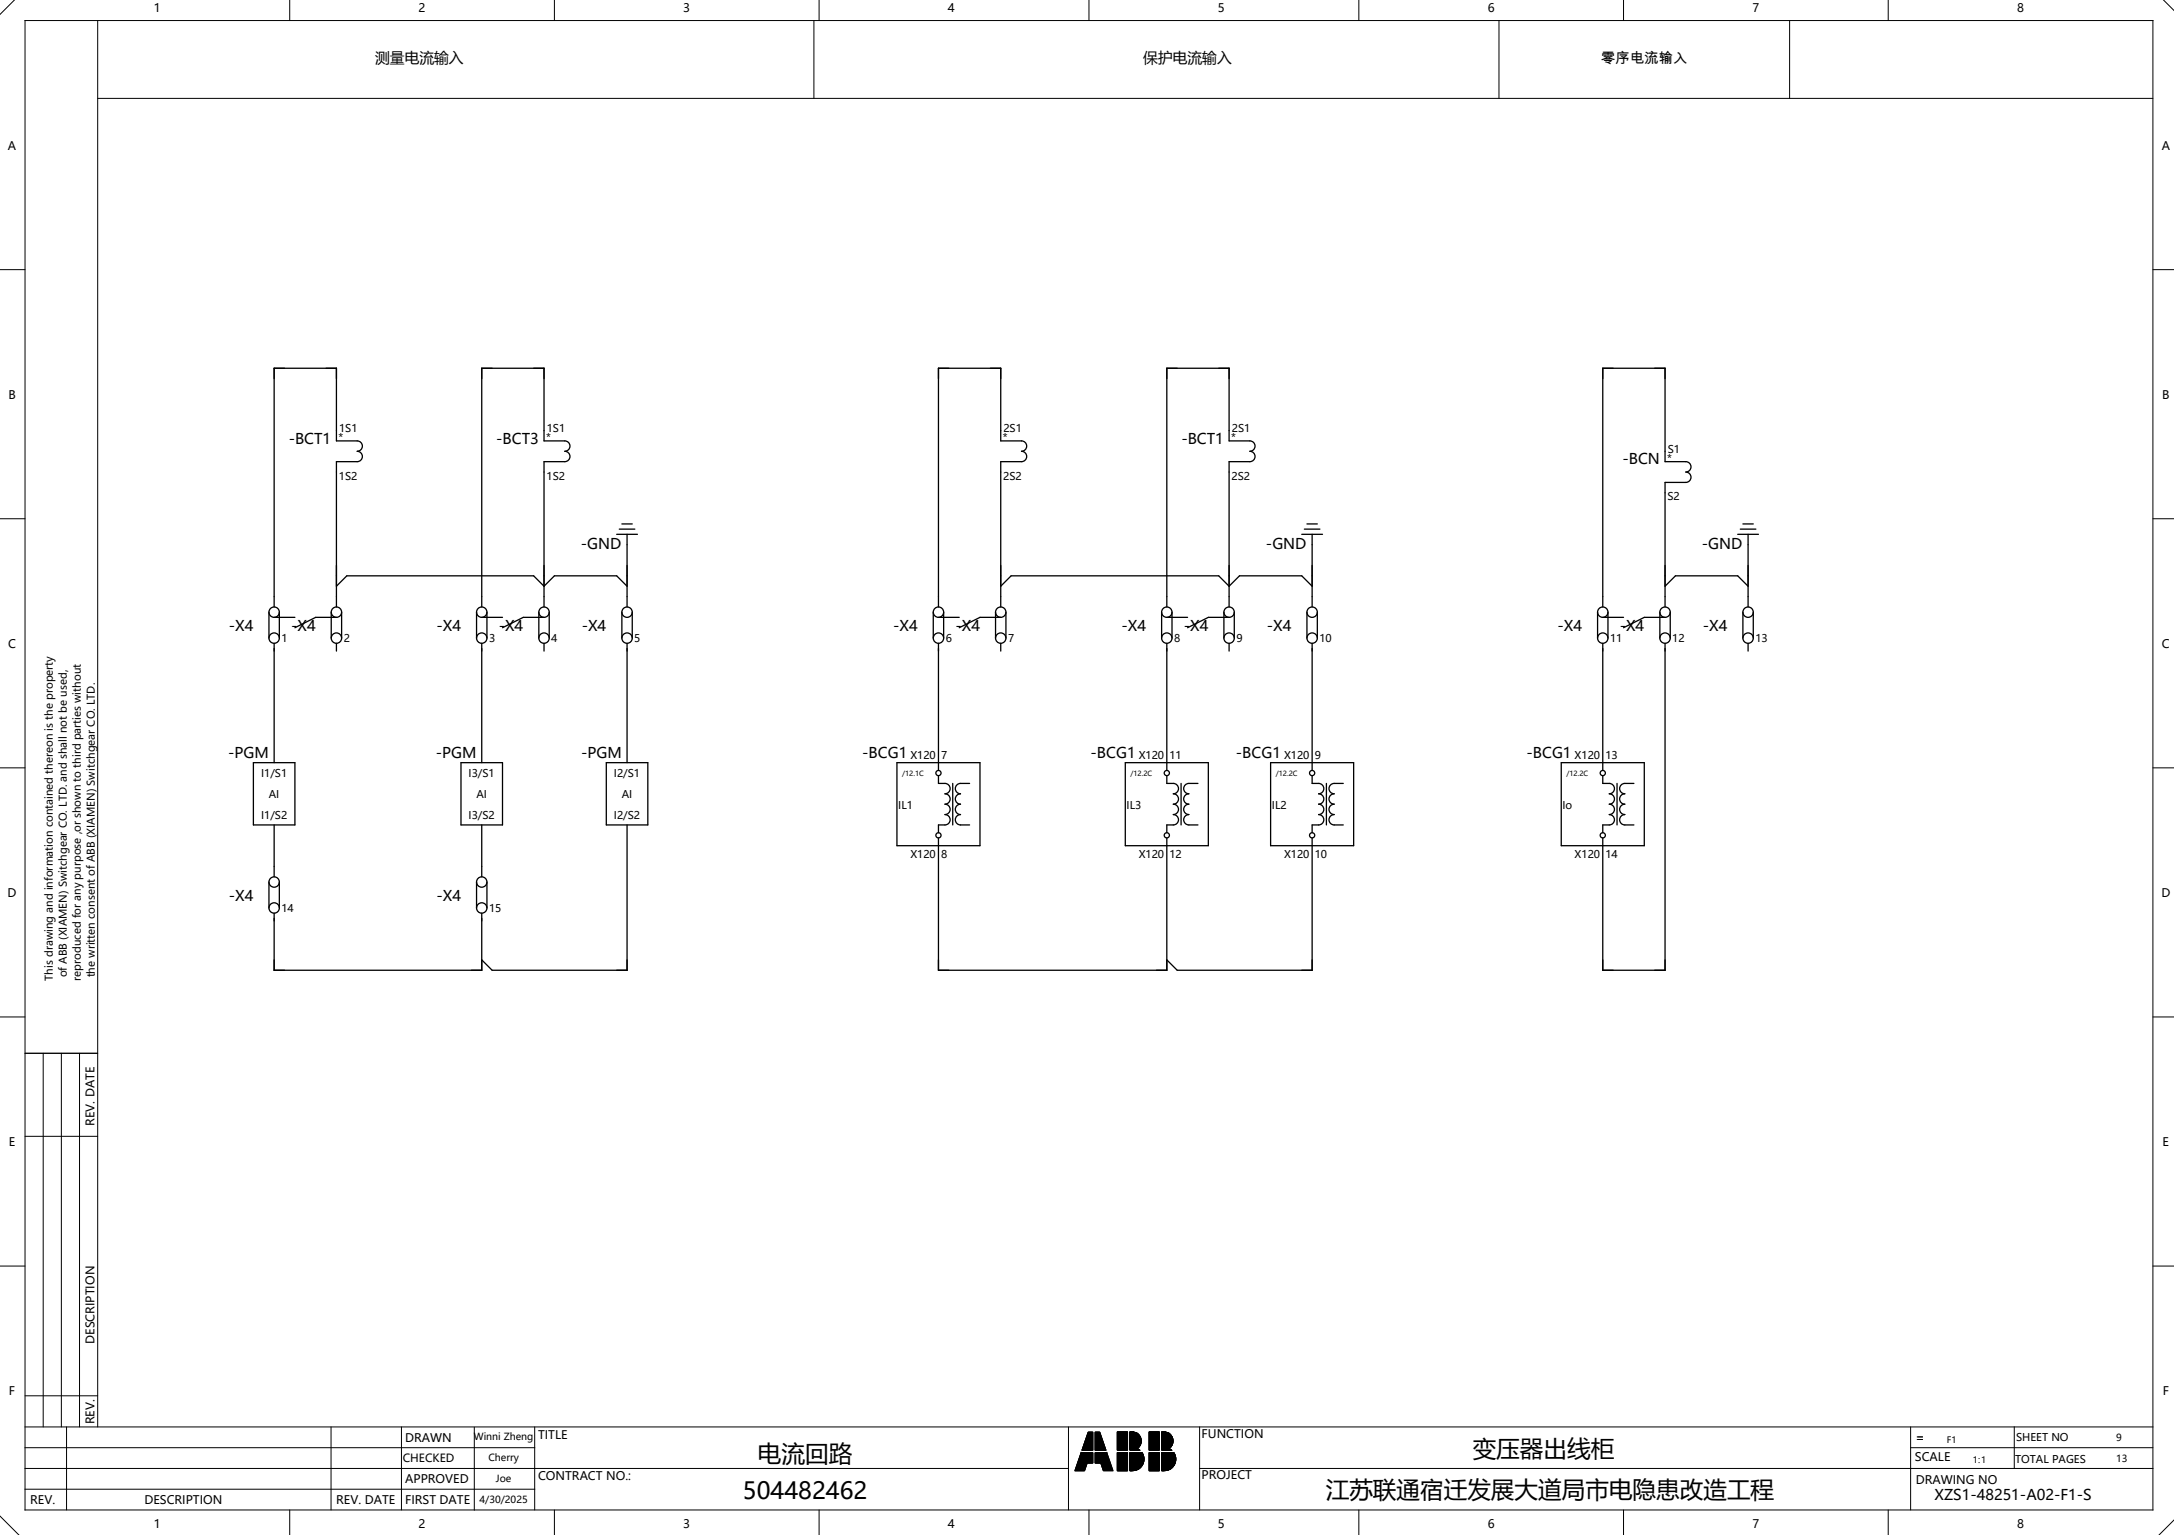


			DRAWN	Winni Zheng	TITLE	ABB	FUNCTION	变压器出线柜	= F1	SHEET NO	9	
			CHECKED	Cherry					SCALE	1:1	TOTAL PAGES	13
			APPROVED	Joe					CONTRACT NO.:	504482462	DRAWING NO	XZS1-48251-A02-F1-S
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/30/2025			PROJECT	江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程				

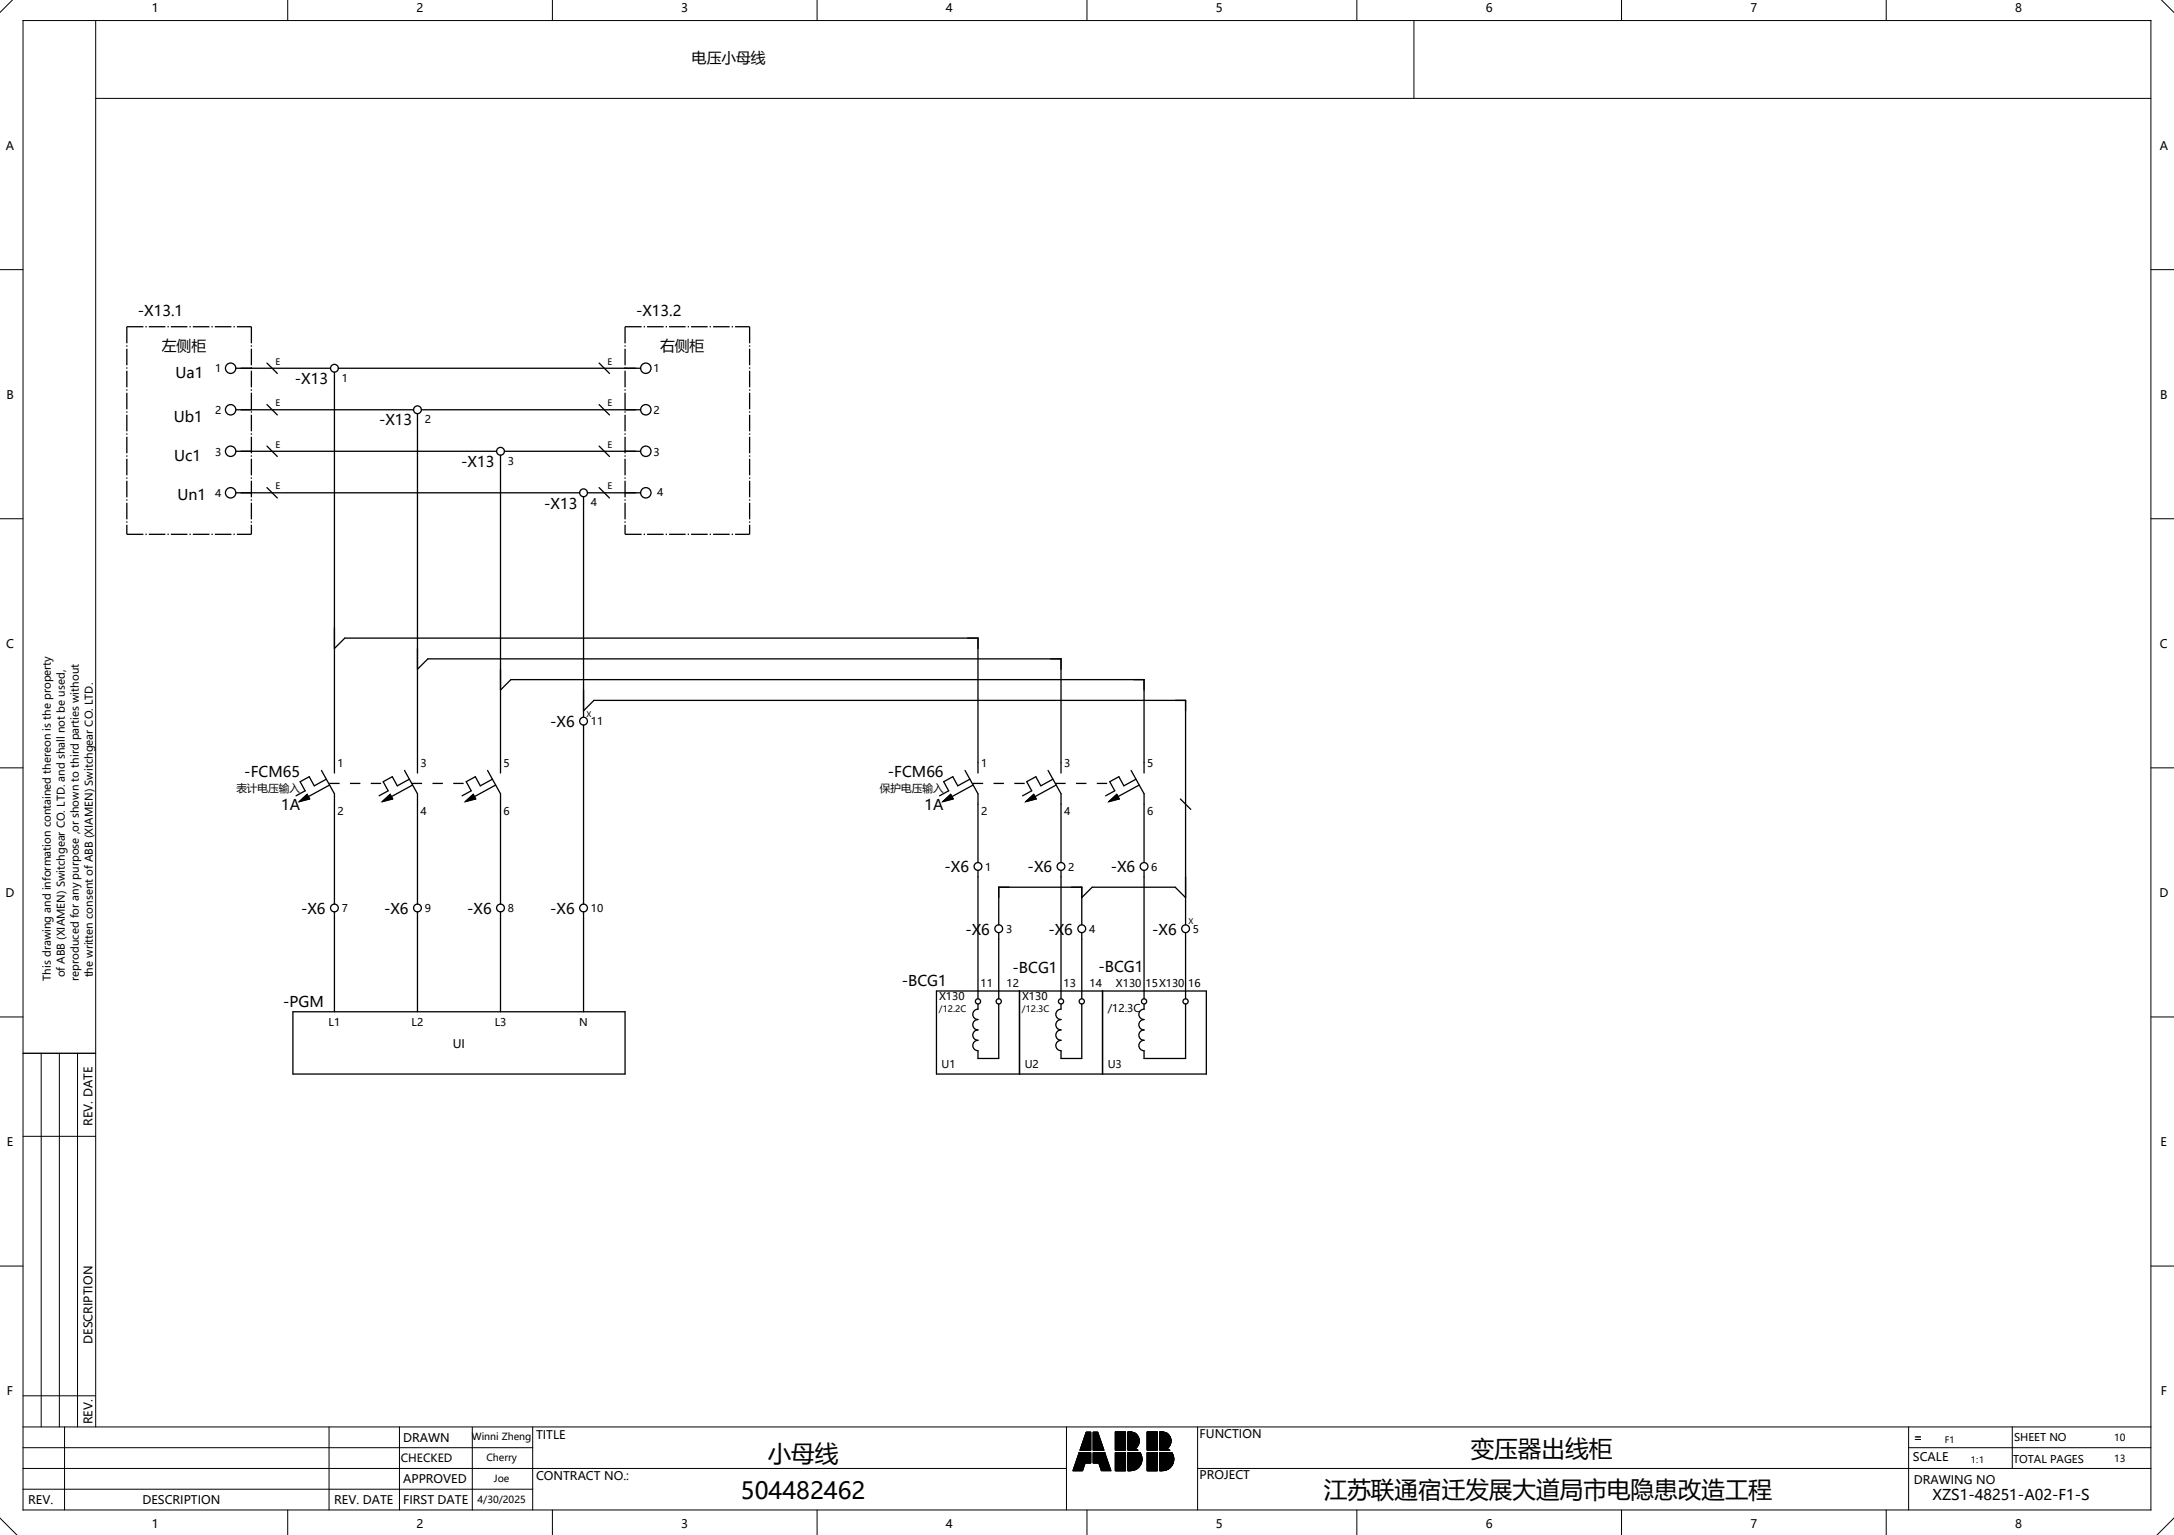

VD4

-QAB
VD4/P-55

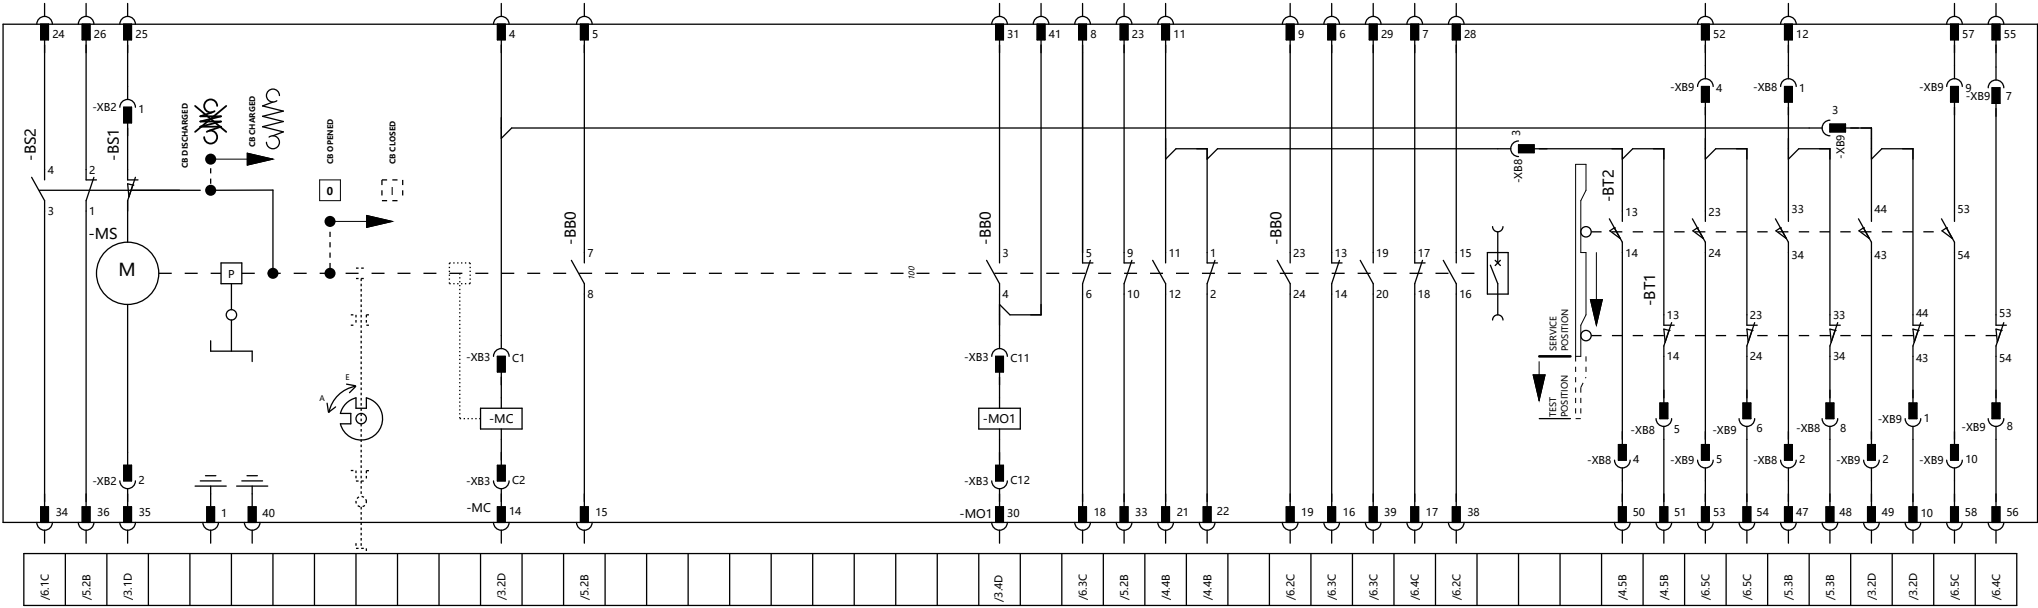

接地开关与断路器手车具有可靠的机械闭锁：A)
只有当断路器手车位于试验位置时，才允许操作接地开关 B)
只有当接地开关处于分状态时，断路器手车才允许由试验位置推入运行位置。

电气控制接线图/接点位置参考：
此图所示状态为：断路器手车工作位置 断路器处于分闸状态 操作机构弹簧未储能

名称	描述	备注
-MS	弹簧操作机构储能电机	
-BS1	储能电机限位开关	
-MC	合闸脱扣器	
-MO1	第一分闸脱扣器	

名称	描述	备注
-BS2	合闸弹簧储能/未储能信号触点	
-BB0	与断路器主轴联动的辅助开关	
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	

断路器手车总览图

504482462



FUNCTION

变压器出线柜

PROJECT

江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程

= F1

SHEET NO 11

SCALE 1:1

TOTAL PAGES 13

DRAWING NO

XZ51-48251-A02-F1-S

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

		DRAWN	Winni Zheng	TITLE
		CHECKED	Cherry	
		APPROVED	Joe	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	CONTRACT NO.:
			4/30/2025	504482462

REF615Z接线图
504482462




FUNCTION
PROJECT
变压器出线柜
江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程

= F1	SHEET NO	12
SCALE 1:1	TOTAL PAGES	13
DRAWING NO XZ51-48251-A02-F1-S		

REF615

-BCG1

The IED feature an automatic short-circuit mechanism in the CT connector when plug-in unit is detached

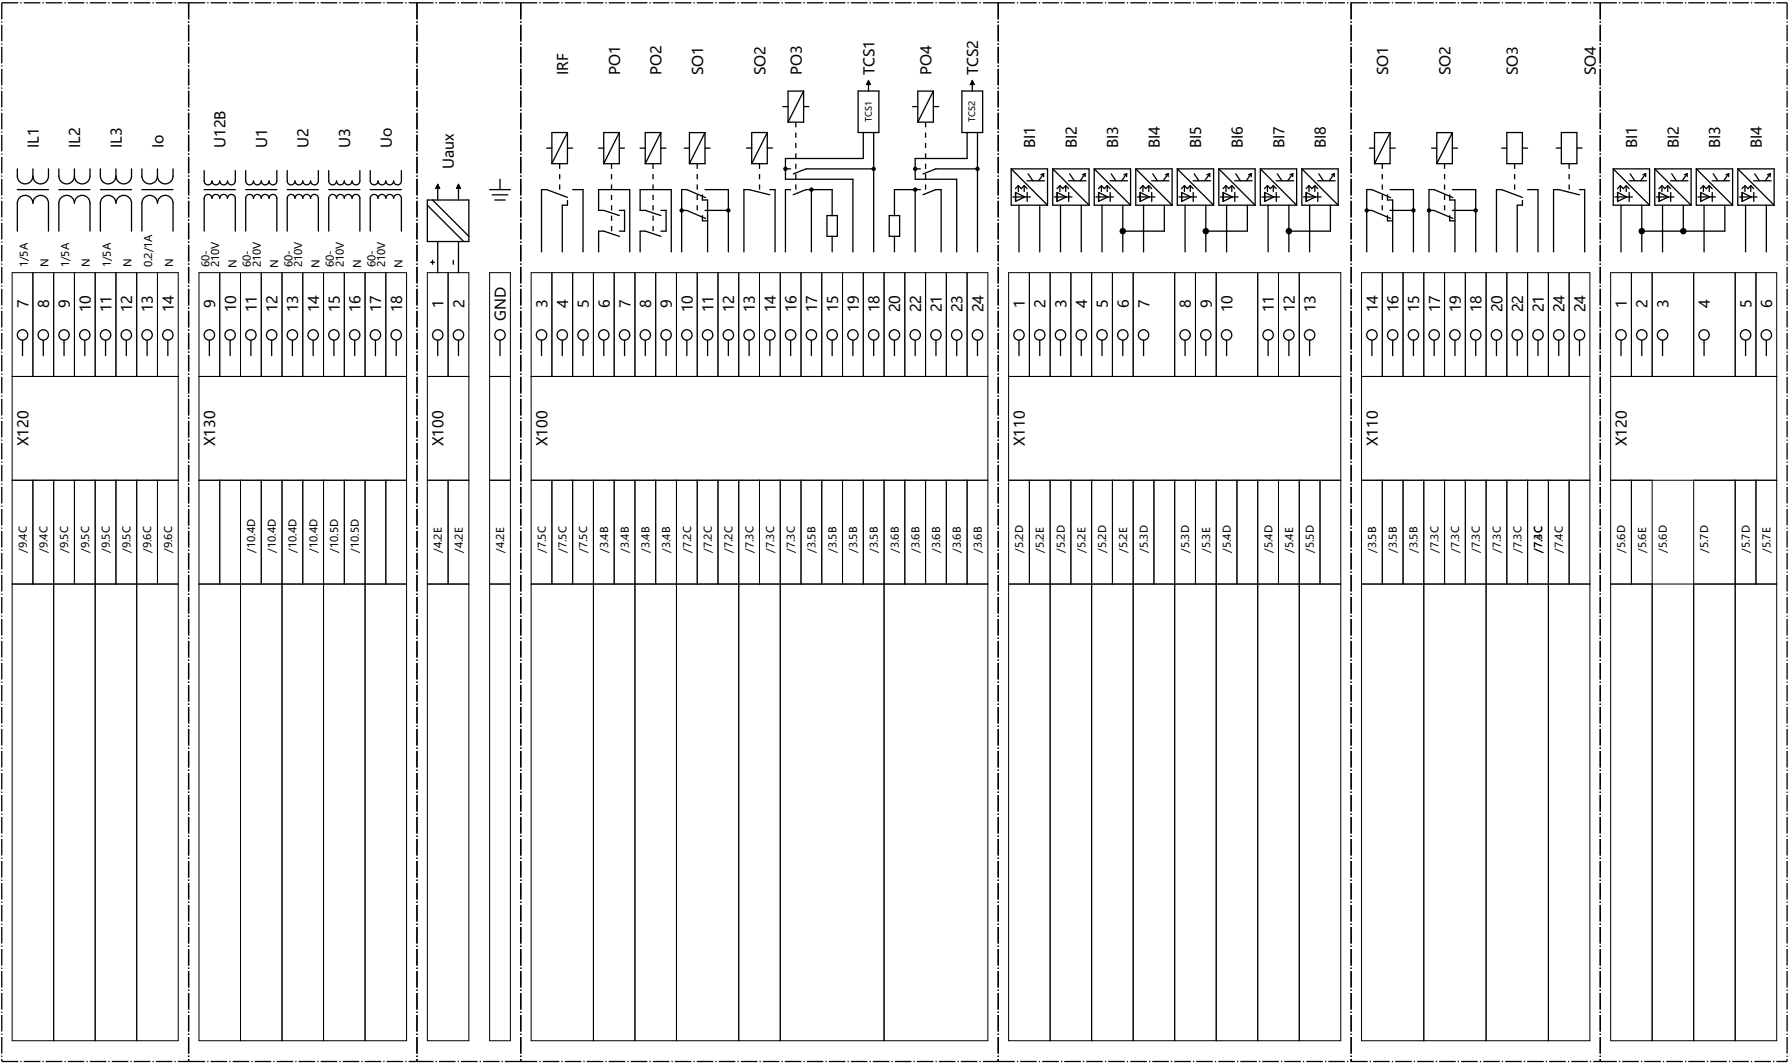

REF615

DESCRIPTION



ABB

= F1	SHEET NO	13
SCALE 1:1	TOTAL PAGES	13
DRAWING NO XZS1-48251-A02-F1-S		

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

设备号	-RLE1	物料号	EP-MAGNET	数量	1	制造商	PEAKS
设备名称	闭锁电磁铁					型号	EM10-S
设备参数	/						
符号							
节点位置	S/3.7E						

设备号	-RLE2	物料号	EP-MAGNET	数量	1	制造商	PEAKS
设备名称	闭锁电磁铁					型号	EM10-S
设备参数	/						
符号							
节点位置	S/3.8E						

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	

			DRAWN Winni Zheng	TITLE		FUNCTION	变压器出线柜	= F1	SHEET NO	1.a		
			CHECKED Cherry	设备清单(柜体)		CONTRACT NO:	PROJECT	江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	7
			APPROVED Joe	504482462								
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/30/2025				DRAWING NO	XZS1-48251-A02-F1-E			

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]


[illegible]

[illegible]


[illegible]


[illegible]

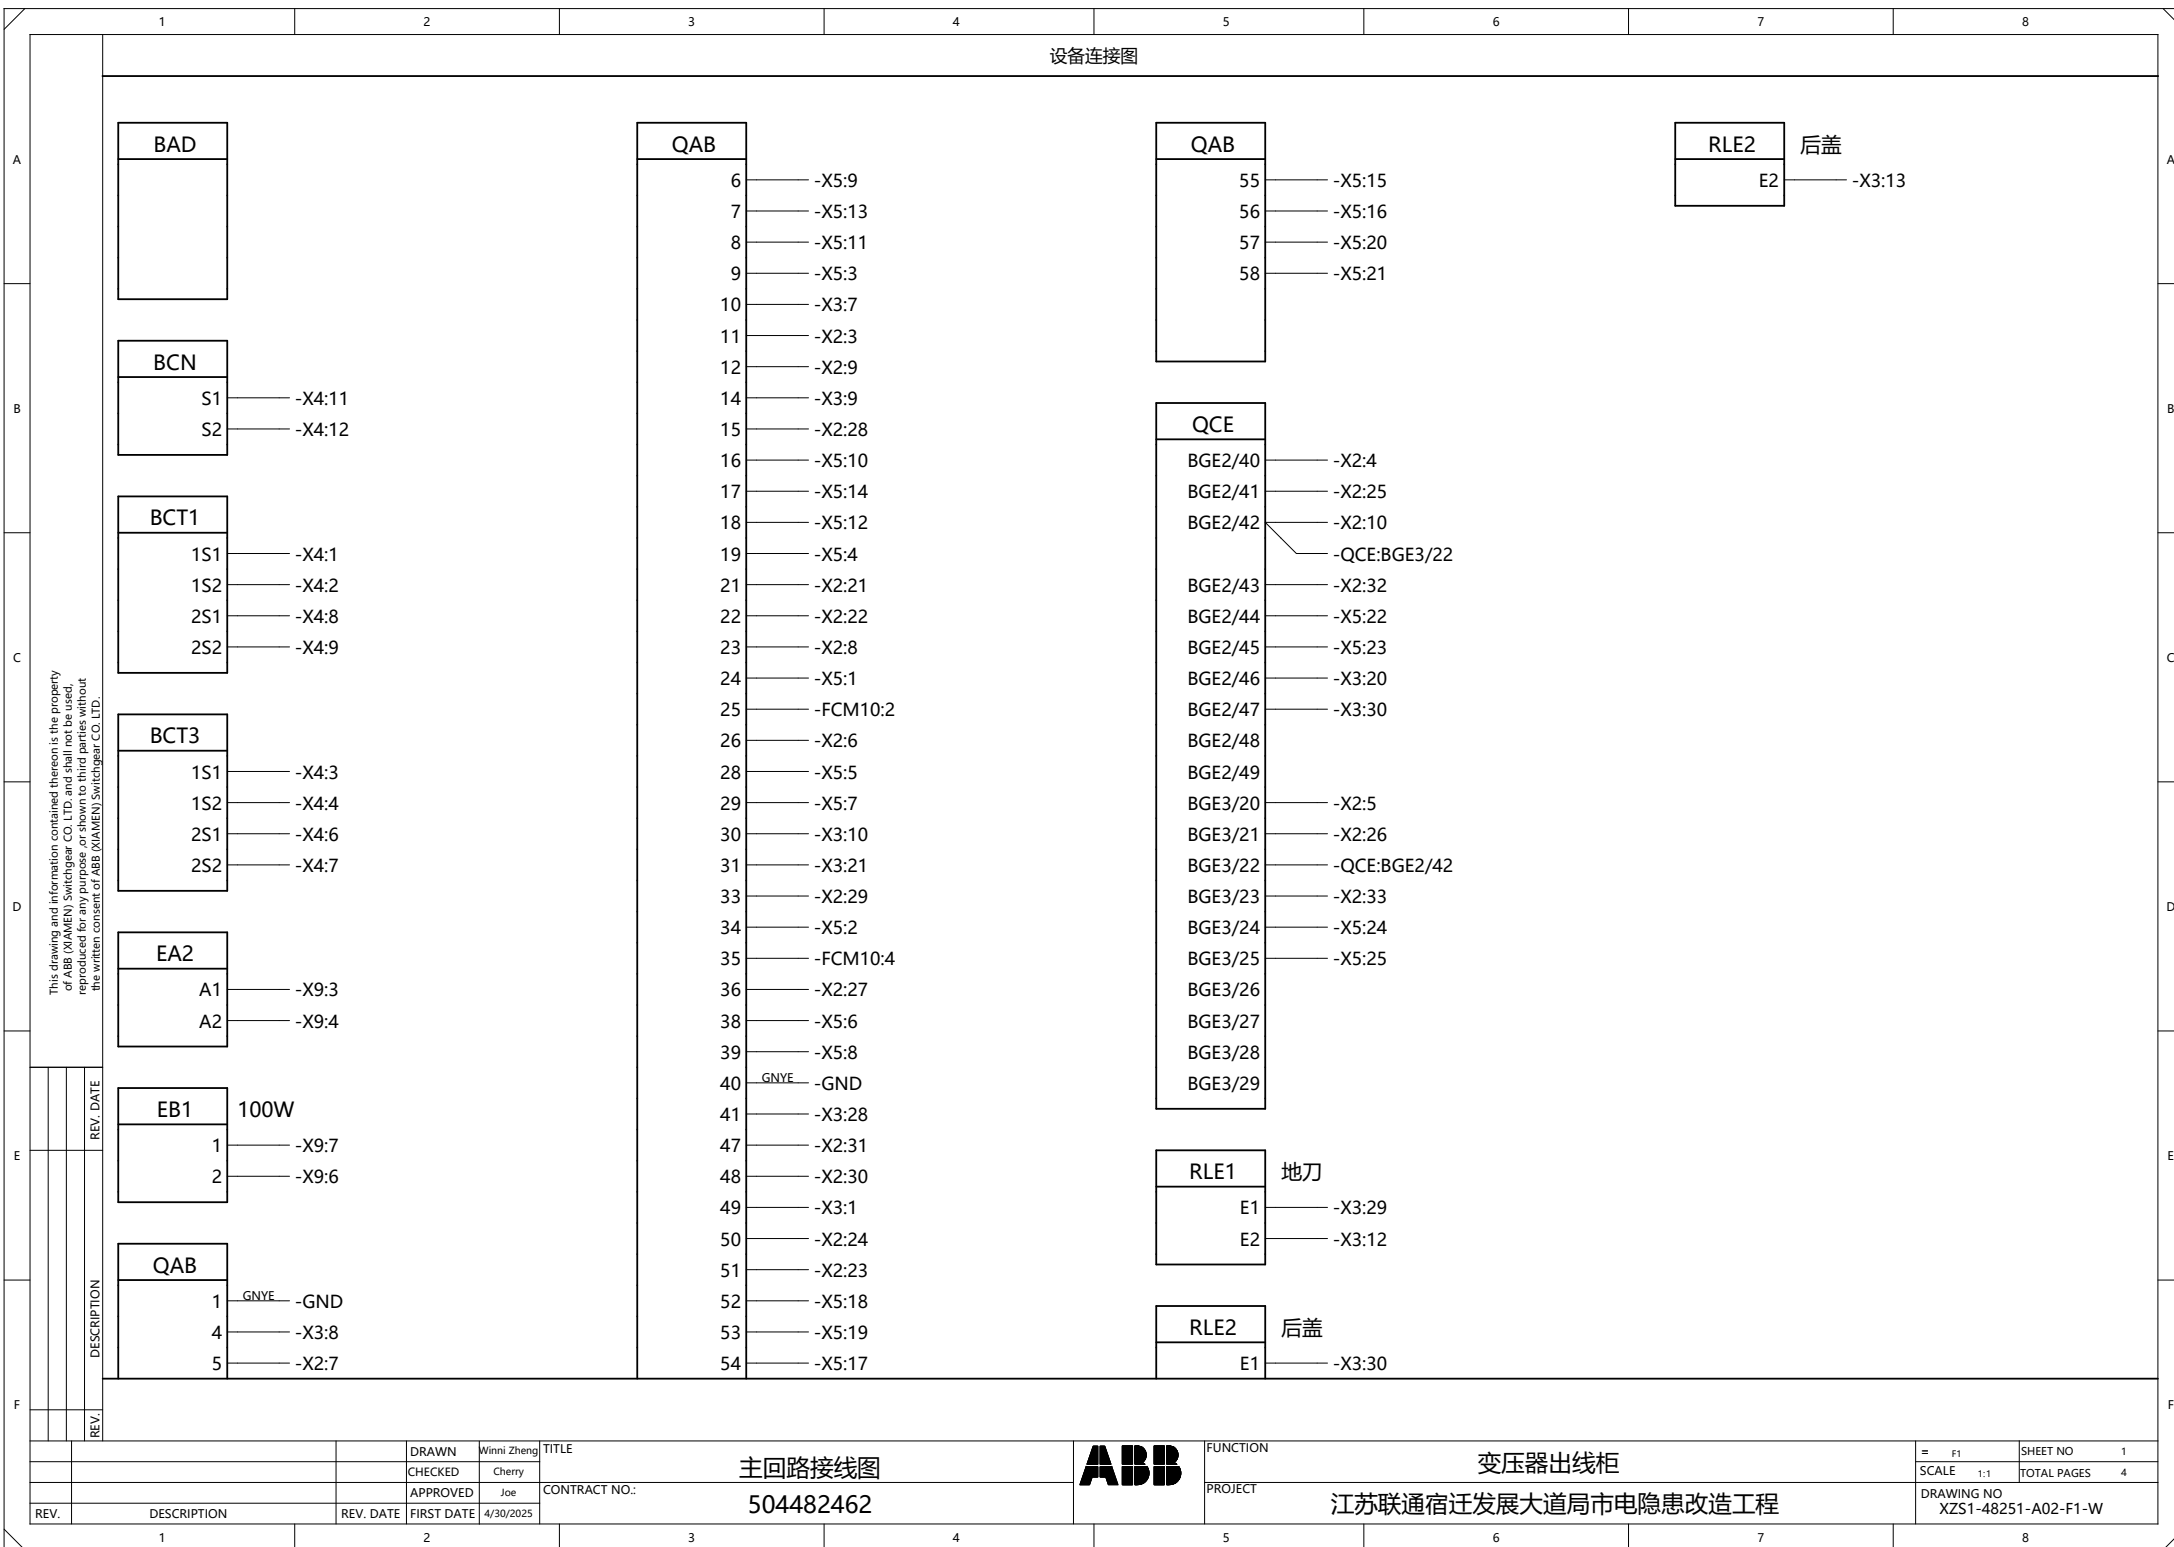





			DRAWN	Winni Zheng	TITLE		FUNCTION	变压器出线柜		= F1	SHEET NO	2
			CHECKED	Cherry	低压室门板接线图		PROJECT	江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程		SCALE 1:1	TOTAL PAGES	4
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe	CONTRACT NO.: 504482462				DRAWING NO XZS1-48251-A02-F1-W			

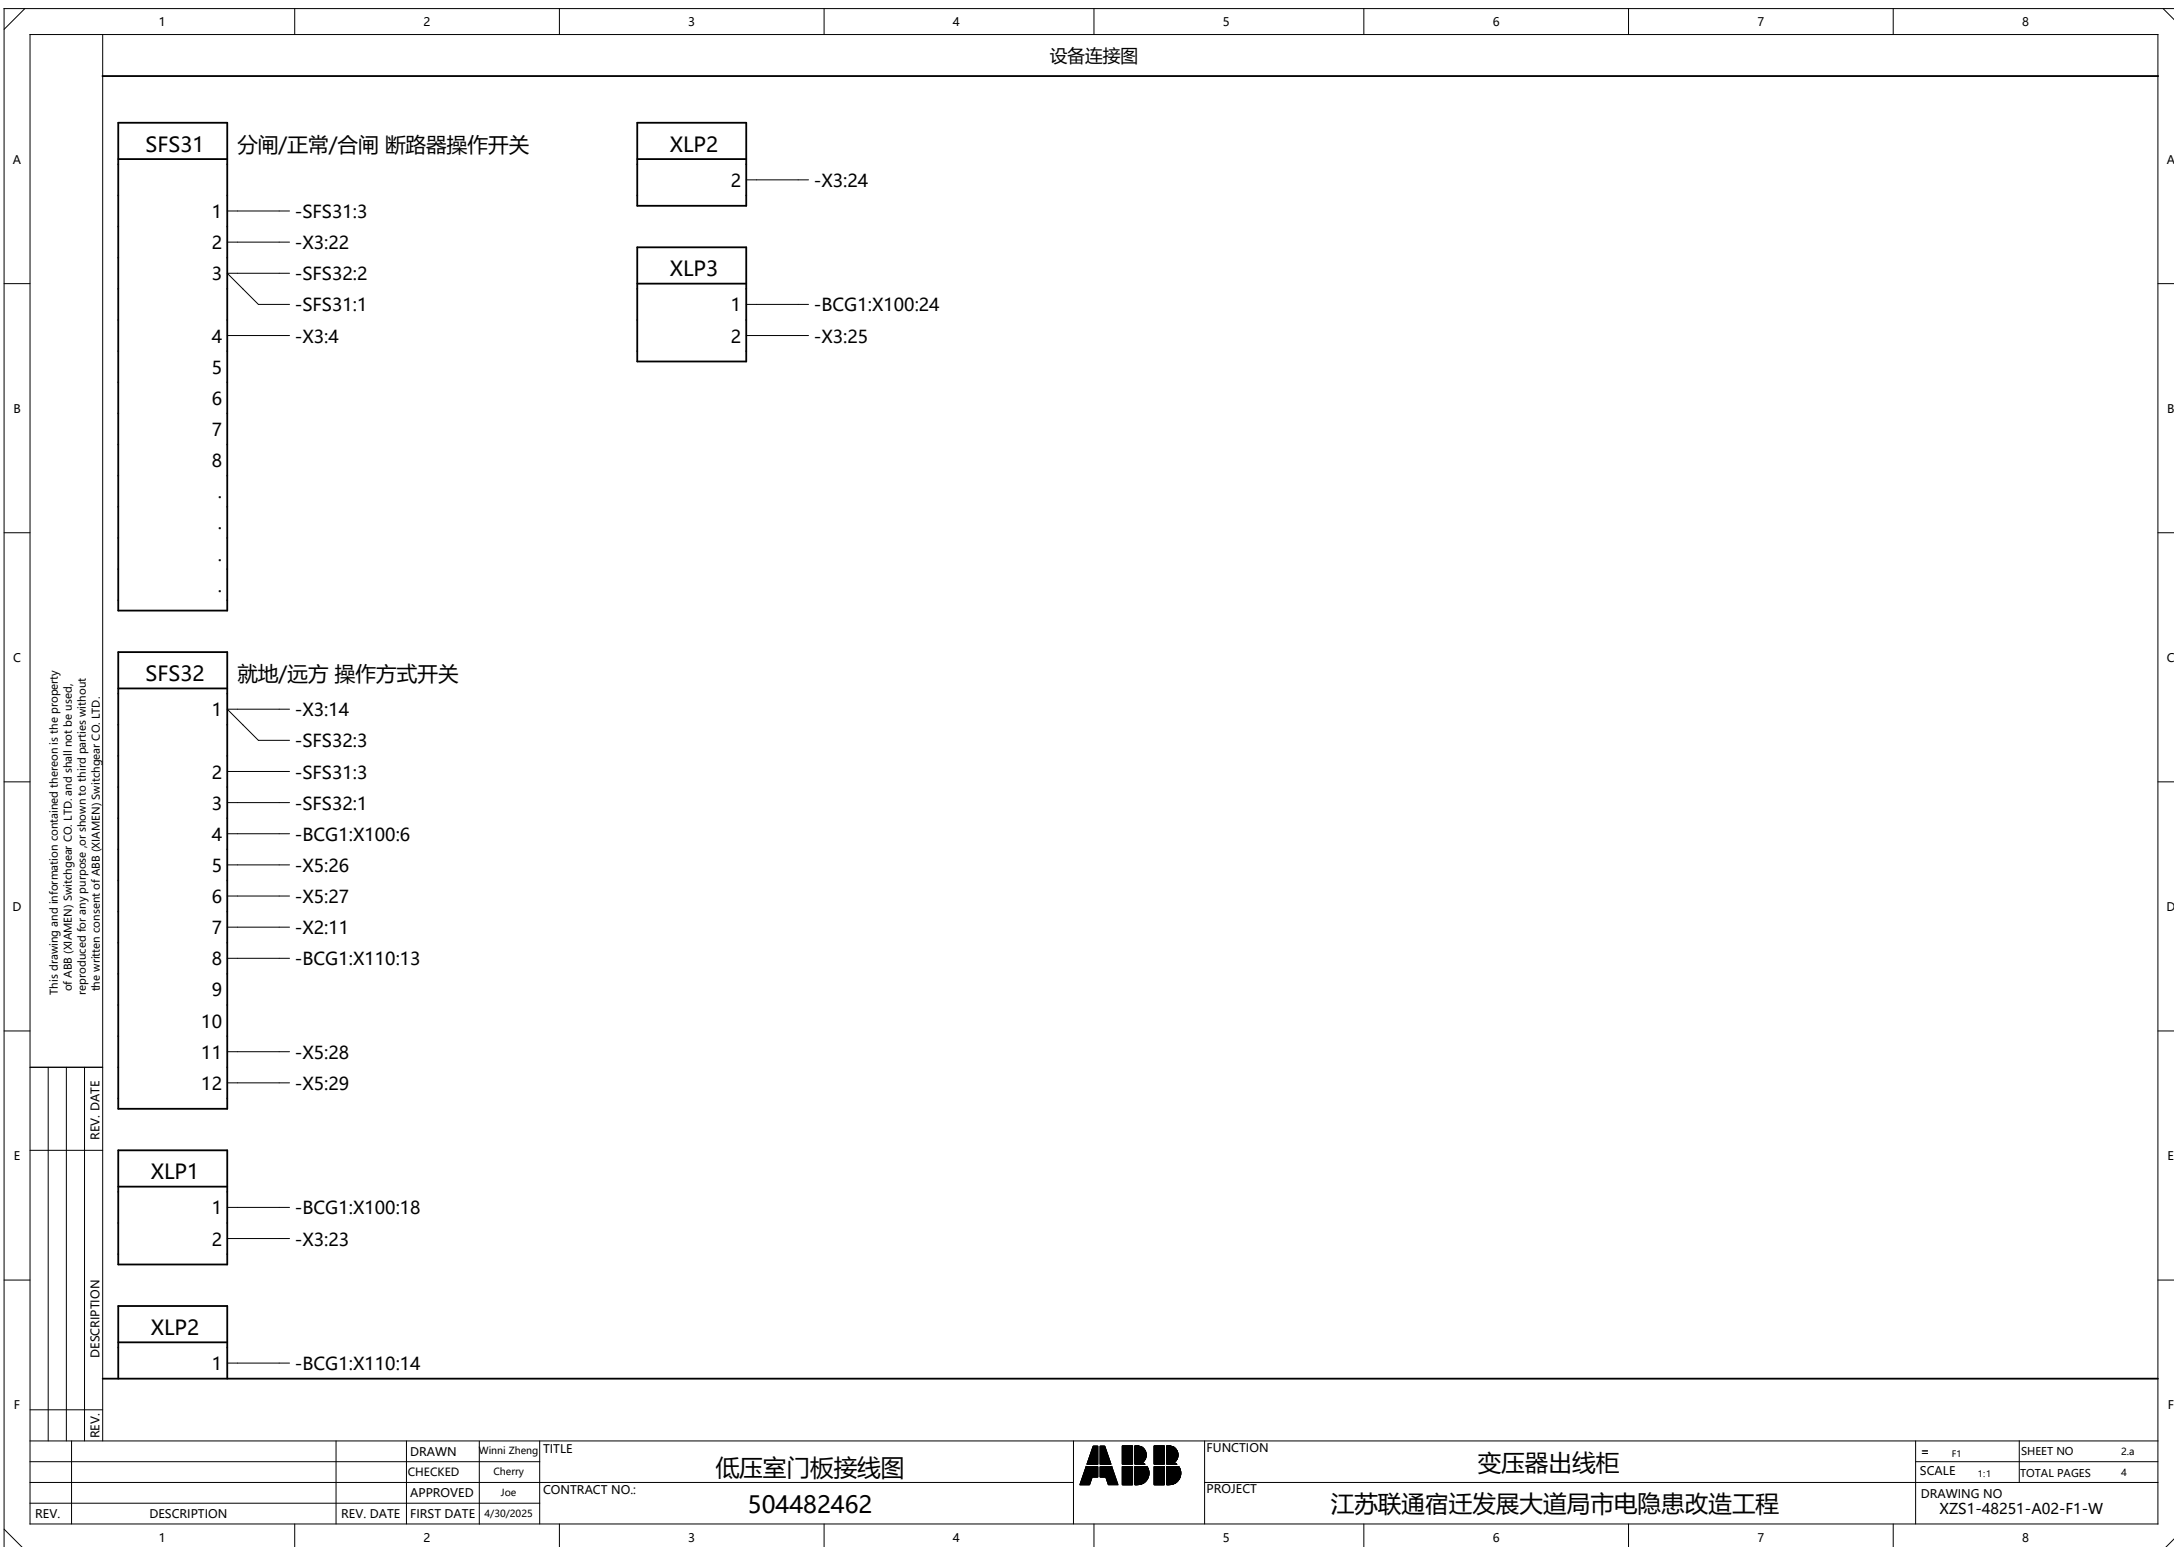


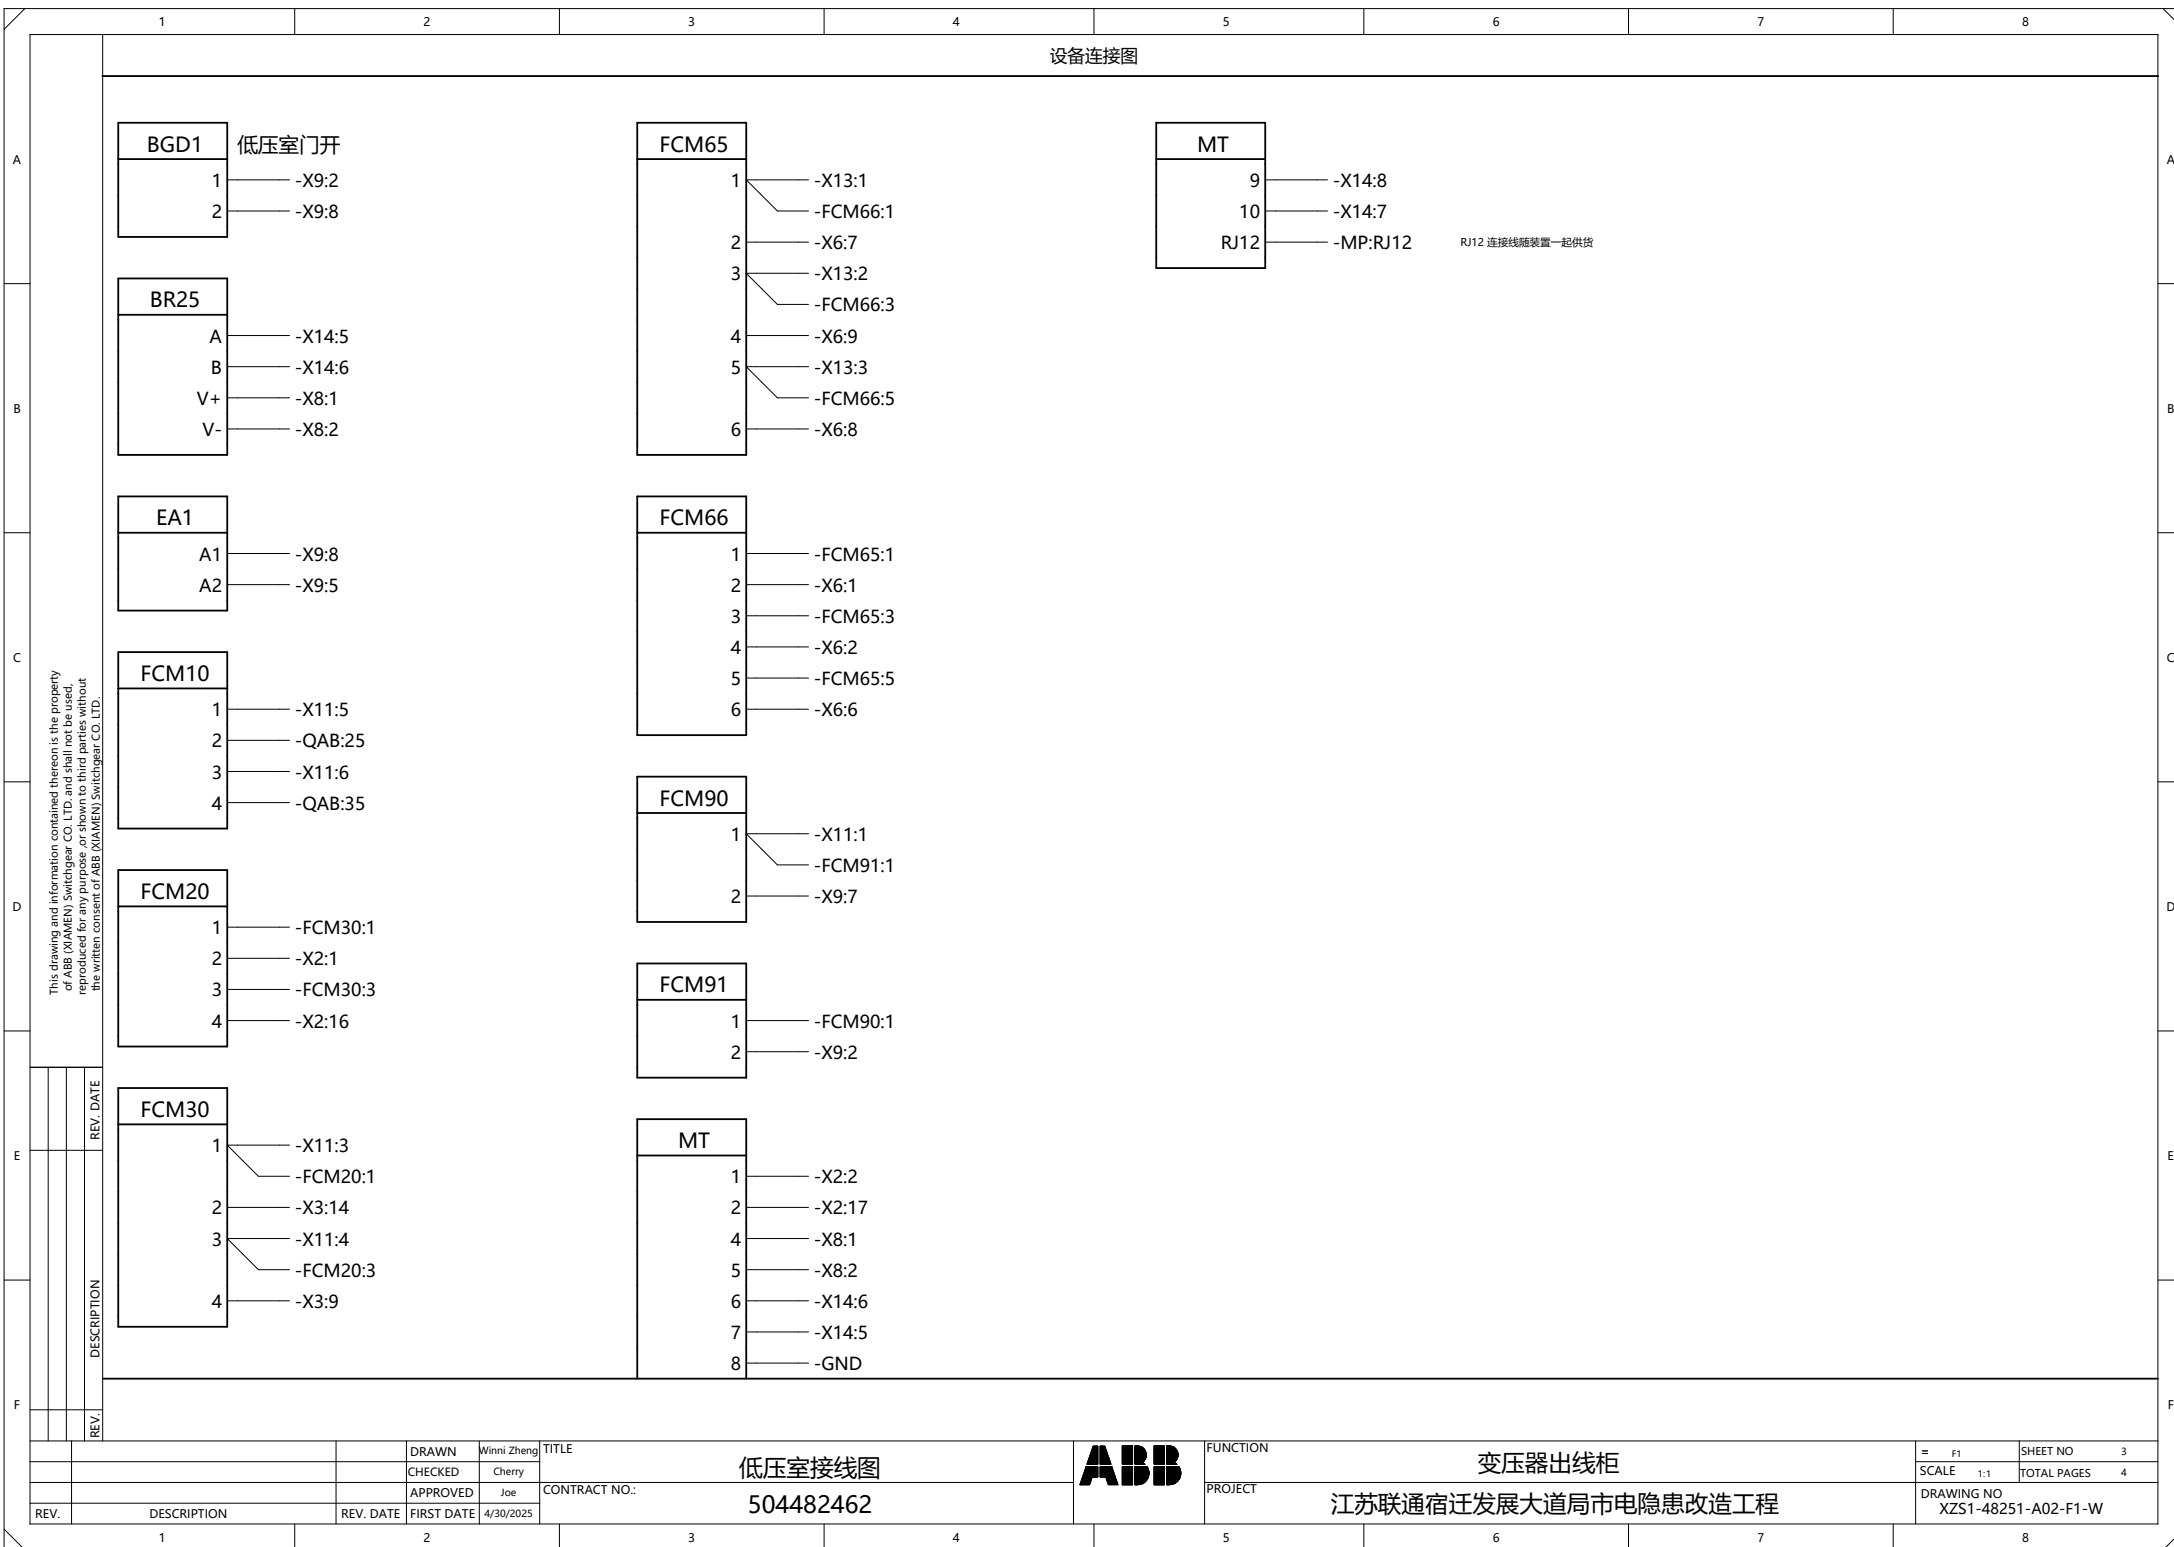

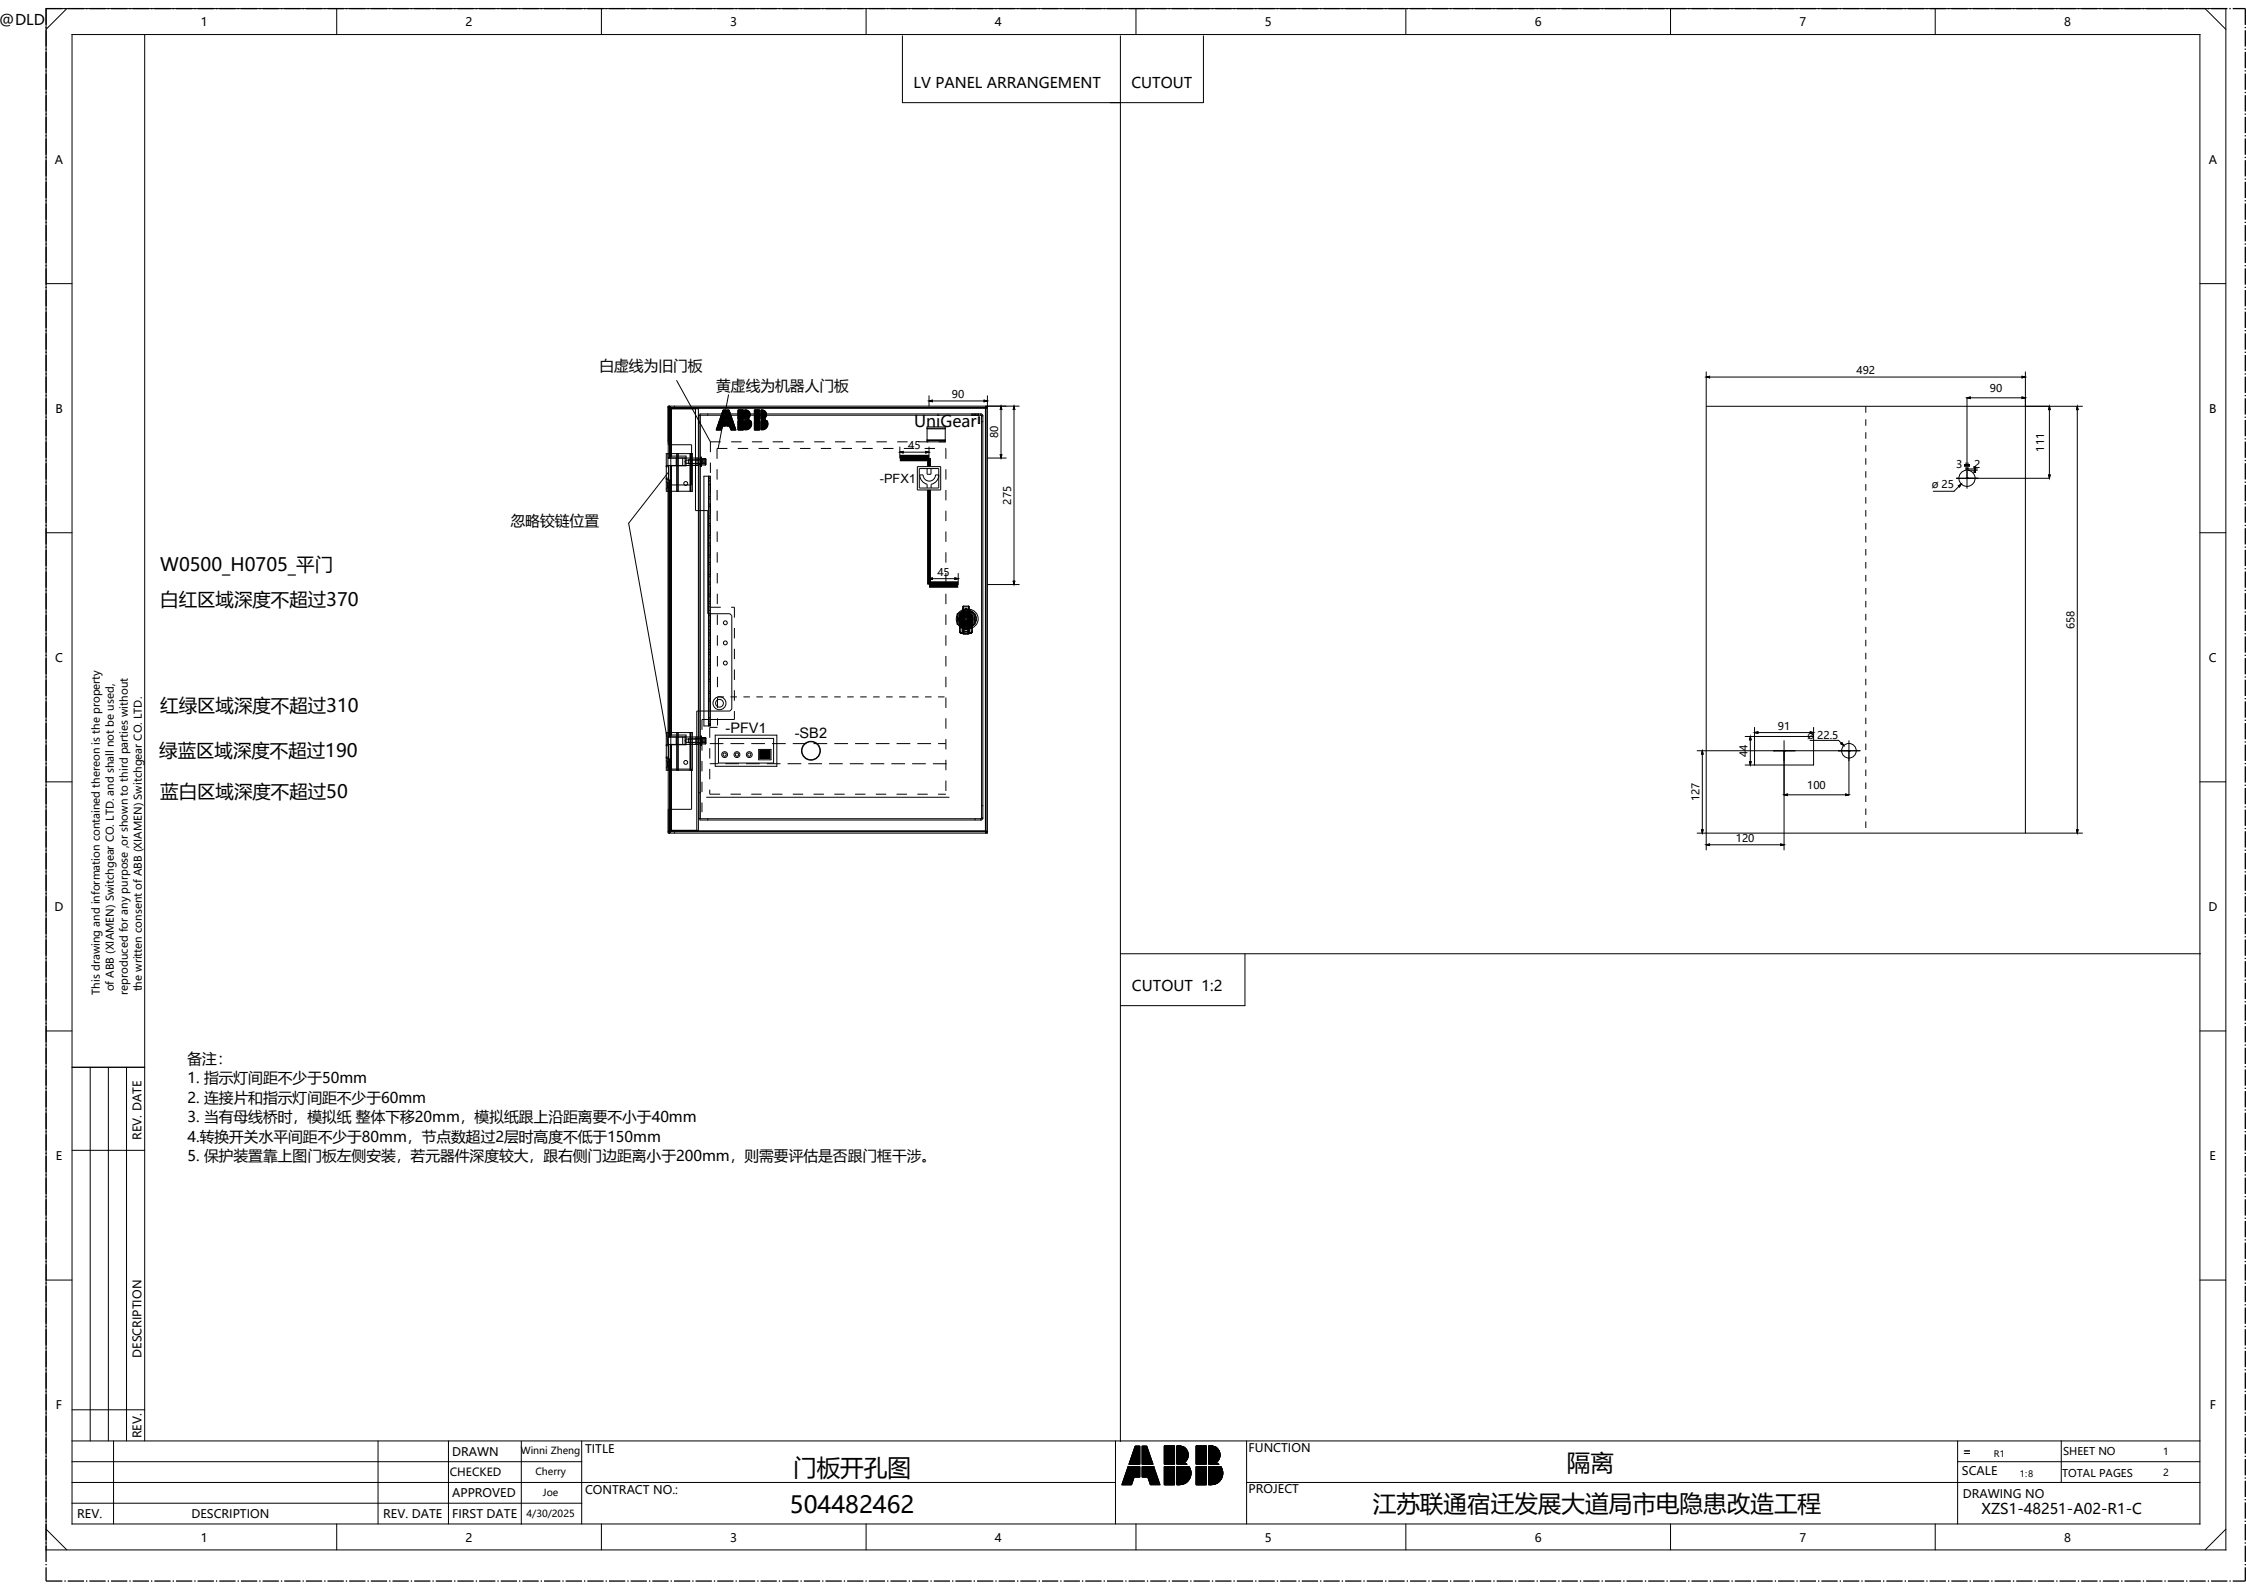

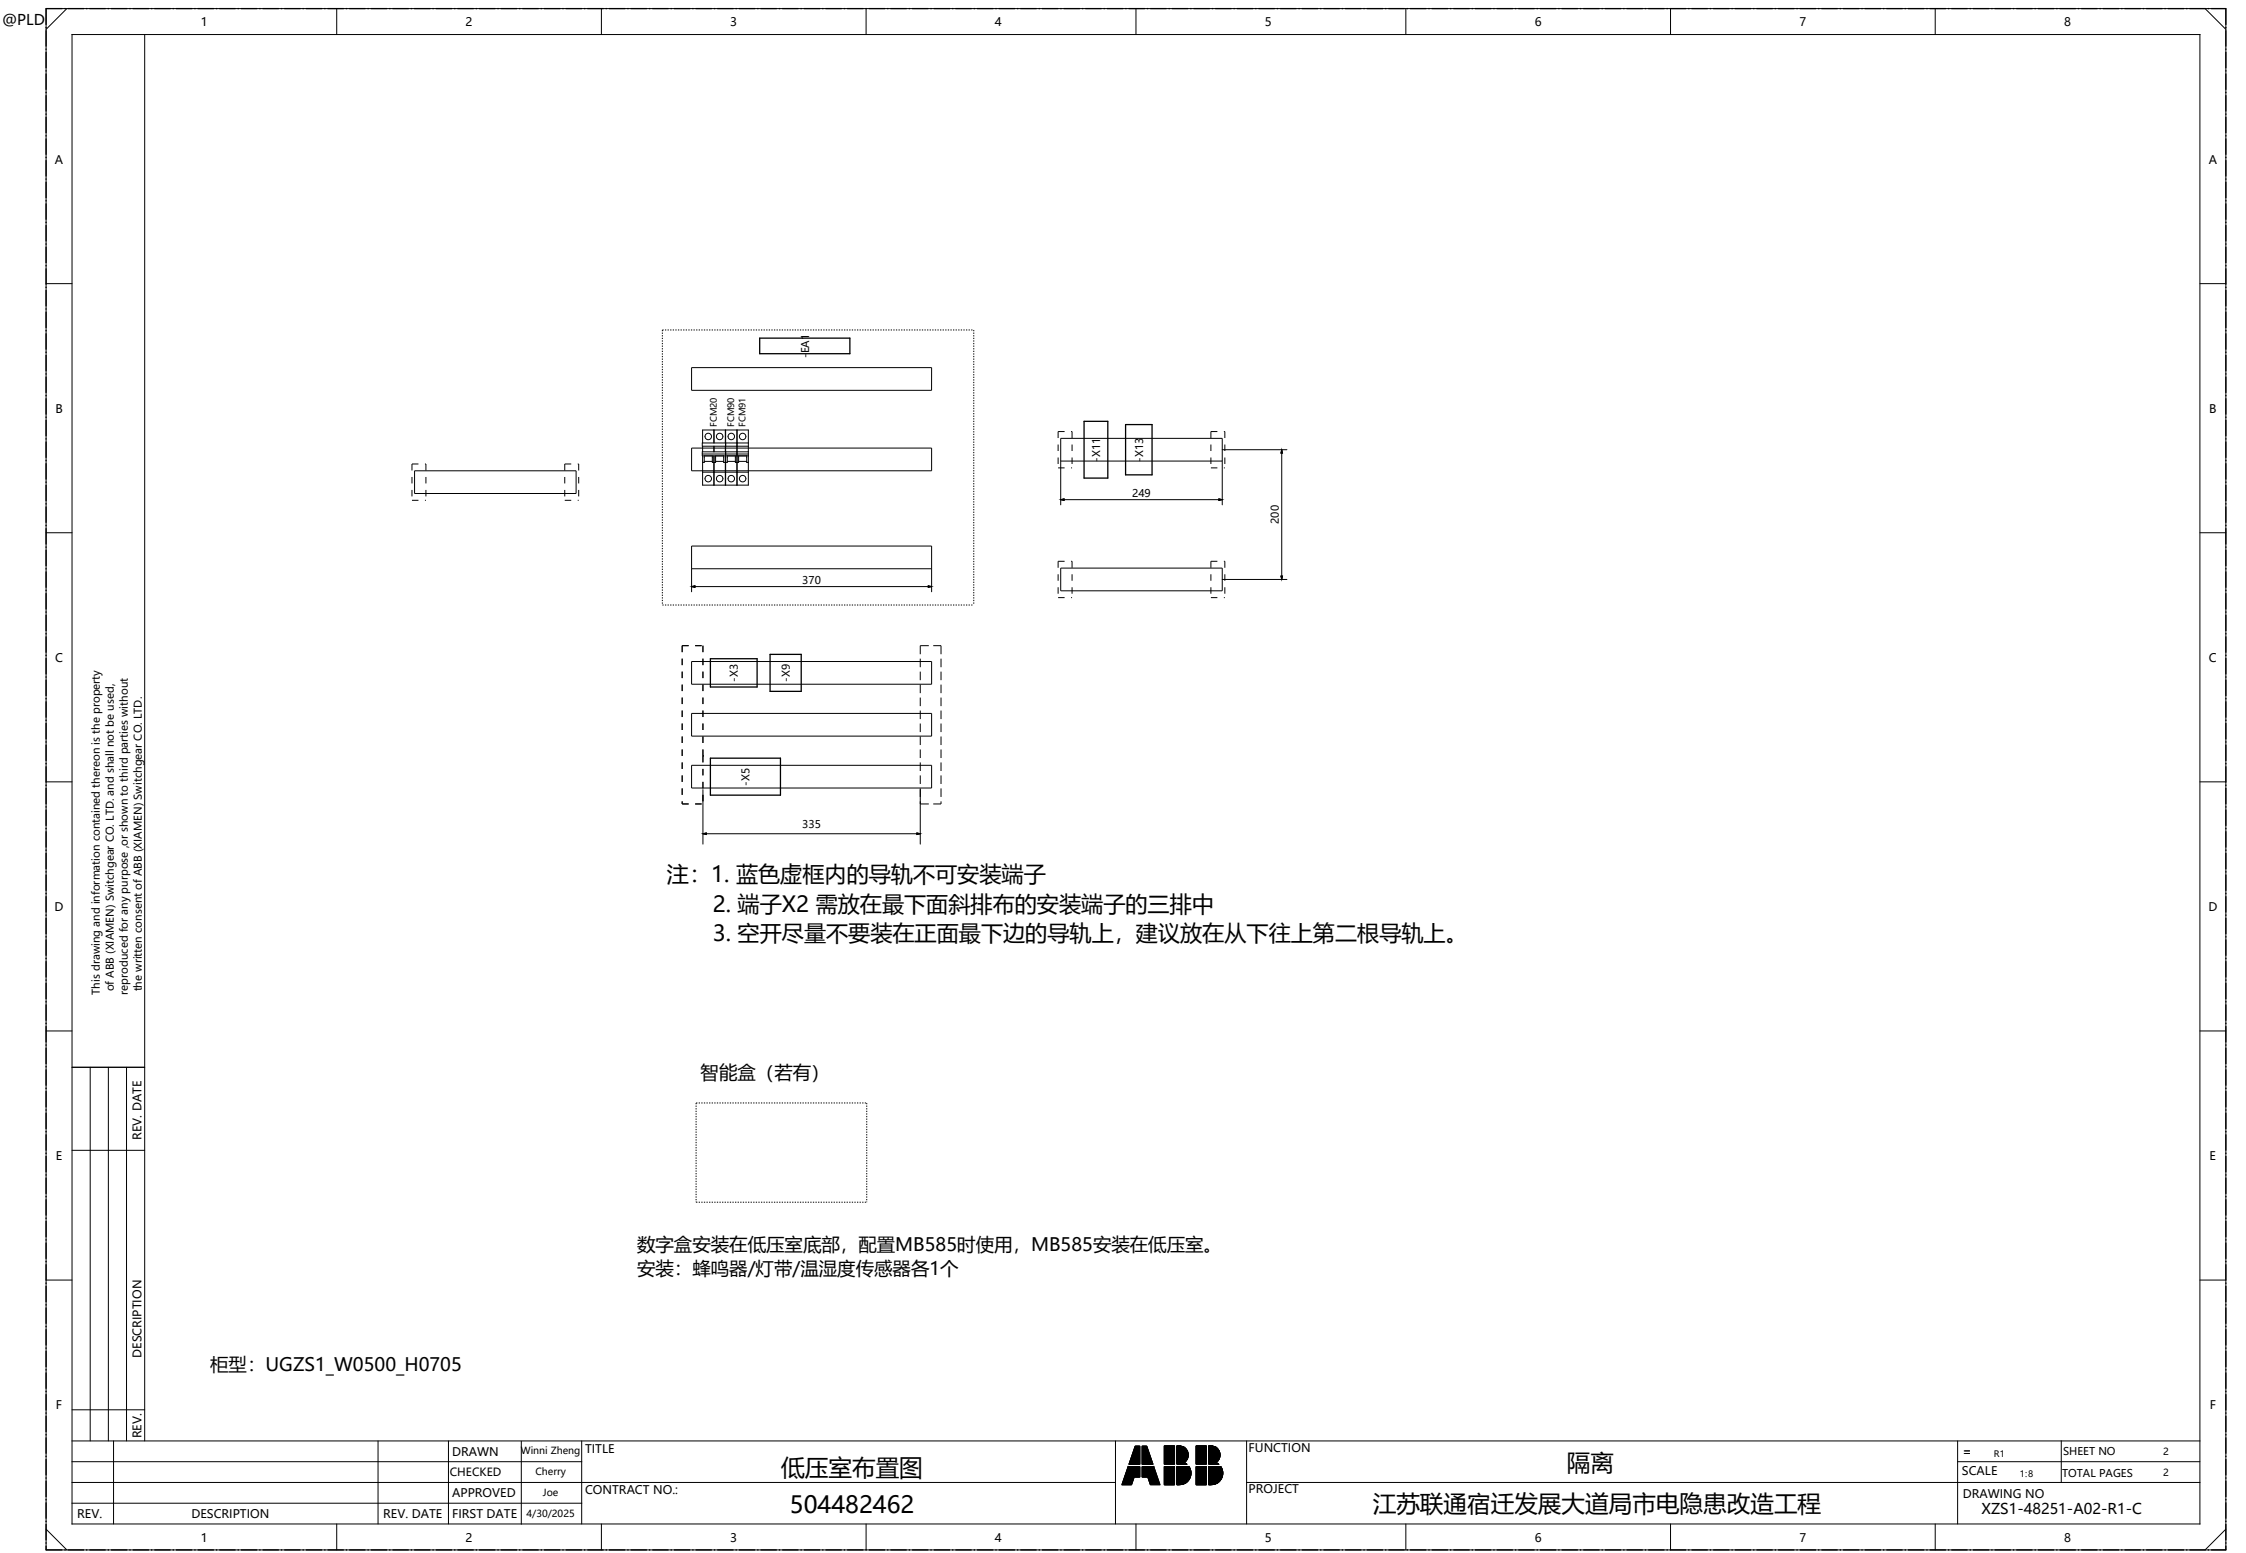


			DRAWN	Winni Zheng	TITLE	ABB	FUNCTION	隔离	=	R1	SHEET NO	2		
			CHECKED	Cherry			CONTRACT NO.:	PROJECT	江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程	DRAWING NO XZS1-48251-A02-R1-C	SCALE	1:8	TOTAL PAGES	2
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/30/2025							504482462			

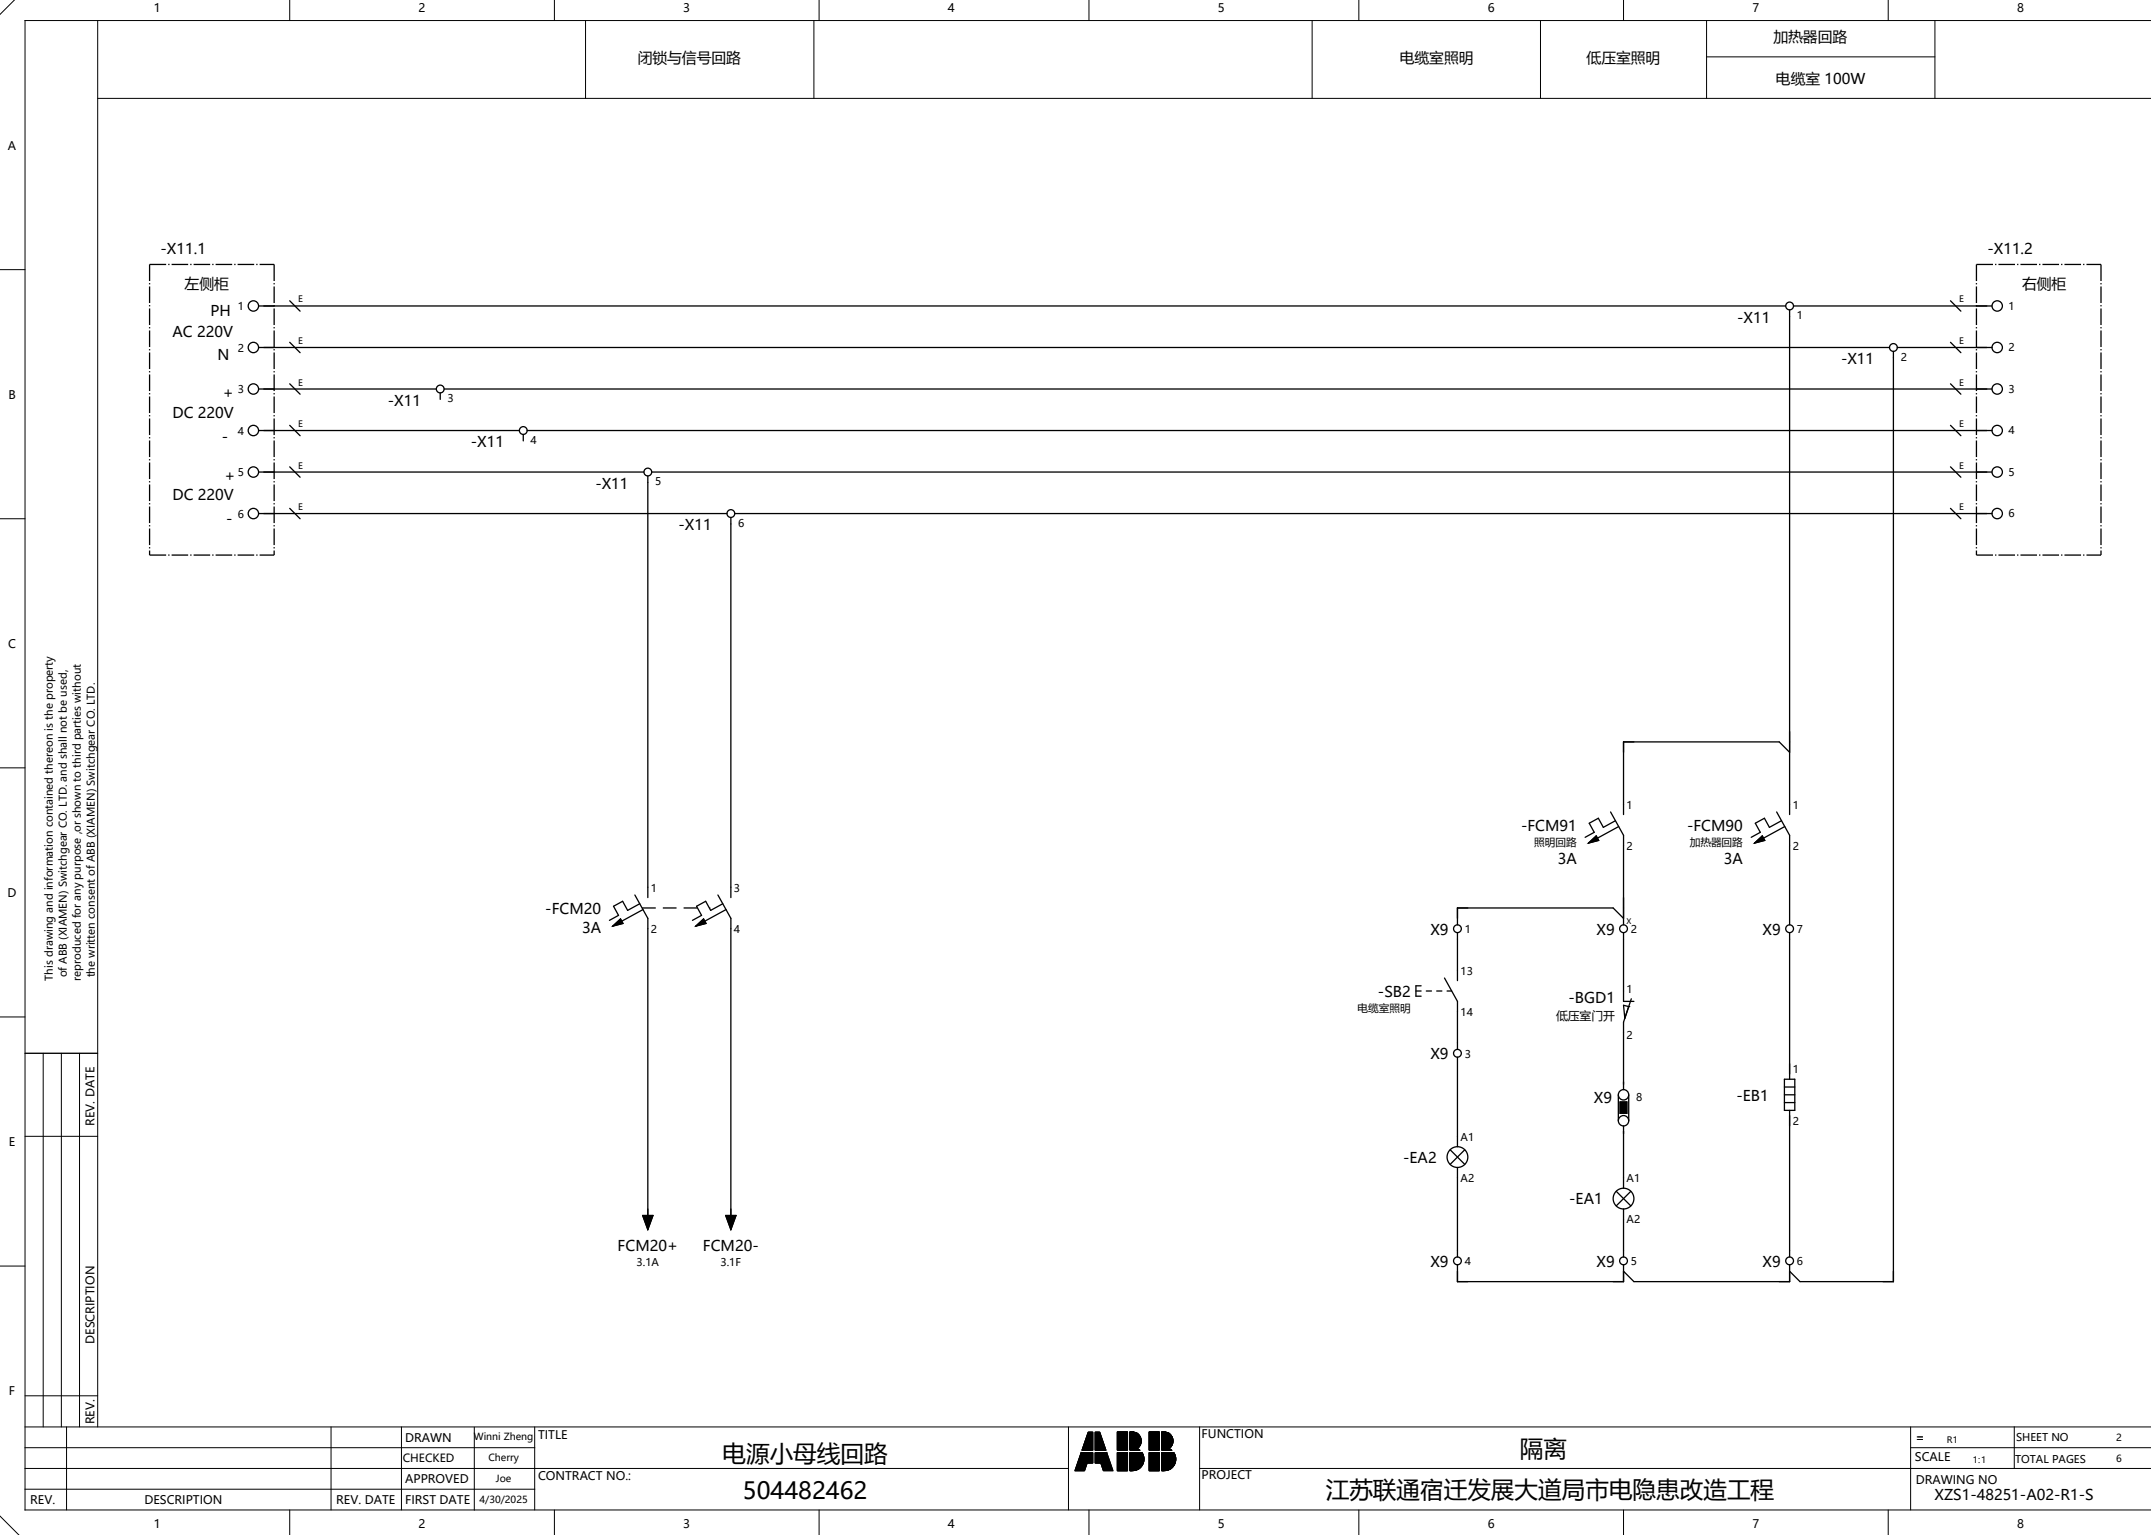

Disconnecter

-QBD
QS-Y0

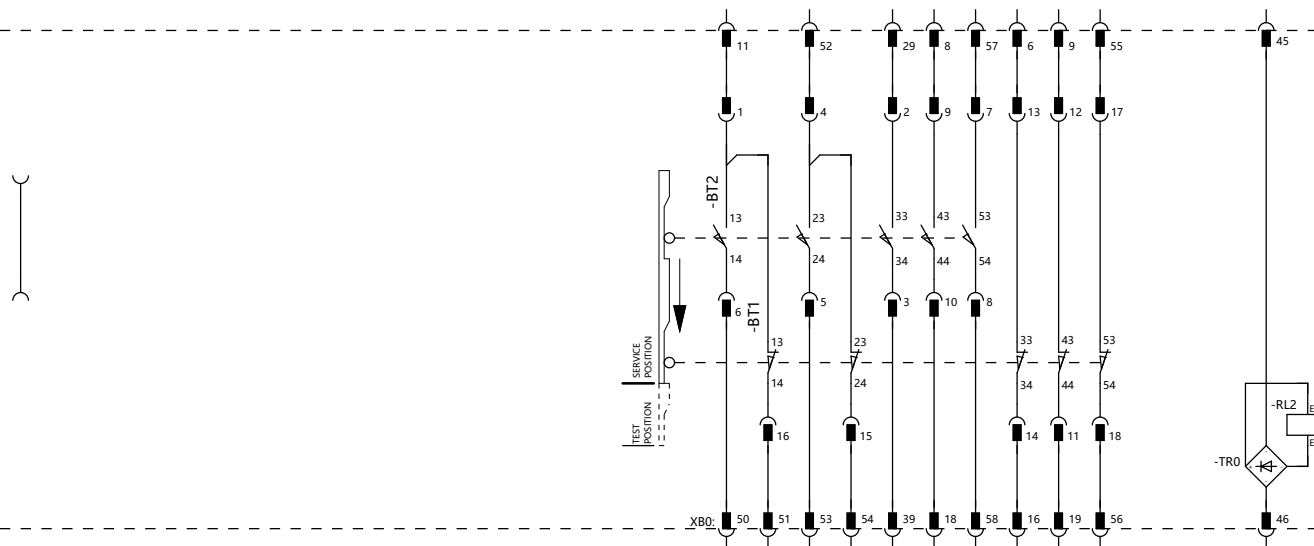[illegible][illegible][illegible]

此图所示状态为:隔离手车位于工作位置


REV.	DESCRIPTION	REV. DATE


			DRAWN	Winni Zheng	TITLE		FUNCTION	隔离	= R1	SHEET NO	6
			CHECKED	Cherry	隔离手车		PROJECT	隔离	SCALE 1:1	TOTAL PAGES	6
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Joe	CONTRACT NO.: 504482462		江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程		DRAWING NO XZS1-48251-A02-R1-S		


[illegible]


[illegible]


[illegible]

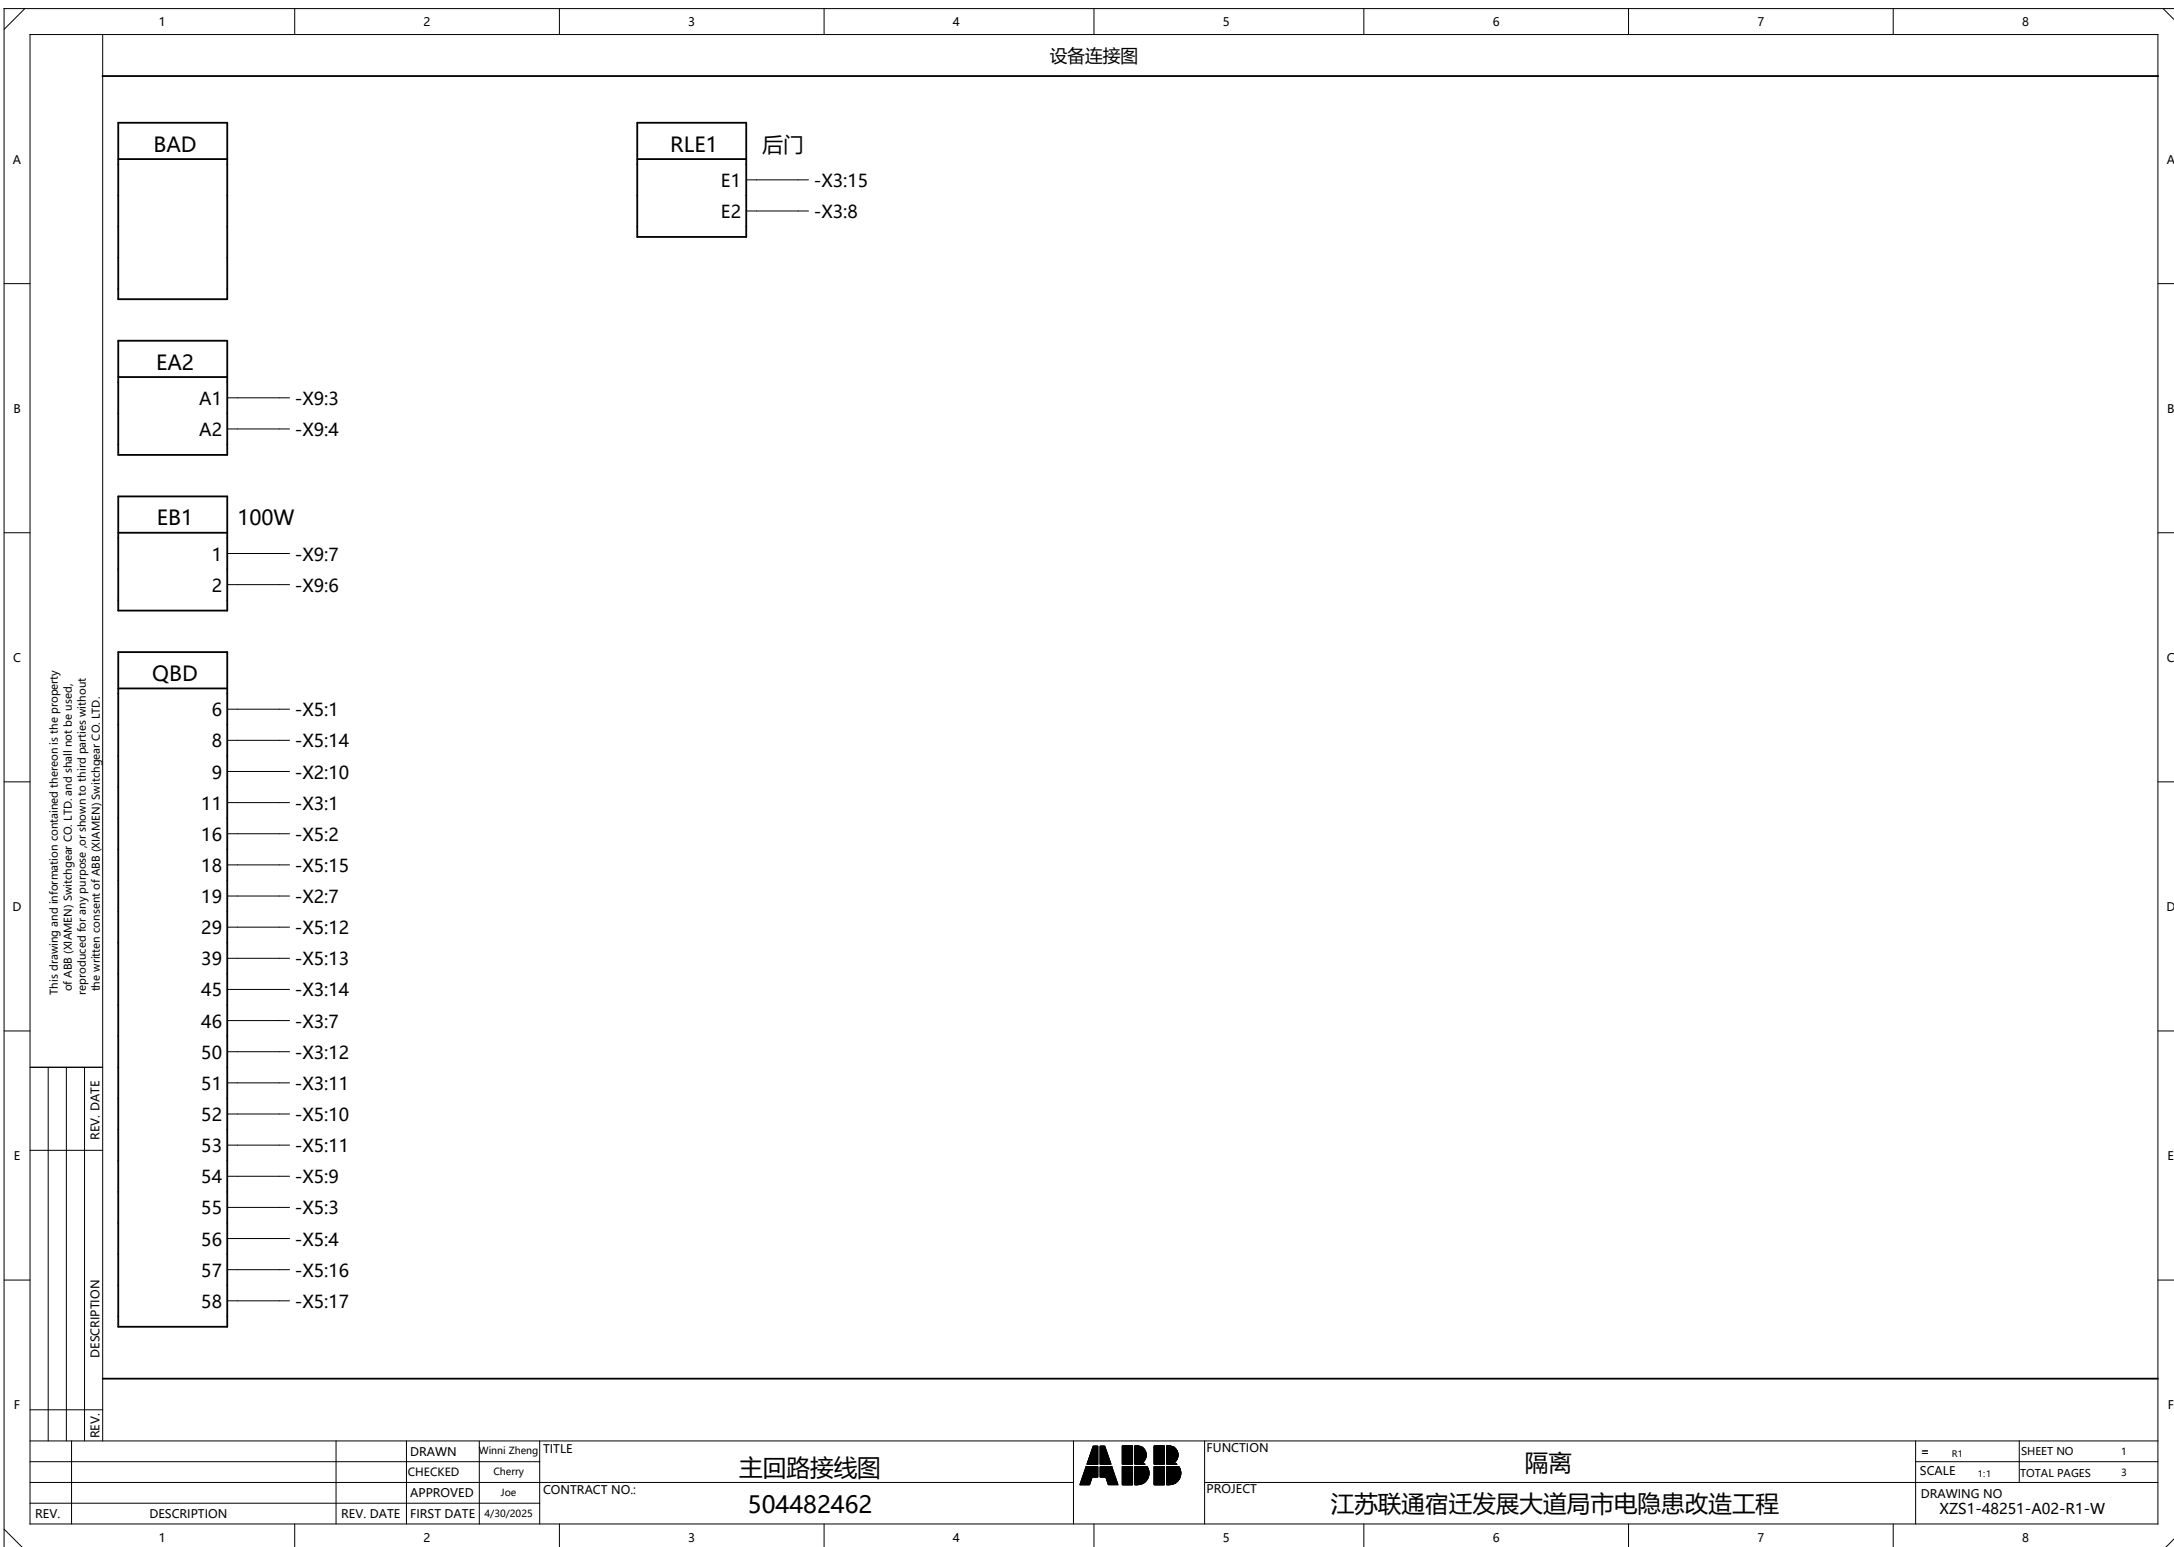


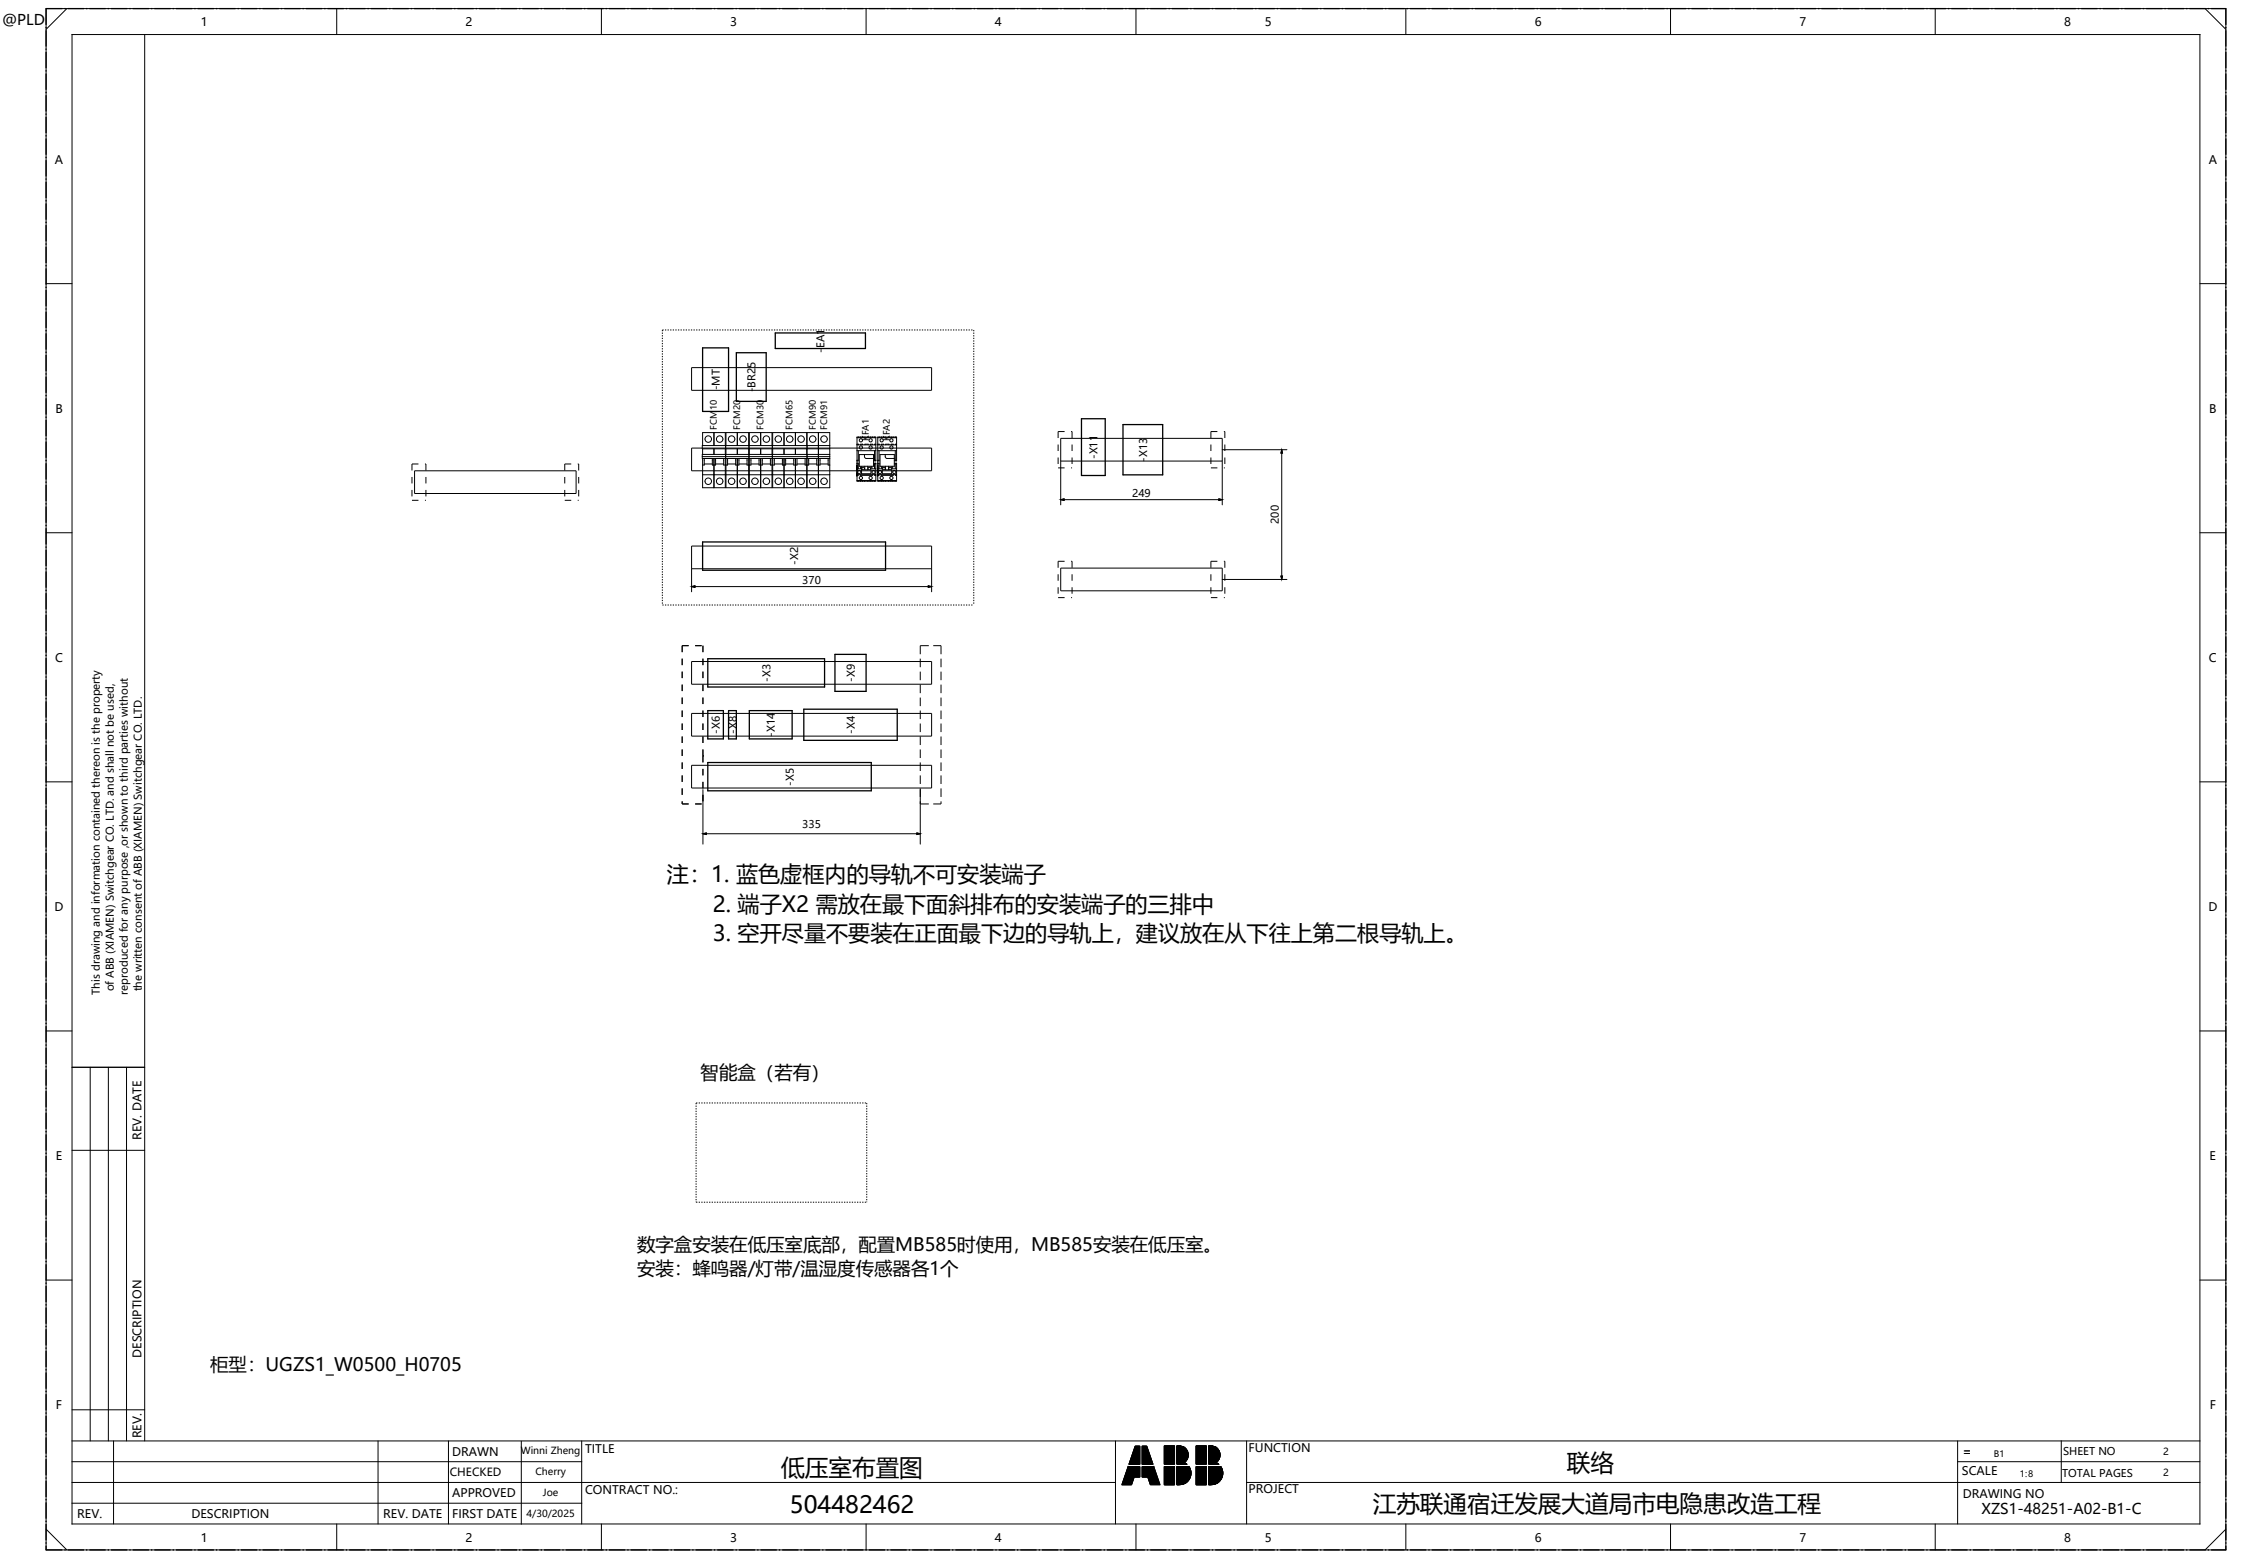


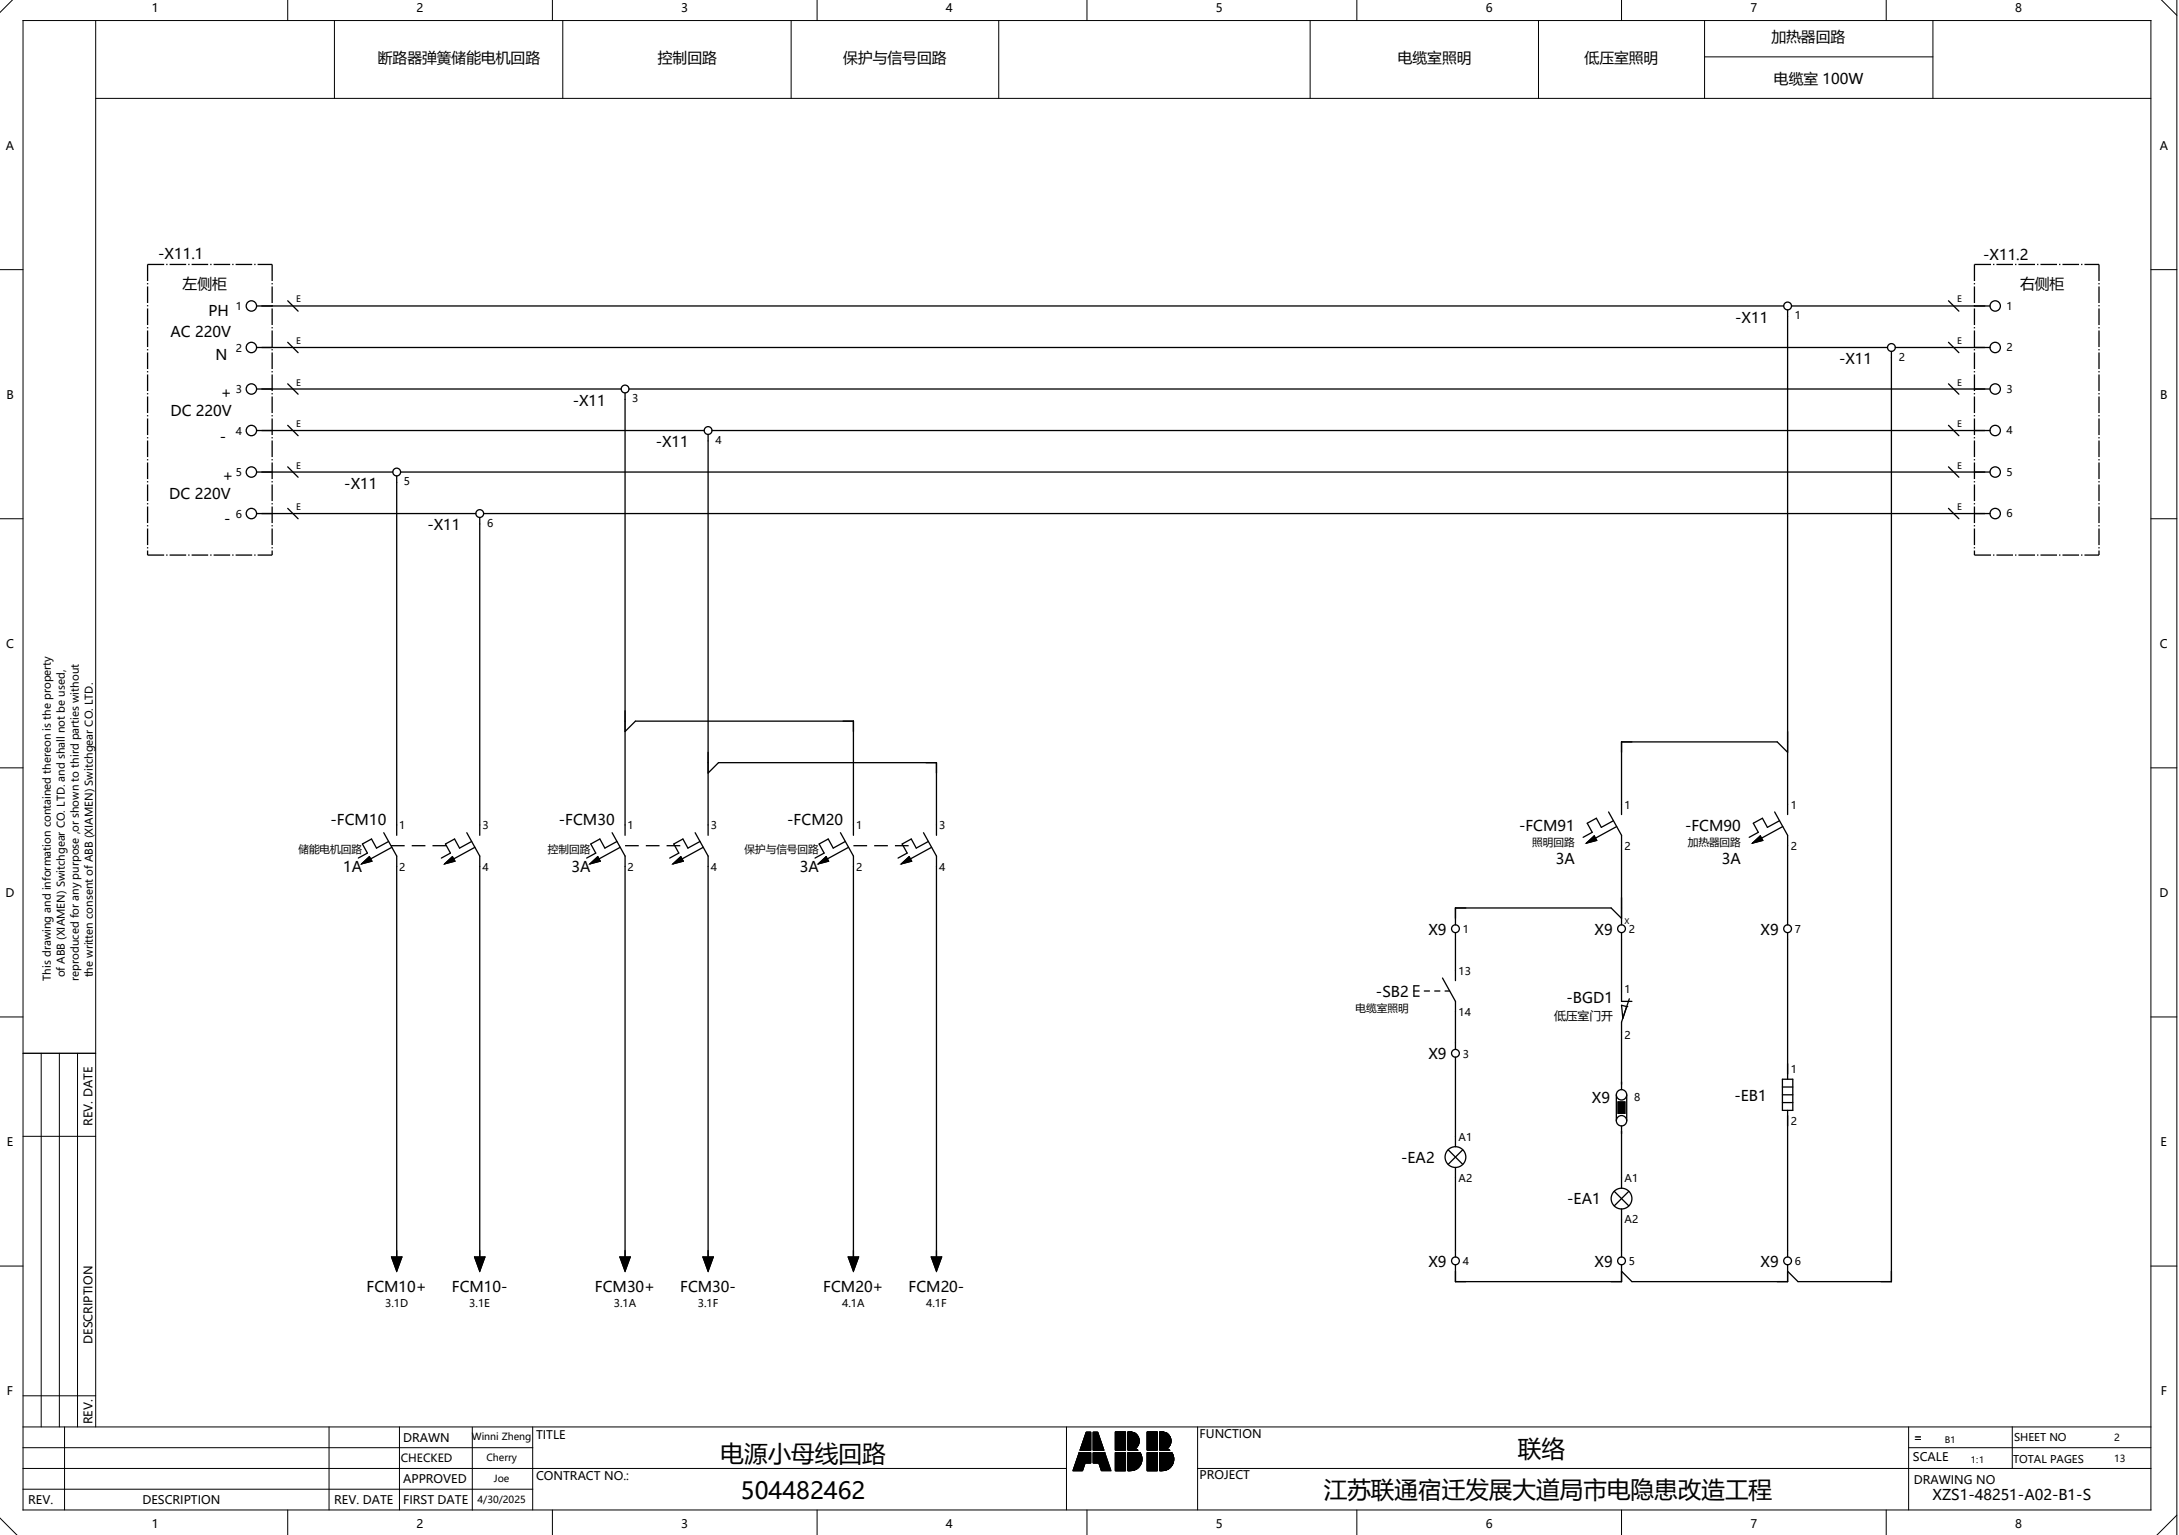

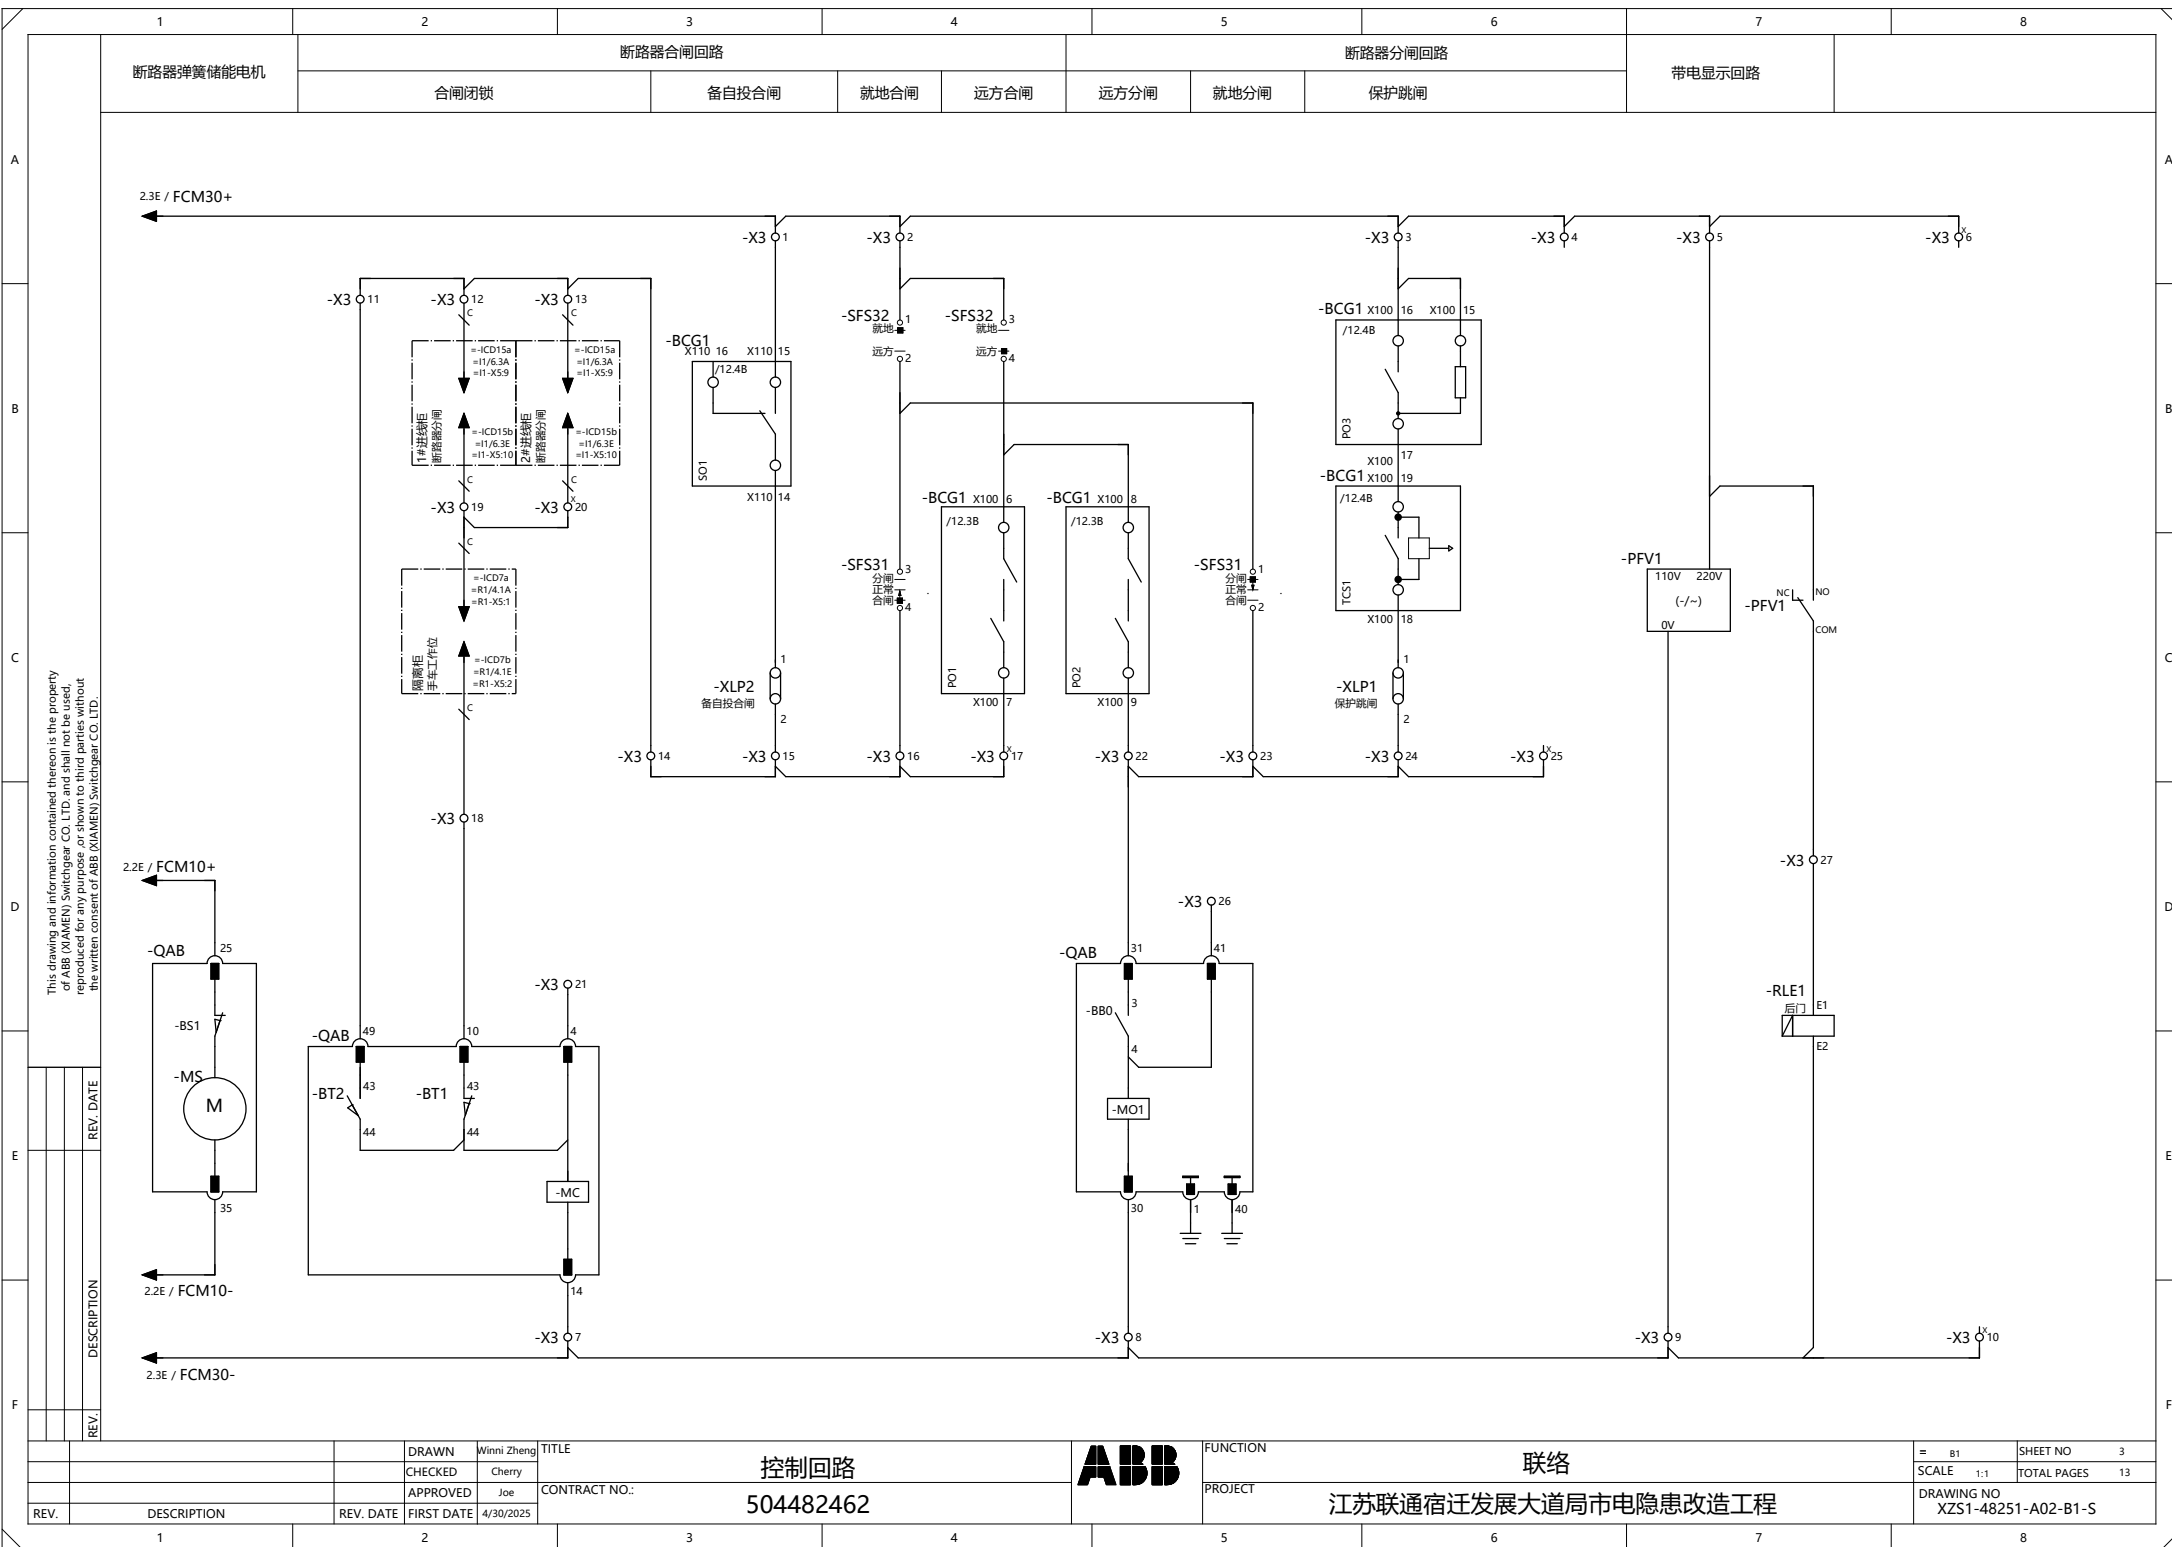


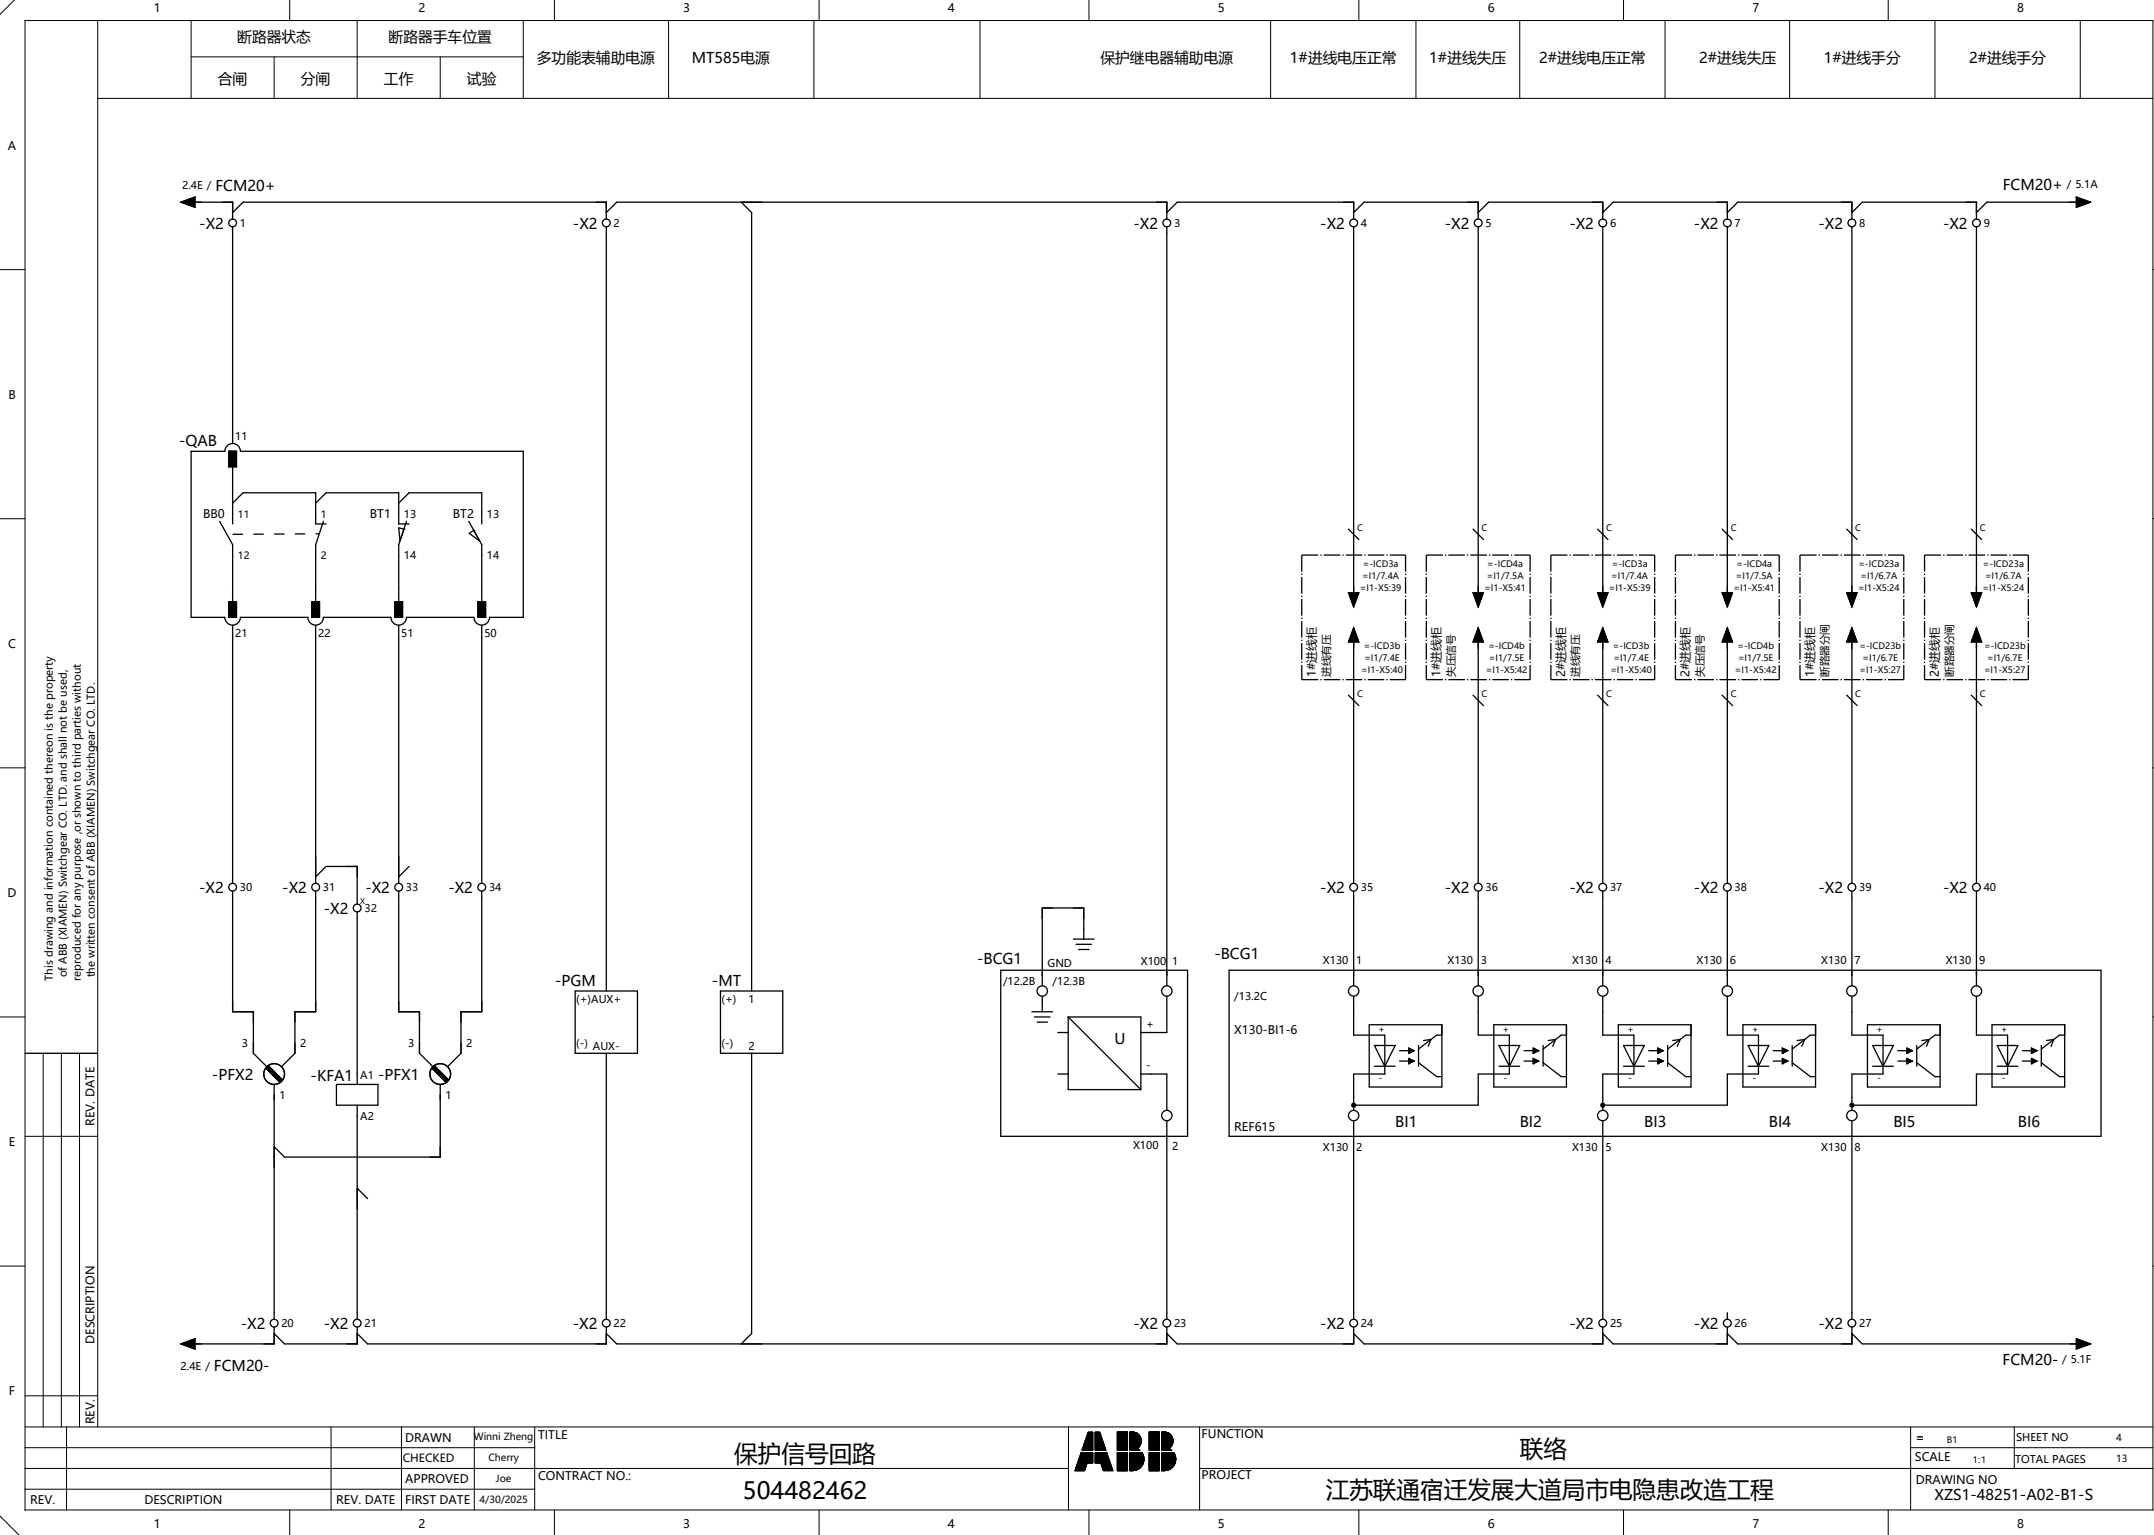

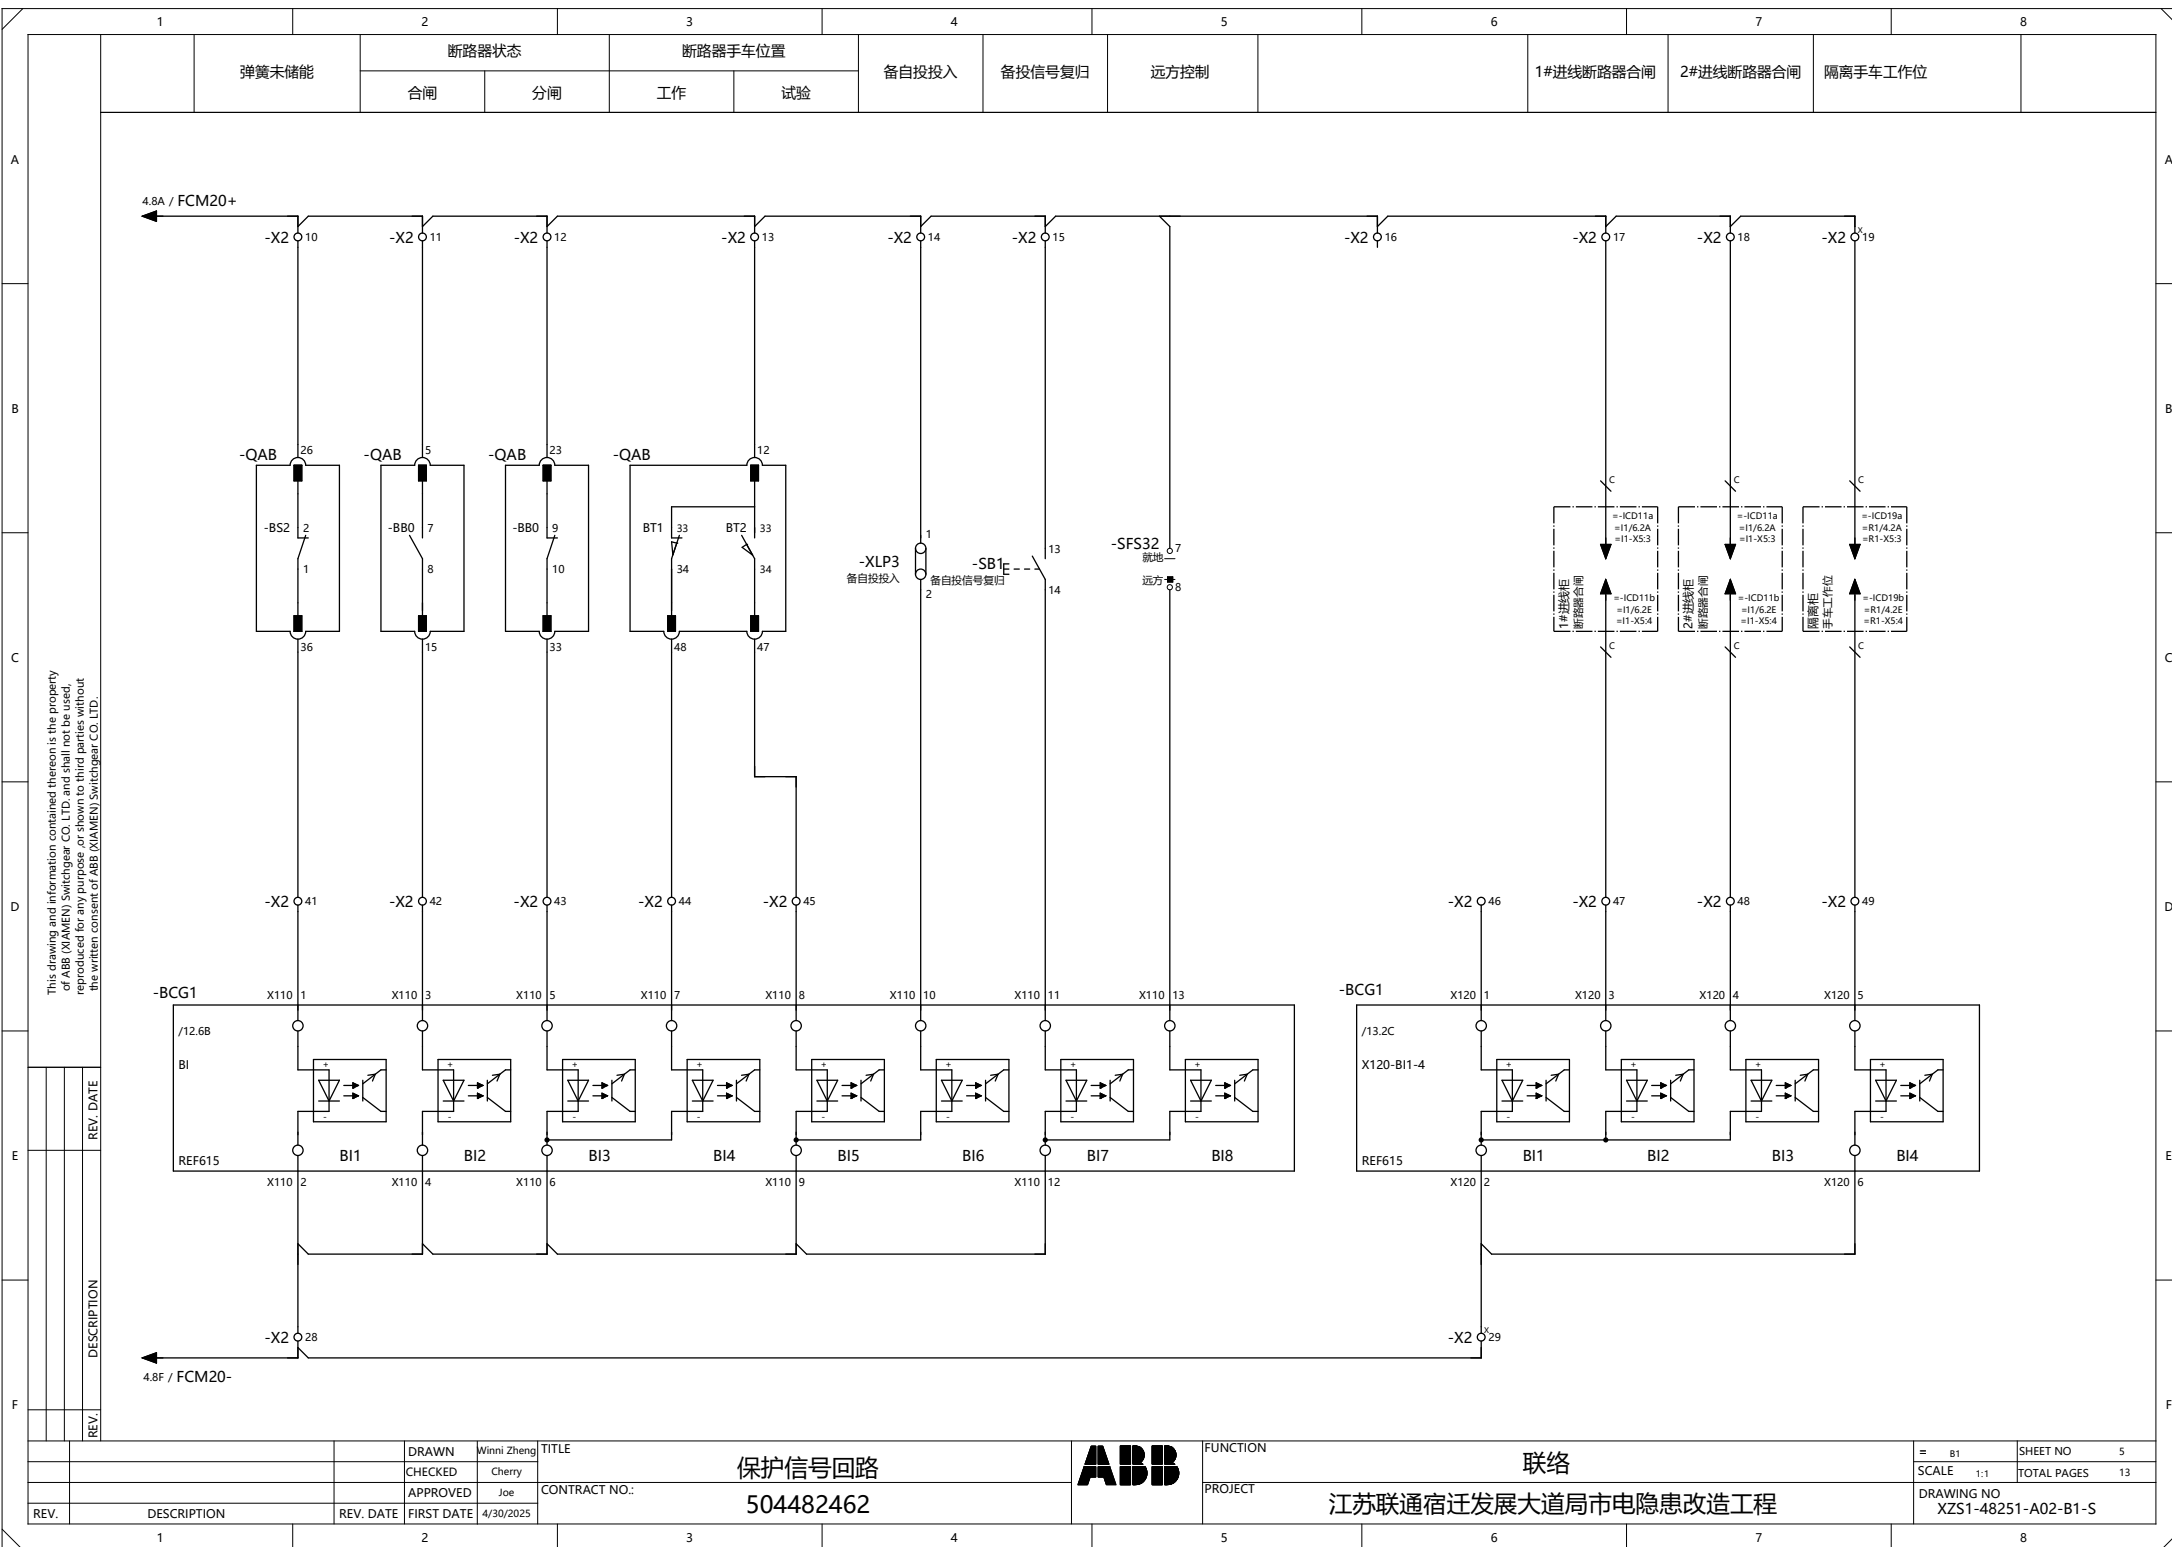

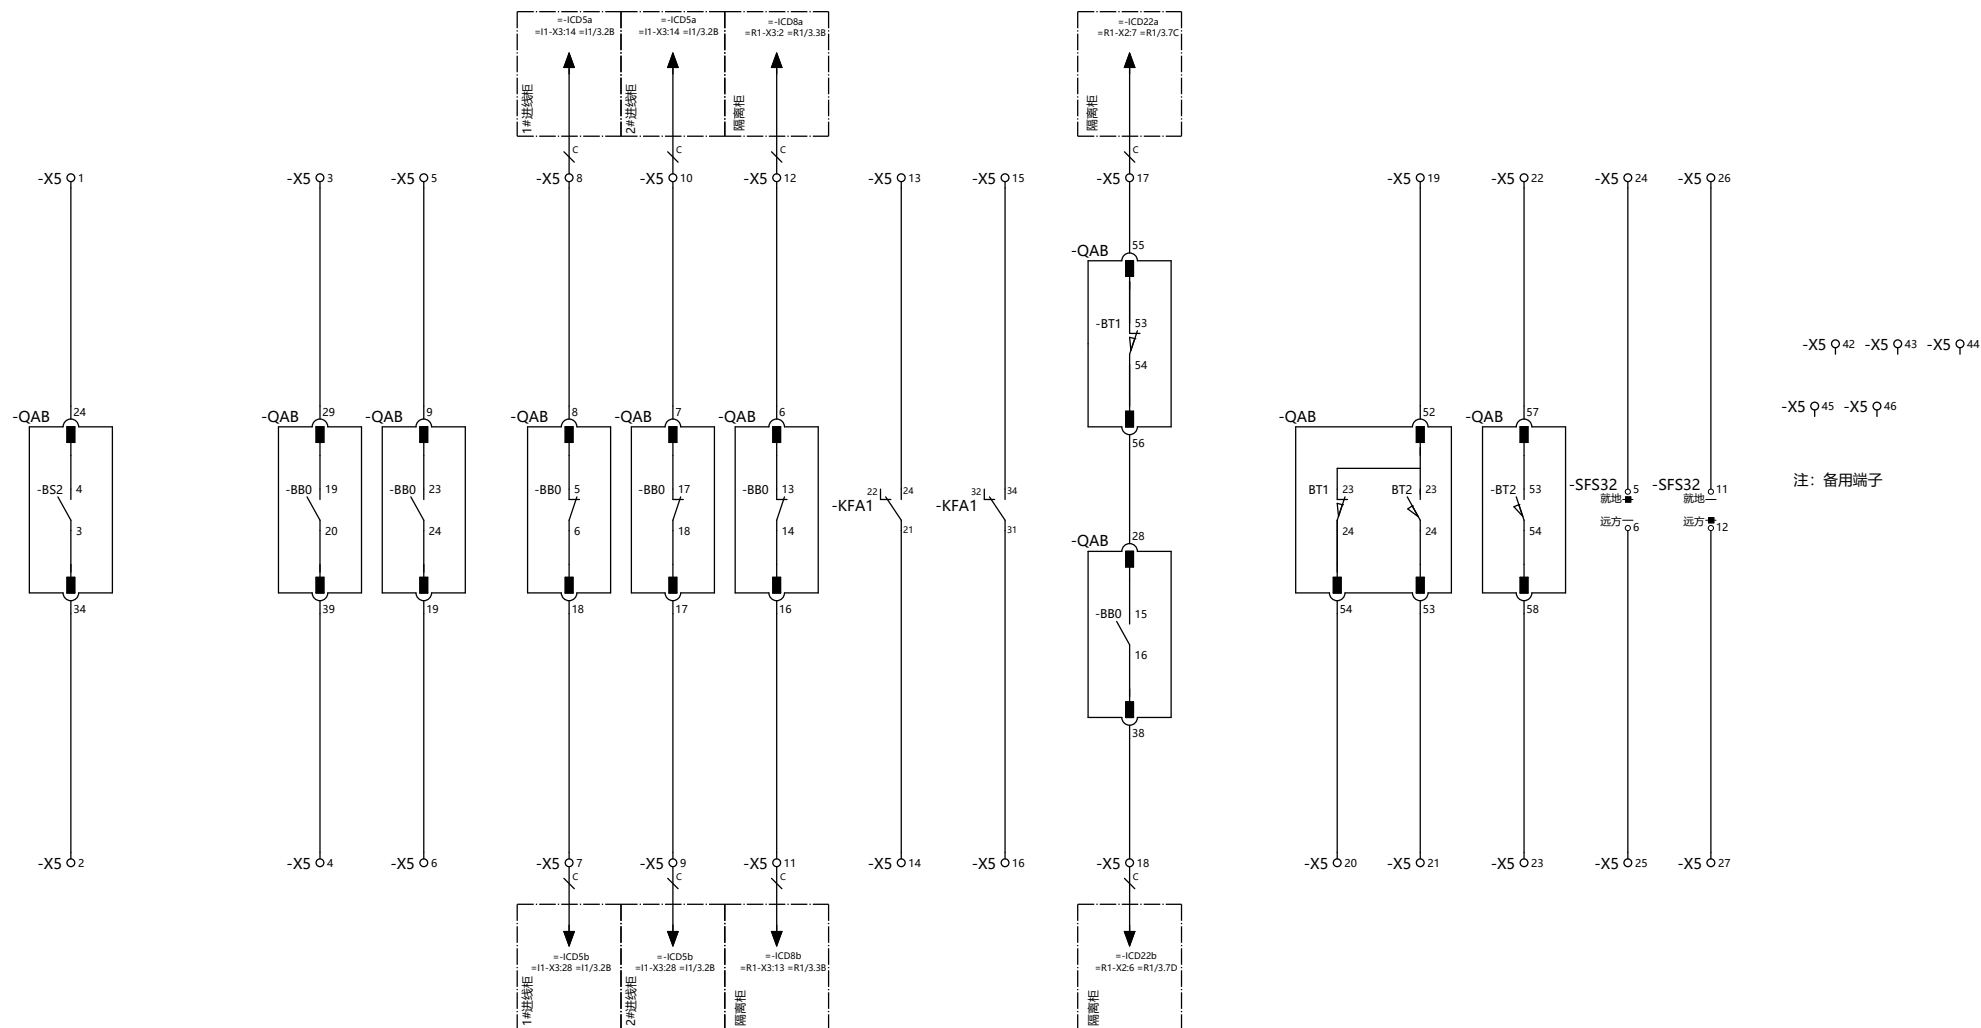

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	

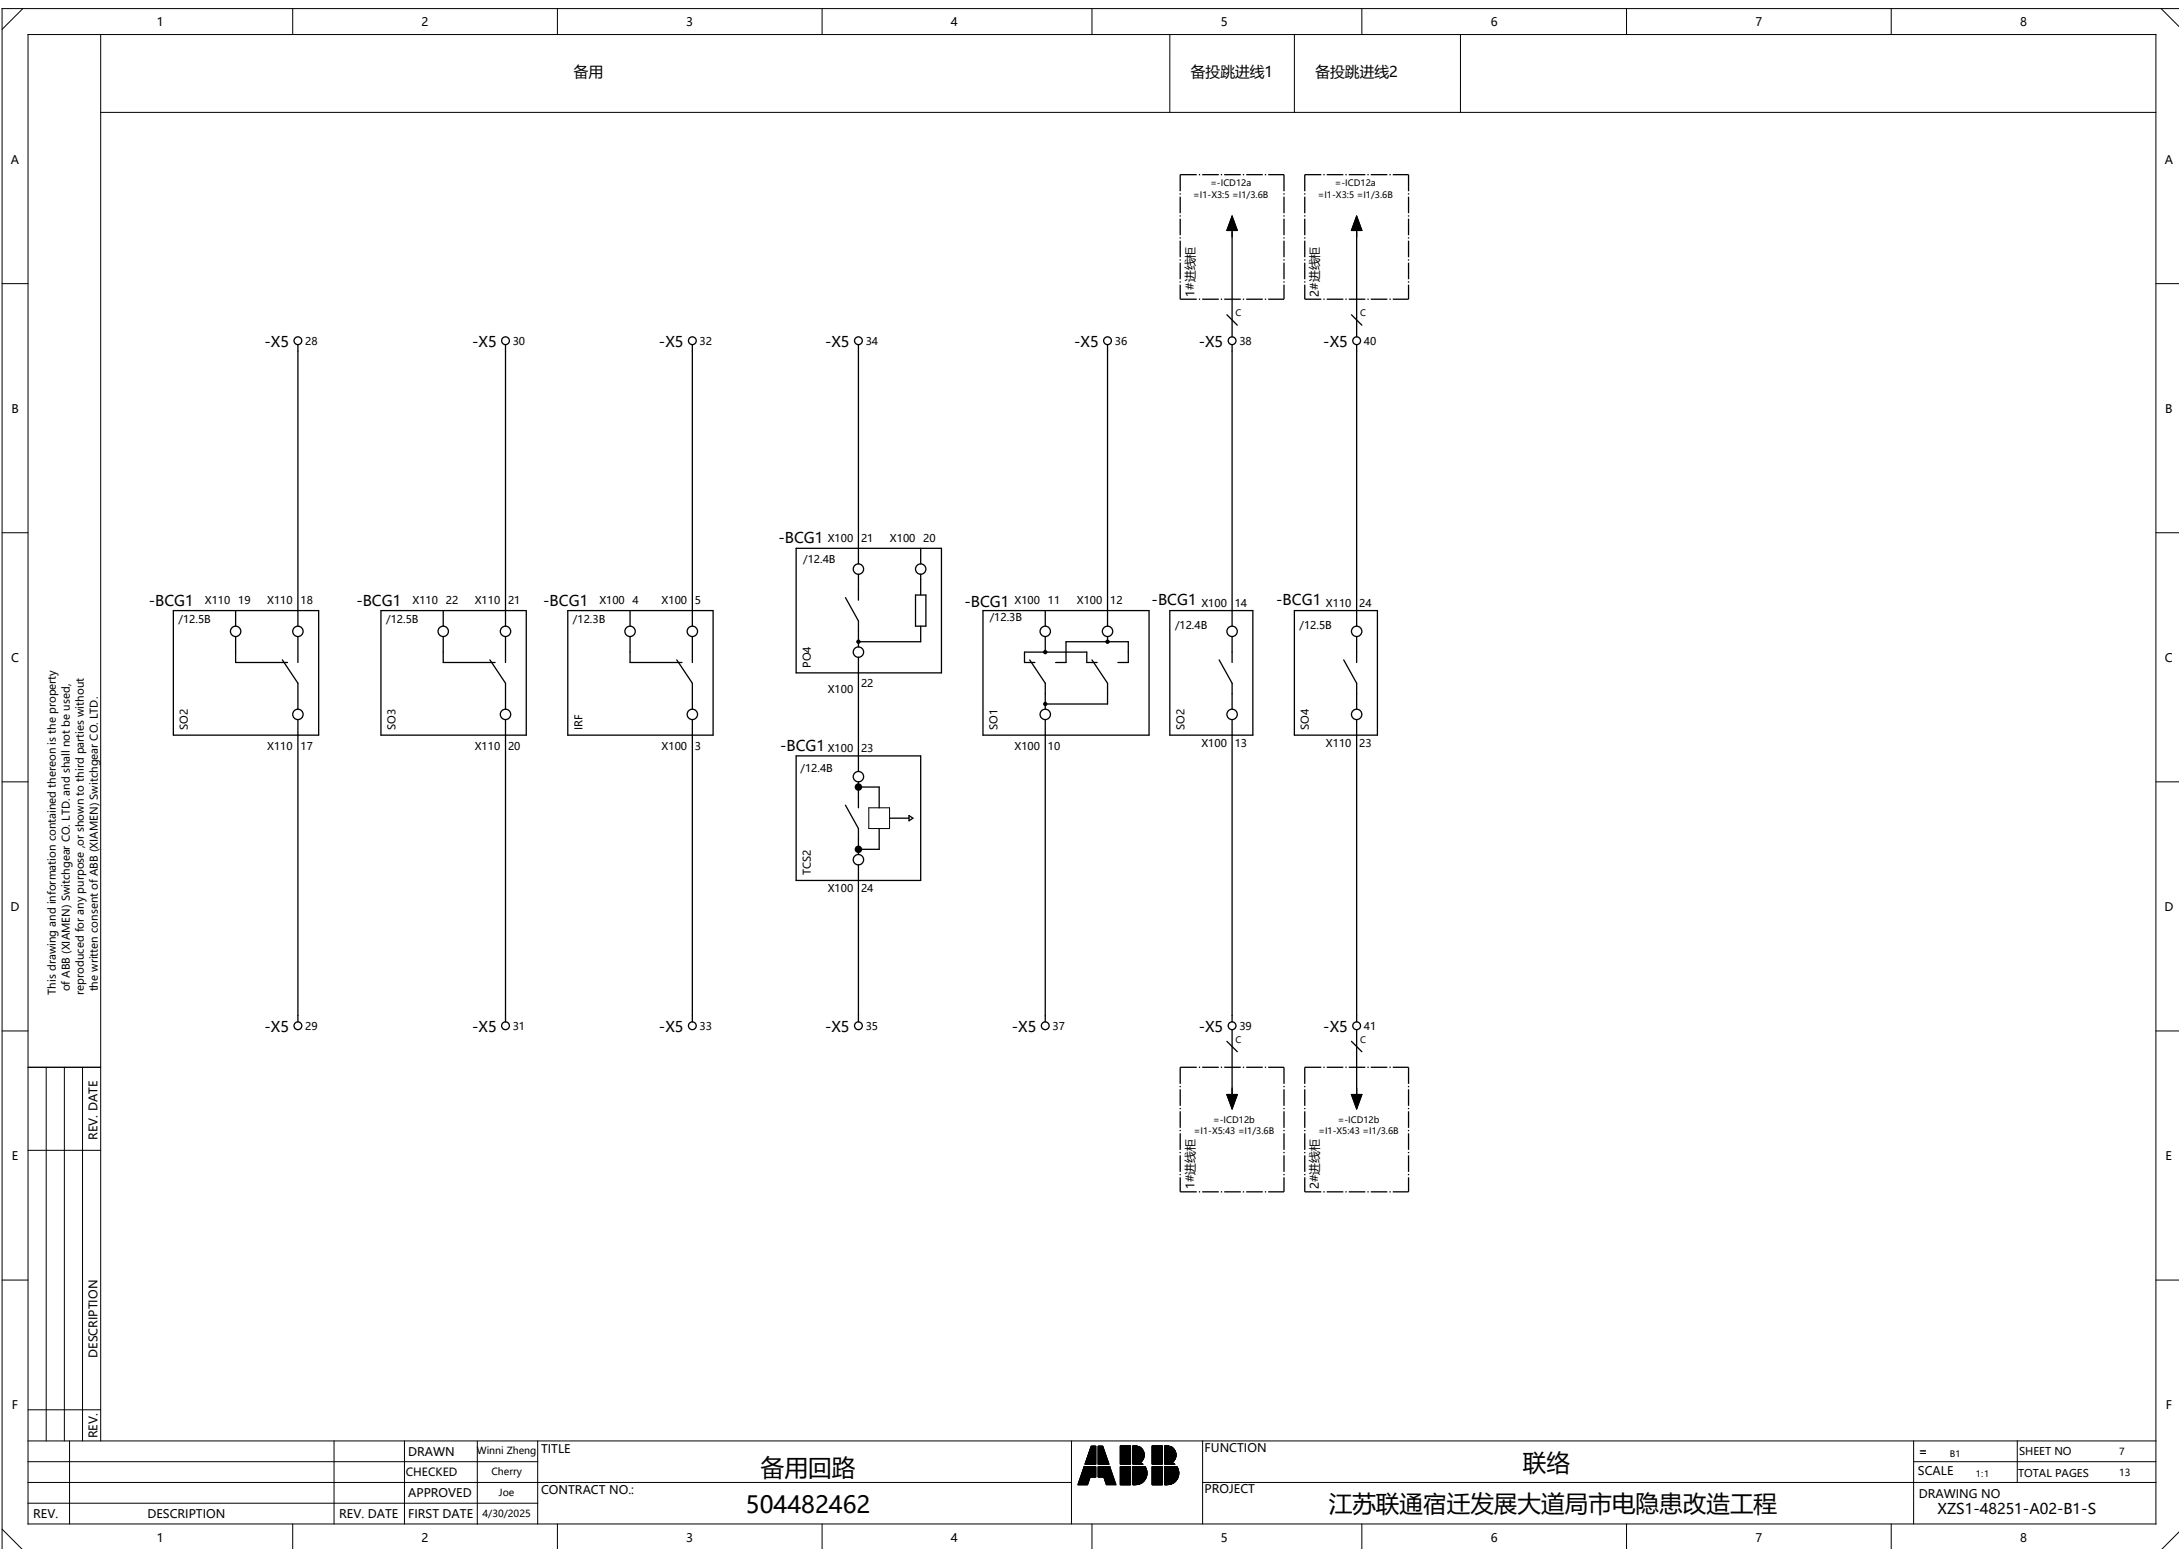


[illegible]



= B1	SHEET NO 9
SCALE 1:1	TOTAL PAGES 13
DRAWING NO XZS1-48251-A02-B1-S	

VD4

-QAB
VD4/P-55

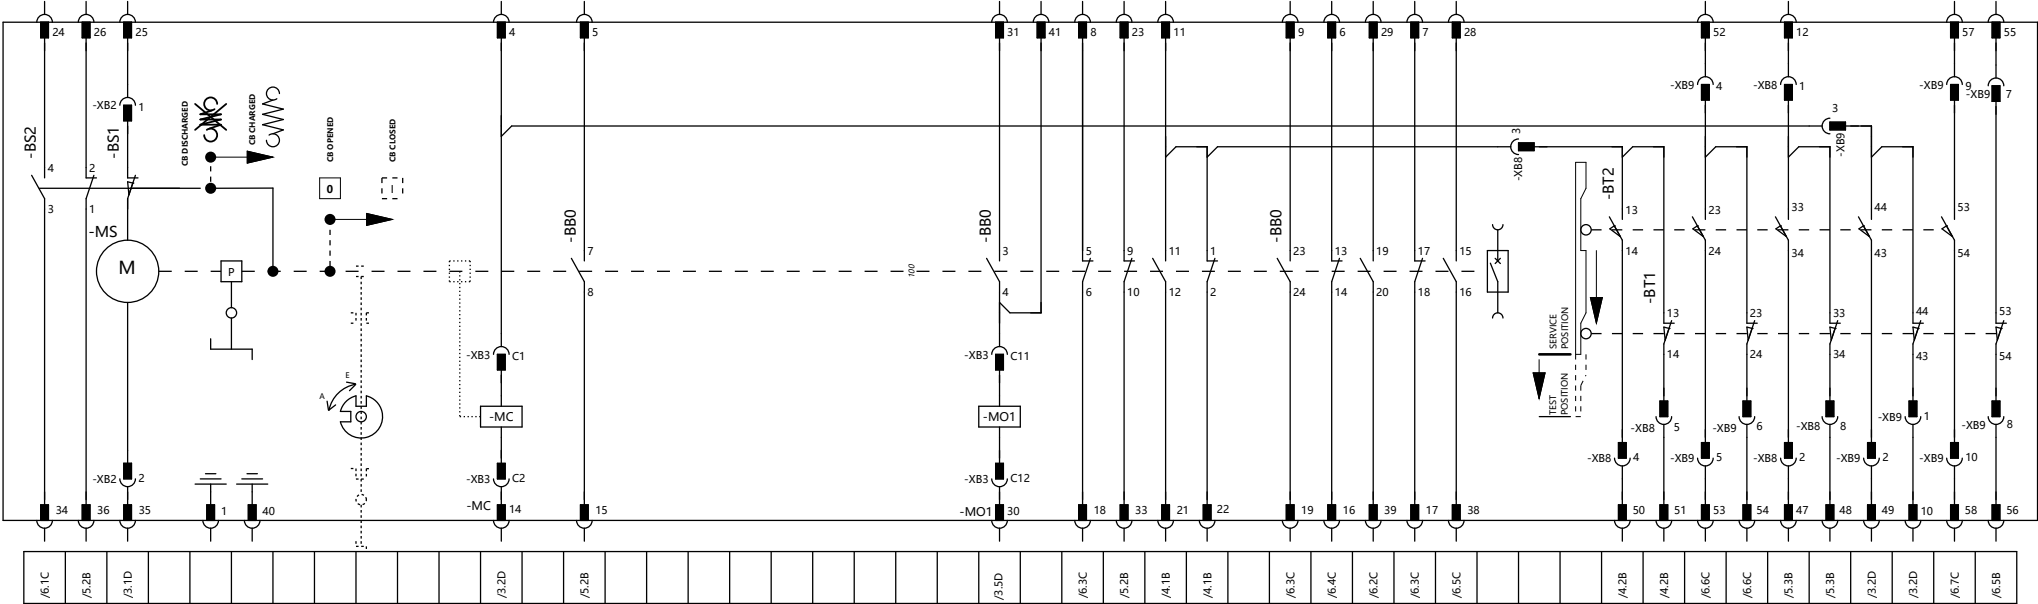

名称	描述	备注
-MS	弹簧操作机构储能电机	
-BS1	储能电机限位开关	
-MC	合闸脱扣器	
-MO1	第一分闸脱扣器	

名称	描述	备注
-BS2	合闸弹簧储能/未储能信号触点	
-BB0	与断路器主轴联动的辅助开关	
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	

接地开关与断路器手车具有可靠的机械闭锁：A)
只有当断路器手车位于试验位置时，才允许操作接地开关 B)
只有当接地开关处于分状态时,断路器手车才允许由试验位置推入运行位置。

电气控制接线图/接点位置参考：
此图所示状态为：断路器手车工作位置 断路器处于分闸状态 操作机构弹簧未储能

断路器总览图
504482462



FUNCTION 联络
PROJECT 江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程

= 81 SHEET NO 11
SCALE 1:1 TOTAL PAGES 13
DRAWING NO XZ51-48251-A02-B1-S

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

		DRAWN Winni Zheng	TITLE
		CHECKED Cherry	
		APPROVED Joe	CONTRACT NO.:
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE FIRST DATE	4/30/2025

保护总览图
504482462








FUNCTION	联络
PROJECT	江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程

= B1	SHEET NO 12
SCALE 1:1	TOTAL PAGES 13
DRAWING NO XZS1-48251-A02-B1-S	

-BCG1

REF615

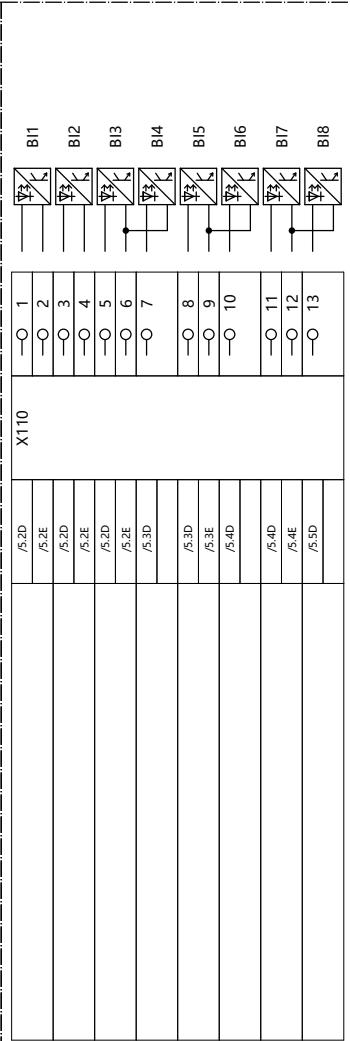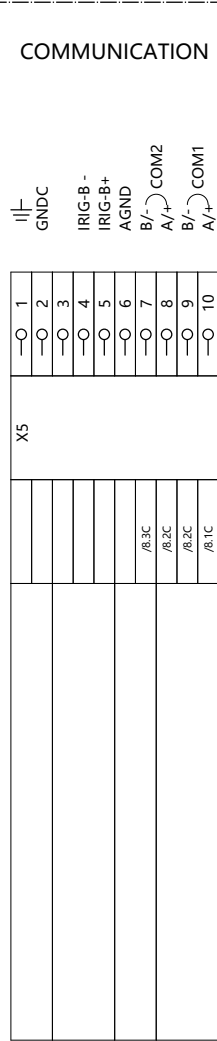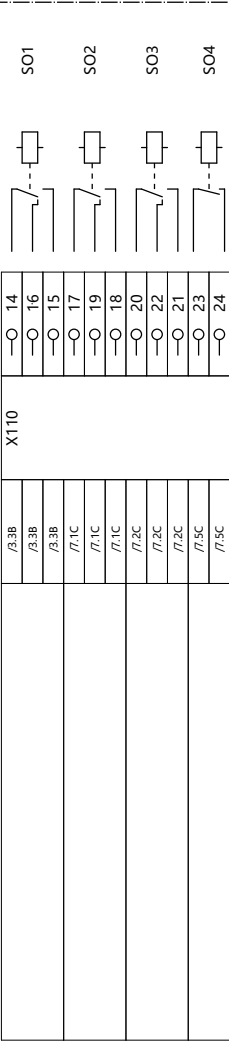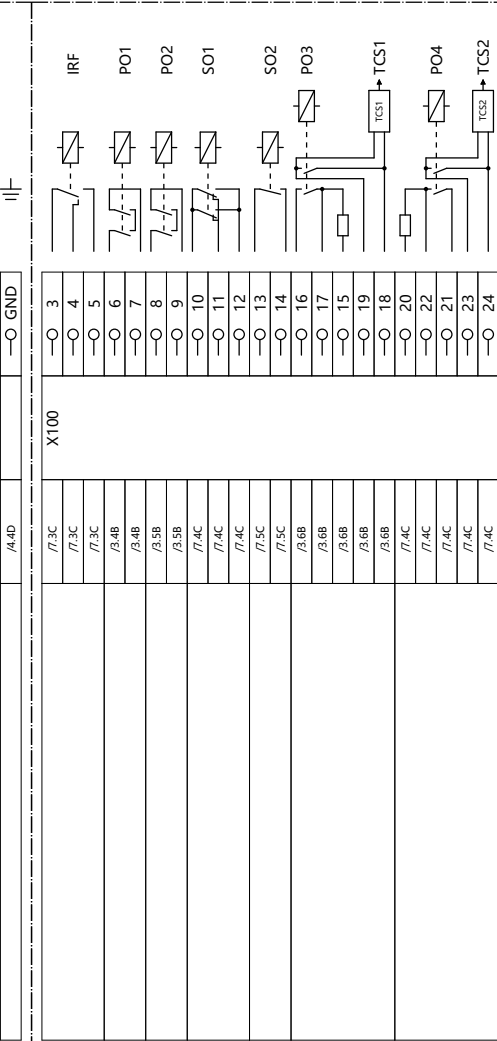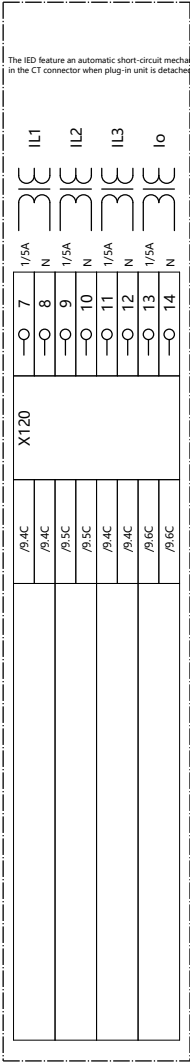

REF615

F

			DRAWN	Winni Zheng
			CHECKED	Cherry
			APPROVED	Joe
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	4/30/2025

REF615



ABR

江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程

= B1	SHEET NO	13
SCALE 1:1	TOTAL PAGES	13
DRAWING NO XZS1-48251-A02-B1-S		

		1	2	3	4	5	6	7	8																																												
A	设备清单(柜体)																																																				
	<table><tr><td>设备号</td><td>-BAD</td><td>物料号</td><td>DIK-10-B10N1000C-1</td><td>数量</td><td>3</td><td>制造商</td><td>ABB</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="4">电容分压装置</td><td>型号</td><td colspan="3" rowspan="5">B10N-1000C-1</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="8">Un=12kV</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td>节点位置</td><td colspan="8">S/1.1B</td></tr></table>									设备号	-BAD	物料号	DIK-10-B10N1000C-1	数量	3	制造商	ABB	设备名称	电容分压装置				型号	B10N-1000C-1			设备参数	Un=12kV								符号									节点位置	S/1.1B							
设备号	-BAD	物料号	DIK-10-B10N1000C-1	数量	3	制造商	ABB																																														
设备名称	电容分压装置				型号	B10N-1000C-1																																															
设备参数	Un=12kV																																																				
符号																																																					
节点位置	S/1.1B																																																				
<table><tr><td>设备号</td><td>-BCT1</td><td>物料号</td><td>CTA-G1K251-0254</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td>ABB</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="4">电流互感器</td><td>型号</td><td colspan="3" rowspan="5">LZZBJ9-12/150b/2</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="8">25kA/1SEC,200/5A,C1:CL 0.5/15VA;C2:10P10/15VA;</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td>节点位置</td><td colspan="4">S/9.2B</td><td colspan="4" rowspan="2">S/9.4B</td></tr></table>									设备号	-BCT1	物料号	CTA-G1K251-0254	数量	1	制造商	ABB	设备名称	电流互感器				型号	LZZBJ9-12/150b/2			设备参数	25kA/1SEC,200/5A,C1:CL 0.5/15VA;C2:10P10/15VA;								符号									节点位置	S/9.2B				S/9.4B				
设备号	-BCT1	物料号	CTA-G1K251-0254	数量	1	制造商	ABB																																														
设备名称	电流互感器				型号	LZZBJ9-12/150b/2																																															
设备参数	25kA/1SEC,200/5A,C1:CL 0.5/15VA;C2:10P10/15VA;																																																				
符号																																																					
节点位置	S/9.2B				S/9.4B																																																
<table><tr><td>设备号</td><td>-BCT3</td><td>物料号</td><td>CTA-G1K251-0254</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td>ABB</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="4">电流互感器</td><td>型号</td><td colspan="3" rowspan="5">LZZBJ9-12/150b/2</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="8">25kA/1SEC,200/5A,C1:CL 0.5/15VA;C2:10P10/15VA;</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td>节点位置</td><td colspan="4">S/9.2B</td><td colspan="4" rowspan="2">S/9.5B</td></tr></table>									设备号	-BCT3	物料号	CTA-G1K251-0254	数量	1	制造商	ABB	设备名称	电流互感器				型号	LZZBJ9-12/150b/2			设备参数	25kA/1SEC,200/5A,C1:CL 0.5/15VA;C2:10P10/15VA;								符号									节点位置	S/9.2B				S/9.5B				
设备号	-BCT3	物料号	CTA-G1K251-0254	数量	1	制造商	ABB																																														
设备名称	电流互感器				型号	LZZBJ9-12/150b/2																																															
设备参数	25kA/1SEC,200/5A,C1:CL 0.5/15VA;C2:10P10/15VA;																																																				
符号																																																					
节点位置	S/9.2B				S/9.5B																																																
<table><tr><td>设备号</td><td>-EA2</td><td>物料号</td><td>L-CL10-1C-W-AA-CA</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td>PEAKS</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="4">LED电缆室照明灯</td><td>型号</td><td colspan="3" rowspan="5">CL10-1C-W-AA</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="8">AC198-242V</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td>节点位置</td><td colspan="8">S/2.6E</td></tr></table>									设备号	-EA2	物料号	L-CL10-1C-W-AA-CA	数量	1	制造商	PEAKS	设备名称	LED电缆室照明灯				型号	CL10-1C-W-AA			设备参数	AC198-242V								符号									节点位置	S/2.6E								
设备号	-EA2	物料号	L-CL10-1C-W-AA-CA	数量	1	制造商	PEAKS																																														
设备名称	LED电缆室照明灯				型号	CL10-1C-W-AA																																															
设备参数	AC198-242V																																																				
符号																																																					
节点位置	S/2.6E																																																				
B	<table><tr><td>设备号</td><td>-EB1</td><td>物料号</td><td>EP-HEATER-100W</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td>SANYANG</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="4">加热器</td><td>型号</td><td colspan="3" rowspan="5">1FZEK833B</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="8">100W</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td>节点位置</td><td colspan="8">S/2.7E</td></tr></table>									设备号	-EB1	物料号	EP-HEATER-100W	数量	1	制造商	SANYANG	设备名称	加热器				型号	1FZEK833B			设备参数	100W								符号									节点位置	S/2.7E							
设备号	-EB1	物料号	EP-HEATER-100W	数量	1	制造商	SANYANG																																														
设备名称	加热器				型号	1FZEK833B																																															
设备参数	100W																																																				
符号																																																					
节点位置	S/2.7E																																																				
<table><tr><td>设备号</td><td>-QAB</td><td>物料号</td><td>VD4/P-55</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td>ABB</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="4">真空断路器</td><td>型号</td><td colspan="3" rowspan="4">VD4</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="8">NEW VD4 P(旋转式辅助开关) WITHOUT RL1 5NO+5NC</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="8">参见总览图</td></tr><tr><td>节点位置</td><td colspan="8">==A02=B1&S/3</td></tr></table>									设备号	-QAB	物料号	VD4/P-55	数量	1	制造商	ABB	设备名称	真空断路器				型号	VD4			设备参数	NEW VD4 P(旋转式辅助开关) WITHOUT RL1 5NO+5NC								符号	参见总览图								节点位置	==A02=B1&S/3								
设备号	-QAB	物料号	VD4/P-55	数量	1	制造商	ABB																																														
设备名称	真空断路器				型号	VD4																																															
设备参数	NEW VD4 P(旋转式辅助开关) WITHOUT RL1 5NO+5NC																																																				
符号	参见总览图																																																				
节点位置	==A02=B1&S/3																																																				
<table><tr><td>设备号</td><td>-RLE1</td><td>物料号</td><td>EP-MAGNET</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td>PEAKS</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="4">闭锁电磁铁</td><td>型号</td><td colspan="3" rowspan="3">EM10-S</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="8">/</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td>节点位置</td><td colspan="5">S/3.7D</td><</tr></table>	设备号	-RLE1	物料号	EP-MAGNET	数量	1	制造商	PEAKS	设备名称	闭锁电磁铁				型号	EM10-S			设备参数	/								符号									节点位置	S/3.7D																
设备号	-RLE1	物料号	EP-MAGNET	数量	1	制造商	PEAKS																																														
设备名称	闭锁电磁铁				型号	EM10-S																																															
设备参数	/																																																				
符号																																																					
节点位置	S/3.7D																																																				

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

设备号	-XLP1	物料号	T-JY3-2	数量	1	制造商	UPUN
设备名称	插拔式压板					型号	JY3-2
设备参数							
驼色							
符号							
节点位置	S/3.6C						

设备号	-XLP2	物料号	T-JY3-2	数量	1	制造商	UPUN
设备名称	插拔式压板					型号	JY3-2
设备参数							
驼色							
符号							
节点位置	S/3.3C						

设备号	-XLP3	物料号	T-JY3-2	数量	1	制造商	UPUN
设备名称	插拔式压板					型号	JY3-2
设备参数							
驼色							
符号							
节点位置	S/5.4C						

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	

			DRAWN Winni Zheng	TITLE		FUNCTION	联络	= B1	SHEET NO	2.a
			CHECKED Cherry	设备清单(低压室面板)		PROJECT	江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程	SCALE 1:1	TOTAL PAGES	6
			APPROVED Joe	CONTRACT NO:				DRAWING NO	XZS1-48251-A02-B1-E	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	504482462						
			4/30/2025							

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

设备号

-FA

物料号

OOM-09223

数量

3

制造商

设备名称

型号

设备参数

符号

节点位置

S/1.1B

设备清单(小车内部)

REV. DATE

DESCRIPTION

REV.

REV.

DESCRIPTION

REV. DATE

FIRST DATE

4/30/2025

DRAWN

Winni Zheng

CHECKED

Cherry

APPROVED

Joe

TITLE

设备清单(小车内部)

CONTRACT NO.:

504482462

ABB

FUNCTION

联络

PROJECT

江苏联通宿迁发展大道局市电隐患改造工程

=

B1

SCALE

1:1

SHEET NO

4

TOTAL PAGES

6

DRAWING NO

XZS1-48251-A02-B1-E

1

2

3

4

5

6

7

8


[illegible]


A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35		36	
37		38		39		40		41		42	
43		44		45		46		47		48	
49		50		51		52		53		54	
55		56		57		58		59		60	
61		62		63		64		65		66	
67		68		69		70		71		72	
73		74		75		76		77		78	
79		80		81		82		83		84	
85		86		87		88		89		90	
91		92		93		94		95		96	
97		98		99		100		101		102	
103		104		105		106		107		108	
109		110		111		112		113		114	
115		116		117		118		119		120	
121		122		123		124		125		126	
127		128		129		130		131		132	
133		134		135		136		137		138	
139		140		141		142		143		144	
145		146		147		148		149		150	
151		152		153		154		155		156	
157		158		159		160		161		162	
163		164		165		166		167		168	
169		170		171		172		173		174	
175		176		177		178		179		180	
181		182		183		184		185		186	
187		188		189		190		191		192	
193		194		195		196		197		198	
199		200		201		202		203		204	
205		206		207		208		209		210	
211		212		213		214		215		216	
217		218		219		220		221		222	
223		224		225		226		227		228	
229		230		231		232		233		234	
235		236		237		238		239		240	
241		242		243		244		245		246	
247		248		249		250		251		252	
253		254		255		256		257		258	
259		260		261		262		263		264	
265		266		267		268		269		270	
271		272		273		274		275		276	
277		278		279		280		281		282	
283		284		285		286		287		288	
289		290		291		292		293		294	
295		296		297		298		299		300	
301		302		303		304		305		306	
307		308		309		310		311		312	
313		314		315		316		317		318	
319		320		321		322		323		324	
325		326		327		328		329		330	
331		332		333		334		335		336	
337		338		339		340		341		342	
343		344		345		346		347		348	
349		350		351		352		353		354	
355											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

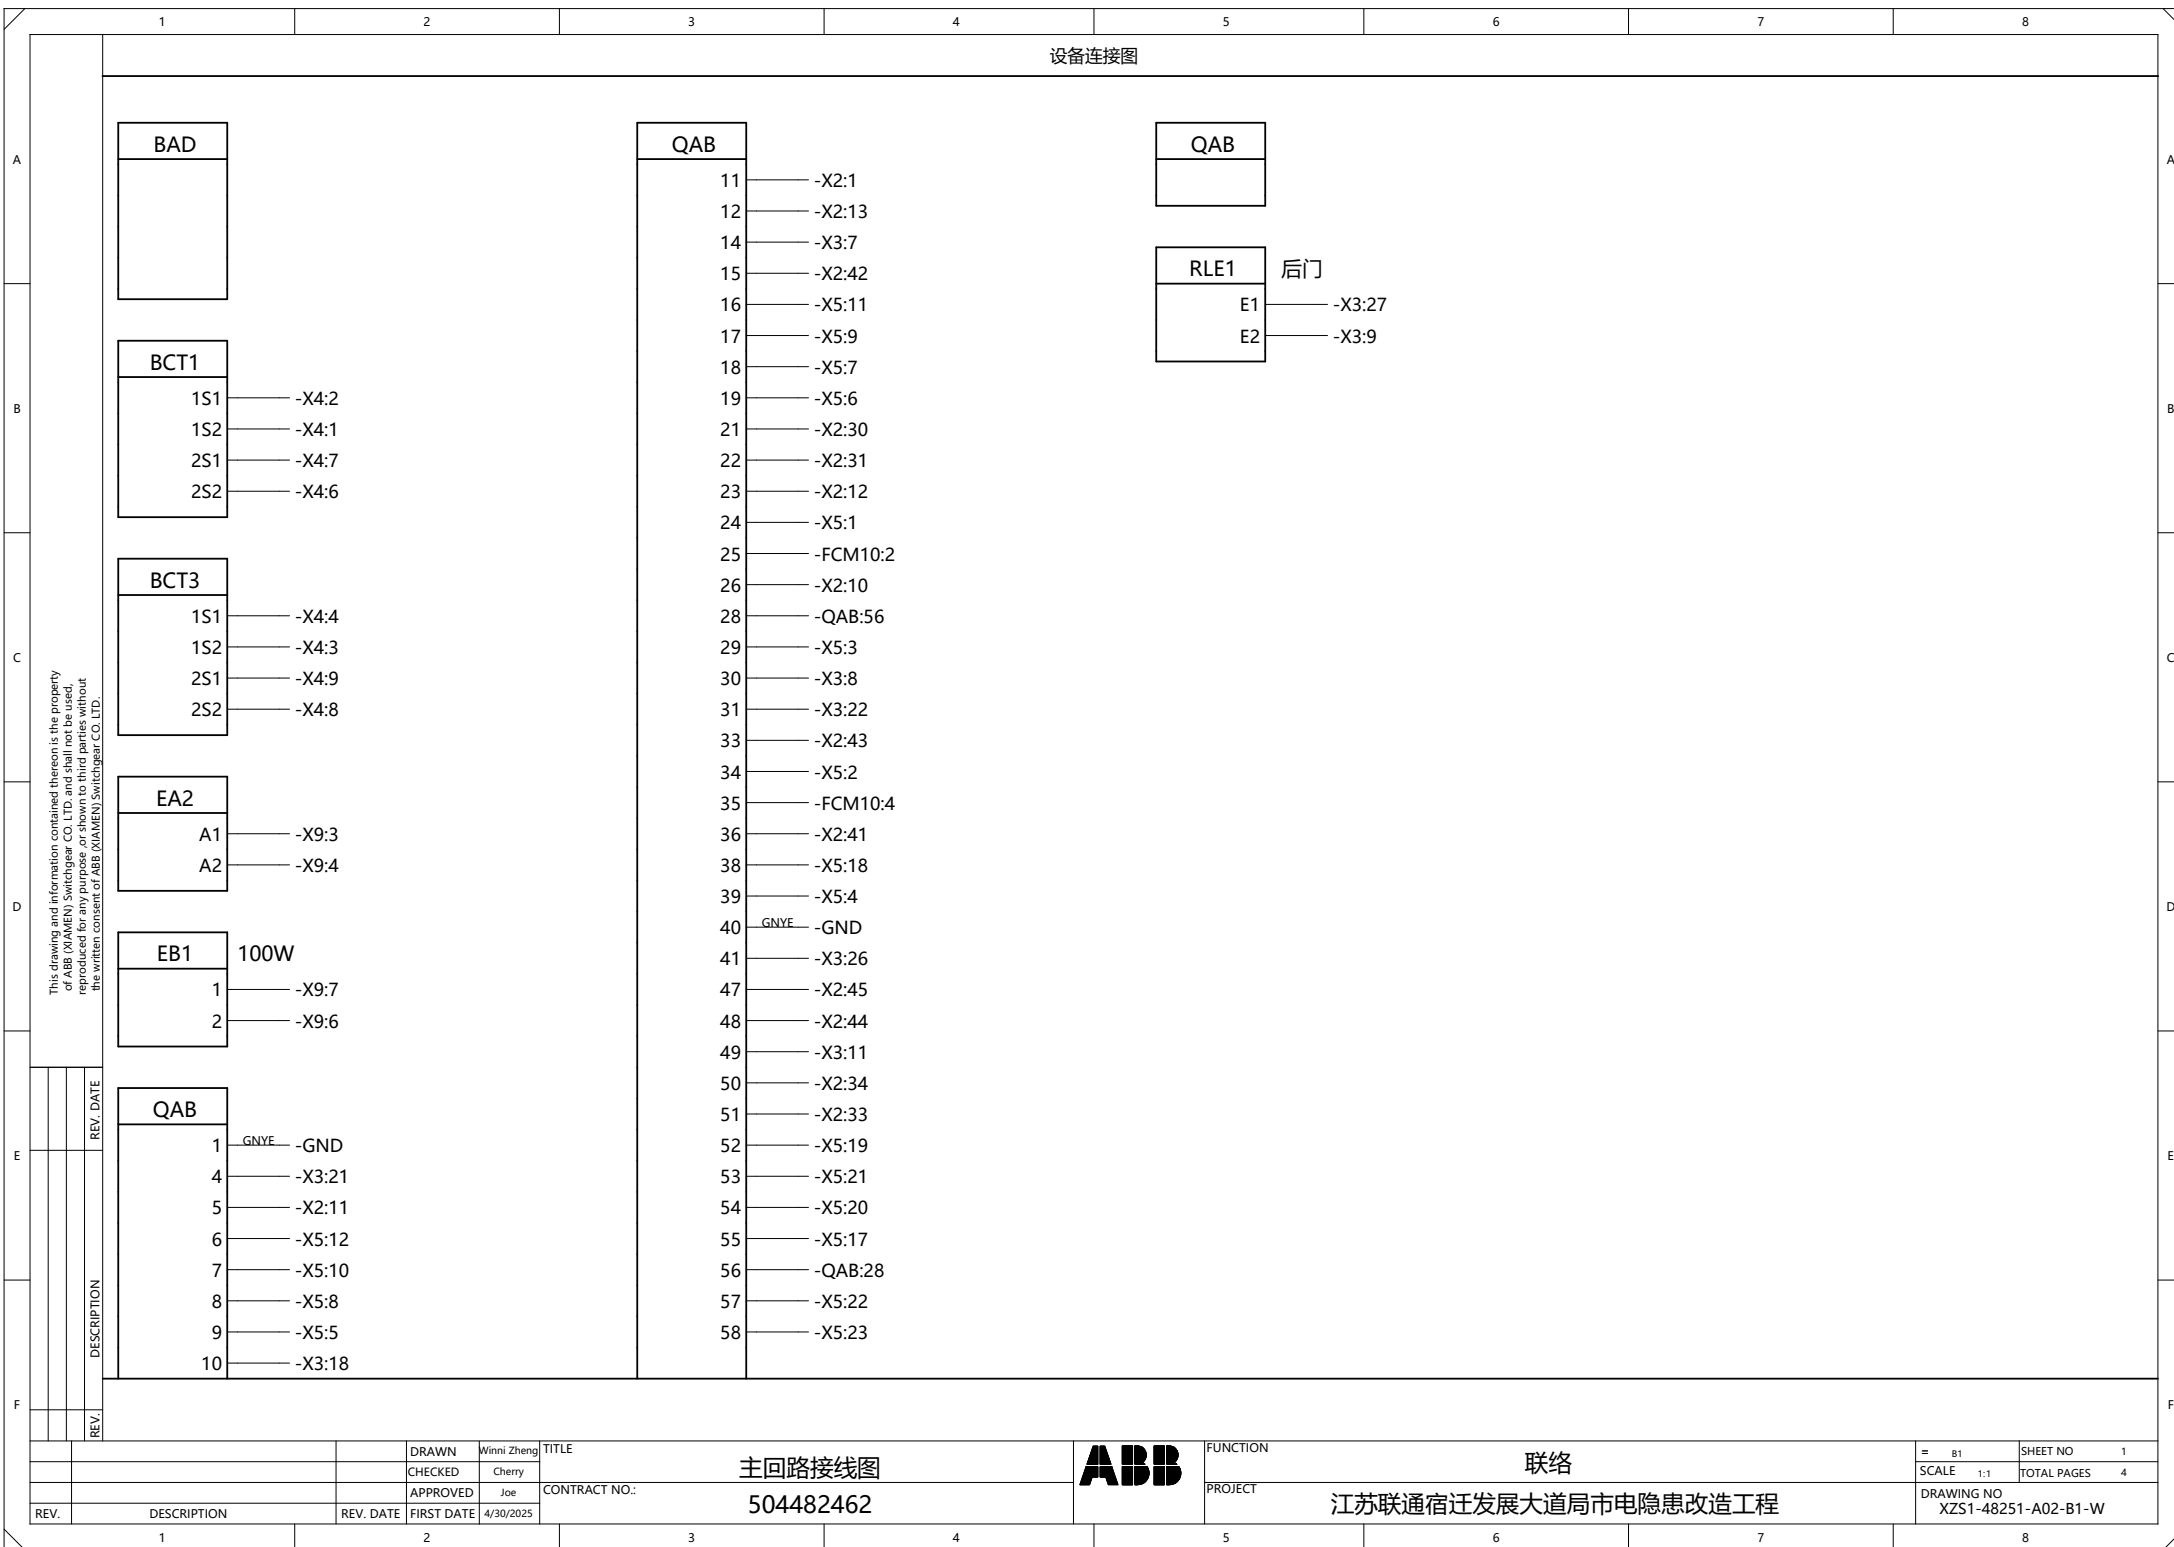



ABB

