



厦门ABB开关有限公司

舩山西二路885号, ABB工业园

中国,福建,厦门市翔安区,361101

项目名称: 宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)


合同号: 504735334

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

项目版本	Revision 1	项目序列号	51947
☐ 参考		绘制	Eloise Zheng
☐ 批准		审核	Chaoyang Xu
☐ 生产		批准	Jim
☐ 竣工			

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE		FUNCTION		=	SHEET NO	1	
			CHECKED	Chaoyang Xu	封面				SCALE	1:1	TOTAL PAGES	8
			APPROVED	Jim	CONTRACT NO.:		PROJECT		DRAWING NO	XZS1-51947-A00		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025	504735334		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

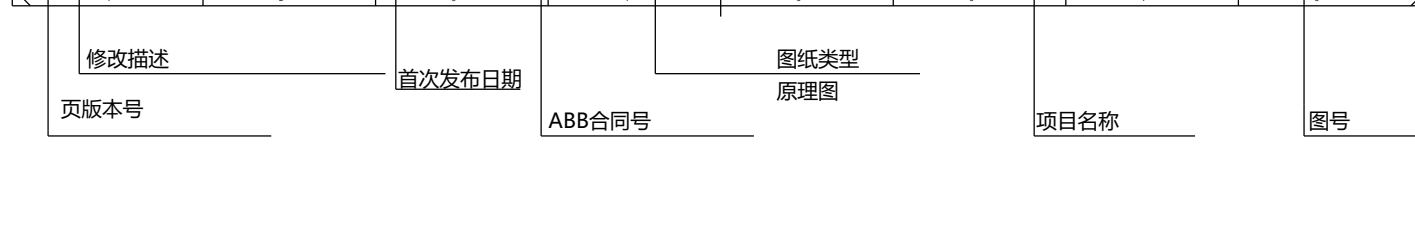[illegible]

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE	ABB	FUNCTION		=	SHEET NO	7	
			CHECKED	Chaoyang Xu	读图说明				SCALE	1:1	TOTAL PAGES	8
			APPROVED	Jim	CONTRACT NO.:		PROJECT			DRAWING NO		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025	504735334		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		XZS1-51947-A00			

出厂资料内容:

1. 出厂图纸

序号	文件名称
1	图例和读图说明
2	单线图及屏面布置图
3	原理接线图及端子图
4	联系我们

2. 出厂试验报告(按项目实际配置提供)

序号	目录
1	开关柜检验与试验报告
2	主开关出厂试验报告
3	主保护继电器出厂试验报告
4	电流互感器出厂试验报告
5	电压互感器出厂试验报告
6	避雷器出厂试验报告

3. 出厂样本: UniGear ZS1 开关柜安装使用说明书

装订样式

- 1) 文件夹: 白色(尺寸见右图)

- 2) 纸张: A4

- 3) 图纸语言: 中文

- 4) 样本及报告语言: 中文

出厂图纸份数	3
出厂试验报告份数	1
样本份数	1
若有特殊要求见备注	

备注:

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE	ABB	FUNCTION	=	SHEET NO	1	
			CHECKED	Chaoyang Xu	出厂资料		PROJECT	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	1
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Jim	CONTRACT NO.:		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)	DRAWING NO	XZS1-51947-A00-GD		
			FIRST DATE	12/17/2025	504735334						

二次元器件低压室门板铭牌

柜型	FT1	套数见柜型数量
设备号	描述	
XLP1	保护跳闸	
XLP2	变压器超温跳闸	
XLP3	变压器开门跳闸	


柜型	B1	套数见柜型数量
设备号	描述	
XLP1	保护跳闸	

柜型	B2	套数见柜型数量
设备号	描述	
XLP1	保护跳闸	


柜型	I1	套数见柜型数量
设备号	描述	
XLP1	保护跳闸	
XLP2	弧光保护检修状态	

[illegible]

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE		FUNCTION		=	SHEET NO	7	
			CHECKED	Chaoyang Xu	低压室面板铭牌		PROJECT		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	6
			APPROVED	Jim	CONTRACT NO.: 504735334		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		DRAWING NO	XZS1-51947-A00-N		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025								

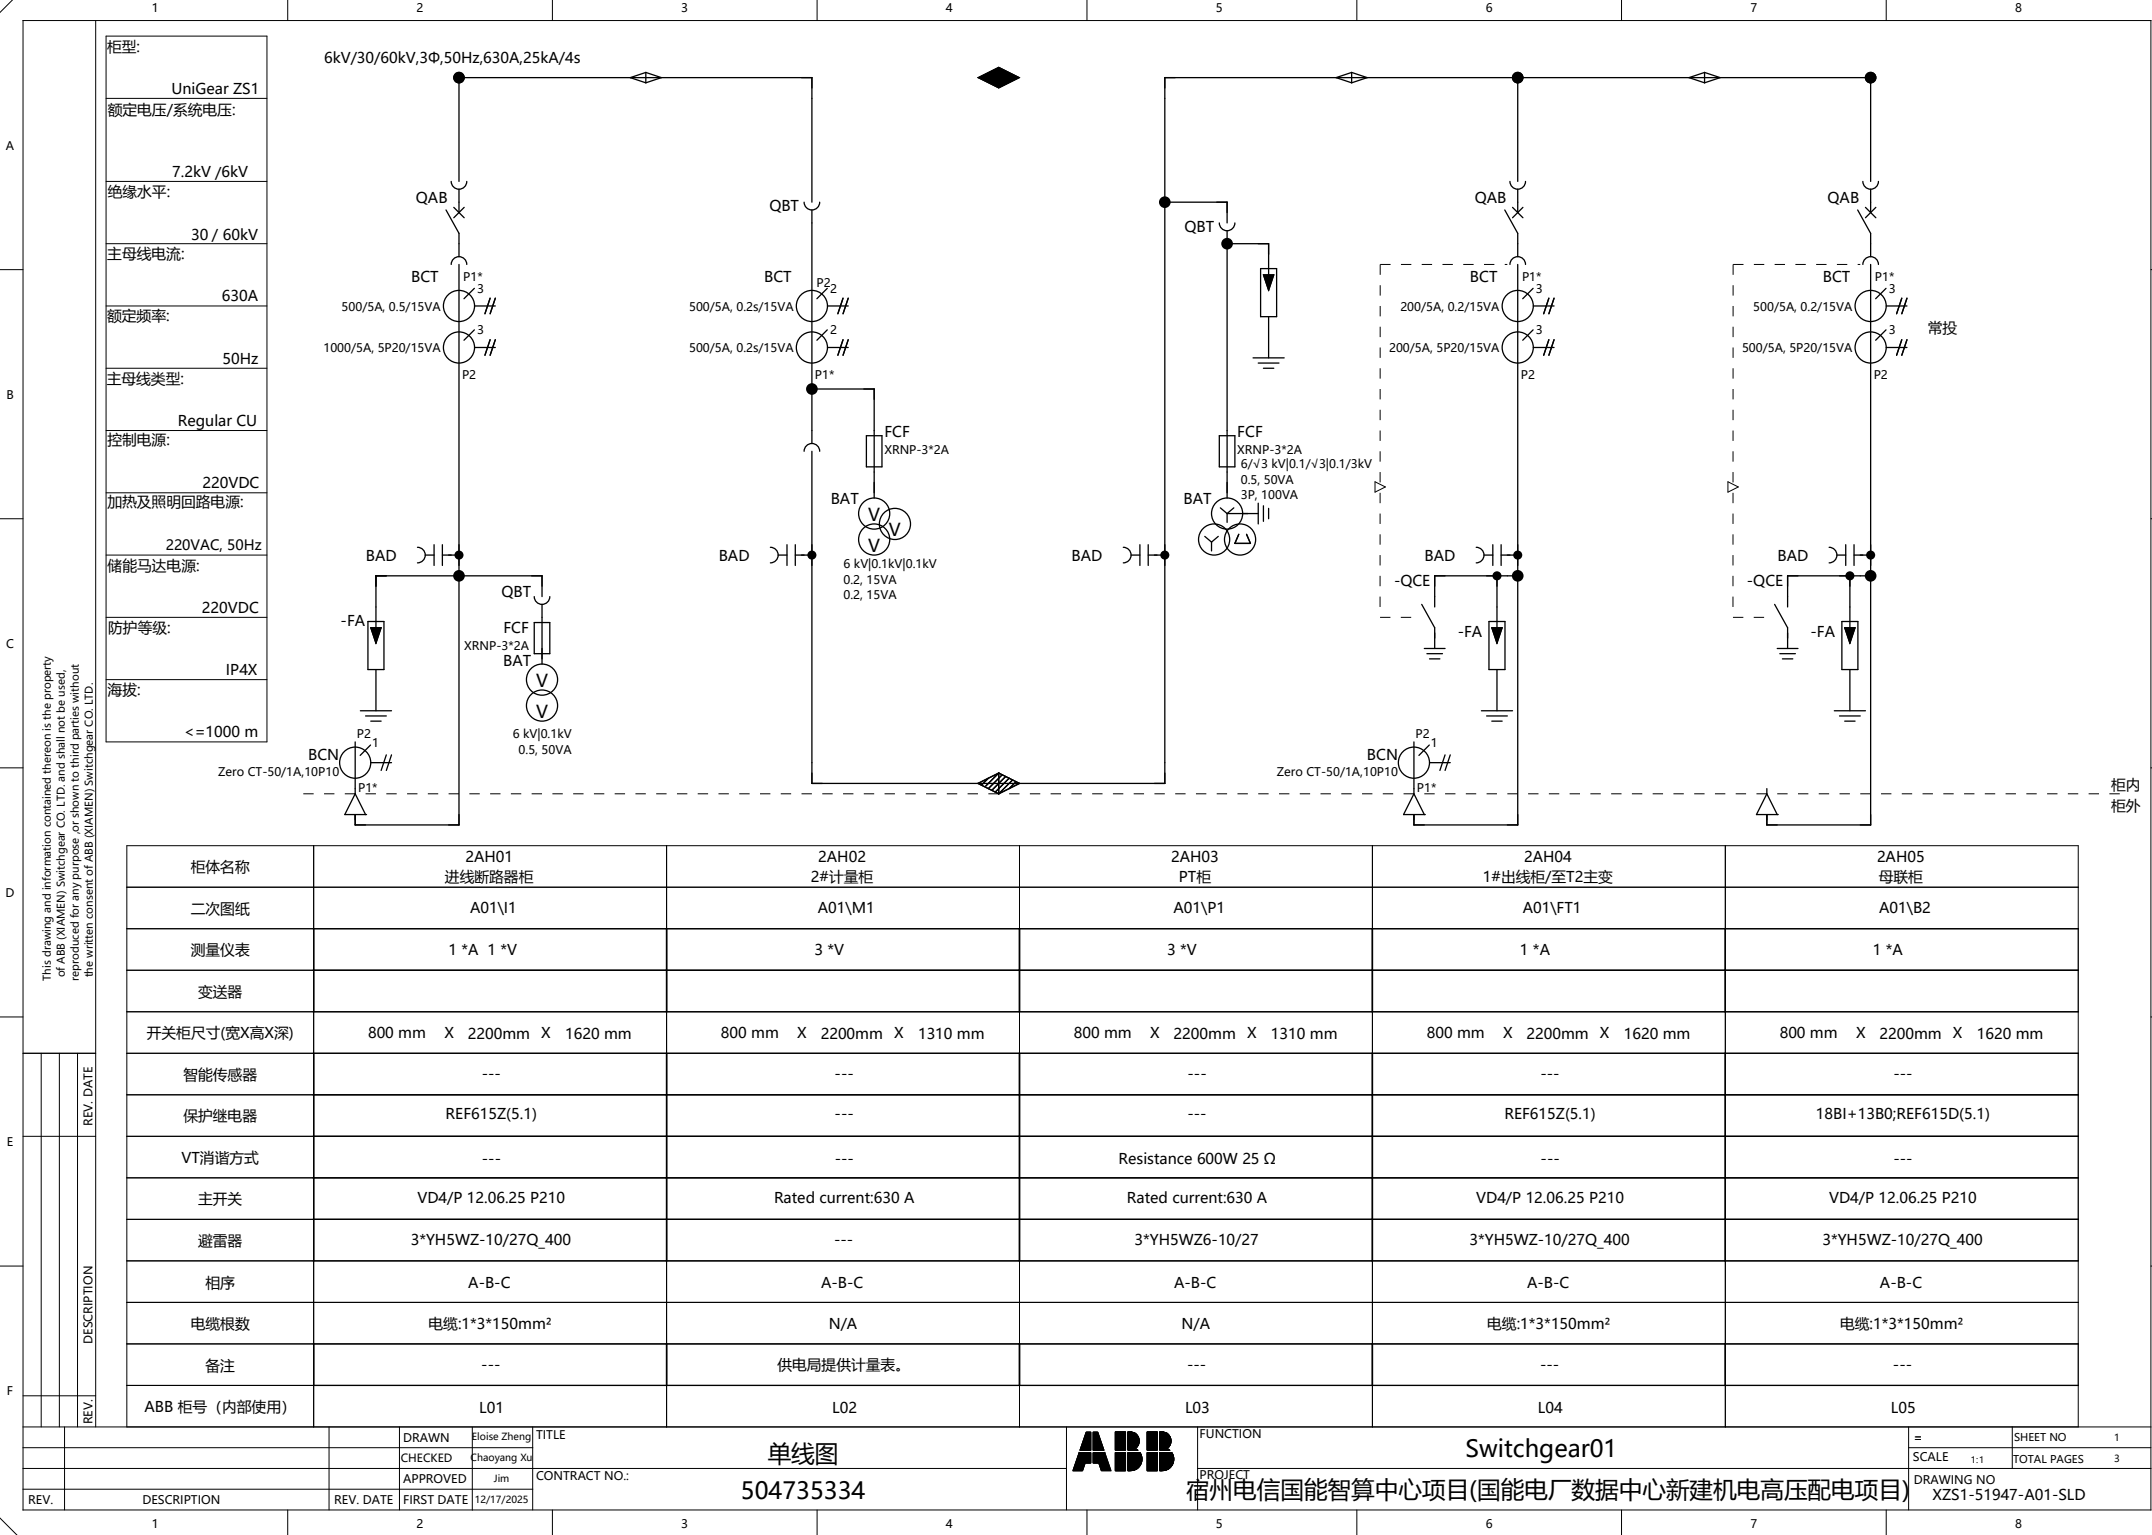



This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

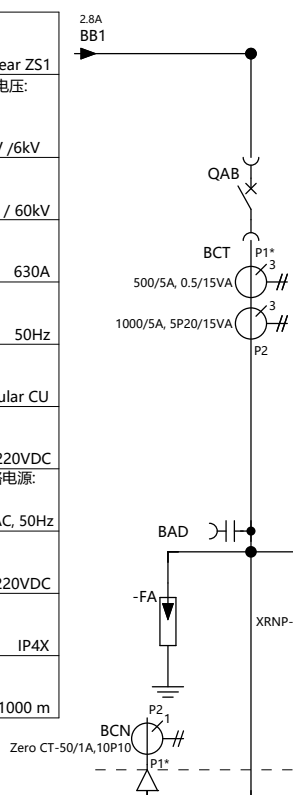

柜体名称	1AH01 进线断路器柜
二次图纸	A01\I1
测量仪表	1 *A 1 *V
变送器	
开关柜尺寸(宽X高X深)	800 mm X 2200mm X 1620 mm
智能传感器	---
保护继电器	REF615Z(5.1)
VT消谐方式	---
主开关	VD4/P 12.06.25 P210
避雷器	3*YH5WZ-10/27Q_400
相序	A-B-C
电缆根数	电缆:1*3*150mm²
备注	---
ABB 柜号 (内部使用)	L11

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE		FUNCTION	Switchgear01	=	SHEET NO	3	
			CHECKED	Chaoyang Xu	单线图		PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	3
			APPROVED	Jim					CONTRACT NO:	504735334	DRAWING NO	XZS1-51947-A01-SLD
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025								


需要强调的是此处提供的尺寸和重量信息仅仅只是初步信息。基于最后开关柜的供货范围和安装方式细节，在最终设计完成后这些信息有可能会变化。因此这些初步的尺寸和重量信息不能作为最终确认信息只能作为参考。据此，您已清楚的被告知并知晓此处开关柜的尺寸和重量信息不是最终确认信息无必须履行的约束力。使用此处信息得出的结论是不精确可能存在误差不能据此实行。

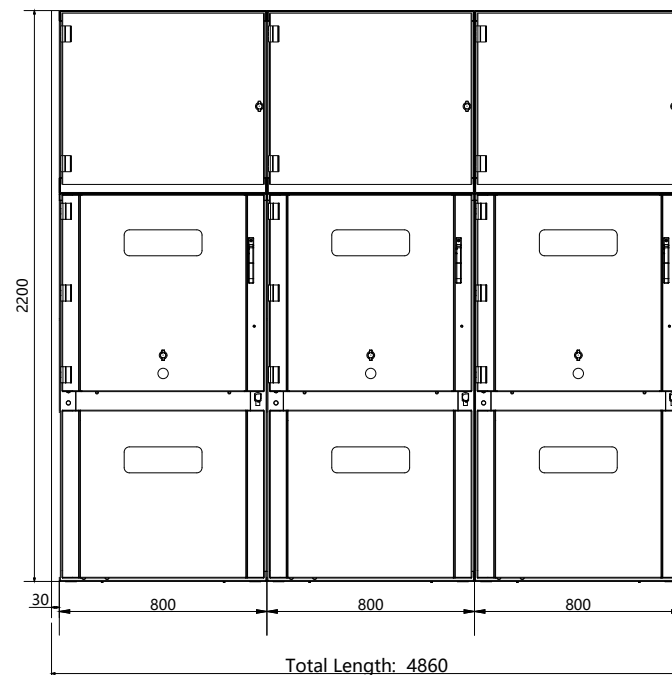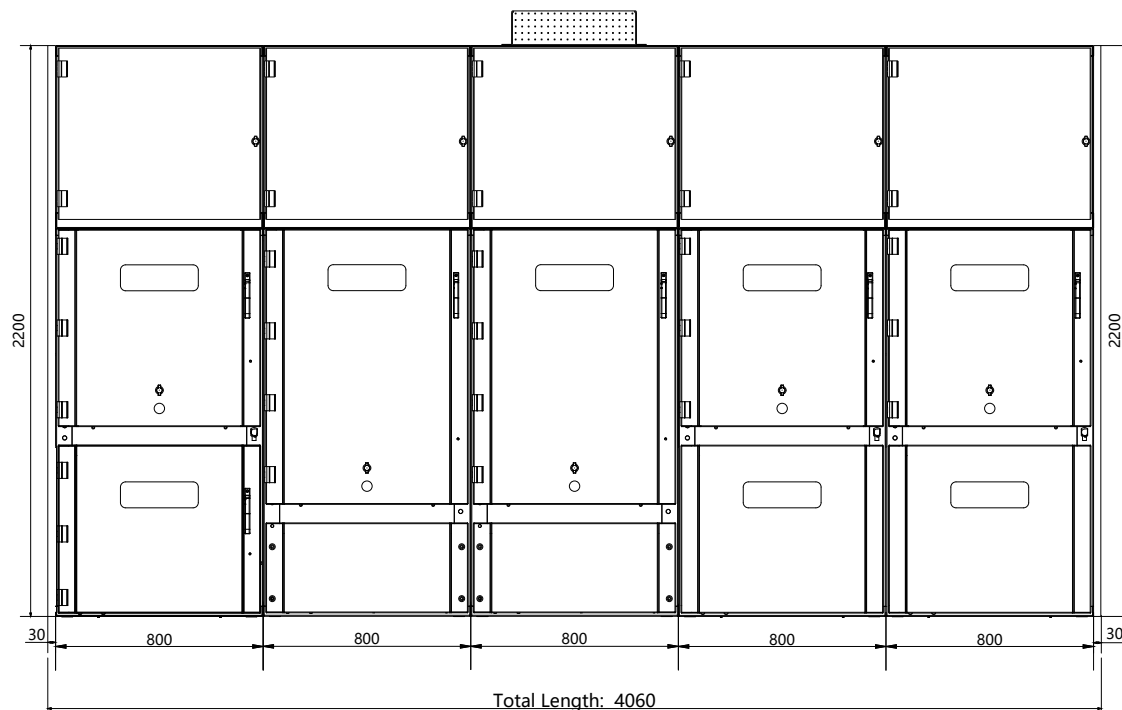


设备编号	2AH01	2AH02	2AH03	2AH04	2AH05
应用	进线断路器柜	2#计量柜	PT柜	1#出线柜/至T2主变	母联柜
柜体重量	850 kg	850 kg	850 kg	850 kg	850 kg
ABB 柜号	L01	L02	L03	L04	L05

1AH06	1AH05	1AH04
母联柜	备用	1#出线柜/至T1主变
850 kg	850 kg	850 kg
L06	L07	L08

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE		FUNCTION	Switchgear01		=	SHEET NO	1	
			CHECKED	Chaoyang Xu	开关柜排列图		PROJECT			SCALE	1:20	TOTAL PAGES	2
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Jim	CONTRACT NO.:		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		DRAWING NO		XZS1-51947-A01-FVD		
			FIRST DATE	12/17/2025	504735334								

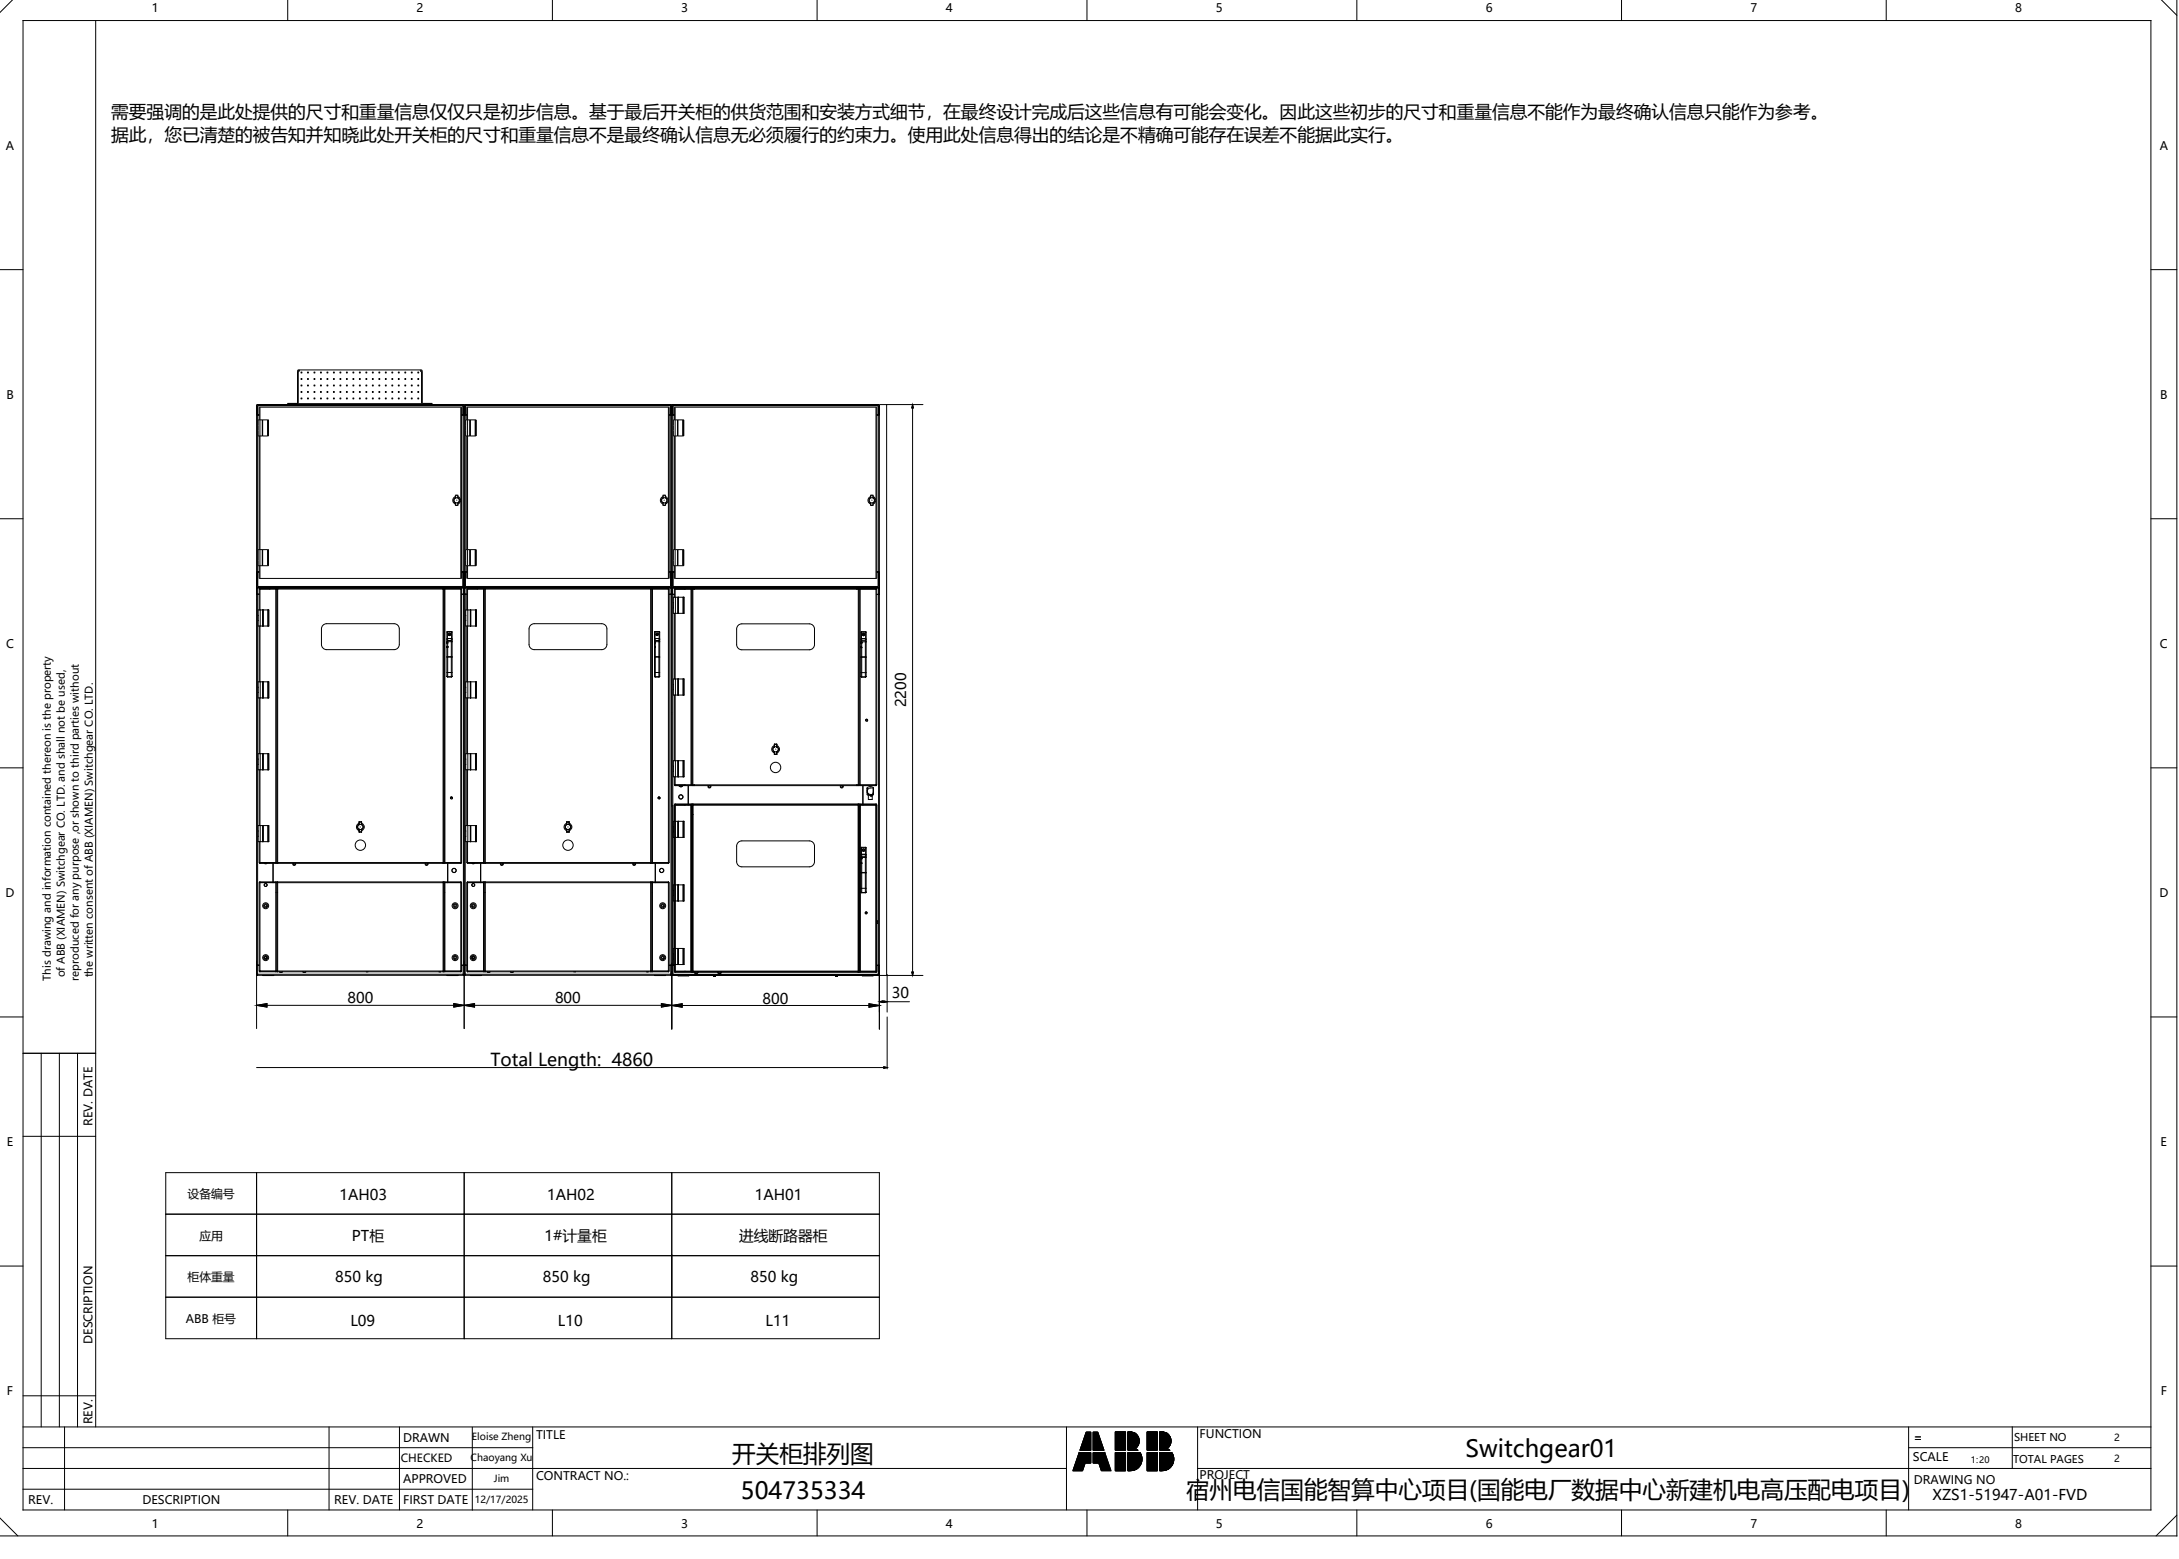

			DRAWN	Elaise Zheng	TITLE	开关柜排列图	ABB	FUNCTION	Switchgear01	=	SHEET NO	2		
			CHECKED	Chaoyang Xu						SCALE	1:20	TOTAL PAGES	2	
			APPROVED	Jim						DRAWING NO			XZS1-51947-A01-FVD	
			FIRST DATE	12/17/2025										
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE			CONTRACT NO.:	504735334		PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)					

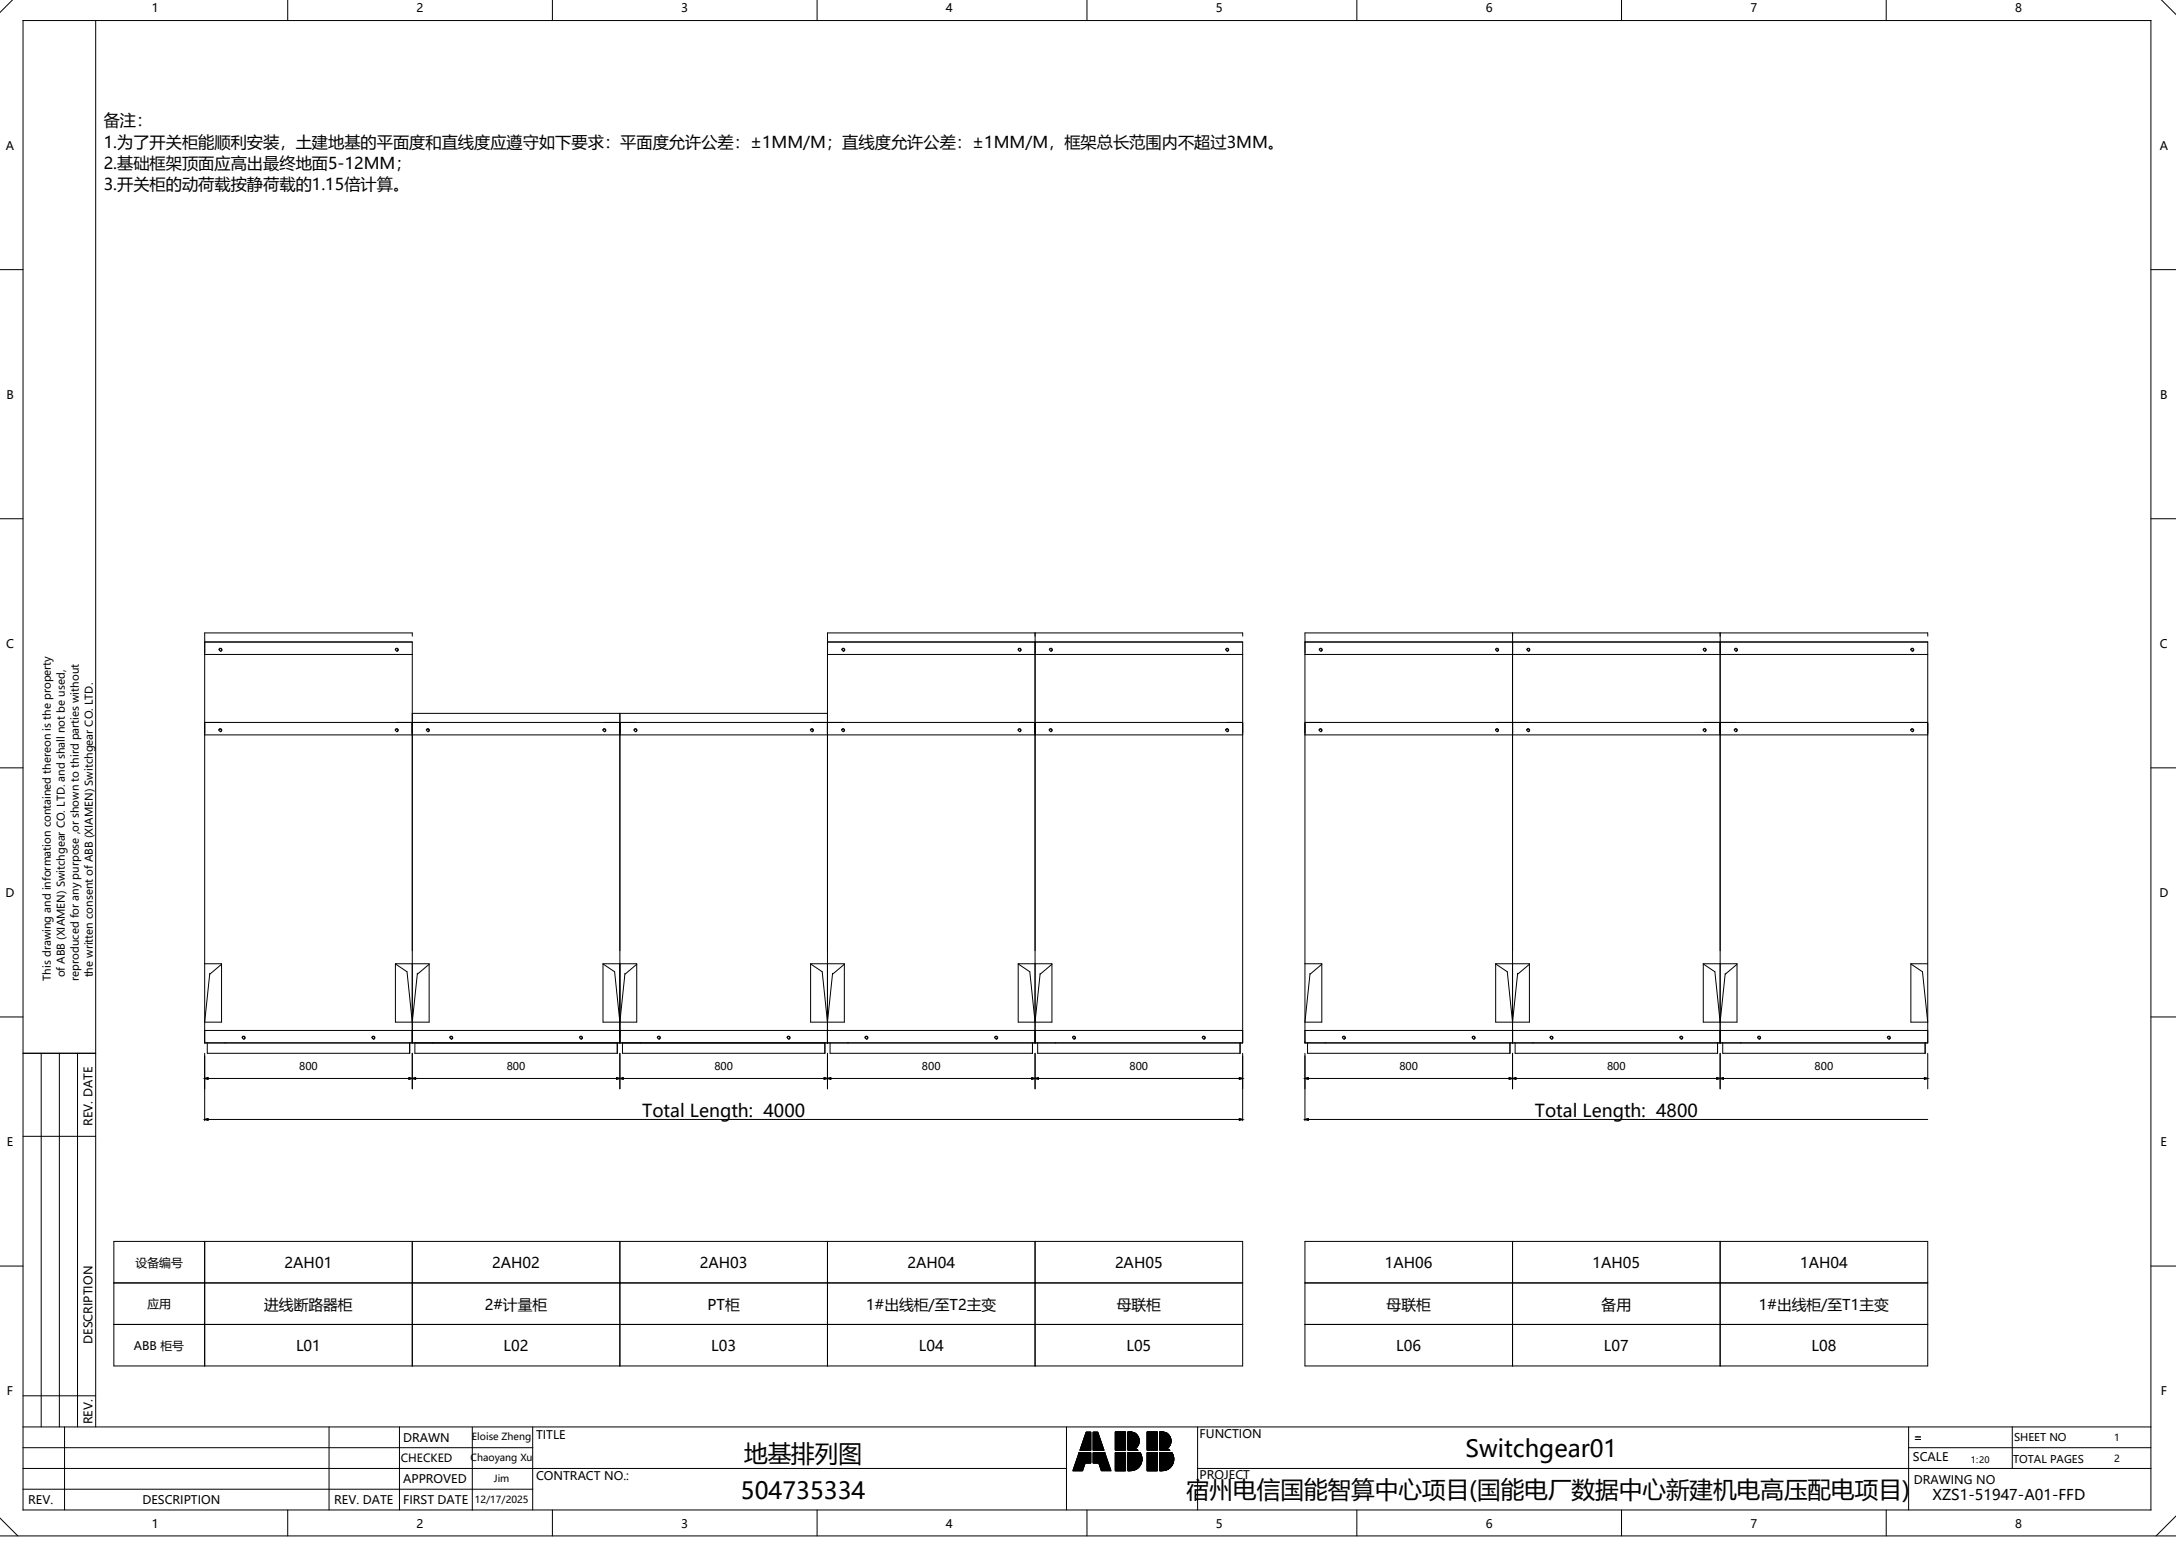

1

2

3

4

5

6

7

8

备注:

1.为了开关柜能顺利安装，土建地基的平面度和直线度应遵守如下要求：平面度允许公差：±1MM/M；直线度允许公差：±1MM/M，框架总长范围内不超过3MM。

2.基础框架顶面应高出最终地面5-12MM；

3.开关柜的动荷载按静荷载的1.15倍计算。

1

2

3

4

5

6

7

8

800

800

800

800

800

Total Length: 4000

1

2

3

4

5

6

7


8

800

800

800

Total Length: 4800



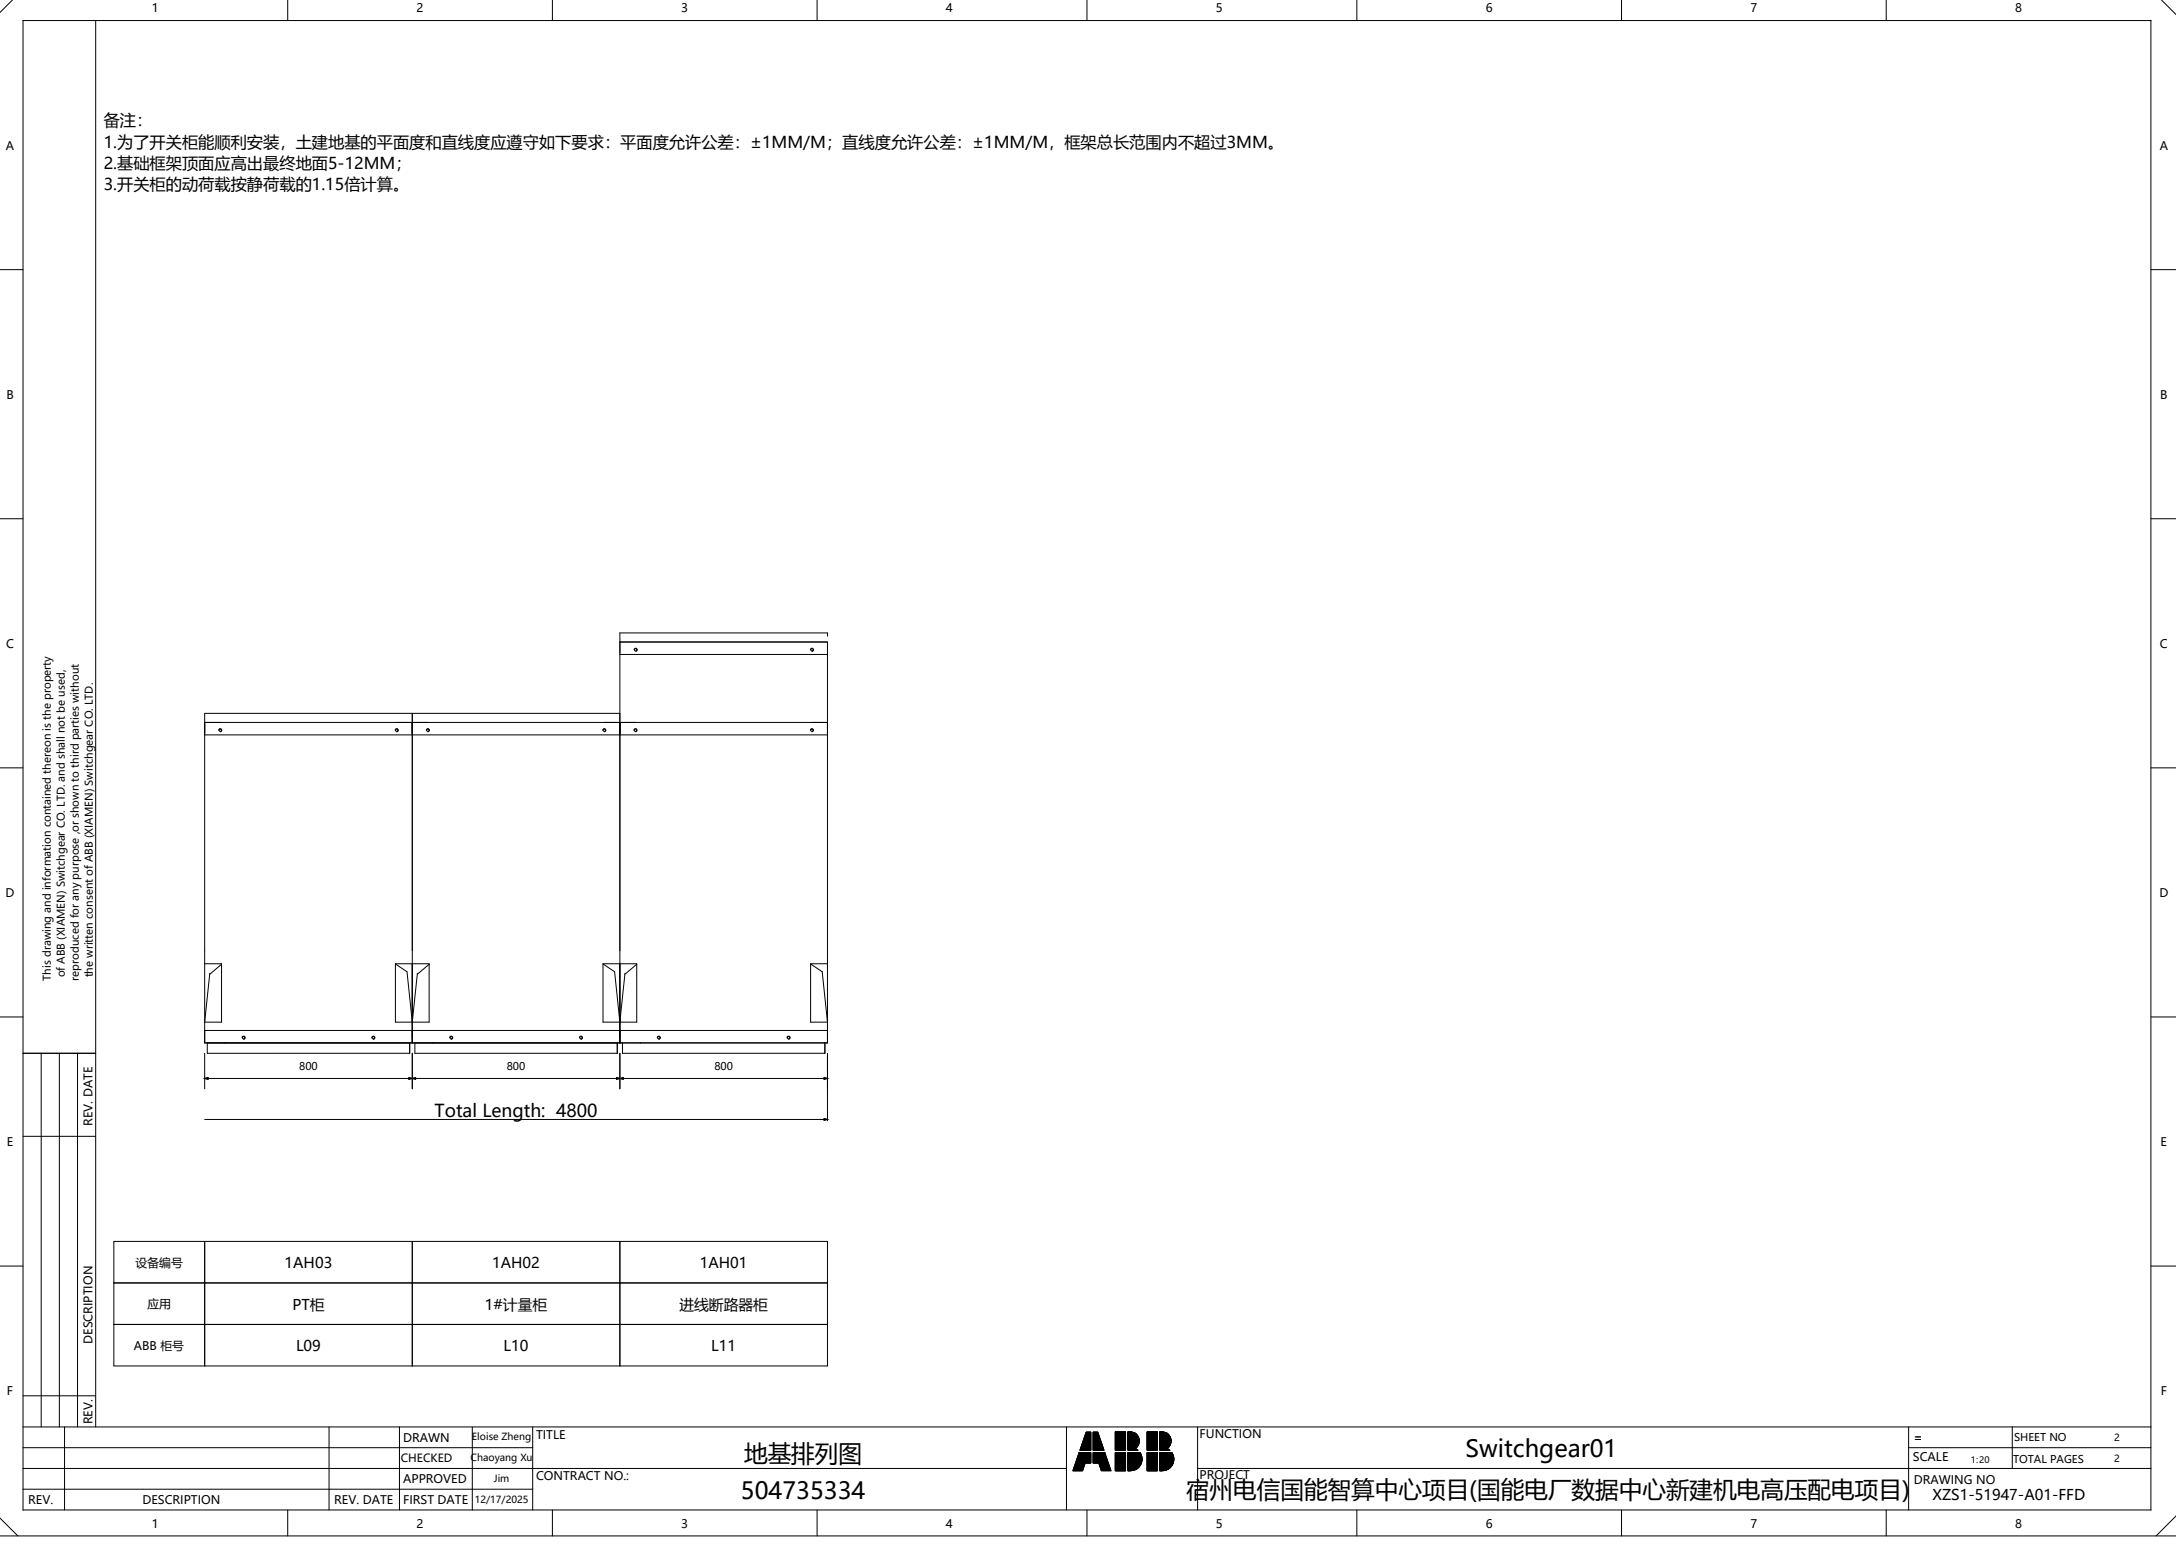


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.




REV. DATE

DESCRIPTION

REV.

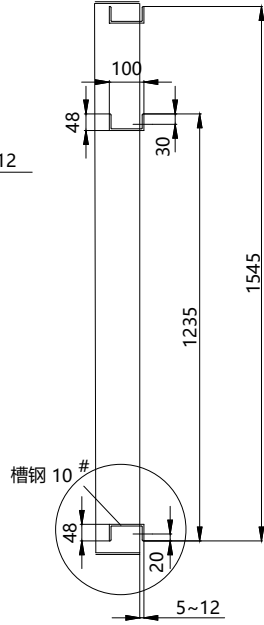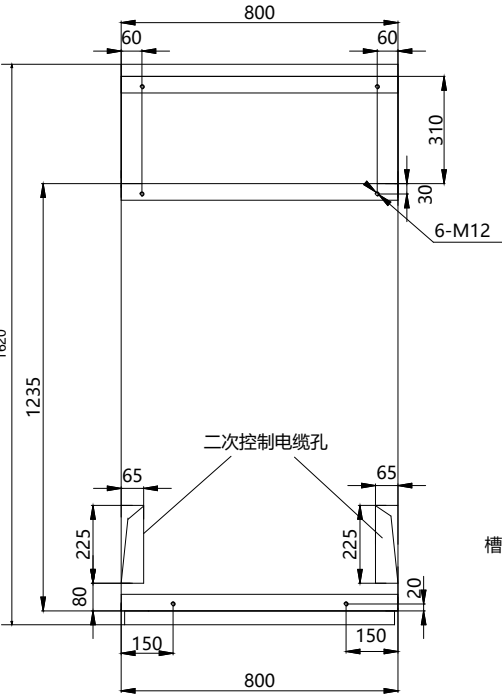

柜号: L01, L11

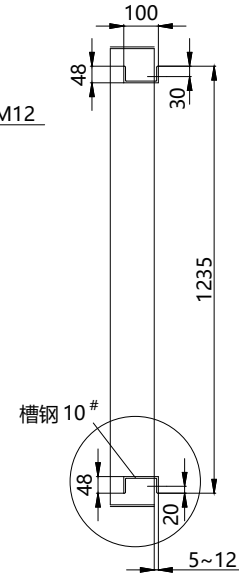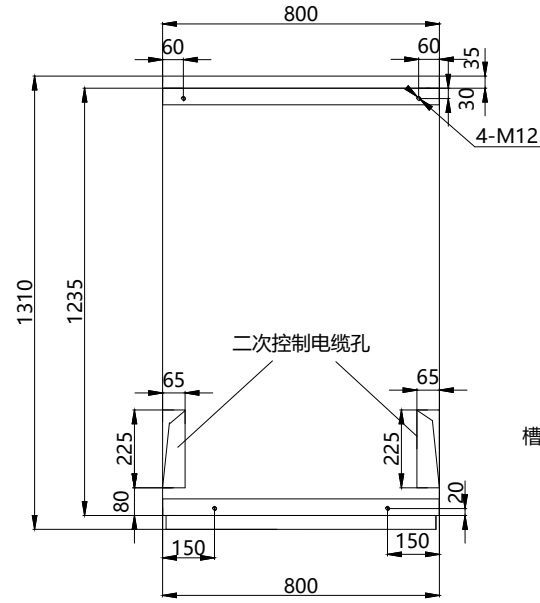

柜号: L02, L03, L09, L10

地基详图

504735334

ABB

FUNCTION

Switchgear01

PROJECT

宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

SHEET NO 1

SCALE 1:15 TOTAL PAGES 2

DRAWING NO

XZS1-51947-A01-FFDD

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.


F		E	
REV.	DESCRIPTION		REV. DATE

[illegible]

柜号: L04, L05, L06, L07, L08

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE	ABB	FUNCTION	Switchgear01	=	SHEET NO	2		
			CHECKED	Chaoyang Xu	地基详图		PROJECT			SCALE	1:15	TOTAL PAGES	2
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Jim	CONTRACT NO.: 504735334					DRAWING NO	XZS1-51947-A01-FFDD		
			FIRST DATE	12/17/2025			宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)						

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

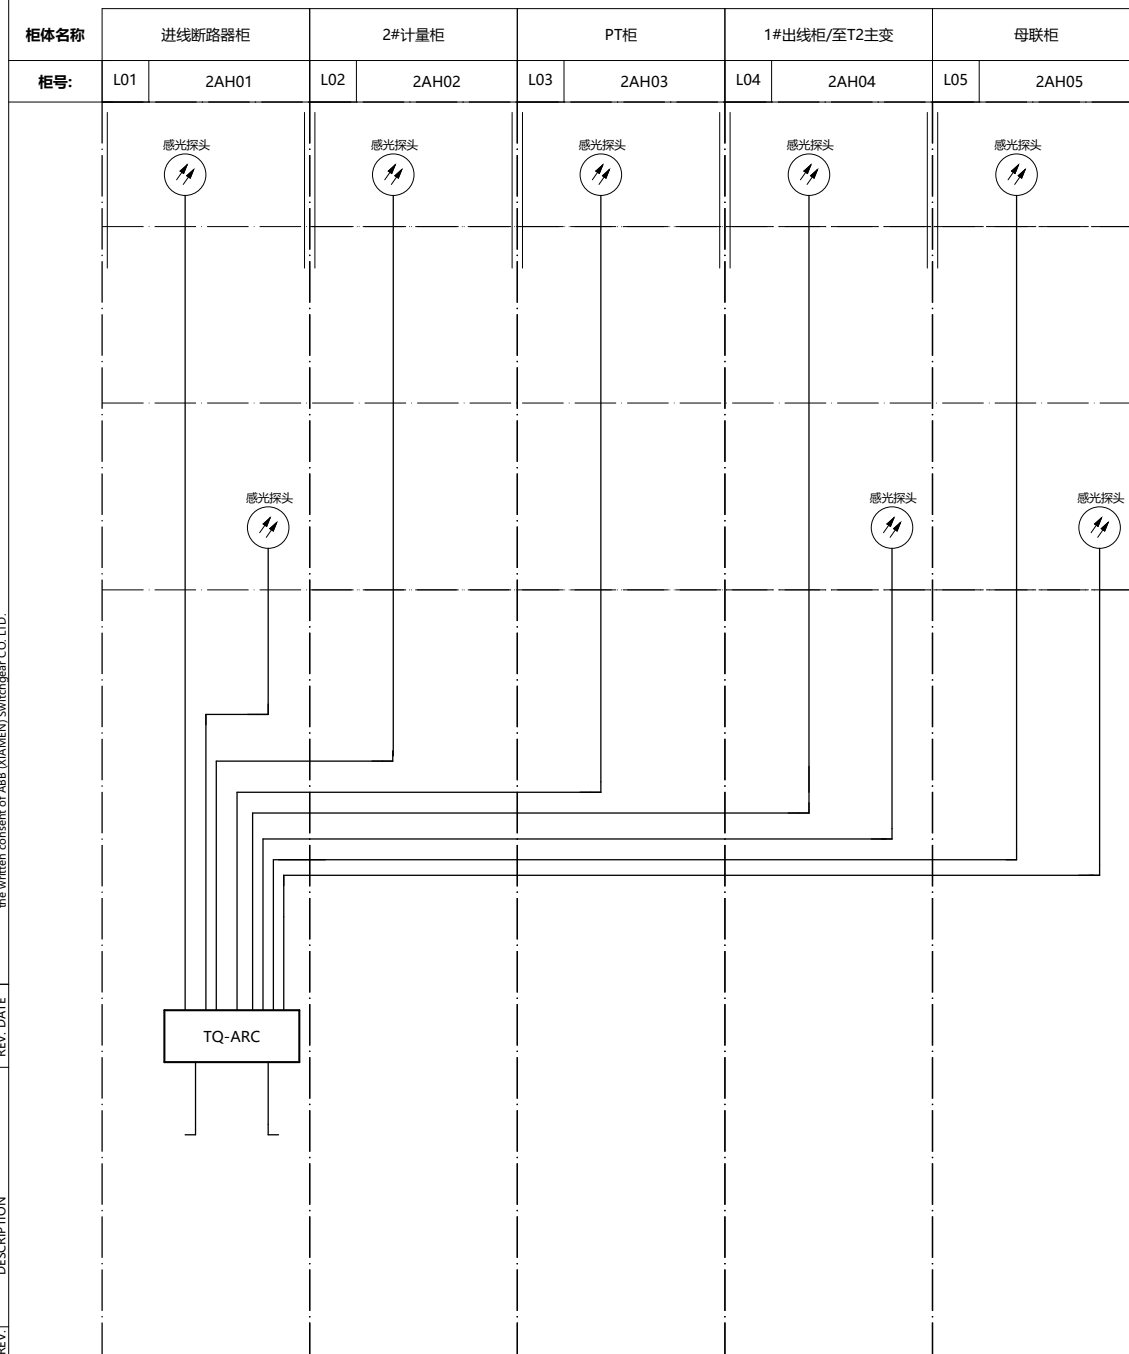

母线室


断路器室

电缆室

氏压室

REV	DESCRIPTION	REV DATE

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE	ABB	FUNCTION	Switchgear01	=	SHEET NO	1		
			CHECKED	Chaoyang Xu	弧光保护布置图		PROJECT			SCALE	1:1	TOTAL PAGES	2
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Jim	CONTRACT NO.: 504735334								
			FIRST DATE	12/17/2025			宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)			DRAWING NO			

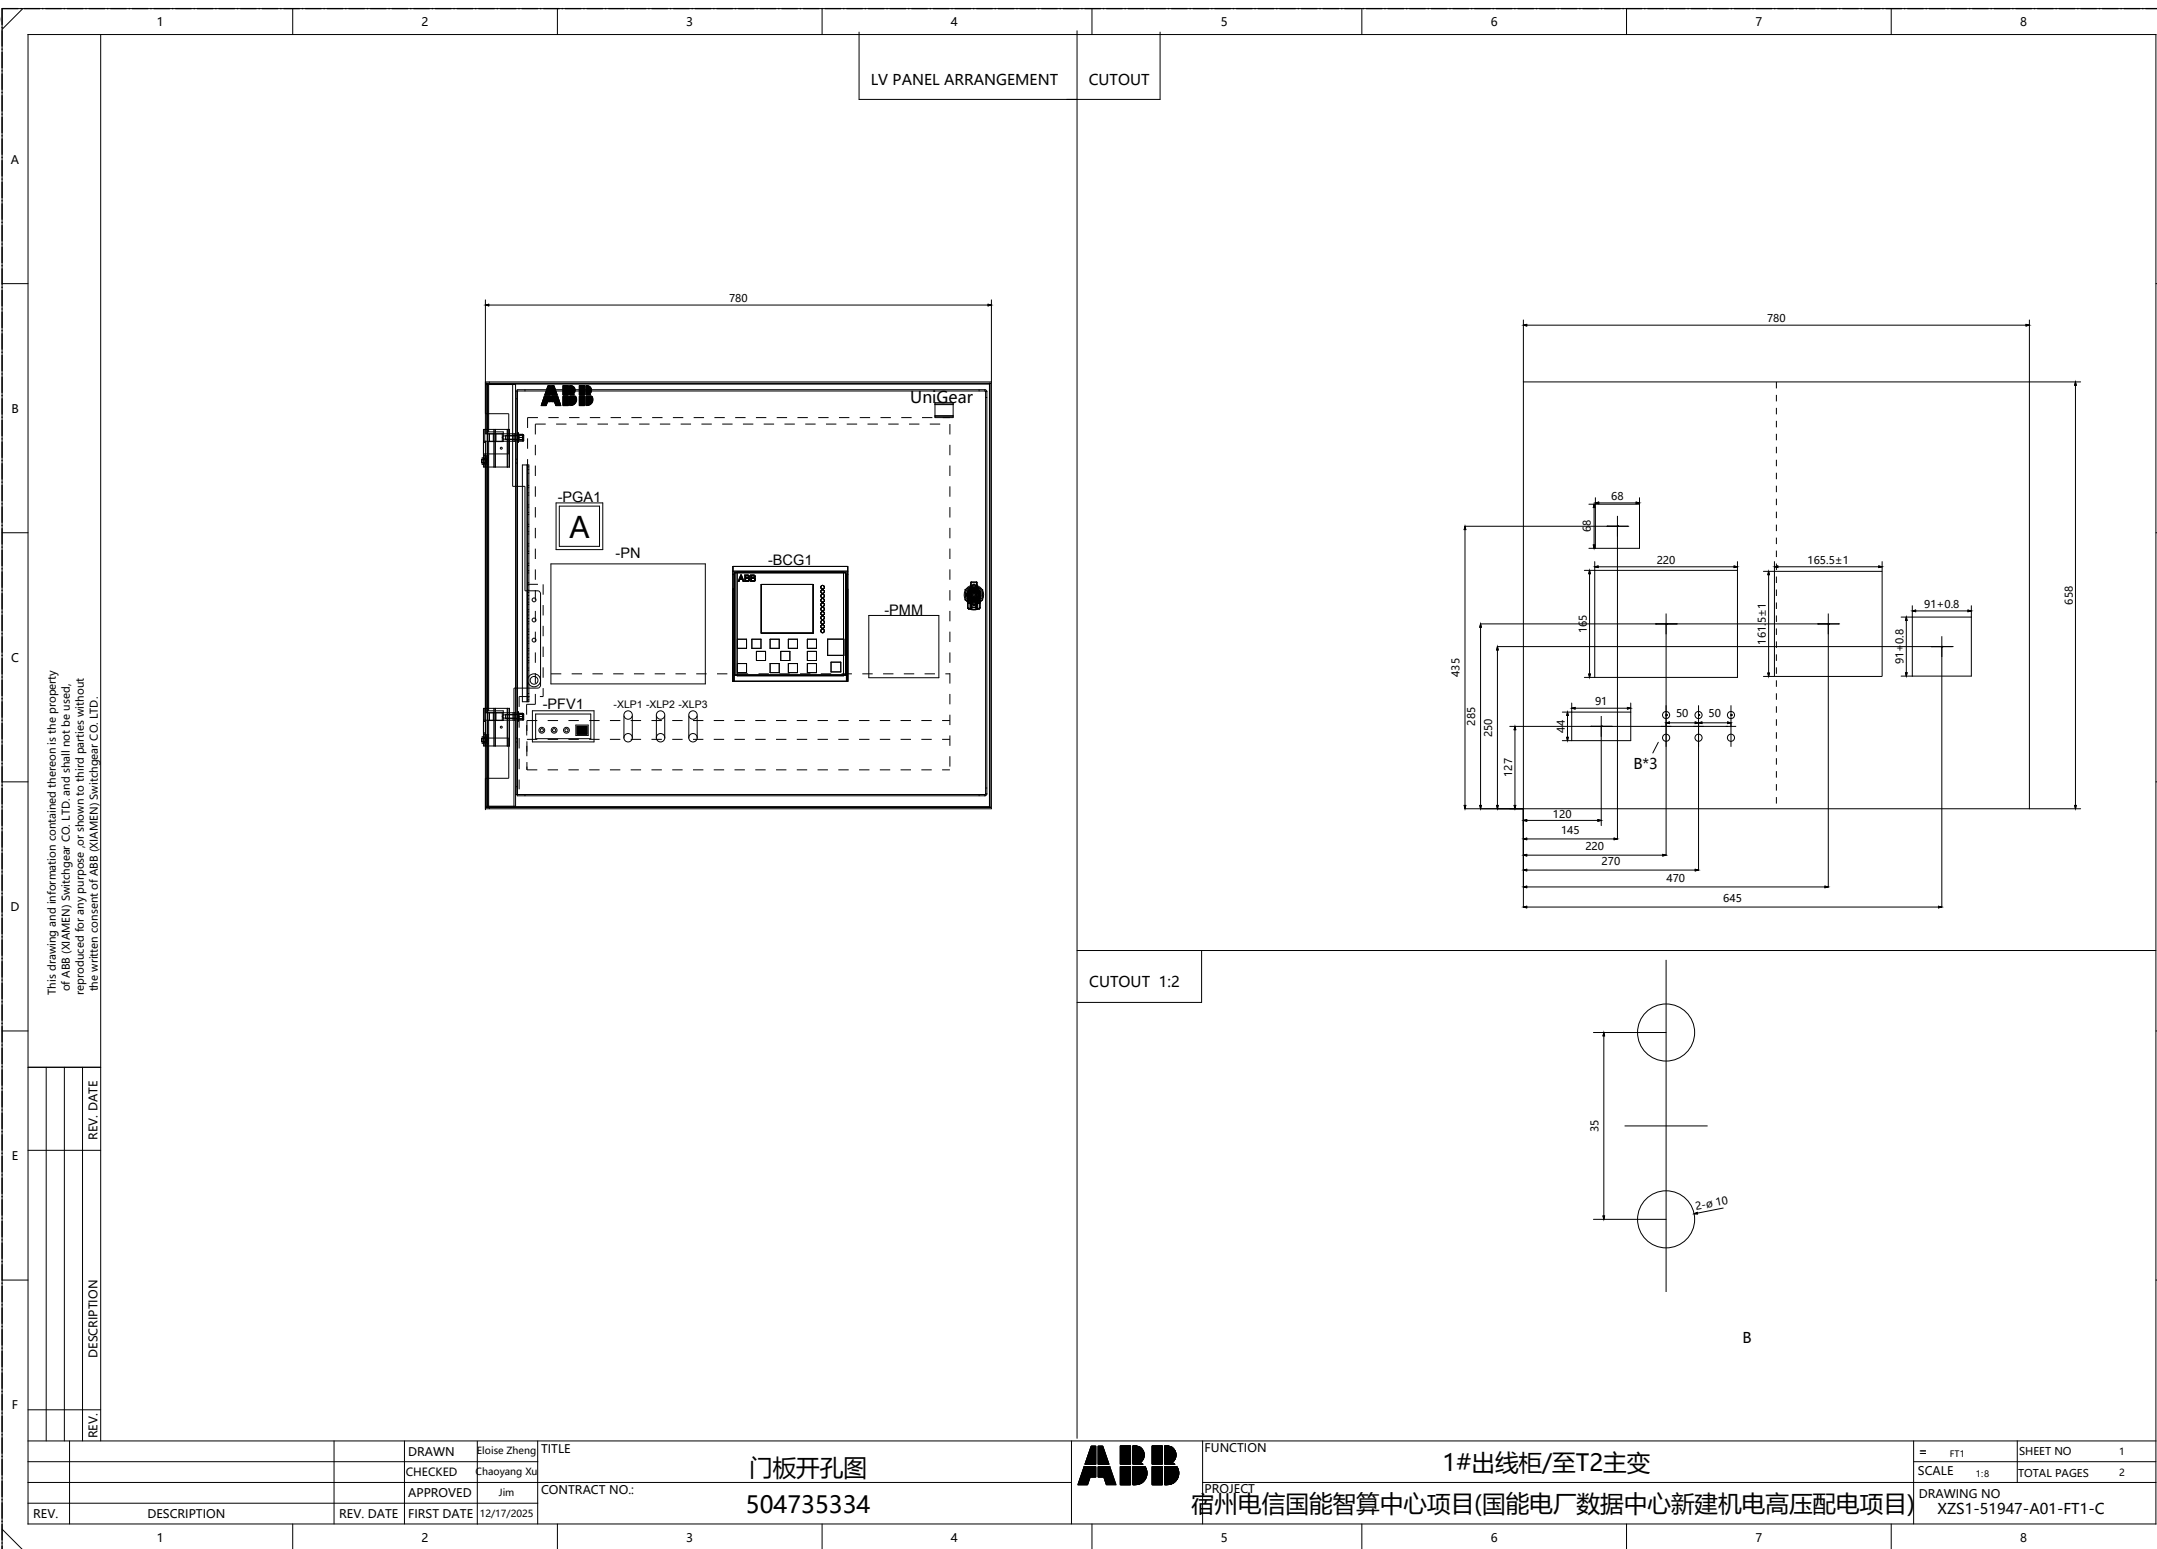

F



F

FF


母线方向以单线图为准





此套图适用柜号: 2AH04;1AH04


ABB

FUNCTION	1#出线柜/至T2主变
PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

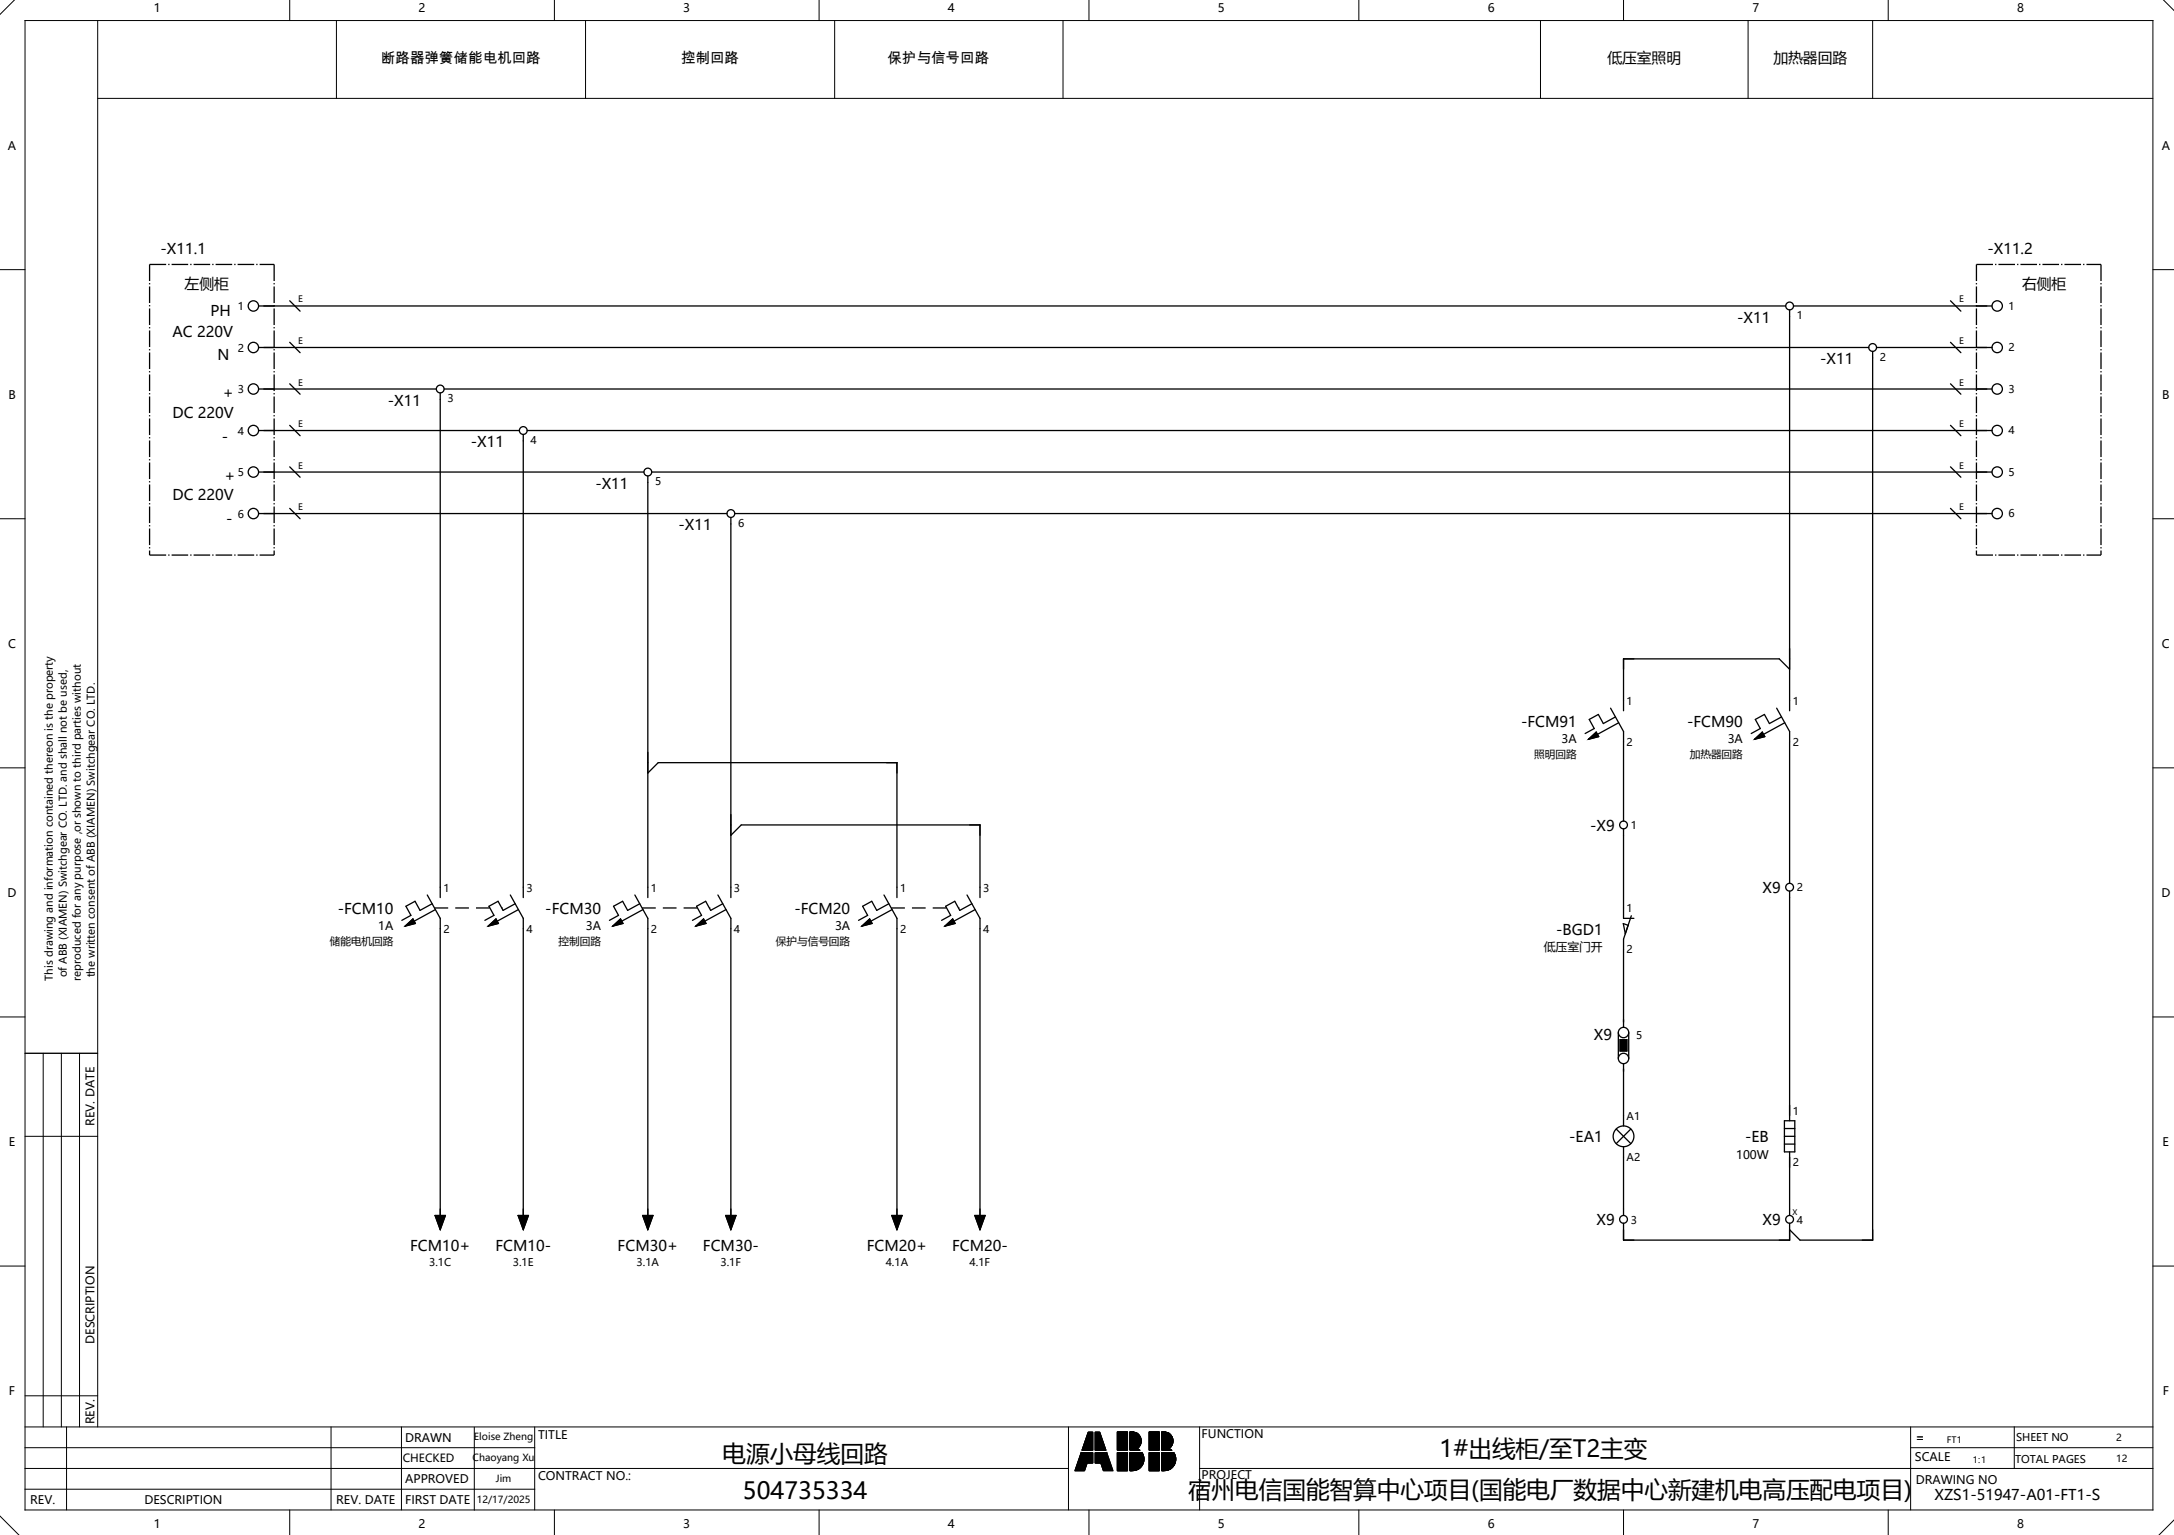

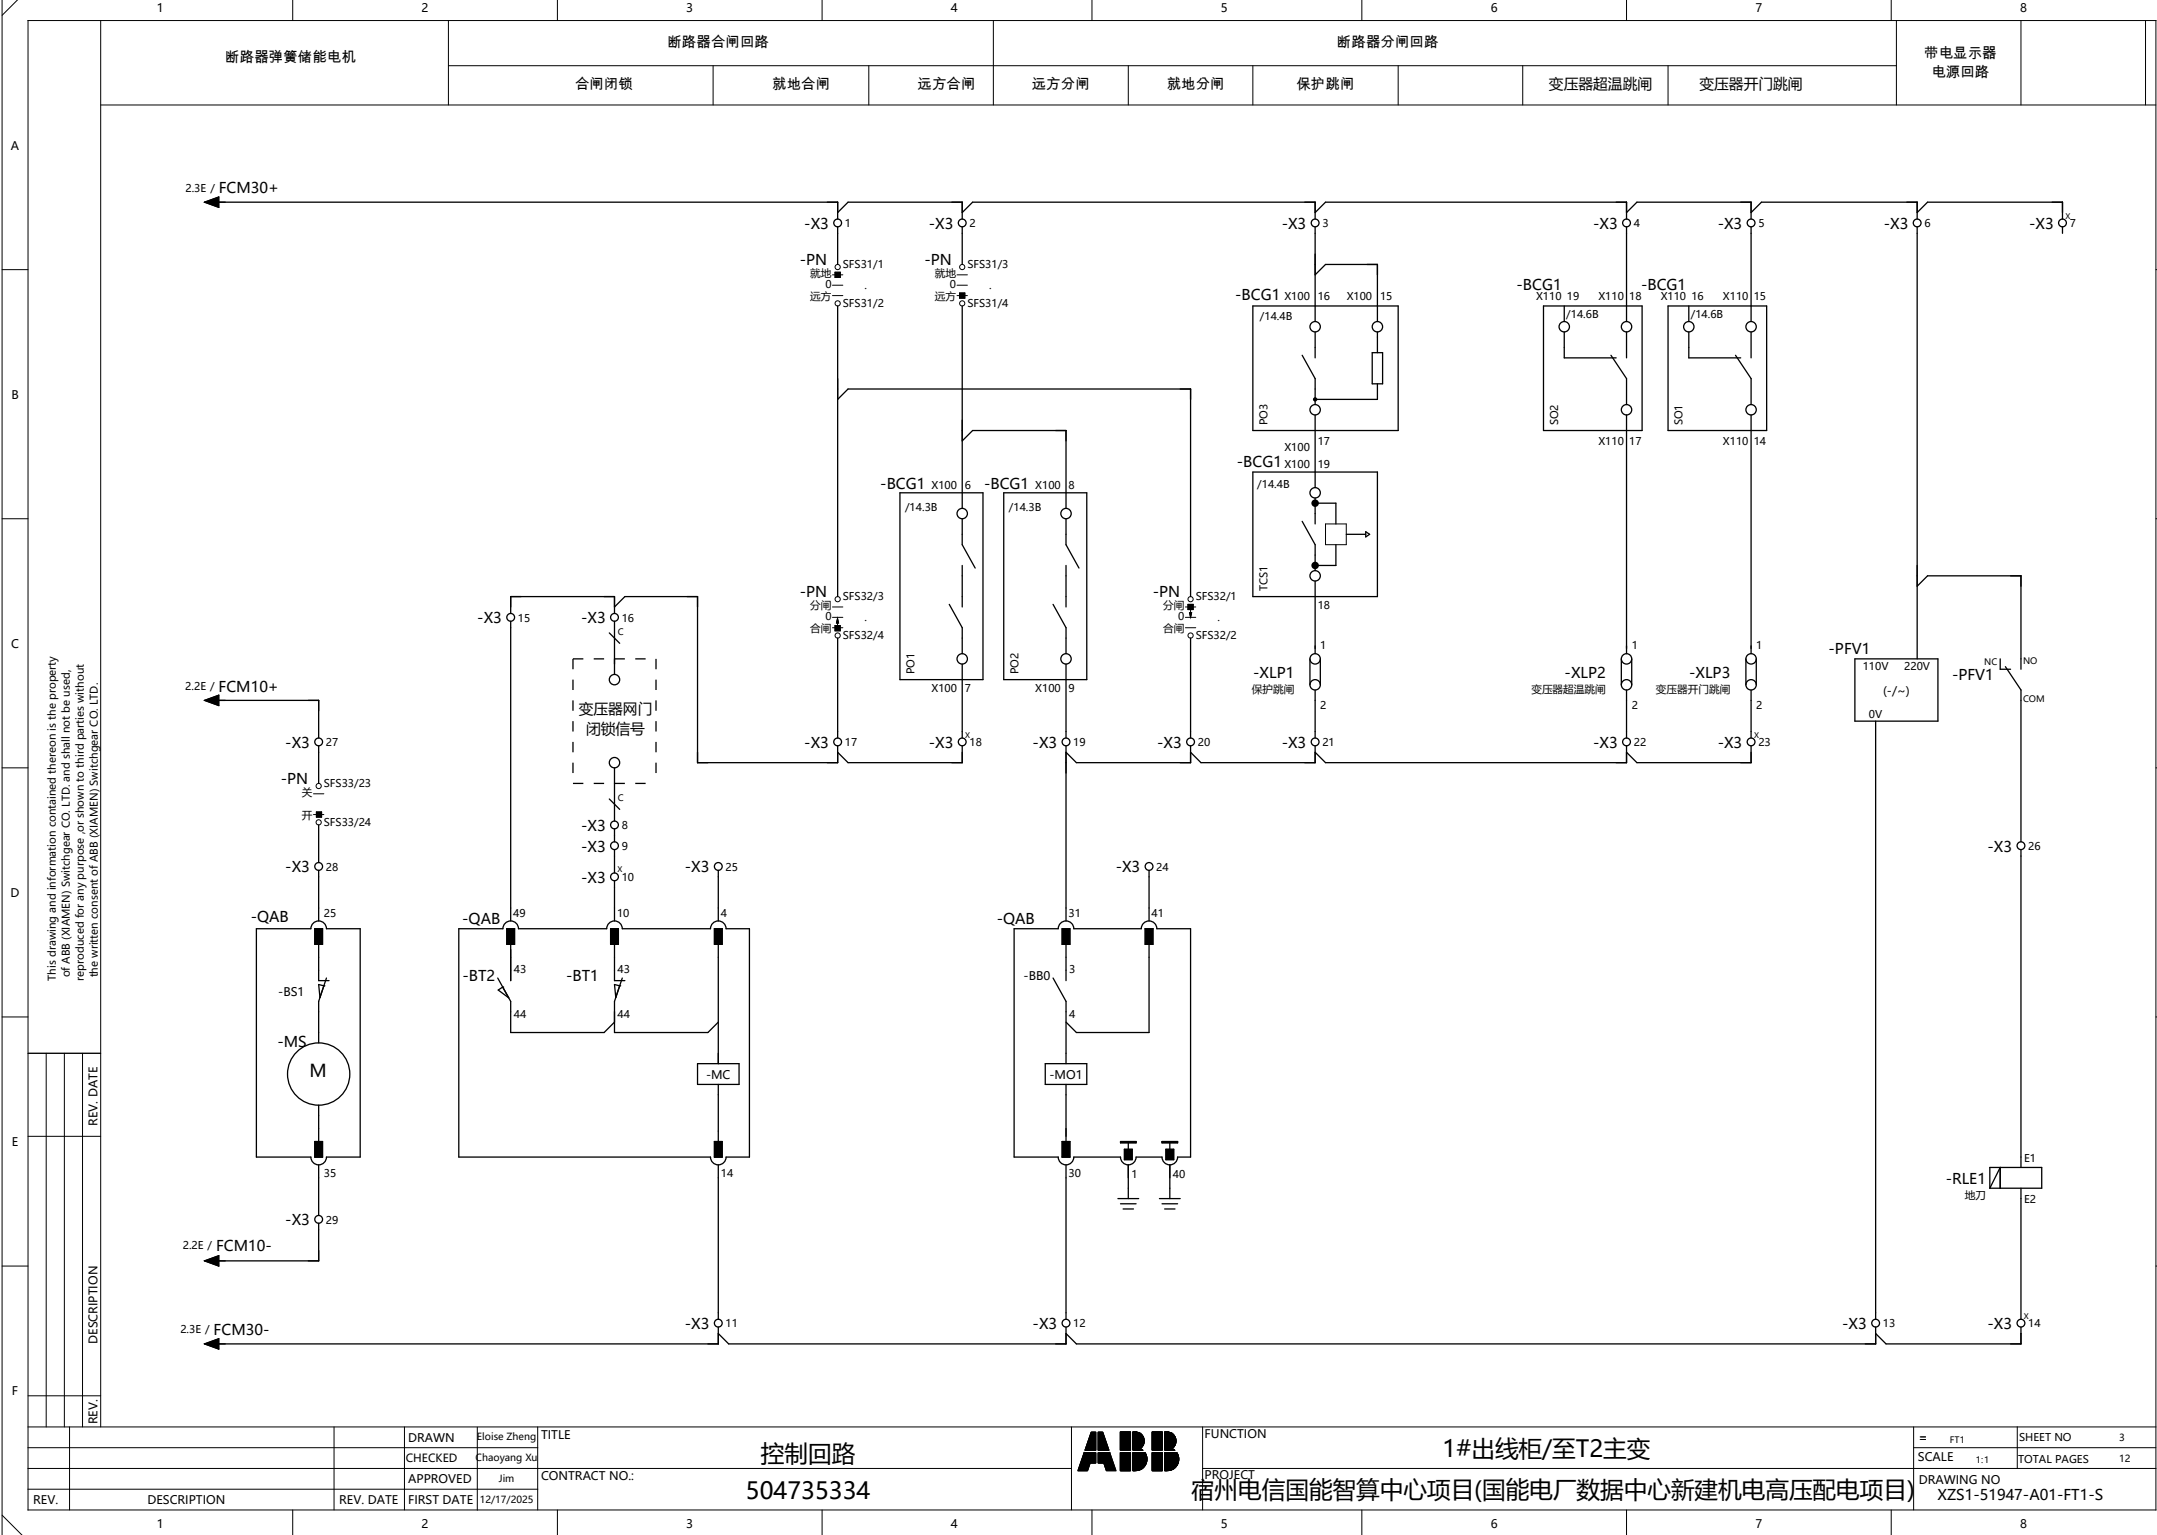

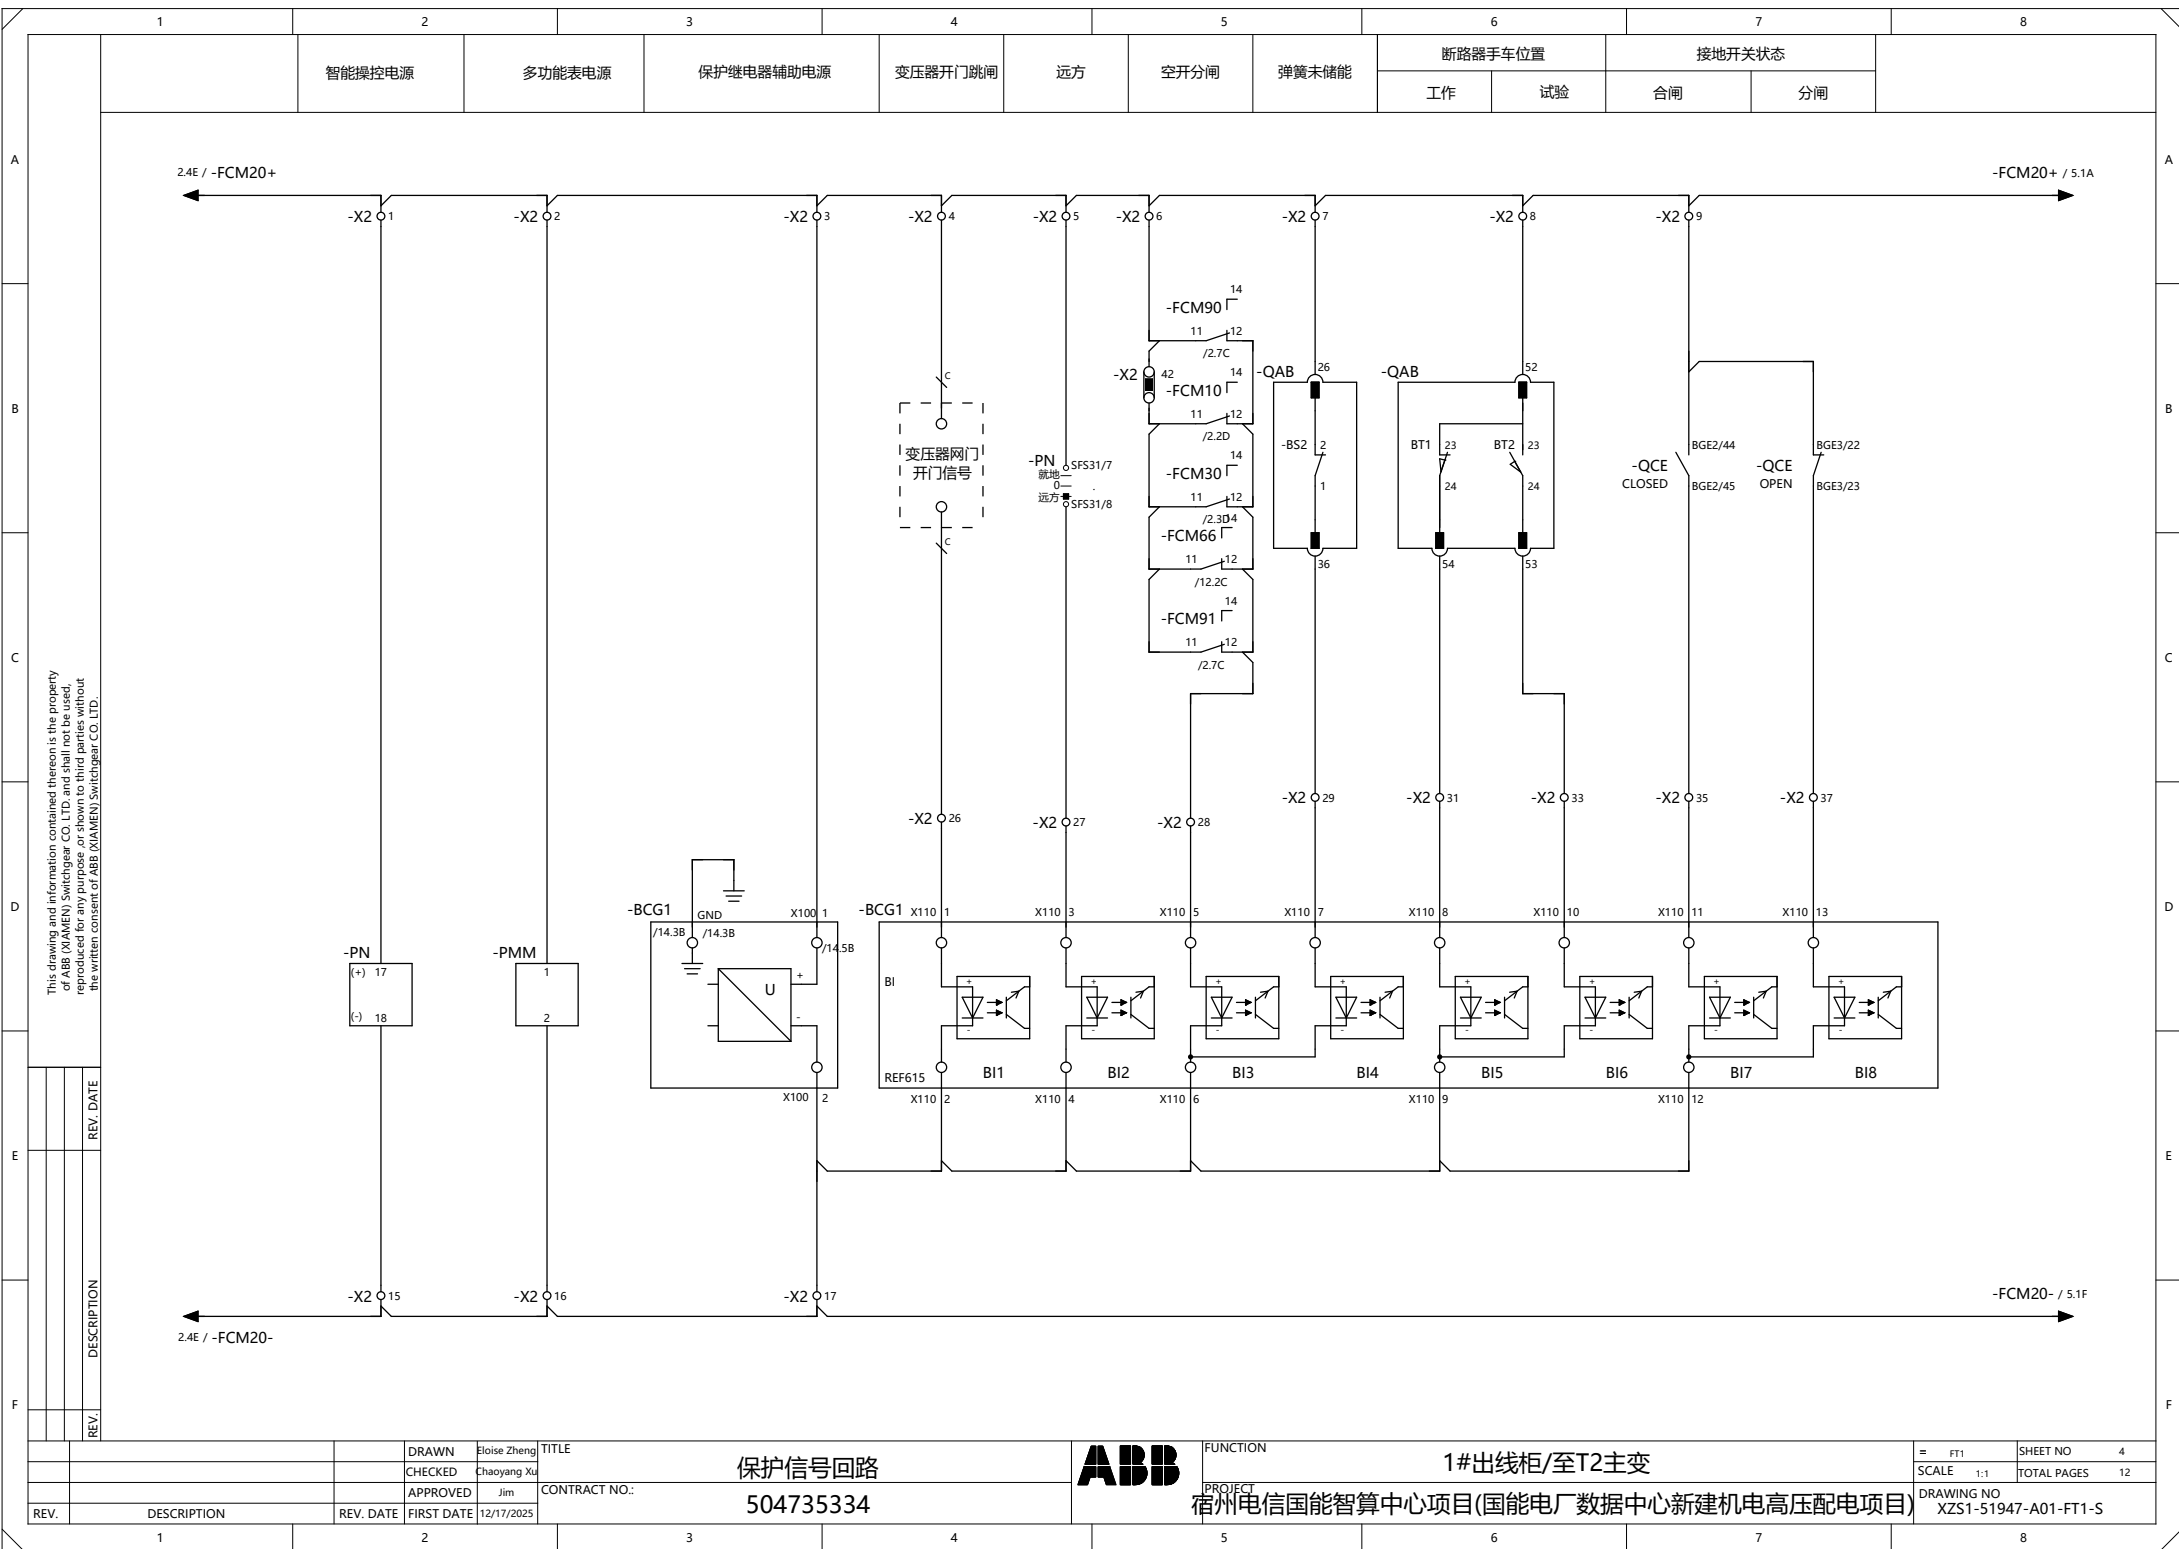


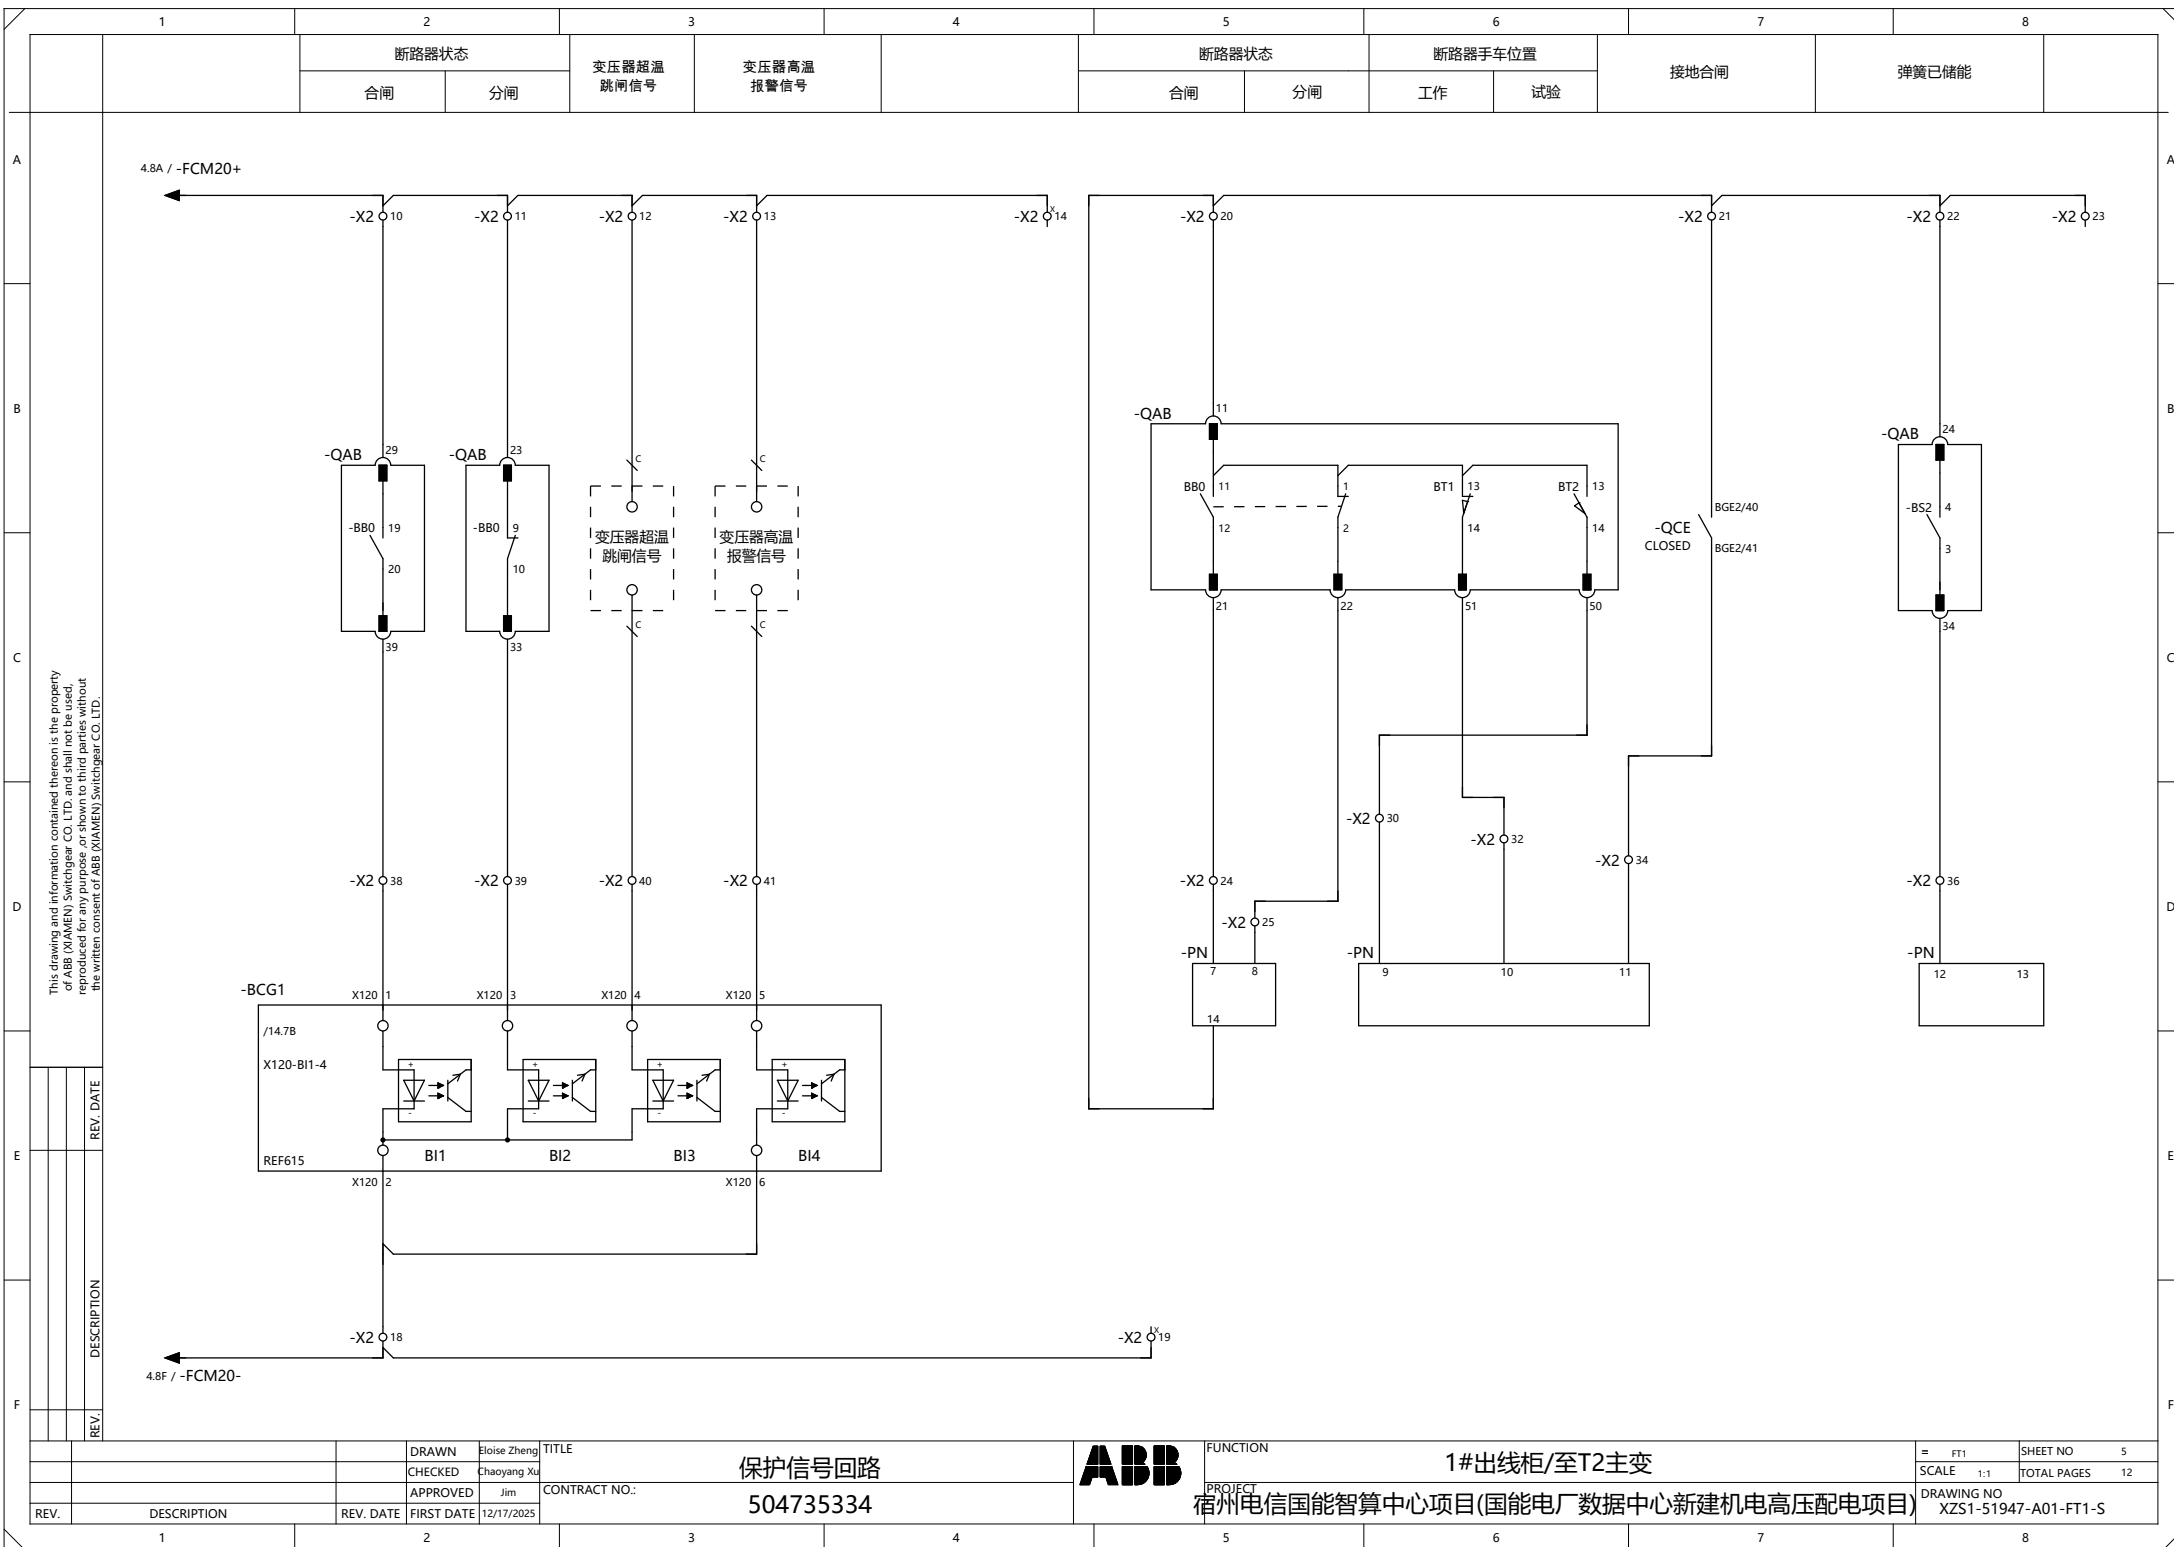


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

F		E	
REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE


			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE		FUNCTION	1#出线柜/至T2主变	=	FT1	SHEET NO	8
			CHECKED	Chaoyang Xu	保护备用回路		PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	12
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Jim					CONTRACT NO:	DRAWING NO	XZS1-51947-A01-FT1-S	
			FIRST DATE	12/17/2025	504735334							

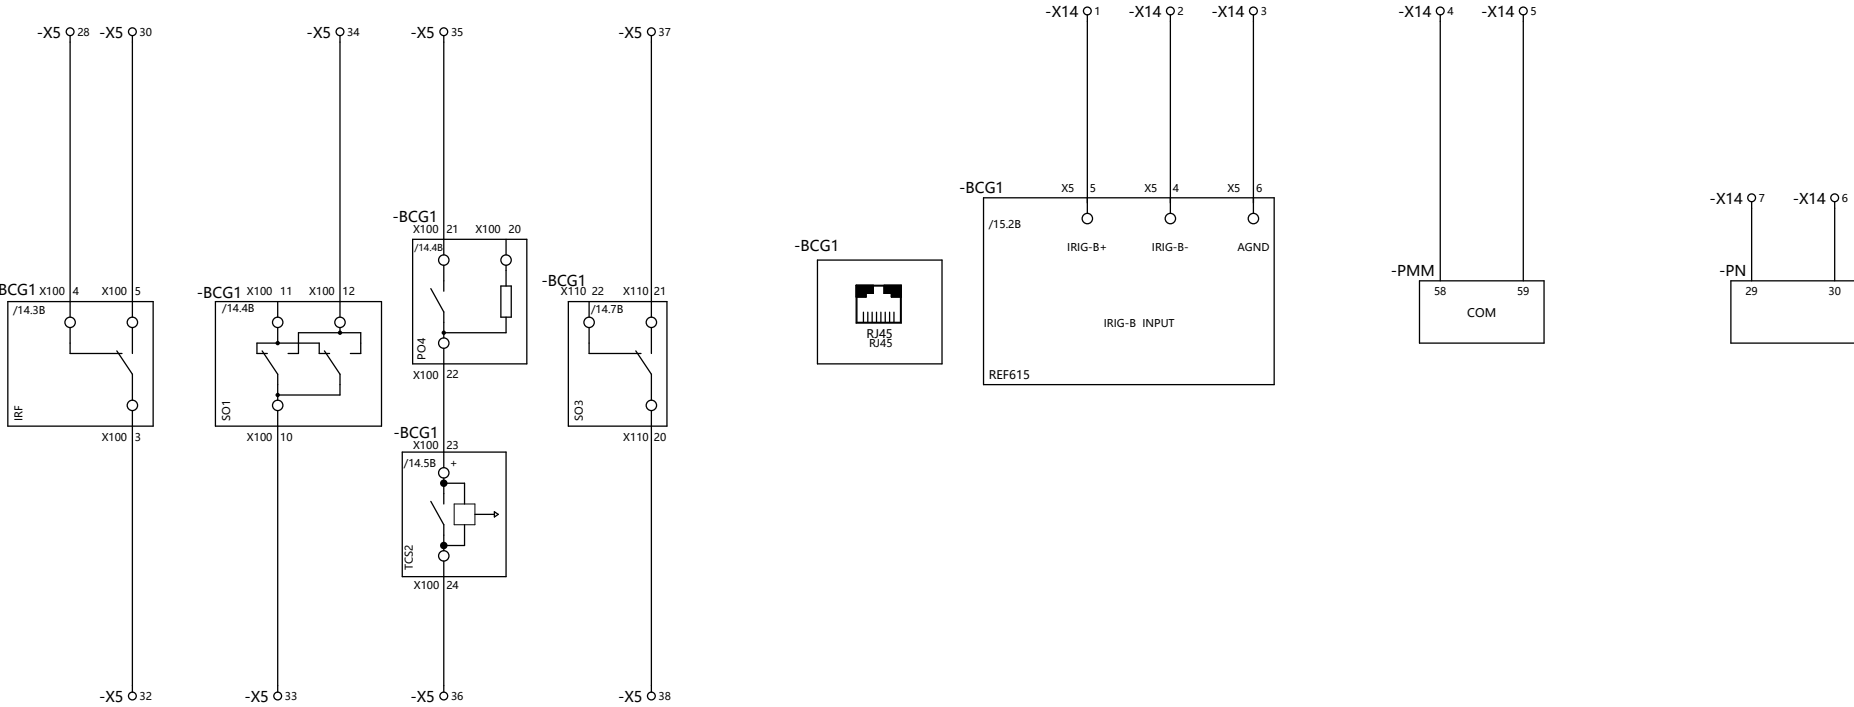

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

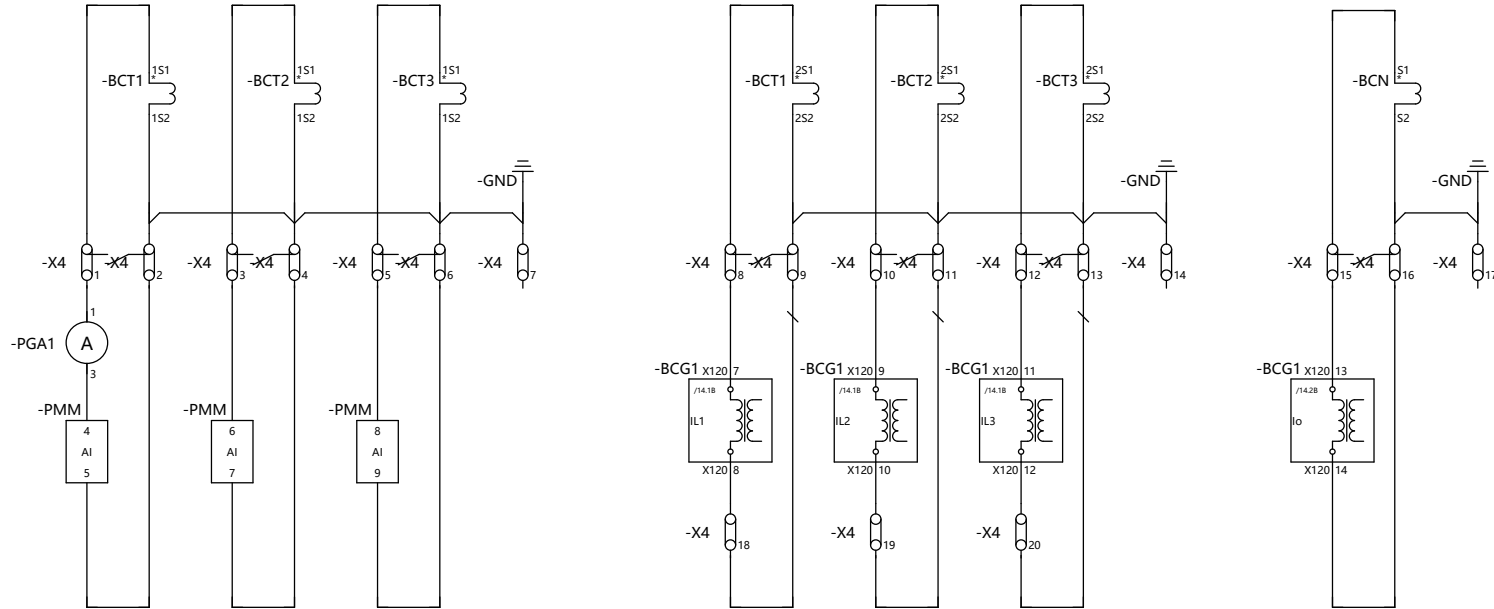

REV.		DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025	DRAWN Eloise Zheng	TITLE 电流回路	ABB	FUNCTION 1#出线柜/至T2主变		= FT1	SHEET NO 11
						CHECKED Chaoyang Xu					SCALE 1:1	TOTAL PAGES 12
						APPROVED Jim	CONTRACT NO.: 504735334		PROJECT 宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		DRAWING NO XZS1-51947-A01-FT1-S	

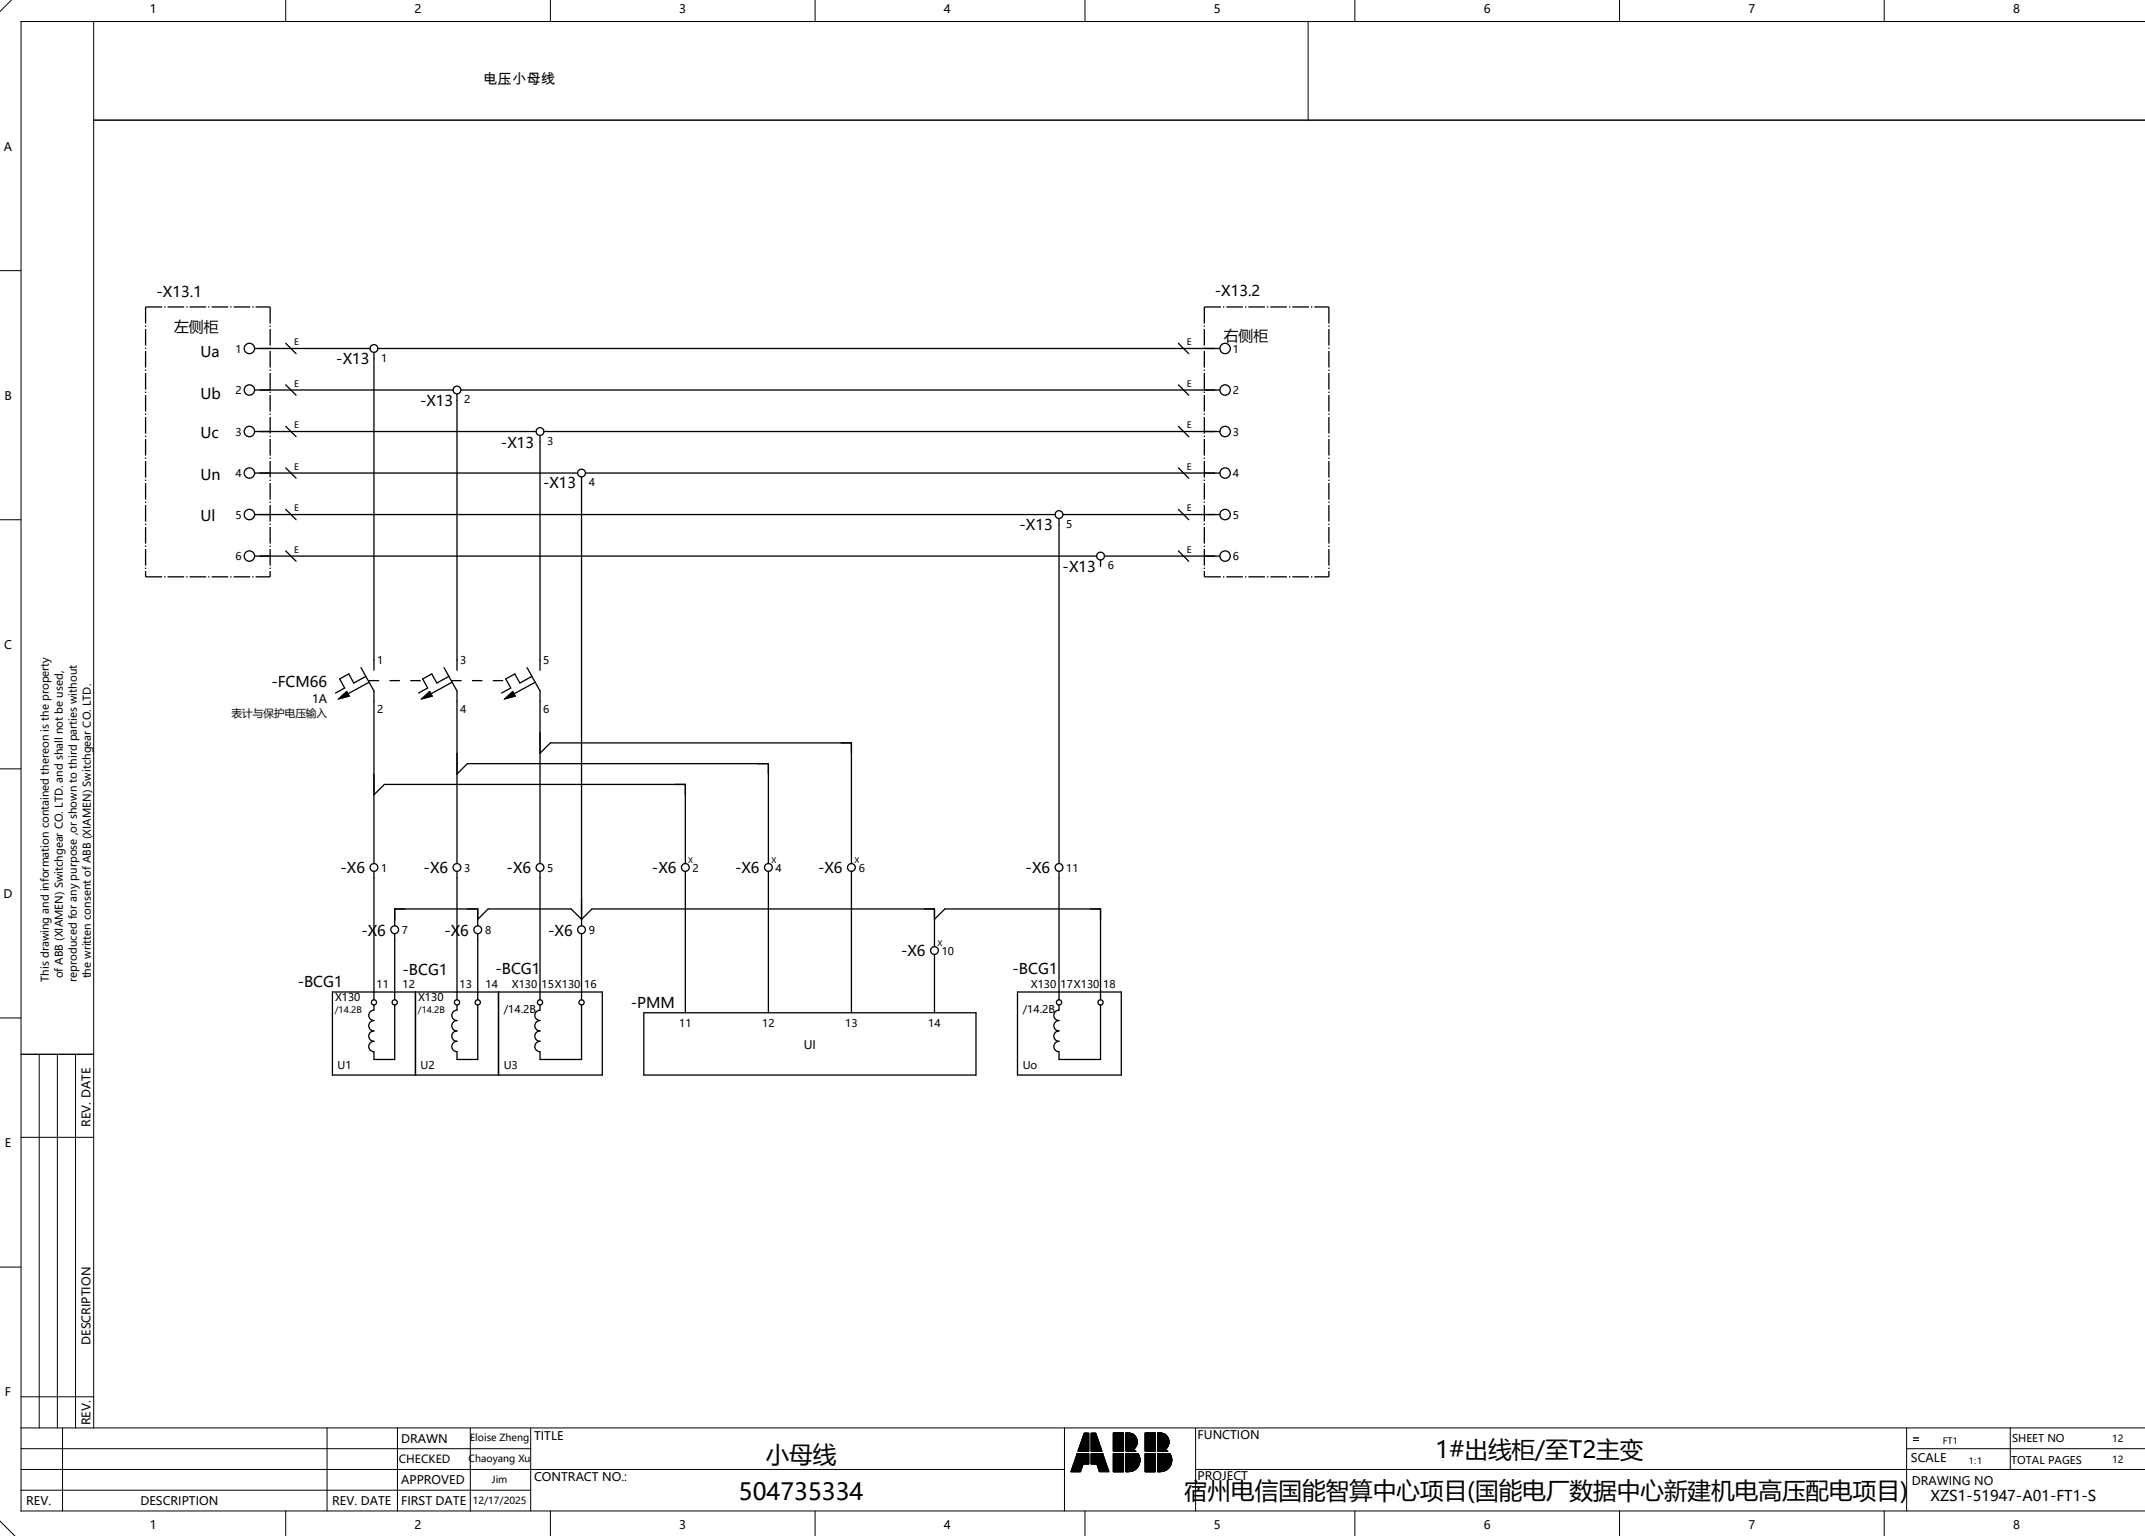


REF615

The IED feature an automatic short-circuit mechanism in the CT connector when plug-in unit is detached

REF615

AIB

FUNCTION	1#出线柜/至T2主变
PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

		1	2	3	4	5	6	7	8
A	设备清单(低压室面板)								
	设备号 -BCG1 物料号 RLY-REF615Z-G-001 数量 1 制造商 ABB				设备号 -XLP1 物料号 T-JL1-2.5/2 数量 1 制造商 HUATONG				
	设备名称 保护装置 型号 REF615				设备名称 连接片 型号 JL1-2.5/2				
	设备参数 HCFZAEADABCZDAA11G				设备参数 2.5A				
B	符号 参见总览图				符号 				
	节点位置 ==A01=FT1&S/14				节点位置 S/3.5C				
	设备号 -PFV1 物料号 VIO-DXN-Q-A10-1 数量 1 制造商 LEELEN				设备号 -XLP2 物料号 T-JL1-2.5/2 数量 1 制造商 HUATONG				
	设备名称 强制型带电显示器 型号 DXN-Q				设备名称 连接片 型号 JL1-2.5/2				
C	设备参数 DXN-Q 强制型带电显示器UGZS1 3KV/6KV/10kV, 辅助电源: AC/DC 220/110V				设备参数 2.5A				
	符号 				符号 				
	节点位置 S/1.4C S/3.7C S/3.8C				节点位置 S/3.7C				
	设备号 -PGA1 物料号 AM-SD-T72-200/5-2 数量 1 制造商 HENGLI				设备号 -XLP3 物料号 T-JL1-2.5/2 数量 1 制造商 HUATONG				
D	设备名称 电流表 型号 SD-T72				设备名称 连接片 型号 JL1-2.5/2				
	设备参数 RANGE:0-200A,100%,200/5A				设备参数 2.5A				
	符号 				符号 				
	节点位置 S/1.5B S/11.2C				节点位置 S/3.7C				
E	设备号 -PMM 物料号 CS-SZDX-01 数量 1 制造商 悠信 (上海) 电气设备有限公司				设备号 -PN 物料号 CS-SZDX-02 数量 1 制造商 安徽天庆电力自动化技术有限公司				
	设备名称 多功能表 型号 YXPM5831Y				设备名称 智能操显装置 型号 TQZ-55				
	设备参数 辅助电源: AC/DC 80~270V;输入电压: 3x57.7/100V;输入电流: 5A				设备参数 工作电源: AC85~265V/DC90~370V				
	符号 				符号 				
F	节点位置 S/1.6B S/4.2D S/11.2D S/11.2D S/11.3D S/12.3D				节点位置 S/1.7B S/5.5D S/5.6D S/5.8D				
	设备号 -PN 物料号 CS-SZDX-02 数量 1 制造商 安徽天庆电力自动化技术有限公司				设备号 -XLP1 物料号 T-JL1-2.5/2 数量 1 制造商 HUATONG				
	设备名称 智能操显装置 型号 TQZ-55				设备名称 连接片 型号 JL1-2.5/2				
	设备参数 工作电源: AC85~265V/DC90~370V				设备参数 2.5A				
符号 				符号 					
节点位置 S/1.7B S/5.5D S/5.6D S/5.8D				节点位置 S/3.5C					
		DRAWN Eloise Zheng		TITLE 设备清单(低压室面板)		FUNCTION 1#出线柜/至T2主变		= FT1 SHEET NO 2	
		CHECKED Chaoyang Xu		CONTRACT NO.: 504735334		PROJECT 宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		SCALE 1:1 TOTAL PAGES 4	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE FIRST DATE 12/17/2025		DRAWING NO XZS1-51947-A01-FT1-E			
1		2		3		4		5	

		1	2		3	4	5	6	7	8
设备清单(低压室)										
		设备号 -BGD1 物料号 EP-LVMS			数量 1	制造商 PEAKS				
		设备名称 微动开关			型号 TS11-001-01					
		设备参数 MECHANICAL LIFE TIME>1000000TIMES								
		符号								
		节点位置		S/2.7D						
		设备号 -EA1 物料号 L-CL10-1C-W-AA			数量 1	制造商 PEAKS				
		设备名称 LED低压室照明灯			型号 CL10-1C-W-AA					
		设备参数 SUPPLY: AC198~242V; POWER: <4W								
		符号								
		节点位置		S/2.7E						
		设备号 -FCM10 物料号 MCBR-GM32/23MC1A;MBDR-OF			数量 1	制造商 PEOPLE ELECTRIC				
		设备名称 微型空气开关			型号 GM32/23MC1A					
		设备参数 Un=250V DC,In=1A,2-POLE								
		符号								
		节点位置		S/2.2D S/4.5B						
		设备号 -FCM20 物料号 MCBR-GM32/23MC3A;MBDR-OF			数量 1	制造商 PEOPLE ELECTRIC				
		设备名称 微型空气开关			型号 GM32/23MC3A					
		设备参数 Un=250V DC,In=3A,2-POLE								
		符号								
		节点位置		S/2.4D S/7.7C						
		设备号 -FCM30 物料号 MCBR-GM32/23MC3A;MBDR-OF			数量 1	制造商 PEOPLE ELECTRIC				
		设备名称 微型空气开关			型号 GM32/23MC3A					
		设备参数 Un=250V DC,In=3A,2-POLE								
		符号								
		节点位置		S/2.3D S/4.5B						

[illegible]


A		B		C		D		E		F	
This drawing and information contained therein is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.		REV.		DESCRIPTION		REV. DATE					
		REV.		DESCRIPTION		REV. DATE					
1		2		3		4		5		6	
2		3		4		5		6		7	
3		4		5		6		7		8	
4		5		6		7		8		9	
5		6		7		8		9		10	
6		7		8		9		10		11	
7		8		9		10		11		12	
8		9		10		11		12		13	
9		10		11		12		13		14	
10		11		12		13		14		15	
11		12		13		14		15		16	
12		13		14		15		16		17	
13		14		15		16		17		18	
14		15		16		17		18		19	
15		16		17		18		19		20	
16		17		18		19		20		21	
17		18		19		20		21		22	
18		19		20		21		22		23	
19		20		21		22		23		24	
20		21		22		23		24		25	
21		22		23		24		25		26	
22		23		24		25		26		27	
23		24		25		26		27		28	
24		25		26		27		28		29	
25		26		27		28		29		30	
26		27		28		29		30		31	
27		28		29		30		31		32	
28		29		30		31		32		33	
29		30		31		32		33		34	
30		31		32		33		34		35	
31		32		33		34		35		36	
32		33		34		35		36		37	
33		34		35		36		37		38	
34		35		36		37		38		39	
35		36		37		38		39		40	
36		37		38		39		40		41	
37		38		39		40		41		42	
38		39		40		41		42		43	
39		40		41		42		43		44	
40		41		42		43		44		45	
41		42		43		44		45		46	
42		43		44		45		46		47	
43		44		45		46		47		48	
44		45		46		47		48		49	
45		46		47		48		49		50	
46		47		48		49		50		51	
47		48		49		50		51		52	
48		49		50		51		52		53	
49		50		51		52		53		54	
50		51		52		53		54		55	
51		52		53		54		55		56	
52		53		54		55		56		57	
53		54		55		56		57		58	
54		55		56		57		58		59	
55		56		57		58		59		60	
56		57		58		59		60		61	
57		58		59		60		61		62	
58		59		60		61		62		63	
59		60		61		62		63		64	
60		61		62		63		64		65	
61		62		63		64		65		66	
62		63									


A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35		36	
37		38		39		40		41		42	
43		44		45		46		47		48	
49		50		51		52		53		54	
55		56		57		58		59		60	
61		62		63		64		65		66	
67		68		69		70		71		72	
73		74		75		76		77		78	
79		80		81		82		83		84	
85		86		87		88		89		90	
91		92		93		94		95		96	
97		98		99		100		101		102	
103		104		105		106		107		108	
109		110		111		112		113		114	
115		116		117		118		119		120	
121		122		123		124		125		126	
127		128		129		130		131		132	
133		134		135		136		137		138	
139		140		141		142		143		144	
145		146		147		148		149		150	
151		152		153		154		155		156	
157		158		159		160		161		162	
163		164		165		166		167		168	
169		170		171		172		173		174	
175		176		177		178		179		180	
181		182		183		184		185		186	
187		188		189		190		191		192	
193		194		195		196		197		198	
199		200		201		202		203		204	
205		206		207		208		209		210	
211		212		213		214		215		216	
217		218		219		220		221		222	
223		224		225		226		227		228	
229		230		231		232		233		234	
235		236		237		238		239		240	
241		242		243		244		245		246	
247		248		249		250		251		252	
253		254		255		256		257		258	
259		260		261		262		263		264	
265		266		267		268		269		270	
271		272		273		274		275		276	
277		278		279		280		281		282	
283		284		285		286		287		288	
289		290		291		292		293		294	
295		296		297		298		299		300	
301		302		303		304		305		306	
307		308		309		310		311		312	
313		314		315		316		317		318	
319		320		321		322		323		324	
325		326		327		328		329		330	
331		332		333		334		335		336	
337		338		339		340		341		342	
343		344		345		346		347		348	
349		350		351		352		353		354	
355											

[illegible]


[illegible]

[illegible]

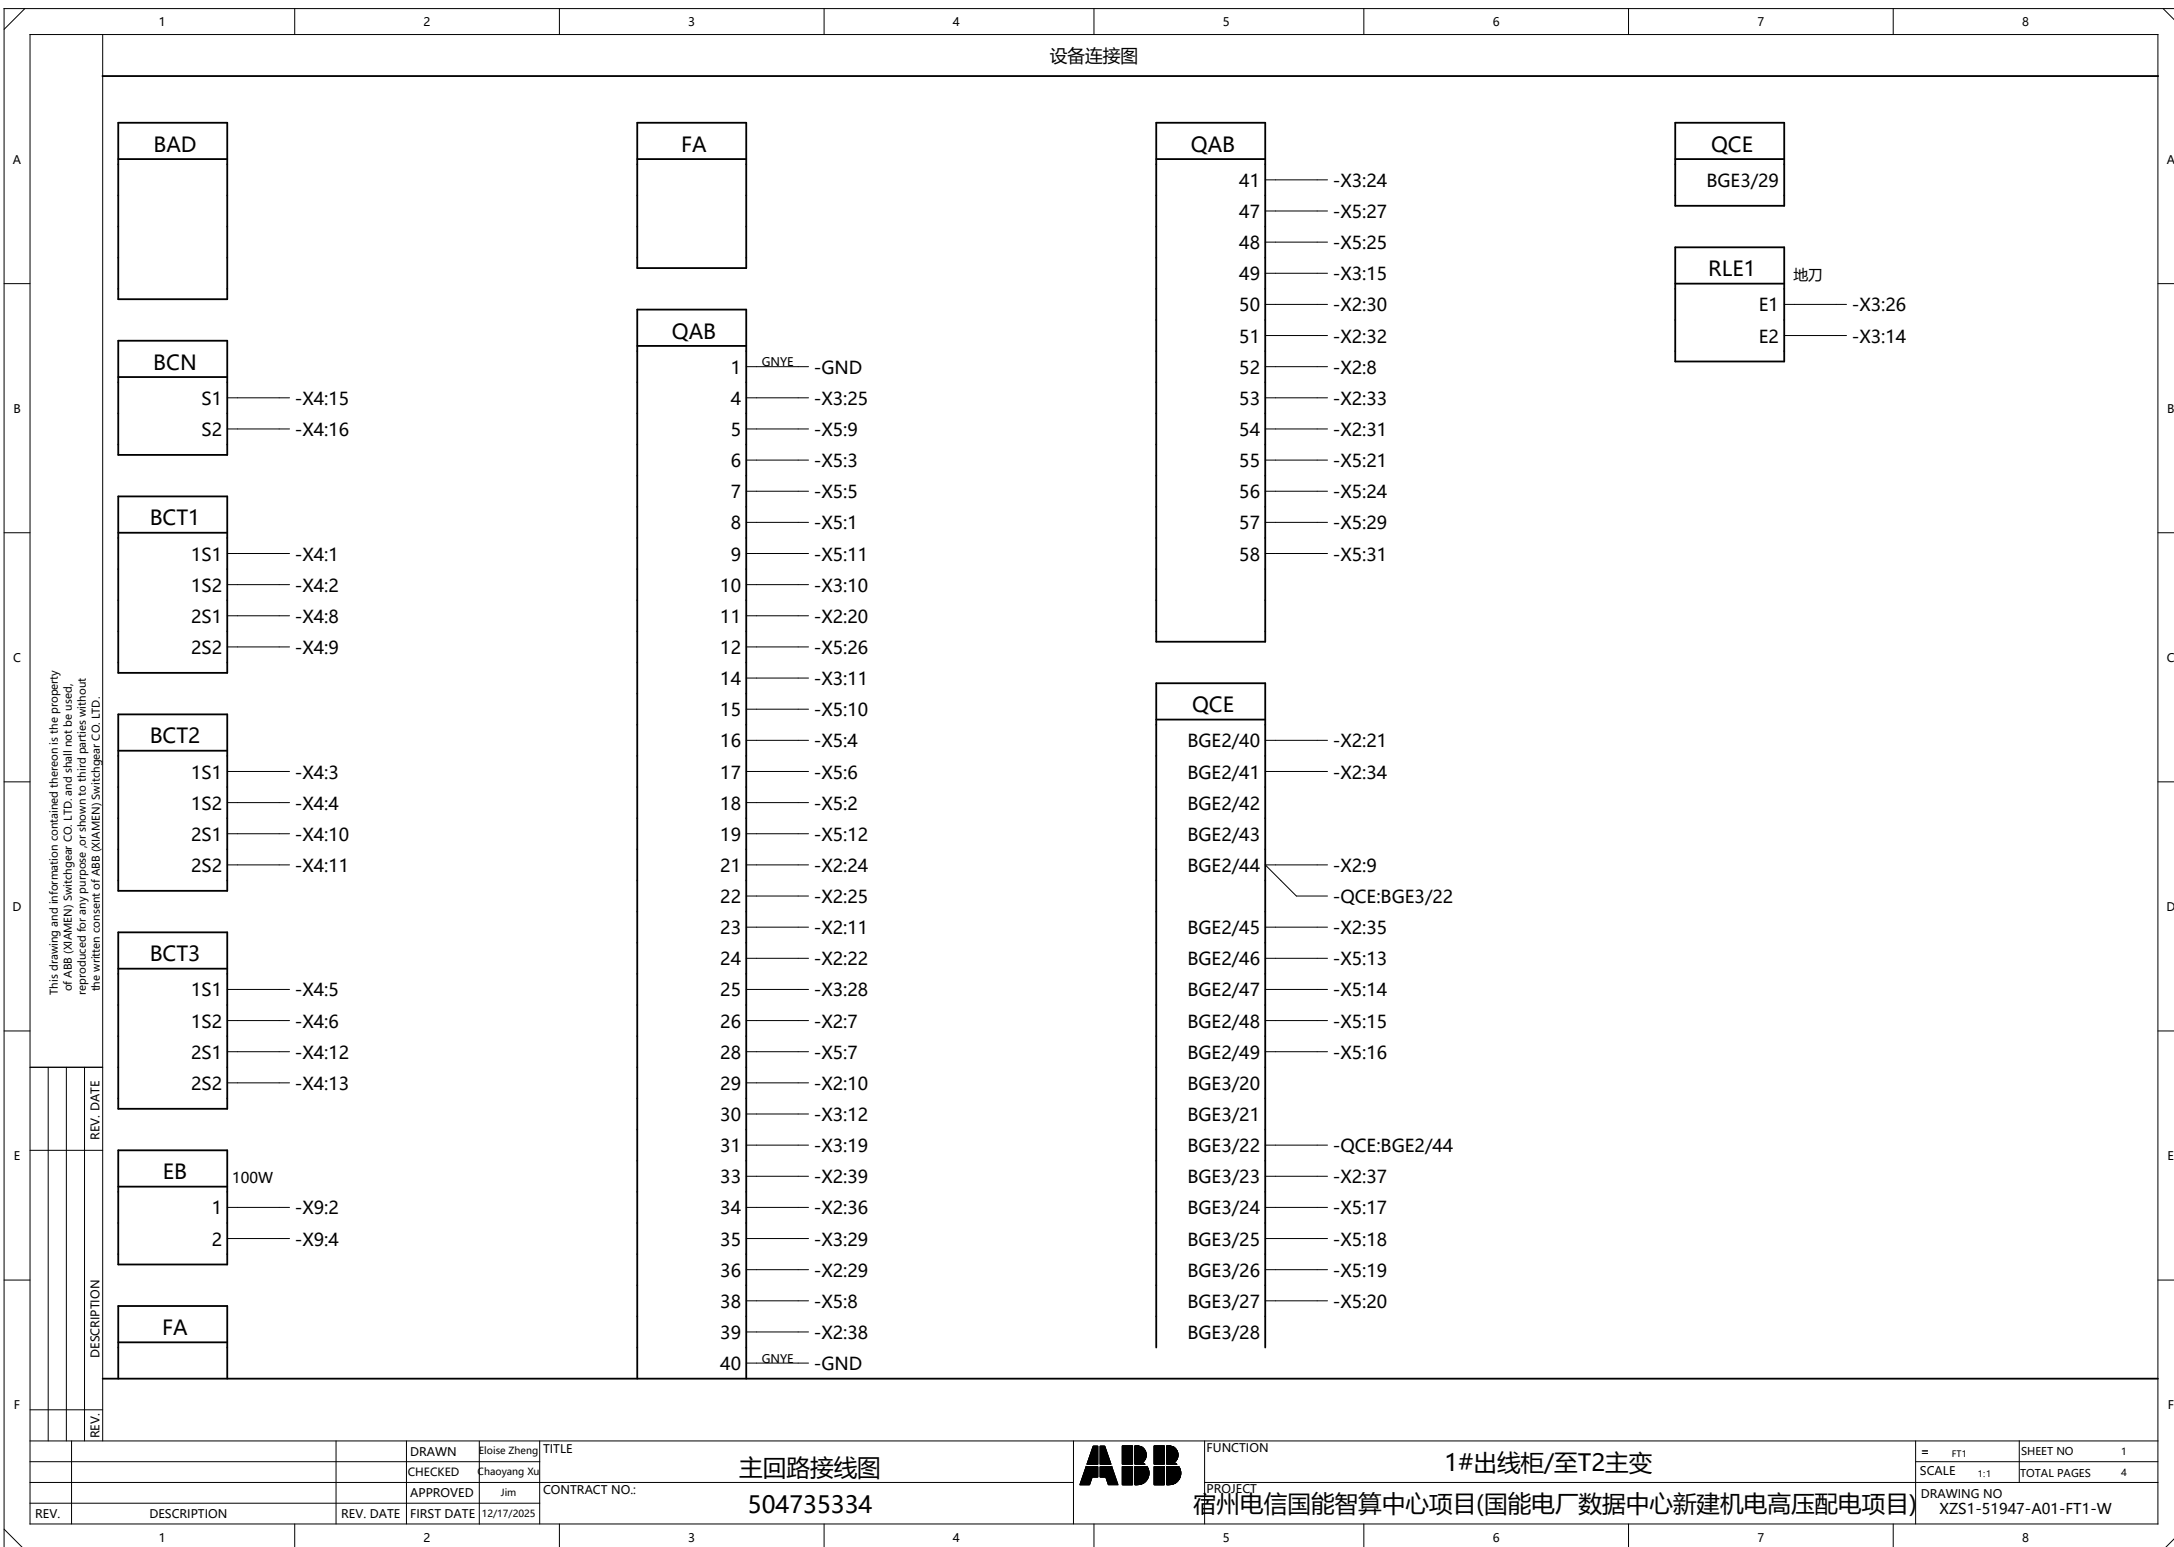



			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE		FUNCTION		=	FT1	SHEET NO	2
			CHECKED	Chaoyang Xu	低压室门板接线图		1#出线柜/至T2主变		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	4
			APPROVED	Jim	CONTRACT NO.:		PROJECT		DRAWING NO			
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025	504735334		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		XZS1-51947-A01-FT1-W			

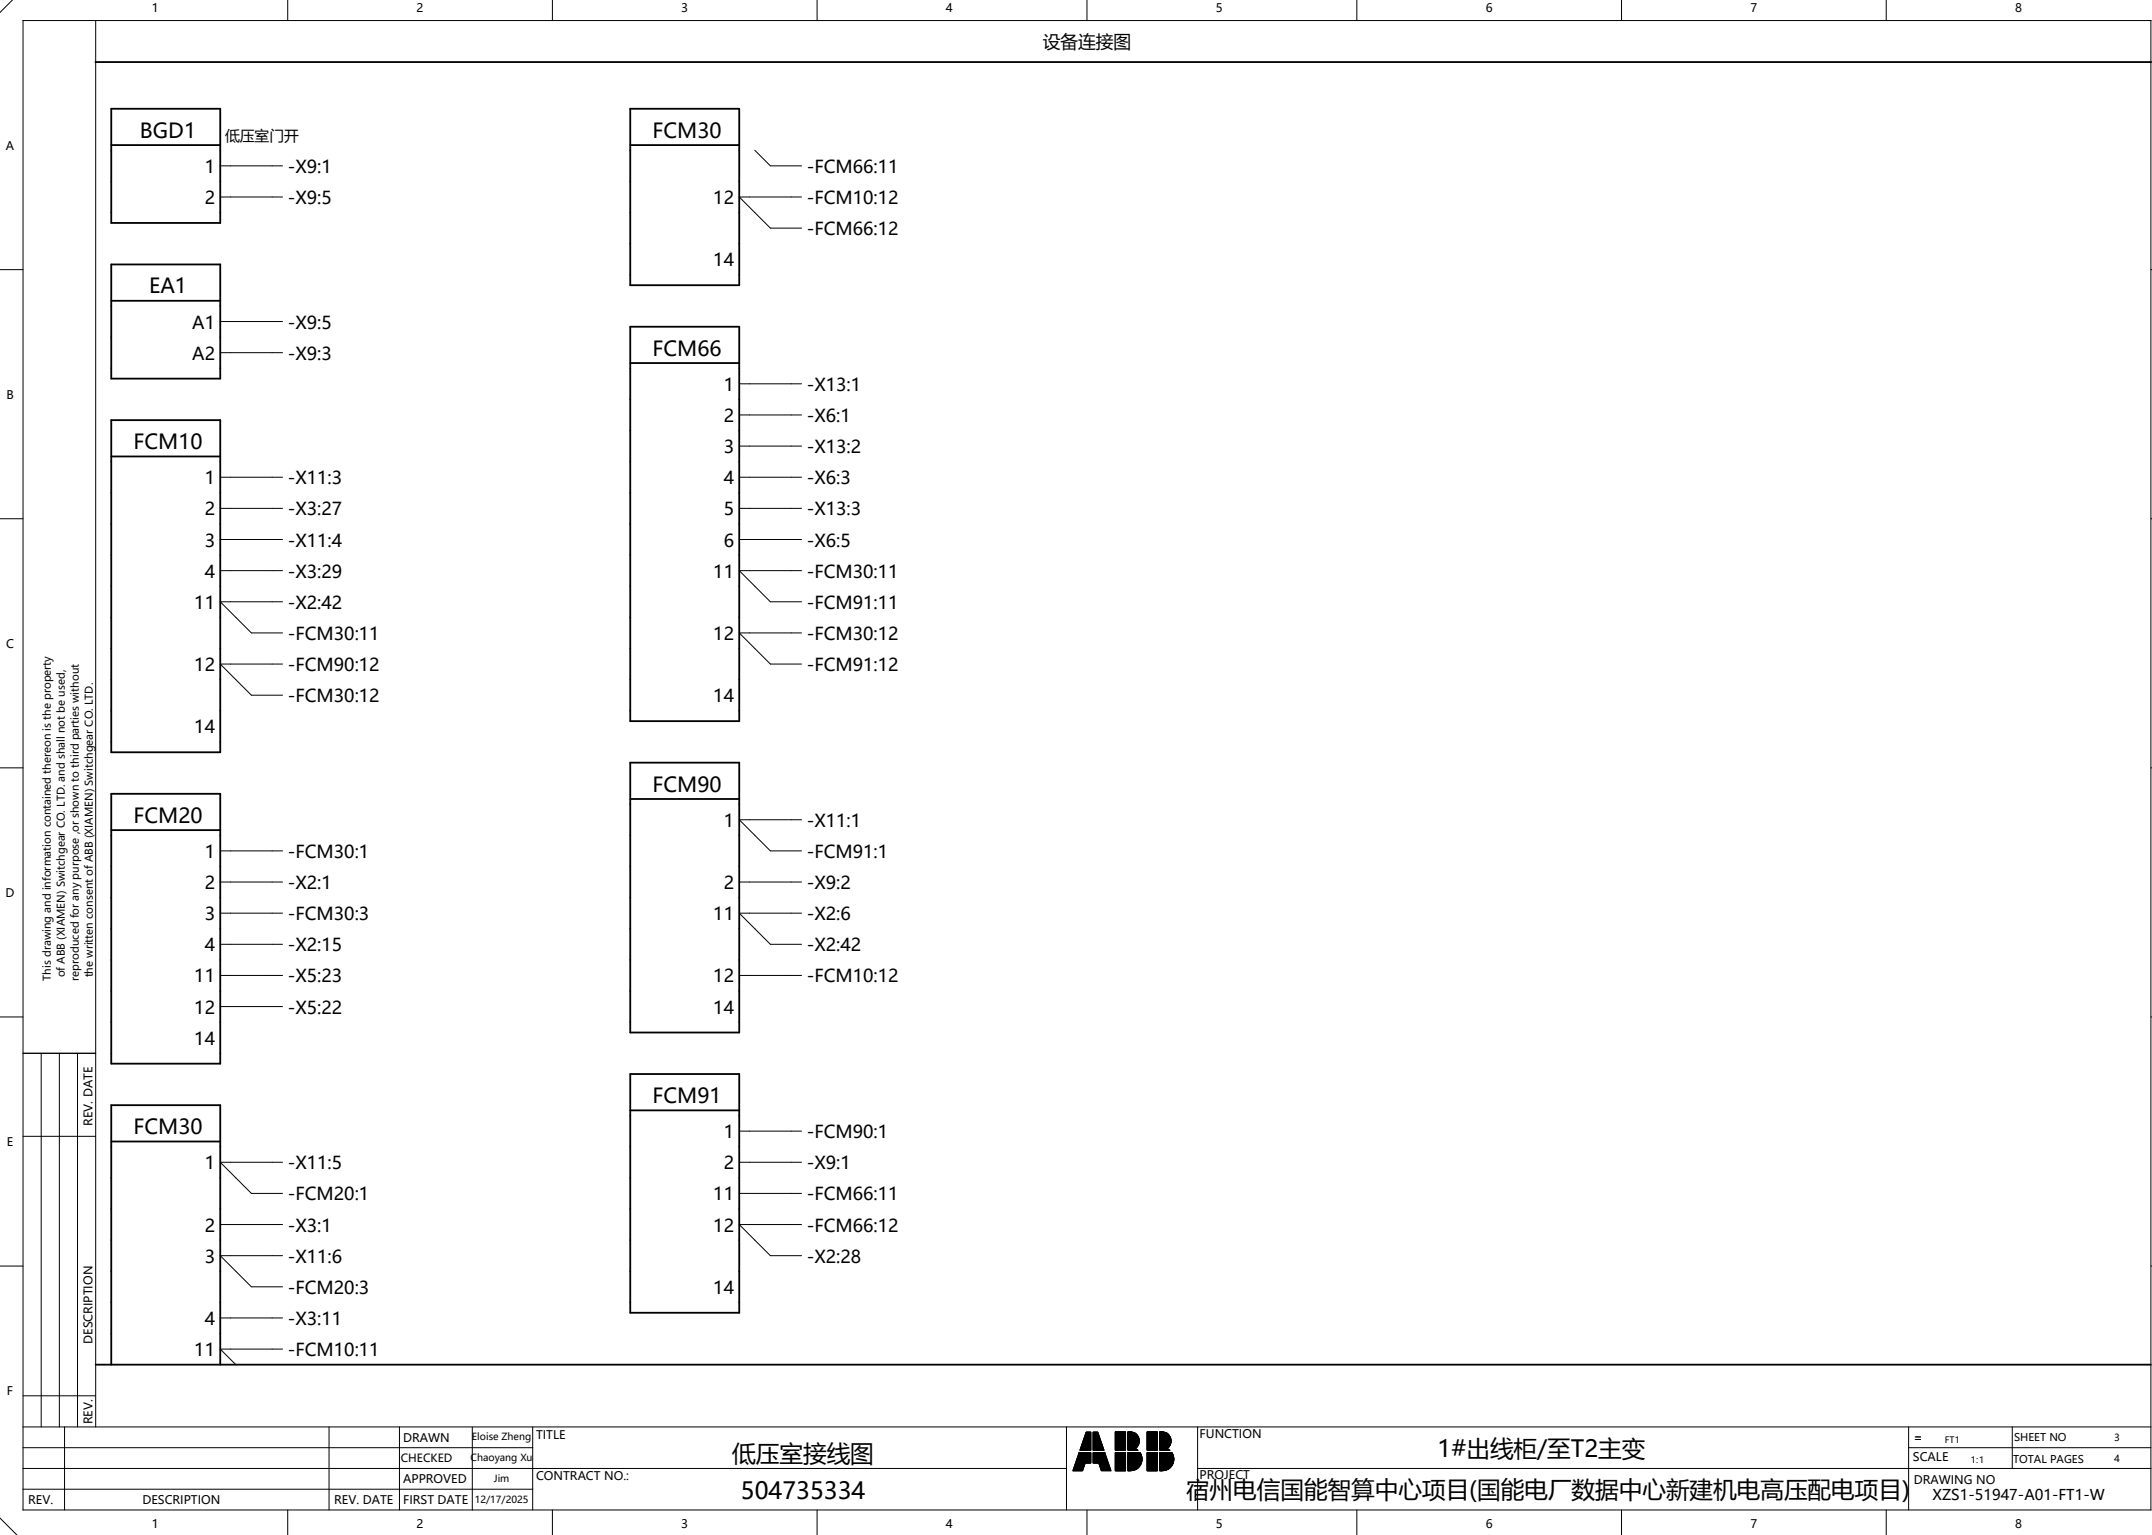

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.


REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE
			CHECKED	Chaoyang Xu	
			APPROVED	Jim	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025	CONTRACT NO.:



					门板开孔图
					504735334

LV PANEL ARRANGEMENT

CUTOUT

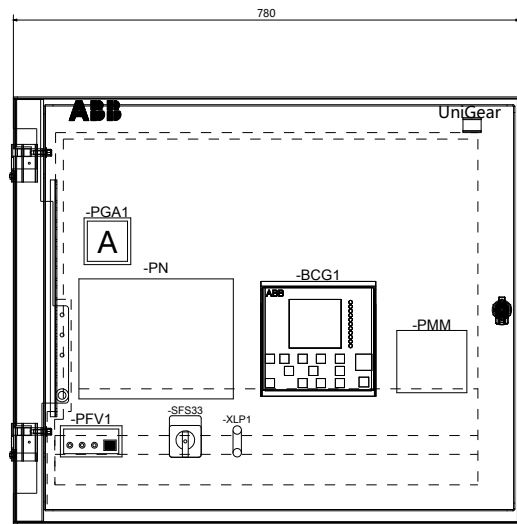



CUTOUT 1:2

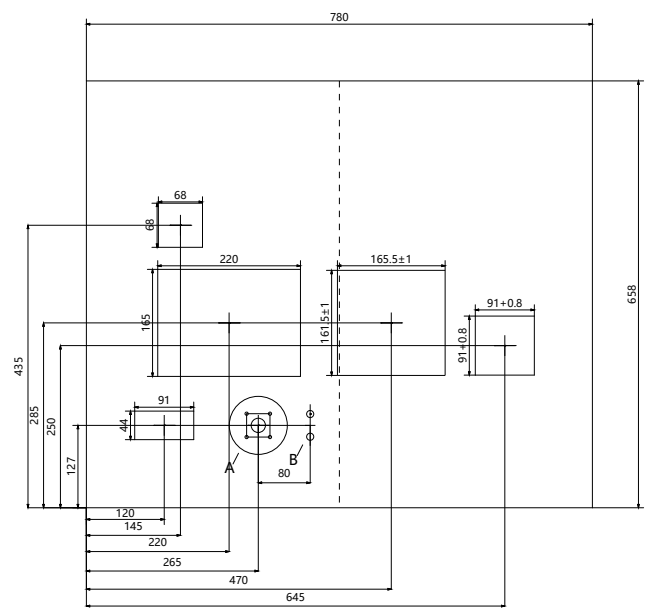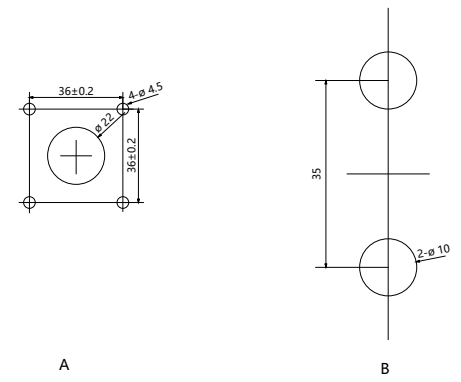



FUNCTION	母联柜
PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)


= 81	SHEET NO	1
SCALE 1:8	TOTAL PAGES	2
DRAWING NO XZS1-51947-A01-B1-C		

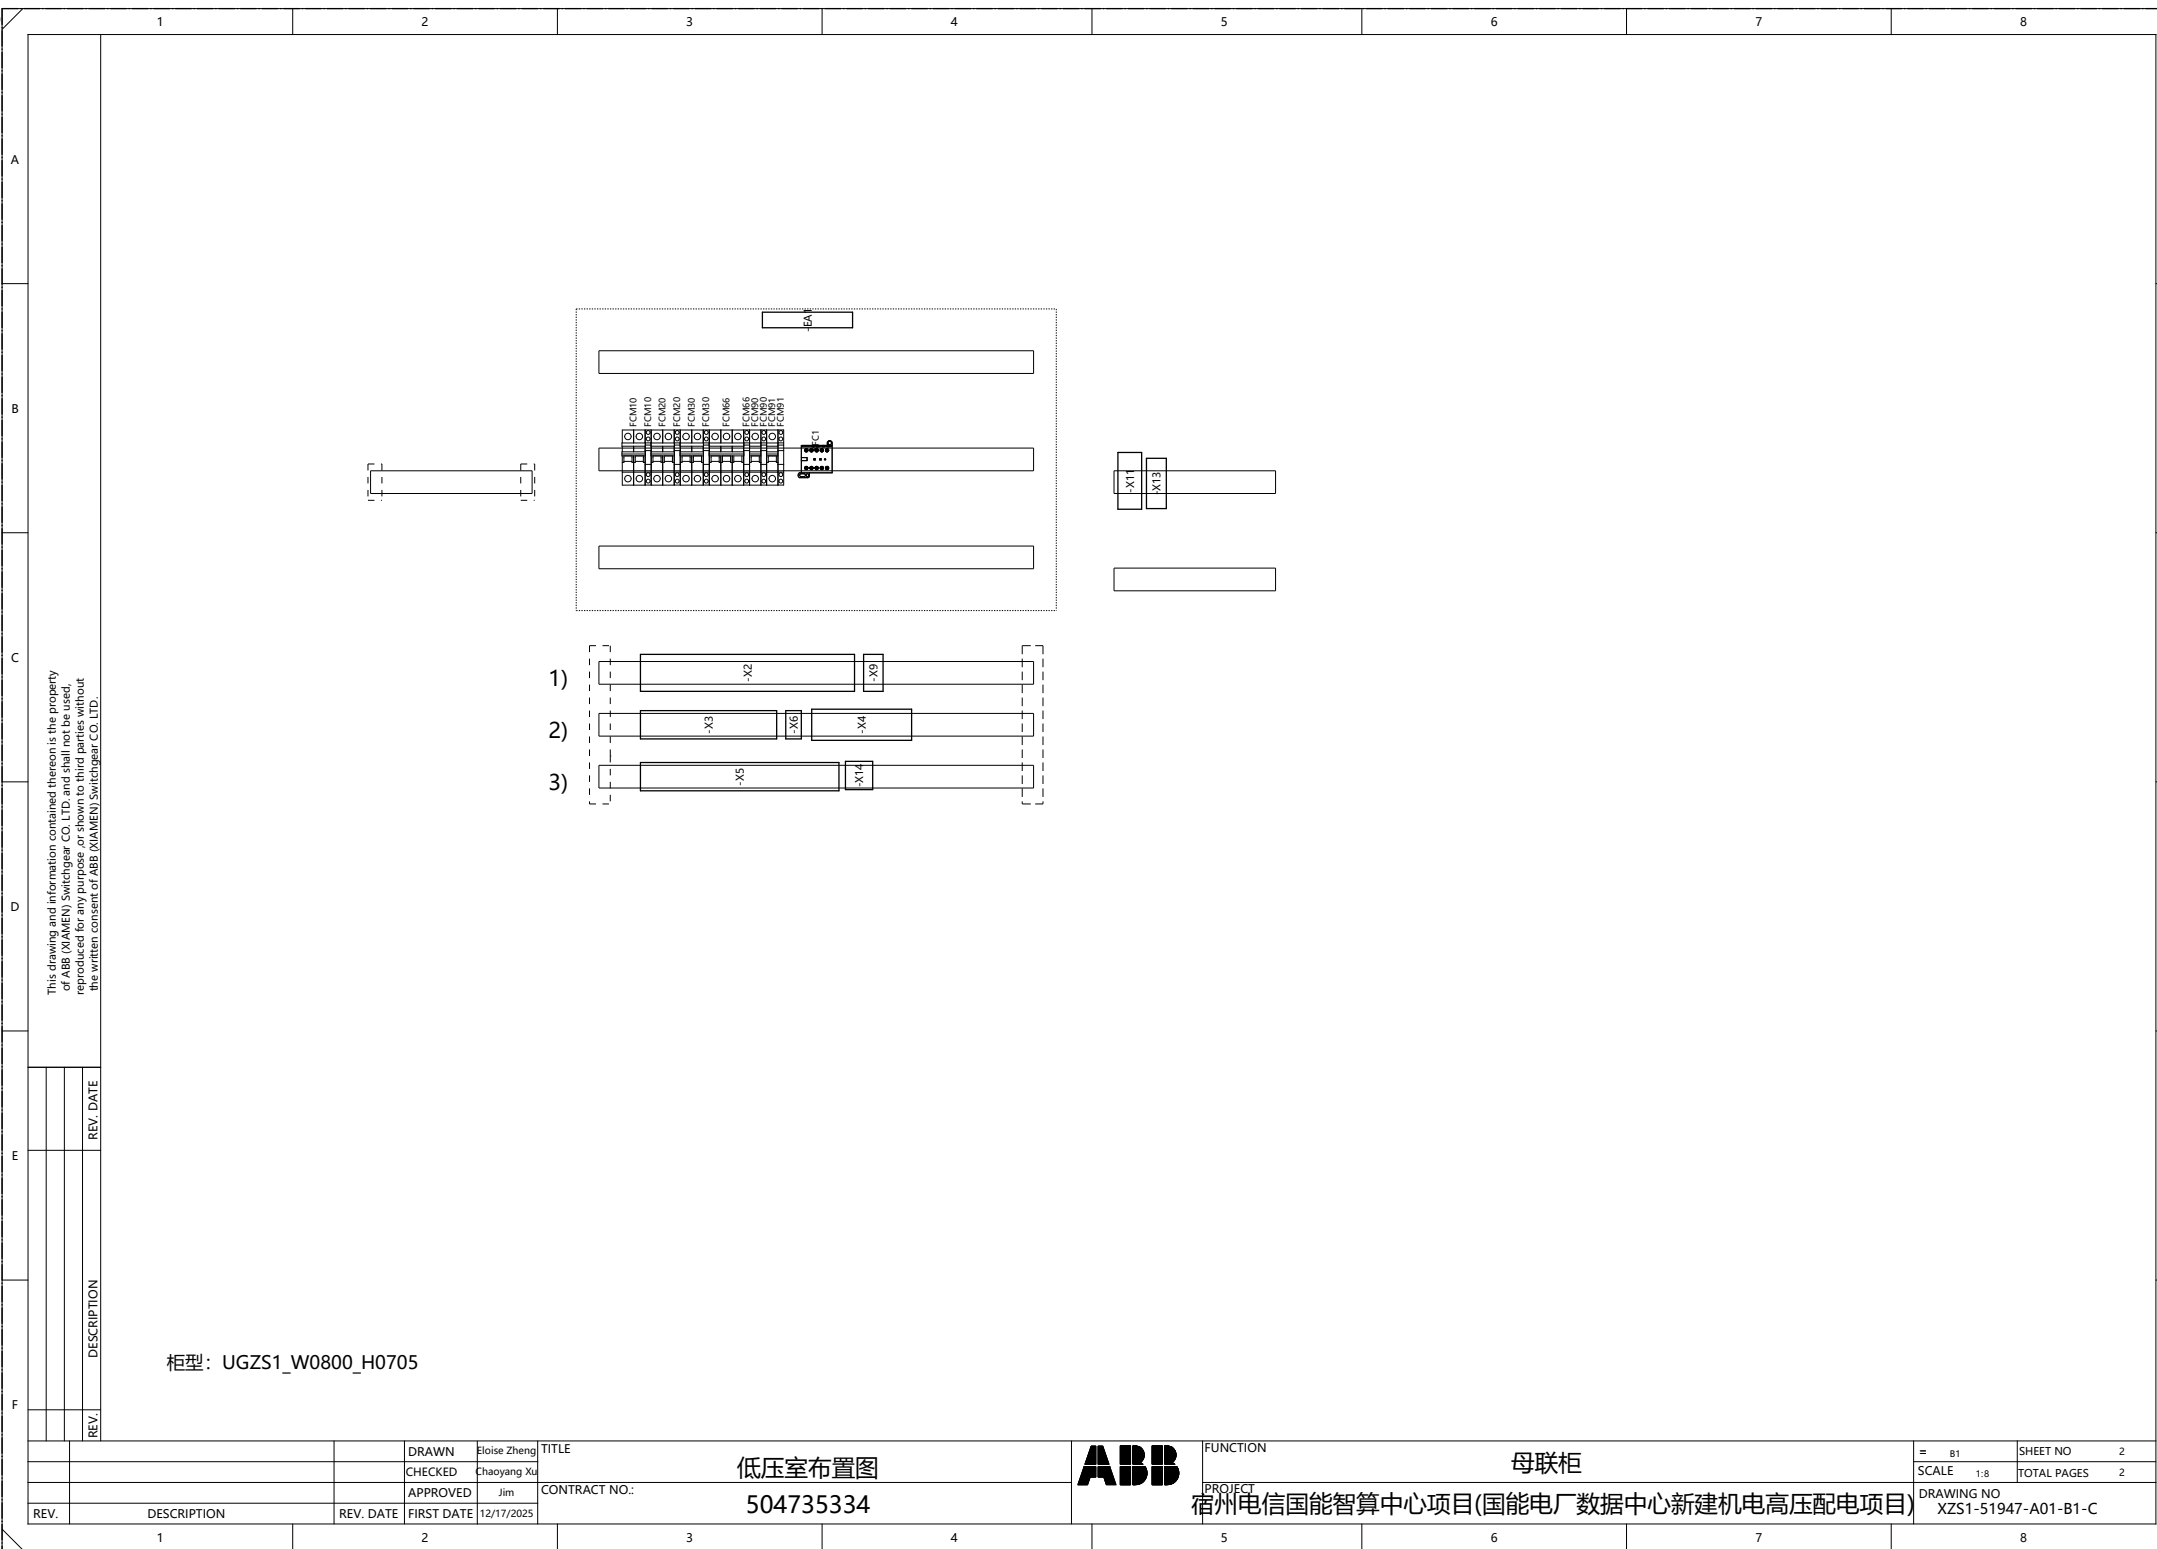


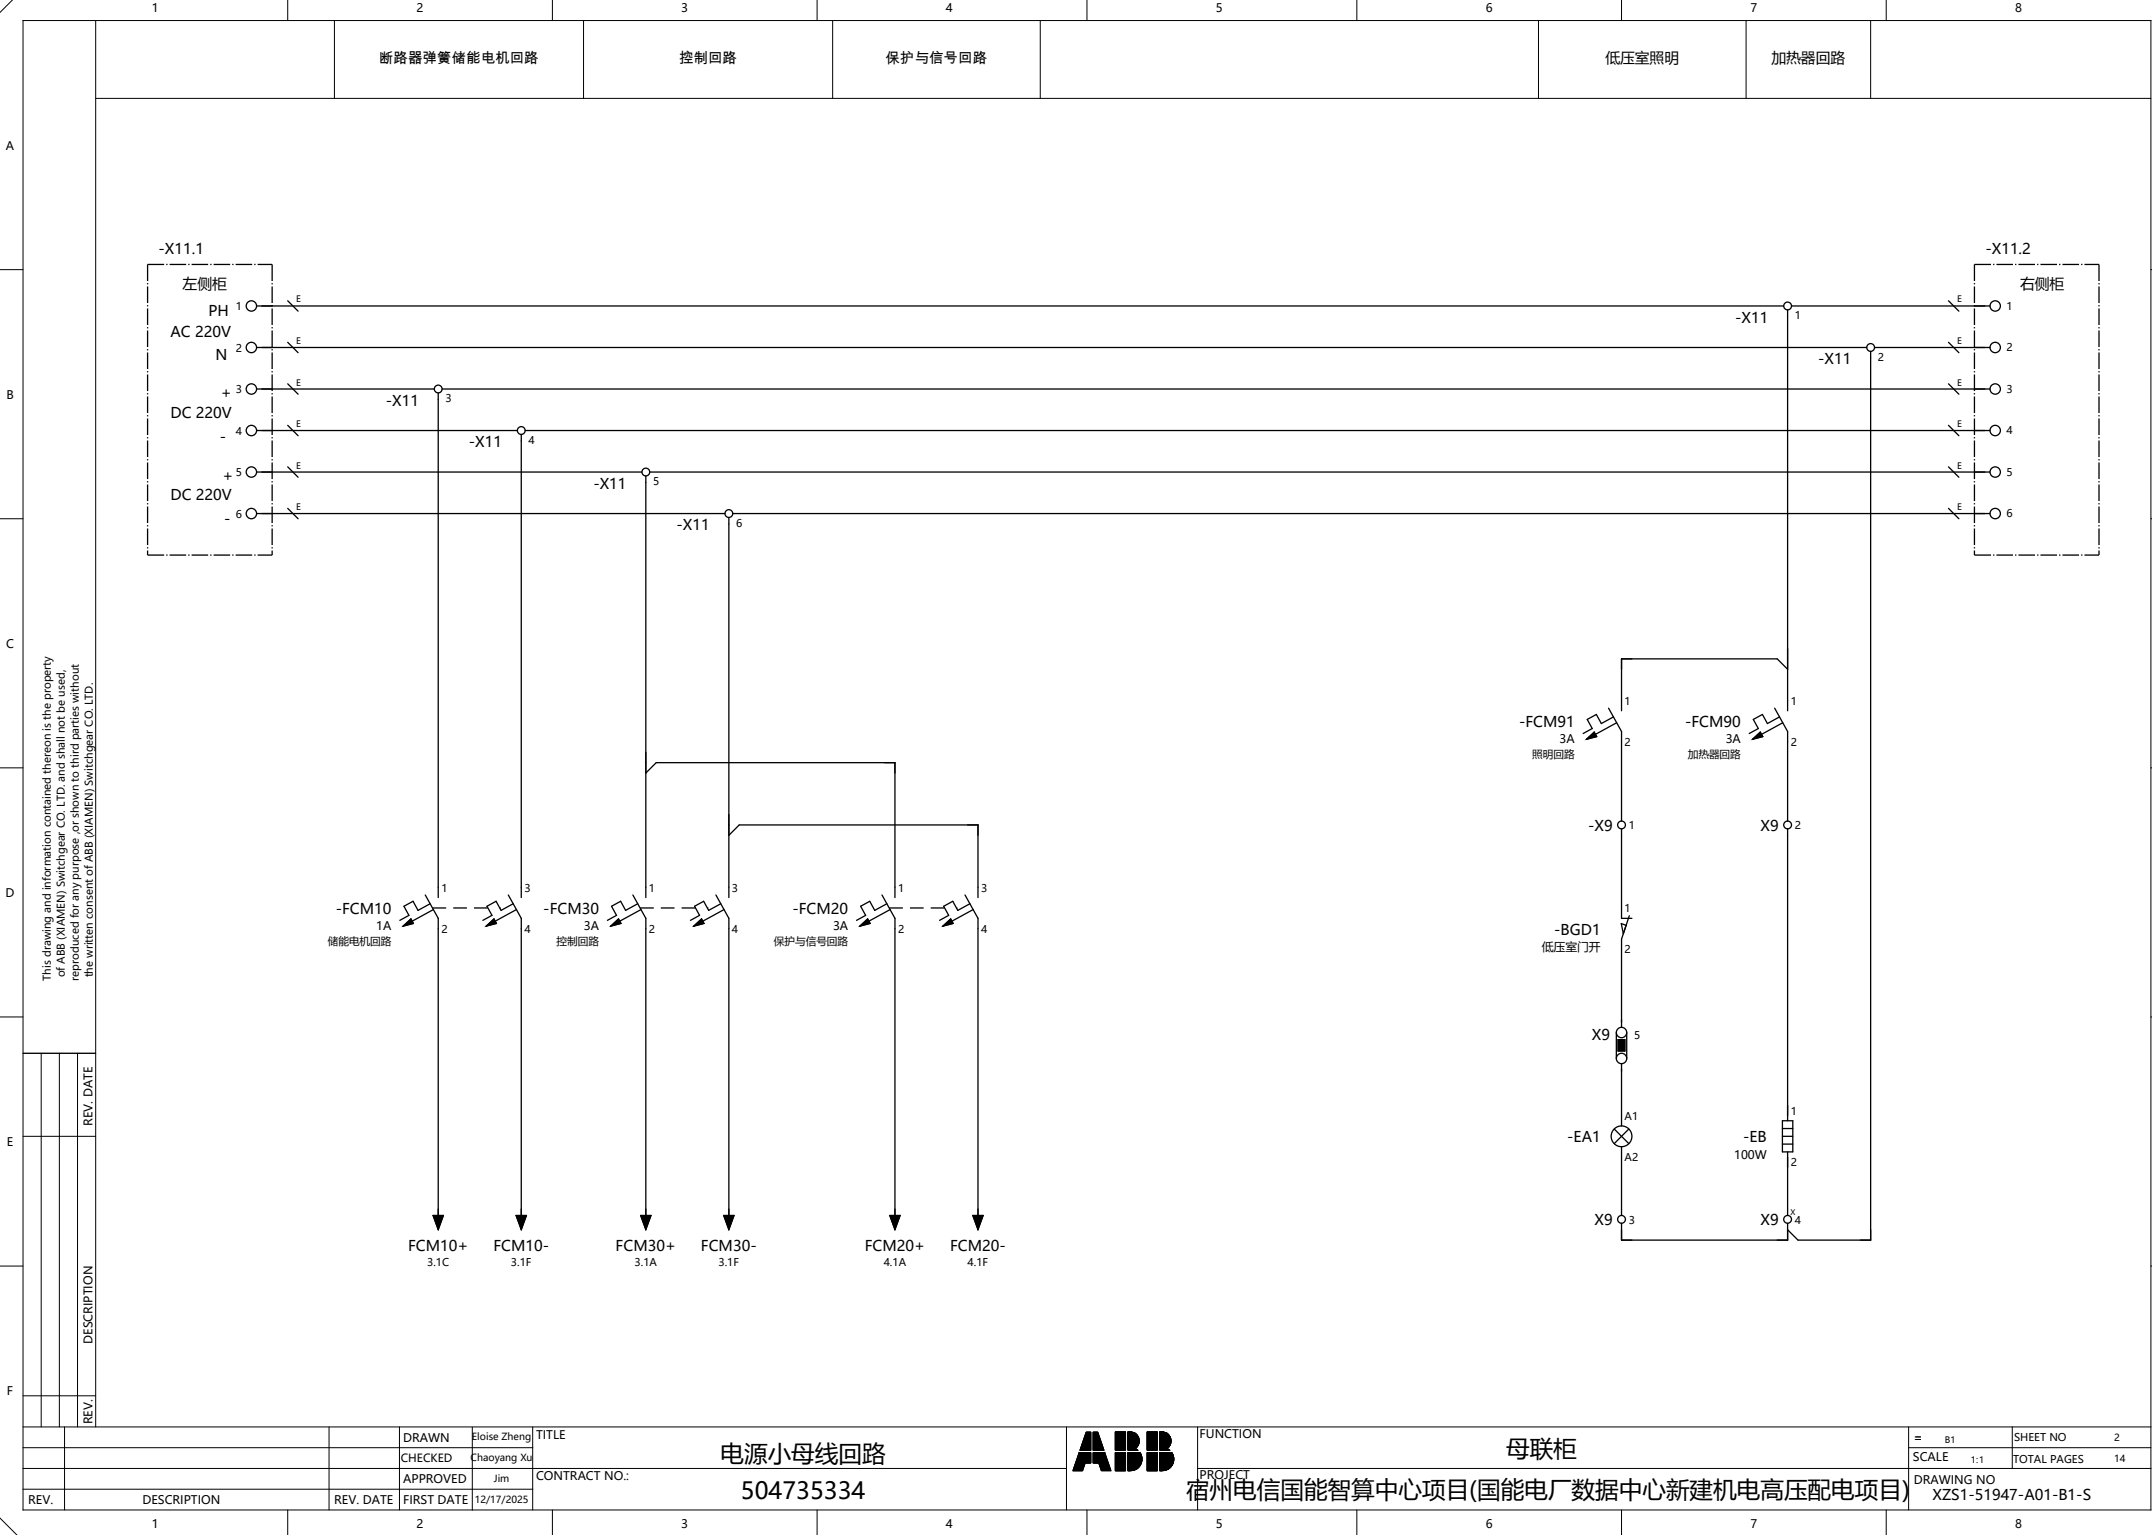

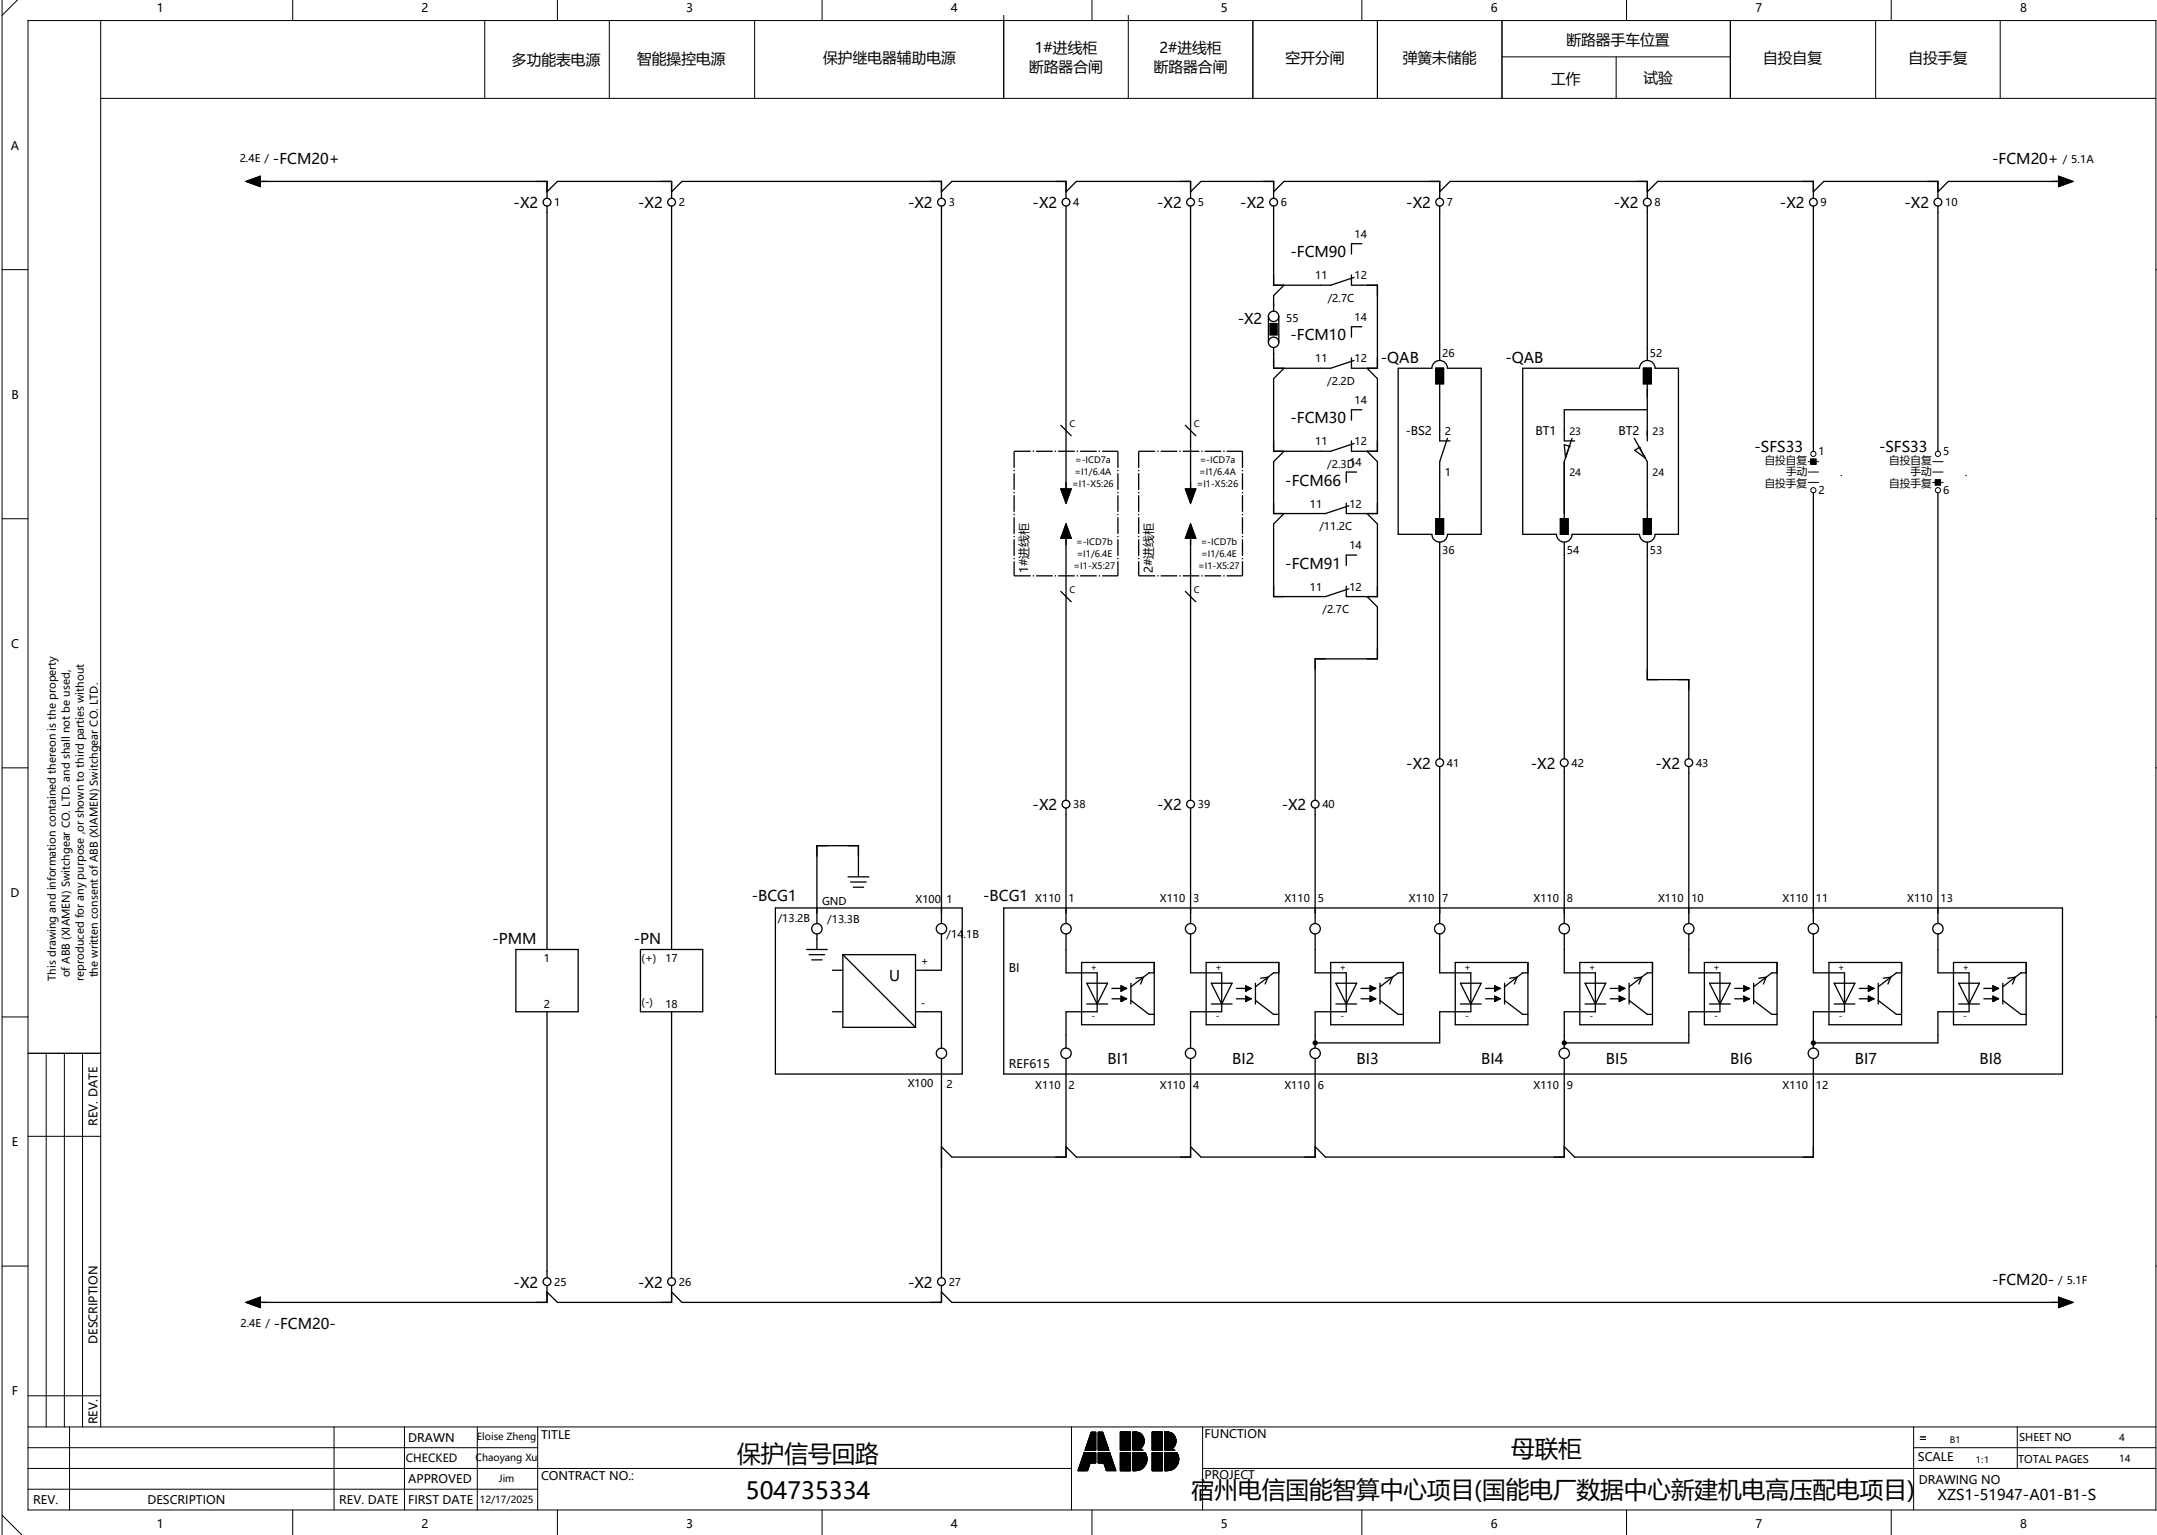

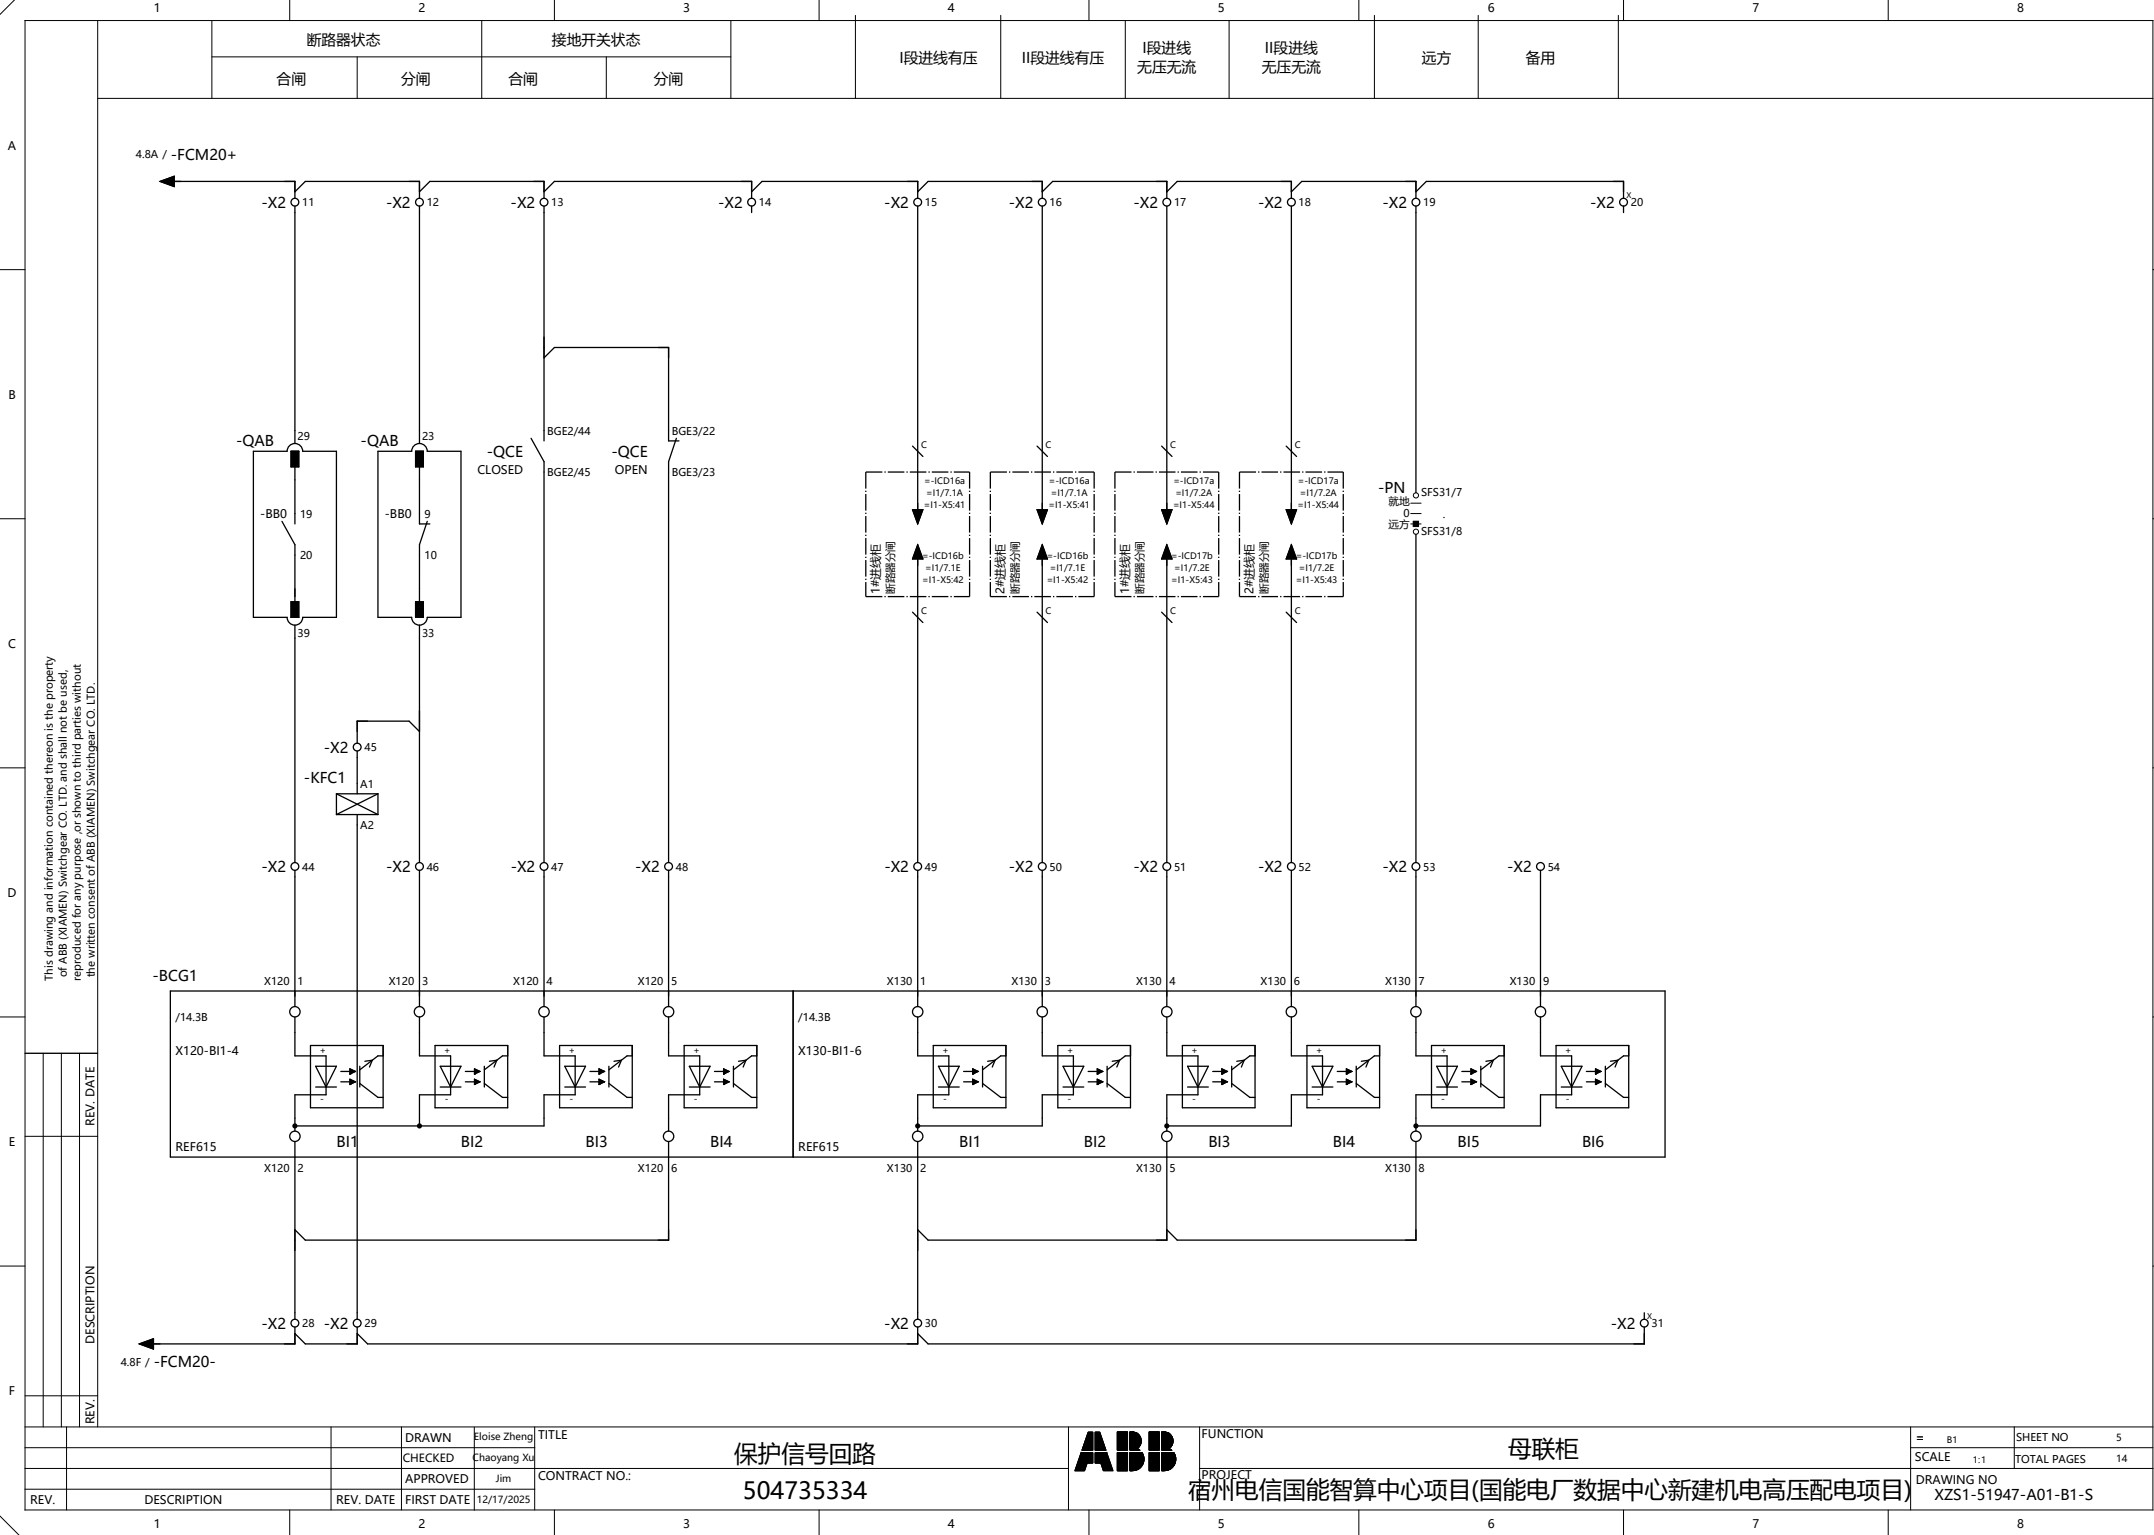

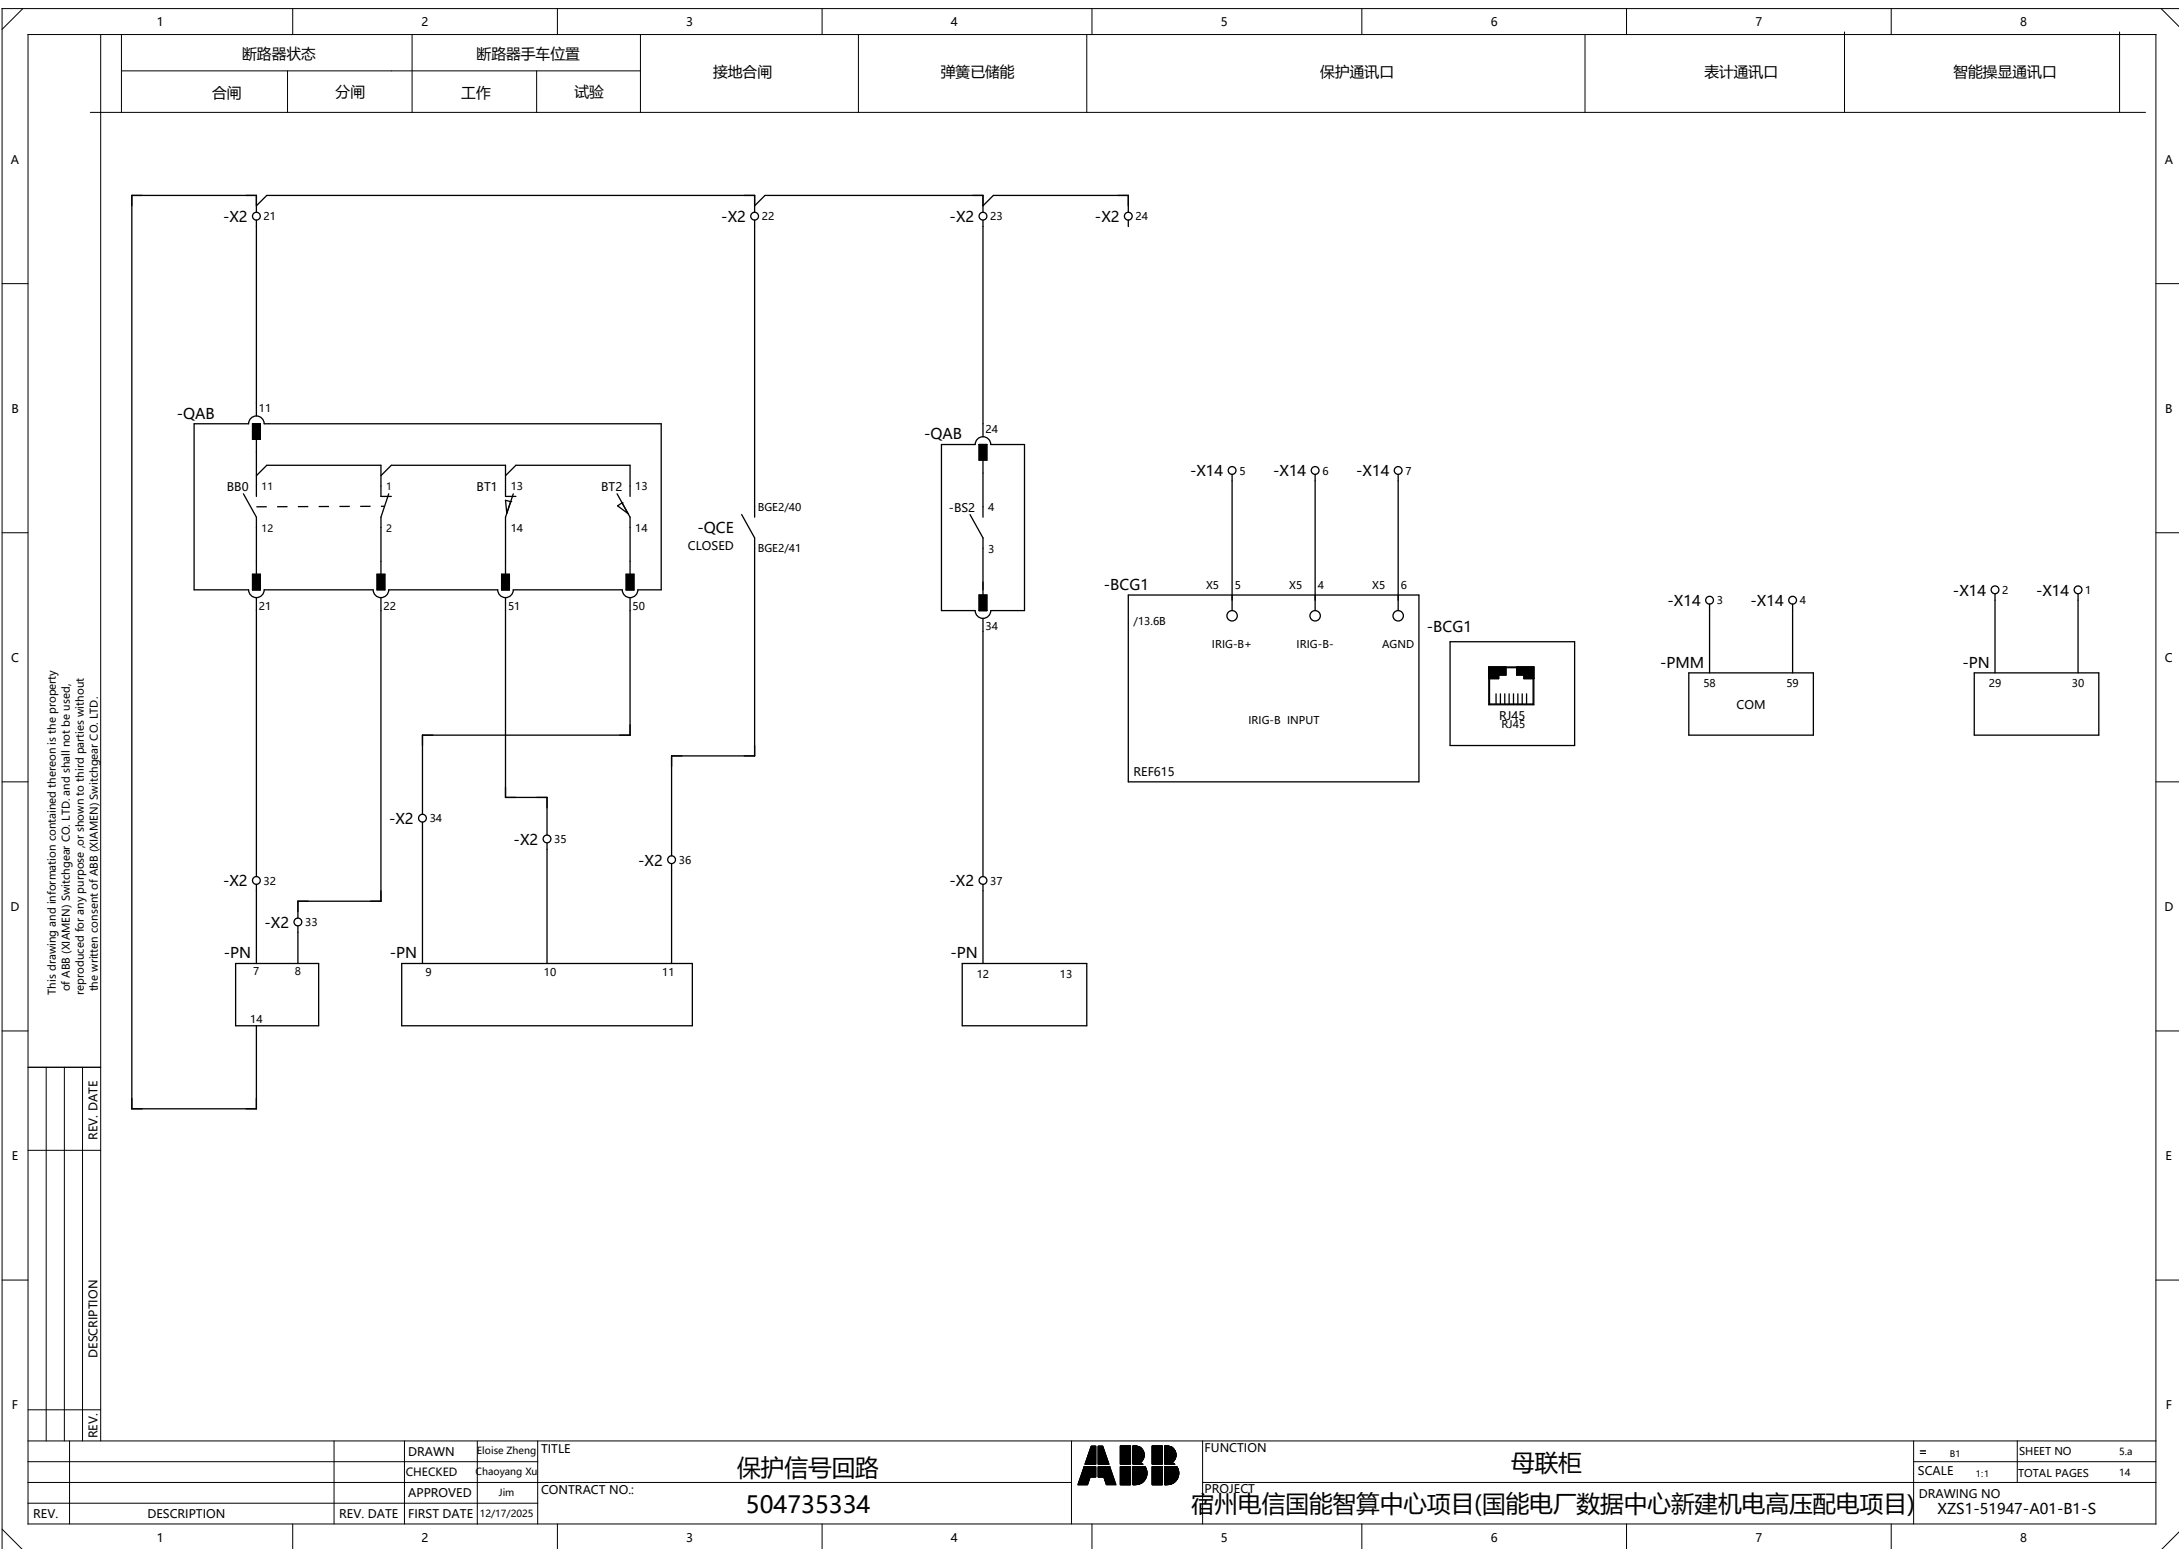


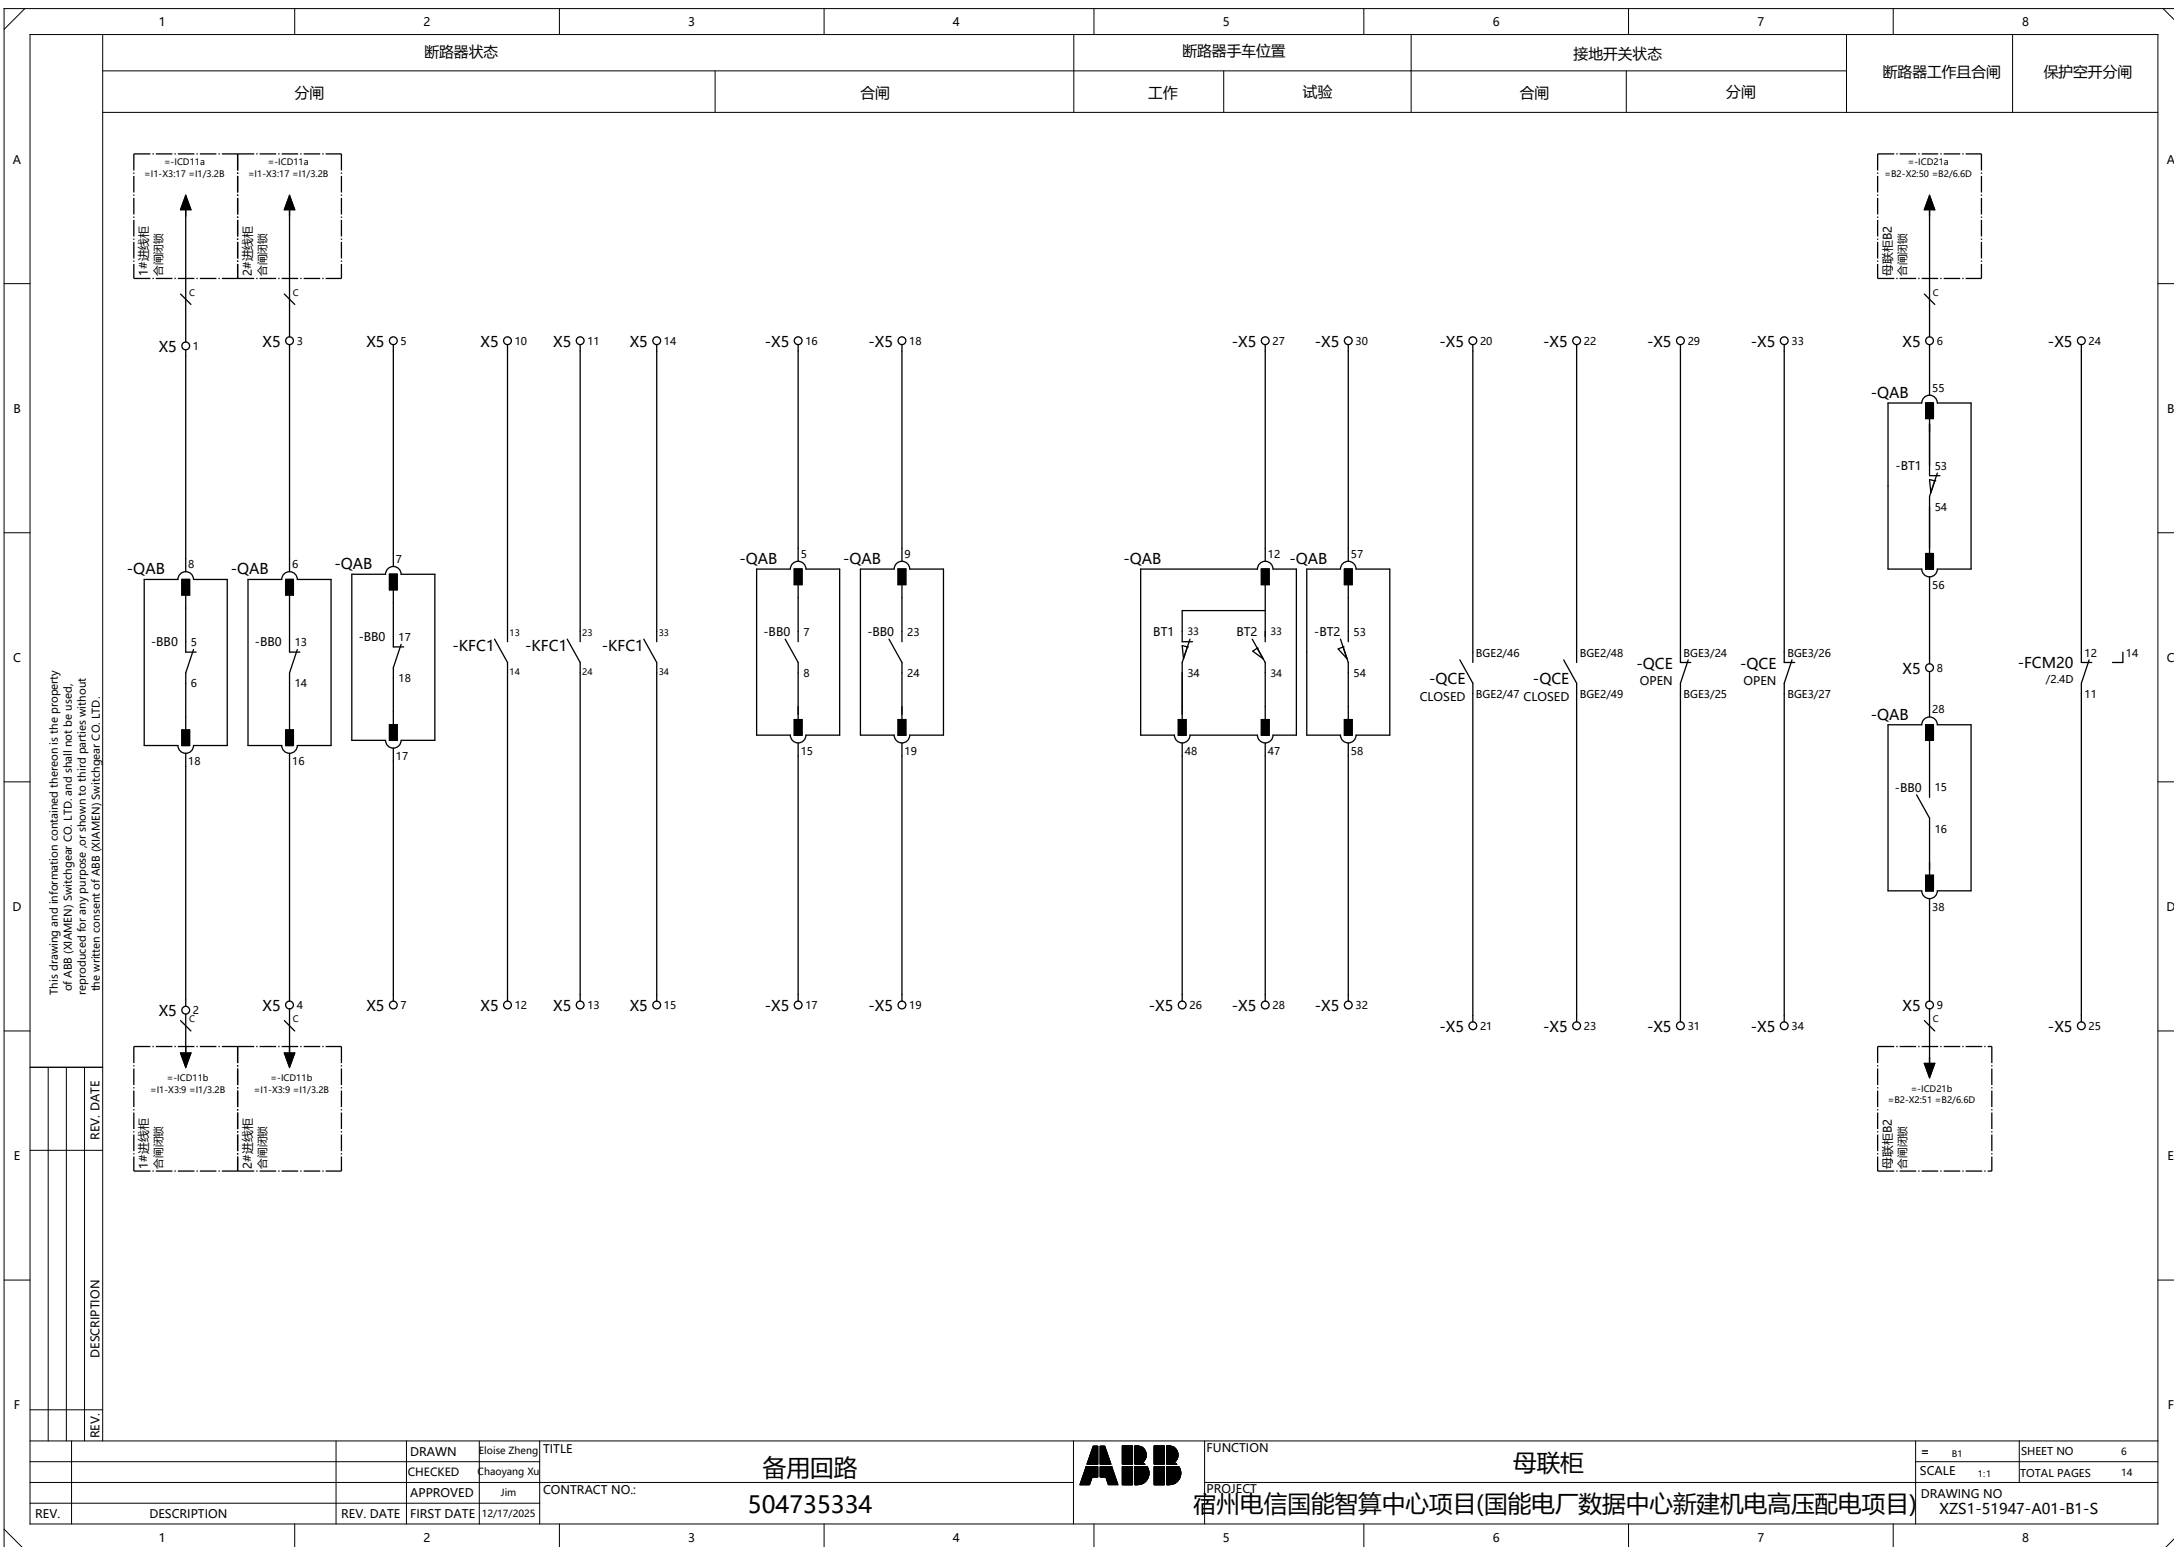

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

[illegible]

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

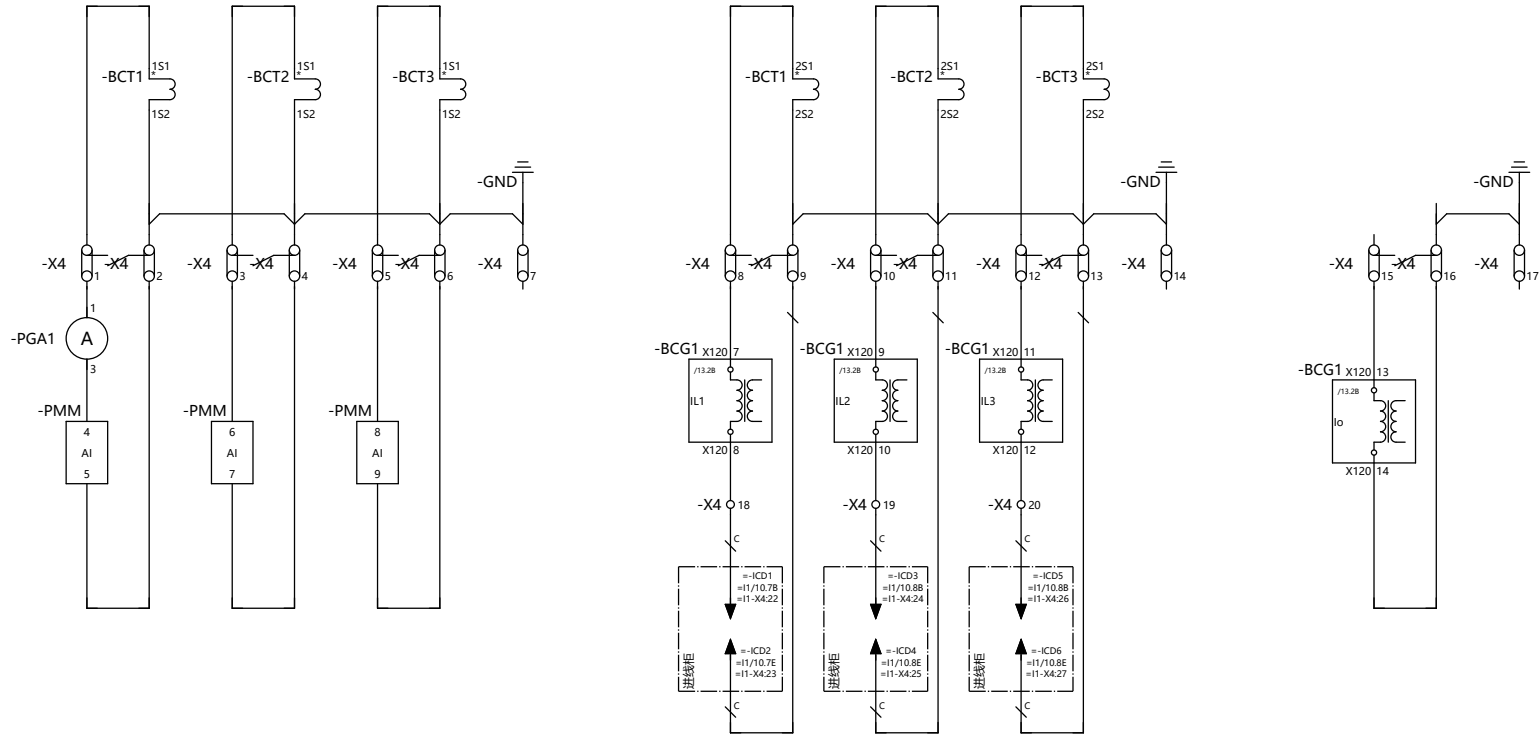


DRAWN		Eloise Zheng		TITLE		FUNCTION		= B1		SHEET NO	
CHECKED		Chaoyang Xu		504735334		母联柜		SCALE		1:1	
APPROVED		Jim		CONTRACT NO.:		PROJECT		DRAWING NO		TOTAL PAGES	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE		12/17/2025		XZS1-51947-A01-B1-S	



电流回路


母联柜

宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

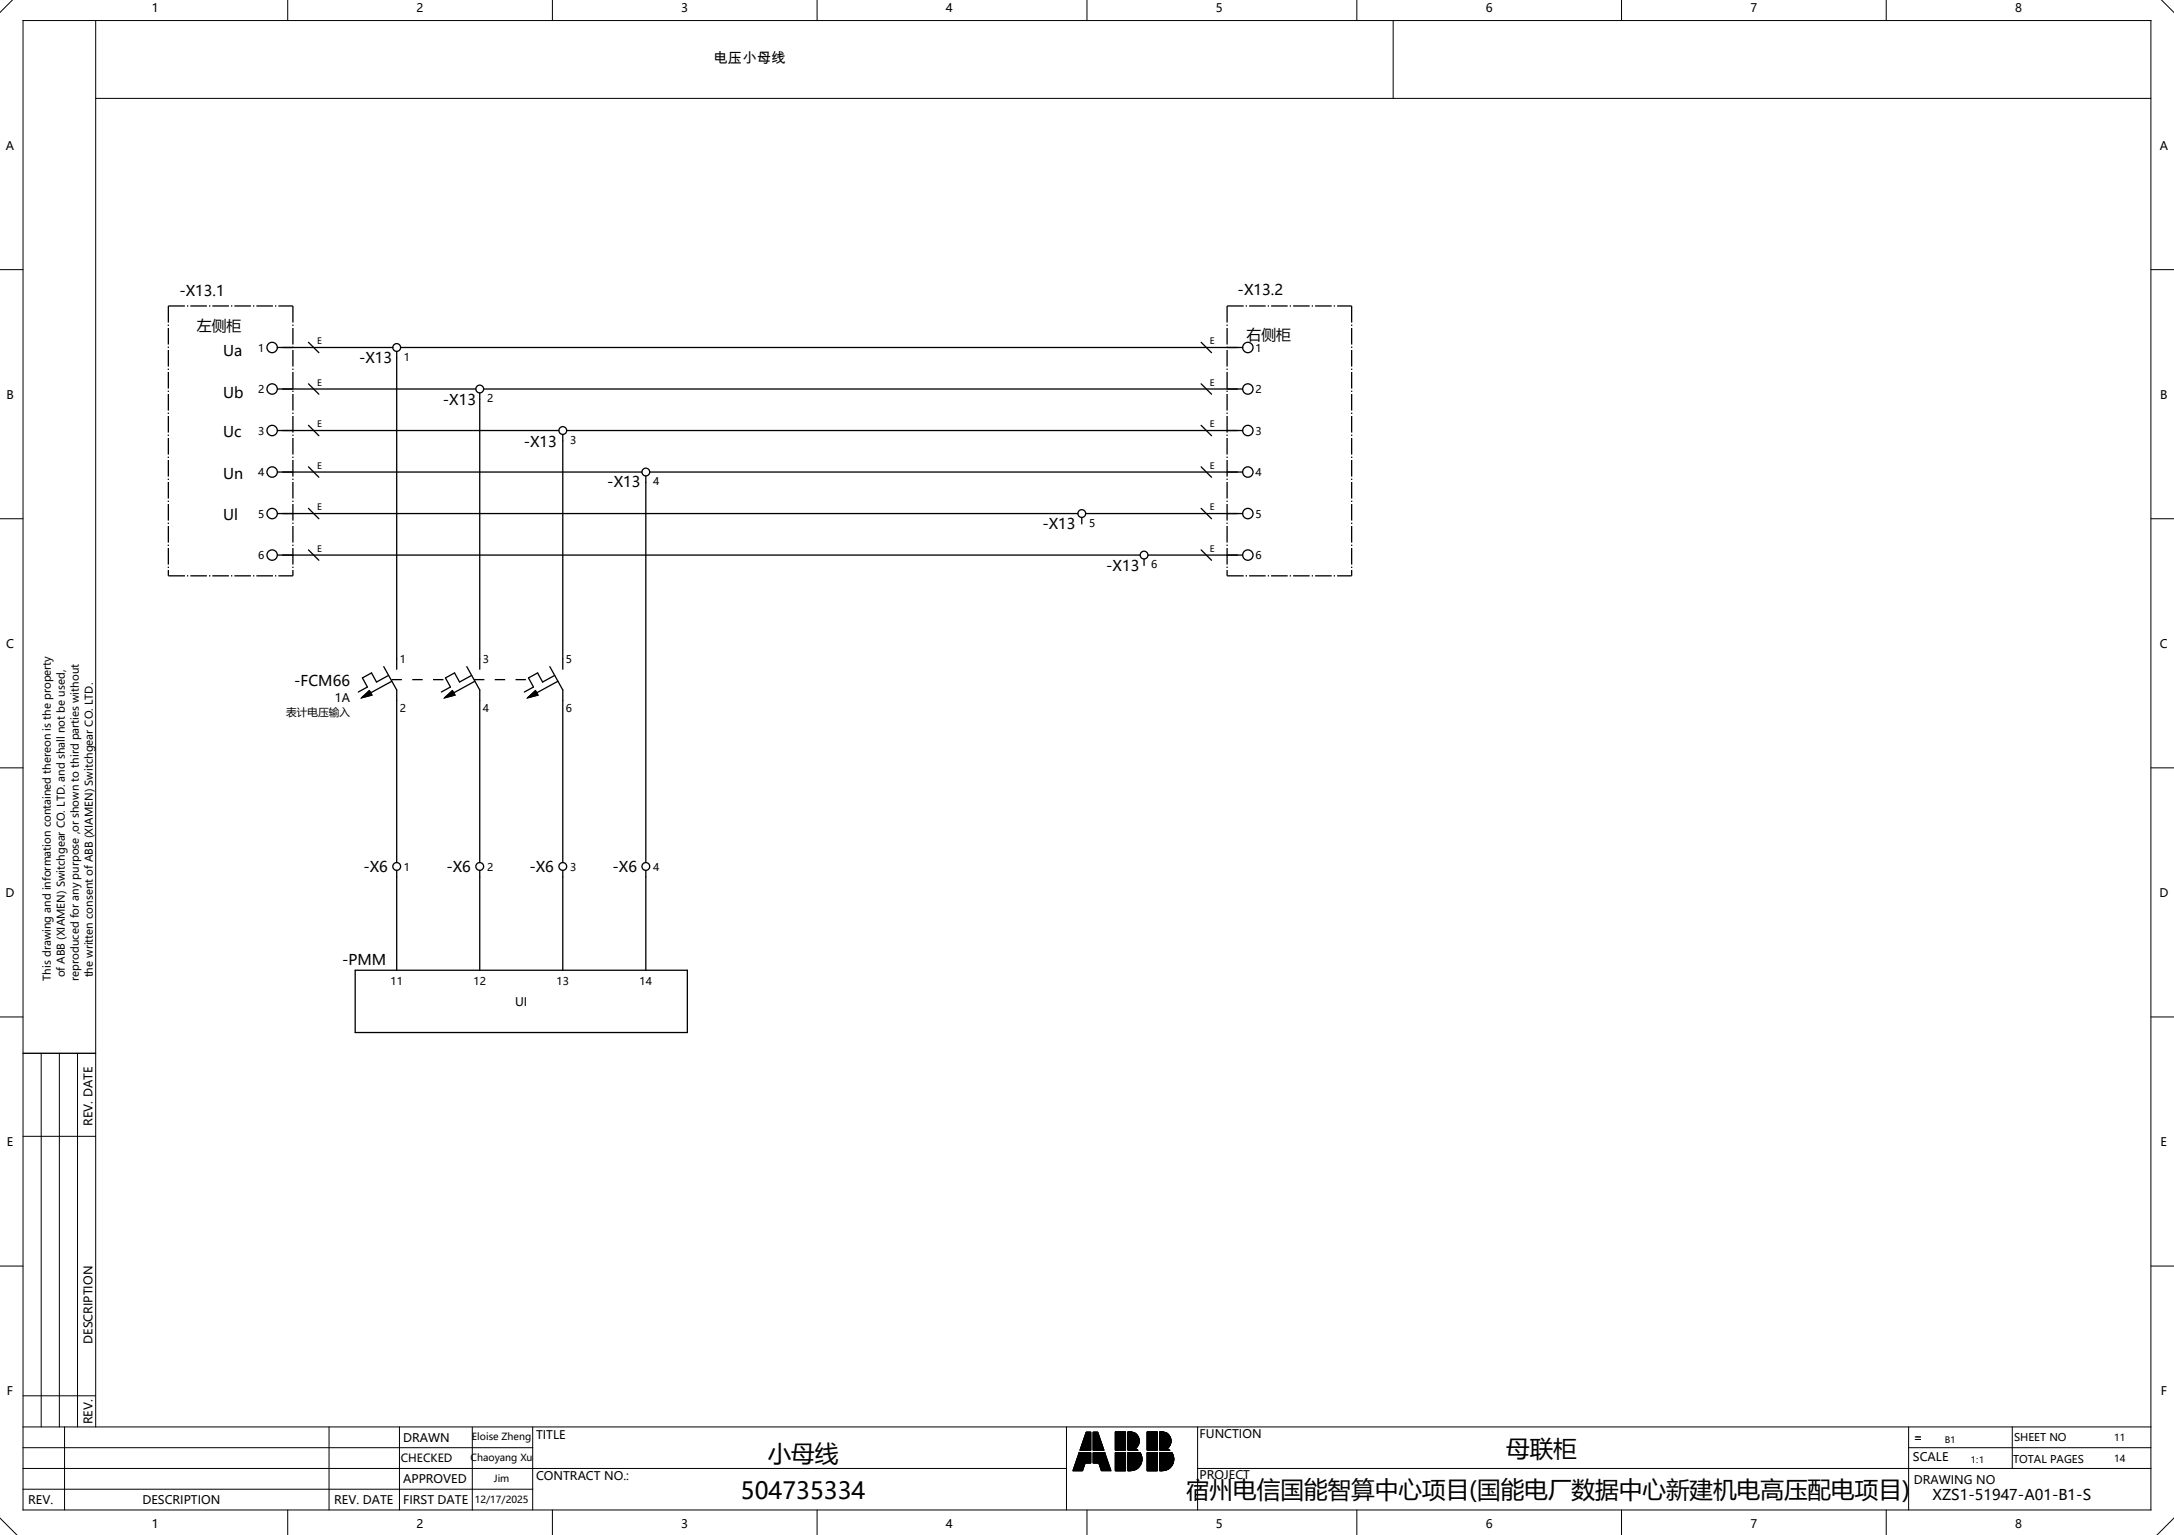

VD4

-QAB
VD4/P-55

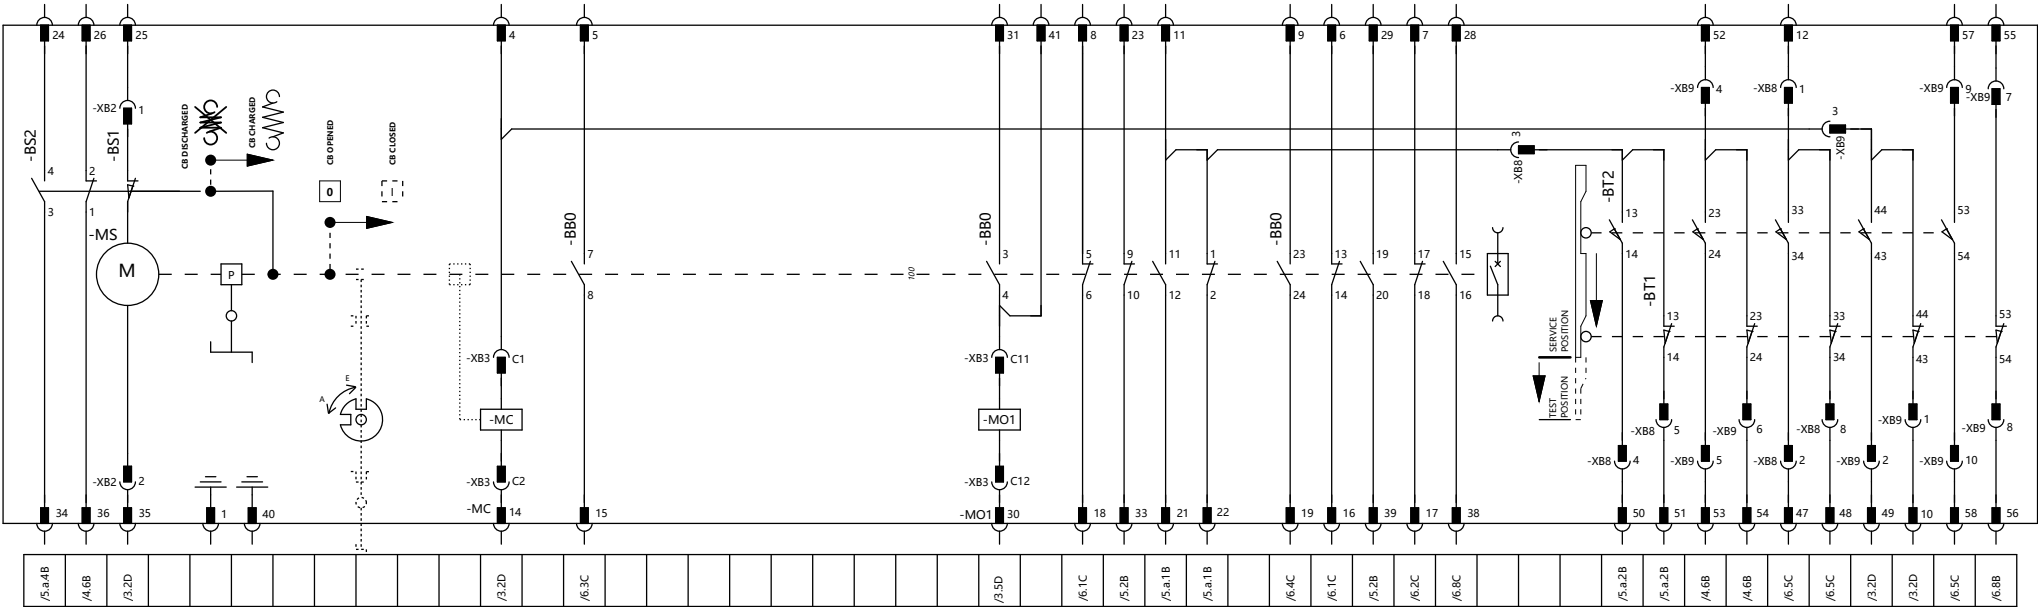

名称	描述	备注
-MS	弹簧操作机构储能电机	
-BS1	储能电机限位开关	
-MC	合闸脱扣器	
-MO1	第一分闸脱扣器	

名称	描述	备注
-BS2	合闸弹簧储能/未储能信号触点	
-BB0	与断路器主轴联动的辅助开关	
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	

接地开关与断路器手车具有可靠的机械闭锁：A)
只有当断路器手车位于试验位置时，才允许操作接地开关 B)
只有当接地开关处于分状态时,断路器手车才允许由试验位置推入运行位置。

电气控制接线图/接点位置参考：
此图所示状态为：断路器手车工作位置 断路器处于分闸状态 操作机构弹簧未储能

断路器接线图
504735334



FUNCTION
母联柜
PROJECT
宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

= B1 SHEET NO 12
SCALE 1:1 TOTAL PAGES 14
DRAWING NO
XZS1-51947-A01-B1-S

			DRAWN	Eloise Zheng
			CHECKED	Chaoyang Xu
			APPROVED	Jim
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025

-BCG1



FUNCTION	母联柜	
PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)	

= B1	SHEET NO	13
SCALE 1:1	TOTAL PAGES	14
DRAWING NO XZS1-51947-A01-B1-S		

		1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																										
A		-BCG1 REF615 HCFDACAFABCZDAN11G																																																																																																																																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LED</th><th rowspan="2">默认信号描述</th><th rowspan="2">自定义信号描述</th><th colspan="2">报警颜色</th><th rowspan="2">OK LED</th><th colspan="4">报警模式</th></tr> <tr> <th>红色</th><th>绿色</th><th>FOLLOW-S</th><th>FOLLOW-F</th><th>LATCHED-S</th><th>LATCHEDACK-F-S</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>过流保护动作</td><td>过电流保护</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>2</td><td>接地保护动作</td><td>速断保护</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>3</td><td>灵敏接地保护动作</td><td></td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>4</td><td>不平衡保护动作</td><td></td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>5</td><td>热过负荷保护告警</td><td></td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>6</td><td>断路器失灵保护动作</td><td></td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>7</td><td>故障录波触发</td><td></td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>8</td><td>断路器状态监视告警</td><td>控制回路断线</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>9</td><td>控制回路状态监视告警</td><td>弹簧未储能</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>10</td><td>弧光保护动作</td><td>备自投准备就绪</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>11</td><td>重合闸进行中</td><td>备自复准备就绪</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr> <td colspan="3">备注:</td><td colspan="7">"FOLLOW-F":信号跟随, 闪烁</td></tr> <tr> <td colspan="3">OK LED 默认模式为 "FOLLOW-S" , 颜色为绿色。</td><td colspan="7">"LATCHED-S":信号自锁, 常亮</td></tr> <tr> <td colspan="3">"FOLLOW-S":信号跟随, 常亮</td><td colspan="7" rowspan="11">"LATCHEDACK-F-S":信号自锁, 闪烁, 确认后常亮</td></tr> </tbody> </table>								LED	默认信号描述	自定义信号描述	报警颜色		OK LED	报警模式				红色	绿色	FOLLOW-S	FOLLOW-F	LATCHED-S	LATCHEDACK-F-S	1	过流保护动作	过电流保护	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	2	接地保护动作	速断保护	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	3	灵敏接地保护动作		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	4	不平衡保护动作		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	5	热过负荷保护告警		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	6	断路器失灵保护动作		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	7	故障录波触发		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	8	断路器状态监视告警	控制回路断线	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	9	控制回路状态监视告警	弹簧未储能	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	10	弧光保护动作	备自投准备就绪	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	11	重合闸进行中	备自复准备就绪	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	备注:			"FOLLOW-F":信号跟随, 闪烁							OK LED 默认模式为 "FOLLOW-S" , 颜色为绿色。			"LATCHED-S":信号自锁, 常亮							"FOLLOW-S":信号跟随, 常亮			"LATCHEDACK-F-S":信号自锁, 闪烁, 确认后常亮				
LED	默认信号描述	自定义信号描述	报警颜色		OK LED	报警模式																																																																																																																																																													
			红色	绿色		FOLLOW-S	FOLLOW-F	LATCHED-S	LATCHEDACK-F-S																																																																																																																																																										
1	过流保护动作	过电流保护	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐																																																																																																																																																										
2	接地保护动作	速断保护	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐																																																																																																																																																										
3	灵敏接地保护动作		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐																																																																																																																																																										
4	不平衡保护动作		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐																																																																																																																																																										
5	热过负荷保护告警		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐																																																																																																																																																										
6	断路器失灵保护动作		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐																																																																																																																																																										
7	故障录波触发		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐																																																																																																																																																										
8	断路器状态监视告警	控制回路断线	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐																																																																																																																																																										
9	控制回路状态监视告警	弹簧未储能	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐																																																																																																																																																										
10	弧光保护动作	备自投准备就绪	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐																																																																																																																																																										
11	重合闸进行中	备自复准备就绪	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐																																																																																																																																																										
备注:			"FOLLOW-F":信号跟随, 闪烁																																																																																																																																																																
OK LED 默认模式为 "FOLLOW-S" , 颜色为绿色。			"LATCHED-S":信号自锁, 常亮																																																																																																																																																																
"FOLLOW-S":信号跟随, 常亮			"LATCHEDACK-F-S":信号自锁, 闪烁, 确认后常亮																																																																																																																																																																
B																																																																																																																																																																			
C																																																																																																																																																																			
D																																																																																																																																																																			
E																																																																																																																																																																			
F																																																																																																																																																																			

		1	2	3	4	5	6	7	8	
A	设备清单(低压室面板)									
	设备号 -BCG1 物料号 RLY-REF615D-G-004			数量 1	制造商 ABB					
	设备名称 保护装置				型号 REF615					
	设备参数 HCFDACAFABCZDAN11G									
	符号									
	节点位置	S/1.6C	S/13.1A	S/14.a.1A	S/4.3D	S/4.3D	S/4.4D	S/4.4E		
B	设备号 -PFV1 物料号 VIO-DXN-Q-A10-1			数量 1	制造商 LEELEN					
	设备名称 强制型带电显示器				型号 DXN-Q					
	设备参数 DXN-Q 强制型带电显示器UGZS1 3KV/6KV/10kV, 辅助电源: AC/DC 220/110V									
	符号									
	节点位置	S/1.4C	S/3.8C	S/3.8C						
C	设备号 -PGA1 物料号 AM-SD-T72-500/5-2			数量 1	制造商 HENGLI					
	设备名称 电流表				型号 SD-T72					
	设备参数 RANGE:0-500A,100%,500/5A									
	符号									
	节点位置	S/1.5B	S/10.2C							
D	设备号 -PMM 物料号 CS-SZDX-01			数量 1	制造商 悠信 (上海) 电气设备有限公司					
	设备名称 多功能表				型号 YXPM5831Y					
	设备参数 辅助电源: AC/DC 80~270V;输入电压: 3x57.7/100V;输入电流: 5A									
	符号									
	节点位置	S/1.6B	S/4.2D	S/10.2D	S/10.2D	S/10.3D	S/11.2D			
E	设备号 -PN 物料号 CS-SZDX-02			数量 1	制造商 安徽天庆电力自动化技术有限公司					
	设备名称 智能操显装置				型号 TQZ-55					
	设备参数 工作电源: AC85 ~ 265V/DC90 ~ 370V									
	符号									
	节点位置	S/1.7B	S/5.a.1D	S/5.a.2D	S/5.a.4D					
F	设备号 -SFS33 物料号 SSJ-E18-3-5M2			数量 1	制造商 JIANGYIN CHANGJIANG					
	设备名称 选择开关				型号 LW38D-164D0732/3PY-DAN-A X					
	设备参数 /									
	符号									
	节点位置	S/1.6B	S/4.7B	S/4.8B						
	设备号 -XLP1 物料号 T-JL1-2.5/2			数量 1	制造商 HUATONG					
	设备名称 连接片				型号 JL1-2.5/2					
	设备参数 2.5A									
	符号									
	节点位置	S/3.7C								
This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.										
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE						


1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F		A		B	
This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.															
==A01=B1+-X2															
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		备注		外引电缆		设备		线号		端子号	


A		B		C		D		E		F	
This drawing and information contained therein is the property of ABB (WAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose without the prior written consent of ABB (WAMEN) Switchgear CO. LTD.		REV.		DESCRIPTION		REV. DATE					
1		2		3		4		5		6	
2		3		4		5		6		7	
3		4		5		6		7		8	
4		5		6		7		8		9	
5		6		7		8		9		10	
6		7		8		9		10		11	
7		8		9		10		11		12	
8		9		10		11		12		13	
9		10		11		12		13		14	
10		11		12		13		14		15	
11		12		13		14		15		16	
12		13		14		15		16		17	
13		14		15		16		17		18	
14		15		16		17		18		19	
15		16		17		18		19		20	
16		17		18		19		20		21	
17		18		19		20		21		22	
18		19		20		21		22		23	
19		20		21		22		23		24	
20		21		22		23		24		25	
21		22		23		24		25		26	
22		23		24		25		26		27	
23		24		25		26		27		28	
24		25		26		27		28		29	
25		26		27		28		29		30	
26		27		28		29		30		31	
27		28		29		30		31		32	
28		29		30		31		32		33	
29		30		31		32		33		34	
30		31		32		33		34		35	
31		32		33		34		35		36	
32		33		34		35		36		37	
33		34		35		36		37		38	
34		35		36		37		38		39	
35		36		37		38		39		40	
36		37		38		39		40		41	
37		38		39		40		41		42	
38		39		40		41		42		43	
39		40		41		42		43		44	
40		41		42		43		44		45	
41		42		43		44		45		46	
42		43		44		45		46		47	
43		44		45		46		47		48	
44		45		46		47		48		49	
45		46		47		48		49		50	
46		47		48		49		50		51	
47		48		49		50		51		52	
48		49		50		51		52		53	
49		50		51		52		53		54	
50		51		52		53		54		55	
51		52		53		54		55		56	
52		53		54		55		56		57	
53		54		55		56		57		58	
54		55		56		57		58		59	
55		56		57		58		59		60	
56		57		58		59		60		61	
57		58		59		60		61		62	
58		59		60		61		62		63	
59		60		61		62		63		64	
60		61		62		63		64		65	
61		62		63		64		65		66	
62		63		64							

[illegible]


[illegible]

[illegible]

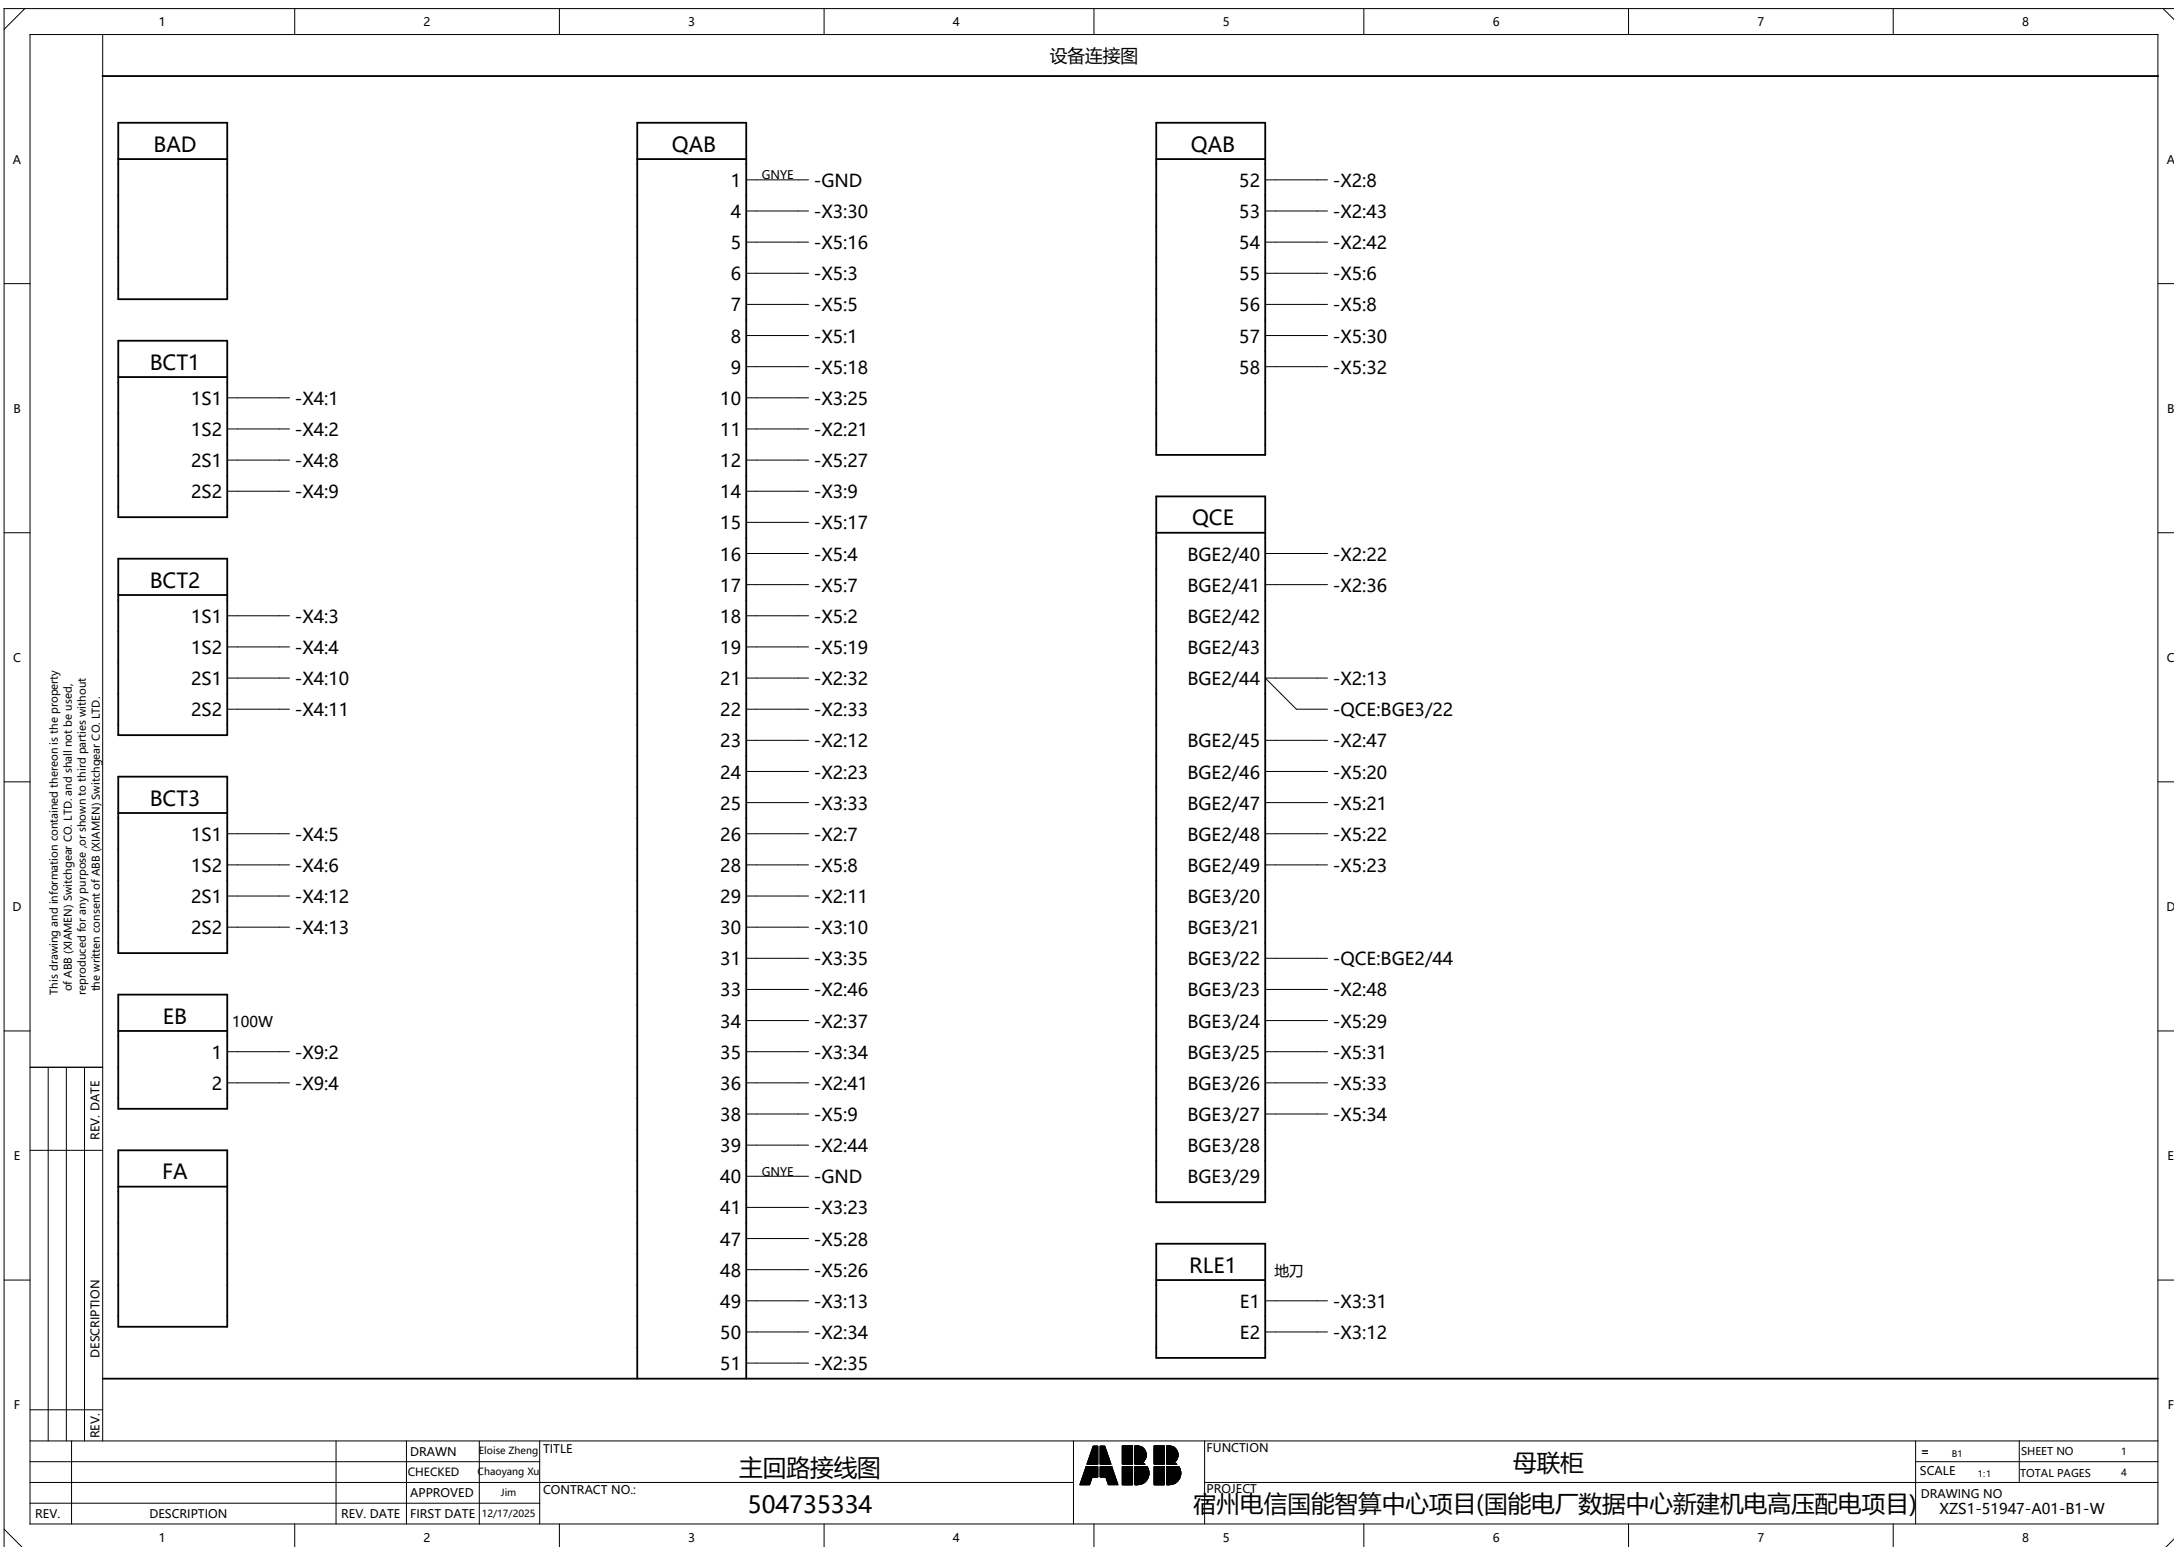




			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE		FUNCTION	母联柜		=	B1	SHEET NO	2
			CHECKED	Chaoyang Xu	低压室门板接线图		PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	4
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Jim	CONTRACT NO.: 504735334		DRAWING NO XZSJ-51947-A01-B1-W						

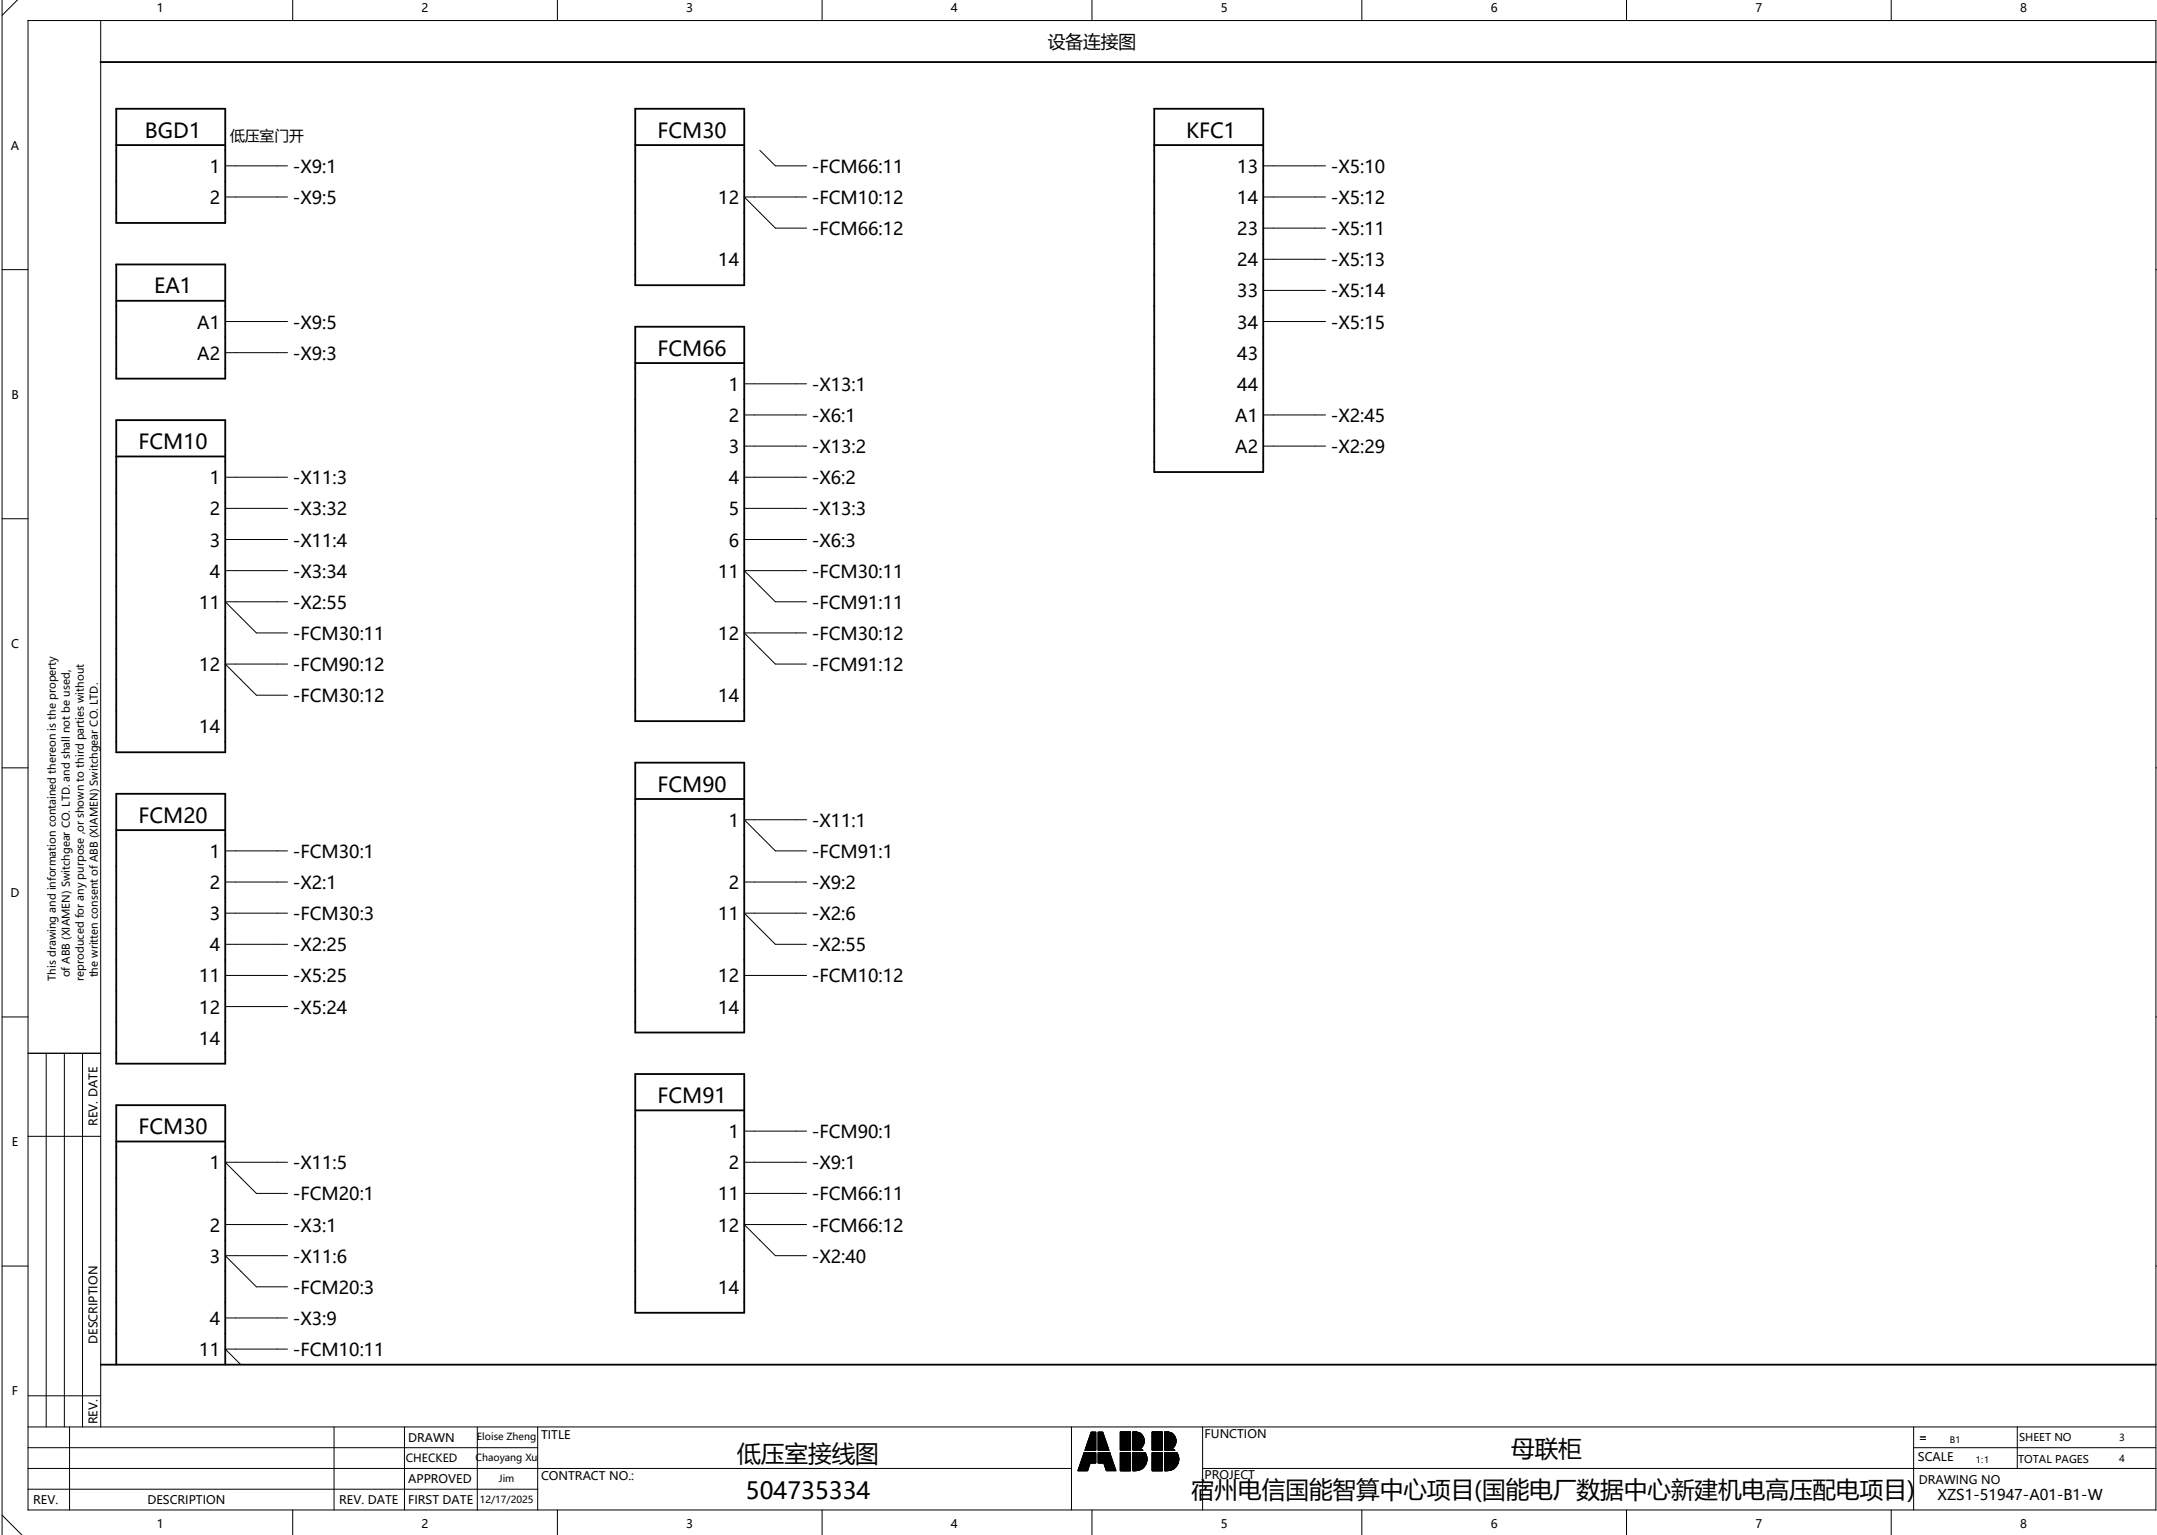

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

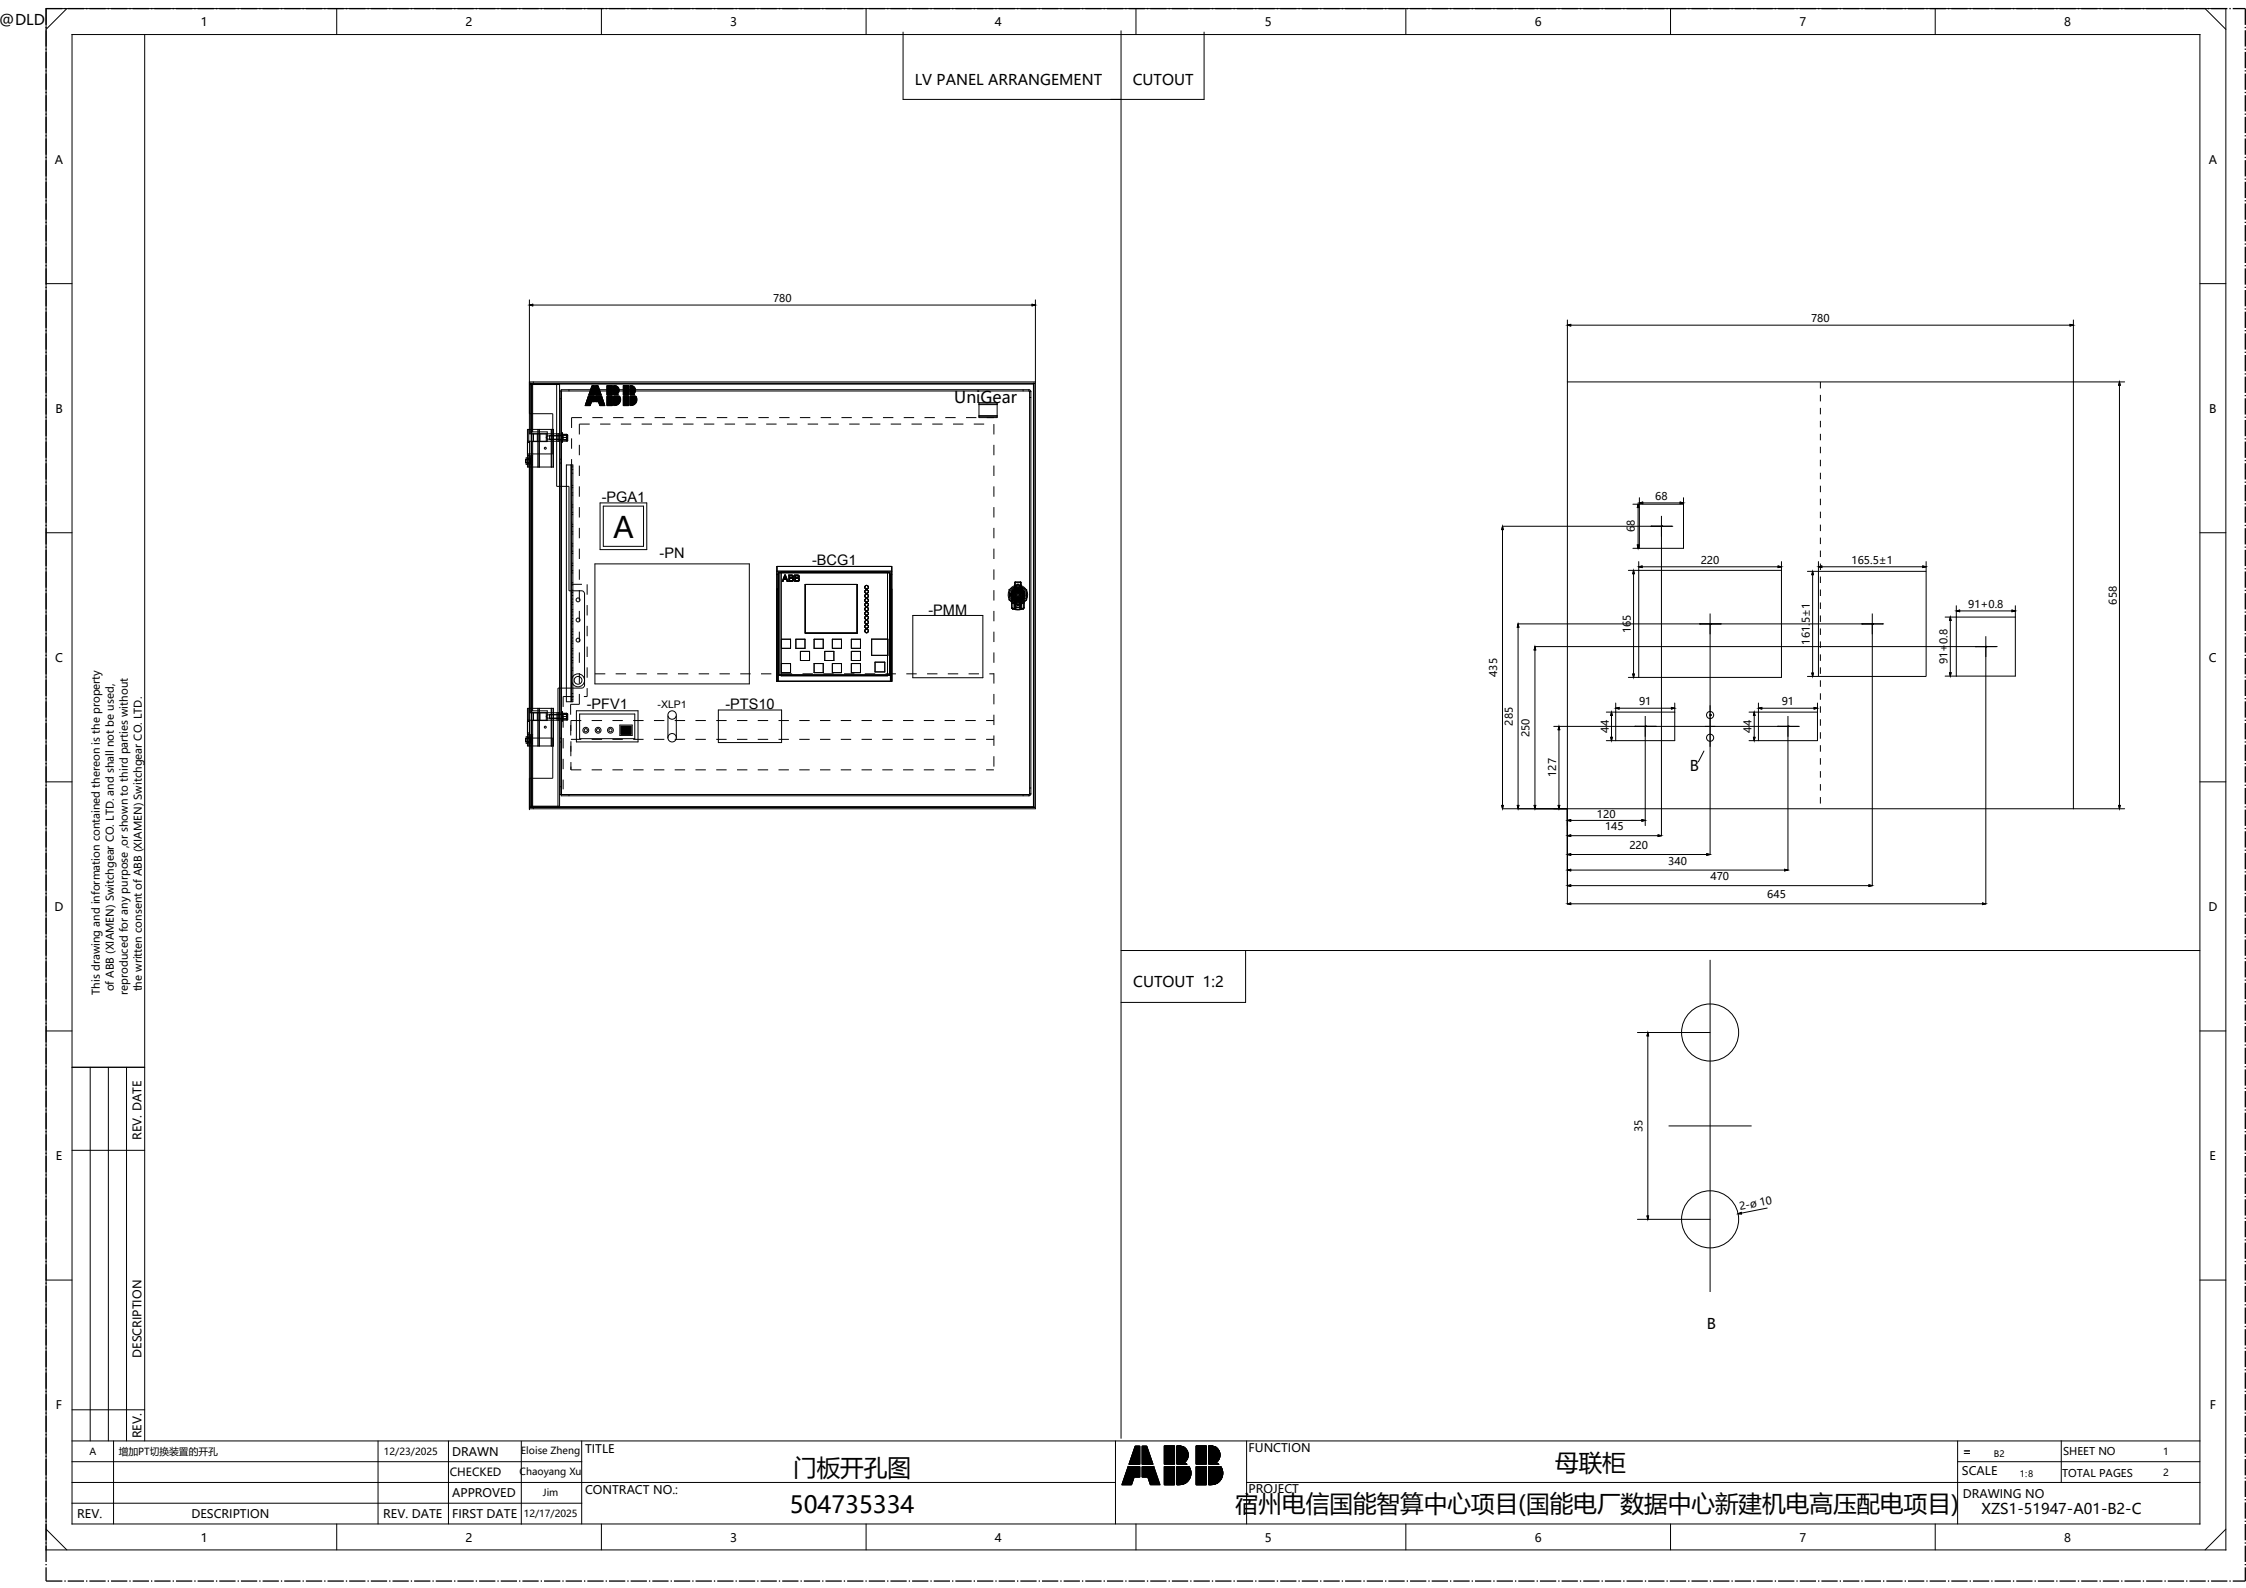

A

B

C

D


E

F


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.


REV.		DESCRIPTION	REV. DATE

柜型: UGZS1_W0800_H0705

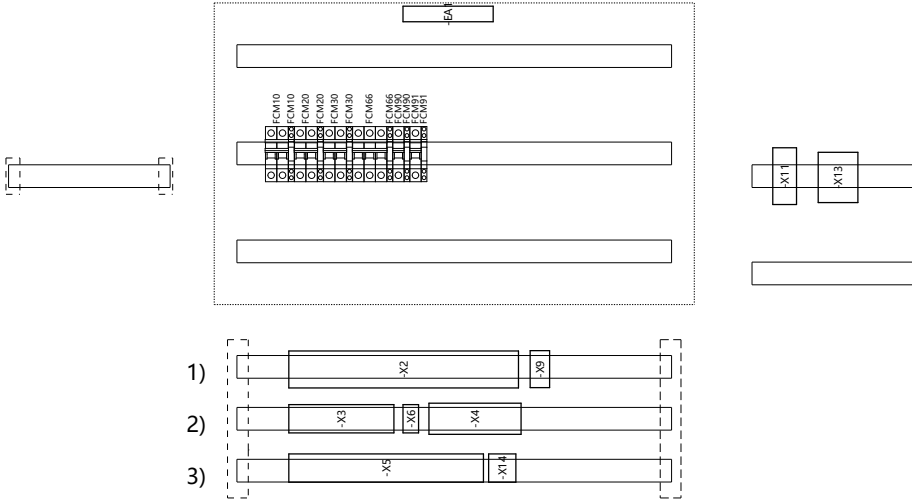


DRAWN		Eloise Zheng		TITLE		FUNCTION		= B2		SHEET NO	
CHECKED		Chaoyang Xu		CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE		TOTAL PAGES	
APPROVED		Jim		504735334		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		DRAWING NO		2	
REV.		REV. DATE		FIRST DATE		XZS1-51947-A01-B2-C		1:8		2	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	

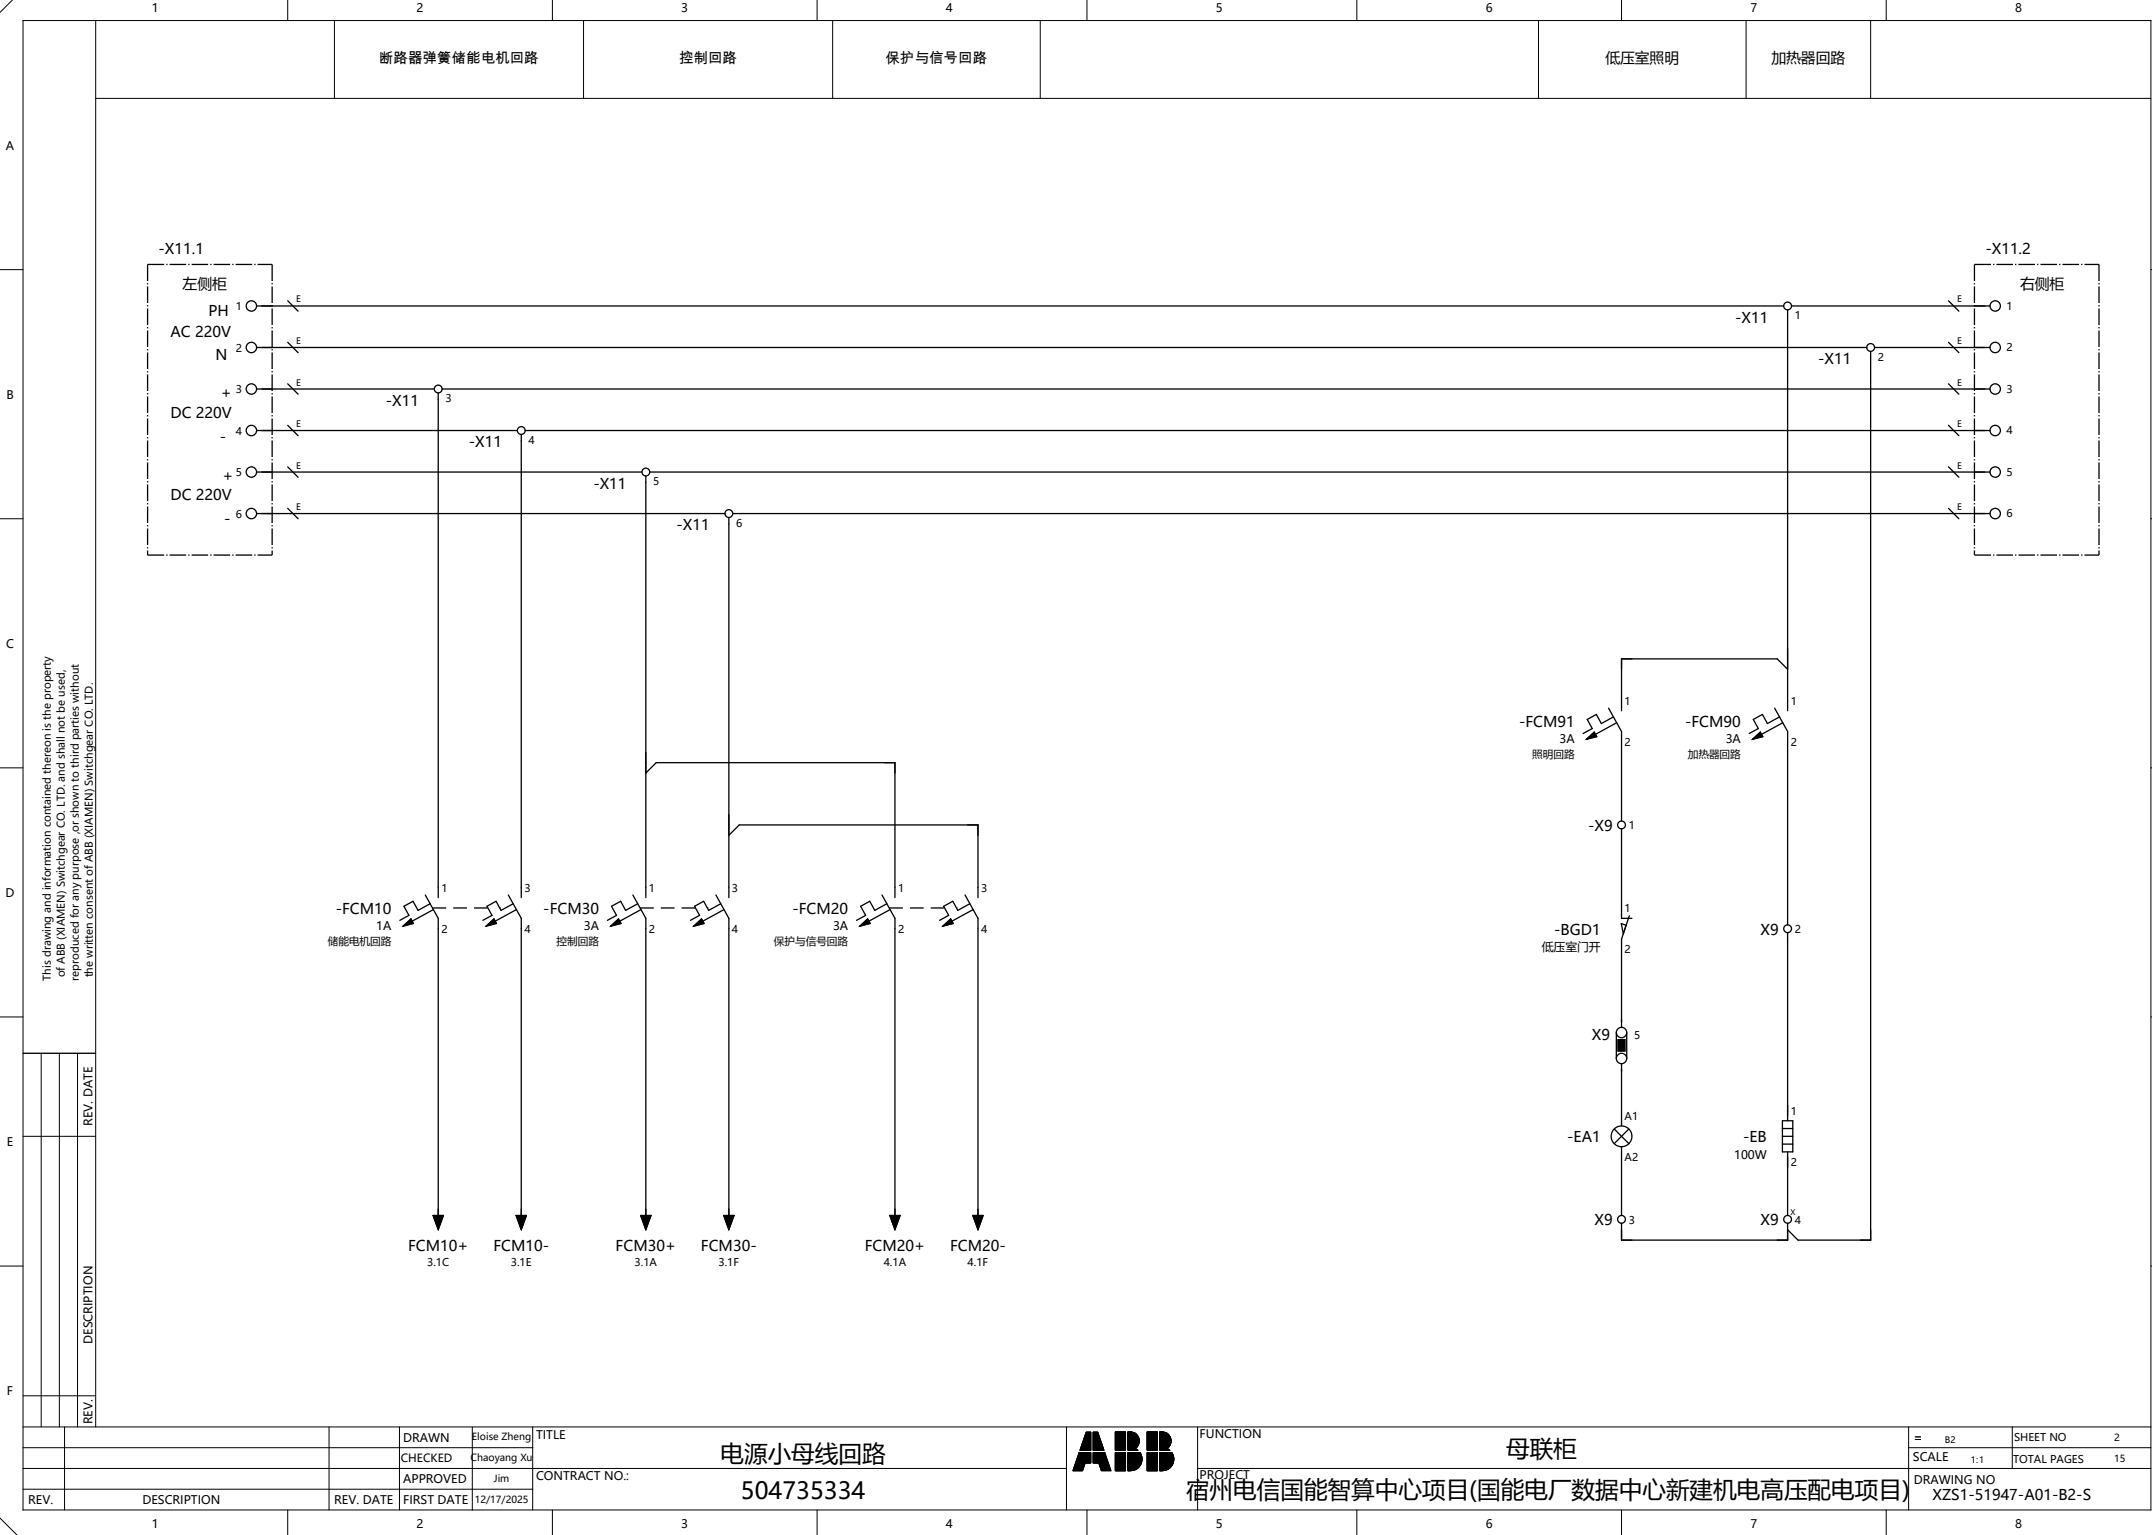

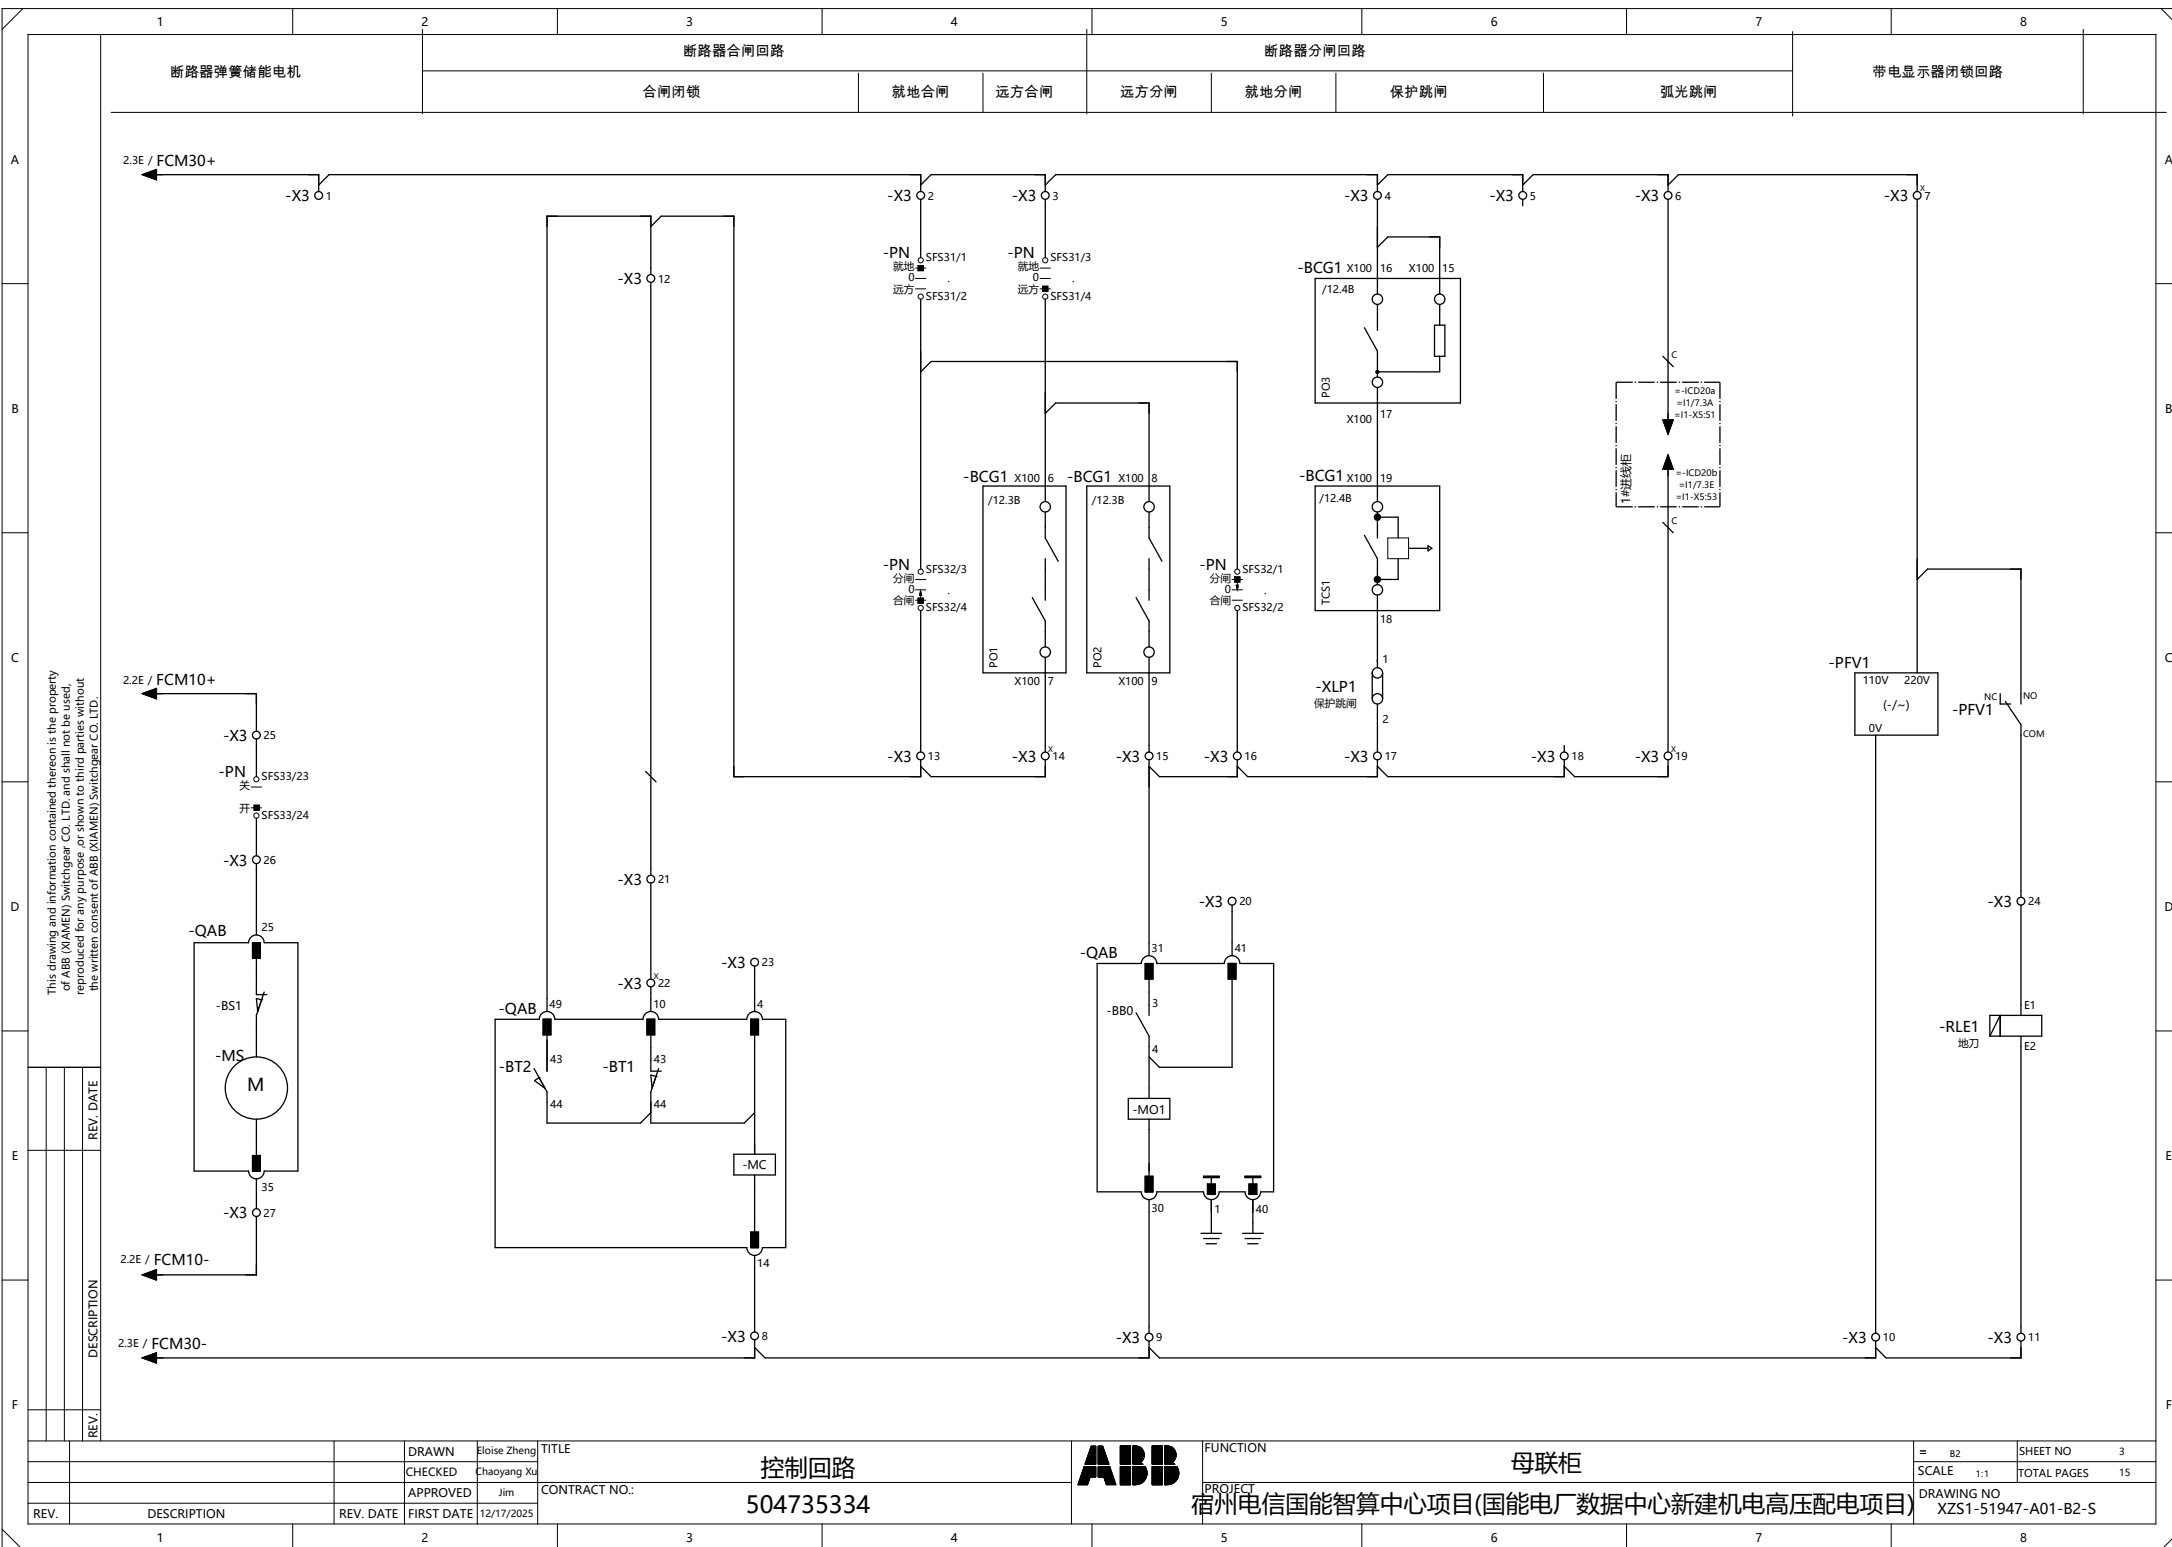


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

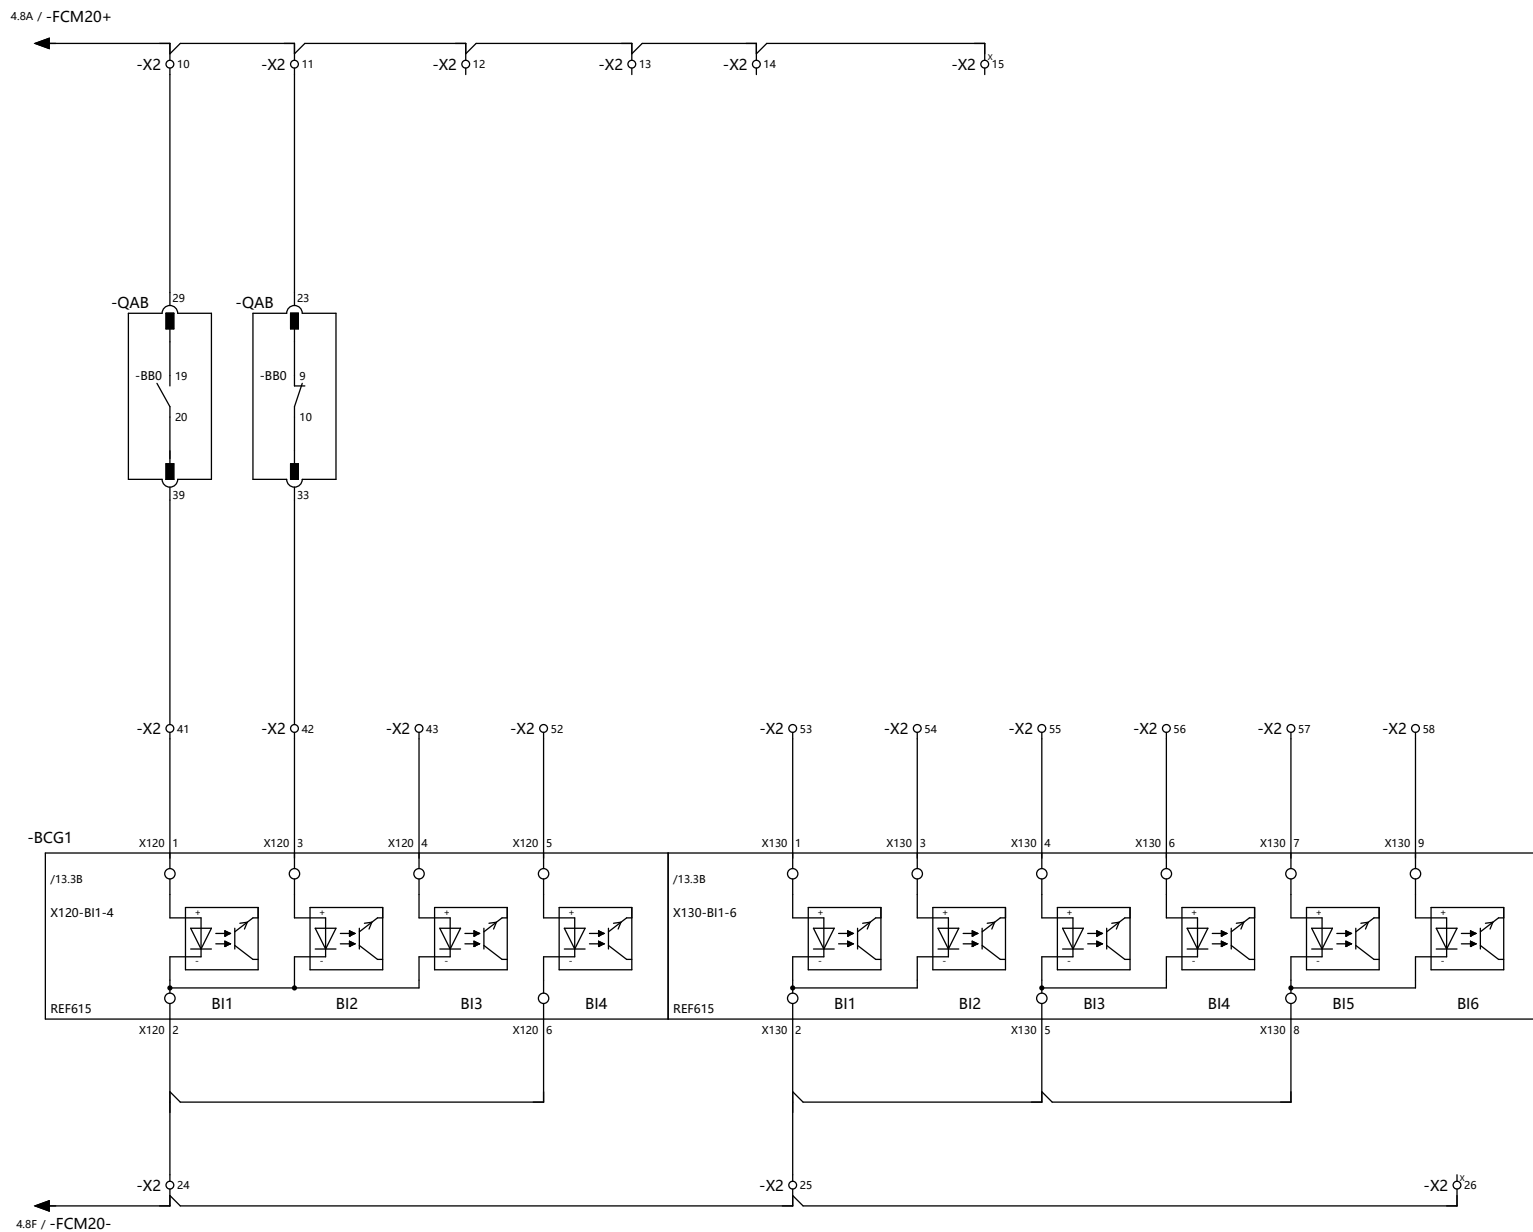

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	

			DRAWN	Boise Zheng	TITLE		FUNCTION		=	B2	SHEET NO	5
			CHECKED	Chaoyang Xu	保护信号回路		ABB					
			APPROVED	Jim	CONTRACT NO.:		PROJECT	母联柜	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	15
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025	504735334		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		DRAWING NO	XZS1-51947-A01-B2-S		

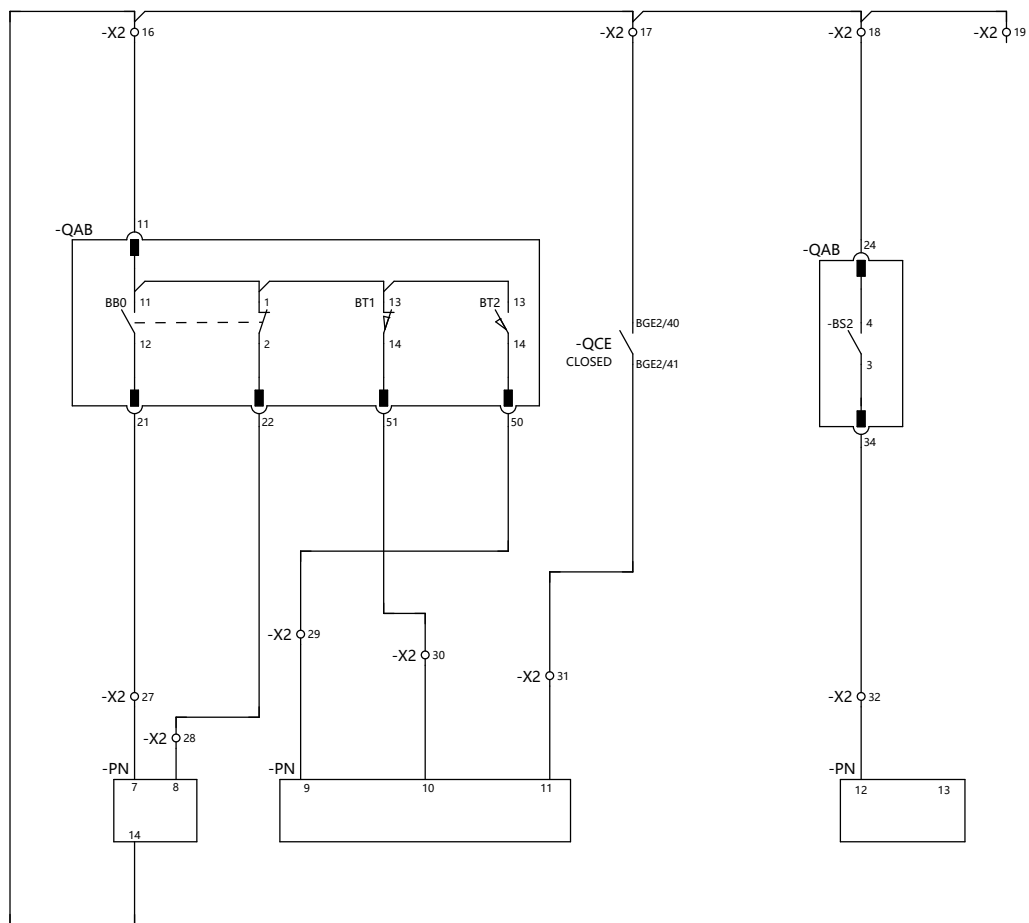

REV.	DESCRIPTION	REV DATE

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE	ABB	FUNCTION	母联柜	=	B2	SHEET NO	5.a				
			CHECKED	Chaoyang Xu	保护信号回路		PROJECT		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	15			
REV.	DESCRIPTION		REV. DATE	APPROVED	Jim		CONTRACT NO.:		504735334	DRAWING NO	XZS1-51947-A01-B2-S					
1			2		3		4		5		6		7		8	

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	REV. DATE		DESCRIPTION
	REV.	DATE	

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE
			CHECKED	Chaoyang Xu	
			APPROVED	Jim	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025	CONTRACT NO.:







保护信号回路				
504735334				




FUNCTION	母联柜			
PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)			

= B2	SHEET NO	6
SCALE 1:1	TOTAL PAGES	15
DRAWING NO XZS1-51947-A01-B2-S		

-BCG1

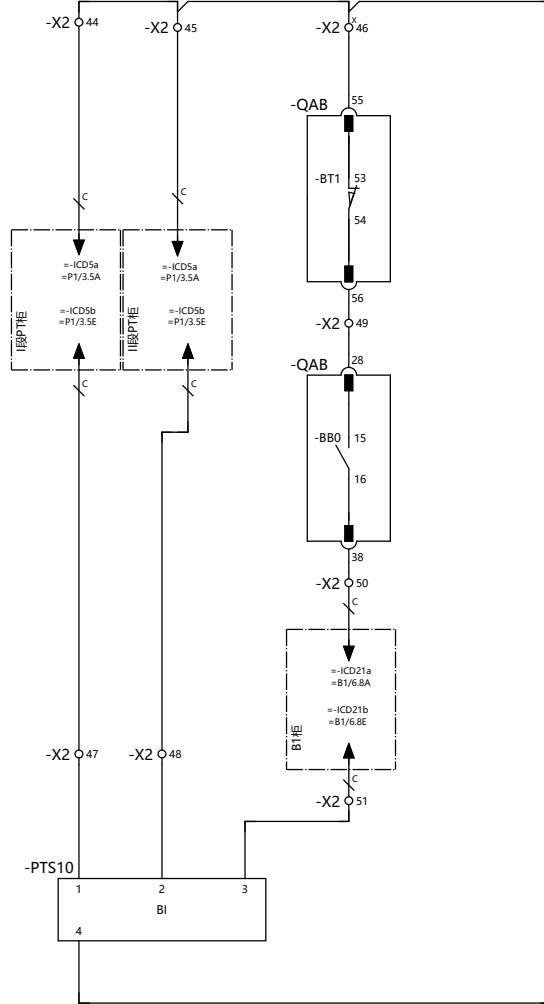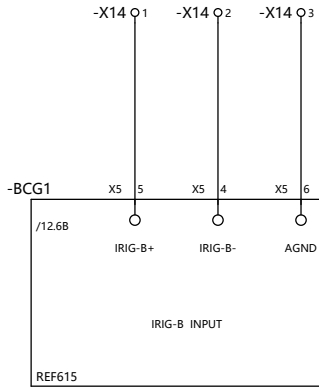

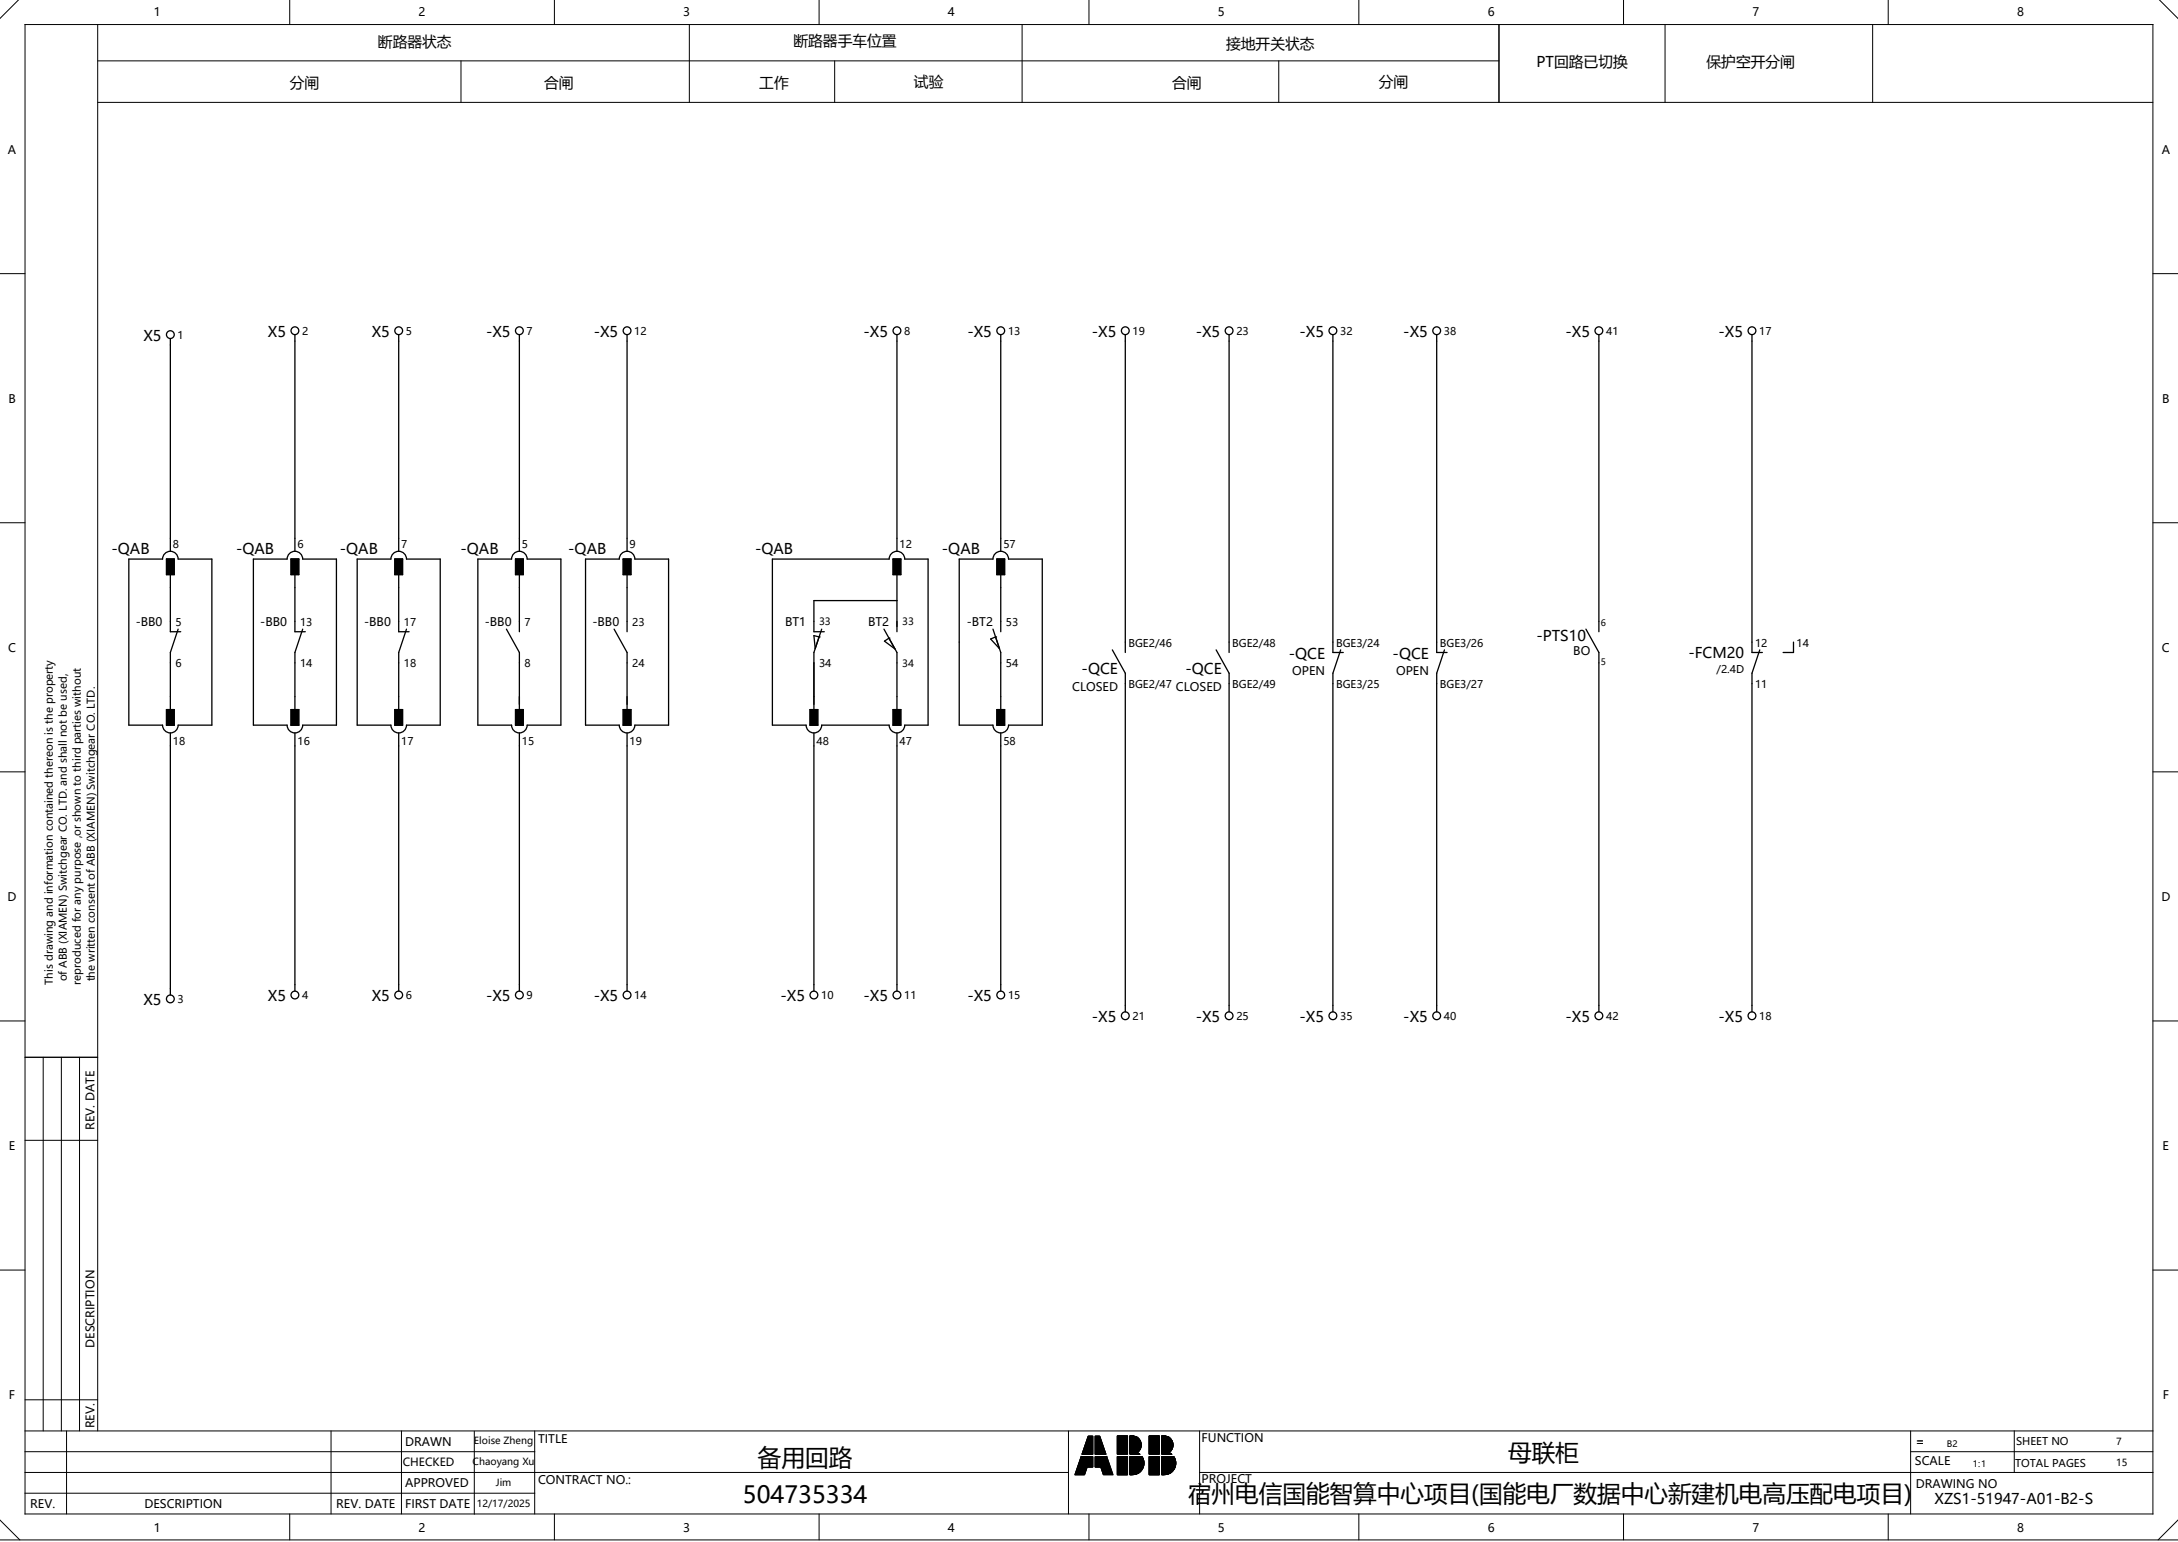




			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE	ABB	FUNCTION	母联柜	= B2	SHEET NO	10				
			CHECKED	Chaoyang Xu	小母线		PROJECT		SCALE 1:1	TOTAL PAGES	15				
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Jim	CONTRACT NO.: 504735334		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)			DRAWING NO	XZS1-51947-A01-B2-S				
1		2		3		4		5		6		7		8	

VD4

-QAB
VD4/P-55

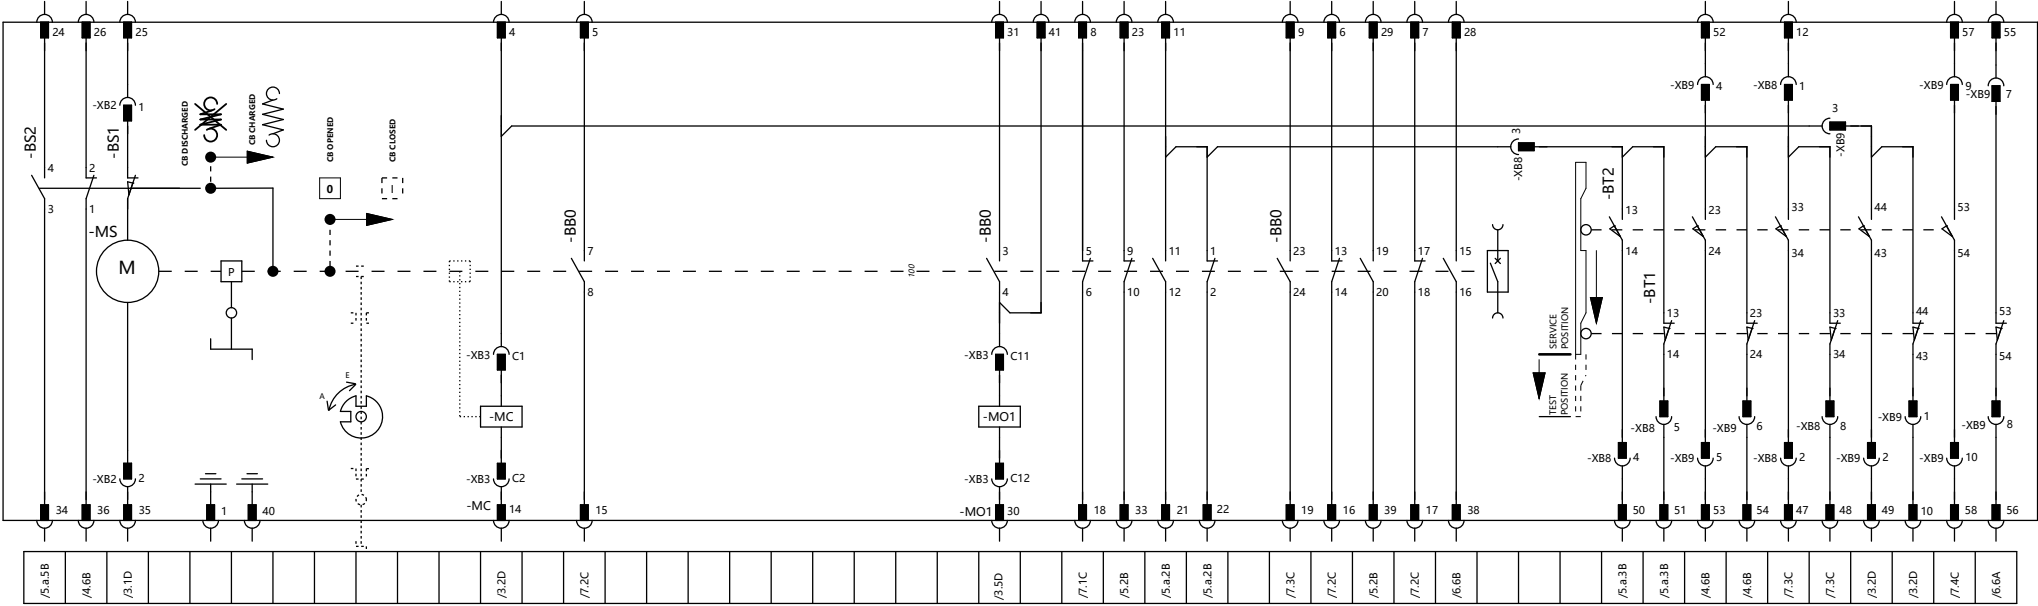

名称	描述	备注
-MS	弹簧操作机构储能电机	
-BS1	储能电机限位开关	
-MC	合闸脱扣器	
-MO1	第一分闸脱扣器	

名称	描述	备注
-BS2	合闸弹簧储能/未储能信号触点	
-BB0	与断路器主轴联动的辅助开关	
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	

接地开关与断路器手车具有可靠的机械闭锁：A)
只有当断路器手车位于试验位置时，才允许操作接地开关 B)
只有当接地开关处于分状态时，断路器手车才允许由试验位置推入运行位置。

电气控制接线图/接点位置参考：
此图所示状态为：断路器手车工作位置 断路器处于分闸状态 操作机构弹簧未储能

断路器接线图

504735334



FUNCTION

母联柜

PROJECT

宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

=

B2

SHEET NO

11

SCALE

1:1

TOTAL PAGES

15


DRAWING NO

XZS1-51947-A01-B2-S

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE

DRAWN	Eloise Zheng	TITLE	断路器接线图
CHECKED	Chaoyang Xu	CONTRACT NO.:	504735334
APPROVED	Jim		
FIRST DATE	12/17/2025		

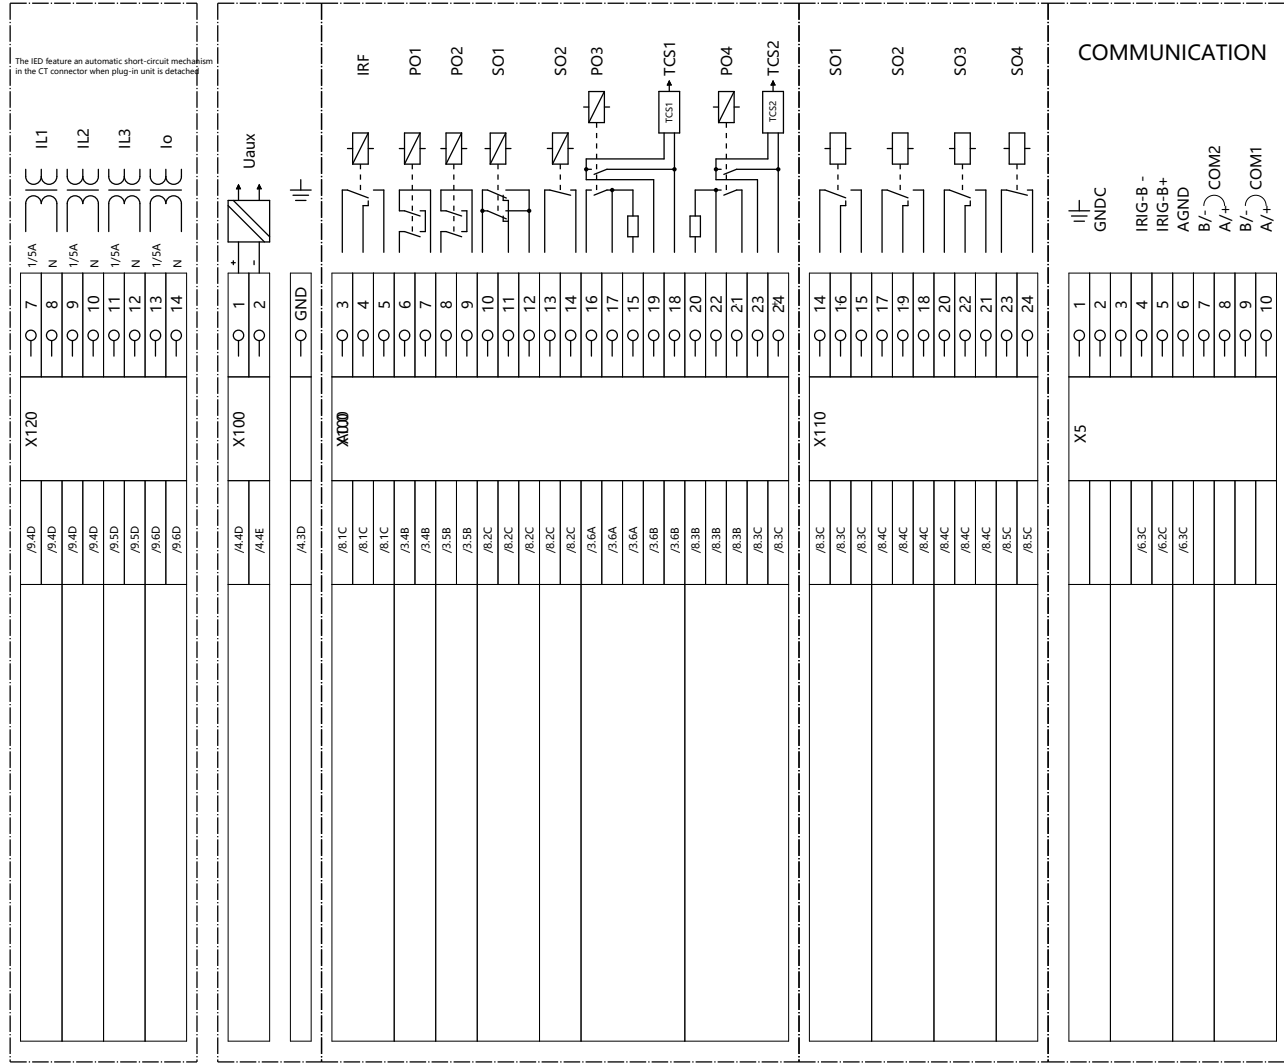

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE	REF615D接线图	ABB	FUNCTION	母联柜	=	B2	SHEET NO	12	
			CHECKED	Chaoyang Xu						SCALE	1:1	TOTAL PAGES	15	
			APPROVED	Jim	CONTRACT NO.:			504735334	PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)	DRAWING NO	XZS1-51947-A01-B2-S		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025										

REF615



= B2	SHEET NO	13
SCALE 1:1	TOTAL PAGES	15
DRAWING NO XZS1-51947-A01-B2-S		

A

B

C

D

E

F

ABR

PROJECT 宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

= B2	SHEET NO	14
SCALE 1:1	TOTAL PAGES	15
DRAWING NO XZS1-51947-A01-B2-S		

[illegible]

设备清单(低压室面板)

设备号	-BCG1	物料号	RLY-REF615D-G-004				数量	1	制造商	ABB	
设备名称	保护装置								型号	REF615	
设备参数	HCFDACAFABCZDAN11G										
符号											
节点位置	S/1.6C		S/12.1A		S/14.1A		S/4.3D		S/4.3D	S/4.4D	S/4.4E
设备号	-PFV1	物料号	VIO-DXN-Q-A10-1				数量	1	制造商	LEELEN	
设备名称	强制型带电显示器								型号	DXN-Q	
设备参数	DXN-Q 强制型带电显示器UGZS1 3KV/6KV/10KV, 辅助电源: AC/DC 220/110V										
符号											
节点位置	S/1.4C		S/3.7C		S/3.8C						
设备号	-PGA1	物料号	AM-SD-T72-500/5-2				数量	1	制造商	HENGLI	
设备名称	电流表								型号	SD-T72	
设备参数	RANGE:0-500A,100%,500/5A										
符号											
节点位置	S/1.5B		S/9.2C								
设备号	-PMM	物料号	CS-SZDX-01				数量	1	制造商	悠信 (上海) 电气设备有限公司	
设备名称	多功能表								型号	YXPM5831Y	
设备参数	辅助电源: AC/DC 80~270V;输入电压: 3x57.7/100V;输入电流: 5A										
符号											
节点位置	S/1.6B		S/4.2D		S/9.2D		S/9.2D		S/9.3D	S/10.4D	
设备号	-PN	物料号	CS-SZDX-02				数量	1	制造商	安徽天庆电力自动化技术有限公司	
设备名称	智能操显装置								型号	TQZ-55	
设备参数	工作电源: AC85 ~ 265V/DC90 ~ 370V										
符号											
节点位置	S/1.7B		S/5.a.2D		S/5.a.2D		S/5.a.2D		S/5.a.5D	S/5.a.5D	

设备号	-PTS10	物料号	RLY-PTS10-01	数量	1	制造商	Peaks
设备名称	PT切换装置				型号	PTS10-08	
设备参数 Un=AC/DC 110V-220V ±10% 3组输入接口, 8组输出接口							
符号							
节点位置	S/1.7B S/4.3D S/6.5E S/7.6C S/10.2B S/10.2B S/10.3B						
符号							
节点位置	S/10.3B						
符号							
节点位置							

设备号	-XLP1	物料号	T-JL1-2.5/2	数量	1	制造商	HUATONG
设备名称	连接片				型号	JL1-2.5/2	
设备参数 2.5A							
符号							
节点位置	S/3.6C						

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE	 FUNCTION 母联柜	=	B2	SHEET NO	2
			CHECKED	Chaoyang Xu	设备清单(低压室面板)		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	4
			APPROVED	Jim	CONTRACT NO.: 504735334		PROJECT 宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)	DRAWING NO XZS1-51947-A01-B2-E		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025						

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F		A		B	
This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.															
==A01=B2+-X2															
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		外引电缆		设备		线号		端子号		型号	


A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4					


A		B		C		D		E		F	
This drawing and information contained therein is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.		REV.		DESCRIPTION		REV. DATE					
==A01=B2+-X4		REV.		DESCRIPTION		REV. DATE					
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35		36	
37		38		39		40		41		42	
43		44		45		46		47		48	
49		50		51		52		53		54	
55		56		57		58		59		60	
61		62		63		64		65		66	
67		68		69		70		71		72	
73		74		75		76		77		78	
79		80		81		82		83		84	
85		86		87		88		89		90	
91		92		93		94		95		96	
97		98		99		100		101		102	
103		104		105		106		107		108	
109		110		111		112		113		114	
115		116		117		118		119		120	
121		122		123		124		125		126	
127		128		129		130		131		132	
133		134		135		136		137		138	
139		140		141		142		143		144	
145		146		147		148		149		150	
151		152		153		154		155		156	
157		158		159		160		161		162	
163		164		165		166		167		168	
169		170		171		172		173		174	
175		176		177		178		179		180	
181		182		183		184		185		186	
187		188		189		190		191		192	
193		194		195		196		197		198	
199		200		201		202		203		204	
205		206		207		208		209		210	
211		212		213		214		215		216	
217		218		219		220		221		222	
223		224		225		226		227		228	
229		230		231		232		233		234	
235		236		237		238		239		240	
241		242		243		244		245		246	
247		248		249		250		251		252	
253		254		255		256		257		258	
259		260		261		262		263		264	
265		266		267		268		269		270	
271		272		273		274		275		276	
277		278		279		280		281		282	
283		284		285		286		287		288	
289		290		291		292		293		294	
295		296		297		298		299		300	
301		302		303		304		305		306	
307		308		309		310		311		312	
313		314		315		316		317		318	
319		320		321		322		323		324	
325		326		327		328		329		330	
331		332		333		334		335			

A		B		C		D		E		F	
This drawing and information contained therein is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.		REV.		DESCRIPTION		REV. DATE					
==A01=B2+-X5		REV.		DESCRIPTION		REV. DATE					
1		2		3		4		5		6	
2		3		4		5		6		7	
3		4		5		6		7		8	
4		5		6		7		8		9	
5		6		7		8		9		10	
6		7		8		9		10		11	
7		8		9		10		11		12	
8		9		10		11		12		13	
9		10		11		12		13		14	
10		11		12		13		14		15	
11		12		13		14		15		16	
12		13		14		15		16		17	
13		14		15		16		17		18	
14		15		16		17		18		19	
15		16		17		18		19		20	
16		17		18		19		20		21	
17		18		19		20		21		22	
18		19		20		21		22		23	
19		20		21		22		23		24	
20		21		22		23		24		25	
21		22		23		24		25		26	
22		23		24		25		26		27	
23		24		25		26		27		28	
24		25		26		27		28		29	
25		26		27		28		29		30	
26		27		28		29		30		31	
27		28		29		30		31		32	
28		29		30		31		32		33	
29		30		31		32		33		34	
30		31		32		33		34		35	
31		32		33		34		35		36	
32		33		34		35		36		37	
33		34		35		36		37		38	
34		35		36		37		38		39	
35		36		37		38		39		40	
36		37		38		39		40		41	
37		38		39		40		41		42	
38		39		40		41		42		43	
39		40		41		42		43		44	
40		41		42		43		44		45	
41		42		43		44		45		46	
42		43		44		45		46		47	
43		44		45		46		47		48	
44		45		46		47		48		49	
45		46		47		48		49		50	
46		47		48		49		50		51	
47		48		49		50		51		52	
48		49		50		51		52		53	
49		50		51		52		53		54	
50		51		52		53		54		55	
51		52		53		54		55		56	
52		53		54		55		56		57	
53		54		55		56		57		58	
54		55		56		57		58		59	
55		56		57		58		59		60	
56		57		58		59		60		61	
57		58		59		60		61		62	
58		59		60		61		62		63	
59		60		61		62		63		64	
60		61		62		63		64		65	


[illegible]

[illegible]

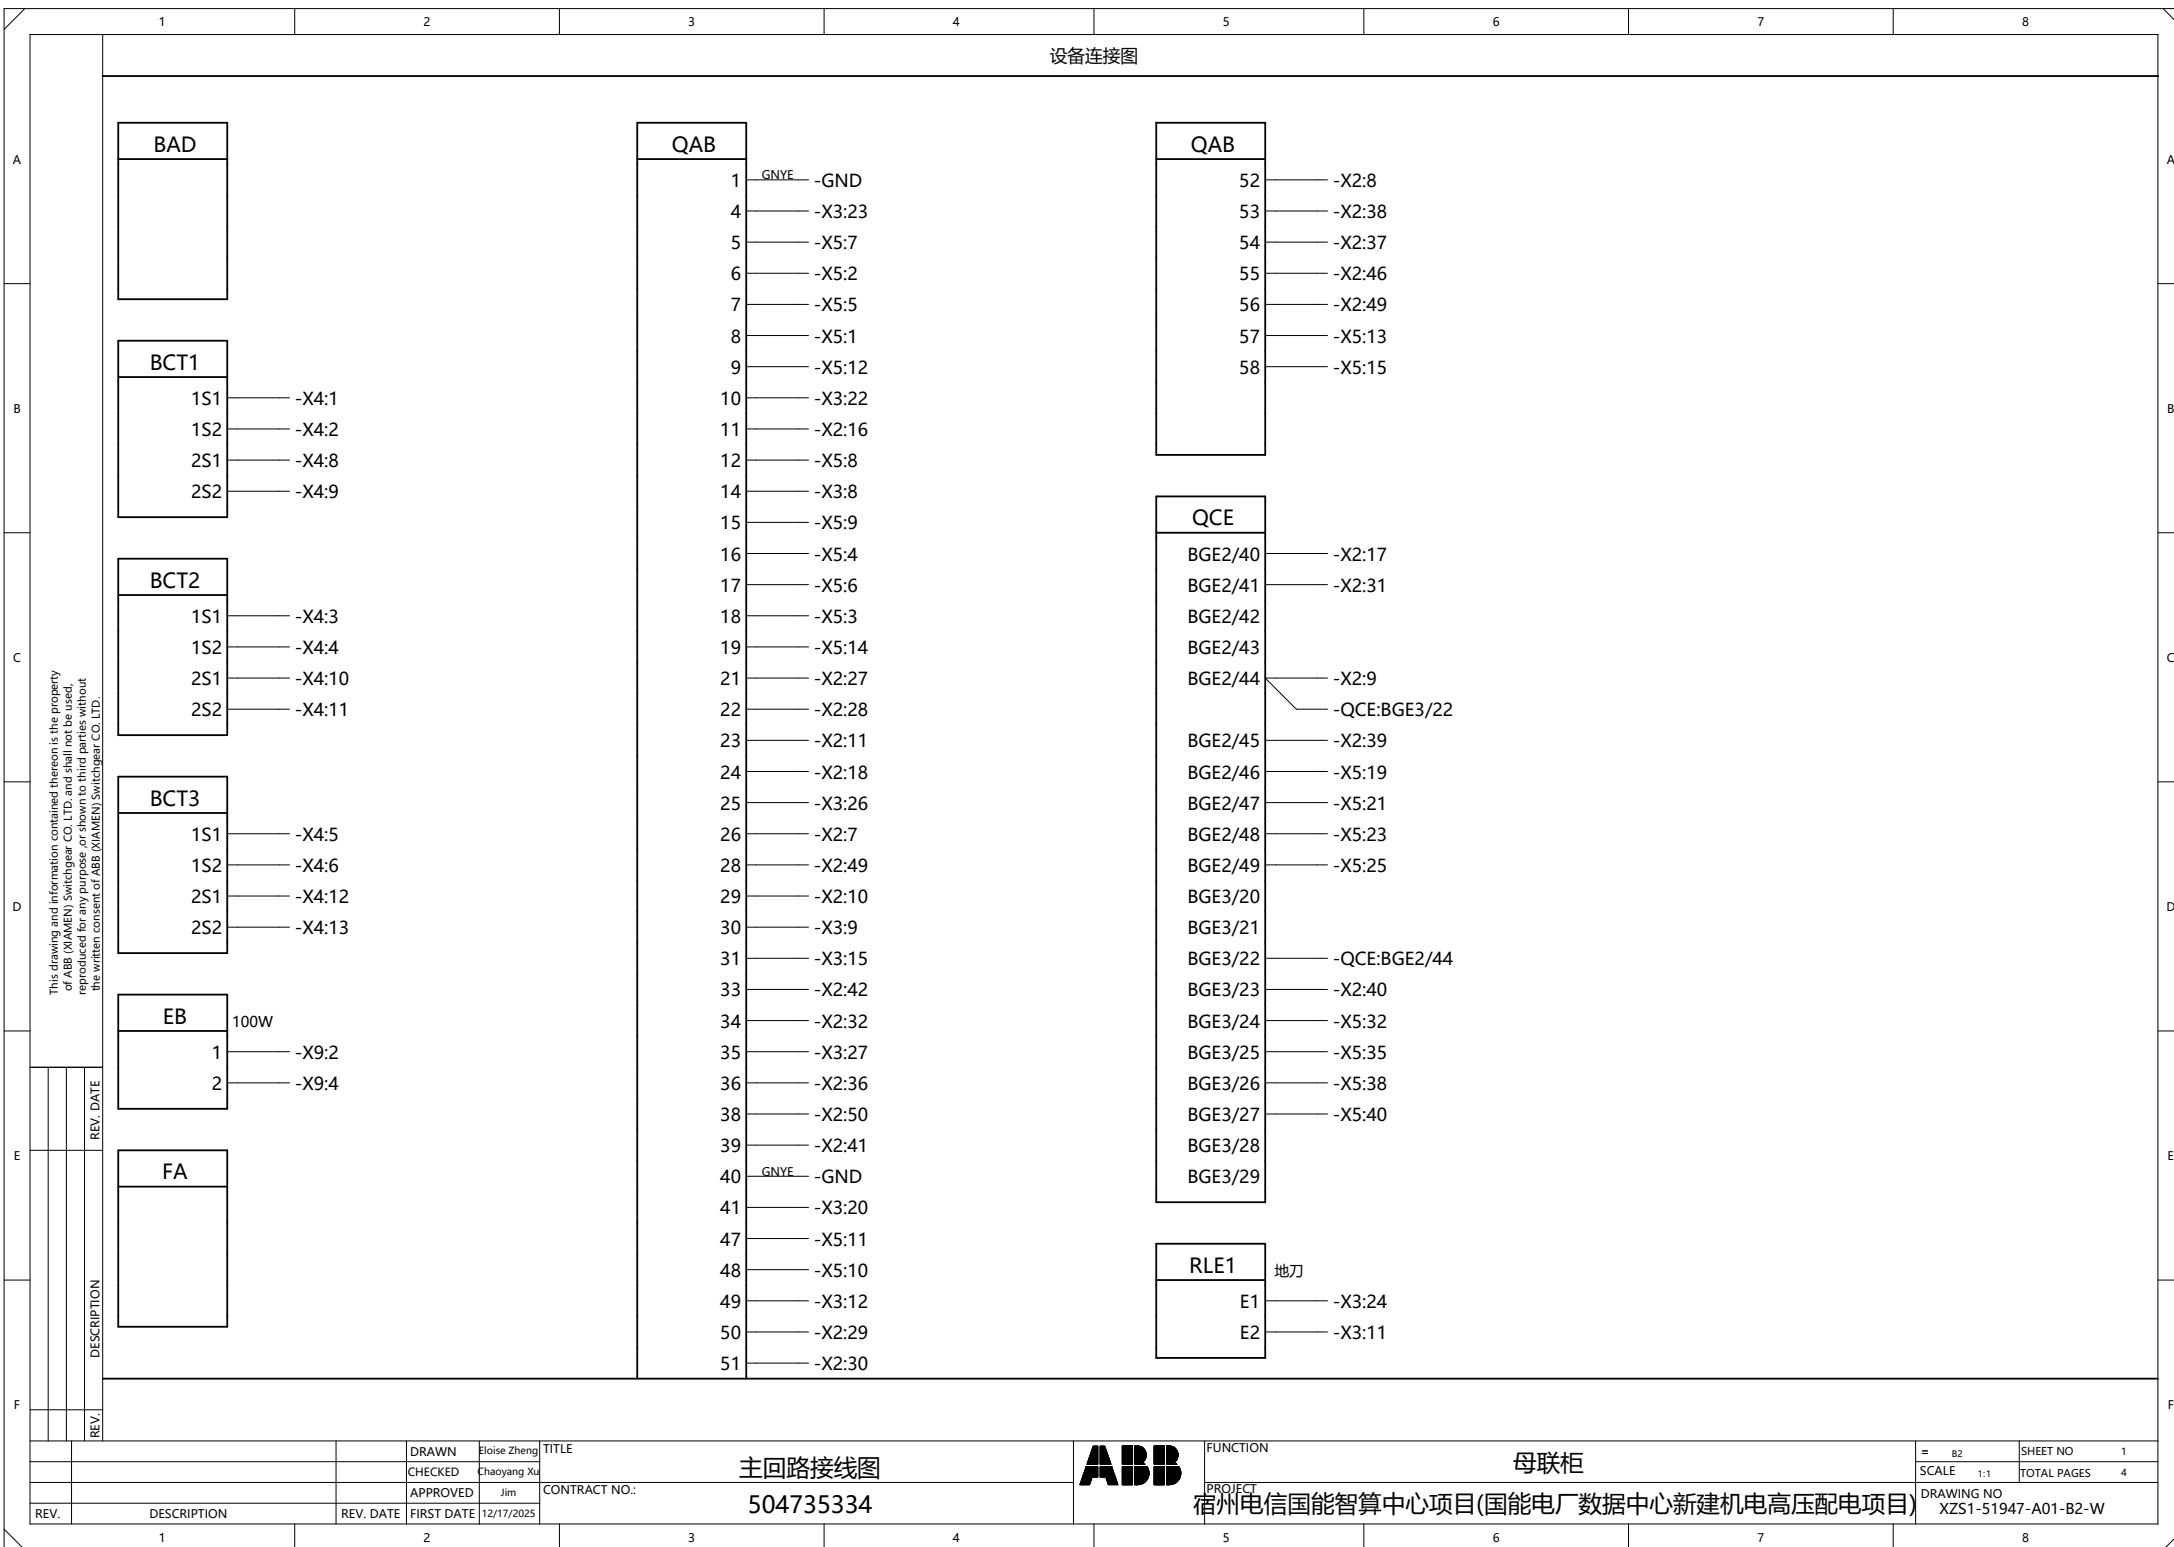

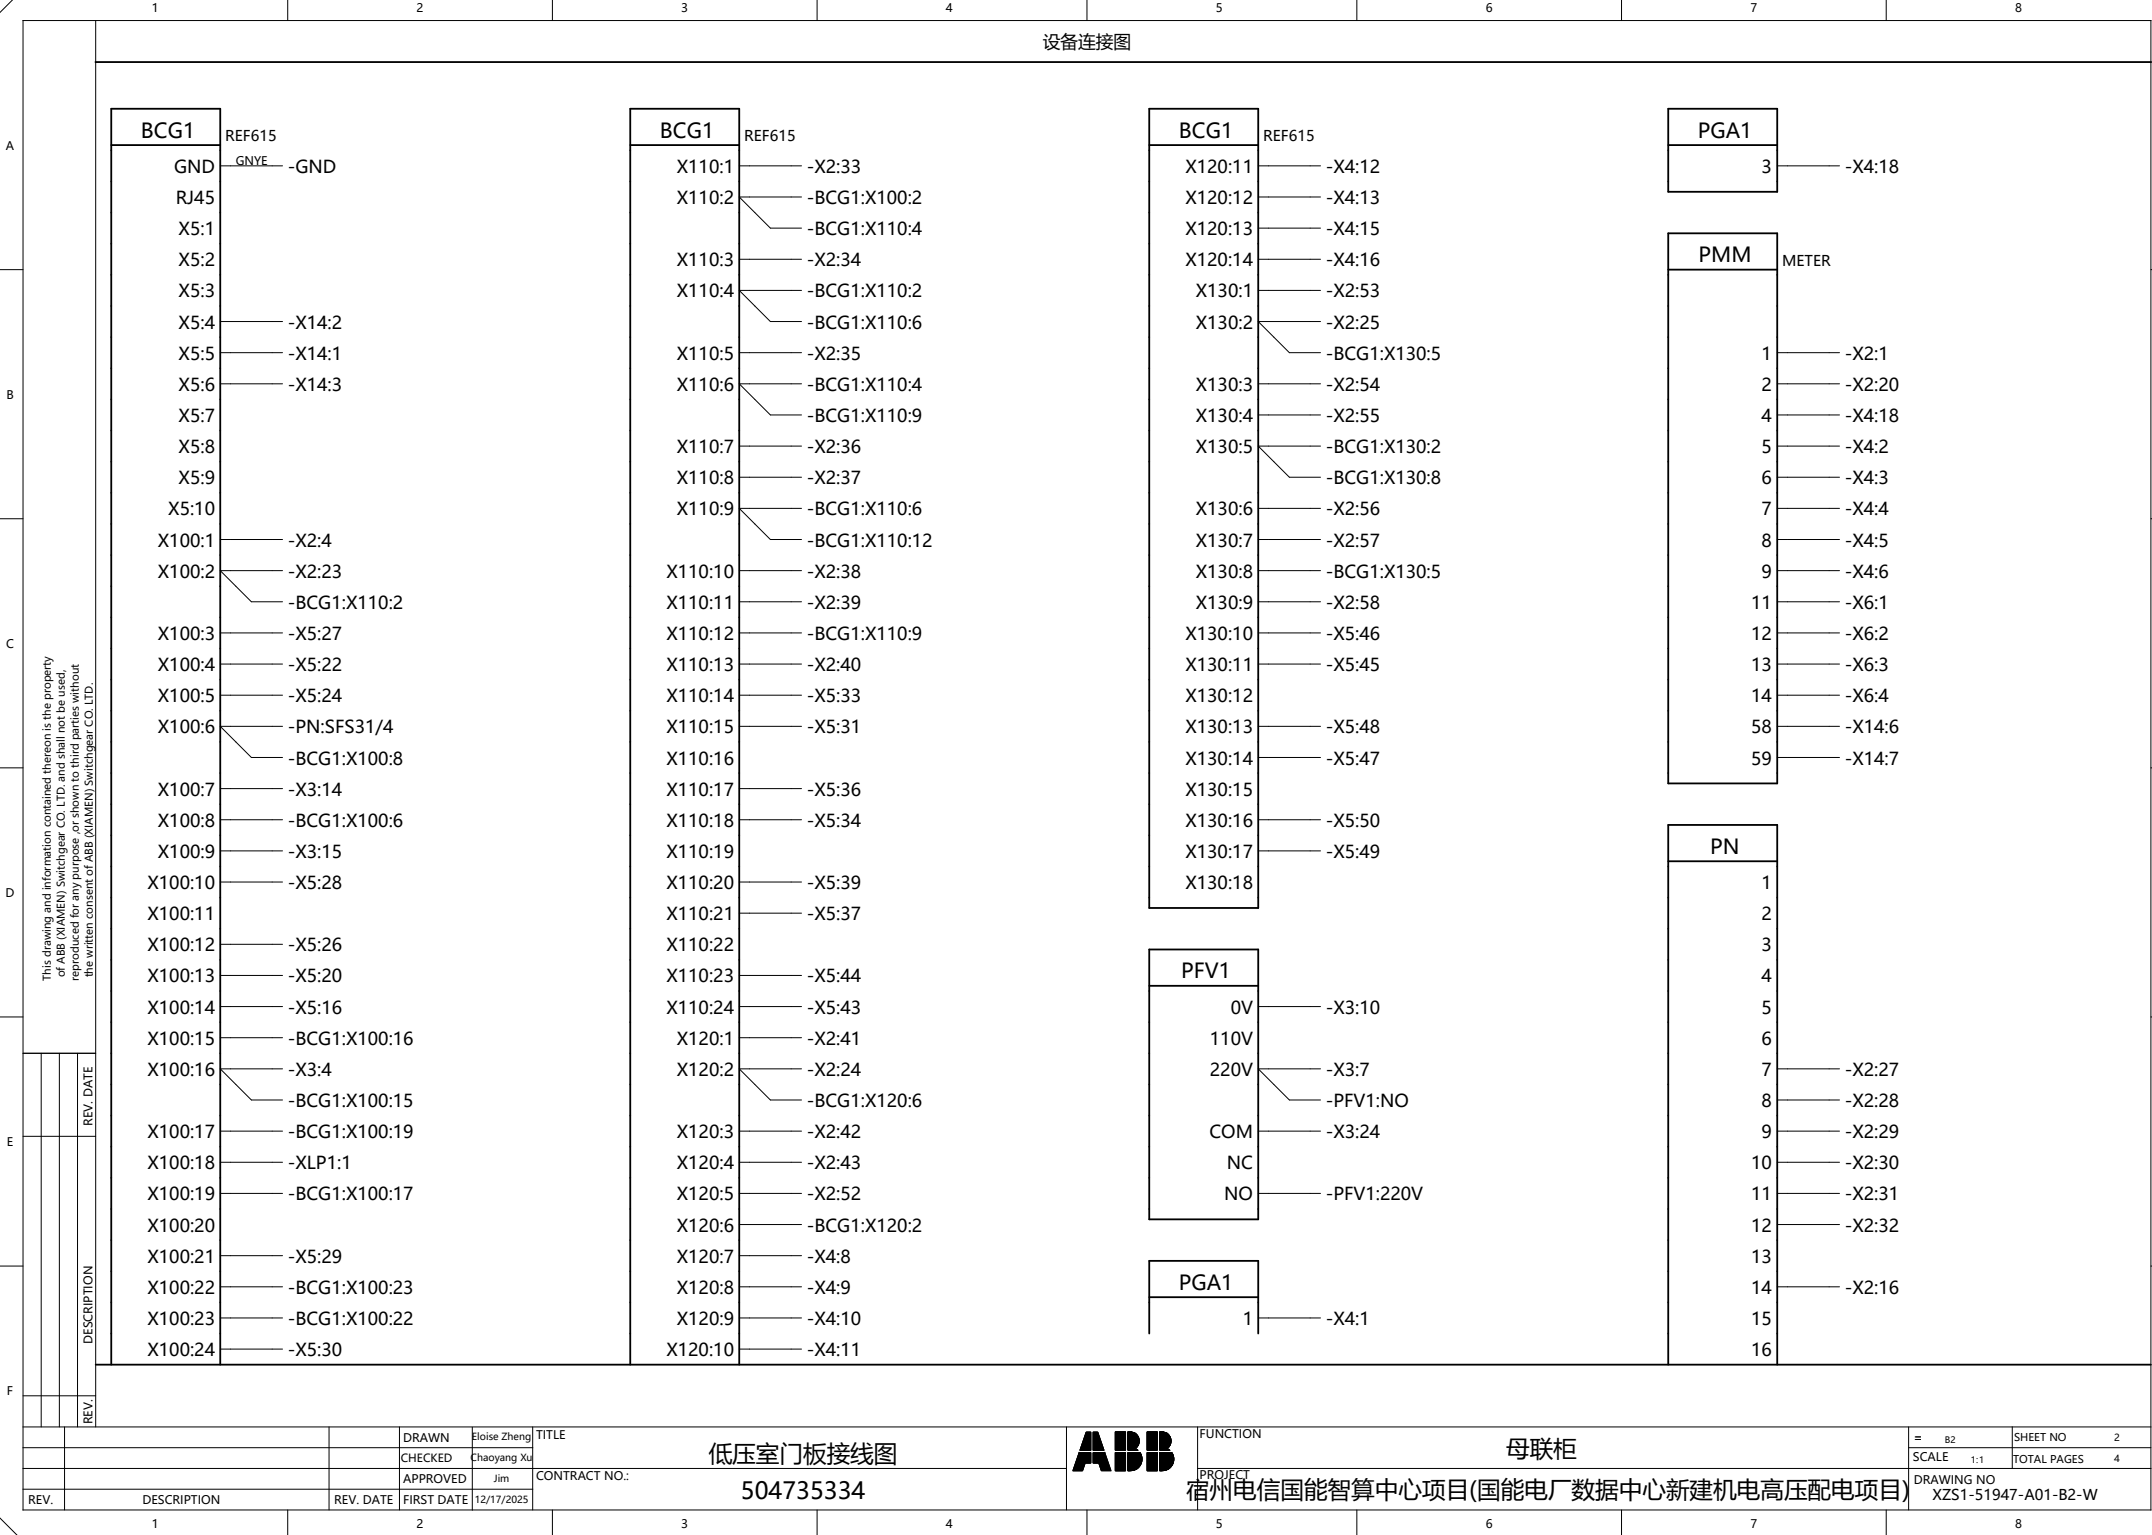

XLP1
1
2

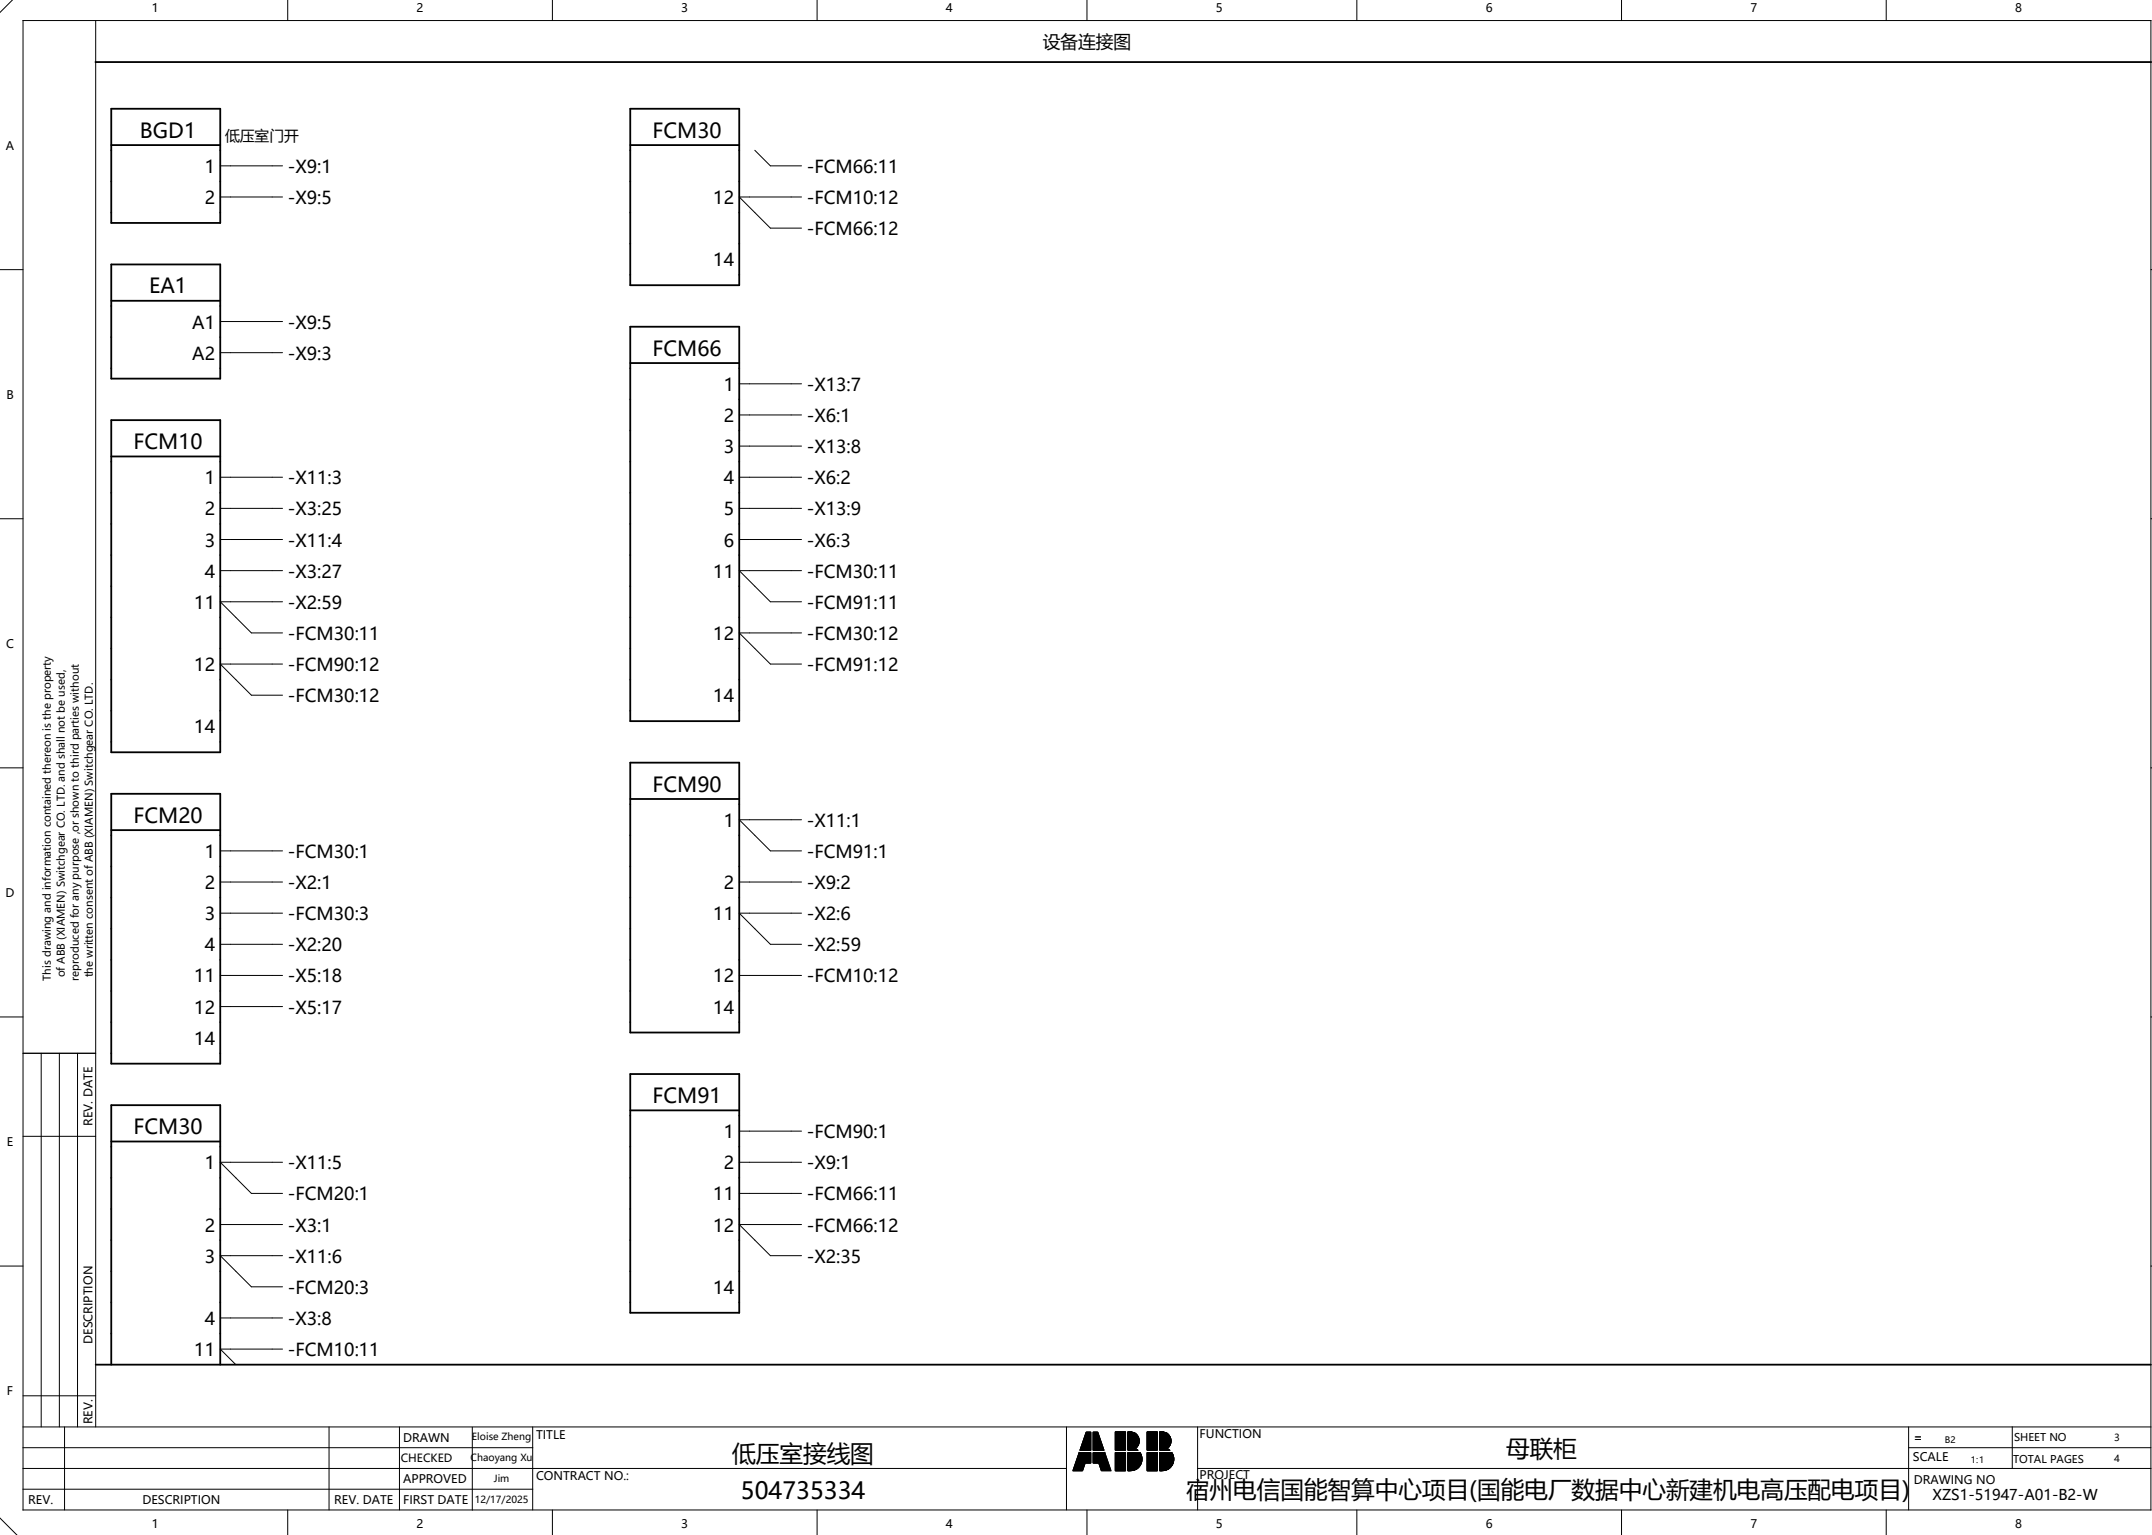

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE
			CHECKED	Chaoyang Xu	
			APPROVED	Jim	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025	

低压室接线图		CONTRACT NO.:	504735334
--------	--	---------------	-----------



FUNCTION	母联柜
PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

=	B2	SHEET NO	3
SCALE	1:1	TOTAL PAGES	4
DRAWING NO	XZS1-51947-A01-B2-W		

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.


REV.		DESCRIPTION	REV.	DATE

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE
			CHECKED	Chaoyang Xu	
			APPROVED	Jim	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025	



			CONTRACT NO.:	504735334

LV PANEL ARRANGEMENT

CUTOUT

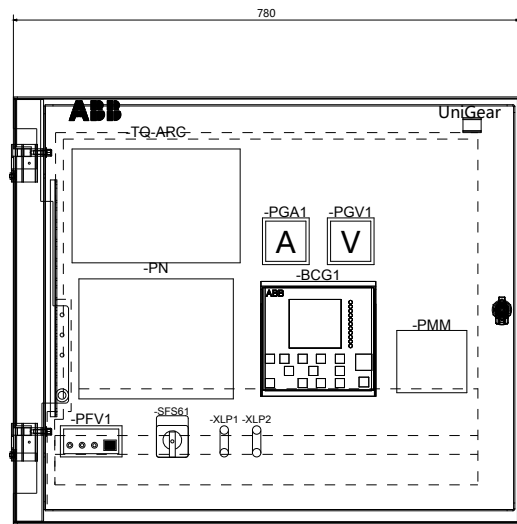


CUTOUT 1:2

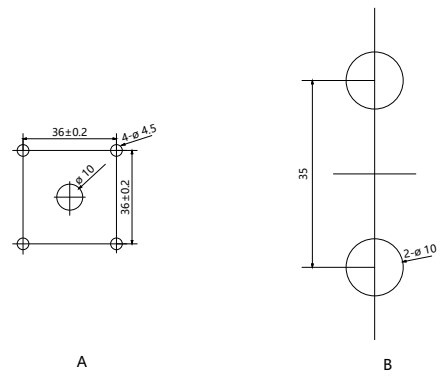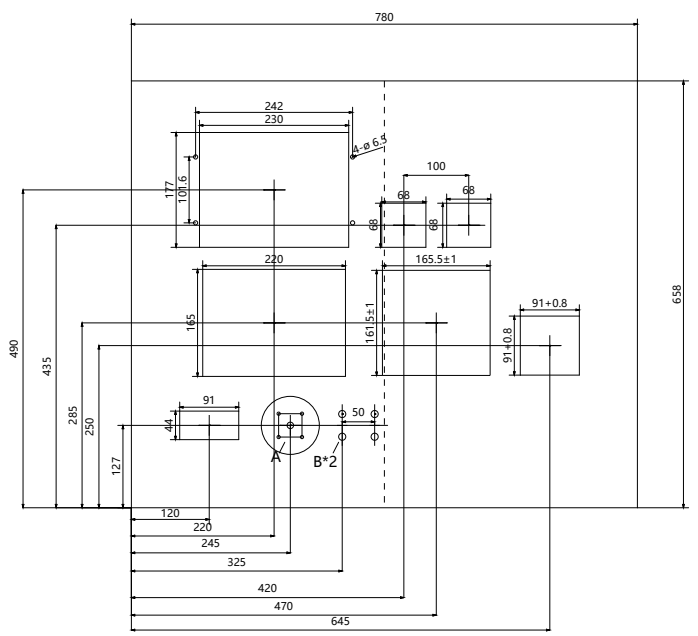


FUNCTION	进线断路器柜
PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

= 11	SHEET NO 1
SCALE 1:8	TOTAL PAGES 2
DRAWING NO XZS1-51947-A01-I1-C	

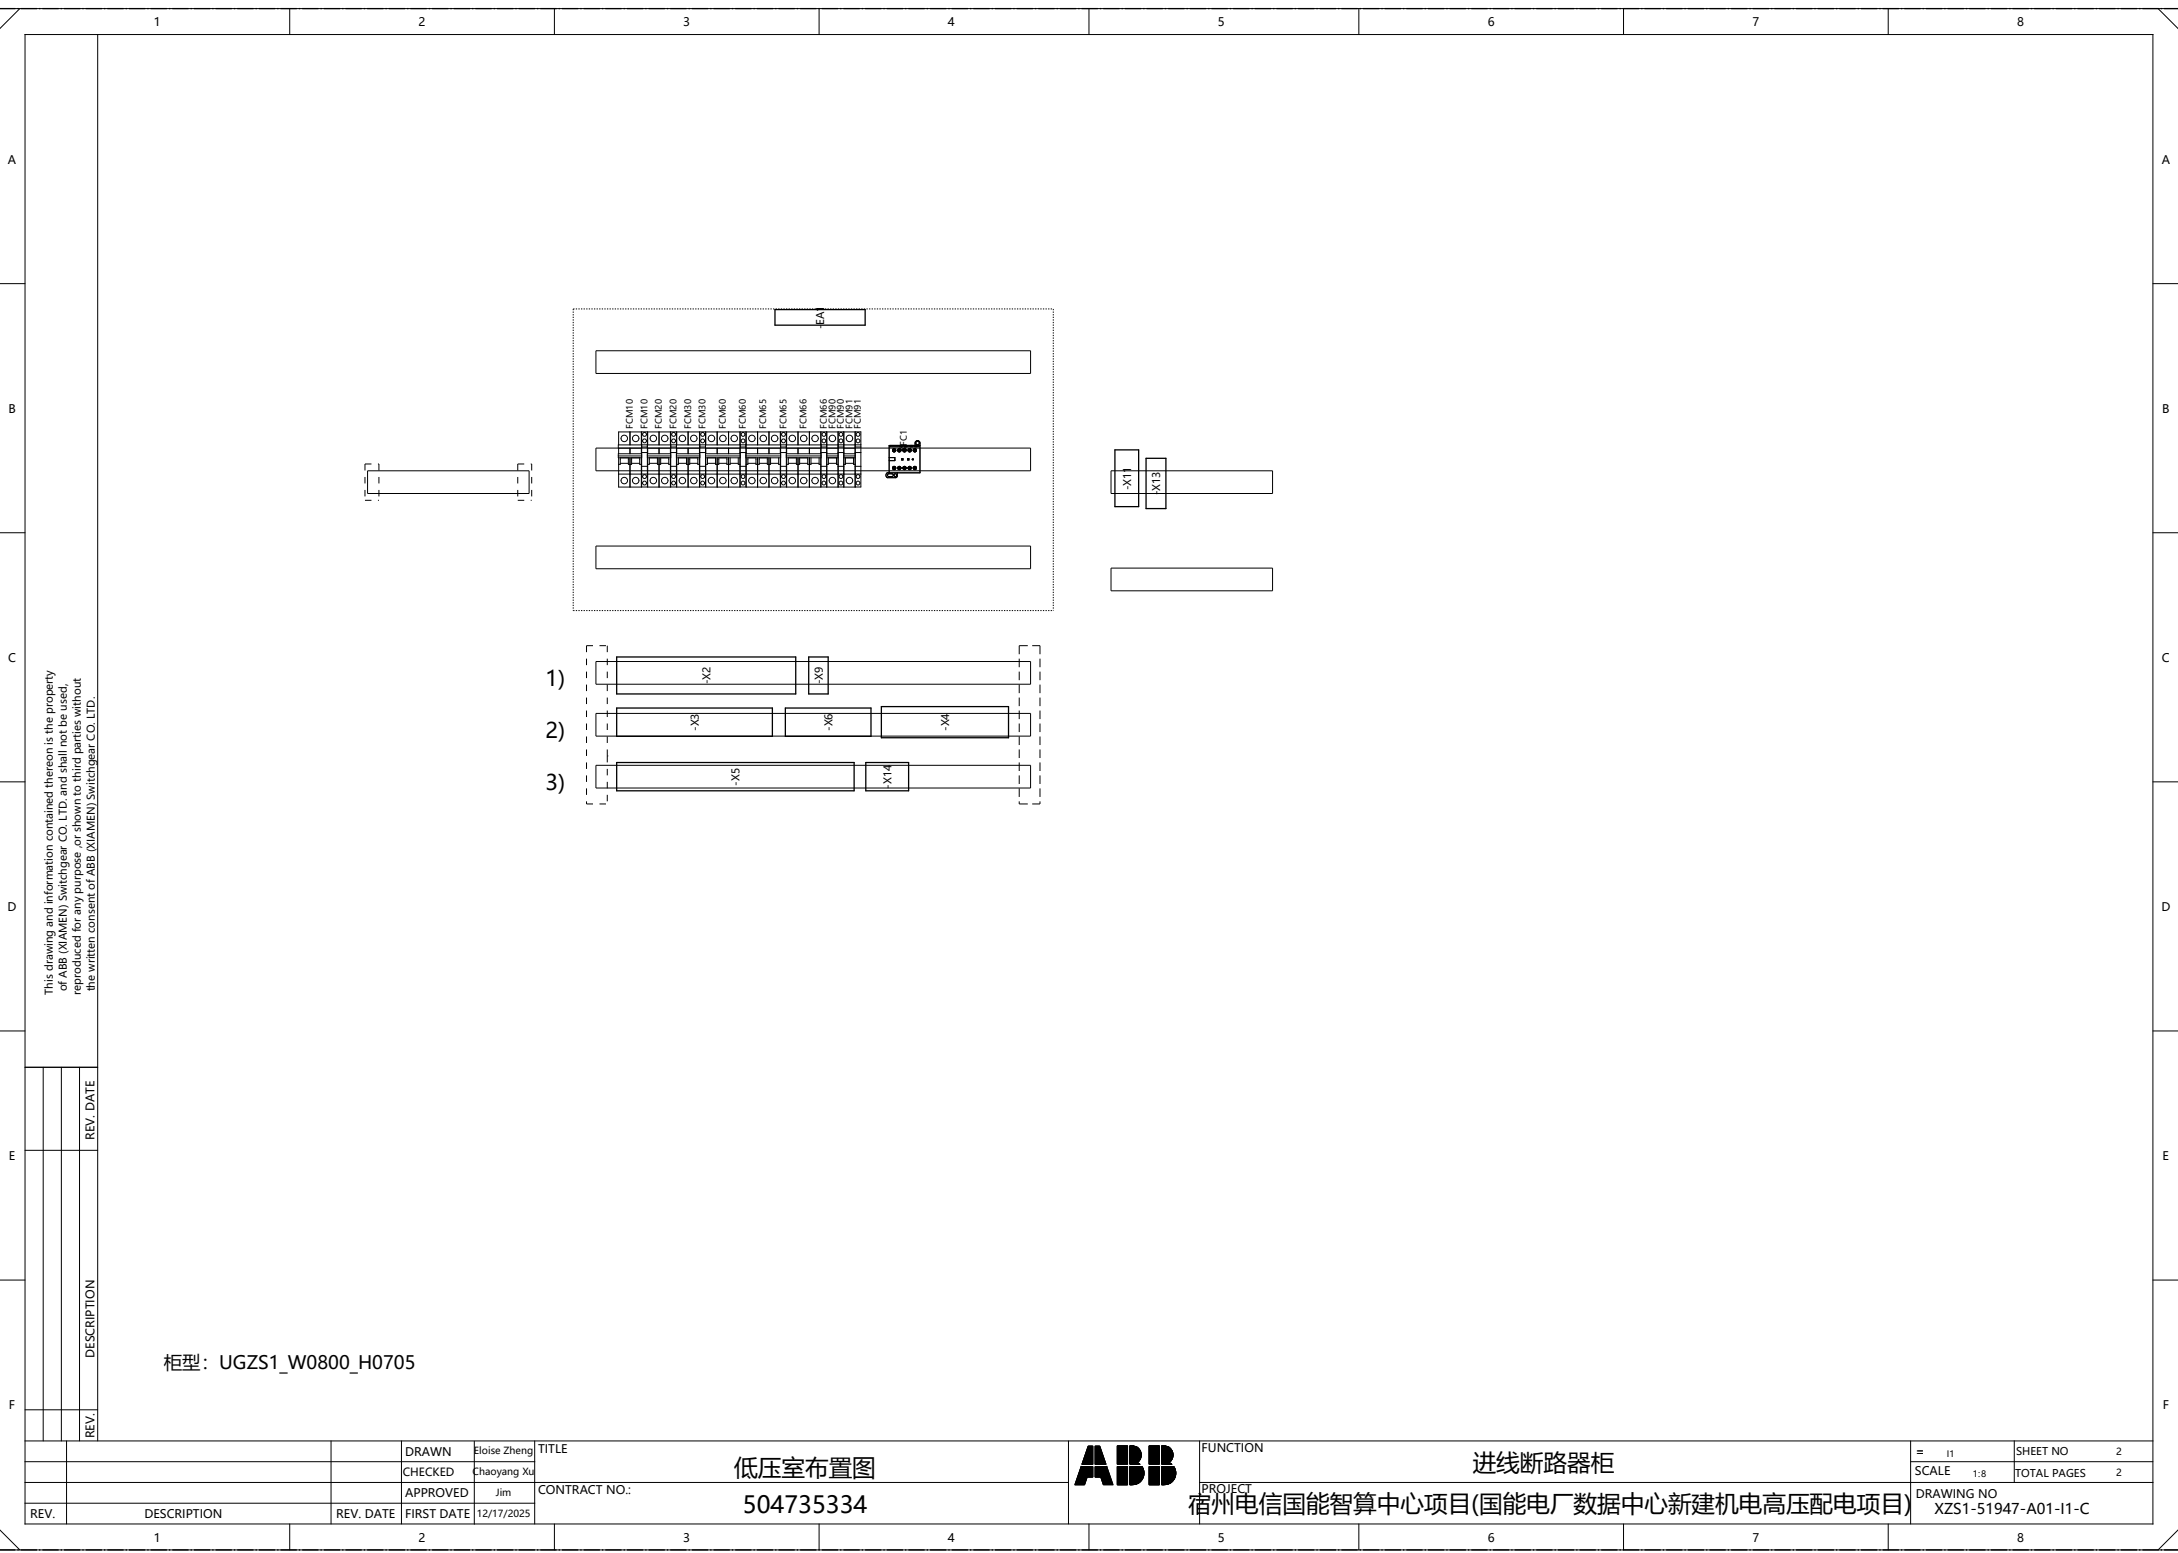


单线图

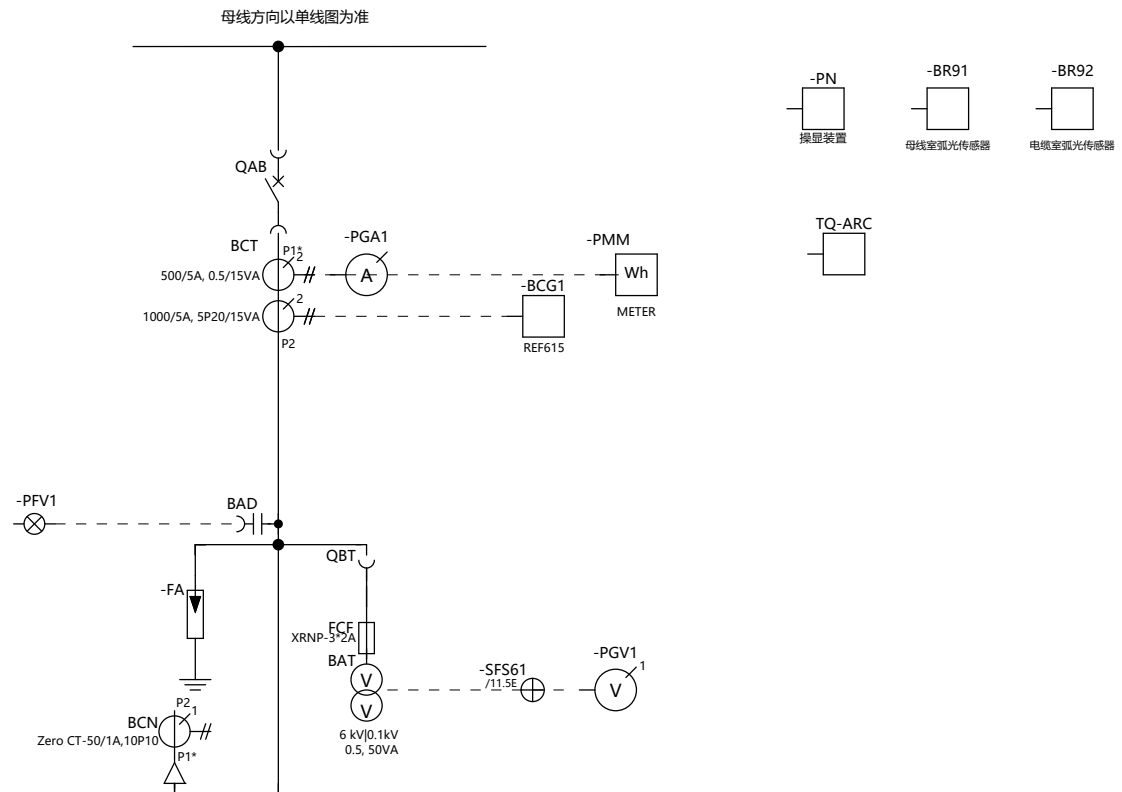[illegible]


此套图适用柜号: 2AH01;1AH01


REV.	DESCRIPTION	REV. DATE


			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE		FUNCTION	进线断路器柜		= 1:1	SHEET NO	1	
			CHECKED	Chaoyang Xu	单线图		PROJECT			SCALE	1:1	TOTAL PAGES	15
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Jim	CONTRACT NO.: 504735334		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)						
			FIRST DATE	12/17/2025			DRAWING NO		XZS1-51947-A01-I1-S				

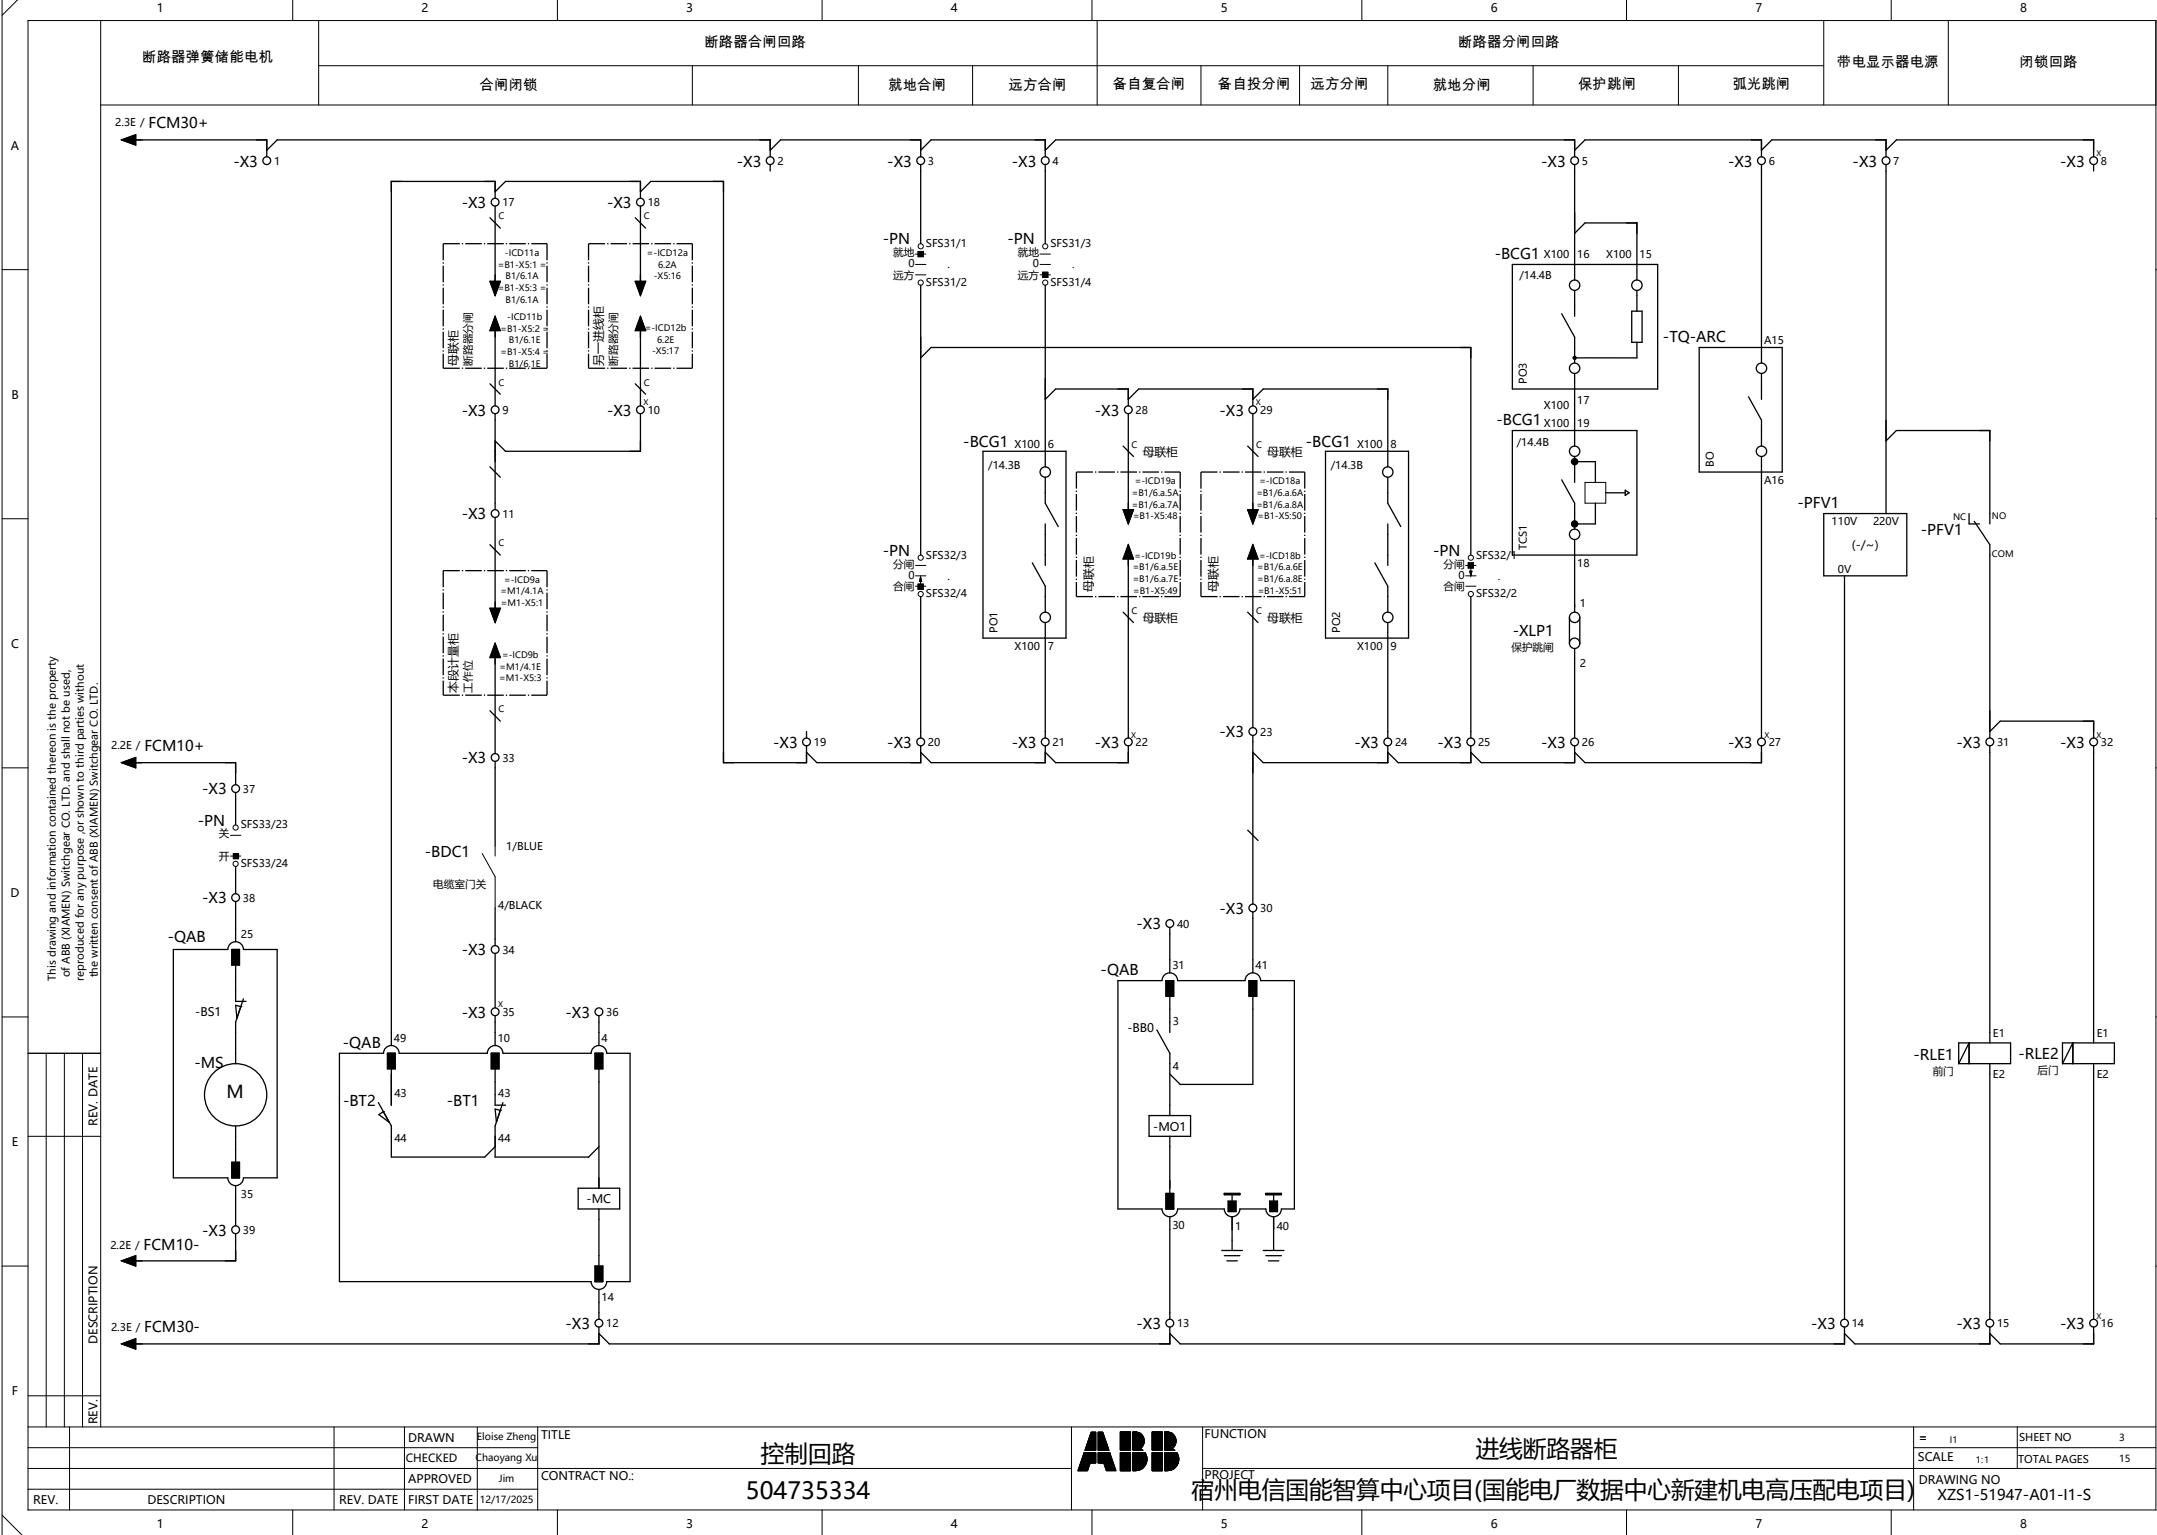


DRAWN		Eloise Zheng		TITLE		FUNCTION		= 11		SHEET NO	
CHECKED		Chaoyang Xu		CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE		TOTAL PAGES	
APPROVED		Jim		3504735334		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		DRAWING NO		XZS1-51947-A01-I1-S	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE		12/17/2025			

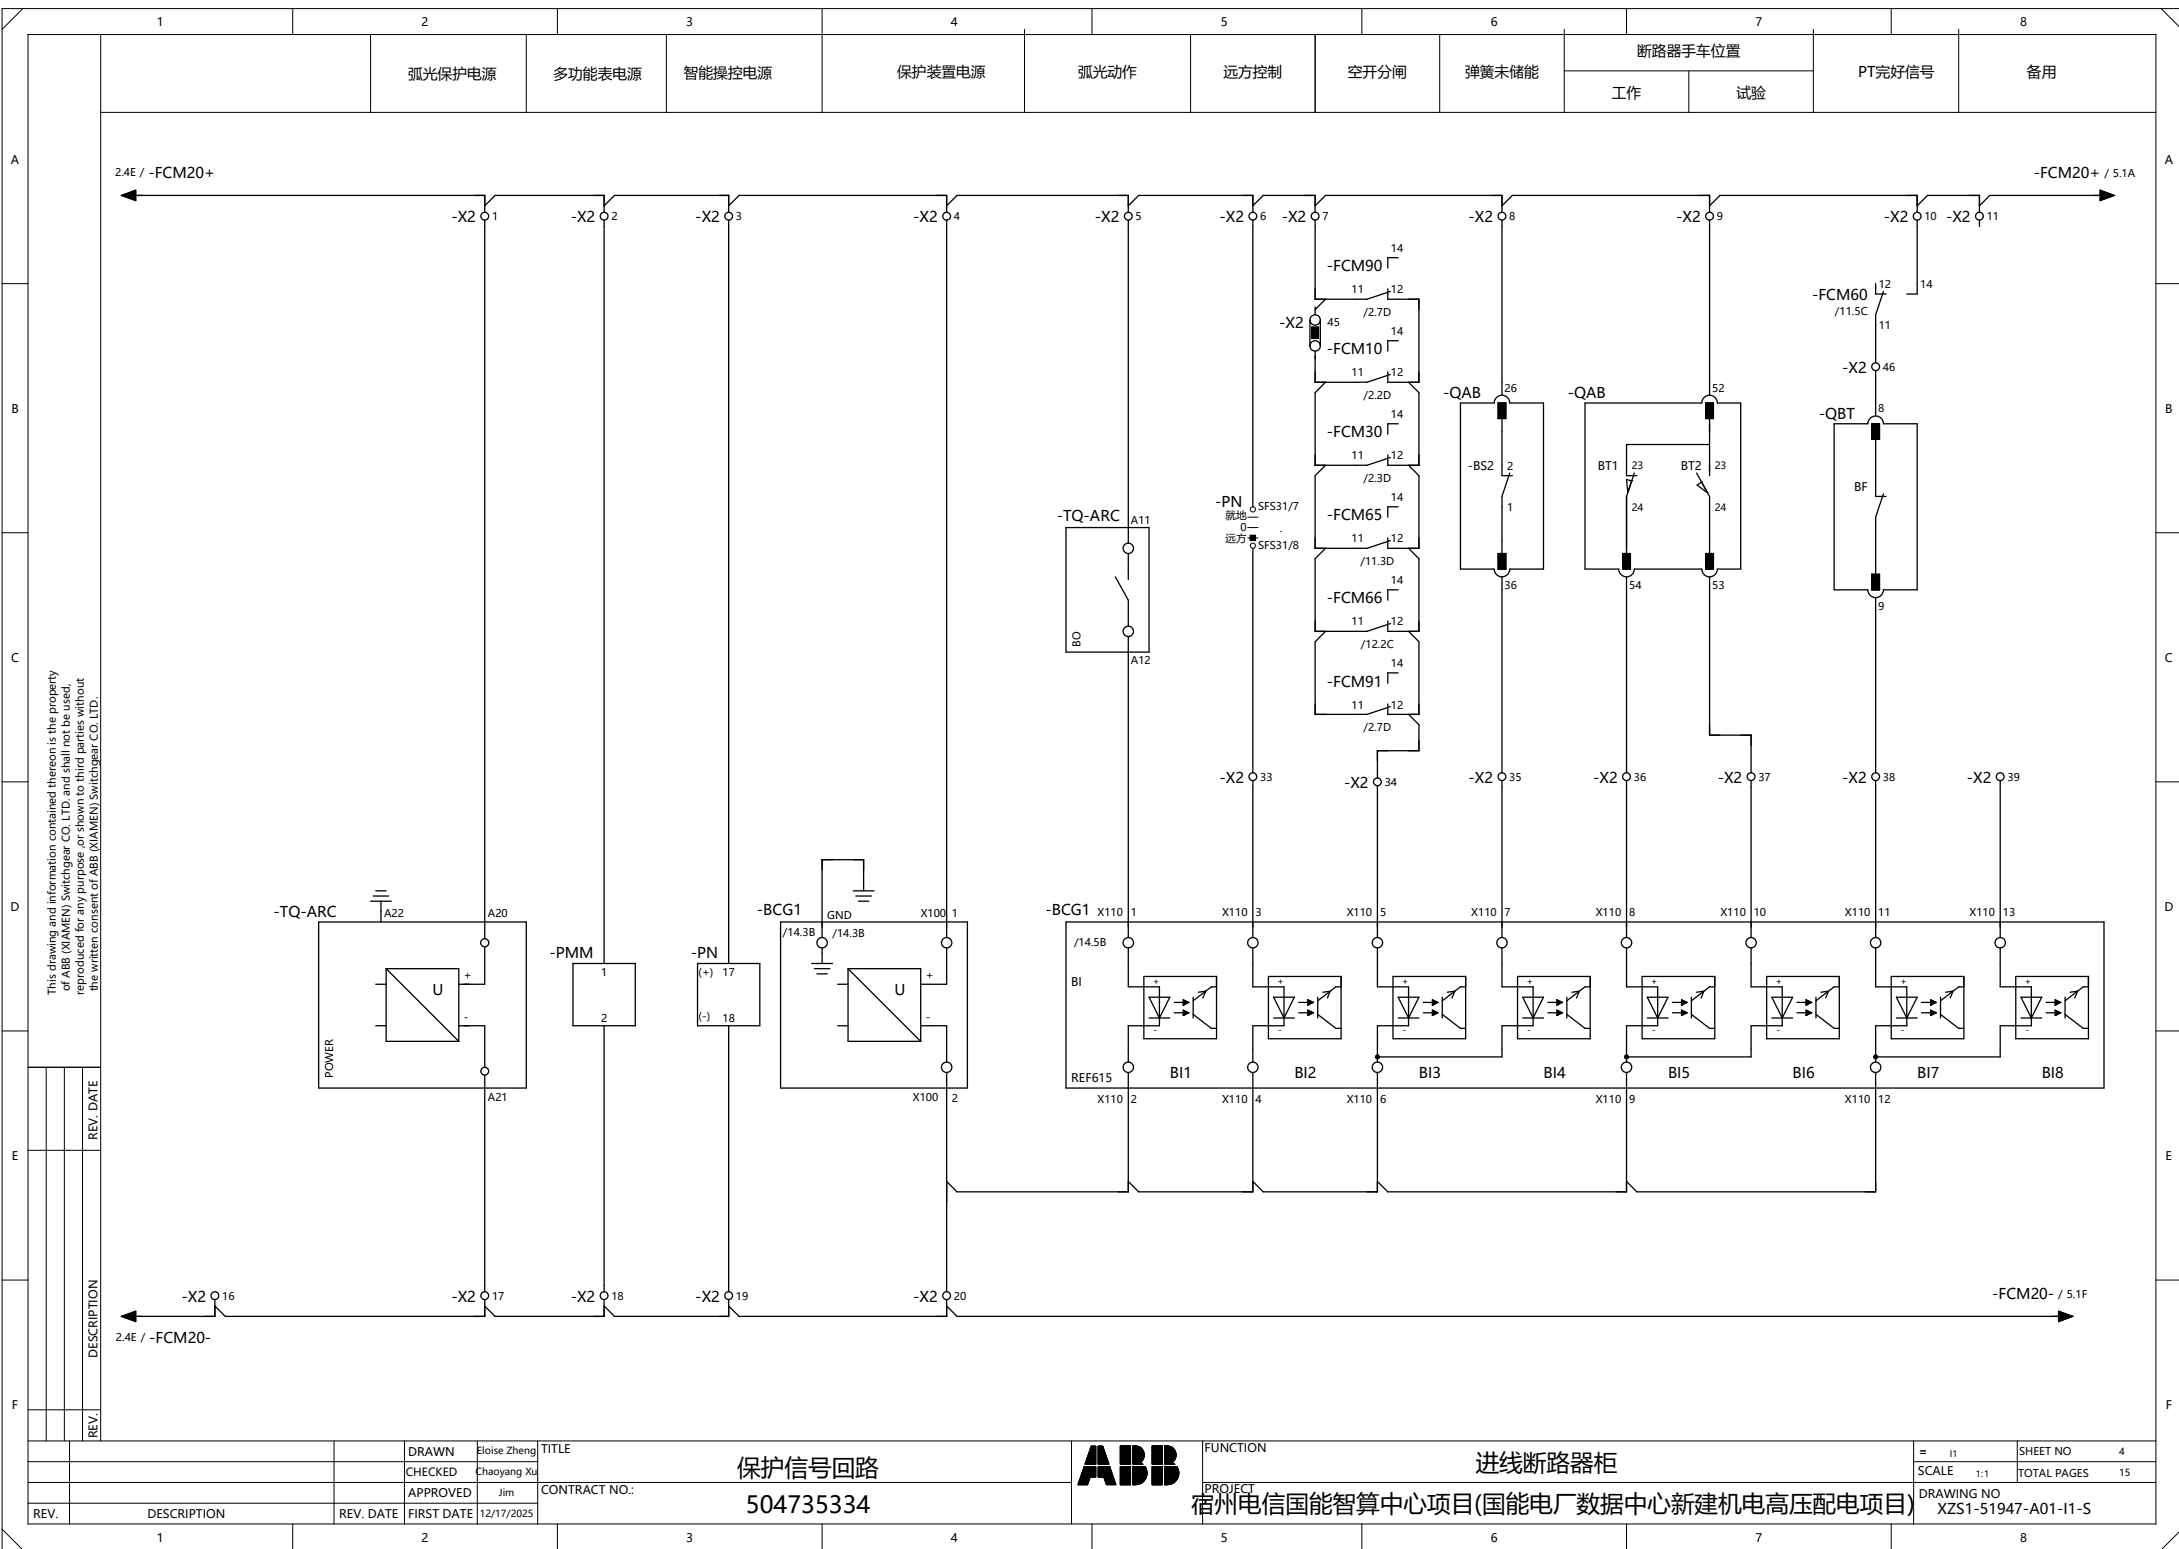

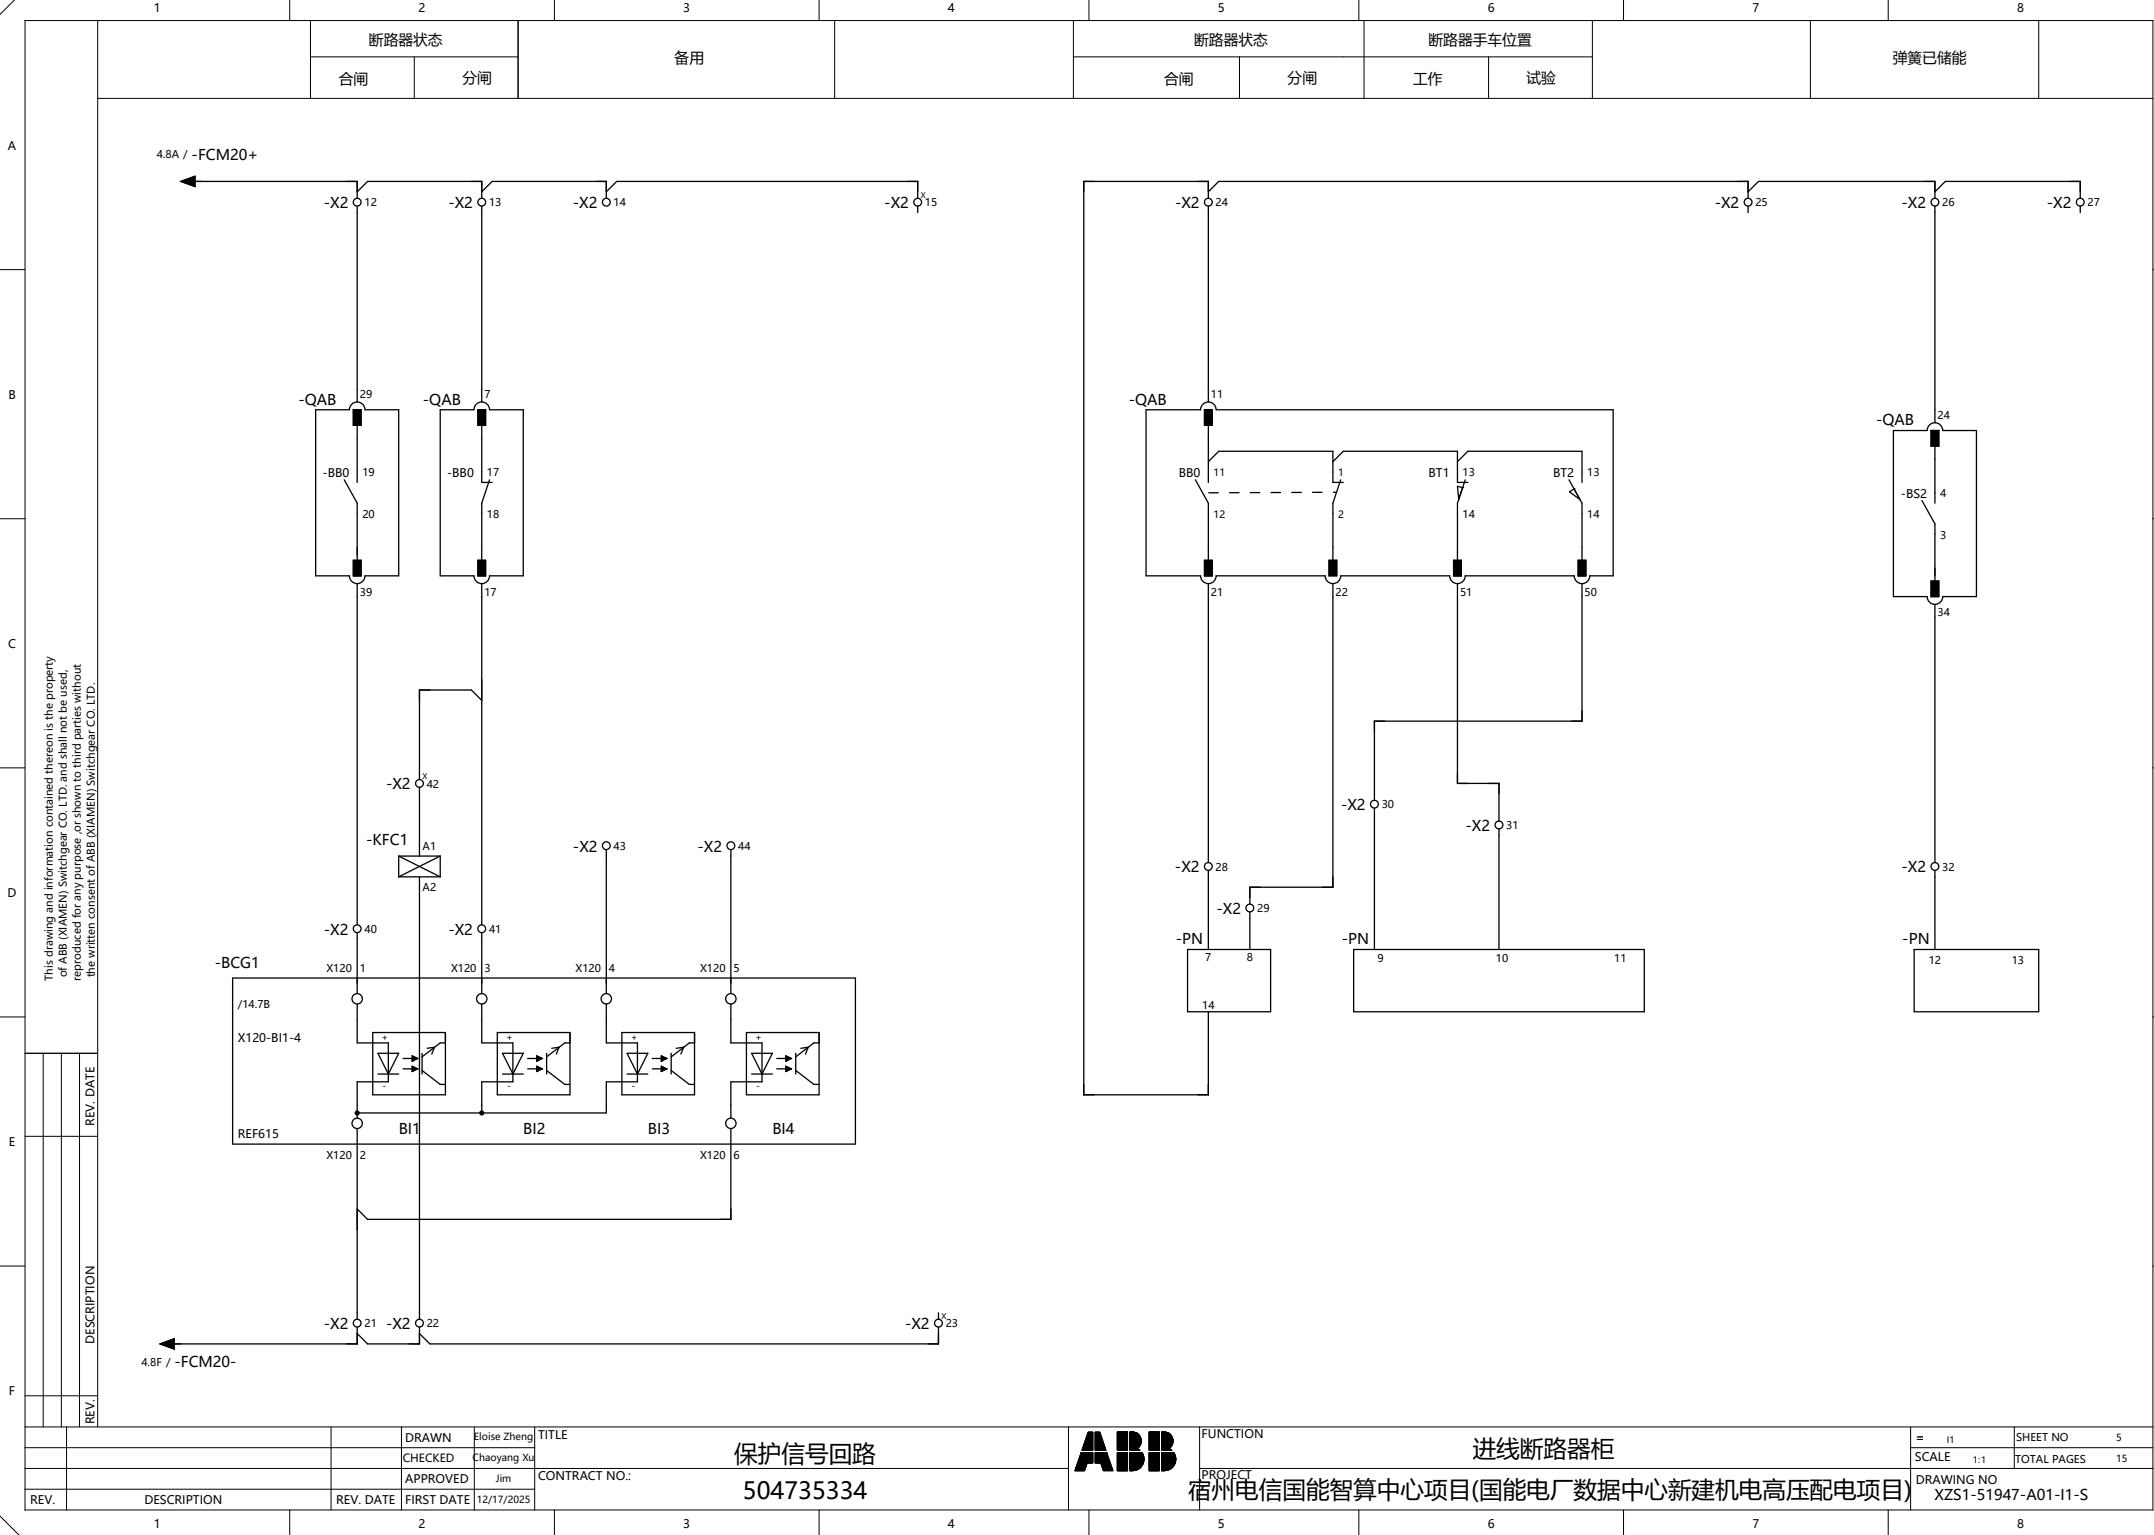

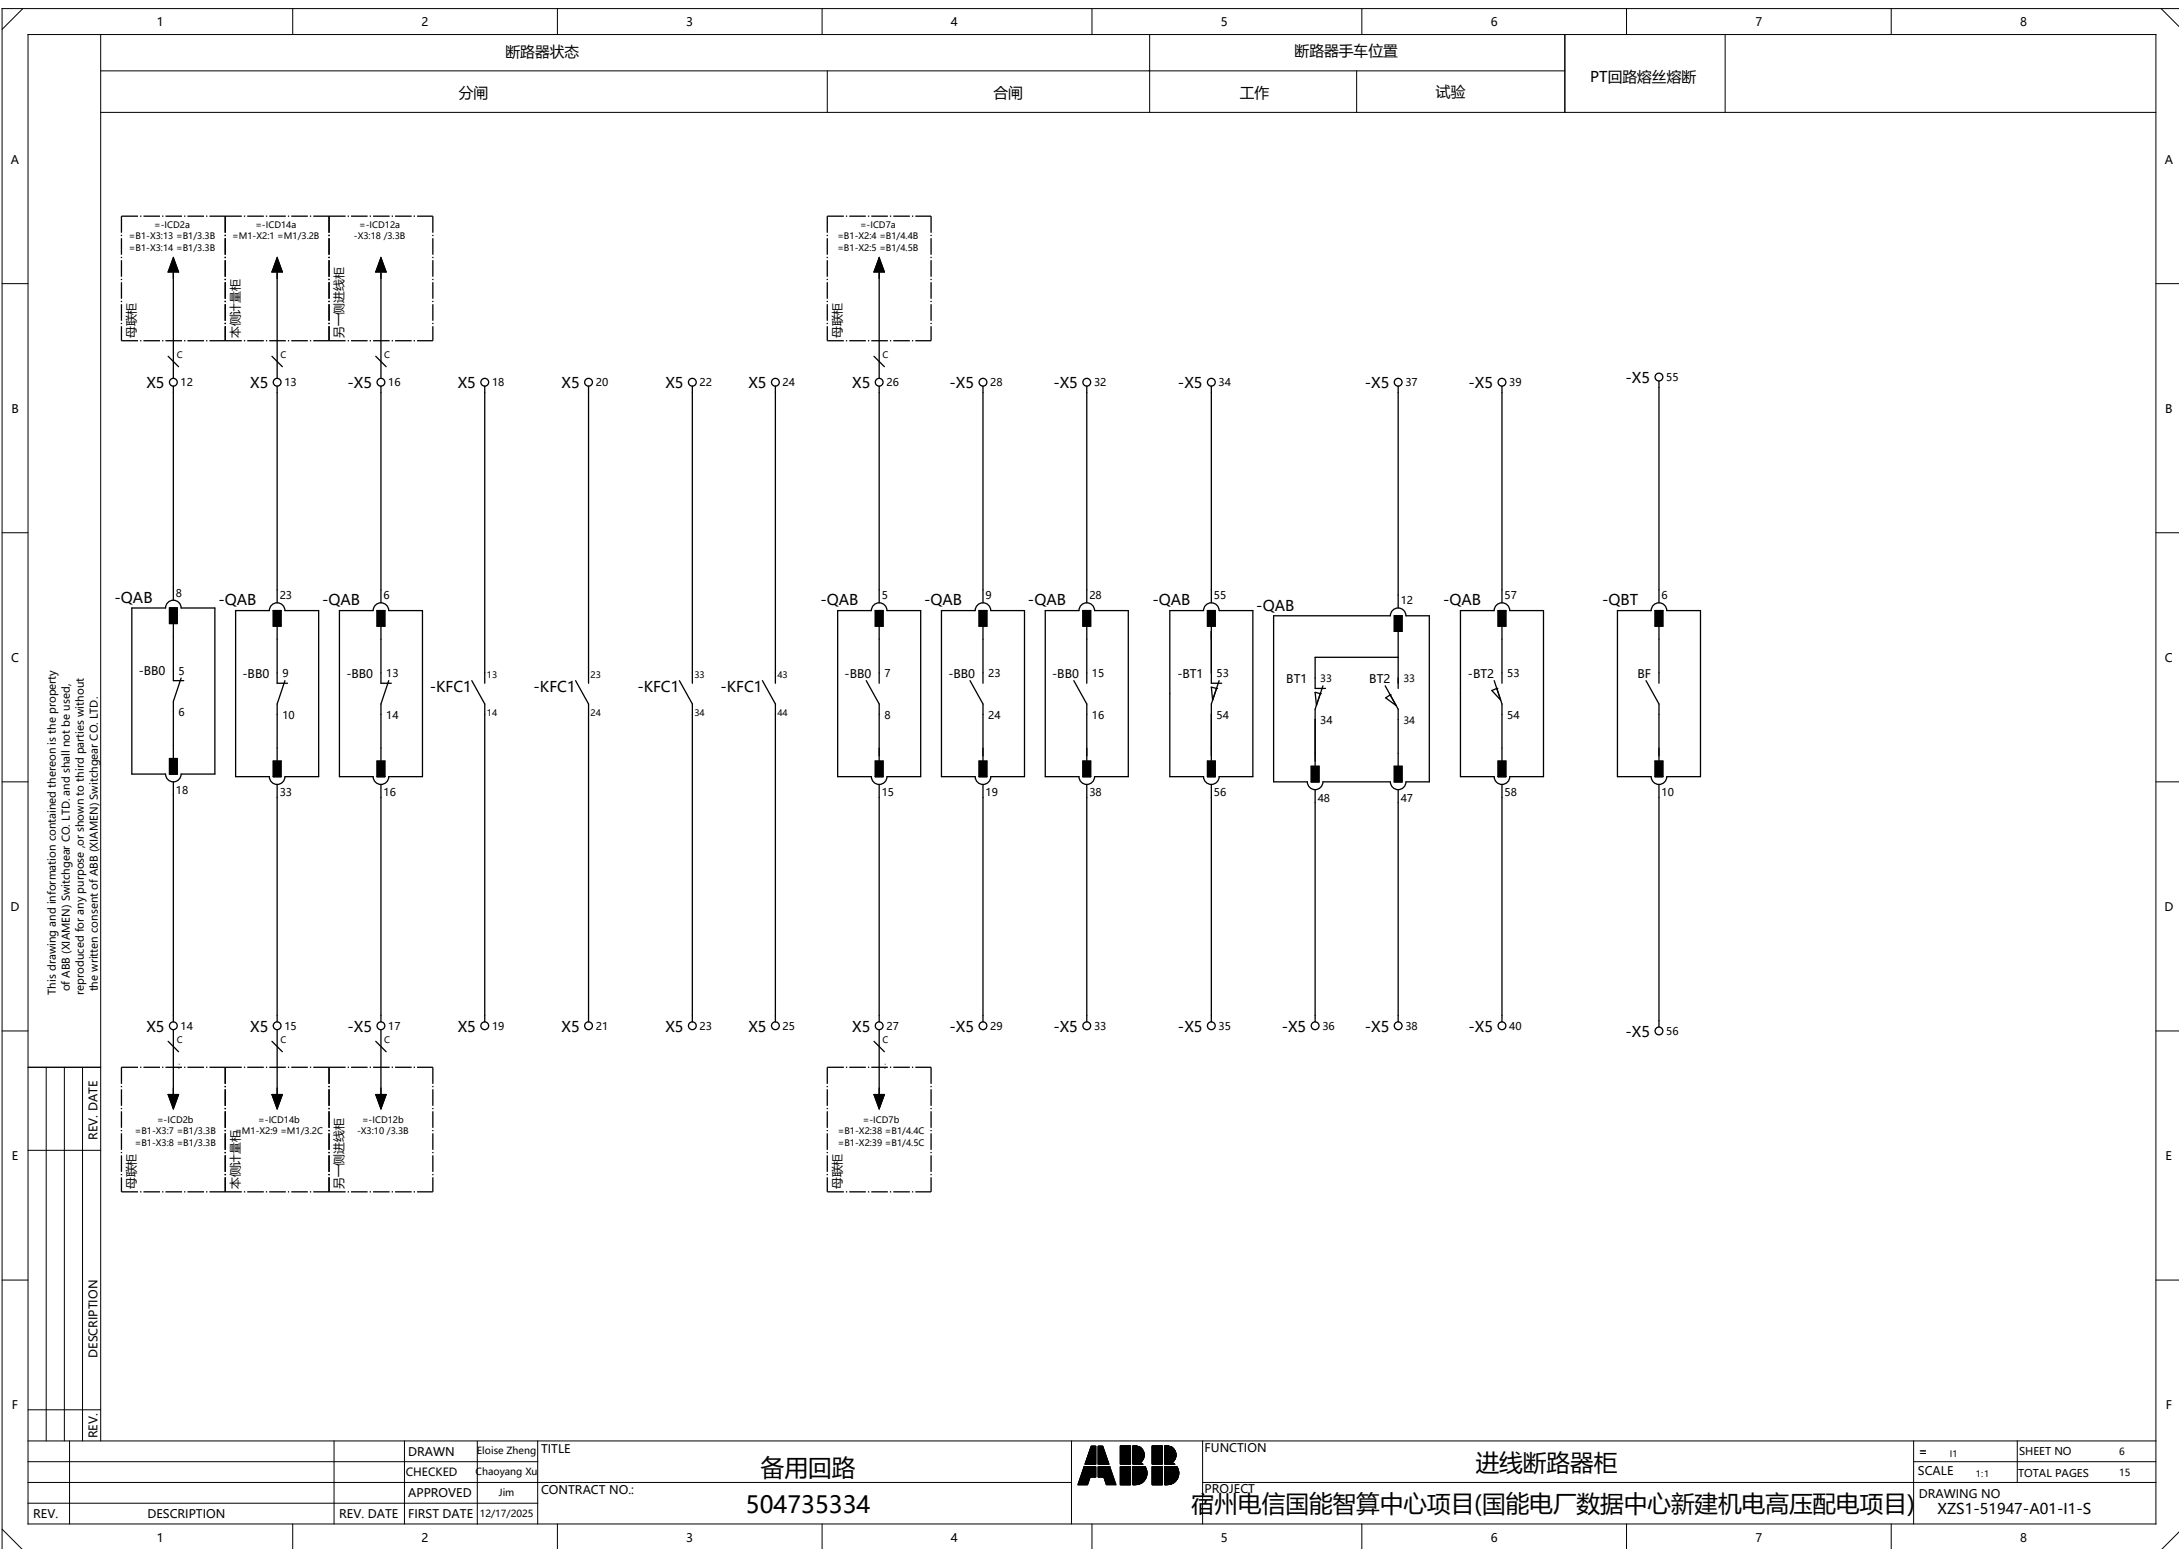

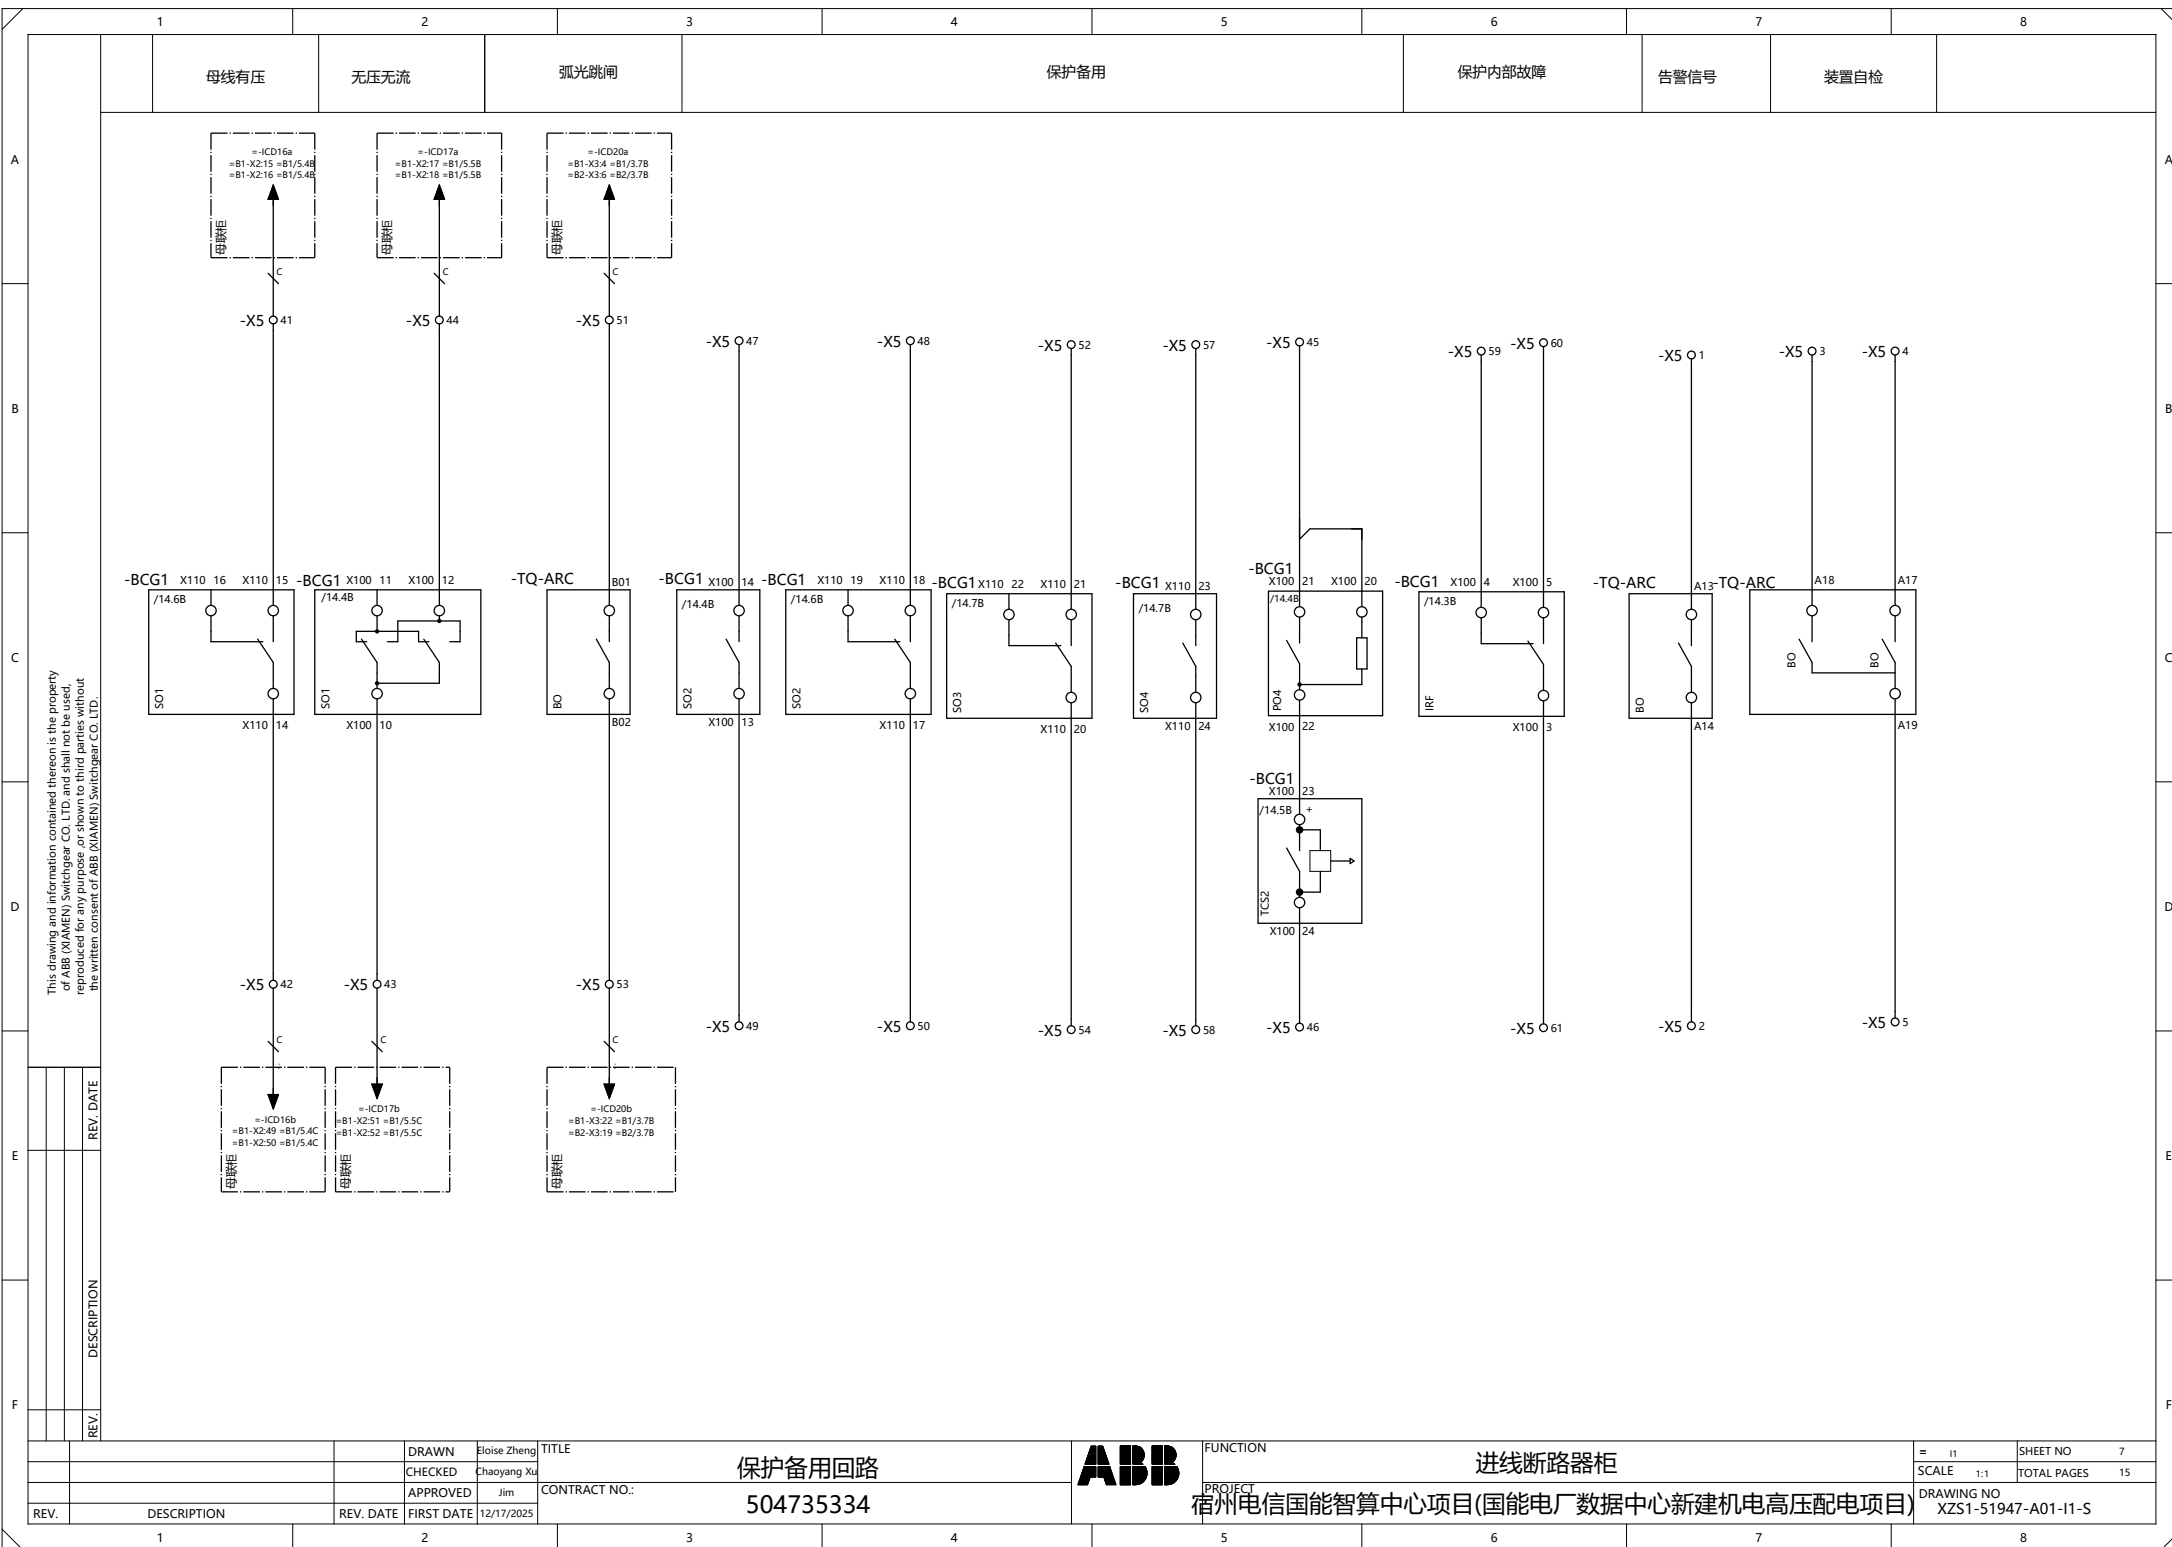



This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV. DATE


DESCRIPTION

REV.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	DRAWN Eloise Zheng	TITLE 电压回路
			CHECKED Chaoyang Xu	
			APPROVED Jim	CONTRACT NO.: 504735334
		FIRST DATE 12/17/2025		

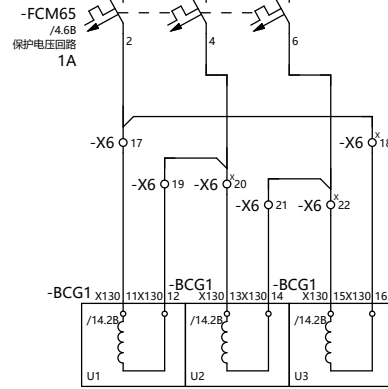


电压回路

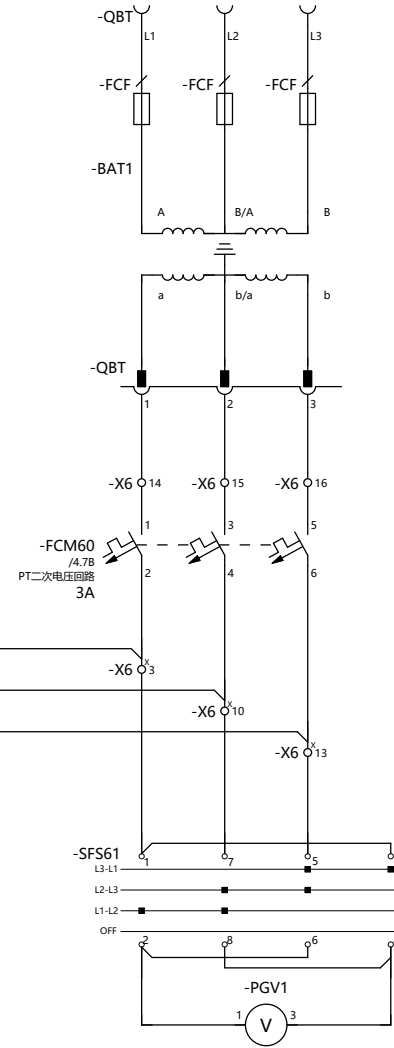

FUNCTION
进线断路器柜


PROJECT
宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

= 11	SHEET NO 11
SCALE 1:1	TOTAL PAGES 15
DRAWING NO XZS1-51947-A01-I1-S	

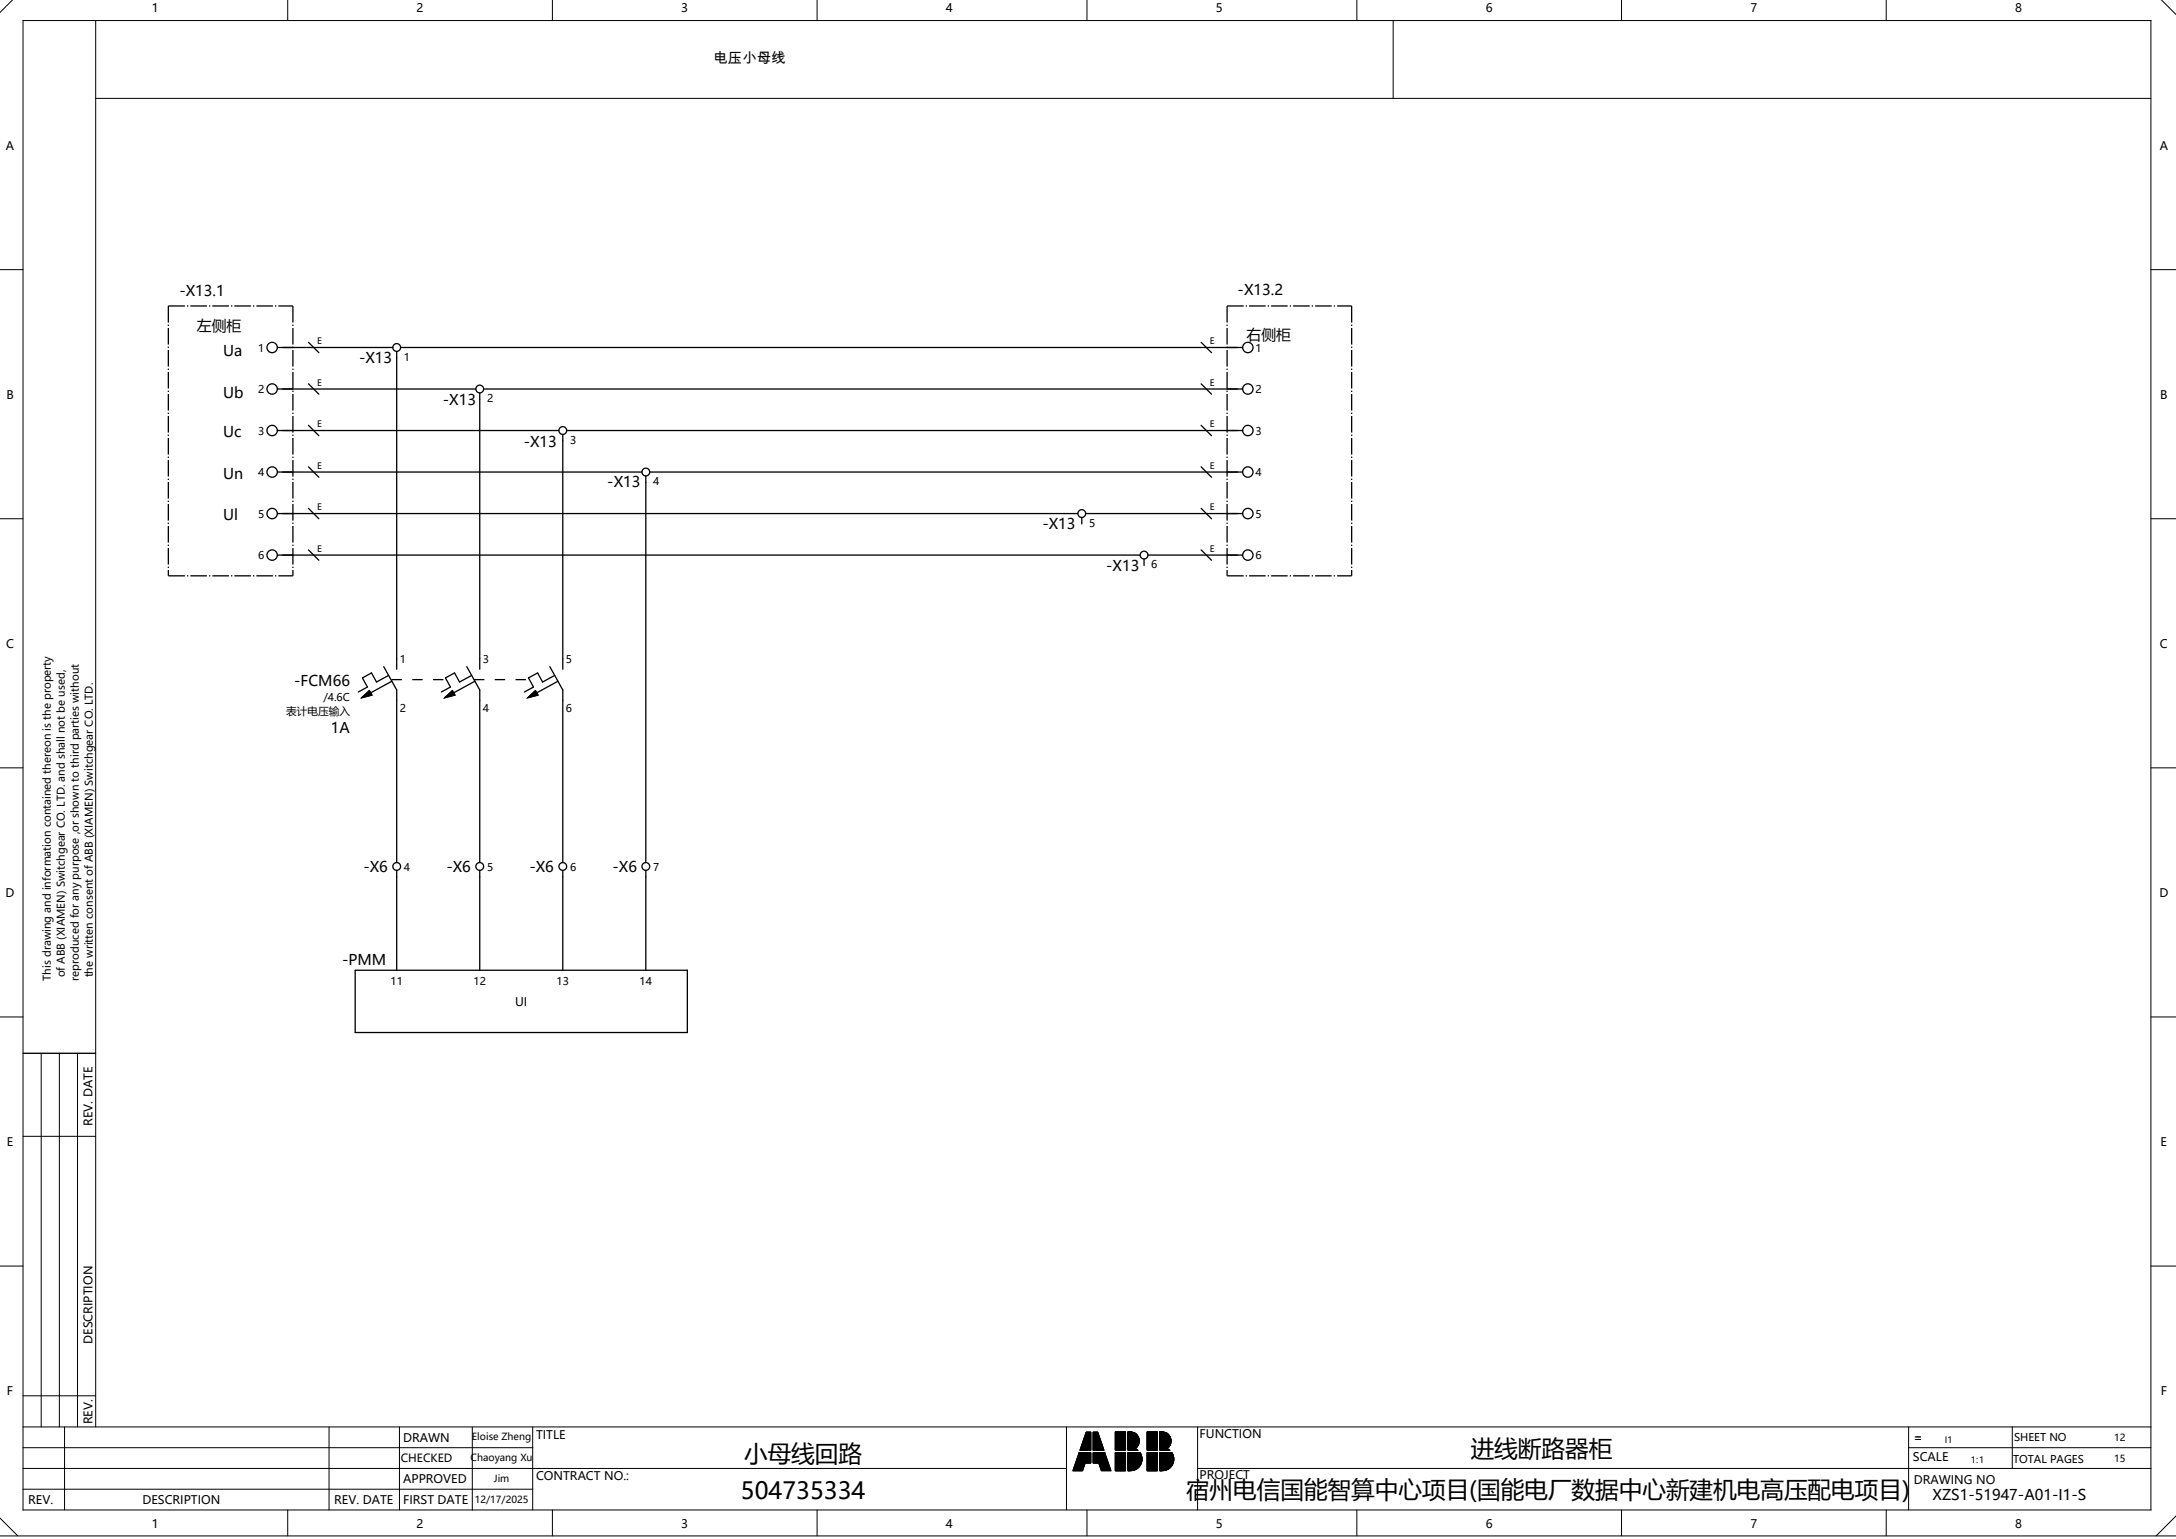

VD4

-QAB
VD4/P-55

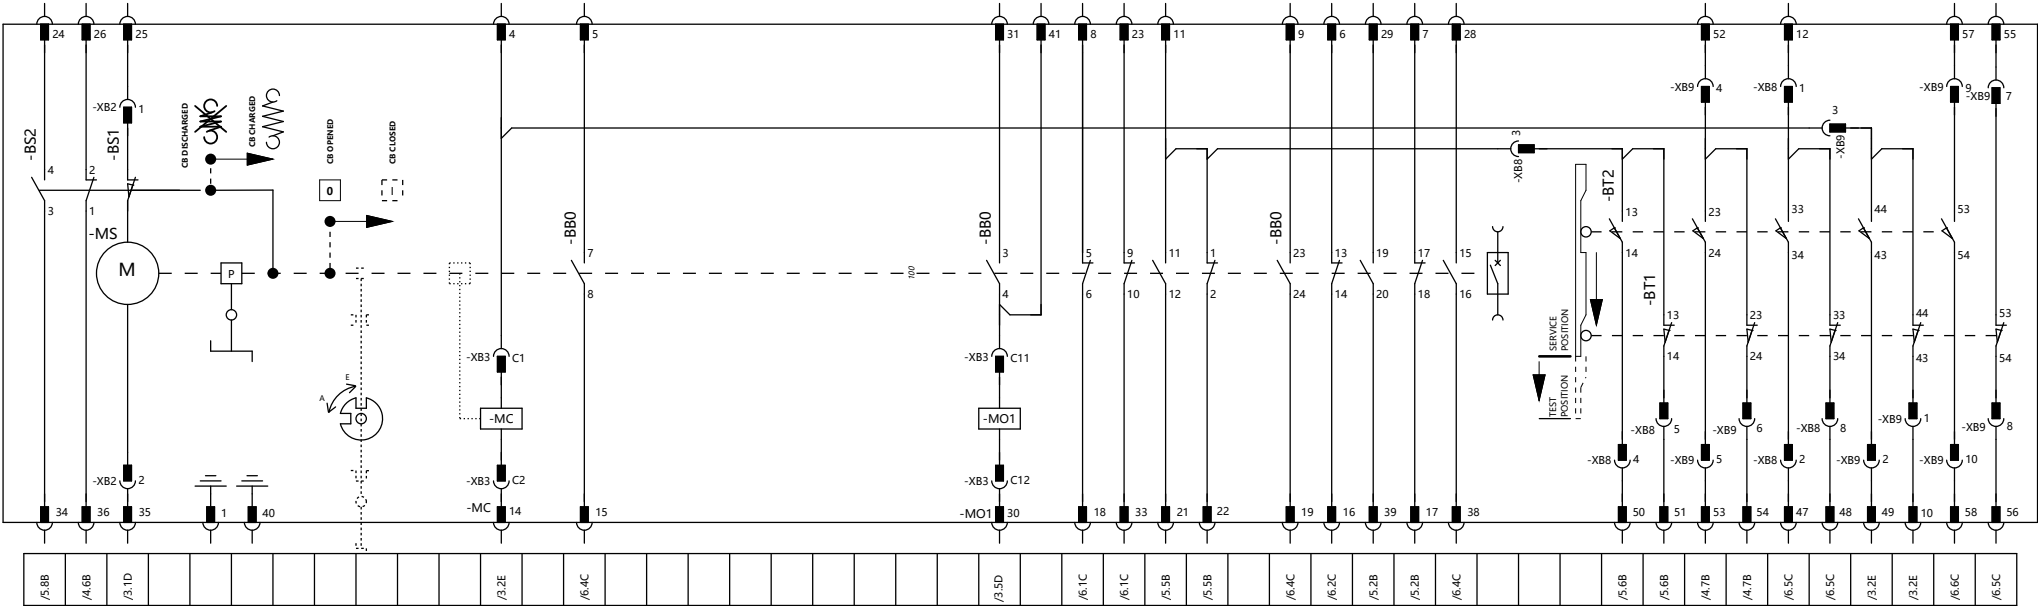

名称	描述	备注
-MS	弹簧操作机构储能电机	
-BS1	储能电机限位开关	
-MC	合闸脱扣器	
-MO1	第一分闸脱扣器	

名称	描述	备注
-BS2	合闸弹簧储能/未储能信号触点	
-BB0	与断路器主轴联动的辅助开关	
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	

接地开关与断路器手车具有可靠的机械闭锁：A)
只有当断路器手车位于试验位置时，才允许操作接地开关 B)
只有当接地开关处于分状态时,断路器手车才允许由试验位置推入运行位置。

电气控制接线图/接点位置参考：
此图所示状态为：断路器手车工作位置 断路器处于分闸状态 操作机构弹簧未储能

断路器接线图
504735334




FUNCTION
PROJECT
进线断路器柜
宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

= 11 SHEET NO 13
SCALE 1:1 TOTAL PAGES 15
DRAWING NO
XZS1-51947-A01-11-S

VT Truck

-QBT
QTV-AV1-R

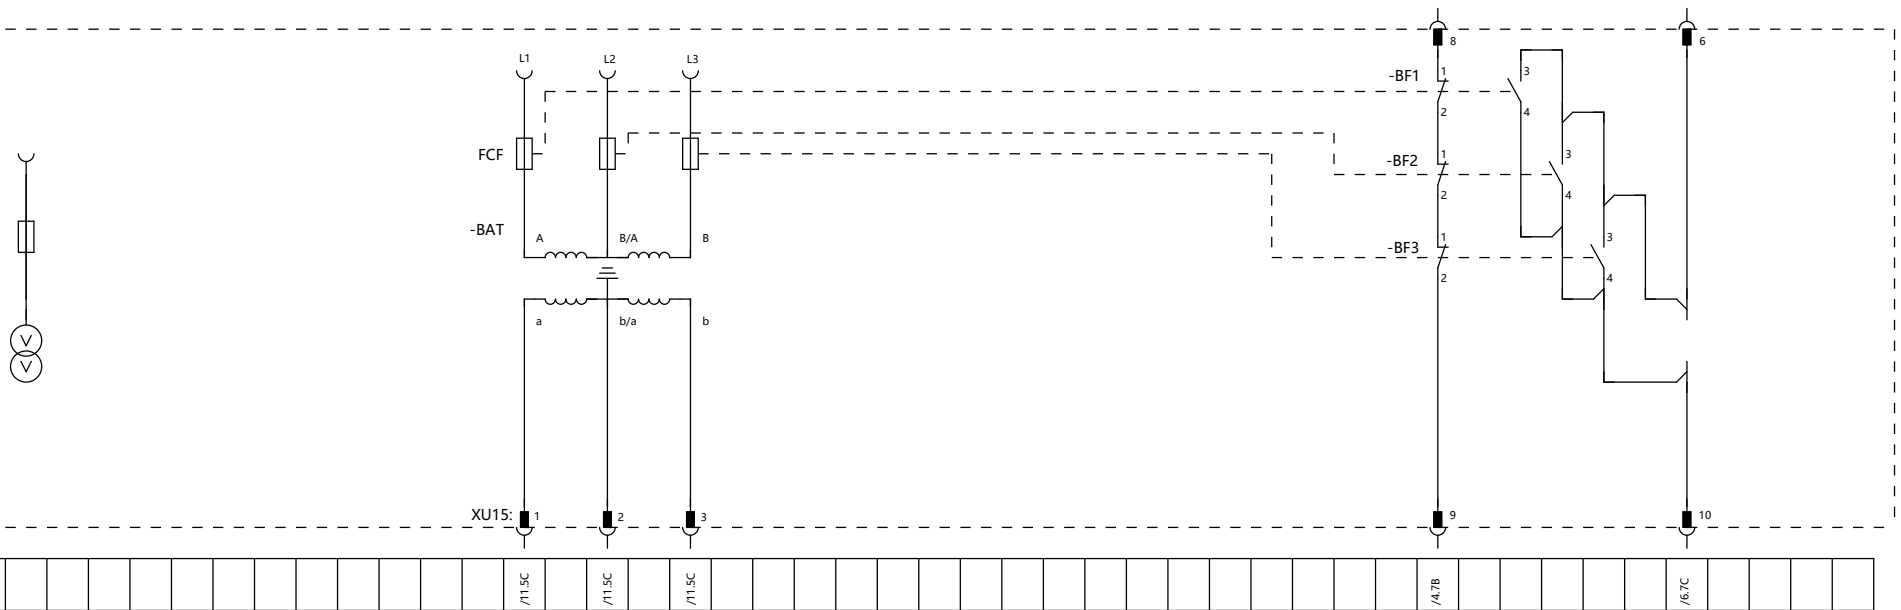[illegible][illegible]

此图所示状态为：高压熔断器未熔断

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE		FUNCTION	进线断路器柜	=	I1	SHEET NO	13.a
			CHECKED	Chaoyang Xu	PT手车接线图		PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	15
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Jim	CONTRACT NO.: 504735334		DRAWING NO	XZS1-51947-A01-I1-S				
			FIRST DATE	12/17/2025								

REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE

		DRAWN	Eloise Zheng	TITLE
		CHECKED	Chaoyang Xu	
		APPROVED	Jim	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025

REF615Z接线图	
CONTRACT NO.: 504735334	



FUNCTION	进线断路器柜
PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)


= 11	SHEET NO 14
SCALE 1:1	TOTAL PAGES 15
DRAWING NO XZS1-51947-A01-I1-S	

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REF615

-BCG1

The IED feature an automatic short-circuit mechanism in the CT connector when plug-in unit is detached

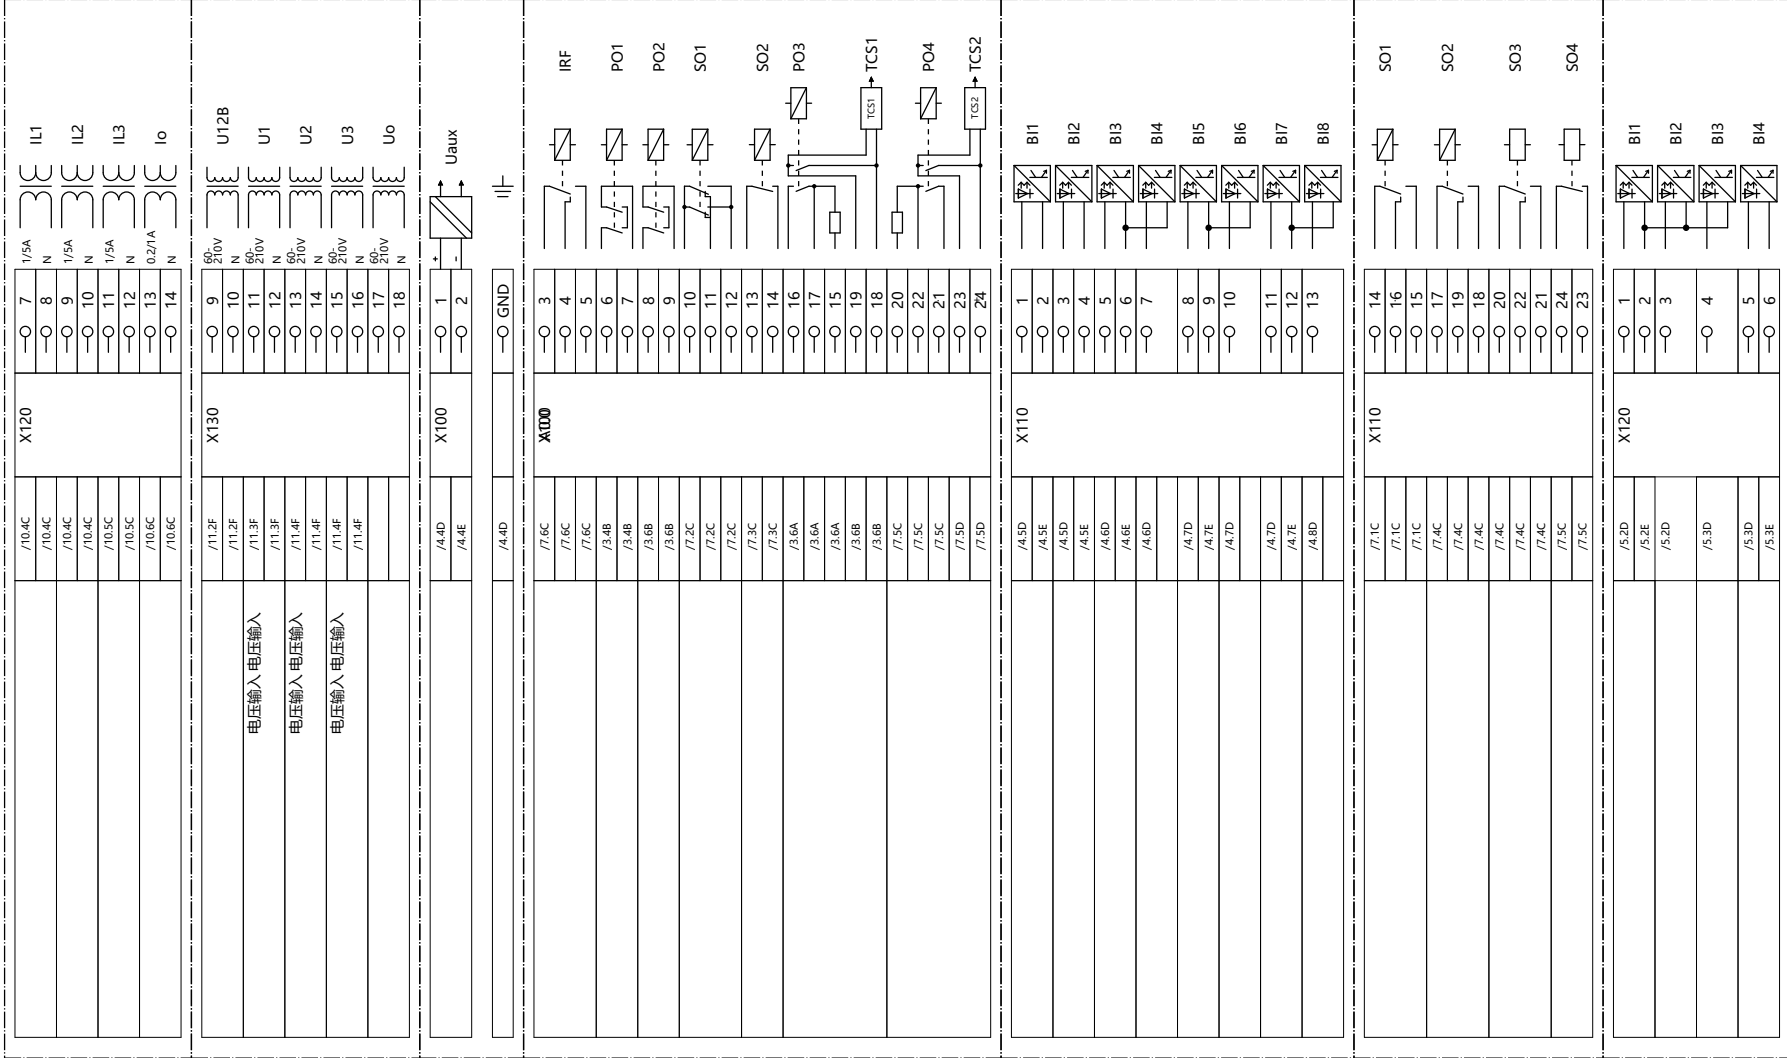


REF615

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REF615

-BCG1

The IED feature an automatic short-circuit mechanism in the CT connector when plug-in unit is detached

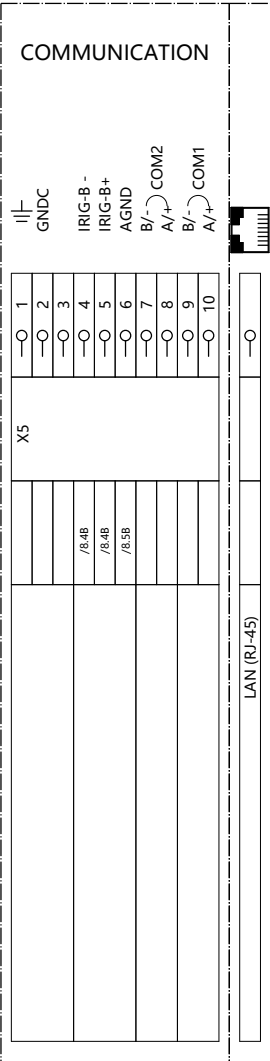

REF615 HCFZAEADABCZDAA11G

LED	默认信号描述	自定义信号描述	报警颜色		OK LED	报警模式			
			红色	绿色		FOLLOW-S	FOLLOW-F	LATCHED-S	LATCHEDACK-F-S
1	过流保护动作	过电流保护	☒	□	□	☒	□	□	□
2	接地保护动作	速断保护	☒	□	□	☒	□	□	□
3	电压/频率保护动作	零序接地保护	☒	□	□	☒	□	□	□
4	手合加速		☒	□	□	☒	□	□	□
5	负序动作/热过负荷告警		☒	□	□	☒	□	□	□
6	断路器失灵保护动作		☒	□	□	☒	□	□	□
7	故障录波触发		☒	□	□	☒	□	□	□
8	断路器状态监视告警	控制回路断线	☒	□	□	☒	□	□	□
9	回路监视告警	弹簧未储能	☒	□	□	☒	□	□	□
10			☒	□	□	☒	□	□	□
11	重合闸进行中		☒	□	□	☒	□	□	□
备注: "FOLLOW-F":信号跟随, 闪烁 OK LED 默认模式为 "FOLLOW-S", 颜色为绿色。 "LATCHED-S":信号自锁, 常亮 "FOLLOW-S":信号跟随, 常亮 "LATCHEDACK-F-S":信号自锁, 闪烁, 确认后常亮									

REF615

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE		FUNCTION	进线断路器柜		=	I1	SHEET NO	15
			CHECKED	Chaoyang Xu	REF615Z LED灯标签		PROJECT			SCALE	1:1	TOTAL PAGES	15
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Jim	CONTRACT NO.: 504735334		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)						
			FIRST DATE	12/17/2025					DRAWING NO	XZS1-51947-A01-I1-S			

1		2		3		4		5		6		7		8		
A	设备清单(柜体)															
	设备号		-QAB		物料号		VD4/P-55		数量		1		制造商		ABB	
	设备名称		真空断路器								型号		VD4			
	设备参数		NEW VD4 P(旋转式辅助开关) WITHOUT RL1 5NO+5NC													
	符号		参见总览图													
	节点位置		==A01=I1&S/3													
	设备号		-QBT		物料号		QTV-AV1-R		数量		1		制造商		ABB	
	设备名称		电压互感器手车								型号		QTV			
	设备参数		2PT TR. IN CA V-V WITH R													
	符号		参见总览图													
B	节点位置		==A01=I1&S/11													
	设备号		-RLE1		物料号		EP-MAGNET		数量		1		制造商		PEAKS	
	设备名称		闭锁电磁铁								型号		EM10-S			
	设备参数		/													
	符号															
	节点位置		S/3.8E													
	设备号		-RLE2		物料号		EP-MAGNET		数量		1		制造商		PEAKS	
	设备名称		闭锁电磁铁								型号		EM10-S			
	设备参数		/													
	符号															
C	节点位置		S/3.8E													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
D	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
E	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
F	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													
	REV.		DESCRIPTION													

[illegible]

[illegible]

A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35		36	
37		38		39		40		41		42	
43		44		45		46		47		48	
49		50		51		52		53		54	
55		56		57		58		59		60	
61		62		63		64		65		66	
67		68		69		70		71		72	
73		74		75		76		77		78	
79		80		81		82		83		84	
85		86		87		88		89		90	
91		92		93		94		95		96	
97		98		99		100		101		102	
103		104		105		106		107		108	
109		110		111		112		113		114	
115		116		117		118		119		120	
121		122		123		124		125		126	
127		128		129		130		131		132	
133		134		135		136		137		138	
139		140		141		142		143		144	
145		146		147		148		149		150	
151		152		153		154		155		156	
157		158		159		160		161		162	
163		164		165		166		167		168	
169		170		171		172		173		174	
175		176		177		178		179		180	
181		182		183		184		185		186	
187		188		189		190		191		192	
193		194		195		196		197		198	
199		200		201		202		203		204	
205		206		207		208		209		210	
211		212		213		214		215		216	
217		218		219		220		221		222	
223		224		225		226		227		228	
229		230		231		232		233		234	
235		236		237		238		239		240	
241		242		243		244		245		246	
247		248		249		250		251		252	
253		254		255		256		257		258	
259		260		261		262		263		264	
265		266		267		268		269		270	
271		272		273		274		275		276	
277		278		279		280		281		282	
283		284		285		286		287		288	
289		290		291		292		293		294	
295		296		297		298		299		300	
301		302		303		304		305		306	
307		308		309		310		311		312	
313		314		315		316		317		318	
319		320		321		322		323		324	
325		326		327		328		329		330	
331		332		333		334		335		336	
337		338		339		340		341		342	
343		344		345		346		347		348	
349		350		351		352		353		354	
355											

F		E		D		C		B		A												
REV.	DESCRIPTION		REV. DATE																			
This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.																						
== A01=I1+-X5																						
备注	外引电缆	设备	线号	端子号	型号	线号	设备	端子号	设备	外引电缆	备注											
				1	NEK4		-TQ-ARCA13		-TQ-ARCA13													
				2	NEK4		-TQ-ARCA14		-TQ-ARCA14													
				3	NEK4		-TQ-ARCA18		-TQ-ARCA18													
				4	NEK4		-TQ-ARCA17		-TQ-ARCA17													
				5	NEK4		-TQ-ARCA19		-TQ-ARCA19													
				6	NEK4		-TQ-ARC-B03		-TQ-ARC-B03													
				7	NEK4		-TQ-ARC-B04		-TQ-ARC-B04													
				8	NEK4		-TQ-ARC-B05		-TQ-ARC-B05													
				9	NEK4		-TQ-ARC-B06		-TQ-ARC-B06													
				10	NEK4		-TQ-ARC-B07		-TQ-ARC-B07													
				11	NEK4		-TQ-ARC-B08		-TQ-ARC-B08													
	△	=B1-X3:13		12	NEK4		-QAB8		-QAB8													
	△	=B1-X3:14																				
	△	=M1-X2:1		13	NEK4		-QAB23		-QAB23													
	△	=B1-X3:7		14	NEK4		-QAB18		-QAB18													
	△	=B1-X3:8																				
	△	=M1-X2:9		15	NEK4		-QAB33		-QAB33													
	△	-X3:18		16	NEK4		-QAB6		-QAB6													
	△	-X3:10		17	NEK4		-QAB16		-QAB16													
				18	NEK4		-KFC1:13		-KFC1:13													
				19	NEK4		-KFC1:14		-KFC1:14													
				20	NEK4		-KFC1:23		-KFC1:23													
				21	NEK4		-KFC1:24		-KFC1:24													
				22	NEK4		-KFC1:33		-KFC1:33													
				23	NEK4		-KFC1:34		-KFC1:34													
				24	NEK4		-KFC1:43		-KFC1:43													
				25	NEK4		-KFC1:44		-KFC1:44													
	△	=B1-X2:4		26	NEK4		-QAB5		-QAB5													
	△	=B1-X2:5																				
	△	=B1-X2:38																				
	△	=B1-X2:39		27	NEK4		-QAB15		-QAB15													
				28	NEK4		-QAB9		-QAB9													
				29	NEK4		-QAB19		-QAB19													
				30	NEK4		-FCM2012		-FCM2012													
				31	NEK4		-FCM2011		-FCM2011													
				32	NEK4		-QAB28		-QAB28													
				33	NEK4		-QAB38		-QAB38													
				34	NEK4		-QAB55		-QAB55													
				35	NEK4		-QAB56		-QAB56													
				36	NEK4		-QAB48		-QAB48													
				37	NEK4		-QAB12		-QAB12													
				38	NEK4		-QAB47		-QAB47													
				39	NEK4		-QAB57		-QAB57													
				40	NEK4		-QAB58		-QAB58													
	△	=B1-X2:15		41	NEK4		-BCG1-X11015		-BCG1-X11015													
	△	=B1-X2:16																				
	△	=B1-X2:49		42	NEK4		-BCG1-X11014		-BCG1-X11014													
	△	=B1-X2:50																				
	△	=B1-X2:51		43	NEK4		-BCG1-X10010		-BCG1-X10010													
	△	=B1-X2:52																				
	△	=B1-X2:17		44	NEK4		-BCG1-X10012		-BCG1-X10012													
	△	=B1-X2:18																				
				45	NEK4		-BCG1-X10021		-BCG1-X10021													
				46	NEK4		-BCG1-X10024		-BCG1-X10024													
☆ 柜间小母线 柜柜牌板 △ 柜间控制电源 (由客户自备) ● 短接排 ✕ 分母板 (测试短接片 ○ 其他																						

DRAWN		Eloise Zheng		TITLE	
CHECKED		Chaoyang Xu		端子图表 ==A01=I1+-X5	
APPROVED		Jim		CONTRACT NO.:	
FIRST DATE		12/17/2025		504735334	

FUNCTION		进线断路器柜		= 11		SHEET NO 4	
PROJECT		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		SCALE 1:1		TOTAL PAGES 10	
DRAWING NO		XZS1-51947-A01-I1-T					


A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35		36	
37		38		39		40		41		42	
43		44		45		46		47		48	
49		50		51		52		53		54	
55		56		57		58		59		60	
61		62		63		64		65		66	
67		68		69		70		71		72	
73		74		75		76		77		78	
79		80		81		82		83		84	
85		86		87		88		89		90	
91		92		93		94		95		96	
97		98		99		100		101		102	
103		104		105		106		107		108	
109		110		111		112		113		114	
115		116		117		118		119		120	
121		122		123		124		125		126	
127		128		129		130		131		132	
133		134		135		136		137		138	
139		140		141		142		143		144	
145		146		147		148		149		150	
151		152		153		154		155		156	
157		158		159		160		161		162	
163		164		165		166		167		168	
169		170		171		172		173		174	
175		176		177		178		179		180	
181		182		183		184		185		186	
187		188		189		190		191		192	
193		194		195		196		197		198	
199		200		201		202		203		204	
205		206		207		208		209		210	
211		212		213		214		215		216	
217		218		219		220		221		222	
223		224		225		226		227		228	
229		230		231		232		233		234	
235		236		237		238		239		240	
241		242		243		244		245		246	
247		248		249		250		251		252	
253		254		255		256		257		258	
259		260		261		262		263		264	
265		266		267		268		269		270	
271		272		273		274		275		276	
277		278		279		280		281		282	
283		284		285		286		287		288	
289		290		291		292		293		294	
295		296		297		298		299		300	
301		302		303		304		305		306	
307		308		309		310		311		312	
313		314		315		316		317		318	
319		320		321		322		323		324	
325		326		327		328		329		330	
331		332		333		334		335		336	
337		338		339		340		341		342	
343		344		345		346		347		348	
349		350		351		352		353		354	
355											


A		B		C		D		E		F	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		DRAWN		Eloise Zheng		TITLE	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		CHECKED		Chaoyang Xu		端子图表 ==A01=I1+-X6	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		APPROVED		Jim		CONTRACT NO.: 504735334	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE		12/17/2025		504735334	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35		36	
37		38		39		40		41		42	
43		44		45		46		47		48	
49		50		51		52		53		54	
55		56		57		58		59		60	
61		62		63		64		65		66	
67		68		69		70		71		72	
73		74		75		76		77		78	
79		80		81		82		83		84	
85		86		87		88		89		90	
91		92		93		94		95		96	
97		98		99		100		101		102	
103		104		105		106		107		108	
109		110		111		112		113		114	
115		116		117		118		119		120	
121		122		123		124		125		126	
127		128		129		130		131		132	
133		134		135		136		137		138	
139		140		141		142		143		144	
145		146		147		148		149		150	
151		152		153		154		155		156	
157		158		159		160		161		162	
163		164		165		166		167		168	
169		170		171		172		173		174	
175		176		177		178		179		180	
181		182		183		184		185		186	
187		188		189		190		191		192	
193		194		195		196		197		198	
199		200		201		202		203		204	
205		206		207		208		209		210	
211		212		213		214		215		216	
217		218		219		220		221		222	
223		224		225		226		227		228	
229		230		231		232		233		234	
235		236		237		238		239		240	
241		242		243		244		245		246	
247		248		249		250		251		252	
253		254		255		256		257		258	
259		260		261		262		263		264	
265		266		267		268		269		270	
271		272		273		274		275		276	
277		278		279		280		281		282	
283		284		285		286		287		288	
289		290		291		292		293		294	
295		296		297		298		299		300	
301		302		303		304		305		306	
307		308		309		310		311		312	
313		314		315		316		317		318	
319		320		321		322		323		324	
325		326		327		328		329		330	

[illegible]


[illegible]

[illegible]

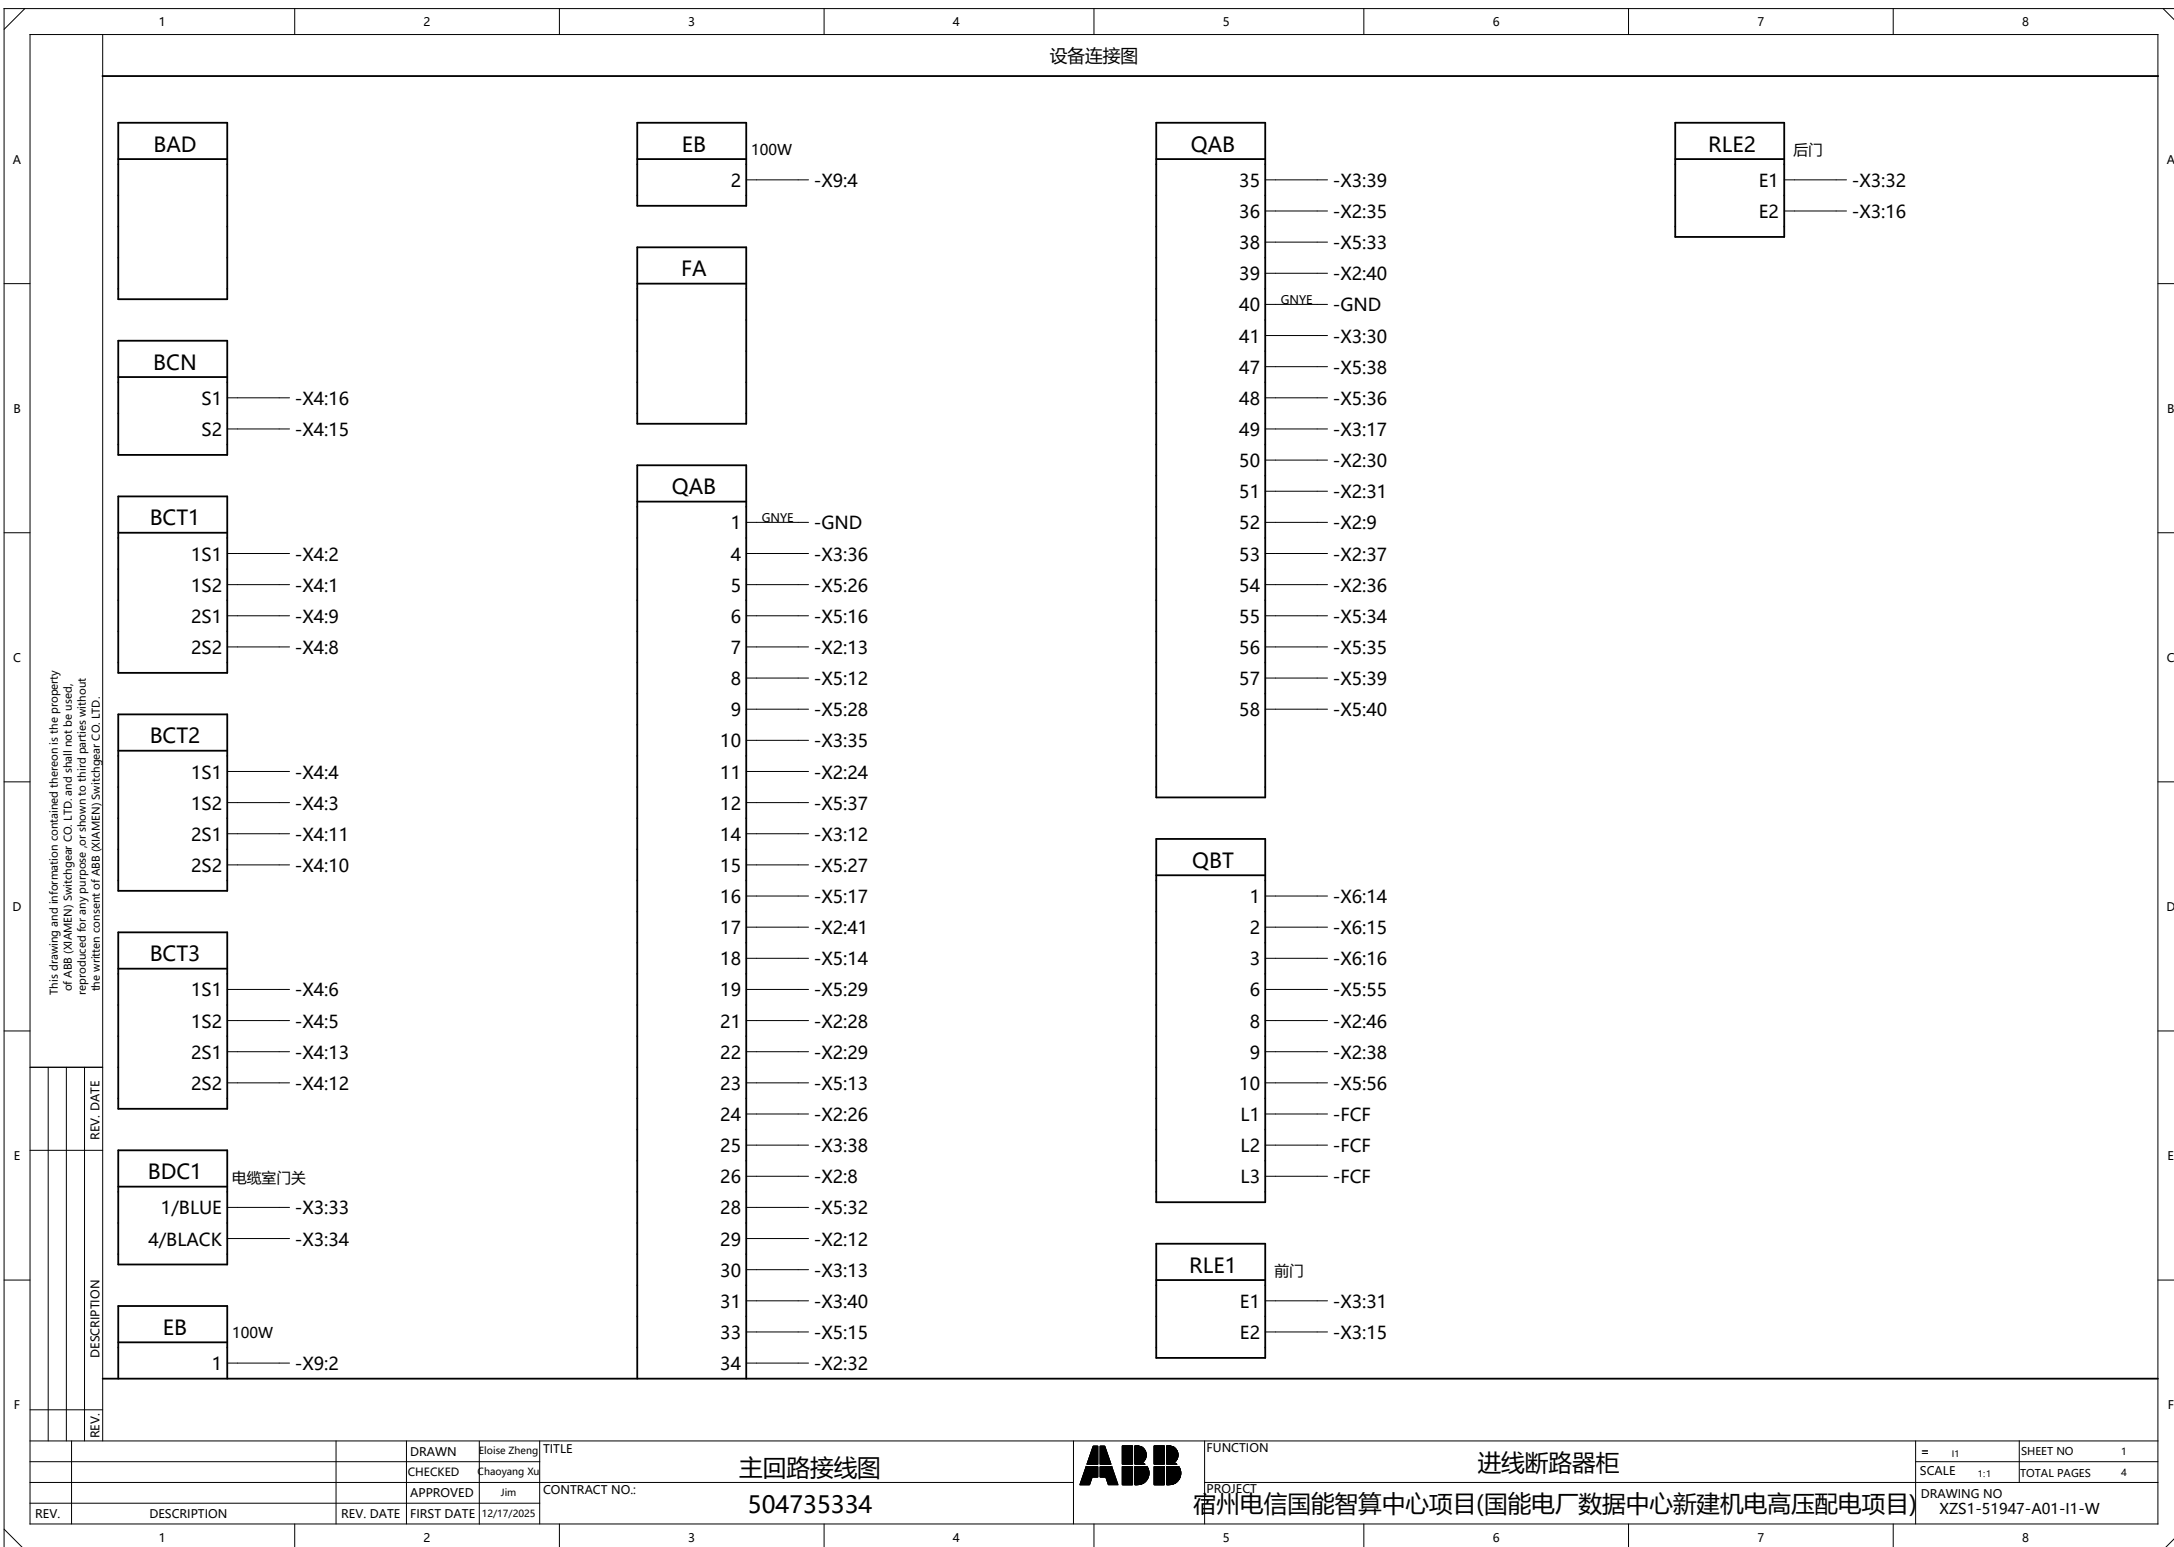



			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE		FUNCTION	进线断路器柜	= 11	SHEET NO	2
			CHECKED	Chaoyang Xu	低压室门板接线图		PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)	SCALE 1:1	TOTAL PAGES	4
			APPROVED	Jim	CONTRACT NO.:						
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025	504735334					DRAWING NO	XZS1-51947-A01-I1-W

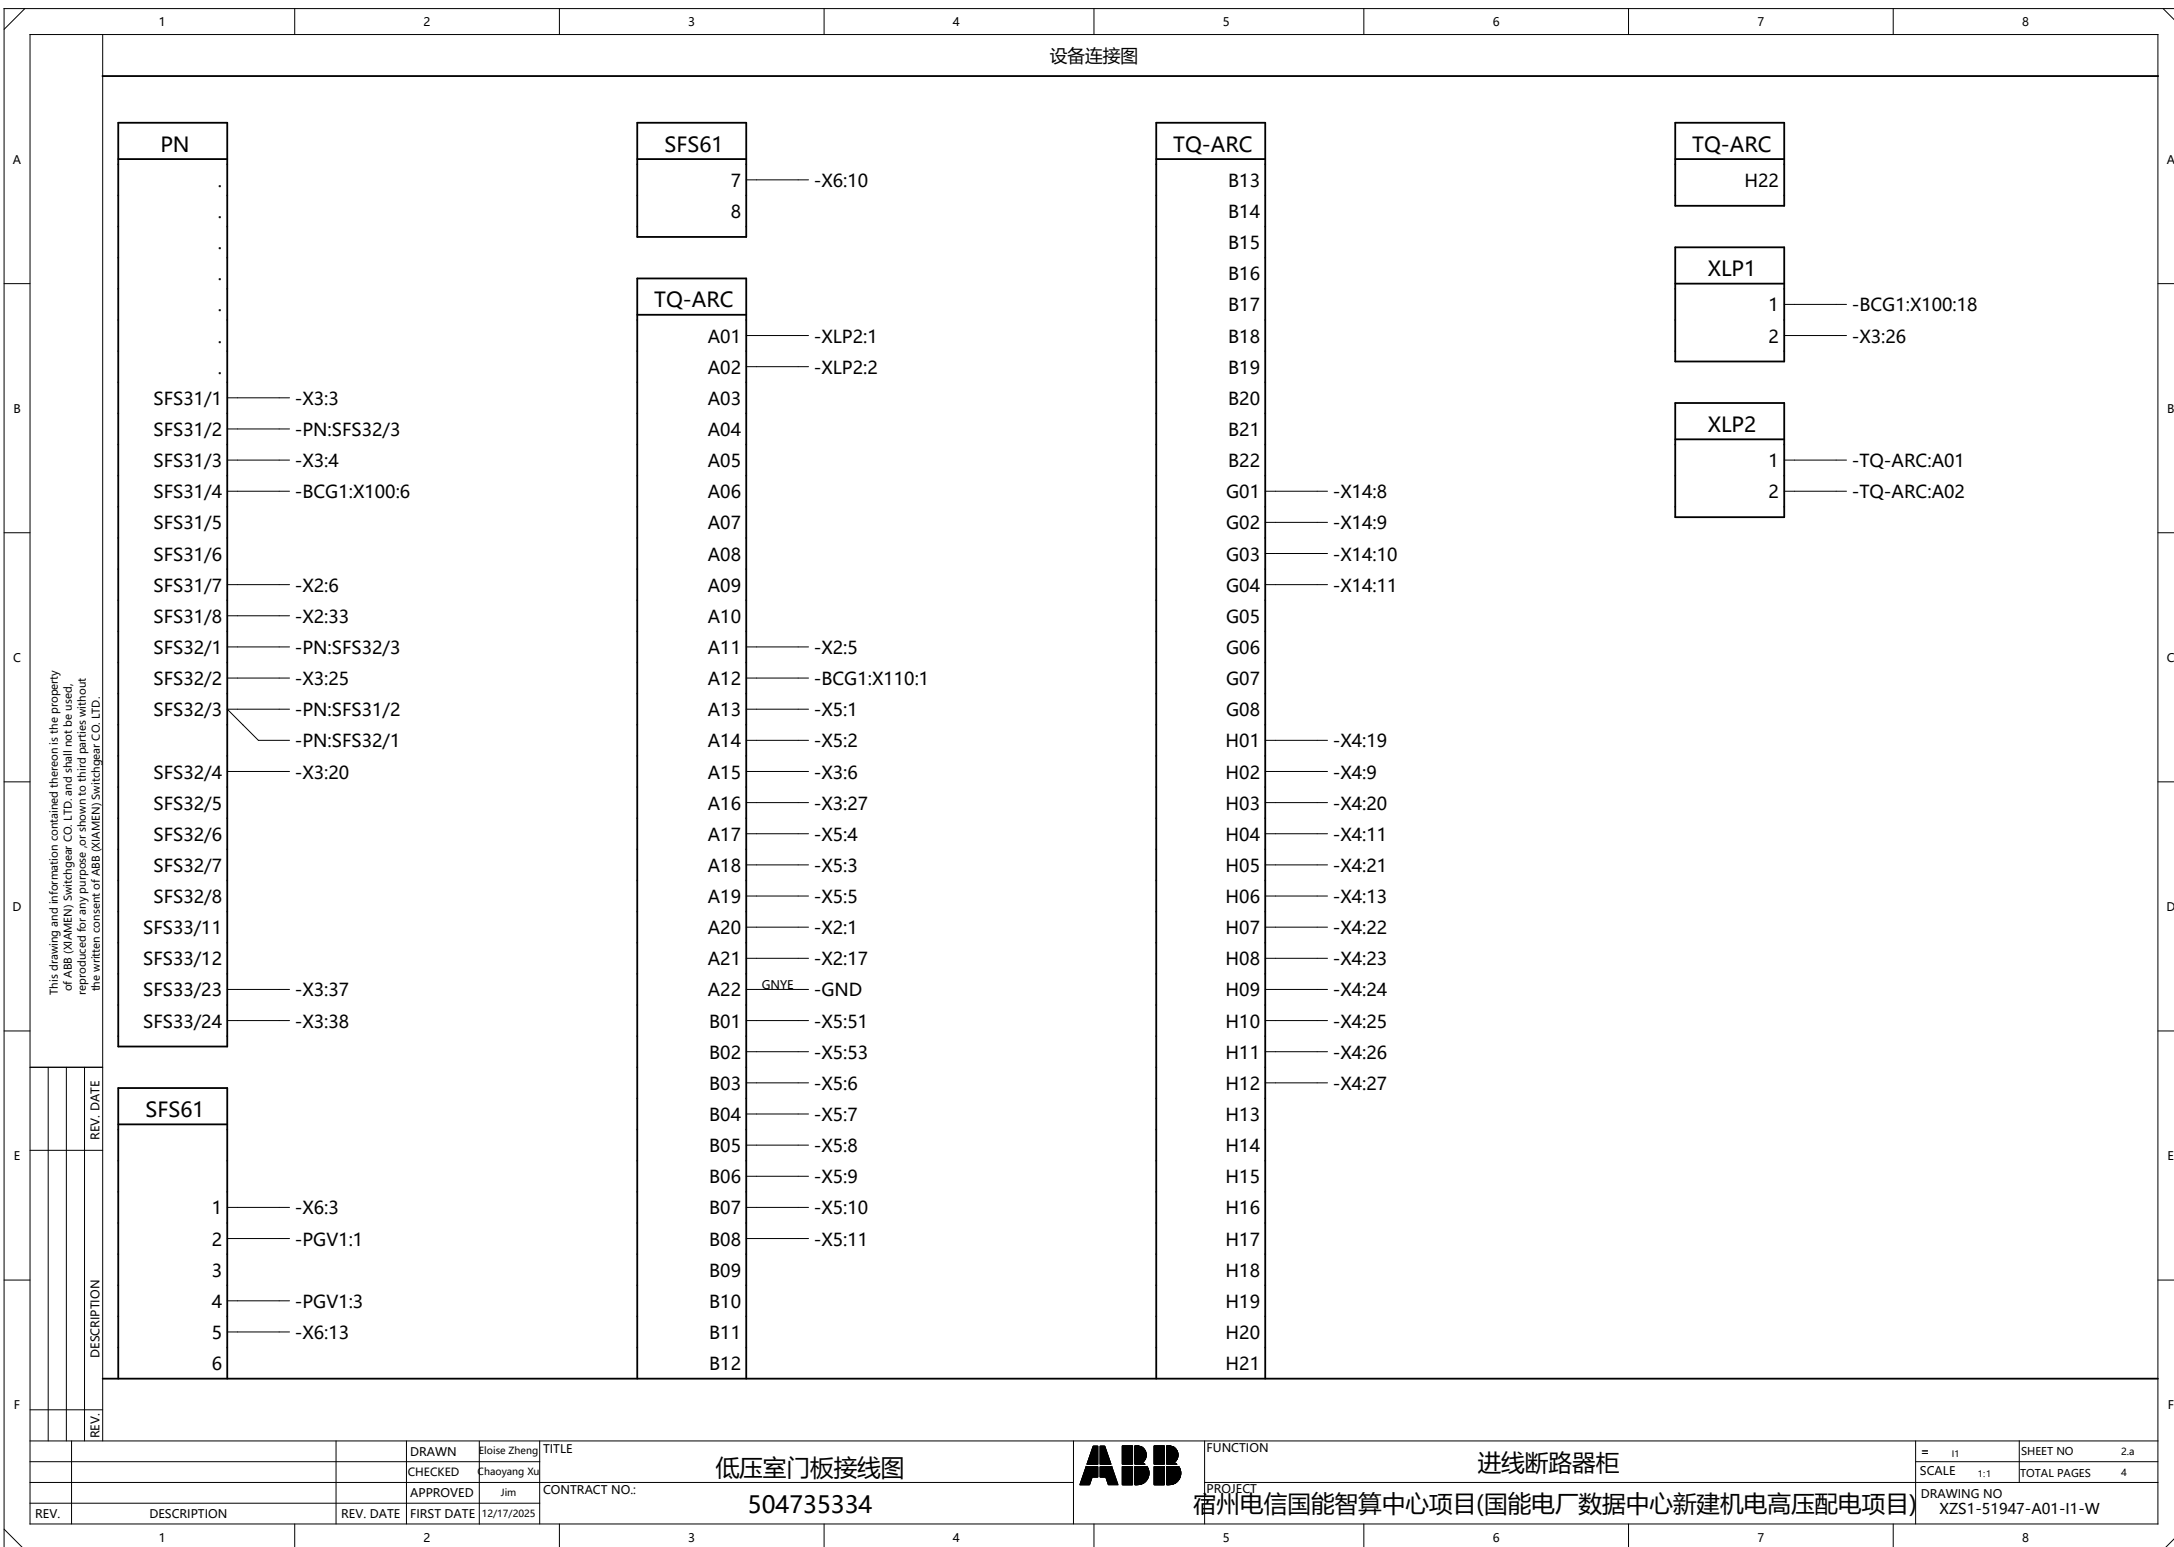

A

B

C

D

E

F



B

C


D

E

F


			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE		FUNCTION	2#计量柜		=	M1	SHEET NO	2
			CHECKED	Chaoyang Xu	低压室布置图		PROJECT			SCALE	1:8	TOTAL PAGES	2
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Jim	CONTRACT NO.: 504735334		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)						
			FIRST DATE	12/17/2025					DRAWING NO	XZS1-51947-A01-M1-C			


1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

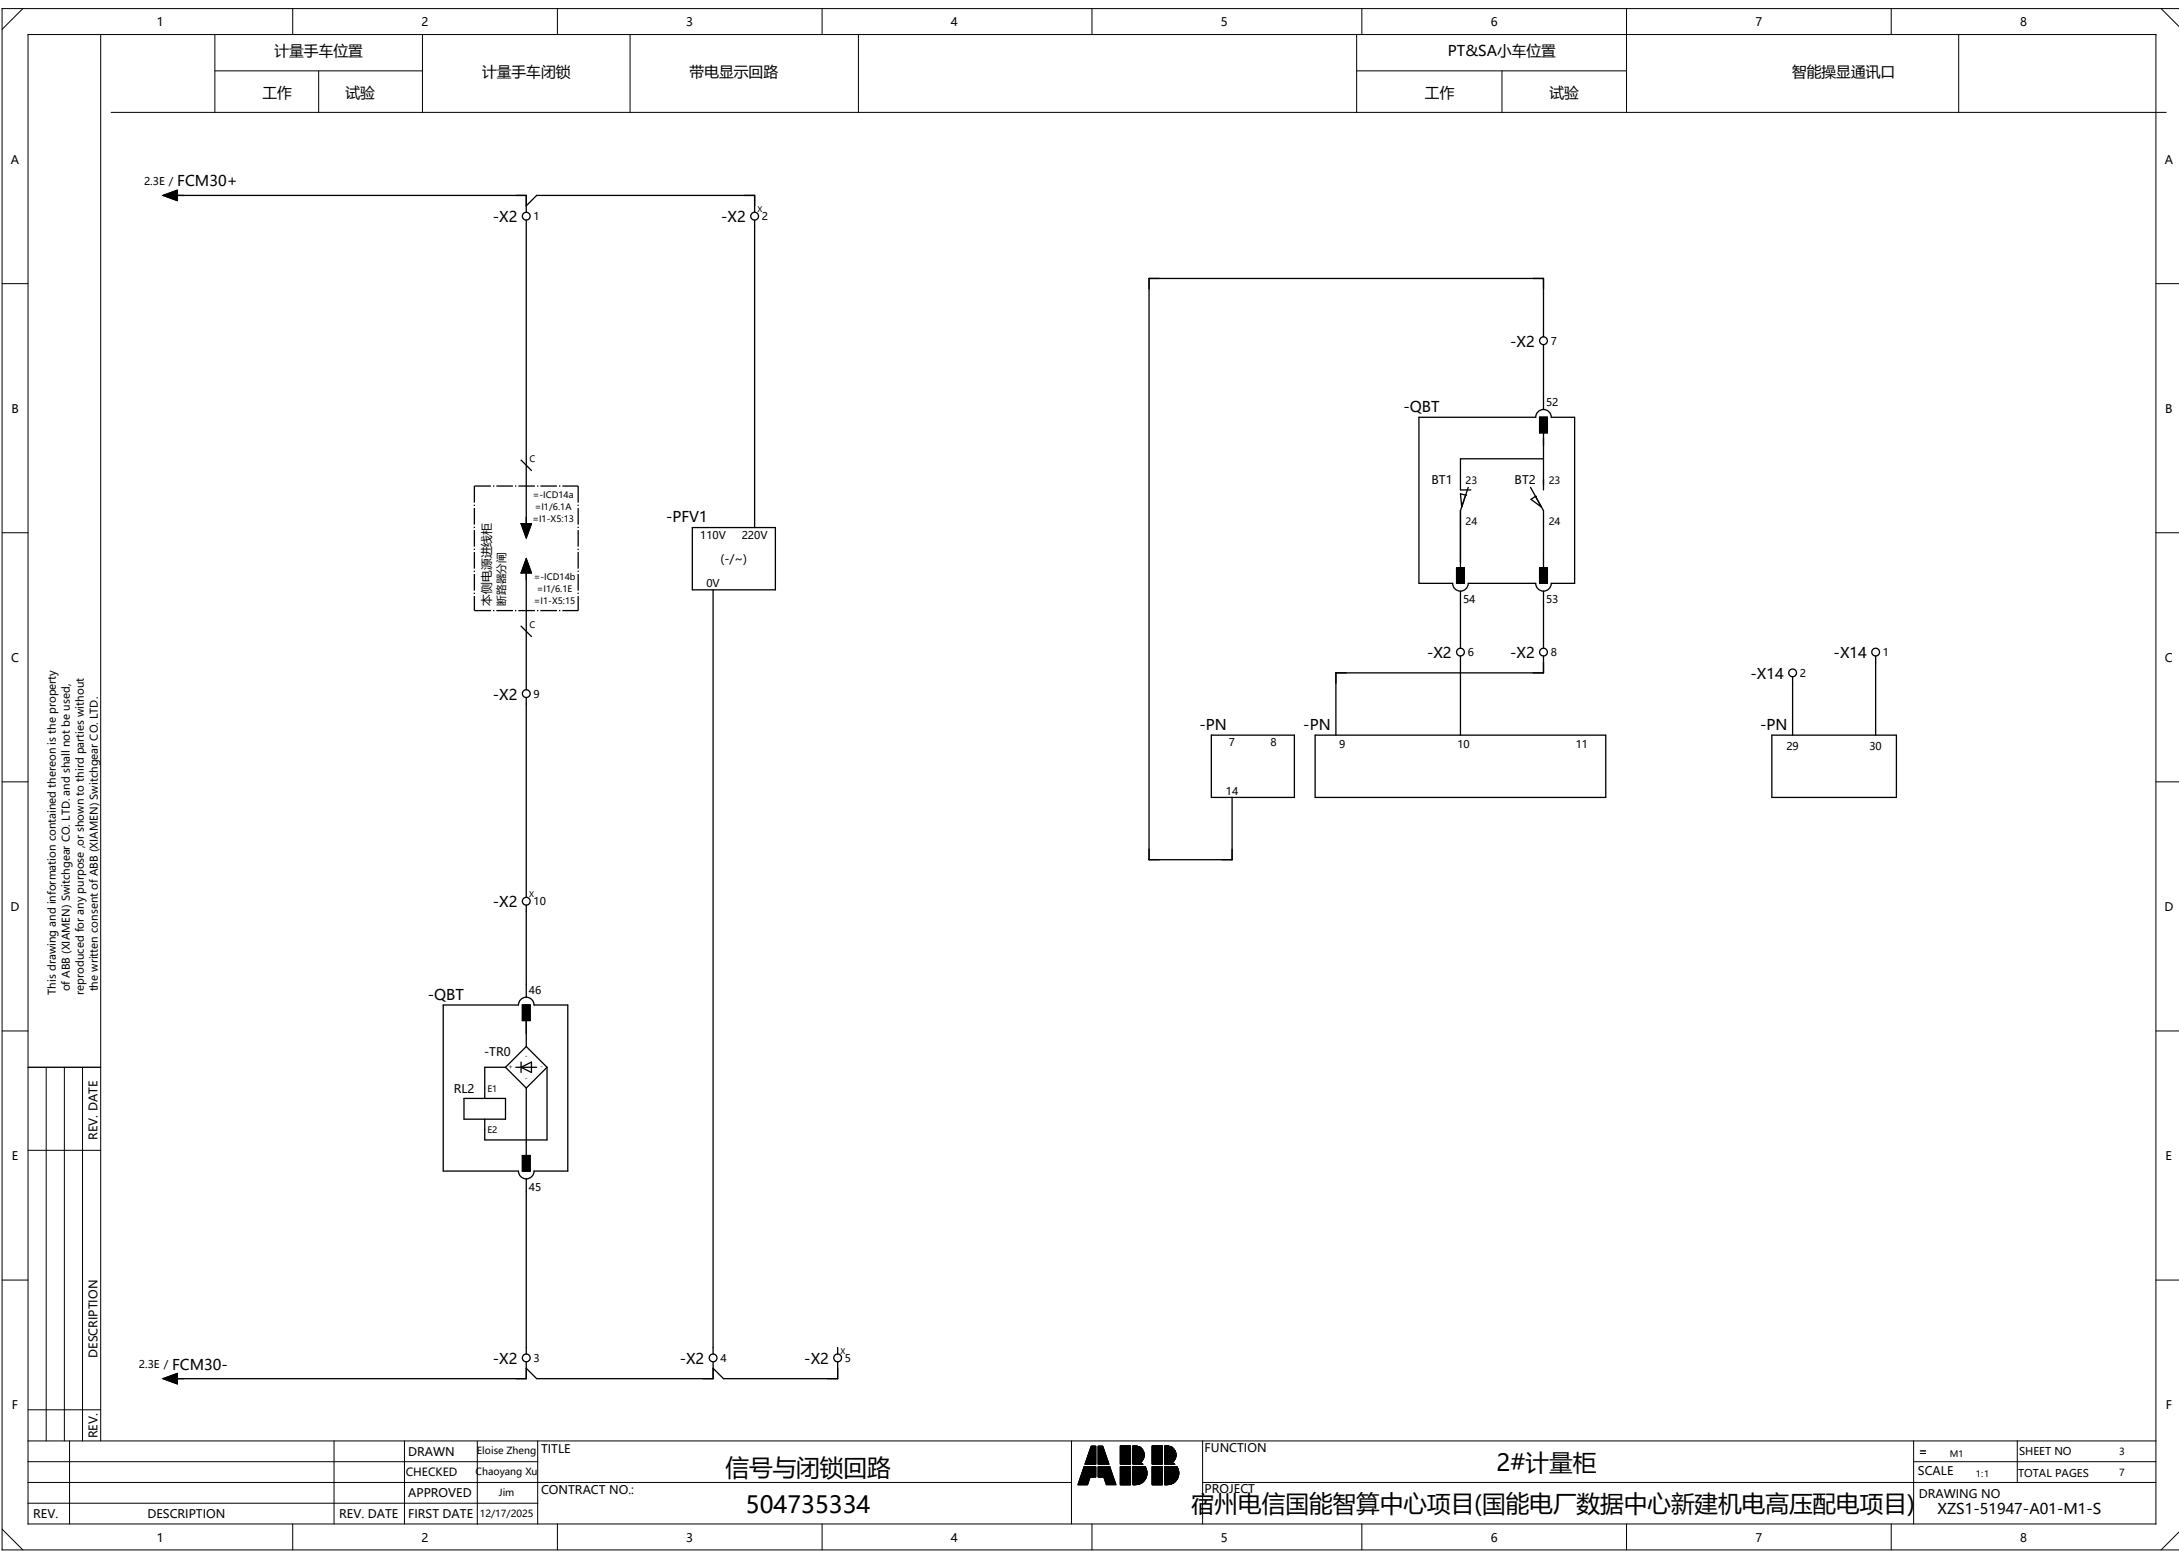

REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE

		DRAWN	Eloise Zheng	TITLE	信号与闭锁回路	FUNCTION	2#计量柜	=	M1	SHEET NO	3
		CHECKED	Chaoyang Xu	CONTRACT NO.:	504735334	PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	7
		APPROVED	Jim					DRAWING NO	XZS1-51947-A01-M1-S		
REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE								

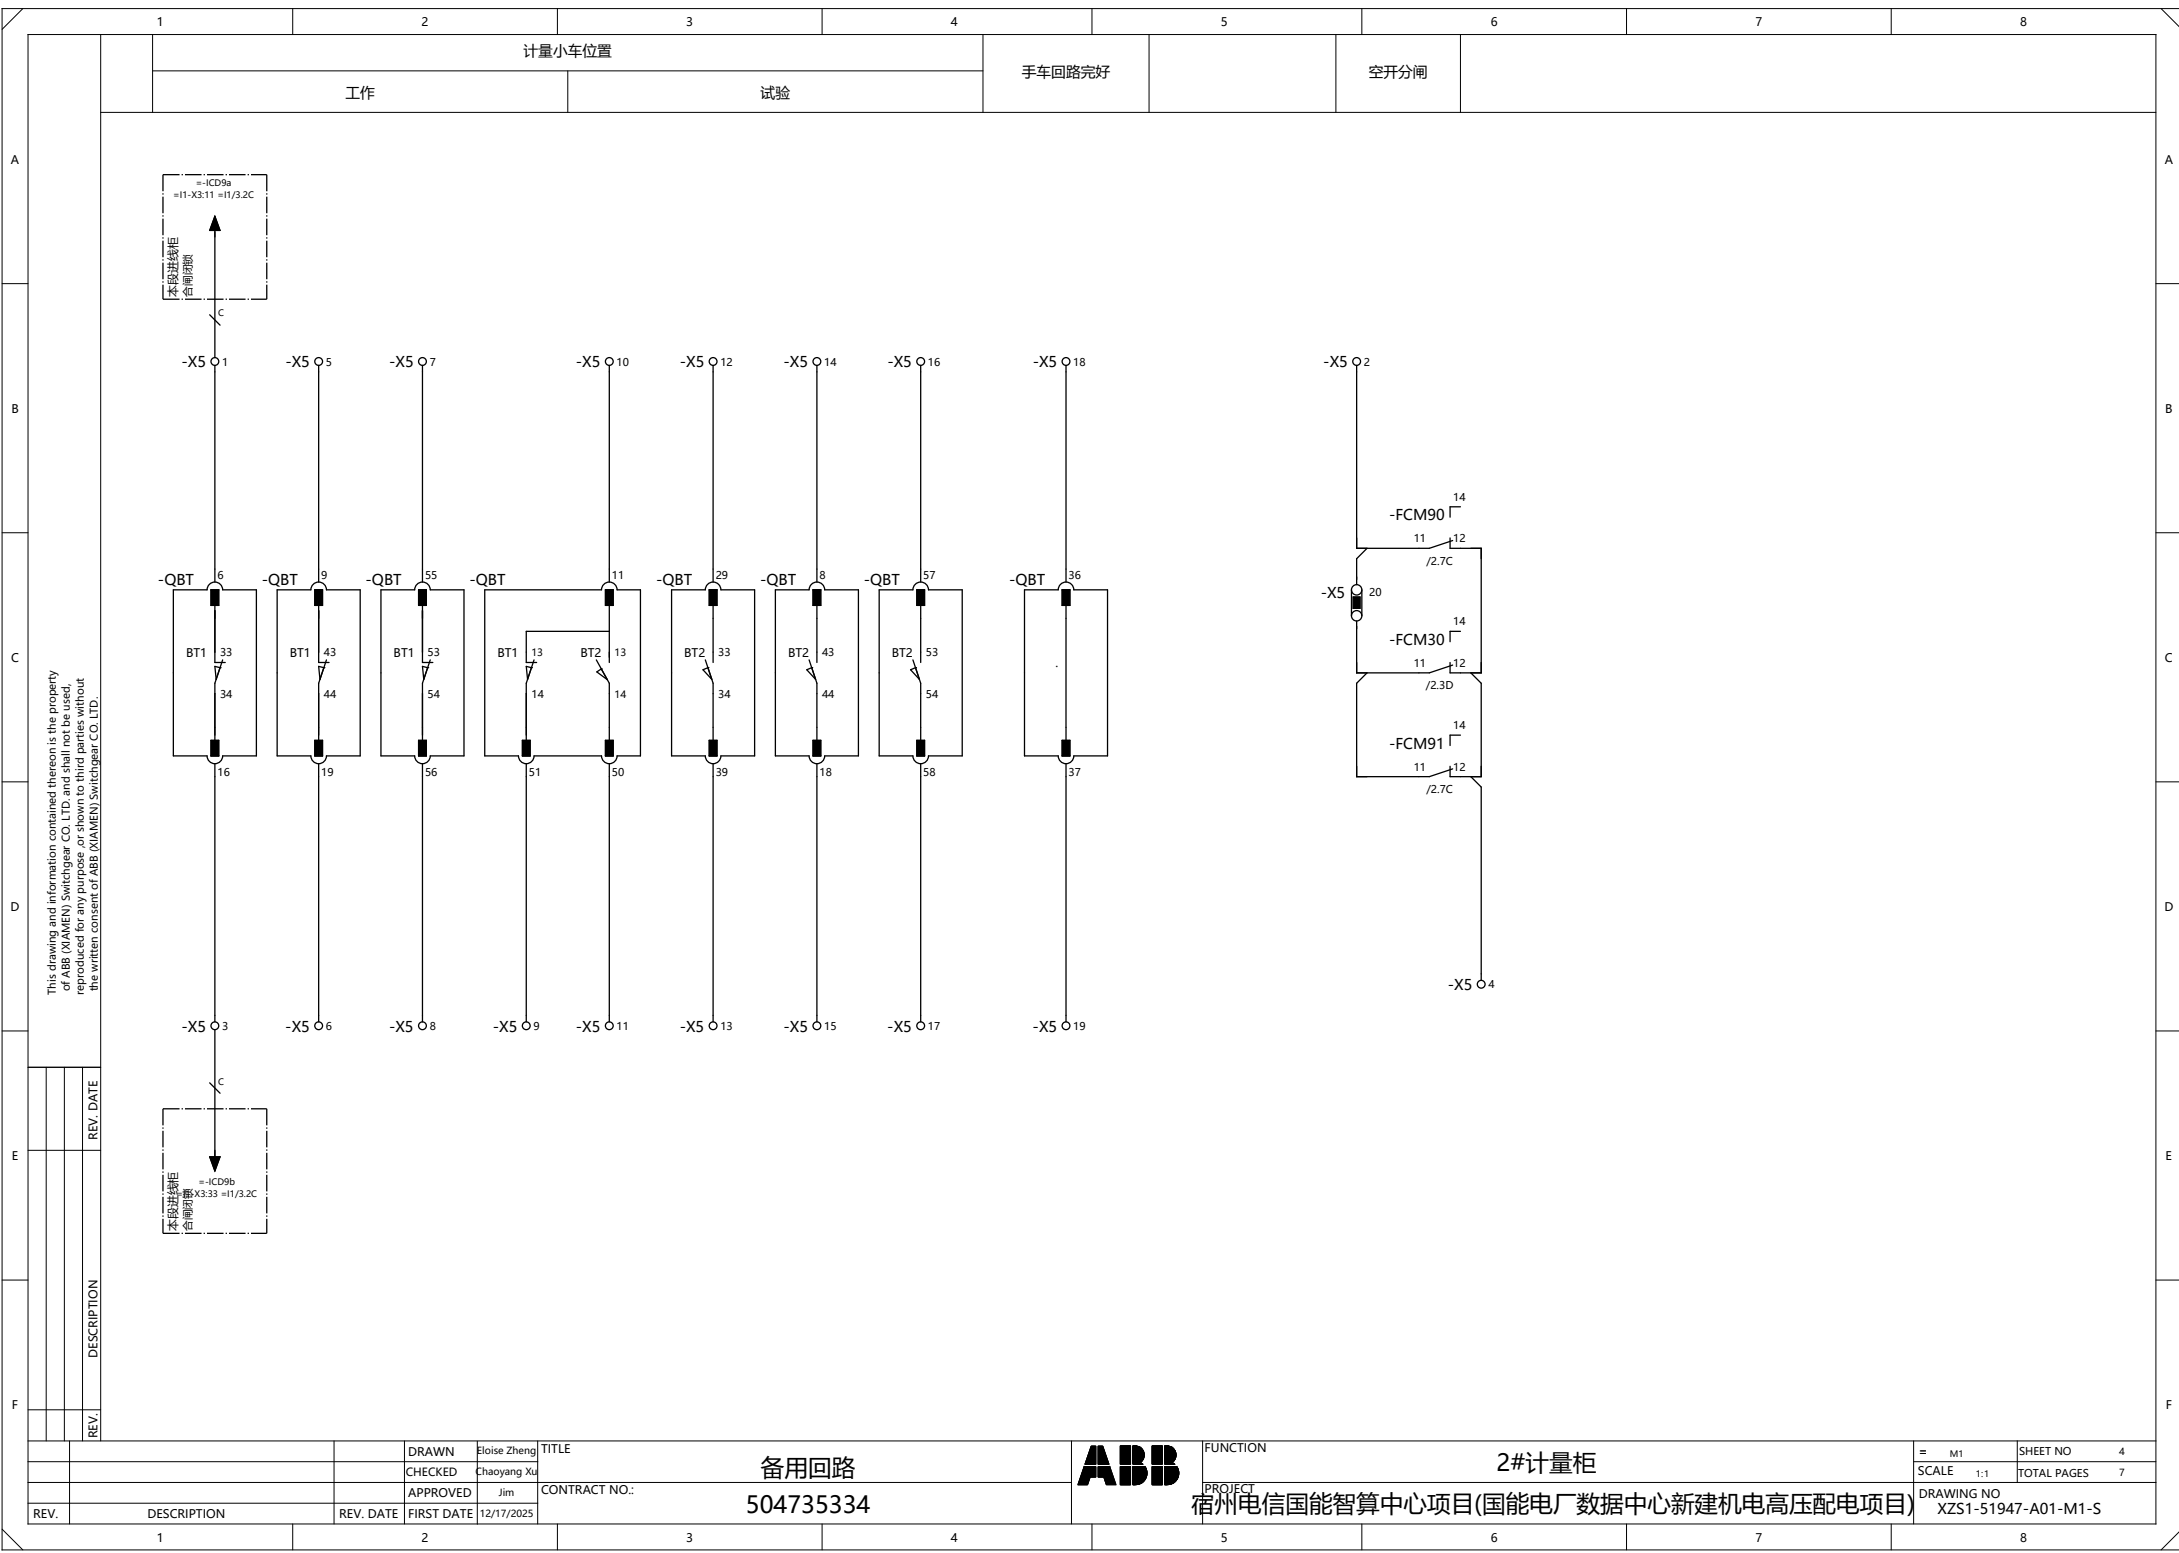


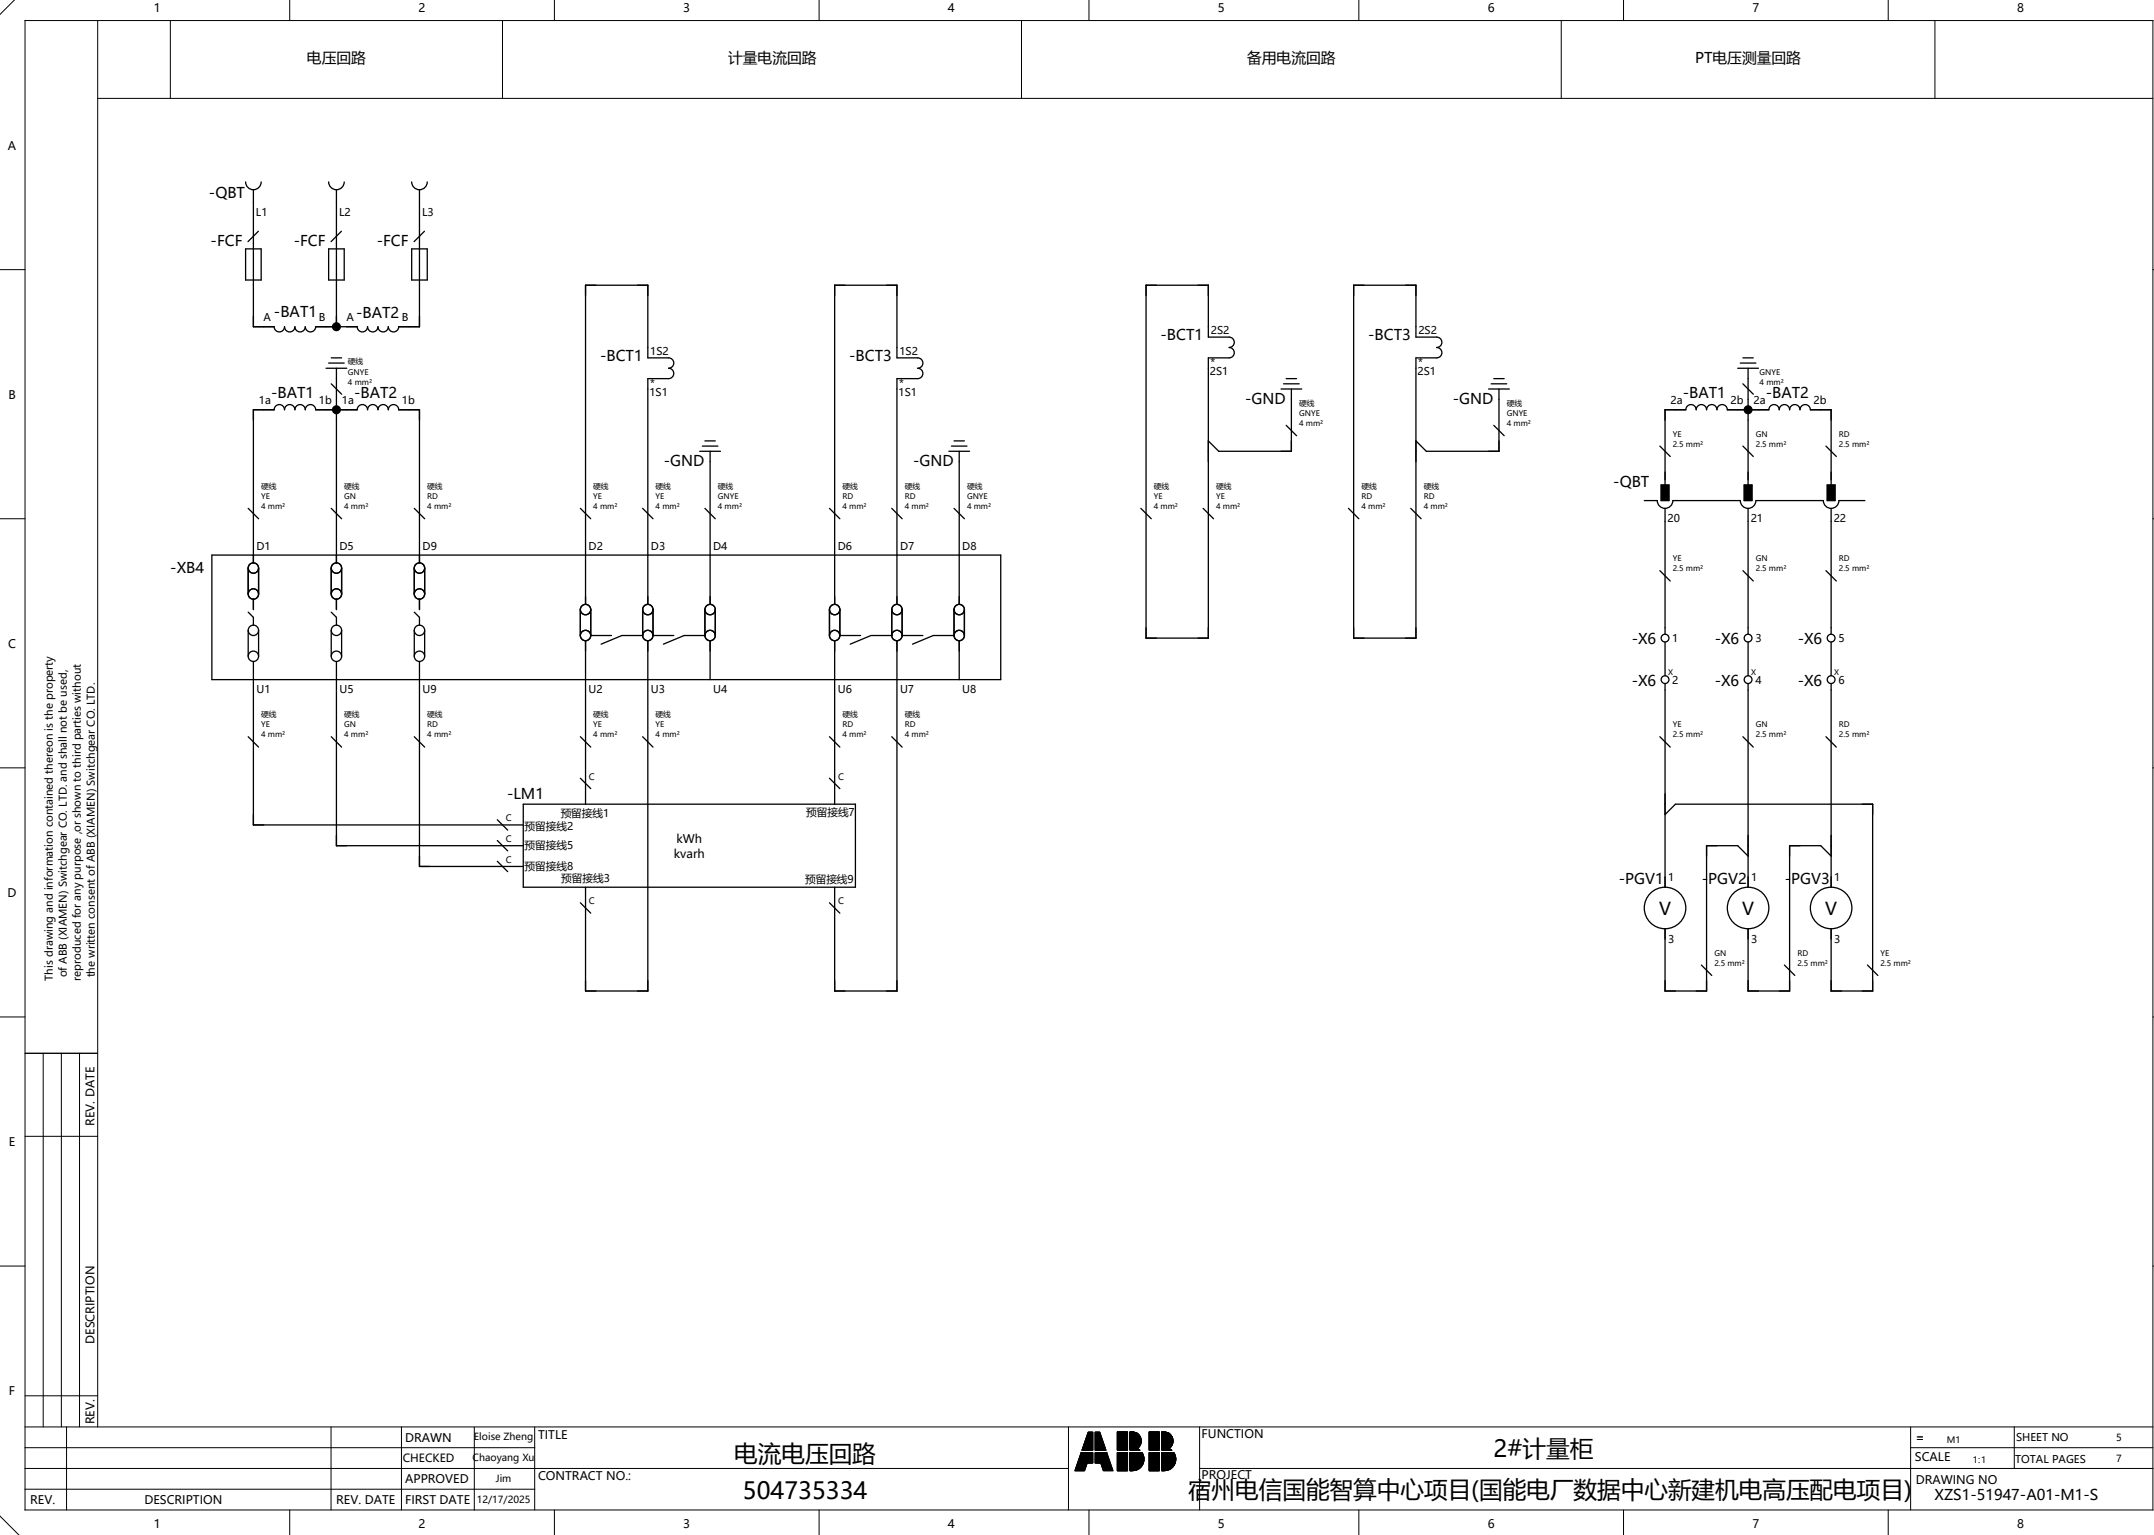

DRAWN		Eloise Zheng		TITLE		FUNCTION		= M1		SHEET NO	
CHECKED		Chaoyang Xu		CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE		TOTAL PAGES	
APPROVED		Jim		504735334		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		DRAWING NO		XZS1-51947-A01-M1-S	
REV.		REV. DATE		FIRST DATE							

-QBT
QTVA-Y0-28

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

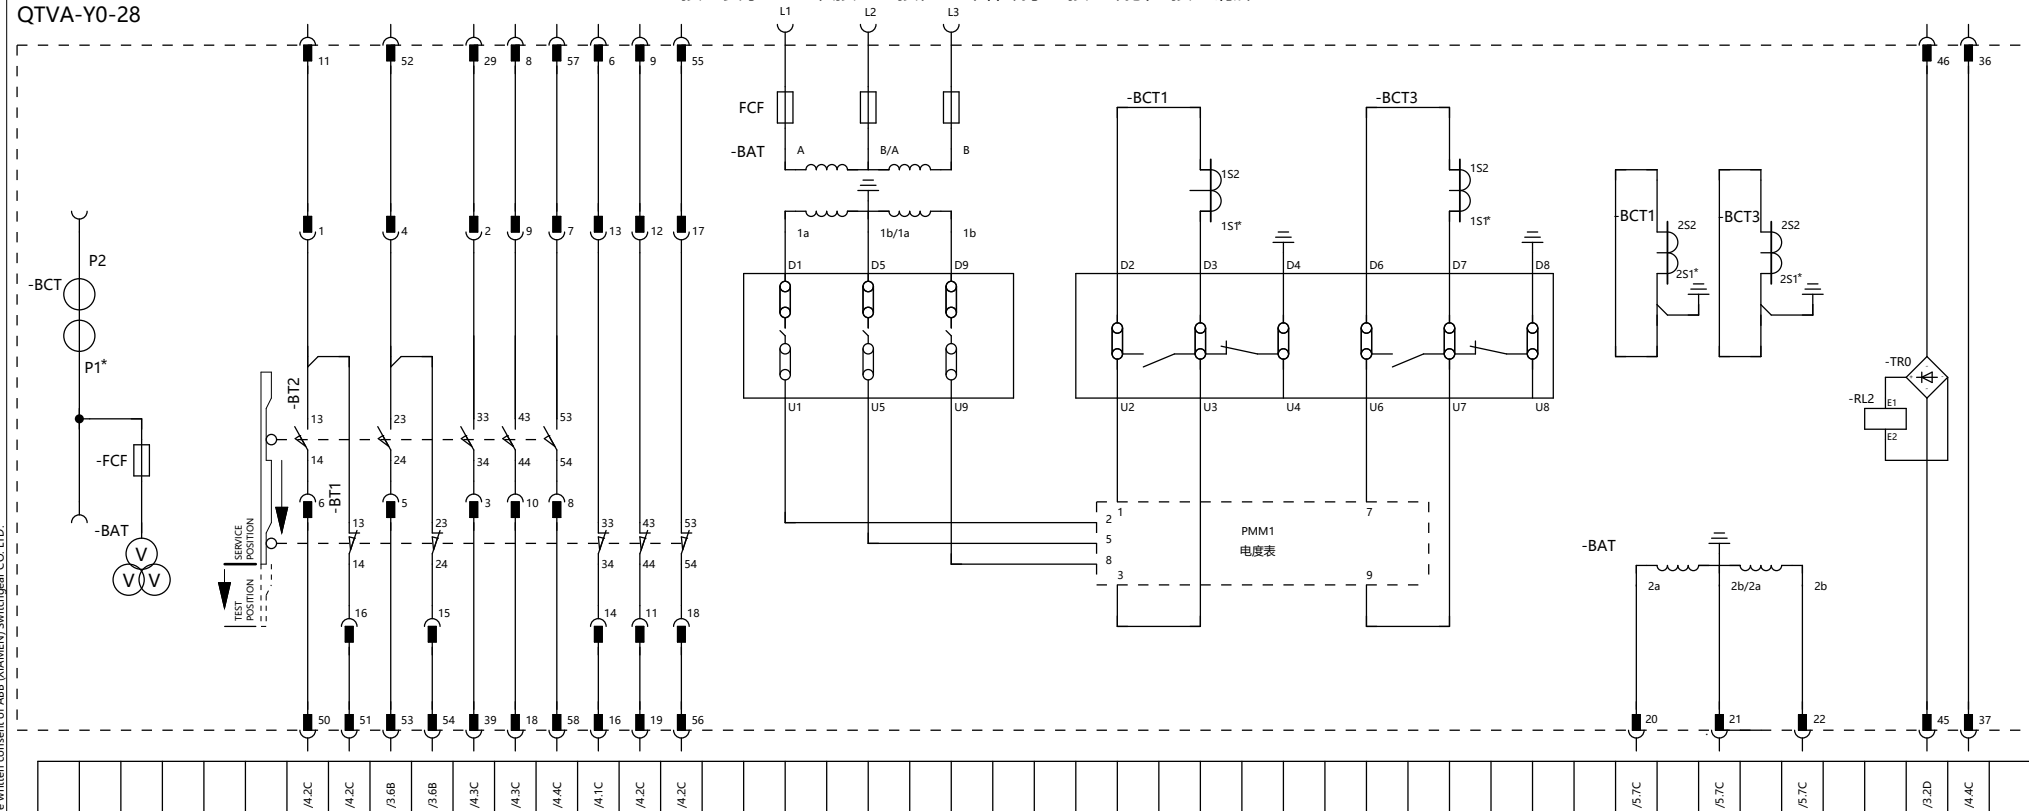



此图所示状态为:手车位于工作位置

名称	描述	备注
-FCF	高压熔断器	
-RL2	手车闭锁电磁铁	
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	


[illegible]

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE		FUNCTION	2#计量柜		= M1	SHEET NO	7
			CHECKED	Chaoyang Xu	电压计量手车		PROJECT			SCALE 1:1	TOTAL PAGES	7
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Jim	CONTRACT NO.: 504735334		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)					
			FIRST DATE	12/17/2025						DRAWING NO	XZS1-51947-A01-M1-S	

1		2		3		4		5		6		7		8								
A	设备清单(低压室面板)																					
	设备号		-PFV1		物料号		VIO-DXN-T-A10-1		数量		1		制造商		LEELEN							
	设备名称		指示型带电显示器								型号		DXN-T									
	设备参数 DXN-T 提示型带电显示器UGZS1 3KV/6KV/10kV, 辅助电源: AC/DC 220/110V																					
B	符号																					
	节点位置		S/1.4C		S/3.3B																	
	设备号		-PGV1		物料号		VM-SD-T72-6/100		数量		1		制造商		HENGLI							
	设备名称		电压表								型号		SD-T72									
C	设备参数 RANGE:0-6KV,20%,6/0.1KV																					
	符号																					
	节点位置		S/1.6C		S/5.7D																	
	设备号		-PGV2		物料号		VM-SD-T72-6/100		数量		1		制造商		HENGLI							
D	设备名称		电压表								型号		SD-T72									
	设备参数 RANGE:0-6KV,20%,6/0.1KV																					
	符号																					
	节点位置		S/1.6C		S/5.7D																	
E	设备号		-PGV3		物料号		VM-SD-T72-6/100		数量		1		制造商		HENGLI							
	设备名称		电压表								型号		SD-T72									
	设备参数 RANGE:0-6KV,20%,6/0.1KV																					
	符号																					
F	设备号		-PN		物料号		CS-SZDX-02		数量		1		制造商		安徽天庆电力自动化技术有限公司							
	设备名称		智能操显装置								型号		TQZ-55									
	设备参数 工作电源: AC85 ~ 265V/DC90 ~ 370V																					
	符号																					
节点位置		S/1.7B		S/3.5C		S/3.5C																
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		REV. DATE																
DRAWN		Eloise Zheng		TITLE		设备清单(低压室面板)																
CHECKED		Chaoyang Xu		CONTRACT NO.:		504735334																
APPROVED		Jim		FIRST DATE		12/17/2025																
FUNCTION		2#计量柜		= M1		SHEET NO		2		SCALE		1:1		TOTAL PAGES		4						
PROJECT		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		DRAWING NO		XZS1-51947-A01-M1-E																
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE																		
1		2		3		4		5		6		7		8								

		1	2		3	4	5	6	7	8						
A	设备清单(低压室)															
	设备号 -BGD1 物料号 EP-LVMS 数量 1 制造商 PEAKS															
	设备名称 微动开关 型号 TS11-001-01															
	设备参数 MECHANICAL LIFE TIME>1000000TIMES															
	符号															
	节点位置	S/2.7D														
B	设备号 -EA1 物料号 L-CL10-1C-W-AA 数量 1 制造商 PEAKS															
	设备名称 LED低压室照明灯 型号 CL10-1C-W-AA															
	设备参数 SUPPLY: AC198~242V; POWER: <4W															
		符号														
	节点位置	S/2.7E														
C	设备号 -FCM30 物料号 MCBR-GM32/23MC3A;MBDR-OF 数量 1 制造商 PEOPLE ELECTRIC															
	设备名称 微型空气开关 型号 GM32/23MC3A															
	设备参数 Un=250V DC,In=3A,2-POLE															
		符号														
	节点位置	S/2.3D S/4.6C														
D	设备号 -FCM90 物料号 MCBR-G6563/1C3;MBDR-OF 数量 1 制造商 PEOPLE ELECTRIC															
	设备名称 微型空气开关 型号 G6563/1C3															
	设备参数 Un=230V AC,In=3A,1-POLE															
		符号														
	节点位置	S/2.7C S/4.6B														
E	设备号 -FCM91 物料号 MCBR-G6563/1C3;MBDR-OF 数量 1 制造商 PEOPLE ELECTRIC															
	设备名称 微型空气开关 型号 G6563/1C3															
	设备参数 Un=230V AC,In=3A,1-POLE															
		符号														
	节点位置	S/2.7C S/4.6C														
F	REV.	DESCRIPTION														
			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE		FUNCTION		2#计量柜	=	M1	SHEET NO	3			
			CHECKED	Chaoyang Xu	设备清单(低压室)		PROJECT		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	4			
REV.		DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	CONTRACT NO.:		504735334		DRAWING NO		XZS1-51947-A01-M1-E					
		1	2		3		4		5		6		7		8	

[illegible]

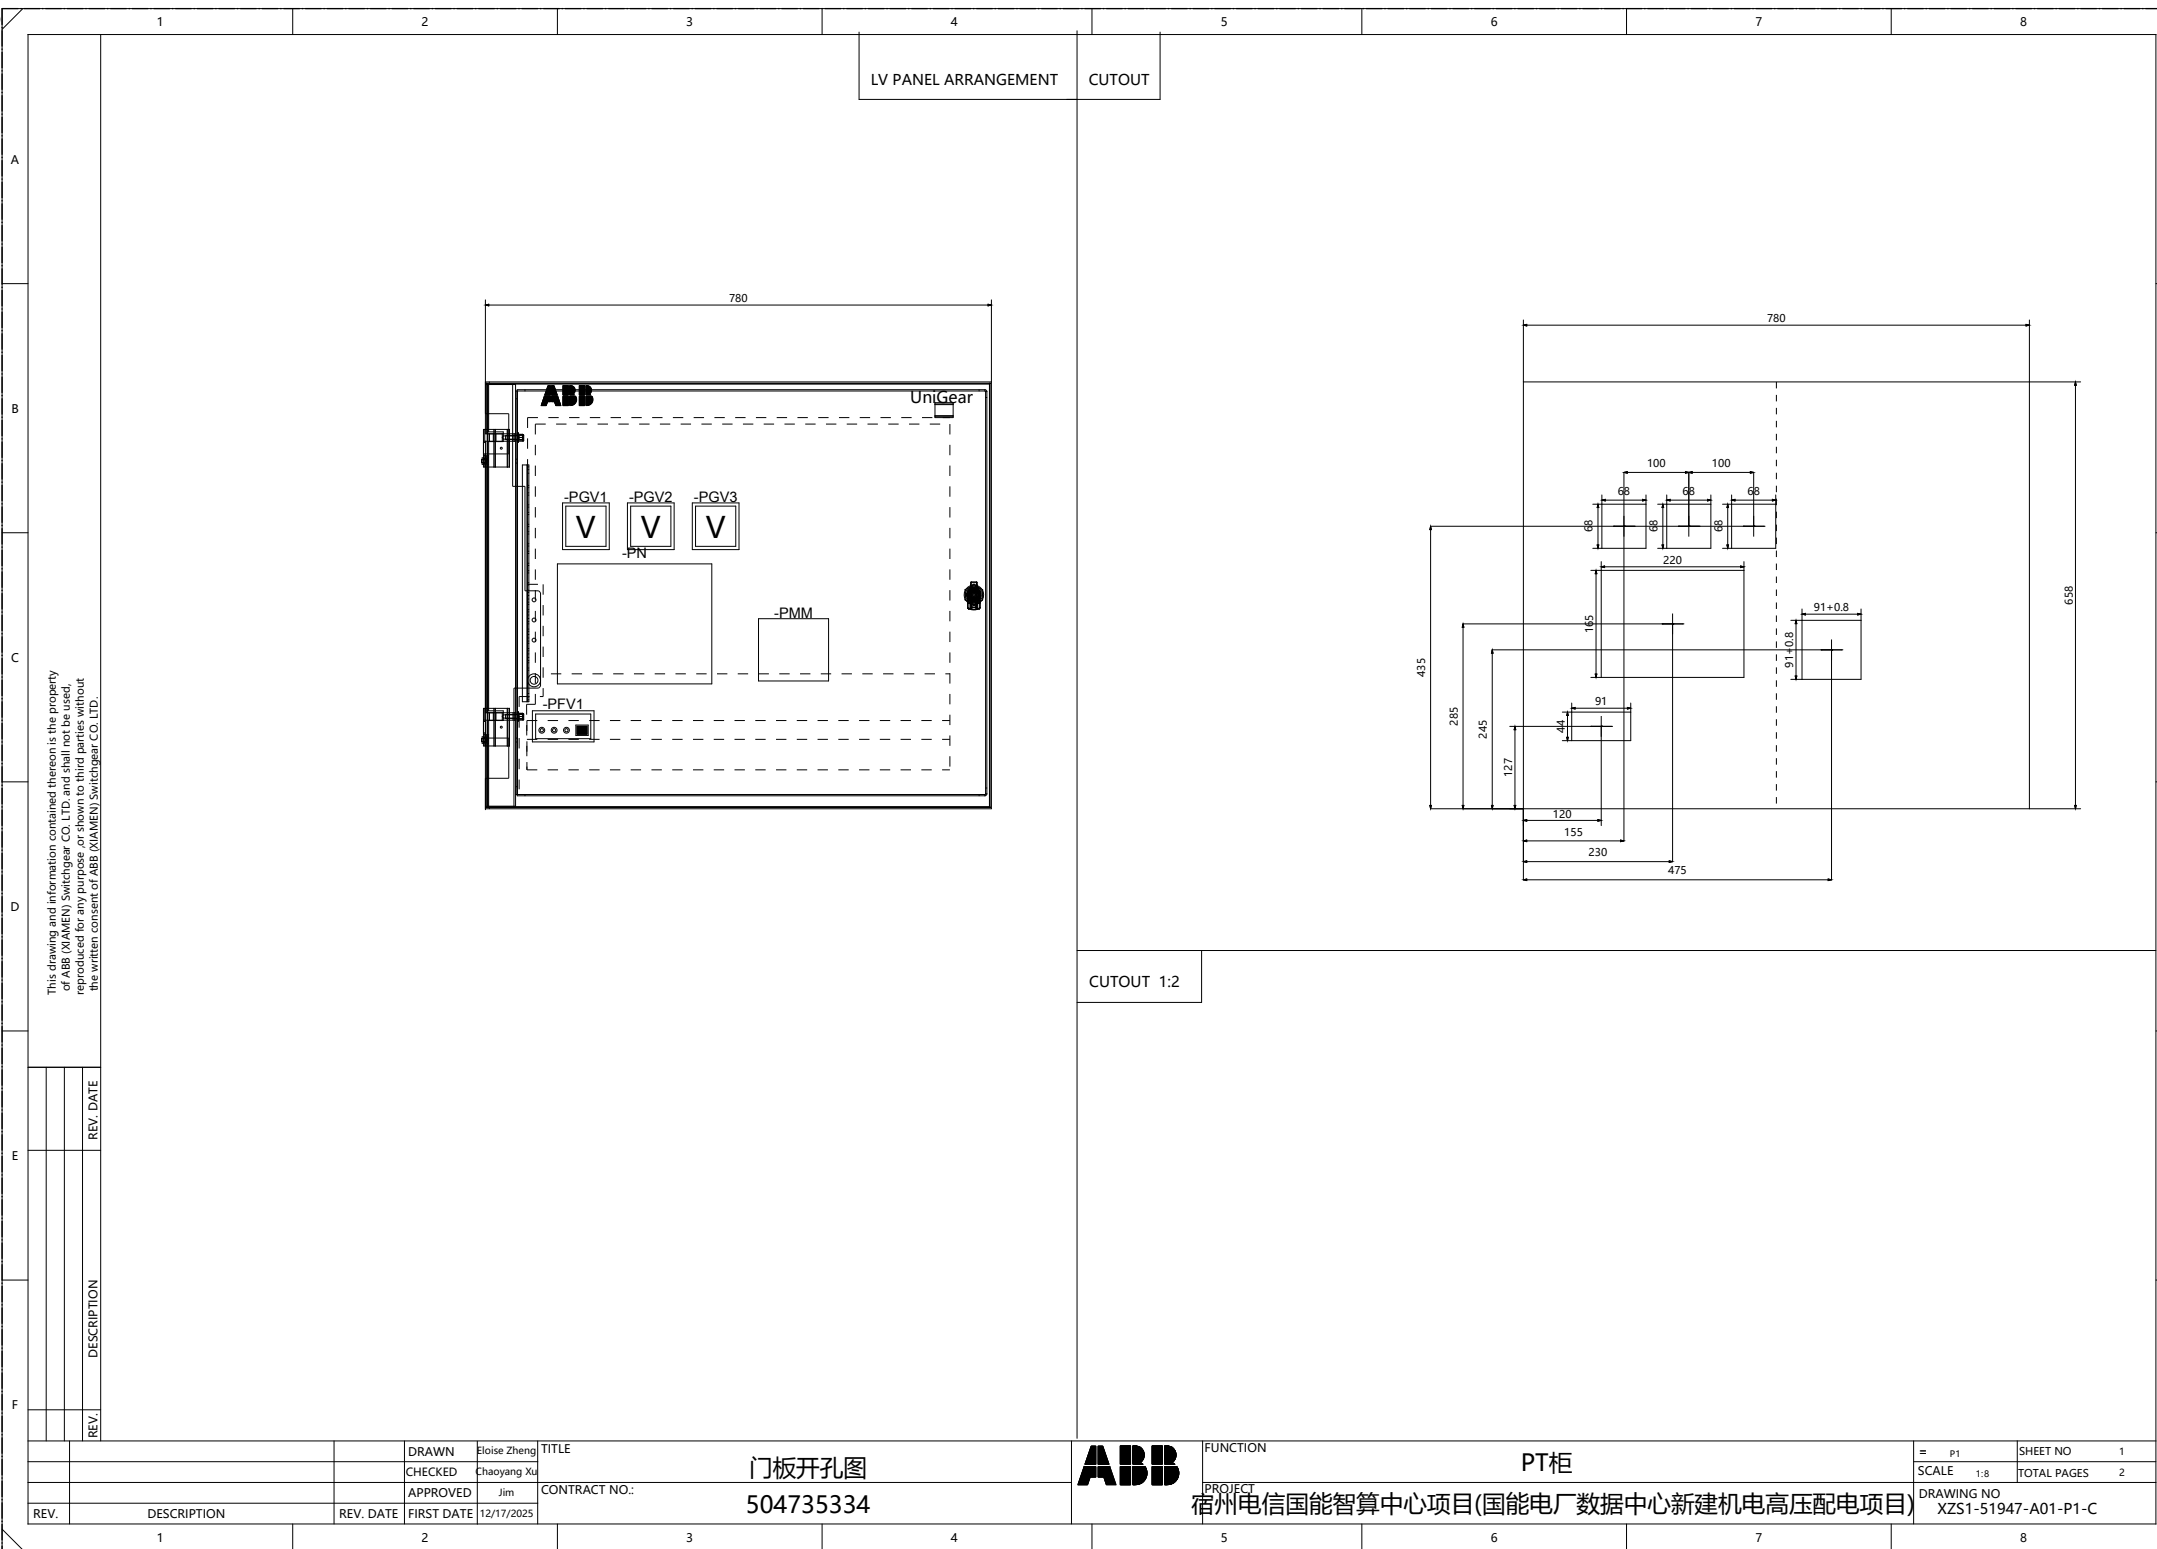


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.		DESCRIPTION	REV.	DATE

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE	门板开孔图
			CHECKED	Chaoyang Xu		
			APPROVED	Jim	CONTRACT NO.:	504735334
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025		


ABB	FUNCTION		PT柜	= P1	SHEET NO	1	
	PROJECT		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)	SCALE	1:8	TOTAL PAGES	2
				DRAWING NO			XZS1-51947-A01-P1-C

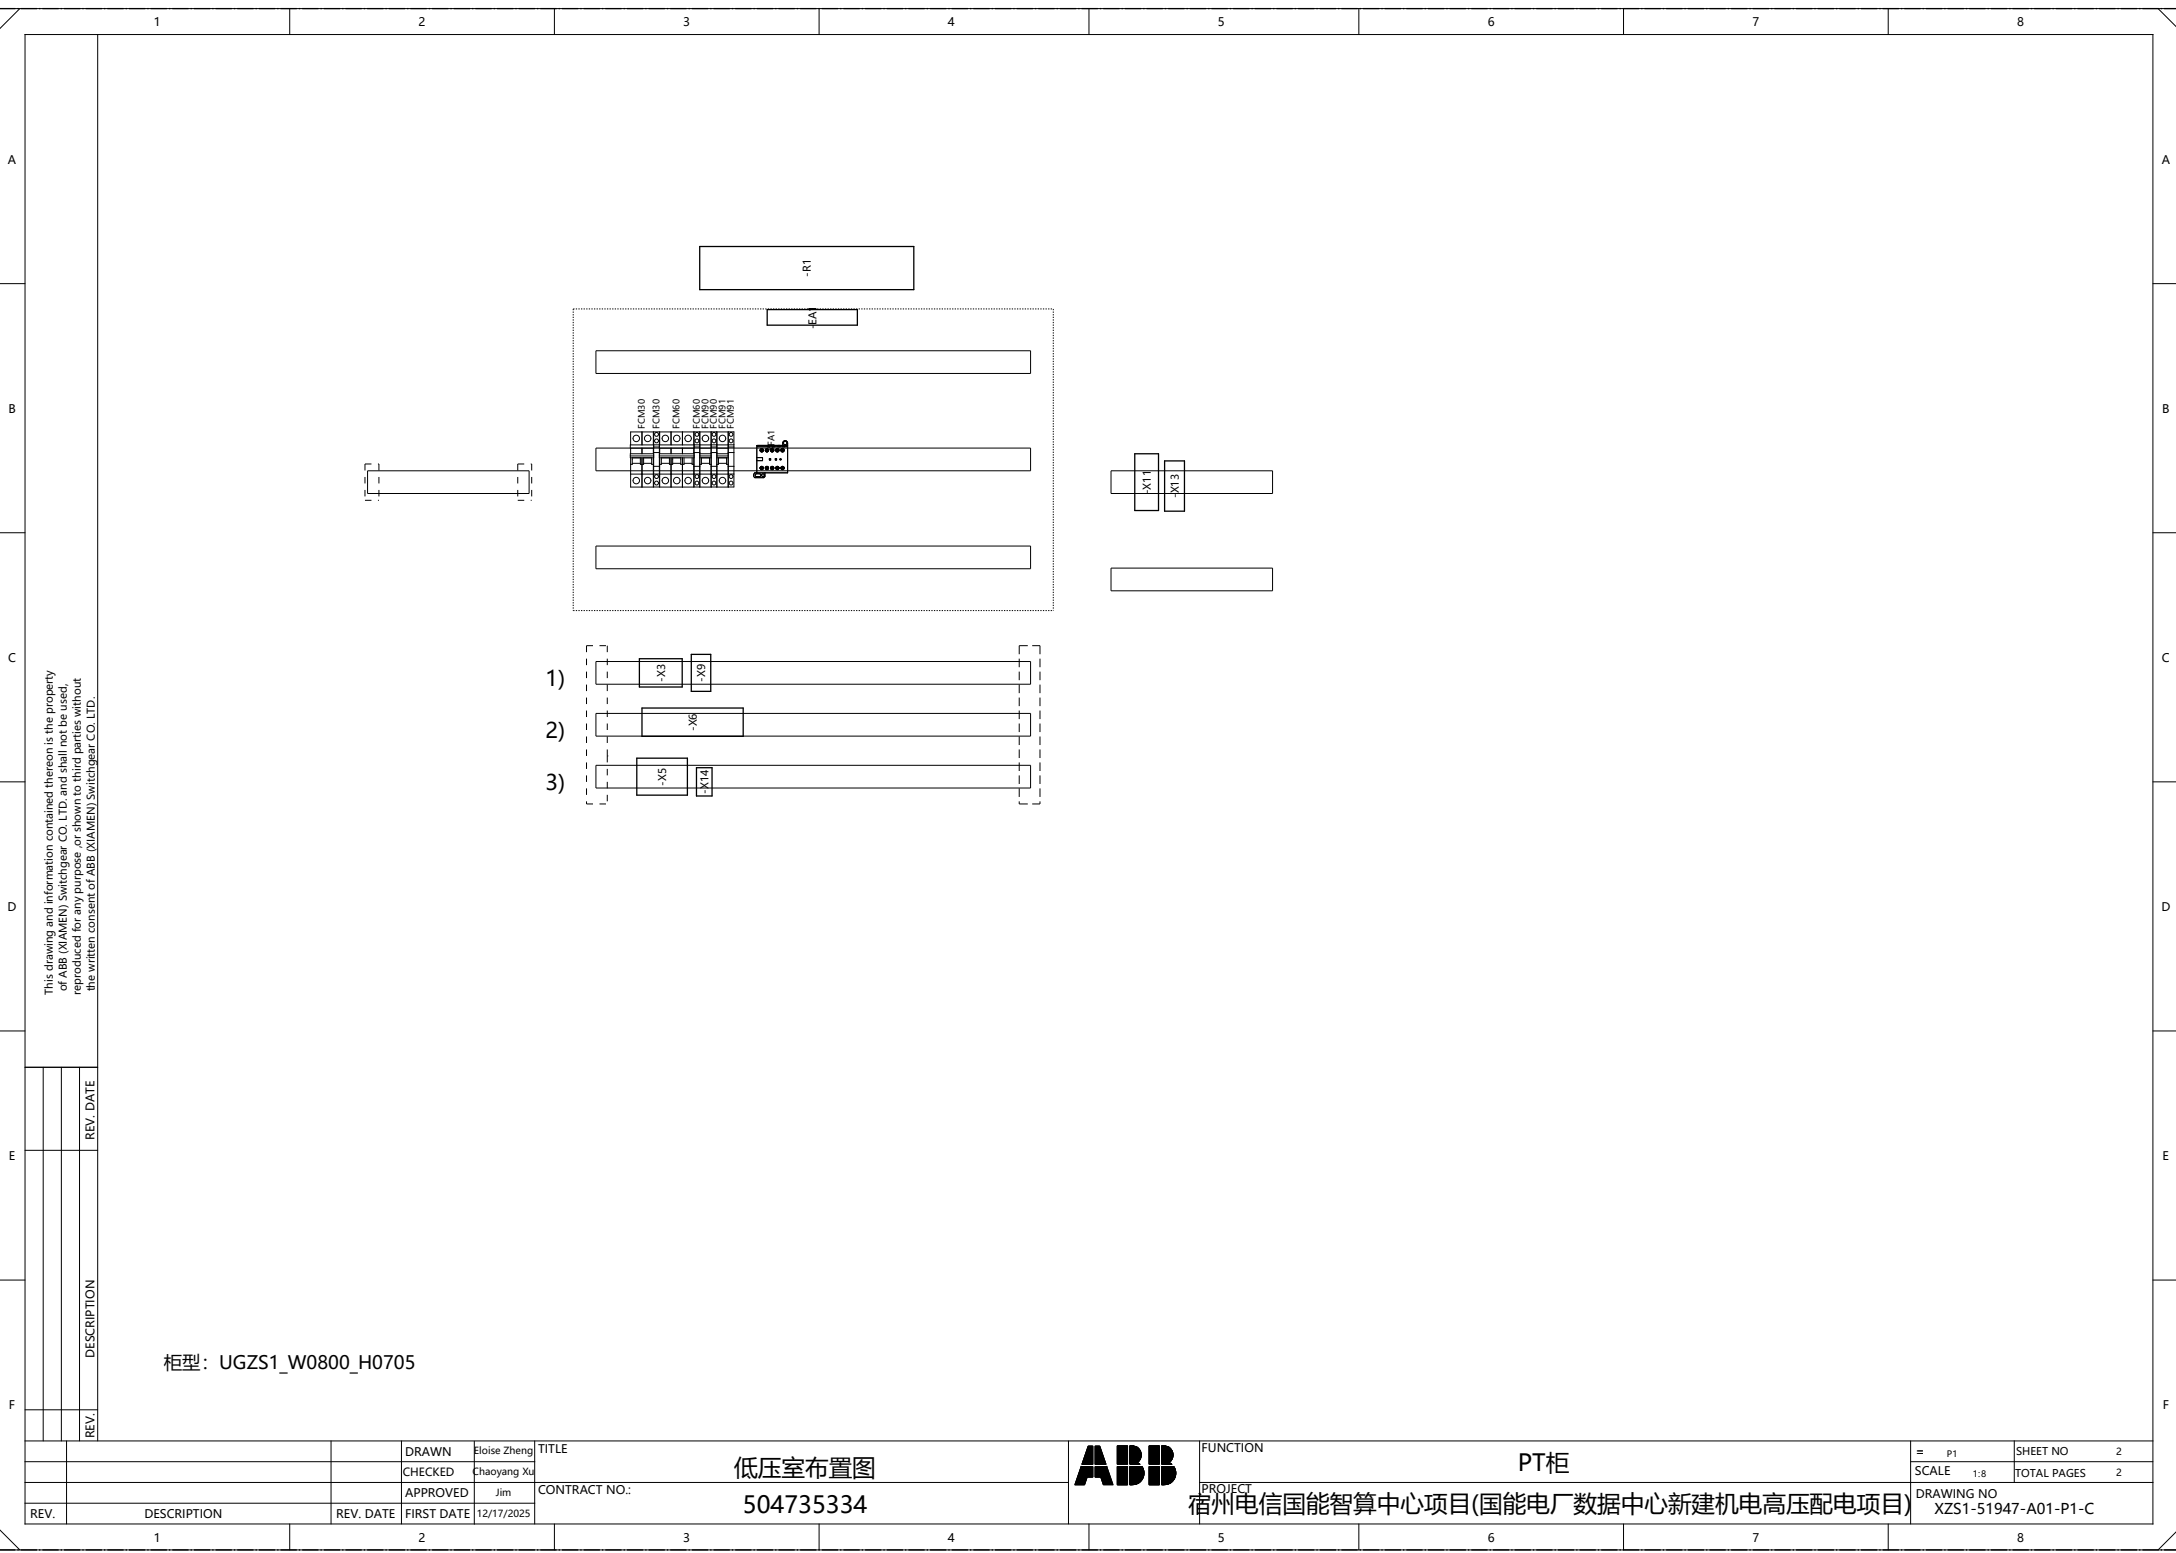

单线图

[illegible]

母线方向以单线图为准

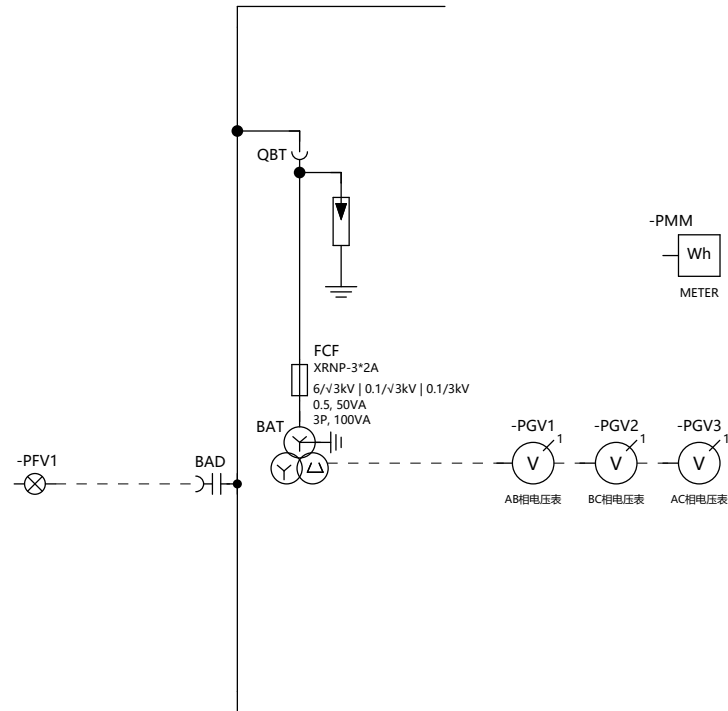

-BR91
母線室弧光传感器

-PN
操显装置


-PMM
— [Wh]
METER


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

F		E	
REV.	DESCRIPTION		REV. DATE

此套图适用柜号: 2AH03,1AH03

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE		FUNCTION	PT柜		= P1	SHEET NO	1	
			CHECKED	Chaoyang Xu	单线图		PROJECT			SCALE	1:1	TOTAL PAGES	6
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Jim	CONTRACT NO.: 504735334		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)						
			FIRST DATE	12/17/2025					DRAWING NO	XZS1-51947-A01-P1-S			

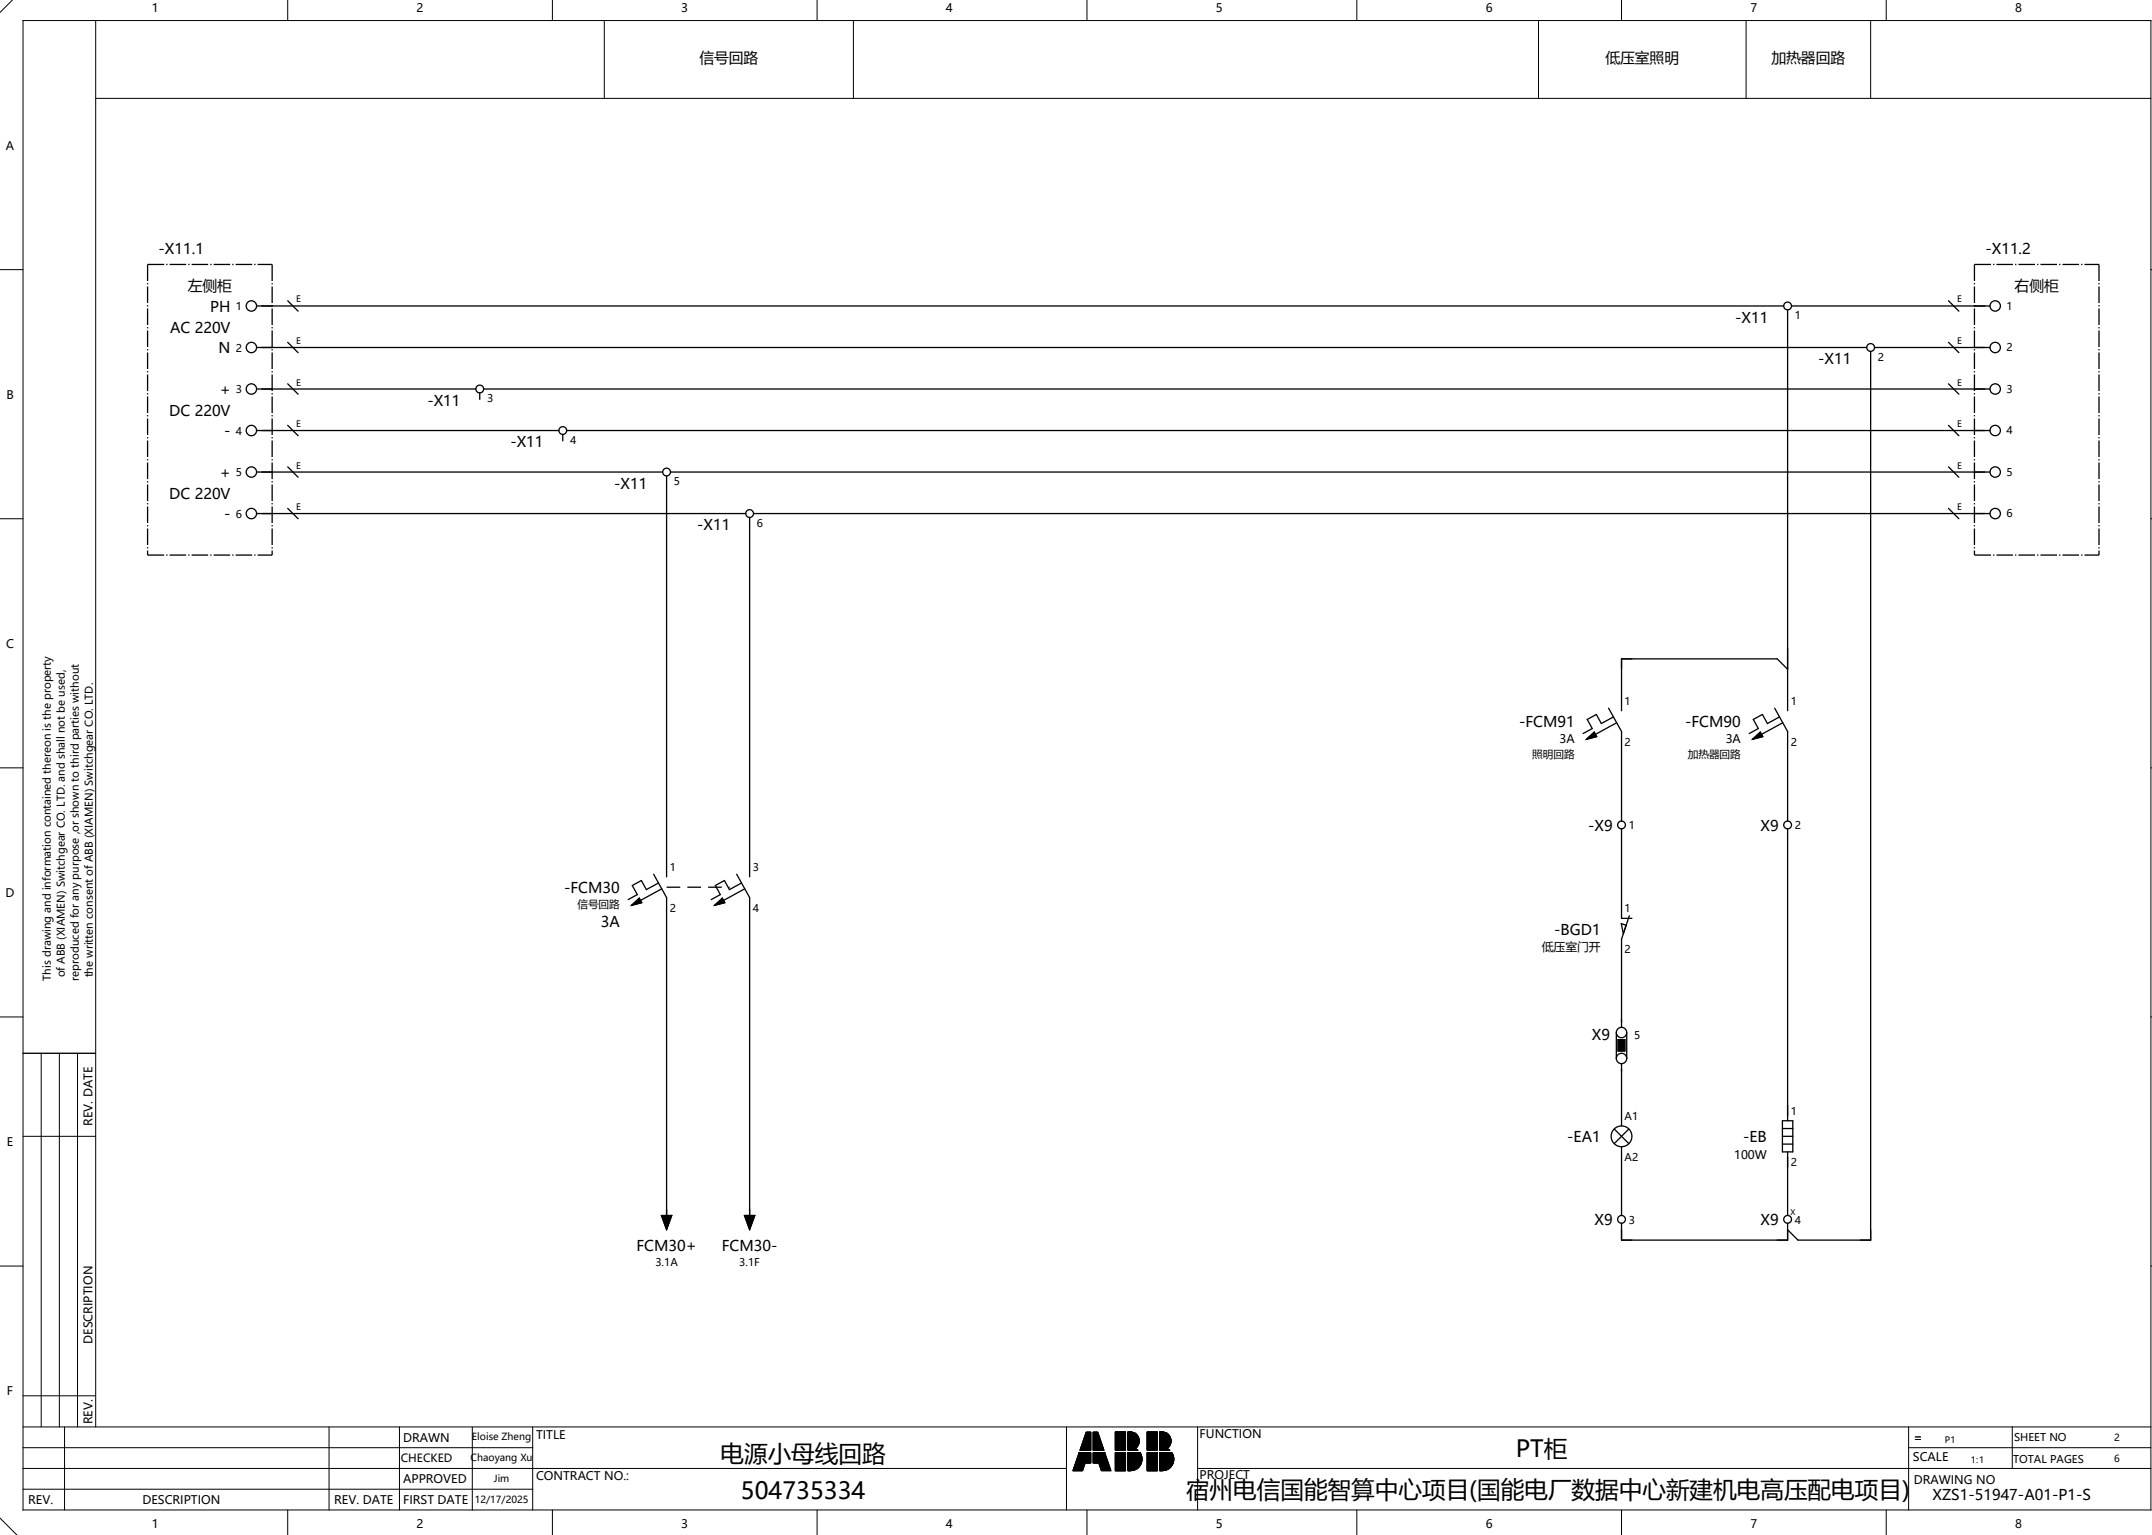


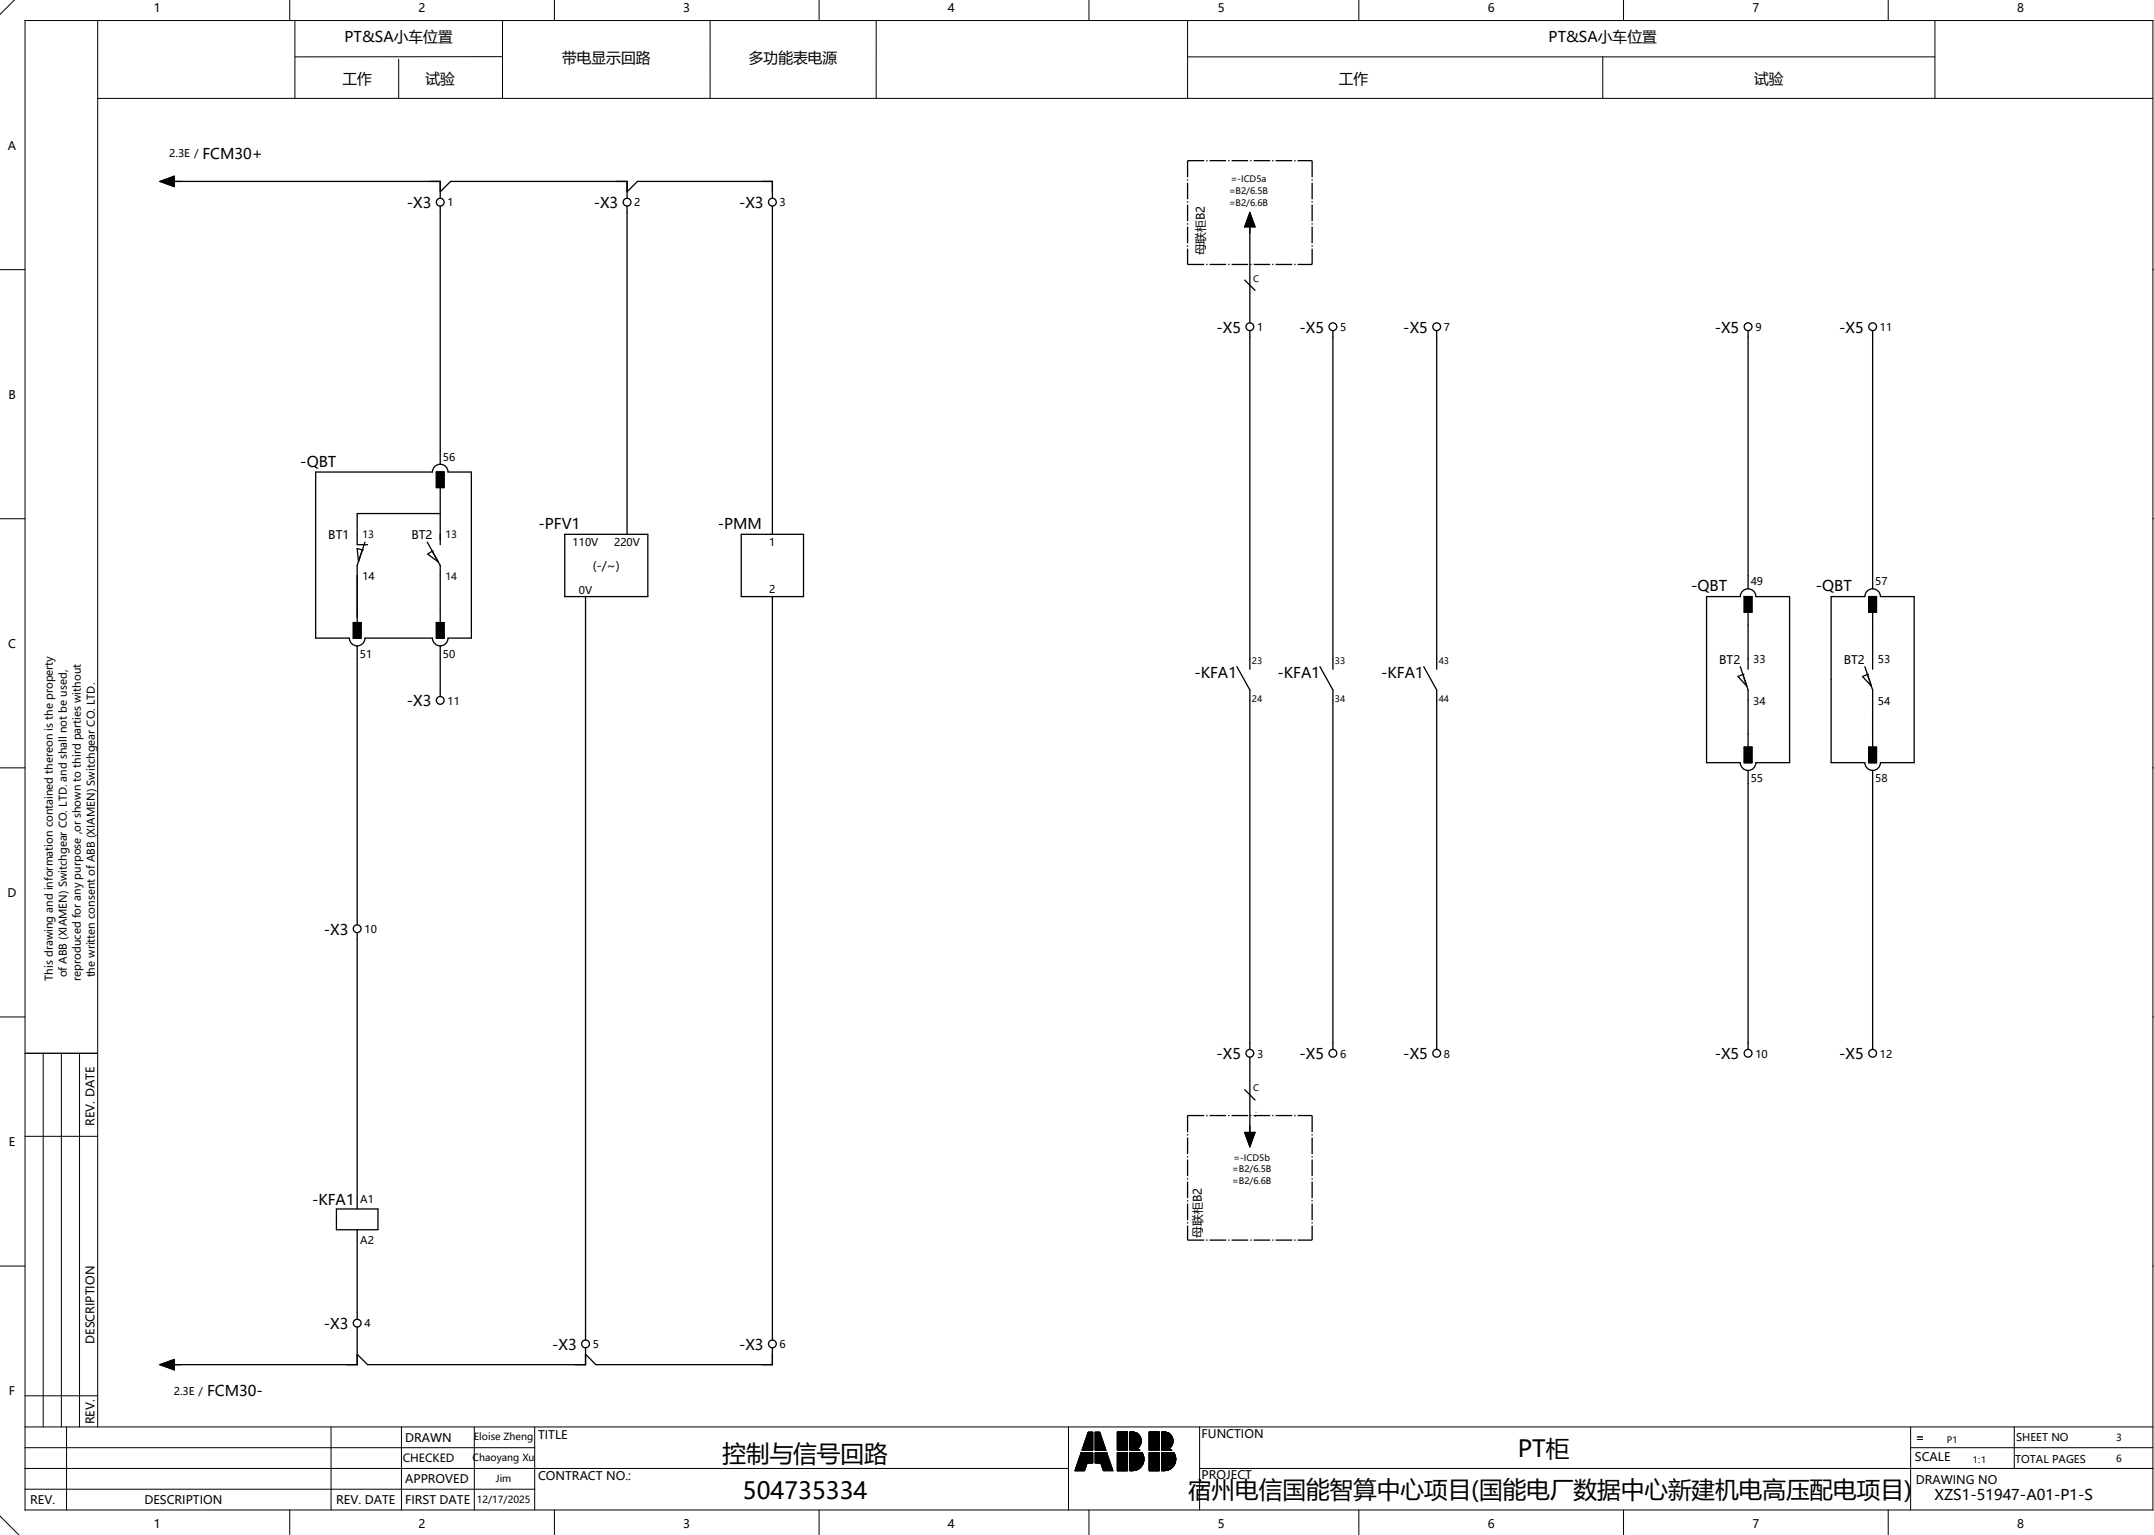

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

			DRAWN Eloise Zheng	TITLE 控制与信号回路	FUNCTION PT柜	= P1	SHEET NO 3
			CHECKED Chaoyang Xu			SCALE 1:1	TOTAL PAGES 6
			APPROVED Jim	CONTRACT NO.: 504735334	PROJECT 宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)	DRAWING NO XZS1-51947-A01-P1-S	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE 12/17/2025				

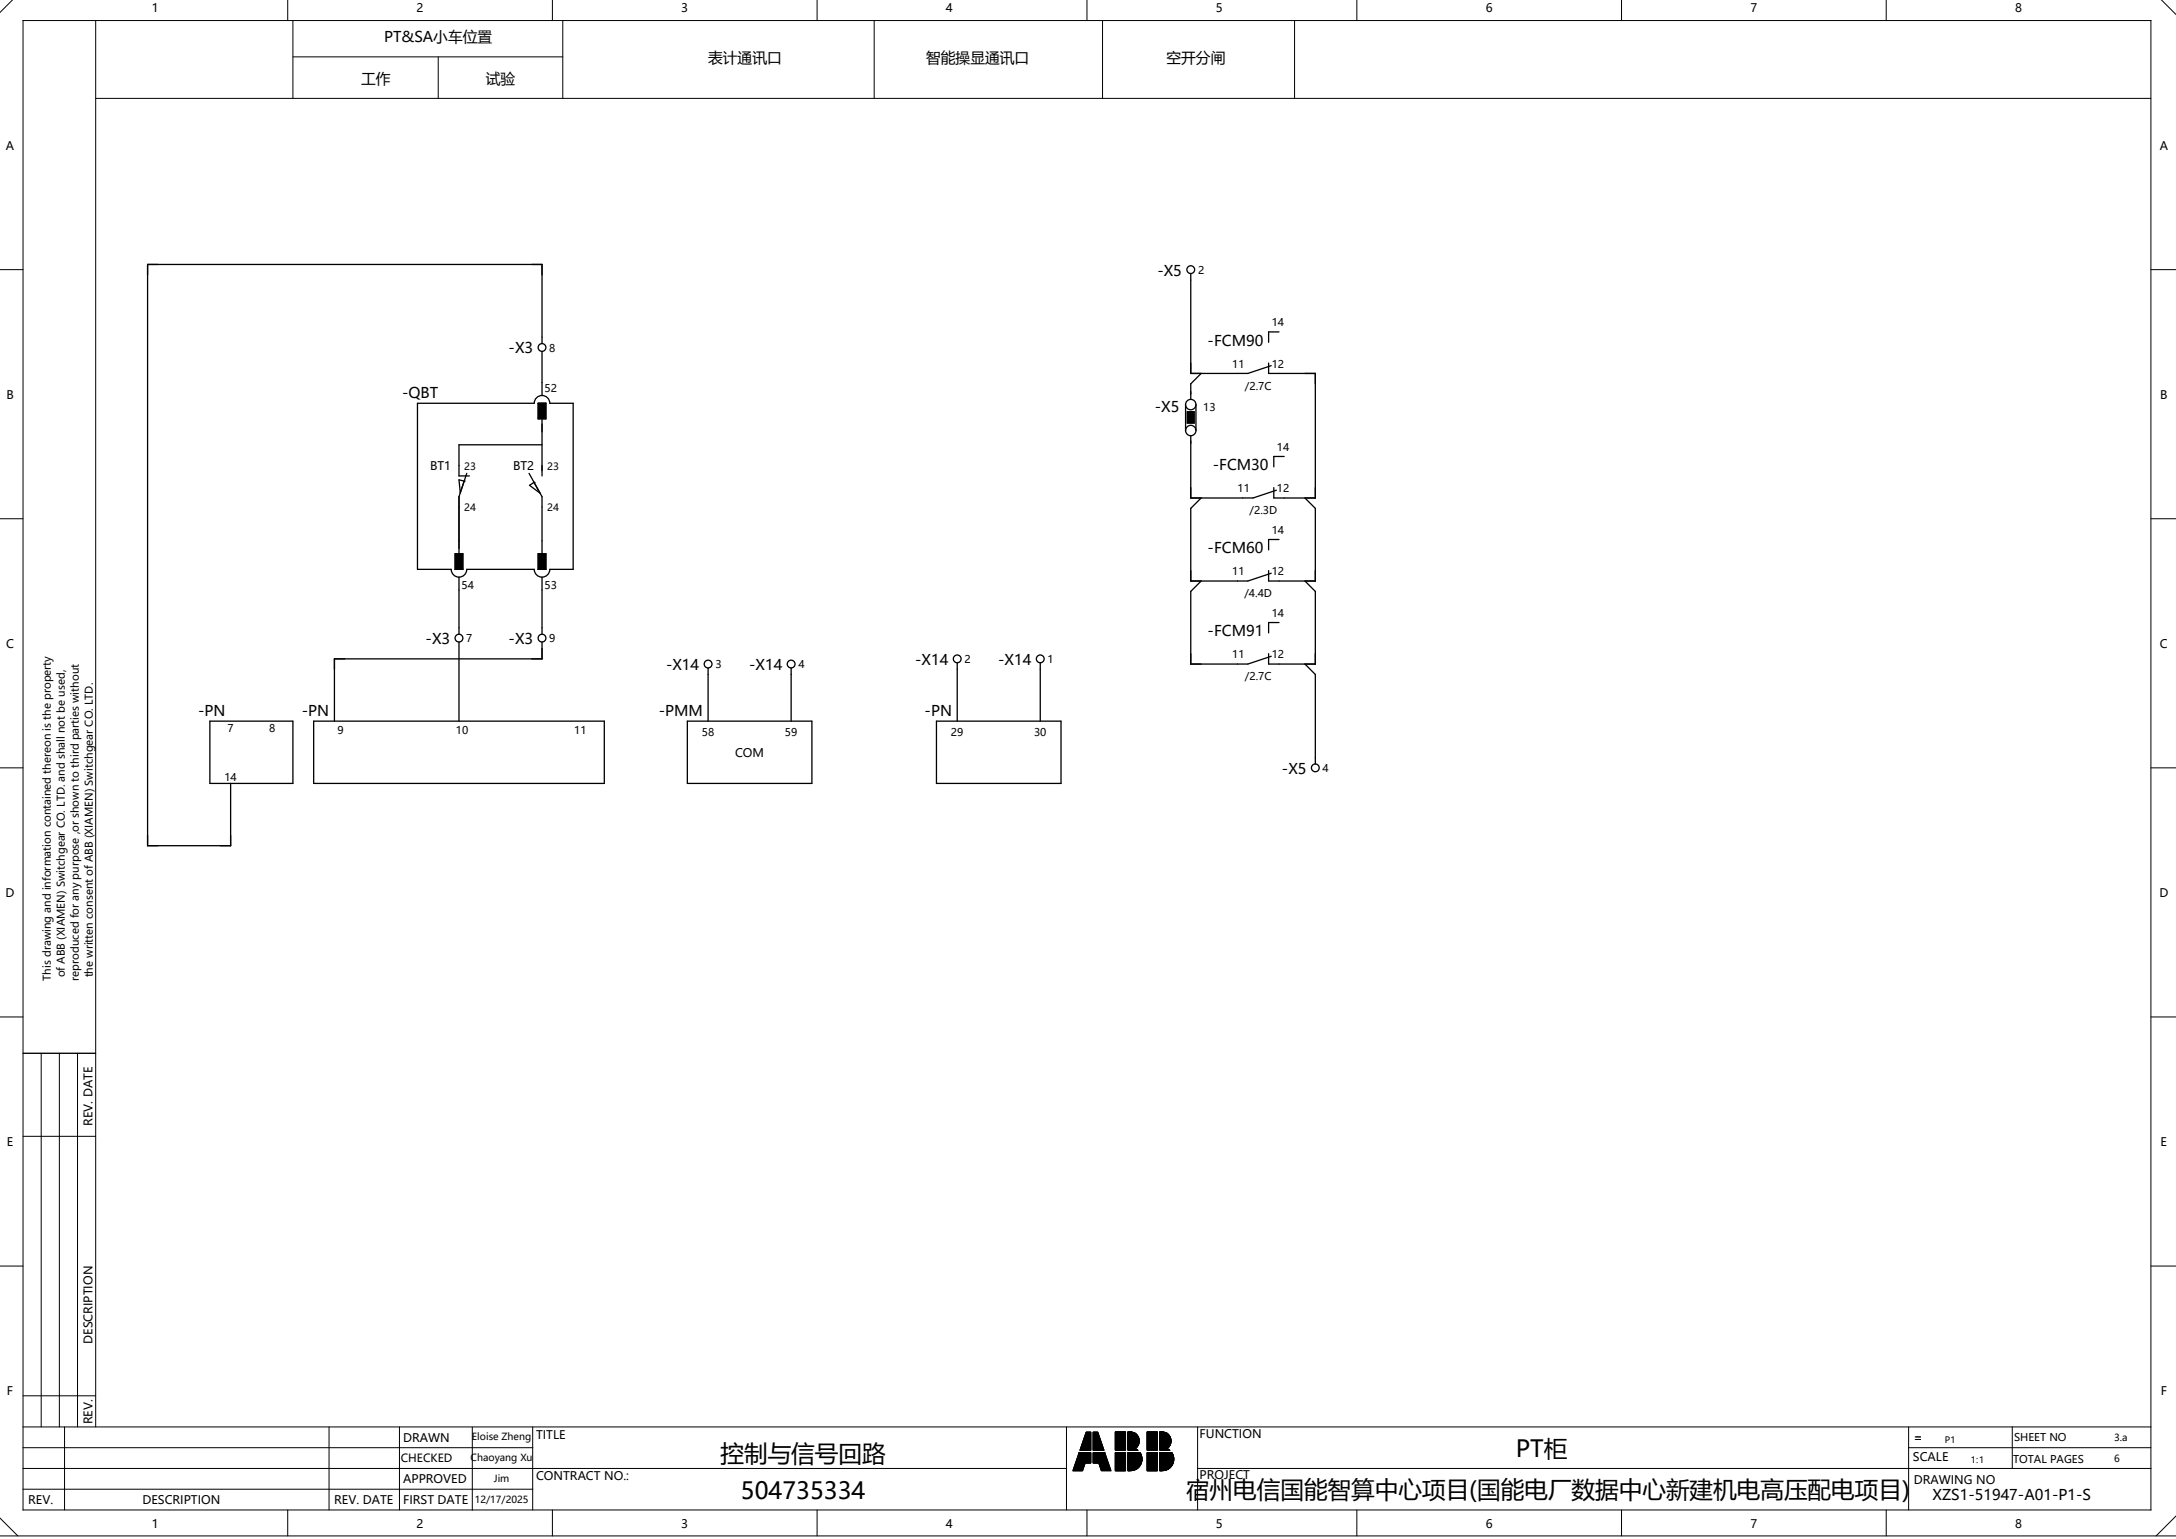

		DRAWN		Eloise Zheng	TITLE	控制与信号回路	ABB	FUNCTION	PT柜	= P1		SHEET NO	3.a				
		CHECKED		Chaoyang Xu						SCALE		1:1	TOTAL PAGES	6			
		APPROVED		Jim						DRAWING NO				XZS1-51947-A01-P1-S			
REV.	DESCRIPTION		REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025	CONTRACT NO.:	504735334							宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)			
1			2			3		4		5		6		7		8	





This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV. DATE


DESCRIPTION

REV.

		DRAWN	Eloise Zheng	TITLE		FUNCTION		= P1	SHEET NO	4
		CHECKED	Chaoyang Xu	PT回路		PT柜		SCALE	1:1	TOTAL PAGES
		APPROVED	Jim	CONTRACT NO.:		PROJECT		DRAWING NO		
REV.		DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025	504735334		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		
								XZS1-51947-A01-P1-S		

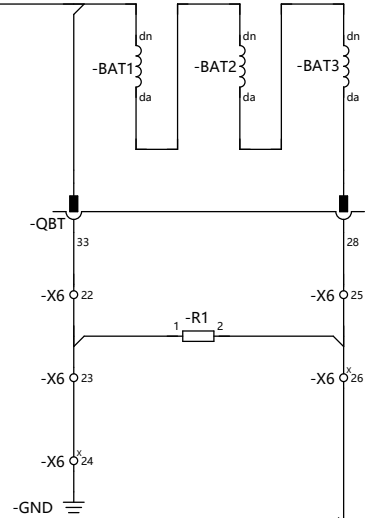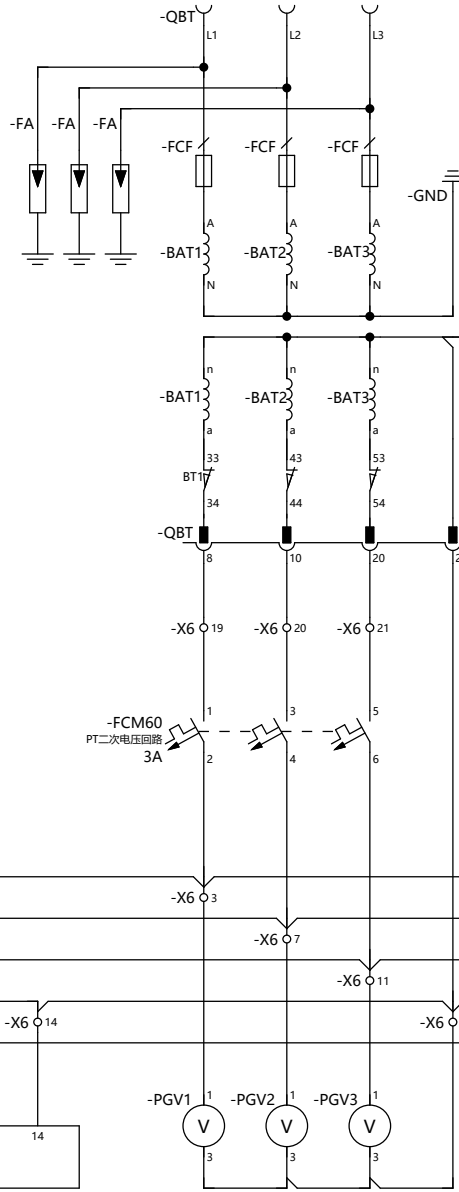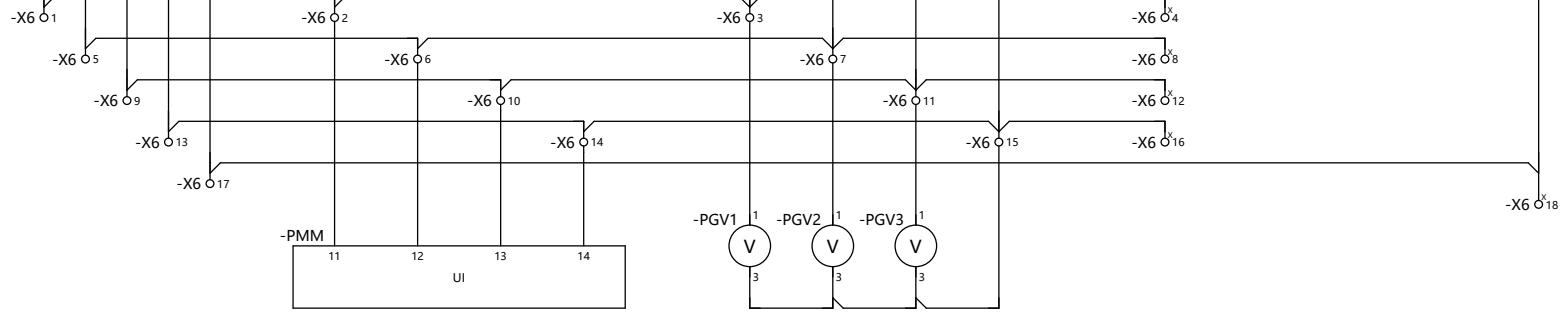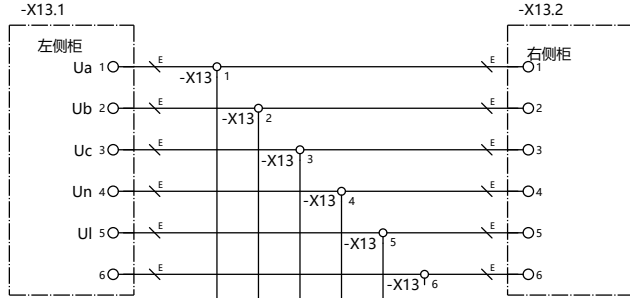

-QBT
QTV-BY1-F

[illegible]



名称	描述	备注
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	
-FCF	高压熔断器	
-XU15	58针的多功能插座	

[illegible]

此图所示状态为:手车位于工作位置


REV.	DESCRIPTION	REV. DATE


			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE		FUNCTION		=	p1	SHEET NO	5
			CHECKED	Chaoyang Xu	PT手车接线图		PT柜		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	6
			APPROVED	Jim	CONTRACT NO.:		PROJECT		DRAWING NO			
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025	504735334		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		XZS1-51947-A01-P1-S			

		1	2	3	4	5	6	7	8
A	设备清单(低压室面板)								
	设备号 -PFV1 物料号 VIO-DXN-T-A10-1 数量 1 制造商 LEELEN				设备号 -PN 物料号 CS-SZDX-02 数量 1 制造商 安徽天庆电力自动化技术有限公司				
	设备名称 指示型带电显示器				设备名称 智能操显装置				
	设备参数 DXN-T 提示型带电显示器UGZS1 3KV/6KV/10kV, 辅助电源: AC/DC 220/110V				设备参数 工作电源: AC85 ~ 265V/DC90 ~ 370V				
B	符号 				符号 				
	节点位置 S/1.4C S/3.3C				节点位置 S/1.7A S/3.a.1C S/3.a.2C				
	设备号 -PGV1 物料号 VM-SD-T72-6/100 数量 1 制造商 HENGLI								
	设备名称 电压表				设备名称 电压表				
C	设备参数 RANGE:0-6KV,20%,6/0.1KV				设备参数 RANGE:0-6KV,20%,6/0.1KV				
	符号 				符号 				
	节点位置 S/1.6C S/4.4E				节点位置 S/1.6C S/4.5E				
	设备号 -PGV2 物料号 VM-SD-T72-6/100 数量 1 制造商 HENGLI				设备号 -PGV3 物料号 VM-SD-T72-6/100 数量 1 制造商 HENGLI				
D	设备名称 电压表				设备名称 电压表				
	设备参数 RANGE:0-6KV,20%,6/0.1KV				设备参数 RANGE:0-6KV,20%,6/0.1KV				
	符号 				符号 				
	节点位置 S/1.6C S/4.5E				节点位置 S/1.6B S/3.3C S/4.3E				
E	设备号 -PMM 物料号 CS-SZDX-01 数量 1 制造商 悠信 (上海) 电气设备有限公司								
	设备名称 多功能表				设备名称 多功能表				
	设备参数 辅助电源: AC/DC 80~270V;输入电压: 3x57.7/100V;输入电流: 5A				设备参数 辅助电源: AC/DC 80~270V;输入电压: 3x57.7/100V;输入电流: 5A				
	符号 				符号 				
F	节点位置 S/1.6B S/3.3C S/4.3E								
		REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE	ABB			
			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE	FUNCTION PT柜			
			CHECKED	Chaoyang Xu	设备清单(低压室面板)	PROJECT 宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)			
			APPROVED	Jim	CONTRACT NO.: 504735334	DRAWING NO XZS1-51947-A01-P1-E			
		REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE				
		1	2	3	4	5	6	7	8

[illegible]

[illegible]

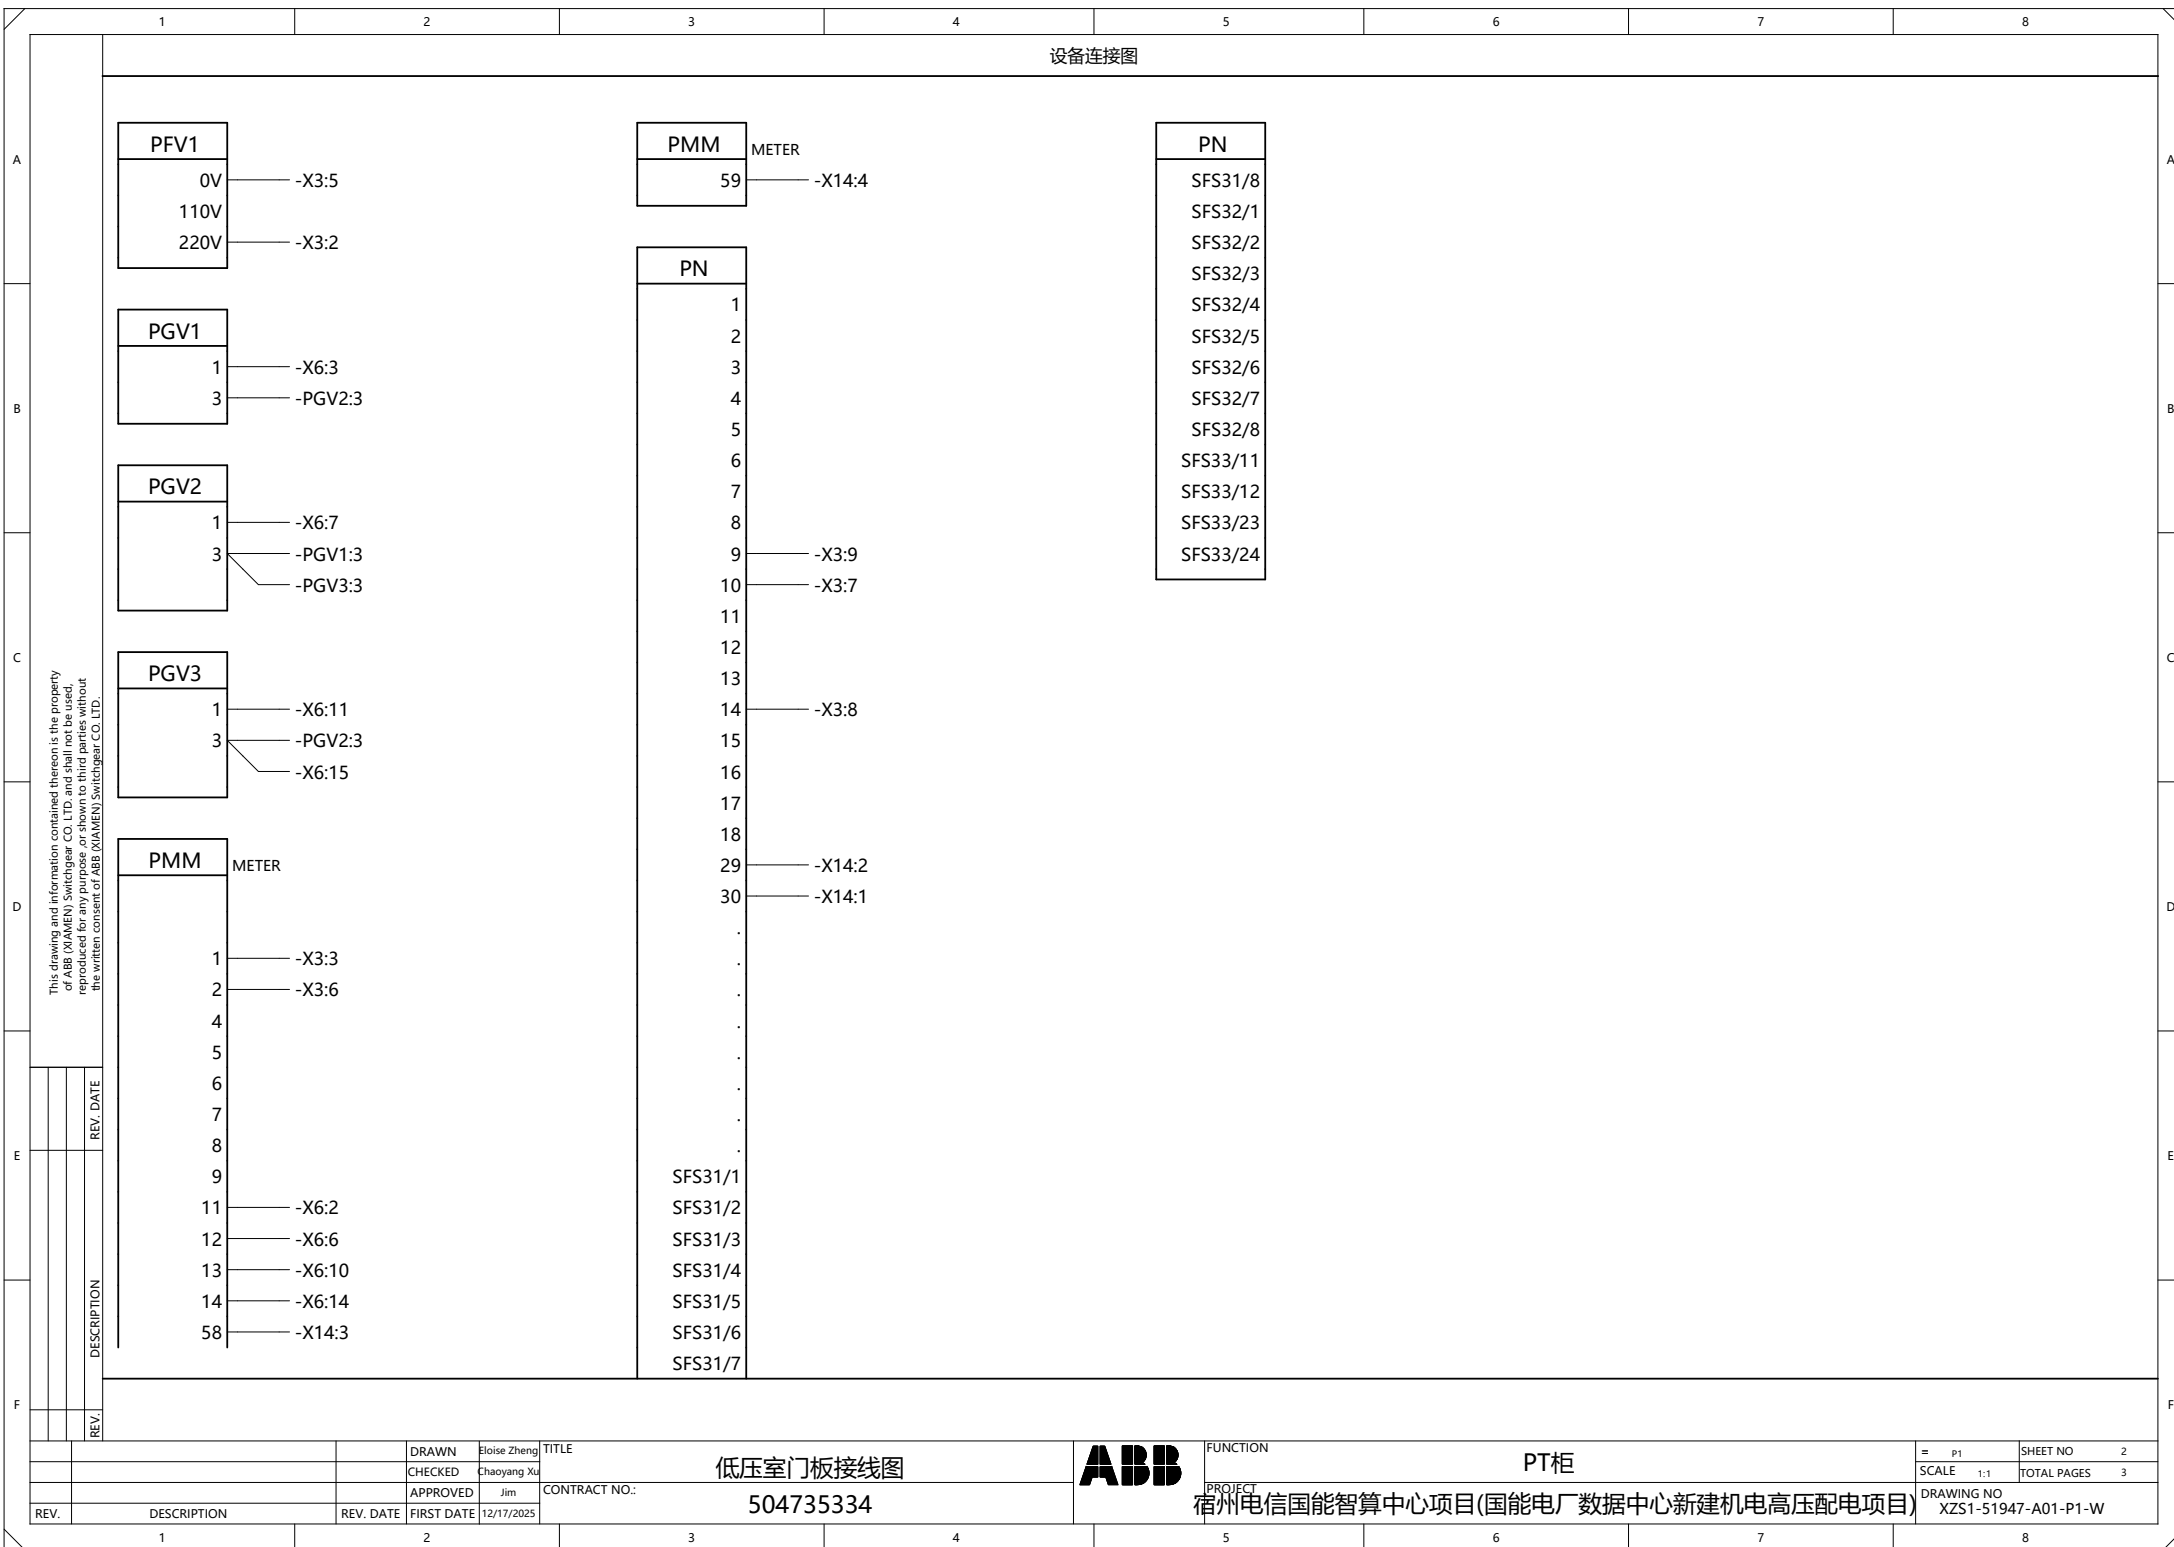

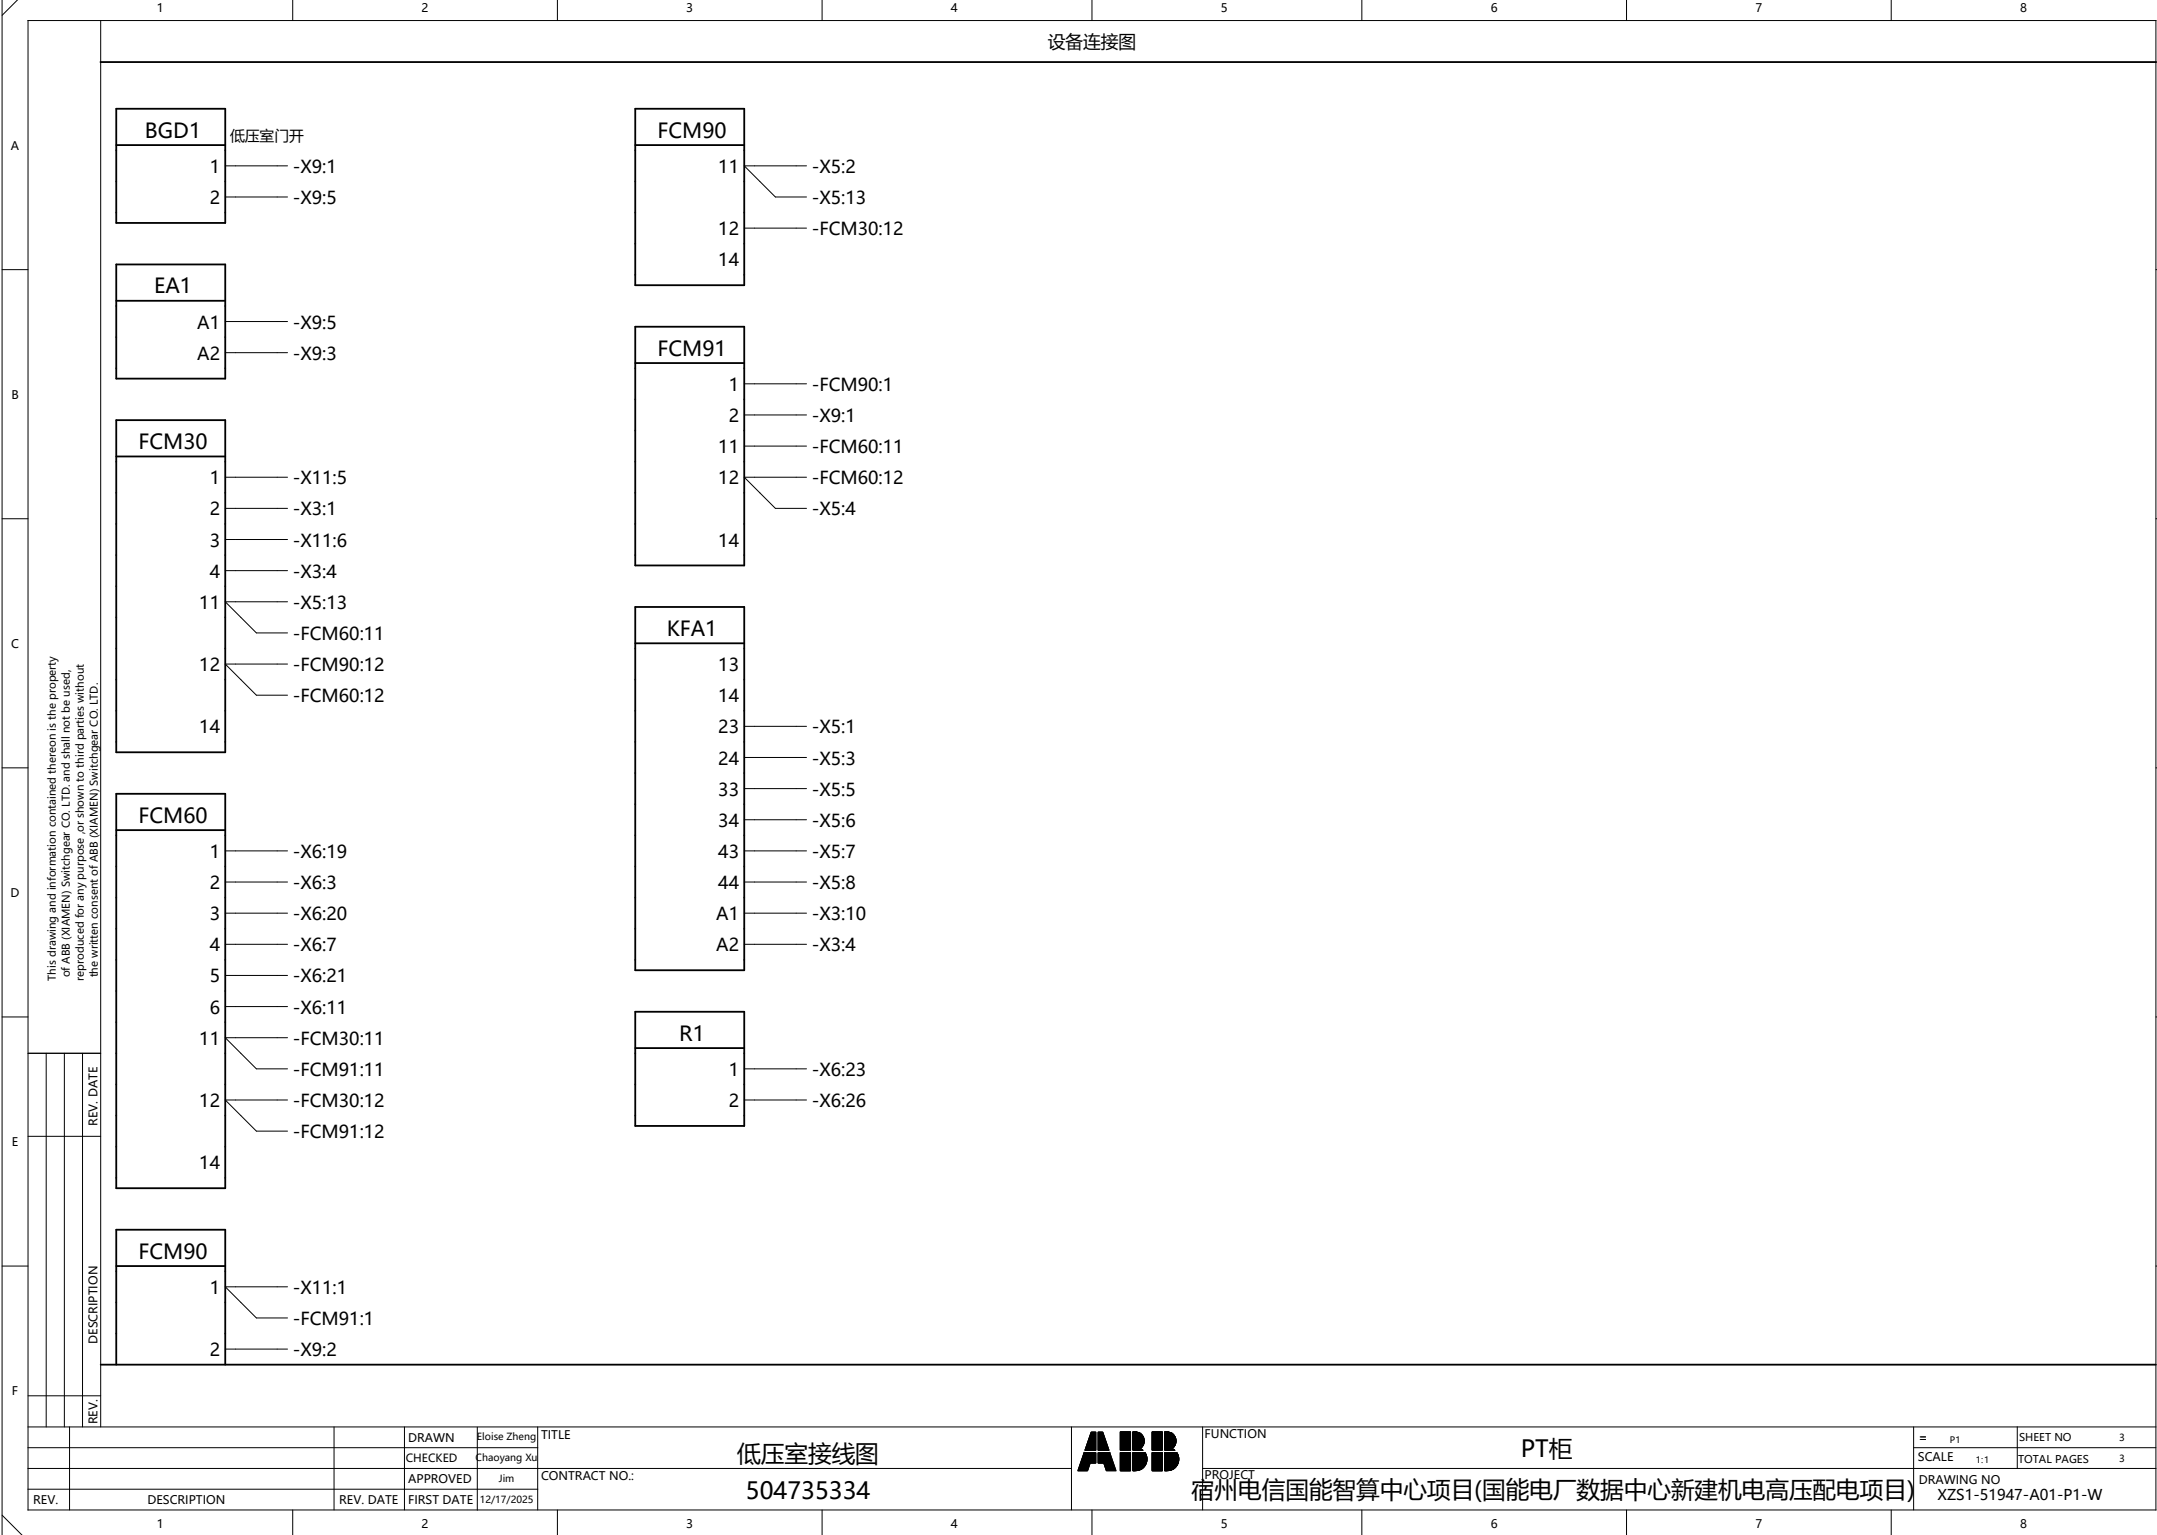

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.