

		JUICIO DE INGENIERÍA / DETALLE CORTA FUEGO	
HILTI:	PROYECTO:	FECHA:	
MOPA		FOLIO:	EJ 2412204
CLIENTE / ID:	PERSONA DE CONTACTO:	Página 1 de 2	
	Superba, Kevin Soto / ksoto@superba.co.cr		

Sistema corta fuego de acuerdo a la resistencia al fuego del sistema, para una abertura en muro de Drywall, donde pasan tuberías plásticas (PVC) con aislante poliisocianurato y PVC, utilizando el sistema sellador intumescente FS-ONE MAX, cinta intumescente CP 648-E-W45/1-3/4" y collar de retención CP 648-ER 1.75" x 25.

F-Rating: 2-Hr

Detalles:

1. OBJETIVO

El requerimiento es un SISTEMA CORTAFUEGO para protección pasiva de una abertura en muro de Drywall, donde pasan tuberías plásticas (PVC) con aislante poliisocianurato y PVC, utilizando el sistema sellador intumescente FS-ONE MAX, cinta intumescente CP 648-E-W45/1-3/4" y collar de retención CP 648-ER 1.75" x 25.

El Juicio de ingeniería representa un sistema cortafuego en que se espera que verifique la resistencia indicada si realiza la prueba estandarizada de resistencia al fuego.

2. EVIDENCIAS DE PRUEBAS

Las siguientes pruebas fueron tomadas en consideración para generar el Juicio de Ingeniería.

Sistema UL/cUL C-AJ-5295, C-AJ-8335 y W-L-2236.

3. NOTAS

- El Juicio de Ingeniería debe ser visto como la opinión de un especialista y no como un sistema completamente probados con esa configuración.
- Todos los productos deben ser instalados de acuerdo a las instrucciones de Hilti.
- Espesor mínimo del panel de muro Drywall: 5/8" con 2 placas en ambos lados, con F-Rating: 2-Hr.
- Espacio Anular: 1-3/8".
- Accesibilidad: Ambos lados.
- Exposición: Interior.
- Diámetro de tuberías plásticas (PVC) con aislante poliisocianurato y PVC: 6" y 8" máximo de diámetro, con F-Rating: 2-Hr.
- El F-Rating del sistema dependerá directamente del F-Rating del material base.
- El T-Rating no será igual al F-Rating de acuerdo a la UL 2079.

NOTA:

Hilti Corporation ("Hilti") ha proporcionado esta especificación basado en la información compartida por "el cliente", la respectiva información del producto Hilti y el existente nivel de conocimiento técnico (actualizado). Esta especificación se refiere al nivel esperado de rendimiento de resistencia al fuego, en caso de que los detalles propuestos se sometan a la prueba estandarizada de resistencia al fuego contra la cual se hizo el juicio.

La precisión de esta especificación está garantizada siempre que:

1. Solo se utilizan los productos originales de Hilti definidos en esta especificación.
2. Estos productos específicos son utilizados e instalados solo por un usuario competente y con experiencia de una manera que represente la última actualización y obedeciendo estrictamente los cálculos y condiciones mencionados en esta especificación, así como todas las instrucciones técnicas relevantes, el manual de operación, el manual de instalación y otras hojas de datos de Hilti.
3. El rendimiento propuesto, los requisitos previos y los criterios enumerados se ajustan a las condiciones realmente existentes en el local de trabajo y han sido verificados y acordados por el usuario.
4. La información brindada por Hilti es de carácter informativo. El responsable de proyecto será el único responsable de determinar el uso del producto para la aplicación específica, ya que cualquier modificación o cambio puede variar los resultados mostrados. Los productos deben ser transportados, almacenados e instalados según las instrucciones del uso del producto y sus fichas técnicas que pueden ser encontradas en nuestro sitio web: www.hilti.com


La recepción de este documento implica necesariamente la aceptación de los términos y condiciones de venta de Hilti, que pueden ser consultados en los siguientes enlaces:

Los términos y condiciones adicionales o diferentes propuestos o enviados por el Cliente no serán oponentes a Hilti y se entenderán objetados y/o rechazados por Hilti.

 Hilti Firestop Systems	Diseñado por:	Página 1 de 2	Diseño Número
	Pamela Morales		
	Revisado por:	Fecha:	2412204
	Luz Insúa		

DETALLE DE JUICIO DE INGENIERÍA

F-Rating: 2-Hr

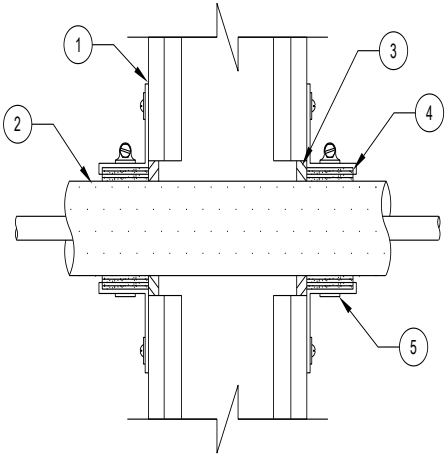

1. Espesor mínimo del panel de muro Drywall: 5/8" con 2 placas en ambos lados, con F-Rating: 2-Hr.
2. Tuberías plásticas (PVC) con aislante poliisocianurato y PVC: 6" y 8" máximo de diámetro, con F-Rating 2-Hr.
3. Sellador intumescente FS-ONE MAX, con espesor mínimo de 1/2".
4. Cinta intumescente CP 648-E-W45/1-3/4", mínimo de 4 vueltas, en ambos lados del muro.
5. Collar de retención CP 648-ER 1.75" x 25, instalado con anclajes Hilti de drywall o similares.
6. Opción 2 de collar de retención de acuerdo con UL W-L-2236: Collar fabricado de acero de espesor 28 Ga. instalado con anclajes Hilti de drywall o similares.

Notas:

1. T-Rating no será igual al F-Rating de acuerdo a la UL 2079.
2. Este juicio esta diseñado para pasantes individuales, de tuberías plásticas (PVC) con aislante poliisocianurato de 6" y 8" máximo de diámetro cada una, en muro de drywall.

Este juicio de ingeniería representa un sistema cortafuego en que se espera se verifique la resistencia indicada si se realiza la prueba estandarizada de resistencia al fuego.



Diseñado por:

Pamela Morales

Revisado por:

Luz Insúa

Página 2 de 2

Fecha:

Diseño Número

2412204