





GR49


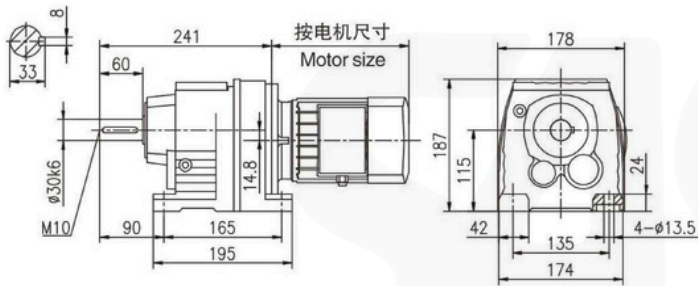


GR..S49

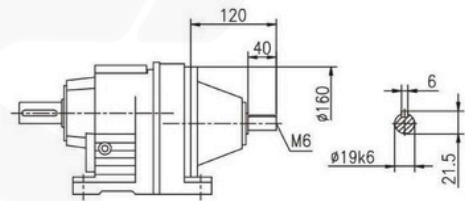


GRF49


$\Phi 160$

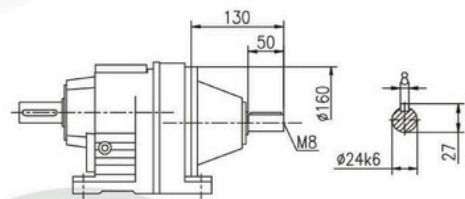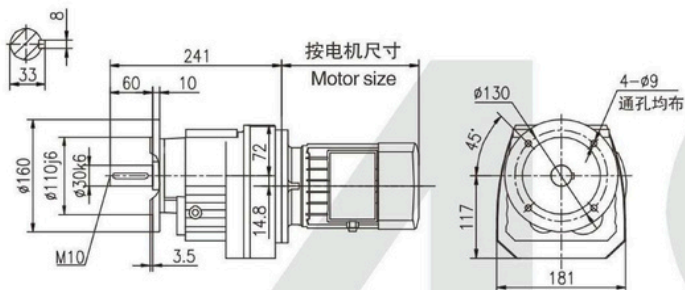

$\Phi 200$

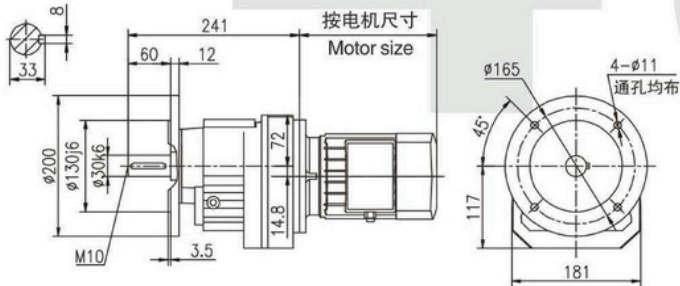


GR..49GR39

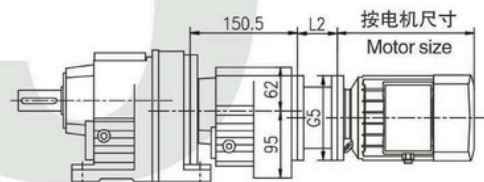

Y2电机座号 Motor size	63		71		80		90		90	
功率/4P Power/(kw)	0.18	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	
L2	77		77		77		77		80	
G5	Φ 140		Φ 160		Φ 200		Φ 200		Φ 250	

GR..49

The connected flange is needed when the motor supplied by customer

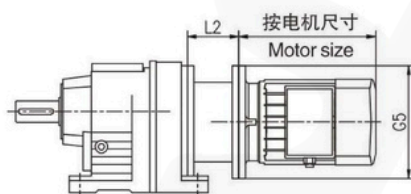

Y2电机座号 Motor size	63	71		80		90		100		112
功率/4P Power/(kw)	0.18	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4
L2	77	77		77		77		80		80
G5	Φ 140	Φ 160		Φ 200		Φ 200		Φ 250		Φ 250

- Note: 1. "GR" means GR, GRF.
2. If the motor provided by the purchaser is $G5 \geq \Phi 200$, please check if normal installation is influenced.