완성본 대조와 수정 기준

원본의 생활·시설 구성을 보존하고 최근 사용자 합의와 연결한다.

유지	독립 원형 공동·연속 터널 / 6층 / 86공간 / 113동층 연결 / 5주요 층간 연결
유지	145품목·3,264명세·27생활 활동. 구성 부품을 독립 장비 대수로 합산하지 않음.
추가	B2 냉각·펌프 C02: 그레이팅 메자닌 + 두 계단 + 상하 관찰·차폐
추가	R1 직원·S1 시료·M1 정비 안내선 및 인수인계 문구와 도면 경로
수정	B5 창백한 청백색 / B4 어두운 무채색 / B2 철색·붉은 보조등 / B1 유지
추가	B3 저인원 보관부 기본 소등. 수동 구역 조명·스위치 위치·별도 안내광
수정	CCTV 회전 분리 모델을 우선 후보로 변경. 일괄 방별 배치를 감시 구역별 재검토
제작	B5 핵심 공동 4개 + 코어 3개 + 터널 7개부터 새 씬에 제작 시작
남음	내부 칸막이, 전체 소품 정합, 모든 층의 문·계단·승강기 상세와 실제 AI 검증

층별 분위기와 색감

사용자 수정안 우선. 색은 재질 바탕과 작업광에 나누고 안내선 의미는 공통으로 유지한다.

B5 창백한 격리 생활



옅은 청색·흰색. 낮은 채도와 눈부심을 억제한 청백색.

B4 어두운 무채색 연구



시험 대상과 조작부의 국부 작업광. 색 강조를 줄인 회색·흑연색.

B3 소등된 보관 구역



보관부 기본 소등. 출입·계단 최소 안내광과 작업대 별도 회로.

B2 철색과 붉은 보조등



붉은 상시 보조등. 계단·밸브에는 중성 작업광. 경보 표현은 별도.

B1 직원 생활과 관제



따뜻한 회색·아이보리. 생활부 온화한 빛과 실험부 중성광.


1F 폐공장과 외광



녹·먼지·낡은 녹색 도장. 외광과 최근 사용된 작업 구역.

B5 격리층 전체 시설

실패체 격리·생활·관찰 / 외곽 생활·운영 공동까지 보존

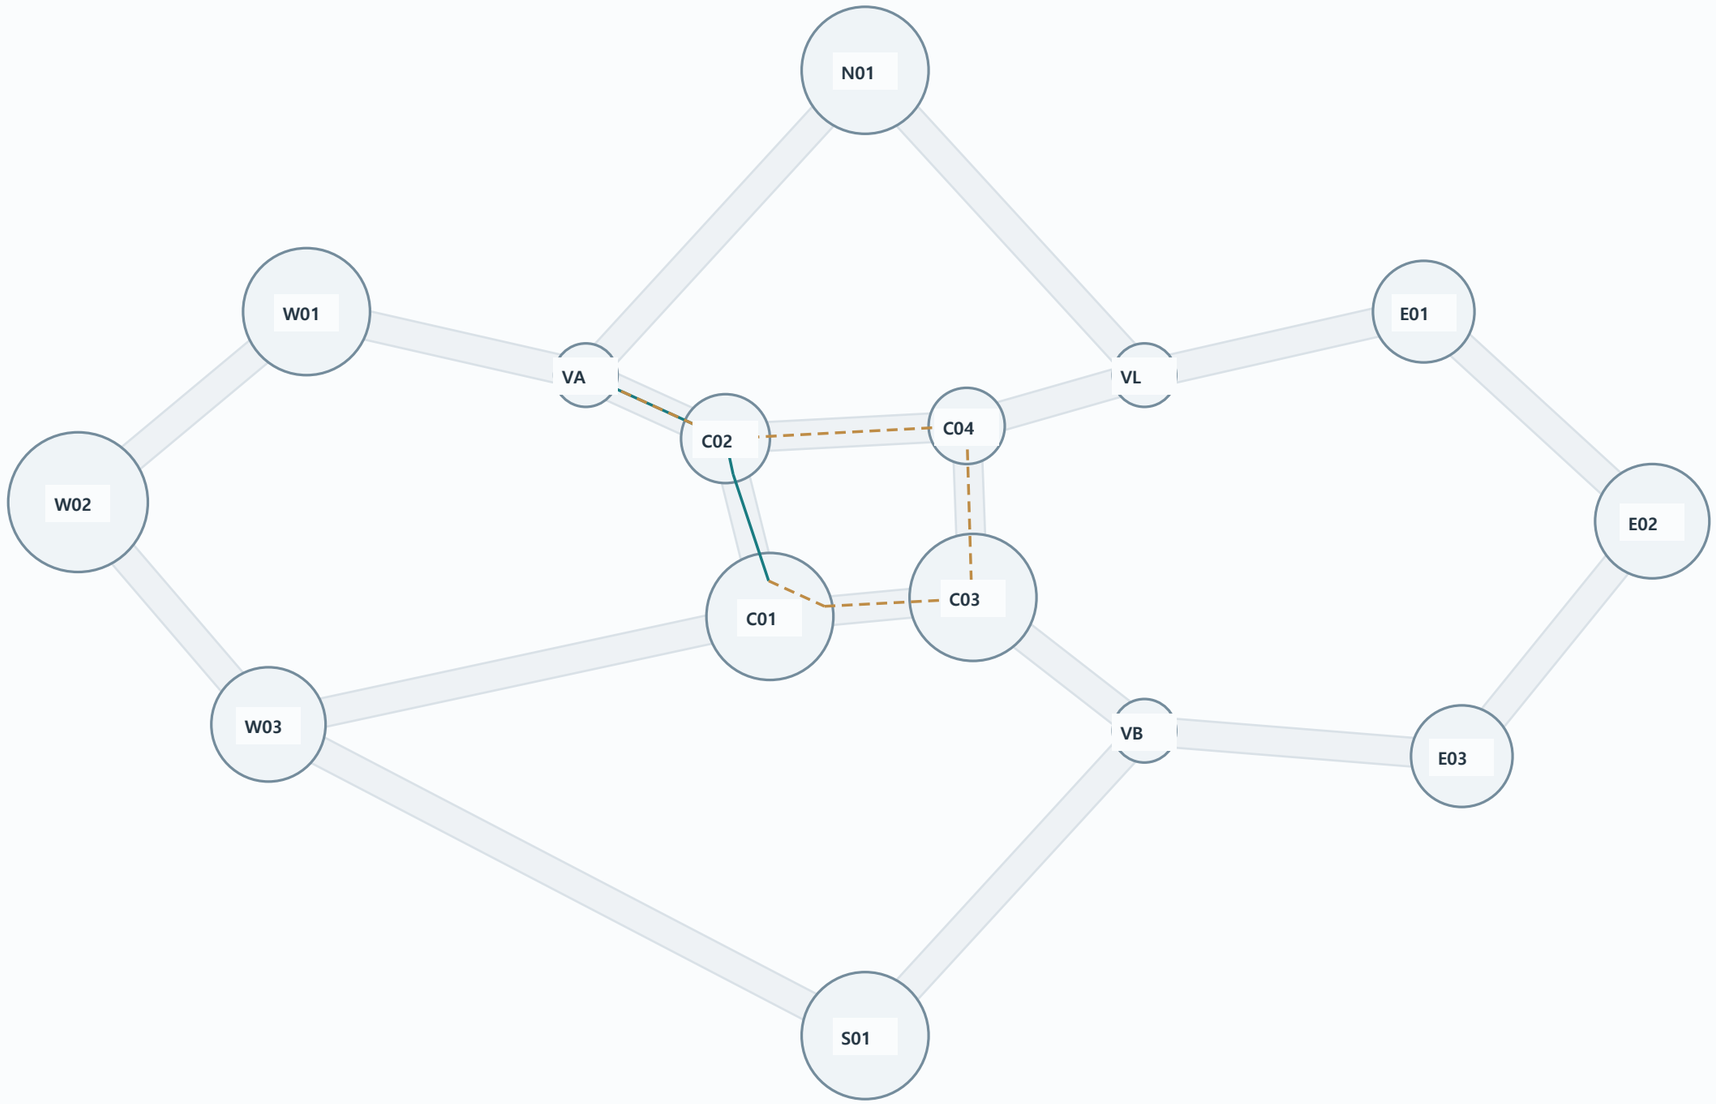

C01 피험체 격리 공동

C02 경비·모니터링 공동

C03 냉각 공동

C04 유틸리티 공동

VA 계단 A

VB 계단 B

VL 화물 승강기

W01 일반 실험체 생활·격리

W02 추가 실험체 생활·격리

W03 검사·의료 안정 공동

E01 격리 생활물품·리넨

E02 격리 배식·생활 지원

E03 격리 제염 공동

N01 중앙 격리 관제

S01 폐쇄된 시험 공동

실선: 예상 주 경로


점선: 예상 우회 경로

경로는 도면에만 표시. 실제 바닥 안내선은 R1/S1/M1 업무 코드로 제작한다.

층 기준 Y=-82m / X 동쪽 · v 남쪽 · Unity Z=-v / 터널 폭4.2m·높이3.4m / 문 유효폭2.4m (가안)

B4 관찰층 전체 시설

능력 측정·행동 관찰 / 외곽 생활·운영 공동까지 보존

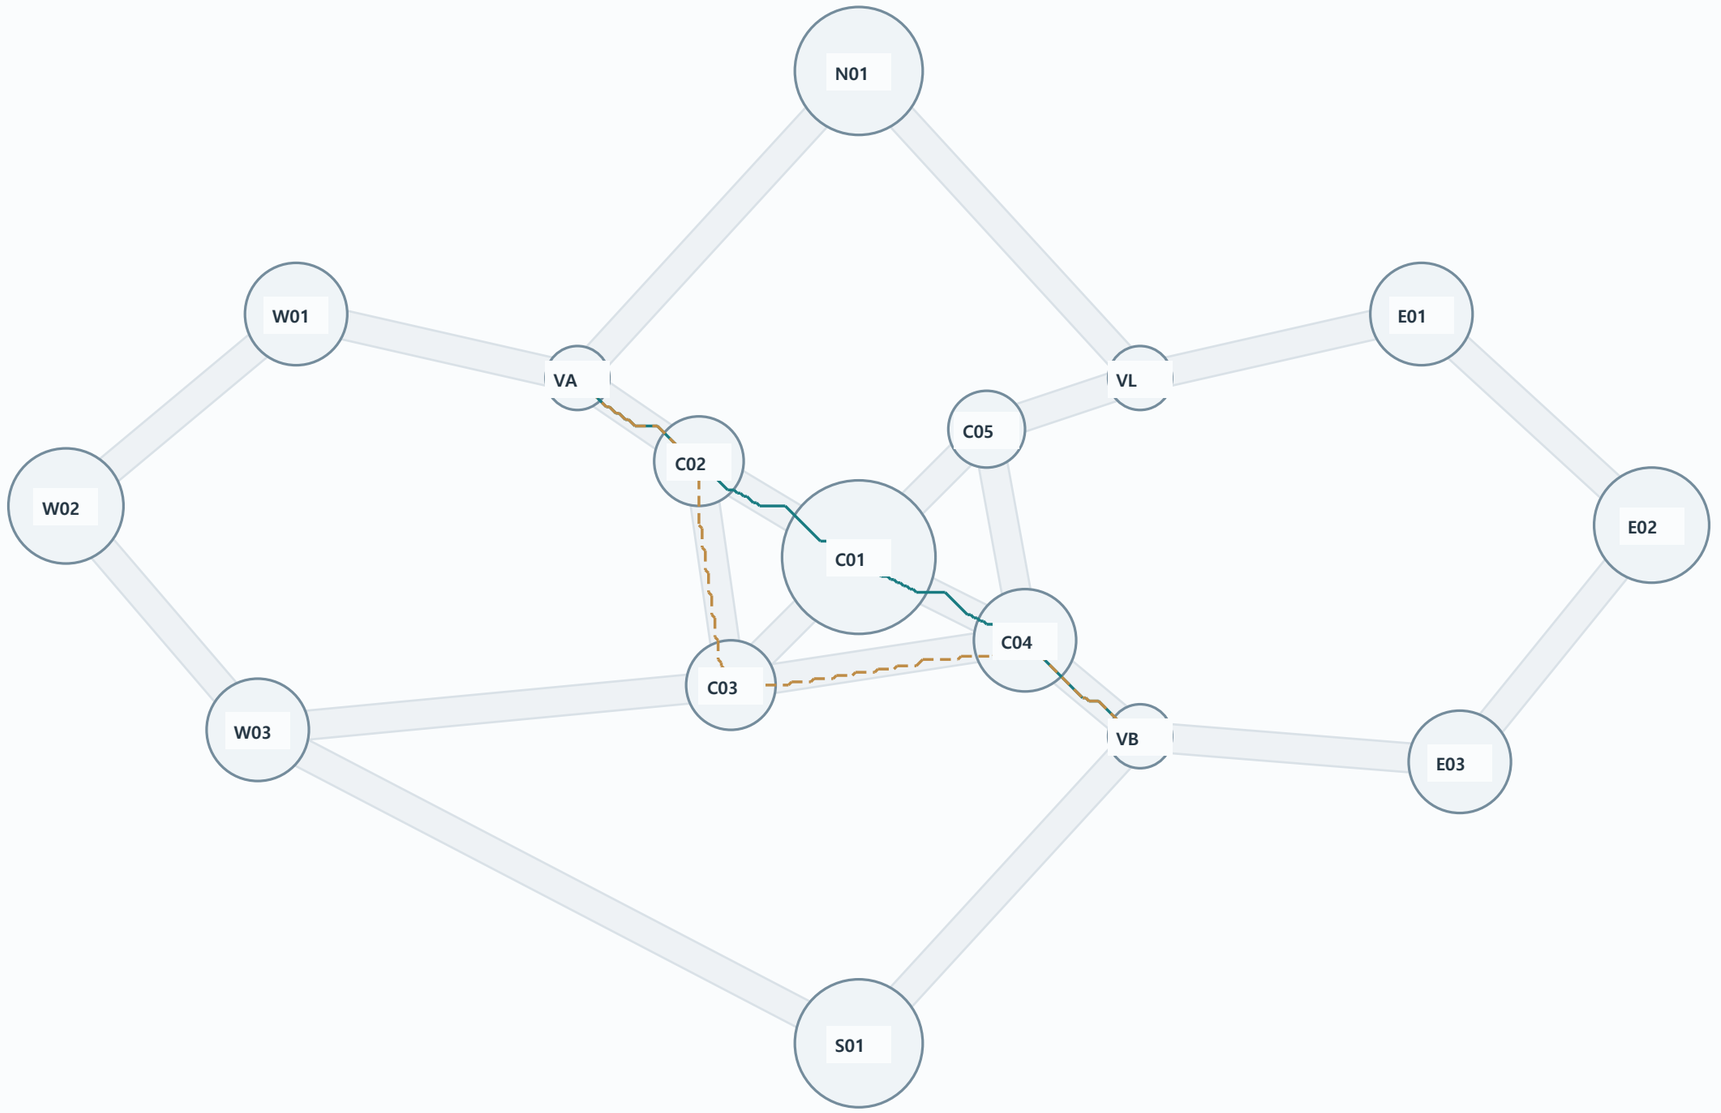

C01 중앙 관찰 공동

C02 진단 공동

C03 관찰 지원 공동

C04 분석 공동

C05 기록 공동

VA 계단 A

VB 계단 B

VL 화물 승강기

W01 투척 지연 측정실

W02 궤적 추적실

W03 반응시간 측정실

E01 영상 판독실

E02 연구원 작업실

E03 진단·회복 공동

N01 통합 관찰 관제

S01 차폐 실험 공동

실선: 예상 주 경로


점선: 예상 우회 경로

경로는 도면에만 표시. 실제 바닥 안내선은 R1/S1/M1 업무 코드로 제작한다.

층 기준 Y=-66m / X 동쪽 · v 남쪽 · Unity Z=-v / 터널 폭4.2m·높이3.4m / 문 유효폭2.4m (가안)

B3 시료층 전체 시설

시료·영상·생체기록 분석 / 외곽 생활·운영 공동까지 보존

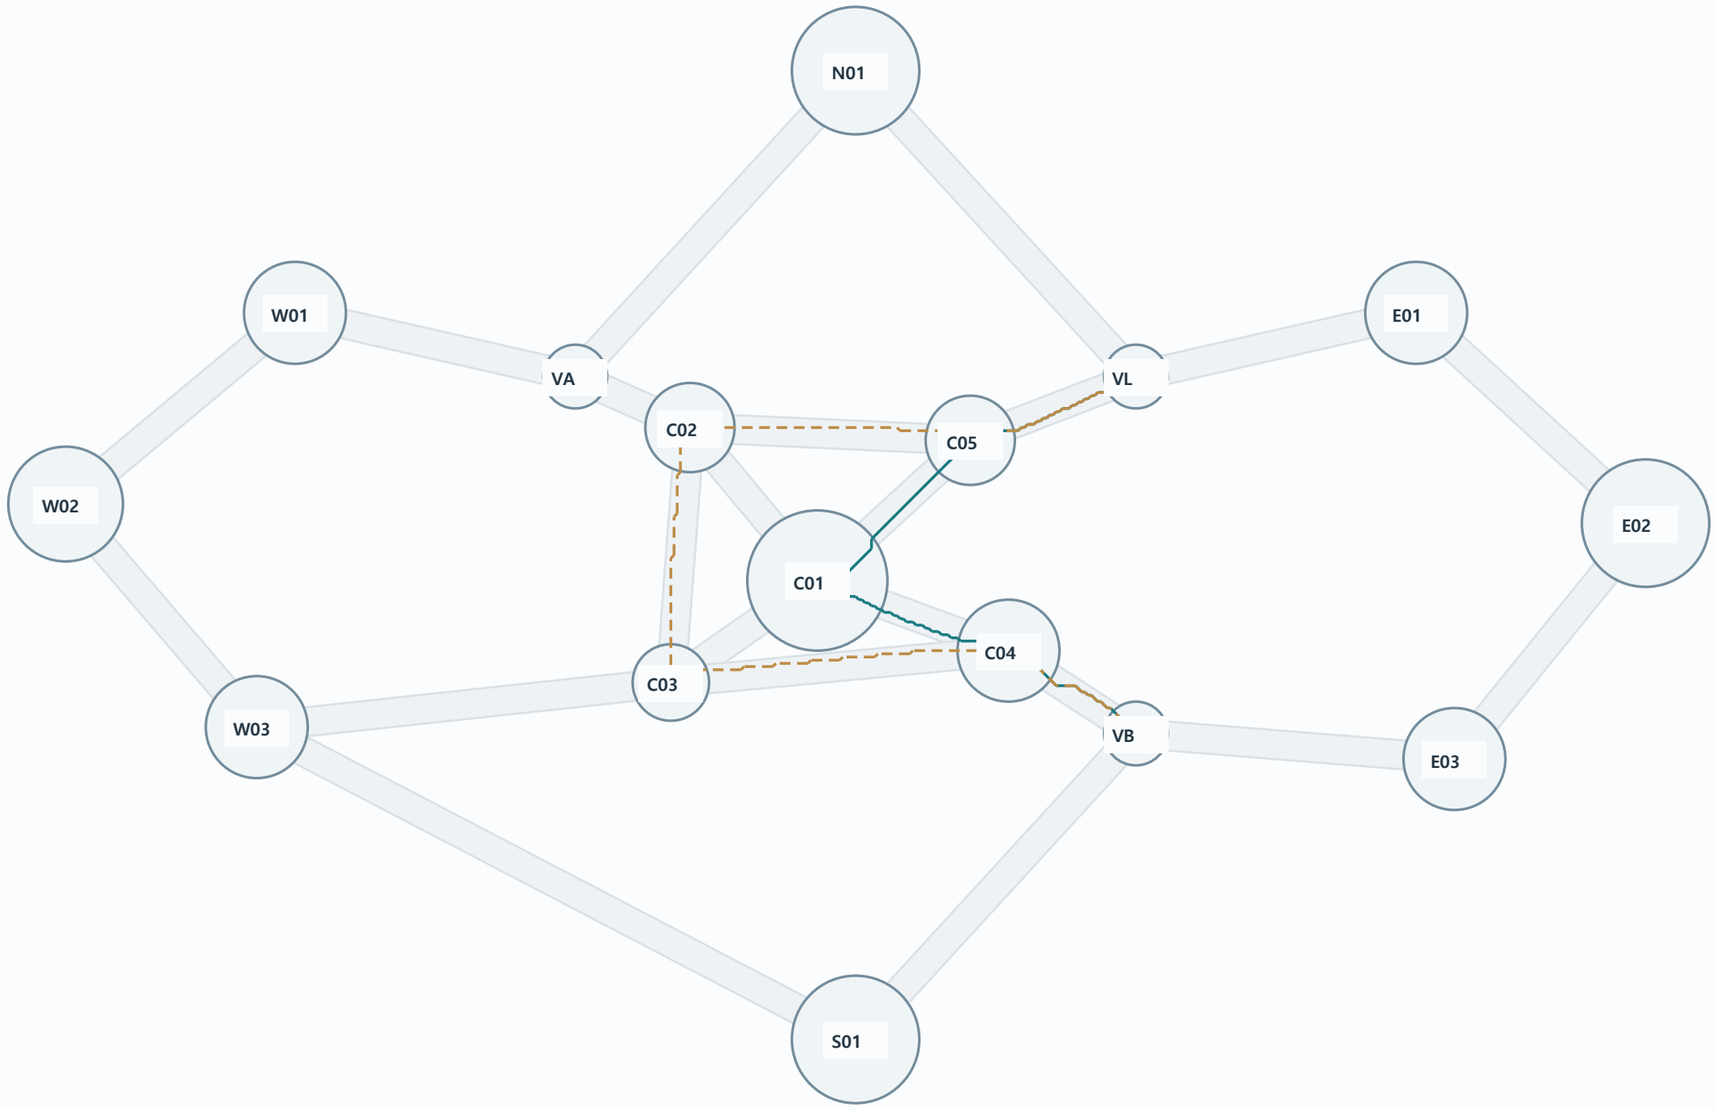

C01 중앙 시료 공동

C02 저온 보관 공동

C03 폐기·환복 공동

C04 제염 공동

C05 시료 준비 공동

VA 계단 A

VB 계단 B

VL 화물 승강기

W01 원시료 보관 공동

W02 장기 저온 저장

W03 밀폐 폐기물 보관

E01 생체신호 분석실

E02 주 서버·관측 데이터

E03 소모품 보관 공동

N01 시료 검수·분류

S01 세척·멸균 공동

실선: 예상 주 경로


점선: 예상 우회 경로

경로는 도면에만 표시. 실제 바닥 안내선은 R1/S1/M1 업무 코드로 제작한다.

층 기준 Y=-49m / X 동쪽 · v 남쪽 · Unity Z=-v / 터널 폭4.2m·높이3.4m / 문 유효폭2.4m (가안)

B2 기계층 전체 시설

전력·공조·물·폐기물 처리 / 외곽 생활·운영 공동까지 보존

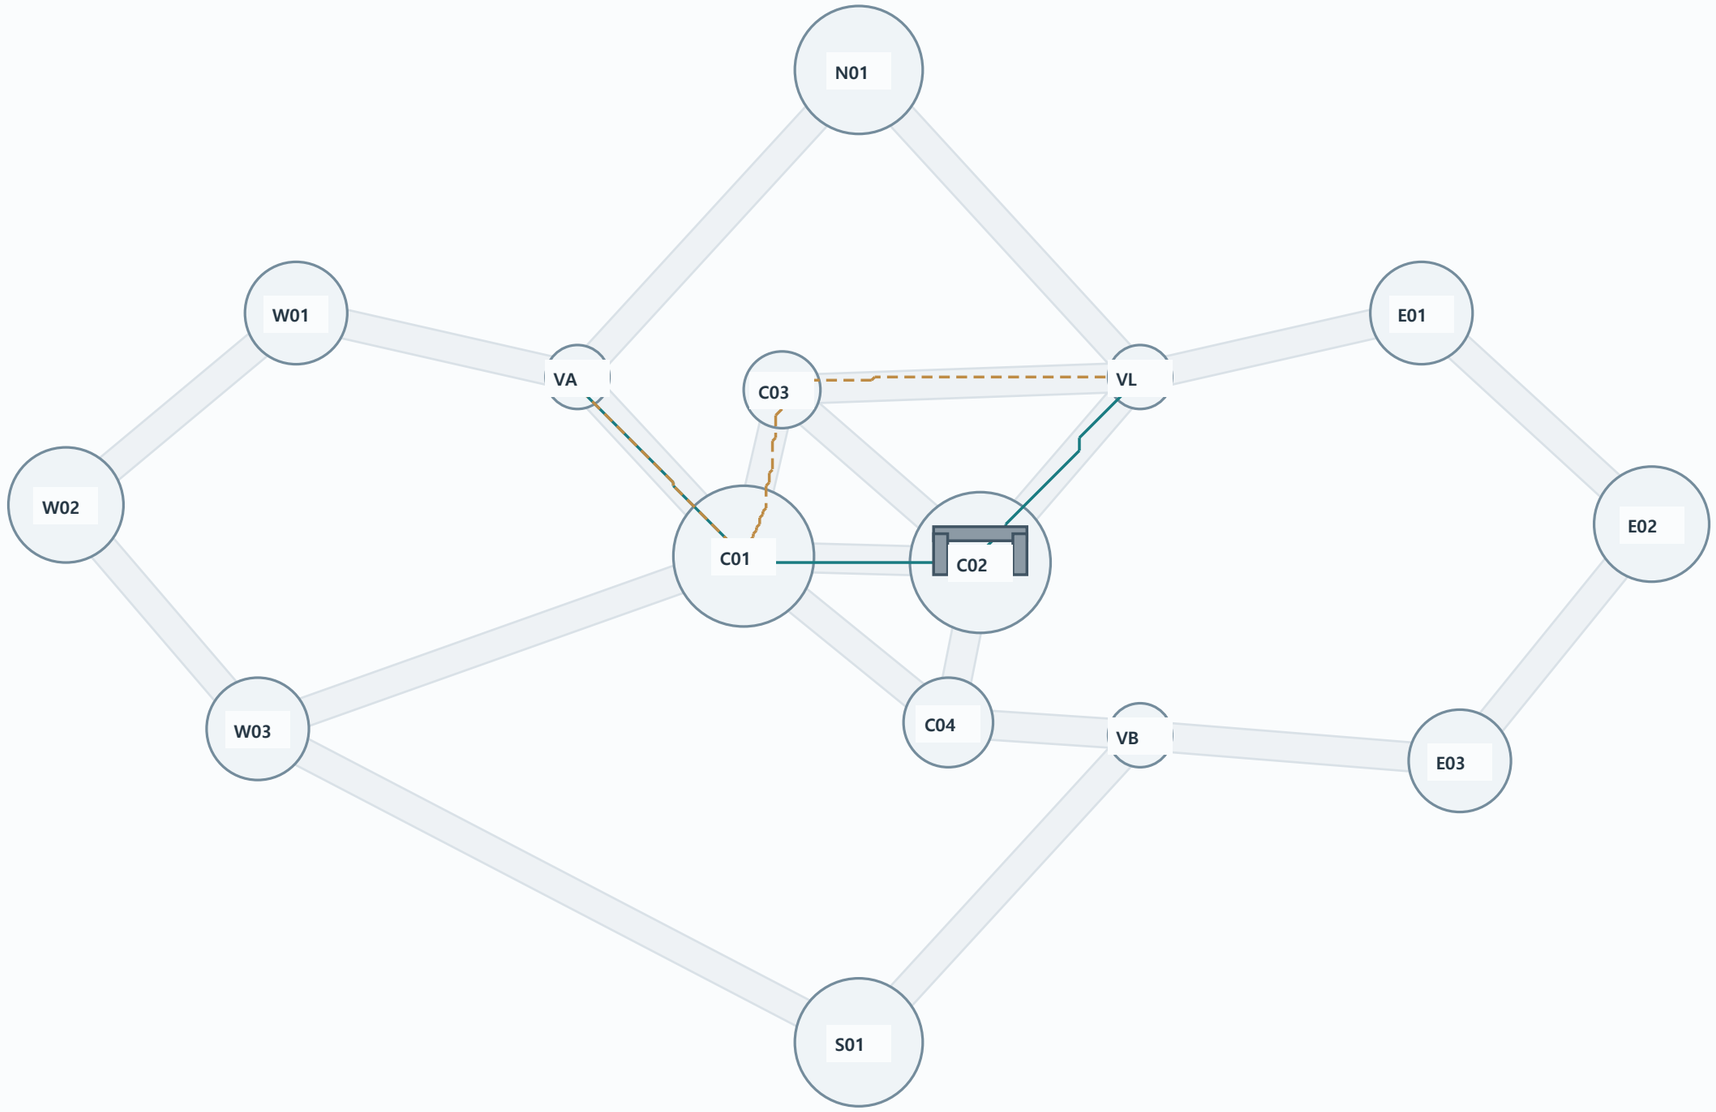

C01 원심분리 공동

C02 냉각·펌프 공동

C03 배전 공동

C04 관제 공동

VA 계단 A

VB 계단 B

VL 화물 승강기

W01 주 전력 공동

W02 예비 전력 공동

W03 정비·부품 창고

E01 급수·펌프 공동

E02 공조 필터 공동

E03 폐수·폐기물 설비

N01 주 공조·환기 공동

S01 설비 감시·정비

실선: 예상 주 경로


점선: 예상 우회 경로

경로는 도면에만 표시. 실제 바닥 안내선은 R1/S1/M1 업무 코드로 제작한다.

층 기준 Y=-34m / X 동쪽 · v 남쪽 · Unity Z=-v / 터널 폭4.2m·높이3.4m / 문 유효폭2.4m (가안)

B1 실험층 전체 시설

연구·통제·직원 운영 / 외곽 생활·운영 공동까지 보존

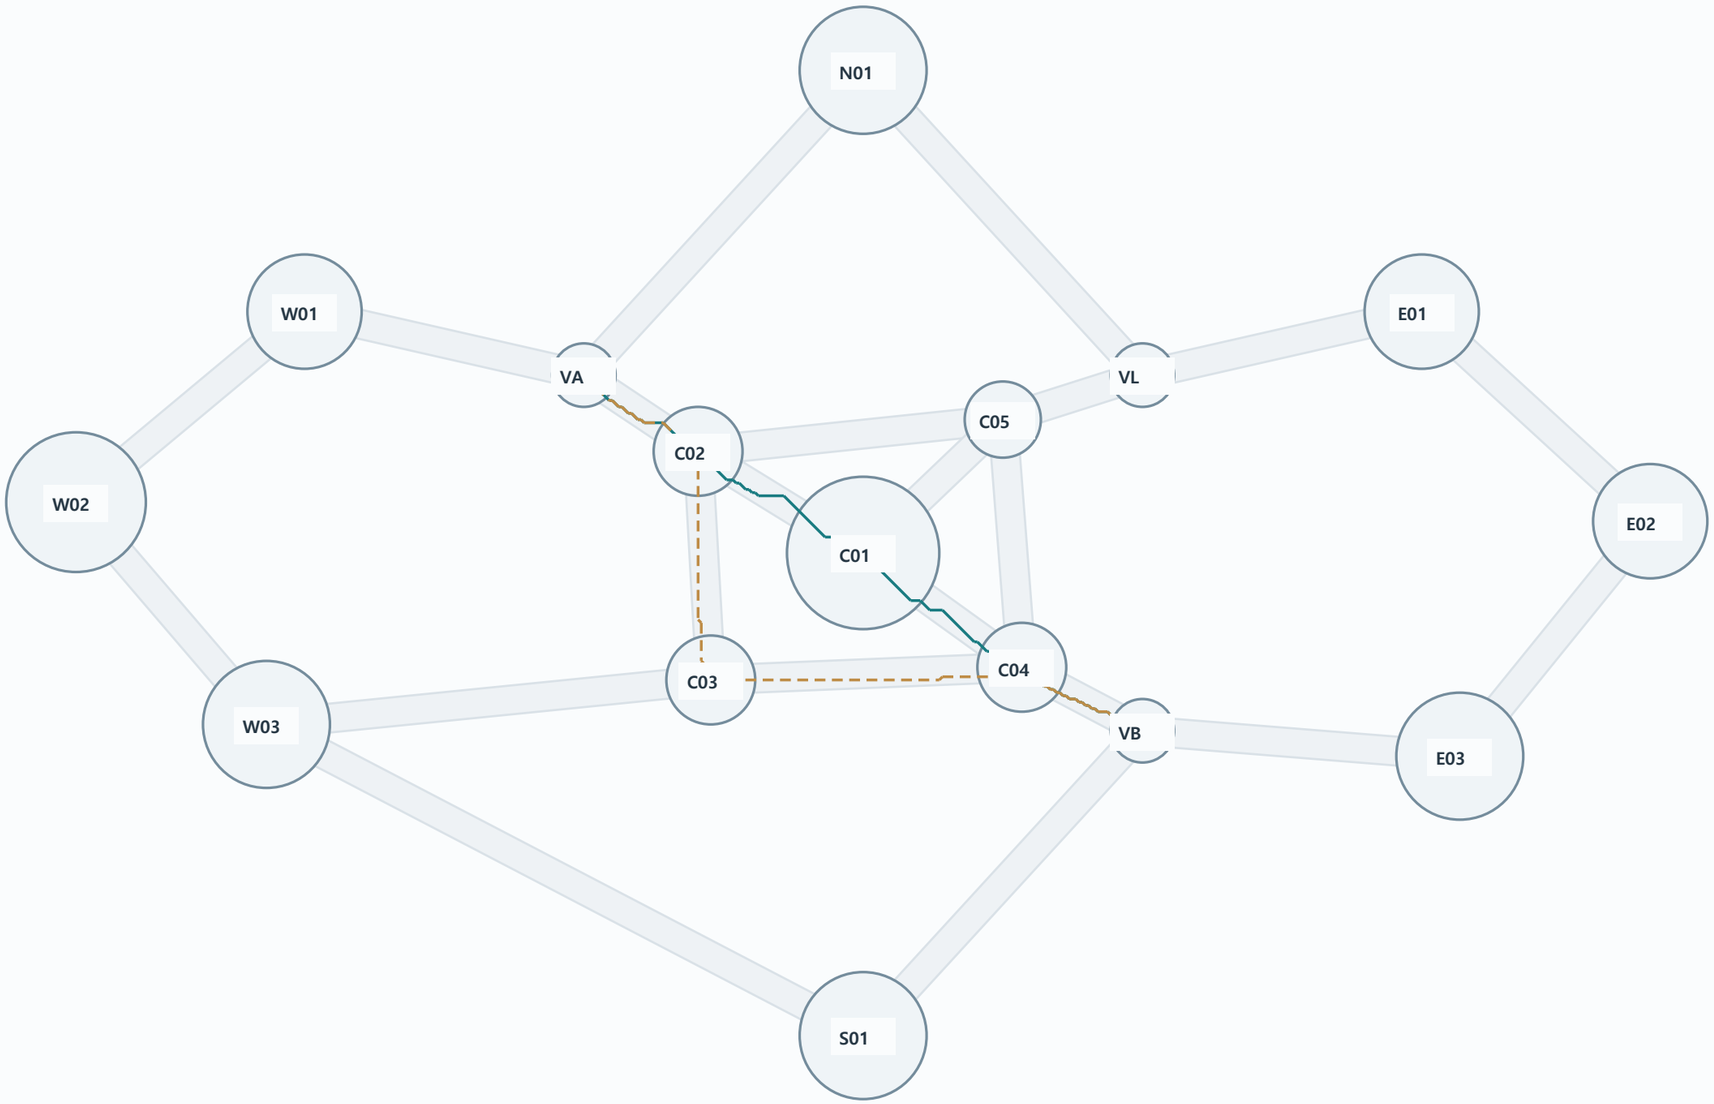

C01 중앙 피험 챔버

C02 실험 준비 공동

C03 기록 공동

C04 의료 지원 공동

C05 관찰 공동

VA 계단 A

VB 계단 B

VL 화물 승강기

W01 연구원 작업·회의

W02 직원 식당·휴게·조리

W03 연구원·지원인력 생활

E01 중앙 감독·보안 관제

E02 책임자·기밀 기록

E03 경비 숙소·교대 대기

N01 미래시 연구 시험 공동

S01 백업 서버·기록 대조

실선: 예상 주 경로


점선: 예상 우회 경로

경로는 도면에만 표시. 실제 바닥 안내선은 R1/S1/M1 업무 코드로 제작한다.

층 기준 Y=-18m / X 동쪽 · v 남쪽 · Unity Z=-v / 터널 폭4.2m·높이3.4m / 문 유효폭2.4m (가안)

1F 폐공장 위장층 전체 시설

외딴 폐공장의 녹슨 설비와 방치된 외관. 일부 통로의 사용 흔적이 지하 시설을 암시. / 외곽 생활·운영 공동까지 보존

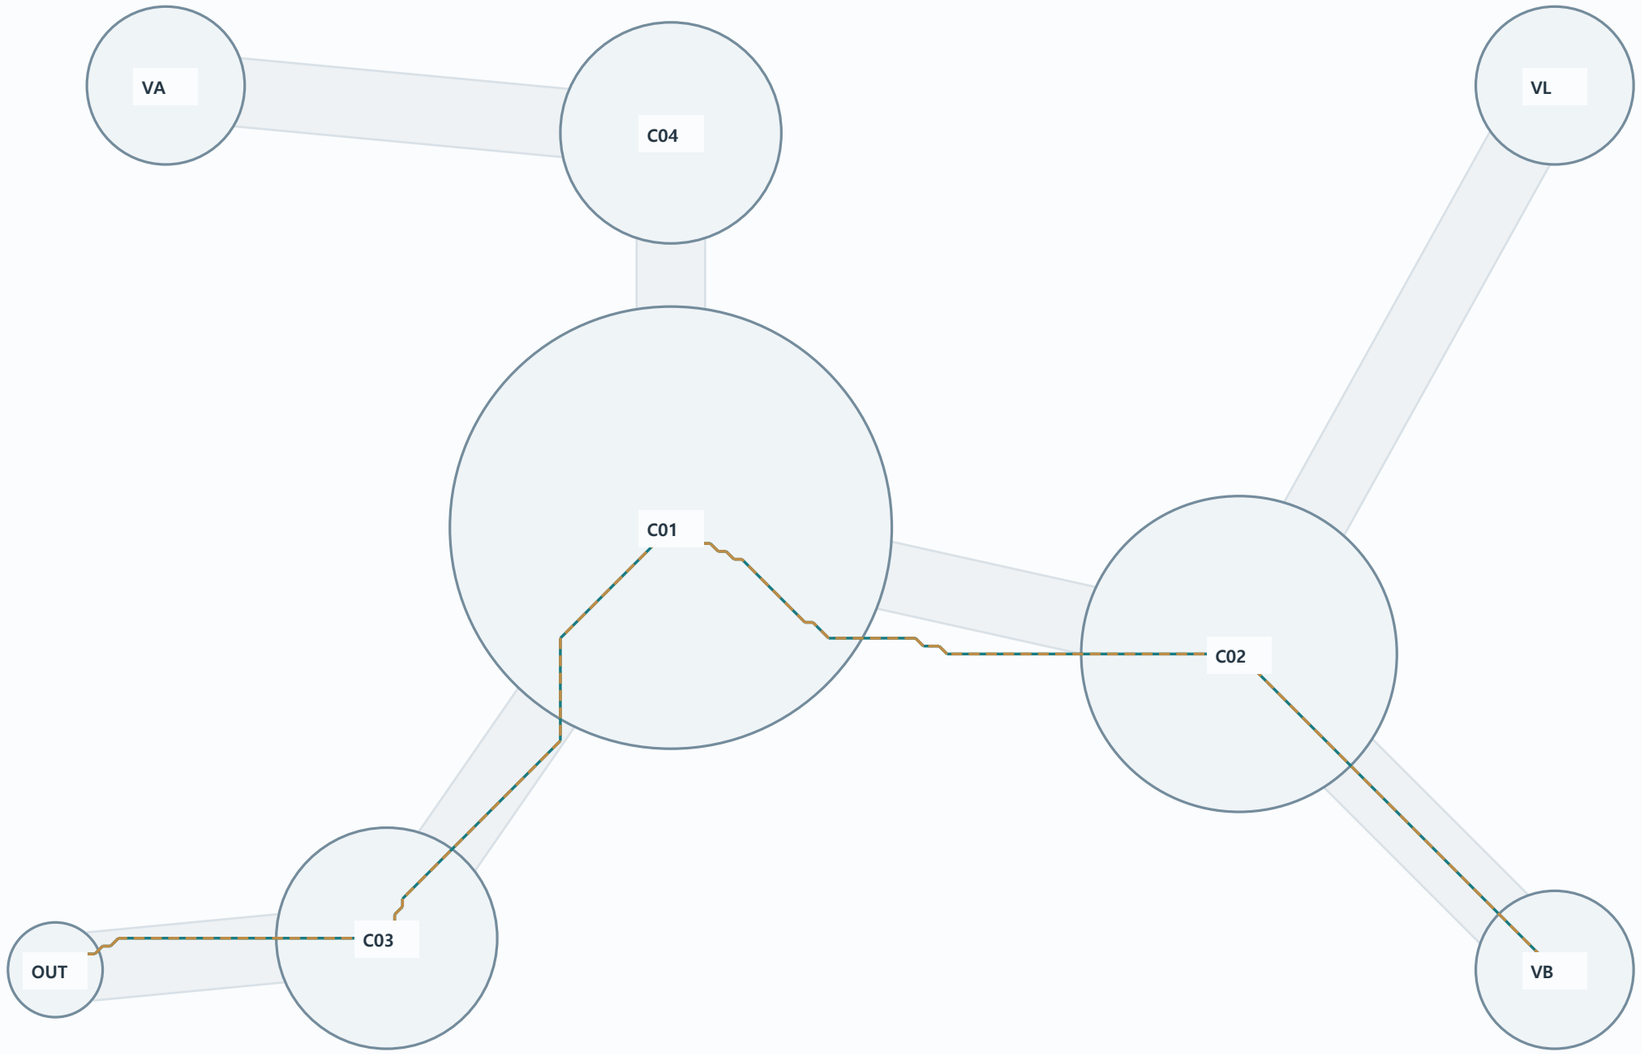

C01 폐생산동

C02 폐하역장·승강기 전실

C03 출구 검문 구역

C04 옛 사무동·직원 구역

VA 계단 A

VB 계단 B

VL 화물 승강기

OUT 외부 출구

실선: 예상 주 경로


점선: 예상 우회 경로

경로는 도면에만 표시. 실제 바닥 안내선은 R1/S1/M1 업무 코드로 제작한다.

층 기준 Y=0m / X 동쪽 · v 남쪽 · Unity Z=-v / 터널 폭4.2m·높이3.4m / 문 유효폭2.4m (가안)

B5 핵심 구역과 예상 이동

창백한 격리 생활 / 배치 명세는 큰 설비만 표시, 세부 소품은 후속 정합

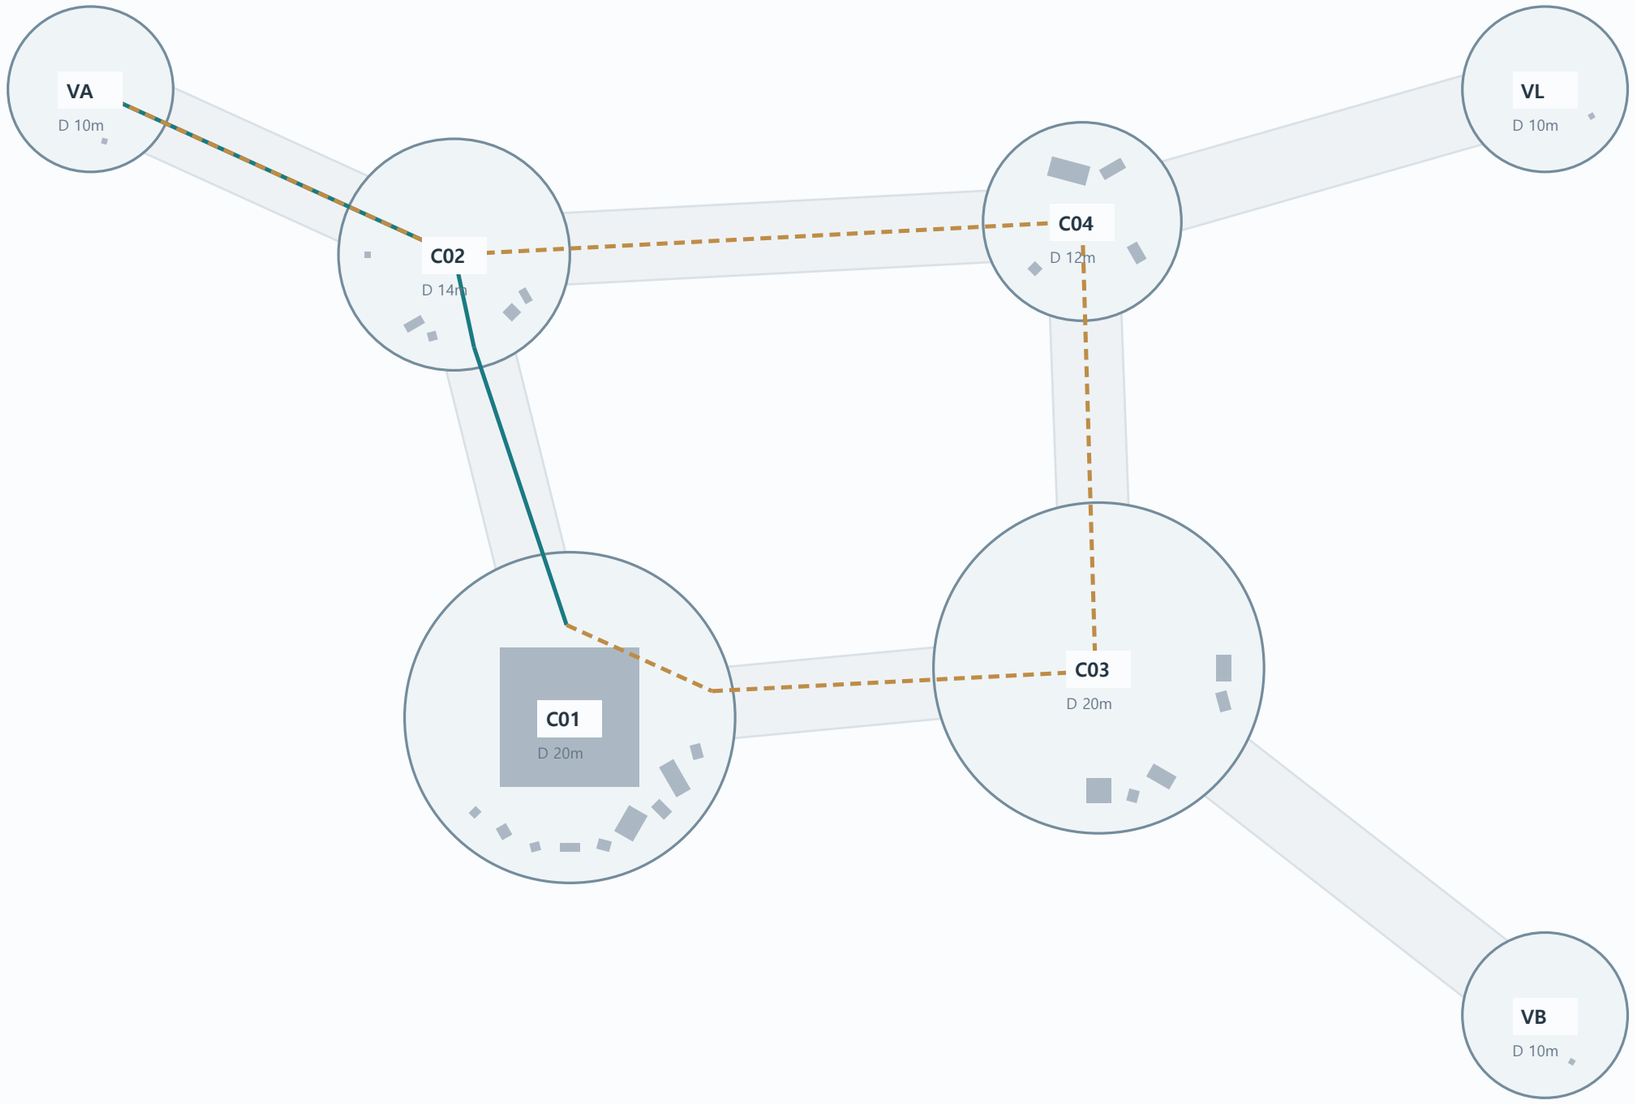

C01 피험체 격리 공동

C02 경비·모니터링 공동

C03 냉각 공동

C04 유틸리티 공동

VA 계단 A

VB 계단 B

VL 화물 승강기

실선: 예상 주 경로


점선: 예상 우회 경로

경로는 도면에만 표시. 실제 바닥 안내선은 R1/S1/M1 업무 코드로 제작한다.

층 기준 Y=-82m / X 동쪽 · v 남쪽 · Unity Z=-v / 터널 폭4.2m·높이3.4m / 문 유효폭2.4m (가안)

B4 핵심 구역과 예상 이동

어두운 무채색 연구 / 배치 명세는 큰 설비만 표시, 세부 소품은 후속 정합

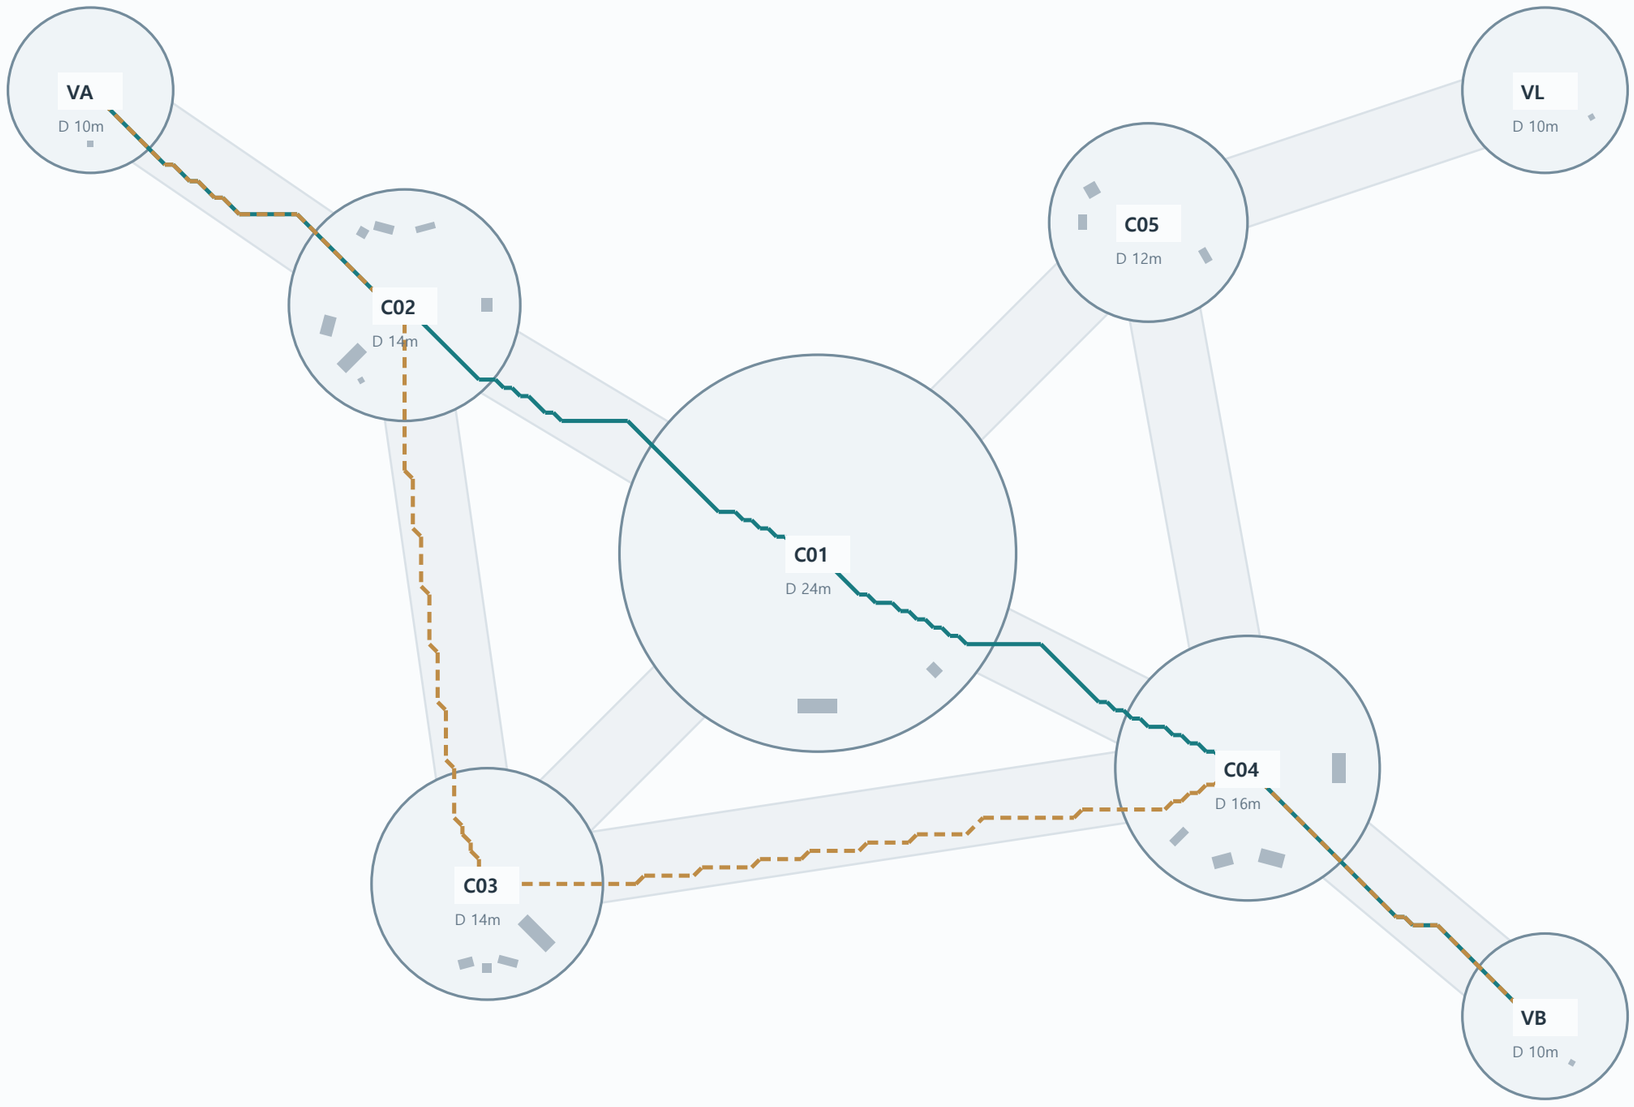

C01 중앙 관찰 공동

C02 진단 공동

C03 관찰 지원 공동

C04 분석 공동

C05 기록 공동

VA 계단 A

VB 계단 B

VL 화물 승강기

실선: 예상 주 경로


점선: 예상 우회 경로

경로는 도면에만 표시. 실제 바닥 안내선은 R1/S1/M1 업무 코드로 제작한다.

층 기준 Y=-66m / X 동쪽 · v 남쪽 · Unity Z=-v / 터널 폭4.2m·높이3.4m / 문 유효폭2.4m (가안)

B3 핵심 구역과 예상 이동

소등된 보관 구역 / 배치 명세는 큰 설비만 표시, 세부 소품은 후속 정합

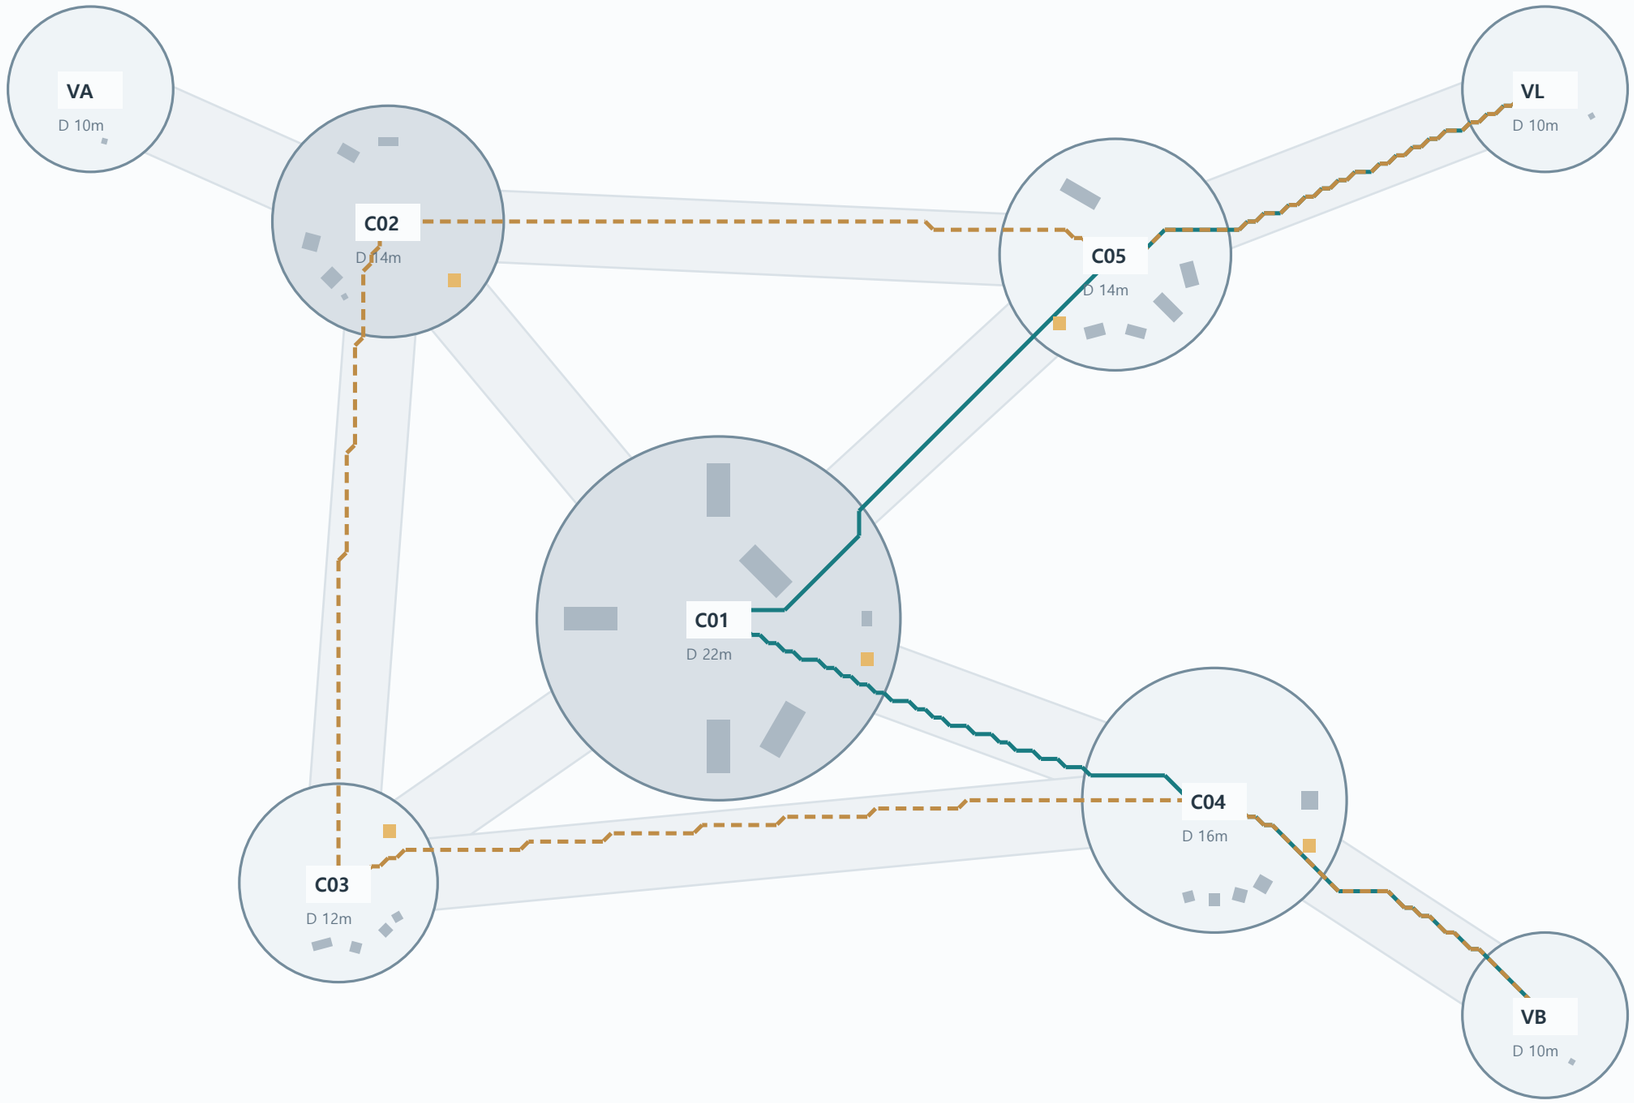

C01 중앙 시료 공동

C02 저온 보관 공동

C03 폐기·환복 공동

C04 제염 공동

C05 시료 준비 공동

VA 계단 A

VB 계단 B

VL 화물 승강기

실선: 예상 주 경로

점선: 예상 우회 경로


경로는 도면에만 표시. 실제 바닥 안내선은 R1/S1/M1 업무 코드로 제작한다.

회청색 공동: 기본 소등 보관부. 노란 사각: 수동 구역 스위치 후보.

층 기준 Y=-49m / X 동쪽 · v 남쪽 · Unity Z=-v / 터널 폭4.2m·높이3.4m / 문 유효폭2.4m (가안)

B2 핵심 구역과 예상 이동

철색과 붉은 보조등 / 배치 명세는 큰 설비만 표시, 세부 소품은 후속 정합

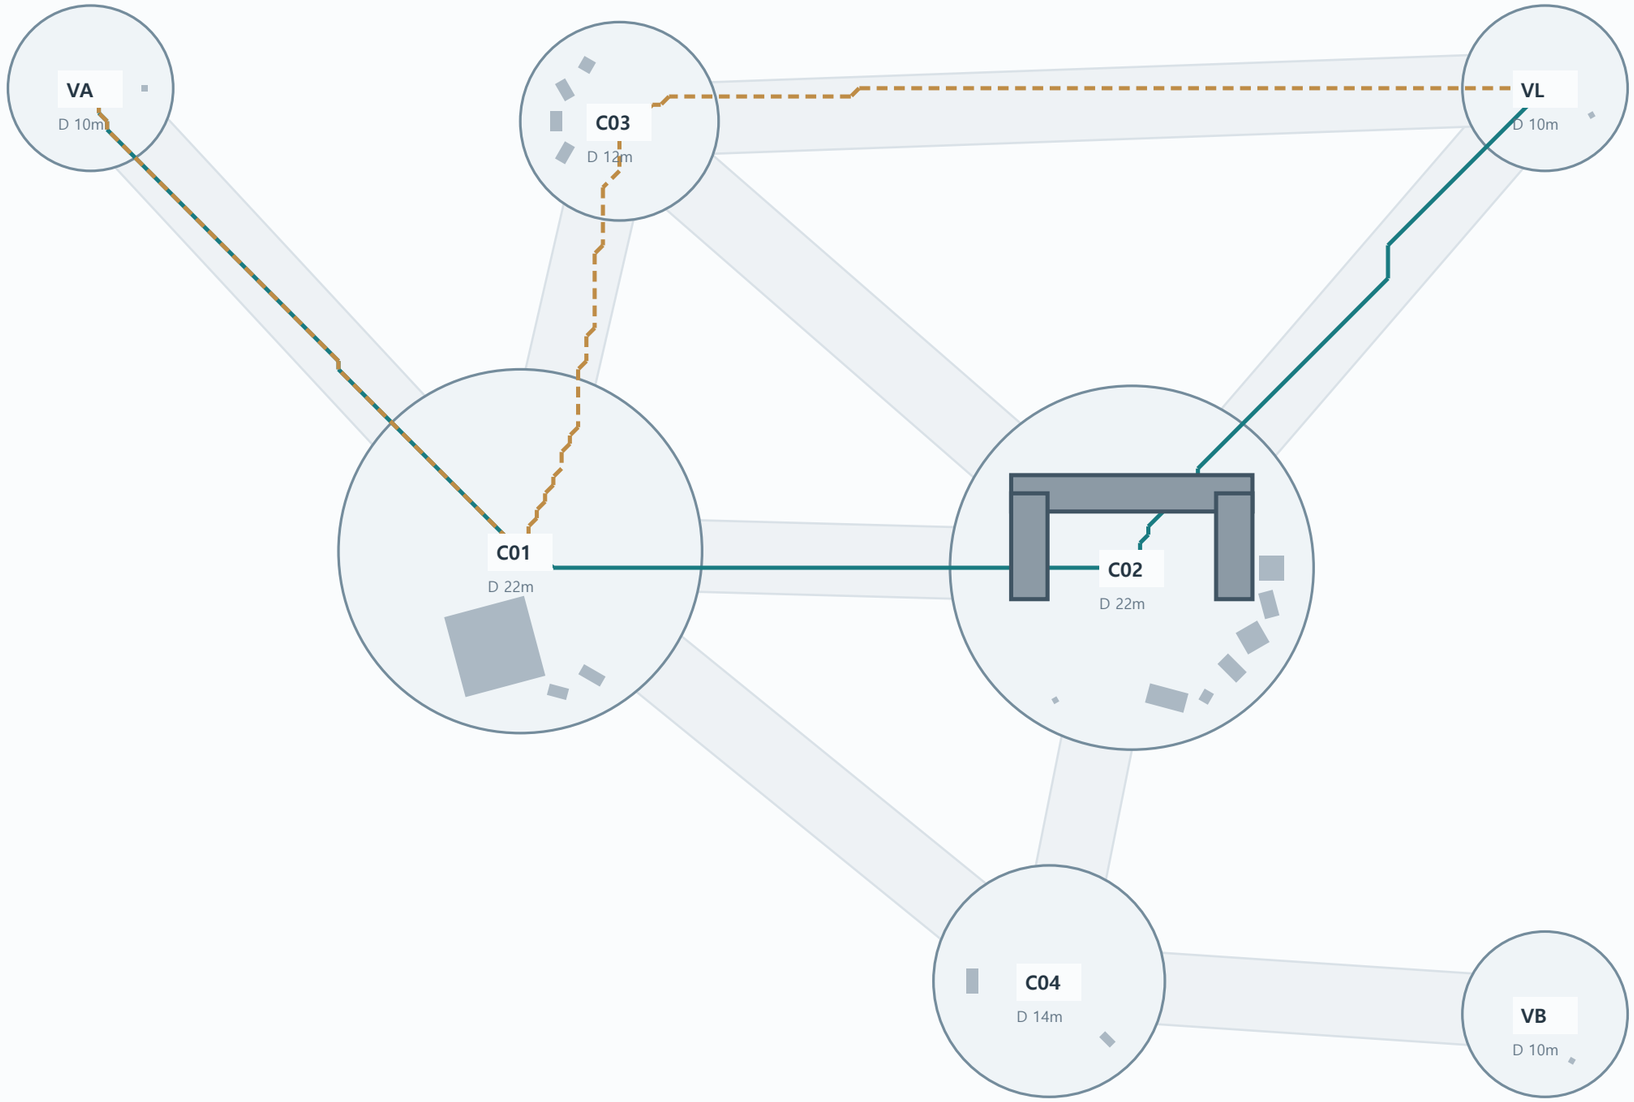

C01 원심분리 공동

C02 냉각·펌프 공동

C03 배전 공동

C04 관제 공동

VA 계단 A

VB 계단 B

VL 화물 승강기

실선: 예상 주 경로


점선: 예상 우회 경로

경로는 도면에만 표시. 실제 바닥 안내선은 R1/S1/M1 업무 코드로 제작한다.

층 기준 Y=-34m / X 동쪽 · v 남쪽 · Unity Z=-v / 터널 폭4.2m·높이3.4m / 문 유효폭2.4m (가안)

B1 핵심 구역과 예상 이동

직원 생활과 관제 / 배치 명세는 큰 설비만 표시, 세부 소품은 후속 정합

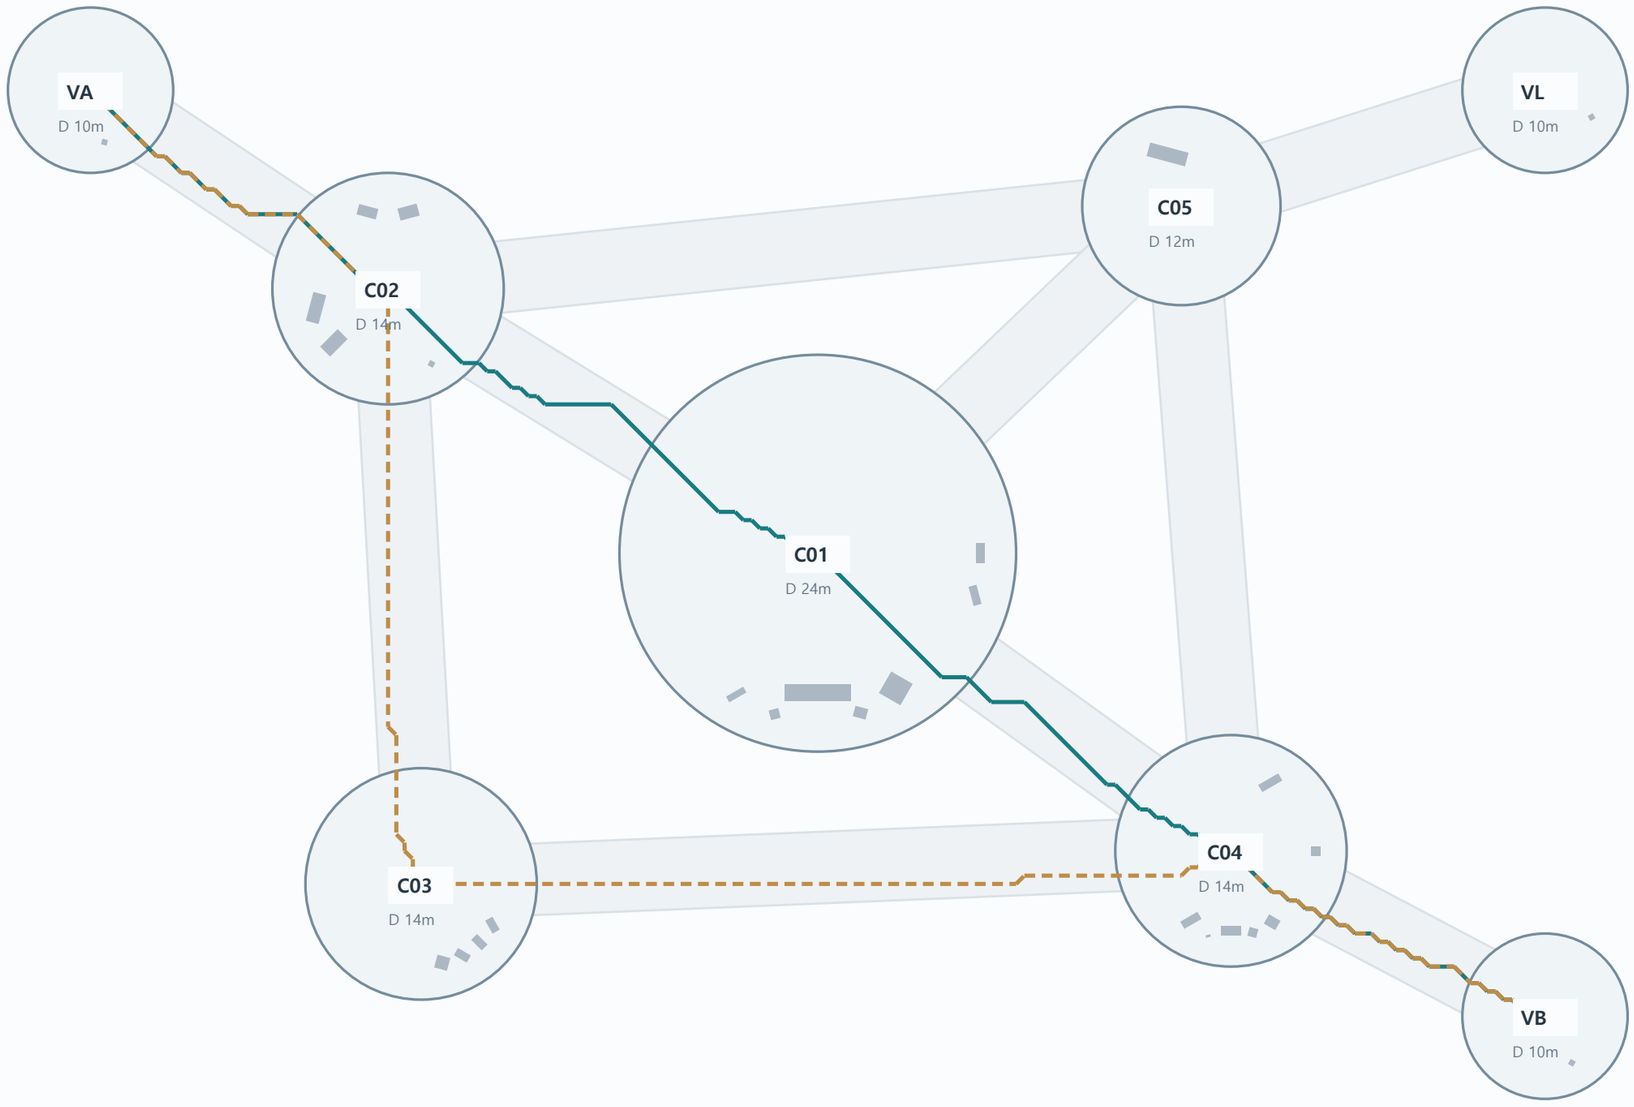

C01 중앙 피험 챔버

C02 실험 준비 공동

C03 기록 공동

C04 의료 지원 공동

C05 관찰 공동

VA 계단 A

VB 계단 B

VL 화물 승강기

실선: 예상 주 경로


점선: 예상 우회 경로

경로는 도면에만 표시. 실제 바닥 안내선은 R1/S1/M1 업무 코드로 제작한다.

층 기준 Y=-18m / X 동쪽 · v 남쪽 · Unity Z=-v / 터널 폭4.2m·높이3.4m / 문 유효폭2.4m (가안)

1F 핵심 구역과 예상 이동

폐공장과 외광 / 배치 명세는 큰 설비만 표시, 세부 소품은 후속 정합

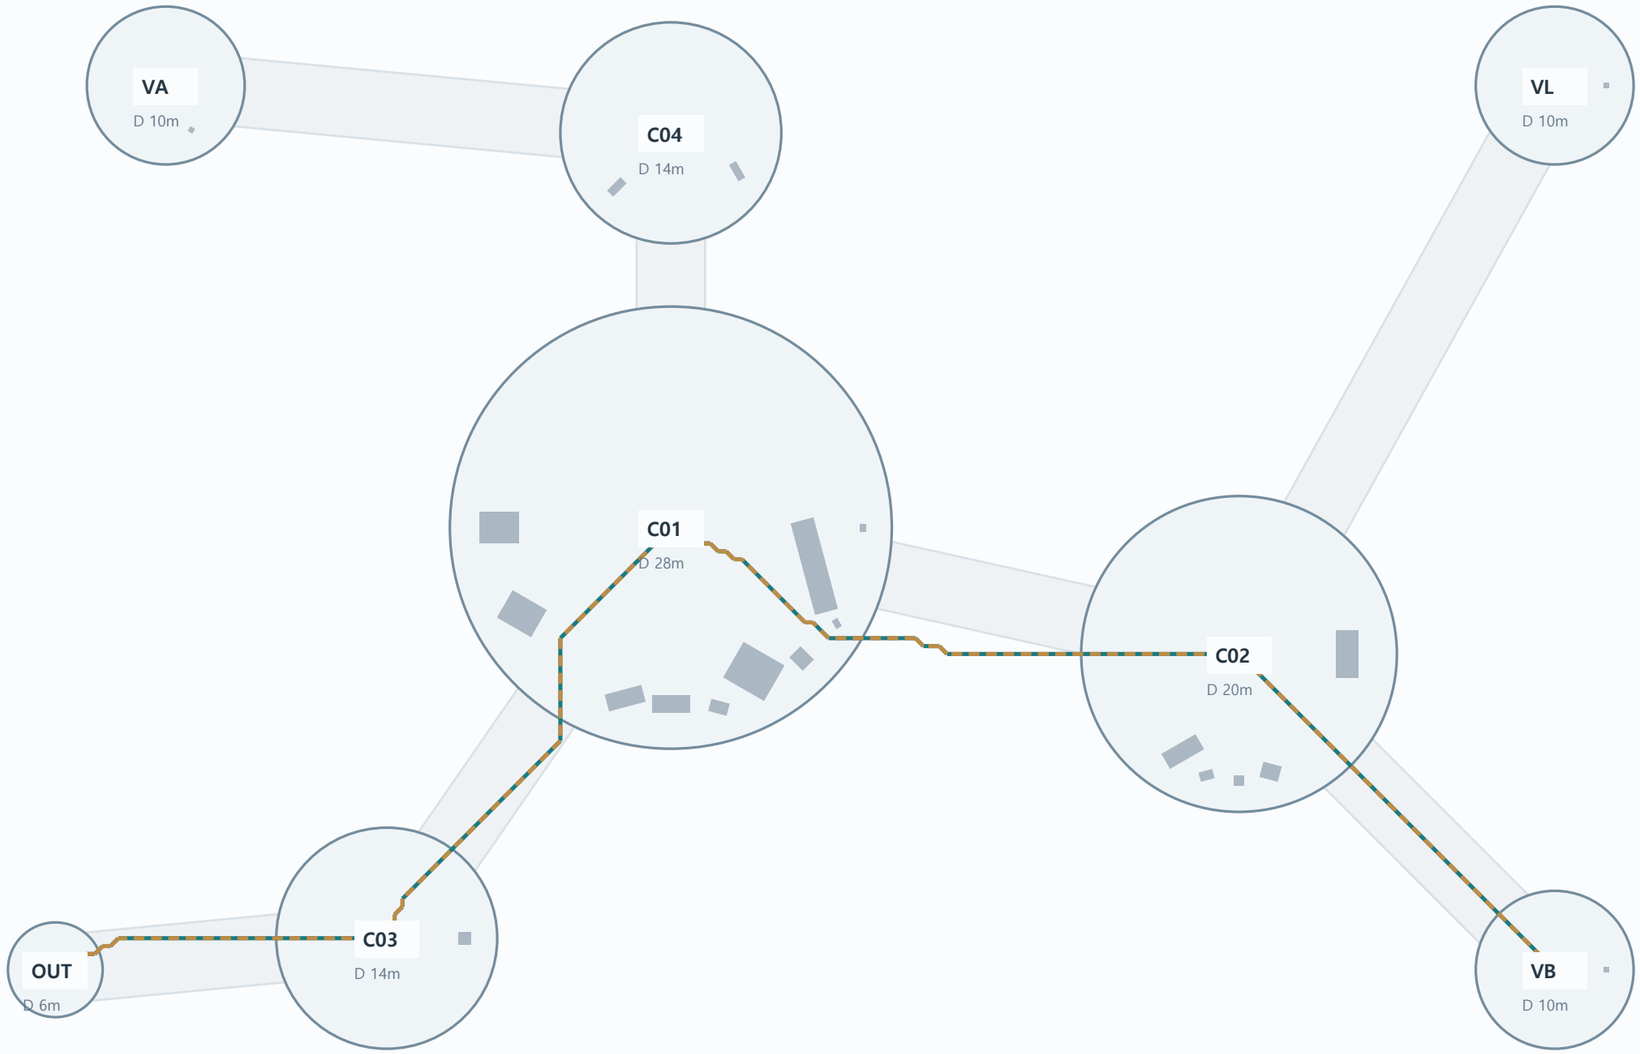

C01 폐생산동

C02 폐하역장·승강기 전실

C03 출구 검문 구역

C04 옛 사무동·직원 구역

VA 계단 A

VB 계단 B

VL 화물 승강기

OUT 외부 출구

실선: 예상 주 경로


점선: 예상 우회 경로

경로는 도면에만 표시. 실제 바닥 안내선은 R1/S1/M1 업무 코드로 제작한다.

층 기준 Y=0m / X 동쪽 · v 남쪽 · Unity Z=-v / 터널 폭4.2m·높이3.4m / 문 유효폭2.4m (가안)

B2 냉각·펌프 공동: 상하 잠입

부분 그레이팅 메자닌 / 계단 두 곳 / 지지 구조와 상하 시야를 함께 제작

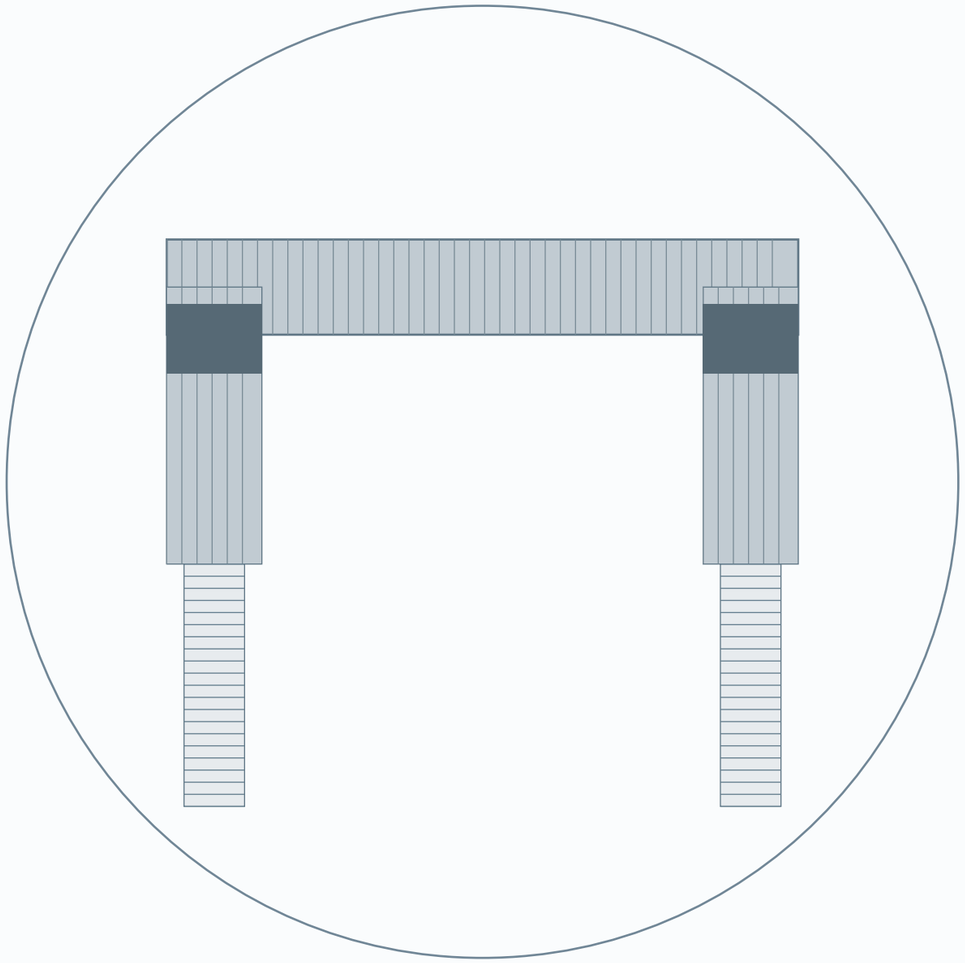

평면: 중앙 설비와 상하 시야를 열어 둔다



데크 +3.6m / 20단 × 0.18m / 디딤판 0.28m

계단·데크 치수는 게임 제작 가안이며 실제 통행 검수 후 조정한다.

그레이팅 아래에서는 위의 이동을, 위에서는 하부 통로를 관찰한다.

철판 작업대·제어반·탱크·굵은 배관이 시야를 끊는다.

기둥·주보·보조보·체결부·난간·발끝막이까지 제작한다.

철색 재질 + 붉은 보조등. 계단·밸브는 중성 작업등으로 읽힌다.

바닥 안내선과 인수인계 기록

도면상의 예상 이동과 게임 안의 업무용 안내선은 구분한다.



R1 직원 출입·교대 / 지상 출입 구역 연결



S1 시료 이송·인계



M1 설비 점검·정비

B5-C02 기록 문구 가안

교대자는 R1 이중선을 따라 계단 A 인계 지점으로 이동. 관찰 공동 통과 전 근무자 확인.

B4-C03 기록 문구 가안

측정 종료 후 시료는 S1 이송선으로 인계. 직원 퇴근 이동은 R1 계단 B 방향.

B3-C05 기록 문구 가안

야간 회수 시 해당 보관 구역의 작업등만 점등. 회수 후 소등, 시료 이송 설비 전원 유지.

B1-E02 기록 문구 가안

지상 출입 검문 인계는 R1 직원 동선을 따른다. 정비 노선 M1과 혼동하지 말 것.

갈림길·문·계단에서는 표식 가독성을 유지. 안내선 위에도 감시가 있으므로 우회 후 재합류한다.

층간 연결과 제작 순서

각 층 루트의 높이를 유지하고, 내부 메자닌 높이는 해당 층 로컬 높이로 다룬다.

B5 → B4　VA　높이차 16m

계단 80단·8개 구간 가안. 실제 계단실·참·문 정합은 층간 제작 때 검사한다.

B4 → B3　VB　높이차 17m

계단 90단·10개 구간 가안. 실제 계단실·참·문 정합은 층간 제작 때 검사한다.

B3 → B2　VL　높이차 15m

승강기 동작은 사용자 구현 예정. 초기 제작에서는 도착 위치와 승강로를 보존한다.

B2 → B1　VA　높이차 16m

계단 80단·8개 구간 가안. 실제 계단실·참·문 정합은 층간 제작 때 검사한다.

B1 → 1F　VB　높이차 18m

계단 90단·10개 구간 가안. 실제 계단실·참·문 정합은 층간 제작 때 검사한다.

1. B5 핵심 공동·터널을 새 씬에 제작하고 기존 이동 캐릭터로 통행을 확인한다.
2. B5 시야·프랍 밀도·청백색 밝기를 검수한 뒤 B4로 연결한다.
3. B3 소등 회로·B2 메자닌을 각 층 구조와 함께 제작한다.
4. 외곽 생활 공간과 작은 소품은 핵심 통행을 보존하며 확장한다.