폐공장 아래의 시간반응 연구소

외딴 산업시설의 외피와 거대한 비윤리적 인체실험 시설 · 사용자 설정을 반영한 공간 설계

보이는 것은 버려진 공장, 내려가면 계속 운영되는 연구소

미래시를 만들기 위해 시작한 연구. 플레이어는 미래를 보는 대신 투척이 3초 뒤 실행되고 예상 궤적과 목표 지점을 볼 수 있게 된 실패체다. 시설은 이 실패를 기록하고 재현하기 위한 장비와 공간으로 채운다.

층의 배치는 시설의 일과 탈출 경험을 함께 따른다

1F **폐공장 위장층**

녹슨 프레스·끊긴 컨베이어·적재물. 일부 깨끗한 바퀴 자국과 살아 있는 전기 설비가 내부 사용을 암시한다.

B1 **연구·통제·직원**

중앙 시험, 책임자 기록, 관제, 직원 대기·급식. 지상과 가까운 시설 운영 구역이며 탈출 후반에 도착한다.

B2 **전력·공조·설비**

발전·배전·펌프·필터·폐수·정비. 큰 기계와 긴 터널로 연구소 규모가 체감되는 층이다.

B3 **시료·분석·기록**

저온 저장, 시료 분류, 생체신호와 관측 영상 분석. 랙·운반 카트·밀폐 케이스가 공간을 나눈다.

B4 **능력 측정·관찰**

투척 지연 측정, 궤적 추적, 반응시간 시험, 중앙 관찰 데크. 능력의 원래 연구 목적을 공간으로 드러낸다.

B5 **실패체 격리**

플레이어 포드, 장기 격리, 의료 안정, 생활 지원과 폐쇄 시험실. 탈출은 가장 깊은 곳에서 시작한다.

전체 시설과 플레이 구역

지하 배치 외곽은 약 270×180m 가안. 지하 5개 층에 원형 공동 63개를 두고, 중앙 탈출 구역의 바깥에도 연구·운영 공동을 연결했다.

전체 시설 도면은 운영상 필요한 장소를 보여 준다. 핵심 구역 상세는 첫 플레이 가능한 제작 범위다. 주변 연구동은 창·문·이어지는 터널 너머로 규모를 먼저 보여 주고 단계적으로 구현한다.

이 설정을 드러내는 물건

표적 레일과 충돌 흔적

동작·결과 시간을 나란히 보여 주는 패널

궤적 추적 카메라와 바닥 거리 눈금

실패체 식별표·검사 침대·관측 기록

직원의 생활 흔적과 설비 정비 흔적

시설 설명용 방 이름은 도면에만 사용한다. 게임 안에는 실제 안내·피험체 식별·안전 표지를 중심으로 둔다.

설정 확인 범위: 투척의 3초 지연과 궤적·목표 확인을 반영했다. 모든 상호작용의 지연 범위와 기존 교환 규칙과의 관계는 별도 기획 확인 대상이다.

핵심 탈출 구역의 층간 구성

원형 공동을 층별로 분리하고 수직 코어로 연결 · 동서·남북 연구동은 전체 평면도 참조

1F
폐공장 위장층
바닥 +0m


B1
실험층
바닥 -18m

B2
기계층
바닥 -34m

B3
시료층
바닥 -49m

B4
관찰층
바닥 -66m

B5
격리층
바닥 -82m

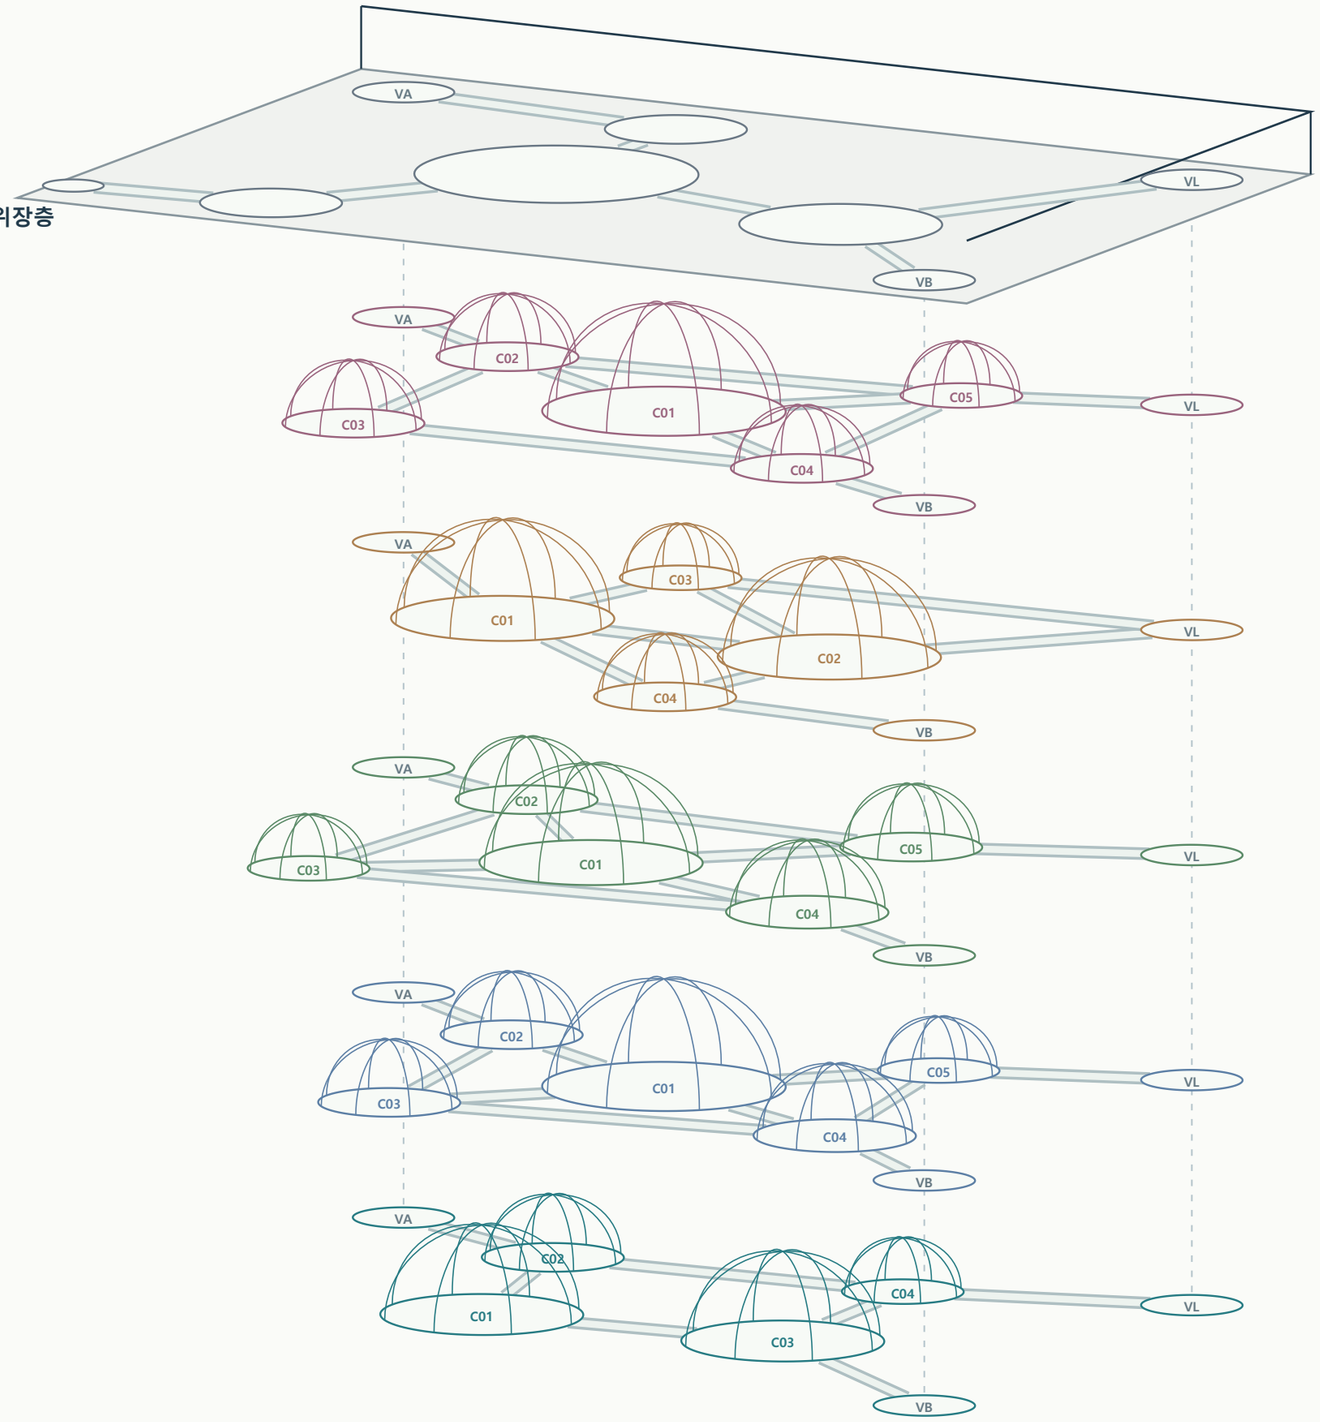

복잡함을 만드는 세 가지 변화

핵심과 주변 연구동

핵심 공동은 층마다 4~5개. 그 둘레에 격리·측정·분석·운영을 위한 공동 8개씩이 더 연결된다.

이동 선택

짧은 주 경로와 긴 우회 경로를 둔다. 같은 층의 연결이 달라져도 VA·VB·VL은 공통 기준점이다.

높이의 사용

층 자체는 독립된 공동이다. 관찰층의 +2.5m 부분 데크로 같은 층 안의 시야 차이를 만든다.

형태와 기능

돔은 실제 원형 평면이다. 장비는 곡면에서 안쪽으로 띄우고, 터널 입구와 중앙 보행 구역을 비운다.

도면 읽는 순서

A-02 층간 높이·이동 연결

A-03~07 지하 전 영역 배치


A-08~13 지상·핵심 구역 상세

A-14~15 데크·제작 기준

왼쪽은 핵심 구역의 층을 펼친 조감도다. 층간 간격은 식별을 위해 확대했고 실제 높이는 A-02를 따른다.

층간 높이와 실제 이동 연결

각 층의 반구 최고점 위에 여유를 두는 단면 가안 · 모든 층의 수직 코어 좌표는 동일

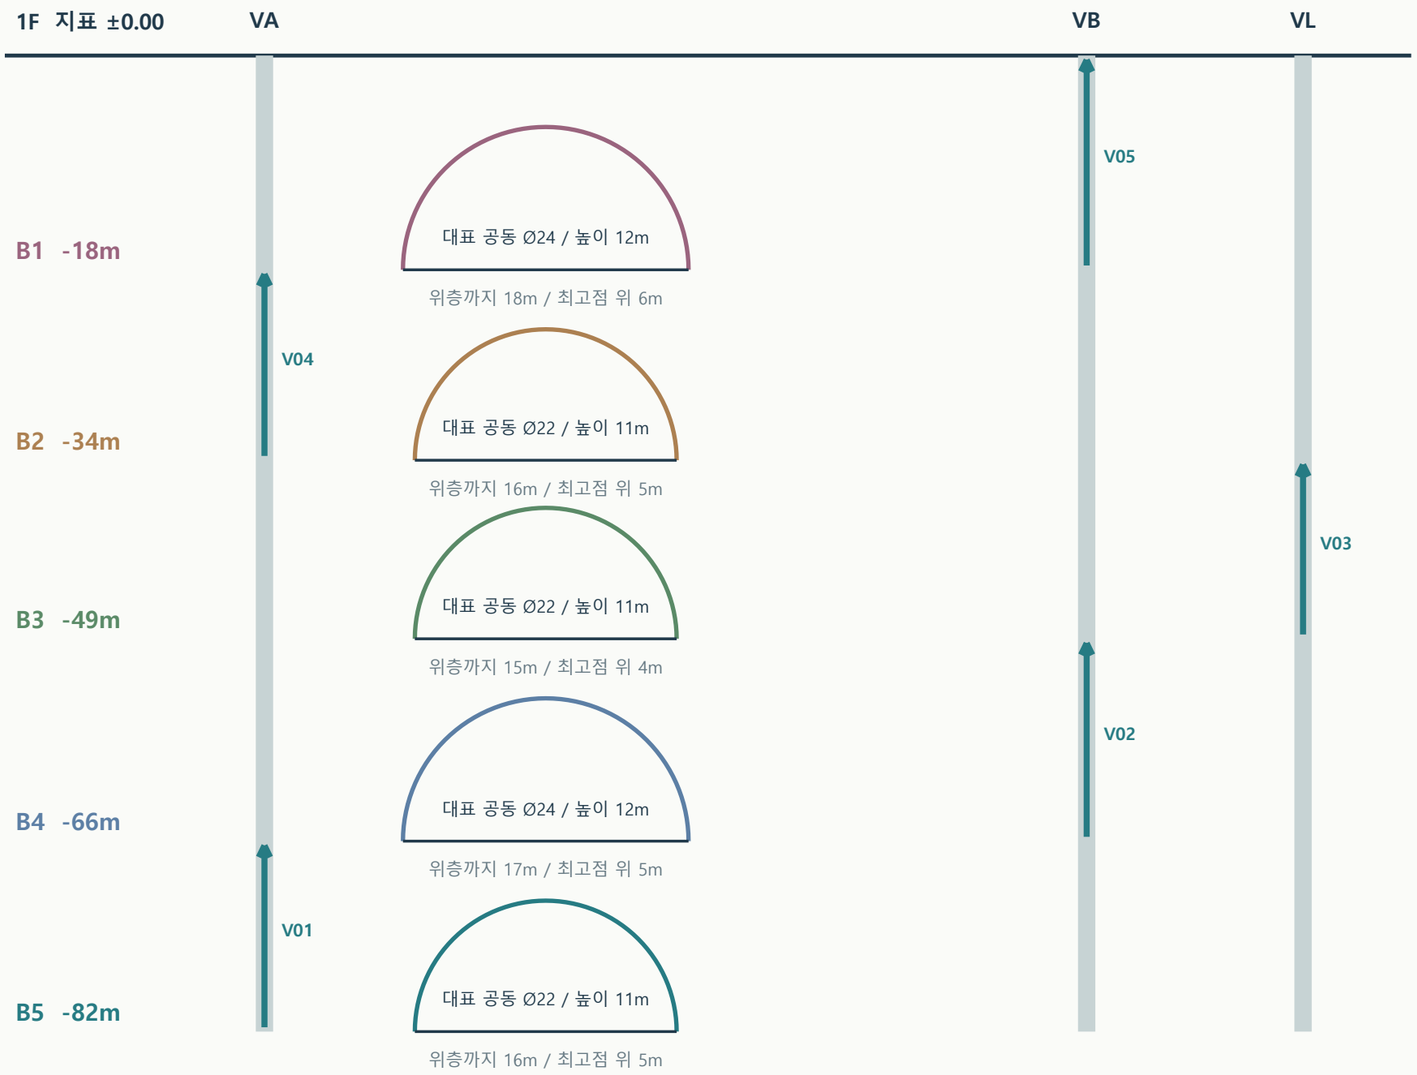

세로 화살표는 주 진행 연결이며, 수평 위치는 단면 설명용이다.

반구 높이 = 반지름. 최고점 위의 4~6m는 공간 간격을 확인하기 위한 가안이며 암반 두께의 안전 판정값이 아니다. 각 층의 위치와 지름은 블록아웃 후 조정한다.

주 진행 경로

V01 B5 → B4 VA

상승 16m · 80단 / 8개 계단 구간

단높이 0.200m / 디딤폭 0.28m

V02 B4 → B3 VB

상승 17m · 90단 / 10개 계단 구간

단높이 0.189m / 디딤폭 0.28m

V03 B3 → B2 VL

상승 15m · 화물 승강기

V04 B2 → B1 VA

상승 16m · 80단 / 8개 계단 구간

단높이 0.200m / 디딤폭 0.28m

V05 B1 → 1F VB

상승 18m · 90단 / 10개 계단 구간

단높이 0.200m / 디딤폭 0.28m

전체 계단을 모두 개방하면 첫 층에서 지상까지 건너뛸 수 있다. 위 연결을 주 진행으로 쓰고 나머지 층 출입은 시설 구획·출입 제한으로 처리하는 안이다. 잠금 해제 방식은 미정.

공통 코어 좌표 (X, v)


VA (-44, -28) 계단 A

VB (+44, +28) 계단 B

VL (+44, -28) 승강기

B5 실패체 격리·생활·관찰 전체 배치

원형 공동과 터널의 전 영역 배치 · 숫자 프랍의 상세 좌표는 엑셀 배치표 참조

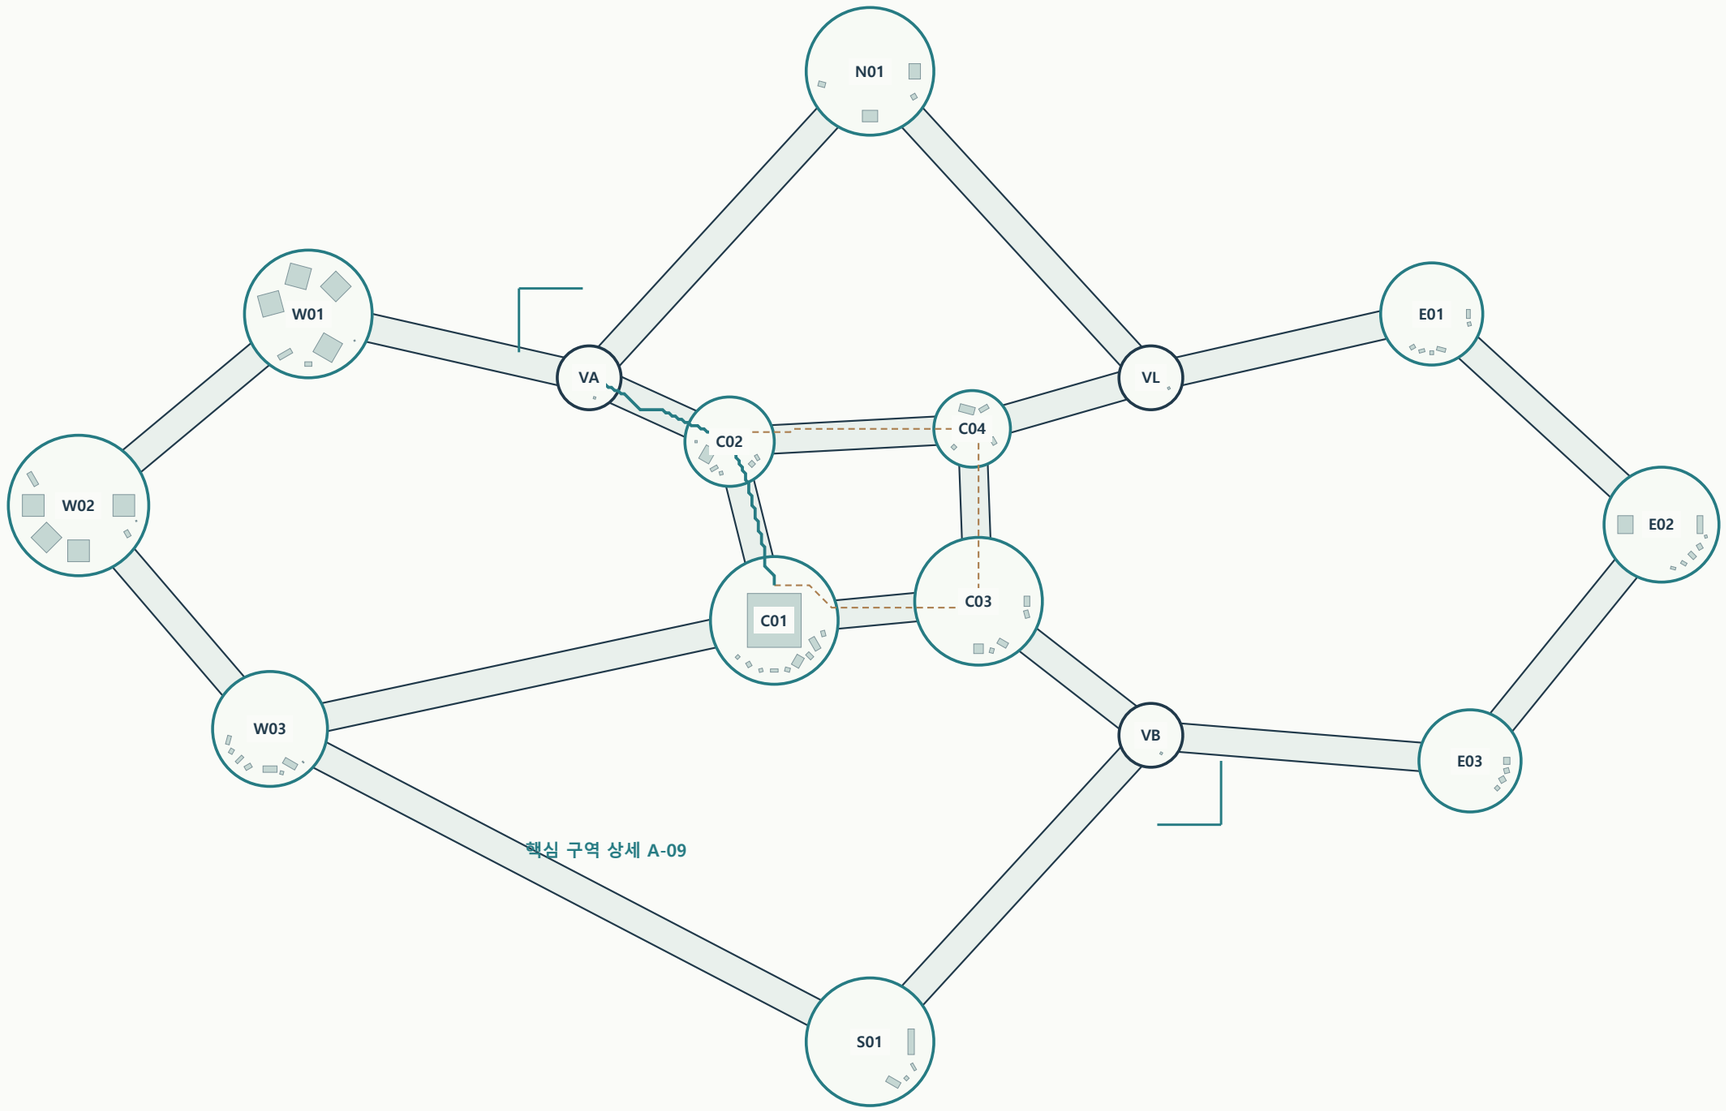

0 20 40 60m

청록: 주 탈출 경로 / 황토 점선: 우회 / 연한 회청: 장비 점유

도면 원형은 반구 바닥 경계이며, 공동 사이의 빈 영역은 암반이다.

공동 목록

C01	피험체 격리 공동
C02	경비·모니터링 공동
C03	냉각 공동
C04	유틸리티 공동
W01	일반 실험체 생활·격리
W02	추가 실험체 생활·격리
W03	검사·의료 안정 공동
E01	격리 생활물품·리넨
E02	격리 배식·생활 지원
E03	격리 제염 공동
N01	중앙 격리 관제
S01	폐쇄된 시험 공동

운영 동선

C01 격리 → C02 관찰·경비. 서쪽은 장기 격리·안정, 동쪽은 생활·제염. 남쪽 시험실은 실패 기록을 보여 주는 구역.


표시 기준

C: 핵심 탈출 구역
W/E: 서쪽·동쪽 연구동
N/S: 북쪽·남쪽 공동
VA/VB/VL: 공통 수직 코어

외곽 연구동에도 장비를 제안했다. 실제 제작 우선순위는 중앙 핵심 구역부터이며, 전 영역을 한 번에 구현할 필요는 없다.

B4 능력 측정·행동 관찰 전체 배치

원형 공동과 터널의 전 영역 배치 · 숫자 프랍의 상세 좌표는 엑셀 배치표 참조

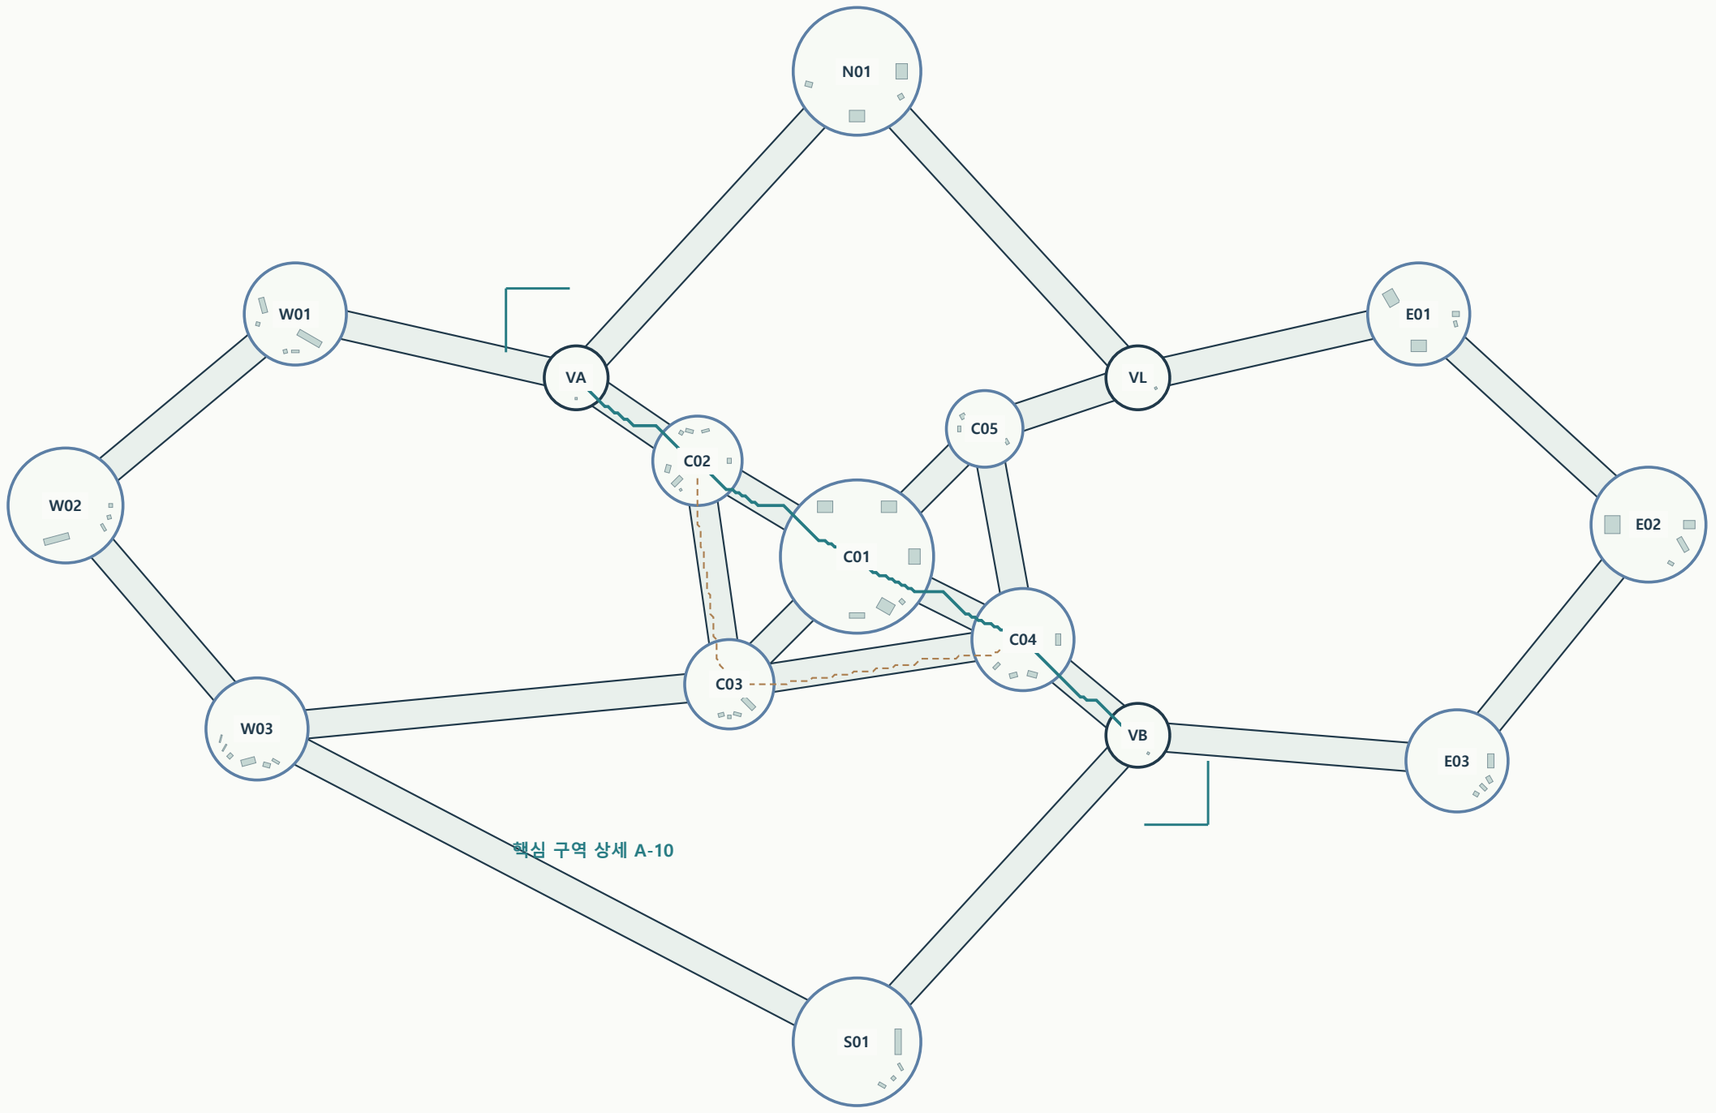

청록: 주 탈출 경로 / 황토 점선: 우회 / 연한 회청: 장비 점유

도면 원형은 반구 바닥 경계이며, 공동 사이의 빈 영역은 암반이다.

공동 목록

C01	중앙 관찰 공동
C02	진단 공동
C03	관찰 지원 공동
C04	분석 공동
C05	기록 공동
W01	투척 지연 측정실
W02	궤적 추적실
W03	반응시간 측정실
E01	영상 판독실
E02	연구원 작업실
E03	진단·회복 공동
N01	통합 관찰 관제
S01	차폐 실험 공동

운영 동선

서쪽에서 능력을 측정하고 중앙에서 관찰한다. 동쪽은 영상 판독과 회복, 북쪽은 통합 관제. 실험체와 직원의 관찰 시선이 구분된다.


표시 기준

C: 핵심 탈출 구역
W/E: 서쪽·동쪽 연구동
N/S: 북쪽·남쪽 공동
VA/VB/VL: 공통 수직 코어

외곽 연구동에도 장비를 제안했다. 실제 제작 우선순위는 중앙 핵심 구역부터이며, 전 영역을 한 번에 구현할 필요는 없다.

B3 시료·영상·생체기록 분석 전체 배치

원형 공동과 터널의 전 영역 배치 · 숫자 프랍의 상세 좌표는 엑셀 배치표 참조

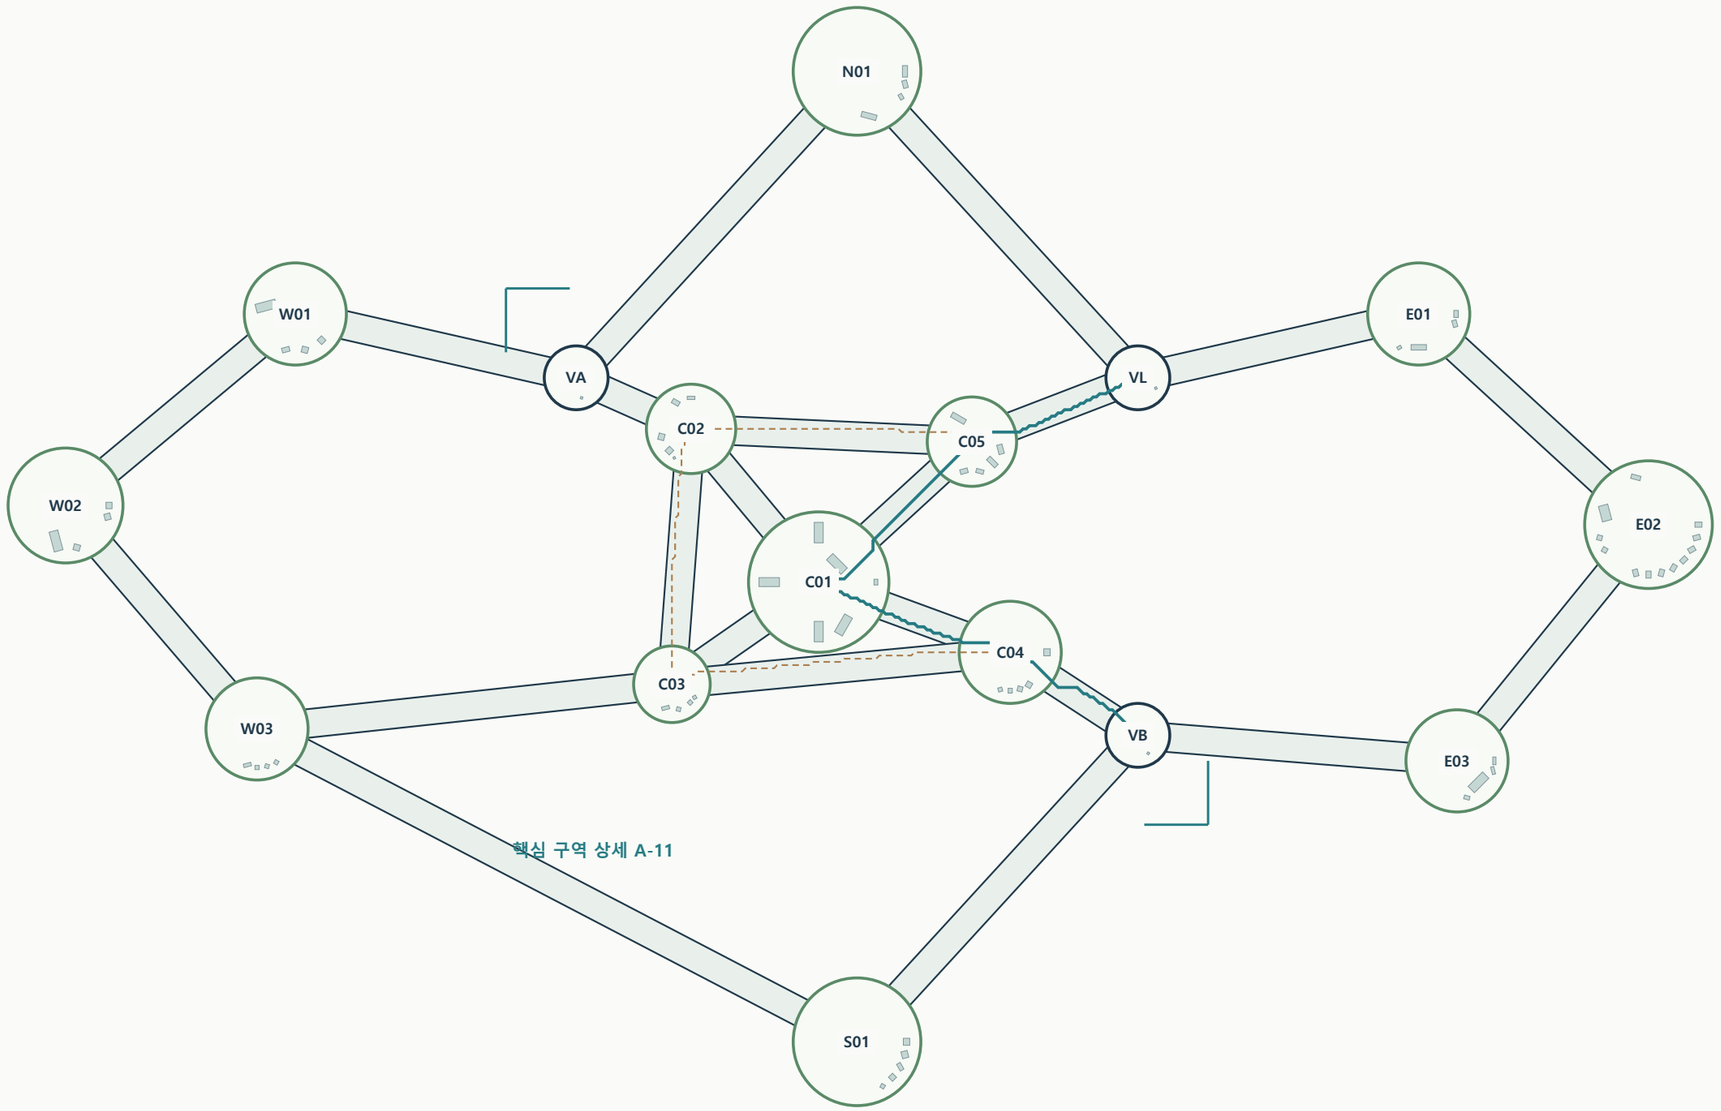

청록: 주 탈출 경로 / 황토 점선: 우회 / 연한 회청: 장비 점유

도면 원형은 반구 바닥 경계이며, 공동 사이의 빈 영역은 암반이다.

공동 목록

C01	중앙 시료 공동
C02	저온 보관 공동
C03	폐기·환복 공동
C04	제염 공동
C05	시료 준비 공동
W01	원시료 보관 공동
W02	장기 저온 저장
W03	밀폐 폐기물 보관
E01	생체신호 분석실
E02	주 서버·관측 데이터
E03	소모품 보관 공동
N01	시료 검수·분류
S01	세척·멸균 공동

운영 동선

서쪽 저온·원시료, 중앙 검수·제염, 동쪽 신호·데이터 분석. 남쪽 세척·멸균으로 시료 처리의 순서를 읽을 수 있다.


표시 기준

C: 핵심 탈출 구역
W/E: 서쪽·동쪽 연구동
N/S: 북쪽·남쪽 공동
VA/VB/VL: 공통 수직 코어

외곽 연구동에도 장비를 제안했다. 실제 제작 우선순위는 중앙 핵심 구역부터이며, 전 영역을 한 번에 구현할 필요는 없다.

B2 전력·공조·물·폐기물 처리 전체 배치

원형 공동과 터널의 전 영역 배치 · 숫자 프랍의 상세 좌표는 엑셀 배치표 참조

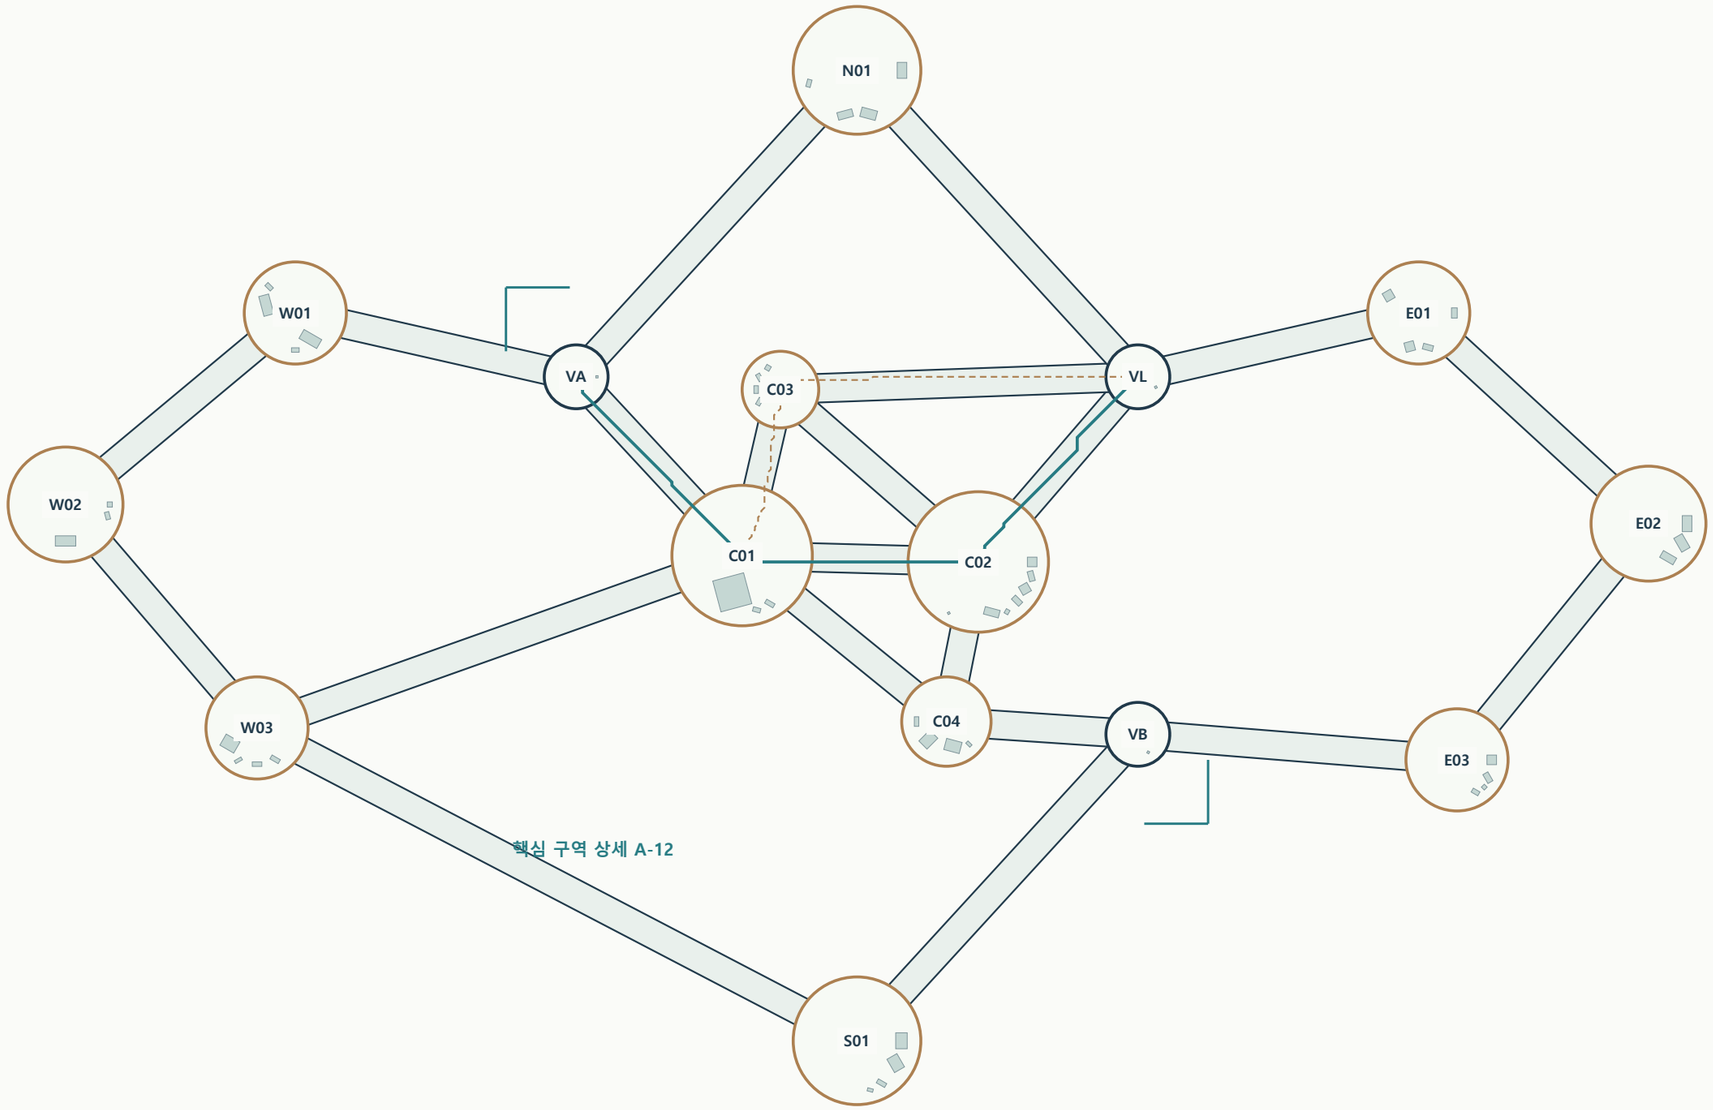

청록: 주 탈출 경로 / 황토 점선: 우회 / 연한 회청: 장비 점유

도면 원형은 반구 바닥 경계이며, 공동 사이의 빈 영역은 암반이다.

공동 목록

C01	원심분리 공동
C02	냉각·펌프 공동
C03	배전 공동
C04	관제 공동
W01	주 전력 공동
W02	예비 전력 공동
W03	정비·부품 창고
E01	급수·펌프 공동
E02	공조 필터 공동
E03	폐수·폐기물 설비
N01	주 공조·환기 공동
S01	설비 감시·정비

운영 동선

서쪽 발전·부품, 동쪽 급수·필터·폐수. 북쪽 주 공조, 남쪽 정비 관제. 설비는 중앙의 큰 기계 공동과 연결된다.


표시 기준

C: 핵심 탈출 구역
W/E: 서쪽·동쪽 연구동
N/S: 북쪽·남쪽 공동
VA/VB/VL: 공통 수직 코어

외곽 연구동에도 장비를 제안했다. 실제 제작 우선순위는 중앙 핵심 구역부터이며, 전 영역을 한 번에 구현할 필요는 없다.

B1 연구·통제·직원 운영 전체 배치

원형 공동과 터널의 전 영역 배치 · 숫자 프랍의 상세 좌표는 엑셀 배치표 참조

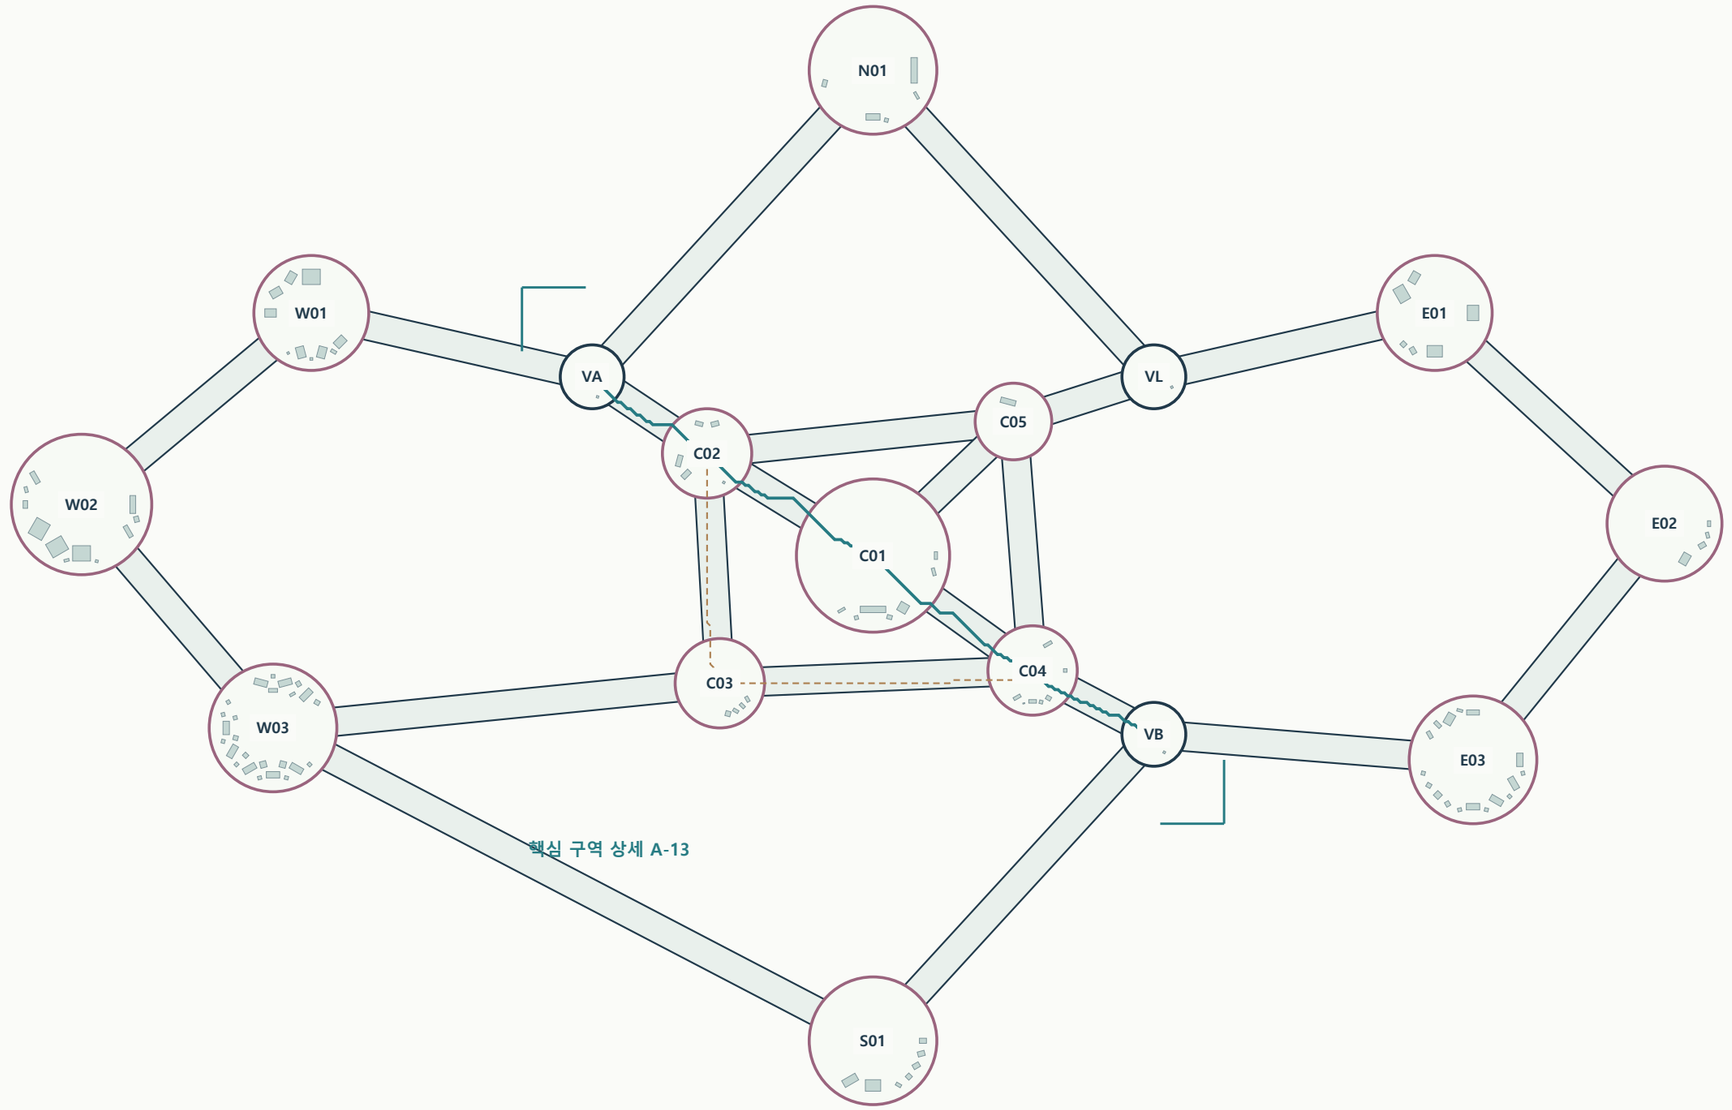

0 20 40 60m

청록: 주 탈출 경로 / 황토 점선: 우회 / 연한 회청: 장비 점유

도면 원형은 반구 바닥 경계이며, 공동 사이의 빈 영역은 암반이다.

공동 목록

C01	중앙 피험 챔버
C02	실험 준비 공동
C03	기록 공동
C04	의료 지원 공동
C05	관찰 공동
W01	연구원 작업·회의
W02	직원 식당·휴게·조리
W03	연구원·지원인력 생활
E01	중앙 감독·보안 관제
E02	책임자·기밀 기록
E03	경비 숙소·교대 대기
N01	미래시 연구 시험 공동
S01	백업 서버·기록 대조

운영 동선

서쪽 직원 운영, 동쪽 관제·책임자 기록. 북쪽 미래시 연구 시험, 남쪽 기록 대조. 중앙 시험 공동을 돌며 상층 출구를 찾는다.

표시 기준


C: 핵심 탈출 구역
W/E: 서쪽·동쪽 연구동
N/S: 북쪽·남쪽 공동
VA/VB/VL: 공통 수직 코어

외곽 연구동에도 장비를 제안했다. 실제 제작 우선순위는 중앙 핵심 구역부터이며, 전 영역을 한 번에 구현할 필요는 없다.

1F 폐공장 위장층 핵심 구역과 장비

외딴 폐공장의 녹슨 설비와 방치된 외관. 일부 통로의 사용 흔적이 지하 시설을 암시.

층 바닥 +0m / 공통 좌표 X, v / 1단위=1m

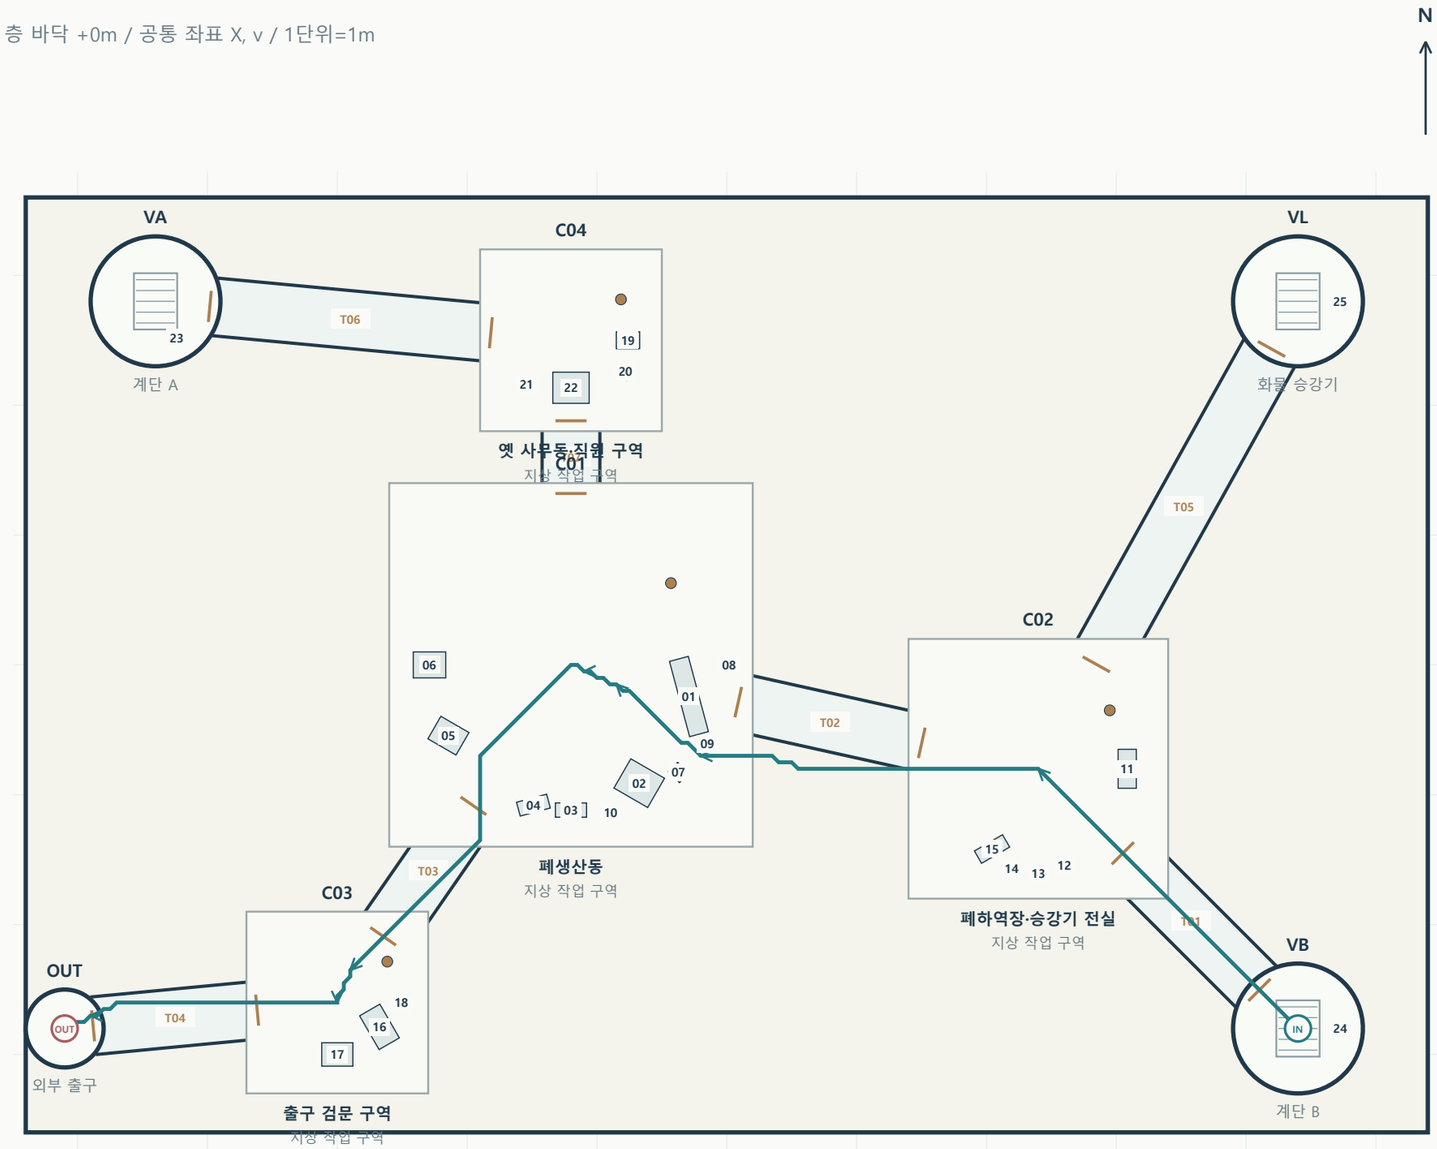

0 5 10 15m

청록 실선: 주 경로 황토 점선: 우회 경로 얇은 원: 반구 외곽

숫자 01 = 해당 층 배치 ID / T01 = 터널 ID / VA·VB·VL = 수직 코어

공간 구성

C01	폐생산동
C02	폐하역장·승강기 전실
C03	출구 검문 구역
C04	옛 사무동·직원 구역

주 경로와 우회

VB → C02 → C01 → C03 → OUT

평면 경로 길이 122.9m / 우회 122.9m

주요 프랍·장비


P03	개인 책상	1
P102	빈 종이상자	1
P103	금속 부품상자	1
P104	기름통·폐자재 묶음	1
P11	보호구 수납장	1
P13	벽면 수납장	1
P15	시료 운반 카트	1
P16	관찰 모니터 뱅크	1
P24	물류 적재물 묶음	2
P25	금속 팔레트	2
P26	운반 핸드트럭	1
P27	화물 검사 스캐너	1
P28	보안 검문 데스크	1
P32	소화기 스탠드	3
P42	UPS 전원 장치	1
P55	폐컨베이어 구간	1
P56	폐산업 프레스	1
P57	녹슨 자재 선반	2
P58	방치된 운반차	1
P59	휴게 식탁 세트	1

문·키패드·조명·탁상 소품의 정확한 소속은 엑셀 배치표에서 확인한다. 도면은 주요 프랍과 터널 연결을 우선 표시한다.

B5 격리층 핵심 구역과 장비

작은 순환 동선. 포드에서 나온 뒤 감시와 냉각 설비를 보며 출구 선택.

층 바닥 -82m / 공통 좌표 X, v / 1단위=1m

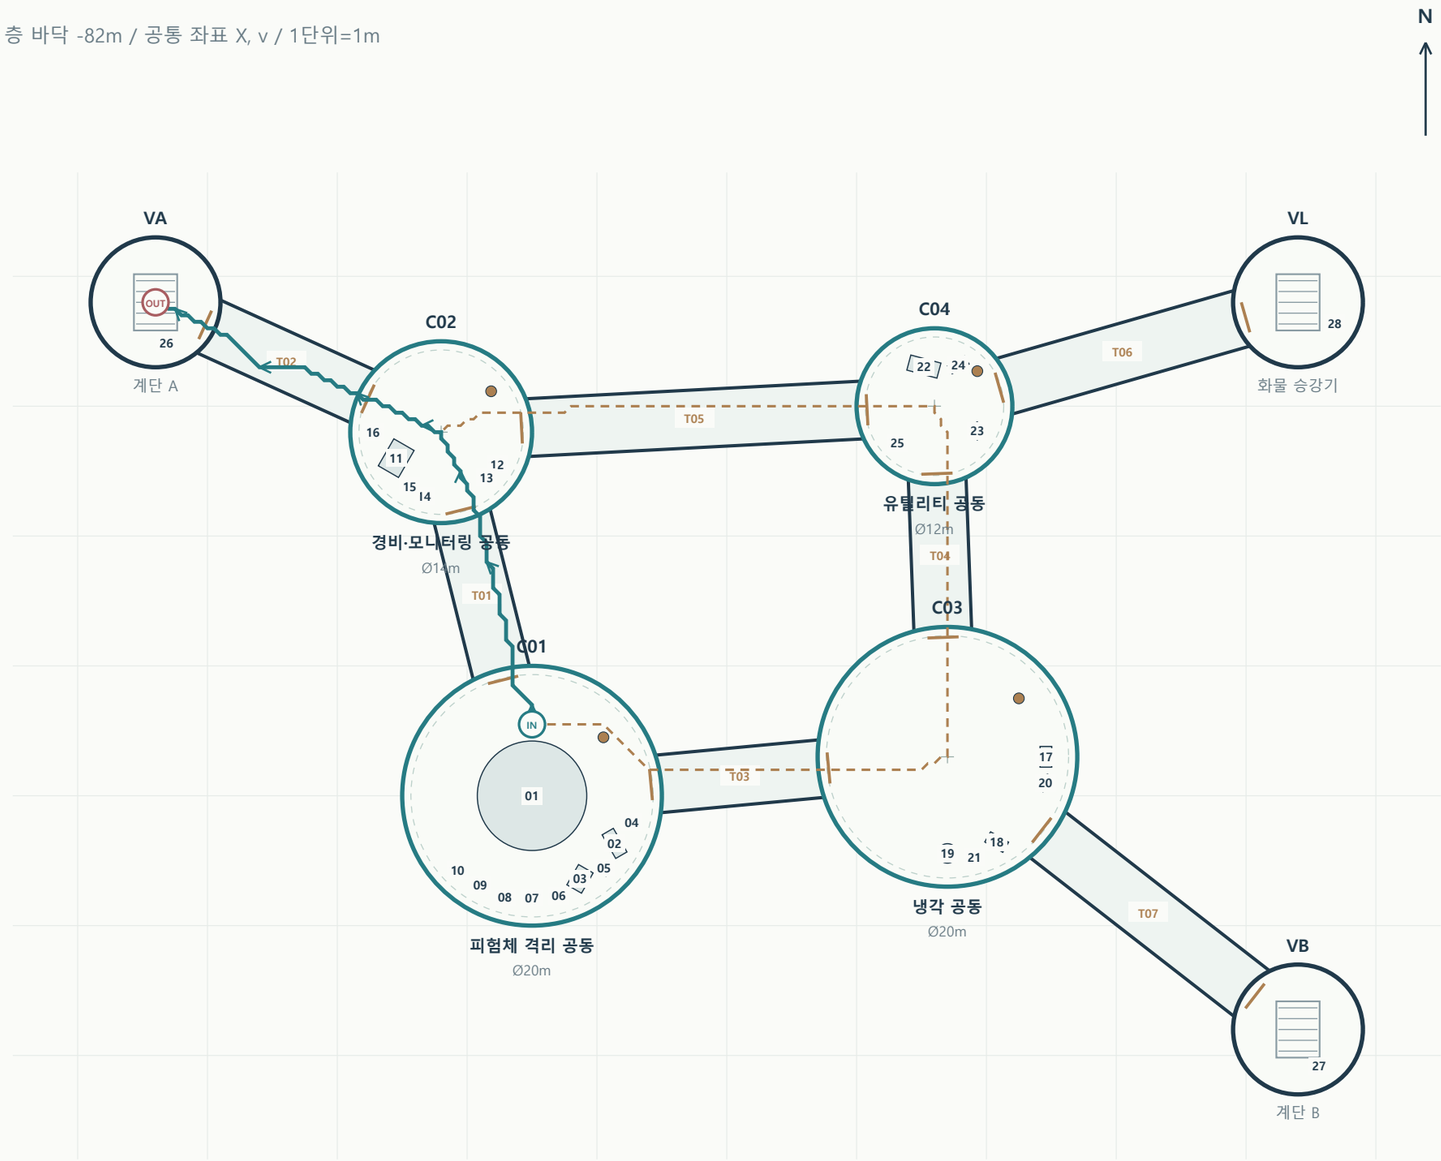

0 5 10 15m

청록 실선: 주 경로 황토 점선: 우회 경로 얇은 원: 반구 외곽

숫자 01 = 해당 층 배치 ID / T01 = 터널 ID / VA·VB·VL = 수직 코어

공간 구성

C01	피험체 격리 공동
C02	경비·모니터링 공동
C03	냉각 공동
C04	유틸리티 공동

주 경로와 우회

C01 → C02 → VA

우회: C01 → C03 → C04 → C02 → VA

평면 경로 길이 51.5m / 우회 126.2m

주요 프랍·장비


P01	피험체 유리 포드	1
P02	격리 침상	1
P03	개인 책상	1
P04	위생 스테이션	1
P05	격리 모니터링 콘솔	1
P09	진단 카트	1
P10	가스통 카트	1
P100	일반 휴지통	1
P11	보호구 수납장	1
P111	위생 변기 유닛	1
P118	개인 사물함	1
P12	밀폐 폐기물통	1
P13	벽면 수납장	1
P14	기록 보관장	1
P17	배전·제어 캐비닛	2
P18	공조 장치	1
P19	냉각 펌프	2
P20	반응·저장 탱크	1
P29	정비 스테이션	1
P32	소화기 스탠드	3
P42	UPS 전원 장치	1
P44	작업 의자	1
P50	생체신호 기록기	1
P83	개별 세면 유닛	1

문·키패드·조명·탁상 소품의 정확한 소속은 엑셀 배치표에서 확인한다. 도면은 주요 프랍과 터널 연결을 우선 표시한다.

B4 관찰층 핵심 구역과 장비

중앙 공동과 +2.5m 관찰 데크. 짧은 관찰 경로와 외곽 우회가 대비.

층 바닥 -66m / 공통 좌표 X, v / 1단위=1m

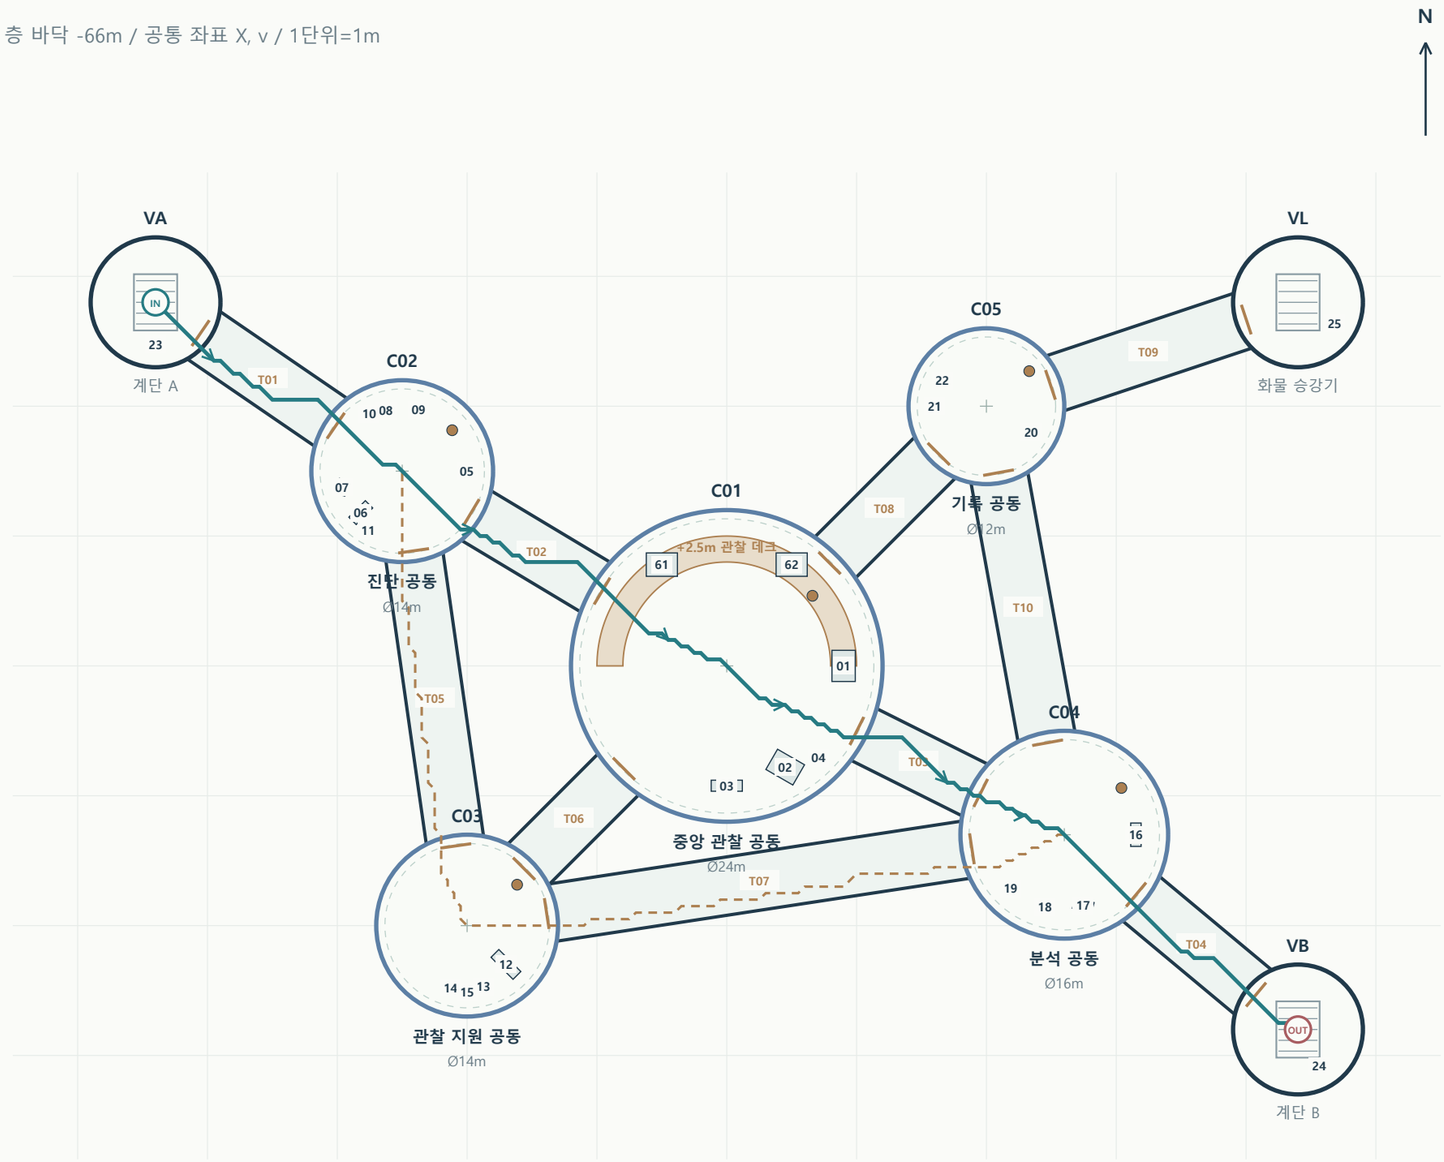

0 5 10 15m

청록 실선: 주 경로 황토 점선: 우회 경로 얇은 원: 반구 외곽

숫자 01 = 해당 층 배치 ID / T01 = 터널 ID / VA·VB·VL = 수직 코어

공간 구성

C01	중앙 관찰 공동
C02	진단 공동
C03	관찰 지원 공동
C04	분석 공동
C05	기록 공동

주 경로와 우회

VA → C02 → C01 → C04 → VB

우회: VA → C02 → C03 → C04 → VB

평면 경로 길이 111.2m / 우회 134.6m

주요 프랍·장비


P07	실험 작업대	2
P08	시료 준비·원심분리 작업대	2
P09	진단 카트	2
P100	일반 휴지통	1
P11	보호구 수납장	1
P13	벽면 수납장	2
P14	기록 보관장	2
P15	시료 운반 카트	1
P16	관찰 모니터 뱅크	4
P30	밀폐 작업 캐비닛	1
P32	소화기 스탠드	3
P42	UPS 전원 장치	1
P44	작업 의자	1
P46	밀폐 시료 냉장장	2
P48	타임코드·동기화 패널	1
P49	궤적 추적 카메라	1

문·키패드·조명·탁상 소품의 정확한 소속은 엑셀 배치표에서 확인한다. 도면은 주요 프랍과 터널 연결을 우선 표시한다.

B3 시료층 핵심 구역과 장비

분산된 보관 공동. 랙 사이 시야와 청정·오염 구역의 연결을 읽는 층.

층 바닥 -49m / 공통 좌표 X, v / 1단위=1m

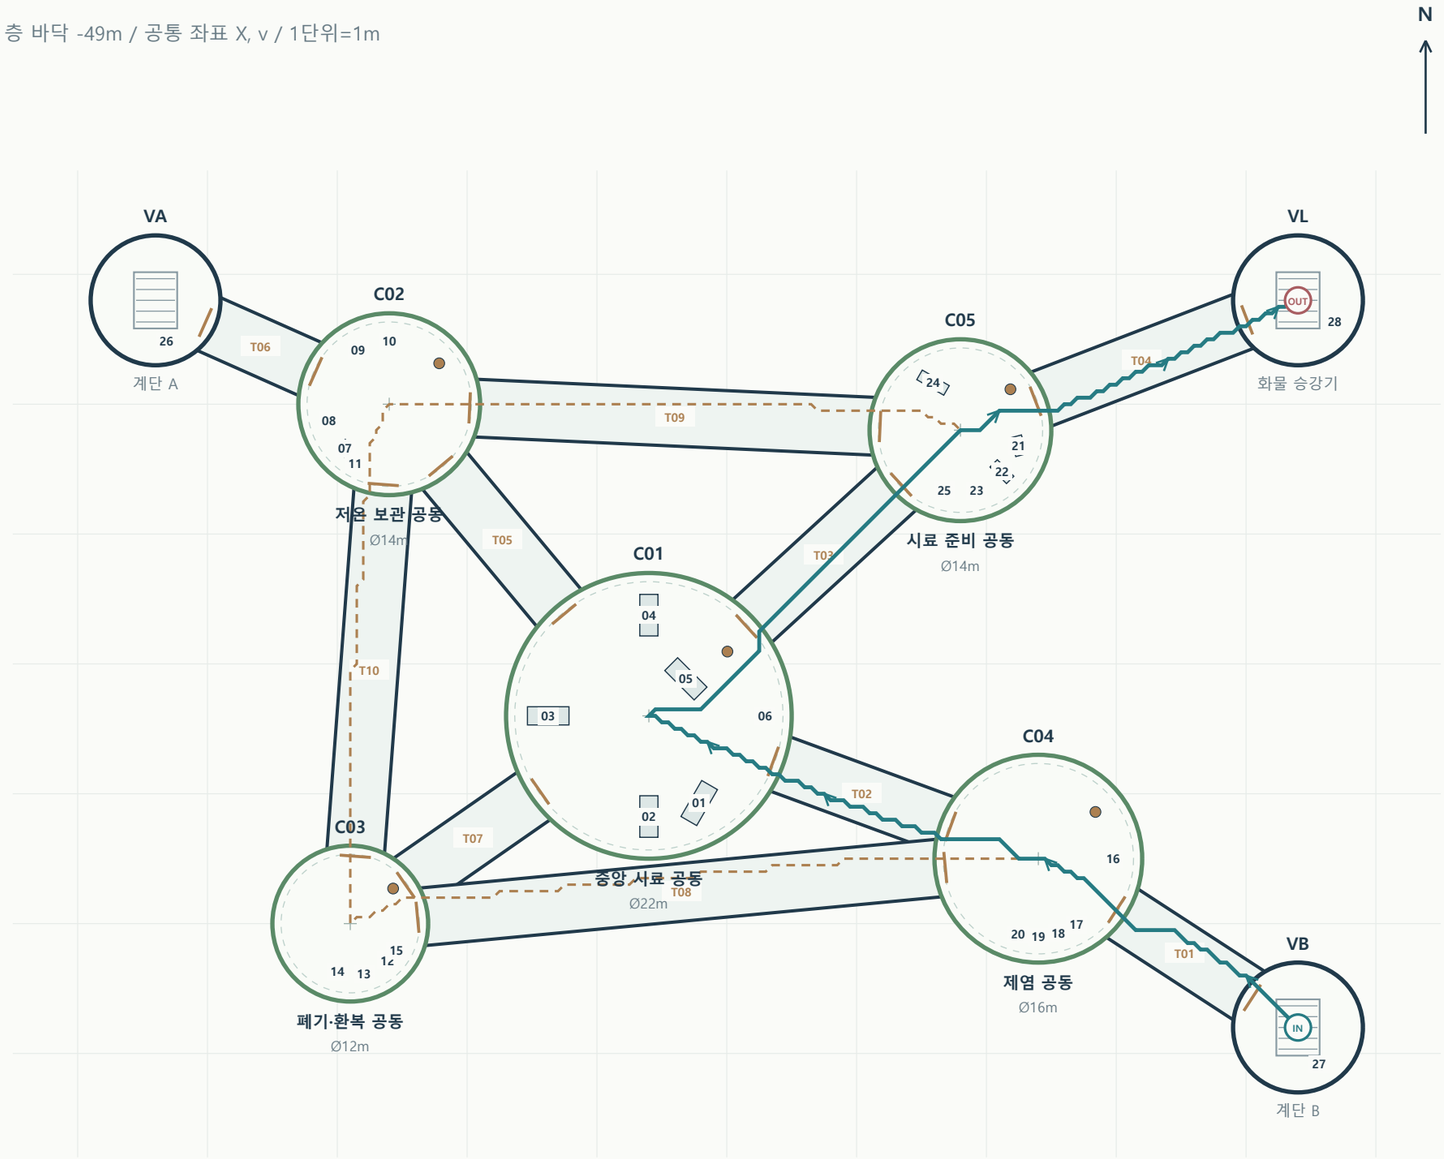

0 5 10 15m

청록 실선: 주 경로 황토 점선: 우회 경로 얇은 원: 반구 외곽

숫자 01 = 해당 층 배치 ID / T01 = 터널 ID / VA·VB·VL = 수직 코어

공간 구성

C01	중앙 시료 공동
C02	저온 보관 공동
C03	폐기·환복 공동
C04	제염 공동
C05	시료 준비 공동

주 경로와 우회

VB → C04 → C01 → C05 → VL

우회: VB → C04 → C03 → C02 → C05 → VL

평면 경로 길이 124.1m / 우회 196.7m

주요 프랍·장비


P06	시료 냉동고	2
P07	실험 작업대	1
P08	시료 준비·원심분리 작업대	1
P10	가스통 카트	1
P100	일반 휴지통	1
P11	보호구 수납장	1
P12	밀폐 폐기물통	3
P13	벽면 수납장	1
P15	시료 운반 카트	1
P22	시료 보관 랙	5
P30	밀폐 작업 캐비닛	1
P31	멸균 캐비닛	1
P32	소화기 스탠드	3
P33	세안·비상 샤워	1
P37	제염 설비 기둥	1
P44	작업 의자	1
P45	세척 싱크	1
P46	밀폐 시료 냉장장	2

문·키패드·조명·탁상 소품의 정확한 소속은 엑셀 배치표에서 확인한다. 도면은 주요 프랍과 터널 연결을 우선 표시한다.

B2 기계층 핵심 구역과 장비

큰 공동 두 개와 연결 터널. 큰 기계가 기준점이 되고 정비 우회로가 이어짐.

층 바닥 -34m / 공통 좌표 X, v / 1단위=1m

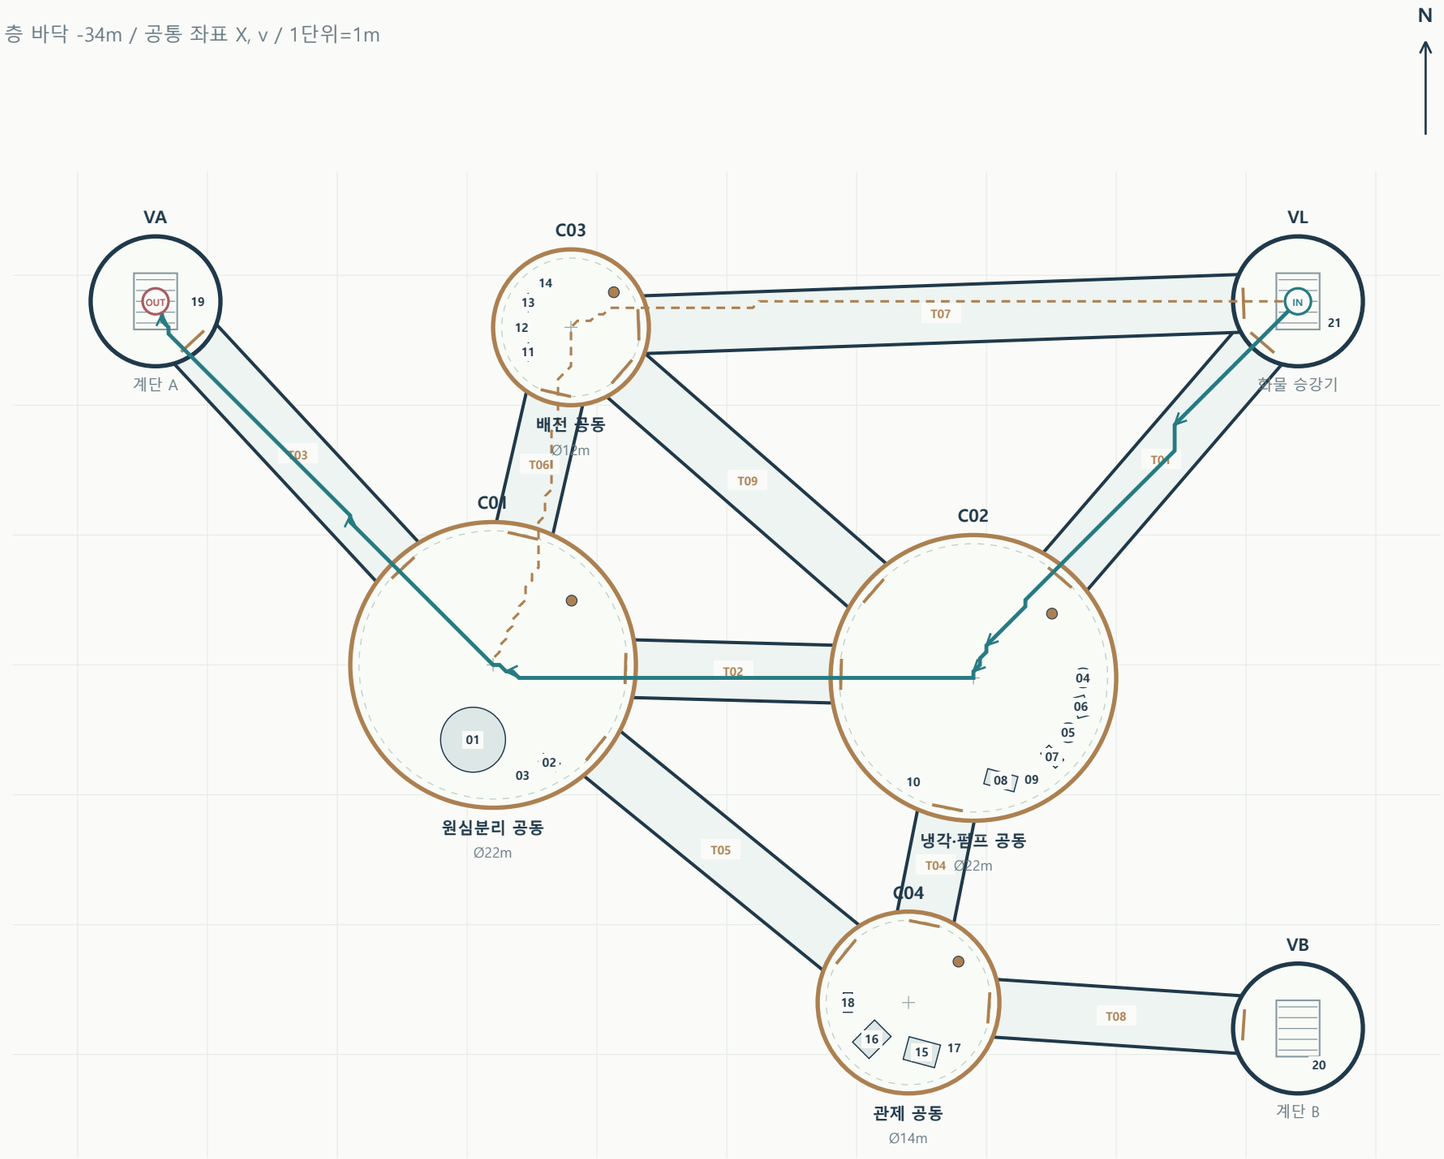

0 5 10 15m

청록 실선: 주 경로 황토 점선: 우회 경로 얇은 원: 반구 외곽

숫자 01 = 해당 층 배치 ID / T01 = 터널 ID / VA·VB·VL = 수직 코어

공간 구성

C01	원심분리 공동
C02	냉각·펌프 공동
C03	배전 공동
C04	관제 공동

주 경로와 우회

VL → C02 → C01 → VA

우회: VL → C03 → C01 → VA

평면 경로 길이 115.5m / 우회 124.1m

주요 프랍·장비


P10	가스통 카트	1
P100	일반 휴지통	1
P14	기록 보관장	1
P16	관찰 모니터 뱅크	1
P17	배전·제어 캐비닛	4
P18	공조 장치	1
P19	냉각 펌프	2
P20	반응·저장 탱크	2
P21	대형 원심분리 장치	1
P29	정비 스테이션	2
P32	소화기 스탠드	3
P35	중앙 제어 콘솔	1
P42	UPS 전원 장치	1

문·키패드·조명·탁상 소품의 정확한 소속은 엑셀 배치표에서 확인한다. 도면은 주요 프랍과 터널 연결을 우선 표시한다.

B1 실험층 핵심 구역과 장비

중앙 실험과 외곽 연구 구역. 중앙 통과와 긴 외곽 순환 중 선택.

층 바닥 -18m / 공통 좌표 X, v / 1단위=1m

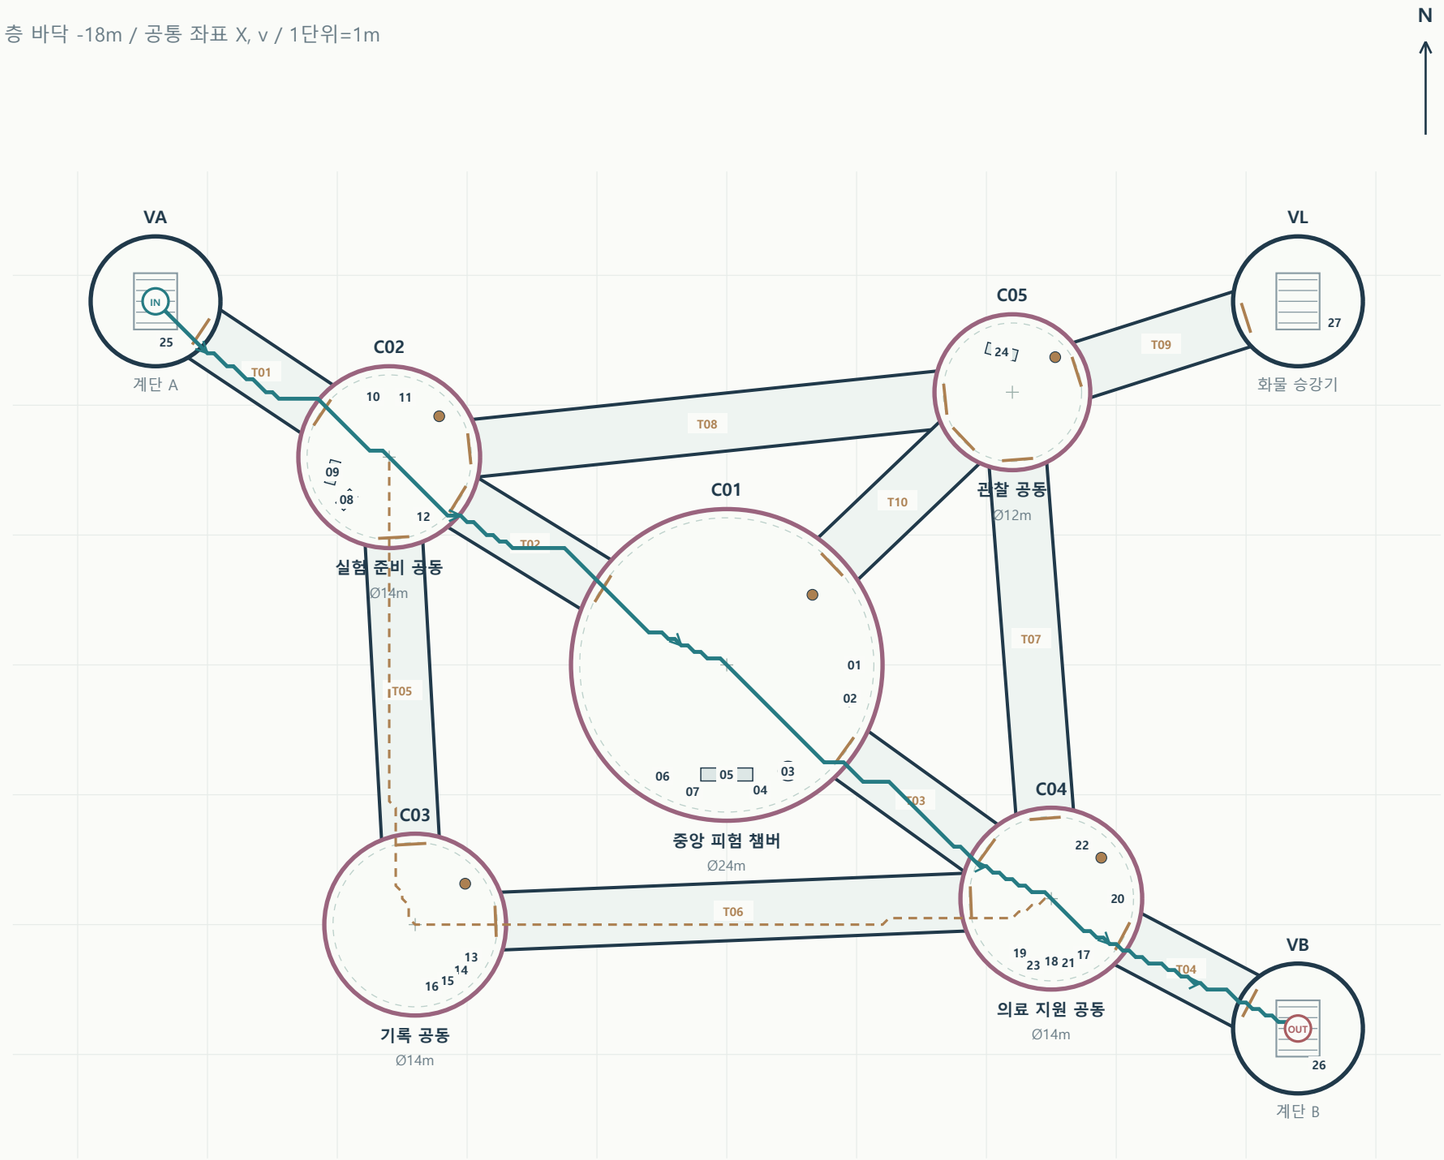

0 5 10 15m

청록 실선: 주 경로 황토 점선: 우회 경로 얇은 원: 반구 외곽

숫자 01 = 해당 층 배치 ID / T01 = 터널 ID / VA·VB·VL = 수직 코어

공간 구성

C01	중앙 피험 챔버
C02	실험 준비 공동
C03	기록 공동
C04	의료 지원 공동
C05	관찰 공동

주 경로와 우회

VA → C02 → C01 → C04 → VB

우회: VA → C02 → C03 → C04 → VB

평면 경로 길이 111.2m / 우회 132.8m

주요 프랍·장비

P07	실험 작업대	1
P08	시료 준비·원심분리 작업대	1
P09	진단 카트	2
P100	일반 휴지통	1
P11	보호구 수납장	1
P13	벽면 수납장	1
P14	기록 보관장	3
P20	반응·저장 탱크	1
P30	밀폐 작업 캐비닛	1
P32	소화기 스탠드	3
P36	실험 서비스 패널	2
P42	UPS 전원 장치	1
P44	작업 의자	1
P45	세척 싱크	1
P46	밀폐 시료 냉장장	1
P47	표적 레일·충돌판	1
P48	타임코드·동기화 패널	1
P49	궤적 추적 카메라	1
P84	수액 스탠드	1
P86	접이식 차폐 스크린	1
P89	응급용품함	1

문·키패드·조명·탁상 소품의 정확한 소속은 엑셀 배치표에서 확인한다. 도면은 주요 프랍과 터널 연결을 우선 표시한다.

복층의 두 가지 크기: 층간 이동과 부분 데크

B5~B1은 각각 독립된 공동 · B4 관찰 데크만 한 공동 안의 국부 높이 차로 사용


B4 C01 관찰 공동 평면



반구 지름 24m / 최고점 12m / 데크 깊이 2m

데크는 반지름 8~10m의 반원 구간에만 둔다. 14단 계단 두 곳으로 접근한다. 계단·난간은 별도 제작 모듈이며 일반 층 배치표의 소품 수량과 구분한다.

같은 공간의 단면

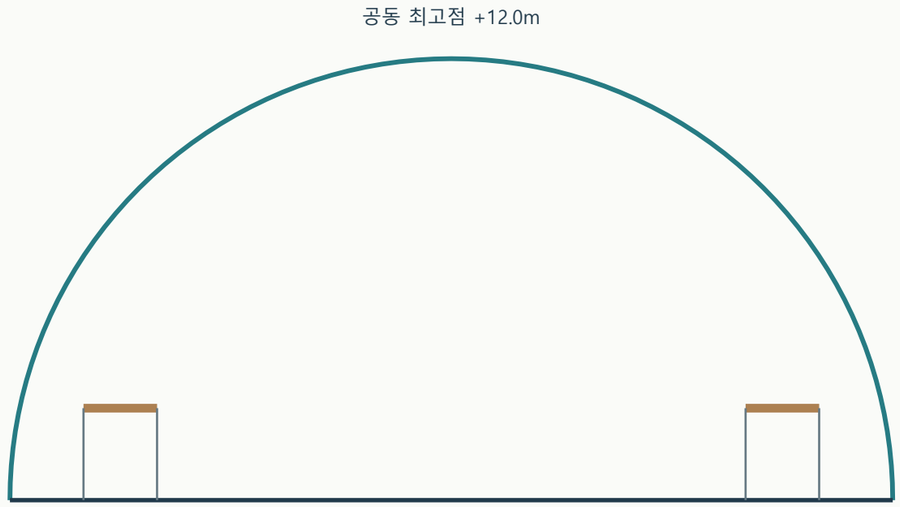

곡면과 키 큰 장비

장비 모서리에서 천장까지의 여유를 확인한다. 둘레 바로 끝은 천장 높이가 낮아지므로 수납장을 벽에 밀착시키지 않는다.

관찰과 엄폐

상부에서는 아래 이동을 볼 수 있고, 아래에서는 기둥·콘솔로 시선을 끊는다. 중앙 전체를 내려다보는 한 지점은 피한다.

프랍 제작 순서

포드·큰 기계·랙 → 터널 문과 계단 → 작업대·콘솔 → 작은 장비·표지 순으로 진행한다.

제작 단위와 다음 확인 항목

게임 규칙을 추가하지 않고 공간·동선·에셋 배치부터 확인하는 순서

01 공동 크기 모듈

반지름 6·7·8·9·10·11·12m 중 반복 크기를 공유. 각 공동의 바닥은 원형, 외피는 반구형으로 제작한다.

02 터널 모듈

유효폭 4.2m, 최고점 3.4m 가안. 직선 2/4/8m와 접합부를 조합하고, 예각 교차점은 별도 전실로 정리한다.

03 문과 접합부

공동 외피와 터널이 만나는 곳에 보강 목 부분을 둔다. 문 폭 2.4m, 높이 2.8m 가안. 도어 에셋 치수 수정 필요.

04 수직 코어

VA·VB는 반지름 5m의 계단 코어. 1.4m 계단 유효폭과 계단참을 가안으로 두고 실제 계단 메시에서 전 층 연결을 검토한다.

05 반구의 내부 배치

배치표 좌표는 장비 바닥 중앙 기준. 가장자리 높이를 확인하고 큰 프랍부터 배치한다. 상판 소품은 부모 ID로 연결한다.

06 단계별 플레이 확인

B5→B4부터 걸어 보고, 그다음 B3와 승강기를 잇는다. 모든 층을 한 번에 상세 제작하기 전에 길 찾기·시야·계단 이동을 확인한다.

이번 안에서 확정한 방향

층마다 독립된 원형 공동 / 서로 다른 평면 연결 / 계단·승강기로 층간 연결 / 지상은 외딴 폐공장. 기존 프랍 품목 ID는 활용하되 기존 사각 평면의 좌표와 수량은 가져오지 않았다.

블록아웃 뒤 결정할 것

출입 제한 방식, 계단 이동 시간, 감시 시야, 공동 크기, 터널 교차부와 방화 구획. 층고·암반 간격은 게임 공간 가안이며 실제 구조 안전을 보장하는 값이 아니다.

출처: 기존 프로젝트 층별 역할·프랍 목록 + 사용자 확인: 층마다 독립된 공동과 수직 연결

구조 형태 참고: FHWA Technical Manual for Design and Construction of Road Tunnels, Chapter 9

이곳에서 하루를 보내는 세 사람

생활과 근무를 기준으로 공간·가구·소모품을 연결 · 지원인력의 공급·세탁·청소까지 포함

실험체

B5 C01 / W01 / W02 / W03 / E01 / E02

잠과 개인 시간

플레이어 포드와 별도로 다른 실험체 생활 모듈 8칸. 침대·침구·개인 탁자·수납·책·컵.

씻고 갈아입기

개별 변기·세면·가림 구획. 수건·비누·휴지·환의·슬리퍼. 사용한 리넨을 회수하는 보관.

먹고 마시기

B5 E02 배식 준비. 물품 전달함·식판·컵·냉장·세척·음수.

검사와 회복

W03 의료 안정, B4 측정실. 이송 침대·식별표·생체신호·차폐 스크린.

관찰과 감독

생활 CCTV, 호출기, 감독 데스크. 실험체의 추가 능력과 입주 여부는 미정.

연구원

B1 W01 / W02 / W03 + B4·B3 연구동

작업과 기록

개인 데스크·PC·모니터·입력장치·전화·기록지·파일. 실험 공간과 기록 검토 자리 연결.

관찰과 분석

B4에서 동작을 관찰하고 B3에서 신호·영상·시료를 분석. 결과는 주 서버와 백업에 보관.

식사와 휴식

W02 조리·냉장·배식·식탁·식기·소파. 지원인력이 식기와 재고를 회수.

잠과 환복

W03 연구원·지원인력 생활 구역. 이층침대 8개, 16개 침상 가안. 개인 사물함·신발장.

위생와 세탁

화장실·샤워·세탁·건조·리넨. 내부 칸막이로 침실과 젖은 구역을 구분.

경비

B1 E03 / E01 + 각 층 감독 지점

교대 준비

E03에서 인수인계 기록·근무 보드·장비 점검. 충전된 무전기·손전등 수령.

감시와 순찰

E01 중앙 감독, B5 격리 관제, 코어 VA·VB·VL. 실험 촬영과 시설 CCTV의 목적 구분.

이송 지원

실험체 식별과 호출·대기·이송 장비. 연구원·실험체·경비의 대기 자리 분리.

식사와 휴식

직원 식당은 공용, 근무 대기는 별도. 소파·음수·개인 컵·교대 기록 보관.

잠과 위생

경비 전용 이층침대 4개, 8개 침상 가안. 사물함·화장실·샤워·세탁.

설계 인원은 가안이다. 다른 실험체 8자리 + 플레이어, 연구원·지원인력 침상 16개, 경비 침상 8개를 기본 비품 수량에 반영했다. 생활 구획의 칸막이·문·배수·환기는 별도 상세 설계 단계에서 정합한다.

관측에서 보관까지: 데스크와 서버실

작동 상태를 보는 자리, 실험을 기록하는 자리, 자료를 저장하는 공간을 따로 계획

측정·촬영

P49 궤적 카메라
P50 생체신호
P48 타임코드

→

관찰 데스크

P61 모니터 / P62 PC
입력장치·헤드셋
기록·통신·승인

→

B3 E02 주 서버


P52 랙 8개 가안
P92 서버 / P93 저장
스위치·패치·UPS·공조

→

B1 S01 백업

P52 랙 3개 가안
별도 저장·자료 검토
봉인 기록·전원 지원

작업 자리 한 세트를 구성하는 물건

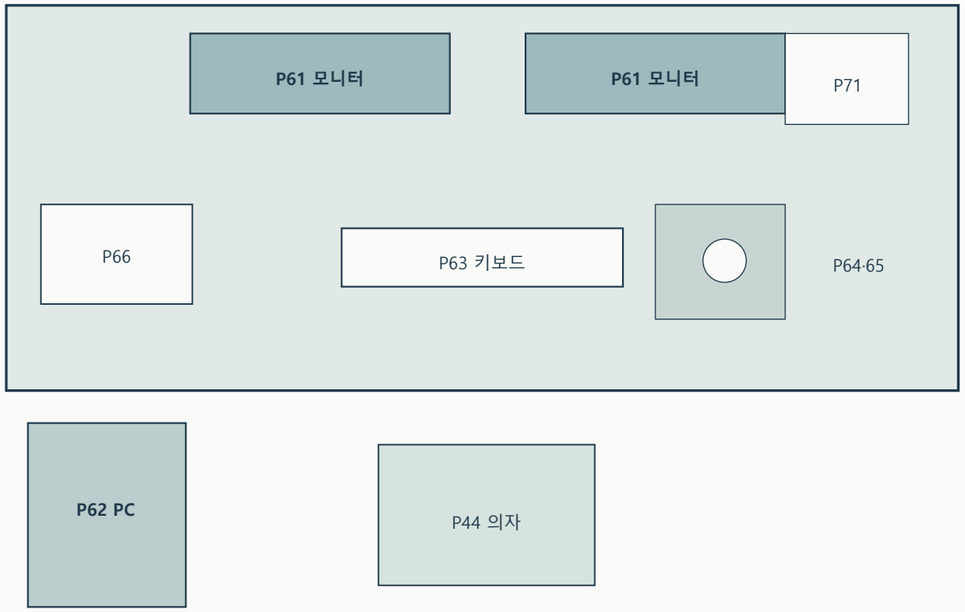

책상 아래: P69 멀티탭 / P70 케이블 / 케이블 보호대

조립 기준 행은 작업 자리 전체를 가리키며 구성 부품 행은 그 내용을 뜻한다. 두 수량을 더해 실제 설치 장비 수로 해석하지 않는다.

책상 위부터 서랍 안까지

기록

클립보드·실험 기록지·파일철·필기구·저장 매체

통신

전화·인터폰·헤드셋·호출·승인 단말

개인 비품

머그·물병·작업등·의자·개인 수납

서버 구성


랙 서버·저장장치·네트워크 스위치·패치 패널·케이블·온습도 센서·점검표

중복 방지

기존 일체형 Prefab에 모니터나 키보드가 포함돼 있으면 구성품을 따로 추가하지 않는다. 엑셀에서 기존 포함으로 표시한다.

개별 격리 생활 모듈과 공동 내부 구획

다른 실험체의 생활을 수용하는 작은 모듈을 원형 공동 안에 배치 · 외피는 독립 반구 유지

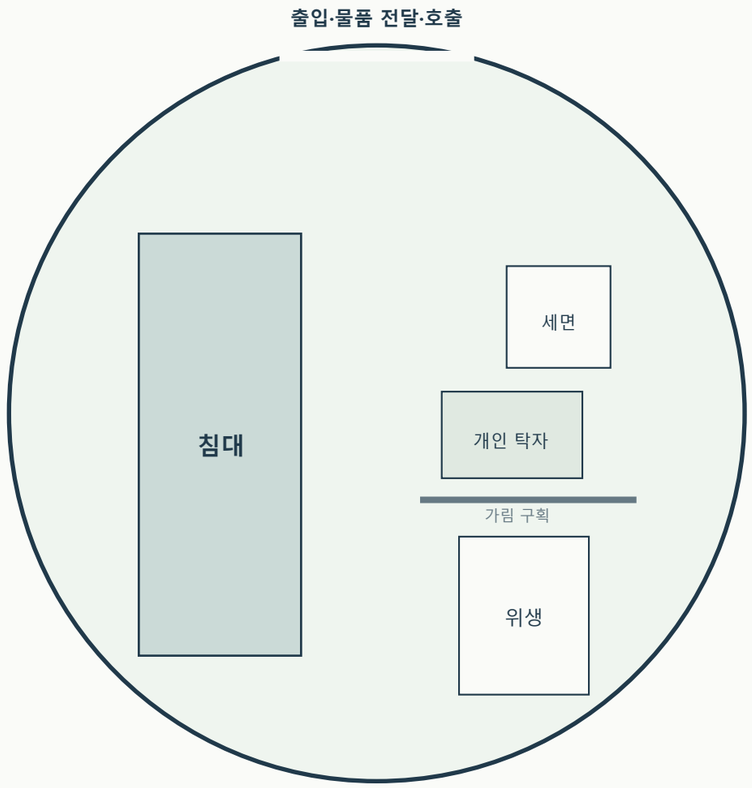

모듈 점유 3.4×3.4m / 높이 3.0m 가안

침대·침구·개인 탁자·수납·컵·식기·환의·슬리퍼·세면·변기·휴지·호출기·식별 패널·생활 감시를 한 세트로 정리했다. 도면은 구성 설명용이며 실제 칸막이·문 여유를 추가 정합한다.

B5의 격리 구역

C01 플레이어 격리

기존 큰 포드를 중심으로 개인 생활 비품과 관찰 장치를 배치한다. 다른 실험체의 상태와 능력은 미정이다.

W01 / W02 추가 생활

각 공동에 개별 모듈 4칸씩 배치한다. 중앙은 이송과 감독, 모듈 안은 개인 생활로 구분한다.

W03 검사·안정

검사 침대·신호 기록·차폐·진료 카트·이송 침대. 격리 생활 공간과 실험 후 회복 공간을 분리한다.

E01 리넨·생활물품

깨끗한 환의·침구·세면 비품과 사용한 리넨의 회수 위치를 나눈다.

E02 배식 지원

음식·물·식판을 준비하고 회수·세척한다. 장기 생활이 가능한 지원 공간이다.

연구원과 경비의 숙소는 B1의 별도 공동이다. 개인 생활, 공용 식사, 근무 대기, 샤워·세탁의 구획을 공간표에 기록했다.

공간 분위기와 생활 밀도 참고

내장 이미지 생성 도구로 만든 분위기 참고 · 정확한 방 위치·좌표·수량은 앞의 도면과 엑셀 기준







분위기 참고도 · 정확한 배치는 설계도면 기준